
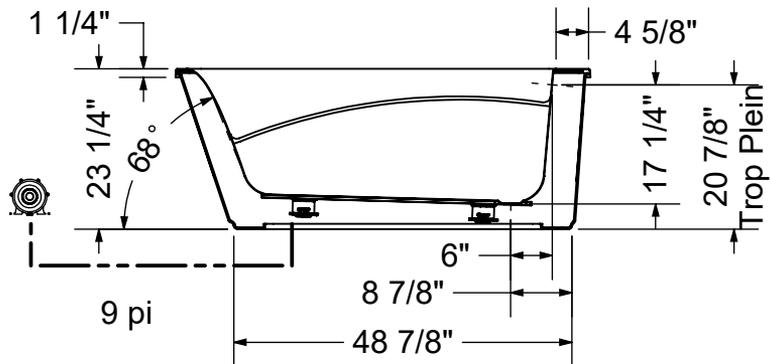
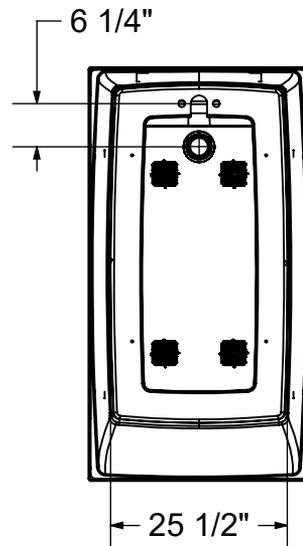


# SYSTÈME À AIR

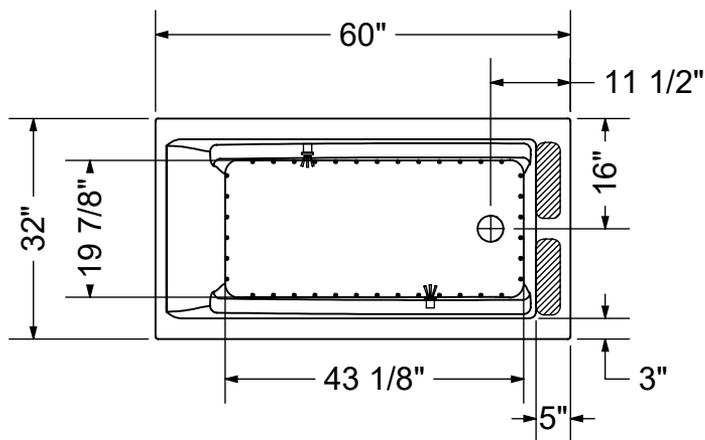

- ( ● ) : Indique la position des jets d'air
- ( ☼ ) : Indique la position de la chromothérapie
- ( ▨ ) : Emplacement recommandé pour la robinetterie 2 sections 12" (L) x 3 1/2" (l)

**Le souffleur doit être installé à distance**

**Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**