


# CLOISONS COUPE-FEU

## Mur intérieur fini

8. Montants de bois – dimensions nominales de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) à un espacement maximum de 610 mm (24 po) c. à c. Les montants sont dotés d'entretoises à mi-hauteur aux points de fixation des agrafes. Laisser une séparation d'au moins 19 mm (3/4 po) entre la charpente de bois et la cloison coupe-feu.
9. Isolation (facultative) – Isolant Sustainable Insulation<sup>MC</sup> de CertainTeed (facultatif) – Un isolant CertaSound<sup>MC</sup> NoiseReducer<sup>MC</sup>, Sustainable Insulation<sup>MC</sup> de CertainTeed, ou un produit équivalent, doit être installé entre les montants de bois afin d'obtenir l'indice ITS indiqué.
10. Des panneaux de gypse CertainTeed d'une épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po) et d'une largeur de 1220 mm (48 po) doivent être installés à l'horizontale ou à la verticale. Fixer les panneaux de gypse aux montants à l'aide de longs clous en acier pour cloisons sèches de 32 mm (1 1/4 po) ou de vis pour cloisons sèches de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints verticaux doivent être sur les montants. Les joints et les fixations sont finis à l'aide du système de finition CertainTeed.

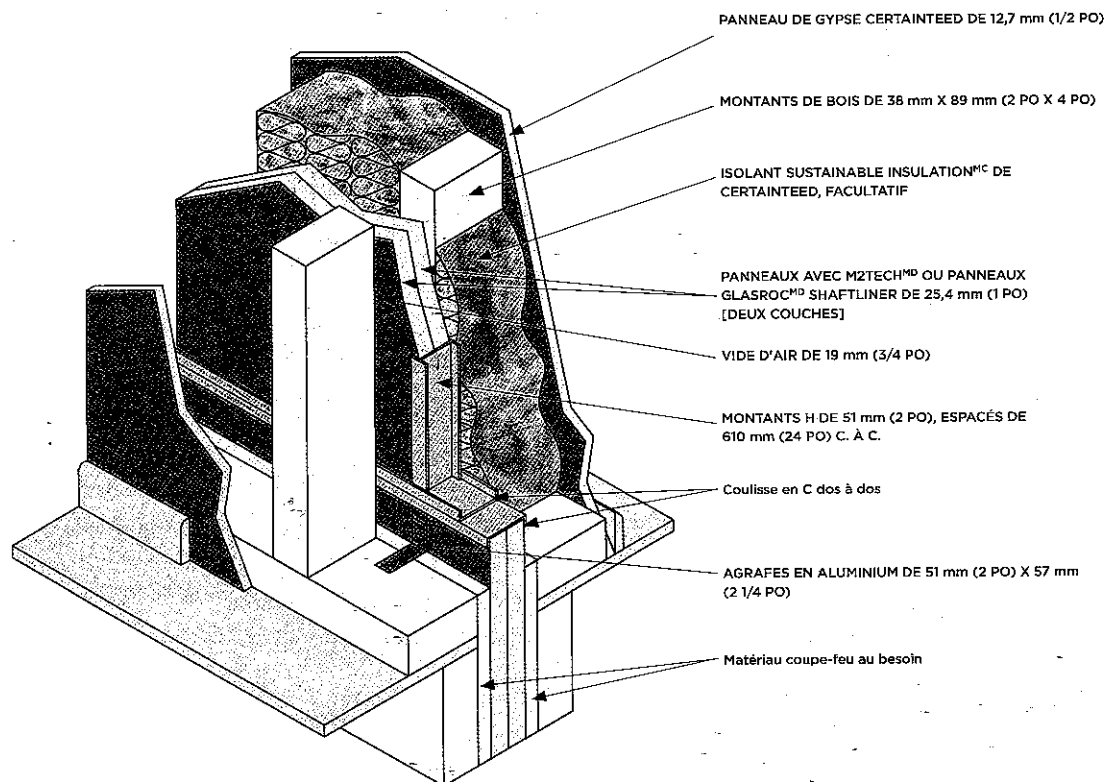

# CLOISONS COUPE-FEU

Non porteuses

INDICE DE  
TRANSMISSION  
DU SON (ITS)



CONSTRUCTION

DESCRIPTION


NUMÉRO  
D'ASSEMBLAGE/  
RAPPORTS D'ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : **2 h**


## DÉTAILS D'INSTALLATION TYPE

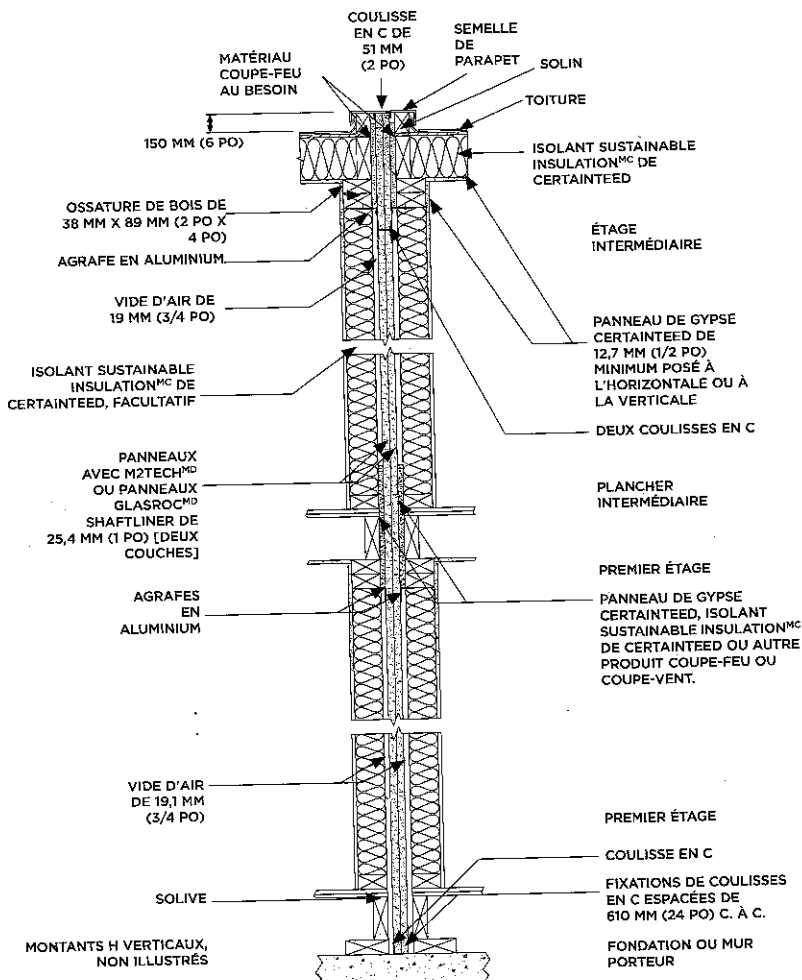

MONTANT H



AGRAFE EN ALUMINIUM



COULISSE EN C