



MESTNA OBČINA CELJE

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE CELJE

ODDELEK ZA OKOLJE IN
PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 600
F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Zadeva: Odgovor na pobudo člana Mestnega sveta Mestne občine Celje Darka Dreva za posodobitev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Na 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je mestni svetnik Darko Drev podal pobudo za posodobitev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev in odgovor strokovne službe Vodovod-kanalizacija, d.o.o..

- 1) Obveznosti občine na področju izgradnje javne kanalizacije in zagotavljanja čiščenja komunalne odpadne vode:
 - a) Obveznosti občine na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Sloveniji natančneje ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO-2). Ta določa, da pristojno ministrstvo pripravi, vlada RS pa sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Uredba in operativni program določata aglomeracije (območja poselitve), ki morajo biti opremljene z javno kanalizacijo in ČN s primerno stopnjo čiščenja, določata pa tudi časovne roke občinam za izpolnitev zahtev.
 - b) Mestna občina Celje mora poskrbeti, da se z javno kanalizacijo in primernim čiščenjem komunalne odpadne vode opremijo naslednje aglomeracije:
 - i) Celje,
 - ii) Spodnja Košnica,
 - iii) Šentjungert,
 - iv) Slatina.

Podatki za navedene aglomeracije so prikazani v tabeli v prilogi 1 in na situaciji v prilogi 2.

- c) Občina mora za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja določiti izvajalca javne službe, ki mora za štiriletno obdobje izdelati program javne službe. Slednji podrobneje opiše, na kakšen način bo izvajalec GJS zagotavljal izpolnjevanje zahtev iz uredbe. Program je objavljen na spletni strani izvajalca GJS Vodovod-kanalizacija, d.o.o..

d) Na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se v Sloveniji pojavljajo naslednji programi:

- i) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na celotno območje Republike Slovenije in je med ključnimi dokumenti za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode.
- ii) Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Gre za program izvajanja javne službe, ki mora, skladno z uredbo, za 4 - letno obdobje pripraviti izvajalec javne službe, potrdi pa ga občina. Vsebino predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO-2).
- iii) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine ali tudi Program izgradnje javne kanalizacije in zagotavljanja čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga lahko pripravi občina, vendar za to ni zakonske obveze.

2) Trenutno stanje glede izpolnjevanja obveznosti na področju opremljanja aglomeracij v MOC z javno kanalizacijo in primerno stopnjo čiščenja:

a) Aglomeracija Celje: Na dan 31. 12. 2024 je bilo na javno kanalizacijo priključenih 95,5 % obremenitve v PE, ki nastane v aglomeraciji. Če bi lastniki objektov poskrbeli, da bi se na v aglomeraciji že zgrajeno javno kanalizacijo priključili vsi objekti, ki imajo možnost priključitve, bi bila dosežena 96,5 % stopnja priključenosti. Odpadna voda iz aglomeracije Celje se čisti na čistilnih napravah ČN Celje in ČN Škofja vas. Obe čistilni napravi izpolnjujeta zahteve uredbe, tako glede zahtevane stopnje čiščenja, kot zahtevanih učinkov čiščenja. Na obeh ČN se izvaja terciarna stopnja čiščenja odpadne vode z učinkom čiščenja, ki je za vse parametre višji od zahtevanega.

Zahtevana stopnja opremljenosti aglomeracije, ki znaša več kot 98 %, še ni dosežena zaradi spremembe aglomeracij v letu 2020. Za zagotovitev izpolnjevanja predpisane stopnje opremljenosti Mestna občina Celje v sodelovanju z občinama Štore in Vojnik pripravlja nov kohezijski projekt, ki bo obsegal izgradnjo manjkajoče kanalizacije in nadgradnjo ČN Škofja vas. V Celju je s projektom predvidena izgradnja kanalizacije na 18 podobmočjih, ki še niso opremljena z javno kanalizacijo. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo. Z izvedbo projekta bo aglomeracija Celje opremljena z javno kanalizacijo do te mere, da bo zagotovljeno odvajanje in primerno čiščenje za več kot 98,5 % obremenitve v aglomeraciji. Preostali del aglomeracije obsega območja, kjer je gradnja kanalizacije nesorazmerno draga in ekonomsko neupravičena. Na takih območjih uredba dopušča uporabo individualnih naprav za čiščenje odpadne vode.

b) Aglomeracija Spodnja Košnica je z javno kanalizacijo delno opremljena. Na javno kanalizacijsko omrežje s primerno stopnjo čiščenja je priključenih 36,0 % obremenitve. Zgrajen je del kanalizacijskega omrežja, povezovalni kanal in črpališče, ki vodita odpadno vodo iz aglomeracije na GZ-0 in na ČN Celje. Že kar nekaj let potekajo postopki za pridobitev GD za izgradnjo manjkajoče kanalizacije. Zelo se zatika pri pridobivanju zemljišč. Rok za izgradnjo javne kanalizacije v tej aglomeraciji je bil s spremembo uredbe v letu 2022 podaljšan do konca leta 2027.

c) Aglomeraciji Šentjungert in Slatina še nista opremljeni z javno kanalizacijo. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajoče kanalizacije, ki bo odvajala vodo na kanalizacijski sistem aglomeracije Celje. Odpadne vode pa bi se čistile na ČN Celje.

- 3) Glede na zakonodajne obveznosti in glede na trenutno stanje izvajanja opremljanja aglomeracij z javnim kanalizacijskim omrežjem ter zagotavljanjem primerne čistosti komunalnih odpadnih voda ocenjujemo, da ni potrebe po sprejemanju operativnega programa izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za območje aglomeracij na območju Mestne občine Celje. Mestna občina Celje v sodelovanju z javnim podjetjem Vodovod-kanalizacija, d.o.o. za vse aglomeracije vodi postopke za izpolnitev zahtev iz uredbe in operativnega programa. Trenutna odstopanja od zastavljenih ciljev so predvsem posledica težav s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč preko katerih naj bi potekala izgradnja javne kanalizacije in pri zagotavljanju potrebnih sredstev za izgradnjo infrastrukture. Zaradi visokih investicijskih stroškov je izvedba projektov v veliki meri vezana na pridobivanje sredstev za sofinanciranje s strani EU.


Lep pozdrav

Pripravil:
mag. Simon Kač,
tehnično-operativni vodja
Vodovod-kanalizacija, d.o.o.




Aleksandra Rezar,
vodja oddelka

Celje, 17. 3. 2025
Številka: 032-16/2024

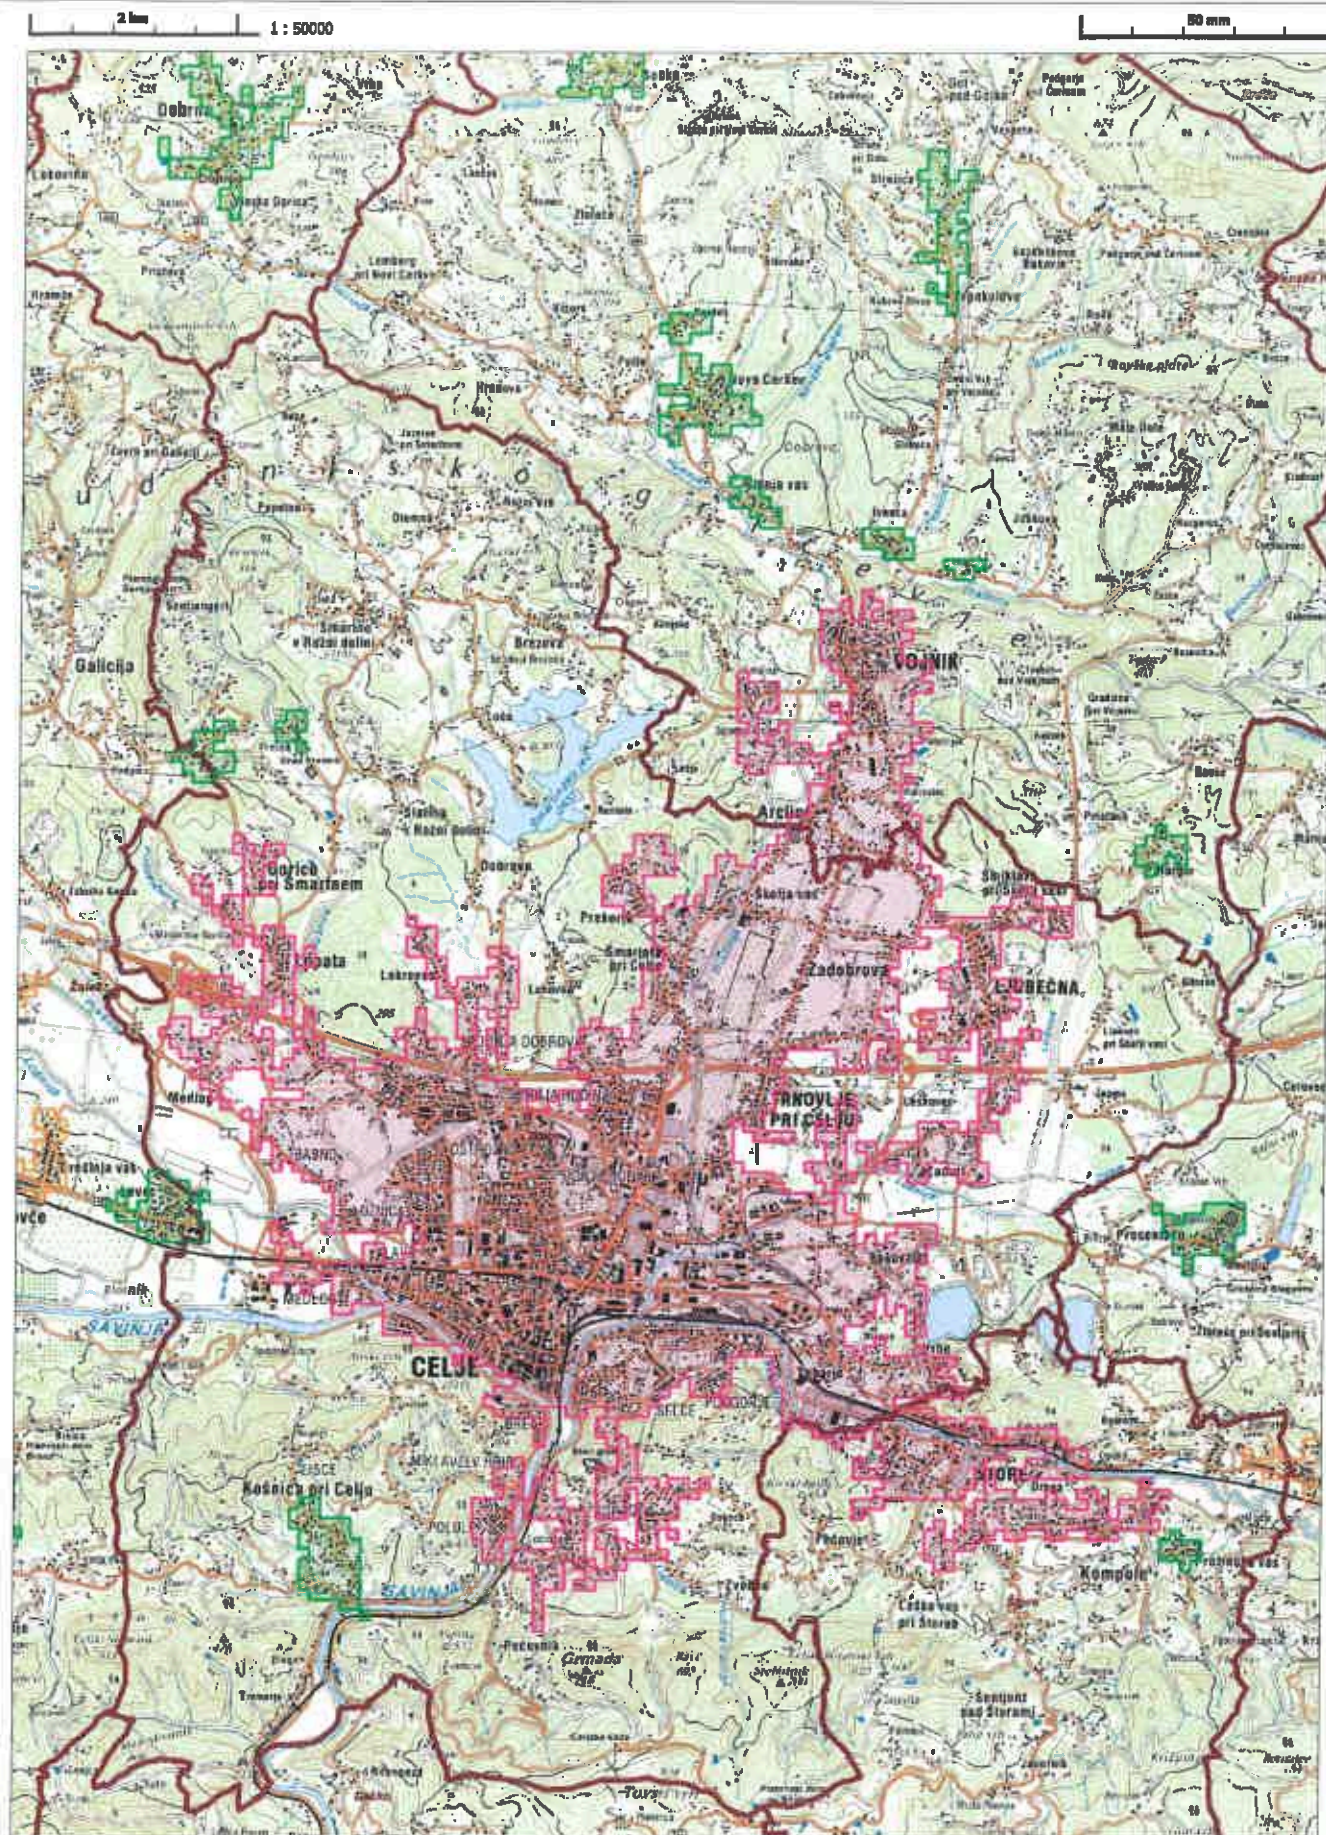



Legenda:

Veljavna aglomeracija ODČ (2020)

-  50 - 2.000 PE
-  2.000 - 10.000 PE
-  10.000 - 15.000 PE
-  nad 15.000 PE

 **Občine**