



Kipsilevyseinät

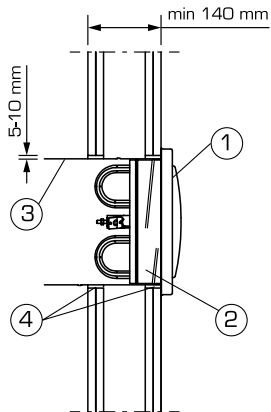

Kivirakenteiset seinät ja välipohjat

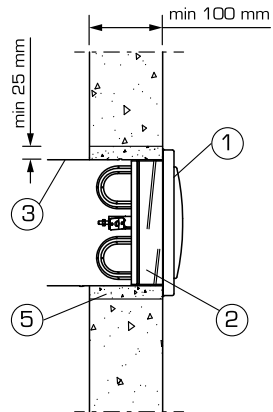

1. Palopeltiventtiili
2. Kiinnityskehys KKT
3. Teräskanava

Läpiviennin tiivistys:

4. 5-10 mm palomassa, Silacoll 100 tai vastaava
5. Min 25 mm betonilaasti

Kiinnityskehys KKT kiinnitetään kanavaan ja seinä- tai kattorakenteeseen teräksisillä pop-niiteillä tai ruuveilla ja venttiili kierretään kiinni kiinnityskehykseen.