

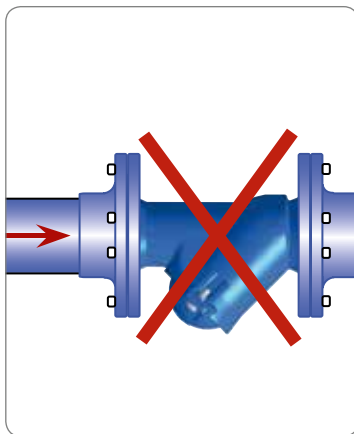
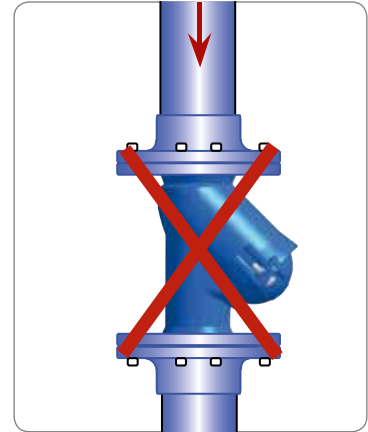


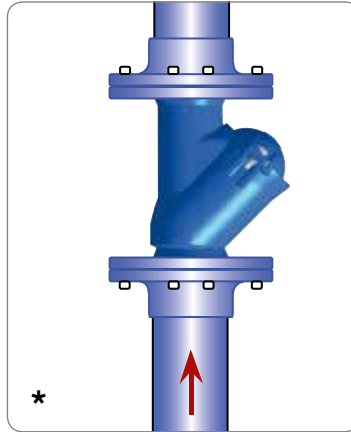

AVK PALLOTAKAISKUVENTTIILI

SARJA S 53

Asennusohjeet

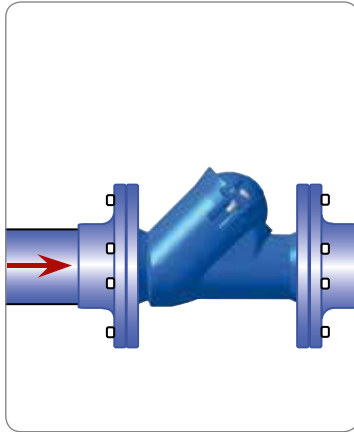

Venttiili täysin auki
1 - 1,5 m/s

Suljettu venttiili
vastapaine vähintään 0,3 bar

Pallotakaiskuventtiilin minimi asennusväli pumpusta tai putkenkäyrästä vähintään 5 X DN

*** Tarvittava avauspaine - AVK pallotakaiskuventtiili. Pystysuoraan asennetulle pallotakaiskuventtiilille, kun putkisto on tyhjä. Vakio pallolla.**

Koko mm	PN bar	Koko mm	PN bar
DN 32	0,007	DN 200	0,03
DN 40	0,016	DN 250	0,035
DN 50	0,012	DN 300	0,042
DN 65	0,019	DN 350	0,05
DN 80	0,012	DN 400	0,057
DN 100	0,016	DN 500	0,363
DN 125	0,032	DN 600	0,424
DN 150	0,022		