



UPA Suunnitteluohje

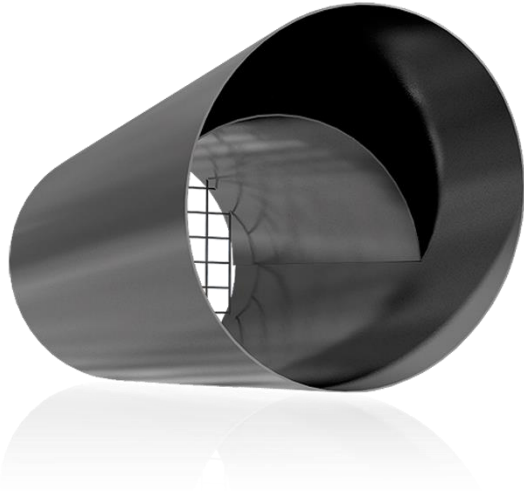

Pikavalinta

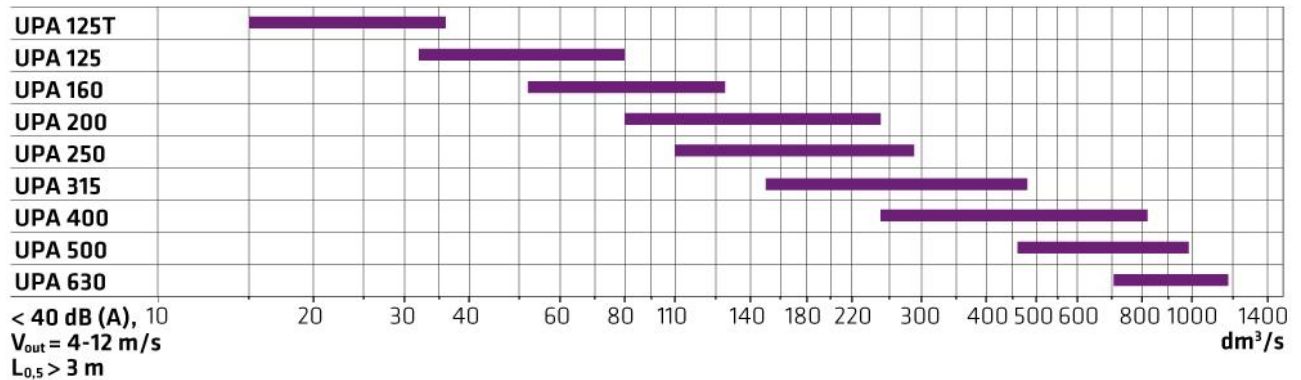

Seinäpuhalluksen perusvaatimukset asuinhuoneistoille (poistoilmaluokka 3)

- Ulospuhallusilmalaitteen etäisyys toisten huoneistojen ulkoilmalaitteista on vähintään 3 m.
- Vapaan ulospuhallusaukon keskimääräinen virtausnopeus on vähintään 5 m/s käyttöajan tehostamattomalla ilmavirralla.
- Ulospuhallusilmalaitteen etäisyys viereisistä seinistä on vähintään 3 metriä, naapuritontista vähintään 4 m ja vastapäisestä seinästä tai rakennuksesta vähintään 15 m.
- Ulospuhallusilmalaitetta ei sijoiteta umpinaisten sisäpihojen puoleisille julkisivuille.
- Ulospuhallusilmalaitetta ei sijoiteta julkisivussa oleviin syvennyksiin tai nurkkauksiin.
- Ulospuhallusilmalaitteen toimivuus suunnitellussa käyttötarkoituksessa on varmistettu.