This drawing and its contents is the property of the company and may not be copied or otherwise disclosed to any third party without our consent. Contraventions will be prosecuted.

	Koko/storlek/size	A	B
EI60	01&02	350	255
	03-05	570	475
	06&07	905	810
EI120	01&02	472	255
	03-05	692	475
	06&07	1028	810

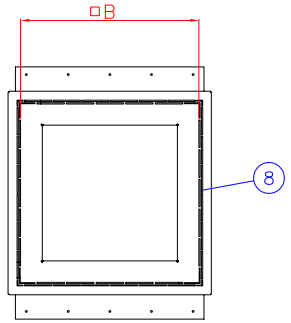

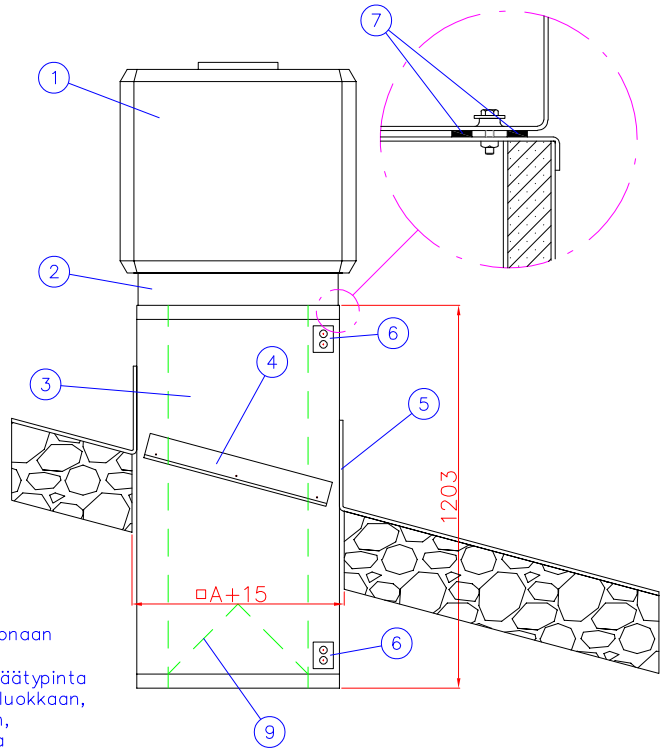

1. Huippuimuri.
2. Asennuskehys (sisältyy huippuimuriin).
3. Kattoläpivienti BOGA.
4. Kiinnityspalkit (sisältyvät BOGAan).
5. Kiinnitys&tiivistys suunnittelijan ohjeen mukaisesti.
6. Kaapeliläpivienti.
7. Tiiviste.
8. Alapäädyn perforointi.
9. Takaiskupelti (jos tilattu). Huomioi määräykset!

1. Takfläkt.
2. Monteringsram (ingår i takfläkt).
3. Takgenomföring BOGA.
4. Fästlinjal (ingår i BOGA).
5. Fästning&tätning enligt konstruktörens instruktioner.
6. Kabelgenömföring.
7. Tätning.
8. Perforering i nedre ändan.
9. Backspjäll (om beställt). Följa föreskrifterna!

1. Roof fan.
2. Mounting bracket (included in roof fan).
3. Roof duct BOGA.
4. Fastening beams (included in BOGA).
5. Fixing&sealing according to designers insrtuctions
6. Cable inlet.
7. Sealing tape.
8. Perforation in bottom end.
9. Shutter plate (if ordered). Observe the regulations!

Kanavan kiinnitys on tehtävä kokonaan alapäädyn lämpökatkoperforoinnin sisäpuolelle (mitta B) ja lisäksi päätypinta on lämpöeristettävä samaan paloluokkaan, kuin mitä kanaviston vaatimus on, käyttäen soveltuvaa kivivillaa. Villa kiinnitetään mekaanisesti villavalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kanalen ska monteras helt innanför den nedre ändens perforerade termiska barriär (mått B) och ändytan ska dessutom vara värmeisolerad till samma brandklass som kravet på kanaliseringen är, med lämplig mineralull. Ull måste fixeras mekaniskt enligt ulltillverkarens instruktioner.

The duct must be fastened completely inside the thermal perforation of the lower end (dimension B) and in addition the end surface must be thermally insulated to the same fire class as the demand for the ducting is, using appropriate mineral wool. Wool must be mechanically fixed according to wool manufacturer instructions.

Para1			Tuoteryhmä	Materiaali	Nimike
Para2					
Para3			Suunnitteluryhmä	Materiaalikoodi	Kuvaus1
Para4		Massa	Kuvalaji ASENNUS	Mitat	Kuvaus2
Para5					
Para6			FläktGroup		Piirustusnumero 20014232
Suun.	JMK	Pvm 27.9.2022	FläktGroup Finland Oy, Turku		Versio A
Hyväks.		Pvm			