



Asennusohjeet


AVK MUHVILIITTIMET PE-PUTKILLE

AVK talosulkuventtiilit ja tarvikkeet, joissa on vetokestävät muhviliittimet (pistoliitin) polyeteeni (PE) putkille, PE 80 ja PE 100

Testipaine:


Paine enintään: 1,5 x PN (käytetyn putken PN)

Vaihe 1

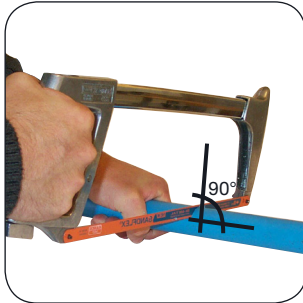

Katkaise PE-putki suorassa kulmassa putkeen nähden.

Vaihe 2

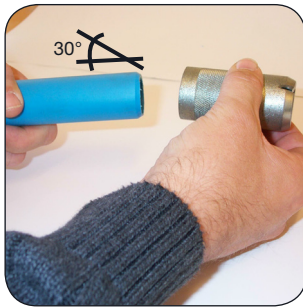

Viistä PE-putken pää huolellisesti 30 asteen kulmaan. Nopean ja tasaisen tuloksen saat käyttämällä putken viistotukseen tarkoitettua työkalua.

Tarkista että putken liittimeen työntävä pää on vioittumaton. Pituussuuntaiset naarmut ovat erityisen vaarallisia.

Vaihe 3



Varmista ennen asennusta, että muhviliitin on täysin puhdas ja että tiiviste ja pidätinrenkas ovat paikoillaan.


Merkitse oikea asennussyvyys putkeen. (Katso taulukkoa)
Työnnä PE-putken pää liittimeen suoraan, kunnes putki osuu muhvin pohjaan.

Asennuksen helpottamiseksi liukuainetta kannattaa laittaa suoraan huulitiivisteeseen, putken pään sijaan.

Asennusohjeet

AVK MUHVILIITTIMET PE-PUTKILLE

Vaihe 4

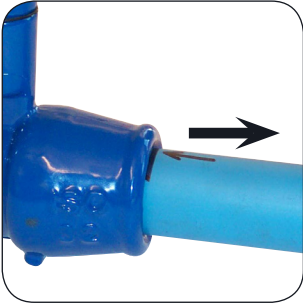

Vedä asennuksen jälkeen putkea tasaisesti ulospäin, jolloin pidätinrenkas kiristyy ja voit tarkistaa onko liitos valmis painetestiin.

Mikäli putkisto on pitkään paineettomana, suojaa liitinsauma.

Vaihe 5



PE-putken irrotuksen jälkeen muhvilittimeen täytyy asentaa uusi pidätinrenkas ennen uudelleenasetusta.

Asennussyvytydet

DN 25 / ø32 putki / 66 mm

DN 32 / ø40 putki / 75 mm

DN 40 / ø50 putki / 91 mm

DN 50 / ø63 putki / 111,5 mm

	Pidätinrenkas		Kumitiiviste	
	AVK no:	LVI no	AVK no:	LVI no
25 mm	030253300		030252260	
32 mm	0303233	1982502	030322260	1983503
40 mm	0304033	1982504	030402260	1983504
50 mm	030503300	1982505	030502260	1983505
63 mm	030633300	1982506	030632260	1983506