




NIBE COMPACT R 300 FINLAND

Käyttö- ja asennusohje
Lämminvesivaraaja **FI**
Användar- och installatörshandbok
Varmvattenberedare **SE**

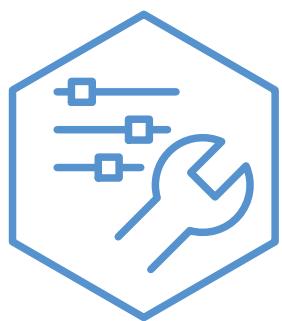

CHB 2219-6
331674

Table of Contents

Suomeksi

| | |
|-----------------|----|
| Tärkeää | 4 |
| Käyttäjälle | 6 |
| Asentajalle | 7 |
| Tekniset tiedot | 11 |

Svenska

| | |
|--------------------|----|
| Viktig information | 13 |
| Till användaren | 15 |
| Till installatören | 16 |
| Tekniska uppgifter | 20 |

Suomeksi

Tärkeää

TURVALLISUUSTIEDOT

Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Käsikirja tulee jättää asiakkaalle.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaroiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Tämä on alkuperäinen käsikirja. Sitä ei saa kääntää ilman NIBE:n lupaa.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

©NIBE 2022.

SYMBOLIT



HUOM!

Tämä symboli merkitsee ihmistä tai konetta uhkaavaa vaaraa.



MUISTA!

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa tai huollettaessa.

MERKINTÄ

Tässä käsikirjassa mahdollisesti esiintyvien symbolien selitys.

YLEISTÄ

SARJANUMERO

Sarjanumero on etuluukun oikeassa alakulmassa.



MUISTA!

Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä.

KIERRÄTYS



Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakauksen hävittämisestä.

Kun tuote poistetaan käytöstä, sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Se tulee toimittaa jäteasemalle tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppisen palvelun.

Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset.

ASENNUSTEN TARKASTUS

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö.

| ✓ | Kuvaus | Huomautus | Allekirjoitus | Päiväys |
|---|---------------------|-----------|---------------|---------|
| | Käyttövesi (sivu 9) | | | |
| | Sulkuvanttiilit | | | |
| | Sekoitusventtiili | | | |
| | Kylmä vesi (sivu 9) | | | |
| | Sulkuvanttiilit | | | |
| | Takaiskuventtiili | | | |
| | Varoventtiili | | | |
| | Sähkö (sivu 9) | | | |
| | Kytetty syöttö | | | |

Käyttäjälle

HUOLTO

VAROVENTTIILI

Varoventtiili päästää joskus vettä, kun lämmintä vettä on laskettu. Tämä johtuu siitä, että varaaajan täytetty kylmä vesi laajenee lämmetessään, jolloin varaaajan sisäinen paine kasvaa ja varoventtiili aukeaa.

Varoventtiili pitää tarkastaa säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi (noin 4 kertaa vuodessa).

Tee tarkastus seuraavasti:

1. Avaa venttiili kiertämällä säätöpyörää varovasti vastapäivään.
2. Tarkasta, että venttiilin läpi virtaa vettä.
3. Sulje venttiili vapauttamalla se. Ellei se sulkeudu automaattisesti vapautettaessa, kierrä sitä hieman vastapäivään.

Ellei näin tapahdu, varoventtiili on viallinen ja se pitää vaihtaa.

TYHJENNYS

1. Katkaise lämminvesivaraajan jännitteensyöttö.
2. Sulje sulkuventtiili () (kierrä vastapäivään).
3. Avaa sekoitusventtiili () kokonaan (kierrä vastapäivään).
4. Avaa varoventtiili (FL1) ((kierrä hitaasti vastapäivään, kunnes se jää yläasentoon).



HUOM!

Vesi tyhjennetään varoventtiiliin ylivuotuputken kautta. Varo vesiroiskeita. Palovammavaara.

5. Päästä järjestelmään ilmaa avaamalla lämminvesihana. Jos tämä ei riitä, avaa sekoitusventtiiliin putkiliitos (merkitty VV).

Lämminvesivaraajan nopeampaa tyhjennystä varten avaa ilmausuuvia (QM5) muutama kierros. Ruuvin vierestä saattaa valua hieman vettä.

TOIMENPITEET KÄYTTÖHÄIRIÖIDEN YHTEYDESSÄ



HUOM!

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Ellei vesi lämpene, tarkasta sähkökeskuksen varokkeet. Ellei varokkeita ole lauennut, syynä voi olla se, että lämpötilanrajoitin on lauennut lämminvesivaraajaan tulleen vian vuoksi. Kun vika on korjattu, rajoitin voidaan palauttaa.

HUOLTO

Jos laitteisto kaipailee huoltoa, ota yhteys asentajaan. Valmistenumero (PF3) (14 numeroinen) ja asennuspäivä pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa.

Vain NIBE:n toimittamia varaosia saa käyttää.

Asentajalle

YLEISTÄ

Compact R 300:n paineastia on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Paineastia on suunniteltu ja valmistettu 10 baarin varokepaineelle.

Vesisäiliö on lämpöeristetty tehokkaasti EPS:llä (ympäristöystävällinen solumuovi).

Ulkokotelo on jauhemaalattua teräspeltiä ja takalevy galvanoitua teräspeltiä.

Sähkövastus on asennettu laipalla Ø 80 mm asennusaukoon, mikä helpottaa sen irrotusta sekä mahdollistaa säiliön sisäpuolen tarkastuksen ja puhdistuksen.

Täydellinen valmiiksi tehtaassa asennettu venttiilivarustus: sekoitusventtiili, takaiskuventtiili, alipaineventtiili (vain CU), varo-/laskuventtiili sekä sulkuventtiili.

KULJETUS


Compact R 300 on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa.

Tarkasta, että Compact R 300 ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

ASENNUS

Lämminvesivaraajan saa asentaa vain pystyasentoon.

Aseta Compact R 300 vakaalle alustalle, joka kestää sen painon, mieluiten betonilattialle tai -jalustalle. Säädä laite vaakasuoran ja vakaaseen asentoon säätöjaloilla.

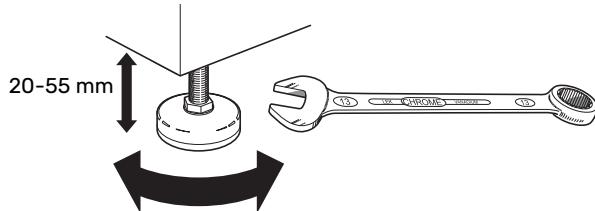

Compact R 300:n asennustilan on oltava lämmitetty ja siinä on oltava lattiakaivo.

LUUKKUJEN IRROTUS

ETULUUKKU




Vedä luukku suoraan ulos.

SIVUPELLIT

Sivupeltien alaosaa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. Tämä helpottaa käsiksi pääsyä sivuille. Sivupellit voidaan asentaa takaisin myös ahtaissa tiloissa.

KOMPONENTTIEN SIJAINTI

COMPACT R 300

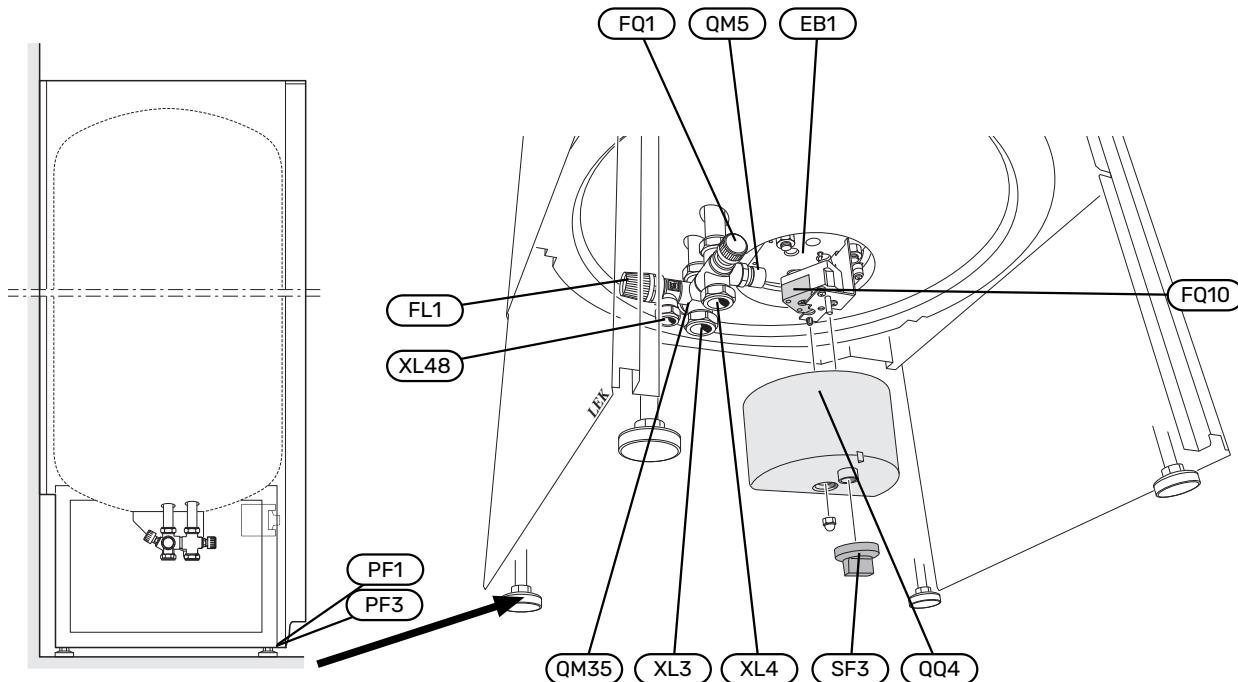

Putkiliittäät

| | |
|------|--|
| XL3 | Kylmävesiliitäntä puserrusliitin Ø22 mm |
| XL4 | Käyttövesiliitäntä puserrusliitin Ø22 mm |
| XL48 | Varoventtiililiitäntä puserrusliitin Ø15 mm |

LVI-komponentit

| | |
|------|--|
| FL1 | Varoventtiili/tyhjennysventtiili |
| FQ1 | Sekoitusventtiili |
| QM5 | Ilmausruuvi |
| QM35 | Sulkiventtiili, kylmävesi ¹ |

¹Ei näy kuvassa

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.

Sähkökomponentit

| | |
|------|---------------------------------|
| EB1 | Sähkövastus |
| FQ10 | Lämpötilarajoitin |
| QQ4 | Kytkentätila, lämpötilarajoitin |
| SF3 | Termostaatin säätöpyörä |

Muut

| | |
|-----|--|
| PF1 | Tyyppikilpi (jalustassa etuluukun takana) |
| PF3 | Sarjanumerokilpi (jalustassa etuluukun takana) |

PUTKILIITÄNNÄT

YLEISTÄ

Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lämminvesivaraajan jalka on reilun kokoinen ja mahdollistaa näin piilotetun putkiasennuksen. Putket voidaan vetää suo-raan lattiasta tai katon läpi (takalevyn aukon kautta). Myös jakoputki voidaan asentaa jalustaan.


Venttiiliryhmää ei saa käyttää ulkoiseen asennukseen, siirtää ulos tai jakaa. Sekoitusventtiili (FQ1) säädetään haluttuun lämpimän käyttöveden lämpötilaan. Lämpötilaa nostetaan kiertämällä sekoitusventtiiliin säätöpyörää vastapäivään. Säätöalue 40 – 65 °C. Käytettäessä muoviputkea tai hehku-tettua kupariputkea pitää käyttää sisäpuolista tukiholkkia. Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuoto-putken pitää olla saman kokoinen kuin varoventtiiliin liitääntä. Ylivuotoputken pitää kaataa koko matka lattiakaivoon asti vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästää jäätymään. Putken pää pitää jättää näkyville eikä sitä saa asettaa sähkö-komponenttien läheisyyteen.

Varmista, että tuleva vesi on puhdasta. Omaa kaivoa käytet-täessä järjestelmään on ehkä asennettava vedensuodatin.

Jos olet epävarma, otta yhteyttä putkiasentajaan tai katso voimassa olevat asetukset.

TÄYTTÖ JA ILMAUS

1. Varmista, että varoventtiili (FL1) on suljettu.
2. Avaa sulkuvekttiili (QM35).
3. Avaa kuumavesihana.
4. Kun lämminvesihanasta tulevassa vedessä ei ole enää ilmakuplia, lämminvesivaraaja on täynnä ja hanan voi sulkea.

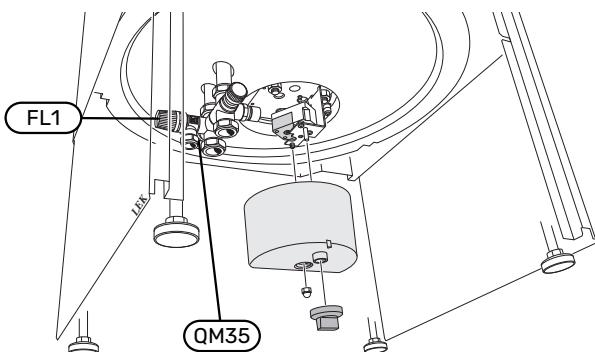

SÄHKÖASENNUKSET



HUOM!

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa ja voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Kytke jännitteen syöttö kaikkinapaisen turvakytkimen kautta.

Compact R 300 mukana toimitetaan virtajohto.



HUOM!

Lämminvesivaraajan pitää olla kokonaan täytetty vedellä ennen kuin sähkön voi kytkeä päälle.

1-vaiheasennuksessa lämminvesivaraajan teho on 1 kW ja 2-vaiheasennuksessa 3 kW. 3-vaiheasennuksessa teho on 3/6 kW.

TERMOSTAATTI

Parhaiden käyttöolosuhteiden varmistamiseksi ja bakteeri-kasvun estämiseksi asetukseksi suositellaan 60 °C. Lämpötila säädetään termostaatin säätöpyöällä (SF3) ja se on enintään noin 80 °C.

SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO


1-vaihe 1 kW/2-vaihe 3 kW

230V ~ 50Hz

1,0 kW

400V 2 ~ 50Hz


3,0 kW

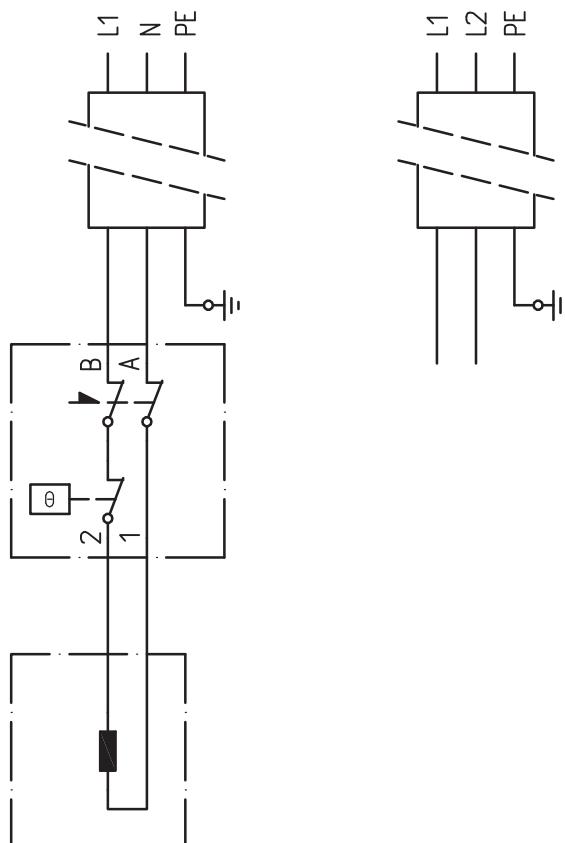

3-vaihe 3/6 kW

Vaatii lisävarusteen

400V 3~ 50Hz

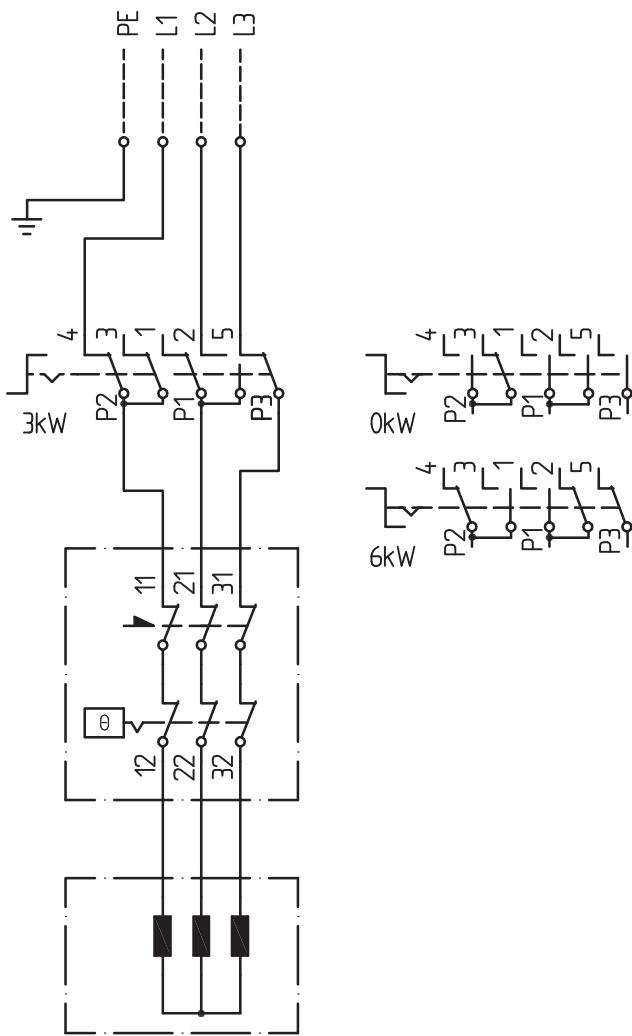

HUOLTO

HUOLTOTOIMENPITEET


Varoventtiili

Katso varoventtiiliin tarkastus luvusta "Tarkastus ja hoito" sivulla 6.


Tyhjennys

Katso lämminvesivaraajan tyhjennys luvusta "Tarkastus ja hoito" sivulla 6.

Lämpötilarajoittimen palautus

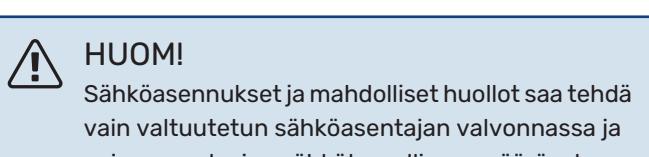

Maks 15 N (n. 1,5 kg)



1-vaihe/2-vaiheasennus

3-vaiheasennus

Maks 40 N (n. 4 kg)

3-vaiheasennus

Anturien asennus

Termostaatin ja lämpötilanrajoittimen anturien asennus. Varmista, että anturit ovat anturiputkien pohjassa.

Lämpötilarajoitin Termostaatti



1-vaihe/2-vaiheasennus

3-vaihe/asennus

Tekniset tiedot

MITAT

Kaikki mitat ovat millimetreinä.

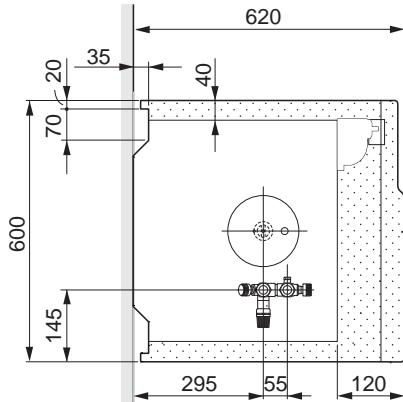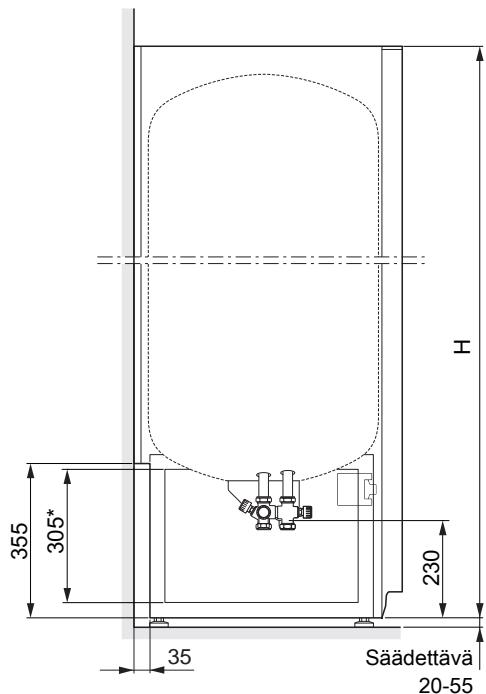

Korkeus Compact R 300 - 1710 mm

- * Sivupeltien aliosa voidaan irrottaa asennustyön ajaksi. Tämä helpottaa käiski pääsyä sivuille. Sivupellit voidaan asentaa takaisin myös ahtaissa tiloissa.



MUISTA!

Putkia ei saa asentaa pistiellä merkitylle alueelle!

TEKNISET TIEDOT

| Malli | | | 300 | | |
|---|---------|-------------------|--|------------------|--|
| Tilavuus | litraa | | 269 | | |
| Nettopaino | kg | | 79 | | |
| Vaadittu nostokorkeus | mm | | 1840 | | |
| Korroosiosuoja | | | Ruostumaton teräs | | |
| Maksimipaine | MPa/bar | | 1,0/10,0 | | |
| Kotelointiluokka | | | IP24 | | |
| Jännite | | | 230V ~ 50Hz, 400V 2 ~ 50Hz ja 400V 3 ~ 50 Hz | | |
| Suositeltu varoke | A | 6 1-vaihe | 10 2-vaihe | 10 3-vaihe | |
| Teho | kW | 12 | 3 | 6,0 ³ | |
| Lämmitysaika (10 °C–60 °C) ¹ | h | 15,5 ² | 5,0 | 2,5 ³ | |
| Lämpösisältö 80 °C lämpötilassa | kW/h | | 21,8 | | |
| Käyttövesikapasiteetti ¹ | litraa | | 564 | | |
| Aihe asetuksen (EG) mukaan, nro 1907/2006, artikkeli 33 (Reach) | | | Lyijyä messinkiosissa | | |
| Tuotenumero | | | 084 063 | | |

¹ Pätee kun tuloveden lämpötila on 10 °C, käyttöveden menolämpötila on 40

² C, kulutus on 12 litraa minuutissa ja termostaatin asetus on 80 °C.

² Ei vakioversio.

³ Vaatii lisävarusteen (6 kW).

ENERGIAMERKINTÄ

| Valmistaja | Malli | NIBE | |
|--|-------|---------------|-------------------|
| | | ER57-R 300 Fi | ER57-R 300 Fi 6kW |
| Ilmoitettu juoksutusprofiili ¹ | | XL | XL |
| Hyötyuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä ² | | D | D |
| Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, η_{wh} | % | 37,3 | 37,3 |
| Vuotuinen käyttövesilämmityksen energiankulutus, AEC | kWh | 4491 | 4491 |
| Määrä, 40-asteinen käyttövesi, V40 | l | 395 | 395 |
| Termostaatin asetus | °C | 60 | 60 |
| Päivittäinen sähkökulutus, Q_{elec} | kWh | 20,86 | 20,86 |
| Äänitehotaso $L_{W(A)}$ | dB | 15 | 15 |
| Sovellettavat standardit | | EN 50440 | |

1 Ilmoitetun juoksutusprofiiliin asteikko 3XS – 4XL 3XS – 4XL.

2 Ilmoitetun juoksutusprofiiliin asteikkoA+ – F

LISÄTARVIKEET

SÄHKÖVASTUSSARJA COMPACT

6 kW

Tuotenumero 018 288

Svenska

Viktig information

SÄKERHETSINFORMATION

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning.

Detta är en originalhandbok. Översättning får inte ske utan godkännande av NIBE.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.

©NIBE 2022.

SYMBOLER



OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller maskin.



TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du installerar, servar eller sköter anläggningen.

MÄRKNING

Förklaring till symboler som kan förekomma på produktens etikett/etiketter.

ALLMÄNT

SERIENUMMER

Serienumret hittar du längst ner till höger innanför frontluckan.



TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan.

ÅTERVINNING



Lämna avfallshantering av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

INSTALLATIONSKONTROLL

Enligt gällande regler ska värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften.

| ✓ | Beskrivning | Anmärkning | Signatur | Datum |
|---|----------------------|------------|----------|-------|
| | Varmvatten (sida 18) | | | |
| | Avstängningsventiler | | | |
| | Blandningsventil | | | |
| | Kallvatten (sida 18) | | | |
| | Avstängningsventiler | | | |
| | Backventil | | | |
| | Säkerhetsventil | | | |
| | EI (sida 18) | | | |
| | Ansluten matning | | | |

Till användaren

Endast av NIBE levererade reservdelar får användas.

TILLSYN OCH SKÖTSEL

SÄKERHETSVENTIL

Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar.

Säkerhetsventilen ska kontrolleras regelbundet (ca fyra gånger per år) för att förhindra igensättning.

Gör kontrollen enligt följande:

1. Öppna ventilen genom att vrida ratten försiktigt moturs.
2. Kontrollera att vatten strömmar genom ventilen.
3. Stäng ventilen genom att släppa den. Om den inte stängs automatiskt när du släppt den vrider du den lite moturs.

Skulle så inte ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas.

TÖMNING

6. Bryt strömmen till varmvattenberedaren.
7. Stäng avstängningsventilen (QM35) (vrid medurs).
8. Öppna blandningsventilens (FQ1) maximalt (vrid moturs).
9. Öppna säkerhetsventilen (FL1) (vrids sakta moturs så att den blir kvar i upplyft läge).



OBS!

Avtappning sker genom säkerhetsventilens spillrör.
Se upp för eventuellt vattenstänk. Skållningsrisk
kan föreligga.

10. Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran.
Är detta inte tillräckligt, lossa rörkoppling märkt VV på
blandningsventilens.

För snabbare tömning av beredaren, lossa luftskruven (QM5)
några varv. En liten mängd vatten kan rinna ut vid skruven.

ÅTGÄRDER VID DRIFTSTÖRNING



OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras
under överinseende av behörig elinstallatör och
enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Om vattnet inte blir varmt, kontrollera att säkringarna i elcentralen är hela. Om ingen säkring är trasig kan orsaken vara att temperaturbegränsaren löst ut på grund av något fel på varmvattenberedaren. När felet avhjälpts kan temperaturbegränsaren återställas.

SERVICE

Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (PF3) (14 siffror) och installationsdatum ska alltid uppges.

Till installatören

ALLMÄNT

Tryckkärlet i Compact R 300 är tillverkad av rostfritt stål.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett maximalt avsäkringstryck på 10 bar.

Varmvattenberedaren är isolerad med EPS (miljövänlig celluloplast), vilket ger god värmeisolering.

Ytterhöljet består av pulverlackerad stålplåt och bak stycket av galvaniserad stålplåt.

Flänsad rostfri elpatron, mot Ø 80 mm anslutningsöppning, medger enkel demontering samt möjliggör invändig inspektion och rengöring av tryckkärlet.

Komplett fabriksmonterad ventilutrustning bestående av blandningsventil, backventil, säkerhets-/avtappningsventil och avstängningsventil.

TRANSPORT


Compact R 300 ska transporteras och förvaras stående och torrt.

Kontrollera att Compact R 300 inte skadats under transporten.

UPPSTÄLLNING

Varmvattenberedaren får endast installeras stående.


Placera Compact R 300 på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. Använd beredarens justerbara fötter för att få en vågrätt och stabil uppställning.

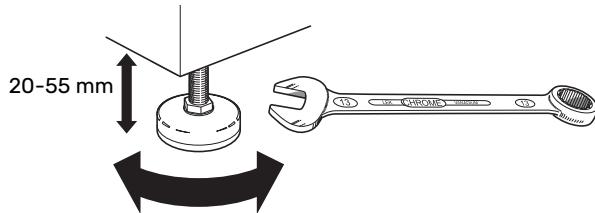

Utrymmet där Compact R 300 placeras ska vara frostfritt och försett med golvbrunn.

DEMONTERING AV LUCKOR

FRONTLUCKA

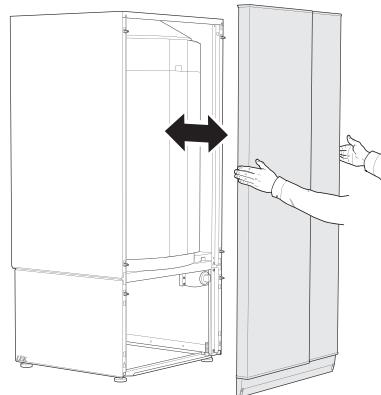


Drag luckan rakt ut.

SIDOPLÅTAR

Sidoplåtarnas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet, detta underlättar åtkomst även från sidorna. Sidoplåtarna kan återmonteras även i trånga utrymmen.

KOMPONENTPLACERING

COMPACT R 300

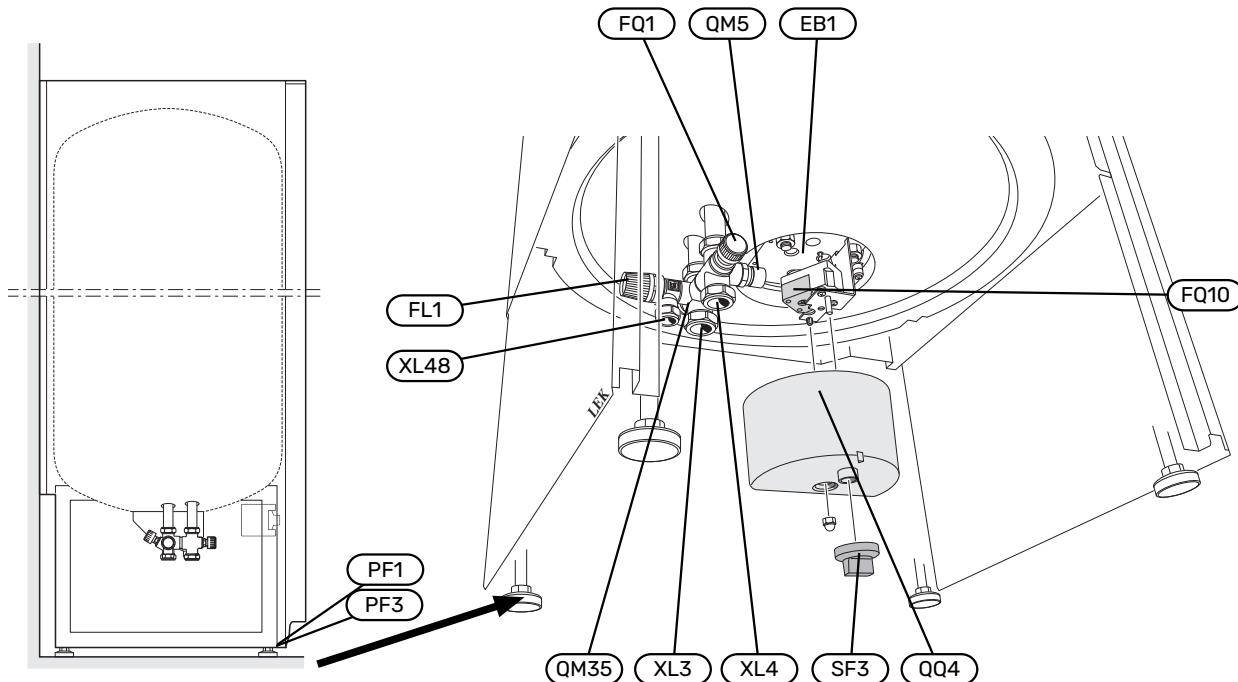

Röranslutningar

| | |
|------|---|
| XL3 | Anslutning, kallvatten klämringskoppling Ø22 mm |
| XL4 | Anslutning, varmvatten klämringskoppling Ø22 mm |
| XL48 | Anslutning, säkerhetsventil klämringskoppling Ø15 mm |

VVS-komponenter

| | |
|------|--|
| FL1 | Säkerhetsventil/avtappningsventil |
| FQ1 | Blandningsventil |
| QM5 | Luftskruv |
| QM35 | Avstängningsventil kallvatten ¹ |

¹Syns inte på bilden

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

Elkomponenter

| | |
|------|------------------------------------|
| EB1 | Elpatron |
| FQ10 | Temperaturbegränsare |
| QQ4 | Kopplingsrum, temperaturbegränsare |
| SF3 | Termostatratt |

Övrigt

| | |
|-----|--|
| PF1 | Dataskylt (på fotramen bak frontluckan) |
| PF3 | Serienummerskylt (på fotramen bak frontluckan) |

RÖRANSLUTNINGAR

ALLMÄNT

Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.

Varmvattenberedarens fot är väl tilltagen, vilket möjliggör dold rörinstallation. Rördragning kan ske såväl direkt från golv som genom tak (via urspårning i bakstycket). Även fördelningsrör kan monteras i foten.


Ventilkopplet får inte användas för extern montering, flyttas ut eller delas. Blandningsventilen (FQ1) inställs på önskad varmvattentemperatur. Vrid blandningsventilens ratt moturs för ökad varmvattentemperatur. Inställningsområde 40 – 65 °C. Om plaströr eller glödgat kopparrör används ska invändig stödhylsa monteras. Från säkerhetsventilen ska dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension ska vara minst samma som säkerhetsventilens. Förlägg spillvattenrör från säkerhetsventilen sluttande i hela sin längd och se till att det är frostfritt anordnat. Mynningen på spilleröret ska vara synlig och inte vara placerad i närheten av elektriska komponenter.

Säkerställ att inkommande vatten är rent. Vid användning av egen brunn kan det vara nödvändigt att komplettera med extra vattenfilter.

Vid oklarhet kontakta rörinstallatör alternativt se gällande normer.

PÅFYLLNING OCH LUFTNING

1. Kontrollera att säkerhetsventilen (FL1) är stängd.
2. Öppna avstängningsventilen (QM35).
3. Öppna en varmvattenkran i huset.
4. När vattnet som kommer ur varmvattenkranen inte längre är luftblandat är varmvattenberedaren fyllt och kranen kan stängas.

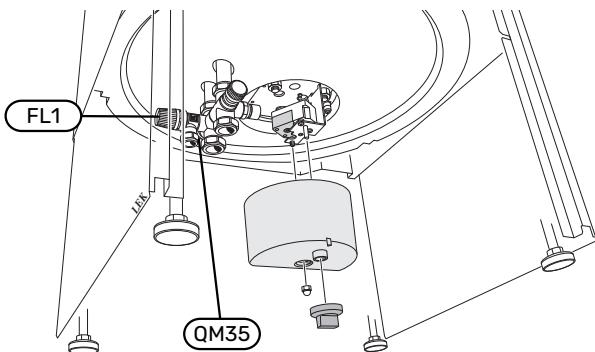

ELINKOPPLING



OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Anslut inkommande matning via allpolig arbetsbrytare.

Compact R 300 levereras med matningskabel.



OBS!

Varmvattenberedaren ska vara helt fyllt med vatten innan den får anslutas på elsidan.

Vid 1-fasinstallation ger varmvattenberedaren 1 kW och vid 2-fasinstallation ger 3 kW. 3-fasinstallation ger 3/6 kW.

TERMOSTAT


För bästa driftförhållande och för att förhindra bakterietillväxt så rekommenderas en inställning på 60°C, önskas annan temperatur ställs den in på termostatratten (SF3) max. ca. 80 °C.

ELSCHEMA

1-fas 1 kW/2-fas 3 kW

230V~ 50Hz
1,0 kW



400V 2~ 50Hz
3,0 kW

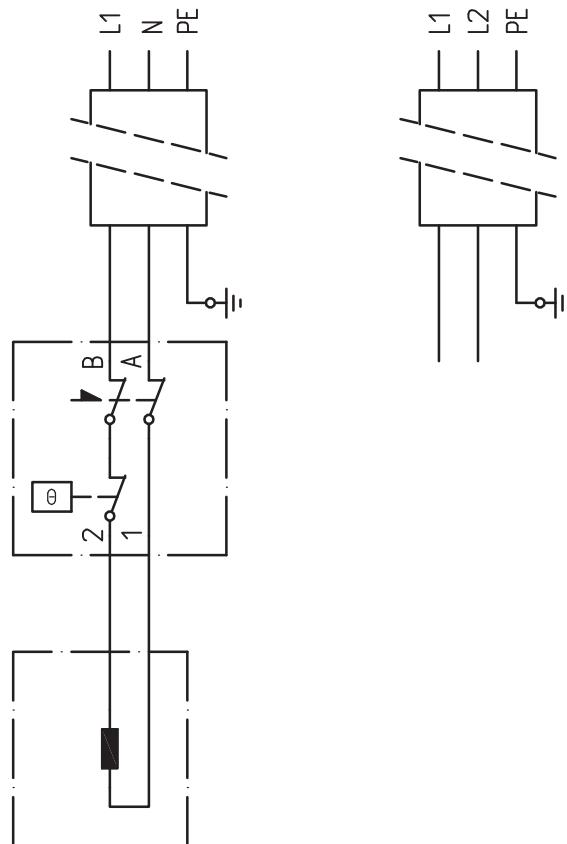

3-fas 3/6 kW

Tillbehör krävs

400V 3~ 50Hz

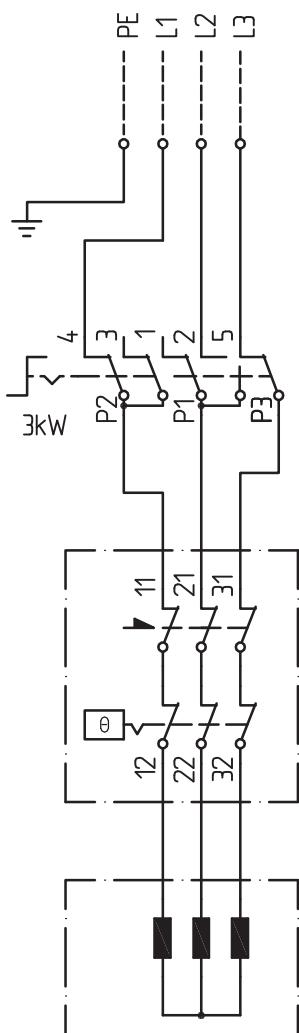

SERVICE

SERVICEÅTGÄRDER

Säkerhetsventil

För kontroll av säkerhetsventil se under avsnitt "Tillsyn och skötsel" sidan 15.

Tömning

För tömning av varmvattenberedaren se under avsnitt "Tillsyn och skötsel" sidan 15.

Återställning av temperaturbegränsare




OBS!


Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Om temperaturbegränsaren (FQ10) löst ut, måste beredaren svalna minst en timme innan den får återställas.

- Avlägsna termostatratten (SF3) och plastlocket över kopplingsrum (QQ4).
- Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med ett lätt tryck.

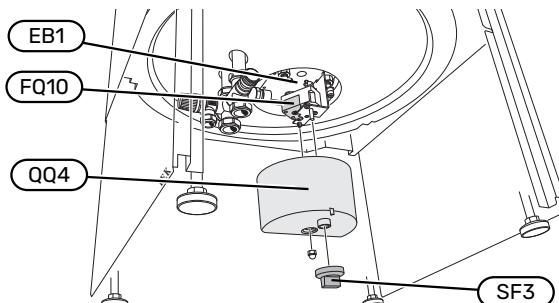


Max 15 N (ca. 1,5 kg)



1-fas/2-fas installation


Max 40 N (ca. 4 kg)



3-fas Installation

Återmontering av givare



Återmontering av givare för termostat och temperaturbegränsare. Kontrollera att givarna är i botten på dykröret.



Tekniska uppgifter

MÅTT

Alla mått är i millimeter.

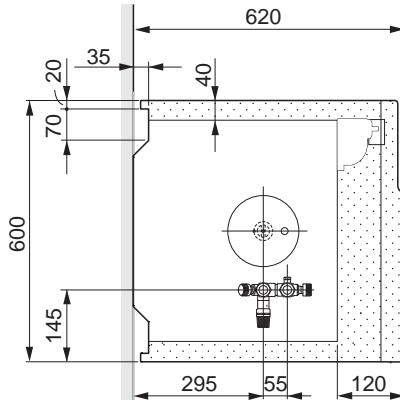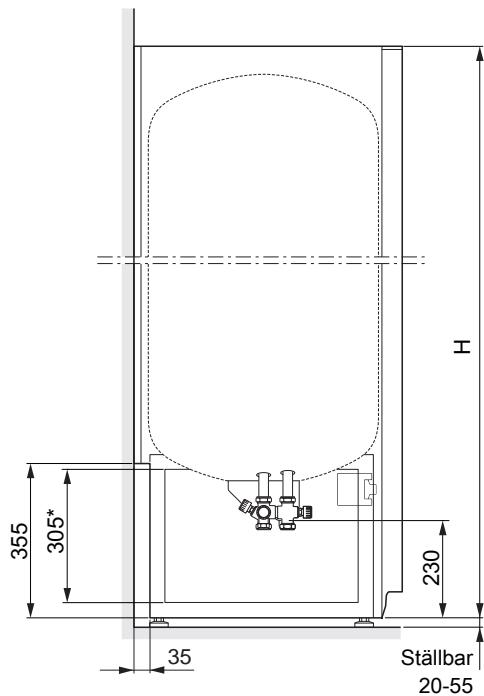

Höjd Compact R 300 - 1710 mm

- * Sidoplätarnas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet, detta underlättar åtkomst även från sidorna. Sidoplätarna kan återmonteras även i trånga utrymmen.



Inom punktmarkerat område får rördragning inte ske!

TEKNISKA DATA

| Modell | | 300 | | |
|--|---------|---|----------|------------------|
| Volym | liter | 269 | | |
| Nettovikt | kg | 79 | | |
| Reshöjd | mm | 1840 | | |
| Korrosionsskydd | | Rostfri | | |
| Max tryck | MPa/bar | 1,0/10,0 | | |
| Kapslingsklass | | IP24 | | |
| Spänning | | 230V ~ 50Hz, 400V 2 ~ 50Hz och 400V 3 ~ 50 Hz | | |
| Rekommenderad säkring | A | 6 1-fas | 10 2-fas | 10 3-fas |
| Effekt | kW | 12 | 3 | 6,0 ³ |
| Uppvärmningstid (10 °C till 60 °C) ¹ | h | 15,5 ² | 5,0 | 2,5 ³ |
| Värmeinnehåll vid 80 °C | kW/h | 21,8 | | |
| Varmvattenkapacitet ¹ | liter | 564 | | |
| Ämnen enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, artikel 33 (Reach) | | Bly i mässingsdetaljer | | |
| Art nr | | 084 063 | | |

¹Gäller vid en inkommande kallvattentemperatur på 10 °C, utgående varmvattentemperatur på 40 °C, ett tappflöde på 12 liter per minut samt termostatens inställning 80 °C.

²Ej standardutförande.

³Tillbehör krävs (6 kW).

ENERGIMÄRKNING

| Tillverkare | | NIBE | |
|---|-----|---------------|-------------------|
| | | ER57-R 300 Fi | ER57-R 300 Fi 6kW |
| Deklarerad taprofil ¹ | | XL | XL |
| Effektivitetsklass varmvattenberedning ² | | D | D |
| Energieffektivitet varmvattenberedning, η _{wh} | % | 37,3 | 37,3 |
| Årlig energiförbrukning varmvattenberedning, AEC | kWh | 4491 | 4491 |
| Mängd 40-gradigt varmvatten, V40 | l | 395 | 395 |
| Termostatinställning | °C | 60 | 60 |
| Daglig elförbrukning, Q _{elec} | kWh | 20,86 | 20,86 |
| Ljudeffektnivå L _{WA} | dB | 15 | 15 |
| Tillämpade standarder | | EN 50440 | |

1 Skala för deklarerad taprofil 3XS till 4XL.

2 Skala för effektivitetsklass varmvattenberedning A+ till F

TILLBEHÖR

ELPATRONATS COMPACT

6 kW

Art nr 018 288

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

CHB FI 2219-6 331674

Tämä esite on NIBE Energy Systemsin julkaisu. Kaikki tuotekuvat ja tiedot perustuvat julkaisun hyväksymishetkellä voimassa olleisiin tietoihin.

NIBE Energy Systems ei vastaa tämän esitteen mahdollisista asia- tai painovirheistä.

©2022 NIBE ENERGY SYSTEMS

