


1. info@laxbda.com D110 (max 2 km)

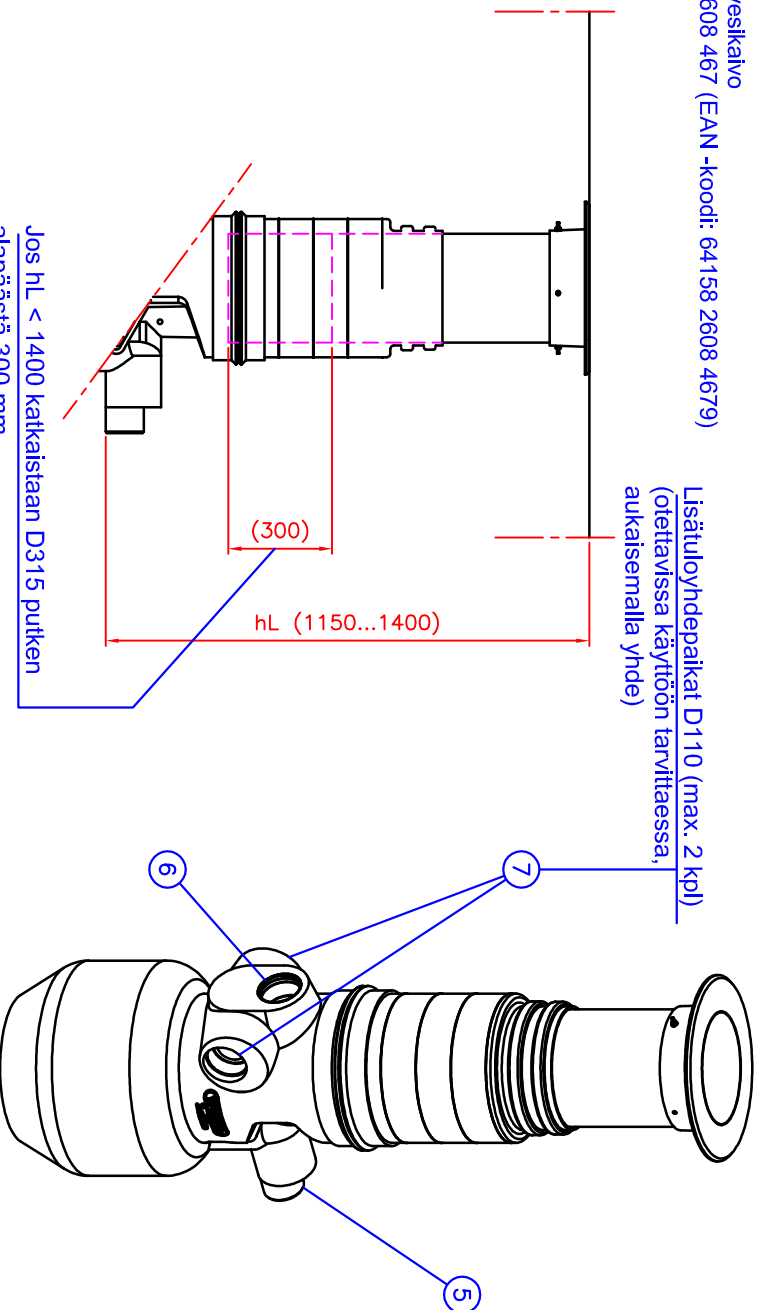

Jos hl < 1400 katkaistaan D315 putken
alapäästä 300 mm

h_L= Lähtöyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta (mm)

hL= mm (min. 1150/max. 1850 mm)

7	Lisätuloyhde (tarvittaessa avattavissa, maksimissaan 2 kpl), PE, D110		
6	Tuloyhde pallopadotusventtiilillä	PE	D110
5	Lähtöyhde	PE	D110 tai D160
4	Valurautakansi (ummpikansi) Ø300. Standardi EN124		
	Vakiotoimituksessa kansiliuokka C250 (25 tn), kaivopakettin Wavin no: 3072776		
	Vaihtoehtoinen kansiliuokka (toimitus tilauksen mukaan)		
	Kansiliuokka D400 (40 tn) (x) ☐	Kaivopakettin Wavin no: 3072777	
3	Kehus (kuinnitettynä putkella säätöputkeen)		
2	Säätö-/teleskooppiputki D315	PE	hl=1150...1850 mm
	hl= Lähtöyhteen vesiliuokseen asennussyvyys maan pinnasta (mm)		
1	PE-MD –runko Ø580/400/315		Letetilaus 110 l
	Lämpötilankesto max. 50°C		

Wavin no:	Piirustuksen sisältö:
-----------	-----------------------

LABKO PVK kaivopaketti (umpikannella)

Piirustusloji:

Suunn. JP/JS	Tark.	Hyv. JP	Piir.no 08EB02_s	Sivu: 1 / 1	Päivöys: 27.04.16	Mittakaava:
-----------------	-------	------------	---------------------	----------------	----------------------	-------------

WAVIN-LABKO OY



Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvotumukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



WAVIN-LABKO OY
Visiokatu 1
FIN-33720 Tampere
puh. 020 1285200
fax. 020 1285530
www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

VA

Mittakaava:
