



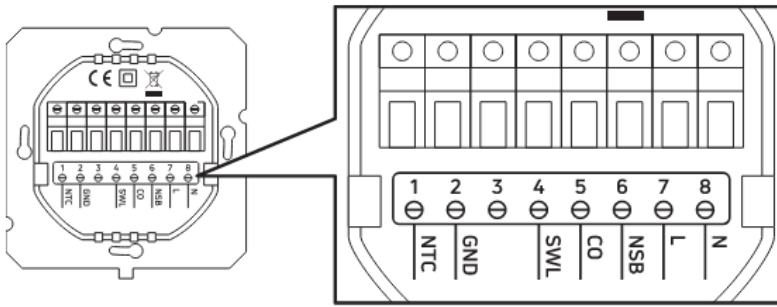

Liitännät	230 V AC:n versio	24 V AC:n versio
1. NTC	Ulkoinen anturi (NTC 10 KOhm)	
2. GND	Johdinten maadoitusliitäntä (NTC 10 KOhm)	
3.		
4. SWL	Kytkeinlähtö (vaihe 230 V AC pyynnön aikana)	Kytkeinlähtö (vaihe 24 V AC pyynnön aikana)
5. CO	Lämmitys- ja viilennysliitäntä (vaihe 230 V AC: viilennys)	Lämmitys- ja viilennysliitäntä (vaihe 24 V AC: viilennys)
6. NSB	Lämpötilan yöasetuksen tulo (vaihe 230 V AC: alennettu tila)	Lämpötilan yöasetuksen tulo (vaihe 24 V AC: alennettu tila)
7. L	Vaihetulo 230 V AC	Vaihetulo 24 V AC
8. N	Neutraali tulo 230 V AC	Neutraali tulo 24 V AC

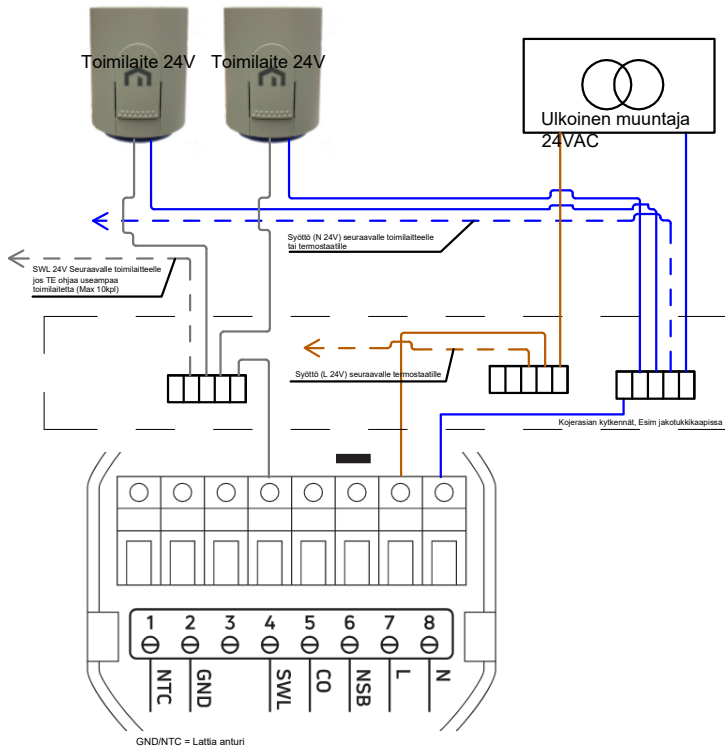

 Pikaliitin kytkentäsasiassa	HUOM 24VAC! Käynnistysvirta, toimilaite 24V: 300 mA enintään 2 minuutin ajan Käyttövirta: 75mA
Johdotus Termostaateille 3x0,5-0,8mm ² (JOS NSB/CO 5x0,5-0,8mm ²)	

JÄNNITE	TUOTE
24V	UNISENZA DIGITAL LANGALLINEN
REVISIO	SELITE
1	
PÄIVÄMÄÄRÄ	KYTKENTÄKAAVIO ILMAN KYTKENTÄRIMAA
15/01/2025	
MITTASUHDE	PIIRUSTUSLAJI
PIIR.NR	
OSA	
KytKentäkaavio 24V4	