



KYTKENTÄ VALLOX DELICO KTD A -LIESIKUVUN KANSSA

VALLOX SÄÄTÖPELTI 230 V, KYTKENTÄ JA OHJAUS

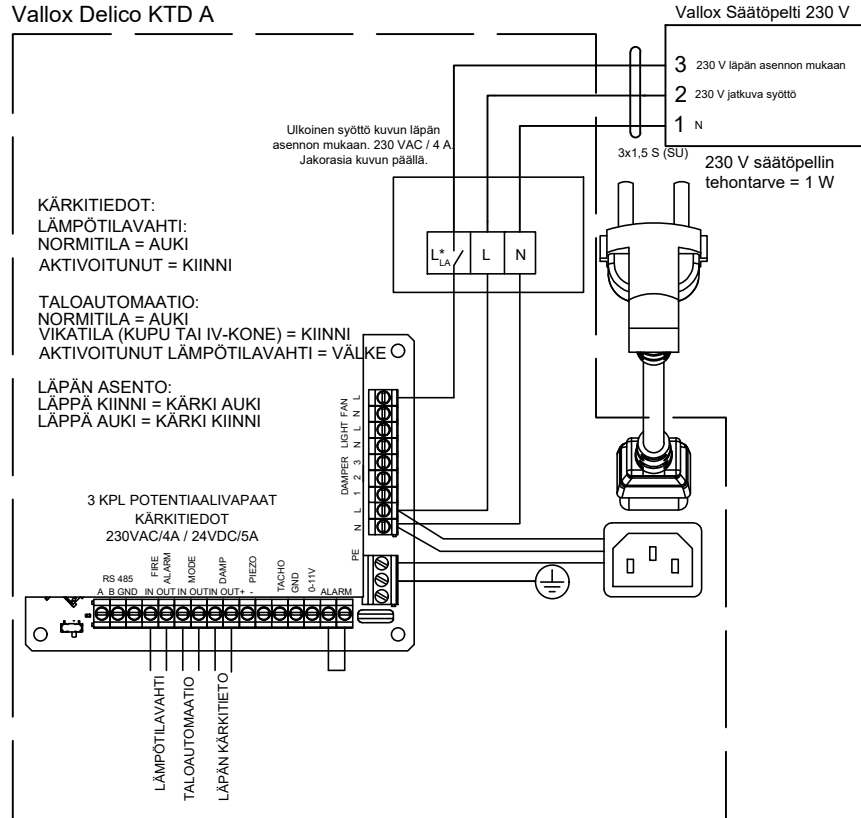

VALLOX SÄÄTÖPELTI 24 V, KYTKENTÄ JA OHJAUS

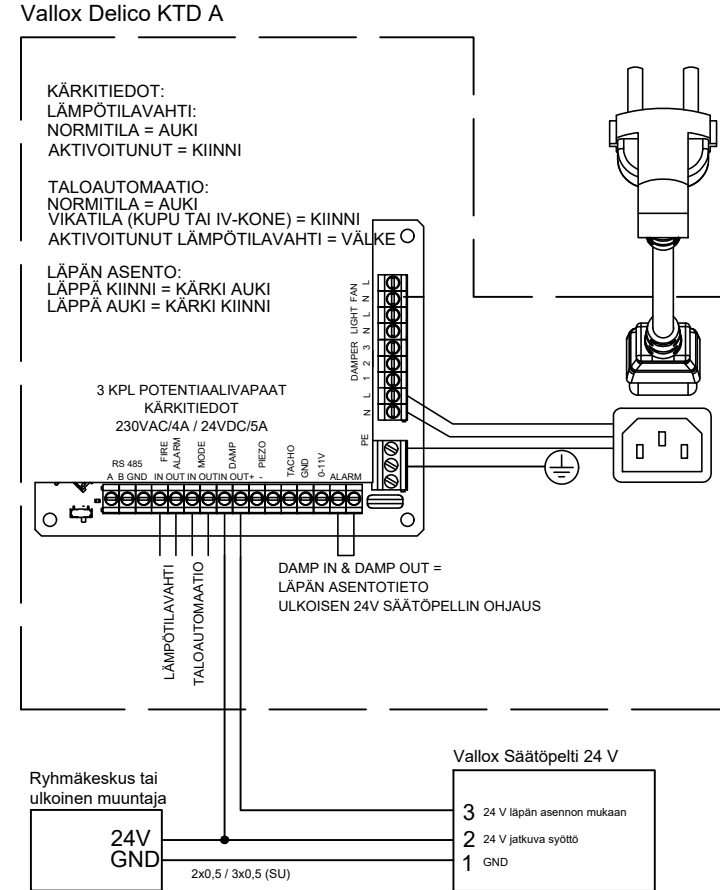


24 V säätöpellille pitää olla erillinen jännitesyöttö (joko ulkoinen 24 V muuntaja tai jännitesyöttö ryhmäkeskukselta).
24 V säätöpellin tehontarve = 2 W.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirittäjä	Muutos	VALLOX		Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox Säätopelti		Pivustusnumero 001		Sivu 02 / 08	
				Piirittäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...					


KYTKENTÄ VALLOX X-LINE KTXA -LIESIKUVUN KANSSA

VALLOX SÄÄTÖPELTI 230 V, KYTKENTÄ JA OHJAUS

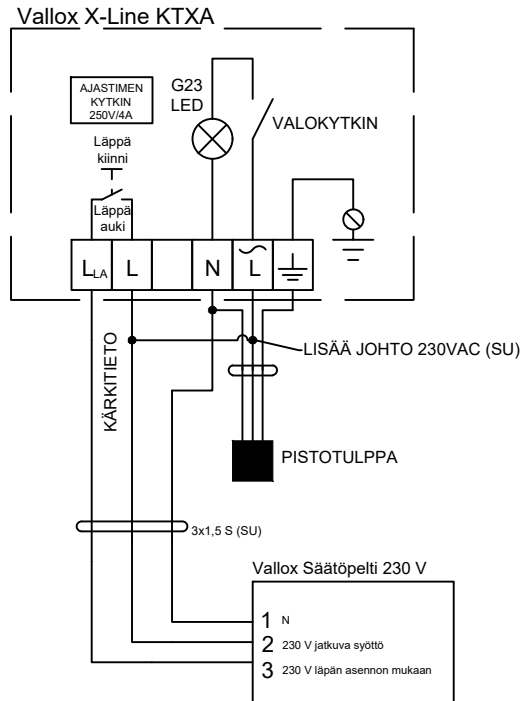

230 V säätöpelti saa syöttöjännitteen suoraan liesikuvulta.
230 V säätöpellin tehontarve = 1 W.

VALLOX SÄÄTÖPELTI 24 V, KYTKENTÄ JA OHJAUS

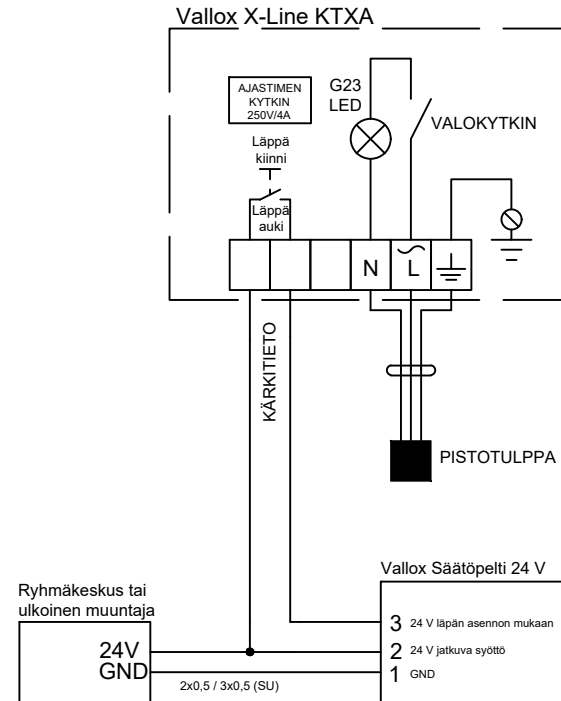


24 V säätöpellille pitää olla erillinen jännitesyöttö (joko ulkoinen
24 V muuntaja tai jännitesyöttö ryhmäkeskuksesta).
24 V säätöpellin tehontarve = 2 W.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ			
								Vallox Säätöpelti			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 03 /08	

KYTKENTÄ, VALLOX DELICO KTD A + VALLOX SÄÄTÖPELTI 230 V

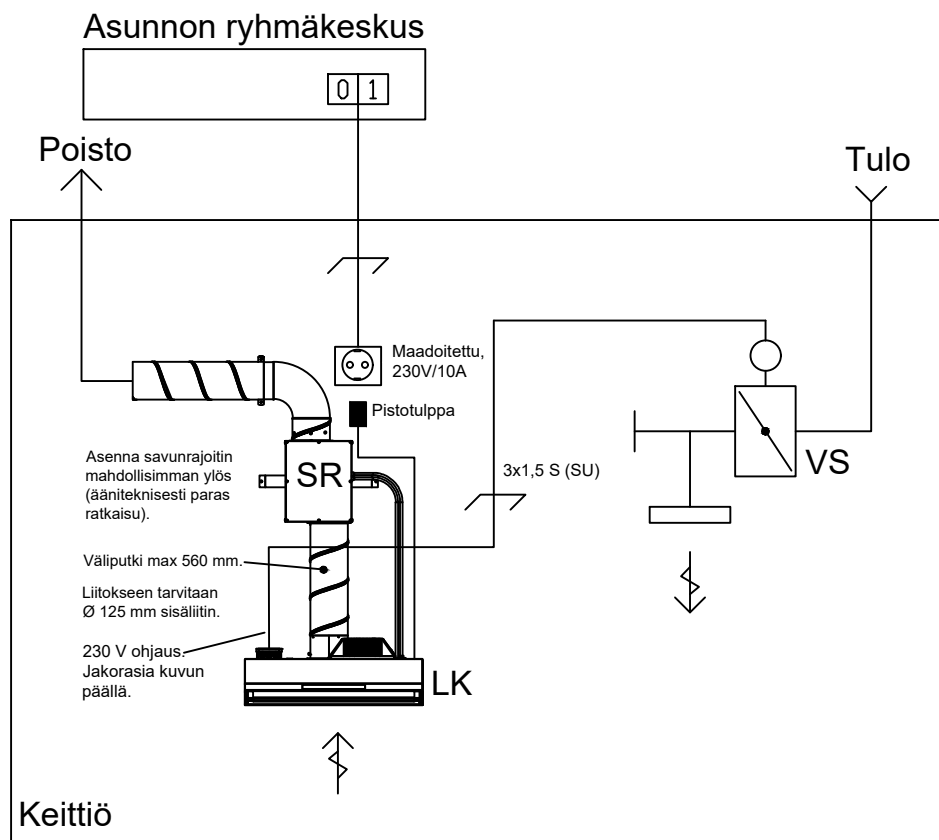

LK = Vallox Delico KTD A liesikupu.

SR = Vallox Savunrajoitin.

VS = Vallox Säätopelti 230 V.

Säätopellin ohjaus = jakorasia kuvun päällä (vasemmalla puolella).

Kun Vallox Delico KTD A liitetään kerrostalon yhteispuistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa savunrajoitin.

Vallox Savunrajoitin täyttää palonrajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (max. 42 l/s @ 100 pa).


Minimi-ilmavirta säädetään liesikuvun läpältä ja maksimi-ilmavirta savunrajoittimelta.

Huollon ja säädön suorittamiseksi Säätopellille pitää olla pääsy, esim. huoltoluukku.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox Säätopelti			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 04 /08	

KYTKENTÄ, VALLOX DELICO KTD A + VALLOX SÄÄTÖPELTI 24 V

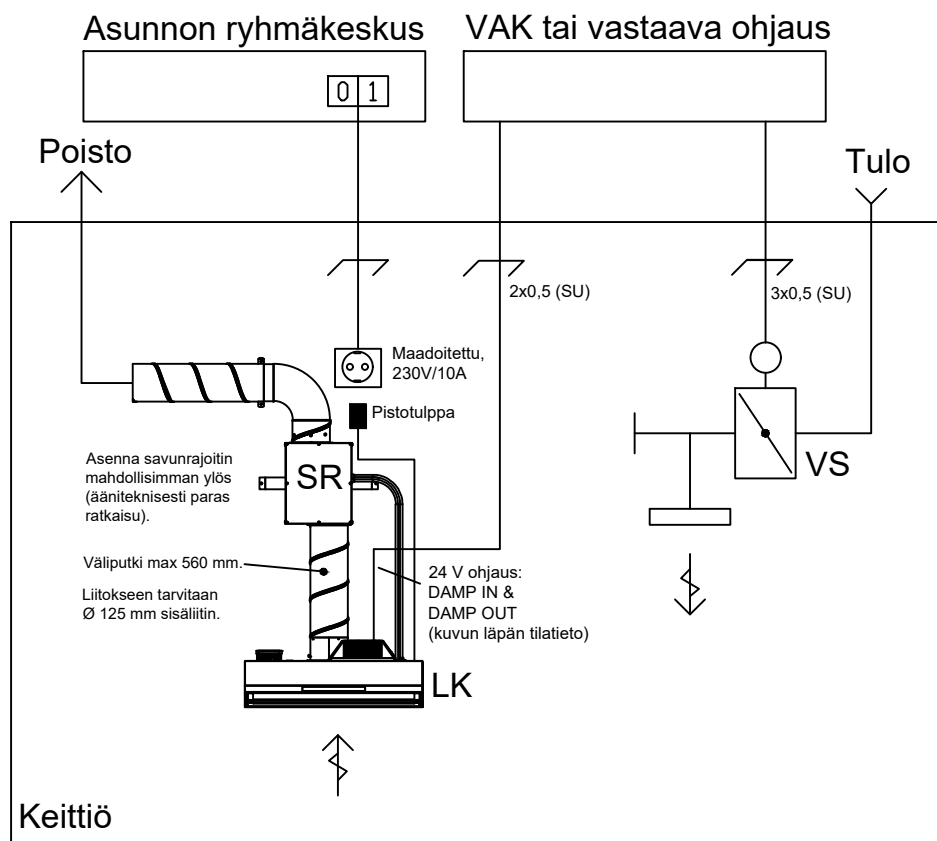

LK = Vallox Delico KTD A liesikupu.

SR = Vallox Savunrajoitin.

VS = Vallox Sääätöpelti 24 V.

Säätöpellin ohjaus = DAMP IN & DAMP OUT
(kuvun läpän tilatieto).

Kun Vallox Delico KTD A liitetään kerrostalon yhteispuistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa savunrajoitin.

Vallox Savunrajoitin täyttää palonrajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (max. 42 l/s @ 100 pa).


Minimi-ilmavirta säädetään liesikuvun läpältä ja maksimi-ilmavirta savunrajoittimelta.

Huollon ja säädön suorittamiseksi Säätopellille pitää olla pääsy, esim. huoltoluukku.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja □soite1 □soite2			TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox Sääteipelti		
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 05 /08	

KYTKENTÄ, VALLOX X-LINE KTXA + VALLOX SÄÄTÖPELTI 230 V

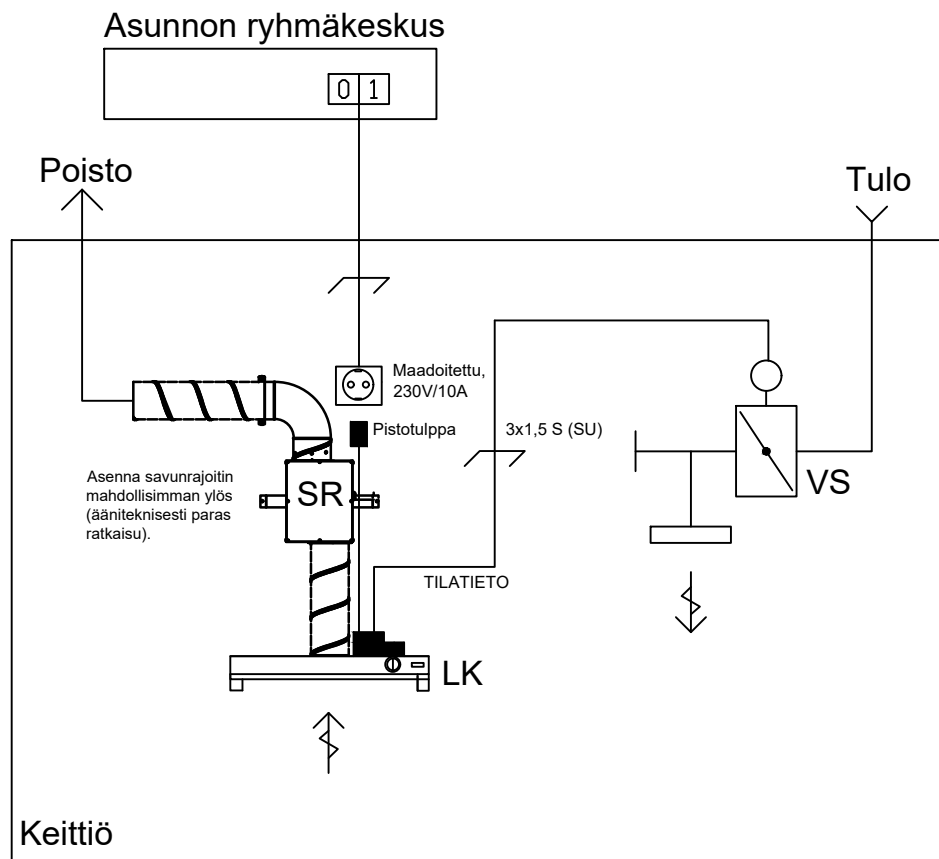

LK = Vallox X-Line KTXA liesikupu.

SR = Vallox Savunrajoitin.

VS = Vallox Säästöpelti 230 V.

Säästöpellin ohjaus = Kuvun läpän tilatieto. Kuvulta pitää erikseen yhdistää L (jatkuva 230V syöttö).

Kun Vallox X-Line KTXA liitetään kerrostalon yhteispuistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa savunrajoitin.


Vallox Savunrajoitin täyttää palonrajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (max. 42 l/s @ 100 pa).

Huollon ja säädön suorittamiseksi Säästöpellille pitää olla pääsy, esim. huoltoluukku.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ			
								Vallox Säästöpelti			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 06 /08	

KYTKENTÄ, VALLOX X-LINE KTXA + VALLOX SÄÄTÖPELTI 24 V

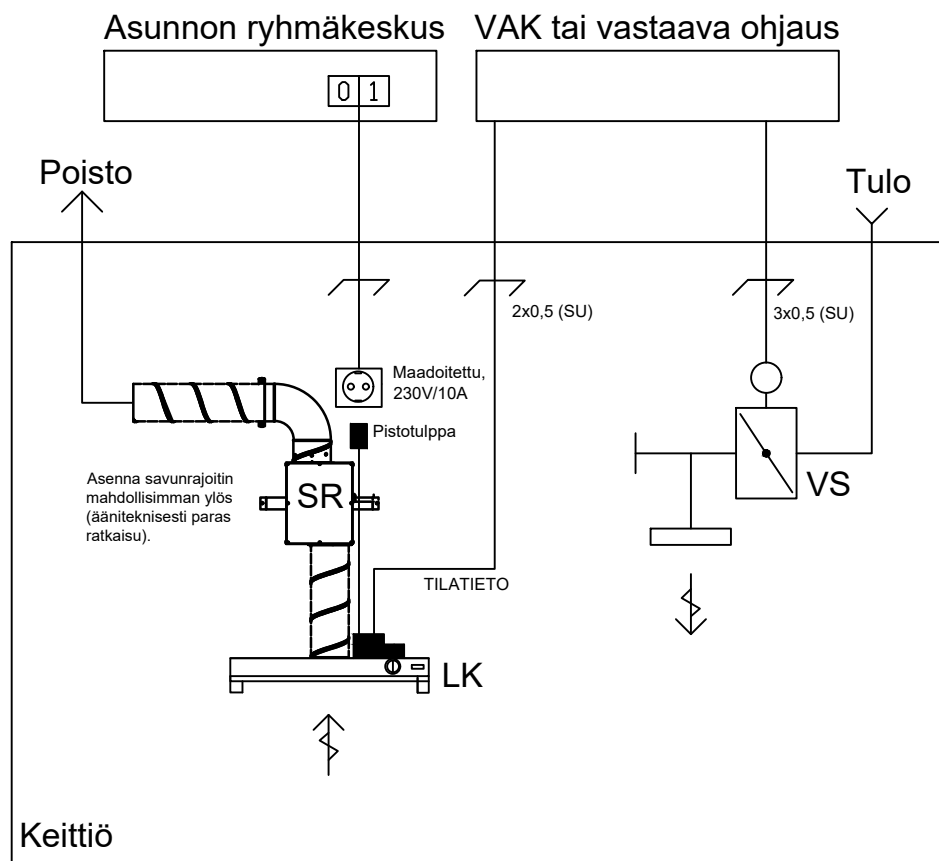

LK = Vallox X-Line KTXA liesikupu.

SR = Vallox Savunrajoitin.

VS = Vallox Sääätöpelti 24 V.

Säätöpellin ohjaus = Kuvun läpän tilatieto ohjaa 24V jännitettä säätöpellille.

Kun Vallox X-Line KTXA liitetään kerrostalon yhteispoistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa savunrajoitin.




Vallox Savunrajoitin täyttää palonrajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (max. 42 l/s @ 100 pa).

Huollon ja säädön suorittamiseksi Säätopellille pitää olla pääsy, esim. huoltoluukku.

(SU) = SÄHKÖURAKOITSIJA

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja □soite1 □soite2			TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ Vallox Sääteipelti		
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 07 /08	

TOIMINTA KERROSTALOISSA, KESKITETTY ILMANVAIHTO, ESIMERKKI

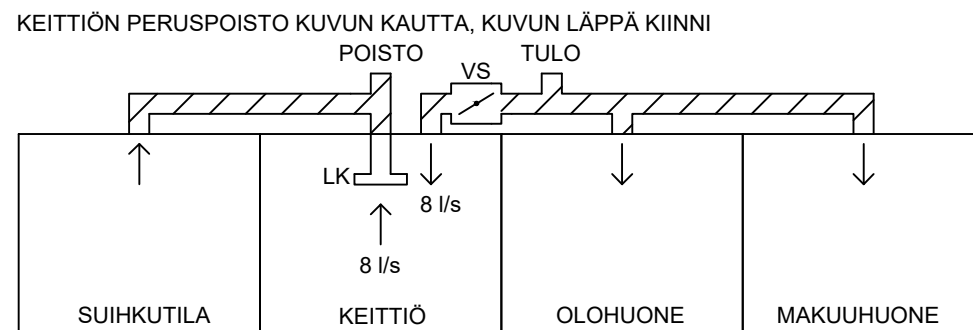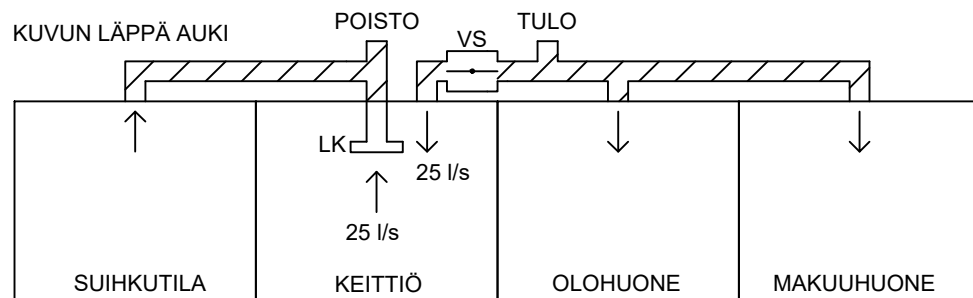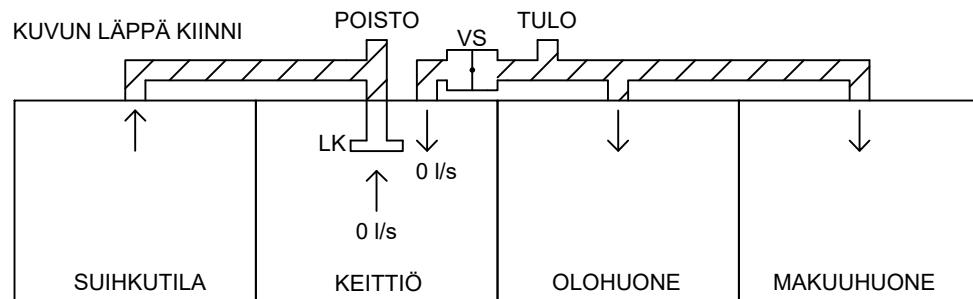

Revisio	Päiväys	Piirt.	Muutos			Kohde Tilaa ja Osoite1 Osoite2		TOIMINTAKUVAUS JA KYTKENTÄ			
								Vallox Säätepelti			
				Piirtäjä Henkilö1	Suunnittelija Henkilö1	Projektinro 001	Pvm. PVM.	Revisio ...	Piirustusnumero 001	Sivu 08 /08	