







Monteringsanvisning Fresh 100/100dB • Asennusohje Fresh 100/100dB



S MONTERINGSANVISNING

- Bild 1 Använd hålsåg min 105mm Fresh 100, eller min Ø145 mm Fresh 100 dB och borra inifrån och ut så att röret sluttar något neråt. Vid vägg tjocklek större än 360 mm används ytterligare ett modulkör. Vid behov går rören att kapa. Det ljuddämpande röret avkortas enkelt med kniv eller såg.
- Bild 2 Montera rören och täta mot vägg in- och utvändigt med t.ex. fogmassa.
- Bild 3 Spika eller skruva fast ytterväggsgallret.
- Bild 4 Öppna ventilen. Tryck in och vrid ventillocket medsols. Ta bort filterhållare och filter.
- Bild 5 Montera ventilhuset med 4 skruvar.
- Bild 6 Montera filter och filterhållare. Tryck in och vrid ventillocket motsols. Ventilen är nu färdigmonterad.

PLACERING

- Så högt som möjligt på vägg, dock minst 10 cm under innetak.
- Över eller i direkt anslutning till fönster och radiator. Vid golvvärme placeras ventilen dock minst 1 m från fönstret och bör kompletteras med lufttriktare (se tillbehör).
- Undvik håltagning i reglar och i närheten av el- och vattenledningar.
- Vid montering i befintlig ventilationskanal används vid behov täckplatta 18 eller 20 (se tillbehör).

UNDERHÅLL

- Ventiltallriken isolerar mot kondens- och buller genomträngning.
- Kalibreringskrav för steglös injustering av luftspalt, 0-17 mm.
- Damm- och insektsfilter är standard. Andra filter finns som tillbehör.
- Invändig ventil är försedd med ett filter, som bör rengöras i vatten, eventuellt tillsatt med diskmedel, 1-2 ggr om året.
- Sätt ventilen i öppet läge. Tryck in ventilen och vrid därefter medsols. Drag ut ventiltallriken och filterhållaren – filtret är nu åtkomligt.
- Ventilen skall motioneras, öppnas och stängas minst en gång i halvåret.

Rätt till förändringar förbehålles

DK MONTERINGSANVISNING

- Billed 1 Anvend hulbor min. Ø105 mm Fresh 100 eller Ø145 mm Fresh 100 dB, bor indefra og ud. Bor hullet så røret hælder lidt nedaf. Ved vægtykkelse på mere end 360 mm anvendes et eller flere modulkør. Det lydæmpende kan også afkortes med kniv eller sav.
- Billed 2 Monter røret og tætnet mod væg med f.eks. fugemasse.
- Billed 3 Skru eller søm murristen fast.
- Billed 4 Åbn ventilen. Tryk ind og vrid ventillåget med uret, fjern filterholder og filter.
- Billed 5 Monter ventilen med 4 skruer.
- Billed 6 Monter filter og filterholder, tryk ind og vrid ventillåget med uret. Ventilen er nu færdigmonteret.

PLACERING

- Så højt som muligt, dog mindst 10 cm under loft.
- Over eller i forbindelse med radiator og vindue.
- Ved montering i eksisterende ventilationskanal anvendes dækplade.

BESKRIVELSE

- Ventilen er isoleret mod kondens og udefra kommende støj.
- Skruer for trinløs justering af luftspalte, 0-17 mm.
- Støv og insektfilter er standard, pollenfilter findes som tilbehør.
- Ventilen er forsynet med filter, der kan vaskes efter behov.
- Åben ventilen, tryk ventillåget ind og vrid med uret, filteret kan nu taget ud.

Ret til ændringer forbeholdes.

FI ASENNUSOHJE

- Bild 1 Käytä pistosahaa, väh. Ø 105 mm Fresh 100 tai väh. Ø 145 mm Fresh 100 dB. Poraa sisältä käsin niin, että putki tulee vähän alaspäin viettävään asentoon. Jos seinä on paksumpi kuin 360 mm, käytetään vielä yhtä moduuliputkea. Putkia voidaan lyhentää tarvittaessa. Äänenvaimentavaa putkea on helppo lyhentää veitsellä taisahalla.
- Bild 2 Asenna putket ja tiivistä seinää vasten, sisä- ja ulkopuolelta esim. saumausmassalla.
- Bild 3 Kiinnitä ulkosäleikkö nauloilla tai ruuveilla.

- Bild 4 Avaa venttiili. Paina venttiilin kantta sisään ja käännä myötäpäivään. Poista suodattimen pidin ja suodatin.
- Bild 5 Kiinnitä venttiilin runko 4 ruuvilla.
- Bild 6 Asenna suodatin ja suodattimen pidin. Paina venttiilin kantta sisään ja käännä vastapäivään. Venttiilin asennus on nyt valmis.

SIIJOITUS

- Seinään mahdollisimman korkealle, kuitenkin vähintään 10 cm sisäkaton alapuolelle.
- Ikkunan ja lämpöpatterin yläpuolelle tai välittömään läheisyyteen. Lattialämmitteissä tiloissa venttiili on kuitenkin sijoitettava vähintään 1 metrin etäisyyteen ikkunasta ja täydennettävä ilmanohjaimella (ks. lisävarusteet).
- Älä tee aukkoja palkkeihin ja sähkö- tai vesijohtojen läheisyyteen.
- Asennettaessa jo käytössä olevaan tuule tuskanavaan käytetään tarvittaessa peitelevyä 18 tai 20 (ks. lisävarusteet).


KUNNOSSAPITO

- Venttiililautanen eristää kosteudelta ja melulta.
- Kalibroitiruuvi ilmaa portaattomaan säätöön, väli 0-17 mm.
- Pöly- ja hyönteissuodatin on vakiovaruste. Muut suodattimet ovat lisävarusteita.
- Sisäpuolisessa venttiilissä on suodatin, joka on puhdistettava vedellä tai mahdollisesti astianpesuaineliuoksella 1-2 kertaa vuodessa.
- Avaa venttiili. Paina venttiiliä sisään ja käännä sen jälkeen myötäpäivään. Vedä venttiililautanen ja suodattimen pidin ulos – suodatin on nyt helposti ulottuvilla.
- Venttiilin toiminta on tarkastettava vähintään puolivuositain avaamalla ja sulkeamalla sitä usean kerran.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Fresh 100

- SE• Max väggtjocklek 360 mm (standard)
Håtagning ø 105 mm
- DK• Max vægtykkelse 360 mm (standard)
Hultagning ø 105 mm
- FI• Seinän paksuus korkeintaan 360 mm (vakio).
Aukko ø 105 mm

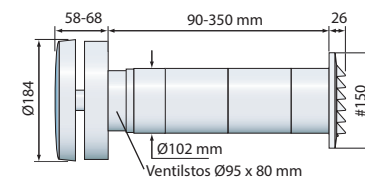


Fresh 100-dB







- SE• Max väggtjocklek 300/400mm
Håtagning ø 145 mm
- DK• Max vægtykkelse 300/400mm
Hultagning ø 145 mm
- FI• Seinän paksuus korkeintaan 300/400mm
Aukko ø 145 mm

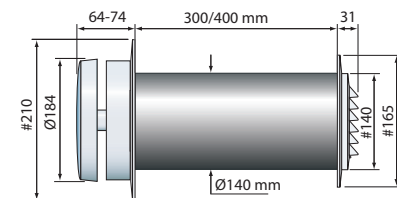

UNDERHÅLL • BESKRIVELSE • KUNNOSSAPITO

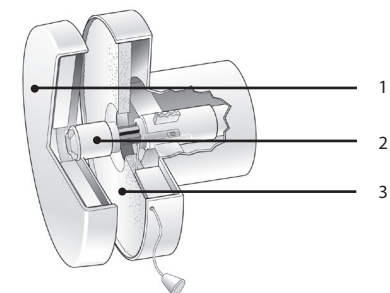

Installation instructions Fresh 100/100dB • Montageanweisung Fresh 100/100dB



GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Pict.1 Use hole punch minimum 105 mm Fresh 100 or minimum Ø145 mm Fresh 100 dB and drill from the inside to the outside so that the pipe slopes slightly downwards. With a wall thickness larger than 360 mm, another pipe module is used. When necessary the pipe can be cut. The sound-absorbent pipe is simply shortened with a knife or saw.
- Pict.2 Mount the pipe and seal against the wall, inside and outside, with for example a sealing agent.
- Pict.3 Nail and screw up the outside wall grating.
- Pict.4 Open the valve. Press in and turn the valve cover clockwise. Take away the filter holder and filter.
- Pict.5 Fit the valve box with 4 screws.
- Pict.6 Install the filter and filter holder. Press in and turn the valve cover anti-clockwise. The valve is now installed.

PLACEMENT

- As high as possible on a wall, however at least 10 cm below the ceiling.
- Above or in direct connection with a window and a radiator. In connection with floor heating the valve is placed at least 1 m away from the window and should be supplemented with an air-flow director. (See accessories).
- Avoid punching holes in studs and in proximity to electric wiring and water pipes.
- On installation at existing ventilation ducts, cover plates 18 or 20 are used when necessary (see accessories).

MAINTENANCE

- The valve head is insulated against condensation and noise.
- A calibration screw for infinitely variable adjustment of an air gap, 0-17mm.
- Dust and standard insect filters. Other filters are available as accessories.

- Internal valve equipped with a filter, that should be cleaned in water, and if necessary with washing-up liquid, 1 to 2 times a year.
 - Place the valve in an open position. Push in the valve head and then turn it clockwise. Pull out the valve head and the filter holder – the filter is now within reach.
 - The valve shall be moved, opened and shut at least once every 6 months.
- We reserve the right to make changes.

DE MONTAGEANWEISUNG

- Abb. 1 Lochsäge mit mind. Ø 105 mm Fresh 100 oder mind. Ø 145 mm Fresh 100 dB benutzen und von innen nach außen bohren, so dass das Rohr leicht nach unten zeigt. Bei einer Wanddicke von über 360 mm kommt ein weiteres Modulrohr zur Anwendung. Falls erforderlich, können die Rohre auch auf die passende Länge zugeschnitten werden. Das schalldämpfende Rohr wird einfach mit einem Messer oder einer Säge gekürzt.
- Abb. 2 Rohre verlegen und innen und außen an der Wand mit z. B. Fugendichtungsmasse abdichten.
- Abb. 3 Außenwandgitter festnageln oder -schrauben.
- Abb. 4 Ventil öffnen. Ventildeckel aufdrücken und im Uhrzeigersinn drehen. Filterhalter und Filter abnehmen.
- Abb. 5 Ventilgehäuse mit 4 Schrauben anbringen.
- Abb. 6 Filter und Filterhalter wieder anbringen. Ventildeckel aufdrücken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Das Ventil ist jetzt montiert.

PLAZIERUNG


- Möglichst hoch an der Wand, jedoch mind. 10 cm unterhalb der Raumdecke.
- Über einem oder in direktem Anschluss an ein Fenster oder einen Heizkörper. Bei Fußbodenheizung wird das Ventil jedoch mind. 1 m vom Fenster entfernt angebracht und sollte zusätzlich mit einem Luftgleichrichter ausgerüstet werden. (Siehe Zubehör).

- Keine Löcher in Riegel oder in der Nähe von Wasser- und Stromleitungen bohren.
- Bei der Montage in vorhandenen Lüftungskanal ggf. Abdeckplatte 18 oder 20 anbringen (siehe Zubehör).

WARTUNG


- Der Ventilteller schirmt gegen das Eindringen von Kondenswasser und Lärm ab.
- Kalibrierschraube für stufenlose Einstellung des Luftspalts zwischen 0 und 17 mm.
- Staub- und Insektenfilter serienmäßig. Weitere Filter als Zubehör. Das Innenventil hat ein Filter, das ein- bis zweimal jährlich mit Wasser gereinigt werden muss, dem ggf. etwas Spülmittel beigegeben wird.
- Ventil öffnen. Ventil eindrücken und im Uhrzeigersinn drehen. Ventilteller und Filterhalter herausziehen – jetzt kann man an das Filter herankommen.
- Das Ventil muss mindestens einmal pro Halbjahr bewegt, d. h. geöffnet und geschlossen werden. Änderungen vorbehalten.

MAINTENANCE • WARTUNG

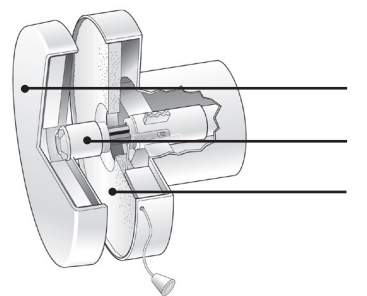


Fresh 100

GB• Maximum wall thickness 360 mm (standard)
Hole-punching ø 105 mm
DE• Max. Wanddicke 360 mm (Standard).
Löcher bohren ø 105 mm

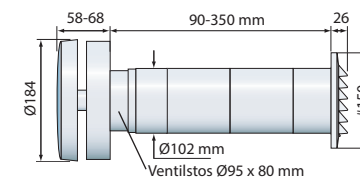

Fresh 100-dB

GB• Maximum wall thickness 300/400mm
Hole-punching ø 145mm
DE• Max. Wanddicke 300/400mm
Löcher bohren ø 145mm

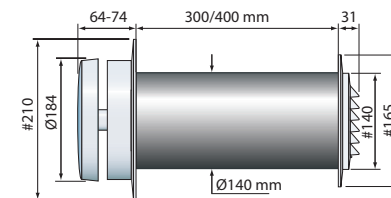

Fresh AB
Gransholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA
www.fresh.se
Art no 001255 - Version 2017