



KC S II –pumppujen pikaohje





Min. -10 °C
Max. +110 °C



Min. +2 °C
Max. +65 °C



Max. 1.0 MPa (10 bar)



Max. +40 °C
Min. 0° C



RH < 95%




Glycol: Max. 40%
Viscosity: Max 10mm/s


< 44 dB(A)



IP 44





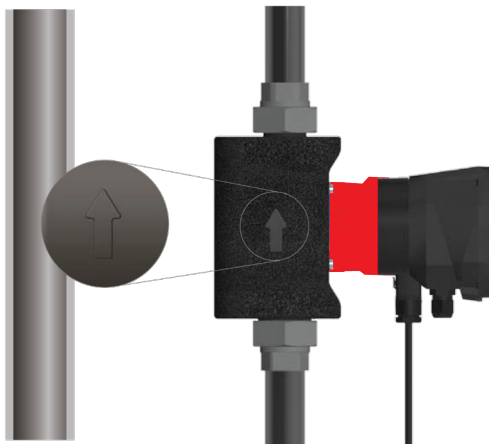



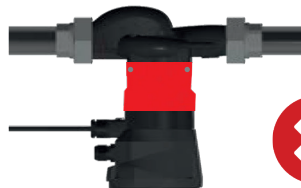












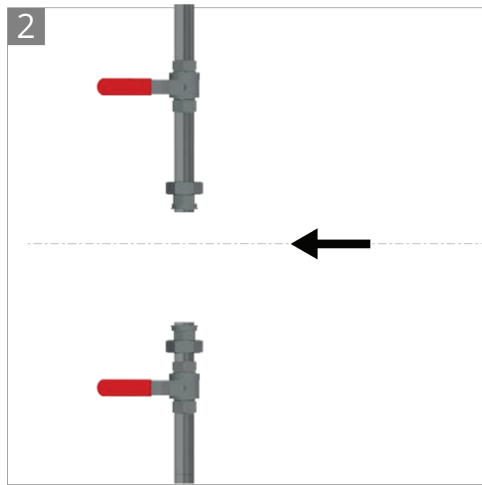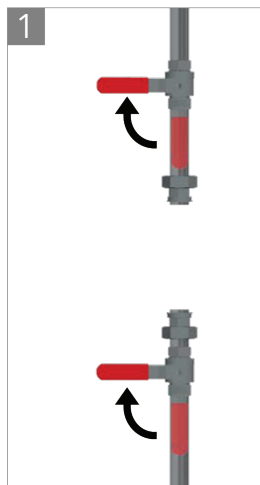

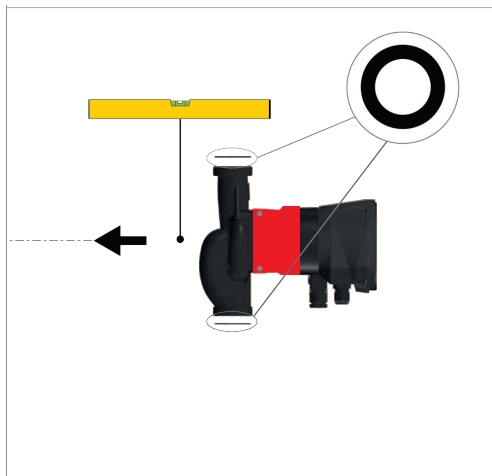


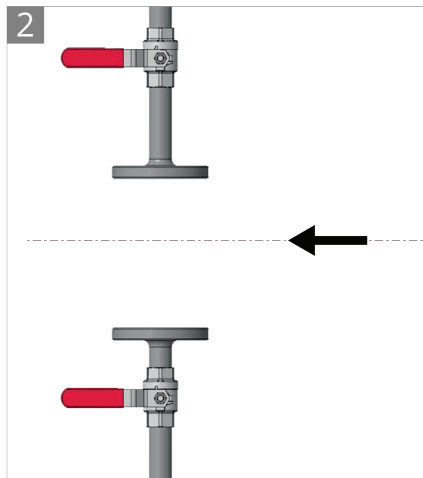
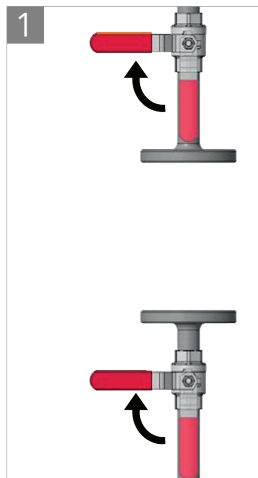


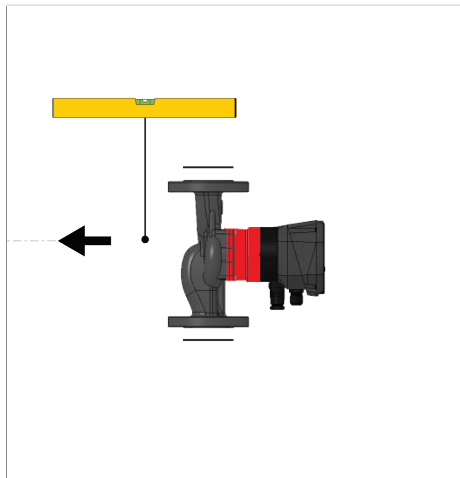


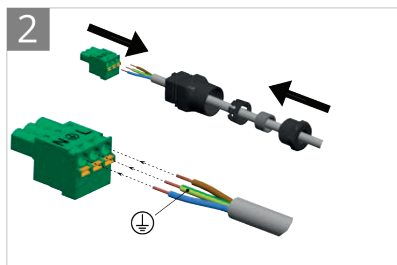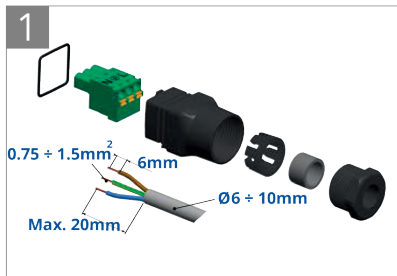

6

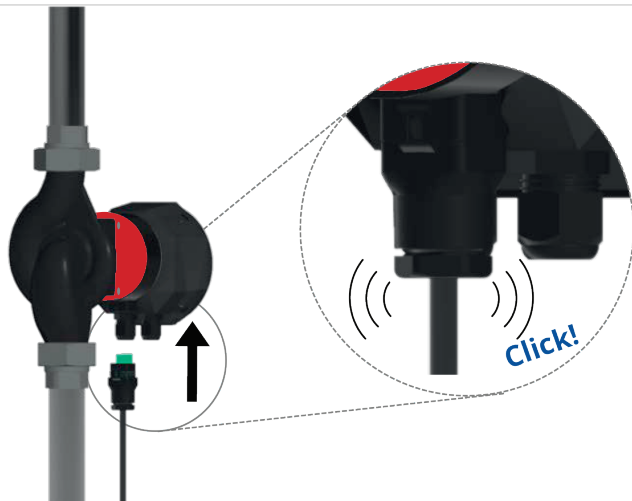

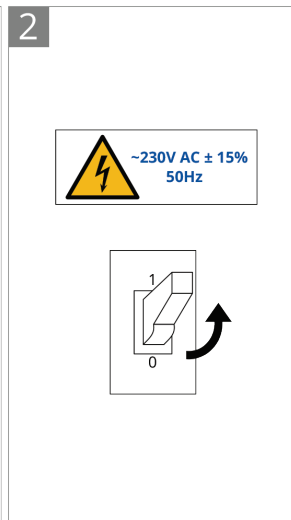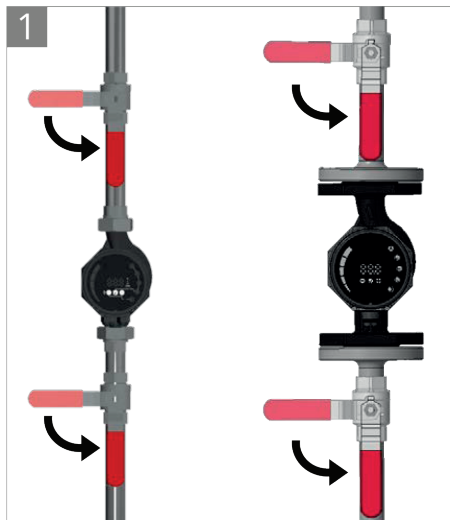

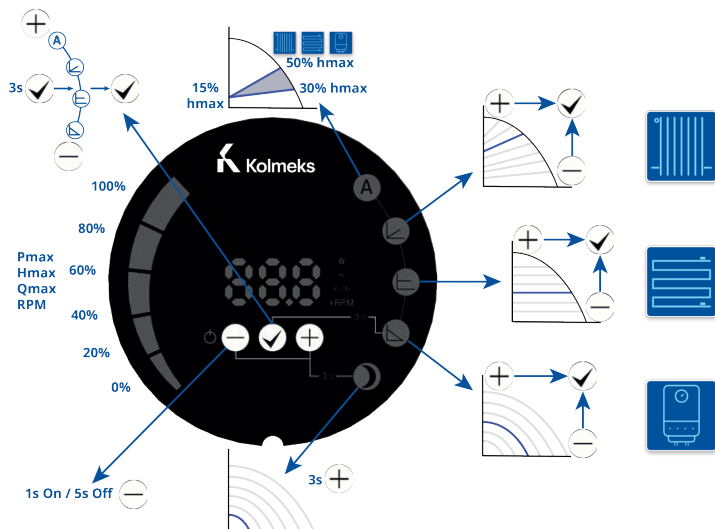



3





E1X Kuivakäynti - tarkasta neste

E2X Lukittu - tarkasta roottori



E3X Kuuma - tarkasta neste

E4X Sähkövika - ota yhteys huoltoon


E5X Moottorivika - ota yhteys huoltoon

	KC S II	KC SS II	KC SU II	KC SC II
START/STOP 	✗	✓	✓	✓
RELAY 	✗	✓	2x ✓	2x ✓
MAX/MIN 	✗	✗	✓	✓
0-10V 	✗	✗	✓	✓
4-20mA 	✗	✗	✗	✓
PWM 	✗	✗	✗	✓
MODBUS RS485 & TCP/IP 	✗	✗	✗	✓
WEB SERVER 	✗	✗	✗	✓
BACNET 	✗	✗	✗	✓


KC SS II

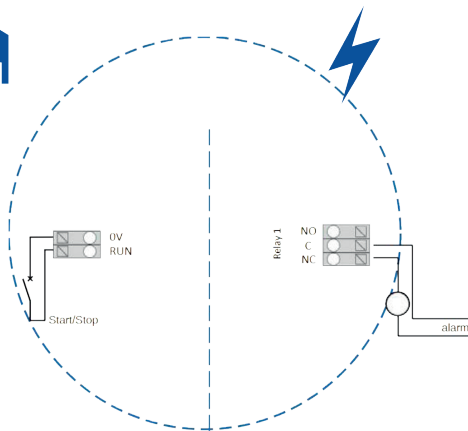

KC SU II

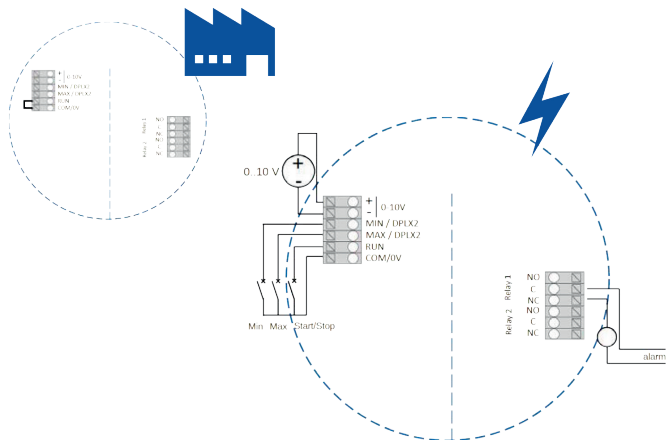

KC SC II

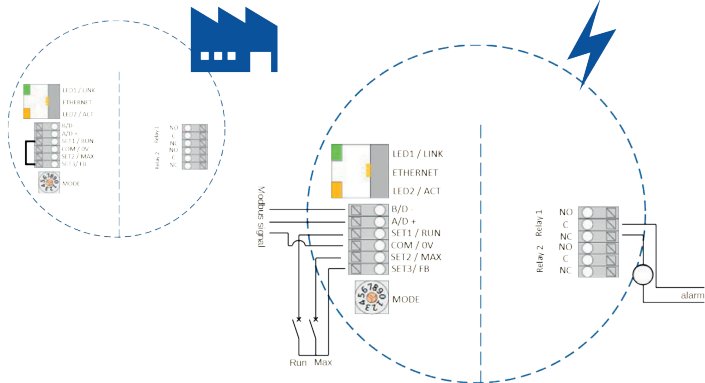

Ota yhteyttä

Kolmeks Oy
Taimistotie 2, 14200 Turenki
puh. 020 7521 31
sales.finland@kolmeks.com



www.kolmeks.com