


NIBE F1345/F1355

- SE** SERVICEINSTRUKTION - Montera
backventil
- GB** SERVICE INSTRUCTION - Install non-
return valve
- DE** SERVICEANLEITUNG - Montage des
Rückschlagventils
- FI** HUOLTO-OHJE - Takaiskuventtiilin
asennus

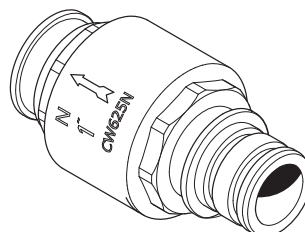

Montera backventil

Denna serviceinstruktion beskriver hur du monterar en backventil på F1345/F1355.

Innehåll

2 st	O-ringar 1 (Ø29,8 x 2,6)
2 st	O-ringar 2 (Ø37,8 x 2,6)
2 st	O-ringar 3 (Ø34,6 x 2,6)
1 st	Isolering
1 st	Backventil
1 st	Packning
1 st	Clips Ø35
1 st	Clips Ø40
1 st	Isoleringstejp

Kompatibla produkter


- F1345
- F1355




OBS!

Töm systemet innan du påbörjar monteringen. Se installatörshandboken för huvudprodukten.


1. Montera den bipackade backventilen på anslutning, värmebärare fram (XL1) och anslutning, köldbärare ut (XL7) för kylmodulen.

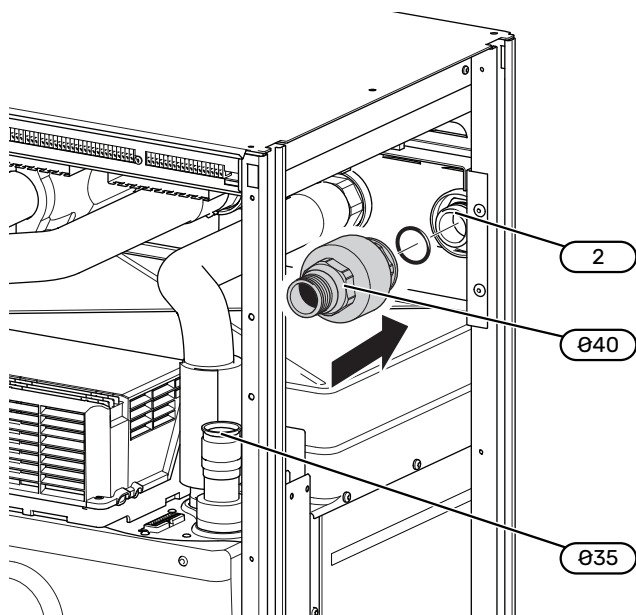


2. Montera de bipackade o-ringarna, clips, packningar.

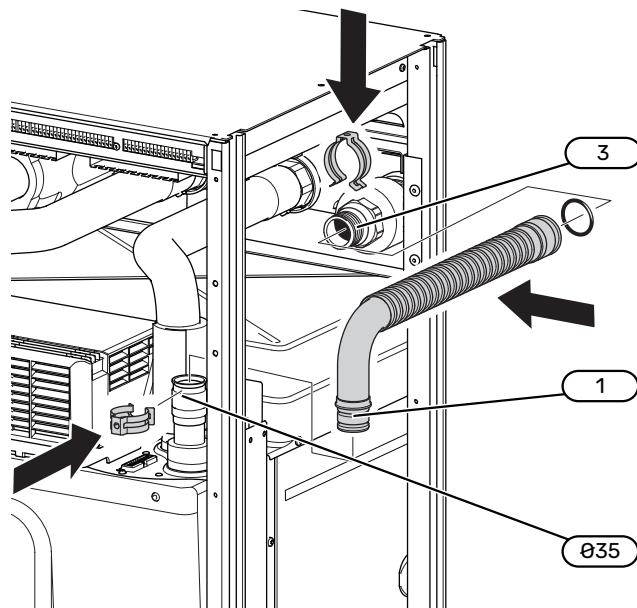

3. Montera isoleringen på flexröret med hjälp av den bipackade isoleringstejpen.

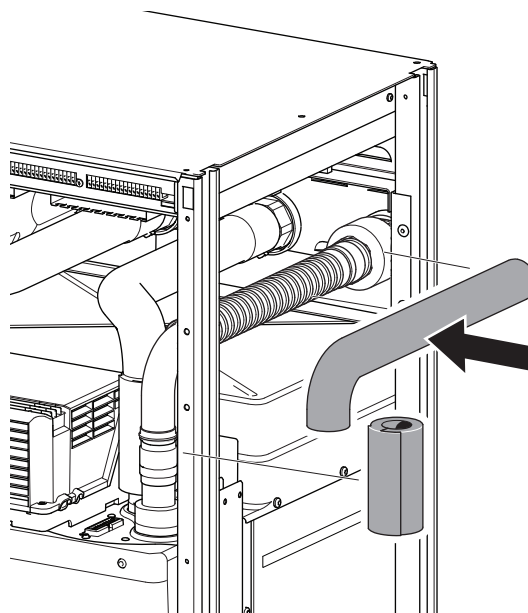

4. Montera isoleringen genom att trycka ihop EPP-delarna.

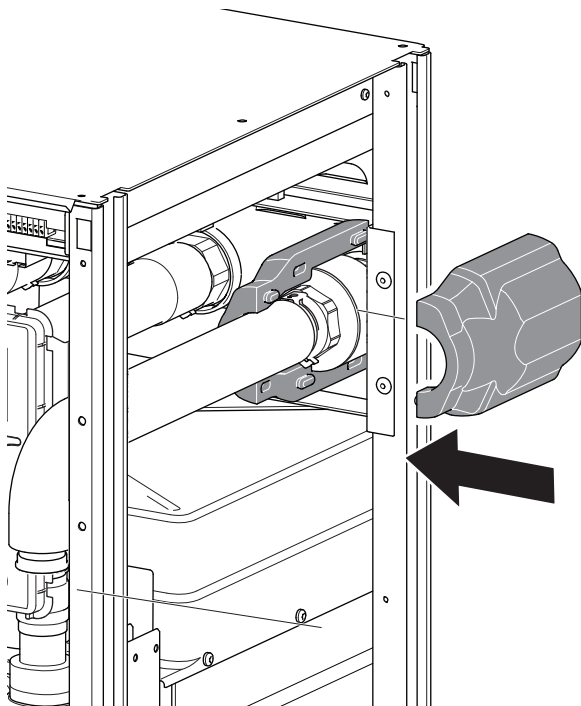

Install non-return valve

This service instruction describes how to install a non-return valve on F1345/F1355.

Contents

2 x	O-rings 1 (Ø29,8 x 2,6)
2 x	O-rings 2 (Ø37,8 x 2,6)
2 x	O-rings 3 (Ø34,6 x 2,6)
1 x	Insulation
1 x	Non-return valve
1 x	Gasket
1 x	Clips Ø35
1 x	Clips Ø40
1 x	Insulation tape

Compatible products


- F1345
- F1355




CAUTION!

Drain the system before you commence installation. See the Installer Manual for the main product.


1. Install the enclosed non-return valve on the heating medium supply connection (XL1) and the brine out connection (XL7) for the cooling module.

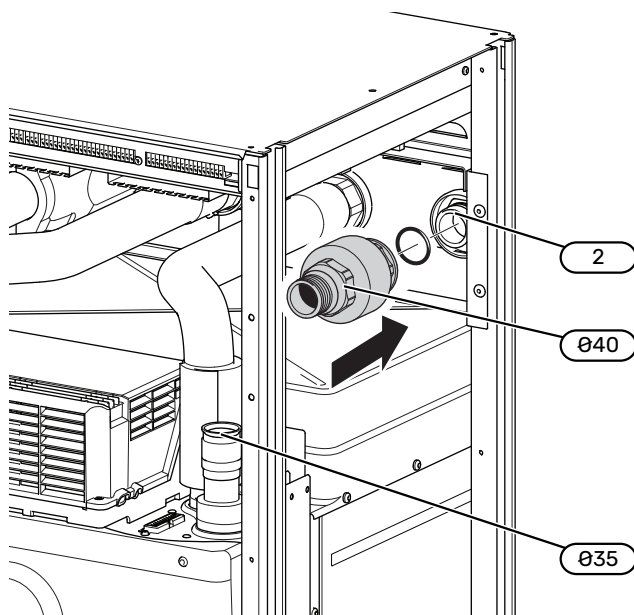


2. Install the enclosed O-rings, clips, gaskets.

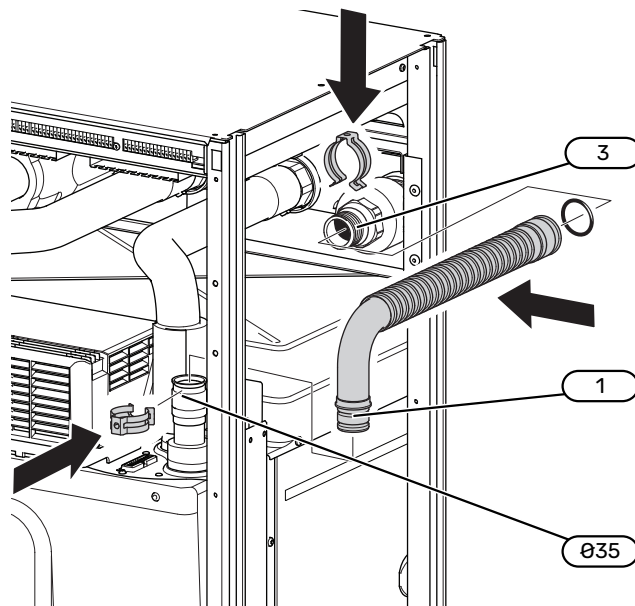

3. Install the insulation on the flexible tube using the enclosed insulation tape.

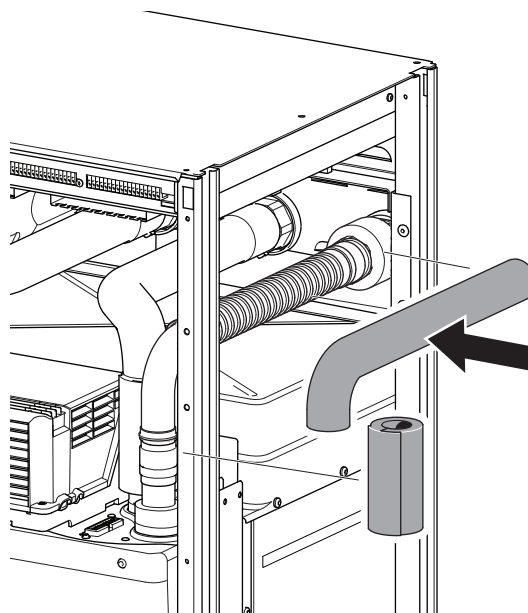

4. Install the insulation by pressing the EPP components together.

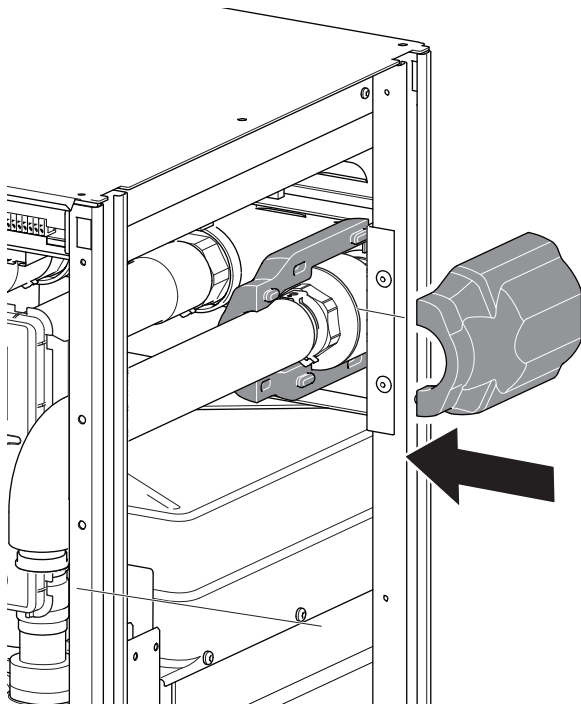

Montage des Rückschlagventils

In dieser Serviceanleitung wird die Montage eines Rückschlagventils an F1345/F1355 beschrieben.

Inhalt

2 St.	O-ringe 1 (Ø29,8 x 2,6)
2 St.	O-ringe 2 (Ø37,8 x 2,6)
2 St.	O-ringe 3 (Ø34,6 x 2,6)
1 St.	Isolierung
1 St.	Rückschlagventil
1 St.	Dichtung
1 St.	Klemmen Ø35
1 St.	Klemmen Ø40
1 St.	Isolierband

Kompatible Produkte


- F1345
- F1355




ACHTUNG!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, muss das System entleert werden. Siehe Installateurhandbuch zum Hauptprodukt.


1. Montieren Sie das im Lieferumfang enthaltene Rückschlagventil beim Kältemodul jeweils am Anschluss Heizungsvorlauf (XL1) sowie am Anschluss Wärmequellenmediumaustritt (XL7).

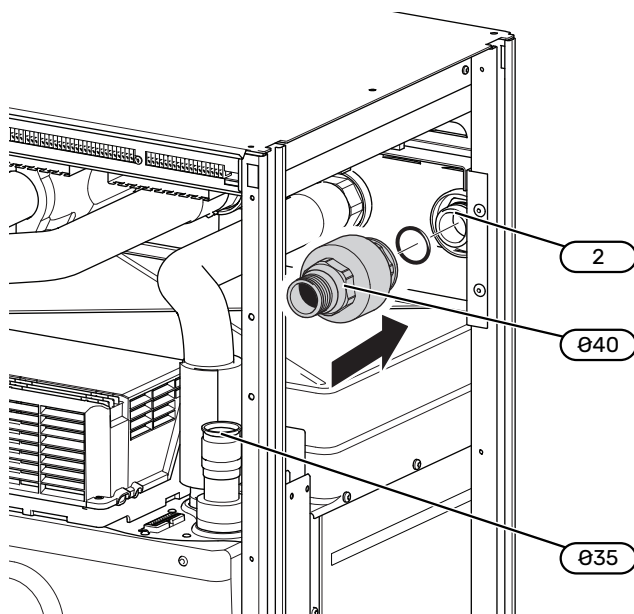


2. Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen O-Ringe, Klemmen und Dichtungen.

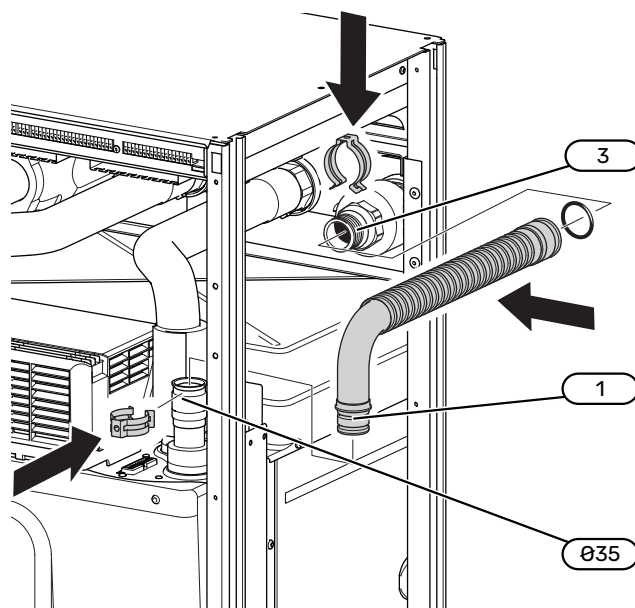

3. Montieren Sie die Isolierung am Flexrohr mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Isolierklebbands.

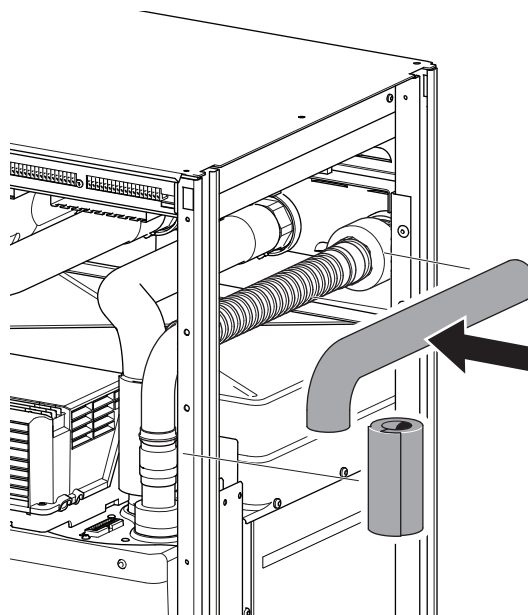

4. Drücken Sie bei der Montage der Isolierung die EPP-
Teile zusammen.

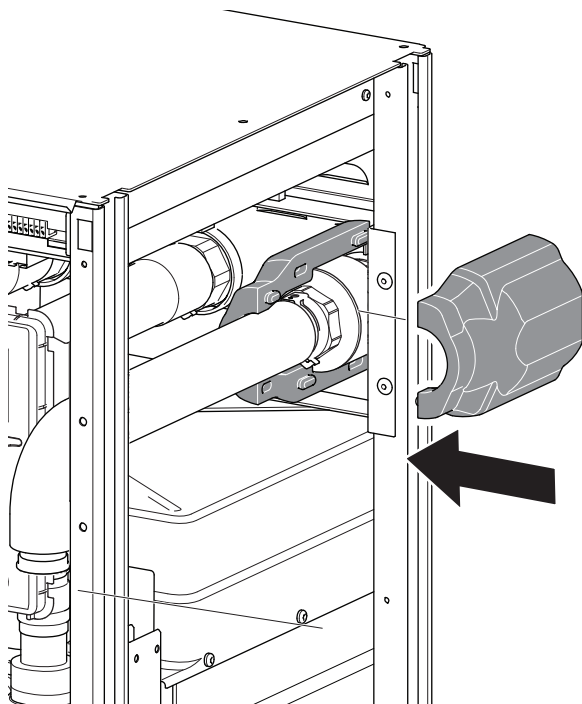

Takaskuventtiilin asennus

Tässä huolto-ohjeessa selostetaan takaskuventtiilin asennus F1345/F1355.

Sisältö

2 kpl	O-renkaat 1 (Ø29,8 x 2,6)
2 kpl	O-renkaat 2 (Ø37,8 x 2,6)
2 kpl	O-renkaat 3 (Ø34,6 x 2,6)
1 kpl	Eriste
1 kpl	Takaskuventtiili
1 kpl	Tiiviste
1 kpl	Pidike Ø35
1 kpl	Pidike Ø40
1 kpl	Eristysteippi

Yhteensopivat tuotteet


- F1345
- F1355




HUOM!

Tyhjennä järjestelmä ennen kuin aloitat asennuksen. Katso päätuotteen asennusohje.


1. Asenna mukana toimitettu takaskuventtiili kompressoriyksikön lämmitysnesteen menoliitântään (XL1) ja lämmönkeruunesteen menoliitântään (XL7).

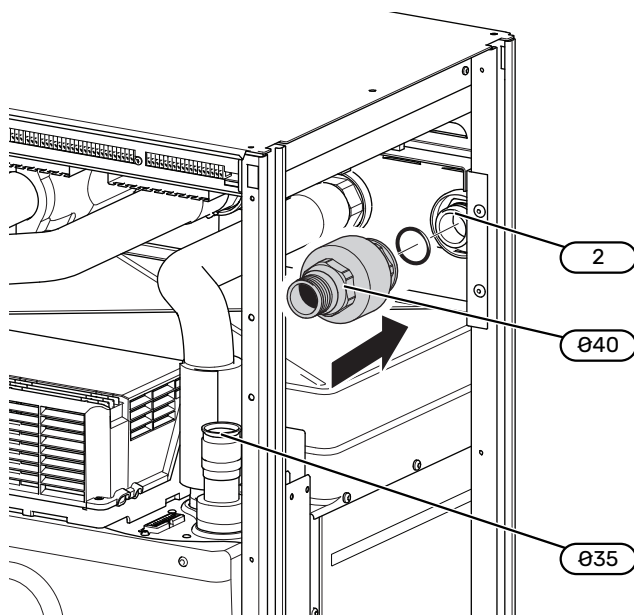


2. Asenna mukana toimitetut o-renkaat, pidikkeet ja tiivisteet.

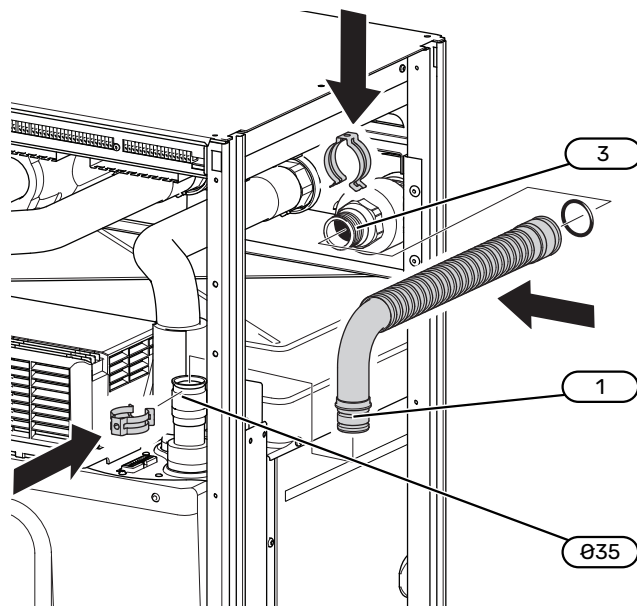

3. Asenna eriste joustoputken päälle mukana toimitetun eristysteipin avulla.

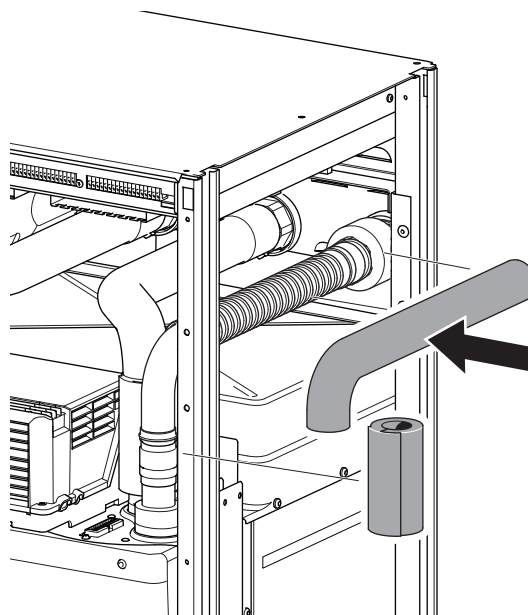

4. Asenna eriste painamalla EPP-osat yhteen.

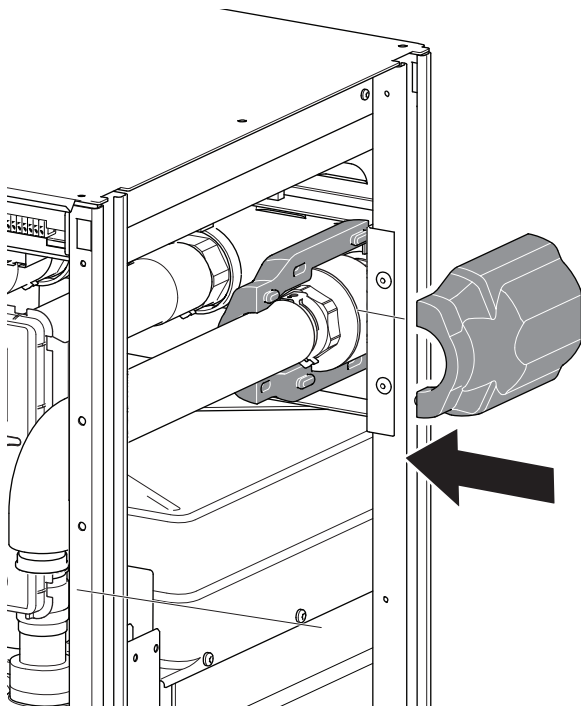

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

SIT SV 2449-2 831757

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2024 NIBE ENERGY SYSTEMS

