

SL1 kompositt gulvvarmefordeler

Modulær gulvvarmefordeler laget av glassfiberforsterket polyamid. Fordeleren er modulær for lett å kunne tilpasses lengde og antall kurser. Modifikasjonen innebærer ikke bruk av spesielle verktøy og kan gjøres på stedet ved ganske enkelt å låse eller låse opp moduler av fordeleren. Den hydrauliske tetningen er sikret med innvendig doble O-ringer. Den forhåndsmonterte modulære tilførsels- og returfordeler produsert i forsterket polyamid, inkludert:

- manuelle mikrometrisk flowregulator for hver krets
- påfylling/avtappingskran
- manuell/automatisk lufteventil
- flowmåler 0-5 l/min for hver krets
- tur og returtermometre 0-60°C
- festebraketter for vegg og skap
- rørtilkobling 3/4" euroconus
- rørkoblinger tur/retur 1 1/4"


Maksimal driftstemperatur: 75°C


Minimum temperatur: 10°C

Maksimalt arbeidstrykk: 6 bar


Temperatur og trykk test

Testmetode for motstanden til monterte enheter mot temperatursvingninger
5000 sykluser, temperatur 95°C – 20°C,
trykk 6 bar, samsvar med EN 12293.

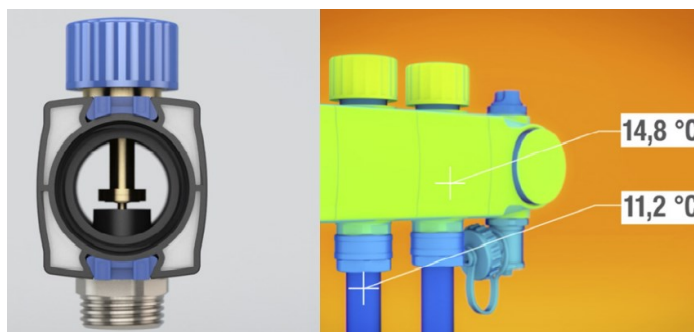


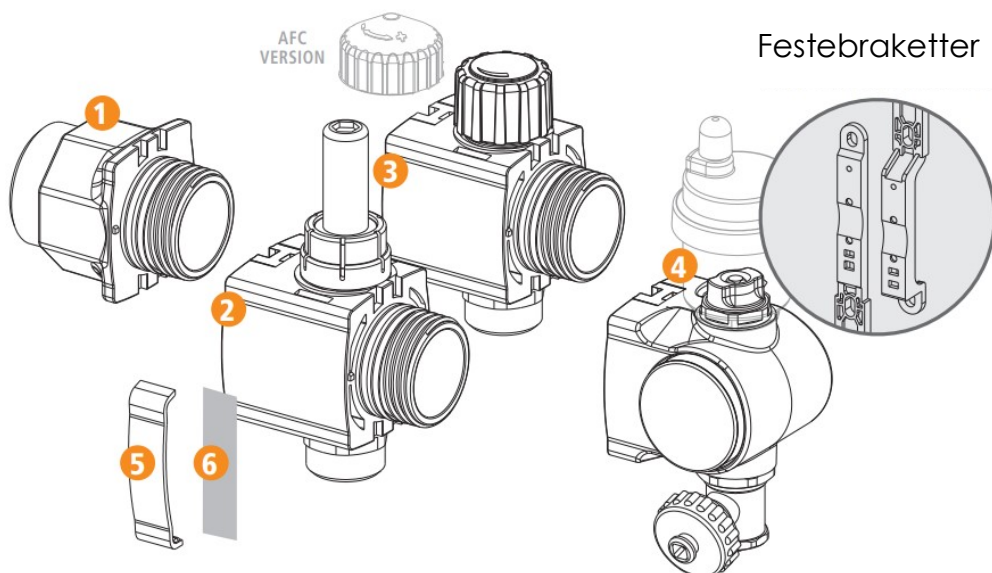


- 1 Hovedkoblingsmodul
- 2 Turmodul m/ flowventil
- 3 Returmodul m/ aktuatorventil
- 4 Endemodul med termometer
- 5 Rometikettklemme
- 6 Rometikett

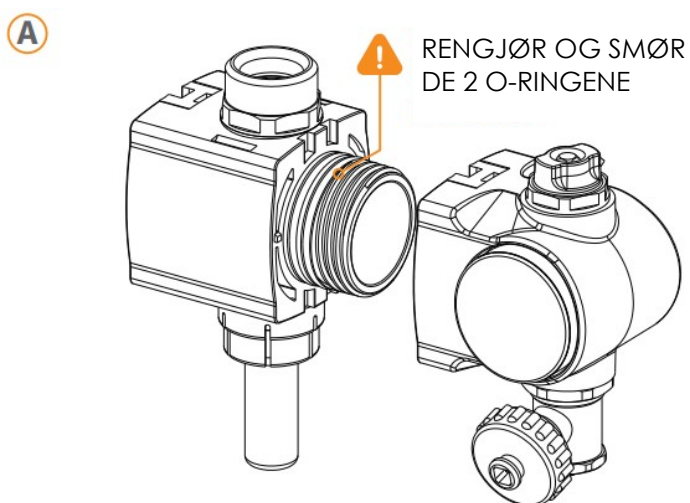


Velg riktig posisjon for å skru modulene

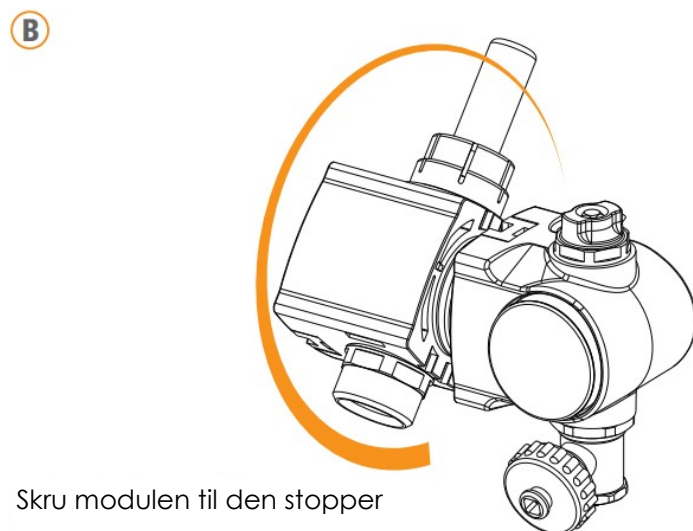


Skrus modulen til den stopper

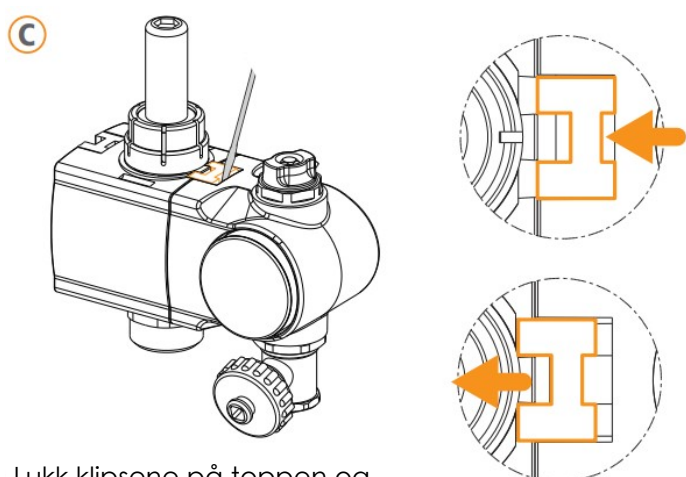


Lukk klipsene på toppen og bunnen av modulen

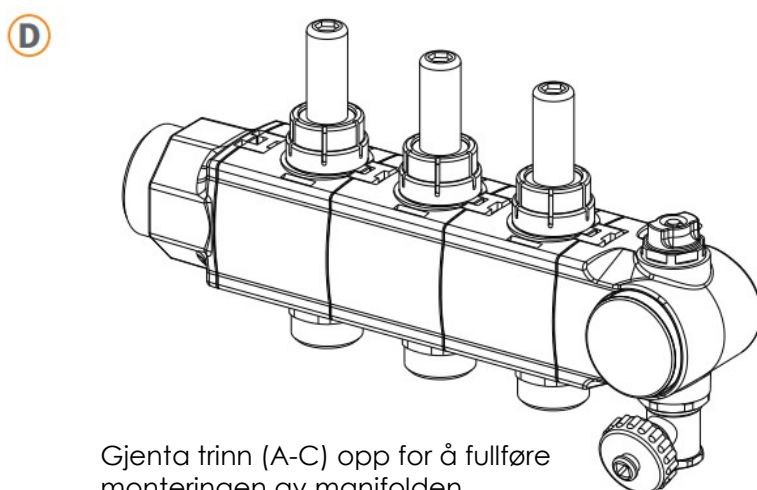

Gjenta trinn (A-C) opp for å fullføre monteringen av manifolden

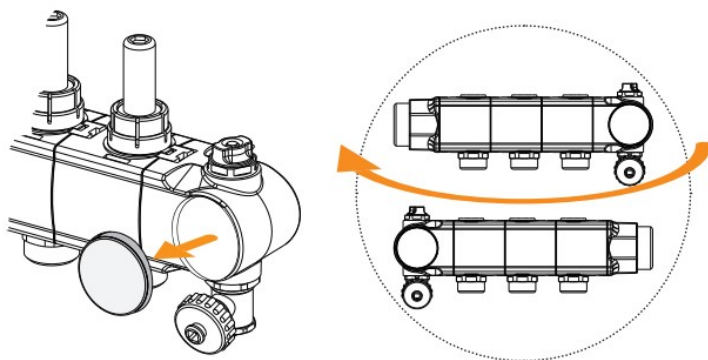


- Fjern termometeret fra plasseringen
- Snu manifolden
- Sett inn termometeret på baksiden

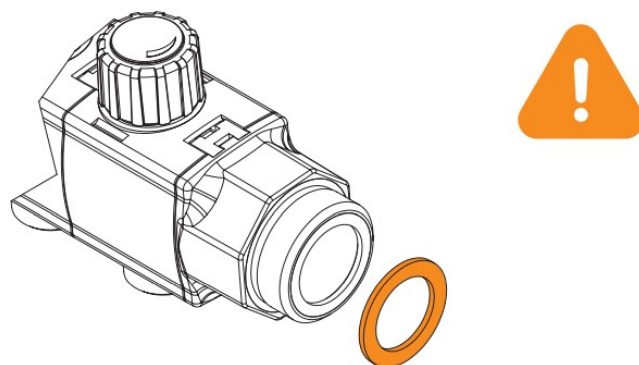


Koble til med unionsmutter en flat tetning.
Ikke bruk teflon eller hamp.

A


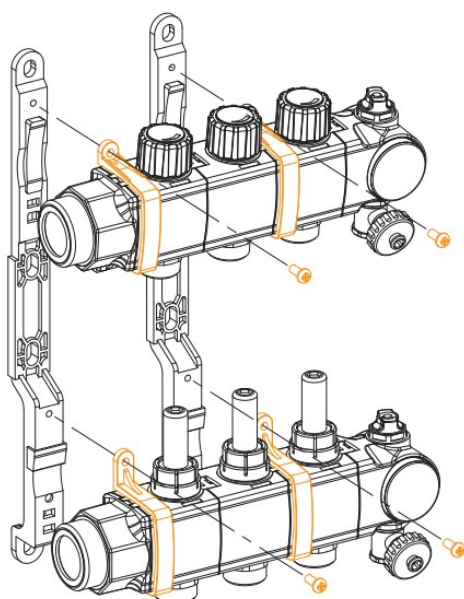


Lås braketten under og skru den på toppen

B

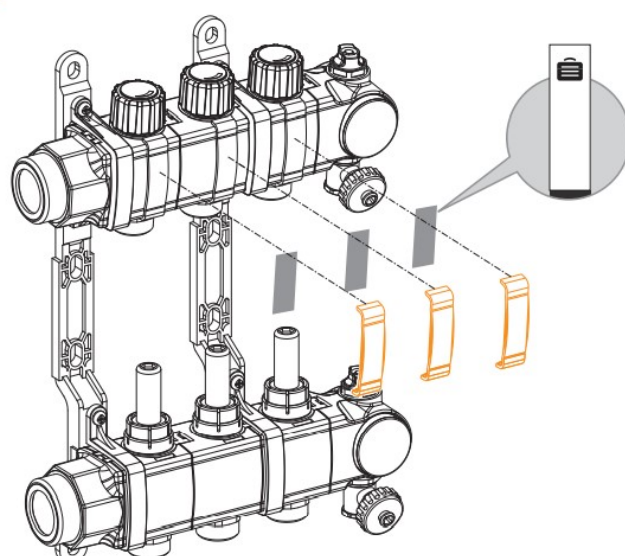

Fest rometikettene med de spesifikke klipsene

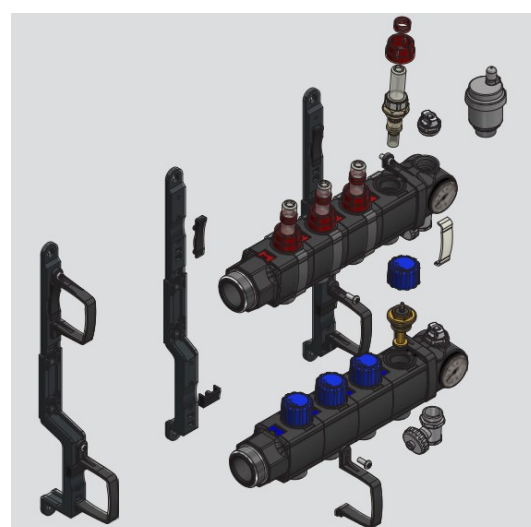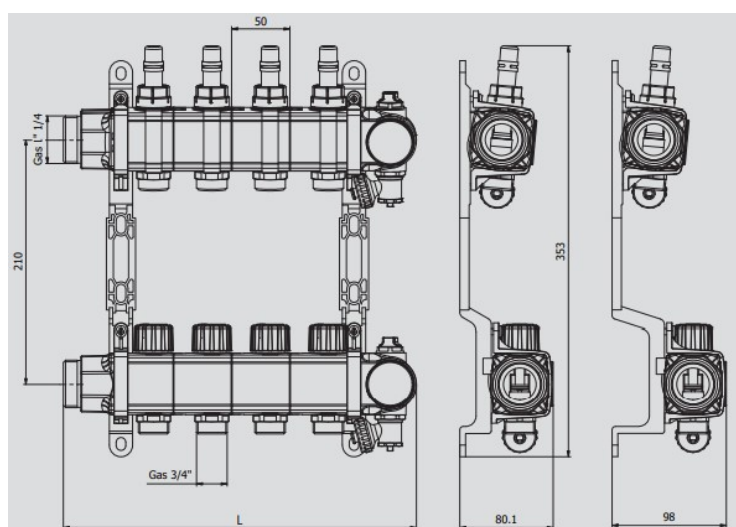

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no