TURKCELL SUPERONLINE	No: SOL-FO-EKO-RFP
	Tarih: 16/02/2017
Betonarme Prefabrik Ek Odası Teknik Şartnamesi	Revizyon No: 08

EK 3 Ek Odası Test Kontrol Listesi

KONU:

ONAY

TEST MAHALLİ:
RAPOR TARİHİ :
TESLİMAT MİKTARI:

1.Boyut kontrolü : (Ek Odası Teknik Şartnamesi)

Yeterli ✓ Yetersiz

2.Görünüş kontrolü sonuçları : (Ek Odası Teknik Şartnamesi)

Yeterli ✓ Yetersiz

3.Dayanım Kontrolü (Düşey Dayanımı : 40 ton (TS EN1917) ; Küp Numune: 40 Mpa) Yeterli ✓

Yetersiz

4. Et Kalınlık kontrolü (Ek Odası Teknik Şartnamesi)

Yeterli ✓ Yetersiz

SONUÇ :

Ek 1) : Deneyi test raporları

Referanslar

1- **TURKCELL SUPERONLINE** şartnamesi

2- **TS-EN-1917 - 10.03. 2005** Standartı (Beton Muayene Bacaları ve Odaları Donatısız , Çelik lifli ve Donatılı)

TS-821-EN 1917/10.03.2005 Standartı (Beton borular ve bağlantı parçaları donatısız´çelik

Fatih Kazak

Bülent Taşcı

Hazırlayan	Bu doküman içeriği TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. nın mülkiyetindedir, yazılı izni olmaksızın kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe-İstanbul Tel: +90 216 458 10 00 www.turkcell.com.tr İSTANBUL	*Onaylayan*
BÜLENT TAŞCI,TANER URUK AHMET AGSARLIOGLU,BURAK BELKO,MEHMET AKALIN, GÜROL ELMEN-SERDAR BAHADIRLI		SERHAT ALTUN, YILDIRAY ÖRNEKLİ

TURKCELL SUPERONLINE	No: SOL-FO-EKO-RFP
	Tarih: 16/02/2017
Betonarme Prefabrik Ek Odası Teknik Şartnamesi	Revizyon No: 08

- ALIN VE İÇ YÜZEYİN DÜZGÜNLÜĞÜ
- MUKAVEMET ÖLÇÜMLERİ VE İLGİLİ

STANDARDA UYGUNLUĞU (BAĞIMSIZ LAB DA E RAPOR DÜZENLENECEK)


ÖZELLİK	ARANAN ÖZELLİK	DENEY CİHAZI	
ÖLÇÜ BOYUT	SUPERONLINE Şartnamesinde Belirtien Özelliklere uygun Olacaktır	Kumpas Şerit Metre	✓
GÖRÜNÜŞ KONTROLÜ	Gün Işığında 2 m uzaklıktan bakılarak çatlak pullanma ve kopma olmaması	Gözle Muayene	✓
ET KALINLIKLARI	SUPERONLINE Şartnamesinde Belirtien Özelliklere uygun Olacaktır	Kumpas Şerit Metre	✓
ALIN VE İÇ YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ	Gün Işığında 2 m uzaklıktan bakılarak çatlak pullanma ve kopma olmaması	Gözle Muayene	✓
MUKAVEMET OLÇUMÜ İLGİLİ STANDARDA UYGUNLUĞU	TS EN 1917 Mart 2005 Standartının EK A ve Ek B Maddelerine Göre Yapılacaktır	TS EN 1917 Mart 2005 Standartında belirtilen Şekil A ve Şekil B de belirtilen deney cihazı	✓

MENHOL DÜŞEY YÜK TESTI:


Düzenek oluşturulduktan sonra sabit hızla yük uygulanacaktır. Yük uygulaması 40 ton(400KN) oluncaya kadar devam ettirilecek ve 40 tona ulasınca yükleme durdurulucak üründe deformasyon olup olmadığı gözle kontrol edilecektir.

Hazırlayan		*Onaylayan*
BÜLENT TAŞCI,TANER URUK AHMET AGSARLIOGLU,BURAK BELKO,MEHMET AKALIN, GÜROL ELMEN-SERDAR BAHADIRLI	Bu doküman içeriği TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. nin mülkiyetindedir, yazılı izni olmaksızın kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe-İstanbul Tel: +90 216 458 10 00 www.turkcell.com.tr İSTANBUL	*SERHAT ALTUN, YILDIRAY ÖRNEKLİ*

TURKCELL SUPERONLINE	No: SOL-FO-EKO-RFP
	Tarih: 16/02/2017
Betonarme Prefabrik Ek Odası Teknik Şartnamesi	Revizyon No: 08

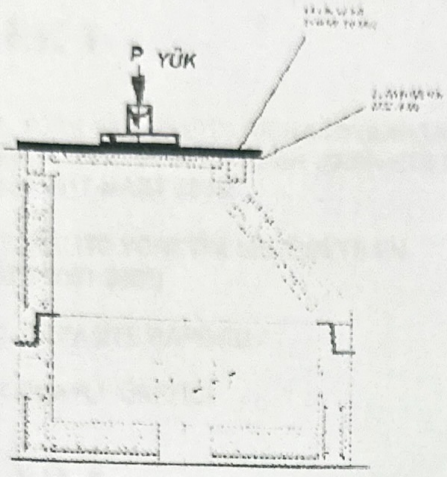

TİP 1 DENEY DÜZENEĞİ

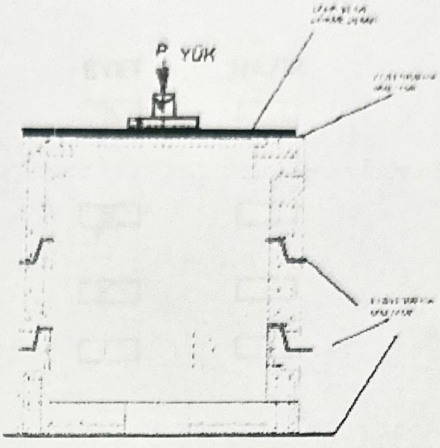

TİP 10 DENEY DÜZENEĞİ

Hazırlayan
BÜLENT TAŞCI,TANER URUK
AHMET AGSARLIOGLU,BURAK
BELKO,MEHMET AKALIN, GÜROL
ELMEN-SERDAR BAHADIRLI

Bu doküman içeriği TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. nin mülkiyetindedir, yazılı izni olmaksızın kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz.

Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20
Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe-İstanbul
Tel: +90 216 458 10 00 www.turkcell.com.tr
İSTANBUL

Onaylayan
SERHAT ALTUN,
YILDIRAY ÖRNEKLİ

TURKCELL SUPERONLINE	No: SOL-FO-EKO-RFP
	Tarih: 16/02/2017
Betonarme Prefabrik Ek Odası Teknik Şartnamesi	Revizyon No: 08

C.ÜRETİCİNİN SAHİP OLDUĞU KALİTE BELGELERİ

EK 1

	EVET	HAYIR
1. TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ (TS EN 1917 Mart 2005)ve(TS EN 821 1917 MART 2005)	☒	☐
2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ(TS EN ISO:9001:2000)	☒	☐
3. KAPASİTE RAPORU	☒	☐
4.ONAYLI ÜRETİCİ	☐	☐

EK 2

D. MUAYENE VE TESTE KONU ÜRÜN NUMUNELERİ (uygun olanı işaretleyiniz)

TIP 1A ☐	TİP10B ☐	TİP 9 ☐
TİP 1B ☐	TİP10C ☐	TİP ☐
TİP 10A ☐	TİP10D ☐	TİP ☒

( ) Hazır

( ) Tarihinde hazır olacak: 14/09/2021

Muayene Kabul Komisyonu kullanıma hazır olan malzemelerin TSE de belirtilen ilgili standarda ve TURKCELL SUPERONLINE şartnamesine göre uygunluğunu veya uygunsuzluğu tespit edilerek kayıt altına alacaktır.
Muayene Kabul Komisyonu Malzemelerde dikkat etmesi gereken hususlar.

- ÖLÇÜ BOYUT
- GÖRÜNÜŞ KONTROLÜ
- ET KALINLIKLARI

Hazırlayan		Onaylayan
BÜLENT TAŞCI,TANER URUK AHMET AGSARLIOGLU,BURAK BELKO,MEHMET AKALIN, GÜROL ELMEN-SERDAR BAHADIRLI	Bu dokuman içeriği TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. nin mülkiyetindedir, yazılı izni olmaksızın kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe-İstanbul Tel: +90 216 458 10 00 www.turkcell.com.tr İSTANBUL	SERHAT ALTUN, YILDIRAY ÖRNEKLİ