

# Instrucciones de Instalación

## Ultima™ Con baterías Selectronic®


Válvula de descarga del mingitorio, pistón

NÚMEROS DE MODELO

606B.X10

606B.X01

606B.X05

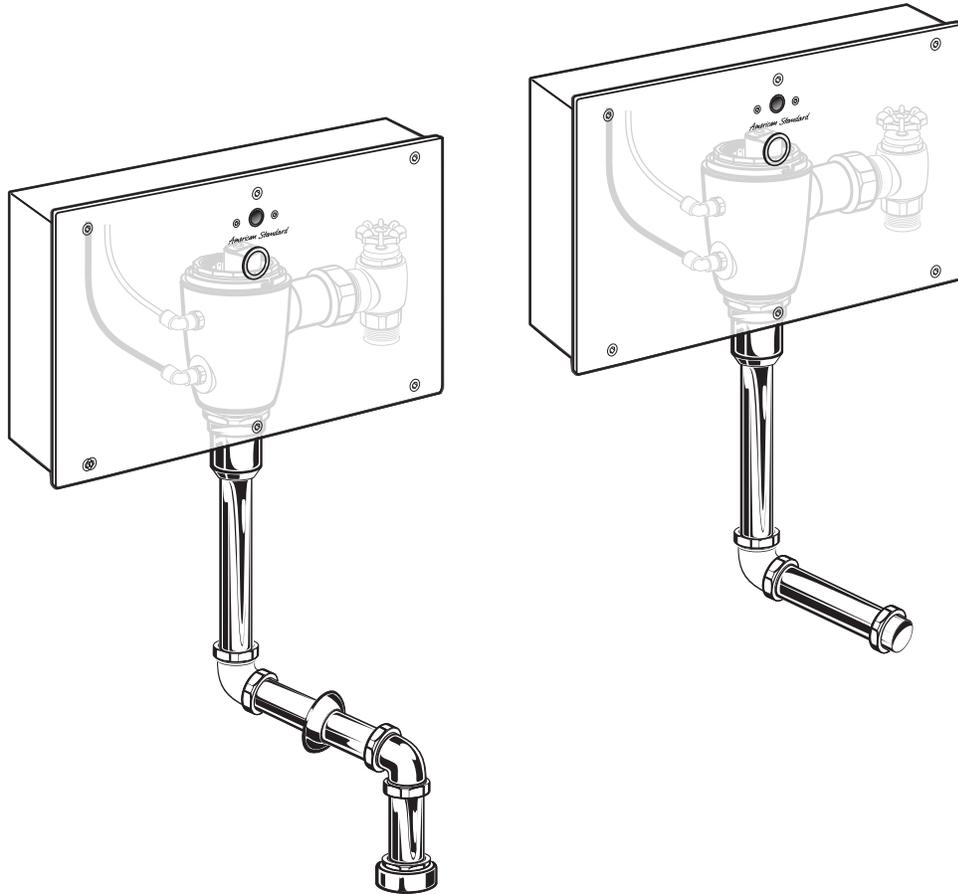

*Producto a ser utilizado con accesorio certificado WaterSense con el mismo volumen de descarga nominal.*

**PRECAUCIÓN:** Utilizar únicamente los transformadores y juegos de cables suministrados por American Standard. Si utiliza cables no suministrados por AS, o corta, separa o modifica cualquier componente, se anulará la garantía.

Certificado de cumplimiento con  
ASME A112.19.2  
© 2021 AS America, Inc.

# American Standard

**NOTA PARA EL INSTALADOR:** Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Para obtener más información sobre los productos Selectronic® de American Standard, visite nuestro sitio web: [www.americanstandard-us.com](http://www.americanstandard-us.com) o escríbanos a [CRTTEAM@americanstandard.com](mailto:CRTTEAM@americanstandard.com)

Para piezas, servicio, garantía o cualquier otra asistencia,  
llame al (844) CRT-TEAM / (844) 278-8326 (En Canadá: 1-800-387-0369)  
(Únicamente en el área de Toronto: 1-905-306-1093)

American Standard  
**CRT**  
Certified Response Technician


Gracias por elegir American Standard, el parámetro de excelente calidad por más de 100 años. Para asegurarse de realizar una instalación sin problemas, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar.

## DESEMPACAR

Todas las llaves de American Standard son probadas con agua en nuestra fábrica. Puede ser que quede un resto de agua en la llave durante el envío.


Retire de la caja las piezas de la válvula de descarga. La ilustración muestra todos los artículos flojos fuera de la caja. Algunos artículos pueden haberse empacado ensamblados en parte a otros.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Instrucciones de instalación              | 7. Mangueras de activación manual   |
| 2. Cuerpo de la válvula de descarga Conjunto | 8a. Conexión de descarga de la válvula de contraflujo (Spud posterior expuesto) |
| 3. Placa de cubierta con sensor              | 8b. Conexión de descarga de la válvula de contraflujo (Spud posterior oculto)   |
| 4. Caja de la Pared                          | 9. Cadena de seguridad  |
| 5. Adaptador de soldadura                    |   |
| 6. Válvula de cierre                         |   |

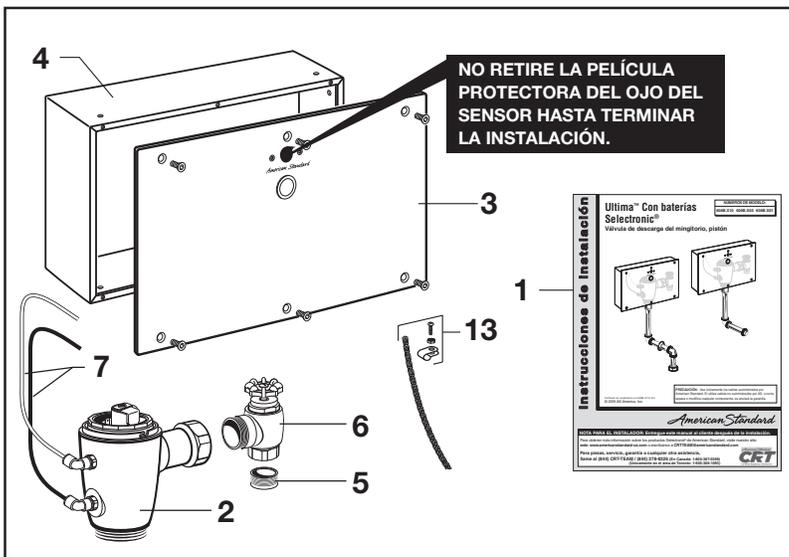


### LOS KITS DE ELECTRICIDAD SE VENDEN POR SEPARADO

Kit de electricidad PWRX PK00.WRX	Kit de electricidad Enchufe AC PK00.PAC	Kit de electricidad Cableado AC PK00.HAC
Kit de electricidad Multi AC PK00.MAC	Batería de litio CR-P2	

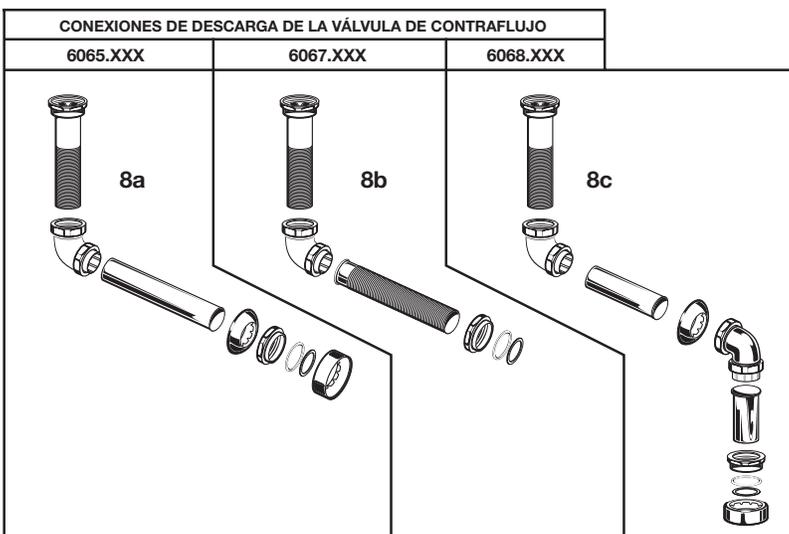


**Fig. 1**  
**Dimensiones**  
**de preparación**

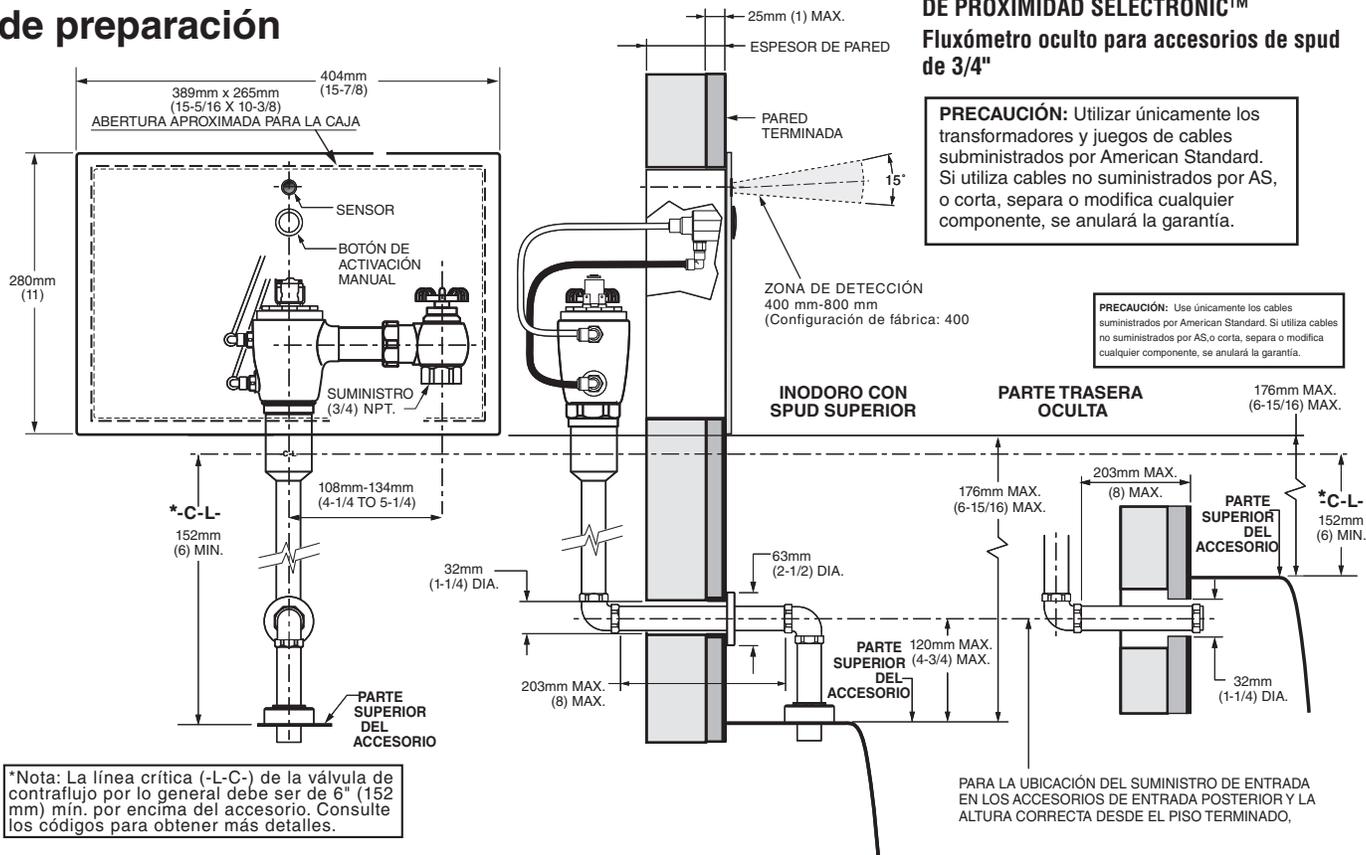

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS; Fig. 2**

1. Cinta de teflón
2. Destornillador plano
3. Llave regulable
4. Cinta métrica
5. Sierra para metales
6. Cortador de tubos
7. Lima
8. Para conexión de soldadura; soldadura y soplete
9. Llave hexagonal de 2,5 mm
10. Llave hexagonal de 1,5 mm

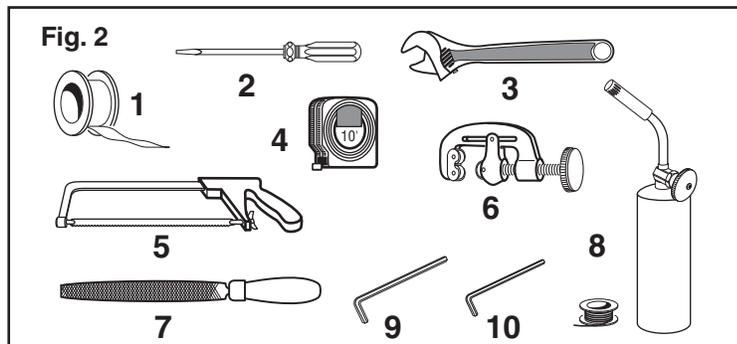

**ANTES DE LA INSTALACIÓN**

**Nota:** Antes de instalar la válvula de descarga Selectronic™, debe instalar lo siguiente:

1. Urinal
2. Línea de desagüe
3. Línea de suministro de agua

**IMPORTANTE:**

- Debe instalar toda la plomería y todo el cableado eléctrico de conformidad con los códigos, las reglamentaciones y las normas aplicables.
- Se recomienda fuertemente el uso de arrestadores de golpe de ariete para las aplicaciones comerciales. Todos los caños ubicados detrás de las paredes deben sujetarse y fijarse adecuadamente.
- Las líneas de suministro de agua deben ser de un tamaño como para brindar un volumen adecuado de agua para cada accesorio.

- Descargue todas las líneas de agua antes del funcionamiento (ver el paso 3). La suciedad y los desechos pueden hacer que la válvula de descarga funcione continuamente.
- Con la excepción de la entrada de la válvula de cierre, ¡NO use sellador de caños ni grasa de plomería en ningún componente ni acoplamiento de la válvula!
- Proteja el cromo o el acabado especial de los artículos con placa de cromo. NO UTILICE herramientas dentadas en las superficies terminadas para instalar o dar servicio a las válvulas. Consulte asimismo la sección "Cuidado y limpieza" de este manual.
- Este producto contiene componentes mecánicos y/o eléctricos que sufren el desgaste normal. Debe verificarlos regularmente y reemplazarlos según sea necesario para mantener el rendimiento de la válvula.

# INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA

## 1 INSTALE LA CAJA DE LA PARED; Fig. 3

1. Recorte una abertura de aproximadamente 387mm x 267mm (15-1/4" X 10-1/2") en la pared para la CAJA DE LA PARED (1) en la dimensión mostrada en Fig.3.  
**Nota:** Es importante mantener el nivel de la abertura.
2. Sujete un final de la CADENILLA DE SEGURIDAD (2) Y PRENDA (4) A LA CAJA DE LA PARED (1) CON LA TUERCA.

3. Instale el BASTIDOR DE LA CAJA (1) en la abertura aproximada de la pared. Nivele y asegure la CAJA DE LA PARED (1) a la abertura en la pared con tornillos.

**Importante:** La cara delantera de la CAJA DE LA PARED (1) debe rozar la pared terminada.

4. \*Corte un orificio de 2" para suministro al accesorio en la dimensión mostrada.

## 2 INSTALE EL ADAPTADOR PARA SOLDADURA POR EXUDACIÓN; Fig. 4




**PRECAUCIÓN:** Cierre los suministros de agua antes de comenzar

**Nota:** La entrada del tope de control es de 3/4" IPS. Para la conexión con soldadura opcional, *instale el adaptador para la soldadura por exudación (1) (suministra-do) para 3/4" línea de suministro de cañería de cobre.* Fig. 4.

1. Limpie el extremo de la cañería de suministro. Presione el ADAPTADOR roscado (1) hasta que se asiente en el tope interno. Suelde el adaptador (1) a la cañería.
2. Desde detrás de la pared, instale el TOPE DE CONTROL (2) en la línea de suministro de agua con la salida colocada según se requiera.
3. Coloque un soporte en la cañería según sea necesario.

## 3 VACIADO DE LAS LÍNEAS DE SUMINISTRO; Fig. 5

1. Abra el TOPE DEL SUMINISTRO (1).
2. Abra el suministro de agua para vaciar la línea de cualquier suciedad o sedimento.
3. Cierre el TOPE DEL SUMINISTRO (1) y desactive la línea de suministro de agua.

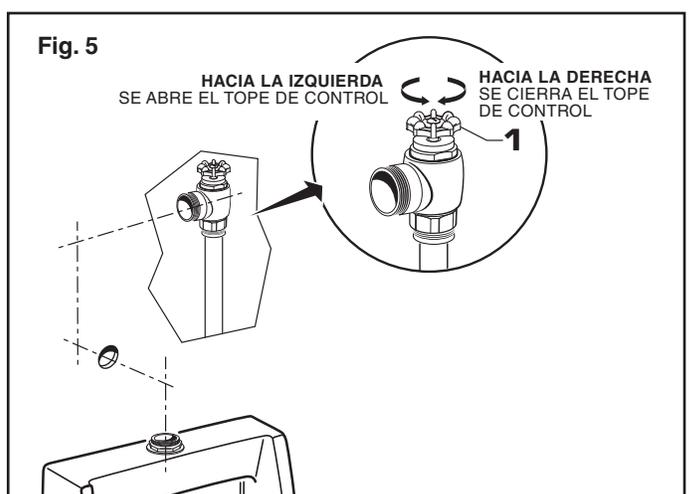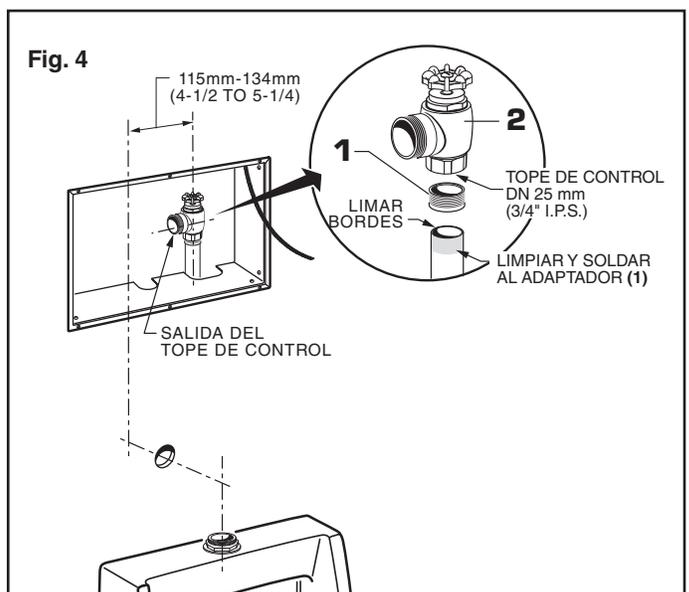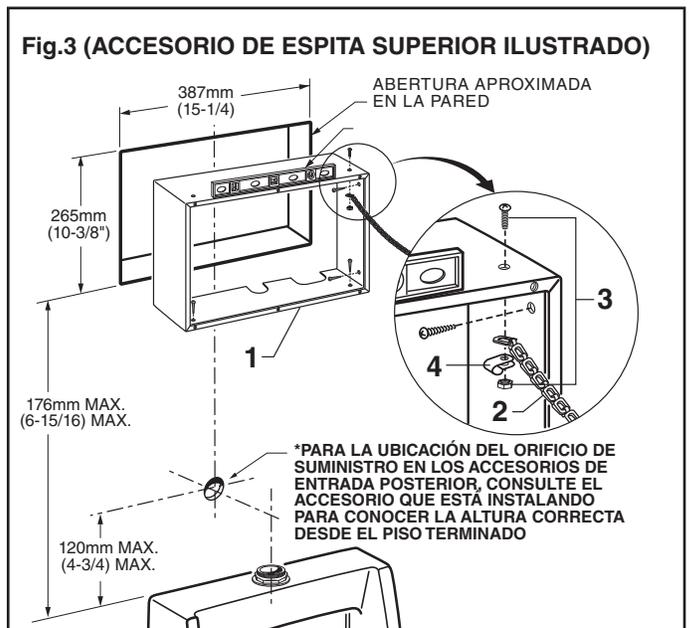

## 4 INSTALE LAS CONEXIONES DEL IGUALADOR DE PRESIÓN Y DE DESCARGA; Fig. 6

1. Coloque la BRIDA DEL PUNTAL (1) sobre el PUNTAL DEL MUEBLE DE BAÑO. Fig. 6.
2. Coloque LA ARANDELA DE FRICCIÓN (3) y la ARANDELA DE SELLADO (4) DENTRO DE LA TUERCA DEL ACOPLADOR DEL PUNTAL (2) y ensarte en el PUNTAL. No apriete demasiado. Fig. 6.
3. Quite las TUERCAS UNIÓN DE CODO (6, 6a) del CODO CROMADO (5). Asegúrese de haya un EMPAQUE de HULE (7) y de FIBRA (8) en cada uno. Fig. 6a.
4. Con la brida boca arriba deslice el EMPAQUE DE FIBRA (8) y LA TUERCA DE UNIÓN DE CODO (6) en el TUBO DE SALIDA VERTICAL (9). Coloque el EMPAQUE de HULE (7) en la brida. Ahora conecte la TUERCA DE UNIÓN DE CODO (6) al CODO CROMADO (5) y apriete completamente.
5. Inserte el ensamble del TUBO DE SALIDA VERTICAL (9) y CODO CROMADO (5) dentro de la TUERCA DEL ACOPLADOR DEL PUNTAL (2) y empújela hacia abajo. No apriete demasiado. Fig. 6a.


**Nota: Puede ser necesario el cortar el TUBO DE SALIDA VERTICAL (10) para que la línea central del CODO CROMADO (5) se alinee con la abertura en la pared.**

6. Mida y corte el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL (10) a la medida requerida. Fig. 6b.

**Importante: Asegúrese de que exista un mínimo de 1-1/4" para hacer la unión entre tubos cuando realice su medición.**

7. Con el extremo de la brida de frente al CODO DE LATÓN (11) deslice el EMPAQUE DE FIBRA (12) y la TUERCA DE UNIÓN DE CODO (13) en el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL (10). Coloque el EMPAQUE de HULE (14) entre el empaque y el CODO DE LATÓN (11) y apriete completamente. Fig. 6b.
8. Desde atrás de la pared inserte el CODO DE LATÓN y el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL ensamblados (11, 10) a través del hoyo en la pared. Instale el CHAPETÓN (15) en el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL (10). Deslice la TUERCA DE UNIÓN DE CODO (6a) y una ARANDELA DE HULE (7a) en el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL (10). Empuje el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL (10) en el CODO CROMADO (5). Apriete la TUERCA DE UNIÓN DE CODO (6a), pero no completamente. Fig. 6b.
9. **Para instalaciones de puntal trasero:** Siga los pasos #1 y #3 para instalar el kit de acoplador e puntal. Presione el TUBO DE SALIDA HORIZONTAL (10) en la conexión del puntal en la parte trasera del mueble de baño. No apriete completamente. Fig. 6b.
10. **Todas las instalaciones:** Si lo requiere, corte el TUBO DE IGUALADOR DE PRESIÓN (17), deje un mínimo de 1-1/4" (32mm) de tubo para asegurar la unión con el acoplamiento de compresión. Conecte la TUERCA DE UNIÓN DE CODO (13a) y la ARANDELA DE HULE (14a) con el TUBO DE IGUALADOR DE PRESIÓN (17). Instale el TUBO DE IGUALADOR DE PRESIÓN (17) EN EL CODO DE LATÓN (11) y apriete con su mano la TUERCA DE UNIÓN DE CODO (13a). Fig. 6c.


**Nota: Si corta el TUBO DE IGUALADOR DE PRESIÓN (17) al tamaño necesario, note que la Línea Crítica (CIL) en el igualador de presión típicamente debe ser de 6" (152mm) sobre el mueble de baño. Consulte el Código para detalles.**

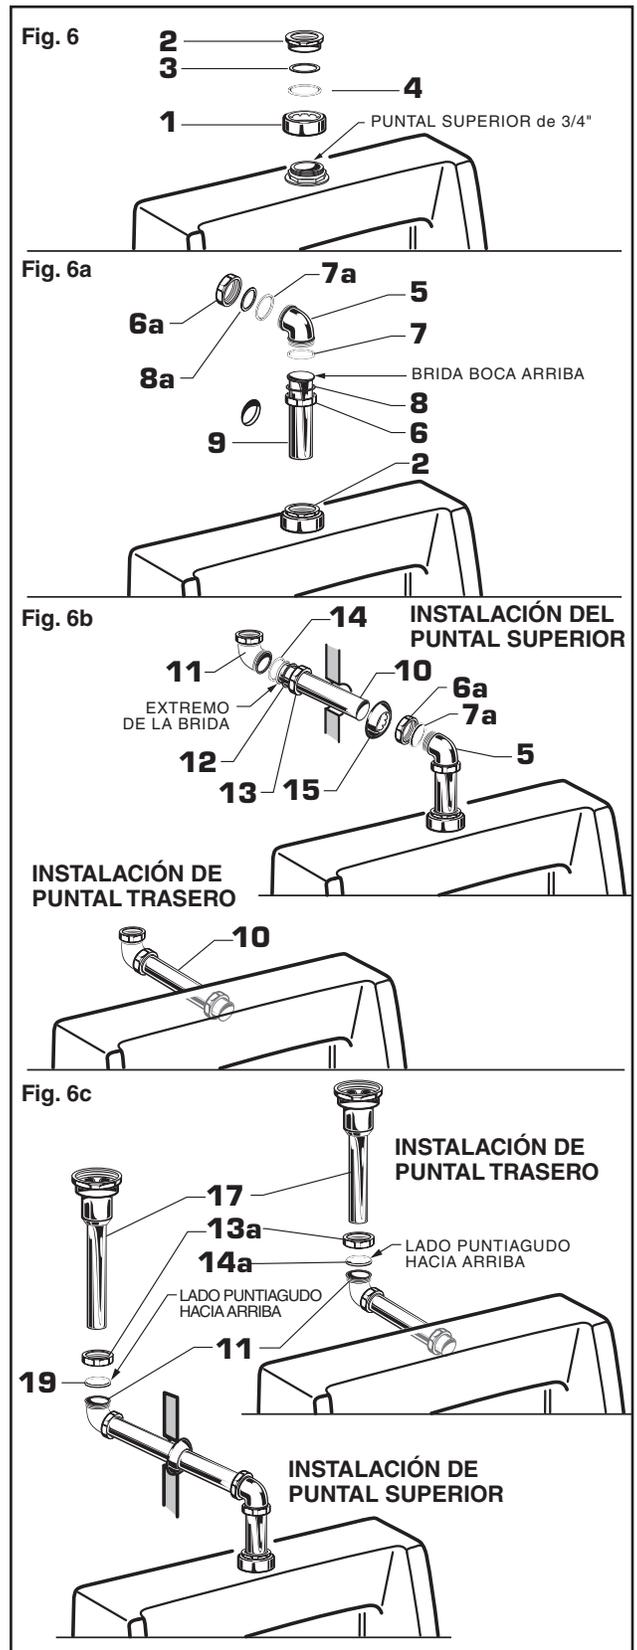

## 5 INSTALAR LA VÁLVULA DE DESCARGA; Fig. 7

1. Inserte el lado PIEZA POSTERIOR AJUSTABLE (1) en la VÁLVULA DE DESCARGA (2) en la VÁLVULA DE CIERRE (3). Lubrique el ANILLO O DE LA PIEZA POSTERIOR (4) con agua si es necesario. Enrosque la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (5) en la VÁLVULA DE CIERRE (3) y ajuste levemente. Fig. 7.

**Importante:** No use lubricante (sólo agua) ni ningún tipo de pasta ni cinta para sellar roscas.

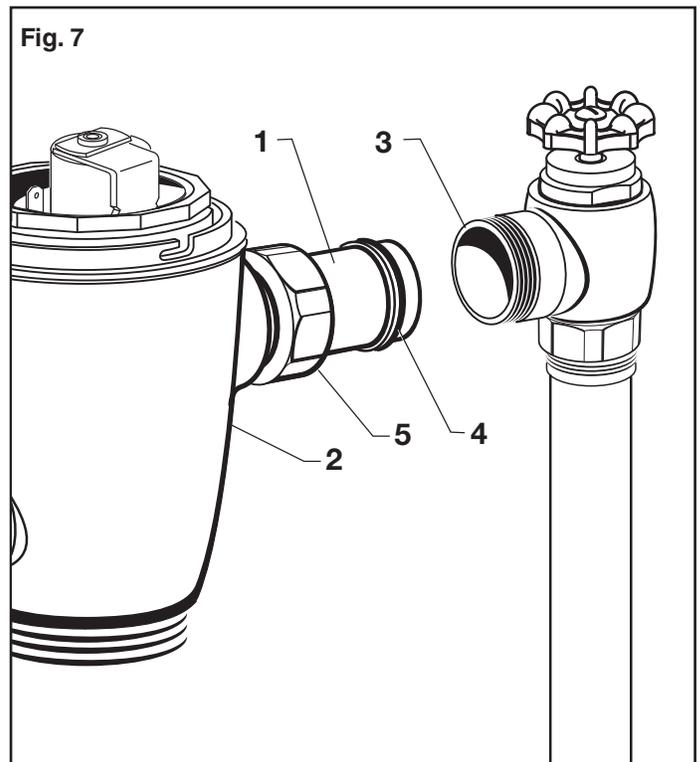


## 6 CONECTAR LA VÁLVULA DE DESCARGA AL TUBO DE LA VÁLVULA DE CONTRAFLUJO; Fig. 8

1. Alinee el CUERPO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (2) directamente por encima del TUBO DE LA VÁLVULA DE CONTRAFLUJO (7) y la TUERCA DE ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CONTRAFLUJO (6). Asegúrese de que la JUNTA (10) esté instalada.

**Nota:** Hay una tolerancia de +13 mm, -6 mm (+1/2"-1/4") para la dimensión de 121 mm (4-3/4).

2. Tire el TUBO DE LA VÁLVULA DE CONTRAFLUJO (7) hacia arriba hacia la VÁLVULA DE DESCARGA (2) roscada y ajuste a mano la TUERCA DE ACOPLAMIENTO (6). Alinee todos los componentes del conjunto de la válvula de descarga.
3. Ajuste levemente primero la conexión de la TUERCA DE ACOPLAMIENTO DE LA PIEZA POSTERIOR (5), luego la TUERCA DE ACOPLAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CONTRAFLUJO (6) y finalmente la TUERCA DE ACOPLAMIENTO DEL SPUD (9). Una vez que estén bien alineadas, utilice una llave para ajustar todos los acoplamientos para lograr conexiones herméticas.
4. Fije la tubería detrás de la pared como sea necesario.

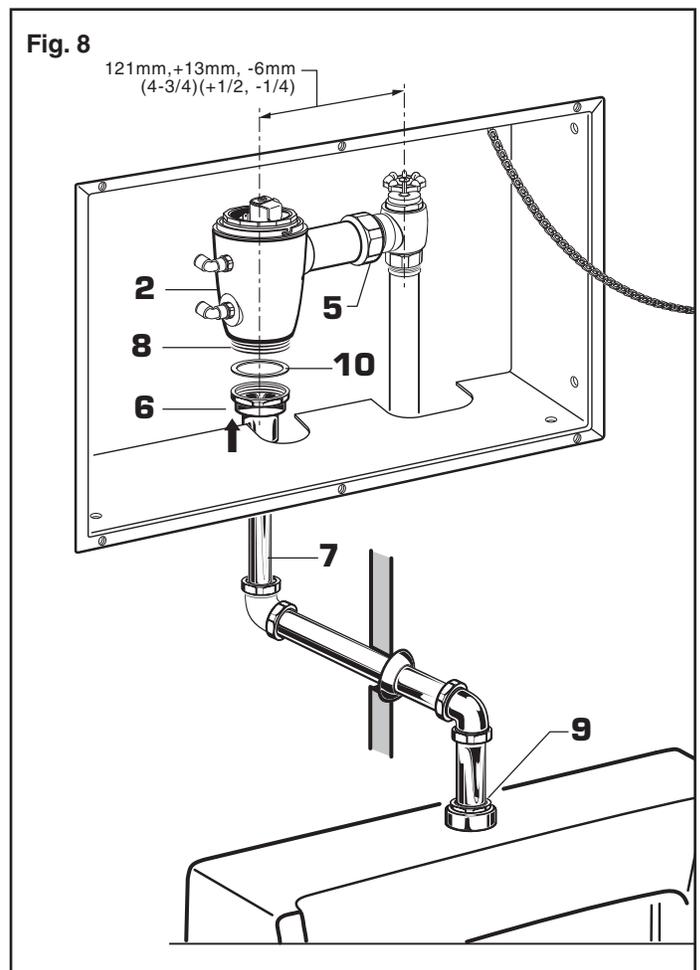

# INSTALACIÓN ELÉCTRICA

## 7 KIT DE ELECTRICIDAD DE BATERÍA ESTÁNDAR (PK00.CRP); Fig. 9, 9a

1. Conecte un extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) a un CABLE DEL SENSOR (2). Conecte el otro extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) al CABLE DEL SOLENOIDE (3). Fig. 9.
2. Inserte la BATERÍA (6) en el PROTECTOR DE BATERÍA (7); el lado de la terminal debe insertarse primero. Fig. 9a.
3. Conecte el PROTECTOR DE BATERÍA (4) al CABLE DEL SENSOR (5) disponible. Coloque el PROTECTOR DE BATERÍA (4) en la caja eléctrica. Fig. 9a.

Fig. 9


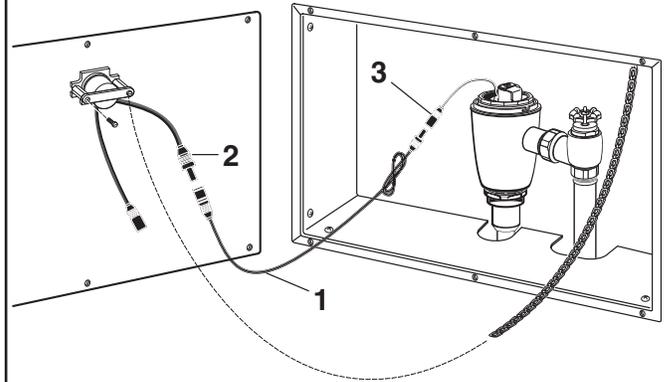


Fig. 9a

## 7a KIT DE ELECTRICIDAD PWRX (PK00.WRK); Fig. 9, 9a

1. Conecte un extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) a un CABLE DEL SENSOR (2). Conecte el otro extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) al CABLE DEL SOLENOIDE (3). Fig. 9a.
2. Conecte la BATERÍA (6) en el CABLE DEL SENSOR (5) e instale el DISPOSITIVO DE CIERRE DEL CONECTOR (10) en la conexión de la batería y el sensor disponible. Coloque la BATERÍA (6) en la caja eléctrica. Fig. 9a.

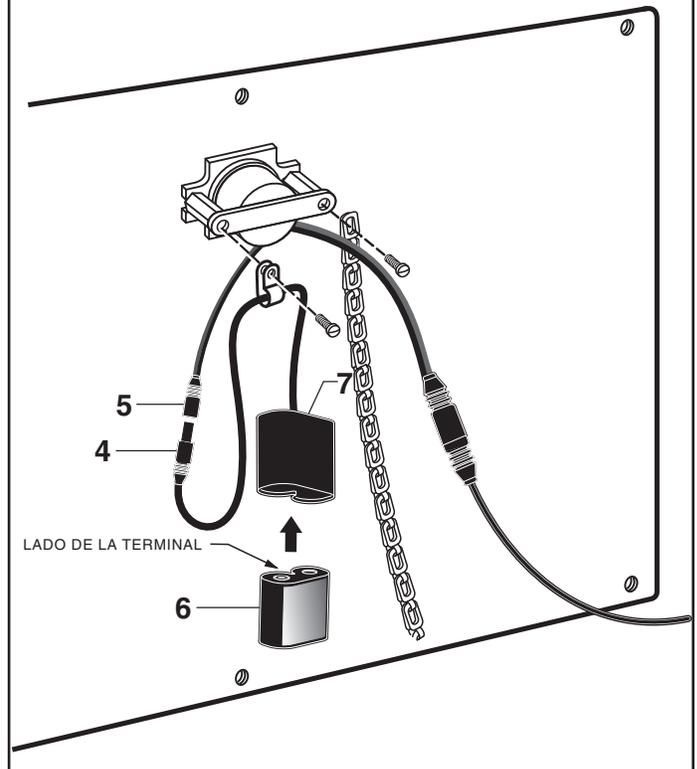

## 8 VERSIÓN AC (Debe usar Kit de electricidad PK00.PAC o PK00.MAC); Fig. 10, 10a.

1. Conecte un extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) al CABLE DEL SENSOR (5). Conecte el otro extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) al CABLE DEL SOLENOIDE (3). Fig. 10.
2. Conecte la segunda EXTENSIÓN DE 27" (1) al SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD AC (2), y el otro extremo de la EXTENSIÓN DE 27" (1) al CABLE DEL SENSOR (6) disponible. Fig. 10.
3. Enchufe el SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD AC (2) en el enchufe. Fig. 10a.
4. Coloque el ADAPTADOR SENCILLO AC (10) en la caja eléctrica.

### PARA LA VERSIÓN CABLEADA (se debe usar PK00.HAC) Fig. 10b

6. El contratista suministrará la CAJA ELÉCTRICA (11).
7. Conecte las conexiones de las líneas de electricidad blanca y negra al TRANSFORMADOR CABLEADO AC (12) y monte en la CAJA ELÉCTRICA (11). Fig. 10b.

**NOTA:** No se usa un **DISPOSITIVO DE CIERRE DEL CONECTOR** para la instalación AC.




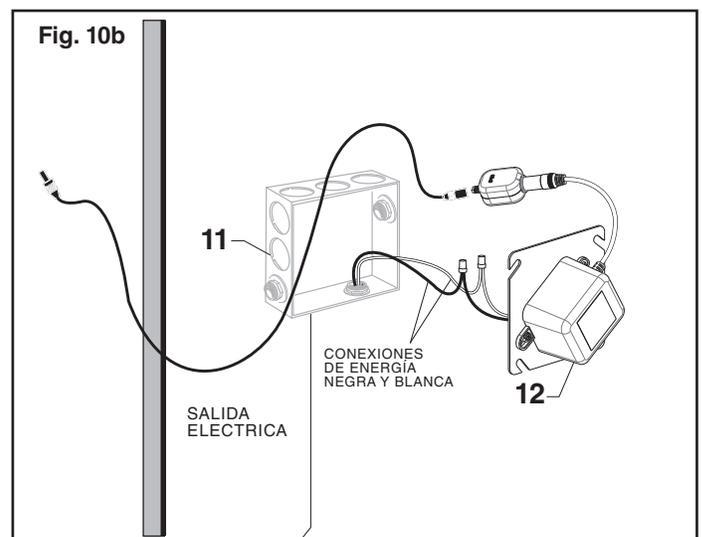


Fig. 11

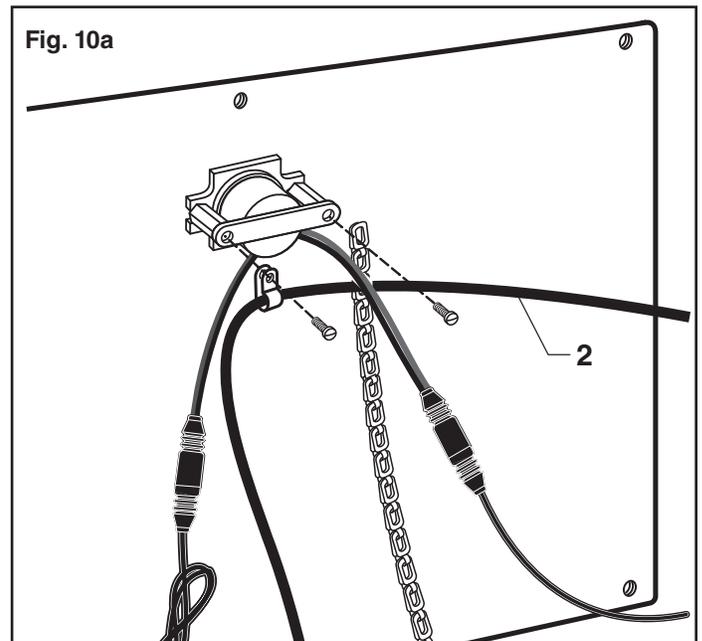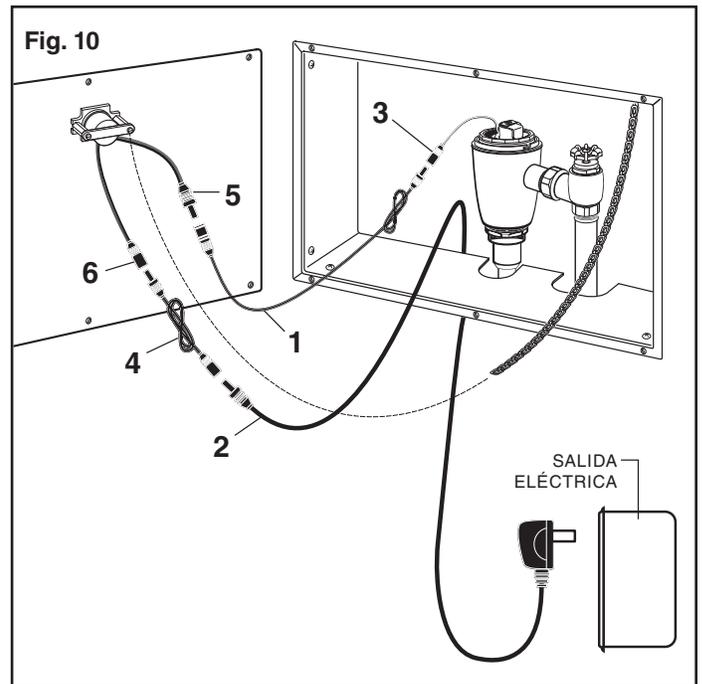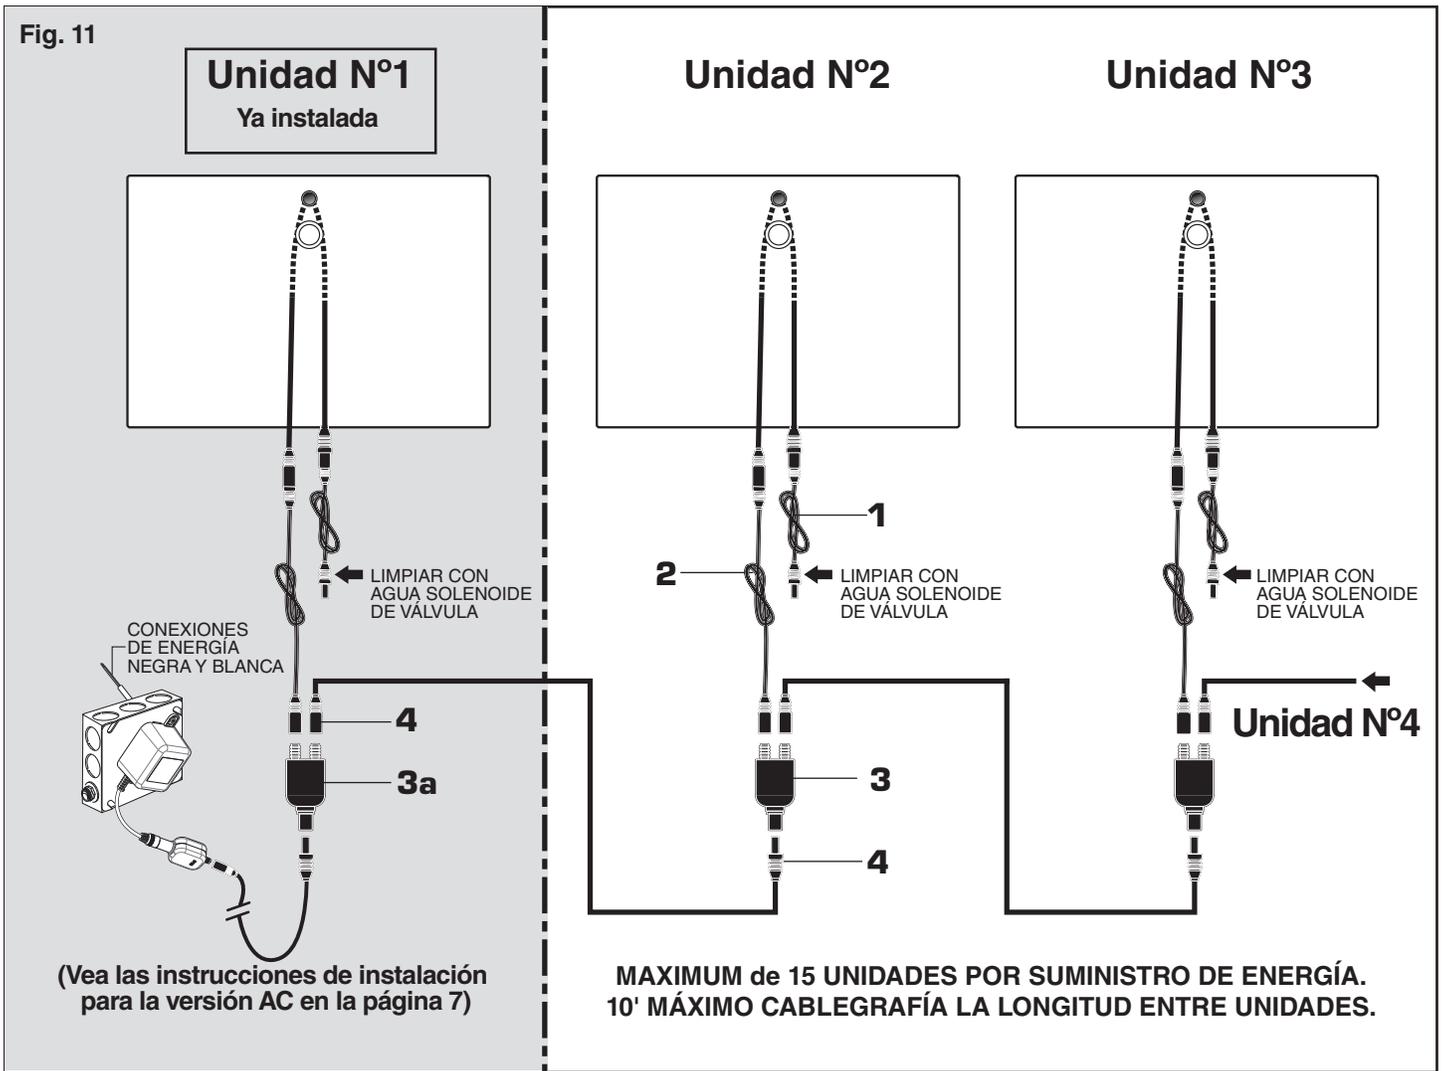

## 9 VERSIÓN MULTI AC CADENA MARGARITA; (KIT DE ELECTRICIDAD PK00.MAC) Fig. 11

**Importante:** Desconecte el suministro de electricidad AC del enchufe de la pared antes de realizar las conexiones en cadena margarita.

**Nota:** Para las instrucciones de instalación de la Unidad 1, consulte la sección de la versión AC (página 8).


**Para las unidades siguientes...**

1. Tome la primera EXTENSIÓN DE 27" (1) y conecte un extremo al cable del solenoide; el otro extremo, al cable del sensor.
2. Tome la segunda EXTENSIÓN DE 27" (2) y conecte un extremo al cable del sensor disponible, el otro extremo a una de las dos terminales en un extremo del ADAPTADOR EN Y (3).
3. Tome la EXTENSIÓN DE 10' (4) y conecte un extremo a la única terminal del ADAPTADOR EN Y (3) y el otro extremo a la terminal disponible del ADAPTADOR EN Y de la unidad anterior (3a).
4. Repita el proceso para cada siguiente unidad.
5. Coloque los ADAPTADORES EN Y (3) en la caja eléctrica respectiva.
6. Enchufe el suministro de electricidad AC en el enchufe de la pared una vez que se hayan realizado todas las conexiones en cadena margarita de la unidad.

**PRECAUCIÓN:** Utilizar únicamente los transformadores y juegos de cables suministrados por American Standard. Si utiliza cables no suministrados por AS, o corta, separa o modifica cualquier componente, se anulará la garantía.

## 11 CONECTAR LAS MANGUERAS DE ACTIVACIÓN, ELECTRICIDAD AC Y DC; Fig. 12

1. Empujar la MANGUERA NEGRA (1) en el CONECTOR DE MANGUERA DE FONDO (2) y el otro final en la espalda del INTERRUPTOR ANULAR (3).
2. Empujar la MANGUERA AZUL (4) en el CONECTOR DE MANGUERA SUPERIOR (5) en la válvula y el otro final en el CONECTOR DE FONDO (6) en el INTERRUPTOR ANULAR (3).

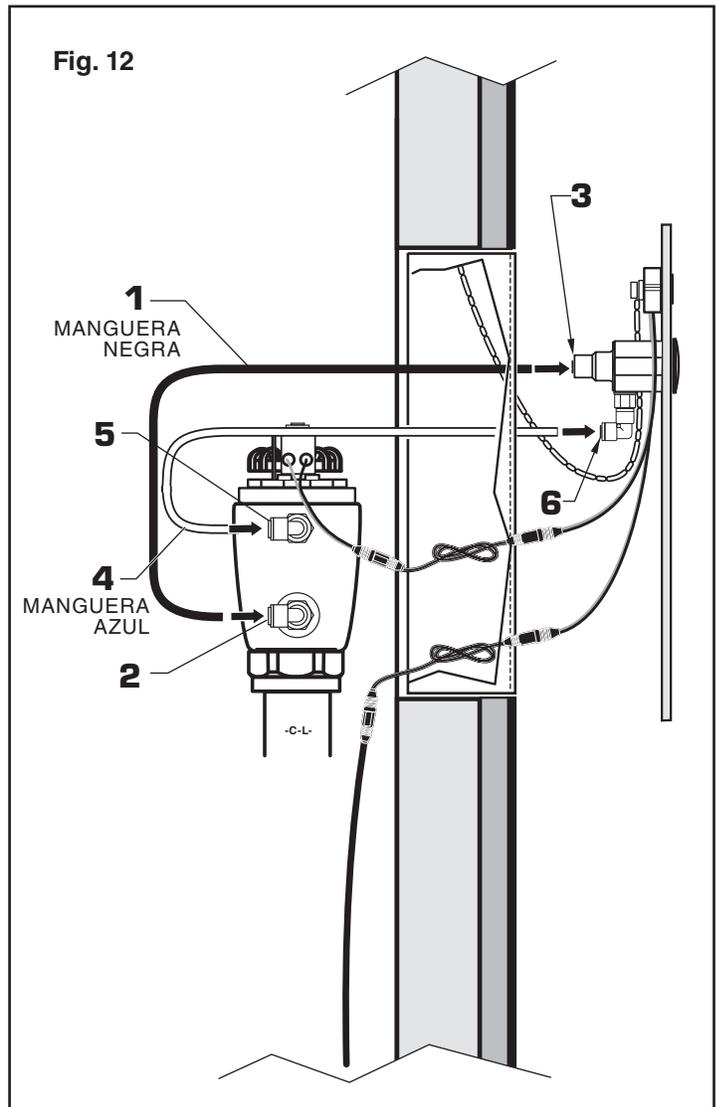

# MANTENIMIENTO

## A INSTALAR UNA NUEVA BATERÍA; Fig. 13

1. Quite los seis TORNILLOS DE TAPA (1) y quite el PANEL (2). Fig. 15.
2. Quite la vieja BATERÍA (3). Instale la nueva BATERÍA (4) asegurarse el lado terminal es insertado primero y la forma de la batería sigue la forma del TENEDOR DE BATERÍA (4). Instale de nuevo el PANEL (2). Fig. 13a.




## B AJUSTE EL TOPE DE SUMINISTRO; Fig. 14

**IMPORTANTE:** Para evitar derrames, nunca debe abrirse el TOPE DE SUMINISTRO (2) al punto en que el flujo de la válvula exceda la capacidad de flujo del accesorio. El accesorio debe poder manejar un flujo continuo en caso de que falle la válvula de descarga. La válvula está diseñada para proporcionar el volumen de flujo estipulado a un caudal de 6 GPM

1. Después de finalizar la instalación, retire el PANEL FRONTAL (1). Retire la PELÍCULA PROTECTORA (2) del sensor. Parándose a un costado, bloquee el sensor con la mano durante 10 segundos. **Retire la mano y escuche el "clíc" sonoro dentro de la válvula.**
2. Active el TOPE DE SUMINISTRO (3) 1/4 de vuelta a 1/2 vuelta (en sentido contrario de las agujas del reloj) y verifique que no haya pérdidas.

**Nota:** La unidad puede descargar durante aproximadamente 5 a 10 segundos cuando se abre el suministro de agua por primera vez. Si el flujo persiste, cierre el agua y repita el paso 1 explicado anteriormente.

3. Accione la VÁLVULA DE DESCARGA:  
A) Cubra el sensor con la mano durante 10 segundos.  
**NOTA: Párese fuera del área de detección del sensor.**  
B) Retire la mano del frente del sensor; la unidad realizará la descarga en aproximadamente 3 segundos.
4. Ajuste el TOPE DEL SUMINISTRO (2) después de cada descarga hasta lograr el volumen de flujo estipulado, no se produzcan salpicaduras y el accesorio esté adecuadamente limpio.
5. Conecte el PANEL FRONTAL (1) a la CAJA EN LA PARED (4) con los seis TORNILLOS DE MONTAJE (5). Use una llave hexagonal de 2,5mm suministrada para fijar el PANEL FRONTAL (1).

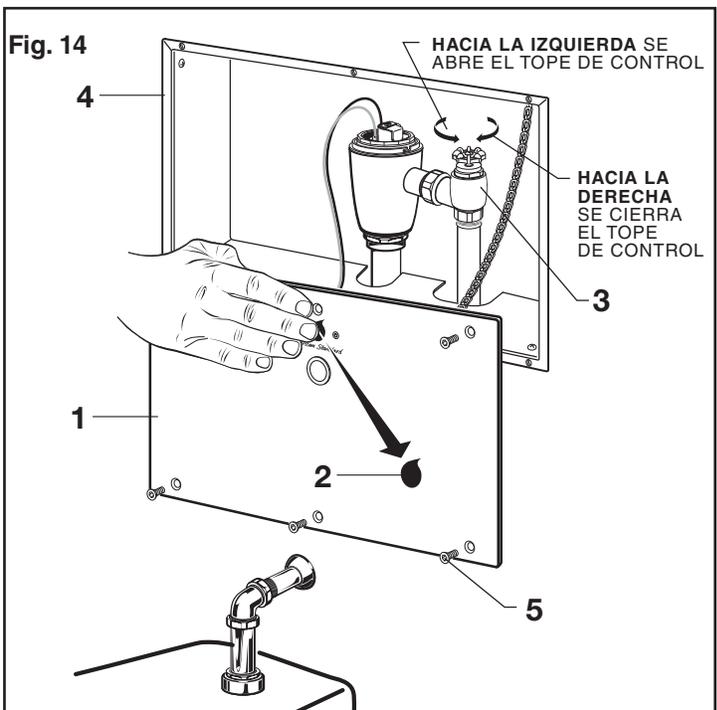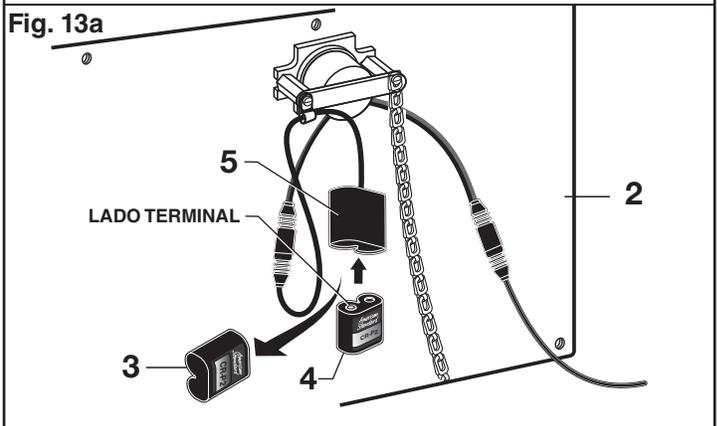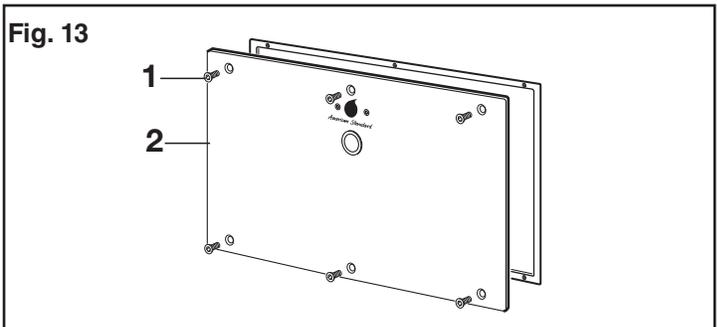

### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

**DEBE:** LAVAR EL PRODUCTO SÓLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.

**NO DEBE:** LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PASTA, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS NI CON UN PAÑO DE SUPERFICIE GRUESA.

## **C ESTABLECER EL RANGO DE DETECCIÓN (si es necesario); Fig. 15 & 16**

**Nota:** La distancia de detección está preestablecida y es ideal para la mayoría de las instalaciones. Si se requiere un ajuste, siga los siguientes pasos:

1. Retire la PLACA DE CUBIERTA (1). Vea el paso 10 para consultar las instrucciones para retirar el panel delantero.
2. Desconecte el CABLE DEL SENSOR (2) del PROTECTOR DE LA BATERÍA (3) o de la EXTENSIÓN DE 27" DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD (4). Fig. 15.
3. Cuidado de manos lejos del área de descubrimiento de sensor, una de nuevo el CABLE DE SENSOR (3) y rápidamente cuelgue el PLATO DE TAPA (1) en la caja de la pared. No asegure el PLATO DE TAPA (1) en este tiempo. Fig. 15.

**Nota:** Cuenta con 5 segundos para comenzar a ingresar el código de programa después de realizar la conexión de electricidad.



4. Mientras el LED DE CONTROL DEL SENSOR (5) está brillando de manera intermitente y lenta, coloque la mano a 1 a 2". (30-50 mm) delante del sensor. Fig. 16.
5. Cuando el LED (5) deje de brillar intermitentemente y permanezca en encendido ("ON"), mueva la mano a la posición deseada desde el sensor y manténgala en su lugar hasta que el LED (5) empiece a brillar de manera intermitente otra vez. Fig. 16.

**Nota:** La zona de detección es 400 mm - 800 mm. (Configuración de fábrica: 400 mm)

6. Una vez que el LED DE CONTROL DEL SENSOR (5) empiece a brillar de manera intermitente otra vez, retire la mano de la zona de detección. Cuando deje de brillar, la distancia de detección ya estará establecida.
7. Vuelva a colocar y fije la PLACA DE CUBIERTA (1).
8. Accione la VÁLVULA DE DESCARGA:
  - A) Cubra el sensor con la mano durante 10 segundos.


**Nota:** Párese fuera del área de detección del sensor.

- B) Retire la mano del área de detección; la unidad se descargará en aproximadamente 3 segundos.

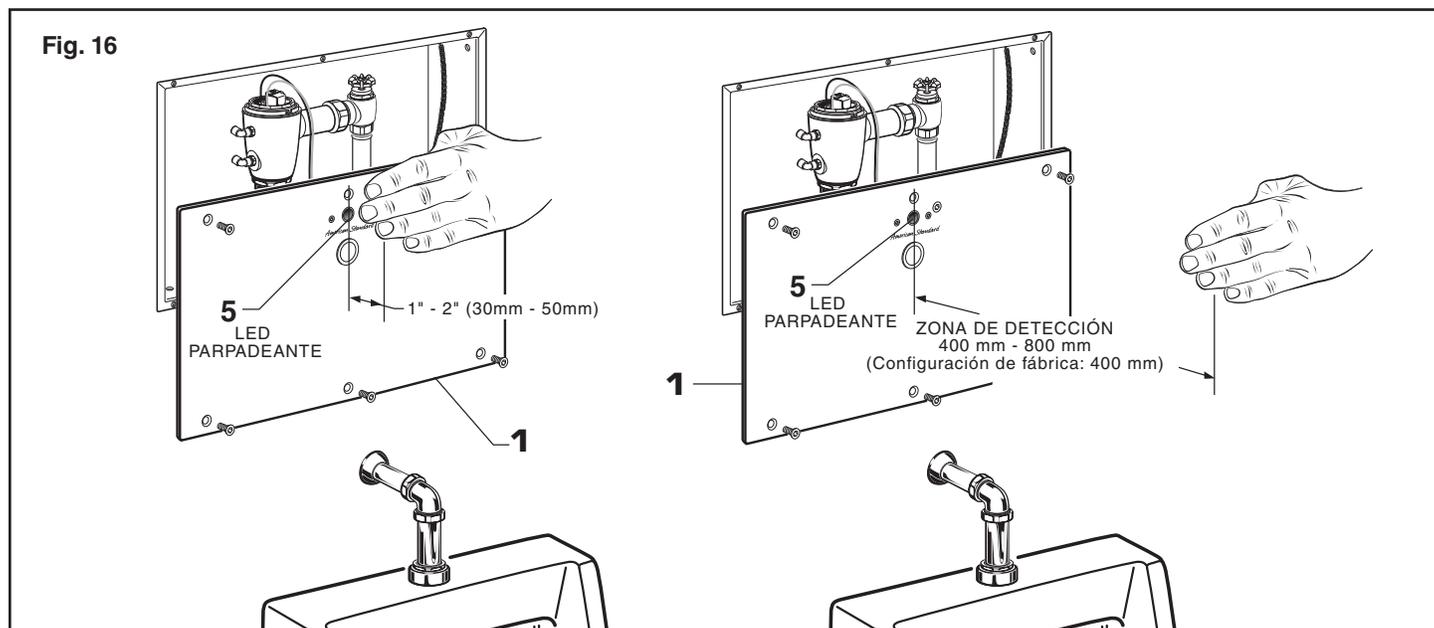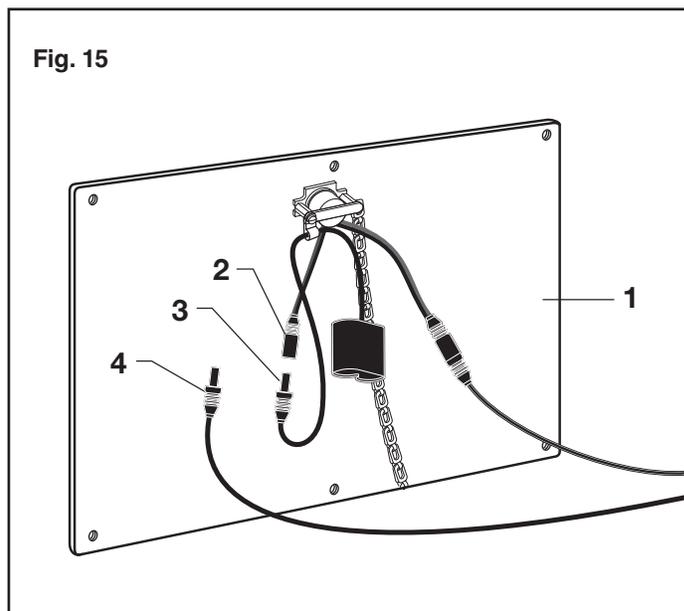


# DIAGRAMA DE FLUJO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


## LA UNIDAD NO FUNCIONA

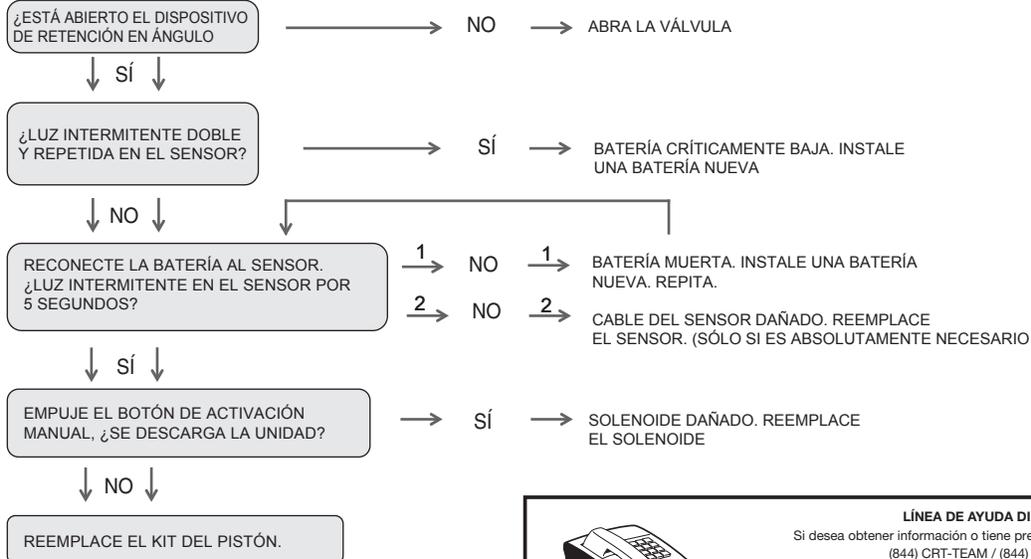

## LA UNIDAD SÓLO SE DESCARGA MANUALMENTE

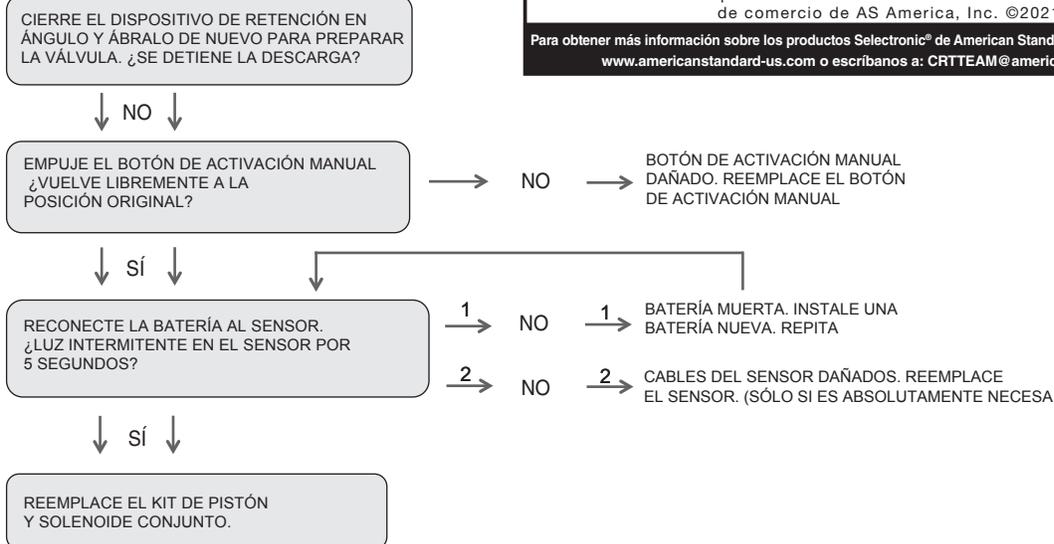

## LA UNIDAD SE DESCARGA CONTINUAMENTE

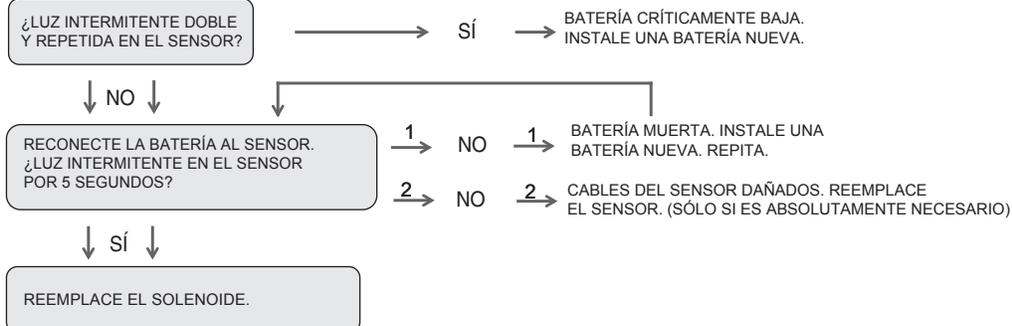


**LÍNEA DE AYUDA DIRECTA**

Si desea obtener información o tiene preguntas, llame sin cargo al (844) CRT-TEAM / (844) 278-8326

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sabado 10:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Hora normal del este

EN MÉXICO: 01-800-839-1200

EN CANADÁ: 1-800-387-0369 (TORONTO: 1-905-306-1093)

Los días de semana de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Hora normal del este

Los nombres de producto mencionados en este documento son marcas de comercio de AS America, Inc. ©2021

Para obtener más información sobre los productos Selectronic® de American Standard, visite nuestro sitio web: [www.americanstandard-us.com](http://www.americanstandard-us.com) o escribanos a: [CRITTEAM@americanstandard.com](mailto:CRITTEAM@americanstandard.com)


# American Standard

## Ultima™ Con baterías Selectronic®

### Válvula de descarga del mingitorio, pistón

NÚMEROS DE MODELO

606B.X10	606B.X01	606B.X05
----------	----------	----------

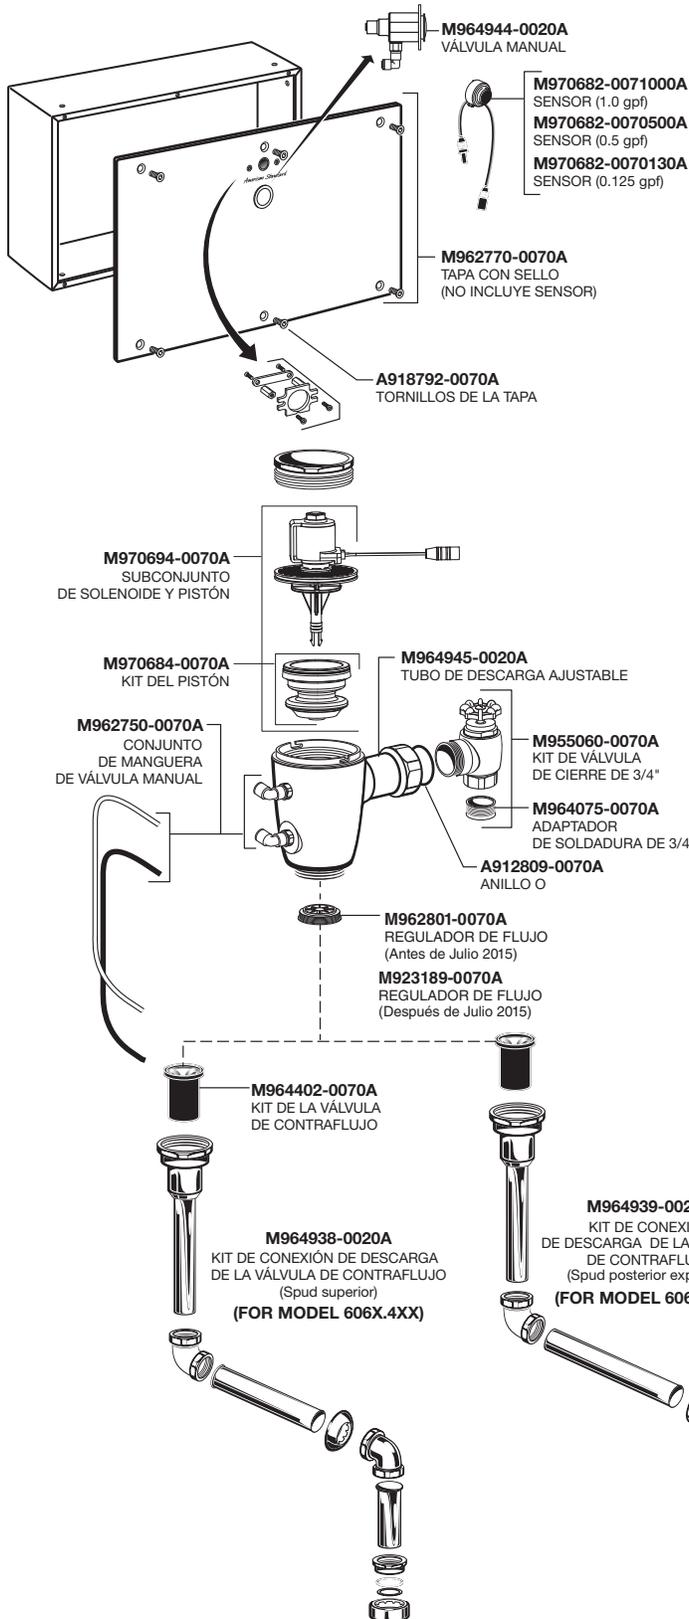

#### Kit de electricidad PWRX PK00.WRK




#### Batería de litio CR-P2 PK00-CRP



#### Kit de electricidad Enchufe AC PK00.PAC



#### Kit de electricidad Cableado AC PK00.HAC

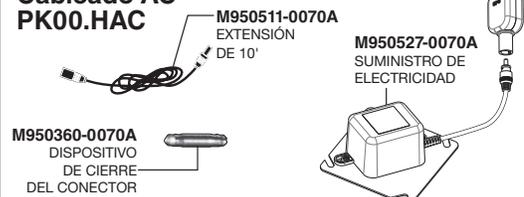

#### Kit de electricidad Multi AC PK00.MAC



PART OF LIXIL



#### LÍNEA DE AYUDA DIRECTA

Si desea obtener información o tiene preguntas, llame sin cargo al  
(844) CRT-TEAM / (844) 278-8326  
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sabado 10:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Hora normal del este

EN MÉXICO: 01-800-839-1200

EN CANADÁ: 1-800-387-0369 (TORONTO: 1-905-306-1093)

Los días de semana de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Hora normal del este

Los nombres de producto mencionados en este documento son marcas de comercio de AS America, Inc. ©2021

Para obtener más información sobre los productos Selectronic® de American Standard, visite nuestro sitio web:  
[www.americanstandard-us.com](http://www.americanstandard-us.com) o escribanos a: [CRITTEAM@lixilamericas.com](mailto:CRITTEAM@lixilamericas.com)