

**Honeywell** Home



## Manual de operação

### *Termostato Prestige® THX9321/THX9421*

Termostato com tela de toque



69-2493P-03

## Sobre seu novo termostato

---

Seu novo termostato está pré-programado e pronto para o uso. Simplesmente verifique as configurações abaixo e faça mudanças, se necessário:

1. **Configuração da data e hora** ..... *Consulte a página 4*
2. **Seleção da configuração do ventilador**..... *Consulte a página 5*
3. **Seleção da configuração do sistema** ..... *Consulte a página 6*
4. **Cronograma de programação: Pré-configuração para maximizar a economia** .....*Consulte as páginas 7-10*
5. **Configuração dos controles de umidificação e desumidificação**.....*Consulte as páginas 17-19*



**CONTROLE DE TEMP. DE UM TOQUE:** você pode anular o cronograma de programação a qualquer momento e ajustar manualmente a temperatura (consulte as páginas 9-10).

### Precisa de ajuda?

Para obter assistência, visite o website <http://honeywellhome.com>

**Leia e guarde essas instruções.**

## Sumário

---

### Programação e operação

Referência rápida .....	2
Configurações de data/hora .....	4
Configurações do ventilador .....	5
Configurações do sistema .....	6
Configurações para economizar energia .....	7
Uso do cronograma programado .....	8
Anulamentos do cronograma .....	9

### Opções do menu

Status do sistema .....	11
Cronograma de férias/evento .....	12
Controles de umidade .....	17
Controles de ventilação .....	20
Menu de preferências .....	21

### Mudanças temporárias

de cronograma .....	22
Limpeza da tela .....	23
Configurações de segurança .....	24
Informações de contato do instalador .....	25
Funções avançadas .....	26

### Apêndices

Opções do instalador .....	27
Substituição da bateria .....	28
Exibição da umidade .....	30
Acessórios opcionais .....	31
Em caso de dificuldade .....	34
Garantia limitada .....	35



**CUIDADO: PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO.** Para prevenir possíveis danos no compressor, não opere o sistema de refrigeração quando a temperatura externa estiver abaixo de 10 °C (50 °F).

Este termostato contém uma bateria de lítio que pode conter perclorato. Pode ser requerido manuseio especial. Consulte o website [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## Referência rápida: uso residencial



A temperatura e a umidade externa são exibidas somente se um sensor de ar opcional externo estiver instalado.

## Referência rápida: uso comercial




A temperatura e a umidade externa são exibidas somente se um sensor de ar opcional externo estiver instalado.

## Configurações de data/hora


Pressione a data e hora no visor



Pressione para selecionar a data ou hora



Pressione as teclas de seta para mudar

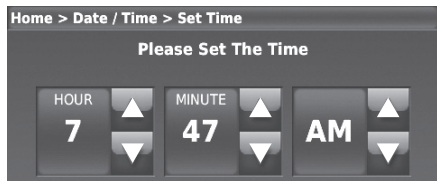

MCR32960

Para configurar a data e a hora, pressione a exibição da data/hora e selecione **SET TIME (configurar hora)** ou **SET DATE (configurar data)**.

Pressione as teclas ▲ ou ▼ até a hora/data adequada ser exibida e pressione **DONE (concluído)** para salvar e sair (ou pressione **CANCEL (cancelar)** para sair sem mudar a hora).




O termostato mudará para o horário de inverno e o horário de verão automaticamente.

## Configurações do ventilador

Pressione *FAN* (ventilador)



Pressione qualquer opção exibida

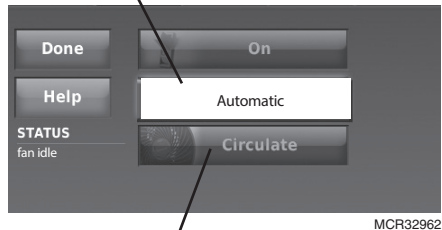


Em uso comercial, a opção *CIRCULATE* não está disponível.

- **On (ligado):** o ventilador está sempre ligado.
- **Automatic (automático):** o ventilador funciona somente quando o sistema de aquecimento ou refrigeração estiver ligado.
- **Circulate (circular):** o ventilador funciona aleatoriamente, aproximadamente 35% do tempo (somente modelos residenciais).
- **Follow Schedule (segue o cronograma):** o ventilador é controlado pela programação (consulte as páginas 7-8).




Em uso comercial, pressione **AUTOMATIC** ou **ON** para temporariamente anular o cronograma programado do ventilador.

## Configurações do sistema



Pressione qualquer opção exibida

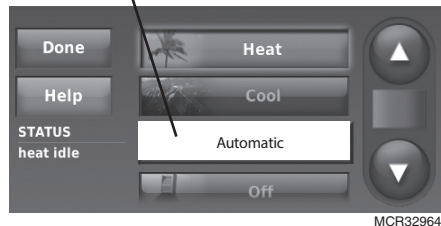

Pressione **HELP** (ajuda) para obter mais informações sobre essas opções.

Pressione **SYSTEM** (sistema) e selecione qualquer opção (pressione ▲ ou ▼ para rolar o menu):

- **Heat (aquecimento):** o termostato controla somente o sistema de aquecimento.
- **Cool (refrigeração):** o termostato controla somente o sistema de refrigeração.
- **Automatic (automático):** o termostato seleciona aquecimento ou refrigeração conforme necessário.
- **Off (desligado):** o sistema de aquecimento e refrigeração está desligado. O ventilador ainda funcionará se o ventilador estiver configurado para On (ligado) ou Circulate (circular).
- **Emergency Heat (aquecimento de emergência)** (somente para bombas de aquecimento com aquecimento auxiliar): o termostato controla o aquecimento auxiliar. O compressor não é usado.



## Configurações de economia de energia para maximizar a economia de custos



Esses padrões de economia de energia podem reduzir os custos. (Consulte a próxima página para personalizar cada período de tempo.)

Uso residencial	Período	Tempo de iniciar	Aquecimento	Refrigerar	Aquecimento	Refrigerar
			(Segunda-Sexta)	(Segunda-Sexta)	(Sábado-Domingo)	(Sábado-Domingo)
	Wake	6:00 am	70°	78°	70°	78°
	Leave	8:00 am	62°	85°	62°	85°
	Return	6:00 pm	70°	78°	70°	78°
	Sleep	10:00 pm	62°	82°	62°	82°

Uso comercial	Período	Tempo de iniciar	Aquecimento	Refrigerar	Ventilador
	Occupied 1	8:00 am	70°	75°	On
	Unoccupied 1	10:00 pm	55°	85°	Auto
	Occupied 2*	12:00 am	70°	75°	On
	Unoccupied 2*	12:00 am	55°	85°	Auto

\* O período 2 é cancelado por padrão. Se você ativá-lo, os valores mostrados acima são configurações padrões.

## Para ajustar os cronogramas programados

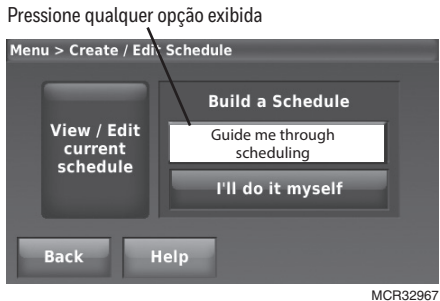

Pressione **MENU** e **CREATE/EDIT SCHEDULE (CRIAR/EDITAR CRONOGRAMA)** para exibir opções:

- **Guide me (me oriente):** esta opção cria um cronograma para você fazendo perguntas simples.
- **I'll do it myself (vou fazer sozinho):** esta é uma maneira mais rápida de criar manualmente um cronograma.
- **View/Edit (ver/editar):** isto exibe o cronograma completo para que você possa fazer ajustes rápidos.



Para reduzir os custos, você deve usar as pré-configurações de economia de energia (consulte a página 7).



Pressione **HELP (AJUDA)** em qualquer tela de menu para obter mais informações sobre as opções de cronograma.

## Cancelamento do cronograma programado: uso residencial

Pressione para mudar a temperatura



Pressione para configurar o tempo de “hold” (manter)

Pressione para iniciar o “hold” (manter)

Pressione para cancelar o “hold” (manter)

Pressione ▲ ou ▼ para mudar a temperatura. Ela será mantida até o tempo de “hold” (manter) que você configurou.

Pressione a tecla **PERMANENT HOLD (MANTER PERMANENTEMENTE)** para manter a mesma temperatura até você trocar manualmente ou voltar para o cronograma programado.

Para cancelar essas configurações a qualquer momento, pressione **CANCEL HOLD (CANCELAR MANTER)**.

## Anular cronograma programado: uso comercial

Pressione para ativar o modo “ocupado”



Pressione para mudar a temperatura



Pressione para configurar o tempo de “hold” (manter)

Pressione para cancelar o “hold” (manter)

Pressione para iniciar o “hold” (manter)

Pressione ▲ ou ▼ para mudar a temperatura. Ela será mantida até o tempo de “hold” (manter) que você configurou.



Pressione **OVERRIDE (ANULAR)** para usar a temperatura pré-configurada de “ocupado” se uma pessoa estiver presente durante um período de desocupado. A nova temperatura será mantida por pelo menos 1 hora e pode ser ajustada até o tempo máximo configurado pelo instalador. Para mudar o tempo, pressione as teclas de seta **HOLD UNTIL (MANTER ATÉ)**.

O cronograma programado voltará quando o tempo de cancelamento vencer. Para cancelar a qualquer momento, pressione **CANCEL HOLD (CANCELAR MANTER)**.

## Informações de Status do sistema



Role para selecionar **EQUIPMENT STATUS (STATUS DO EQUIPAMENTO)**.

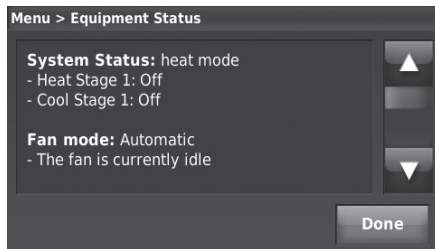


Pressione **MENU**, e selecione **EQUIPMENT STATUS (STATUS DO EQUIPAMENTO)**.


Dependendo de como seu termostato foi instalado, a tela de Status do equipamento pode relatar os dados sobre os seguintes sistemas:

- Aquecimento e refrigeração
- Ventilador
- Umidificação
- Dehumidification
- Ventilação
- Lembretes de manutenção
- Informações do termostato

## Menu: cronograma de férias (uso residencial)

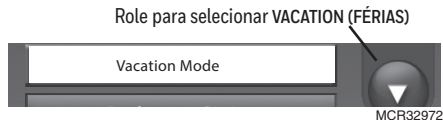

Siga os avisos da tela e pressione DONE (CONCLUÍDO)

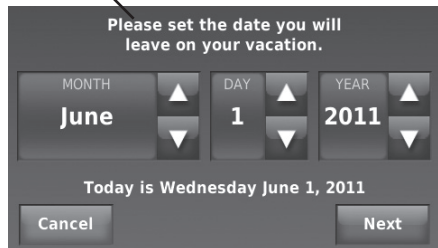

Esta função permite que você conserve energia enquanto estiver ausente e restaura uma temperatura confortável logo antes de você voltar para casa.

Pressione ▲ ou ▼ em cada tela para digitar as temperaturas, as datas e as horas conforme avisado e pressione **DONE (CONCLUÍDO)**.

A temperatura que você configurou será mantida até você retornar e o cronograma programado voltará a funcionar.


## Menu: cronograma de feriados/eventos (uso comercial)



Role para selecionar HOLIDAY / EVENT SCHEDULER  
(CRONOGRAMA DE FERIADOS/EVENTOS)



Escolha uma opção abaixo

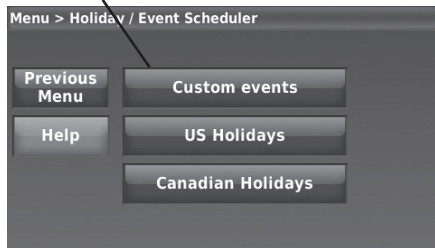


Esta função permite que você conserve energia quando o local de trabalho está desocupado para eventos especiais ou em feriados.

As opções **US (ESTADOS UNIDOS)** e **CANADIAN (CANADÁ)** permite que você selecione de uma lista de feriados regulares em cada país. Você pode configurar o sistema como “desocupado” ou “ocupado” para os dias que você selecionou.


A tecla **CUSTOM EVENTS (EVENTOS PERSONALIZADOS)** oferece mais opções de personalizar temperaturas para datas e horas específicas no futuro.

## Menu: anular feriados (uso comercial)

Role para selecionar HOLIDAY MODE (MODO DE FERIADO)

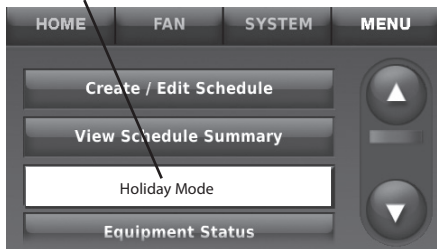

Siga os avisos da tela e pressione **DONE (CONCLUÍDO)**

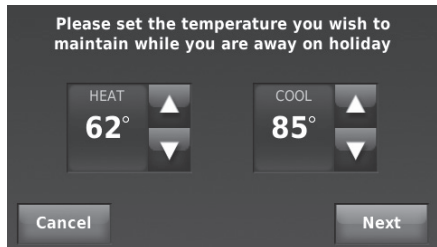

Pressione **HOLIDAY MODE (MODO DE FERIADO)** para configurar as temperaturas que serão mantidas até a data esperada do retorno.


O termostato voltará para o cronograma normal na data que você configurou. Você pode pressionar **CANCEL (CANCELAR)** a qualquer momento para voltar para o cronograma normal.



A configuração da temperatura de refrigeração só pode ser configurada acima da configuração de desocupado e a configuração de temperatura de aquecimento somente pode ser configurada abaixo da configuração de desocupado.



## Iniciar o modo de ocupação (uso comercial)

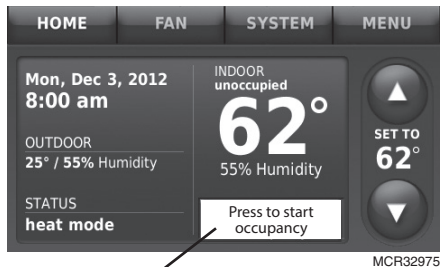

Pressione a tecla para manter a temperatura confortável enquanto a sala está ocupada.



Esta função estará disponível somente se ela for programada pelo instalador.

Esta função mantém a temperatura em um nível de economia de energia até a tecla **PRESS TO START OCCUPANCY (PRESSIONAR PARA INICIAR A OCUPAÇÃO)** ser pressionada. Quando você chegar, pressione a tecla para manter a temperatura confortável enquanto a sala está ocupada.

Pressione as teclas ▲ ou ▼ para configurar a temperatura ou o tempo de “Hold Until” (manter até). A temperatura será mantida até a hora que você configurou. A temperatura retornará ao nível de economia de energia até o temporizador vencer, ou até o período “Ocupado” terminar.

O termostato mantém a temperatura em um nível de economia de energia até a tecla **OVERRIDE (ANULAR)** ou **PRESS TO START OCCUPANCY (PRESSIONAR PARA INICIAR A OCUPAÇÃO)** ser pressionada.

## **Retrocesso remoto (uso comercial)**


---

Durante os períodos ocupados, um sensor de ocupação comanda o termostato para ir para o STANDBY (tempo de espera) (configurações de retrocesso) quando ninguém estiver na sala. Se estiver alguém na sala, ele segue as configurações do período ocupado. O sensor de ocupação é ignorado durante os períodos de desocupação.

Se o termostato for configurado para não programável, o sensor comanda o termostato para ir para a configuração de STANDBY (tempo de espera) quando ninguém estiver na sala. Se estiver alguém na sala, ele segue as configurações estabelecidas pelo usuário.

Dependendo de como seu termostato foi instalado, pode ocorrer um atraso de até 30 minutos antes de ele trocar a configuração de ocupado para em espera. Isto permite a sala fique confortável se a sala estiver desocupada por um período curto de tempo.

## Menu: umidificação

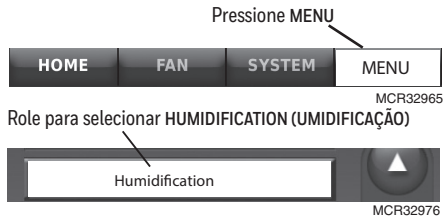

Configure a umidade para o nível desejado



A proteção da janela limita a quantidade de umidade para prevenir congelamento ou condensação nas janelas

Mova a barra deslizante para o nível de umidade que você prefere e pressione **DONE (CONCLUÍDO)**.

Pressione **MORE SETTINGS (MAIS CONFIGURAÇÕES)** se aparecer congelação ou condensação nas janelas. Um número menor ajusta a umidade para ajudar a prevenir estes problemas. Use um número maior se o ar exterior estiver muito seco.



A opção de proteção da janela está disponível somente se um sensor opcional externo estiver instalado.



O termostato controla os sistemas de umidificação e desumidificação conforme necessário para manter o nível de umidade desejado. É mantida uma separação de 15% entre as configurações para prevenir o uso excessivo de energia.

## Menu: desumidificação (uso residencial)



Role para seleccionar  
DEHUMIDIFICATION (DESUMIDIFICAÇÃO)



Configure a umidade para o nível desejado



Pressione para revisar o temporizador do filtro

Esta função pode controlar um desumidificador ou usar seu ar condicionado para reduzir a umidade. Mova a barra deslizante para o nível de umidade que você prefere e pressione **DONE (CONCLUÍDO)**.

Pressione **MORE SETTINGS (MAIS CONFIGURAÇÕES)** para revisar ou mudar as configurações do temporizador do filtro de desumidificação.



Se for usado o ar condicionado para controlar a umidade, a temperatura pode cair até 3 °F abaixo do nível que você configurou até a umidade alcançar o nível desejado.



O termostato controla os sistemas de umidificação e desumidificação conforme necessário para manter o nível de umidade desejado. É mantida uma separação de 15% entre as configurações para prevenir o uso excessivo de energia.

## Menu: desumidificação (uso comercial)



Role para selecionar  
DEHUMIDIFICATION (DESUMIDIFICAÇÃO)



Configure a umidade para o nível desejado



Pressione para revisar o  
temporizador do filtro

Mova a barra deslizante para o nível de umidade que você prefere e pressione **DONE (CONCLUÍDO)**. Se for usado o ar condicionado para controlar a umidade, o termostato pode usar os seguintes métodos para manter a umidade desejada:

- Refrigerar de 1° a 5 °F abaixo da temperatura configurada.
- Funcionar a refrigeração durante o tempo mínimo ligado para reduzir a umidade.
- Funcionar a refrigeração e o aquecimento ao mesmo tempo para reduzir a umidade sem diminuir a temperatura.

Pressione **MORE SETTINGS (MAIS CONFIGURAÇÕES)** para revisar ou mudar as configurações do temporizador do filtro de desumidificação.

## Menu: ventilação




Role para selecionar VENTILATION (VENTILAÇÃO)



Configure o modo de operação

Configure o funcionamento temporário

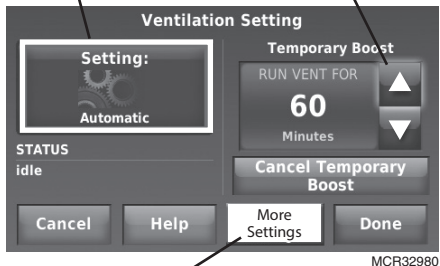

Pressione para configurar as travas exteriores

Pressione **SETTING (CONFIGURAR)** para configurar o modo de operação:

**Auto:** a ventilação funciona conforme programada pelo instalador.

**Off (desligado):** a ventilação continua desligada até ser ligada usando o temporizador.

**On (ligado):** a ventilação fica sempre ligada.

Pressione ▲ ou ▼ para funcionar a ventilação temporariamente. Para desligar, configure para zero.

Pressione **MORE SETTINGS (MAIS CONFIGURAÇÕES)** para mudar os lembretes de manutenção, ou configurar as travas externas (se configurado para SIM, a ventilação não funcionará quando as condições exteriores excederem os valores configurados pelo instalador).




Se for configurado para umidificação no modo de aquecimento, o ventilador funcionará para remover o excesso de umidade se ela estiver acima de 10% da umidade configurada.


## Menu: preferências



Role para selecionar PREFERENCES (PREFERÊNCIAS)



Role para selecionar a opção desejada

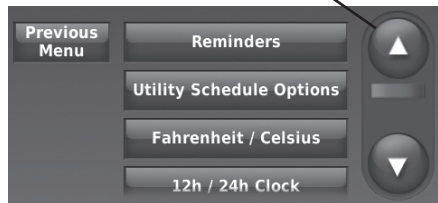

Pressione HELP para obter mais informações sobre essas opções.

Nesta tela você pode ver ou mudar as seguintes opções:

- Lembretes para mudar os filtros
- Exibir alertas de diagnósticos de aquecimento/refrigeração
- Opções de cronograma dos serviços públicos
- Exibir em Fahrenheit/Celsius
- Exibir o relógio de 12/24 horas
- Cor e brilho da tela
- Escolha do idioma
- Opções de cronograma
- Recuperação inteligente adaptativa
- Restaurar o cronograma padrão
- Opções do horário de verão


## Menu: mudanças temporárias no cronograma



Role para selecionar TEMPORARY SCHEDULE CHANGES  
(MUDANÇAS TEMPORÁRIAS NO CRONOGRAMA)



Selecione a opção e siga os avisos na tela

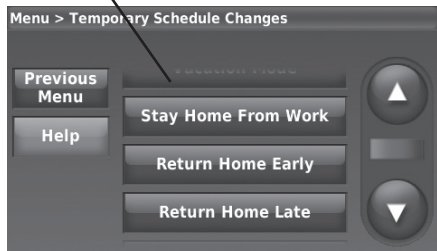

Esta função é útil se algumas vezes seu cronograma diário mudar.

Selecione uma opção e siga os avisos na tela para conservar energia enquanto estiver ausente e manter um clima confortável após o retorno.

Após o tempo que você configurou, o cronograma voltará ao normal.



Pressione HELP para obter mais informações sobre essas opções.



Consulte também a programação do cancelamento do cronograma (páginas 9-10).




## Menu: limpar a tela



Role para selecionar CLEAN SCREEN (LIMPAR A TELA)



Pressione YES (SIM) para travar a tela para limpeza

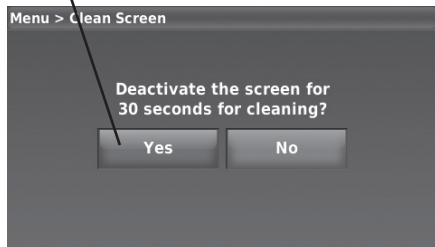

Use essa função para travar a tela para que você possa limpá-la sem mudar nenhuma configuração. Uma contagem regressiva mostrará o tempo decorrido até a tela ser reativada.




**NÃO** espirre nenhum líquido diretamente no termostato. Espirre o líquido em um pano de limpeza e use o pano úmido para limpar a tela. Use água ou produto de limpar vidro. Evite produtos de limpeza abrasivos.


## Menu: configurações de segurança



Role para selecionar SECURITY SETTINGS  
(CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA)



Selecione a opção e siga os avisos na tela

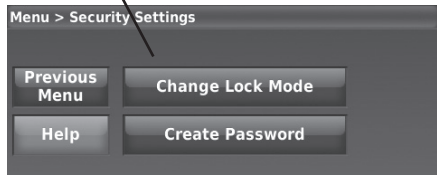

Pressione **HELP (AJUDA)** para obter mais informações sobre essas opções.

As opções de segurança podem ser usadas para prevenir mudanças não autorizadas nas configurações do sistema.

Opções de trava:

- **Unlocked (destravado):** Acesso total permitido.
- **Partially locked (parcialmente travado):** Somente a temperatura pode ser mudada.
- **Fully locked (totalmente travado):** Nenhum acesso é permitido.

Se decidir usar uma senha para segurança adicional, escreva ela aqui para referência:

--	--	--	--

## Menu: informações do revendedor


---



Role para seleccionar DEALER INFORMATION  
(INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE)



Verifique nesta tela se precisar entrar em contato com a pessoa que instalou seu sistema para manutenção, reparos ou atualizações.

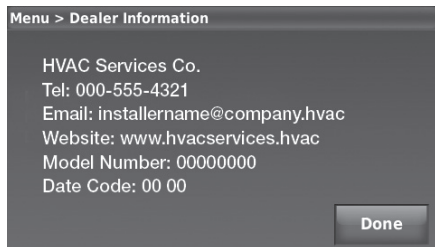

## Funções avançadas

---

### **Recuperação inteligente adaptativa** (somente para uso residencial)

Com o passar do tempo, o termostato Prestige® “aprende” quanto tempo leva o seu sistema para fornecer a temperatura que você deseja. Ele liga o sistema de aquecimento ou refrigeração mais cedo para certificar-se de que você esteja confortável na hora que você espera.

### **Modo ausente de desumidificação**

Se sistema pode ser configurado para controlar o clima interno enquanto sua casa está desocupada durante a estação úmida. Antes de você sair, pressione **MENU**, então selecione **DEHUMIDIFICATION AWAY MODE (MODO AUSENTE DE DESUMIDIFICAÇÃO)**. A temperatura e a umidade serão mantidas nos níveis adequados para proteger sua casa e seus bens enquanto você estiver ausente. Quando você retornar, pressione **CANCEL (CANCELAR)** para voltar à operação normal.


### **Proteção do compressor**

Esta função protege seu sistema de ar condicionado forçando o compressor a parar antes de reiniciar para evitar danos. Durante esta breve pausa, a mensagem “Esperando pelo equipamento” é exibida na tela.

### **Purga de pré-ocupação** (somente para uso comercial)

Esta função liga o ventilador por 1 a 3 horas antes de cada período de tempo “ocupado” para fornecer um ambiente de trabalho confortável quando você chegar.

## Menu: opções do instalador

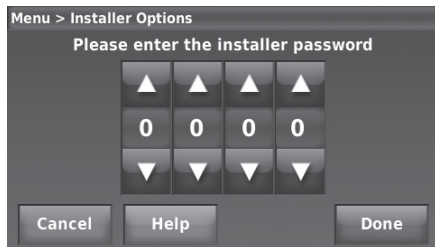


Essas opções devem ser mudadas somente por um profissional qualificado. Para evitar que o equipamento seja desativado ou danificado, **não mude essas opções por conta própria.**

O portal de USB na parte inferior do termostato é somente para uso pelo instalador profissional. Nunca tente usar este portal por conta própria.



Pressione HELP (AJUDA) em qualquer tela para obter mais informações sobre essas opções.

## Substituição da bateria: sensor externo sem fio

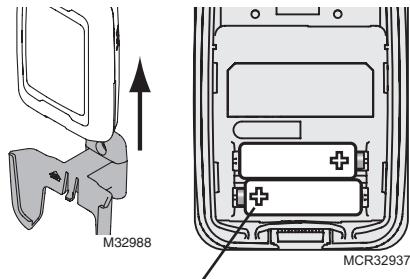


Remova o sensor da braçadeira, solte a cobertura e instale 2 pilhas AA de lítio novas

Substitua as pilhas no seu sensor externo quando uma advertência aparecer na tela do termostato, aproximadamente dois meses antes das pilhas descarregarem completamente.

Depois de as novas pilhas serem instaladas, o sensor externo restaurará a comunicação com a rede sem fio em alguns segundos.

## Substituição da bateria: sensor interno sem fio

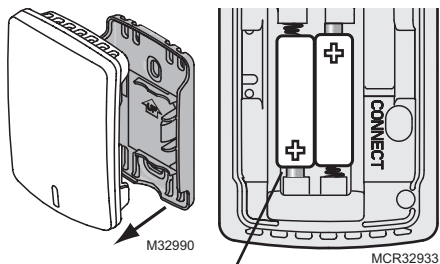

Instale 2 pilhas alcalinas AAA novas. A luz de status piscará brevemente na cor verde. Se ela piscar na cor vermelha, as pilhas não estão boas.

Substitua as pilhas no seu sensor interno quando uma advertência aparecer na tela do termostato, aproximadamente dois meses antes das pilhas descarregarem completamente. Quando o sensor começar piscar na cor vermelha, a potência da bateria estará criticamente baixa e descarregará completamente dentro de 2 a 3 semanas. Durante a operação normal, a luz de status permanece desligada.



Após instalar as baterias, o status da luz pode acender com a cor âmbar por 20 segundos. Espere o sensor interno restaurar a comunicação com a rede sem fio.

## Exibição da umidade

---



A leitura da umidade depende do local do sensor

Em algumas circunstâncias, a umidade exibida na tela de origem podem não corresponder à umidade perto do termostato.

Alguns sistemas estão configurados para usar dois sensores, um para controlar a umidificação, o outro para controlar a desumidificação. Esses sensores são frequentemente instalados em locais diferentes.

Dependendo em como ele foi configurado quando instalado, o termostato somente exibirá as leituras de umidade de um sensor na tela de origem.



## Acessórios opcionais

---



### Controle de conforto portátil

Se você tiver somente um termostato, você leva este controle de um lugar para outro (como um termostato portátil), para certificar-se de que a temperatura esteja confortável no cômodo que você está usando. Se você tiver termostatos múltiplos, você pode ver e ajustar a temperatura em cada cômodo a partir de sua poltrona.



### Sensor externo sem fio

Com um sensor externo sem fio, seu termostato Prestige® pode exibir a temperatura e umidade externa. Estas informações também podem ser exibidas no seu controle de conforto portátil.



### Sensor interno sem fio

Se um sensor interno estiver instalado, o termostato Prestige® pode monitorar a temperatura e umidade e ajustar o sistema para manter o conforto no cômodo correspondente. Com sensores múltiplos, o termostato pode ler a média da temperatura de cada sensor e otimizar o conforto por toda a casa.

## Acessórios opcionais

---



### Portal de internet RedLINK™

O portal de internet RedLINK da Resideo oferece acesso remoto para seu termostato Prestige® através da internet ou de seu telefone inteligente. Você pode usar um navegador de Web para revisar e ajustar a temperatura interna, o modo do sistema e outras configurações. O portal também pode enviar alertas para até 6 endereços de email para notificar em caso de algum problema.



### Controle remoto sem fio para entrada/saída

Este dispositivo conveniente é montado do lado de sua porta para controle com um toque. Pressione **AWAY (AUSENTE)** quando você sair e **HOME (PRESENTE)** quando você retornar, para manter sua casa confortável, enquanto estiver ocupada e economizar energia quando estiver fora. Para mudar as temperaturas pré-configuradas, vá para **MENU > ENTRY/EXIT REMOTE SETTINGS (MENU>CONFIGURAÇÕES REMOTAS DE ENTRADA/SAÍDA)**.

## Acessórios opcionais

---



### Controle remoto sem fio para aumento de ventilação e do filtro

Este dispositivo conveniente é montado em qualquer parte em sua casa (tipicamente no banheiro ou na cozinha) para ligar a ventilação quando desejado. Selecione 20, 40 ou 60 minutos conforme desejado para aumentar a ventilação.

## Em caso de dificuldade

---

Se você tiver dificuldade com seu termostato, tente as sugestões abaixo. A maioria dos problemas pode ser corrigida de maneira rápida e fácil.

- |   |  |
|---|--|
| A tela está em branco                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o disjuntor e rearme se for necessário.</li><li>• Certifique-se de que o interruptor e o sistema de aquecimento e refrigeração estejam ligados.</li><li>• Certifique-se de que a porta da fornalha esteja fechada com segurança.</li></ul>   |
| A tela é difícil de ler                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Para mudar o brilho ou a cor da tela, consulte as opções de luz de fundo no menu de preferências (consulte a página 21).</li><li>• Todo dia às 2:00 horas da madrugada, o termostato Prestige muda as cores da tela por uma hora para evitar danos à tela. Toque na tela a qualquer momento para restaurar as cores pré-configuradas da tela.</li></ul>  |
| O sistema de aquecimento ou refrigeração não responde | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione SYSTEM (SISTEMA) para configurar para refrigeração. Certifique-se de que a temperatura esteja configurada para menos do que a temperatura interior.</li><li>• Pressione SYSTEM (SISTEMA) para configurar para refrigeração. Certifique-se de que a temperatura esteja configurada para menos do que a temperatura interior.</li><li>• Verifique o disjuntor e rearme se for necessário.</li><li>• Certifique-se de que o interruptor e o sistema de aquecimento e refrigeração estejam ligados.</li><li>• Certifique-se de que a porta da fornalha esteja fechada com segurança.</li><li>• Se for exibido “Esperando pelo equipamento”, o temporizador de proteção do compressor está ligado. Espere 5 minutos para o sistema reiniciar com segurança, sem danificar o compressor.</li></ul> |

## Garantia limitada de 5 anos

---

A Resideo garante que este produto, exceto a bateria, esteja isento de defeitos de fabricação ou materiais, em condições de uso e serviço normais, por um período de cinco (5) anos a partir da data da primeira compra pelo comprador original. Se em algum momento durante o período da garantia for determinado que o produto está defeituoso devido à fabricação ou materiais, a Resideo vai reparar ou substituir o produto (a critério da Resideo).

Se o produto estiver defeituoso,

(i) devolva-o, com um recibo de venda ou outra prova data-da de compra, ao local onde foi comprado; ou

(II) ligue para o Atendimento ao Cliente da Resideo pelo telefone +1-800-468-1502. O Atendimento ao Cliente determinará se o produto deve ser devolvido ao seguinte endereço: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422 EUA, ou se um produto de substituição pode ser enviado a você.

Esta garantia não cobre os custos de remoção ou reinstalação. Esta garantia não será aplicável se a Resideo comprovadamente constatar que o defeito foi causado por danos que ocorreram enquanto o produto estava em poder de um consumidor.

A responsabilidade exclusiva da Resideo será reparar ou substituir o produto em conformidade com os termos estabelecidos acima. A RESIDEO NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDAS OU DANOS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUINDO DANOS INCIDENTAIS OU INDIRETOS QUE

RESULTEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE QUALQUER VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, OU QUALQUER OUTRA FALHA DESTES PRODUTOS.

Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou indiretos, portanto, tal limitação pode não ser aplicável a você.

ESTA GARANTIA É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA QUE A RESIDEO OFERECE EM RELAÇÃO A ESTE PRODUTO. A DURAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, FICA DESDE JÁ LIMITADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DESTA GARANTIA. Alguns estados não permitem limitações sobre a duração de uma garantia implícita, portanto, a limitação acima pode não ser aplicável a você.

Esta garantia fornece direitos legais específicos e você pode ter outros direitos, dependendo do estado. Caso tenha qualquer dúvida sobre esta garantia, escreva para o Atendimento ao Cliente da Resideo, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 EUA, ou ligue para +1-800-468-1502.

## Informações regulatórias

---

### **Declaração de cumprimento da FCC (Parte 15.19) (somente EUA)**

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- 1 Este dispositivo não pode causar interferência perigosa e
- 2 Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

### **Advertência da FCC (Parte 15.21) (somente nos EUA)**

As mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento podem cancelar a autorização do usuário de operar o equipamento.

### **Declaração de interferência da FCC (Parte 15.105 (b)) (somente EUA)**

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais classe B de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais para comunicações de rádio. Entretanto, não existe nenhuma garantia de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial para recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente deste que o receptor está conectado.

## Informações regulatórias

---

- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

### **Módulo de interface do equipamento, termostato e sensor externo**

Para cumprir os limites de exposição a RF da FCC e Industry Canada para a exposição à população em geral/descontrolada, as antenas usadas para estes transmissores devem ser instaladas para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

### **Controle de conforto portátil**

Este transmissor portátil com sua antena cumpre os limites de exposição de RF da FCC e Industry Canada para a exposição da população em geral/descontrolada. Este dispositivo não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

### **Seção 7.1.2 do RSS-GEN**

Conforme as regulamentações da Industry Canada, este rádio transmissor pode operar somente usando uma antena do tipo e ganho máximo (ou menor) aprovado para o transmissor pela Industry Canada. Para reduzir o potencial de interferência de rádio para outros usuários, o tipo de antena e seu ganho devem ser escolhidos de maneira que a potência isotrópica equivalente irradiada (e.i.r.p. - equivalent isotropically radiated power) não seja mais do que a necessária para a comunicação com sucesso.

### **Seção 7.1.3 do RSS-GEN**

A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- 1 este dispositivo não pode causar interferência e
- 2 este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

## Precisa de ajuda?

Para obter assistência, visite o website <http://honeywellhome.com>



**resideo**

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

1-800-468-1502

69-2493P-03 M.S. Rev. 08-21 | Impresso nos Estados Unidos

© 2020 Resideo Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

A marca registrada Honeywell Home é usada sob licença da Honeywell International, Inc.

Este produto é fabricado pela Resideo Technologies, Inc. e suas afiliadas.