

Calypso *exact*



Radiatorventiler

Termostatstyrede radiatorventiler med forindstilling

Calypso exact

Calypso exact termostatventil anvendes i to-strengs varmeanlæg med normal til høj temperatur afkøling. Den integrerede trinløse forindstilling muliggør nøjagtigt hydraulisk balancering med det formål at give alle varmemeforbrugere varmt vand i forhold til deres varmebehov. Ventilen har et stor flowområde og er kendetegnet ved et lavt lydniveau og meget lave flowtolerancer.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varmeanlæg

Funktion:

Regulering
Trinløs forindstilling
Afspærring

Dimensioner:

DN 10-20

Trykklasse:

PN 10

Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 120°C, med beskyttelseshætte eller aktuator 100°C, med pressfitting 110°C.
Min. arbejdstemperatur: 2°C

Materiale:

Ventilhus: Messing
O-ringe: EPDM-gummi
Kegle: EPDM-gummi
Returfjeder: Rustfrit stål
Ventilindsats: Messing, PPS (polyfenylsulfid)
Den komplette termostatindsats kan udskiftes med serviceværktøjet uden aftapning af anlægget.
Spindel: Niro-stålspindel med dobbelt O-ring-tætning.

Overfladebehandling:

Ventilhus og koblingsdele er forniklede

Mærkning:

THE, landekode, pil for strømningsretning, DN og KEYMARK-mærke. II+ mærke. Hvidt beskyttelseshætte.

Standard:

Calypso exact opfylder følgende krav:
– KEYMARK-certificeret og testet iht. DIN EN 215.




Rørtilslutning:

Udgaven med indvendigt gevind er designet for tilslutning på gevindforsynede rør eller i forbindelse med kompressionsfittings, til kobberrør eller præcisionsstålrør.
Med dobbelt tilslutningsfitting egnet til klemmerørsfitting til Alu/PEX-rør.

Tilslutning mod termostat og aktuator:

M30x1,5

Konstruktion

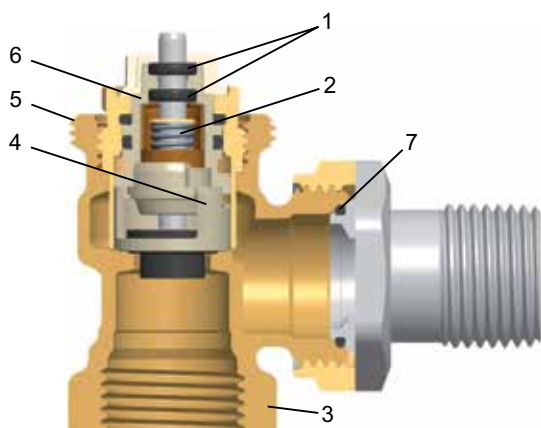

1. Dobbelt O-ringspakning med lang levetid.
2. Kraftig returfjeder kombineret med høj indstillingskraft sikrer, at ventilen ikke bliver slap over tid.
3. Ventilhus fremstillet af messing
4. Præcis regulering for præcis trinløs forindstilling.
5. M30x1.5 tilslutning mod termostat eller aktuator.
6. Termostatindsatsen kan udskiftes med serviceværktøjet uden aftapning af anlægget.
7. EPDM O-ring


Anvendelse

Calypso excat termostatventil anvendes i to-strengs varmeanlæg med normal til høj temperatur afkøling. Ventilen har et stor flowområde og er kendetegnet ved et lavt lydniveau og meget lave flowtolerancer.


I udstrakte anlæg kan vandfordeling opretholdes ved både dimensionerende drift, men også efter et fald i stuetemperatur eller driftsforstyrrelser for at undgå under- eller overforsyning til dele af anlægget. For at opnå dette er ventilen designet således, at radiatorens flow ikke overstiger ca. 1,3 gange det nominelle flow, selv ved forudindstillet 8 og med en helt åben ventilkugle.

I overensstemmelse med standard EnEV kan Calypso termostventil anvendes med et p-bånd på 1 K til maks. 3 K.

Optimeret flowbegrænsning

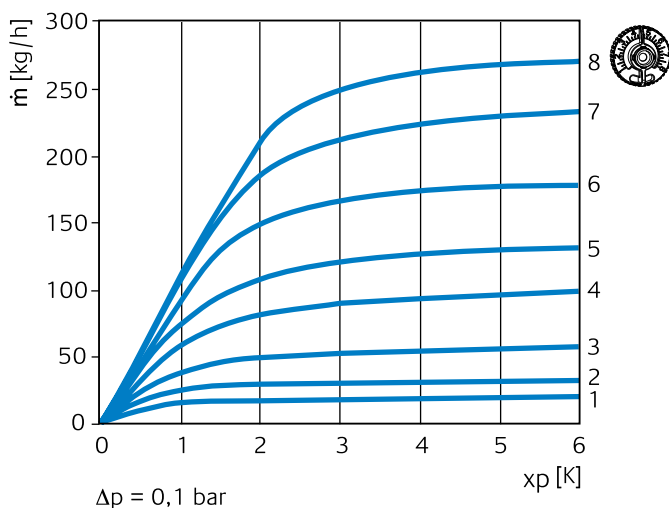


Flow tolerance

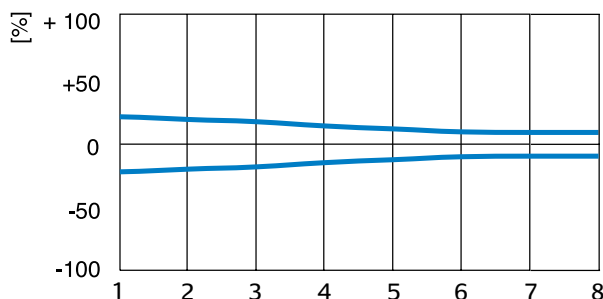

Støj

For at undgå støj i varmesystemet skal følgende være opfyldt:

- Erfaringsmæssigt bør differenstrykket over termostatventilerne ikke overstige cirka 20 kPa = 200 mbar = 0,2 bar. Hvis der under design af anlægget opleves højere resulterende differenstryk i det delvist belastede flowområde, kan der anvendes trykdifferenceregulatorer som f.eks. STAP (se diagram for støjegenskabskurve).
- Korrekt indregulerede vandmængder
- Afluftet vand i systemet

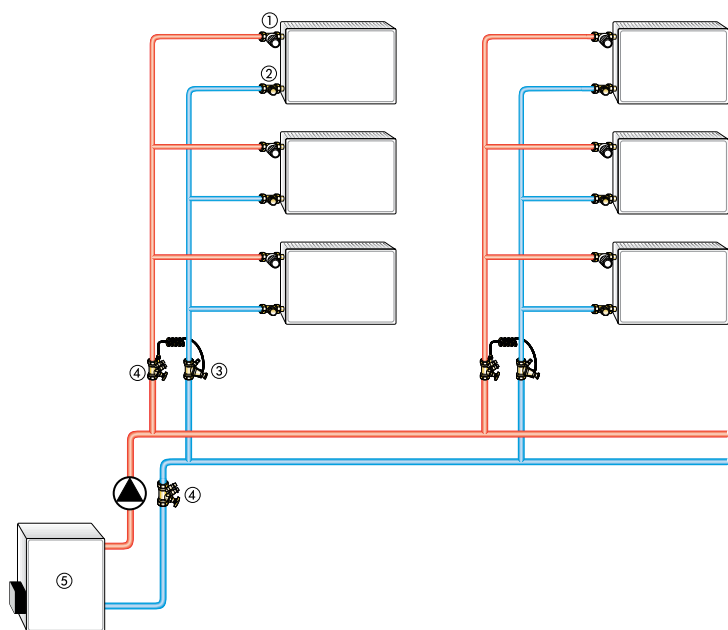Applikationseksempel

1. Termostatventil Calypso exact
2. Returkobling Trim
3. Differenstrykregulator STAP
4. Balanceringsventil STAD
5. Kedel


Bemærk

- For at undgå skader og dannelse af kalkaflejringer i varmeanlægget bør det varmecarryende medium være rent og afgasset. Varmecarryende medier som indeholder mineralske olier, eller andre former for mineralholdige smøremidler, kan føre til at pakninger af EPDM-gummi ødelægges. Ved brug af nitritfri frost- og korrosionsbeskyttende midler på basis af etylenglykol, skal der tages hensyn til de oplysninger, der er skitseret i producentens dokumentation, især med hensyn til koncentration og særlige tilsætningsstoffer.
- Gennemskyl anlægget før montering af termostatventiler i forurenede såvel som i gamle anlæg.
- Ventilhusene kan monteres med alle typer af IMI Hydronic Engineering termostater og termiske eller motoriserede aktuatorer. Den optimale tilpasning mellem de enkelte komponenter, garanterer højeste sikkerhed. Ved anvendelse af aktuatorer fra andre producenter, vær opmærksom på at trykket skal være tilpasset termostatventil med blød pakning.

Funktionsbeskrivelse**Forindstilling**

Forindstillingen kan vælges trinløst mellem 1 og 8. Der er 7 yderligere mærker mellem forindstillingsværdierne, hvilket giver mulighed for præcis indstilling. Indstilling 8 svarer til standardindstillingen (fabriksindstilling). Teknikeren kan justere indstilling med indstillingsnøglen eller en fastnøgle (13 mm). Det sikrer, at uvedkommende personer ikke kan pille ved indstillingen.

- Sæt indstillingsnøglen på ventilindsatsen og drej, indtil den går i indgreb.
- Drej indsatsen til den ønskede indstillingsværdi peger mod indekspunktet.
- Fjern nøglen igen. Indstillingen på ventilindsatsen er synlig fra aktiveringsretningen (se figur).

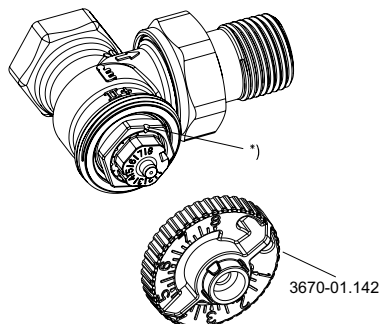
Set forfra

*) Indekspunkt


Tekniske data

Diagram, radiatorventil med termostat

P-bånd [xp] **1,0 K**

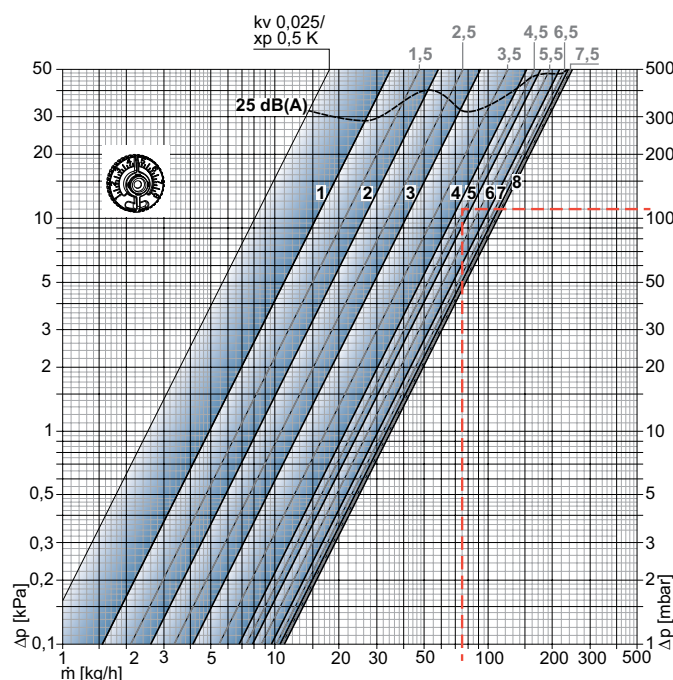

P-bånd [xp] **2,0 K**

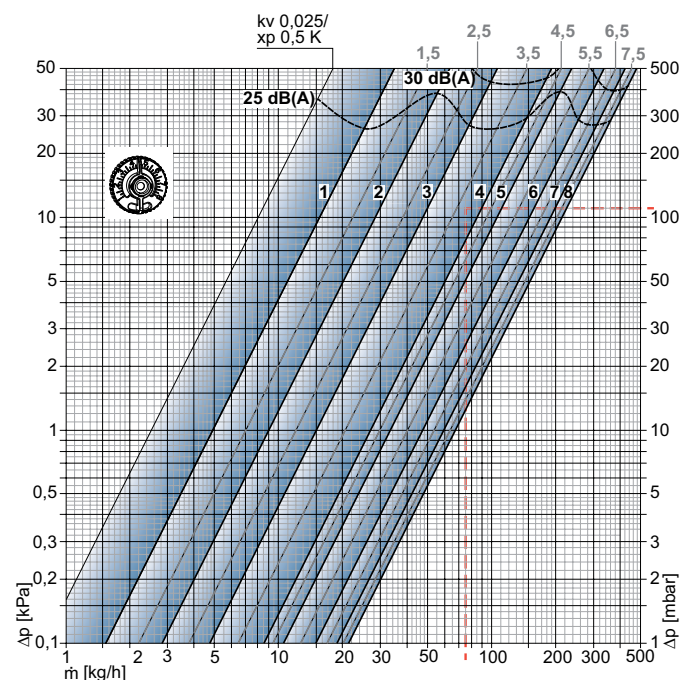

Radiatorventil (DN 10/15/20) med termostat

		Forindstilling								Maks. differenstryk, hvor ventilen stadig lukkes Δp [bar]	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Termostat	EMO T/TM EMOtec EMO 3 TA-Slider 160
P-bånd [xp] 1.0K	Kv-værdi	0,049	0,082	0,130	0,215	0,246	0,303	0,335	0,343	1,0	3,5
P-bånd [xp] 2.0K	Kv-værdi	0,049	0,090	0,150	0,265	0,330	0,470	0,590	0,670		
	Kvs	0,049	0,102	0,185	0,313	0,420	0,565	0,740	0,860		
	Flow tolerance ± [%]	20	18	16	14	12	10	10	10		

Kv/Kvs = m³/h ved et trykfald på 1 bar.

Beregningseksempel

Søges:

Indstillingsværdi

Givet:

Effekt Q = 1308 W

Afkøling Δt = 15 K (65/50 °C)

Tryktab, radiatorventil ΔpV = 1,1 kPa, 110 mbar

Løsning:

Vandmængde m = Q / (c · ΔT) = 1308 / (1,163 · 15) = 75 kg/h

Indstillingsværdi fra diagram:

Med P-bånd **max. 1,0 K**: 4,5

Med P-bånd **max. 2,0 K**: 4

Forindstillingstabel

Forindstillingsværdier for forskellige radiator effekt, differenstryk og afkøling i anlægget

Q [W]		200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	8400	9000	12000		
Δt [K]	Δp [kPa]																																		
10	5	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	8																					
	10	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8																
	15	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8														
15	5	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	6	6	6	7	7	7	8																
	10	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8													
	15	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8												
20	5	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	8	8																
	10	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8									
	15	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	8								
40	5	1	1	1					2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	8	8								
	10	1	1					1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	7					
	15	1					1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6	7	8			

10 kPa = 100 mbar = 1 mWS

Forindstilling ved P-bånd max. 2 K.

Q = Radiatoreffekt

Δt = Afkøling i radiatoren

Δp = Differenstryk i ventilen

Eksempel:

Q = 1000 W, Δt = 15 K, Δp = 10 kPa

Forindstillingsværdi: **4**

Tips:


Til en omtrentlig bestemmelse af forindstillingen for en given radiator ydelse og forskel mellem fremløbs- og returtemperatur anbefales et gennemsnitligt differenstryk på 10 kPa.

Til anlæg med stor vandret udbredelse kræves der et differenstryk:

f.eks. 15 kPa for ventiler nær den centrale enhed, 10 kPa for ventiler på mellemlang afstand, og 5 kPa for ventiler på de fjerneste radiatorer.


En nøjagtig bestemmelse kan kun udføres ved at lave en beregning af rørrettet ved hjælp af diagrammet eller med et beregningsprogram.

Sortiment



Vinkel


DN	D	d2	I3	I4	I5	H1	Kv p-bånd max. 2 K	Kvs	VVS nr	Varenr.
10	Rp3/8	R3/8	24	49	20	24	0,025 - 0,670	0,86	403331-103	3451-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	23	23,5	0,025 - 0,670	0,86	403331-104	3451-02.000
20	Rp3/4	R3/4	30	63	26	21,5	0,025 - 0,670	0,86	403331-106	3451-03.000



Vinkel


med udvendigt gevind G3/4

DN	d1	d2	I3	I4	H1	Kv p-bånd max. 2 K	Kvs	VVS nr	Varenr.
15	G3/4	R1/2	26	53	23,5	0,025 - 0,670	0,86	403331-306	3455-02.000



Lige

DN	D	d2	I1	I2	H2	Kv p-bånd max. 2 K	Kvs	VVS nr	Varenr.
10	Rp3/8	R3/8	50	76	22,5	0,025 - 0,670	0,86	403330-103	3452-01.000
15	Rp1/2	R1/2	55	83	22,5	0,025 - 0,670	0,86	403330-104	3452-02.000
20	Rp3/4	R3/4	65	97	22,5	0,025 - 0,670	0,86	403330-106	3452-03.000



Lige

med udvendigt gevind G3/4

DN	d1	d2	H2	Kv p-bånd max. 2 K	Kvs	VVS nr	Varenr.
15	G3/4	R1/2	22,5	0,025 - 0,670	0,86	403330-306	3456-02.000


*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm

SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm


Værdierne H1 og H2 er ved termostats eller aktuatorens kontaktflade.

Kvs = m³/h ved et trykfald på 1 bar og fuldt åben ventil.

Kv [xp] max. 2 K = m³/h ved et trykfald på 1 bar med termostat.

**Omvendt vinkel**

DN	D	d2	I3	I4	H1	Kv p-bånd max. 2 K	Kvs	VVS nr	Varenr.
10	Rp3/8	R3/8	24,5	50	34,5	0,025 - 0,670	0,86	403332-103	3450-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	34,5	0,025 - 0,670	0,86	403332-104	3450-02.000
20	Rp3/4	R3/4	30	63	34,5	0,025 - 0,670	0,86	403332-106	3450-03.000

**Omvendt vinkel**

med udvendigt gevind G3/4

DN	d1	d2	I3	I4	H1	Kv p-bånd max. 2 K	Kvs	VVS nr	Varenr.
15	G3/4	R1/2	26	53	34,5	0,025 - 0,670	0,86	403332-306	3457-02.000

*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm

SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm


Værdierne H1 og H2 er ved termostatens eller aktuatorens kontaktflade.

Kvs = m³/h ved et trykfald på 1 bar og fuldt åben ventil.

Kv [x] max. 2 K = m³/h ved et trykfald på 1 bar med termostat.


Tilbehør**Indstillingsnøgle**For V-exact II fra 2012, Calypso TRV-3 og Vekolux.
Gråfarvet.

VVS nr	Varenr.
403330-900	3670-01.142


**Serviceværktøj**

kompl. med kuffert, topnøgle og pakningssæt, til udskiftning af termostatsatsen uden aftapning af varmeanlægget (for DN 10 til DN 20).


	VVS nr	Varenr.
Serviceværktøj	403399-430	9721-00.000

**Klemmeforskrining**til kobber- eller præcisionsstålrør ifølge DIN EN 1057/10305-1/2.
Tilslutning indvendigt gevind Rp3/8–Rp3/4.
Metallisk tættende.
Forniklet messing.
Ved en rørvægttykkelse på 0,8 – 1 mm skal der isættes støttebøsninger. Overhold rørproducentens angivelser.

Ø rør	DN	VVS nr	Varenr.
12	10 (3/8")	405237-034	2201-12.351
14	15 (1/2")	405237-046	2201-14.351
15	15 (1/2")	405237-045	2201-15.351
16	15 (1/2")	405237-047	2201-16.351
18	20 (3/4")	405237-066	2201-18.351

**Støttebøsninger**Til kobber- eller præcisionsstålrør med en vægttykkelse på 1 mm.
Messing.


Ø rør	L	VVS nr	Varenr.
12	25,0	-	1300-12.170
15	26,0	-	1300-15.170
16	26,3	-	1300-16.170
18	26,8	-	1300-18.170



Tilslutningsforskruning

Til klemning af plast-, kobber-, præcisionsstål- eller Alu/PEX-rør.
Forniklet messing.


	L	VVS nr	Varenr.
G3/4 x R1/2	26	-	1321-12.083



Klemmeforskruning

til kobber- eller præcisionsstålrør ifølge DIN EN 1057/10305-1/2.
Tilslutning udvendigt gevind G3/4 ifølge DIN EN 16313 (Eurokonus).
Metallisk tættende.
Forniklet messing.
Ved en rørvægtykkelse på 0,8 – 1 mm skal der isættes støttebøsninger. Overhold rørproducentens angivelser.


Ø rør	VVS nr	Varenr.
12	405238-012	3831-12.351
14	-	3831-14.351
15	405238-015	3831-15.351
16	405238-016	3831-16.351
18	405238-018	3831-18.351



Klemmeforskruning

til kobber- eller præcisionsstålrør ifølge DIN EN 1057/10305-1/2 og rustfri stålrør.
Tilslutning udvendigt gevind G3/4 ifølge DIN EN 16313 (Eurokonus).
Blødtættende, max. 95°C.
Forniklet messing.

Ø rør	VVS nr	Varenr.
15	-	1313-15.351
18	-	1313-18.351



Klemmeforskruning

Koblinger for PEX-rør ifølge DIN 4726, ISO 10508.
PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;
PB: DIN 16968/16969.
Udvendig rørgvind G3/4 ifølge DIN EN 16313 (Eurokonus).
Forniklet messing.

Ø rør	VVS nr	Varenr.
12x1,1	-	1315-12.351
14x2	405238-114	1311-14.351
16x1,5	-	1315-16.351
16x2	405238-116	1311-16.351
17x2	405238-117	1311-17.351
18x2	405238-118	1311-18.351
20x2	405238-120	1311-20.351



Klemmeforskruning

Til Alu/PEX-rør ifølge DIN 16836.
Udvendig rørgvind G3/4 ifølge DIN EN 16313 (Eurokonus).
Forniklet messing.

Ø rør	VVS nr	Varenr.
16x2	-	1331-16.351
18x2	405238-218	1331-18.351

Andet tilbehør: se katalogbrochuren "Tilbehør og reservedele til termostatstyrede radiatorventiler".

