

TEKNISK INFORMATION
HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8
Behovsstyret boligventilation



Dantherm®
CONTROL YOUR CLIMATE

HC Boligventilation

1	Generel beskrivelse	5
2	Styring	9
3	Tekniske data	12
4	Tilbehør	26




HCV 3 modellen



HCV 3 i standard 60x60 skab

GENEREL BESKRIVELSE

Dantherm HCV og HCH ventilationsaggregater er primært beregnet til 1- og 2-familieshuse. Aggregaterne leveres som komplette ventilationsenheder med indbygget styring og betjeningsenhed. Disse boligventilationsaggregater er udrustet med højeffektive modstrømsvekslere der er optimeret til at give en meget høj virkningsgrad og samtidigt et lavt tryktab, hvorved det specifikke elforbrug (SEL) er særdeles lavt for hele enheden. Som vejledning til at finde det rette ventilationsanlæg til en bestemt bolig kan dette udvælgelsesdiagram bruges. Udvælgelsesdiagrammet viser luftmængder ved et max. tryktab på 100 Pa.

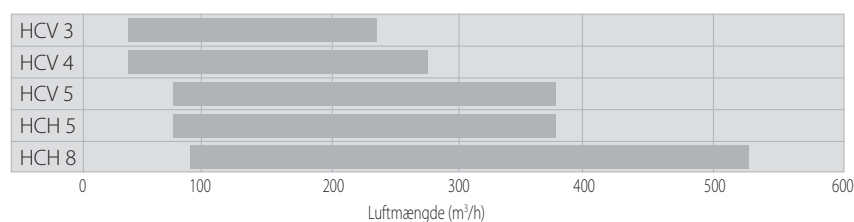

Anbefales ved følgende boligstørrelser (iht. BR10 ved 80 Pa eksternt tryk):

HCV 3	50-140 m²
HCV 4	50-200 m²
HCV 5	100-260 m²
HCH 5	100-280 m²
HCH 8	200-450 m²

For detail-projektering henvises til kapacitets- og SFP-kurver i afsnit 3.

Anvendelsesområde

HCV modellerne


HCV boligventilationsaggregatet er en vertikal model, som er designet til at hænge på væggen. Serien består af HCV 3, HCV 4 og HCV 5, som dækker ventilationsbehovet i boliger på op til 260 m², afhængig af nationale lovkrav og det aktuelle tryktab i installationen.

HCV 3 og HCV 4 aggregaterne er perfekte til indbygning i standard skabsmoduler på 60x60 cm, f.eks. i et moderne baggangsmiljø, hvor alt gemmes væk bag skabslåger. Alle kanaler tilsluttes på toppen af aggregatet, derudover er der mulighed for på HCV 3 at tilslutte indblæsningskanalen i bunden, hvis man ønsker at føre kanalerne i gulvet.

HCV 5 aggregatet passer perfekt til at bygge ind side om side med standard skabsmoduler på 60x60 cm. Hvis man ønsker, at anlægget skal gemmes væk bag en skabslåge, er dette muligt ved at reducere anlæggets dybde til 560 mm ved hjælp af et specielt vægbeslag, som kan leveres som tilbehør. På denne model er alle kanaltilslutningerne på toppen af enheden.



HCH modellen

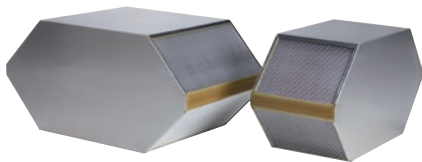**IGE**Institut für
GebäudeEnergetik

Dantherm modstrømsveksler

HCH modellerne

HCH boligventilationsaggregatet er en horisontal model, som er designet til at stå på loftet eller gulvet i et teknikrum. Serien består af HCH 5 og HCH 8, som dækker ventilationsbehovet i boliger på op til 450 m², afhængig af nationale lovkrav og det aktuelle tryktab i installationen.

Begge HCH modellerne har kanaltilslutning i enderne og serviceadgang fra fronten. El-tilslutning sker på den ende af aggregatet, som vender mod udeluft siden (højre side). Kanalerne, som tilsluttes hjemmet (indblæsning og udsugning), er altid på venstre side af enheden. Kondensafløbet er placeret på bagsiden af enheden

Godkendelser

Dantherm HC anlæggene er certificeret til brug i passivhuse af PassivHaus Institut i Darmstadt i Tyskland, DIBt LÜ-A20 certificeret af Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin i Tyskland samt afprøvet i henhold til EN 308 af IGE i Stuttgart, Tyskland. Dette er bevis for at aggregaterne overholder de strengeste krav til energieffektivitet, lufttæthed, filterklasse, lydniveau, isoleringsklasse, frostsikring, sikkerhed m.m. Komplette rapporter kan rekvireres ved henvendelse til Dantherm Air Handling.

Funktion

HC aggregaterne er udstyret med en automatisk regulerende behovsstyring som standard, hvorved luftfugtigheden i hjemmet altid holdes på et komfortabelt niveau. Behovsstyringen fungerer ved hjælp af en fugtsensor, som er indbygget i aggregatet, der konstant overvåger den relative fugtighed i luften som suges ud af hjemmet, hvorefter anlægget regulerer luftmængden til det aktuelle behov. Herved opnås et optimalt indeklima samtidig med at der spares på energiforbruget, når aktivitetsniveauet i hjemmet er lille.

Egenskaber

- Behovsstyret ventilation med integreret fugtsensor
- Høj virkningsgrad – op til 95%
- EC-motorer med særdeles lavt energiforbrug (lav SEL)
- Installationsvenlig løsning med udtag til måling og indregulering af luftmængden direkte på anlægget
- HCV modellerne passer til indbygning sammen med 60x60 skabe

Kabinettet

HCV modellerne er fremstillet af formstøbte styrende dele med en minimums vægtykkelse på 32 mm, hvorimod HCH modellerne er fremstillet med 40 mm vægtykkelse. Med denne høje isoleringsklasse kan aggregaterne placeres i rum med temperaturer helt ned til -20°C.

HC serien lever op til de Europæiske brandkrav som er specificeret i EN 13501 klasse E. Lækageraten (intern og ekstern) er <3% iht. EN 308. Hele aggregatet er indkapslet i en 0,8 mm aluzink plade, og HCV modellerne er malet hvid i RAL 9010.

Højeffektiv modstrømsveksler i aluminium

Varmegenvinding sker i en højeffektiv modstrømsveksler i aluminium, som Dantherm har skræddersyet til at give den højeste mulige virkningsgrad med det mindste mulige tryktab ved de luftmængder, som anvendes til boliger.



EC ventilator



Panelfiltre



Trykudtag på HCV



Indregulering

Ventilatorer

I hele HC serien er der anvendt den nyeste EC (Electromagnetic Commutation) ventilatormotorteknologi. Dvs. der er anvendt moderne motorer og ventilatorhjul, hvor de lufttekniske og elektriske virkningsgrader er i top. På grund af EC teknologien er der ikke andre bevægelige sliddele som giver modstand end lejerne, hvorfor levetiden vil være omkring 10 år med de driftsbetingelser, som findes i et boligventilationsaggregat. Ventilatorerne forsynes med 230V AC og styres trinløs ved hjælp af et 0-10 V signal fra styringen i ventilationsaggregatet.


Filtre

Alle modellerne anvender 50 mm G4 kompaktfiltre som standard på såvel indblæsning som udsugning. Dette vil i langt de fleste tilfælde dække behovet for luftrensning. Kompaktfiltrene har den fordel, at de har betydeligt større filterarealer end måttefiltre og til dels små posefiltre. Herved fungerer filteret længere, så der under normale forhold ikke bliver brug for at skifte filtrene mere end to gange pr. år, hvilket svarer til filtertimerens indstilling. Som tilbehør kan der købes F7 filtre (pollenfiltre), som sikrer at der ikke ledes allergipartikler ind i huset gennem ventilationsanlægget, hvis man har dette særlige behov.

Installation

Måling og indregulering af luftmængderne sker ved hjælp af trykstuds og potentiometre, som er placeret bag de aftagelige frontlæger på alle modeller. På styrenfronten er der klæbet en ydelseskurve med tryk- og luftmængde, som installatøren skal bruge til at bestemme de korrekte ventilatorhastigheder. På dette skema er der sat plads af til at installatøren kan skrive de luftmængder, modtryk og ventilatorhastigheder, som anlægget er indreguleret til. (Se herunder)

Indreguleringsskema

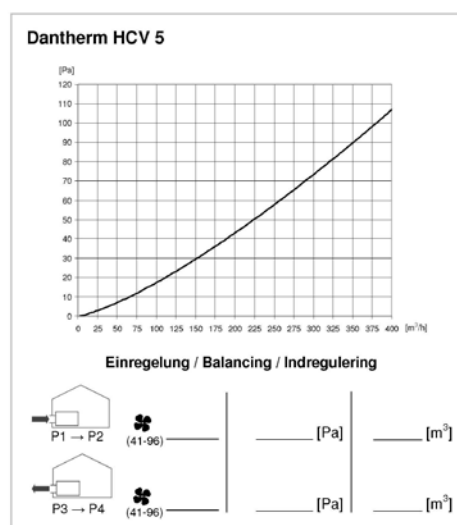



Betjening via kontrolpanel



HCV filterskifte



HCH filterskifte

Betjening

På vægmodellerne HCV 3, HCV 4 og HCV 5 foregår betjeningen fra det integrerede kontrolpanel, som er placeret, så det har en ergonomisk højde, når anlægget er installeret i ca. 2 meters højde.

På de to horisontale modeller HCH 5 og HCH 8 foregår betjeningen fra kontrolpanelet, som er forbundet til ventilationsenheden ved hjælp af et 2 m kabel. Det anbefales at placere kontrolpanelet på væggen i stueetagen, f.eks. i baggangen eller i alrummet, så man let kan se/høre status på enheden samt ændre på indstillingen.

Vedligehold og service

Det eneste man stort set skal vedligeholde i det daglige på HC produkterne er luftfiltrene, som skal tilses/skiftes to gange om året, når alarmlysdioden blinker gul og den akustiske alarm bipper én gang i timen.

På HCV modellerne foretages filterskift ved at brugeren åbner den tophængslede låge, skifter filtrene og nulstiller filteralarmtimeren på en trykknop ved siden af det ene filter. På HCH modellerne skal man løfte frontlågen af, hvorefter man har direkte adgang til at skifte de to filtre, samt nulstille filteralarmen.

Ud over at skifte luftfilter og rengøre anlægget udvendigt, vil enhver form for service kræve uddannet personale. Lokale Dantherm teknikere og Dantherm samarbejdspartnere står klar til at løse ethvert problem, som skulle opstå med aggregaterne.



Kontrolpanel (HCP 4)



Indregulering af kontrolpanelet

STYRING

Styringstrategier

Med den behovsstyrede automatik i HC aggregaterne, behøver man i praksis aldrig at røre ved indstillingerne, efter at anlægget er installeret og indreguleret. Der er dog mulighed for at fravælge den automatiske behovsstyring og således manuelt bestemme ventilatorhastigheden eller manuelt at aktivere bypass-modulet for at opnå friskluftkøling nu og her, hvis der en sjælden gang skulle opstå et særligt behov.

Anlægget er altid sikret mod fejlbetjening og uøkonomisk drift i længere tid. Således vender flere af funktionerne tilbage til standardindstillingerne efter 4 timer. Det forhindrer, at man får et uhensigtsmæssigt energiforbrug, hvis man f.eks. glemmer, at man har sat anlægget til maksimum drift eller manuel bypass. Hvis man stopper anlægget, starter det automatisk igen efter 4 timer, så man er sikker på, at huset bliver ordentligt luftet ud og der ikke opstår kondens i kanaler og anlæg.

Under indreguleringen indstilles ventilatorhastighed nr. 3 på kontrolpanelet, ved hjælp af potentiometrene til den nominelle luftmængde, som huset skal bruge under normal drift. Der vælges mellem ventilatortrin 46 – 91 ud af de 100 trin.

Sammenhængen mellem de fire ventilatorhastigheder på kontrolpanelet:

Ventilatorhastighed 0 = begge ventilatorer stoppet i 4 timer

Ventilatorhastighed 1 = 50* trin under ventilatorhastighed 3

Ventilatorhastighed 2 = 25* trin under ventilatorhastighed 3

Ventilatorhastighed 3 = Nominelt luftskifte, indstilling på potentiometrene

Ventilatorhastighed 4 = Max.* ventilatorhastighed


*Disse fabriksindstillinger kan justeres fra fjernbetjeningen

Når anlægget er indstillet til behovsstyring, går det aldrig højere op end den indregulerede luftmængde på trin 3. Herved undgås unødige gener i specielle tilfælde, hvor udefra kommende faktorer ellers ville kunne få anlægget til at køre max. luftmængde.

Kontrolpanel, HCP 4

Kontrolpanel


På de følgende skitser ses de knapper, lysdioder og lydgivere som findes på henholdsvis kontrolpanelet, som leveres med produktet, samt den trådløse fjernbetjening, der er en del af tilbehørsprogrammet.

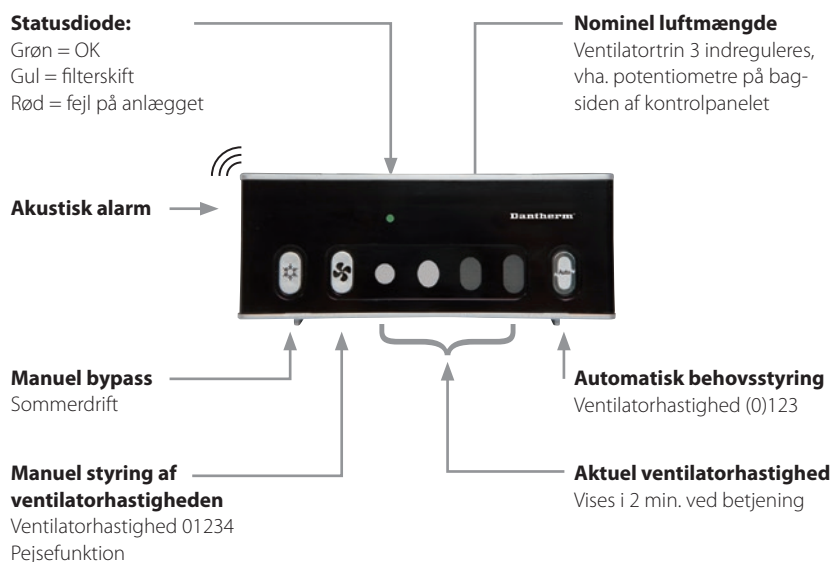

Trådløs fjernbetjening, HRC 2
(tilbehør)


Trådløs fjernbetjening

Fra den trådløse fjernbetjening kan man udover funktionerne i kontrolpanelet vælge mellem ugeprogram, aktivering af bortrejst funktion, natsænkning samt aflæsning af aktuelle temperaturer for udeluft, indblæsnings- og udsugningsluft samt rumtemperatur, luftfugtighed og CO2 værdier.

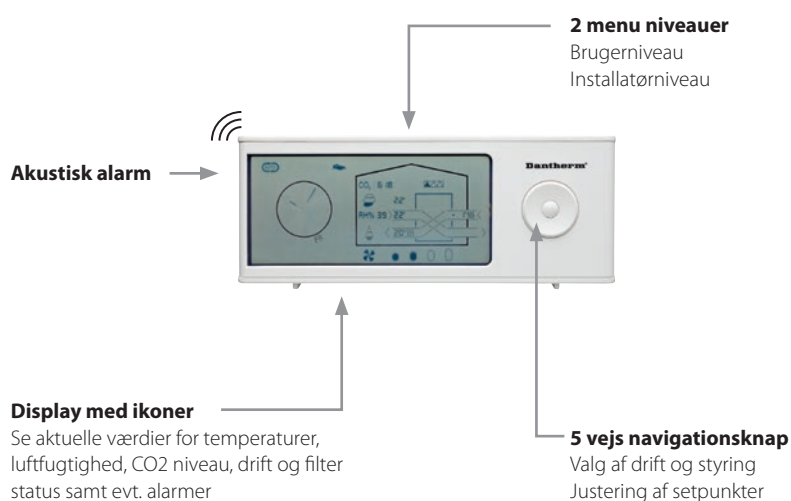



Bypass-modul til HCH

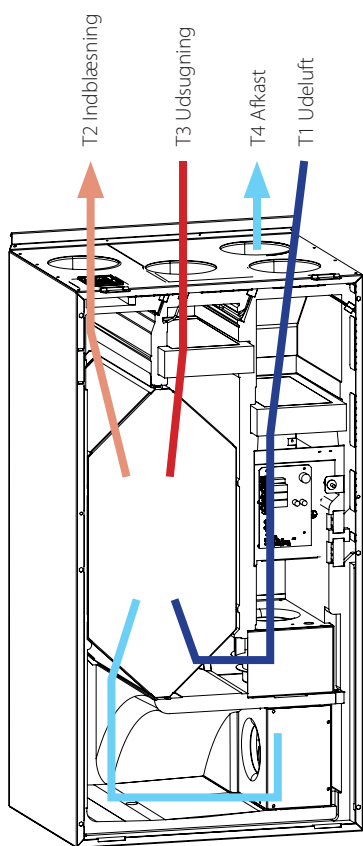

Køling ved hjælp af bypass-modul

Automatisk bypass-funktion

Alle modeller i HC serien er forsynet med bypass-modul bortset fra HCV 3 og HCV 4. Bypass-modulet er automatisk reguleret og udnytter den kølige udeluft til at køle hjemmet f.eks. efter en varm sommerdag, når nattemperaturen udenfor falder til under husets temperatur. Bypass-modulet er konstrueret, så den leder al udsugningsluften udenom varmeveksleren, hvorved den højeste mulige køleeffekt opnås. Betingelserne for at aggregatet automatisk åbner bypass-modulet er, at udsugningstemperaturen (T3) er $\geq 24^{\circ}\text{C}$ *, at udeluften (T1) er $\geq 15^{\circ}\text{C}$ *, og at udeluften (T1) er 2°C koldere end udsugningstemperaturen (T3).

*Disse fabriksindstillinger kan justeres fra fjernbetjeningen.

Manuel bypass-funktion

Ud over at anlægget sørger for køling ved hjælp af den automatiske bypass-funktion, findes der den manuelle bypass-funktion, som brugeren kan aktivere når som helst. Ved hjælp af denne funktion åbnes bypass-modulet i 6 timer, forudsat at udsugningstemperaturen (T3) er $\geq 15^{\circ}\text{C}$, udetemperaturen (T1) er over 2°C og udeluften (T1) er 2°C koldere end udsugningstemperaturen (T3).

Sommerdrift

HC boligventilationsanlæg har en indstilling for sommerdrift. I sommerdrift standser indblæsningsventilatoren helt. Udsugningsventilatoren fortsætter driften og suger dermed varm luft ud af huset. Kølig udeluft vil så strømme ind gennem åbentstående vinduer og sænke rumtemperaturen. På denne måde halveres strømforbruget.

Sommerdrift igangsættes manuelt, men standser automatisk, når udetemperaturen er under 14°C og aktiveres igen, når udetemperaturen er over 14°C . Funktionen afhænger af at vinduer åbnes/lukkes manuelt.

Frostbeskyttelse af varmeveksleren

Den intelligente styring i HC produkterne sørger for beskyttelse mod tilisning af veksleren. Frostbeskyttelse aktiveres, hvis afkasttemperaturen (T4) er $< +2^{\circ}\text{C}$, hvilket typisk vil starte, når udeluften (T1) kommer under ca. -6°C .

Når afkasttemperaturen (T4) når ned på $+2^{\circ}\text{C}$ regulerer anlægget ned på den kolde indblæsningsluft (T2), således at afkasttemperaturen (T4) holdes på minimum $+2^{\circ}\text{C}$.

Indblæsningsluften vil i særligt kolde tilfælde reguleres helt ned til $0 \text{ m}^3/\text{h}$ i korte intervaller for at holde veksleren frostfri. Hvis udeluften (T1) i en længere periode er $< -13^{\circ}\text{C}$ (i mere end 5 minutter), stoppes anlægget helt i 30 min. for at forhindre tilisning.

I områder med udetemperaturer, som ofte kommer under -6°C , kan det anbefales at installere forvarme. I andre områder, hvor udetemperaturen kan komme under -10°C , er forvarme en betingelse for at opnå en balanceret og driftssikker løsning.

Frostbeskyttelse af vandbaseret eftervarmeplade

Af hensyn til frostbeskyttelse af en eventuelt monteret eftervarmeplade (vand) stopper anlægget i 30 min, hvis indblæsningsstemperaturen (T2) er $< +5^{\circ}\text{C}$.

Filterstyring

Da modtrykket i filteret forventes at stige og dermed nedsætte luftmængden i perioden mellem filterskift, kompenseres der for dette ved at de to ventilatorer kører stærkere og stærkere, indtil filteralarmen lyder/lyser og filtertimeren igen nulstilles.

TEKNISKE DATA

Model		HCV 3	HCV 4	HCV 5	HCH 5	HCH 8
Ydelser						
Luftmængde ved 80 Pa systemtryk og max. 1000 j/ m³	m³/h	175	235	290	330	420
Anbefales til boliger op til¹)	m²	140	200	260	280	450
Varmevekslertype		Dantherm Alu. modstrømsveksler				
Temperaturvirkningsgrad		Op til 95%²)				
Bypass		Nej		Ja		
Filterklasse indblæsning/udsugning, standard		G4/G4				
Omgivende temperatur hvor aggregatet er installeret	°C	+10 til +50			-20 til +50	
Drift temperaturområde uden forvarme	°C	-13³) til + 50				
Drift temperaturområde med forvarme	°C	- 30 til + 50				
Kabinettet						
Højde	mm	1005	1005	1055	600	600
Bredde	mm	530	530	590	1180	1180
Dybde (Standard ophængsskinne/plan ophængsskinne)	mm	434/419	434/419	584/569	580	780
Kanaltilslutning	mm	125	125	160	160	250
Vægt, aggregat	kg	33	32	45	52	70
Vægt med emballage	kg	41	42	57	66	84
Dimensioner inkl. emballage (HxBxD)	mm	H: 675	H: 675	H: 735	H: 750	H: 775
		B: 1070	B: 1070	B: 1120	B: 1210	B: 1200
		D: 435	D: 435	D: 600	D: 610	D: 800
Yderkabinet materiale		Aluzink				
Farve	RAL	9010			Aluzink grå	
Kabinet isolering, styren	mm	32			40	
Isoleringsgrad kabinettet	W/m²x °K	0,97			0,78	
Brandklassificering, styren kabinettet		DIN 4102 klasse B1				
Brandklassificering, hele enheden		EN 13501 klasse E				
Beskyttelsesklasse	IP	20				
Elektriske data						
Integreret kontrolpanel HCP 4 i fronten		Ja			Nej	
Løst HCP 4 kontrolpanel medfølger + 2 m kabel		Nej			Ja	
Forsyningsspænding		1x230 V, 50 Hz				
Max. strømforbrug, uden for- og eftervarme	A	0,4	0,4	0,7	0,7	1,1
Max. effektforbrug, uden for- og eftervarme	W	88	88	154	154	246

¹⁾ Forudsat at det eksterne tryk ikke overstiger 80 Pa, opfyldes gældende Dansk Bygningsreglement, BR10.

²⁾ Med kondenserende drift.

³⁾ Forvarme anbefales ved temperaturer under -6°C for at sikre balanceret drift.

HCV 3 lyddata

Luft- mængde m³/h	Tryk Pa	Målepunkt	Frekvensbånd lydeffekt Lw dB(A)							Samlet lydeffekt niveau Lw dB(A)	Lydtryk niveau Standardrum* Lp dB(A)
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz		
140	70	Indblæsning	34	40	43	44	36	27	19	57	
		Udsugning	35	38	40	44	41	33	24	56	
		Kabinet									47
	100	Indblæsning	36	42	45	47	38	29	21	59	
		Udsugning	37	40	43	47	43	33	26	58	
		Kabinet	20	32	39	42	39	34	24		49
180	100	Indblæsning	38	42	47	50	48	42	31	61	
		Udsugning	38	43	50	51	48	42	31	61	
		Kabinet	38	41	45	48	46	40	29		55

* Standardrum = rum med 10 m² gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,2.

HCV 4 lyddata

Luft- mængde m³/h	Tryk Pa	Målepunkt	Frekvensbånd lydeffekt Lw dB(A)								Samlet lydeffekt niveau Lw dB(A)	Lydtryk niveau Standardrum* Lp dB(A)
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz		
126	70	Indblæsning	20	30	41	42	38	30	19	18	46	
		Udsugning	18	30	41	41	30	26	18	18	44	
		Kabinet	27	34	48	46	43	40	27	19		47
	100	Indblæsning	22	32	46	45	39	32	21	18	49	
		Udsugning	22	33	43	42	32	27	19	18	46	
		Kabinet	32	38	50	49	46	41	32	22		50
162	70	Indblæsning	23	31	43	46	41	33	22	18	49	
		Udsugning	26	31	42	43	33	29	21	18	46	
		Kabinet	38	40	49	54	52	44	33	20		53
	100	Indblæsning	28	33	44	48	43	35	23	18	51	
		Udsugning	29	34	44	51	37	31	23	18	52	
		Afkast	32	43	46	46	38	31	31	19	50	
216	70	Kabinet	46	42	47	56	52	44	34	21		55
	100	Indblæsning	28	33	44	54	46	37	28	18	55	
		Udsugning	27	33	43	52	39	33	27	18	52	
		Kabinet	34	39	47	57	54	49	39	24		57
	100	Indblæsning	28	35	45	55	46	38	29	18	56	
		Udsugning	32	34	44	52	40	34	28	18	53	
216	100	Kabinet	40	38	47	60	53	48	39	23		56

* Standardrum = rum med 10 m² gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,2.

HCV 5 lyddata

Luft- mængde m³/h	Tryk Pa	Målepunkt	Frekvensbånd lydeffekt Lw dB(A)								Samlet lydeffekt niveau Lw dB(A)	Lydtryk niveau Standardrum* Lp dB(A)
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz		
126	50	Indblæsning	20	30	34	36	23	19	17	18	40	
		Udsugning	16	31	37	36	29	21	17	18	40	
		Kabinet	18	32	37	38	37	32	21	19		39
162	70	Indblæsning	23	33	35	40	32	24	18	18	43	
		Udsugning	20	33	44	39	34	26	18	18	46	
		Kabinet	22	34	42	41	42	38	24	19		44
	100	Indblæsning	25	36	42	42	34	28	18	18	46	
		Udsugning	21	33	43	41	35	28	18	18	46	
		Kabinet	25	36	45	44	44	41	26	19		46
216	70	Indblæsning	25	34	42	42	35	28	19	18	46	
		Udsugning	22	34	44	43	37	31	20	18	47	
		Kabinet	24	35	47	44	45	42	29	20		47
	100	Indblæsning	26	36	43	44	36	30	20	18	47	
		Udsugning	23	34	45	44	33	32	20	18	48	
		Afkast	35	42	59	49	49	44	33	20	60	
		Kabinet	25	36	50	46	46	44	30	20		49
250	100	Indblæsning	27	36	45	45	38	31	21	18	49	
		Udsugning	24	37	47	45	40	34	22	18	50	
		Kabinet	26	38	53	47	48	46	33	22		53

* Standardrum = rum med 10 m² gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,2.

HCH 5 lyddata

Luft- mængde m³/h	Tryk Pa	Målepunkt	Frekvensbånd lydeffekt Lw dB(A)								Samlet lydeffekt niveau Lw dB(A)	Lydtryk niveau Standardrum* Lp dB(A)
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz		
162	70	Indblæsning	23	34	40	36	29	25	17	18	42	
		Udsugning	23	33	39	37	29	24	18	18	42	
		Kabinet	22	31	39	41	31	29	23	21		40
	100	Indblæsning	25	35	43	38	31	28	18	18	45	
		Udsugning	25	36	42	39	40	25	17	18	45	
		Kabinet	23	34	41	42	33	31	24	21		41
216	70	Indblæsning	26	36	44	39	33	30	19	18	46	
		Udsugning	28	36	43	41	34	29	18	18	46	
		Kabinet	28	35	45	44	37	35	27	21		45
	100	Indblæsning	26	37	44	40	34	31	19	18	47	
		Udsugning	27	37	45	42	35	30	19	18	48	
		Afkast	34	43	52	52	47	51	38	21	57	
250	100	Kabinet	26	34	46	45	38	36	28	21		46
		Indblæsning	28	39	46	42	37	33	21	18	49	
		Udsugning	30	39	48	45	38	33	20	18	50	
		Kabinet	28	36	50	48	41	39	32	22		49

* Standardrum = rum med 10 m² gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,2.


HCH 8 lyddata

Luft- mængde m³/h	Tryk Pa	Målepunkt	Frekvensbånd lydeffekt Lw dB(A)								Samlet lydeffekt niveau Lw dB(A)	Lydtryk niveau Standardrum* Lp dB(A)
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz		
350	100	Indblæsning	44	51	56	50	43	38	23	7	63	
		Udsugning	41	47	48	46	41	36	23	2	59	
		Kabinet	26	37	52	43	40	37	23	17		52
450	100	Indblæsning	39	48	62	55	52	50	37	22	67	
		Udsugning	39	47	61	55	53	48	37	20	66	
		Kabinet	38	46	60	52	50	47	36	22		61

* Standardrum = rum med 10 m² gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,2.


HCV 3 kapacitets- og SFP kurver

(med radialventilatorer, G4/G4 filtre)

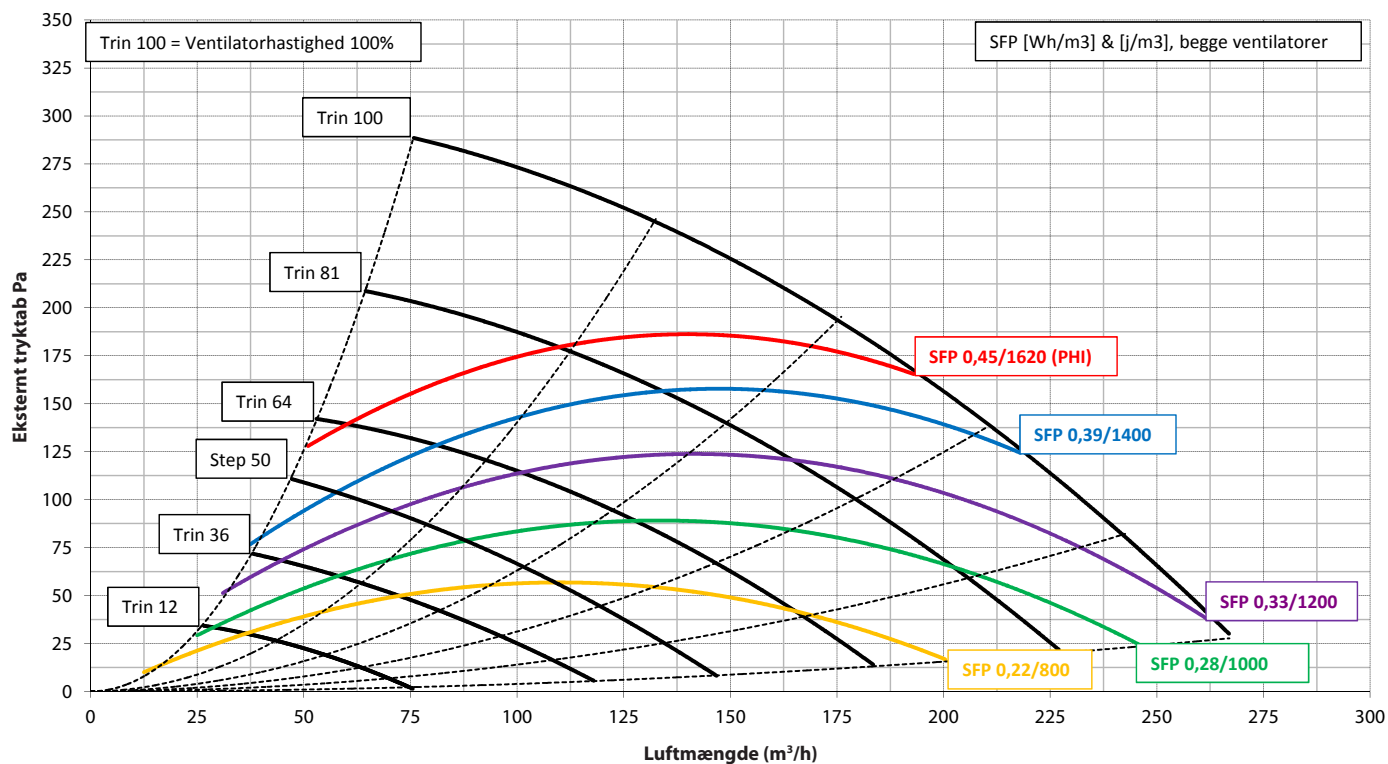


HCV 3 temperaturvirkningsgrad (EN 308)

- Virkningsgrad med kondenserende drift.
 Udsugning = 25°C/55%RH
 Udeluft = -10°C/50%RH
 Balanceret massestrøm.
- Virkningsgrad iht. EN308
 Udsugning = 25°C/25%RH
 Udeluft = +5°C/95%RH
 Balanceret massestrøm.
- Temperaturvirkningsgrad (Passivhaus)
 Udsugning = 21°C/32%RH
 Udeluft = +4°C/90%RH
 Balanceret massestrøm.

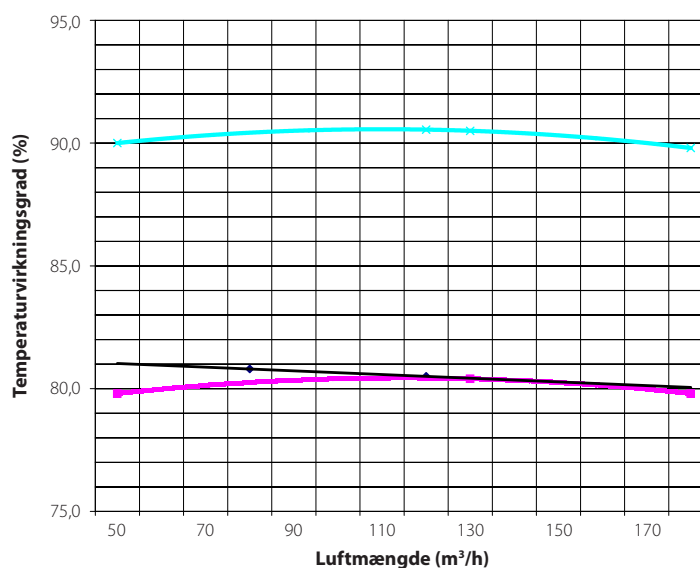


HCV 4 kapacitets- og SFP kurver

(med radialventilatorer, G4/G4 filtre)

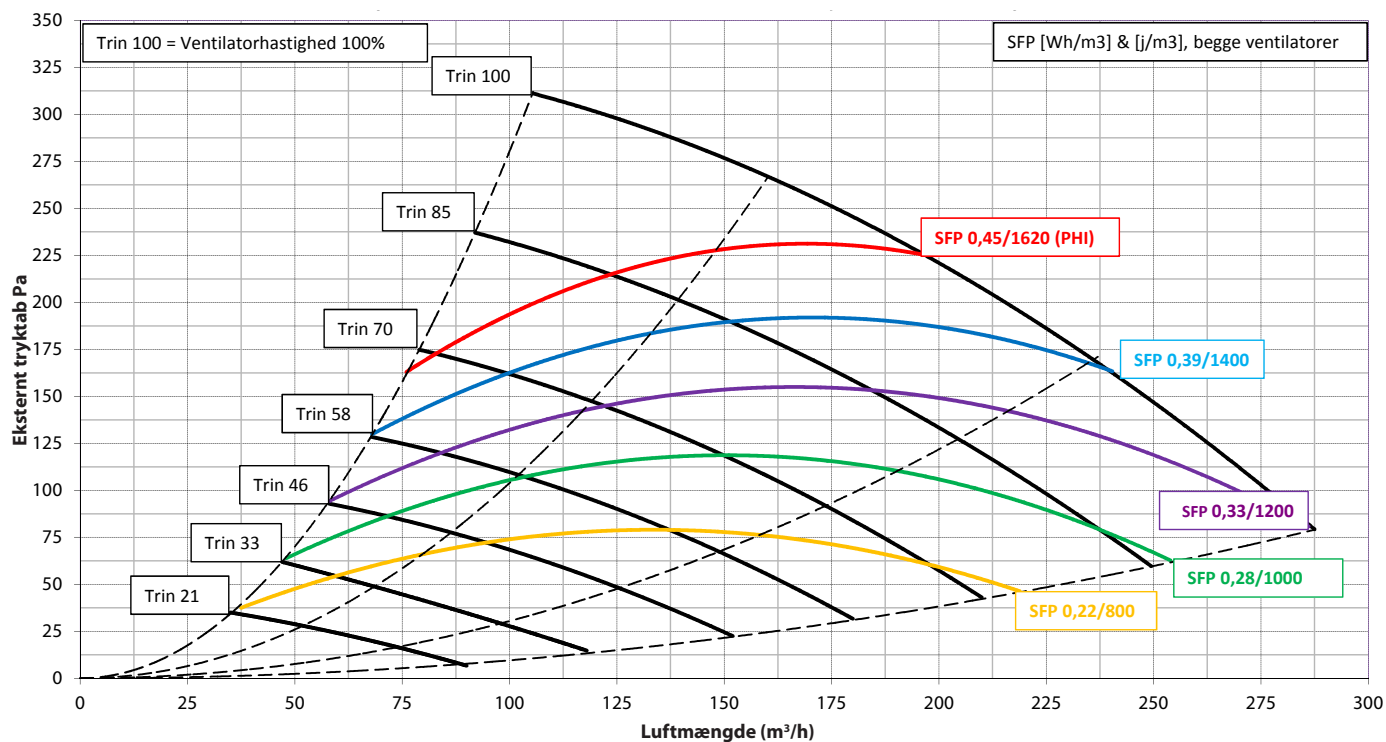


HCV 4 temperaturvirkningsgrad (EN 308)

- Virkningsgrad med kondenserende drift.
Udsugning = 25°C/55%RH
Udeluft = -10°C/50%RH
Balanceret massestrøm.
- Virkningsgrad iht. EN308
Udsugning = 25°C/25%RH
Udeluft = +5°C/95%RH
Balanceret massestrøm.

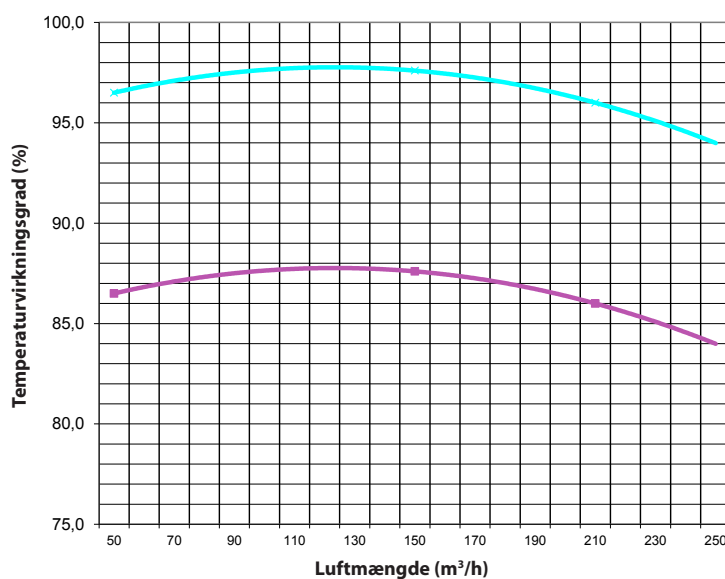


HCV 5 kapacitets- og SFP kurver

(med RadiCal-ventilatorer, G4/G4 filtre)

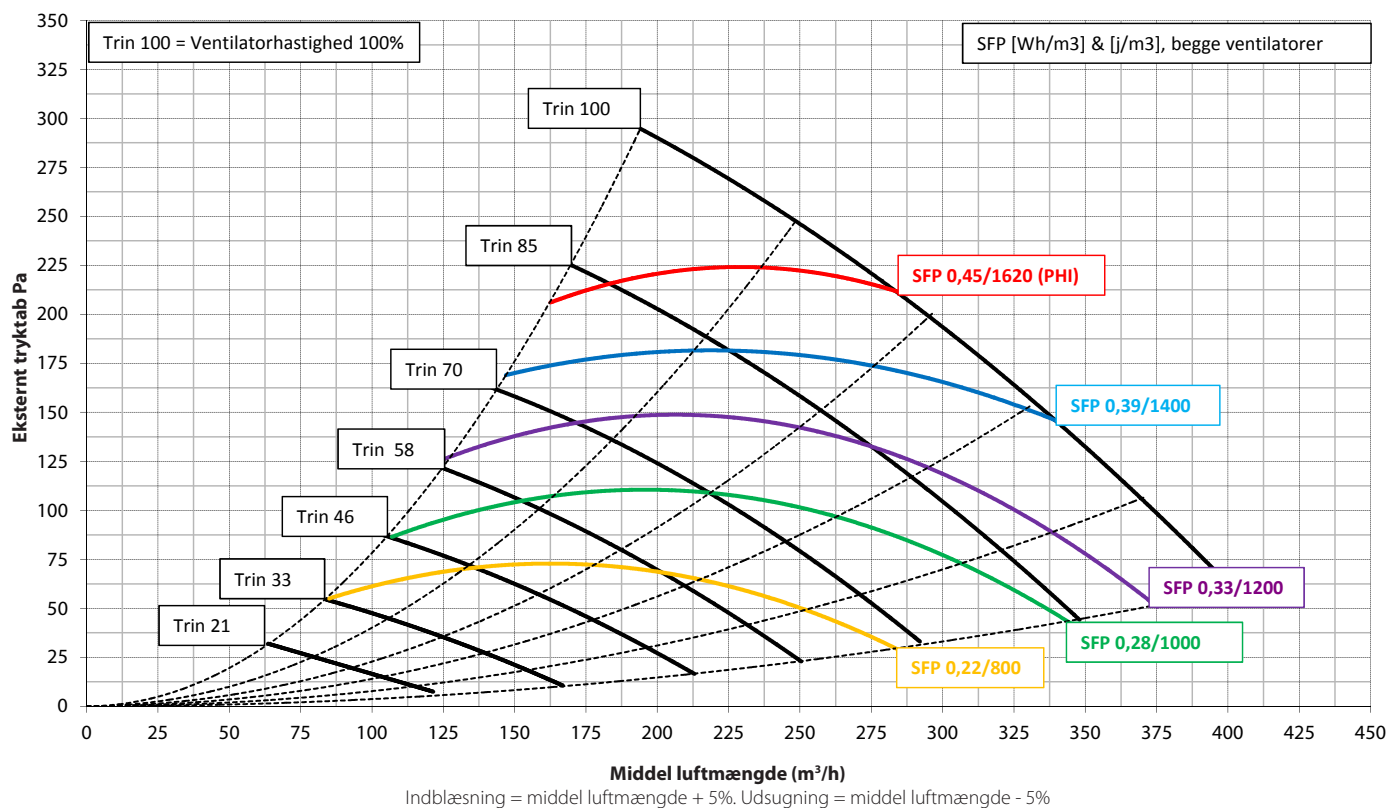


HCV 5 temperaturvirkningsgrad (EN 308)

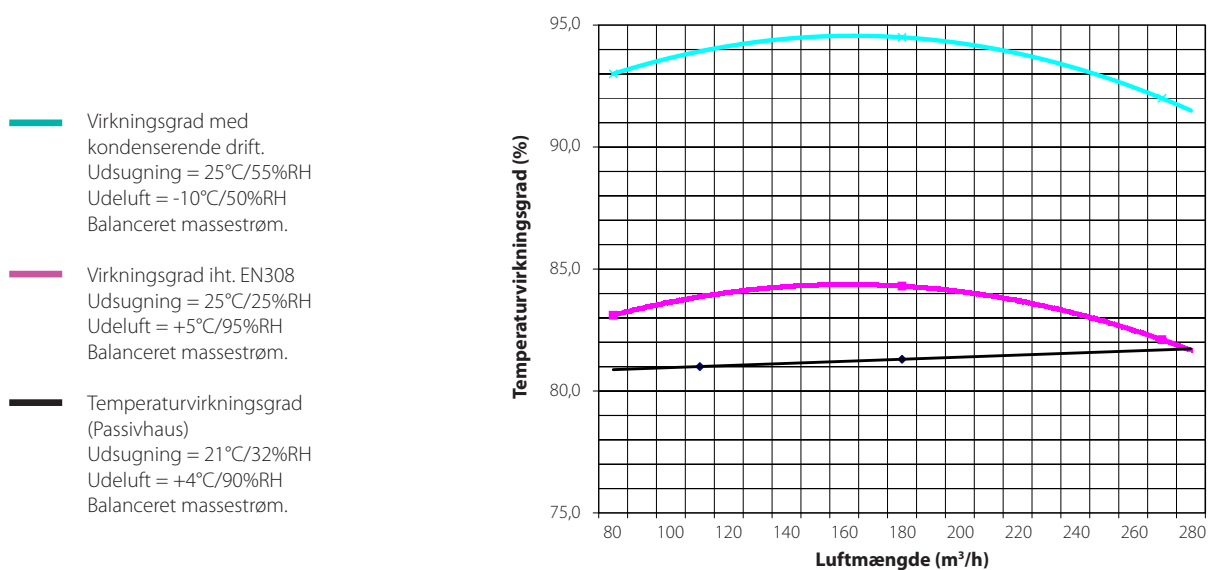


HCH 5 kapacitets- og SFP kurver

(med RadiCal-ventilatorer, G4/G4 filtre)

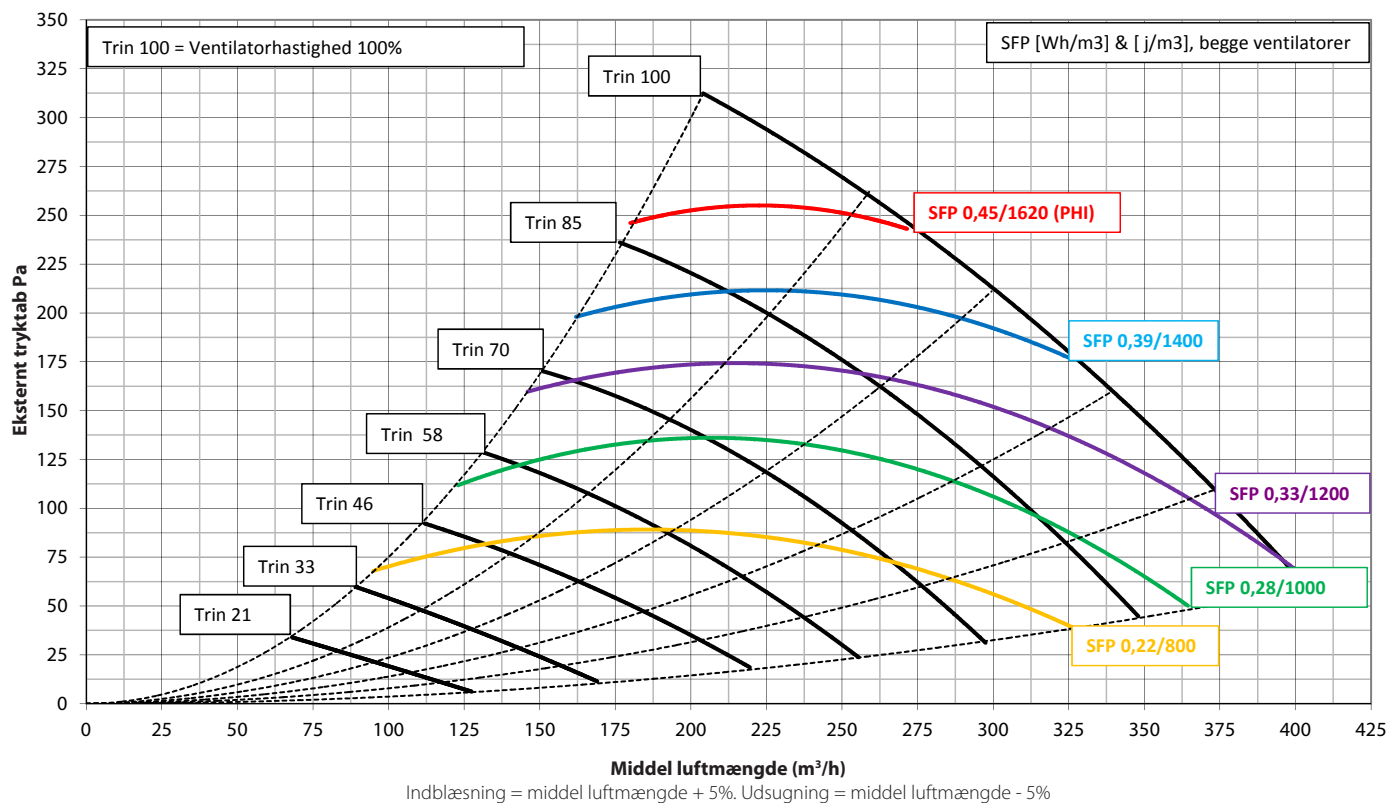


HCH 5 temperaturvirkningsgrad (EN 308)

- Virkningsgrad med kondenserende drift.
Udsugning = 25°C/55%RH
Udeluft = -10°C/50%RH
Balanceret massestrøm.
- Virkningsgrad iht. EN308
Udsugning = 25°C/25%RH
Udeluft = +5°C/95%RH
Balanceret massestrøm.
- Temperaturvirkningsgrad (Passivhaus)
Udsugning = 21°C/32%RH
Udeluft = +4°C/90%RH
Balanceret massestrøm.

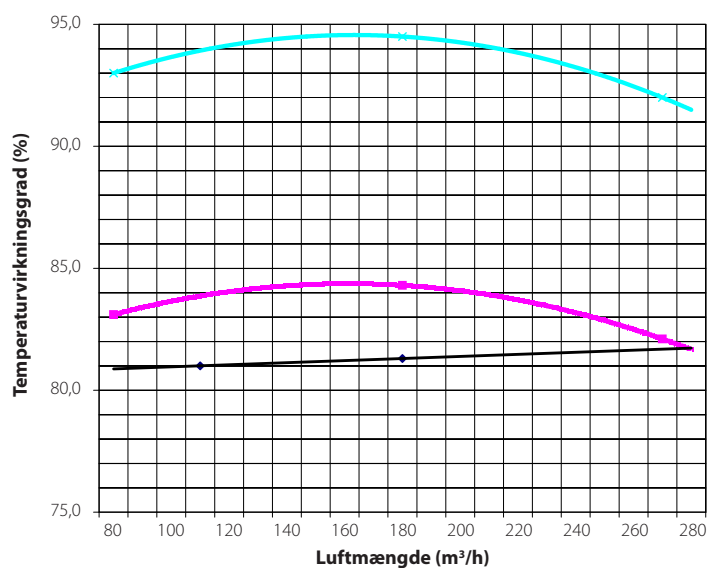


HCH 8 kapacitets- og SFP kurver

(med radialventilatorer, G4/G4 filtre)

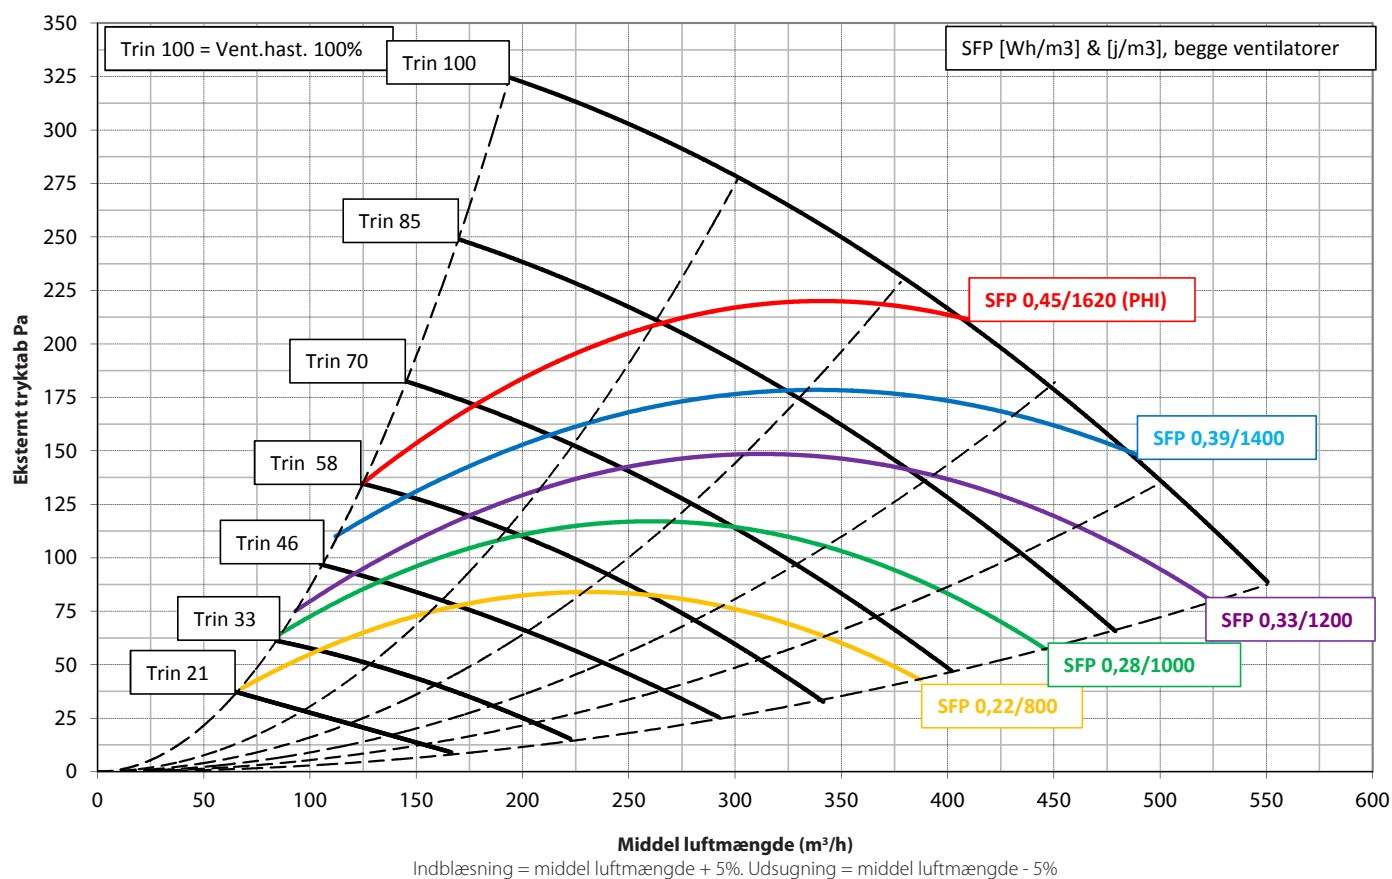


HCH 8 temperaturvirkningsgrad (EN 308)


- Virkningsgrad med kondenserende drift.
Udsugning = 25°C/55%RH
Udeluft = -10°C/50%RH
Balanceret massestrøm.
- Virkningsgrad iht. EN308
Udsugning = 25°C/25%RH
Udeluft = +5°C/95%RH
Balanceret massestrøm.
- Temperaturvirkningsgrad (Passivhaus)
Udsugning = 21°C/32%RH
Udeluft = +4°C/90%RH
Balanceret massestrøm.

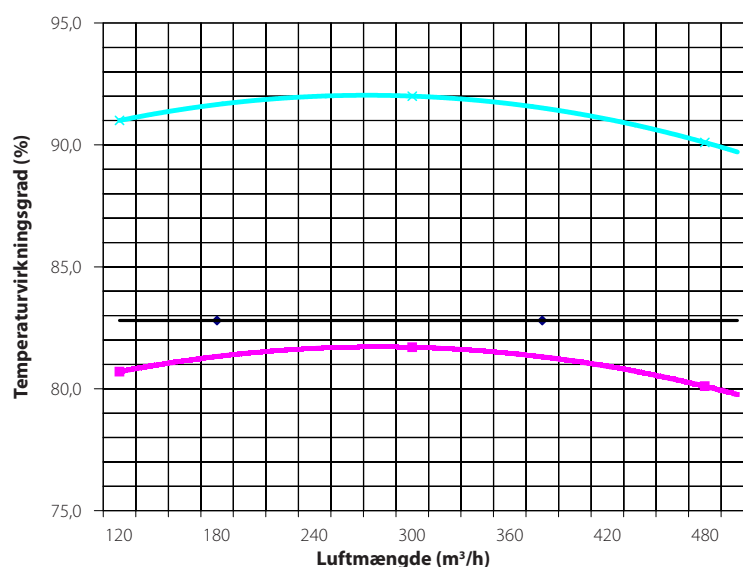







HCV 3 dimensioner




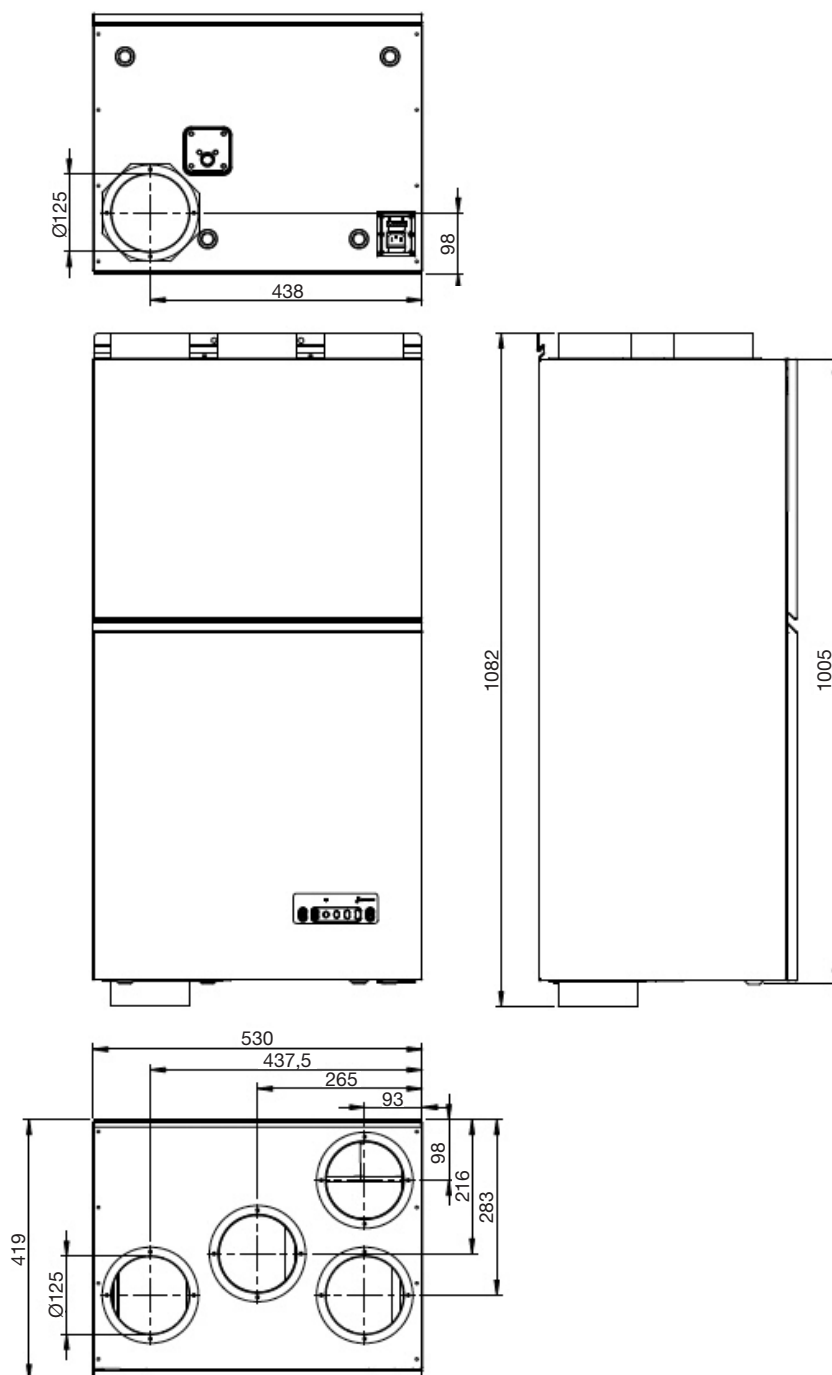


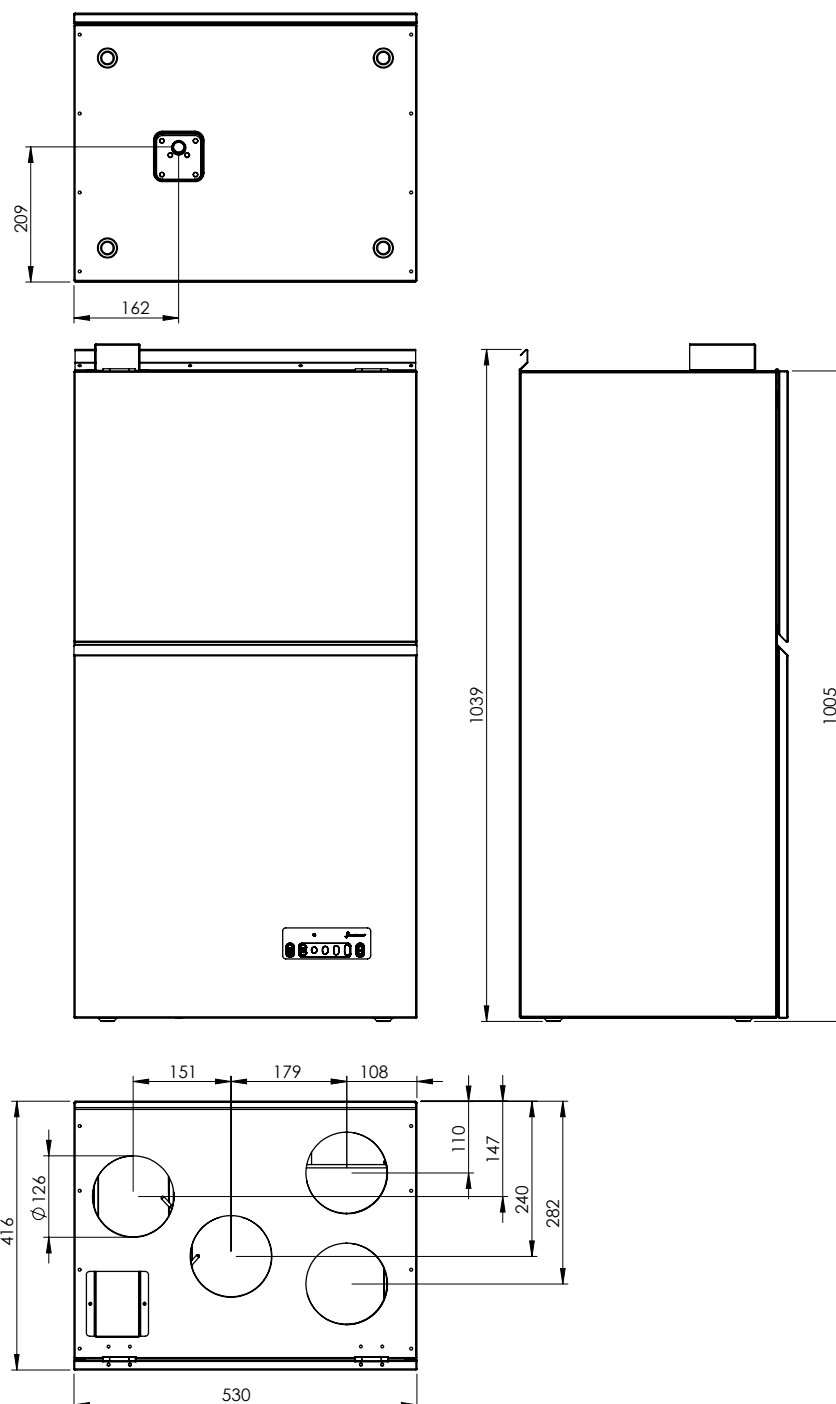**HCV 4 dimensioner**








HCV 5 dimensioner

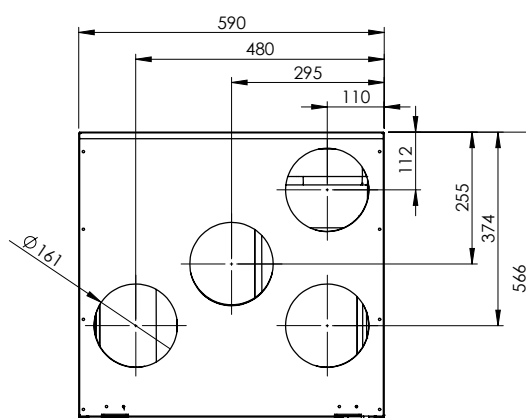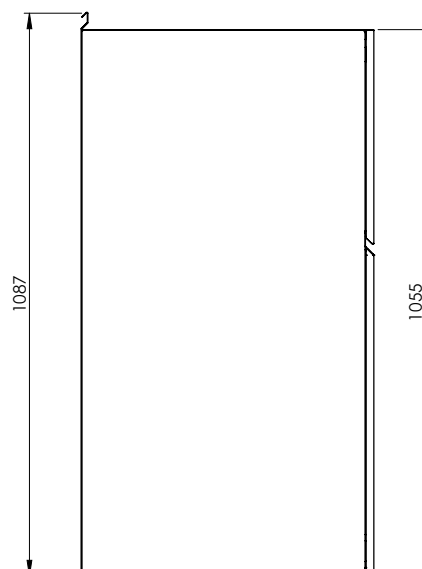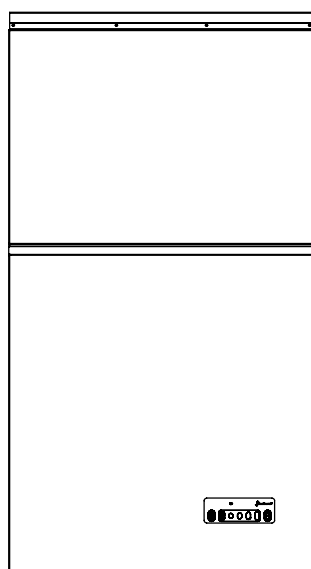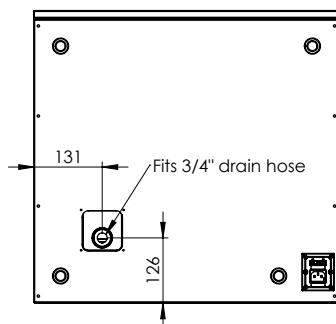

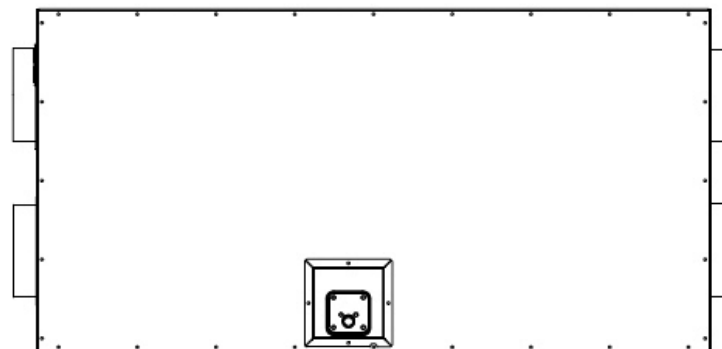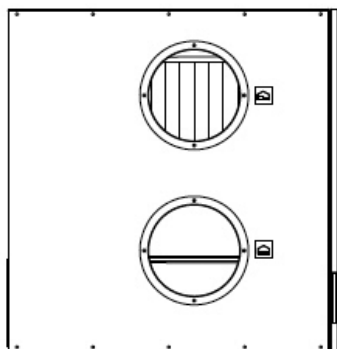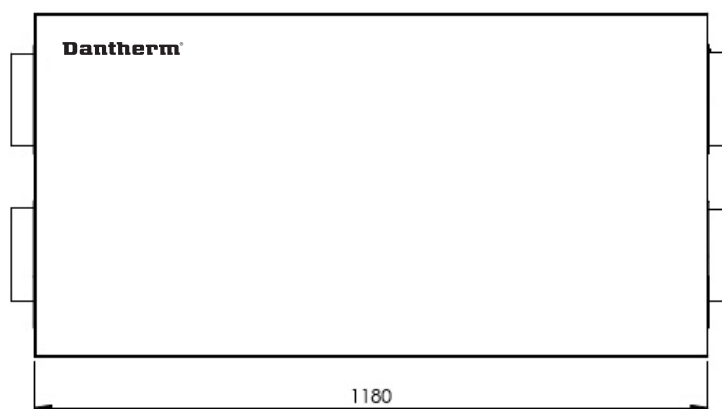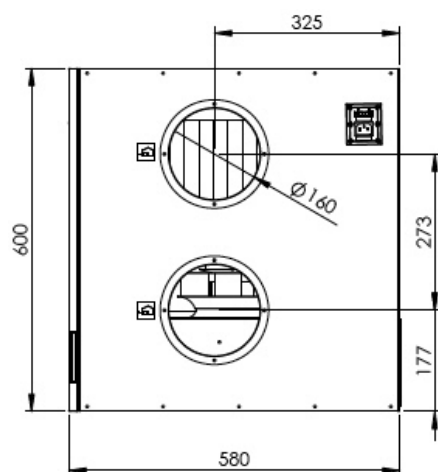HCH 5 dimensioner

HCH 8 Dimensions

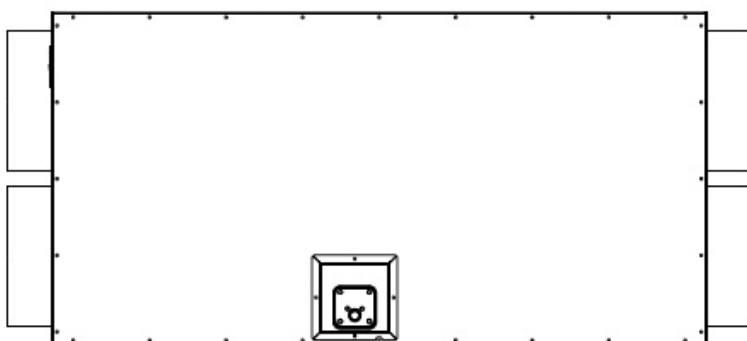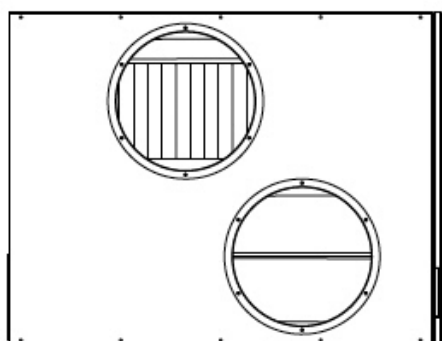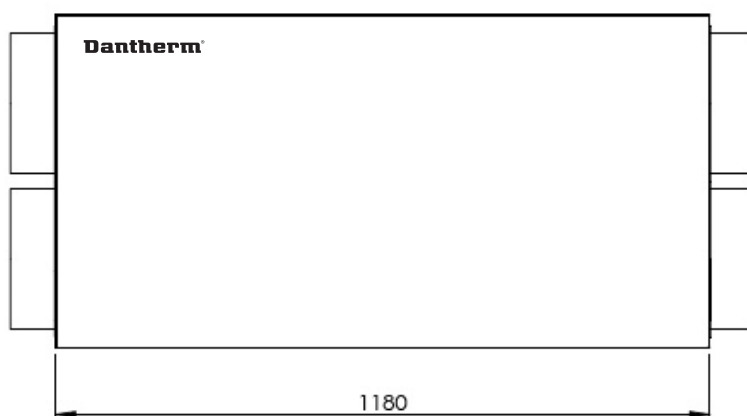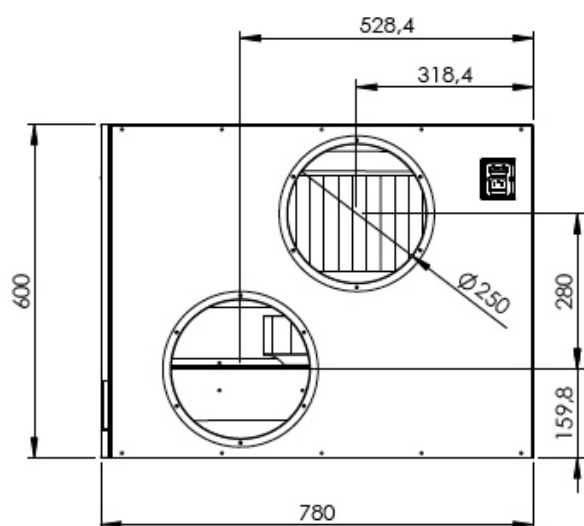

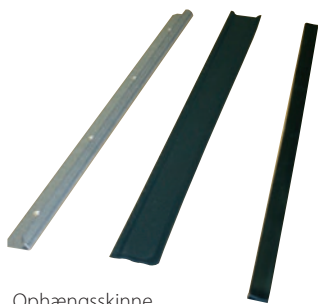

Ophængsskinne



Vandlåskit



Varmekabel



Kommunikationskabel

TILBEHØR**Ophængsskinne**

Ophængsskinne til planmontage af HCV 5 i skab med låge for reduktion af montage-dybde. Inkl. isoleringsbånd (50x3mm), vibrationsdæmper og u-profil (19x5mm).

Dimension: 526mm x 30mm.

Vandlåskit

Vandlåskit inkl. 2 m $\frac{3}{4}$ " armeret slange og forskruninger.

Varmekabel, 3 m

Varmekabel, 230V, 10W/m, inkl. 5°C termostat til frostsikring af afløb.

Kommunikationskabel

Kommunikationskabel, forlænger 30 m, med stik for tilslutning af kontrolpanel til HCH/HCV anlæg.



Trådløs fjernbetjening



Tilbehørsstyring



Strømforsyning



Hygrostat



CO2 sensor

Trådløs fjernbetjening, HRC 2

Trådløs fjernbetjening giver adgang til:

- manuel styring
- behovsstyring
- valg mellem 12 ugeprogrammer
- aktivering af bortrejst funktion når du er væk hjemmefra i længere tid
- natsænkning
- aflæsning af aktuelle temperaturer for udeluft, indblæsnings- og udsugningsluft samt rumtemperatur, luftfugtighed og CO2 værdier
- installatørmenu til indregulering og fejlsøgning

Tilbehørsstyring HAC 1

Tilbehørsstyring med tilslutning af varmekilder, kølekilder, geotermisk forvarme/køl, kanalspjæld, stop-funktion, brandtermostat, CO2 sensor, hygostat og alarmer, inkl. 5 m kabel.

Strømforsyning 230VAC – 24VDC, til spjældstyring

Strømforsyning som monteres i tilbehørsstyringen i tilfælde af at ventilationsanlægget skal styre kanalspjæld.

Hygrostat, Sauter HSC 120 F001

Hygrostaten tilkobles tilbehørsstyringen i forbindelse med øget luftskiftebehov fra rum med høj relativ luftfugtighed.

CO2 sensor

CO2 sensoren tilkobles tilbehørsstyringen, hvis luftskiftet skal styres i forhold til CO2 niveauet i et givet rum.



Elektrisk for-/eftervarmeflade, 0-10V

Elektrisk for-/eftervarmeflade,
direkte styret**Varmeblader - elektriske**

En elektrisk varmeblade er beregnet til montering i indblæsnings- eller friskluftkanalen. Varmebladen er forsynet med kanaltilslutningsstudse med nippel og gummitætningsliste. Varmebladen bør ikke monteres udendørs.

Styrestrømmen tilsluttes tilbehørsstyringen HAC1 og forsyningspænding (230V) tilsluttes varmebladen separat.

Elektrisk for-/eftervarmeflade, 0-10V styret via tilbehørsstyringen.

Varmebladen kan reguleres trinløst via tilbehørsstyringen (HAC1).

Elektrisk for-/eftervarmeflade, direkte styret via indbygget termostat.


Varmebladen styres via det indbyggede termostat.

Begge sæt leveres med kanalføler.

Kapacitet, mål og vægt

		HCV 3	HCV 4	HCV 5	HCH 5	HCH 8
Luftmængde	m ³ /h	180	220	300	300	450
Kapacitet	kW	0,9	0,9	1,2	1,2	1,8
Temperaturstigning	°C	16,8	13,7	14,2	14,2	13,4
Strømforbrug, 1x230V	A	4,1	4,1	5,5	5,5	8,2
Tilslutning	Ø mm	125	125	160	160	250
Vægt	Kg	3,0	3,0	3,5	3,5	5,0

Da den elektriske varmeblade er uden lameller, er tryktabet ubetydeligt.

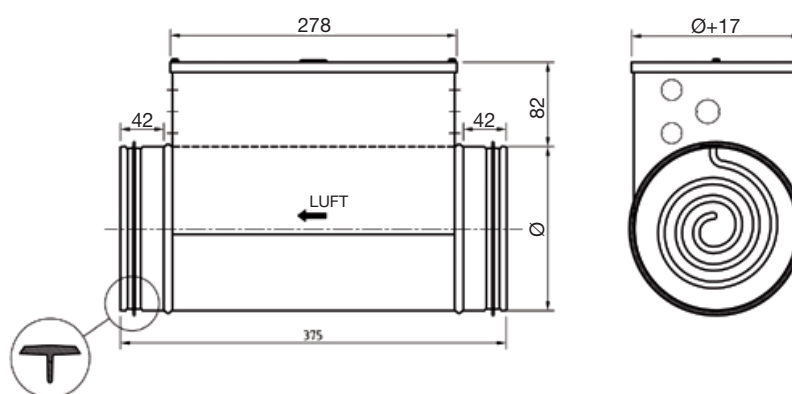



Vandvarmeeflade



Servomotor



2-vejs vandventil



230/24 V VAC trafo

Vandvarmeeflade

Et vandvarmeefladesæt indeholder vandvarmeeflade med 2 RR, 2 vejs vandventil, 0-10V servomotor, 230/24VAC trafo, kanalføler og rørføler til frostbeskyttelse. Skal styres fra tilbehørsstyringen HAC 1.

HCV 3 / HCV 4 (CWW 125-2-2.5)		Max. kapacitet						Indblæsning 21°C					
		80°C/60°C			60°C/40°C			80°C/60°C			60°C/40°C		
Luftmængde	m³/h	85	150	215	85	150	215	85	150	215	85	150	215
Luftafgang*	°C	40	36	34	28	25	23	21	21	21	21	21	21
Luft tryktab	Pa	11	28	51	11	28	51	11	28	51	11	28	51
Kapacitet	kW	0,7	1,1	1,4	0,4	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5
Vandmængde	L/h	36	36	72	36	36	36	9	10	23	17	22	28
Tryktab max.	KPa	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5

HCV 5/HCH 5 (CWW 160-2-2.5)		Max. kapacitet						Indblæsning 21°C					
		80°C/60°C			60°C/40°C			80°C/60°C			60°C/40°C		
Luftmængde	m³/h	145	250	355	145	250	355	145	250	355	145	250	355
Luftafgang*	°C	47	43	40	33	31	29	21	21	21	21	21	21
Luft tryktab	Pa	6	15	27	6	15	27	6	15	27	6	15	27
Kapacitet	kW	1,6	2,4	3,0	0,9	1,3	1,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7
Vandmængde	L/h	72	108	144	36	72	72	14	24	35	12	28	30
Tryktab max.	KPa	1	3	4	0,5	1	2	0,2	0,4	0,5	0,1	0,4	0,5




HCH 8 (CWW 250-2-2.5)		Max. capacity				Supply air temperature 21°C			
		80°C/60°C		60°C/40°C		80°C/60°C		60°C/40°C	
Luftmængde	m³/h	360	630	360	630	360	630	360	630
Luftafgang*	°C	44	40	31	29	21	21	21	21
Luft tryktab	Pa	10	25	10	25	10	25	10	25
Kapacitet	kW	3,6	5,3	2,0	3,0	0,74	1,29	0,74	1,28
Vandmængde	L/h	144	252	108	144	30	61	40	61
Tryktab max.	KPa	1	3	1	2	0,5	1,0	0,7	1,0

*Luftindgang 15°C

Varmeflade (fortsat)

Mål og vægt

	Ød	B	H	Ødy	F	G	K	L	Vægt
mm	Kg								
HCV 3 / HCV 4CWW 125-2-2.5	125	238	180	10	137	40	276	356	3,5
HCV 5 / HCH 5CWW 160-2-2.5	160	313	255	10	212	40	276	356	5,4
HCH 8CWW 250-2-2.5	250	398	330	10	250	40	276	356	7,7

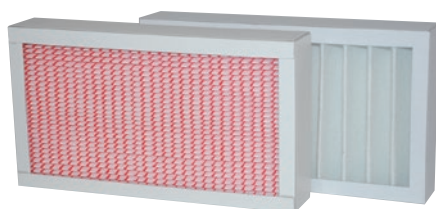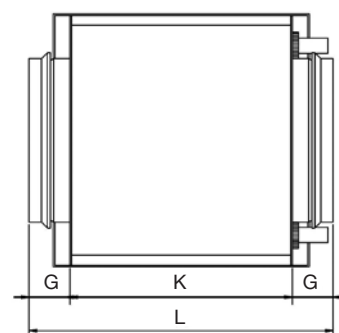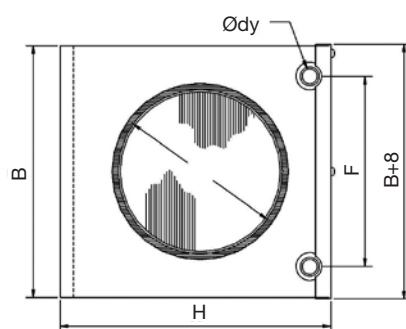

Filtre

Panelfilter

Leveres som sæt med hhv. 2 stk. G4 filtre eller 1 stk G4 og 1 stk F7 filter.

G4 er standard. F7 filter kan med fordel bruges på indblæsningssiden som pollenfilter.

ELECTRONICS COOLING

DEHUMIDIFICATION

VENTILATION

MOBILE HEATING AND COOLING

Dantherm:

Dantherm er en førende leverandør af energieffektive klimastyringsløsninger. Moderselskabet i Danmark samt selskaberne i Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og Kina samt salgskontoret i Rusland har tilsammen ca. 600 medarbejdere. Vi opererer inden for følgende fire forretningsområder:

Elektronikkøling:

Klimastyring af elektronik og køling af batterier i radiobasestationer og anden telecominfrastruktur. Telecomkunderne omfatter netværksleverandører og netværksoperatører.

Affugtning:

Mobile og stationære affugtere til f.eks. byggetørring og skadeservice samt til brug i private pools og wellness centre.

Ventilation:

Store ventilationsanlæg, som anvendes i svømmehaller og til bygninger, som kræver stor luftudskiftning, eksempelvis indkøbscentre og biografer. Produktprogrammet omfatter også boligventilationsanlæg med højtydende, egenproducerede varmevekslere og intelligente styringer.

Mobil varme og køling:

Produkter til opvarmning eller køling af telte og udstyr, som anvendes af forsvaret og af nødhjælpsorganisationer. Kunderne omfatter primært forsvaret i NATO-landene samt telt- og container-producenter.

Dantherm Air Handling A/S

Salg Danmark:

Marienlystvej 65

DK-7800 Skive

www.dantherm.com

