



Foil Kit & Foil 230 V

SE | MONTERINGSANVISNING

EN | INSTALLATION INSTRUCTIONS

DK | MONTERINGSVEJLEDNING

NO | LEGGEANVISNING

FI | ASENNUSOHJE

Skapa garantibevis direkt i mobilen
garantera.ebeco.se



Informationskrav för elektriska rumsvärmar

I enlighet med ekodesignkraven för rumsvärmar enligt förordning EU 2015/1188

Information requirements for electric local space heaters according to eco design, regulation (EU 2015/1188)

| Beteckning Symbol | Värde Value | Enhet Unit | Foil Kit 500 (EB-Therm 500) |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|
| Värmeeffekt <i>Heat output</i> | | | Typ av reglering av värmeeffekt/ rumstemperatur (välj en) <i>Type of heat output/room temp. control (select one)</i> |
| Nominell avgiven värmeeffekt <i>Nominal heat output</i> | P_{nom} | Se spec. sid. 4 <i>See page 14</i> | Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering <i>Single stage heat output and no room temp. control</i> NEJ No |
| Lägsta värmeeffekt (indikativt) <i>Min. heat output (indicative)</i> | P_{min} | 0 kW | Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering <i>Two or more manual stages, no room temp. control</i> NEJ No |
| Max kontinuerlig värmeeffekt <i>Max. continous heat output</i> | $P_{\text{max, c}}$ | Se spec. sid. 4 <i>See page 14</i> | Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering <i>With mechanic thermostat room temp. control</i> NEJ No |
| | | | Med elektronisk rumstemperatur- reglering <i>With electronic room temp. control</i> NEJ No |
| Tillsatselförbrukning <i>Auxiliary electricity consumption</i> | | | Med elektronisk rumstemperatur- reglering plus dyrnstimmer <i>With electronic room temp. control plus day timer</i> NEJ No |
| Vid nominell avgiven värmeeffekt <i>At nominal heat output</i> | el_{max} | Se spec. sid. 4 <i>See page 14</i> | Med elektronisk rumstemperatur- reglering plus veckotimer <i>With electronic room temp. control plus week timer</i> JA Yes |
| Vid lägsta värmeeffekt <i>At min. heat output</i> | el_{min} | 0,000 kW | Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras) <i>Other control options (multiple selections possible)</i> |
| I standby-läge <i>In stand-by mode</i> | el_{SB} | 0,000 kW | Rumstemperaturreglering med nävarodetektering <i>Room temp. control with presence detection</i> NEJ No |
| | | | Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster <i>Room temp. control with open window detection</i> JA Yes |
| | | | Med möjlighet till fjärrstyrning <i>With distance control detection</i> JA Yes |
| | | | Med anpassningsbar startreglering <i>With adaptive start control</i> JA Yes |
| | | | Med drifttidsbegränsning <i>With working time limitation (operating time limitaion)</i> JA Yes |
| | | | Med svartkroppsgivare <i>With black bulb sensor</i> NEJ No |

EBEKO AB
Lärjeågatan 11
SE-415 02 Göteborg, SWEDEN

Phone +46 31 707 75 50

ebeco.com
info@ebeco.se

Välkommen

Tack för att du valde Eboco. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av din golvvärmeanläggning lång tid framöver. För att garantin ska gälla måste produkten installeras och handhas enligt denna manual. Det är därför viktigt att du läser manualen.

Om du har frågor är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta Eboco. Ring 031-707 75 50 eller skicka ett mail till info@ebeco.se. Besök gärna ebeco.se för mer information.



Viktigt

Golvvärmesystemet är en starkströmsanläggning och skall därför installeras enligt gällande föreskrifter och av en auktoriserad elinstallatör. För att garantin ska gälla måste garantibeviset vara korrekt och komplett ifyllt och underskrivet av auktoriserad elinstallatör.

- Får endast installeras i torra utrymmen.
- Kontrollera att folien är märkt med 230 V och 65 W/m².
- Folien skall förläggas med kopparbanden nedåt.
- Lägsta installationstemperatur +10 °C.
- Folien ska resistans- och isolationsmätas enligt anvisningar. Dokumentera värden i vår webbapp Garantera Eboco eller i garantibeviset.
- En skiss eller foto över folieförläggningen skall också finnas dokumenterad.
- Golvbeläggning skall av golvleverantörens anvisningar vara rekommenderad som lämplig i kombination med golvvärme.
- Maximalt tillåtet värmemotstånd hos golvmaterialet är 0,16 m²K/W.
- Värmen ska styras med Ebecos termostater EB-Therm.

- Systemet ska anslutas till 230 V via jordfelsbrytare 30 mA.
- Folien skall skyddas mot mekaniska skador. Golvläggningen skall utföras omedelbart efter folieförläggningen.
- Folierna skall täckas med åldringsbeständig plastfolie minst 0,2 mm före golvläggning.
- Presstång (89 606 90) måste användas för att garantin ska gälla.
- Maxbelastning/ folie 10 A.
- Folien får inte läggas under fast inredning, som köksbänkar, garderober, innerväggar o. dyl. eftersom det ger förhöjd temperatur, ej heller i närheten av t ex kaminer eller andra värmekällor.
- Isolerande inredning typ tjocka mattor eller sittkuddar får inte förekomma.
- I rum med trägolv ska alltid funktionen Rums- och golvtermostat användas.
- Produkten avger <2 % av gränsvärdet för magnetiska fält enligt EN 62233:2008.
- Isolerskivor jämnar inte ut ojämnheter i underlaget därav gäller fortsatt golvtilverkarens anvisningar gällande underlagets ytjämnhet.

Branschriktlinjer för trägolv på golvvärme

Allmänna förutsättningar. Trägolv:

Maximalt tillåten yttemperatur är 27 °C. Detta gäller även under mattor och möbler.

Övertäckning:

Beakta att vid all övertäckning av trägolv lagda på golvvärme riskerar man:

- Övertemperatur i trägolvet
- Att temperaturen i rummet blir för låg

Som övertäckning räknas mattor, sängar utan ventilerad sockel, bokhyllor med täckande botten, köksskåp m.m.

Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen.

Om du köpt Eboco Foil Kit - jämför materialet i ditt Foil Kit mot tabellen nedan innan du börjar.

Om du köpt Eboco Foil 230 V - jämför materialet mot följesedeln innan du börjar.

Specifikationer

| Artikel/innehåll | Bredd (cm) | Längd (m) | Nominell angiven värmeeffekt | Max kont. värmeeffekt |
|---|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 89 610 20 | 43 | 13,5 | 0,351 kW | 0,351 kW |
| 89 610 21 | 43 | 18 | 0,468 kW | 0,468 kW |
| 89 610 22 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 89 610 23 | 43 | 27 | 0,702 kW | 0,702 kW |
| 89 610 24 | 43 | 31,5 | 0,819 kW | 0,819 kW |
| 89 610 26 | 100 | 10 | 0,63 kW | 0,63 kW |
| 89 610 27 | 100 | 15 | 0,945 kW | 0,945 kW |
| Kompletteringssats utan termostat för Foil Kit: | | | | |
| 89 610 25 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 89 610 28 | 100 | 10 | 0,630 kW | 0,630 kW |

Material och tillbehör

Ingår i förpackningen

- Termostat med givarkabel
- Spiralslang med adapter
- Anslutningsklämmor
- RTK brun
- RTK blå
- Fixeringstejp vit
- Förseglingsstejp grön
- Isoleringstejp svart
- Skylt *Värmefolie installerad*

Du behöver även

- Åldersbeständig plastfolie
- Ebisol 3 mm (89 601 70), Ebisol 6 mm (89 601 72). Om möjligt välj 6 mm. Förläggningen blir då enklare, snabbare och säkrare.
- Presstång för Eboco Foil (89 606 90)
- Jordfelsbrytare

Eboco Foil 230 V


Har du köpt Eboco Foil på löpmeter behöver du komplettera med

- Åldersbeständig plastfolie
- Ebisol 3 mm (89 601 70), Ebisol 6 mm (89 601 72). Om möjligt välj 6 mm. Förläggningen blir då enklare, snabbare och säkrare.
- Presstång för Eboco Foil (89 606 90)
- Dubbelisolerad kabel, typ RTK brun (03 766 13) och RTK blå (03 766 03).
- Spiralslang (t ex 89 605 41)
- Fixeringstejp för Eboco Foil (89 605 46)
- An- Avslutningssats Mini (89 606 79) eller Maxi (89 606 80)
- Termostat EB-Therm
- Jordfelsbrytare

Konstruktion 1 används vid trä-/ laminatgolv som ytbeläggning



Konstruktion 2 används vid plastmatta/vinyl/heltäckningsmatta som ytbeläggning

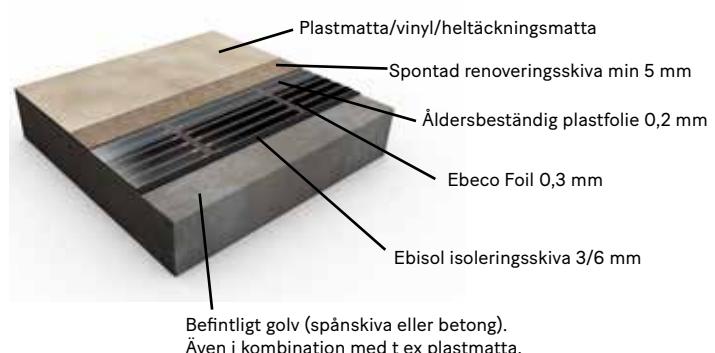

Installera Eboco Foil

Tag bort befintlig plastmatta

Se till att golvet är fast och fritt från smuts och gammal golvbeläggning. Befintlig plastmatta skall avlägsnas då mjukgöraren i plasten på sikt kan lösa upp isolerskivorna.

Planering av din förläggning

Gör en exakt skiss på golvet och rita in hur folielängderna skall ligga. Tänk på följande när du ritar skissen:

- Termostaten bör placeras med hänsyn till strömmatningen till termostaten. Placera aldrig termostaten i direkt solljus.
- Folielängderna placeras kant i kant. Folierna skall täcka så stor del av ytan som möjligt men folielängderna bör inte dras isär, då temperaturskillnaderna blir kännbara.
- Folierna kan läggas lite omlopp, dock får avståndet mellan kopparbanden aldrig bli mindre än 5 mm.
- Det är viktigt att få bästa täckning på de ytor där du står, t ex framför köksinredning.
- Planera så att folien förläggs mot yttervägg för att minimera kallras.

Följande tre alternativ, figur 1-3, visar olika möjligheter till förläggning och sammankoppling av folierna.

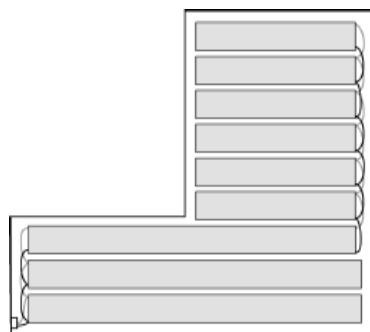


fig. 1

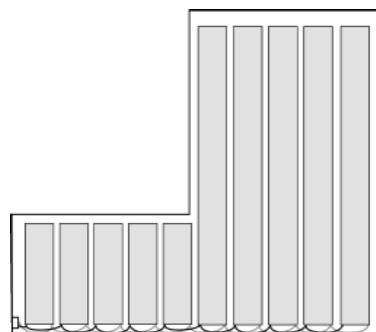


fig. 2

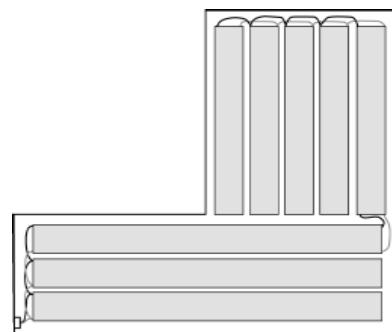


fig. 3

Vid eventuella hinder:

Om det finns ett hinder mitt i vägen, så skall folieförläggningen ske på följande sätt. Folien skall kapas vinkelrätt och byglas förbi hindret, enligt figur 4.

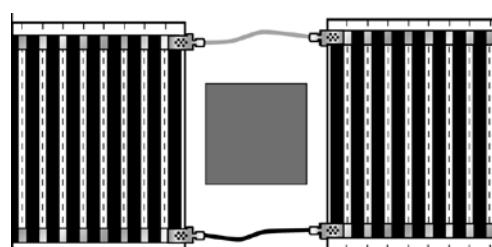


fig. 4

Här börjar din förläggning

Skapa plats för spiralslang

Fräs eller hugg ett spår för spiralslangen enligt fig 5. Slangen avslutas mitt under en folie. Gör en mjuk böj för att lättare få igenom golvgivaren. Skjut in givaren i slangen och tejpa igen änden.

Dammsug noggrant.

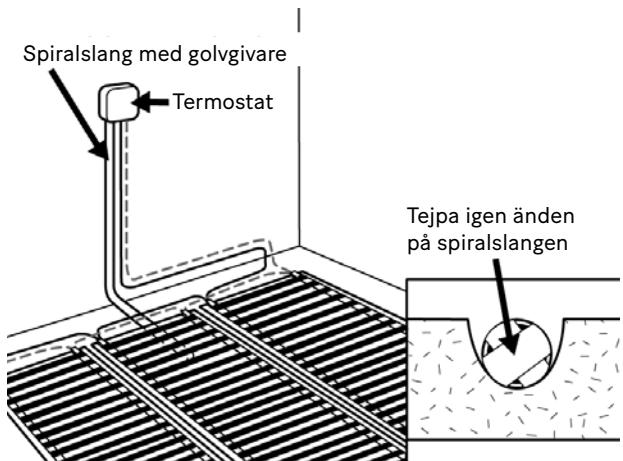


fig. 5

Lägg ut Ebisol

Lägg ut Ebisolskivorna kant i kant. Lämna 1 cm till vägg vid anslutningssidan enligt fig 6.

Täck hela golvet med Ebisol, även där folie inte skall förläggas, för att få en jämn bygghöjd.

Fixera isolerskivornas skarvar med tejp, enl fig 6, för att förhindra rörelser. Skär bort isolermaterialet ovanför givarslangen.

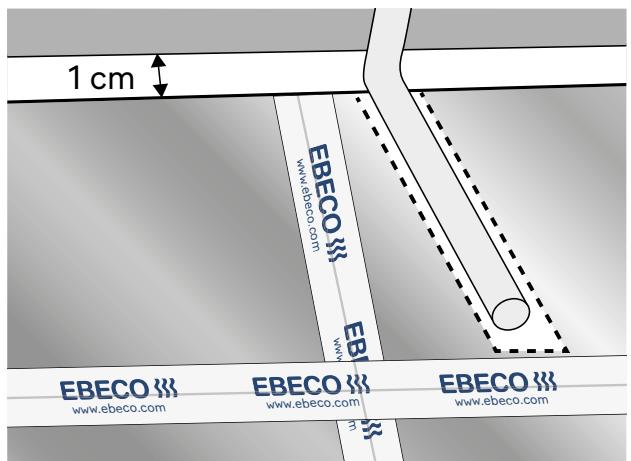


fig. 6

Mät upp folien och klipp av

Rulla ut folien till rätt längd. Avsluta folien 4-5 cm från vägg vid anslutningssidan. Klipp vinkelrätt med en sax utefter en av de streckade linjerna, se fig 7. Klipp INTE i de svarta fälten. Avståndet från den klippta kanten till det svarta mönstret får aldrig vara mindre än 3 mm. Använd fixeringstejp (89 605 46) för att tejpa samman foliernas långsidor. Heltejp långsidorna fram till ca 15 cm från anslutningsändarna enl fig 8 om du använder 3 mm isolering. Heltejp hela vägen om du använder 6 mm isolering.

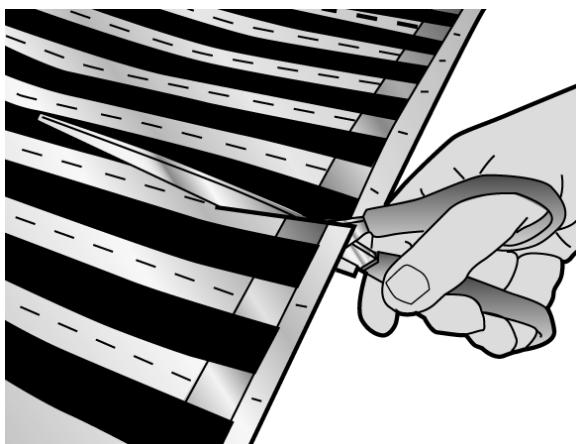


fig. 7

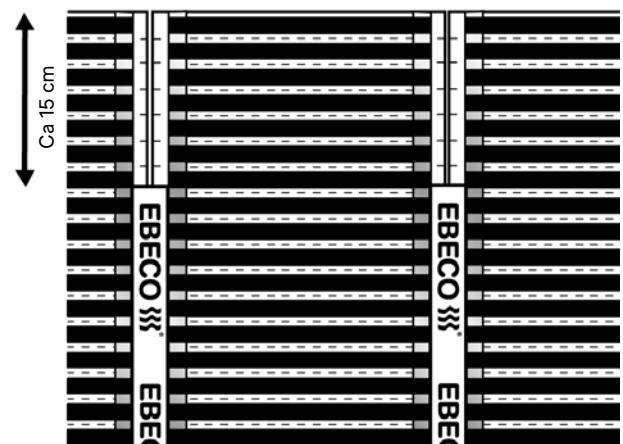


fig. 8

Försegla kopparbandet

Försegla kopparbandet med de gröna runda tejpbitarna, se fig 9. Försegla endast den kortssida som inte skall anslutas med kabel.

OBS! Folien skall förläggas med kopparbanden nedåt.



fig. 9

Skär bort för anslutningsklämmorna och frigör utrymme för RTK-kabeln

Gör markeringar på Ebisolet för anslutningsklämmorna, se fig 10. Skär bort ca 3 x 6 cm i Ebisolet. Anslutningsklämmorna och kablarna skall ligga lägre än överkanten på Ebisolet. Viktigt! Kablar och anslutningsstift får aldrig utsättas för mekanisk belastning.

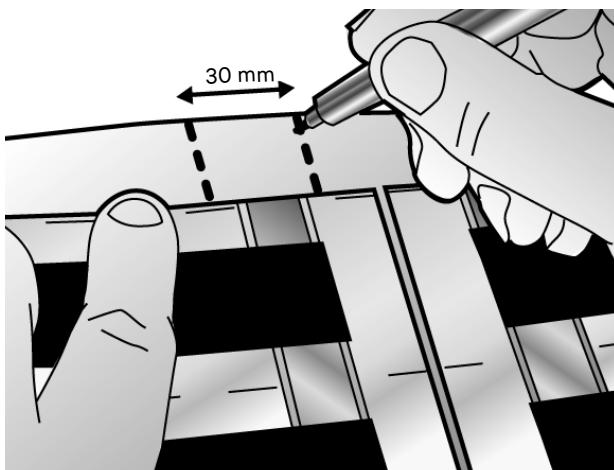


fig. 10

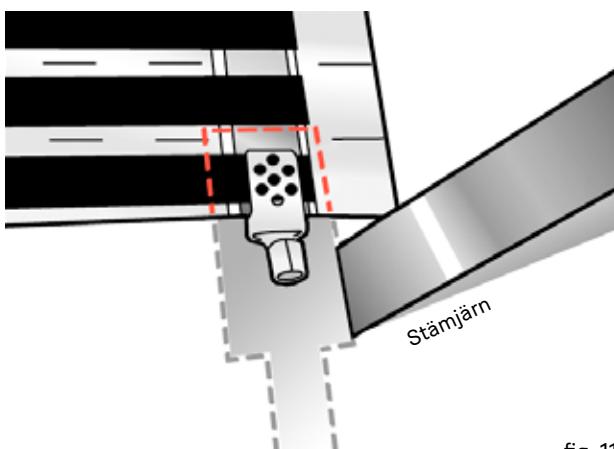


fig. 11

Om du har 3 mm Ebisol måste du hugga ur i underlaget. Frilägg ca 1 m av golvet från folien och Ebisolet. Gör försänkningen enl fig 11. Fridge även utrymme i golvet eller i väggens nederdel för RTK-kabeln enligt fig 12. Dammsug noggrant. Återställ Ebisolet och folierna.

Undvik att lägga anslutningarna i gångstråk, tex dörröppningar. Om anslutningarna måste läggas i gångstråk så skall anslutningarna och kabel försänkas i golvet då isolerskivorna komprimeras något på sikt.

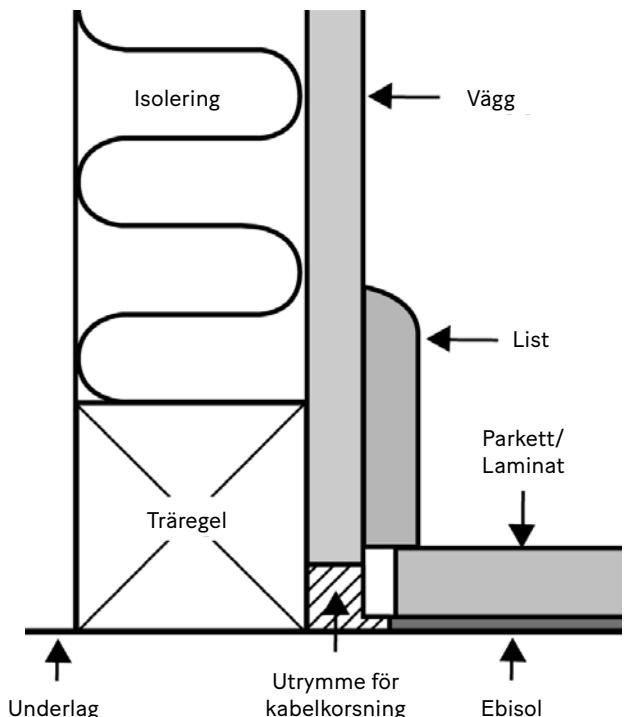


fig. 12

Justerar presstången, 89 606 90

För att pressningen av klämmorna skall bli korrekt måste tången vara rätt inställd. På sammanpressad tång får öppningen inte överstiga 1,3 mm. Justera genom att lossa skruven och vrida på den tandade skivan på sidan av tången enligt fig 13.

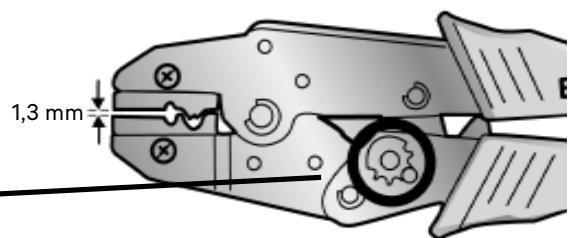


fig. 13

Montera anslutningsklämmorna

Centrera och fixera klämmnan över kopparbandet på folien. Kläm fast klämmnan med fingrarna, enligt fig 14. Pressa klämmnan med tången från båda håll i 45° vinkel över det perforerade fältet, enligt fig 15.

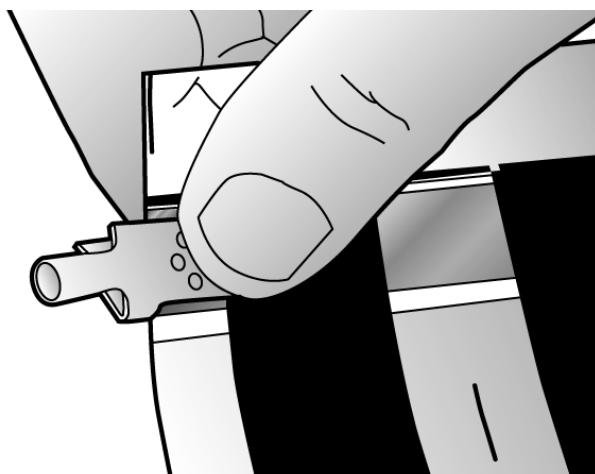


fig. 14

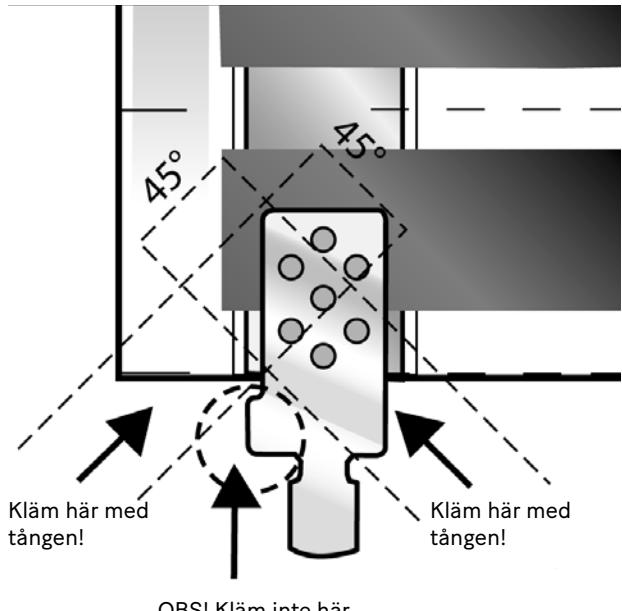


fig. 15

Koppla samman folierna

Parallelkoppla folierna, enligt fig 16.

Vid förläggning i ett vinklat utrymme kan sammankoppling ske enl fig 17.

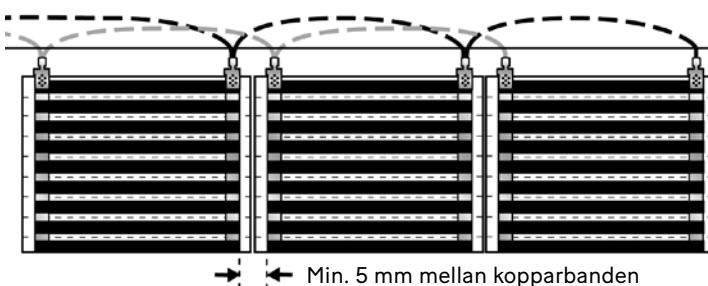


fig. 16

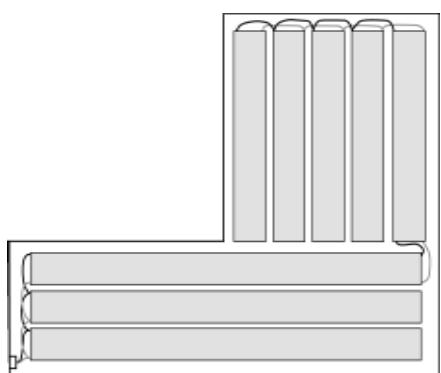


fig. 17

Kabelförläggning

Fixera RTK-kablarna med tejp eller liknande i det friplagda utrymmet enligt fig 18. Kabelkorsningar görs i detta utrymme.

Viktigt! Kablar och anslutningsstift får aldrig utsättas för mekanisk belastning.

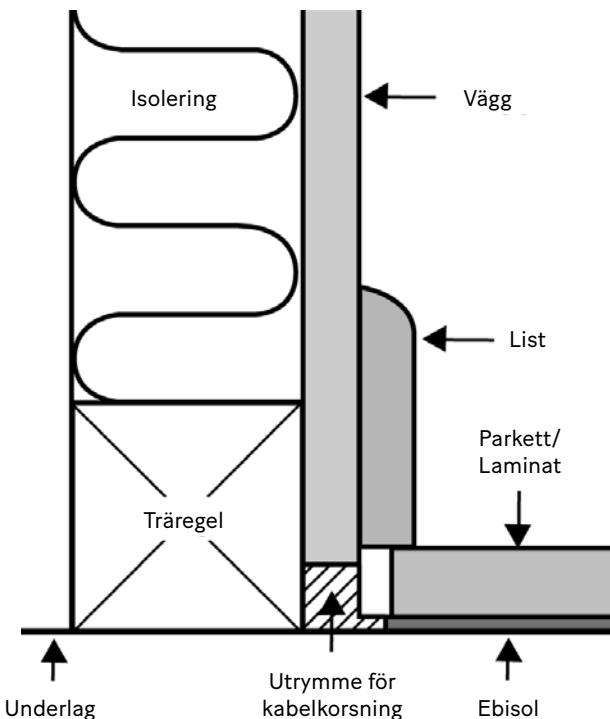


fig. 18

Kabelmontering

Koppla samman folielängderna med de medföljande dubbelisolerade RTK-kablarna. Avisolera ca 6 mm och stick in kablarna i kopplingsklämmen. Vid endast en kabel viks den avisolerade delen dubbel, enligt fig 19. Observera att kablarna är dubbelisolerade och att båda isoleringsskiktet måste tas bort.

Kläm fast kablarna med presstången enligt fig. 20.

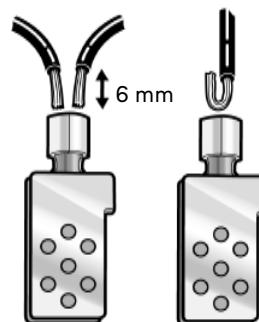


fig. 19

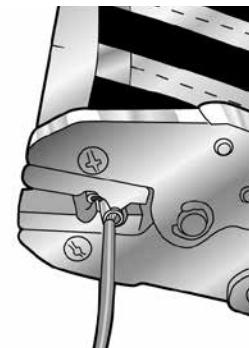


fig. 20

Testa folierna

Testa folierna och gör uträkningar enligt anvisningar i garantibeviset eller använd tjänsten Garantera Eboco på garantera.eboco.se. Räkna ut det teoretiska resistansvärdet samt mät resistansen på folierna och för in värdena i testprotokollet. Jämför det teoretiska värdet med det uppmätta värdet. Isolationstesta folierna och för in värdet i testprotokollet.

Dokumentera anläggningen med foto eller skiss enligt anvisningarna på garantibeviset.

Formel 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ bredd } 43 \text{ cm}}{2034,6} = \text{Teoretiskt resistansvärde}$$

Formel 2

Eboco Foil 230 V: Räkna om all folie till 43 cm-bredd:

$$\begin{aligned} \text{Längd } 69 \text{ cm-bredd } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65 &= (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Längd } 43 \text{ cm-bredd } &= +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Total längd } &(\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Lägg ihop längderna och för in den totala längden i formel 1.

Formel 3

Eboco Foil 230 V 100 cm: Räkna om all folie till 43 cm-bredd:

$$\begin{aligned} \text{Längd } 100 \text{ cm-bredd } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425 &= (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Längd } 43 \text{ cm-bredd } &= +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Total längd } &(\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Lägg ihop längderna och för in den totala längden i formel 1.

Testprotokoll

| Produkt | Efter fixering | | Efter golvbeläggning | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Resistansvärde* (Ω) | Isolationsvärde* ($M\Omega$) | Resistansvärde* (Ω) | Isolationsvärde* ($M\Omega$) |
| E-nr: Installerad längd: (m) | | | | |

Min. isolationsvärde 10 Mohm. Folien saknar jord. Mät mellan folien och ett jordat föremål. *Tolerans -5 % - +10 %

Isolera anslutningsklämmorna

Klipp bitar om 50x25 mm av den svarta isoleringstejpen. Drag av skyddspappret. Centreera en tejpbil under klämman samt en över klämman, enligt fig 21. Tejpen skall sitta minst 5 mm utanför klämmans kanter. Pressa noggrant fast isoleringstejpen med fingrarna.

Observera att klämmorna inte får sträckas eller belastas mekaniskt.

Vid 3 mm Ebisol: Tejpa den resterande delen av folien (ca 15 cm) med fixeringstejpen (89 605 46).

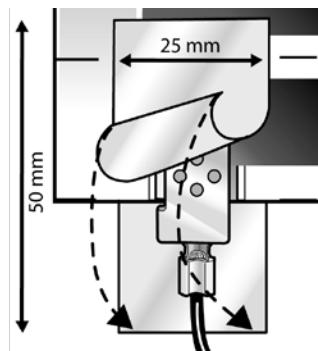


fig. 21

Täck med åldersbeständig plastfolie och lägg ytbeläggning

Täck folierna med åldersbeständig plastfolie minst 0,2 mm t ex Tenotät. Vid skarvning skall plastfolien överlappas minst 200 mm. Lägg därefter ytbeläggningen omgående, enligt konstruktionsbilderna på sid 1. Vissa träslag, speciellt bok och kanadensisk lönn, har större naturliga rörelser och är därför mindre lämpliga för golvvärme. För övrigt skall val av golvbeläggning ske enligt golvleverantörens anvisningar.

Testa och anslut anläggningen

Testa folierna efter förläggning av ytskikt. För in värdena i testprotokollet eller på garantera.ebeco.se. Anslut termostaten.

Testprotokoll (Cable Kit, Thermoflex Kit & Multiflex 20)

| | Före utläggning | | Efter fixering | | Efter golvbeläggning | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Produkt | Resistansvärde* | Isolationsvärde | Resistansvärde* | Isolationsvärde | Resistansvärde* | Isolationsvärde |
| E-nr: Kabel / Matta 1 | | | | | | |
| E-nr: Kabel / Matta 2 | | | | | | |

Min. isolationsvärde 10 MΩ vid min. 500 V testspänning.

*Tolerans -5 % - +10 %

Testprotokoll (Foil Kit / Foil 230 V)

Foil Kit: Räkna ut teoretiskt resistansvärde enligt formel 1. För in resistansvärdet och längden i testprotokollet.

Foil 230 V: Räkna först om längden 69/100 cm folie till 43 cm folie enligt formel 2. Räkna sedan ut teoretiskt resistansvärde enligt formel 1. För in resistansvärdet och längden i testprotokollet.

Formel 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ bredd } 43 \text{ cm}}{2034,6} = \text{Teoretiskt resistansvärde}$$

Total längd (m)

Formel 2

Ebeco Foil 230 V: Räkna om all folie till 43 cm-bredd:

$$\begin{aligned} \text{Längd } 69 \text{ cm-bredd } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65 &= (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Längd } 43 \text{ cm-bredd } &= \underline{+ (\dots\dots\dots \text{ m})} \\ \text{Total längd } &(\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Lägg ihop längderna och för in den totala längden i formel 1.

Formel 3

Ebeco Foil 230 V 100 cm: Räkna om all folie till 43 cm-bredd:

$$\begin{aligned} \text{Längd } 100 \text{ cm-bredd } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425 &= (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Längd } 43 \text{ cm-bredd } &= \underline{+ (\dots\dots\dots \text{ m})} \\ \text{Total längd } &(\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Lägg ihop längderna och för in den totala längden i formel 1.

Testprotokoll

| | Efter fixering | | Efter golvbeläggning | |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Produkt | Resistansvärde* (Ω) | Isolationsvärde* (MΩ) | Resistansvärde* (Ω) | Isolationsvärde* (MΩ) |
| E-nr: Installerad längd: (m) | | | | |

Min. isolationsvärde 10 MΩ. Folien saknar jord. Mät mellan folien och ett jordat föremål. *Tolerans -5 % - +10 %

Anläggningen dokumenterad med foto/skiss

Einstallationen utförd av:

Datum:

.....
enligt bifogad materialspecifikation.

Signatur:

Garantivillkor

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit och Foil 230 V

Ebeco AB lämnar 12 års garanti för materialfel på värme-kabel/folie inklusive medföljande tillbehör och isolerskiva i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, häданefter kallade "Produkterna".

Om materialfel skulle uppstå på Produkterna under garantitiden förbindes sig Eboco AB att reparera alternativt byta Produkterna utan kostnad för köparen. Eboco AB åtar sig även att återställa golvet till sitt ursprungliga skick efter genomförd reparation eller utbyte. För att kunna laga felet måste köparen ha sparat eller ha tillgång till 1 m² av det befintliga golvmaterialet.

Eboco AB ger 5 års produktgaranti för den medlevererade termostaten.

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av Produkterna är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Eboco utfärdad monteringsanvisning. Samt att någon av nedanstående krav är uppfyllt:

A) Installationen är utförd med hjälp av och dokumenterad i Ebecos tjänst Garanterta.

Eller

B) Detta garantibevis inklusive testprotokoll är komplett ifyllt samt tillsammans med materialspecifikation eller faktura är signerat av den elinstallatör som utfört installationen. Vidare skall det finnas foton som visar hela Produkterna efter förläggningen men innan övertäckning, alternativt en detaljerad skiss med Produkternas ändavslutningar och skarvar samt golvgivarens exakta placering.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och golvkonstruktion eller som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse.

Om garantin skall tas i anspråk gäller följande: Eboco AB skall meddelas innan någon åtgärd vidtas. Vidare skall garantibevis med tillhörande faktura på installation eller materialspecifikation samt ifyllt och signerat testprotokoll uppvisas.

Förläng garantitiden till 25 år med Garanterta

I Ebecos digitala tjänst Garanterta dokumenteras alla värmekabelinstallationer på ett enkelt, säkert och strukturerat sätt. En installation som är gjord med hjälp av Garanterta får automatiskt en förlängd garantitid till 25 år för materialfel. Den utökade garantin gäller endast under förutsättning att produkten installerats tillsammans med tillämpbar styrning samt har utförts av en auktoriserad elinstallatör.

Från Garanterta e-postas ett digitalt Garantibevis till brukaren, som denne därefter ansvarar för att spara och kunna uppvisa vid ett eventuellt garantirende.

På termostaten gäller fortsatt 5 års produktgaranti.


EBECO AB
Martin Larsson, VD

Produkter

Produkt:



*i kombination med:



Är installerad i följande utrymmen:



Annat:

.....

Artikelnummer:

Längd/storlek:

Effekt/spänning:

.....

Förlängd garantitid till 25 år och enklare dokumentering med Garanterta

Vill du slippa att fylla i och hålla reda på de här sidorna? Garanterta är en tjänst som gör det enklare för dig som auktoriserad installatör. Med tjänsten dokumenterar du mätdata, sparar foton av installationen och skapar ett digitalt garantibevis att skicka till kunden. Läs mer om tjänsten och kom igång på garanterta.ebeco.se.

Tips!

Welcome

Thank you for choosing Eboco. We hope that you will use and enjoy your underfloor heating system for many years to come. For the warranty to be valid, the product must be installed and handled as indicated in this manual. It is therefore important that you read the manual.

If you have any questions, please contact us at Eboco. Call +46 31-707 75 50 or send an e-mail to info@ebeco.se. Feel free to visit ebeco.com for more information.



Important

The underfloor heating system is a high voltage system and must thus be installed according to applicable regulations and by an authorised electrician. For the warranty to apply, the warranty certificate must be correctly and completely filled in, and signed by an authorised electrician.

- May only be installed in dry areas.
- Check that the foil is labelled for 230V and 100 W/m² or 65 W/m².
- The foil must be laid with the copper strips facing down.
- Do not install when the temperature is below +10 °C.
- The foil must be measured for resistance and isolation per the instructions. Document the values on the warranty certificate.
- There must be either a diagram or photo of the routing documented.
- Floor covering shall be recommended by the floor supplier's instructions as suitable in combination with underfloor heating.
- Maximum thermal resistance of the flooring material is 0.16 m²K/W.
- Heating must be regulated with Eboco's EB-Therm thermostats.

- The system must be connected to 230 V via a 30 mA residual current operated circuit-breaker.
- The foil must be protected from damage. The floorcovering must be laid immediately after the foil has been laid.
- The foils must be covered with non-ageing plastic film, at least 0.2 mm, before the floor is laid.
- Crimping tool (89 606 90) must be used, otherwise the warranty will be invalid.
- The maximum load per foil is 10 A.
- The foil must not be run under stationary furnishings, such as kitchen counters, closets, inner walls, etc. because this produces elevated temperatures, and not close to stoves or other heat sources.
- Insulating interior furnishings such as thick carpets or floor cushions must not be used.
- The product emits <2 % of the magnetic field limit according to EN 62233:2008.
- Insulation boards do not even out unevenness in the surface, so the floor manufacturer's instructions regarding the surface smoothness still apply.

Industry guidelines for wooden floors on underfloor heating

General conditions. Wooden floors:
The maximum permissible surface temperature is 27 °C.
This also applies under carpets and furniture.

Coverage:

Note that with all covering of wooden floors laid on underfloor heating, there is a risk:

- Overtemperature in the wooden floor
- That the temperature in the room becomes too low

Carpets, beds without ventilated plinth, bookshelves with a covering bottom, kitchen cabinets, etc. are covered.

Read carefully through all the installation instructions before starting the installation

If you have bought Eboco Foil Kit -compare the material in your kit with the table below before you start.

If you have bought Eboco Foil 230 V -compare the material with your packing slip before you start.

Specifications

| Article/ content | Width (cm) | Length (m) | Nominell heat output | Max. continuous heat output |
|--|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 89 610 20 | 43 | 13,5 | 0,351 kW | 0,351 kW |
| 89 610 21 | 43 | 18 | 0,468 kW | 0,468 kW |
| 89 610 22 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 89 610 23 | 43 | 27 | 0,702 kW | 0,702 kW |
| 89 610 24 | 43 | 31,5 | 0,819 kW | 0,819 kW |
| 89 610 26 | 100 | 10 | 0,63 kW | 0,63 kW |
| 89 610 27 | 100 | 15 | 0,945 kW | 0,945 kW |
| Supplementary set without thermostat for Foil Kit: | | | | |
| 89 610 25 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 89 610 28 | 100 | 10 | 0,630 kW | 0,630 kW |

Material and accessories

Included in the pack

- Thermostat with sensor cable
- Spiral tube with adapter
- Terminals
- RTK brown
- RTK blue
- Fixing tape white
- Sealing tape green
- Insulating tape black
- Sign *heatingfoil installed*

You will also need


- Non-ageing plastic film
- Ebisol 3 mm (89 601 70), Ebisol 6 mm (89 601 72). If possible, choose 6 mm. The laying then becomes easier, faster och more secure.
- Crimping tool Eboco Foil (89 606 90)
- Earth fault relay

Eboco Foil 230 V


If you have bought Eboco Foil 230 V you will also need:

- Non-ageing plastic film
- Ebisol 3 mm (89 601 70), Ebisol 6 mm (89 601 72). If possible, choose 6 mm. The laying then becomes easier, faster och more secure.
- Crimping tool Eboco Foil (89 606 90)
- Single core double-insulated cable, eg RTK brown (03 766 13) and RTK blue (03 766 03). As an alternative a single core single insulated cable combined with a flexible conduit pipe could be used.
- Flexible conduit pipe (89 605 41)
- Fixing tape Eboco Foil (89 605 46)
- Connection kit Mini (89 606 79) or Connection kit Maxi (89 606 80)
- Thermostat EB-Therm
- Earth fault relay

Configuration 1 is used where the floorcovering is wood/laminate

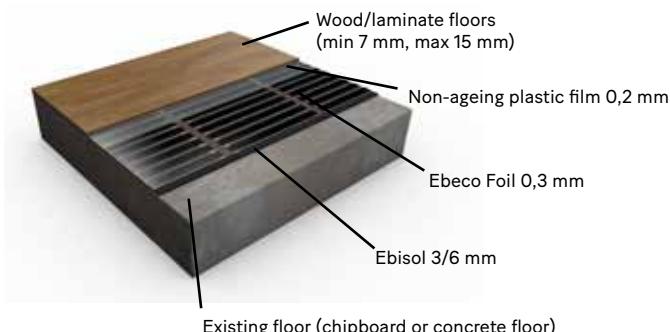

Configuration 2 is used where the floor covering is plastic matting

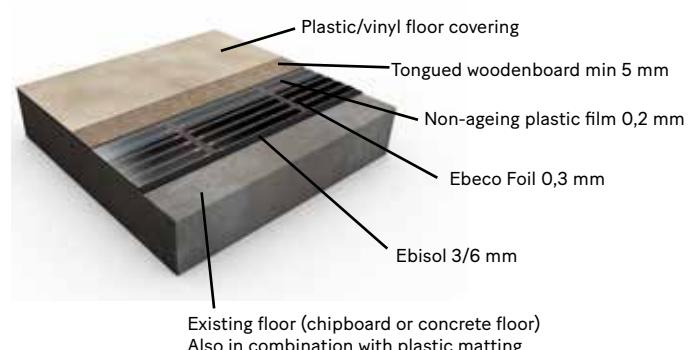

Install Eboco Foil

Remove any existing plastic matting.

Make sure that the floor is firm and free from dirt and old floorcovering material. Existing plastic matting must be removed, since the plasticiser in the plastic may eventually dissolve the insulation boards.

Planning how to lay the foil

Make an accurate sketch of the floor and draw the positions of the lengths of foil. Points to think of when drawing the sketch:

- The position of the thermostat should take account of the power supply. Do not position the thermostat where it will be in direct sunlight at any time.
- The lengths of foil must be butted edge-to-edge. The foils must cover as large an area as possible, but the lengths of foil must not be pulled apart, since the differences in temperature will be noticeable.
- The foils may be laid slightly overlapping, but the distance between the copper strips must never be less than 5 mm.
- It's important to ensure optimum cover where you will often stand, for example in front of the kitchen units.
- To avoid draughts, plan for the foils to be laid right up to outside walls.

Figures 1 to 3 below show various possible ways of laying and connecting the foils.

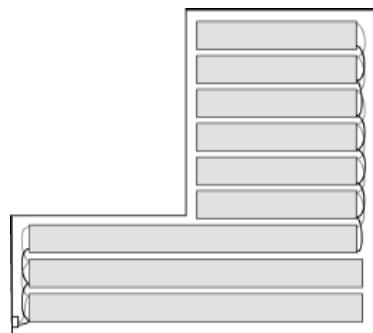


fig. 1

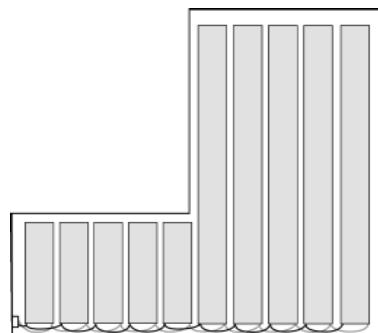


fig. 2

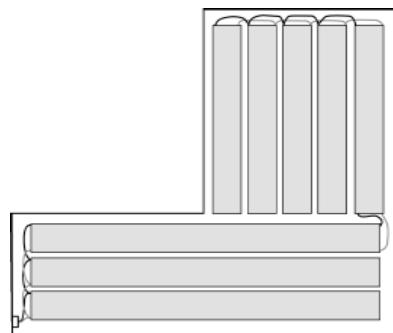


fig. 3

If there are obstacles:

If there is an obstacle in the way, cut the foil square and fit jumper wires around the obstacle, as shown in figure 4.

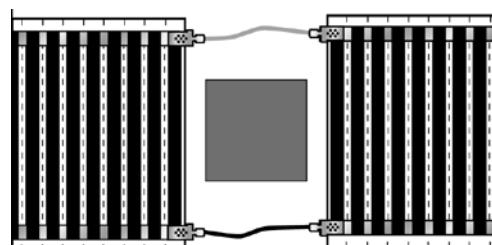


fig. 4

Getting started

Make space for the flexible conduit

Cut or chase a channel for the flexible conduit, as shown in figure 5. The end of the flexible conduit must be positioned centrally under a foil. The bend in the flexible conduit must not be too sharp or it will be difficult to insert the floor sensor. Feed the sensor into the flexible conduit and tape off the end.

Vacuum-clean the area thoroughly.

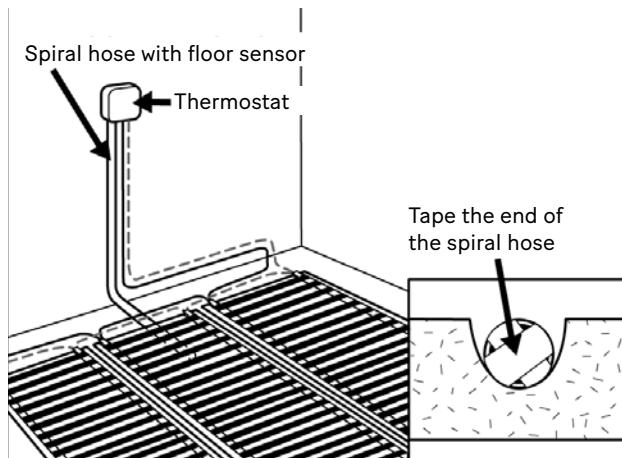


fig. 5

Lay the Ebisol

Lay the Ebisol sheets butted edge-to-edge. Leave a gap of about 1 cm at the wall on the connection side, as shown in figure 6.

To get a level surface, lay Ebisol over the entire floor, even where no foil will be laid.

Secure the joints of the insulation boards with tape, according to figure 6, to prevent movement. Cut off the insulating material above the sensor hose.

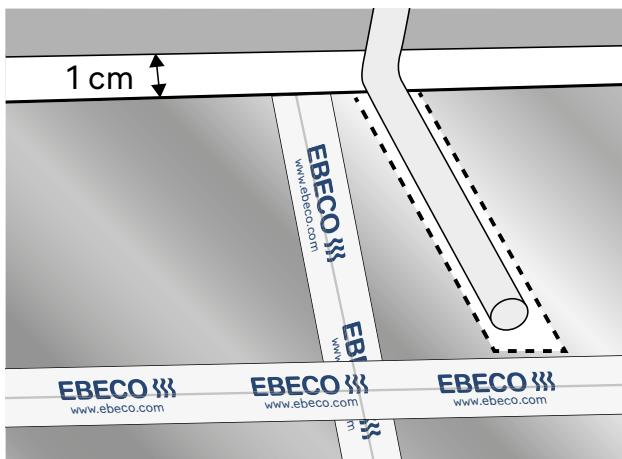


fig. 6

Measure up the foil and cut it

Roll out the foil to the correct length. On the connection side, end the foil about 4-5 cm from the wall. Using scissors, cut the foil square along the broken lines, as shown in figure 7. DO NOT cut into the black areas. The distance from the cut edge to the black area must never be less than 3 mm. Use fixing tape (89 605 46) to tape the long sides of the foil together. Fully tape the long sides up to about 15 cm from the ends of the foils, as shown in figure 8 if you use 3 mm insulation. Fully tape the whole way if you use 6 mm insulation.



fig. 7

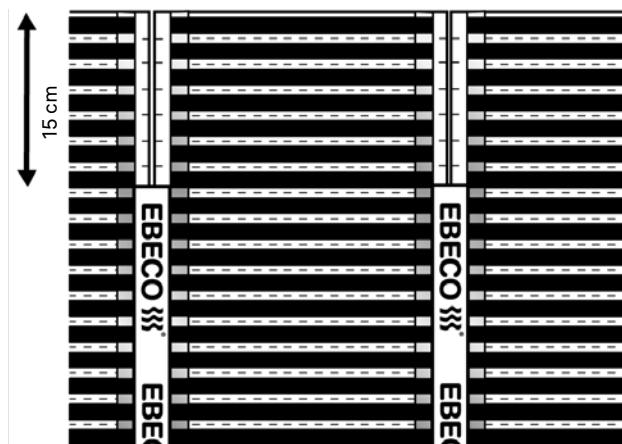


fig. 8

Seal off the copper strip

Seal off the copper strip with the round green pieces of tape, as shown in figure 9. Seal only the short side that will not be connected with cable.



The foil must be laid with the copper strips facing down.



fig. 9

Cut out for the terminals and make space for the connection cable

Mark the Ebisol where the terminals will go, as shown in figure 10. Make a cutout of about 3×6 cm in the Ebisol. The terminals and the cables should be placed lower than the upper surface of the Ebisol. Important! Never apply mechanical load to the cables.

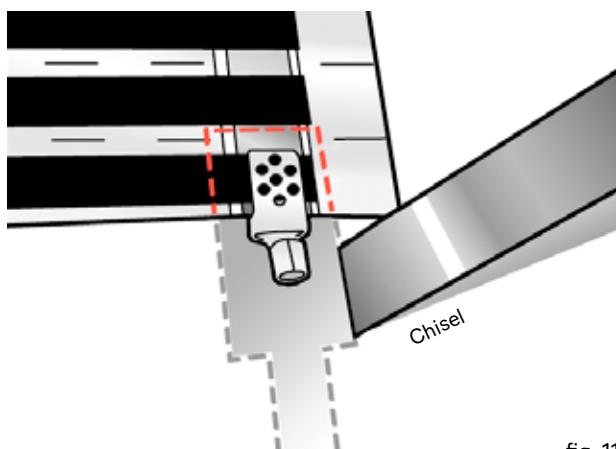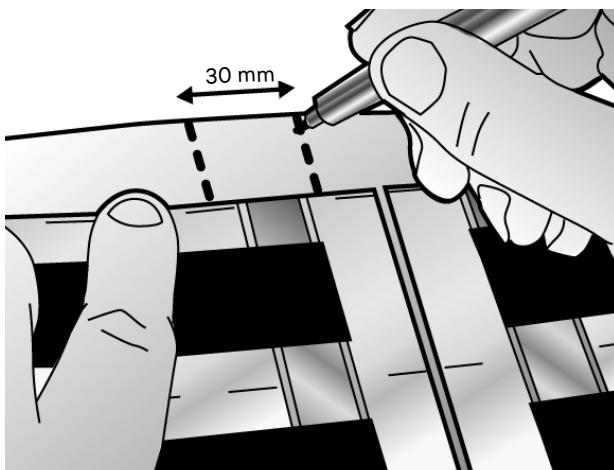

If you are using 3 mm Ebisolyou will have to cut out the floor. Expose about 1 metre of the floor by folding back the foil and the Ebisol. Cut out as shown in figure 11. Make a space in the floor or at the bottom of the wall for the connection cable, as shown in figure 12. Vacuum-clean the area thoroughly. Put back the Ebisol and the foils.

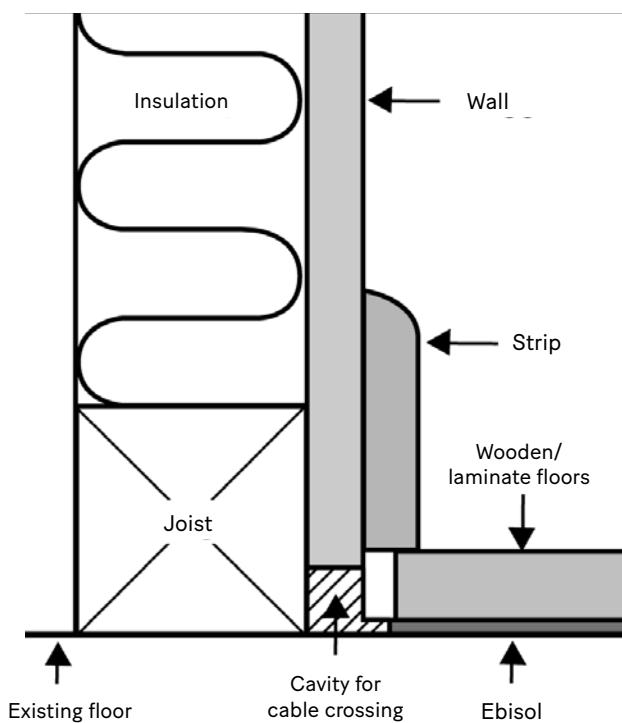


fig. 12

fig. 11

Adjust the crimping tool, 89 606 90

For the terminals to be properly crimped, the pliers must be correctly adjusted. When the crimping tool is closed, the opening must not be larger than 1.3 mm. To adjust the crimping tool, unfasten the screw and turn the toothed disc on the side of the crimping tool; see figure 13.

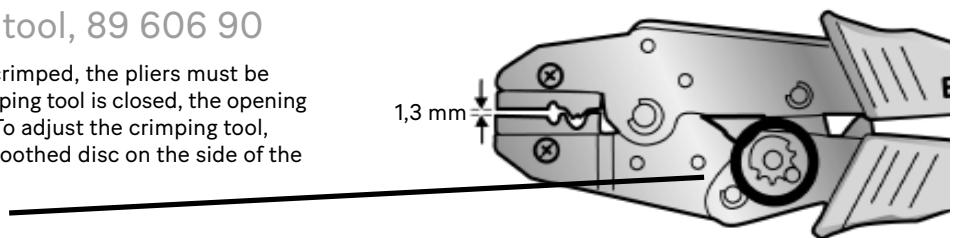


fig. 13

Fit the terminals

Slip the terminal on to the foil and centre it on the copper strip. Squeeze the terminal firmly with your fingers as shown in figure 14. Crimp the terminal from both sides at an angle of 45° across the perforated part, as shown in figure 15.

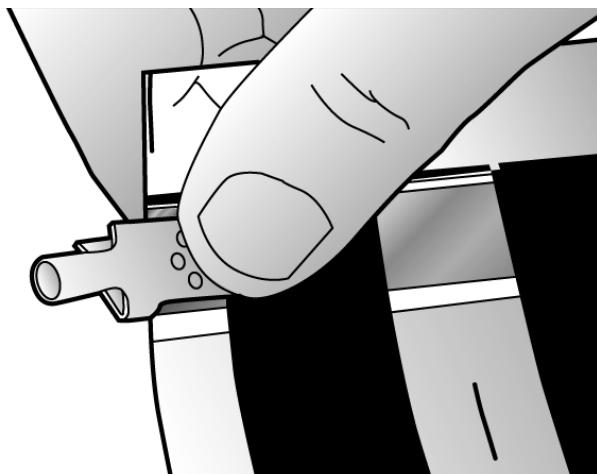


fig. 14

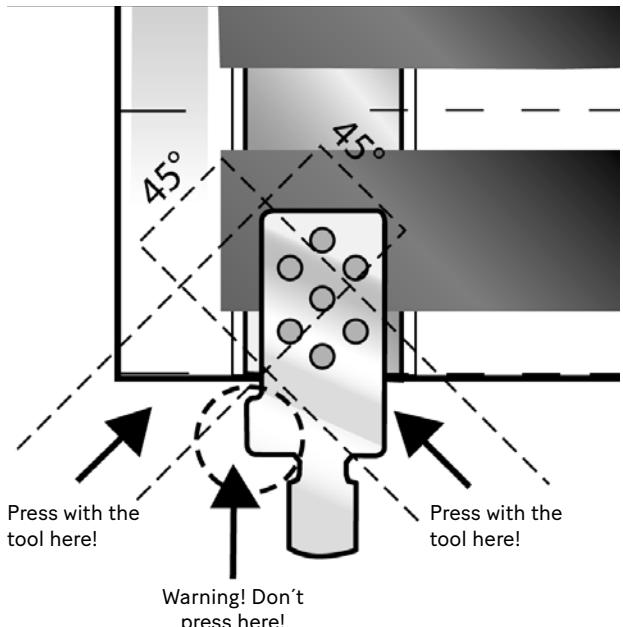


fig. 15

Connect the foils together

Connect the foils together as shown in figure 16. In an L-shaped room, the foils can be connected as shown in figure 17.

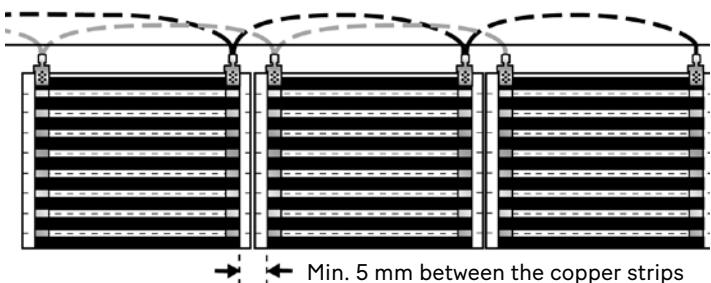


fig. 16

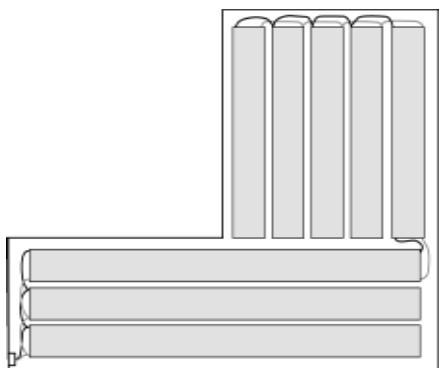


fig. 17

Run the cable

Fix the connection cables with tape etc in the cavity shown in figure 18. Cables can cross over in this cavity.

Important! Never apply mechanical load to the cables.

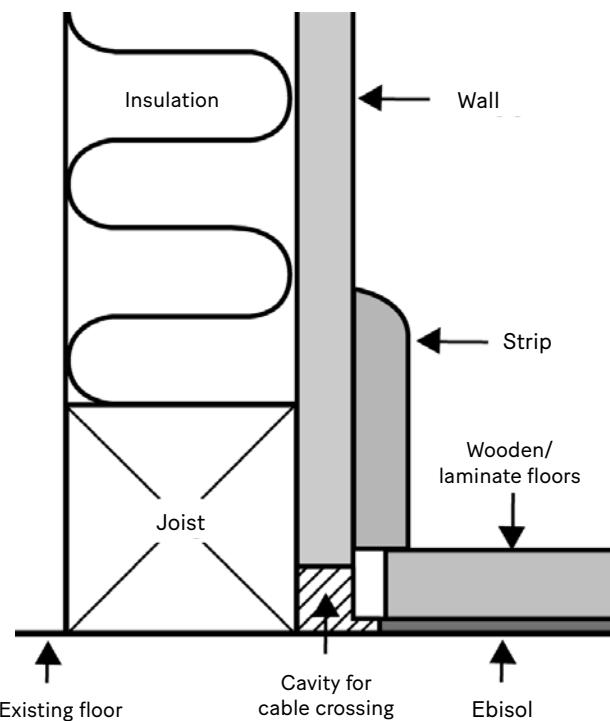


fig. 18

Connect the cables

Connect the lengths of foil together with the single-core double-insulated RTK cables supplied. Strip off about 6 mm of insulation and insert the wire into the terminal. If there is only one cable, bend the stripped wire double, as shown in figure 19. NOTE that the cables are double-insulated and that both insulation layers has to be removed.

Crimp the terminal to the cable with the crimping tool as shown in figure 20.

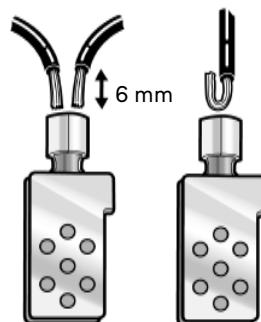


fig. 19

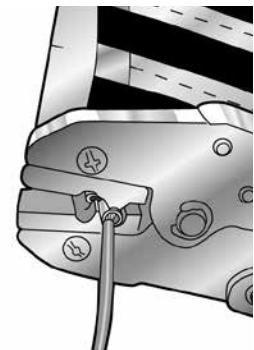


fig. 20

Test the foils

Test the foils and make calculations according to the directions in the guarantee certificate. Calculate the theoretical resistance value and measure the resistance of the foils. Enter the values in the test report. Compare the theoretical value to the measured value. Isolation test the foils and enter the value in the test report.

Document the facility on photo or on drawing according to the directions in the guarantee certificate.

Formula 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ width } 43 \text{ cm}}{2034.6} = \text{Theoretical resistance value}$$

Total length (m)

$$\frac{230 \text{ V}, 100 \text{ W/m}^2, \text{ width } 43 \text{ cm}}{1322.5} = \text{Theoretical resistance value}$$

Total length (m)

Formula 2

Ebeco Foil 230 V: Convert all foil to 43 cm width:

$$\text{Length of } 69 \text{ cm width (..... m)} \times 1.65 = (\text{..... m})$$

$$\text{Length of } 43 \text{ cm width} = (\text{..... m})$$

Total length (..... m)

Add up the lengths and enter the total length in formula 1.

Formula 3

Ebeco Foil 230 V 100 cm: Convert all foil to 43 cm width:

$$\text{Length of } 100 \text{ cm width (..... m)} \times 2.425 = (\text{..... m})$$

$$\text{Length of } 43 \text{ cm width} = (\text{..... m})$$

Total length (..... m)

Add up the lengths and enter the total length in formula 1.

Test report

| Product | After fixing | | After covering floor | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Resistance value* (Ω) | Insulation value* ($M\Omega$) | Resistance value* (Ω) | Insulation value* ($M\Omega$) |
| E-number: Installed length: (m) | | | | |

Min. insulation value 10 Mohm. The foil is unearthing. Measure between the foil and an earthed object.

*Tolerance -5 % to +10 %

Insulate the terminals

Cut 50x25 mm pieces of the black insulating tape. Pull off the backing paper. Centre one piece of tape under the terminal and one over the terminal, as shown in figure 21. The tape must extend at least 5 mm beyond the end of the terminal. Press the insulating tape firmly together with your fingers.

Do not apply mechanical strain or load to the terminals.

Apply the white tape (Fixing tape 89 605 46) to the remaining 15 cm of the foil.

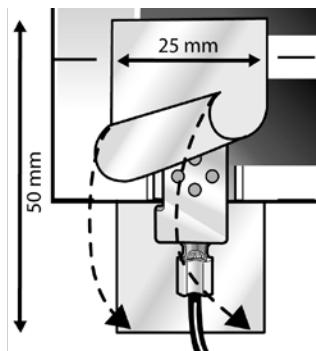


fig. 21

Cover with non-ageing plastic film and lay the floorcovering

Cover the foils with non-ageing plastic film, at least 0,2 mm, eg Tenotät. When adding the next piece of plastic film overlap at least 200 mm. Then lay the floorcovering immediately, in accordance with the arrangements illustrated on page 1. Some kinds of wood, especially beech and Canadian maple, exhibit more natural movement and are therefore not so suitable for underfloor heating. The floorcovering should be chosen with the guidance of the flooring supplier.

Test and connect the installation

After laying the floorcovering, test the foils. Enter the values in the test report. Connect the thermostat.

Test report (Cable Kit, Thermoflex Kit & Multiflex 20)

| | Before laying | | After fixing | | After covering floor | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Product | Resistance value* | Insulation value | Resistance value* | Insulation value | Resistance value* | Insulation value |
| E-no: Cable/Mat 1 | | | | | | |
| E-no: Cable/Mat 2 | | | | | | |

Min. insulation value 10 MΩ.

*Tolerance -5 % to +10 %

Test report (Foil Kit / Foil 230 V)

Foil Kit: Calculate the theoretical resistance value per formula 1. Enter the resistance value and length in the test report.

Formula 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ width } 43 \text{ cm}}{\text{Total length (m)}} = \text{Theoretical resistance value}$$

$$\frac{2034.6}{\text{Total length (m)}} = \text{Theoretical resistance value}$$

Foil 230 V: First recalculate the length 69 cm foil to 43 cm foil per formula 2. Now calculate the theoretical resistance value per formula 1. Enter the resistance value and length in the test report.

Formula 2

Ebeco Foil 230 V: Convert all foil to 43 cm width:

$$\text{Length of } 69 \text{ cm width (..... m)} \times 1.65 = (\dots \text{ m})$$

$$\text{Length of } 43 \text{ cm width} = (\dots \text{ m})$$

$$\text{Total length (..... m)}$$

Add up the lengths and enter the total length in formula 1.

Formula 3

Ebeco Foil 230 V 100 cm: Convert allt foil to 43 cm width:

$$\text{Length of } 100 \text{ cm width (..... m)} \times 2,425 = (\dots \text{ m})$$

$$\text{Length } 43 \text{ cm-width} = (\dots \text{ m})$$

$$\text{Total length (..... m)}$$

Add up the lengths and enter the total length in formula 1.

Test report

| | After fixing | | After covering floor | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Product | Resistance value* (Ω) | Insulation value* (MΩ) | Resistance value* (Ω) | Insulation value* (MΩ) |
| E-no: Installed length: (m) | | | | |

Min. insulation value 10 MΩ. The foil is unearthing. Measure between the foil and an earthed object.

*Tolerance -5 % to +10 %

The system is documented with photos/drawings

Electrical installation carried out by:

Date:

according to the attached materials specification.

Signature:

Terms of Guarantee

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit and Foil 230 V

Ebeco AB provides a 12-year guarantee for material faults to heating cables/foil including supplied accessories and insulation board in Cable Kit, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit and Foil 230 V, hereafter referred to as the "Products".

Should material faults occur to the Products during the period of the guarantee, Ebeco AB agrees to repair or replace the Products without cost to the purchaser. Ebeco AB also undertakes to restore the floor to its original condition after performed repair or replacement. To be able to rectify the fault, the purchaser must have saved or have access to 1 m² of the original flooring material.

Ebeco AB provides a 5-year product guarantee for the supplied thermostat.

The guarantee only applies under the condition that installation of the Products is performed by an authorised electrician in accordance with applicable regulations and the installation instructions issued by Ebeco. And that one of the following requirements is met:

A) The installation is performed using and documented in Ebeco's service, Garantera.

Or

B) This guarantee certificate including the test report is completed in full, and along with material specifications or an invoice, signed by the electrician who performed the installation. Furthermore, there must be photos that show the Products in their entirety after installation but before covering, or alternatively, a detailed drawing of the end connections and joints of the Products as well as the exact locations of floor sensors.

The guarantee does not apply to installations performed by non-authorised electricians or if a non-authorised electrician has made modifications or repairs. Furthermore, the guarantee does not apply to faults that have occurred as a result of use of improper materials and floor constructions, or as a result of incorrect installation. Damage caused by vandalism, fire, lightning or water, or damage caused by carelessness, abnormal use or as a result of accidents, is not covered either.

To make a guarantee claim, the following applies: Ebeco AB must be notified before any action is taken. Furthermore, a guarantee certificate with an accompanying invoice for installation or material specification and a completed and signed test report must be presented.

Extend the guarantee to 25 years with Garantera

Ebeco's digital service, Garantera, documents all heating cable installations in a simple, safe and structured way. An installation made using Garantera automatically gets an extended 25 year guarantee for material defects. The extended guarantee only applies if the product has been installed together with an applicable control system and by an authorised electrician.

A digital guarantee certificate is e-mailed from Garantera to the user, who is then responsible for saving it and being able to present it in the event of a guarantee claim.

A product guarantee of 5 years applies to the thermostat.


EBEKO AB
Martin Larsson, CEO

Products


Product:



*in combination with:



Installed in the following spaces:



Other: _____

Article number:

Length/Size:

Output Voltage:

Extended 25 year guarantee and documenting made easier with Garantera

Do you want to avoid the bother of filling in and keeping track of these pages? Garantera is a service that makes things a little easier for authorised installation technicians. The service allows you to document measurement data, save installation photos and create a digital guarantee certificate to send to the customer. Read more about the service and get started at garantera.eboco.se.

Tip!

Velkommen

Tak, fordi du har valgt Eboco. Vi håber, at du får glæde af dit gulvvarmeanlæg i lang tid fremover. Garantien er kun gyldig, hvis produktet installeres og håndteres i henhold til denne vejledning. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledningen.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Eboco. Ring på 53 53 99 47, eller send en e-mail til info@ebecoheating.dk. Du kan finde flere oplysninger på ebecoheating.dk.



Vigtigt

Gulvvarmesystemet er et stærkstrømsanlæg og skal derfor installeres i henhold til gældende forskrifter og af en autoriseret elinstallatør. Garantien er kun gyldig, hvis garantibeviset er korrekt og fuldstændigt udfyldt og underskrevet af en autoriseret elinstallatør.

- Må kun installeres i tørre rum.
- Kontroller, at folien er mærket med 230 V og 65 W/m².
- Folien skal lægges med kobberbåndene nedad.
- Laveste installationstemperatur er +10 °C.
- Foliens modstands- og isolationsværdi skal måles i henhold til anvisningerne. Dokumentér værdierne i vores app Garantera Eboco eller på garantibeviset.
- Diagram over eller fotos af folieinstallationen skal også indgå som en del af dokumentationen.
- Gulvelægningen skal være egnet til gulvvarme i overensstemmelse med gulvleverandørens anvisninger.
- Den maksimale tilladte varmemodstand i gulvmaterialet er 0,16 m² K/W.
- Varmen skal styres med Ebecos termostater af typen EB-Therm.

- Systemet skal sluttet til 230 V via en fejlstrømsafbryder på 30 mA.
- Folien skal beskyttes mod mekaniske skader. Gulvet skal lægges umiddelbart efter lægning af folien.
- Folierne skal dækkes med ældningsbestandig plastfolie med en tykkelse på mindst 0,2 mm før lægning af gulvet.
- Der skal anvendes krympetang (E 89 606 90), for at garantien er gyldig.
- Maksimal belastning pr. folie er 10 A.
- Folien må ikke lægges under fast inventar såsom køkkenborde, garderobeskabe, indvendige vægge og lignende, da det medfører en forhøjet temperatur. Den må heller ikke lægges i nærheden af f.eks. kaminer eller andre varmekilder.
- Isolerende inventar såsom tykke tæpper eller sædehynder må ikke forekomme.
- I rum med trægulve skal funktionen Rum- og gulvtermostat altid anvendes.
- Produktet afgiver <2 % af grænseværdien for magnetfelter i henhold til EN 62233:2008.
- Isoleringssplader udjævner ikke ujævnheder i underlaget; her gælder fortsat gulvproducentens anvisninger vedrørende underlagets overfladejævnhed.

Brancheretningslinjer for trægulve på gulvvarme

Generelle forudsætninger. Trægulv:

Den maksimale tilladte overfladetemperatur er 27 °C. Dette gælder også under tæpper og møbler.

Overdækning:

Vær opmærksom på, at ved overdækning af trægulve lagt på gulvvarme er der risiko for:

- At der opstår overtemperatur i trægulvet
- At temperaturen i rummet bliver for lav

Som overdækning regnes tæpper, senge uden ventileret sokkel, bogreoler med dækkende bund, køkkenskabe m.m.

Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du påbegynder installationen.

Hvis du har købt Eboco Foil Kit, skal du sammenligne materialet i dit Foil Kit med tabellen, inden du går i gang.

Hvis du har købt Eboco Foil 230 V, skal du sammenligne materialet med følgesedlen, inden du går i gang.

Specifikationer

| Artikel/indhold | Bredde (mm) | Længde (m) | Nominel varme-ydelse | Maks. kont. varmeydelse |
|--|-------------|------------|----------------------|-------------------------|
| 89 610 20 | 43 | 13,5 | 0,351 kW | 0,351 kW |
| 89 610 21 | 43 | 18 | 0,468 kW | 0,468 kW |
| 89 610 22 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 89 610 23 | 43 | 27 | 0,702 kW | 0,702 kW |
| 89 610 24 | 43 | 31,5 | 0,819 kW | 0,819 kW |
| 89 610 26 | 100 | 10 | 0,63 kW | 0,63 kW |
| 89 610 27 | 100 | 15 | 0,945 kW | 0,945 kW |
| Suppleringsæt uden termostat til Foil Kit: | | | | |
| 89 610 25 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 89 610 28 | 100 | 10 | 0,630 kW | 0,630 kW |

Materialer og tilbehør

Indhold i pakken

- Termostat med følerkabel
- Spiralslange med adapter
- Tilslutningsklemmer
- RTK brun
- RTK blå
- Monteringstape, hvid
- Forseglingstape, grøn
- Isoleringstape, sort
- Skilt *Varmefolie installeret*

Du har også brug for


- Ældningsbestandig plastfolie
- Ebisol 3 mm (89 601 70), Ebisol 6 mm (89 601 72).
Vælg 6 mm, hvis det er muligt. Det gør installationen nemmere, hurtigere og mere sikker.
- Krympetang til Eboco Foil (89 606 90)
- Fejlstrømsafbryder

Eboco Foil 230 V

Hvis du har købt Eboco Foil i løbende meter, skal du supplere med

- Ældningsbestandig plastfolie
- Ebisol 3 mm (89 601 70), Ebisol 6 mm (89 601 72).
Vælg 6 mm, hvis det er muligt. Det gør installationen nemmere, hurtigere og mere sikker.
- Krympetang til Eboco Foil (89 606 90)
- Dobbeltisoleret kabel, type RTK brun (03 766 13) og RTK blå (03 766 03).
- Spiralslange (f.eks. 89 605 41)
- Monteringstape til Eboco Foil (89 605 46)
- Til-/afslutningssæt Mini (89 606 79) eller Maxi (89 606 80)
- Termostat EB-Therm
- Fejlstrømsafbryder

Konstruktion 1 anvendes, hvis overfladebelægningen er et træ- eller laminatgulv

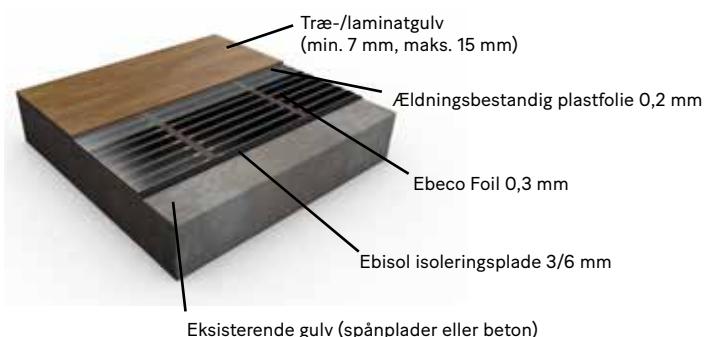

Konstruktion 2 anvendes, hvis overfladebelægningen er et plastgulv, et vinylgulv eller et væg til væg-tæppe



Installation af Eboco Foil

Fjern det eksisterende plastgulv

Sørg for, at gulvet er fast og fri for snavs og gammel gulvbelægning. Det eksisterende plastgulv skal fjernes, da blødgøren i plastmaterialet med tiden kan opløse isoleringspladerne.

Planlægning af udlægningen

Lav et præcist diagram over gulvet, og indtegn, hvordan foliebanerne skal placeres. Tænk på følgende, når du laver diagrammet:

- Termostaten bør placeres hensigtsmæssigt i forhold til strømforsyningen til termostaten. Placer aldrig termostaten i direkte sollys.
- Placer foliebanerne kant mod kant. Folien skal dække så stor en del af arealet som muligt, men foliebanerne bør ikke trækkes fra hinanden, da det kan give mærkbare temperaturforskelle.
- Folierne kan lægges med et lille overlap, men afstanden mellem kobberbåndene må aldrig være mindre end 5 mm.
- Det er vigtigt for at opnå bedst mulig dækning af de områder, hvor du står, f.eks. foran køkkeninventar.
- Sørg for, at folien lægges helt ud til ydervæggene for at minimere kold træk.

Følgende tre løsninger, fig. 1-3, viser forskellige muligheder for placering og sammenkobling af folierne.

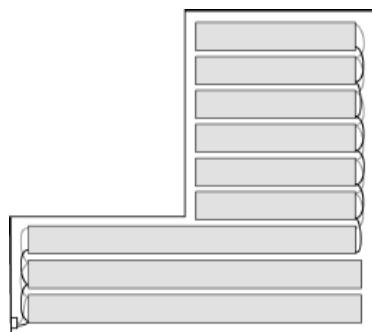


fig. 1

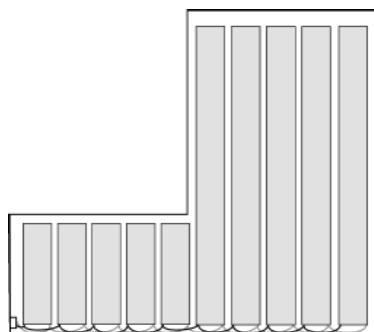


fig. 2

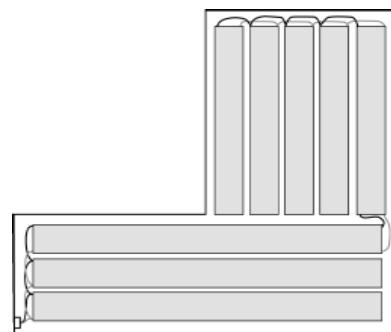


fig. 3

Ved eventuelle forhindringer:

Hvis der er en forhindring i vejen, skal folien placeres på følgende måde. Folien skal klippes vinkelret og jumperforbindes omkring forhindringen som vist på fig. 4.

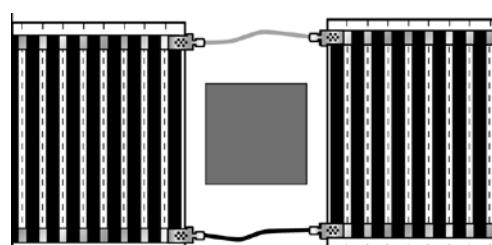


fig. 4

Sådan starter du udlægningen

Gør plads til en spiralslange

Fræs eller udspær en rille til spiralslangen som vist på fig. 5. Slangen skal afsluttes midt under en foliebane. Lav en blød bøjning for at gøre det lettere at føre gulvføleren ind. Skub føleren ind i slangen, og luk enden med tape.

Støvsug grundigt.

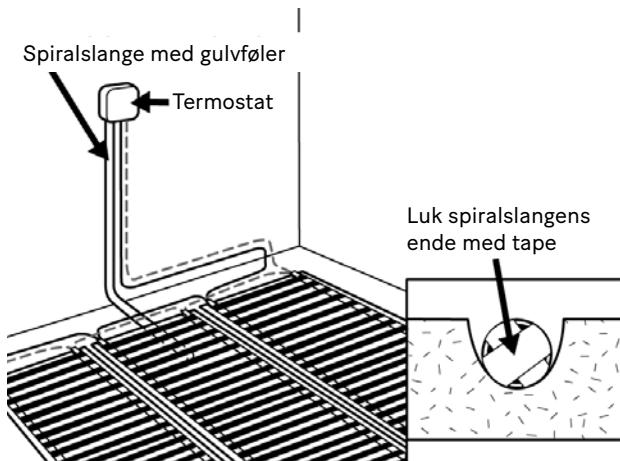


fig. 5

Læg Ebisol

Læg Ebisol-pladerne kant mod kant. Efterlad 1 cm fri ved væggen i tilslutningssiden som vist på fig. 6.

Dæk hele gulvet med Ebisol, også på de steder, hvor der ikke skal lægges folie, så du opnår en jævn byggehøjde.

Fastgør isoleringspladernes samlinger med tape som vist på fig. 6, så pladerne ikke kan bevæge sig. Skær isoleringsmaterialet væk over følerslangen.

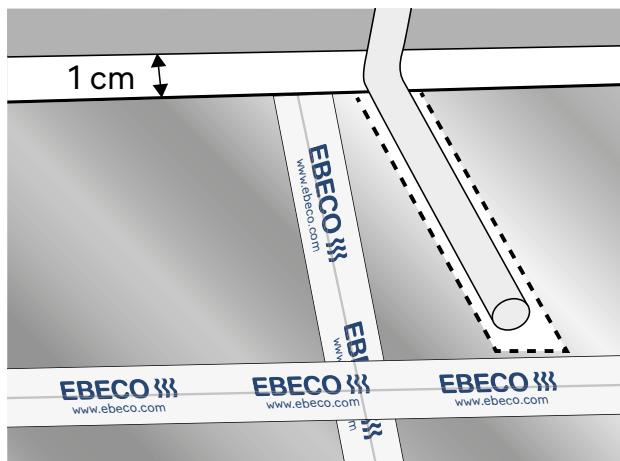


fig. 6

Mål folien op, og klip den til

Rul folien ud til den rette længde. Afslut folien 4-5 cm fra væggen i tilslutningssiden. Klip vinkelret med en saks langs en af de stippled linjer, se fig. 7. Klip IKKE i de sorte felter. Afstanden fra den afklippede kant til det sorte mønster må aldrig være under 3 mm. Brug monteringstape (89 605 46) til at tape folierne langsider sammen. Sæt tape langs hele langsiderne frem til ca. 15 cm fra tilslutningsenderne som vist på fig. 8, hvis du bruger 3 mm isolering. Sæt tape på hele vejen, hvis du bruger 6 mm isolering.

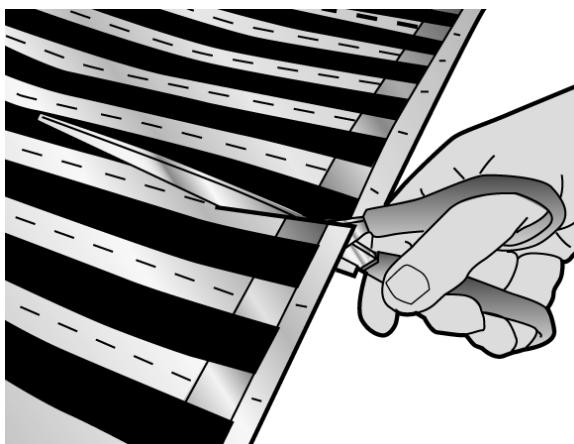


fig. 7

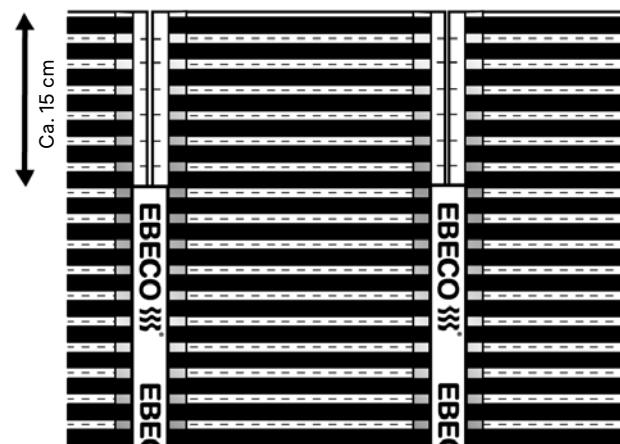


fig. 8

Forseg kobberbåndet

Forseg kobberbåndet med de runde grønne tapestykker, se fig. 9. Forseg kun den korte side, som ikke skal tilsluttes med kabel.

OBS! Folien skal lægges med kobberbåndene nedad.



fig. 9

Skær ud til tilslutningsklemmerne, og gør plads til RTK-kablet

Lav en markering til tilslutningsklemmerne på Ebisol-pladen, se fig. 10. Skær et stykke på ca. 3 x 6 cm ud af Ebisol-pladen. Tilslutningsklemmerne og kablerne skal ligge lavere end Ebisol-pladens underkant.

Vigtigt! Kabler og tilslutningsstift må aldrig udsættes for mekanisk belastning.

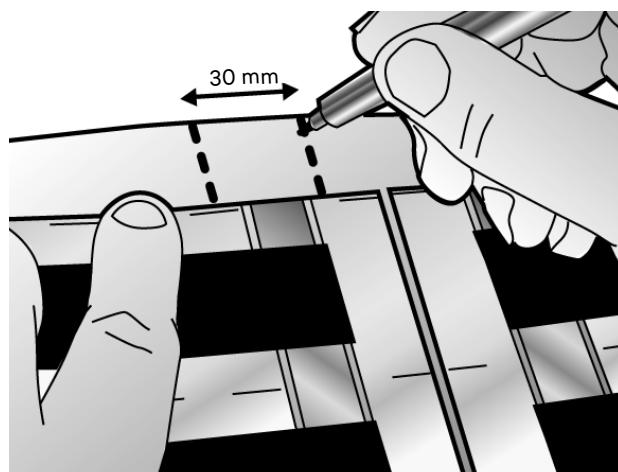


fig. 10

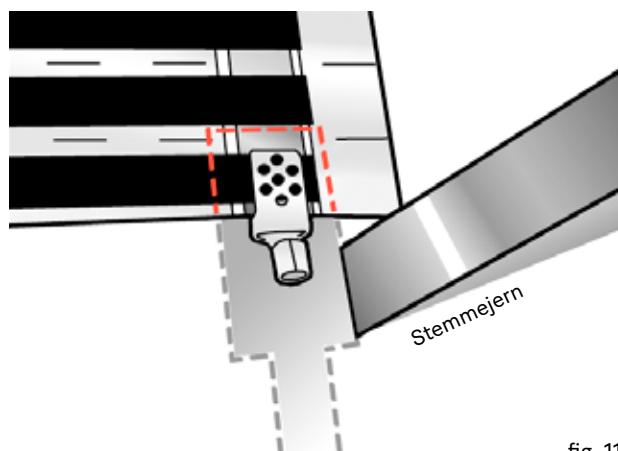


fig. 11

Hvis du bruger 3 mm Ebisol, skal du lave en udsparing i underlaget. Frilæg ca. 1 m af gulvet for folie og Ebisol. Lav udsparingen som vist på fig. 11. Gør også plads i gulvet eller den nederste del af væggen til RTK-kablet som vist på fig. 12. Støvsug grundigt. Læg folie og Ebisol tilbage på plads.

Undgå at placere tilslutninger i gangarealer, f.eks. i døråbninger. Hvis det er nødvendigt at placere tilslutninger i gangarealer, skal tilslutninger og kabel forsænkes i gulvet, da isoleringspladerne komprimeres lidt med tiden.

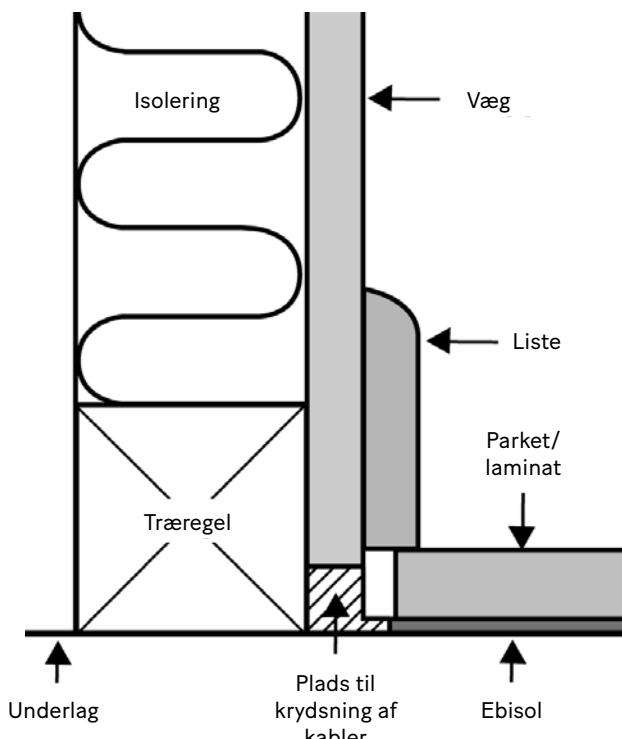


fig. 12

Indstil krympetangen, 89 606 90

For at klemmerne bliver krympet korrekt, skal tangen være indstillet rigtigt. Når tangen er sammenpresset, må åbningen ikke være større end 1,3 mm. Juster tangen ved at løsne skruen og dreje på tandhjulet på siden af tangen som vist på fig. 13.

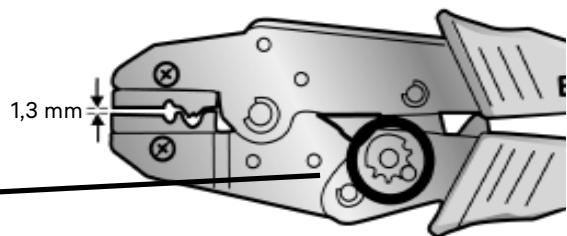


fig. 13

Monter tilslutningsklemmerne

Centrer og fastgør klemmen over kobberbåndet på folien. Tryk klemmen fast med fingrene som vist på fig. 14. Klem klemmen sammen med tangen fra begge sider i en vinkel på 45° over den perforerede del som vist på fig. 15.

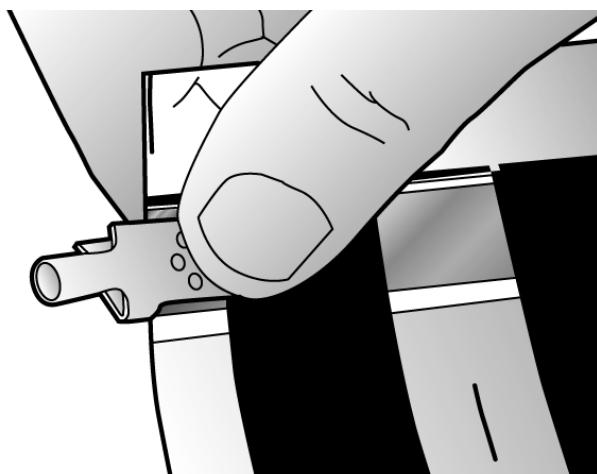


fig. 14

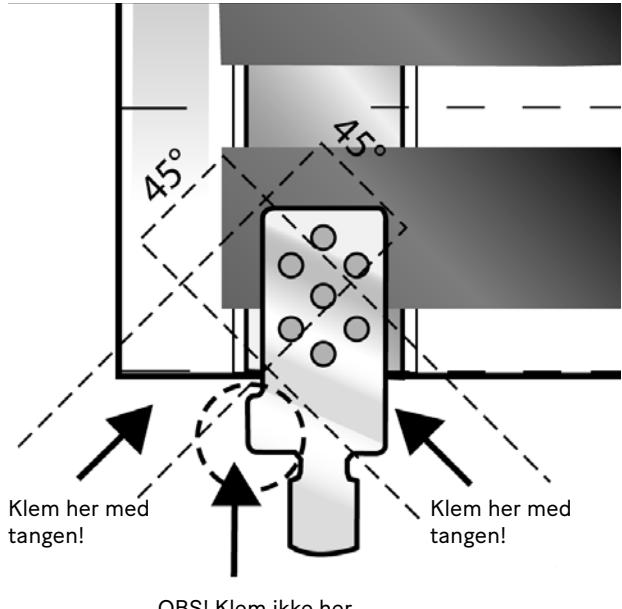


fig. 15

Sammenkobl folierne

Parallelforbind folierne som vist på fig. 16.

Ved lægning i et vinkelformet rum kan sammenkobling ske som vist på fig. 17.

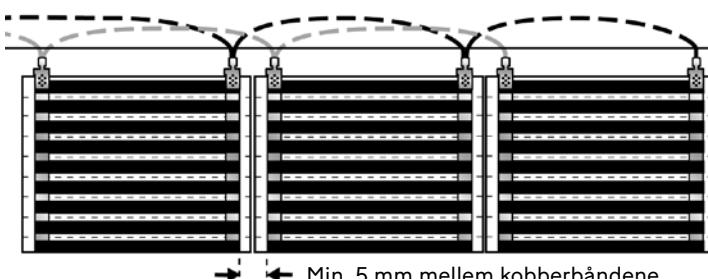


fig. 16

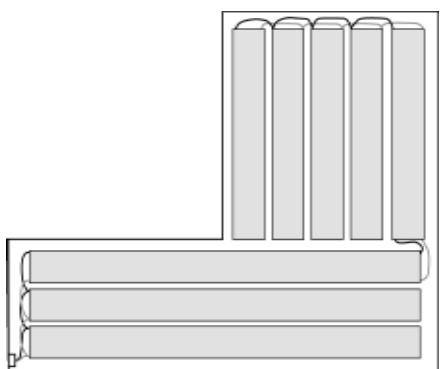


fig. 17

Læg kablerne

Fastgør RTK-kablerne med tape eller lignende på den frilagte plads som vist på fig. 18. Krydsning af kabler skal ske her.

Vigtigt! Kabler og tilslutningsstift må aldrig udsættes for mekanisk belastning.

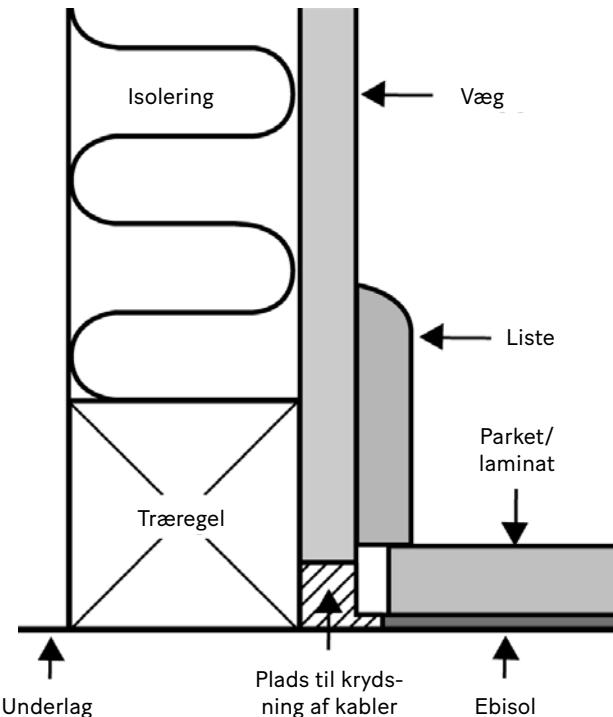


fig. 18

Monter kablerne

Sammenkobl foliebanerne med de medfølgende dobbeltisolerede RTK-kabler. Afisolér ca. 6 mm af kablerne, og stik kabelenderne ind i koblingsklemmen. Hvis der kun er ét kabel, skal du ombukke den afisolerede del, så den ligger dobbelt, som vist på fig. 19. Bemærk, at kablerne er dobbeltisolerede, og at begge lag isolering skal fjernes.

Klem kablerne fast med krympetangen som vist på fig. 20.

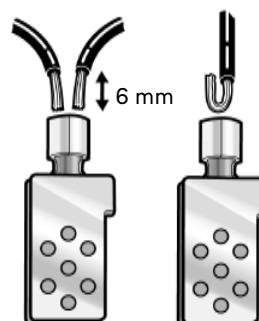


fig. 19

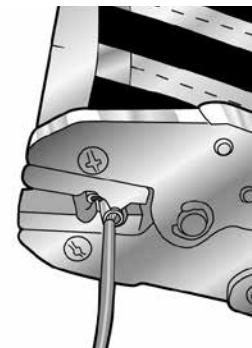


fig. 20

Test folierne

Test folierne, og foretag beregninger i henhold til anvisningerne på garantibeviset, eller brug tjenesten Garantera Eboco på garantera.ebeco.se. Beregn den teoretiske modstandsværdi, mål modstanden på folierne, og indtast værdierne i testprotokollen. Sammenlign den teoretiske værdi med den målte værdi. Foretag en isolationstest af folierne, og indtast værdien i testprotokollen.

Dokumentér anlægget med fotos eller diagram i henhold til anvisningerne på garantibeviset.

Formel 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ bredde } 43 \text{ cm}}{2034,6} \text{ Teoretisk modstandsværdi}$$

Formel 2

$$\begin{aligned} \text{Eboco Foil 230 V: Omregn alle folier til bredde } 43 \text{ cm:} \\ \text{Længde i bredde } 69 \text{ cm } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65 = (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Længde i bredde } 43 \text{ cm } = +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Samlet længde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Læg længderne sammen, og indtast den samlede længde i formel 1.} \end{aligned}$$

Formel 3

$$\begin{aligned} \text{Eboco Foil 230 V 100 cm: Omregn alle folier til bredde } 43 \text{ cm:} \\ \text{Længde i bredde } 100 \text{ cm } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425 = (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Længde i bredde } 43 \text{ cm } = +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Samlet længde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Læg længderne sammen, og indtast den samlede længde i formel 1.} \end{aligned}$$

Testprotokol

| Produkt | Efter montering | | Efter gulvbelægning | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Modstandsværdi* (Ω) | Isolationsværdi* ($M\Omega$) | Modstandsværdi* (Ω) | Isolationsværdi* ($M\Omega$) |
| E-nr.: Installeret længde: (m) | | | | |

Min. isolationsværdi $10 M\Omega$. Folien er ikke jordet. Mål mellem folien og en jordet genstand. *Tolerance -5 % til +10 %

Isoler tilslutningsklemmerne

Klip stykker på 50 x 25 mm af den sorte isoleringstape. Træk beskyttelsespapiret af. Centrer et tapestykke over klemmen på både undersiden og oversiden som vist på fig. 21. Tapen skal række mindst 5 mm ud over klemmens kanter. Tryk isoleringstapen omhyggeligt fast med fingrene.

Bemærk, at klemmerne ikke må strækkes eller udsættes for mekanisk belastning.

Ved brug af 3 mm Ebisol: Fastgør den resterende del af folien (ca. 15 cm) med monteringstapen (89 605 46).

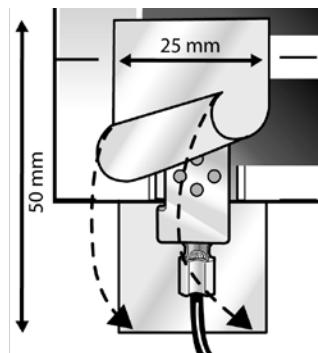


fig. 21

Dæk med ældningsbestandig plastfolie, og læg overfladebelægningen

Dæk folierne med ældningsbestandig plastfolie med en tykkelse på mindst 0,2 mm, f.eks. Tenotät. Ved samlinger skal plastfolien overlappe med mindst 200 mm. Læg derefter straks overfladebelægningen i henhold til konstruktionstegningerne på side 1. Nogle træsorter, særligt bøg og canadisk ahorn, udviser større naturlig bevægelse og er derfor mindre velegnede til gulvvarme. I øvrigt skal valg af gulvbelægning ske i henhold til gulvleverandørens anvisninger.

Test og tilslut anlægget

Test folierne efter lægning af overfladebelægningen. Indtast værdierne i testprotokollen eller på garantera.ebeco.se. Tilslut termostaten.

Testprotokol (Cable Kit, Thermoflex Kit og Multiflex 20)

| | Før udlægning | | Efter montering | | Efter gulvbelægning | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Produkt | Modstandsværdi* | Isolationsværdi | Modstandsværdi* | Isolationsværdi | Modstandsværdi* | Isolationsværdi |
| E-nr.: Kabel/måtte 1 | | | | | | |
| E-nr.: Kabel/måtte 2 | | | | | | |

Min. isolationsværdi 10 MΩ ved min. 500 V testspænding.

*Tolerance -5 % til +10 %

Testprotokol (Foil Kit/Foil 230 V)

Foil Kit: Beregn den teoretiske modstandsværdi i henhold til formel 1. Indtast modstandsværdien og længden i testprotokollen.

Foil 230 V: Omregn først folier med længden 69/100 cm til 43 cm i henhold til formel 2. Beregn derefter den teoretiske modstandsværdi i henhold til formel 1. Indtast modstandsværdien og længden i testprotokollen.

Formel 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ bredde } 43 \text{ cm}}{2034,6} = \text{Teoretisk modstandsværdi}$$

Samlet længde (m)

Formel 2

Ebeco Foil 230 V: Omregn alle folier til bredde 43 cm:

$$\frac{\text{Længde i bredde } 69 \text{ cm } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65}{\text{Længde i bredde } 43 \text{ cm } (\dots\dots\dots \text{ m})} = \text{Samlet længde } (\dots\dots\dots \text{ m})$$

Læg længderne sammen, og indtast den samlede længde i formel 1.

Formel 3

Ebeco Foil 230 V 100 cm: Omregn alle folier til bredde 43 cm:

$$\frac{\text{Længde i bredde } 100 \text{ cm } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425}{\text{Længde i bredde } 43 \text{ cm } (\dots\dots\dots \text{ m})} = \text{Samlet længde } (\dots\dots\dots \text{ m})$$

Læg længderne sammen, og indtast den samlede længde i formel 1.

Testprotokol

| | Efter montering | | Efter gulvbelægning | |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Produkt | Modstandsværdi* (Ω) | Isolationsværdi* (MΩ) | Modstandsværdi* (Ω) | Isolationsværdi* (MΩ) |
| E-nr.: Installeret længde: (m) | | | | |

Min. isolationsværdi 10 MΩ. Folien er ikke jordet. Mål mellem folien og en jordet genstand.

*Tolerance -5 % til +10 %

Anlægget er dokumenteret med fotos/diagram

Einstallationen er udført af:

Dato:

.....
i henhold til vedlagte materialeespecifikation.

Underskrift:

Garantibetingelser

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V og Multiflex 20

Eboco AB yder 12 års garanti for materialefejl på varmekabler/folie inklusive medfølgende tilbehør og isoleringsplader i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, Multiflex 20-kabler, i det efterfølgende kaldet "produkterne".

Hvis der skulle opstå materialefejl på produkterne i garantiperioden, forpligter Eboco AB sig til at reparere eller udskifte produkterne uden omkostninger for køber. Eboco AB forpligter sig også til at tilbageføre gulvet til dets oprindelige stand efter gennemførelse af reparationen eller udskiftningen. For at det er muligt at udbedre fejlen, skal køber have gemt eller kunne fremskaffe 1 m² af det eksisterende gulvmateriale.

Eboco AB yder 5 års produktgaranti på den medfølgende termostat.

Garantien er kun gældende, såfremt installationen af produkterne er udført af en autoriseret elinstallatør i henhold til gældende forskrifter og i overensstemmelse med den monteringsvejledning, der er udarbejdet af Eboco. Desuden skal et af følgende krav være opfyldt:

A) Installationen er udført ved hjælp af og dokumenteret i Ebocos tjeneste Garantera.

Eller

B) Dette garantibevis inklusive testprotokol er fuldstændigt udfyldt og er sammen med materialespecifikationen eller fakturaen underskrevet af den elinstallatør, der har udført installationen. Desuden skal der være fotos, som viser alle produkterne efter lægning, men inden overdækning, eller et detaljeret diagram over produkternes endeaflutninger og samlinger samt gulvfølerens nøjagtige placering.

Garantien gælder ikke for installationer, der er udført af en ikke-autoriseret elinstallatør, eller hvis en ikke-autoriseret elinstallatør har foretaget ændringer eller reparationer. Garantien gælder heller ikke, hvis fejlen er opstået som følge af brug af forkert materiale og gulvkonstruktion eller som følge af en monteringsfejl. Den dækker heller ikke skader forårsaget af hærværk, brand, lynnedslag, vandskade, uagtsomhed, unormal brug eller skader opstået som følge af en ulykke.

Hvis garantien skal gøres gældende, gælder følgende: Eboco AB skal underrettes, inden der træffes foranstaltninger. Desuden skal garantibevis med tilhørende faktura på installationen eller materialespecifikation samt udfyldt og underskrevet testprotokol fremvises.

Forlæng garantiperioden til 25 år med Garantera

I Ebacos digitale tjeneste Garantera dokumenteres alle varmekabelinstallationer på en enkel, sikker og struktureret måde. En installation, der er udført ved hjælp af Garantera, får automatisk en forlænget garanti på 25 år for materialefejl. Den udvidede garanti gælder kun under forudsætning af, at produktet er installeret sammen med en egnet styring, og at arbejdet er udført af en autoriseret elinstallatør.

Fra Garantera sendes et digitalt garantibevis via e-mail til brugeren, som derefter er ansvarlig for at opbevare og kunne fremvise dette bevis i tilfælde af et eventuelt garantikrav.

For termostaten gælder fortsat 5 års produktgaranti.


EBCO AB
Martin Larsson, adm. dir.

Produkter

Produkt:



*i kombination med:



Er installeret i følgende rum:



Artikelnummer: _____ Længde/størrelse: _____ Effekt/spænding: _____

Forlænget garanti på 25 år og nemmere dokumentation med Garantera

Vil du gerne slippe for at udfylde disse sider? Garantera er en tjeneste, som letter arbejdet for dig som autoriseret installatør. Ved hjælp af tjenesten kan du dokumentere måleværdier, gemme fotos af installationen og oprette et digitalt garantibevis, der kan sendes til kunden. Læs mere om tjenesten og kom godt i gang på garantera.eboco.se.

Tips!

Velkommen

Takk for at du valgte Eboco. Vi håper du kommer til å ha glede av gulvarmeanlegget i lang tid fremover. For at garantien skal gjelde, må produktene installeres og håndteres i henhold til denne bruksanvisningen. Derfor er det viktig at du leser bruksanvisningen.

Hvis du har spørsmål, er du naturligvis alltid velkommen til å kontakte Eboco. Ring +46 31-707 75 50 eller send e-post til info@ebeco.se. Besøk gjerne ebecoheating.no for mer informasjon.



Viktig

Gulvarmeanlegget er et sterkstrømanlegg, og må derfor installeres av eller under tilsyn av godkjent elektroinstallatør i henhold til gjeldende forskrifter. For at garantien skal gjelde, må garantibeviset være korrekt og fullstendig utfylt og signert av godkjent elektroinstallatør.

- Må kun installeres i tørre rom.
- Kontroller at folien er merket med 230 V og 65 W/m².
- Folien skal legges med kobberbåndene ned.
- Laveste installasjonstemperatur er +10 °C.
- Folien skal motstands- og isolasjonsmåles i henhold til anvisningene. Skriv inn verdiene i garantibeviset eller Garantera.
- En skisse eller et bilde av folieleggingen skal finnes dokumentert.
- Gulvbelegg skal anbefales av gulvleverandørens anvisninger som passende i kombinasjon med gulvarme.
- Maksimal tillatt varmemotstand i gulvmaterialet er 0,16 m²K/W.
- Varmen skal styres med Ebecos termostater EB-Therm.

- Anlegget skal kobles til 230 V via jordfeilbryter 30 mA.
- Folien skal beskyttes mot mekanisk skade. Gulvleggingen skal utføres umiddelbart etter at folien er lagt.
- Folien skal dekkes med aldringsbestandig plastfolie, minst 0,2 mm, før gulvlegging.
- Presstang (11 030 16) må brukes for at garantien skal gjelde.
- Maks. belastning per folielengde er 10 A.
- Folien må ikke legges under fast innredning som kjøkkenbenker, garderobeskap, innervegger o.l., da det medfører økt temperatur, og heller ikke i nærheten av f.eks. kaminer eller andre varmekilder.
- Isolerende innredning som tykke tepper eller sitteputer må ikke forekomme.
- I rom med tregulv skal alltid funksjonen *Rom- og gulvtermostat* brukes.
- Produktet avgir <2 % av den maksimale magnetiske felt ifølge EN 62233:2008.
- Isolasjonsplater utjevner ikke ujevnheter i overflaten, så gulvprodusentens instruksjoner om overflatenes jevnhet gjelder fortsatt.

Retningslinjer for bransjen for tregulv på gulvarme

Generelle betingelser. Tregulv:

Maksimal tillatt overflatetemperatur er 27 °C. Dette gjelder også under tepper og møbler.

Dekning:

Vær oppmerksom på at med all dekking av tregulv lagt på gulvarme, er det en risiko:

- Overtemperatur i tregulvet
- At temperaturen i rommet blir for lav

Tepper, senger uten ventilert sokkel, bokhyller med tildekende bunn, kjøkkenskap og mer er tildekket.

Les nøye igjennom hele monteringsbeskrivelsen før du begynner installasjonen.

Hvis du har kjøpt Eboco Foil Kit - sammenlign materialet i ditt kit mot tabellen nedenfor før du begynner.

Hvis du har kjøpt Eboco Foil 230 V - sammenlign materialet med følgeseddelen før du begynner.

Spesifikasjoner

| Artikkel/ innhold | Bredde (cm) | Lengde (m) | Nominell angiven värmeeffekt | Max kont. värmeeffekt |
|---|----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| 10 087 21 | 43 | 13,5 | 0,351 kW | 0,351 kW |
| 10 087 22 | 43 | 18 | 0,468 kW | 0,468 kW |
| 10 087 23 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 10 087 24 | 43 | 27 | 0,702 kW | 0,702 kW |
| 10 087 25 | 43 | 31,5 | 0,819 kW | 0,819 kW |
| 10 087 27 | 100 | 10 | 0,63 kW | 0,63 kW |
| 10 087 28 | 100 | 15 | 0,945 kW | 0,945 kW |
| Kompletteringssett uten termostat for Foil Kit: | | | | |
| 10 087 26 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 10 087 87 | 100 | 10 | 0,630 kW | 0,630 kW |

Materiale og tilbehør

Medfølger i pakningen

- Termostat med giverkabel
- Spiralslange med adapter
- Koblingsklemmer
- RTK brun
- RTK blå
- Festetape hvit
- Forseglingstape grønn
- Isolasjonstape svart
- Skilt *Varmefolie installert*

Du trenger også


- Aldringsbestandig plastfolie
- Ebisol 3 mm (18 373 01), Ebisol 6 mm (18 373 02), Depron 3 mm (10 160 32) eller Depron 6 mm (10 160 33). Velg om mulig 6 mm. Dette gir enklere, raskere og sikrere legging.
- Pressstang for Eboco Foil (11 030 16)
- Jordfeilbryter

Eboco Foil 230 V


I tillgg til Eboco Foil 230 V trenger du følgende

- Aldringsbestandig plastfolie
- Ebisol 3 mm (18 373 01), Ebisol 6 mm (18 373 02), Depron 3 mm (10 160 32) eller Depron 6 mm (10 160 33). Velg om mulig 6 mm. Dette gir enklere, raskere og sikrere legging.
- Pressstang for Eboco Foil (11 030 16)
- Dobbeltisolert installasjonskabel, typ RTK brun (1103021) og RTK blå (1103020).
- Spiralslang (t ex 54 316 10)
- Festetape for Eboco Foil (11 030 10)
- Tilslutnings-/avslutningssett Mini (11 030 18) eller Maxi (11 030 19)
- Termostat EB-Therm
- Jordfeilbryter

Konstruksjon 1 brukes når overflatebelegget er tre-/laminatgolv.

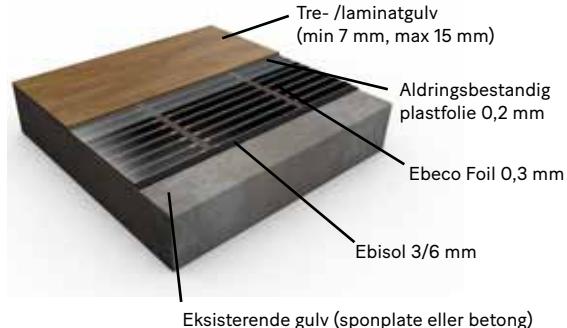

Konstruksjon 2 brukes når overflatebelegget er vinyl.

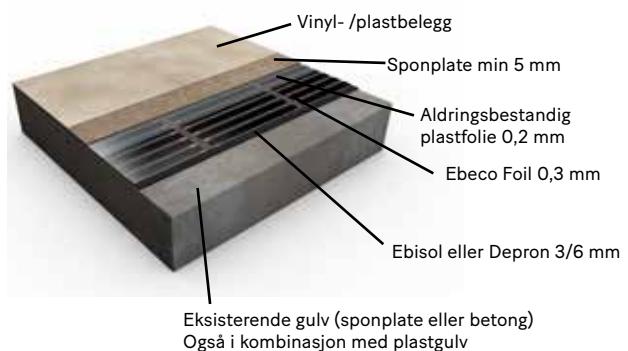

Installer Eboco Foil

Fjern eksisterende plastmatte

Kontroller at gulvet er fast og fritt for smuss og gammelt gulvbelegg. Eksisterende vinyl må fjernes ettersom mykneren i plasten til slutt kan løse opp isolasjonsplatene.

Planlegging av leggingen

Lag en nøyaktig skisse av gulvet, og tegn inn hvordan folielengdene skal ligge. Husk følgende når du lager skissen:

- Termostaten bør plasseres i nærheten av strømforsyningen. Plasser aldri termostaten i direkte sollys.
- Folielengdene skal plasseres kant i kant. Folien skal dekke en så stor del av flaten som mulig, men folielengdene bør ikke dras fra hverandre, da temperaturforskjellene blir merkbare.
- Folielengdene kan overlappes noe, men avstanden mellom kobberbåndene må aldri være mindre enn 5 mm.
- Det er viktig å få best dekning der du står, f.eks. foran kjøkkeninnredning.
- Planlegg slik at folien legges mot yttervegg, for å redusere kulderas.

Figur 1-3 viser tre ulike alternativer for legging og sammenkobling av folielengdene.

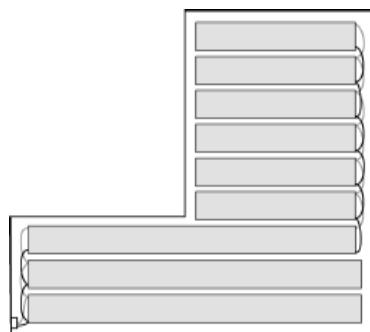


fig. 1

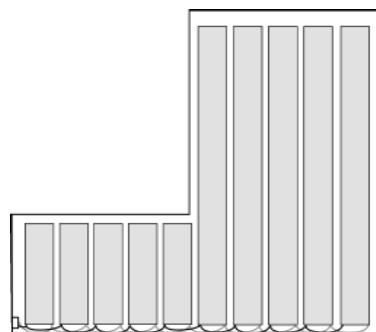


fig. 2

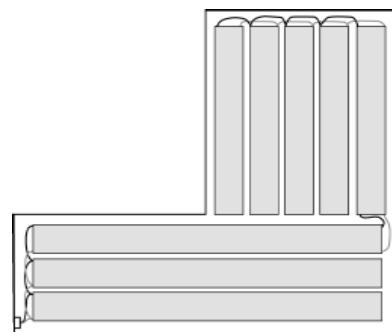


fig. 3

Ved eventuelle hindringer:

Hvis det finnes en hindring midt i veien, skal folieleggingen utføres på følgende måte. Folien kappes vinkelrett og kobles sammen forbi hindringen, som vist i figur 4.

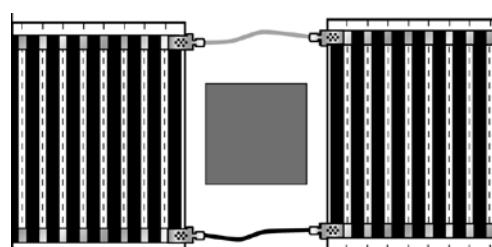


fig. 4

Her begynner leggingen

Lag plass til spiralslangen

Fres eller hugg et spor for spiralslangen som vist i figur 5. Slangen avsluttes midt under en folielengde. Lag en myk bøy for å gjøre det lettere å få gulvføleren igjennom. Skyv føleren inn i slangen, og tape igjen enden.

Støvsug nøye.

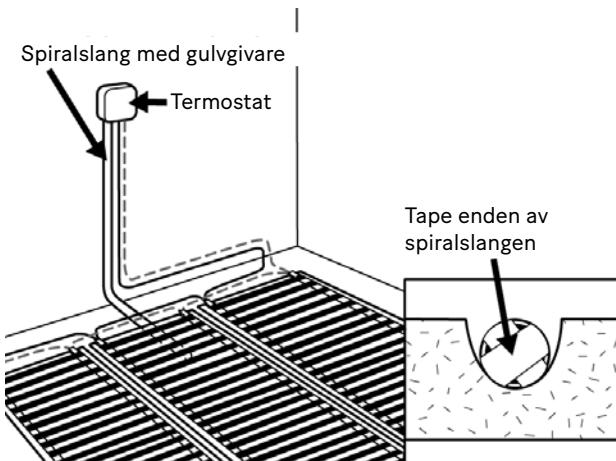


fig. 5

Legg ut Ebisol

Plasser Ebisol-/Depronkvorna kant til kant. La 1 cm til sideveggen ved forbindelsen i henhold til figur 6.

Dekk hele gulvet med Ebisol-/Depron, også der det ikke skal legges folie, for å få en jevn byggehøyde.

Fest leddene til isolasjonsplatene med tape, i henhold til figur 6, for å forhindre bevegelse. Skjær av isolasjonsmaterialet over sensorslangen.

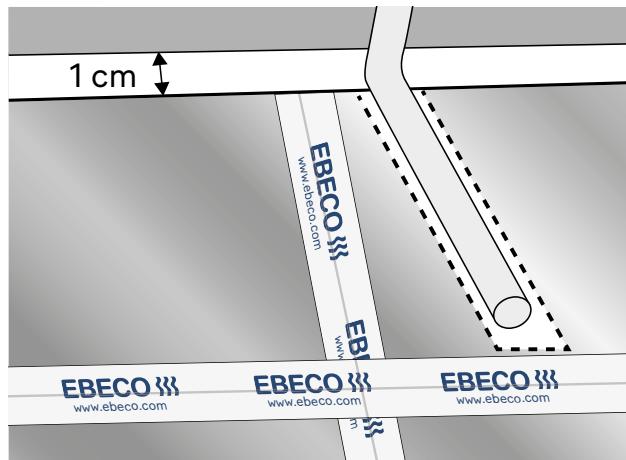


fig. 6

Mål opp folien, og klipp av upp

Rull ut folien til riktig lengde. Avslutt folien 4-5 cm fra vegg på tilkoblingssiden. Klipp vinkelrett med en saks langs en av de stiplede linjene, se figur 7. Klipp IKKE i de svarte feltene. Avstanden fra den klippte kanten til det svarte mønsteret må aldri være mindre enn 3 mm. Bruk den medfølgende hvite festetappen (11 030 10) til å tape sammen langsidene av folie-remsene. Langsidene helteipes frem til ca. 15 cm fra tilslutningsendene som vist i fig. 8 hvis du bruker 3 mm isolasjon. Helteipes hele veien hvis du bruker 6 mm isolasjon.

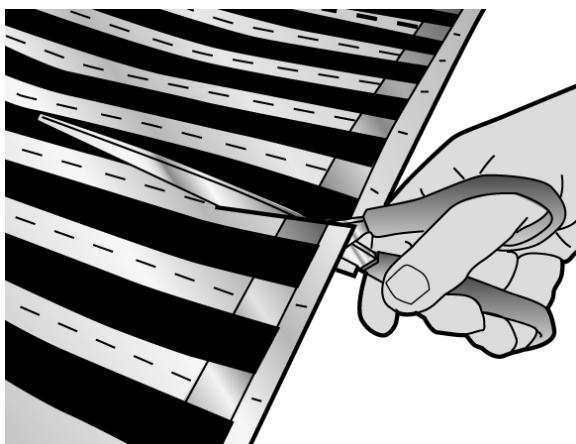


fig. 7

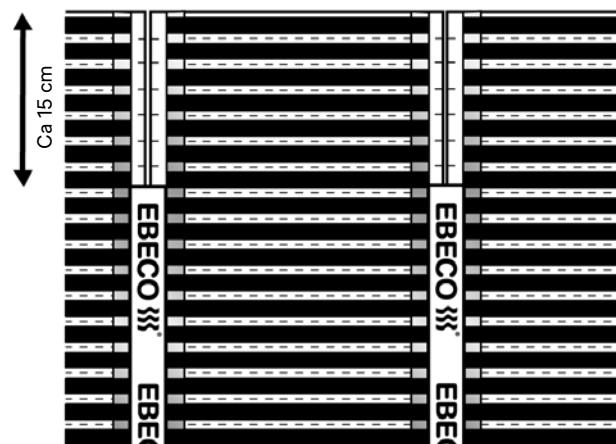


fig. 8

Forsegle kobbarbåndet

Forsegle kobbarbåndet med de grønne, runde tapebitene, se figur 9. Bare den kortsiden som ikke skal tilsluttes med kabel skal forsegles.

Folien skal legges med kobberbåndene ned.



fig. 9

Skjær ut plass til koblingsklemmene og gjør plass til RTK-kabelen

Sett merker for koblingsklemmene på Ebisol/Depron-platen, se figur 10. Skjær bort ca. 3 x 6 cm i Ebisol/Depron-platen. Koblingsklemmene og kablene skal ligge lavere enn overkanten av Ebisol/Depronet. Viktig! Kablene må aldri utsettes for mekanisk belastning.

Hvis du har 3 mm Ebisol/Depron, må du hugge ut i underlaget. Fjern folie og Ebisol/Depron fra ca. 1 m av gulvet. Lag forsenkningen som vist i figur 11. Gjør også plass til RTK-kabelen i gulvet eller nedre del av vegg, som vist i figur 12. Støvsug nøye. Legg Ebisol/Depron og folie tilbake.

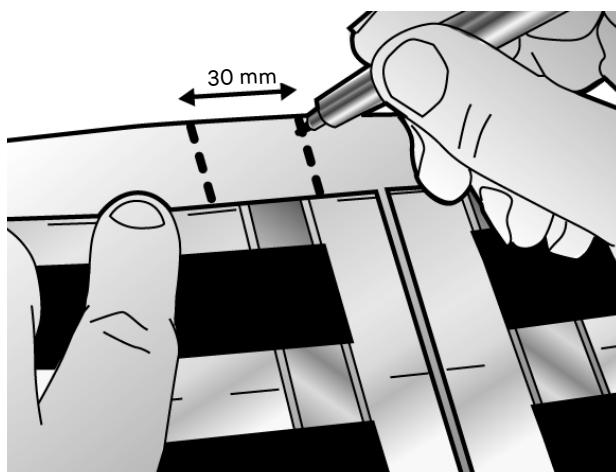


fig. 10

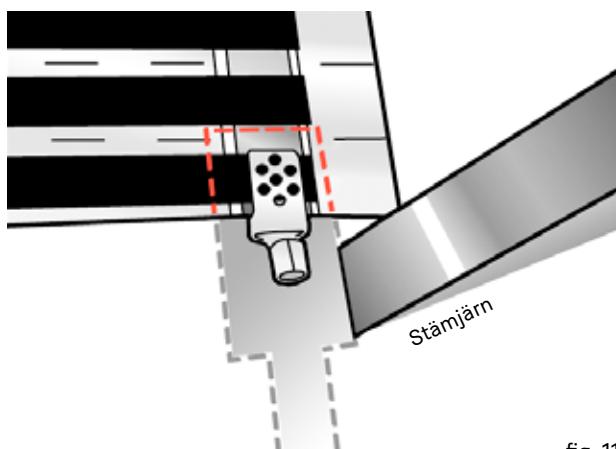


fig. 11

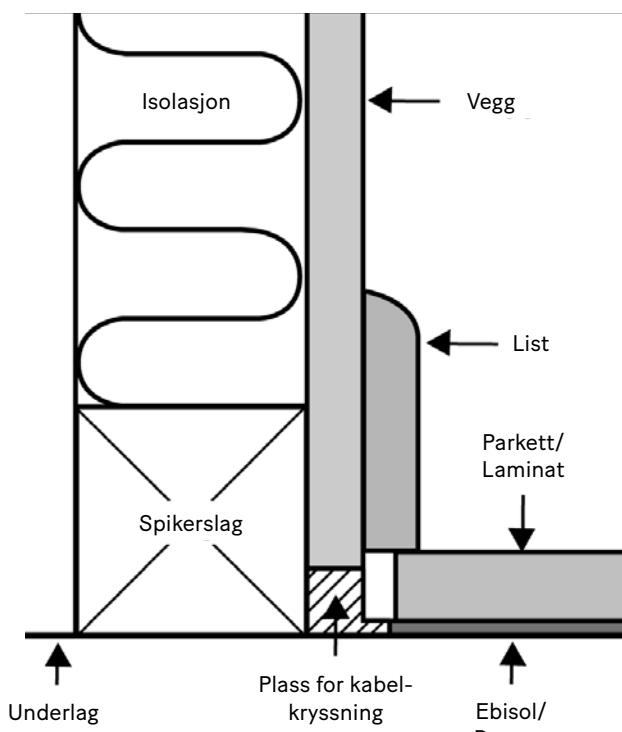


fig. 12

Juster presstangen, 11 030 16

For at pressingen av klemmene skal bli riktig, må tangen være riktig innstilt. Med sammenpresset tang skal åpningen ikke være større enn 1,3 mm. Juster ved å løsne skruen og vri på det taggete hjulet på tangen, som vist i figur 13.

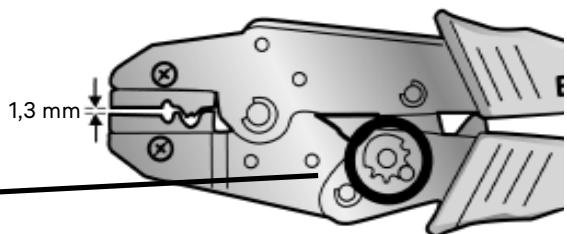


fig. 13

Monter koblingsklemmene

Sentrer og fest klemmen over kobberbåndet på folien. Klem klemmen fast med fingrene, som vist i figur 14. Press klemmen med tangen fra begge retninger i 45° over det perforerte feltet. Se figur 15.

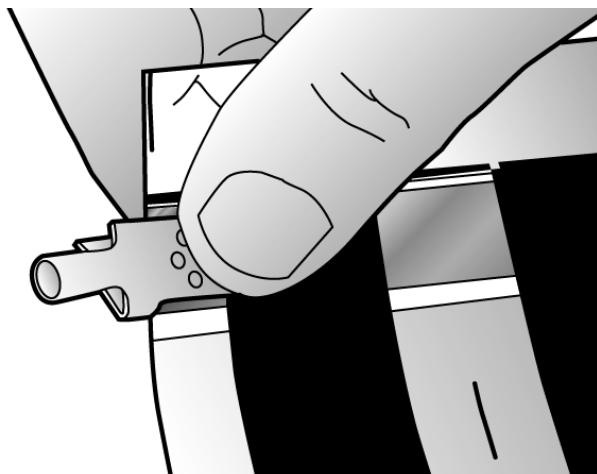


fig. 14

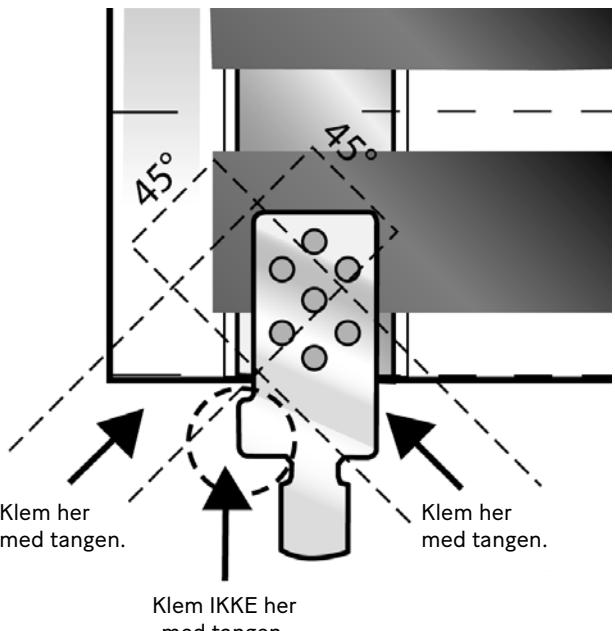


fig. 15

Koble sammen folielengdene

Parallelkkoble folielengdene som vist i figur 16.

Ved legging i vinklet rom kan sammenkoblingen gjøres som vist i figur 17.

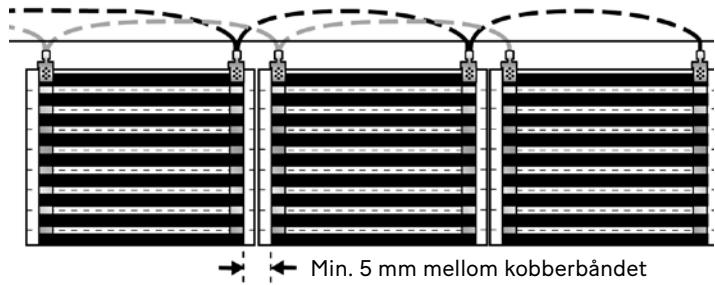


fig. 16

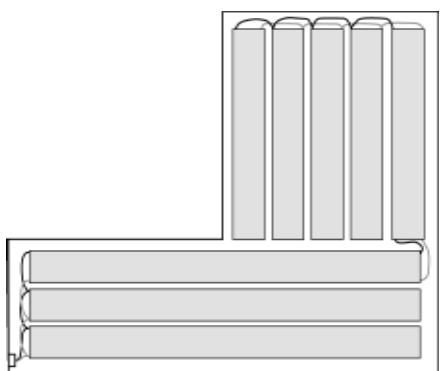


fig. 17

Kabellegging

Fest RTK-kablene med tape eller lignende i det frigjorte rommet, som vist i figur 18. Kabelkryssinger gjøres i dette rommet.

Viktig! Kablene må aldri utsettes for mekanisk belastning.

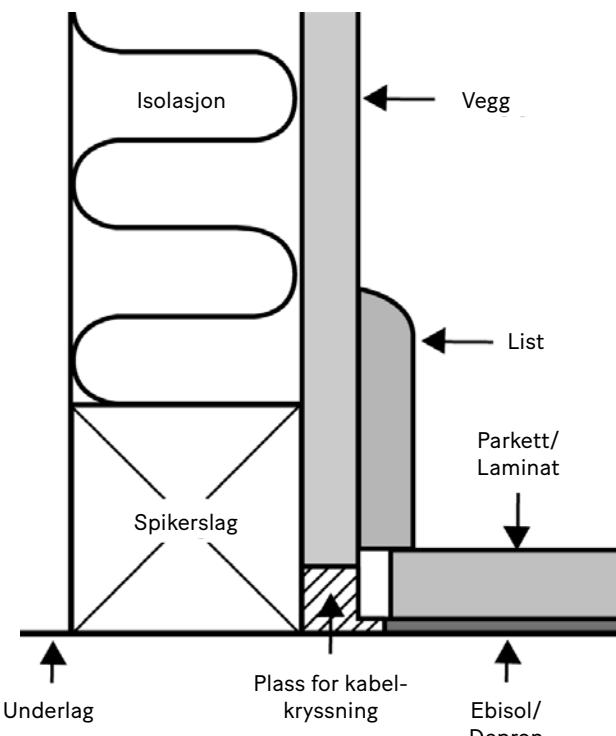


fig. 12

Kabelmontering

Koble sammen folielengdene med de medfølgende dobbeltisolerte RTK-kablene. Fjern ca. 6 mm av isolasjonen, og stikk kablene inn i koblingsklemmen. Når det bare er én kabel, brettes den avisolerte delen dobbelt, som vist i figur 19.

Legg merke til at kablene er dobbeltisolerte, og at begge isolasjonslagene må fjernes.

Klem fast kablene med presstangen, som vist i figur 20.

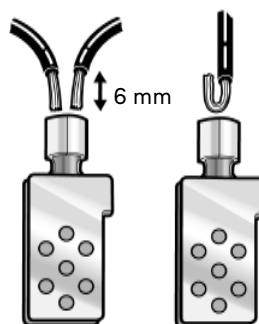


fig. 19

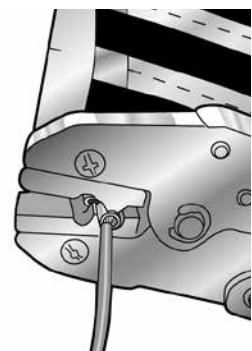


fig. 20

Test folien

Test foliene og utfør beregninger i henhold til anvisningene i garantibeviset. Beregn den teoretiske resistansverdiene og mål resistansen i folien, og før inn verdiene i testprotokollen.

Sammenlign den teoretiske verdien med den målte verdien. Isoljonstest foliene og før verdien inn i testprotokollen.

Dokumenter anlegget med foto eller skisse i henhold til anvisningene på garantibeviset.

Formel 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ bredde } 43 \text{ cm}}{2034,6} = \text{Teoretisk motstandsverdi}$$

Formel 2

$$\begin{aligned} \text{Eboco Foil 230 V: Regn om all folie til } 43 \text{ cm bredde:} \\ \text{Lengde } 69 \text{ cm-bredde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65 = (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Lengde } 43 \text{ cm-bredde } = +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Total lengde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Legg sammen lengdene og før inn den totale lengden i formel 1.

Formel 3

$$\begin{aligned} \text{Eboco Foil 230 V 100 cm: Regn om all folie til } 43 \text{ cm bredde:} \\ \text{Lengde } 69 \text{ cm-bredde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425 = (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Lengde } 43 \text{ cm-bredde } = +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Total lengde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Legg sammen lengdene og før inn den totale lengden i formel 1.

Testprotokoll

| Produkt | Etter fest | | Etter gulvlegging | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Motstandsverdi* (Ω) | Isolasjonsverdi* ($M\Omega$) | Motstandsverdi* (Ω) | Isolasjonsverdi* ($M\Omega$) |
| E-nr: Installert lengde: (m) | | | | |

Min. isolasjonsverdi: 10 Mohm. Folien er ikke jordet. Mål mellom folien og en jordet gjen. *Toleranse -5 % - +10 %

Isoler koblingsklemmene

Klipp biter på 50 x 25 mm av den svarte isolasjonstapen. Dra av beskyttelsespapiret. Sentrer en tapebit under klemmen og en over klemmen, som vist i figur 21. Tapen skal sitte minst 5 mm utenfor kanten av klemmen. Press isolasjonstapen grundig fast med fingrene.

Vær oppmerksom på at klemmene ikke må strekkes eller belastes mekanisk.

Tape den resterende delen av folien, ca. 15 cm, med den hvite festetappen (11 030 10).

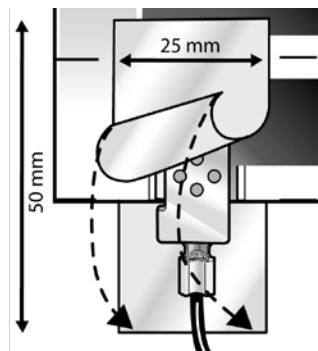


fig. 21

Dekk med aldringsbestandig plastfolie, og legg overflatebelegg

Dekk folien med aldringsbestandig plastfolie, minst 0,2 mm, f.eks. Tenotät. Ved skjøting skal plastfolien overlappes minst 200 mm. Legg deretter umiddelbart overflatebelegget, i henhold til konstruksjonsbildene på side 1. Enkelte treslag, spesielt bøk og kanadisk lønn, har større naturlige bevegelser og er derfor mindre egnet for gulvvarme. For øvrig skal valg av gulvbelegg skje etter gulvleverandørens anvisninger.

Test og koble til anlegget

Test folien etter legging av overflatebelegg. Før verdiene inn i testprotokollen. Koble til termostaten.

Testprotokoll (Cable Kit, Thermoflex Kit og Multiflex 20)

| | Før legging | | Etter feste | | Etter gulvlegging | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Produkt | Motstandsverdi* | Isolasjonsverdi | Motstandsverdi* | Isolasjonsverdi | Motstandsverdi* | Isolasjonsverdi |
| E-nr: | | | | | | |
| Kabel / Matte 1 | | | | | | |
| E-nr: | | | | | | |
| Kabel / Matte 2 | | | | | | |

Min. Isolasjonsverdi: 10 MΩ.

*Toleranse -5 % - +10 %

Testprotokoll (Foil Kit / Foil 230 V)

Foil Kit: Regn ut teoretisk motstandsverdi ifølge formel 1. Før motstandsverdien og

lengden inn i testprotokollen.

Foil 230 V: Regn først om lengden 69 cm folie til 43 cm folie ifølge formel 2. Regn deretter ut teoretisk motstandsverdi ifølge formel 1. Før motstandsverdien og lengden inn i testprotokollen.

Formel 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ bredde: } 43 \text{ cm}}{2034,6} = \text{Teoretisk motstandsverdi}$$

Total lengde (m)

Formel 2

Ebeco Foil 230 V: Regn om all folie til 43 cm bredde:

$$\begin{aligned} \text{Lengde } 69 \text{ cm-bredde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65 &= (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Lengde } 43 \text{ cm-bredde } &= +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Total lengde } &(\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Legg sammen lengdene og før inn den totale lengden i formel 1.

Formel 3

Ebeco Foil 230 V 100 cm: Regn om all folie till 43 cm-bredd:

$$\begin{aligned} \text{Lengde } 100 \text{ cm-bredde } (\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425 &= (\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Lengde } 43 \text{ cm-bredde } &= +(\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Total lengde } &(\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Legg sammen lengdene og før inn den totale lengden i formel 1.

Testprotokoll

| | Etter feste | | Etter gulvlegging | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Produkt | Motstandsverdi* (Ω) | Isolasjonsverdi* (MΩ) | Motstandsverdi* (Ω) | Isolasjonsverdi* (MΩ) |
| E-nr: | | | | |
| Installert lengde: (m) | | | | |

Min. Isolasjonsverdi: 10 MΩ. Folien er ikke jordet. Mål mellom folien og en jordet gjen. *Toleranse -5 % - +10 %

Anlegget dokumentert med bilde/skisse

Installasjonen er utført av:

Dato:

i følge vedlagt materialspesifikasjon.

Sign:

Garantivilkår

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit og Foil 230 V

Ebeco AB gir 12 års garanti for materialfeil på varmekabel/folie samt medfølgende tilbehør og isolerplate i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, heretter kalt "produktene".

Hvis det oppstår materialfeil på produktene i garantitiden, forplikter Ebeco AB seg til å reparere eller eventuelt bytte produktene uten kostnad for kjøperen. Ebeco AB påtar seg også å gjenopprette gulvet til sin opprinnelige stand etter utført reparasjon eller utskifting. For å kunne utbedre feilen må kjøperen ha tatt vare på eller ha tilgang til 1 m² av det aktuelle gulvmaterialet.

Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende termostaten.

Garantien gjelder kun under forutsetning av at installasjonen av produktene er utført av autorisert elektroinstallatør iht. gjeldende forskrifter og i samsvar med Ebacos monteringsanvisning. Samt at et av følgende krav er oppfylt:

A) Installasjonen er utført ved hjelp av og dokumentert i Ebacos tjeneste Garantera.

Eller

B) Dette garantibeiset, inkludert testprotokollen, er fullstendig utfyldt og, sammen med materialspesifikasjon eller faktura, signert av elektroinstallatøren som utførte installasjonen. Det skal også foreligge bilder som viser alle produktene etter leggingen, men før tildekking, eller en detaljert skisse over produktenes endearslutninger og skjøter samt gulvgiverens nøyaktige plassering.

Garantien gjelder ikke for installasjoner som er utført av uautorisert elektroinstallatør eller hvis en uautorisert elektroinstallatør har gjort endringer eller reparasjoner. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen har oppstått som et resultat av bruk av uriktige materialer og gulvkonstruksjoner eller som et resultat av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag eller vannskade eller skader som er forårsaket av uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker.

Hvis garantien skal brukes, gjelder følgende: Ebeco AB skal varsles før det iverksettes tiltak. Videre skal det fremlegges garantibevis med tilhørende faktura på installasjon eller materialspesifikasjon samt utfyldt og signert testprotokoll.

Utvid garantitiden til 25 år med Garantera

I Ebacos digitale tjeneste Garantera dokumenteres alle varmekabelinstallasjoner på en enkel, sikker og strukturert måte. En installasjon som er utført ved hjelp av Garantera, får automatisk utvidet garantitiden til 25 år for materialfeil. Den utvidede garantien gjelder kun under forutsetning av at produktene er installert sammen med en gjeldende styringssystem og en autorisert elektroinstallatør.

Garantera sender en e-post med et digitalt garantibevis til brukeren, som denne deretter kan lagre og fremvise ved en eventuell garantisak.

På termostaten gjelder fortsatt 5 års produktgaranti.

EBECO AB
Martin Larsson, adm. dir.

Produkter

Produkt:

 Foil Kit 500
 Foil 230 V*

*i kombinasjon med:

 EB-Therm 55
 EB-Therm 205
 EB-Therm 500
 EB-Therm 800

Er installert i følgende rom:

 Hall
 Kjøkken
 Våtrum Stue
 Soverom
 Uterom

Annet:

.....

E-nr:

Lengde/størrelse:

Effekt/spenning:

.....

.....

.....

Forlenget garantitid til 25 år og enklere dokumentering med Garantera

Vil du slippe å fylle ut og holde orden på disse sidene? Garantera er en tjeneste som gjør det enklere for deg som autorisert installatør. Med denne tjenesten kan du dokumentere måleverdier, lagre bilder av installasjonen og lage et digitalt garantibevis til kunden. Les mer om tjenesten, og kom i gang på garantera.ebeco.se.

Tips!

Tervetuloa

Kiitos, että valitsit Ebecon. Toivomme, että lattialämmitysjärjestelmäsi on sinulle iloa pitkäksi aikaa. Jotta takuu olisi voimassa, tuote on asennettava ja sitä on käsiteltävä tämän käyttöohjeen mukaan. Siksi on tärkeää, että luet käyttöoppaan.

Jos sinulla on kysyttyä, ota milloin tahansa yhteys Ebecoon. Soita numeroon 042-49 351 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@ebeco.fi. Saat myös lisätietoja osoitteesta eboco.fi.



Tärkeää

Lattialämmitysjärjestelmä on vahvavirtalaite, ja siksi se on asennettava voimassa olevien määrysten mukaan ja hyväksytyn sähköasentajan valvontan alaisena. Jotta 10 vuoden takuu olisi voimassa, takuutodistuksen on oltava oikein ja kokonaan täytetty ja hyväksytyn sähköasentajan allekirjoittama.

- Eboco Foil 230 V / Eboco Foil Kit saadaan asentaa ainoastaan kuivien tiloihin.
- Tarkista, että kelmissä on merkintä 230V ja 65 W/m².
- Kelmu on asennettava kuparinauhat alas päin.
- Alhaisin asennuslämpötila +10 °C.
- Mittaa kalvojen eristys ja vastus levittämisen ja lattian pinnoittamisen jälkeen. Kirjaa arvot testipöytäkirjaan, joka on liitetynä takuutodistuksessa.
- Lisäksi on oltava joko kaavio tai valokuva kaapelin sijainnista.
- Lattianpäälystystä suositellaan lattian toimittajan ohjeissa sopivaksi yhdessä lattialämmityksen kanssa.
- Korkein sallittu lattiamateriaalin lämmönkesto on 0,16 m² K/W.
- Lämmitystä tulee ohjata Ebecon EB-Therm-termostateilla.

- Järjestelmä tulee kytkeä 230 V:n jännitteeseen 30 mA:n vikavirtasuoja jytkimellä.
- Kelmu on suojattava mekaanisilta vaurioilta. Lattia on päälystettävä heti kelmunasennuksen jälkeen.
- Kelmut on peitetävä vanhenemista kestäväällä ja vähin tähän 0,2 mm:n muovikalvolla ennen lattian panemista.
- Jotta takuu olisi voimassa, on käytettävä puristuspiirtejä (81 761 79).
- Maksimikuormitus/kelmu on 10 A.
- Kelmua ei saa asentaa kiinteiden kalusteiden alle esim. keittiökalusteiden, vaatekomeroiden, sisäseinien tms. koska ne kohottavat lämpötilaa, ei myöskään esimerkiksi kaminoiden tai muiden lämmön lähteiden läheisyyteen.
- Eristäviä materiaaleja, esimerkiksi paksuja mattoja tai istumatyynyjä ei saa käyttää.
- Tuote tuottaa <2 % magneettikentän raja-arvosta EN 62233:2008 mukaisesti.
- Eristelevyt eivät tasoita pinnan epätasaisuuksia, joten lattian valmistajan ohjeet pinnan tasaisuudesta pätevät edelleen.

Teollisuuden ohjeet lattialämmityksen puulattioille

Yleiset ehdot. Puiset lattiat:

Suurin sallittu pintalämpötila on 27 °C. Se pätee myös mattoihin ja huonekaluihin.

Kattavuus:

Huomaa, että kun kaikki lattialämmitykselle asennetut puulattiat peitetään, on olemassa vaara:

- Puulattian ylikuumeneminen
- Että huoneen lämpötila laskee liian matalaksi

Matot, sängyt ilman tuuletettua sokeria, peittävät pohjahyllyt, keittiön kaapit ja paljon muuta on peitetty.

Lue tarkaan läpi koko asennusohje ennen työn aloittamista.

Jos ostamasi tuote on Eboco Foil Kit – vertaa Foil Kitin sisältämää materiaalia alla olevaan taulukkoon, ennen kuin aloitat.
 Jos ostamasi tuote on Eboco Foil 230 V – vertaa materiaalia lähetyslistaan, ennen kuin aloitat.

Tekniset erittelyt

| Artikelli/ innhold | Leveys (cm) | Pituus (m) | Nominell heat output | Max. continous heat output |
|---|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 81 762 31 | 43 | 13,5 | 0,351 kW | 0,351 kW |
| 81 727 21 | 43 | 18 | 0,468 kW | 0,468 kW |
| 81 727 22 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 81 727 23 | 43 | 27 | 0,702 kW | 0,702 kW |
| 81 727 25 | 43 | 31,5 | 0,819 kW | 0,819 kW |
| 81 727 27 | 100 | 10 | 0,63 kW | 0,63 kW |
| 81 727 28 | 100 | 15 | 0,945 kW | 0,945 kW |
| Täydennyssarja ilman termostaattia varten Foil Kit: | | | | |
| 81 727 26 | 43 | 22,5 | 0,585 kW | 0,585 kW |
| 81 727 29 | 100 | 10 | 0,630 kW | 0,630 kW |

Materiaalit ja lisävarusteet

Sisältyy pakkaukseen

- Termostaatin anturikaapelilla
- Taipuisan muoviputken sovittimella
- Kytkentäliittimiä
- Kaksoiseristetty MKEM, ruskea
- Kaksoiseristetty MKEM, sininen
- Kiinnitysteippi, valkoinen
- Sinetöimisteippi, vihreä
- Eristysteippi, musta
- Kilpi

Tarvitset myös

- Vanhenemista kestävä muovikalvoa
- Ebisol 3 mm (81 798 03), Ebisol 6 mm (81 798 06). Jos mahdollista, valitse 6 mm. Asennus sujuu helpommin, nopeammin ja turvallisemmin.
- Puristuspihdit Eboco Foil (81 761 79)
- Vikavirtasuojakytkin

Eboco Foil 230 V


Eboco Foil 230 V: n lisäksi tarvitset seuraavaa

- Vanhenemista kestävä muovikalvoa
- Ebisol 3 mm (81 798 03), Ebisol 6 mm (81 798 06).
 Jos mahdollista, valitse 6 mm. Asennus sujuu helpommin, nopeammin ja turvallisemmin.
- Puristuspihdit Eboco Foil (81 761 79)
- Kaksoiseristettyä kaapelia, tyyppi MKEM ruskea (81 762 74) ja MKEM sininen (81 762 73). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää FK + eristysletkua.
- Taipuisa muoviputki (81 761 41)
- Kiinnitysteippi Eboco Foil:lle (81 763 16)
- Kytkentä- ja päätesarja Mini (81 762 28) tai Maxi (81 762 29)
- Termostaatin EB-Therm
- Vikavirtasuojakytkin

Rakennetta kuvassa nro 1 käytetään, kun päällysteenä on puu-/laminaattilattia.



Rakennetta kuvassa nro 2 käytetään, kun päällysteenä on muovimatto.

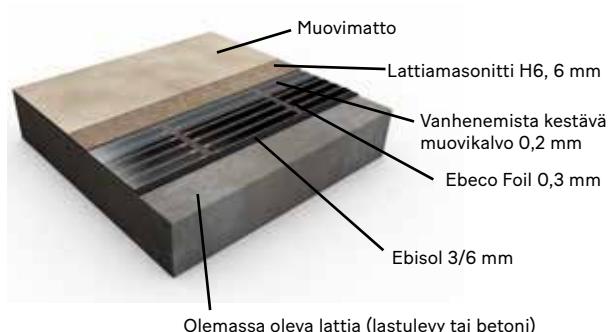

Installer Eboco Foil

Poista vanha muovimatto.


Huolehdi siitä, että lattia on kiinteä, ilman joustoa ja että se on puhdas ja siitä on poistettu vanha lattianpäälyste. Olemassa oleva muovimatto on poistettava, koska muovin pehmittimet voivat lopulta liuottaa eristyslevyt.

Asennuksesi suunnittelu


Tee tarkka piirros lattiaan ja merkitse kuinka kelmumatot on sijoitettava. Ajattele seuraavia asioita tehdessäsi piirroksen:

- Termostaatti on sijoitettava niin, että otat huomioon tehonsyötön termostaattiin. Älä ikinä sijoita termostaattia suoraan auringonvaloon.
- Kelmumatot on sijoitettava reuna reunaa vasten. Kelmujen on peitettyvä mahdollisimman suuri osa pinnasta, mutta niitä ei pidä vetää erilleen, koska lämpötilaerot voivat olla tuntuvia.
- Kelmut voidaan sijoittaa limittäin, tosin kuparinauhojen välin pitää olla vähintään 5 mm.
- On tärkeää, että peität huolellisimmin pinnat, joilla seisot esim. keittiökalusteiden edessä.
- Suunnittele työsi, niin että asennat kelmuun ulkoseinää vasten välittäväksesi kylmän lattiavedon.


Seuraavat kolme vaihtoehtoa kuvissa 1-3 osoittavat eri mahdollisuksia suorittaa asennus ja kytkeä yhteen kelmut.

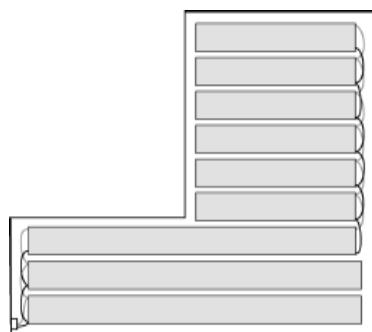

kuva 1

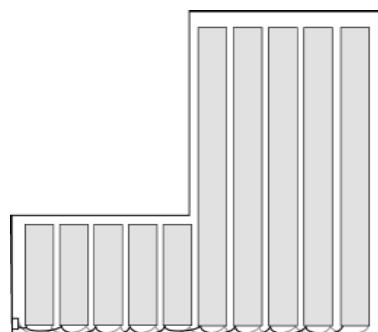

kuva 2

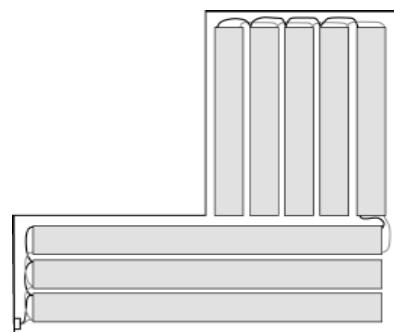

kuva 3

Mahdolliset esteet:

Jos tiellä on esteitä, kelmu asennetaan seuraavalla tavalla: kelmu leikataan suoraan poikki ja johdetaan esteen ohi kuvan nro 4 mukaisesti.

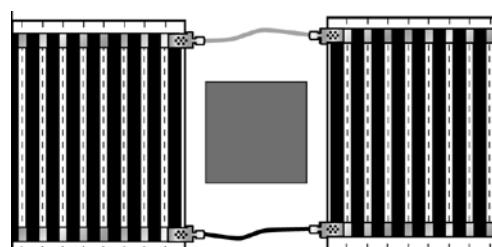



fig. 4

Tästä alkaa asennuksesi

Tee tilaa taipuisalle muoviputkelle

Jyrsi tai tee ura taipuisalle muoviputkelle niin kuin kuvassa nro 5. Putki päätetään kalvon alla keskellä kalvoa. Taita putki lõivalle kaarelle, niin että lattia-anturin pujottaminen putken läpi on helpompa. Työnnä anturi putkeen ja sulje pää teipillä.

Imuroi huolellisesti.

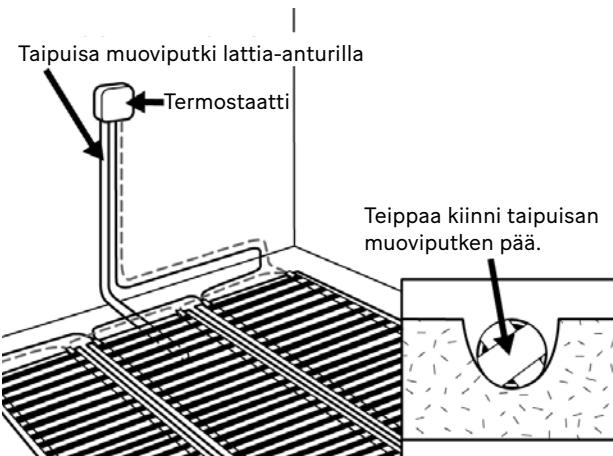


kuva 5

Aseta Ebisol

Aseta Depronlevyt reuna reunaa vasten. Jätä liitääntäpuolelle 1 cm:n rako levyn ja seinän väliin kuvan nro 6 mukaisesti.

Saadaksesi tasaisen pinnan peitä koko lattia Depronilla myös niissä kohdissa, johon kelmua ei asenneta.


Kiinnitä eristyslevyjen liitokset teipillä kuvan nro 6 mukaisesti liikkumisen estämiseksi. Leikkaa anturin letku eriste edellä.

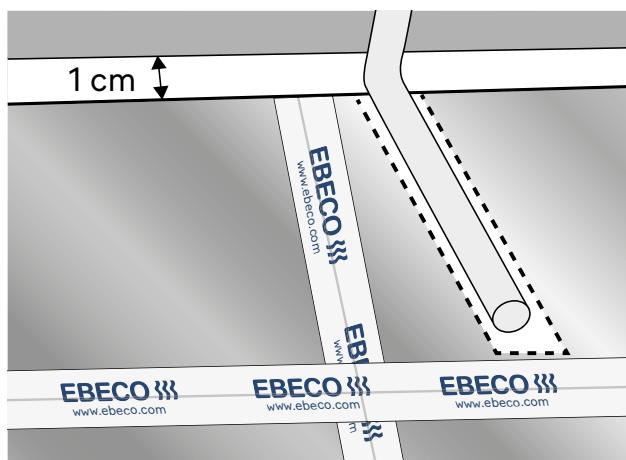


kuva 6

Mittaa kelmu ja leikkaa poikki

Levitä kelmu oikeaan pituuteensa. Päättää kelmu 4-5 cm seinästä liitääntäpuolella. Leikkaa saksilla kohtisuoraan katkoviivoja pitkin, katso kuva nro 7. ÄLÄ leikkaa mustia kenttiä. Etäisyys leikatusta reunasta mustaan kuvioon ei koskaan saa olla 3 mm:ää pienempi. Käytä mukana olevaa valkoista teippiä (81 763 16) teipataksesi yhteen kelmujen pitkät sivut. Teippaa pitkät sivut kokonaan noin 15 cm:iin asti kytkennän päistä kuten kuvassa 8, jos käytät 3 mm eristystä. Teippaa koko matkalta, jos käytät 6 mm eristystä.

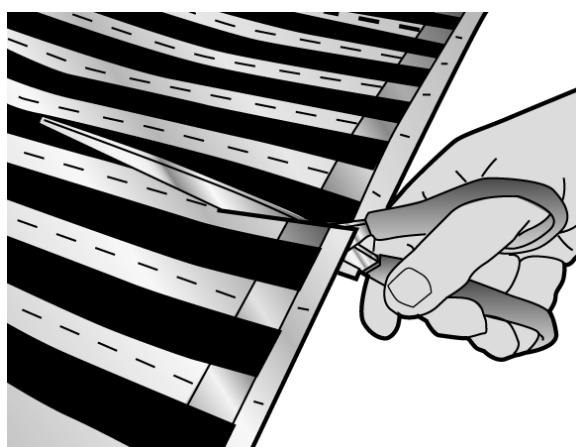

kuva 7

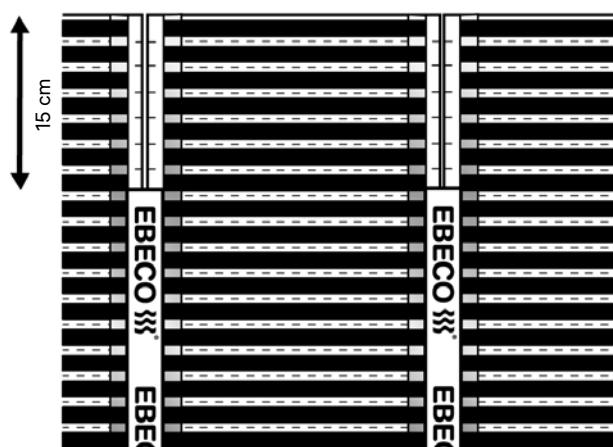

kuva 8

Sinetöi kuparinauha

Sinetöi kuparinauha vihreillä pyöreillä teipinpaloilta, katso kuva nro 9. Sinetöi vain lyhyt sivu, jota ei kytketä kaapelilla

Kelmu on asennettava kuparinauhat alaspäin.




kuva 9


Leikkaa pois pala kytkentäliittimiä varten ja tee tilaa RTK-kaapelille

Tee Ebisol-/Depronelle merkinnät kytkentäliittimiä varten, katso kuva nro 10. Leikkaa pois noin 3x6 cm:n kokoinen palo Ebisol-/Depronetistä. Liitinten ja kaapelien tulee olla alempana kuin Ebisoletin/Depronitin yläreuna. Tärkeää! Kaapeleita ei koskaan saa altistaa mekaaniselle rasitukselle.


Jos sinulla on 3 mm:n Ebisol/Depron, sinun on tehtävä ura alustaan. Poista lattialta kelmu ja Ebisol-/Depronet noin 1 metrin suuruiselta alueelta. Tee upotus (katso kuva 11). Tee lattialle tai seinään alaosaan tilaa MKEM-kaapelille kuvan nro 12 mukaisesti. Imuroi huolellisesti. Aseta Ebisol-/Depronet ja kelmut takaisin paikoilleen.

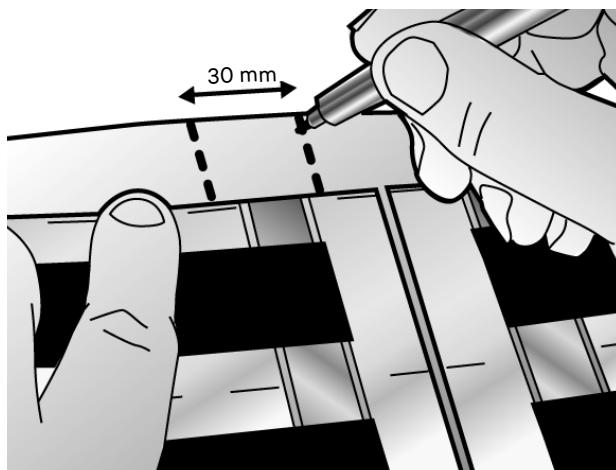

kuva 10

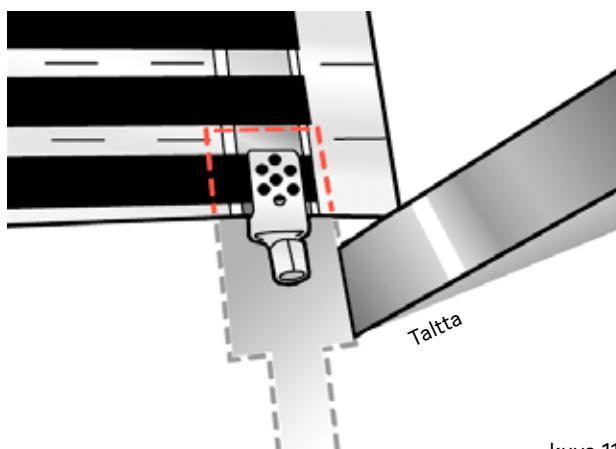


kuva 11

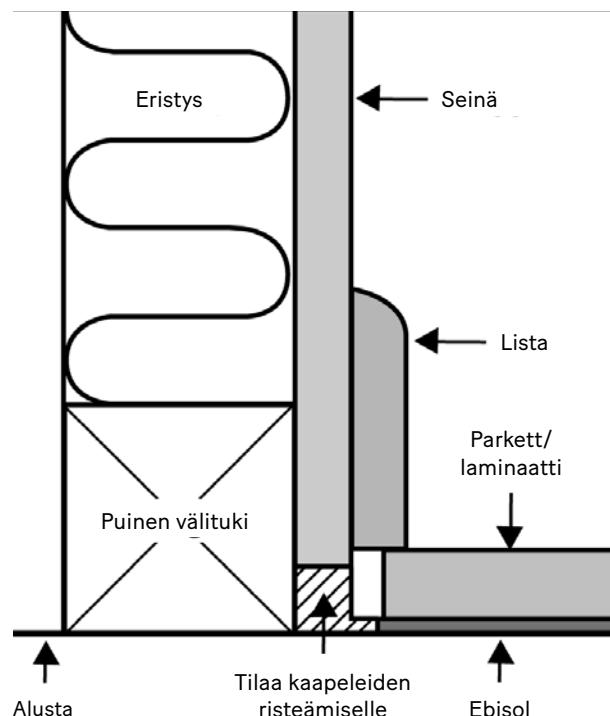

kuva 12

Sääädä puristuspihti, 81 761 79


Jotta liitin puristaminen sujuisi oikein, pihdin on oltava oikein säädetty. Yhteen puristetussa pihdissä aukko saa olla korkeintaan 1,3 mm. Sääädä pihti irrottamalla ruuvi ja kiertämällä hammastettua levyä pihdin kyljessä kuvan nro 13 mukaisesti.

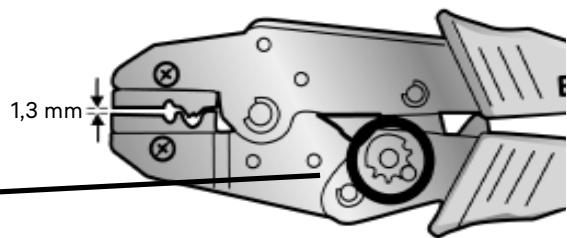


kuva 13

Kiinnitä kytkentäliittimet

Pujota liitin kelmuun ja aseta se keskelle kuparinauhaa. Purista liitin yhteen sormin kuvan nro 14 mukaisesti. Purista liitintä pihdillä molemmilta puolilta 45° kulmassa perforoidun alueen yli kuvan nro 15 mukaisesti.

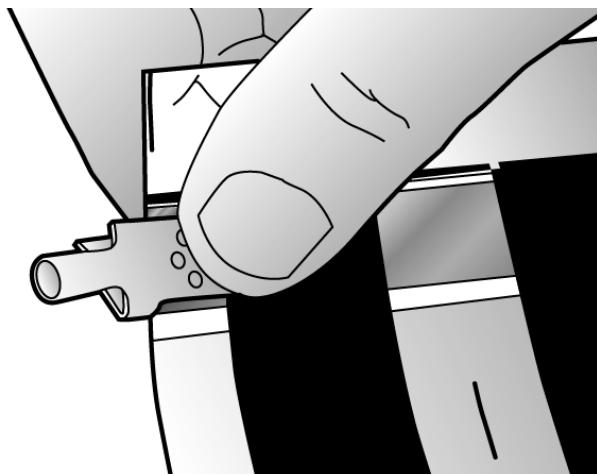


kuva 14

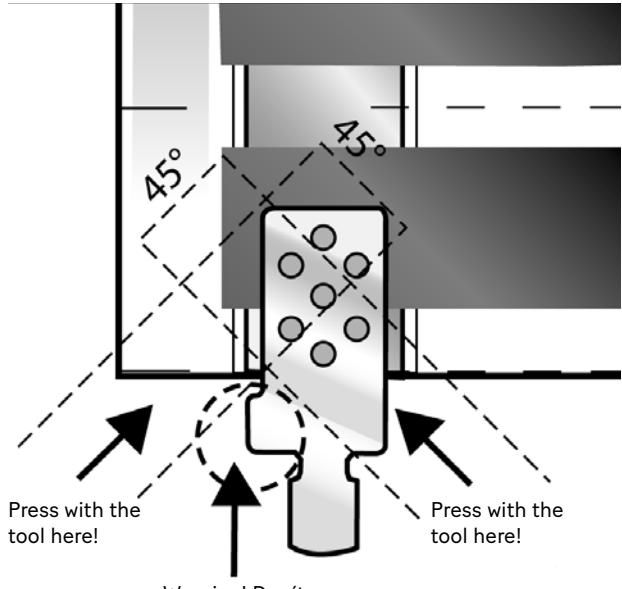


kuva 15

Kytke yhteen kelmut

Kytke kelmut rinnakkain kuvan nro 16 mukaisesti. Asennettaessa tilaan, jossa on sisäänpäin kääntyviä kulmia, yhteen kytkeminen tapahtuu kuvan nro 17 mukaisesti.

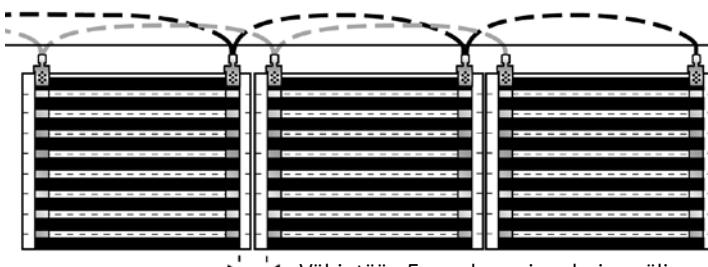

kuva 16

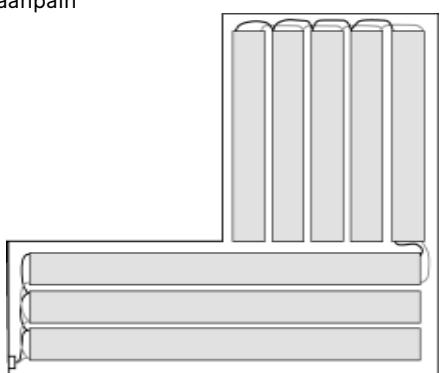


kuva 17

Kaapelin kiinnitys

Kiinnitä RTK-kaapelit paljastettuun pintaan teipillä tai samantapaisella kuvan nro 18 mukaisesti. Kaapeleiden risteämisen tehdään tässä tilassa.

Tärkeää! Kaapeleita ei saa koskaan altistaa mekaaniselle rasitukselle.

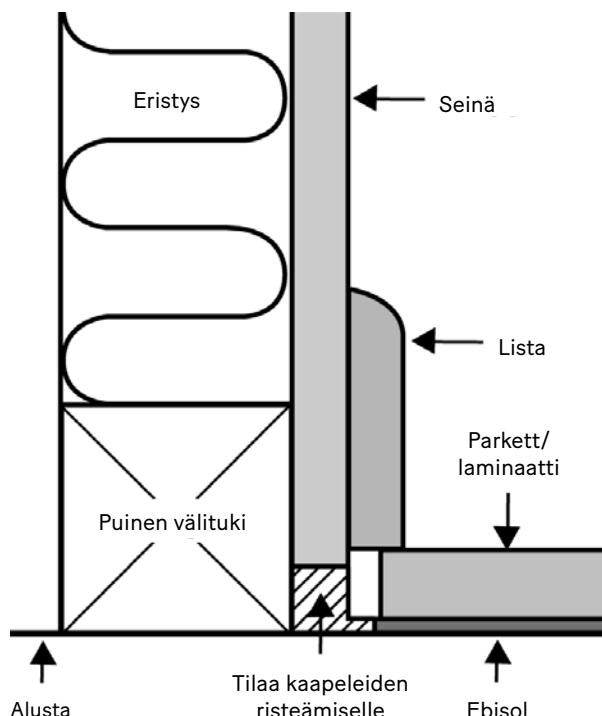


kuva 18

Kaapelin asennus

Kytke yhteen kelmumatot oheistetuilla kaksoiseristetyillä MKEM-kaapeleilla. Poista noin 6 mm:ä eristettä ja työnnä kaapelit kytkentäiliittimiin. Kun kyse on ainostaan yhdestä kaapelista taitetaan osa josta eriste on poistettu kaksinkertoisesti kuvaan nro 19 mukaisesti.

Huomaa, että kaapeleissa on kaksinkertainen eristys ja että molemmat eristekerrokset on poistettava.

Purista yhteen kaapelit puristuspihdeillä kuvan nro 20 mukaisesti.

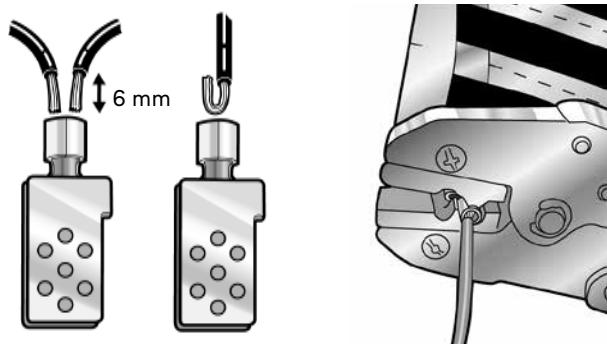

kuva 19

kuva 20

Testaa kelmut

Testaa kalvot ja suorita takuudistuksen ohjeiden mukaiset laskelmat. Täytä testipöytäkirja tai käytä Takuu Ebecoa matkapuhelimessa (lisää tietoa s. 34). Laske teoreettinen vastusarvo ja mittaa kalvojen vastus. Merkitse arvot testauspöytäkirjaan. Vertaa teoreettista arvoa mitattuun arvoon. Testaa kalvojen vastus ja merkitse arvo testauspöytäkirjaan.

Dokumentoi asennus valokuvalla tai luonnoksella takuudistuksen ohjeiden mukaan.

Kaava 1

| | |
|---|--|
| 230 V, 65 W/m ² , leveys 43 cm 2034,6 | $\frac{2034,6}{\text{Kokonaispituus (m)}} = \text{Teoreettinen resistanssiarvo}$ |
|---|--|

Kaava 2

| |
|---|
| Ebeco Foil 230 V: Muunna kaikki kalvot 43 cm:n leveyteen: |
| Pituus 69 cm-leveys (..... m) x 1,65 = (..... m) |
| Pituus 43 cm-leveys = + (..... m) |
| Kokonaispituus (..... m) |

Laske yhteen pituudet ja syötä kokonaispituus kaavaan 1.

Kaava 3

| |
|--|
| Ebeco Foil 230 V 100 cm: Muunna kaikki kalvot 43 cm:n leveyteen: |
| Pituus 100 cm-leveys (..... m) x 2,425 = (..... m) |
| Pituus 43 cm-leveys = + (..... m) |
| Kokonaispituus (..... m) |

Laske yhteen pituudet ja syötä kokonaispituus kaavaan 1.

Testipöytäkirja

| Tuote | Kiinnityksen jälkeen | | Lattiapinnoitteenvälistä jälkeen | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Resistanssiarvo* (Ω) | Eristysarvo* (MΩ) | Resistanssiarvo* (Ω) | Eristysarvo* (MΩ) |
| E-nro: | | | | |
| Asennettu pituus: (m) | | | | |

Min.eristysarvo 10 MΩ. Kalvosta puuttuu maadoitus. Mittaa kalvon ja maadoitetun esineen väliltä.


*Toleranssi -5 % - +10 %

Eristä kytkentäliittimet

Leikkaa noin 50 x 25 mm:n kokoisia paloja mustasta eristysteipistä. Poista suojaripaperi. Aseta teipinpala liittimen alle keskelle sekä yksi liittimen päälle kuvan nro 21 mukaisesti. Teipin on oltava vähintään 5 mm liittimen reunojen ulkopuolella. Purista huolellisesti yhteen eristysteippi sormin.

Huomioi, että liittimiä ei saa venyttää tai rasittaa mekaanisesti.

Teippaa loppuosa kelmusta (noin 15 cm) valkoisella teipillä (Kiinnitysteippi 81 763 16).

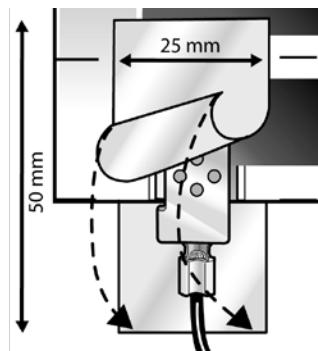

kuva 21

Peitä vanhenemista kestäväällä muovikalvolla ja pane lattiapäälyste

Peitä kelmut vanhenemista kestäväällä mouvikelmuilla vähintään 0,2 mm. Kun muovikelmuja liitetään yhteen ne asetetaan limittäin vähintään 200 mm. Päälystää heti tämän jälkeen sivulla 1 olevien rakennekuvien mukaisesti. Tietyt puulajit, erityisesti pyöikki ja kanadalainen vahta, elää enemmän ja siksi ne ovat vähemmän sopivia lattialämmitykseen. Muilta osin lattianpäälysteen valinta on suoritettava lattia-toimittajan ohjeiden mukaan.

Testaa ja liitä laite

Testaa kelmut päälystyksen jälkeen. Kirjaa arvot testipöytäkirjaan. Liitä termostaatti.

Testipöytäkirja (Cable Kit, Thermoflex Kit & Multiflex 20)

| | Ennen levittämistä | | Kiinnityksen jälkeen | | Lattiapinnoitteen jälkeen | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Tuote | Resistanssiarvo* | Eristysarvo | Resistanssiarvo* | Eristysarvo | Resistanssiarvo* | Eristysarvo |
| E-nro: Kaapeli / matto 1 | | | | | | |
| E-nro: Kaapeli / matto 2 | | | | | | |

Min.eristysarvo 10 MΩ (min. 500 V).

*Toleranssi -5 % - +10 %

Testipöytäkirja (Foil Kit / Foil 230 V)

Foil Kit: Laske teoreettinen resistanssiarvo kaavalla 1. Merkitse resistanssiarvo ja pituus testipöytäkirjaan.

Kaava 1

$$\frac{230 \text{ V}, 65 \text{ W/m}^2, \text{ leveys } 43 \text{ cm}}{2034,6} = \text{Teoreettinen resistanssiarvo}$$

Kokonaispituus (m)

Foil 230 V: Muunna ensin 69/100 cm pitkän kalvon pituus 43 cm kalvolle kaavalla 2. Laske sitten teoreettinen resistanssiarvo kaavalla 1. Merkitse resistanssiarvo ja pituus testipöytäkirjaan.

Kaava 2

Ebeco Foil 230 V: Muunna kaikki kalvot 43 cm:n leveyteen:

$$\begin{aligned} \text{Pituus } 69 \text{ cm-leveys } (\dots\dots\dots\dots \text{ m}) \times 1,65 &= (\dots\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Pituus } 43 \text{ cm-leveys } &= + \underline{\hspace{2cm}} \text{ m} \\ \text{Kokonaispituus } &(\dots\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Laske yhteen pituudet ja syötä kokonaispituus kaavaan 1.

Kaava 3

Ebeco Foil 230 V 100 cm: Muunna kaikki kalvot 43 cm:n leveyteen:

$$\begin{aligned} \text{Pituus } 100 \text{ cm-leveys } (\dots\dots\dots\dots \text{ m}) \times 2,425 &= (\dots\dots\dots\dots \text{ m}) \\ \text{Pituus } 43 \text{ cm-leveys } &= + \underline{\hspace{2cm}} \text{ m} \\ \text{Kokonaispituus } &(\dots\dots\dots\dots \text{ m}) \end{aligned}$$

Laske yhteen pituudet ja syötä kokonaispituus kaavaan 1.

Testipöytäkirja

| | Kiinnityksen jälkeen | | Lattiapinnoitteen jälkeen | |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Tuote | Resistanssiarvo* (Ω) | Eristysarvo* (MΩ) | Resistanssiarvo* (Ω) | Eristysarvo* (MΩ) |
| E-nro: Asennettu pituus: (m) | | | | |

Min.eristysarvo 10 MΩ. Kalvosta puuttuu maadoitus. Mittaa kalvon ja maadoitetun esineen välistä.

*Toleranssi -5 % - +10 %

Asennettu järjestelmä dokumentoitu valokuvalla/piirroksella

Sähköasennuksen suorittanut:

Päiväys:

.....
oheisen materiaalierittelyn mukaisesti.

Allekirjoitus.....

Takuuehdot

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit ja Foil 230 V

Ebeco AB myöntää 12 vuoden materiaalivikoja koskevan takuun Cable Kitin, Cableflexin, Thermoflex Kitin, Thermoflex, Foil Kitin ja Foil 230 V:n lämpökaapeleille/kalvoille, niiden mukana toimitetut tarvikkeet ja eristyslevy mukaan lukien (jäljempänä "Tuotteet").

Jos Tuotteissa ilmenee materiaalivikoja takuuaihana, Ebeco AB sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteet siten, että tästä ei aiheudu kuluja ostajalle. Lisäksi Ebeco AB sitoutuu palauttamaan lattian alkuperäiseen kuntoon suoritetun korjaksen tai vahdon jälkeen. Jotta vika voitaisiin korjata, ostajan on täytynyt säästää tai hänellä on oltava käytettävissä 1 m² nykyistä lattiamateriaalia.

Ebeco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun mukana toimitetavalle termostaatille.

Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että Tuotteiden asennuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. Myös jonkin seuraavista vaatimuksista on täytettävä:

A) Asennus suoritetaan käyttäen Ebecon Takuu-sovellusta ja dokumentoidaan siihen.

Tai

B) Tämän takuutodistuksen ja testipöytäkirjan on oltava kokonaan täytetty, minkä lisäksi asennuksen suorittaneen sähköasentajan on allekirjoitettava ne yhdessä materiaalierittelyn tai laskun kanssa. Lisäksi on oltava valokuvia, joista Tuotteet näkyvät kokonaan asennuksen jälkeen mutta ennen niiden peittämistä, tai vaihtoehtoisesti yksityiskohainen luonnos tuotteiden loppupäistä ja liitososista sekä lattia-anturin tarkasta sijainnista.

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja tai jos joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet viallisien materiaalin ja lattiarakenteen käytöstä tai asennusvirheestä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilkivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuudesta.

Takuuta koskevien vaatimusten yhteydessä sovelletaan seuraavaa: Ebeco AB:lle on ilmoitettava ennen muita toimenpiteitä. Lisäksi on esittävä takuutodistus asennuslaskuineen tai materiaalierittelyineen sekä täytetty ja allekirjoitettu testipöytäkirja.

Pidennä takuuaiaka 25 vuoteen Takuu-sovelluksella

Ebecon digitaalisessa Takuu-sovelluksessa voit dokumentoida kaikki lämpökaapeliaisennukset yksinkertaisesti, turvallisesti ja jäsennellysti. Takuu-sovelluksen avulla tehty asennus saa materiaalivirheiden osalta automaattisesti 25 vuoteen pidennetyn takuun. Laajennettu takuu on voimassa vain silloin, kun tuote asennetaan yhdessä soveltuvaan kanssa ohjausjärjestelmään kanssa ja asennuksen on tehnyt valtuutettu sähköasentaja.

Takuu-sovellus lähettää digitaalisen takuutodistuksen sähköpostitse käyttäjälle, joka on sitten vastuussa sen tallentamisesta ja esittämisestä takuuvaatimuksen yhteydessä.

Termostaatilla on edelleen 5 vuoden tuotetakuu.

EBEKO AB

Martin Larsson, toimitusjohtaja

Tuotteet

Tuote: *yhdistettynä seuraaviin

Foil Kit 500
 Foil 230 V*

EB-Therm 55
 EB-Therm 205
 EB-Therm 500
 EB-Therm 800

On asennettu seuraaviin tiloihin:

Aula
 Keittiö
 Kostea tila

Oluhuone
 Makuuhuone
 Kuisti

Muu:
.....

Tuotenumero: Pituus/koko: Teho/jännite:

Pidennetty takuuaiaka 25 vuoteen ja yksinkertaisempi dokumentaatio **Takuu-sovelluksella**

Haluatko välittää paperisen pöytäkirjan täytämisestä ja ylläpidolta? Takuu on palvelu, joka helpottaa työtäsi valtuutetun asentajana. Palvelun avulla dokumentoit mittautustiedot, tallennat asennusvalokuvat ja luot digitaalisen takuutodistuksen lähetettäväksi asiakkaalle. Lue lisää palvelusta ja sen käytöstä osoitteessa takuu.ebeco.fi.

Vinkki!

EBECO AB
Lärjeågatan 11
415 02 Göteborg
SWEDEN

+46 31 707 75 50
info@ebeco.se

ebeco.se