
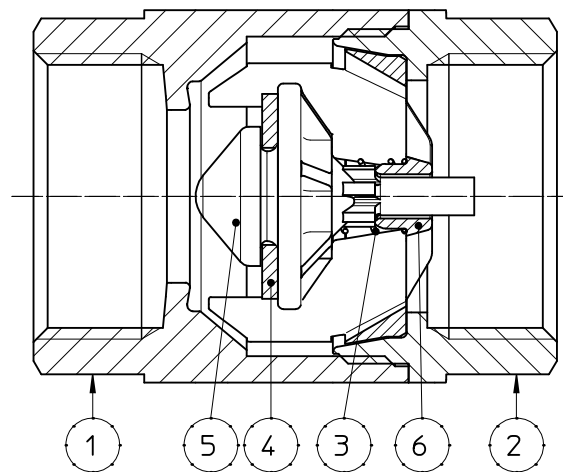


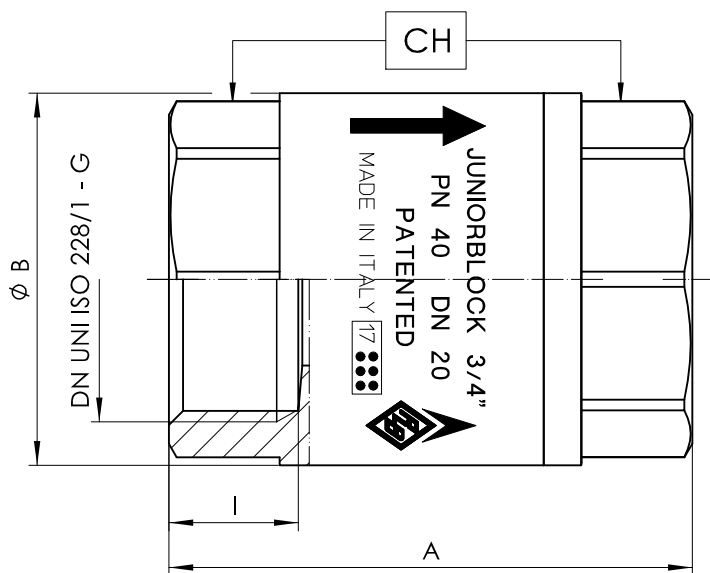

Pressione minima di apertura
dell'otturatore: 34 millibar

Cracking pressure: 34 millibar










da 3/4 a 2"1/2 / from 3/4 to 2"1/2

Pos.	DESCRIZIONE / PART NAME	MATERIALE / MATERIAL	NORMA MATERIALE / MATERIAL STANDARD	TRATTAMENTO / TREATMENT	N° Pz.
1	CORPO - BODY	OTTONE\BRASS CW 617N	UNI EN 12420	SABBIATURA - SANDBLASTING	1
2	MANICOTTO - END CONNECTION	OTTONE\BRASS CW 617N	UNI EN 12420	SABBIATURA - SANDBLASTING	1
3	MOLLA - SPRING	ACC.INOX\SS-STEEL AISI 302		-	1
4	GUARNIZ.PIANA - GASKET RING	NBR	Elastomero nitrile-butadiene	-	1
5	OTTURATORE - OBSTRUCTOR	PPS	POLIFENILENSOLFURO	-	1
6	-	POM	RESINA ACETALICA	-	1

MISURA SIZE	DN	CODICE CODE	UM	I	CH	Ø B	A	Kv Cv	PN PSI	Kg Lb
1/2	15	10020004	mm	12	25	27	44,5	3,7	40	0,10
			in.	0,47	0,98	1,06	1,75	4,28	580,00	0,23
3/4	20	10020005	mm	12	31	34,5	48,5	5,8	40	0,16
			in.	0,47	1,22	1,36	1,91	6,70	580,00	0,34
1"	25	10020006	mm	14,5	38	42	56	8,6	25	0,26
			in.	0,57	1,50	1,65	2,20	9,94	362,50	0,58
1"1/4	32	10020007	mm	16	48	51,5	62	13,8	25	0,43
			in.	0,63	1,89	2,03	2,44	15,95	362,50	0,95
1"1/2	40	10020008	mm	18	54	61	71,5	20,2	16	0,60
			in.	0,71	2,13	2,40	2,81	23,35	232,00	1,31
2"	50	10020010	mm	19	67	72	78	30,9	16	0,94
			in.	0,75	2,64	2,83	3,07	35,72	232,00	2,07
2"1/2	65	10020012	mm	24	83	90	92	48,8	12	1,55
			in.	0,94	3,27	3,54	3,62	56,41	174,00	3,42
3"	80	10020014	mm	29	98	112,5	113,5	79,4	12	2,78
			in.	1,14	3,86	4,43	4,47	91,79	174,00	6,13
4"	100	10020018	mm	32	128	138,5	127	124,9	10	4,70
			in.	1,26	5,04	5,45	5,00	144,38	145,00	10,36

REV.	DATA/DATE	FIRMA/SIGNATURE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
D	15/02/2018	PELIZZARI P.	Cambio materiale otturatore e inserimento supporto	
DISEGNATORE/DRAW BY ZANI M.		RESPONSABILE/APPROVED BY POZZI C.		DESCRIZIONE VALVOLA DI RITEGNO 2 VIE PASS.RIDOTTO ATTACCO F/F
RUBINETTERIE BRESCIANE		VALPRES		DESCRIPTION CHECK-VALVE 2 WAYS REDUCED BORE CONNECTION F/F
COMPANY RUBINETTERIE BRESCIANE		VALBIA		DATA/DATE 10/04/2001
				CODICE DISEGNO/DRAWING CODE DMS 100200 00
				REV. D
				TAV. 01

ACCORDING TO THE LAW IT IS FORBIDDEN ANY REPRODUCTION

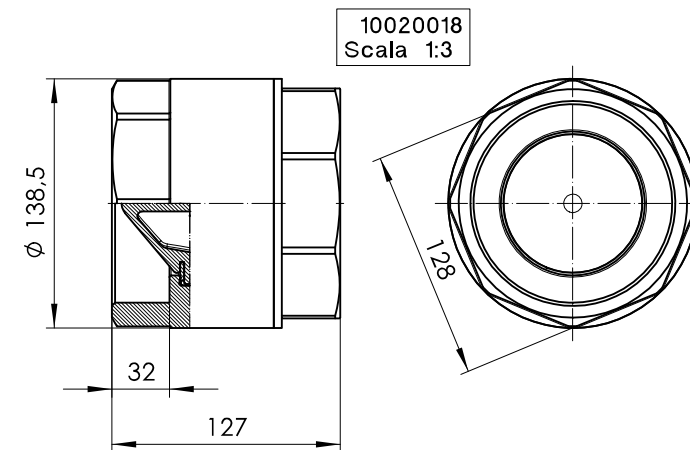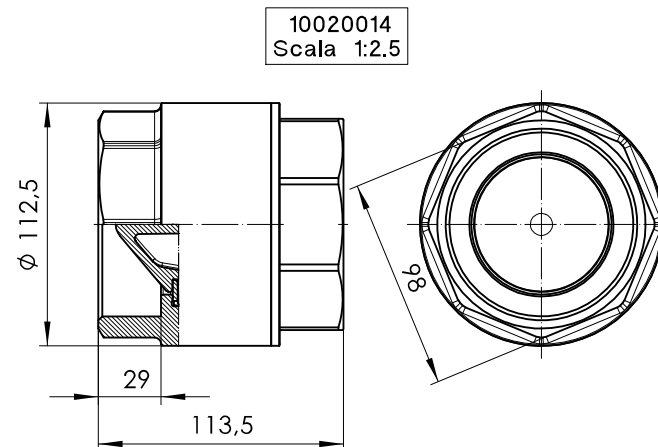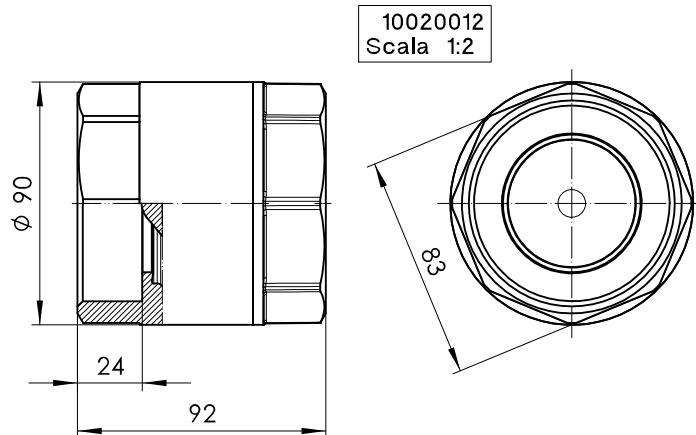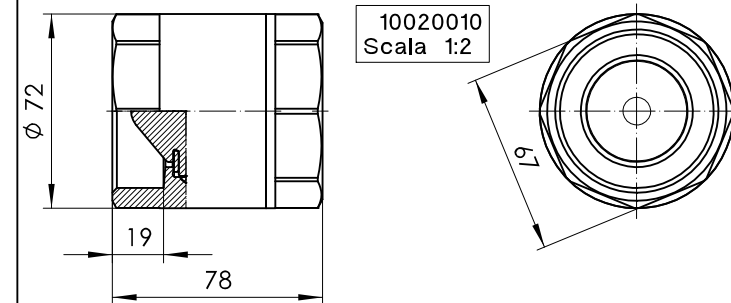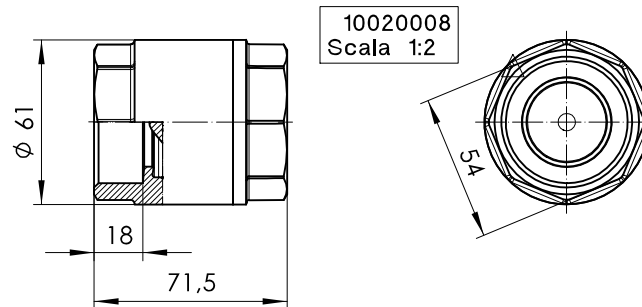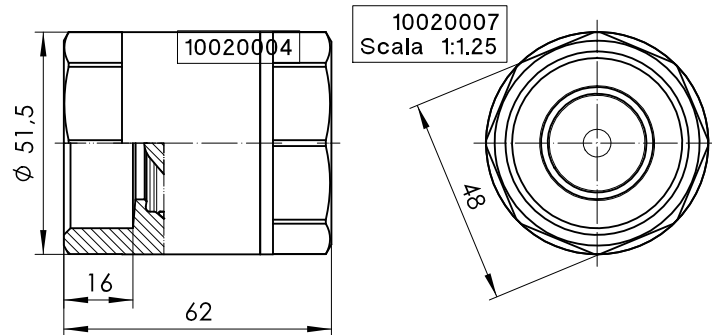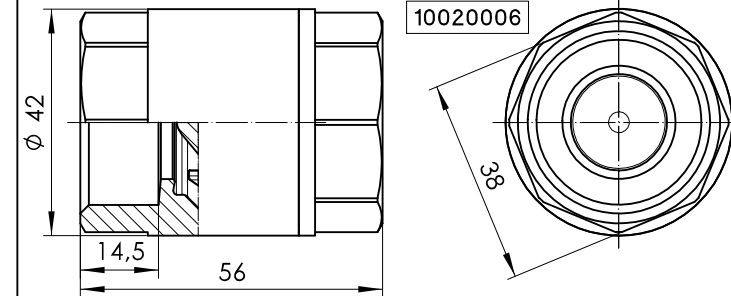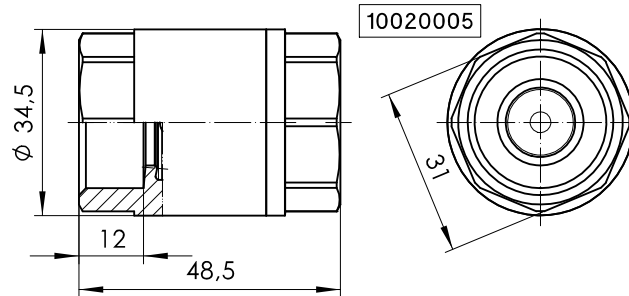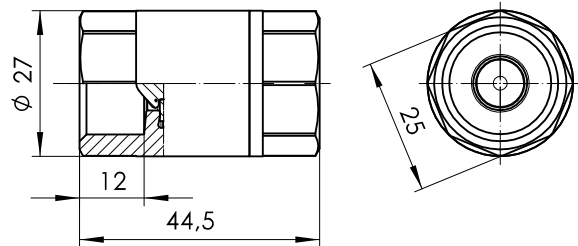

REV.	DATA/DATE	FIRMA/SIGNATURE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
D	15/02/2018	PELIZZARI P.	Cambio materiale otturatore e inserimento supporto	
DISEGNATORE/DRAW BY ZANI M.		RESPONSABILE/APPROVED BY POZZI C.		DESCRIZIONE VALVOLA DI RITEGNO 2 VIE PASS.RIDOTTO ATTACCO F/F
 RUBINETTERIE BRESCIANE COMPANY RUBINETTERIE BRESCIANE		 VALPRES		 VALBIA DESCRIPTION CHECK-VALVE 2 WAYS REDUCED BORE CONNECTION F/F
DATA/DATE 10/04/2001		CODICE DISEGNO/DRAWING CODE DMS 100200 00		REV. D
		TAV. 01		ACCORDING TO THE LAW IT IS FORBIDDEN ANY REPRODUCTION