


Instructions d'emploi  
**SUNNY HOME MANAGER 2.0**

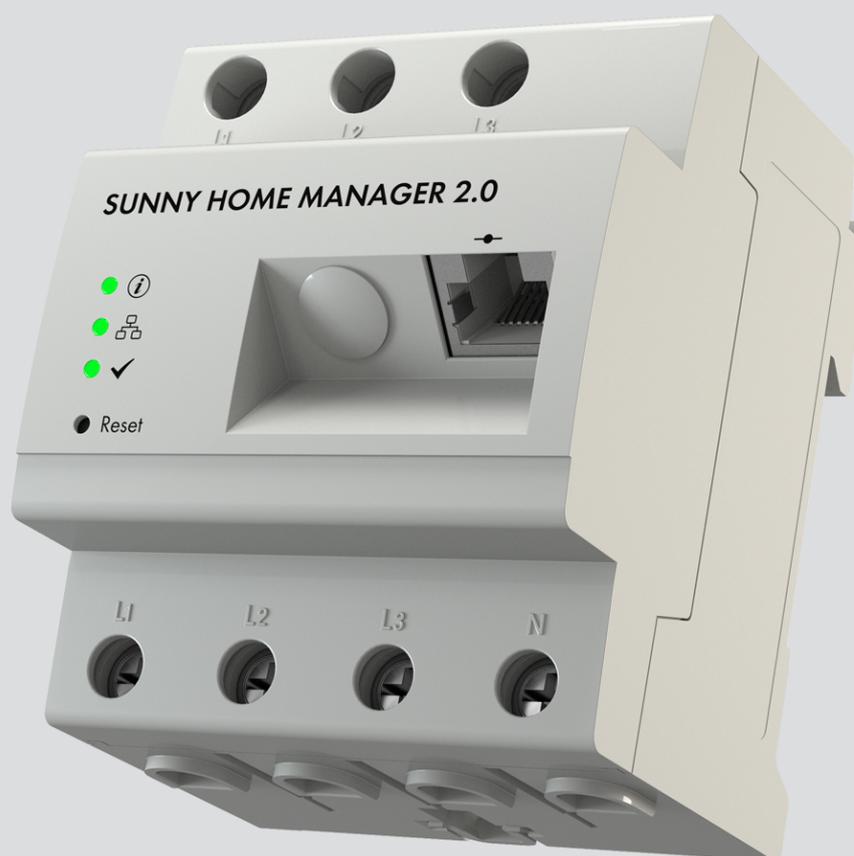

## Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction de données ou transmise par quelque moyen que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie ou par enregistrement) sans l'accord écrit préalable de SMA Solar Technology AG. Une reproduction interne destinée à l'évaluation du produit ou à son utilisation conforme est autorisée et ne requiert aucun accord de notre part.

SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. De telles garanties sont expressément exclues. SMA Solar Technology AG et ses revendeurs respectifs ne sauraient et ce, sous aucune circonstance, être tenus responsables en cas de pertes ou de dommages directs, indirects ou accidentels.

L'exclusion susmentionnée des garanties implicites peut ne pas être applicable à tous les cas.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour que ce document soit élaboré avec le plus grand soin et tenu aussi à jour que possible. SMA Solar Technology AG avertit toutefois les lecteurs qu'elle se réserve le droit d'apporter des modifications aux présentes spécifications sans préavis ou conformément aux dispositions du contrat de livraison existant, dès lors qu'elle juge de telles modifications opportunes à des fins d'amélioration du produit ou d'expériences d'utilisation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour d'éventuelles pertes ou d'éventuels dommages indirects ou accidentels causés par la confiance placée dans le présent matériel, comprenant notamment les omissions, les erreurs typographiques, les erreurs arithmétiques ou les erreurs de listage dans le contenu de la documentation.

### Garantie SMA

Vous pouvez télécharger les conditions de garantie actuelles sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

### Licences logicielles

Les licences concernant les modules logiciels utilisés se trouvent dans le logiciel du Sunny Home Manager. Après avoir connecté le Sunny Home Manager 2.0 à un navigateur Web, vous pouvez accéder aux licences via l'adresse suivante : [http://###/legal\\_notices.txt](http://###/legal_notices.txt), par exemple [http://192.168.22.11/legal\\_notices.txt](http://192.168.22.11/legal_notices.txt). L'adresse IP (dans cet exemple 192.168.22.11) est attribuée au Sunny Home Manager par votre routeur. Vous trouverez de plus amples informations sur la détermination de l'adresse IP dans la documentation de votre routeur.

### Marques déposées

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas où elles ne sont pas explicitement signalées comme telles. L'absence de l'emblème de la marque ne signifie pas qu'un produit ou une marque puisse être librement commercialisé(e).

### SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Allemagne

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

[www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)

E-mail : [info@SMA.de](mailto:info@SMA.de)

État actuel : 02/03/2021

Copyright © 2021 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Remarques relatives à ce document.....</b>	<b>8</b>
1.1	Champ d'application.....	8
1.2	Groupe cible.....	8
1.3	Niveaux de mise en garde .....	8
1.4	Symboles utilisés dans le document .....	8
1.5	Formats utilisés dans le document .....	9
1.6	Désignations utilisées dans le document.....	9
1.7	Informations complémentaires .....	9
<b>2</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>11</b>
2.1	Utilisation conforme.....	11
2.2	Consignes de sécurité importantes.....	12
2.3	Cybersécurité.....	13
<b>3</b>	<b>Contenu de la livraison.....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Vue d'ensemble des produits.....</b>	<b>16</b>
4.1	Description du produit.....	16
4.2	Symboles sur le produit.....	16
4.2.1	Diodes électroluminescentes (DEL) .....	16
4.2.2	Plaque signalétique.....	17
4.3	Composants pour le fonctionnement du Sunny Home Manager.....	18
4.3.1	Fonctionnement de base.....	18
4.3.2	Fonctionnement d'une installation photovoltaïque avec les onduleurs SMA .....	18
4.3.3	Fonctionnement d'une installation photovoltaïque avec des onduleurs d'autres fabricants .....	19
4.3.4	Composants pour la commande de charges.....	20
<b>5</b>	<b>Aperçu des fonctions.....</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Conception du système.....</b>	<b>23</b>
6.1	Configuration système requise.....	23
6.2	Topologie de l'installation.....	23
<b>7</b>	<b>Montage.....</b>	<b>25</b>
7.1	Conditions requises pour le montage du Sunny Home Manager.....	25
7.2	Montage du Sunny Home Manager sur le rail DIN.....	25
<b>8</b>	<b>Raccordement.....</b>	<b>26</b>
8.1	Sécurité lors du raccordement électrique.....	26
8.2	Raccordement de l'alimentation en tension .....	26
8.2.1	Conditions pour le raccordement de l'alimentation en tension.....	26
8.2.2	Raccordement de l'alimentation en tension jusqu'à 63 A.....	27
8.2.3	Raccordement d'une alimentation en tension supérieure à 63 A.....	28
8.3	Établir la communication avec le Sunny Portal.....	29
8.3.1	Préparation de la communication Speedwire .....	29
8.3.2	Raccordement du Sunny Home Manager au routeur .....	29
8.3.3	Test de la connexion au Sunny Portal.....	30
<b>9</b>	<b>Premières étapes.....</b>	<b>31</b>
9.1	Création de l'installation Sunny Home Manager sur le Sunny Portal.....	31
9.1.1	Enregistrement sur le Sunny Portal .....	31
9.1.2	Créer une nouvelle installation.....	32
9.1.3	Enregistrer le Sunny Home Manager et ajouter d'autres appareils .....	33

9.1.4	Configuration des compteurs d'énergie .....	33
9.1.5	Saisie des données de l'installation .....	34
9.2	Connexion au et déconnexion du Sunny Portal .....	36
9.3	Interface utilisateur de l'installation Sunny Home Manager .....	36
9.3.1	Affichage de l'interface utilisateur .....	36
9.3.2	Aperçu de l'interface utilisateur .....	37
9.3.3	Aperçu des menus et des pages .....	38
9.3.4	Affichage de tableaux et de diagrammes .....	40
9.3.4.1	Réglage de la période d'affichage .....	40
9.3.4.2	Enregistrer les données de diagrammes .....	40
9.3.4.3	Impression de données de diagrammes .....	41
<b>10</b>	<b>Configuration de l'installation Sunny Home Manager .....</b>	<b>42</b>
10.1	Données de l'installation .....	42
10.1.1	Aperçu des données de l'installation .....	42
10.1.2	Modification des données de l'installation .....	42
10.1.3	Modification du nom de l'installation .....	43
10.1.4	Supprimer une installation .....	43
10.1.5	Saisie de la puissance nominale de l'installation .....	43
10.1.6	Modification ou suppression de l'image de l'installation .....	44
10.2	Configuration de string .....	44
10.3	Modification des données de l'exploitant .....	45
10.4	Configurer les paramètres .....	45
10.4.1	Informations générales concernant la configuration des paramètres .....	45
10.4.2	Saisie de la rétribution d'injection et du tarif de l'électricité .....	45
10.4.3	Configuration de la limitation de l'injection de puissance active .....	46
10.4.4	Activation ou désactivation des systèmes de gestion du réseau .....	48
10.4.5	Saisir le pilotage par plages horaires pour la charge d'un système de stockage à batterie .....	49
10.4.6	Réglage de l'objectif d'optimisation .....	49
10.4.7	Saisie des émissions de CO2 évitées .....	50
10.4.8	Saisir la prévision de production .....	50
10.5	Valider les données .....	51
<b>11</b>	<b>Gestion des appareils .....</b>	<b>53</b>
11.1	Onglet Aperçu de l'appareil .....	53
11.1.1	Filtrer l'aperçu des appareils .....	54
11.1.2	Configurer les caractéristiques des appareils .....	54
11.1.3	Modifier le nom de l'appareil et la description .....	55
11.1.4	Activer la réception des données .....	55
11.2	Onglet Aperçu des nouveaux appareils .....	56
11.2.1	Remplacement ou ajout d'appareils .....	56
11.3	Configurer le Sunny Home Manager .....	58
11.3.1	Sélection de la configuration simple ou étendue .....	58
11.3.2	Configuration des mises à jour automatiques .....	58
11.3.3	Activation du cryptage Speedwire .....	58
11.3.4	Configuration du pilotage du système AVM FRITZ!Box Smart Home .....	59
11.3.5	Réglages pour la prise radiocommandée Edimax .....	59
11.3.6	Activer la surveillance de la communication des installations .....	60
11.3.7	Réglage de l'intervalle d'interrogation des données .....	60
11.3.8	Activer SMA Smart Home .....	61
11.3.8.1	Configuration de la charge de la batterie basée sur les prévisions .....	61
11.3.8.2	Activation du protocole EEBus .....	61
11.3.9	Configuration d'un transformateur de courant externe .....	62
11.3.10	Configurer à nouveau le compteur d'énergie .....	62
11.3.11	Configuration de l'interface Modbus .....	62
11.4	Ajout et configuration d'un onduleur .....	63

11.4.1	Ajout d'un onduleur .....	63
11.4.2	Saisie du conducteur de ligne .....	63
11.4.3	Saisie de la puissance de générateur photovoltaïque .....	64
11.4.4	Configurer les strings .....	64
11.5	Ajout d'une prise radiocommandée .....	66
11.6	Ajout d'un appareil Modbus .....	67
11.7	Remplacement d'un Sunny Home Manager .....	67
11.7.1	Réinitialisation du Sunny Home Manager .....	68
11.7.2	Réaffectation du Sunny Home Manager à l'installation Sunny Portal après la réinitialisation .....	68
11.8	Suppression des appareils du Sunny Portal .....	69
<b>12</b>	<b>Pilotage de charges .....</b>	<b>70</b>
12.1	Informations connexes .....	70
12.2	Configuration de l'appareil de connexion .....	71
12.2.1	Sécurité lors de la configuration des appareils de connexion .....	71
12.2.2	Conditions requises pour la configuration d'appareils de connexion .....	72
12.2.3	Choix de la charge .....	72
12.2.4	Saisie du nom de l'appareil .....	72
12.2.5	État de l'appareil de connexion affecté selon l'utilisation de la charge .....	72
12.2.6	Réglage du mode de fonctionnement .....	73
12.2.7	Configuration de la détection de démarrage avec des prises radiocommandées .....	73
12.3	Vue d'ensemble et planification des charges .....	74
12.4	Configuration des caractéristiques de la charge .....	76
12.4.1	Saisie des données générales .....	76
12.4.2	Sélection du type de charge .....	77
12.4.3	Sélection de la possibilité de programmation .....	78
12.4.4	Saisie de la puissance absorbée .....	78
12.4.5	Saisie de la période de programmation maximale .....	78
12.4.6	Saisie de la durée minimale de mise en marche et de coupure .....	79
12.4.7	Réglage de la priorité de la charge .....	79
12.5	Pilotage des charges via l'appareil de connexion .....	80
12.5.1	Affectation d'un appareil de connexion .....	80
12.5.2	Réglage de la mesure et de la commutation de l'appareil affecté .....	80
12.6	Réglage du dispositif d'arrêt automatique .....	80
12.7	Configuration de la plage horaire .....	81
12.8	Pilotage direct des charges .....	84
12.9	Exemple d'application avec une charge de la batterie basée sur les prévisions .....	84
12.9.1	Objectif et informations connexes .....	84
12.9.2	Configuration de la charge de la batterie basée sur les prévisions .....	85
<b>13</b>	<b>Visualisation du système de gestion de l'énergie .....</b>	<b>87</b>
13.1	Sélection d'installations avec liste des installations .....	87
13.2	Aperçu de l'installation .....	88
13.3	État actuel et prévision .....	88
13.3.1	Aperçu de la zone État actuel .....	89
13.3.2	Aperçu de la zone Prévisions et recommandations .....	90
13.4	Bilan énergétique .....	92
13.5	Bilan et pilotage des charges .....	95
13.5.1	Aperçu Bilan et pilotage des charges .....	95
13.5.2	Sélection de l'affichage des charges .....	99
13.6	Affichage de la puissance nominale de l'installation .....	100
13.6.1	Comparaison annuelle des rendements de l'installation .....	100
13.6.2	Analyse de la puissance nominale de l'installation .....	101
13.6.2.1	Vue d'ensemble de l'analyse .....	101

13.6.2.2	Configuration de la sélection des appareils .....	103
<b>14</b>	<b>Surveillance de l'installation Sunny Home Manager .....</b>	<b>104</b>
14.1	Aperçu de la surveillance d'installation .....	104
14.1.1	Surveillance de la communication .....	104
14.1.2	Comparaison des onduleurs .....	104
14.1.3	SMA Smart Connected.....	105
14.1.4	Autres possibilités de surveillance de l'installation.....	105
14.2	Configurer la surveillance d'installation .....	106
14.2.1	Configuration de la surveillance de la communication .....	106
14.2.2	Configuration de la comparaison des onduleurs.....	106
14.2.3	Activation de SMA Smart Connected.....	107
14.2.4	Filtrer et valider les messages dans le journal de l'installation.....	107
14.2.5	Configuration des rapports .....	108
<b>15</b>	<b>Présentation de l'installation Sunny Home Manager .....</b>	<b>112</b>
15.1	Profil de l'installation .....	112
15.2	Valider le profil de l'installation .....	112
15.3	Valider et diffuser des pages .....	112
15.4	Définir la page d'accueil de l'installation .....	113
<b>16</b>	<b>Gestion des utilisateurs.....</b>	<b>114</b>
16.1	Groupes d'utilisateurs et droits d'utilisateur .....	114
16.2	Création d'un nouvel utilisateur .....	116
16.3	Suppression d'un utilisateur .....	116
16.4	Modification des droits d'utilisateur .....	116
16.5	Modification des informations utilisateur .....	116
<b>17</b>	<b>Informations concernant les mots de passe.....</b>	<b>118</b>
17.1	Exigences requises pour un mot de passe fiable .....	118
17.2	Mots de passe nécessaires .....	118
17.3	Modification des mots de passe.....	119
17.4	Procédure à suivre en cas de perte du mot de passe .....	119
<b>18</b>	<b>Recherche d'erreurs .....</b>	<b>121</b>
18.1	Messages d'erreur Général.....	121
18.2	Erreurs lors de l'enregistrement sur le Sunny Portal.....	122
18.3	Message d'erreur sur le Sunny Home Manager.....	125
18.4	Problèmes lors de la configuration et du pilotage de prises radiocommandées .....	126
18.5	Données incomplètes/dépassées sur l'interface utilisateur .....	128
18.6	Problèmes de réseau .....	130
18.6.1	Utilisation du Sunny Home Manager Assistant en cas de problèmes de réseau .....	130
18.6.2	Erreur du Sunny Home Manager Assistant .....	130
18.7	Message de limitation de la puissance active dans le journal de l'installation.....	131
18.8	Appareils avec communication via protocole d'échange de données.....	132
<b>19</b>	<b>Mise hors service.....</b>	<b>134</b>
19.1	Mise hors service du Sunny Home Manager .....	134
19.2	Emballage du produit pour expédition .....	134
19.3	Élimination du produit.....	134
<b>20</b>	<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>135</b>
<b>21</b>	<b>Contact .....</b>	<b>137</b>

# 1 Remarques relatives à ce document

## 1.1 Champ d'application

Ce document est valable pour les :

- Sunny Home Manager 2.0 à partir de la suite logicielle 2.3.0.R

## 1.2 Groupe cible

Ce document s'adresse au personnel qualifié et aux utilisateurs finaux. Les opérations identifiées dans le présent document par un symbole d'avertissement et par le mot « Personnel qualifié » ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié. Les opérations ne nécessitant aucune qualification particulière n'ont pas de marque spécifique et peuvent également être réalisées par les utilisateurs finaux. Le personnel qualifié doit posséder les qualifications suivantes :

- Formation au comportement à adopter face aux dangers et risques encourus lors de l'installation, la réparation et la manipulation d'appareils et installations électriques
- Formation à l'installation et à la mise en service des appareils et installations électriques
- Connaissance des lois, normes et directives pertinentes
- Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité

## 1.3 Niveaux de mise en garde

Les niveaux de mise en garde suivants peuvent apparaître en vue d'un bon maniement du produit.

### DANGER

Indique une mise en garde dont le non-respect entraîne des blessures corporelles graves, voire la mort.

### AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves, voire la mort.

### ATTENTION

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères ou de moyenne gravité.

### PRUDENCE

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

## 1.4 Symboles utilisés dans le document

Symbole	Explication
	Information importante sur un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité
	Condition qui doit être remplie pour atteindre un objectif précis
	Résultat souhaité
	Problème susceptible de survenir

Symbole	Explication
	Exemple :
	Chapitre décrivant des opérations qui ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié

## 1.5 Formats utilisés dans le document

Format	Utilisation	Exemple :
<b>gras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messages</li> <li>• Raccordements</li> <li>• Éléments d'une interface utilisateur</li> <li>• Éléments devant être sélectionnés</li> <li>• Éléments devant être saisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder les conducteurs isolés aux bornes <b>X703:1</b> à <b>X703:6</b>.</li> <li>• Saisissez <b>10</b> dans le champ <b>Minutes</b>.</li> </ul>
<b>&gt;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associe plusieurs éléments que vous devez sélectionner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Réglages &gt; Date</b>.</li> </ul>
<b>[Bouton]</b> <b>[Touche]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouton ou touche que vous devez sélectionner ou actionner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>[Enter]</b>.</li> </ul>
<b>#</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractères de remplacement pour les composants variables (par exemple, dans les noms de paramètres)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paramètre <b>WCtHz.Hz#</b></li> </ul>

## 1.6 Désignations utilisées dans le document

Désignation complète	Désignation dans ce document
Sunny Home Manager 2.0	Sunny Home Manager, produit

## 1.7 Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires, consulter [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

Titre et contenu de l'information	Type d'information
SMA SMART HOME - Compatibility list for the Sunny Home Manager 2.0	Information technique
« SMA Smart Home » La solution système pour plus d'autonomie	Guide de planification
« SMA SMART HOME - Pilotage de charges sur une plage horaire où la charge doit être allumée (exemple : lave-linge) »	Information technique
« SMA SMART HOME - Pilotage de charges sur une plage horaire où la charge peut être allumée (exemple : pompe d'étang) »	Information technique
« SMA SMART HOME - Pilotage de charges par relais ou contacteur (exemple : thermoplongeur) »	Information technique
« SMA SMART HOME - Battery Charging Management with Time-of-Use Energy Tariffs »	Information technique
« SMA SMART HOME - Energy Management with Loads via EEBUS »	Information technique

Titre et contenu de l'information	Type d'information
SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Optimisation de l'autoconsommation avec Sunny Island et Sunny Home Manager	Description du système
"SUNNY PORTAL powered by ennexOS"	Manuel d'utilisation
« CYBERSÉCURITÉ PUBLIQUE - Directives pour une communication sûre avec les installations photovoltaïques »	Information technique

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme

Le Sunny Home Manager est le produit central de gestion de l'énergie des foyers équipés d'une installation photovoltaïque et d'un système de stockage à batterie pour l'autoconsommation. Le Sunny Home Manager enregistre en permanence l'énergie solaire produite par l'installation photovoltaïque et, si vous le souhaitez, assure une utilisation optimale de l'énergie solaire en connectant tous les flux d'énergie adaptés à cet effet dans le ménage à un système intelligent et en les contrôlant de manière entièrement automatique.

Le pilotage et la configuration du Sunny Home Manager s'effectuent via le portail en ligne Sunny Portal. L'utilisateur peut y procéder à tous les réglages nécessaires et souhaités.

Le Sunny Home Manager n'est pas un compteur d'énergie active au sens de la directive européenne 2004/22/CE (MID). Le Sunny Home Manager ne doit pas être utilisé à des fins de facturation. Les données collectées par le Sunny Home Manager au sujet de la production d'énergie de votre installation photovoltaïque peuvent différer des données du compteur d'énergie principal à caractère comptable.

Le Sunny Home Manager ne convient pas à la commande de dispositifs médicaux d'assistance à la vie. Une panne de courant ne doit entraîner aucun dommage corporel. Les charges raccordées au Sunny Home Manager doivent avoir un marquage CE, RCM ou UL.

Le Sunny Home Manager est homologué pour être utilisé dans les États membres de l'Union Européenne, en Australie et dans certains autres pays.

La plaque signalétique doit être apposée en permanence sur le produit.

### Environnement

Le produit doit être utilisé uniquement en intérieur.

Le Sunny Home Manager doit être raccordé uniquement à la sous-distribution du ménage (côté consommateur), après le compteur d'énergie du fournisseur d'électricité. Le Sunny Home Manager doit être installé dans une armoire de distribution ou dans une armoire technique dans le cadre des applications supplémentaires prévues à cet effet conformément à la norme VDE-AR-N 4100:2019-04.

Il est possible d'utiliser le Sunny Home Manager dans des réseaux Delta-IT. Dans le cas d'une utilisation du Sunny Home Manager dans des réseaux Delta-IT, les valeurs de puissance compensées sont mesurées correctement. En raison du principe de mesure utilisé par le Sunny Home Manager, d'autres valeurs de mesure peuvent être incorrectes.

### Garantie

Utilisez des produits SMA exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu'avec les lois, dispositions, prescriptions, normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut compromettre la sécurité des personnes ou entraîner des dommages matériels.

Les interventions sur les produits SMA (modifications ou transformations, par exemple) ne sont autorisées qu'après accord écrit exprès de SMA Solar Technology AG. Toute intervention non autorisée entraîne l'annulation de la garantie légale et commerciale et, en règle générale, le retrait de l'autorisation d'exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle intervention.

Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les documents joints font partie intégrante du produit. Les documents doivent être lus, respectés, rester accessibles à tout moment et conservés dans un endroit sec.

Ce document ne remplace pas et n'a pas pour objet de remplacer les législations, prescriptions ou normes régionales, territoriales, provinciales, nationales ou fédérales ainsi que les dispositions et les normes s'appliquant à l'installation, à la sécurité électrique et à l'utilisation du produit. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour la conformité ou non-conformité à ces législations ou dispositions en relation avec l'installation du produit.

## 2.2 Consignes de sécurité importantes

Conservez les instructions.

Ce chapitre contient les consignes de sécurité qui doivent être respectées lors de tous les travaux effectués.

Le produit a été conçu et testé conformément aux exigences de sécurité internationale. En dépit d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, comme pour tout appareil électrique/électronique, il existe des risques résiduels. Lisez ce chapitre attentivement et respectez en permanence toutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et garantir un fonctionnement durable du produit.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des composants conducteurs ou des câbles**

Les composants conducteurs ou les câbles du produit sont soumis à de hautes tensions. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Mettez hors tension le point de raccordement et sécurisez le produit avant toute intervention.
- Avant toute intervention sur le produit, mettez hors tension le côté réseau à l'aide d'un sectionneur installé.
- Assurez-vous que les conducteurs devant être raccordés sont hors tension.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec.
- N'utilisez le produit que dans un environnement sec, et tenez-le à l'abri de l'humidité.
- Ne montez le produit que dans l'armoire de distribution et assurez-vous que les zones de raccordement des conducteurs de ligne et le conducteur de neutre se trouvent derrière un couvercle ou une protection contre les contacts.
- Respectez les distances minimales obligatoires entre le câble réseau et les composants conducteurs de l'installation, ou bien utilisez les isolements appropriés.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique en l'absence du sectionneur externe**

Les composants conducteurs de courant sont soumis à de fortes tensions. Le contact avec des composants conducteurs peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Installez un sectionneur externe entre le produit et le point de raccordement au réseau. Le sectionneur externe doit se trouver à proximité du produit et être accessible facilement.
- Avant toute intervention sur le produit, mettez hors tension le côté réseau à l'aide d'un sectionneur installé.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique en cas de surtension en l'absence de protection contre les surtensions**

En l'absence de protection contre les surtensions, les surtensions (provoquées par exemple par un impact de foudre) peuvent se propager par les câbles réseau ou d'autres câbles de communication dans le bâtiment et dans les appareils raccordés au même réseau. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Assurez-vous que tous les appareils appartenant au même réseau sont intégrés dans la protection contre les surtensions existante.

**⚠ AVERTISSEMENT****Risque d'incendie dû à l'utilisation d'un fusible inapproprié ou à l'absence de fusible**

L'absence d'un fusible ou l'utilisation d'un fusible inapproprié peut provoquer un incendie en cas de dysfonctionnement. Il peut en résulter des blessures graves, voire la mort.

- Protégez les conducteurs de ligne du produit avec un fusible ou un disjoncteur miniature sélectif de puissance maximum de 63 A.

**PRUDENCE****Manipulation des données de l'installation dans les réseaux**

Vous pouvez raccorder les produits SMA supportés à Internet. En cas de connexion Internet active, il existe un risque que des utilisateurs non autorisés accèdent aux données de votre installation et les manipulent.

- Installez un pare-feu.
- Fermez les ports réseau inutiles.
- Si cela est absolument nécessaire, permettez l'accès à distance uniquement via un réseau privé virtuel (VPN).
- N'utilisez pas la fonction de redirection de port. Cela vaut également pour les ports Modbus utilisés.
- Débranchez les parties de l'installation des autres parties de réseau (segmentation de réseau).
- Passez par toutes les étapes assistant de configuration de l'installation du Sunny Portal et créez un compte administrateur même si le produit est utilisé comme compteur bidirectionnel.

**i Serveur DHCP (recommandé)**

Le serveur DHCP attribue automatiquement les réglages réseau appropriés aux périphériques du réseau local. Il n'est donc plus nécessaire de configurer le réseau manuellement. Dans un réseau local, le routeur Internet est généralement le serveur DHCP. S'il convient que les adresses IP dans le réseau local soient dynamiques, le protocole DHCP doit être activé sur le routeur Internet (voir instructions du routeur Internet). Pour recevoir la même adresse IP du routeur Ethernet après un redémarrage, réglez la liaison d'adresse MAC.

Dans les réseaux pendant lesquels aucun serveur DHCP n'est actif, les adresses IP appropriées doivent être attribuées aux autres participants d'un réseau à intégrer provenant du pool d'adresses non attribuées pendant la mise en service.

## 2.3 Cybersécurité

La plupart des activités opérationnelles, telles que la surveillance et la commande des installations, peuvent être réalisées en local par l'exploitant de l'installation ou les techniciens de service, sans qu'une communication de données ne soit nécessaire par le biais de l'infrastructure Web publique.

Dans d'autres cas d'application des installations, elles font également partie du système de communication global, basé sur une infrastructure Web.

La communication de données via Internet est une approche moderne, judicieuse en termes de rentabilité et pratique pour les clients, car elle donne par exemple facilement accès aux technologies modernes suivantes :

- plateformes basées sur le cloud (par ex. Sunny Portal)
- smartphones ou autres appareils mobiles (applications iOS ou Android)
- systèmes SCADA reliés à distance
- interfaces fournisseurs pour les systèmes de gestion du réseau

Il est également possible d'utiliser des interfaces de communication choisies et sécurisées. Ces solutions ne sont toutefois plus à la pointe de la modernité et leur utilisation est coûteuse (interfaces de communication spéciales, réseaux étendus séparés etc.).

De par l'utilisation d'une infrastructure Web, les systèmes connectés à Internet se retrouvent dans une zone à la sécurité fondamentalement incertaine. Les pirates sont sans cesse à la recherche de systèmes vulnérables. Leurs objectifs sont souvent de nature criminelle ou terroriste ou visent à nuire au bon fonctionnement des entreprises. Aucun système de communication de données ne devrait être connecté à Internet sans que des mesures de protection des installations et autres équipements n'aient été prévues pour éviter ce genre d'attaques.

La communication entre la plateforme Internet SMA Sunny Portal et le Sunny Home Manager a lieu via la technologie Webconnect et le protocole HTTPS, c'est-à-dire une connexion authentifiée et chiffrée, ce qui garantit une communication sûre sur Internet.

Les recommandations actuelles de SMA Solar Technology AG concernant la Cyber Security se trouvent dans l'information technique « CYBERSÉCURITÉ PUBLIQUE - Directives pour une communication sûre avec les installations photovoltaïques », au point [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

### 3 Contenu de la livraison

Vérifiez si la livraison est complète et ne présente pas de dommages apparents. En cas de livraison incomplète ou de dommages, contactez votre revendeur.

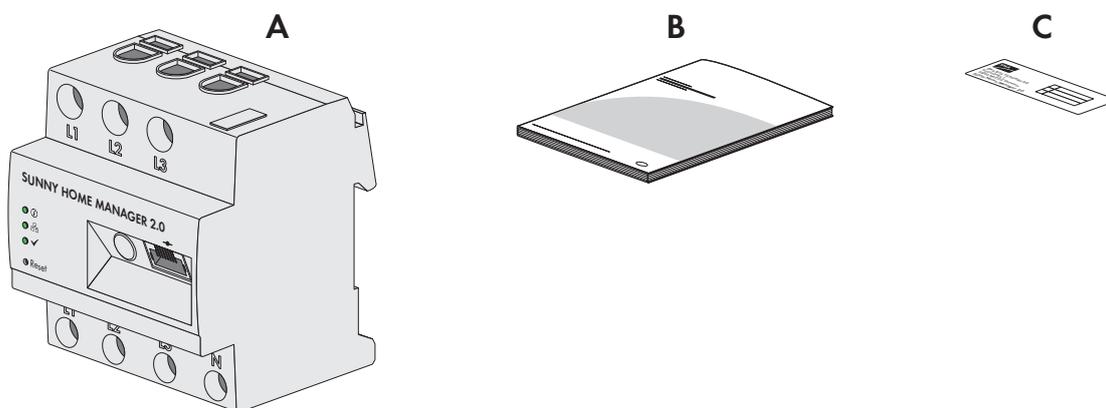


Figure 1 : Éléments du contenu de livraison

Position	Quantité	Désignation
A	1	Sunny Home Manager
B	1	Notice résumée de mise en service
C	1	Autocollant avec numéro de série (SN), code d'enregistrement (RID) et code d'identification (PIC) pour l'enregistrement de l'appareil sur le Sunny Portal à l'aide de l'assistant de configuration

## 4 Vue d'ensemble des produits

### 4.1 Description du produit

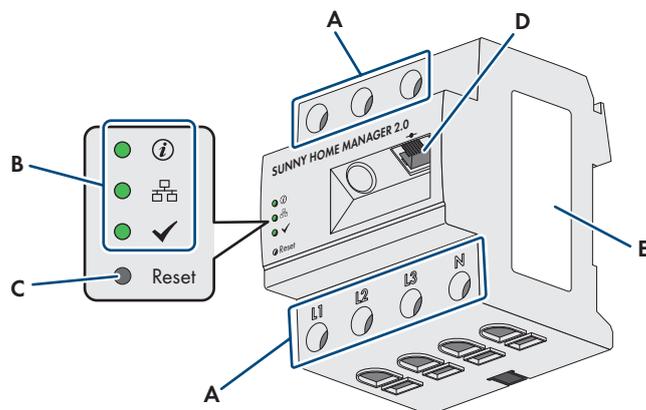


Figure 2 : Sunny Home Manager 2.0

Position	Désignation
A	Zone de raccordement pour conducteur de ligne et conducteur neutre
B	Diodes électroluminescentes
C	Touche de réinitialisation
D	Port réseau (Speedwire/Ethernet)
E	Plaque signalétique

### 4.2 Symboles sur le produit

#### 4.2.1 Diodes électroluminescentes (DEL)

Les DEL signalent l'état de fonctionnement du produit.

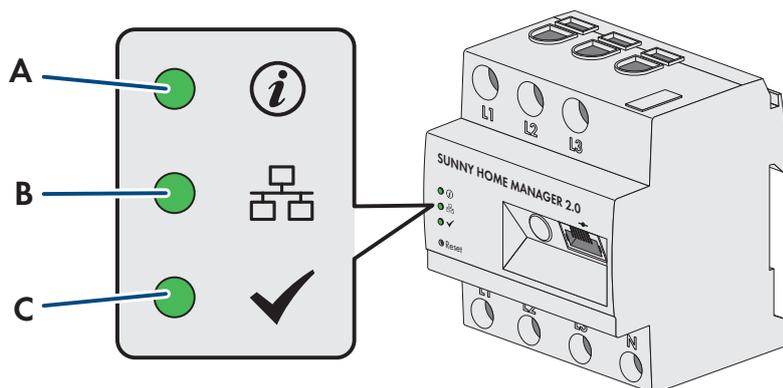


Figure 3 : DEL du Sunny Home Manager

Position	Symbole DEL	Désignation	Explication
A		DEL d'état	Affichage de l'état de fonctionnement du Sunny Home Manager (fonctionnement, processus de démarrage, état d'erreur)

Position	Symbole DEL	Désignation	Explication
B		DEL COM	Affichage de l'état de la communication Ethernet au routeur
C		DEL performance	Affichage de l'état de fonctionnement du système de gestion de l'énergie, de la connexion au portail et de l'état d'erreur

### États de fonctionnement du Sunny Home Manager

DEL	État et signification
DEL d'état	<p><b>Allumée en vert</b> : le Sunny Home Manager est activé.</p> <p><b>Verte clignotante</b> : mise à jour du micrologiciel en cours.</p> <p><b>Allumée en rouge</b> : le Sunny Home Manager démarre.</p> <p><b>Rouge clignotante</b> : aucune connexion avec le Sunny Portal.</p>
DEL COM	<p><b>Éteinte</b> : aucune connexion via Ethernet.</p> <p><b>Allumée en vert</b> : une connexion via Ethernet est établie.</p> <p><b>Verte clignotante</b> : le Sunny Home Manager émet ou reçoit des données.</p>
DEL performance	<p><b>Éteinte</b> : le Sunny Home Manager n'est pas enregistré dans le Sunny Portal.</p> <p><b>Allumée en vert</b> : fonctionnement correct de la gestion de l'énergie avec le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Verte clignotante</b> : une erreur est survenue. L'erreur a déjà été signalée au Sunny Portal.</p> <p><b>Allumée en rouge</b> : une erreur est survenue. L'erreur n'a pas encore été signalée au Sunny Portal.</p> <p><b>Rouge clignotante</b> : aucune connexion avec le Sunny Portal.</p>

## 4.2.2 Plaque signalétique

### Données sur la plaque signalétique

La plaque signalétique permet d'identifier clairement le produit. La plaque signalétique se trouve sur le côté du produit et doit être apposée en permanence sur le produit. Les informations suivantes, entre autres, se trouvent sur la plaque signalétique :

- Nom du module de construction
- Version du matériel (Version)
- Numéro de série (SN)
- Code d'enregistrement (RID)
- Code d'identification (PIC)
- Adresse MAC (MAC)

Les données figurant sur la plaque signalétique sont utiles pour une utilisation sûre du produit et en cas de question au service technique (voir chapitre 21 « Contact », page 137).

## Symboles sur la plaque signalétique

Symbole	Explication
	<p>Marquage DEEE</p> <p>N'éliminez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires, mais conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur sur le lieu d'installation.</p>
	<p>Classe de protection II</p> <p>Le produit présente un isolement renforcé ou double entre le circuit de courant de réseau et la tension de sortie.</p>
	<p>Personnel qualifié</p> <p>Le produit ne doit être installé que par un personnel qualifié.</p>
	<p>Marquage CE</p> <p>Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.</p>
	<p>RCM (Regulatory Compliance Mark)</p> <p>Le produit est conforme aux exigences des directives australiennes.</p>
	<p>Code DataMatrix</p> <p>Code 2D pour les caractéristiques spécifiques à l'appareil</p>

## 4.3 Composants pour le fonctionnement du Sunny Home Manager

### 4.3.1 Fonctionnement de base

Les composants suivants sont nécessaires au fonctionnement du Sunny Home Manager :

- Accès Internet via le routeur (pour la connexion au Sunny Portal)
- Ordinateur avec navigateur Web
- Accès au Sunny Portal

#### Routeur

Le Sunny Home Manager établit la connexion Internet avec le Sunny Portal via un routeur.

Les données lues par le dispositif de mesure intégré du Sunny Home Manager de tous les appareils intégrés dans l'installation sont envoyées au Sunny Portal via la connexion Ethernet du Sunny Home Manager au routeur. L'utilisateur peut configurer sur le Sunny Portal tous les paramètres nécessaires pour l'installation Sunny Home Manager.

#### Sunny Portal

Le Sunny Portal est un portail Internet destiné à la surveillance et à la configuration des installations ainsi qu'à la visualisation de leurs données.

La mise en service du Sunny Home Manager a lieu avec l'assistant de configuration de l'installation du Sunny Portal ([www.sunnyportal.com/register](http://www.sunnyportal.com/register)).

### 4.3.2 Fonctionnement d'une installation photovoltaïque avec les onduleurs SMA

Le Sunny Home Manager répartit le courant produit par l'installation photovoltaïque et fourni via l'onduleur sur les charges du foyer. Au niveau du point de raccordement au réseau, le Sunny Home Manager régule l'injection du courant résiduel dans le réseau électrique public.

Les onduleurs peuvent communiquer avec le Sunny Home Manager de deux manières différentes :

- Par liaison filaire via SMA Speedwire/Ethernet  
L'onduleur doit être relié au réseau local par un câble réseau (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur).
- Sans fil via SMA Speedwire/WLAN  
Le Sunny Home Manager ne dispose pas d'un raccordement propre au réseau local sans fil mais peut communiquer avec tous les appareils qui sont raccordés au même routeur.

Le Sunny Home Manager prend en charge tous les onduleurs à interface Speedwire intégrée ou installée ultérieurement de SMA Solar Technology AG. Les onduleurs photovoltaïques doivent disposer d'un micrologiciel à jour (voir page produit de l'onduleur sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

### Nombre maximum d'appareils pris en charge

Le Sunny Home Manager est compatible avec jusqu'à 24 appareils.

On entend par appareil tout composant qui échange des données avec le Sunny Home Manager, c'est-à-dire : les onduleurs SMA (avec 1 onduleur-chargeur max. par installation), les prises radiocommandées, les appareils de connexion et les charges à pilotage direct. Le SMA Energy Meter ne fait pas partie de ces appareils.

Sur les 24 appareils, le Sunny Home Manager peut en piloter activement 12 au maximum. Le pilotage actif signifie que le Sunny Home Manager n'affiche pas seulement la consommation de l'appareil mais qu'il peut également le commuter activement. Les appareils de connexion peuvent surveiller et visualiser d'autres appareils, au maximum 24 appareils pris en charge.



#### Système de gestion de la consommation énergétique avec équipement maximal

Un système de gestion de la consommation énergétique avec équipement maximal (jusqu'à 24 appareils) peut par exemple être composé des éléments suivants :

- 3 onduleurs SMA
- 1 x pompe à chaleur  
pouvant être pilotée activement par le Sunny Home Manager via une connexion des données directe (SEMP ou EEBus par ex.)
- 20 prises radiocommandées  
La pompe à chaleur étant pilotée activement, 11 de ces prises radiocommandées au maximum peuvent être pilotées activement par le Sunny Home Manager. Pour les autres charges raccordées aux 9 autres prises radiocommandées, seules les données de consommation sont enregistrées par le Sunny Home Manager.

### 4.3.3 Fonctionnement d'une installation photovoltaïque avec des onduleurs d'autres fabricants

Pour exploiter le Sunny Home Manager dans une installation comptant des onduleurs d'autres fabricants, un SMA Energy Meter est requis en tant que compteur de production photovoltaïque.

- La puissance délivrée des onduleurs d'autres fabricants doit être enregistrée via un SMA Energy Meter séparé.
- Le SMA Energy Meter doit être configuré dans le Sunny Portal en tant que compteur de production photovoltaïque.

Si des onduleurs d'autres fabricants sont utilisés dans l'installation photovoltaïque, le SMA Energy Meter relève l'énergie produite. Pour les installations photovoltaïques mixtes avec onduleurs SMA et onduleurs d'autres fabricants, l'énergie produite par tous les onduleurs doit être relevée par l'Energy Meter, étant donné que ce dernier est utilisé comme compteur de production photovoltaïque central. Dès que vous avez enregistré et configuré un compteur de production photovoltaïque dans l'installation Sunny Home Manager, ce dernier reçoit aussi les données de puissance des onduleurs SMA via ce compteur de production photovoltaïque.

Une surveillance de l'installation photovoltaïque et la limitation dynamique de la puissance active injectée dans le réseau électrique public ne sont pas possibles sur les onduleurs d'autres fabricants. Vérifiez si vous avez le droit d'utiliser l'installation photovoltaïque dans votre pays sans limitation dynamique de la puissance active ou si cette dernière peut être exécutée de manière autonome par l'onduleur.

### 4.3.4 Composants pour la commande de charges

Pour le pilotage des charges, au moins un des composants compatibles suivants doit être disponible :

- Appareil de connexion, comme par ex. une prise radiocommandée, un relais ou un appareil Modbus
- Appareil à interface EEBus ou SEMP

#### Appareil de connexion

Les appareils ne disposant pas d'une connexion de données directe peuvent être intégrés dans le système de gestion de la consommation énergétique via des prises radiocommandées en tant que commutateurs intermédiaires. Le Sunny Home Manager pilote l'appareil de connexion ; ce dernier peut lors mettre les charges sous et hors tension via des signaux de commande provenant du Sunny Home Manager.

Le moment auquel le Sunny Home Manager met l'appareil de connexion sous ou hors tension, et ce automatiquement et sans aucune intervention manuelle, dépend de la configuration de la charge et de la planification actuelle des charges dans le Sunny Portal. Le Sunny Home Manager peut mesurer la consommation d'électricité et la durée de la consommation d'électricité des différentes charges raccordées aux appareils de connexion et transmet les valeurs mesurées au Sunny Portal. De là, vous pouvez piloter les charges afin que celles-ci soient mises sous tension de manière ciblée si, par exemple, une puissance photovoltaïque importante est disponible.

Par ailleurs, les appareils de connexion peuvent être utilisés à des fins de surveillance uniquement, c'est-à-dire pour mesurer la consommation énergétique des différentes charges.

Le Sunny Home Manager prend en charge différents appareils de connexion disponibles dans des magasins de commerce électronique.

Il est possible d'intégrer par exemple le Moxa E1214, en tant qu'appareil Modbus, dans la gestion de l'énergie SMA du Sunny Home Manager, où il fera office de relais ou d'appareil de connexion. L'appareil Moxa offre la possibilité de piloter une pompe à chaleur via la sortie de relais RO (bornes 9 et 10).

#### Appareil à interface EEBus ou SEMP

Pour piloter une charge communiquant directement, cette charge doit disposer d'une interface EEBus ou SEMP compatible avec le Sunny Home Manager.

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

-  SMA vous offre la possibilité d'utiliser l'interface protocole SEMP, à l'adresse <https://www.sma.de/produkte/sma-developer.html>.

## 5 Aperçu des fonctions

Les possibilités d'utilisation du Sunny Home Manager vont de l'utilisation simple en tant que compteur d'énergie à la gestion intelligente de l'énergie, en passant par la surveillance d'une installation photovoltaïque.

### Sunny Home Manager en tant que compteur d'énergie

Le Sunny Home Manager saisit les flux d'énergie de façon bidirectionnelle :

- Enregistrement continu de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque
- Mesure au point de raccordement au réseau de l'injection réseau de l'énergie produite dans le réseau électrique public, et aussi de la consommation d'énergie prélevée sur le réseau électrique public

### Sunny Home Manager dans des installations sans autoconsommation

#### Surveillance

Surveillance de base de l'état du système pour confirmer la bonne performance de l'installation photovoltaïque : Tous les flux d'énergie sont enregistrés et analysés. Vous êtes informé à temps des pannes.

#### Limitation de l'injection de puissance active

Il se peut que les réglementations légales sur le site, par exemple la loi sur les énergies renouvelables (EEG) en Allemagne, exigent une limitation durable de l'injection de puissance active pour votre installation photovoltaïque, c'est-à-dire une limitation de la puissance active injectée dans le réseau électrique public à une valeur fixe ou un pourcentage de la puissance nominale de l'installation installée.

Le Sunny Home Manager surveille la puissance active injectée dans le réseau électrique public. Si l'injection de puissance active dépasse la limite fixée, le Sunny Home Manager limite la production photovoltaïque des onduleurs.

### Sunny Home Manager dans des installations avec autoconsommation

L'autoconsommation signifie utiliser directement sur place l'énergie produite par votre installation photovoltaïque. L'autoconsommation permet de réduire la quantité d'énergie que vous injectez dans le réseau électrique public mais aussi la quantité d'énergie que vous achetez à votre exploitant de réseau.

#### Gestion de l'énergie - surveillance et pronostic

Établissement d'une prévision de production photovoltaïque sur la base des prévisions météorologiques sur le site de l'installation

Établissement d'un profil de charge à partir d'une analyse individuelle de la consommation d'énergie en fonction du temps :

En tenant compte de différents tarifs de l'électricité, le Sunny Home Manager émet des recommandations concernant la manière d'utiliser l'énergie électrique de manière responsable. Ainsi, vous pouvez mettre en service les charges domestiques de manière ciblée, aux horaires de courant bon marché (en font partie par exemple les appareils électroménagers de type lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge ainsi que le chauffage et la production d'eau chaude via des pompes à chaleur et des éléments chauffants, sans oublier les bornes de recharge pour l'électromobilité). Pour l'apprentissage du profil de charge, les données de consommation doivent être disponibles pendant au moins deux semaines.

Les prévisions générées par le Sunny Home Manager sont calculées à partir du bilan énergétique résultant de la production et de la consommation estimée pour les prochaines 48 heures.

#### Optimisation de l'autoconsommation par le pilotage de charges

Le Sunny Home Manager mesure la consommation d'électricité de toutes les charges raccordées et enregistre la consommation de courant, mais aussi la durée d'utilisation d'une charge. Le Sunny Home Manager utilise ce profil de charge individuel, en combinaison avec les prévisions météorologiques sur le site de l'installation, pour aider à l'optimisation de l'autoconsommation.

Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour le pilotage de charges :

- Pilotage de charges non communicantes via des appareils de connexion de type relais ou prise radiocommandée, par exemple des appareils Modbus qui pilotent l'interface SG Ready des charges
- Pilotage de charges communiquant directement via les interfaces de protocole standard EEBus ou SEMP

Le Sunny Home Manager enclenche automatiquement les appareils électroménagers utilisables de manière flexible lorsque de l'énergie photovoltaïque est disponible.

#### **Optimisation de l'autoconsommation grâce à la limitation de la puissance active dynamique**

- Grâce au pilotage de charges basé sur les prévisions, le Sunny Home Manager veille à ce que, dans la mesure possible, l'énergie excédentaire ne soit jamais perdue, y compris lors des journées ensoleillées, en la soumettant à une « réduction de charge » par la limitation de la puissance active.
- Lorsque l'utilisation fait appel à des onduleurs-chargeurs, le Sunny Home Manager empêche les pertes de régulation qui peuvent être causées par la limitation de l'injection de puissance active. En prenant en compte les prévisions de production photovoltaïque et de consommation, choisissez le moment et la durée de la charge de la batterie de sorte que la batterie soit chargée lorsque de l'énergie photovoltaïque est disponible.

#### **Optimisation de l'autoconsommation grâce à une charge de la batterie basée sur les prévisions :**

Le Sunny Home Manager augmente la rentabilité de votre installation photovoltaïque en stockant dans des batteries l'énergie excédentaire produite lors du pic de production autour de midi et qui ne doit pas être injectée dans le réseau électrique public en raison de la limitation de la puissance active.

À l'aide des prévisions météorologiques sur le site de l'installation, le Sunny Home Manager peut anticiper le rayonnement solaire des prochaines heures, voire des prochains jours, et vérifier si des pertes de régulation sont à prévoir pour la journée en cours ou la journée suivante en raison de la limitation de l'injection d'énergie photovoltaïque dans le réseau. Dans ce cas, dans l'après-midi de la journée en cours, la quantité d'énergie chargée dans la batterie équivaut à la quantité d'énergie qui suffit à éviter un prélèvement d'énergie sur le réseau pendant la nuit et le matin suivant. Les éventuelles pertes de régulation attendues pour le jour suivant sont évitées grâce à la capacité de stockage disponible de la batterie plus fortement déchargée.

## 6 Conception du système

### 6.1 Configuration système requise

#### Routeur

Le routeur connecte le Sunny Home Manager au Sunny Portal via Internet.

SMA recommande une connexion Internet permanente (forfait Internet illimité) et l'utilisation d'un routeur prenant en charge l'attribution dynamique d'adresses IP (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol), de type FRITZ!Box. Tous les composants réseau utilisés doivent prendre au moins en charge le protocole IGMP, version 3 (IGMPv3). Si des commutateurs réseau Ethernet sont utilisés dans le système, veiller à ce qu'ils n'utilisent pas la fonction « IGMP Snooping ». Sur la plupart des commutateurs réseau standard, c'est le cas. En revanche, pour ce qui est des commutateurs réseau « gérés » haut de gamme, cette fonction doit être désactivée. En cas d'utilisation de coupleurs de médias tels que des adaptateurs CPL, des problèmes de transmission peuvent se produire si cette fonction est activée. Généralement, une mise à jour micrologicielle doit être par le fabricant sur ces appareils pour permettre le fonctionnement en mode multicast.

#### Navigateurs Web compatibles

Le Sunny Home Manager utilise le Sunny Portal comme interface utilisateur et de visualisation. Le Sunny Portal prend en charge tous les navigateurs Web courants.

#### Résolution d'écran recommandée de l'ordinateur raccordé au Sunny Portal

- Au moins 1024 pixels x 768 pixels

#### Exigences relatives au câble réseau

- Longueur de câble entre deux participants au réseau : 50 m maximum avec cordon patch, 100 m maximum avec câble d'installation
- Section de câble : au moins 2x2x0,22 mm<sup>2</sup> (2x2x24 AWG)
- Catégorie de câble : Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
- Blindage de câble : SF/UTP, S/UTP, SF/FTP, S/FTP
- Type de fiche : RJ45 de Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a

### 6.2 Topologie de l'installation

SMA recommande d'utiliser le Sunny Home Manager effectuer des mesures au point de raccordement au réseau. Étant un appareil bidirectionnel, le Sunny Home Manager mesure l'énergie prélevée sur le réseau et l'injection réseau au point de raccordement du réseau. Au moins 1 mesure est requise au point de raccordement pour la fonction

#### Limitation de l'injection de puissance active.

Les données de mesure relatives à la production d'énergie photovoltaïque, à l'injection réseau et à l'énergie prélevée sur le réseau sont transmises au Sunny Home Manager par l'intermédiaire du dispositif de mesure intégré, directement par les onduleurs SMA raccordés ou bien par le biais d'un SMA Energy Meter séparé raccordé en option.

Si l'installation comporte des onduleurs tiers, un Energy Meter doit mesurer l'énergie photovoltaïque produite par tous les onduleurs. Le Sunny Home Manager prend les données en charge pour les traiter.

### Fonctionnement de l'installation photovoltaïque avec les onduleurs SMA

Mesure de tous les flux d'énergie avec le Sunny Home Manager au point de raccordement au réseau.

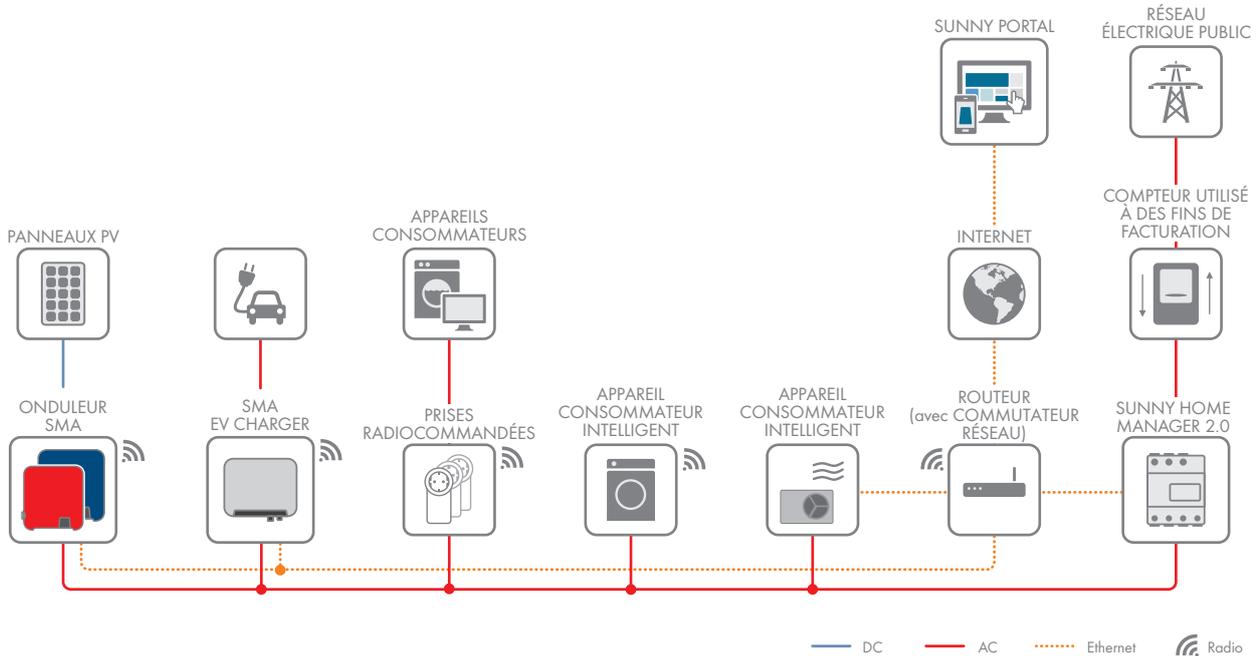


Figure 4 : Topologie avec les onduleurs SMA (exemple)

### Fonctionnement de l'installation photovoltaïque avec des onduleurs tiers

Le SMA Energy Meter sert à mesurer la production d'énergie photovoltaïque. Le Sunny Home Manager est installé au point de raccordement au réseau.

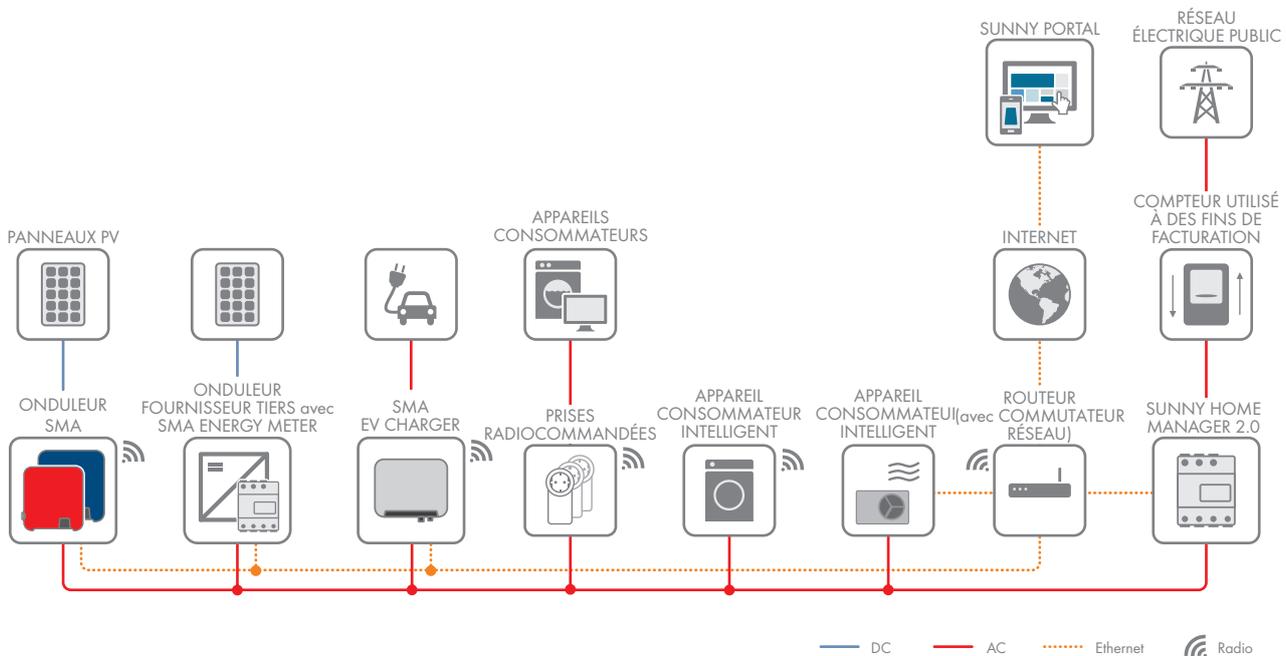


Figure 5 : Topologie avec des onduleurs tiers et utilisation d'un SMA Energy Meter

## 7 Montage

### 7.1 Conditions requises pour le montage du Sunny Home Manager

- Le lieu de montage doit se situer à l'intérieur.
- Le Sunny Home Manager doit être installé dans une armoire de distribution.
- Le lieu de montage doit être protégé de la poussière, de l'humidité et des substances agressives.
- Le chemin des câbles du lieu de montage au routeur ne doit pas mesurer plus de 100 m.
- Il faut respecter une distance d'au moins 1 m par rapport aux appareils utilisant la bande de fréquence de 2,4 GHz (par exemple appareils WLAN, fours à micro-ondes). Vous évitez ainsi une réduction de la qualité de connexion et de la vitesse de transmission des données.
- Les conditions ambiantes sur le lieu de montage doivent convenir au fonctionnement du Sunny Home Manager (voir chapitre 20, page 135).

### 7.2 Montage du Sunny Home Manager sur le rail DIN


#### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

#### Condition préalable :


- Le rail DIN doit être monté dans l'armoire de distribution.

#### Procédure :

1. Pressez le Sunny Home Manager avec les fixations supérieures dans le bord supérieur du rail DIN.

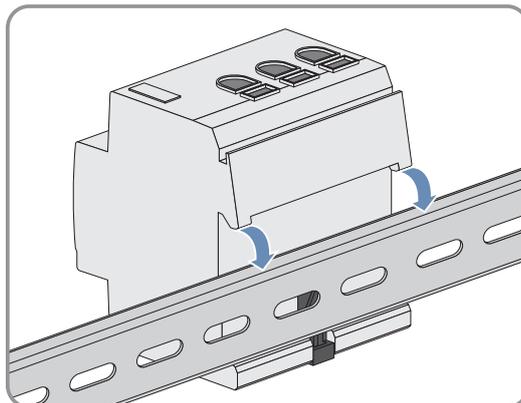

2. Accrochez les fixations inférieures dans le bord inférieur du rail DIN.

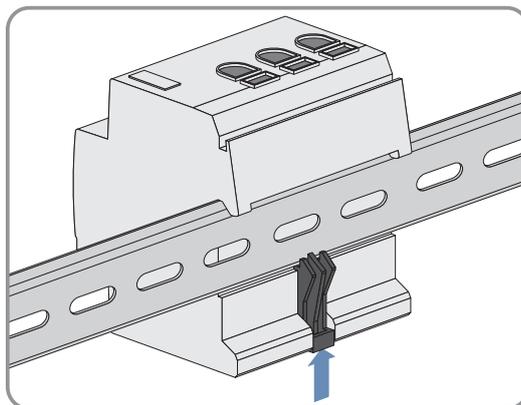

## 8 Raccordement

### 8.1 Sécurité lors du raccordement électrique

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

##### **Risque d'incendie dû à des surfaces de contact encrassées ou oxydées de câbles en aluminium conducteurs de courant**

Le raccordement de conducteurs en aluminium encrassés ou oxydés réduit la capacité de charge du courant des bornes de raccordement conductrices, et les résistances de contact augmentent. Des composants peuvent donc surchauffer et s'enflammer.

- Nettoyez les surfaces de contact, brossez-les et traitez-les avec une substance acide et alcaline (de la vaseline ou une pâte conductrice spéciale, par exemple).

### 8.2 Raccordement de l'alimentation en tension

#### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

#### 8.2.1 Conditions pour le raccordement de l'alimentation en tension

##### Conditions requises :

- Les consignes du fournisseur d'électricité fournies doivent être respectées.
- Le produit peut être exploité de manière monophasée ou triphasée. Dans la mesure où le produit est alimenté en courant par le conducteur de ligne L1, le Sunny Home Manager se met en service seulement si au moins le conducteur de ligne L1 et le conducteur neutre N sont raccordés.
- En cas d'utilisation de conducteurs à fils fins, des embouts de câblage sont requis.

##### Exigences en matière de câbles :

- Section de conducteurs pour les mesures de 63 A max. : 10 mm<sup>2</sup> à 16 mm<sup>2</sup>
- Section de conducteur avec transformateur de courant : voir recommandations du fabricant du transformateur de courant

## 8.2.2 Raccordement de l'alimentation en tension jusqu'à 63 A

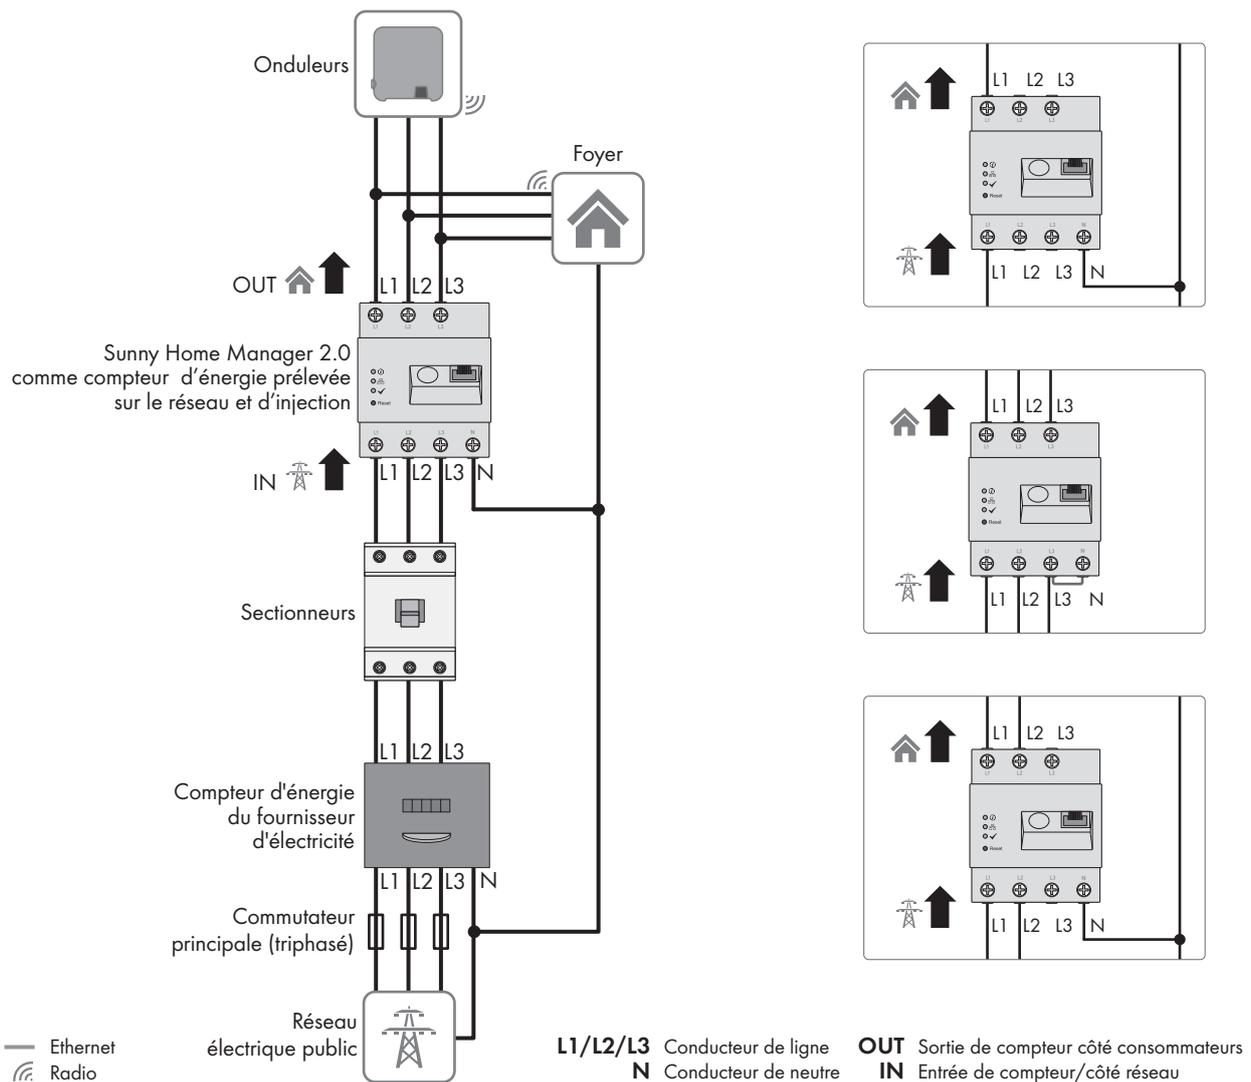


Figure 6 : Exemple de connexion dans des schémas TN et TT, en cas d'installation sur le point de raccordement au réseau en utilisant le dispositif de mesure intégré

### Procédure :

1. Mettez le point de raccordement hors tension et protégez-le de toute remise sous tension.
2. Raccordez le conducteur de ligne au Sunny Home Manager :
  - Lorsque le Sunny Home Manager est utilisé pour mesurer la puissance d'échange avec le réseau
    - dans des **réseaux électriques publics triphasés**, raccordez les conducteurs de ligne L1, L2 et L3 et le conducteur neutre N aux bornes à vis à l'entrée du Sunny Home Manager.
    - dans des **réseaux électriques publics monophasés**, raccordez le conducteur de ligne L1 et le conducteur neutre N aux bornes à vis situées à l'entrée du Sunny Home Manager.
    - dans des **réseaux électriques publics Delta-IT**, raccordez les conducteurs de ligne L1, L2 et L3 aux bornes à vis situées à l'entrée du Sunny Home Manager. Raccordez également le conducteur de ligne L3 au conducteur neutre N.
    - dans des **réseaux biphasés** (réseaux monophasés à trois conducteurs), raccordez les conducteurs de ligne L1 et L2 et le conducteur neutre N aux bornes à vis situées à l'entrée du Sunny Home Manager.

Pour cela, ouvrez chaque borne à l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez le conducteur dans le point de serrage et vissez la vis à fond (couple : 2,0 Nm).

- Si le Sunny Home Manager ne doit pas mesurer la puissance d'échange avec le réseau raccordez le conducteur de ligne L1 et le conducteur neutre N aux bornes à vis situées à l'entrée du Sunny Home Manager. Pour cela, ouvrez chaque borne à vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez le conducteur dans le point de serrage et vissez la vis à fond (couple : 2,0 Nm).
- Si le Sunny Home Manager est utilisé uniquement pour mesurer de la production d'énergie photovoltaïque, raccordez le Sunny Home Manager au point de raccordement commun de tous les onduleurs photovoltaïques du réseau domestique. Pour la mesure de la puissance d'échange avec le réseau, un SMA Energy Meter doit être installé au point de raccordement au réseau.

### 8.2.3 Raccordement d'une alimentation en tension supérieure à 63 A

Si l'alimentation en tension est > 63 A, il est impératif d'installer des transformateurs de courant.

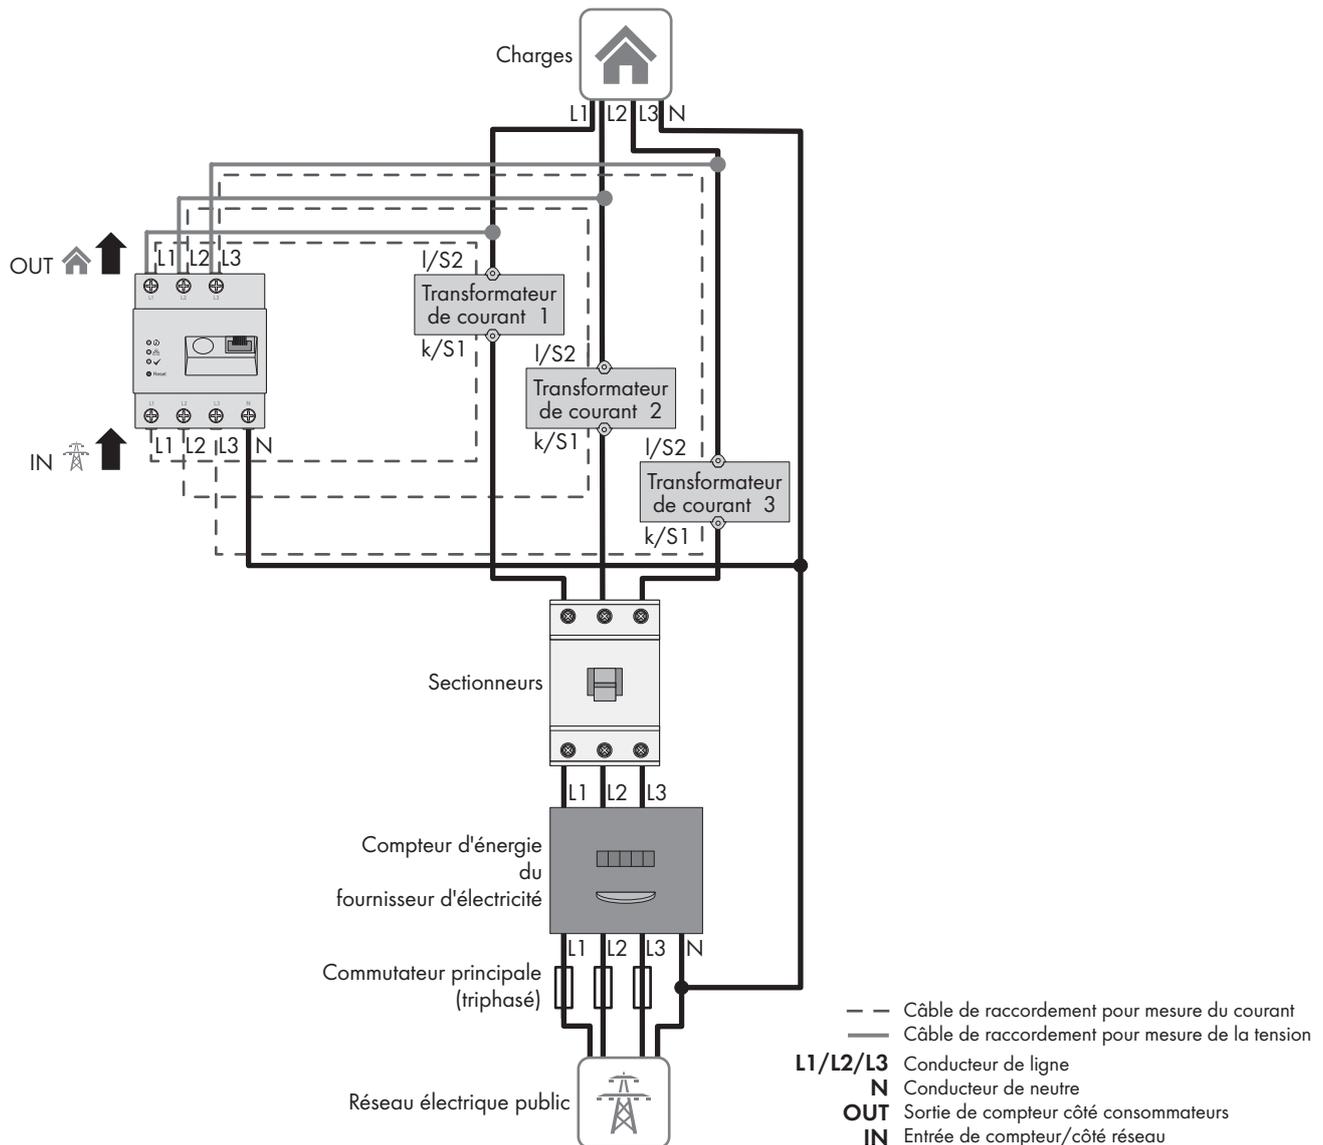


Figure 7 : Exemple de connexion dans des schémas TN et TT, en cas d'installation sur le point de raccordement au réseau

#### Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :

- 3 x transformateur de courant (recommandation : courant secondaire de 5 A et classe de précision minimum de 1)
- Câbles de raccordement pour transformateur de courant

**Procédure :**

1. Mettez le point de raccordement hors tension et protégez-le de toute remise sous tension.
2. Raccordez un transformateur de courant à chaque conducteur de ligne L1, L2 et L3.
3. Raccordez un câble de raccordement à chaque transformateur de courant destiné à mesurer le courant secondaire aux bornes k/S1 et l/S2.
4. Raccordez les câbles de raccordement de mesure du courant (ligne grise discontinue) aux bornes à vis L1, L2 et L3 du Sunny Home Manager. Pour cela, ouvrez chaque borne à vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez le conducteur dans le point de serrage et vissez la vis avec un tournevis cruciforme (couple : 2,0 Nm).
5. Raccordez les câbles de raccordement de mesure de la tension (ligne grise continue) aux bornes à vis L1, L2 et L3 à la sortie du Sunny Home Manager. Pour cela, ouvrez chaque borne à vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez le conducteur dans le point de serrage et vissez la vis avec un tournevis cruciforme (couple : 2,0 Nm).
6. Raccordez les câbles de raccordement L1, L2 et L3 (ligne grise continue) destinés à la mesure de la tension aux conducteurs de ligne correspondants L1, L2 et L3.

## 8.3 Établir la communication avec le Sunny Portal

### 8.3.1 Préparation de la communication Speedwire

Si le Sunny Home Manager doit communiquer avec d'autres appareils SMA via SMA Speedwire (Ethernet), le Sunny Home Manager et les appareils Speedwire doivent se trouver dans le même réseau local.

#### **i** Onduleurs avec fonction Webconnect

Si un onduleur est déjà enregistré avec la fonction Webconnect sur le Sunny Portal, il ne peut être ajouté à l'installation Sunny Home Manager dans le Sunny Portal.

- Pour pouvoir ajouter l'onduleur à l'installation Sunny Home Manager dans le Sunny Portal, supprimez l'onduleur et la fonction Webconnect de l'installation Webconnect dans le Sunny Portal ou désactivez la réception de données de l'onduleur dans l'installation Webconnect dans le Sunny Portal.

**Conditions requises :**

- DHCP est activé dans le routeur (voir la documentation du routeur).
- Tous les ports UDP > 1024 doivent être ouverts sur le routeur pour les connexions sortantes. Quand un pare-feu est installé sur le routeur, vous devrez éventuellement ajuster les règles de ce dernier.
- Les connexions sortantes du routeur doivent être possibles vers n'importe quelle destination sur l'Internet (IP de destination, port de destination). Quand un pare-feu est installé sur le routeur, vous devrez éventuellement ajuster les règles de ce dernier.
- Aucune redirection de port ne doit être enregistrée sur le routeur à Network Address Translation. Cela vous permettra d'éviter d'éventuels problèmes de communication.
- Aucun filtre de paquet ou manipulation pour paquets SIP doit être installé(e) sur le routeur.
- Les routeurs et les commutateurs réseau avec fonctionnalité routeur doivent transmettre les télégrammes Multicast nécessaires à la connexion Speedwire (télégrammes avec adresse de destination comprise entre 239.0.0.0 et 239.255.255.255) à tous les participants au réseau Speedwire.
- Tous les composants réseau utilisés doivent prendre au moins en charge le protocole IGMP, version 3 (IGMPv3) (voir la documentation des composants réseau).

**Procédure :**

- Raccordez les appareils Speedwire au routeur (voir la documentation de l'appareil Speedwire).


### 8.3.2 Raccordement du Sunny Home Manager au routeur

**Matériel supplémentaire requis (non compris dans le contenu de livraison) :**

- Câble Ethernet (10/100 Mbit/s, fiche RJ45)

**Procédure :**

1. Raccordez le câble réseau au port réseau du produit.

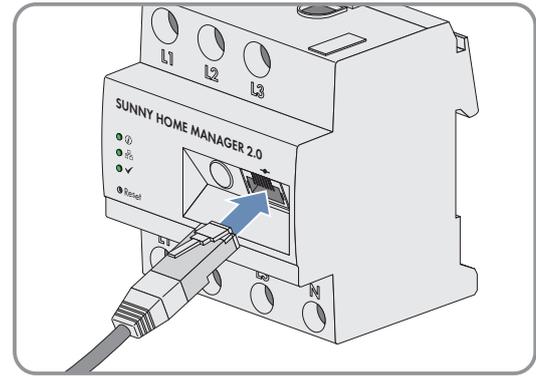

2. Raccordez l'autre extrémité du câble réseau au routeur.

### 8.3.3 Test de la connexion au Sunny Portal

Le Sunny Home Manager établit automatiquement une connexion au Sunny Portal.

**Conditions requises :**

- Le Sunny Home Manager doit être alimenté en tension .
- Le Sunny Home Manager doit être raccordé au routeur.
- DHCP est activé sur le routeur (voir les instructions relatives au routeur). Si votre routeur ne supporte pas DHCP, vous pouvez effectuer des réglages statiques du réseau sur le Sunny Home Manager grâce au Sunny Home Manager Assistant (voir chapitre 18.6.1 « Utilisation du Sunny Home Manager Assistant en cas de problèmes de réseau », page 130).

**Procédure :**

1. Vérifiez si la DEL d'état du Sunny Home Manager est allumée en vert et si la DEL performance est éteinte.

Affichage d'état DEL	Signification	Procédure à suivre
DEL d'état : allumée en vert DEL performance : éteinte	La connexion au Sunny Portal est établie.	Vous pouvez enregistrer le Sunny Home Manager sur le Sunny Portal.
DEL d'état : clignotante en rouge ou DEL performance : clignotante en rouge	Message d'erreur : Le Sunny Home Manager ne peut pas automatiquement établir la connexion au Sunny Portal. Cause possible : Un serveur proxy se trouve dans votre réseau ou bien votre routeur n'est pas compatible avec le protocole DHCP.	Utilisez le Sunny Home Manager Assistant (voir chapitre 18.6.1, page 130).

2. Vérifiez si la DEL d'état du Sunny Home Manager et la DEL performance sont allumées en vert.

Affichage d'état DEL	Signification	Procédure à suivre
DEL d'état : allumée en vert DEL performance : allumée en vert	La connexion au Sunny Portal est établie et l'enregistrement sur le Sunny Portal est déjà effectué.	Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants dans le Sunny Portal (voir chapitre 9.2, page 36).

## 9 Premières étapes

### 9.1 Création de l'installation Sunny Home Manager sur le Sunny Portal

#### 9.1.1 Enregistrement sur le Sunny Portal

Le Sunny Portal sert d'interface utilisateur du Sunny Home Manager. C'est pourquoi vous devez enregistrer le Sunny Home Manager sur le Sunny Portal.

Une utilisation exclusivement locale du Sunny Home Manager n'est pas prévue. Une utilisation exclusivement locale est certes possible après la configuration en ligne de la limitation de la puissance active, mais elle s'accompagne d'importantes restrictions des fonctionnalités de la gestion de l'énergie.

 L'assistant de configuration de l'installation vous guide pas à pas pendant l'enregistrement de l'utilisateur et celui de l'installation Sunny Home Manager sur le Sunny Portal. Pour ce faire, une colonne contenant des informations utilisateur détaillées s'affiche à droite sur les pages du portail.

#### Conditions requises :

- L'installation photovoltaïque et tous les appareils du réseau local doivent être en service et reliés au Sunny Home Manager par un routeur.
- Pour ce faire, vous devez disposer du code d'enregistrement (RID) et du code d'identification (PIC) figurant sur la plaque signalétique du Sunny Home Manager ou sur l'autocollant fourni.
- La DEL d'état doit être allumée en vert et la DEL Performance doit être éteinte sur le Sunny Home Manager.

#### Procédure :

1. Lancez le navigateur Web et rendez-vous sur **www.sunnyportal.com**.
2. Modifiez la langue le cas échéant :  
La langue définie par défaut dans votre navigateur Web apparaît dans l'en-tête du site Internet. Cliquez sur la flèche à côté de la langue et sélectionnez la langue de votre choix dans le menu de sélection.
3. Pour lancer l'assistant de configuration de l'installation, sélectionnez [**Enregistrer maintenant**].  
Vous pouvez également appeler directement la page **www.sunnyportal.com/register**.
  - L'assistant de configuration de l'installation s'ouvre.
4. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Enregistrement de l'utilisateur** s'ouvre.

#### S'enregistrer comme nouvel utilisateur :

1. Activez le champ **Je ne suis pas encore enregistré**, puis cliquez sur [**Suivant**].
2. Saisissez les données d'enregistrement.
3. Cliquez sur [**Suivant**].
  - Au bout de quelques minutes, vous recevrez un e-mail contenant un lien et vos données d'accès au Sunny Portal.
4. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail du Sunny Portal, vérifiez si l'e-mail a été déplacé dans le dossier d'e-mails indésirables ou s'il a été envoyé par erreur à une autre adresse e-mail.  
Si cette autre adresse e-mail est une adresse e-mail inconnue, redémarrez l'assistant de configuration de l'installation, puis enregistrez-vous de nouveau en tant que nouvel utilisateur.
5. Cliquez dans les 24 heures sur le lien figurant dans l'e-mail de confirmation.
  - Le Sunny Portal confirme dans une fenêtre que vous vous êtes enregistré avec succès.
6. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Sélectionner une installation** s'ouvre.

**Se connecter en tant qu'utilisateur déjà enregistré :**

1. Sélectionnez le champ **Je suis déjà enregistré dans le Sunny Portal**.
  2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe du Sunny Portal dans les champs **Adresse e-mail Sunny Portal** et **Mot de passe**.
  3. Cliquez sur **[Suivant]**.
- La page **Sélectionner une installation** s'ouvre.

**9.1.2 Créer une nouvelle installation**

**i** **Même si vous disposez déjà d'une installation photovoltaïque dans laquelle vous souhaitez intégrer a posteriori un Sunny Home Manager, vous devez créer une nouvelle installation.**

Pour importer les appareils de l'installation actuelle dans la nouvelle installation Sunny Home Manager, vous devez tout d'abord désactiver ces appareils (en règle générale, au moins 1 onduleur) dans l'ancienne installation. Vous pouvez alors ajouter les appareils de la nouvelle installation. La marche à suivre pour un ajout ou un remplacement ultérieur d'appareils est décrite dans un prochain chapitre (voir chapitre 11.2.1, page 56).

Sur la page **Sélectionner une installation**, vous pouvez créer une nouvelle installation ou sélectionner, le cas échéant, une installation existante pour remplacer ou ajouter des appareils.

**i** Tous les appareils possédant le même mot de passe forment une installation. Par conséquent, un mot de passe commun utilisé pour tous les appareils d'une installation est désigné par « mot de passe d'installation ». Le mot de passe de l'installation correspond au mot de passe de l'appareil pour le groupe d'utilisateurs **Installateur**.

**Conditions requises :**

- L'installation photovoltaïque et tous les appareils du réseau local doivent être en service et reliés au Sunny Home Manager par un routeur/commutateur réseau.
- Le Sunny Home Manager doit être en service :  
La DEL d'état doit être allumée en vert et la DEL Performance doit être éteinte.
- Tous les appareils Speedwire doivent posséder un mot de passe d'installation commun défini par l'utilisateur pour le groupe d'utilisateurs Installateur. Si nécessaire, réglez un mot de passe d'installation commun à tous les appareils Speedwire.

**Procédure :**

1. Activez l'option **Créer une nouvelle installation** et indiquez les données requises dans **Caractéristiques de l'installation** :
2. Entrez un nom d'installation dans le champ **Nom d'installation**. Dans le présent document, l'installation est désignée par **Installation Sunny Home Manager**.
3. Entrez le mot de passe de l'installation dans le champ **Mot de passe**.
  - Si le mot de passe par défaut **1111** pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** est encore réglé pour tous les appareils, saisissez un nouveau mot de passe d'installation.
  - Si un autre mot de passe commun est déjà réglé pour tous les appareils, saisissez ce mot de passe en tant que mot de passe de l'installation.
  - Si tous les appareils ne possèdent pas un mot de passe commun, configurez-en un pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** pour tous les appareils, puis saisissez ce mot de passe comme mot de passe d'installation dans l'assistant de configuration de l'installation.
4. Dans le champ **Confirmation du mot de passe**, saisissez à nouveau le mot de passe de l'installation.
5. Cliquez sur **[Suivant]**.
  - La page **Sélectionner des appareils** s'ouvre.

### 9.1.3 Enregistrer le Sunny Home Manager et ajouter d'autres appareils

**i** Ce n'est qu'une fois que le Sunny Home Manager est enregistré que d'autres appareils peuvent être détectés ou intégrés dans l'installation.

Conseil: Notez le PIC et le RID du Sunny Home Manager, ainsi que le numéro de série des appareils que vous souhaitez ajouter. Les données concernant le Sunny Home Manager se trouvent sur la plaque signalétique apposée sur le côté du produit, ainsi que sur l'autocollant fourni.

#### Procédure :

1. Entrez le code d'identification(PIC) et le code d'identification (PIC) du Sunny Home Manager dans les champs **PIC** et **RID** sur la page **Sélectionner des appareils**.
2. Cliquez sur [**Identifier**].
  - Le Sunny Portal recherche le Sunny Home Manager possédant le code d'identification et le code d'enregistrement indiqués. L'assistant de configuration de l'installation affiche le Sunny Home Manager détecté.
3. Si les codes PIC et RID saisis ne correspondent à aucun Sunny Home Manager, vérifiez que la saisie ne contient pas de faute de frappe et utilisez si nécessaire la fonction de recherche d'erreurs.
4. Cliquez sur [**Suivant**].
  - Le Sunny Home Manager recherche des appareils dans le réseau local. Après 10 minutes maximum, l'assistant de configuration de l'installation répertorie les numéros de série des appareils dans le réseau local.
5. Si l'assistant de configuration de l'installation ne répertorie aucun appareil Speedwire de votre installation photovoltaïque ou bien ne les répertorie pas tous, cliquez sur [**Actualiser**]. Si le problème persiste, utilisez la recherche d'erreurs.
6. Activez les champs de sélection des appareils que vous souhaitez ajouter à l'installation Sunny Home Manager. Les appareils sont identifiables à leur numéro de série.  
Si les appareils sont marqués d'un symbole d'avertissement, le Sunny Home Manager ne peut pas y accéder. Il est possible que vous ayez saisi un mot de passe d'installation incorrect ou bien qu'il ait été impossible d'établir une connexion avec les appareils.
7. Pour ajouter immédiatement les appareils à l'installation Sunny Home Manager, sélectionnez [**Ajouter**].
  - Le mot de passe de l'installation est transmis aux appareils. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les appareils s'affichent ensuite avec une coche verte.
8. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Configuration du compteur** s'ouvre.

### 9.1.4 Configuration des compteurs d'énergie

#### Condition requise :

- Pour que la production photovoltaïque et la consommation d'un foyer s'affichent, les compteurs destinés à mesurer les valeurs de puissance et d'énergie doivent être raccordés.
- i** Le Sunny Home Manager est équipé d'un Energy Meter interne et mesure les flux d'énergie de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il mesure, au point de raccordement au réseau, à la fois l'injection de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque (et le cas échéant réduite par l'autoconsommation) dans le réseau électrique public et l'énergie prélevée sur le réseau électrique public.

**Procédure :**

1. Dans la zone **Configuration du compteur d'énergie**, sélectionnez le compteur d'énergie souhaité dans les listes déroulantes **Consommation et injection** et **Production photovoltaïque**.

Topologie de l'installation	Configuration
Installation photovoltaïque avec onduleurs SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la liste déroulante <b>Consommation et injection</b>, cliquez sur <b>Energy Meter interne</b>.</li> <li>• Dans la liste déroulante <b>Production photovoltaïque</b>, cliquez sur <b>Aucun compteur</b>. Les données relatives à la production photovoltaïque des onduleurs raccordés de SMA sont utilisées.</li> </ul>
Installation photovoltaïque avec des onduleurs d'autres fabricants	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la liste déroulante <b>Consommation et injection</b>, cliquez sur <b>Energy Meter interne</b>.</li> <li>• Dans la liste déroulante <b>Production photovoltaïque</b>, cliquez sur <b>SMA Energy Meter xxx</b>. xxx est un espace réservé au numéro de série de SMA Energy Meter. Si l'installation photovoltaïque comprend deux SMA Energy Meter, sélectionnez celui de votre choix. La capacité de production des onduleurs photovoltaïques est mesurée uniquement via ce compteur d'énergie sélectionné. Dans ce cas, n'importe quelle combinaison d'onduleurs photovoltaïques est possible.</li> </ul>

2. Cliquez sur [**Suivant**].

La page **Propriétés avancées de l'installation** s'ouvre.

### 9.1.5 Saisie des données de l'installation

- i** Lors de la saisie des données, veuillez tenir compte des informations connexes et des remarques se trouvant à droite, dans la colonne **Informations de l'utilisateur**.

Vous pouvez modifier les données saisies à tout instant, dans le Sunny Portal (voir chapitre 10.1, page 42).



### Propriétés avancées de l'installation

Puissance de l'installation: *	<input type="text" value="1"/>	kWp
Rendement annuel spécifique: *	<input type="text" value="1000"/>	kWh / kWp
Code postal/Localité: *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pays: *	France ▼	
Fuseau horaire: *	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Niesle ▼	
Tarif d'injection: *	<input type="text" value="0,2"/>	Euro (EUR) ▼ / kWh
Utilisez-vous dans votre foyer de l'énergie photovoltaïque que vous produisez vous-même (autoconsommation) ? *	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Tarif d'autoconsommation: *	<input type="text" value="0,0000"/>	EUR / kWh
Limitation de l'injection de puissance active *	<input type="radio"/> aucune limitation de l'injection de puissance active <input checked="" type="radio"/> [max.] <input type="text" value="70"/> [% der installierten Leistung] <input type="radio"/> [max.] <input type="text"/> [kW Netzeinspeisung]	
Mises à jour automatiques: *	<input type="checkbox"/> Mise à jour automatique de tous les appareils dans l'installation photovoltaïque <small>Sunny Home Manager, onduleurs et composants supplémentaires</small>	
Sunny Places:	<input checked="" type="checkbox"/> Partager l'installation sur Sunny Places	
Adresse e-mail de l'exploitant:	<input type="text"/>	

\* Champ obligatoire

Précédent

Suivant

Figure 8 : Saisie des données de l'installation (exemple)

### Procédure :

1. Sur la page **Propriétés avancées de l'installation**, entrez les données de votre installation.  
 Vous pouvez obtenir la valeur de la puissance nominale de votre installation auprès de votre installateur.  
 Vous pouvez consulter le rendement annuel spécifique pour le site de votre installation sur les cartes d'ensoleillement.  
 La rétribution d'injection vous est communiquée par votre opérateur réseau local.
2.  Si vous souhaitez utiliser vous-même l'énergie produite par votre installation photovoltaïque pour mettre sous tension des charges par exemple, vous devez répondre par **Oui** à la question sur l'autoconsommation.
3. Cliquez sur [**Suivant**].  
 L'assistant de configuration de l'installation affiche un récapitulatif des données que vous avez saisies.

4. Cliquez sur **[Terminer]**.

- Le Sunny Portal confirme dans la page suivante que votre installation a été enregistrée avec succès. Par ailleurs, un message apparaît qui vous indique que la surveillance de la communication a été activée et que vous recevrez automatiquement un rapport quotidien par e-mail.

5. Pour commuter sur l'installation Sunny Home Manager, sélectionnez **[Accès à l'installation]**.

- L'interface utilisateur de votre installation s'ouvre.

## 9.2 Connexion au et déconnexion du Sunny Portal

### Connexion au Sunny Portal

#### Condition requise :

- Le Sunny Home Manager doit être enregistré sur le Sunny Portal à l'aide de l'assistant de configuration de l'installation (voir chapitre 9.1.1, page 31).

#### Procédure :

1. Rendez-vous sur **www.sunnyportal.com**.
2. Dans la zone **Login**, saisissez l'adresse e-mail dans le champ **E-mail**.
3. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe du Sunny Portal.
4. Pour rester connecté lors de vos prochaines visites sur le Sunny Portal, cochez le champ de sélection **Rester connecté**. Vous restez ainsi connecté au Sunny Portal jusqu'à ce que vous vous déconnectiez par le biais de l'interface utilisateur.
5. **i Ordinateurs publics ou partagés**  
Si vous utilisez un ordinateur public ou un ordinateur partagé avec d'autres personnes, désactivez la fonction **Rester connecté**. Sinon, d'autres personnes pourraient avoir accès à vos données sur le Sunny Portal.
6. Cliquez sur **[Connexion]**.

### Déconnexion du Sunny Portal

Si vous vous déconnectez de l'interface utilisateur du Sunny Portal, protégez votre installation photovoltaïque contre tout accès non autorisé. La fonction **[Rester connecté]** est alors réinitialisée.



Figure 9 : Déconnexion du Sunny Portal

#### Procédure :

- Sélectionnez le nom d'utilisateur dans l'en-tête de l'interface utilisateur puis **[Fermeture de session]**.

## 9.3 Interface utilisateur de l'installation Sunny Home Manager

### 9.3.1 Affichage de l'interface utilisateur

Si vous n'avez détecté qu'une seule installation dans le Sunny Portal, vous aboutissez, après la connexion dans le Sunny Portal, automatiquement à l'interface utilisateur de votre installation. Si vous possédez plusieurs installations sur le Sunny Portal, vous devrez appeler l'interface utilisateur de l'installation Sunny Home Manager après la connexion sur le Sunny Portal.

**Procédure :**

1. Connectez-vous au Sunny Portal (voir chapitre 9.2, page 36).
2. Dans la sélection de pages et de menu, sélectionnez **Sélection d'installations > Mon installation Sunny Home Manager**.

L'interface utilisateur de votre installation s'ouvre.

Vous pouvez sélectionner la page d'accueil de votre installation qui s'affiche une fois que vous êtes connecté en cliquant sur **Présentation de l'installation > Page d'accueil de l'installation** dans le menu **Configuration**.

### 9.3.2 Aperçu de l'interface utilisateur

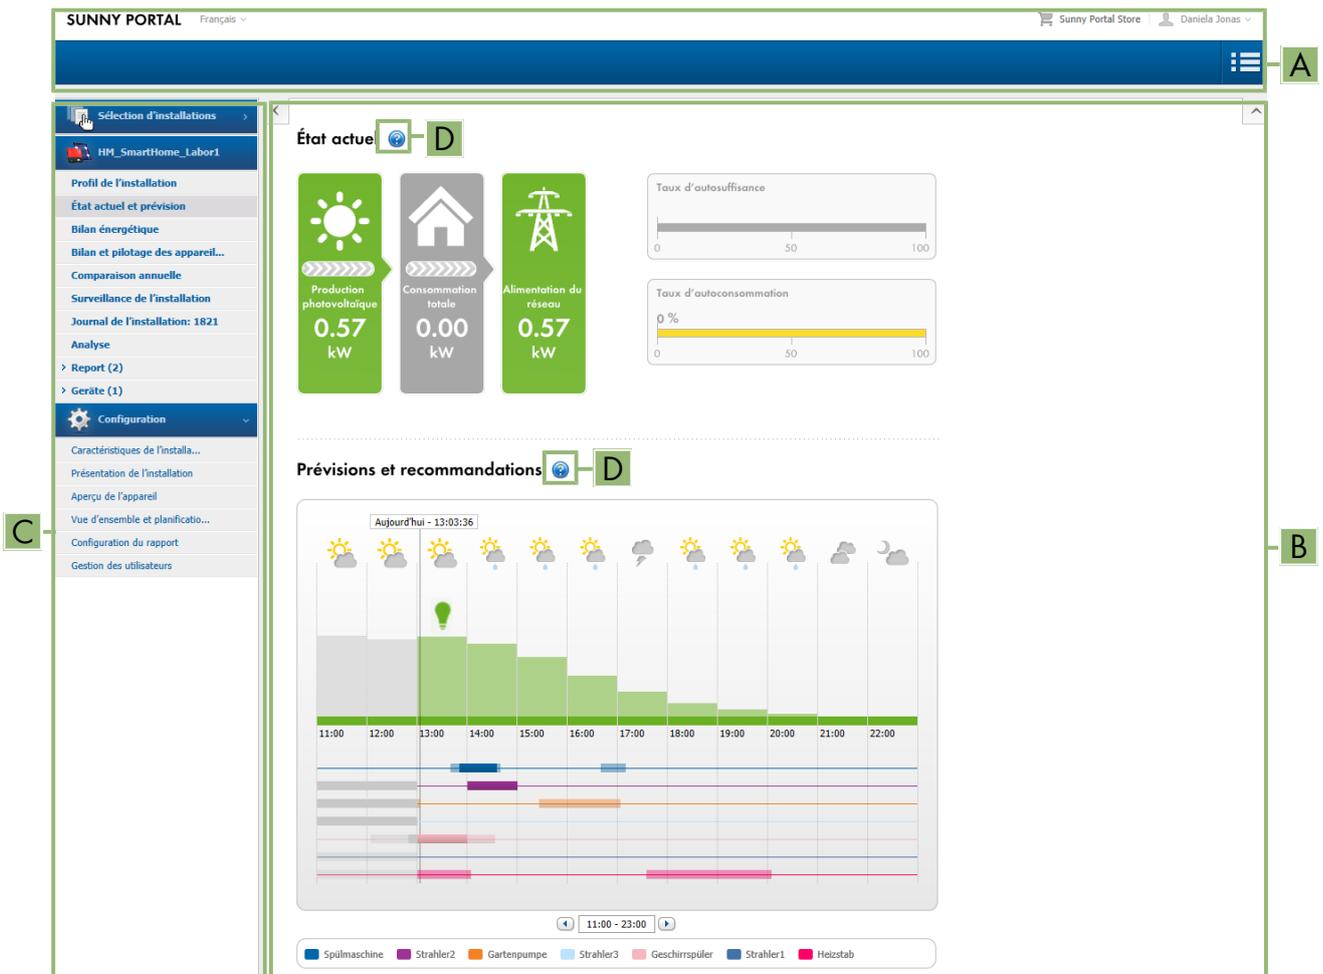


Figure 10 : L'interface utilisateur de l'installation Sunny Home Manager dans le Sunny Portal (exemple)

Position	Désignation	Explication
A	En-tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection de la langue de l'interface utilisateur</li> <li>• Déconnexion du Sunny Portal</li> </ul>
B	Zone de contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contenu de la page sélectionnée</li> </ul>
C	Sélection de pages et de menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès aux différents points et pages de menu de l'installation Sunny Home Manager</li> </ul>
D	Aide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explication du contenu de la page sélectionnée</li> <li>• Lien vers l'aide du Sunny Portal</li> </ul>

### 9.3.3 Aperçu des menus et des pages

Selon la structure de votre installation et les produits qui y sont installés, il se peut que vous ne voyiez pas tous les menus et pages listés ici.

#### Menu Sélection d'installations

Le nom de l'installation actuellement sélectionnée est le nom utilisé pour l'option de menu principal dans le menu principal **Sélection d'installations**. Toutes les autres pages se rapportent toujours à l'installation sélectionnée actuellement. Le menu ne s'affiche que si plus d'une installation est attribuée à votre adresse e-mail. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner l'installation souhaitée.

Page	Explication
Liste des installations	Aperçu des installations attribuées à votre adresse e-mail.

#### Menu « Installation Sunny Home Manager »

Le menu contient toutes les informations, les données et les visualisations concernant votre installation. En règle générale, vous pouvez ajuster la représentation visuelle des données dans les tableaux et diagrammes affichés ici selon vos souhaits et vos besoins. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la page correspondante dans le menu Configuration depuis n'importe quelle page pour procéder aux modifications de la configuration de votre installation.

Page	Explication
Aperçu de l'installation	Aperçu des principales informations concernant votre installation. Pour obtenir des informations plus spécifiques concernant certaines données, vous pouvez passer directement aux pages spécifiques depuis cette page.
Profil de l'installation	Aperçu des informations concernant l'installation actuelle. Le Sunny Portal crée le profil de l'installation à partir des informations que vous avez saisies sur vos pages Sunny Portal. Les informations que vous n'avez pas saisies ne s'affichent pas dans le profil de l'installation.
État actuel et prévision	Cette page est divisée en deux parties : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La section <b>État actuel</b> visualise les proportions dans lesquelles votre foyer est alimenté en puissance issue du réseau électrique public et en puissance issue de votre installation photovoltaïque.</li> <li>• La zone <b>Prévisions et recommandations</b> donne un aperçu de la puissance photovoltaïque attendue et des recommandations concernant la mise en marche manuelle des charges.</li> </ul>
Bilan énergétique	Visualisation de l'évolution dans le temps de la puissance ou de l'énergie qui circule entre votre installation photovoltaïque, votre foyer, le réseau électrique public et, le cas échéant, votre batterie.
Bilan et pilotage des charges	Affichage de la consommation de puissance et d'énergie des charges raccordées.
Comparaison annuelle	Aperçu du rendement total et du rendement spécifique de l'installation par mois sous forme de synthèse annuelle.

Page	Explication
Surveillance d'installation	<p>Fonctions destinées à la surveillance de l'installation actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance de la communication : surveillance de la communication entre le Sunny Portal et les onduleurs</li> <li>• Comparaison des onduleurs : surveillance de l'installation par comparaison des rendements des onduleurs si au moins deux onduleurs se trouvent dans l'installation</li> </ul> <p>Quand la surveillance de la communication ou la comparaison des onduleurs signale une erreur ou un avertissement, un signe d'exclamation est affiché dans la sélection de page et de menu à côté de l'élément de menu Surveillance d'installation. Le symbole reste affiché jusqu'à ce que la communication fonctionne de nouveau ou que la comparaison des onduleurs cesse d'échouer.</p>
Journal de l'installation	Affichage des messages concernant l'état actuel de l'installation. Ces messages vous aident, par exemple, à identifier les dysfonctionnements de votre installation. Le nombre de messages non lus correspondant à un avertissement, un dysfonctionnement ou une erreur est indiqué après les deux points.
Analyse	<p>Affichage des valeurs de puissance d'un ou de plusieurs appareils et/ou de l'ensemble de l'installation pour la période sélectionnée dans l'onglet. Vous pouvez choisir le type d'affichage <b>absolu</b> ou <b>spécifique</b>.</p> <p>Le point <b>Détails</b> contient un récapitulatif des données de graphique actuelles.</p>
Rapport	<p>Cette page est divisée en <b>Rapport journalier sur l'installation</b> et <b>Rapport mensuel sur l'installation</b>.</p> <p>Selon l'option choisie, la modification du compteur du rendement total s'affiche.</p>
Appareils	<p>Affichage des différents appareils intégrés dans l'installation.</p> <p>Pour chaque appareil, des diagrammes séparés du rendement total (kWh) sur une année ainsi que du rendement total (kWh) et de la puissance (kW) pour un jour défini s'affichent.</p>

## Menu Configuration

Lors de la connexion sur le Sunny Portal, le menu **Configuration** est fermé par défaut.

Le menu Configuration sert principalement à définir la configuration de base de votre installation et à effectuer des modifications concernant les réglages généraux concernant votre installation et/ou la configuration des appareils. Vous pouvez également procéder à toutes les configurations souhaitées directement depuis les pages correspondantes du menu « Installation Sunny Home Manager ».

La plupart des données et des graphiques s'affichent intégralement sur ces pages seulement si un compteur d'injection et un compteur d'énergie prélevée sur le réseau sont raccordés. Le Sunny Home Manager fonctionne à la fois en tant que compteur d'injection et en tant que compteur pour l'énergie prélevée sur le réseau.

Pour connaître en détail les configurations de l'installation que vous pouvez effectuer, reportez-vous aux droits d'utilisateurs (voir chapitre 16.1, page 114).

Page	Explication
Caractéristiques de l'installation	Sur cette page, vous pouvez configurer votre installation Sunny Portal à l'aide des différents onglets.

Page	Explication
Présentation de l'installation	Vous pouvez visualiser des pages sélectionnées de votre installation, intégrer le profil de l'installation sur votre site et définir quelle page du Sunny Portal doit s'afficher en premier sur votre installation photovoltaïque après connexion au portail ou un changement d'installation.
Aperçu de l'onduleur	Liste de tous les appareils de votre installation. Vous pouvez appeler les caractéristiques des appareils, les paramètres et les messages inhérents à ces appareils. Vous pouvez également rechercher de nouveaux appareils et actualiser la liste.
Vue d'ensemble et planification des charges und-planung	Affichage de toutes les charges qui ont été configurées avec le Sunny Home Manager. La planification des charges affiche les charges pour lesquelles sont configurées des plages horaires et indique quant ces charges doivent fonctionner.
Configuration du rapport	Cette page vous permet de configurer le Sunny Portal pour qu'il vous informe par e-mail des événements et du rendement par exemple.
Gestion des utilisateurs	Liste de tous les utilisateurs que vous avez autorisés à accéder à l'installation.

### 9.3.4 Affichage de tableaux et de diagrammes

Sur de nombreuses pages, vous avez la possibilité d'afficher les tableaux et les diagrammes ainsi que leur étendue de manière différente.

Des symboles sont prévus à cet effet dans de nombreux diagrammes et tableaux :

Si vous déplacez le curseur sur un symbole, une explication du symbole s'affiche. Si vous cliquez sur le symbole, vous activez la commande sous-jacente.

#### 9.3.4.1 Réglage de la période d'affichage

L'élément de commande pour régler la période d'affichage se trouve en dessous du diagramme.

##### Procédure :

- Si une barre de temps avec curseur se trouve sous le diagramme, cliquez sur la flèche bleue et réglez la période désirée en maintenant le bouton de gauche de la souris appuyé.
- Si une date et des symboles de flèche se trouvent sous le diagramme, réglez la date avec les symboles de flèche ou par le biais du calendrier :
  - Avec les symboles de flèche, naviguez vers l'arrière avec  et vers l'avant avec  puis sélectionnez la date souhaitée.
  - Cliquez sur la date se trouvant entre les symboles de flèche puis sélectionnez la date souhaitée dans le calendrier.
- Si des listes déroulantes se trouvent entre les symboles de flèche, sélectionnez la période souhaitée dans ces dernières.

#### 9.3.4.2 Enregistrer les données de diagrammes

Vous pouvez enregistrer les données des diagrammes en tant que fichiers csv.

##### Procédure :

1. Si le symbole d'engrenages  s'affiche en bas à droite du diagramme, déplacez le curseur de la souris sur le symbole  puis sélectionnez  dans le menu de sélection.
2. Si deux symboles sont affichés à droite, sous le diagramme, sélectionnez .
3. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.
4. Sélectionnez le répertoire cible.
5. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

### 9.3.4.3 Impression de données de diagrammes

1. Déplacez le curseur de la souris à droite, sous le diagramme, sur le symbole d'engrenage .
2. Sélectionnez  dans le menu de sélection.
3. Cliquez sur [**Imprimer**].
4. Sélectionnez l'imprimante souhaitée, puis cliquez sur [**Imprimer**].

## 10 Configuration de l'installation Sunny Home Manager

Dans le menu **Configuration**, vous pouvez modifier ces données sur la page **Caractéristiques de l'installation**, mais surtout ajouter des détails importants concernant l'installation pour optimiser le fonctionnement de votre installation photovoltaïque.

La page de menu **Caractéristiques de l'installation** comprend les 5 onglets suivants :

- Données de l'installation
- Configuration de string
- Exploitant/Installateur
- Paramètres
- Validation des données

### 10.1 Données de l'installation

#### 10.1.1 Aperçu des données de l'installation

Cet onglet liste les indications d'ordre général concernant l'installation photovoltaïque. Certaines données sont affichées sur la page **Profil de l'installation**.

##### Zone Données de l'installation

Sous **Données de l'installation** sont affichés le nom de votre installation son identifiant, le jour de sa mise en service et sa localisation exacte. Ces données qui ont déjà été saisies lors de l'enregistrement de l'installation Sunny Home Manager peuvent être complétées ou modifiées ici.

Ici aussi, l'installation peut être définitivement supprimée.

##### Zone Puissance

La puissance nominale de l'installation est la somme des puissances de tous les panneaux photovoltaïques. Elle peut être calculée automatiquement à partir des données des caractéristiques de l'appareil.

La puissance nominale de l'installation est nécessaire pour afficher les données suivantes :

- Rendement spécifique de l'installation
- Prévisions

##### Description

Ici, vous avez la possibilité de décrire individuellement votre installation. La description apparaît sur la page **Profil de l'installation**. L'éditeur peut formater un texte, mais il ne prend pas en charge le format HTML.

##### Zone Image de l'installation

Ici, vous pouvez remplacer l'image d'installation standard par une image de votre installation.

L'image d'installation définie par l'utilisateur est également affichée aux pages suivantes :

- Page **Profil de l'installation**
- Si des pages sont validées pour le Sunny Portal, l'image de l'installation s'affiche dans la liste des installations validées sur la **page d'accueil** de [www.SunnyPortal.com](http://www.SunnyPortal.com)

Vous pouvez sauvegarder plusieurs images dans une galerie du Sunny Portal. Vous pourrez ainsi modifier facilement l'image d'installation et accéder à vos images à partir d'ordinateurs divers.

#### 10.1.2 Modification des données de l'installation

##### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

**Procédure :**

1. Dans l'onglet **Données de l'installation**, cliquez sur le bouton **[Modifier]**.
2. Modifiez les données de l'installation souhaitées.
3. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

### 10.1.3 Modification du nom de l'installation

Un nom bien choisi permet de la distinguer plus facilement des autres installations enregistrées dans le Sunny Portal.

**Exigence relative au nom de l'installation :**

- Le nom de l'installation doit contenir un maximum de 30 caractères.

**Procédure :**

1. Dans l'onglet **Données de l'installation**, cliquez sur le bouton **[Modifier]**.
2. Saisissez le nom de l'installation souhaité dans le champ **Nom**.
3. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

### 10.1.4 Supprimer une installation

En supprimant l'installation Sunny Home Manager, vous supprimez de manière définitive l'installation et toutes les données qui sont liées à cette installation.

**Condition requise :**

- Vous devez être **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

**Procédure :**

1. Dans l'onglet **Données de l'installation**, cliquez sur le bouton **[Modifier]**.
2. Cliquez sur le bouton **[Supprimer définitivement l'installation]** dans la zone **Données de l'installation**.
  - Une question de sécurité s'affiche.
3. Pour supprimer définitivement l'installation Sunny Home Manager, cliquez sur **[Oui]**.

**i Affectation du Sunny Home Manager à une autre Installation photovoltaïque**

Pour réaffecter le Sunny Home Manager à une autre installation, vous devez le réinitialiser complètement (voir chapitre 11.7.1, page 68).

### 10.1.5 Saisie de la puissance nominale de l'installation

La puissance nominale de l'installation est requise pour la limitation de l'injection de puissance active. Vous devez entrer correctement la puissance nominale de l'installation afin de pouvoir régler la limitation d'injection de puissance active sur la valeur adéquate (voir chapitre 10.4.3, page 46). En cas de modification de la puissance installée de l'installation, vous devez ajuster cette valeur.

**Saisie manuelle de la puissance de l'installation :**

1. Saisissez la puissance nominale de l'installation dans le champ **Puissance de l'installation** situé dans la zone **Puissance**.
2. Pour définir le fabricant des panneaux photovoltaïques, faites une sélection dans la liste déroulante **Fabricant**.
3. Pour définir le type de panneaux photovoltaïques, faites une sélection dans la liste déroulante **Type de panneaux**.

**Calcul de la puissance de l'installation****Condition requise :**

- La puissance du générateur photovoltaïque doit avoir été saisie pour tous les onduleurs (voir chapitre 11.4.3, page 64).

**Procédure :**

- Cochez le champ **Calculer la puissance de l'installation à partir des caractéristiques des appareils** situé dans la zone **Puissance**.
  - La puissance de l'installation calculée est affichée.

## 10.1.6 Modification ou suppression de l'image de l'installation

### Modification de l'image de l'installation

**Exigences relatives à l'image de l'installation :**

- Taille d'image maximale : 500 Ko
- Formats d'image possibles : JPG, PNG, GIF

**Procédure :**

1. Cliquez sur le bouton [**Charger l'image**] dans la zone **Image de l'installation**.
2. Sélectionnez l'image souhaitée à partir de vos répertoires.
3. Sélectionnez [**Ouvrir**].
4. Pour modifier la taille du fragment d'image, déplacez les carrés gris avec la souris.
5. Pour déplacer le fragment d'image, cliquez dessus et déplacez-le en maintenant le bouton gauche de la souris pressé.
6. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
7. Pour enregistrer une image dans la galerie, téléchargez l'image dans la galerie :
  - Sélectionnez [**Choisir dans la galerie**].
  - Cliquez sur [**Télécharger**].
  - Cliquez sur [**Parcourir**].
  - Sélectionnez l'image souhaitée à partir de vos répertoires.
  - Cliquez sur [**Télécharger le fichier sélectionné**].
  - Sélectionnez ✖.
    - L'image est sauvegardée dans la galerie.
8. Pour télécharger une image depuis la galerie en tant qu'image d'installation, cliquez sur [**Choisir dans la galerie**].
9. Sélectionnez l'image souhaitée en double-cliquant dessus.
10. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### Suppression de l'image d'installation définie par l'utilisateur

Si vous supprimez l'image d'installation définie par l'utilisateur, le Sunny Portal affichera (à nouveau) l'image d'installation standard.

**Procédure :**

1. Cliquez sur le bouton [**Aucune image de l'installation**] dans la zone **Image de l'installation**.
2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 10.2 Configuration de string

Un string désigne un groupe de panneaux photovoltaïques raccordés électriquement en série. En général, une installation est composée de plusieurs strings. Chaque string dispose de caractéristiques spécifiques telles que l'angle par rapport au sud (azimut) ou l'angle d'inclinaison du toit.

La configuration des strings est un élément essentiel pour le calcul correct des prévisions photovoltaïques et donc une condition importante pour la planification des charges et l'optimisation de l'autoconsommation ainsi que du taux d'autosuffisance (voir chapitre 11.4.4, page 64).

## 10.3 Modification des données de l'exploitant

Dans l'onglet **Exploitant/Installateur** figurent les coordonnées de l'exploitant et de l'installateur.

L'exploitant est une personne physique ou morale qui possède par exemple des installations photovoltaïques à titre commercial. L'exploitant peut organiser l'utilisation de l'installation photovoltaïque sans pour autant en être l'utilisateur.

Le nom de l'exploitant est affiché sur la page **Profil de l'installation**.

### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

### Procédure :

1. Cliquez sur l'onglet [**Modifier**].
2. Saisissez les données d'exploitant.
3. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 10.4 Configurer les paramètres

### 10.4.1 Informations générales concernant la configuration des paramètres

#### Conditions pour les configurations dans l'onglet Paramètres :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

Le bouton [**Modifier**] se trouve tout en bas dans l'onglet **Paramètres**. Il s'applique à tous les réglages des paramètres de cet onglet.

Lorsque vous cliquez sur [**Modifier**], vous pouvez modifier en une étape les réglages de différents paramètres et appliquer les modifications simultanément en cliquant sur le bouton [**Enregistrer**].

Si vous ne souhaitez pas appliquer les modifications, cliquez sur [**Annuler**].

Les deux boutons [**Enregistrer**] et [**Annuler**] se trouvent également tout en bas dans l'onglet.

Conseil : étant donné que les décisions d'appliquer avec le bouton [**Enregistrer**] ou de rejeter avec le bouton [**Annuler**] les modifications sont prises pour l'ensemble de l'onglet, il est recommandé d'enregistrer séparément chacune des modifications effectuées dans cet onglet.

### 10.4.2 Saisie de la rétribution d'injection et du tarif de l'électricité

Les valeurs relatives à la rétribution d'injection et au tarif de l'électricité ont déjà été consultées lors de l'enregistrement de l'installation et éventuellement saisies.

L'électricité produite par votre installation photovoltaïque peut-être consommée pour vos propres besoins ou vendue, c'est-à-dire injectée dans le réseau public. Le Sunny Home Manager se sert de ces données pour réaliser des économies et tient compte des valeurs saisies pour piloter les charges afin d'optimiser l'autoconsommation.

Les valeurs saisies ont un effet sur les éléments suivants :

- Recommandations concernant la mise en marche manuelle des appareils consommateurs **État actuel et prévision > Prévisions et recommandations**
- Pilotage de charges via le Sunny Home Manager (directement via le réseau local ou via des appareils de connexion de type prise radiocommandée ou relais)

### Procédure :

1. Dans la zone **Rémunération**, saisissez la rétribution d'injection par kWh dans le champ **Tarif d'injection**. Sélectionnez la devise souhaitée dans la liste déroulante correspondante.

2. Dans le champ **Installation avec autoconsommation**, sélectionnez si vous consommez de l'énergie photovoltaïque autoproduite dans votre foyer (autoconsommation). Si vous sélectionnez **oui**, l'autoconsommation du foyer est prise en compte dans le pilotage de charge et les recommandations.
3. Lorsque vous recevez une rétribution de l'autoconsommation, saisissez cette dernière dans le champ **Tarif d'autoconsommation**.
4. Lorsque vous ne recevez pas de rétribution de l'autoconsommation, saisissez un **0** dans le champ **Tarif d'autoconsommation**.
5. Dans la zone **Tarif de l'électricité**, saisissez les heures pendant lesquelles le tarif d'électricité est valable dans les champs **de** et **à**.  
Astuce : vous pouvez créer deux tarifs de nuit. Configurez le premier tarif jusqu'à zéro heure. Configurez le second tarif à partir de zéro heure.
6. Saisissez dans le champ **Prix** le tarif d'électricité valable pour l'horaire indiqué.
7. Si le tarif d'électricité est uniquement valable pour certains jours de la semaine, cochez les champs de sélection des jours correspondants.
8. Si le tarif d'électricité est valable pour tous les jours, cochez tous les champs de sélection des jours de la semaine.
9. Pour saisir des tarifs d'électricité supplémentaires, sélectionnez **+** et saisissez les données.
10. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 10.4.3 Configuration de la limitation de l'injection de puissance active

#### Condition requise :

- Sur les onduleurs, le paramètre **Mode de fonctionnement consigne de puissance active** doit être réglé soit sur **Limitation de la puissance active P par la commande de l'installation**, soit sur **Consigne externe**.

#### PRUDENCE

#### Responsabilité de l'exploitant de l'installation concernant la limitation de l'injection de puissance active

L'exploitant de l'installation est responsable de la validité des indications concernant la limitation de l'injection de puissance active et la puissance nominale de l'installation.

- Demandez au préalable à l'exploitant du réseau l'autorisation d'installer Sunny Home Manager pour la limitation de l'injection de puissance active (déclaration du fabricant « Feed-In Management in Accordance with the Renewable Energy Sources Act (EEG) 2012 with Sunny Home Manager (SHM) from SMA » disponible sous [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).
- Réglez la limitation d'injection de puissance active conformément aux exigences de l'exploitant de réseau. Le cas échéant, contactez votre exploitant de réseau.
- Indiquez la puissance nominale correcte de l'installation. Si vous souhaitez étendre l'installation, ajustez la valeur de la puissance nominale de l'installation.

-  Assurez-vous que votre compteur d'injection est conforme aux exigences.

Le Sunny Home Manager évite les pertes de régulation en limitant la production photovoltaïque ainsi qu'en prenant l'autoconsommation actuelle du foyer en compte et en augmentant, sur les installations photovoltaïques avec autoconsommation, le taux d'autoconsommation par le biais de l'utilisation directe de la puissance photovoltaïque produite. Dans les installations photovoltaïques avec onduleurs à batterie SMA, le Sunny Home Manager utilise de préférence la puissance active limitée à la charge de la batterie.



### Limitation de l'injection de puissance active à 70 % de la puissance nominale de l'installation

Actuellement, l'installation peut produire 90 % de la puissance nominale de l'installation en raison d'un bon rayonnement solaire.

- Les charges du foyer consomment actuellement 20 % de la puissance nominale de l'installation. Les 70 % de puissance nominale de l'installation restants sont injectés dans le réseau électrique public.
  - Aucune limitation de la production photovoltaïque n'est nécessaire.
- Une charge est désactivée et il n'y a plus que 10 % de la puissance nominale de l'installation qui sont consommés par le foyer. Par conséquent, 80 % de la puissance nominale de l'installation peuvent être injectés dans le réseau électrique public, un pourcentage situé au-dessus de la valeur limite autorisée.
  - Le Sunny Home Manager réduit la production photovoltaïque des 90 % de puissance nominale de l'installation théoriquement possibles à 80 % de cette même puissance. 70 % de la puissance nominale de l'installation continuent d'être injectés dans le réseau électrique public.

### **i** Onduleurs pris en charge pour la limitation de l'injection de puissance active à 0 %

Seuls les onduleurs prenant en charge la fonction de repli automatique (en cas d'interruption de la communication entre le Sunny Home Manager et l'onduleur, ce dernier retombe à une puissance de sortie de 0 watt) permettent une limitation de l'injection de puissance active à 0 %. Pour de plus amples informations, voir les instructions de l'onduleur sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

Si votre exploitant de réseau n'autorise qu'une injection de puissance active définie dans le réseau électrique public, le Sunny Home Manager peut surveiller cette exigence et la remplir en réduisant la production photovoltaïque des onduleurs en cas de dépassement de la limite prescrite.

L'on tient également compte du fait que, aux heures où votre installation photovoltaïque produit beaucoup de courant photovoltaïque et que celui-ci est également directement utilisé par les charges - appareils électroménagers ou batterie en cours de charge -, une puissance photovoltaïque supérieure à la limitation d'injection (limitation dynamique de la puissance active) est cependant autorisée.

En plus de la limitation dynamique de la production d'énergie photovoltaïque, le Sunny Home Manager peut veiller à ce que les charges du foyer soient allumées au moment précis où l'énergie photovoltaïque disponible est suffisante pour atteindre la limite d'injection. Si la mise en marche d'une charge entraîne une augmentation de la consommation directe du foyer, la production d'énergie photovoltaïque doit être réduite dans une moindre mesure, voire pas du tout.

- Limitation à une valeur fixe en kW
- Limitation à une part en pourcentage de la puissance nominale de l'installation (plage de réglage : 0 % à 99%)
- Injection zéro (évite toute injection dans le réseau électrique public) (réglage : 0 % de la puissance nominale de l'installation)

Malgré l'injection zéro, il est possible qu'une quantité résiduelle d'énergie inévitable soit injectée dans le réseau électrique public en raison des durées de cycles de régulation.

Si votre installation comprend un onduleur-chargeur, la saisie d'un temps de réaction minimum est possible à partir du réglage d'une limitation < 10 % de la puissance nominale de l'installation. Après une injection réseau, l'onduleur/chargeur a ainsi suffisamment de temps pour utiliser la puissance injectée pour charger le banc de batteries. Pour les onduleurs-chargeurs SMA, un temps de réaction de 5 s est pré-réglé. Cette valeur par défaut garantit l'intégration des systèmes de stockage à batterie usuels (pour en savoir plus sur les valeurs spécifiques, voir la documentation de l'onduleur-chargeur).

**Procédure :**

1. Dans la zone **Limitation de l'injection de puissance active**, sélectionnez l'option adéquate :
  - Si aucune limitation de l'injection de puissance active n'est exigée pour votre installation, sélectionnez **Aucune limitation de l'injection de puissance active** (réglage par défaut).
  - Si une limitation d'injection de puissance active est requise, exécutez les opérations suivantes :
    - Pour tester si la limitation d'injection de puissance active fonctionne dans l'installation, sélectionnez l'option **xx kW maximum** et entrez **0** dans le champ. Dans ce cas, le Sunny Home Manager limite immédiatement la puissance active, dès lors que l'onduleur commence à injecter dans le réseau électrique public.
    - Si l'exploitant de réseau exige une limitation à un pourcentage de la puissance nominale de l'installation, sélectionnez l'option **xx % maximum de la puissance nominale de l'installation** et entrez le pourcentage exigé.
    - Si l'exploitant de réseau exige une limitation à 0 % de l'injection de puissance active, sélectionnez l'option **xx % maximum de la puissance nominale de l'installation** et entrez la valeur **0**.
    - Si l'exploitant de réseau exige une limitation de puissance active maximale en kW, sélectionnez l'option **xx kW maximum** et indiquez la puissance active maximale autorisée en kW.
2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
  - Les données sont transférées. Cette opération peut durer jusqu'à cinq minutes.
3. Pour afficher la limitation de la puissance active, sélectionnez **Bilan énergétique > Jour** dans la sélection de pages et de menu.
  - La limitation de l'injection de puissance active s'affiche sous la forme d'une ligne rouge en pointillés sur le diagramme **Production**.

#### 10.4.4 Activation ou désactivation des systèmes de gestion du réseau

Dans le cadre des systèmes de gestion du réseau, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des spécifications de l'exploitant de réseau dans votre installation photovoltaïque visant à limiter la puissance active et à injecter de la puissance réactive. Le Sunny Home Manager peut recevoir ces spécifications s'appliquant aux systèmes de gestion du réseau via une communication Ethernet. L'exploitant de réseau peut configurer cette liaison. Pour ce faire, vous devez activer les systèmes de gestion du réseau sur le Sunny Home Manager.

**Procédure :**

1. Sélectionnez l'option adéquate dans la zone **Systèmes de gestion du réseau via communication à base Ethernet**.
  - Quand le Sunny Home Manager ne doit pas mettre de spécifications de l'exploitant de réseau en œuvre, sélectionnez **Non** (réglage par défaut).
  - Quand le Sunny Home Manager ne doit pas mettre de spécifications de l'exploitant de réseau en œuvre, sélectionnez **Oui**.  
Le réglage du port **502** réglé par défaut peut en général rester le même.
2. Modifiez le port le cas échéant :  
Si plusieurs appareils Modbus se trouvent dans le réseau ou si les consignes de l'exploitant de réseau doivent être transmises via un port déterminé, entrez le port correspondant dans **Port xxx**.  
Si vous modifiez le port, vous devez le modifier aussi dans votre routeur VPN et faire part de la modification à l'exploitant de réseau.
3. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
  - Les données sont transférées. Cette opération peut durer jusqu'à cinq minutes.

### 10.4.5 Saisir le pilotage par plages horaires pour la charge d'un système de stockage à batterie

Le pilotage par plages horaires n'est disponible que pour des systèmes avec Sunny Island ou Sunny Boy Storage.

Dans le cas de tarifs d'électricité du fournisseur d'électricité variant en fonction de l'heure de la journée, il peut s'avérer judicieux que la charge des systèmes de stockage à batterie ait lieu de manière ciblée durant des périodes de temps définies (tarifs réduits la nuit, par ex.).

Le pilotage par plages horaires pour la charge de la batterie est en concurrence avec la régulation normale d'un onduleur-chargeur. Dès qu'une plage horaire est définie pour la charge de la batterie, les valeurs Autoconsommation/Taux d'autoconsommation et Autosuffisance/Taux d'autosuffisance sont donc masquées dans le bilan énergétique de l'installation. Motif : en raison de la valeur de consigne fixe de la puissance de charge de la batterie et de la plage horaire, il est probable que de l'énergie provenant du réseau électrique public soit elle aussi utilisée pour charger la batterie. Les valeurs susmentionnées peuvent ainsi être faussées durablement de manière significative. Si toutes les plages horaires doivent être supprimées ultérieurement, cela peut avoir pour conséquence l'affichage de valeurs incorrectes.

Vous pouvez définir des plages horaires pour plusieurs jours ainsi que plusieurs plages horaires successives pour un jour déterminé.

#### Procédure :

1. Dans la zone **Plage horaire**, cliquez sur .
2. Intervalle de temps (par pas de 15 minutes)
3. Sélectionnez la plage de temps pendant laquelle cet intervalle de temps doit s'appliquer.
4. Saisissez la puissance de charge en watts.
5. Pour saisir une plage horaire supplémentaire, cliquez à nouveau sur  et répétez la procédure.
6.  vous permet d'annuler des saisies non souhaitées.
7. Lorsque vous avez indiqué toutes les saisies souhaitées, validez en cliquant sur **[Enregistrer]**.

### 10.4.6 Réglage de l'objectif d'optimisation

L'objectif d'optimisation détermine si le Sunny Home Manager doit piloter les appareils consommateurs en privilégiant des critères économiques ou écologiques :

- Critère économique : autoconsommation maximale  
Un niveau élevé d'autoconsommation préserve l'environnement en évitant les pertes d'énergie liées au transport de l'électricité via le réseau.
- Critère économique : des économies de coûts maximales  
Le Sunny Home Manager gère les consommateurs de la manière la plus avantageuse sur le plan financier, en tenant compte du tarif de l'électricité et de la rétribution de l'autoconsommation. Dans certains cas, il peut être moins coûteux d'injecter l'énergie photovoltaïque produite dans le réseau et d'alimenter ses propres charges en courant issu du réseau.

L'objectif d'optimisation produit un effet sur les composants suivants :

- Pilotage de charges avec le Sunny Home Manager
- Recommandations dans le diagramme **Prévisions et recommandations** sur la page **État actuel et prévision**

#### Condition requise :

- Rétribution d'injection, rétribution de l'autoconsommation et tarif de l'électricité doivent avoir été saisis (voir chapitre 10.4.2, page 45).

#### Procédure :

1. Dans la zone **Objectif d'optimisation**, cliquez sur le curseur et réglez l'objectif d'optimisation en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé :

- Pour obtenir une autoconsommation aussi élevée que possible, déplacez le curseur dans la direction **écologique**.
- Pour réduire les coûts au maximum, déplacez le curseur dans la direction **économique**.

2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 10.4.7 Saisie des émissions de CO<sub>2</sub> évitées

Le facteur CO<sub>2</sub> indique la quantité de CO<sub>2</sub> générée pour produire un kilowattheure d'électricité dans le pays. En fonction de l'efficacité et de la technologie utilisée, le facteur CO<sub>2</sub> peut, dans une région donnée, varier d'un fournisseur d'électricité à l'autre. Pour connaître la valeur du facteur CO<sub>2</sub> de l'électricité qui vous est fournie, adressez-vous à votre fournisseur d'électricité.

Le facteur CO<sub>2</sub> permet au Sunny Portal de calculer la quantité d'émissions de CO<sub>2</sub> qui a pu être évitée grâce à la production d'électricité de votre installation.

Vous pouvez consulter l'économie de CO<sub>2</sub> réalisée sur les pages suivantes :

- Profil de l'installation
- Configuration du rapport

#### Procédure :

1. Saisissez le facteur CO<sub>2</sub> dans la zone **Facteur** ou cliquez sur le curseur et réglez le facteur CO<sub>2</sub> en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris.
2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 10.4.8 Saisir la prévision de production

#### Saisir le rendement annuel prévisionnel

Le Sunny Portal peut afficher dans un tableau la manière dont le rendement annuel prévisionnel de votre installation est réparti sur les mois d'une année.

Le rendement annuel prévisionnel de l'installation est calculé en multipliant le rendement annuel spécifique (kWh/kWc) sur le site d'implantation de l'installation par la puissance nominale de l'installation (kWc).

Vous pouvez consulter le rendement annuel spécifique pour le site de votre installation sur les cartes d'ensoleillement. Sunny Portal ne tient toutefois pas compte de conditions locales telles que l'ombrage ou l'orientation de votre installation. Vous pouvez obtenir la puissance nominale de votre installation auprès de votre installateur.

#### Conditions requises :

- La puissance nominale de l'installation doit être configurée (voir chapitre 11.4.3, page 64).

#### Procédure :

1. Saisissez le rendement annuel spécifique dans le champ **Rendement annuel spécifique** dans la zone **Prévisions**.
2. Pour pouvoir configurer le rendement moyen prévu et la répartition mensuelle sur la page **Comparaison annuelle**, cochez le champ de sélection **Répartition mensuelle configurable dans les diagrammes**.
3. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

#### Saisir la répartition mensuelle du rendement annuel prévisionnel

La répartition mensuelle indique la manière dont le rendement annuel prévisionnel devrait se répartir sur les mois de l'année.

Vous disposez des possibilités suivantes :

- Demande au Sunny Portal d'émettre une proposition de répartition mensuelle
- Saisie manuelle de la répartition mensuelle

**Condition requise :**

- Le site d'implantation de l'installation doit avoir été saisi (voir chapitre 10.1.2, page 42).

**Demande au Sunny Portal d'émettre une proposition de répartition mensuelle :**

1. Sélectionnez le bouton [**Proposition de répartition mensuelle**] dans la zone **Prévisions**.
  - La répartition mensuelle est affichée dans le tableau avec les mois.
2. Pour activer l'affichage du rendement moyen prévisionnel et la répartition mensuelle dans les diagrammes sur les pages **Comparaison annuelle** et **Énergie et puissance**, cochez le champ de sélection **Afficher la répartition mensuelle par rapport à l'année précédente ainsi que l'énergie et la puissance**.
3. Pour pouvoir configurer l'affichage du rendement moyen prévisionnel dans les pages **Comparaison annuelle** et **Énergie et puissance**, cochez le champ de sélection **Répartition mensuelle configurable dans les diagrammes**.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

**Saisie manuelle de la répartition mensuelle :**

1. Dans la zone **Prévisions**, saisissez les valeurs dans les champs de saisie **en %** du tableau indiquant les mois. La somme doit être égale à 100 %. Vous pouvez modifier ces chiffres à tout moment, afin d'obtenir une meilleure répartition.
2. Pour activer l'affichage du rendement annuel prévisionnel et la répartition mensuelle dans les diagrammes sur les pages **Comparaison annuelle** et **Énergie et puissance**, cochez le champ de sélection **Afficher la répartition mensuelle par rapport à l'année précédente ainsi que l'énergie et la puissance**.
3. Pour activer l'affichage du rendement annuel prévisionnel sur les pages **Comparaison annuelle** et **Énergie et puissance**, cochez le champ de sélection **Répartition mensuelle configurable dans les diagrammes**.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 10.5 Valider les données

SMA prend très au sérieux la protection de vos données. Cela concerne les données personnelles et les données relatives aux installations. Nous garantissons que vos données seront traitées de façon confidentielle et qu'elle ne seront pas réutilisées par SMA ou par un tiers sans votre autorisation expresse. Vous pouvez définir ici dans quelle mesure SMA Solar Technology AG ou des tiers sont autorisés à utiliser vos données. Vous pouvez révoquer à tout moment, avec effet immédiat, votre accord concernant l'utilisation de vos données.

Vous pouvez définir si vous souhaitez mettre vos données d'installation à la disposition du portail Internet Sunny Places et/ou si vous souhaitez participer au programme SolarCoin.

**Condition requise :**

- Le site d'implantation de l'installation doit avoir été saisi (voir chapitre 10.1.2, page 42).

**Sunny Places** est un portail Internet pour propriétaires privés d'installations photovoltaïques sur lequel vous pouvez présenter publiquement votre installation en plus de sur le Sunny Portal, la comparer à d'autres installations enregistrées et échanger des expériences avec d'autres propriétaires. Sunny Places est gratuit.

**SolarCoin** est un système de récompense pour les producteurs d'énergie solaire. La Fondation SolarCoin délivre aux producteurs d'énergie des jetons numériques basés sur la technologie Blockchain équivalant à la valeur d'un SolarCoin (SLR) pour chaque mégawatt-heure (MWh) d'énergie solaire produite. SolarCoin est gratuit. Quiconque produit de l'énergie solaire peut recevoir des SolarCoins. SolarCoin est mondial, décentralisé et indépendant de tout gouvernement. La partie « distribution » du projet a été conçue pour une période de 40 ans. Le SolarCoin peut être émis et est négociable comme une cryptomonnaie mais se concentre sur la promotion d'activités en faveur de l'environnement dans le monde réel : l'énergie solaire produite de manière vérifiable.

La **Fondation SolarCoin** souhaite contribuer à l'accélération de la transition énergétique en récompensant la

production d'électricité solaire par la délivrance de jetons numériques basés sur la technologie Blockchain. Un SolarCoin (SLR) est créé pour chaque mégawatt-heure (MWh) solaire produit. Les SolarCoins représentent ainsi une valeur monétaire et, en tant que devise solaire, ils réduisent à l'échelle mondiale les coûts de financement dans le domaine de l'énergie solaire.

**Donner l'autorisation à Sunny Places d'utiliser des données**

Votre autorisation donne droit à Sunny Places de consulter régulièrement le nom et les rendements énergétiques de votre installation sur le Sunny Portal. Vous pouvez ainsi bénéficier des performances de Sunny Places sans autre intervention de votre part. Les données de vos installations seront affichées sur Sunny Places seulement une fois que vous vous serez enregistré sur Sunny Places et que vous vous y serez connecté à votre installation. Sur Sunny Places, vous avez également la possibilité, en procédant aux réglages correspondants, de définir l'étendue de la divulgation des données relatives à votre installation ou à votre profil.

**Donner son accord pour la participation au programme SolarCoin :**

Vous donnez votre accord pour que votre installation participe au programme SolarCoin. Les données de rendement sont transmises à solarcoin.org et créditées sur votre portefeuille.

## 11 Gestion des appareils

Dans le menu **Configuration > Aperçu de l'appareil**, vous pouvez ajouter des appareils à votre installation Home Manager et configurer ainsi qu'échanger et recevoir des informations sur tous les appareils de votre installation.

### 11.1 Onglet Aperçu de l'appareil

L'onglet affiche des informations sur tous les produits qui sont déjà configurés dans votre installation photovoltaïque.

Si de nouveaux appareils ont été détectés dans l'installation, cela s'affiche dans l'onglet **Aperçu de l'appareil**. En cliquant sur **[Configurer le/les appareil/s]**, vous êtes directement redirigé vers l'onglet **Aperçu des nouveaux appareils**.

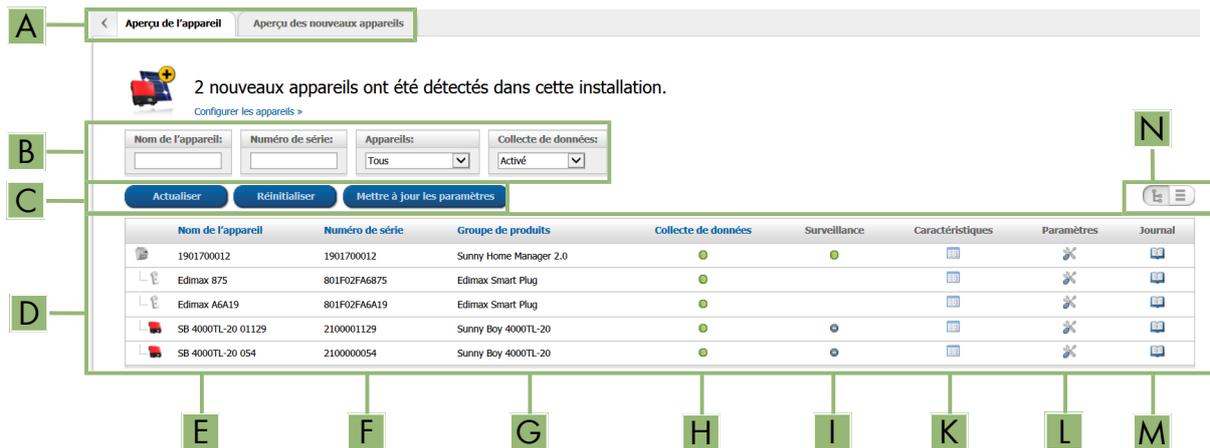


Figure 11 : Onglet Aperçu de l'appareil (exemple lorsque de nouveaux appareils ont été détectés)

Position	Désignation	Explication
A	Onglets de cette page de menu	L'onglet <b>Aperçu de l'appareil</b> est actif.
B	Filtre	Champs de texte et listes déroulantes pour filtrer l'aperçu de l'appareil
C	Boutons	Ces boutons se rapportent aux filtres (B) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actualiser</b> ou <b>Réinitialiser</b> - se rapporte au filtre préalablement défini</li> <li>• <b>Mettre à jour les paramètres</b> - actualise les paramètres de tous les appareils</li> </ul>
D	Liste des appareils	—
E	Nom de l'appareil	Symbole et nom de l'appareil
F	Numéro de série	Numéro de série de l'appareil
G	Groupe de produits	Groupe de produits de l'appareil, par exemple Sunny Home Manager 2.0, Sunny Boy 4.0 1AV-41
H	Réception des données	Indique si les données de cet appareil doivent être utilisées sur vos pages Sunny Portal (●).
I	Monitoring	Indique si la surveillance de la communication ou la comparaison des onduleurs est activée (●).

Position	Désignation	Explication
K	caractéristiques	Ouvre l'onglet <b>Appareil : #</b> contenant des informations sur l'appareil sélectionné. Selon l'appareil et ses réglages, diverses caractéristiques peuvent être affichées sur l'onglet de l'appareil.  Par le biais des <b>Caractéristiques</b>  , vous pouvez procéder à des réglages sur les appareils.
L	Paramètres	Ouvre l'onglet <b>Paramètres</b>  contenant les paramètres de l'appareil sélectionné.  Vous pouvez consulter la version de la suite logicielle dans la liste des paramètres.  Les paramètres d'un appareil sont décrits dans les instructions de l'appareil concerné. Sur cette page, vous pouvez uniquement consulter les paramètres des appareils : vous ne pouvez pas les modifier. Vous pouvez cependant afficher des modifications antérieures dans la colonne Historique  .
M	Journal	Ouvre l'onglet <b>Journal de l'installation</b> avec les messages pour cet appareil.
N	Représentation en tableaux	Affichage des appareils sous la forme d'une arborescence hiérarchique ou d'une liste.

### 11.1.1 Filtrer l'aperçu des appareils

Vous pouvez trouver plus facilement des appareils si vous filtrez leur aperçu. Vous disposez pour cela des possibilités suivantes :

Champ de saisie ou liste déroulante	Explication
Nom de l'appareil	Nom complet de l'appareil ou parties d'un nom d'appareil
Numéro de série	Numéro de série complet de l'appareil ou parties du numéro de série
Appareils	Classe d'appareil recherchée
Réception des données	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>tous</b> : les appareils activés et désactivés sont affichés.</li> <li>• <b>activés</b> : seuls les appareils activés sont affichés.</li> <li>• <b>désactivés</b> : seuls les appareils désactivés sont affichés.</li> </ul>

#### Procédure :

1. Placez un ou plusieurs filtres.
2. Cliquez sur **[Actualiser]**.  
Astuce : dans la vue Liste , vous pouvez trier les appareils par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur une entrée bleue dans l'en-tête du tableau.
3. Pour effacer le filtre, cliquez sur **[Réinitialiser]**.

### 11.1.2 Configurer les caractéristiques des appareils

Sur la page **Aperçu de l'appareil**, vous pouvez appeler les **Caractéristiques**  de chacun des appareils figurant dans la liste et - selon vos droits d'utilisateur - vérifier et modifier la configuration actuelle d'un appareil.

#### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

Les possibilités de configuration disponibles dépendent de la **Classe de l'appareil** concerné. Seule la zone Caractéristiques des appareils existe dans toutes les classes d'appareil.

### 11.1.3 Modifier le nom de l'appareil et la description

Le nom de l'appareil affiché par défaut est son numéro de série. Vous pouvez attribuer une description quelconque à chaque appareil. La description de l'appareil est affichée dans les **Caractéristiques des appareils**. Ces indications permettent d'identifier l'appareil clairement.

#### Procédure :

1. Saisissez un nom d'appareil dans le champ **Nom de l'appareil**.  
Le nom de l'appareil doit contenir un maximum de 20 caractères.
2. Saisissez une description dans le champ **Description**.
3. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 11.1.4 Activer la réception des données

Vous pouvez régler si le Sunny Portal doit oui ou non collecter et afficher les données des appareils intégrés dans l'installation.

Si vous activez la réception des données, les données de cet appareil seront enregistrées par le Sunny Home Manager et utilisées pour la surveillance, les prévisions et le pilotage.

 L'appareil ne peut pas être le Sunny Home Manager.

#### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

Vous devez **activer** la réception des données :

- pour les **onduleurs** :  
si vous souhaitez surveiller la puissance d'un onduleur (et donc de l'installation) ou comparer la production de différents onduleurs
- pour les **prises radiocommandées/relais** et les **charges à commande directe** :  
si vous souhaitez piloter ces charges indirectement ou directement via l'interface interne à l'appareil
- pour les autres appareils raccordés :  
s'ils doivent être affichés dans le Sunny Portal.

Dans les cas suivants, vous devez **désactiver** la réception des données d'un appareil sur le Sunny Portal :

- Vous ne souhaitez plus afficher l'appareil dans le Sunny Portal  
ou
- Vous avez retiré l'appareil de votre installation photovoltaïque  
ou
- Vous souhaitez remplacer l'appareil dans le Sunny Portal par un autre appareil.

Les données de l'appareil désactivé restent disponibles sur le Sunny Portal et visibles sur la page de menu **Analyse**.

#### Procédure :

1. Dans le menu **Aperçu de l'appareil**, appelez les **Caractéristiques** de l'appareil souhaité.
2. Cliquez sur [**Modifier**].
3. Sous **Collecte de données**, cochez la case **Activé** pour activer la collecte de données.
4. Sous **Collecte de données**, décochez la case **Activé** pour désactiver la réception des données.  
Si la réception des données a été **désactivée** pour un appareil, ce dernier n'est pas listé dans l'aperçu de l'appareil lorsque le filtre est réglé sur **Activé**.
5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 11.2 Onglet Aperçu des nouveaux appareils

L'onglet vous permet d'utiliser l'assistant de configuration pour ajouter de nouveaux appareils à l'installation ou remplacer des appareils.

**Aperçu de l'appareil**    **Aperçu des nouveaux appareils**

 **Un nouvel appareil a été détecté dans cette installation.**

**Avec quelle configuration souhaitez-vous ajouter le nouvel appareil à cette installation Sunny Portal ?**

**+ En tant qu'élargissement de l'installation (appareil supplémentaire)**  
(ouverture de l'assistant de configuration)

- Edition du nom de l'appareil
- Adaptation de la puissance du générateur

**↔ En tant qu'appareil de remplacement**  
(ouverture de l'assistant de configuration)

- Avant de lancer l'assistant de configuration, vous devez désactiver la réception des données sur l'appareil à remplacer.
- Sélection de l'appareil à remplacer
- Reprise des données dans l'appareil de remplacement

**Remarque importante:** une affectation incorrecte des nouveaux appareils peut entraîner un affichage erroné !

Appareil	Groupe de produits	Numéro de série	Configuration
	Edimax Smart Plug		 

[Actualiser les appareils](#)

Figure 12 : Onglet Nouveaux appareils - dans l'exemple ci-dessus, une prise radiocommandée a été affectée à l'installation

Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour configurer de nouveaux appareils :

- Configurer un appareil en tant qu'extension de l'installation 
- Configurer un appareil en tant qu'appareil de remplacement 

L'assistant de configuration vous guide dans les différentes étapes. Selon le type d'appareil, différentes données sont consultées.

### 11.2.1 Remplacement ou ajout d'appareils

#### Vous devez détecter le nouvel appareil avec le Sunny Home Manager.

Le Sunny Home Manager utilise le mot de passe de l'installation pour se connecter aux appareils de l'installation. Lorsque de nouveaux appareils (onduleurs, batteries, etc.) doivent être ajoutés à l'installation, le Sunny Home Manager doit également s'y connecter. Pour ce faire, il est nécessaire de définir sur ces appareils le mot de passe standard 1111 (prédéfini en usine) ou celui de l'installation. Le Sunny Home Manager essaie tout d'abord de se connecter au nouvel appareil à l'aide du mot de passe de l'installation. En cas d'échec, le Sunny Home Manager répète l'opération en utilisant le mot de passe standard 1111 prédéfini.

#### Conditions requises :

- Le nouvel appareil doit être en service.
- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).
- Pour le nouvel appareil SMA, le mot de passe standard doit être **1111** pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** ou le mot de passe de l'installation existante (voir chapitre 17.3, page 119).
- En cas d'ajout de produits AVM, il convient de configurer d'abord la commande de l'installation AVM FRITZ!Box Smart Home (voir chapitre 11.3.4, page 59).

 Lorsque vous souhaitez remplacer le Sunny Home Manager, veuillez utiliser l'assistant de configuration de l'installation (voir chapitre 9.1.1, page 31).

**i Un appareil ne peut être affecté qu'à UNE installation Sunny Portal à la fois.**

Pour utiliser un appareil déjà utilisé dans une autre installation, désactivez-le en premier lieu dans l'ancienne installation.

**i Remplacement d'appareil : NE PAS supprimer l'ancien appareil, mais le désactiver**

Si vous supprimez du Sunny Portal l'appareil que vous souhaitez remplacer, toutes les données de l'appareil seront irrémédiablement supprimées.

- Pour conserver les données de l'ancien appareil sur le Sunny Portal, ne supprimez pas l'ancien appareil mais désactivez-le.
- Ajoutez le nouvel appareil comme appareil supplémentaire dans l'installation Sunny Home Manager (appareil de remplacement).
- Si le Sunny Home Manager doit être remplacé, l'ancien appareil doit être supprimé de l'installation ; une désactivation n'est pas possible.

**i Échange d'appareil impossible pour les charges à commande directe**

Les charges à commande directe qui communiquent avec le Sunny Home Manager via un protocole d'échange de données ne peuvent être échangés dans le Sunny Portal.

- Pour conserver les données de l'ancien appareil consommateur sur le Sunny Portal, **ne supprimez pas** l'ancien consommateur mais désactivez-le (voir chapitre 11.1.4, page 55).
- Ajoutez le nouvel appareil consommateur comme appareil supplémentaire dans l'installation Sunny Home Manager (extension de l'installation).

**Procédure :**

1. Sélectionnez **Aperçu des appareils > Aperçu des nouveaux appareils** dans la sélection de pages et de menu.
2. Cliquez sur [**Actualiser les appareils**]. Le Sunny Home Manager recherche alors de nouveaux appareils dans le réseau local.
  - Au bout d'une minute maximum, tous les nouveaux appareils sont affichés.
3. Si aucun appareil n'est affiché ou si les nouveaux appareils ne sont pas tous affichés, cela signifie qu'il y a une erreur qui doit être éliminée dans un premier temps (voir chapitre 18, page 121).
4. Pour ajouter un appareil, sélectionnez **+** dans la ligne de l'appareil.
5. Pour remplacer un appareil, sélectionnez **⊞** dans la ligne du nouvel appareil.
  - Le Sunny Home Manager se connecte au nouvel appareil. La page 2 de l'assistant de configuration s'ouvre.
6. Si la page 2 de l'assistant de configuration ne s'ouvre pas et que le message d'erreur **Échec de la tentative de connexion** s'affiche, cela signifie qu'il y a une erreur qui doit être éliminée dans un premier temps (voir chapitre 18, page 121). Il se peut qu'un mot de passe autre que le mot de passe standard 1111 ou que le mot de passe de l'installation existante soit réglé sur le nouvel appareil. Dans ce cas, adaptez provisoirement le mot de passe de l'installation existante au mot de passe du nouvel appareil SMA (voir chapitre 17.3, page 119).
7. Suivez les instructions de l'assistant de configuration.
  - Le nouvel appareil SMA est affiché sous **Configuration > Aperçu des appareils**.
  - Le nouvel appareil connecté via Ethernet est affiché sous **Configuration > Vue d'ensemble et planification des charges**.
  - Le remplacement d'un appareil peut prendre jusqu'à 20 minutes.
8. Si auparavant vous avez adapté le mot de passe de l'installation existante au mot de passe du nouvel appareil SMA, veuillez rétablir l'ancien mot de passe (voir chapitre 17.3, page 119).
9. Configurez le nouvel appareil.

## 11.3 Configurer le Sunny Home Manager

### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

### 11.3.1 Sélection de la configuration simple ou étendue

À l'ouverture des Caractéristiques des appareils du Home Manager, la **configuration simple** s'affiche. Vous pouvez procéder ici à tous les réglages standard.

Vous pouvez procéder à des réglages supplémentaires dans **Configuration étendue**. Généralement, la configuration des champs représentés dans cette illustration est nécessaire uniquement lors de la première configuration du Sunny Home Manager.

### Sélection de la configuration étendue :

1. Dans **Aperçu de l'appareil**, appelez les **Caractéristiques** dans la ligne du Home Manager.
2. Cliquez sur [**Modifier**].
  - Dans la ligne **Vue** :, les deux options s'affichent à présent : **Configuration simple** (activée) et **Configuration étendue**.
3. Si vous souhaitez configurer d'autres fonctions, cliquez sur **Configuration étendue**.
4. Procédez aux réglages souhaités et validez en cliquant sur [**Enregistrer**].

### 11.3.2 Configuration des mises à jour automatiques

Si la mise à jour automatique est activée, le Sunny Portal vérifie régulièrement si des données de mise à jour sont disponibles pour le Sunny Home Manager ou pour les appareils de l'installation photovoltaïque. Lorsque des données de mise à jour sont disponibles, celles-ci sont téléchargées automatiquement et les appareils sont mis à jour.

Vous pouvez activer/désactiver la mise à jour automatique du logiciel pour :

- Sunny Home Manager
- Appareils de l'installation photovoltaïque

La mise à jour automatique est activée par défaut pour le Sunny Home Manager ou pour les appareils de l'installation photovoltaïque.

### 11.3.3 Activation du cryptage Speedwire

Le cryptage Speedwire permet de réaliser un cryptage sécurisé du réseau local de l'installation SMA avec SEC (Speedwire Encrypted Communication), afin de le protéger contre les accès de personnes non autorisées.

- i** Le cryptage Speedwire peut être activée uniquement si tous les appareils de l'installation prennent en charge la technologie SEC (Speedwire Encrypted Communication) et si les appareils sont accessibles pour le Sunny Home Manager.

### Procédure :

1. Appelez les **Caractéristiques** du Home Manager.
2. Cliquez sur [**Modifier**] dans l'onglet de l'appareil.
3. Dans la ligne **Cryptage Speedwire**, cliquez sur **Activé**.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

- i** Si un nouvel appareil est intégré dans l'installation, il doit être compatible avec le cryptage pour que le cryptage de l'installation puisse être maintenu. Si un nouvel appareil cryptable n'est pas affiché dans la **Aperçu nouveaux appareils**, il convient de désactiver le cryptage Speedwire provisoirement. Dès que le nouvel appareil a été ajouté à l'installation, vous pouvez réactiver le cryptage.

### 11.3.4 Configuration du pilotage du système AVM FRITZ!Box Smart Home

Le Sunny Home Manager communique avec des produits FRITZ!DECT, de type prises radiocommandées ou thermostats, de manière indirecte seulement, par l'intermédiaire de la FRITZ!Box.

#### Conditions requises :

- Vous devez disposer d'une FRITZ!Box prenant en charge le Smart Home Software.
- Les produits FRITZ!DECT raccordés à la FRITZ!Box doivent être connectés FRITZ!DECT et mis en service (voir les instructions du fabricant).
- Les prises radiocommandées raccordées à la FRITZ!Box doivent pouvoir mesurer la consommation d'énergie.
- Une FRITZ!Box à fonction DECT est requise.

#### Procédure :

1. Dans le menu **Configuration**, appelez l'**Aperçu de l'appareil**.
  2. Dans la ligne Sunny Home Manager, cliquez sur le bouton **Caractéristiques**.
  3. Cliquez sur [**Modifier**].
  4. Sous **Pilotage AVM FRITZ!Box Smart Home**, sélectionnez **Oui** pour l'entrée **FRITZ!Box Smart Home disponible** :
    - Des possibilités de réglages supplémentaires s'ouvrent.
  5. Sous **Connexion de la FRITZ!Box au réseau domestique** :, sélectionnez le type de connexion configuré pour la FRITZ!Box dans la liste déroulante.  
Par défaut, la FRITZ!Box utilise la connexion via le **Mot de passe FRITZ!Box**. Si le type de connexion à la FRITZ!Box a été modifié, vous pouvez accéder à la connexion dans les réglages de la FRITZ!Box, par l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, via **Système > Utilisateur FRITZ!Box > Connexion au réseau domestique**.  
Si le Sunny Home Manager a créé un utilisateur dans la FRITZ!Box pour le pilotage des produits AVM, il est nécessaire de sélectionner le réglage **Utilisateur et mot de passe FRITZ!Box** dans la FRITZ!Box et ici.  
Assurez-vous que les réglages destinés à la connexion de la FRITZ!Box au réseau domestique sont identiques dans la FRITZ!Box et dans le Sunny Home Manager.
  6. Dans **Adresse FRITZ!Box**, conservez le réglage par défaut et entrez l'adresse IP de la FRITZ!Box ou l'adresse IP vous permettant d'accéder à l'interface utilisateur de la FRITZ!Box de votre réseau domestique.
  7. Si vous avez paramétré une demande de mot de passe, vous devez entrer ce mot de passe sous **mot de passe FRITZ!Box** et répéter la saisie.
  8. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
  - Au bout de quelques minutes, les produits FRITZ!DECT apparaissent dans l'**Aperçu des nouveaux appareils** et peuvent être désormais configurés.
- i** En présence d'une prise radiocommandée FRITZ!DECT ou d'un thermostat FRITZ!DECT, la température régnant autour de l'appareil est affichée dans la page de menu **Smart Home > Température**.

### 11.3.5 Réglages pour la prise radiocommandée Edimax

Dans les caractéristiques du Sunny Home Manager, l'on peut entrer le mot de passe pour les prises radiocommandées Edimax :

- Entrez le mot de passe Edimax.

Toutes les prises de courant du réseau local sans fil Edimax dans l'installation doivent avoir le même mot de passe, sinon il peut arriver que les prises ne puissent pas être pilotées par le Sunny Home Manager. Andernfalls können die Funksteckdosen möglicherweise nicht durch den Sunny Home Manager gesteuert werden.

Assurez-vous que le même mot de passe est également enregistré dans l'application Edimax pour chaque prise radiocommandée.

### 11.3.6 Activer la surveillance de la communication des installations

Dans la zone **Surveillance de la communication des installations**, vous pouvez uniquement désactiver ou activer la surveillance de votre installation.

Dans les autres champs, la configuration actuelle de la surveillance de la communication est affichée.

#### Procédure :

1. Appelez la page **Surveillance de l'installation** dans le menu principal.
2. Cliquez sur le bouton **[Réglages]**.
  - L'onglet **Surveillance de la communication** s'ouvre.
3. Sous **Alarme**, réglez l'option souhaitée à l'aide du curseur (éteinte/délai long/délai moyen/délai court).
  - Sous **Temps**, le délai au bout duquel une alarme se déclenche le cas échéant s'affiche immédiatement.
4. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

### 11.3.7 Réglage de l'intervalle d'interrogation des données

L'intervalle d'interrogation des données détermine à quelle fréquence le Sunny Home Manager envoie des données au Sunny Portal et lit les données provenant de ce dernier.

- Ce réglage est possible uniquement dans la **Configuration étendue**.

#### Procédure :

1. Dans la zone **Intervalle d'interrogation des données**, activez l'option souhaitée automatique, toutes les heures ou quotidiennement :

Option	Signification
Automatique	Le Sunny Home Manager actualise les données sur les pages <b>État actuel et prévision</b> et sur les onglets <b>Actuel</b> en l'espace de quelques secondes. Les données affichées sur les autres pages seront envoyées par le Sunny Home Manager au Sunny Portal au bout de quelques minutes sans dépasser toutefois les 15 minutes.
Toutes les heures	Le Sunny Home Manager envoie toutes les heures des données au Sunny Portal et consulte des données provenant de ce dernier. Les réglages effectués par le biais du Sunny Portal sont transmis au Sunny Home Manager au bout d'une durée maximum de 60 minutes.
Quotidiennement	Le Sunny Home Manager envoie des données au Sunny Portal toutes les 24 heures et consulte des données provenant de ce dernier. Les réglages effectués par le biais du Sunny Portal sont transmis au Sunny Home Manager au bout d'une durée maximum de 24 heures.

2. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

**i** Si vous pilotez des charges par le biais d'appareils de connexion de type prises radiocommandées ou relais de commutation, il est nécessaire d'activer l'option **automatique**.

SMA Solar Technology AG recommande de ne régler l'intervalle d'interrogation des données sur **toutes les heures** ou **Quotidiennement** que si vous disposez d'une connexion Internet par modem GSM. Cela vous permettra d'éviter des frais supplémentaires selon votre tarif GSM.

## 11.3.8 Activer SMA Smart Home

### 11.3.8.1 Configuration de la charge de la batterie basée sur les prévisions

La charge de la batterie au moyen des prévisions correspond à la charge de la batterie basée sur les prévisions de production et de consommation de votre Smart Home. Les réglages concernant la charge d'une batterie s'affichent uniquement lorsque l'installation photovoltaïque est équipée d'une batterie

Réglage	Explication
Charge de la batterie basée sur les prévisions	Par défaut, le Sunny Home Manager utilise le jour actuel et les deux jours suivants pour établir une prévision concernant la charge de la batterie pendant les 48 h suivantes.
État de charge (SOC) requis pour la charge basée sur les prévisions	Désactive la charge de la batterie basée sur les prévisions jusqu'à ce que l'état de charge de la batterie (SoC = State of Charge, état de charge) atteigne le pourcentage indiqué. Une fois cette valeur atteinte, le Sunny Home Manager active la fonction « Charge de la batterie basée sur les prévisions ».  <b>Ce réglage peut conduire à des pertes de régulation.</b> Les prévisions de production et de consommation ne sont donc pas prises en compte en dessous de la valeur saisie. Si la batterie ne dispose pas d'une capacité de charge suffisante, l'énergie peut être soumise à une réduction de charge.
Charge de la batterie avant consommateur optionnel	Si vous activez cette fonction, la charge de la batterie est priorisée avant un consommateur optionnel défini par vos soins.
Période de prévision réduite	Ce réglage réduit la période de prévision à la journée en cours. Ainsi, il est possible de charger davantage d'énergie photovoltaïque dans la batterie pendant la journée en cours.  <b>Ce réglage peut conduire à des pertes de régulation.</b> Il est possible qu'il faille réduire la capacité de charge de l'énergie photovoltaïque pendant les jours suivants car la capacité de batterie disponible est insuffisante.

#### Condition requise :

- Pour cela, des strings doivent être configurés dans l'installation.

#### Procédure :

1. Sous **Réglages pour SMA SMART HOME**, dans la ligne **Charge de la batterie basée sur les prévisions** :, sélectionnez **Activé**.  
Sélectionnez cette option uniquement si une limitation de puissance active activée est configurée dans l'installation.  
 Une autre possibilité de réglage s'ouvre.
2. Saisissez la valeur souhaitée sous **État de charge (SOC) requis pour la charge basée sur les prévisions** :.
3. Si la charge de la batterie doit être prioritaire par rapport à une charge optionnelle, sélectionnez, dans **Charger batterie avant charge optionnelle** :, l'option **Activé**.
4. S'il est nécessaire de réduire la période de prévision de 48 h à 1 journée en cours, sélectionnez l'option **Activé** dans **Période de prévision réduite**.
5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 11.3.8.2 Activation du protocole EEBus

- Ce réglage est possible uniquement dans la **Configuration étendue**.

En activant le protocole EEBus, vous permettez aux appareils dotés de l'interface EEBus de se connecter au Sunny Home Manager.

Plus d'informations concernant le protocole EEBus se trouvent sur le site <https://www.eebus.org/>

**Procédure :**

- Sous **Réglages pour SMA SMART HOME**, dans la ligne **Protocole EEBUS** :, sélectionnez **Activé**.

### 11.3.9 Configuration d'un transformateur de courant externe

- Réglage possible uniquement sous **Configuration étendue**
- En cas de raccordement direct, le dispositif de mesure intégré du Sunny Home Manager peut mesurer jusqu'à un courant de 63 A par conducteur de ligne. Pour mesurer les courants > 63 A par conducteur de ligne, les transformateurs de courant doivent être utilisés (voir chapitre 8.2.3, page 28).

**Procédure :**

1. Dans la requête **Transformateur de courant externe** :, cliquez sur **Oui**.
2. Dans les champs **Courant primaire** : et **Courant secondaire** :, entrez les rapports de transmission souhaités (réglage par défaut : 1).
3. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 11.3.10 Configurer à nouveau le compteur d'énergie

La zone **Configuration du compteur d'énergie** affiche les données qui ont été saisies lors de la mise en service et l'enregistrement de l'installation (voir chapitre 9.1.4, page 33).

- Une modification est possible uniquement sous **Configuration étendue**.

#### **i** Configurez à nouveau le compteur d'énergie uniquement en cas de modifications absolument nécessaires.

Cela peut être le cas par exemple si l'exploitant de réseau exige une réaction plus rapide pour la limitation dynamique de la puissance active ou l'injection zéro.

**Procédure :**

1. Dans l'onglet de réglage du Sunny Home Manager, cliquez sur [**Modifier**].
2. Dans la zone **Configuration de compteur** des listes déroulantes des champs **Consommation et injection** et **Production photovoltaïque**, sélectionnez le compteur d'injection et d'énergie prélevée sur le réseau souhaité ainsi que le compteur de production photovoltaïque.
3. Dans la liste déroulante **Intervalle de mesure de l'Energy Meter**, sélectionnez l'intervalle de mesure souhaité : Astuce : réglez l'intervalle sur 200 ms pour atteindre la vitesse de régulation maximum possible des onduleurs SMA. (Pour les onduleurs à batterie, une actualisation de la version du micrologiciel peut s'avérer nécessaire).
4. Si des problèmes de communication surviennent, saisissez les adresses IP dans **Communication directe avec le compteur d'énergie**.
5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 11.3.11 Configuration de l'interface Modbus

- Ce réglage est possible uniquement dans la **Configuration étendue**.

Tout appareil devant communiquer avec le Sunny Home Manager via un protocole de communication Modbus doit être adressé de manière univoque.

Sur l'onglet **Configuration Modbus**, il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 configurations différentes par le biais desquelles le Sunny Home Manager recherche les appareils raccordés. En cas de recherche fructueuse, les appareils détectés s'affichent ensuite dans l'onglet **Aperçu des nouveaux appareils**, où ils peuvent être ajoutés (voir chapitre 11.2.1, page 56).

**Procédure :**

1. Une fois que la vue **Configuration étendue** est sélectionnée, ouvrez l'onglet **Configuration Modbus**.

2. Sélectionnez l'appareil Modbus prédéfini souhaité dans la colonne **Profil Modbus** du menu déroulant.
3. Saisissez les données de l'appareil sélectionné dans les champs **Adresse IP**, **Port** et **Unit ID**.  
Si l'appareil Modbus est un Moxa, il est recommandé d'attribuer au Moxa une adresse IP/liaison d'adresse MAC ou de le régler ultérieurement sur une adresse IP fixe issue de la plage du routeur libre et non utilisée pour DHCP.  
Il n'est pas nécessaire de modifier le port (Default 502) ni l'Unit ID (Default 1 ou 2).  
Il est possible de modifier les données saisies en les écrasant.  
Pour **Supprimer** une configuration, cliquez sur le symbole de corbeille de la ligne concernée.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 11.4 Ajout et configuration d'un onduleur

### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

### 11.4.1 Ajout d'un onduleur

#### Conditions requises :

- Le nouvel appareil doit être en service.
- Pour le nouvel appareil SMA, le mot de passe standard doit être soit **1111** pour le groupe d'utilisateurs **Installateur**, soit le mot de passe de l'installation existante (voir chapitre 17.3, page 119).
- Sur le nouvel appareil, la **collecte de données doit être activée** (voir chapitre 11.1.4, page 55).
- Sur le Sunny Home Manager, l'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur **automatique** (voir chapitre 11.3.7, page 60).

#### Procédure :

1. Sous **Configuration > Aperçu de l'appareil**, appelez l'onglet **Aperçu des nouveaux appareils**.
2. Sélectionnez l'appareil après présélection via le filtre d'appareils ou dans la liste et activez-le en cliquant sur .  
 L'assistant de configuration s'ouvre et décrit pas à pas la marche à suivre.
3. Entrez le nom de l'appareil. Vous pouvez également sélectionner l'une des propositions affichées et la modifier.
4. Dans les caractéristiques de l'appareil, entrez le **conducteur de ligne** et la **puissance de générateur photovoltaïque**.
5. Dans la surveillance de l'installation, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la comparaison des onduleurs et entrer un pourcentage pour la tolérance.
6. Cliquez sur [**Suivant**].  
 Un résumé de vos saisies apparaît.
7. Une fois que les données sont correctes, sélectionnez [**Terminer**].  
 Le nouvel appareil SMA est affiché sous **Configuration > Aperçu des appareils**.  
Le remplacement d'un onduleur avec l'assistant de configuration de l'installation peut durer jusqu'à 20 minutes.

### 11.4.2 Saisie du conducteur de ligne

Avec les classes d'appareil onduleur photovoltaïque et onduleur-chargeur, le Sunny Portal peut afficher le ou les conducteurs de ligne auxquels chaque onduleur est raccordé.

#### Procédure :

1. Dans la zone **Conducteur de ligne**, cochez le ou les conducteur(s) de ligne auxquels l'onduleur est raccordé.
2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 11.4.3 Saisie de la puissance de générateur photovoltaïque

La puissance de générateur photovoltaïque correspond à la puissance maximale des panneaux photovoltaïques raccordés à un onduleur.

Vous pouvez faire calculer la puissance de générateur photovoltaïque par le biais des caractéristiques des strings (voir chapitre 11.4.4, page 64) ou la saisir à la main.

SMA recommande de faire calculer la puissance de générateur photovoltaïque par le biais des caractéristiques des strings. Un string désigne un groupe de panneaux photovoltaïques raccordés électriquement en série. En général, une installation photovoltaïque est composée de plusieurs strings. Chaque string dispose de caractéristiques spécifiques telles que l'angle par rapport au sud (azimut) ou l'angle d'inclinaison du toit.

Saisir les caractéristiques des strings a les avantages suivants :

- Le Sunny Portal peut définir plus précisément la puissance de générateur photovoltaïque.
- Le Sunny Home Manager peut livrer des prévisions de production photovoltaïque plus précises et piloter les charges de manière plus efficace.

Pour connaître la puissance de générateur photovoltaïque raccordée attribuée à chaque onduleur, veuillez contacter votre installateur. La puissance de générateur permet au Sunny Portal de calculer la puissance nominale de votre installation photovoltaïque.

#### **i** La puissance nominale de l'installation est requise pour la limitation de l'injection de puissance active.

Vous devez saisir correctement la puissance de générateur photovoltaïque afin de pouvoir régler la limitation d'injection de puissance active sur la valeur adéquate. En cas de modification de la puissance installée du générateur photovoltaïque, vous devez ajuster cette valeur.

#### Procédure :

1. Dans la zone **Puissance du générateur**, saisissez la puissance de générateur photovoltaïque dans le champ **kWc**.
2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 11.4.4 Configurer les strings

#### Condition requise :

- Au moins un onduleur doit se trouver dans votre installation.

#### Création d'un nouveau string

1. Sous **Configuration > Caractéristiques de l'installation**, ouvrez l'onglet **Configuration de string** et cliquez sur **Ajouter string**.
2. Saisissez les caractéristiques du string :

Champ de saisie	Explication
Onduleurs	Dans la liste déroulante, sélectionnez un onduleur auquel le string doit être affecté (voir chapitre 11.1, page 53).  Vous pouvez définir les strings raccordés pour tous les onduleurs. Pour définir la même configuration initiale pour tous les appareils, sélectionnez <b>Appliquer à tous les onduleurs</b> lors de la création d'un nouveau string.
Désignation	Nom du string, par exemple <b>String A</b> ou <b>Côté est</b>
Fabricant	Fabricant des panneaux photovoltaïques
Type de panneau	Selon le fabricant sélectionné, des types différents de panneaux photovoltaïques sont affichés dans la liste déroulante.

Champ de saisie	Explication
Puissance du panneau*	Ces valeurs sont automatiquement appliquées après la sélection du type de panneau dans la banque de données de panneaux photovoltaïques. Pour modifier les valeurs, utilisez  ou les touches fléchées du clavier.
Surface des panneaux	
Rendement	
Nombre de panneaux*	Nombre de panneaux formant le string
Azimut	<p>L'azimut indique de combien de degrés les surfaces de panneaux diffèrent de l'orientation sud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisissez dans le champ de combien de degrés les surfaces de panneaux diffèrent de l'orientation Sud. Saisissez à cet effet une valeur négative en cas d'inclinaison vers l'est (par exemple <b>-20</b>) et une valeur positive en cas d'inclinaison vers l'ouest (par exemple <b>20</b>).</li> <li>Cochez le champ <b>Système suiveur</b> si les surfaces de panneaux poursuivent automatiquement la trajectoire du soleil.</li> </ul>
Angle d'inclinaison	<p>L'angle d'inclinaison indique de combien de degrés les surfaces de panneaux diffèrent de l'horizontale. Pour certaines installations, les panneaux photovoltaïques sont orientés de manière optimale par rapport au degré de latitude. En Allemagne, l'orientation optimale est de 30 degrés par rapport à l'horizontale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisissez dans le champ de combien de degrés les surfaces de panneaux diffèrent de l'horizontale.</li> <li>Si les surfaces de panneaux sont orientées de manière optimale par rapport au degré de latitude, cochez le champ <b>Optimisé</b>.</li> </ul>
Description	En option, par ex. <b>String A - Orientation est</b>

\* Ces champs sont pertinents pour le calcul de la puissance nominale de l'installation.

3. Cliquez sur [**Appliquer**].
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## Application et modification d'un string existant

### Condition requise :

- Au moins 1 string doit déjà être configuré dans votre installation.

### Procédure :

1. Dans l'onglet **Configuration de string**, sélectionnez un string ou un onduleur affiché dans le tableau.
2. Cliquez sur  dans la colonne **Copier** sur la ligne du string sélectionné.
3. Sélectionnez  dans la colonne **Éditer** dans la ligne du string copié.
  - Le menu des réglages du string s'ouvre.
4. Saisissez les caractéristiques du string.
5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 11.5 Ajout d'une prise radiocommandée

### Conditions requises :

- Le nouvel appareil doit être en service.
- Sur le Sunny Home Manager, l'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur **automatique** (voir chapitre 11.3.7, page 60).

### Procédure :

1. Sous **Configuration > Aperçu de l'appareil**, appelez l'onglet **Aperçu des nouveaux appareils**.
2. Sélectionnez l'appareil après présélection via le filtre d'appareils ou dans la liste et activez-le en cliquant sur **+**.
  - L'assistant de configuration s'ouvre et décrit pas à pas la marche à suivre.
3. Entrez le nom de l'appareil. Vous pouvez également sélectionner l'une des propositions affichées et la modifier.
4. Cliquez sur **[Suivant]**.
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez la **charge** qui est raccordée à la prise radiocommandée. Si la charge souhaitée n'est pas disponible, sélectionnez **Aucune affectation** et ajoutez ensuite la nouvelle charge à cette prise radiocommandée.
6. Cliquez sur **[Suivant]**.
  - Un résumé de vos saisies apparaît (voir exemple ci-après).
7. Une fois que les données sont correctes, cliquez sur **[Terminer]**.
  - Vous serez automatiquement redirigé vers l'onglet **Nouvel appareil consommateur** de la page de configuration **Vue d'ensemble et planification des charges** pour configurer le nouvel appareil consommateur.



### Edimax Smart Plug - Extension de l'installation



Wenn die Daten richtig sind, wählen Sie "Fertigstellen".

<b>Nom de l'appareil:</b>	Edimax 7B1
<b>Appareil consommateur:</b>	Aucune affectation

Numéro de série:

« Précédent    Annuler    Terminer »

Figure 13 : Extension de l'installation avec prise radiocommandée (exemple)

Vous trouverez des explications détaillées sur la configuration de nouveaux appareils consommateurs sous **Vue d'ensemble et planification des charges** (voir chapitre 12.3, page 74).

- i** Les prises radiocommandées FRITZ!DECT mesurent automatiquement la température ambiante régnant à proximité de l'appareil. La température s'affiche sur la page der menu **Smart Home > Température**.

## 11.6 Ajout d'un appareil Modbus

### Conditions requises :

- Veillez à installer l'appareil dans l'installation et à la mettre en service conformément aux indications du fabricant.
- La **Configuration Modbus** doit avoir été réalisée sur le Sunny Home Manager (voir chapitre 11.3.11, page 62).
- Sur le Sunny Home Manager, l'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur **automatique** (voir chapitre 11.3.7, page 60).

### Procédure :

1. Sous **Configuration > Aperçu de l'appareil**, appelez l'onglet **Aperçu des nouveaux appareils**.
2. Sélectionnez l'appareil après présélection via le filtre d'appareils ou dans la liste et activez-le en cliquant sur .
  - L'assistant de configuration s'ouvre et décrit pas à pas la marche à suivre.
3. Entrez le nom de l'appareil. Vous pouvez également sélectionner l'une des propositions affichées et la modifier.
4. Cliquez sur [**Suivant**].
5. Dans la liste déroulante, sélectionnez la **charge** qui est raccordée à l'appareil Modbus.  
Si la charge souhaitée n'est pas disponible, sélectionnez **Aucune affectation** et ajoutez ensuite la nouvelle charge.
6. Cliquez sur [**Suivant**].
  - Un résumé de vos saisies apparaît.
7. Une fois que les données sont correctes, cliquez sur [**Terminer**].
  - Vous serez automatiquement redirigé vers l'onglet **Nouvel appareil consommateur** de la page de configuration **Vue d'ensemble et planification des charges** pour configurer le nouvel appareil consommateur.

Actuellement, seule une charge peut être activée par appareil Modbus.

## 11.7 Remplacement d'un Sunny Home Manager

### Conditions requises :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).
- Le Sunny Home Manager devant être remplacé doit être mis hors service (voir chapitre 19.1, page 134).
- Le nouveau Sunny Home Manager doit être réinitialisé avant son remplacement :
  - à la sortie d'usine (nouvel appareil)
  - manuellement (appareil déjà utilisé)
- Le nouveau Sunny Home Manager doit être mis en service :
  - Le nouveau Sunny Home Manager doit être connecté au routeur (voir chapitre 8.3.2, page 29).
  - Le nouveau Sunny Home Manager doit être sous tension (voir chapitre 8.2, page 26).
- Le numéro de série et le code d'enregistrement du nouveau Sunny Home Manager sont disponibles. Ces données figurent sur la plaque signalétique apposée sur le côté de l'appareil ou sur l'autocollant fourni.

### Procédure :

1. Connectez-vous à l'assistant de configuration d'installation du Sunny Portal entrez les données d'accès (voir chapitre 9.1.1, page 31).
2. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Sélectionner une installation** s'ouvre.
3. Activez le champ **Remplacer ou ajouter des appareils**.

4. Sélectionnez  dans la ligne de l'installation Sunny Home Manager du Sunny Home Manager que vous souhaitez remplacer.
5. Cliquez sur **[Suivant]**.
  - La page **Sélectionner des appareils** s'ouvre.
6. Entrez le code d'identification du Sunny Home Manager dans le champ **PIC**. Entrez le code d'enregistrement du Sunny Home Manager dans le champ **RID**.
7. Cliquez sur **[Identifier]**.
  - Le Sunny Portal vérifie si le code d'identification et le code d'enregistrement concordent avec le Sunny Home Manager raccordé.
8. Si l'assistant de configuration de l'installation ne trouve aucun Sunny Home Manager correspondant à ces données, éliminez l'erreur (voir chapitre 18, page 121).
9. Cliquez sur **[Suivant]**.
10. Cliquez sur **[Terminer]**.

### 11.7.1 Réinitialisation du Sunny Home Manager

Ce n'est que si le Sunny Home Manager a été installé au préalable dans une autre installation qu'il est nécessaire de le réinitialiser.

#### **Perte de données due au remplacement ou à la réinitialisation aux réglages par défaut**

Si le Sunny Home Manager est réinitialisé aux réglages par défaut, toutes les données sauvegardées dans celui-ci sont supprimées. Les données sauvegardées dans le Sunny Portal peuvent être transférées sur le Sunny Home Manager après un nouvel appel de l'installation photovoltaïque dans le Sunny Portal.

#### **Réinitialisation aux réglages par défaut**

- Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que les DEL rouges ne clignotent plus (entre 2 et 6 secondes). Si vous appuyez sur la touche de réinitialisation pendant moins de 2 secondes, cela n'a aucun effet.
  - Les DEL clignotent d'abord en vert, puis en rouge.

#### **Redémarrer**

Un redémarrage est nécessaire lorsque les appareils sont connectés via EEBus au Sunny Home Manager (voir l'information technique « SMA SMART HOME - Energy Management with Loads via EEBUS »).

- Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que les DEL rouges ne clignotent plus (au moins 6 secondes).
  - Les DEL s'éteignent. La DEL d'état s'allume ensuite en rouge et le reste pendant le démarrage du système.

### 11.7.2 Réaffectation du Sunny Home Manager à l'installation Sunny Portal après la réinitialisation

Si vous avez complètement réinitialisé le Sunny Home Manager, vous devez réaffecter le Sunny Home Manager de votre installation Sunny Home Manager dans le Sunny Portal. Dans le cas contraire, le Sunny Portal n'accepte aucune donnée du Sunny Home Manager.

Si vous vous connectez au portail après une réinitialisation du Sunny Home Manager, la remarque indiquant que le Sunny Home Manager a été réinitialisé s'affiche automatiquement. Le système vous demande si vous souhaitez réaffecter le Sunny Home Manager à l'installation.

#### **Condition préalable :**

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

**Procédure :**

1. Appelez **www.sunnyportal.com** et choisissez **Assistant de configuration de l'installation**.  
**ou**  
Appelez **www.sunnyportal.com/register**.
  - L'assistant de configuration de l'installation s'ouvre.
2. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Enregistrement de l'utilisateur** s'ouvre.
3. Activez le champ **Je suis déjà enregistré dans le Sunny Portal**.
4. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe du Sunny Portal dans les champs **Adresse e-mail** et **Mot de passe**.
5. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Sélectionner une installation** s'ouvre.
6. Activez le champ **Remplacer ou ajouter des appareils**.
7. Dans la ligne de l'installation Sunny Home Manager que vous souhaitez réaffecter au Sunny Home Manager, sélectionnez .
8. Cliquez sur [**Suivant**].
  - La page **Sélectionner des appareils** s'ouvre.
9. Entrez le code d'identification du Sunny Home Manager dans le champ **PIC**. Entrez le code d'enregistrement du Sunny Home Manager dans le champ **RID**. Conseil : vous pouvez lire le code d'identification et le code d'enregistrement sur la plaque signalétique sur le côté du Sunny Home Manager ou sur l'autocollant fourni.
10. Cliquez sur [**Identifier**].
  - Le Sunny Portal vérifie si le code d'identification et le code d'enregistrement concordent avec le Sunny Home Manager raccordé.
11. Si l'assistant de configuration de l'installation ne trouve aucun Sunny Home Manager correspondant aux données entrées (PIC et RID), cela veut dire qu'il y a une erreur qui doit être éliminée (voir chapitre 18 « Recherche d'erreurs », page 121).
12. Cliquez sur [**Suivant**].
13. Cliquez sur [**Terminer**].

## 11.8 Suppression des appareils du Sunny Portal

### **Les données de l'appareil seront supprimées définitivement**

En supprimant un appareil, vous supprimez également de manière définitive toutes les données de cet appareil.

- Vérifiez au préalable s'il suffit de désactiver l'appareil.

**Condition préalable :**

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

**Procédure :**

1. Sélectionnez les caractéristiques de l'appareil.
2. Cliquez sur [**Modifier**].
3. Cliquez sur [**Supprimer**].
  - Une fenêtre contenant une question de sécurité s'ouvre.
4. Pour supprimer définitivement un appareil, cliquez sur [**Supprimer**].

## 12 Pilotage de charges

### 12.1 Informations connexes

Une charge est un appareil du foyer qui fonctionne avec de l'énergie électrique.

Les charges qui ne sont activées qu'au moment où leur utilisation est nécessaire (un grille-pain, une lampe ou un aspirateur par ex.) ne conviennent pas pour un pilotage par le Sunny Home Manager.

Les charges qui conviennent bien sont celles qui permettent une utilisation flexible dans le temps (lave-linge, pompe à chaleur, borne de recharge pour véhicules électriques).

Parmi les charges adaptées à un pilotage par le Sunny Home Manager, l'on distingue deux types de charges :

- Charges non commandées par programme
- Charges commandées par programme

Pilotage par le Sunny Home Manager	Explication
Charges non commandées par programme	<p>La charge doit pouvoir être activée et désactivée librement.</p> <p>La charge est flexible concernant l'horaire de début de son utilisation, c'est-à-dire que le Sunny Home Manager peut, dans une plage horaire définie par l'utilisateur, définir une ou plusieurs sous-périodes durant lesquelles il active ou désactive la charge.</p> <p>La charge peut toujours être activée s'il y a suffisamment d'énergie photovoltaïque disponible ou si la limite définie pour les coûts énergétiques maximaux n'est pas atteinte.</p> <p>Si la condition de mise en marche (en raison d'un changement de météo de courte durée par exemple) n'est plus remplie, la charge peut également être brièvement désactivée. Pour éviter une activation et une désactivation trop fréquentes, vous pouvez entrer, lors de la configuration des propriétés de la charge, à la fois une durée minimale de mise en marche et une durée minimale de coupure (voir chapitre 12.4.6, page 79).</p> <p>Vous trouverez un exemple d'application avec une charge non commandée par programme dans l'information technique «SMA SMART HOME - Load Control via CAN Time Period. Example: Pool Pump » dans la zone de téléchargement du Sunny Home Manager sur <a href="http://www.SMA-Solar.com">www.SMA-Solar.com</a>.</p>
Charges commandées par programme	<p>La charge doit être automatiquement activée et désactivée par le Sunny Home Manager de sorte que l'énergie photovoltaïque soit utilisée en premier lieu et que les coûts énergétiques soient réduits pour l'exploitation de la charge.</p> <p>Une charge commandée par programme est programmée de manière fixe durant son fonctionnement. Le programme est généralement sélectionné par l'utilisateur avant la mise en service et lancé sur la charge après actionnement de la touche de démarrage. À partir du moment où le programme a été lancé, la charge ne doit plus être désactivée. Les exemples de charges commandées par programme sont les lave-linge, les lave-vaisselle ou les sèche-linge.</p> <p>Pour que le Sunny Home Manager puisse piloter une charge commandée par programme, le programme de la charge doit, après coupure de l'alimentation électrique, se poursuivre à l'endroit où l'alimentation a été coupée.</p>

Une connexion doit être établie entre la charge et le Sunny Home Manager pour que ce dernier puisse la détecter et la piloter.

- Via des prises radiocommandées/relais en tant que commutateurs intermédiaires (charges ne communiquant pas directement)
  - Saisie de la consommation énergétique de différents appareils électroménagers : fonction de mesure de l'appareil affecté
  - Pilotage d'appareils électroménagers : fonction d'activation/de désactivation de l'appareil affecté
- Via des interfaces de protocole standard (charges communiquant directement)

Connexion possible	Explication
Mesure et commutation via des appareils de connexion	<p>Dans l'installation Sunny Home Manager, des appareils de connexion peuvent mettre des charges raccordées sous et hors tension. Des appareils de connexion peuvent aussi mesurer la consommation d'énergie des charges raccordées et la transmettre au Sunny Home Manager. Les appareils de connexion de l'installation Sunny Home Manager doivent pour cela être affectés comme étant des appareils (voir chapitre 11.2.1, page 56).</p> <p>Une charge peut être raccordée soit toujours au même appareil de connexion, soit à différents appareils de connexion. Tout changement implique une affectation de la charge au nouvel appareil de connexion (voir chapitre 12.5.1, page 80). Si aucun appareil de connexion n'est affecté à la charge, le Sunny Home Manager ne peut piloter cette charge et ne reçoit aucune donnée de consommation de sa part.</p> <p>Étant donné que Le Sunny Home Manager ne reçoit pas de données détaillées concernant les charges quand il les pilote via les appareils de connexion, vous devez effectuer des réglages supplémentaires pour les charges concernées en fonction de leur type, dans les profils de charge. Le Sunny Home Manager peut ainsi prendre les charges judicieusement en compte pour leur pilotage et contribuer ainsi à réduire les frais d'énergie et donc son coût.</p>
Communication directe via des protocoles d'échange de données (EEBus, SEMP)	<p>Cette connexion n'est possible que pour les appareils suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les charges à commande directe qui communiquent avec le Sunny Home Manager via un protocole d'échange de données comme EEBus ou SEMP (voir chapitre 12.8, page 84)</li> </ul> <p>La charge dispose d'une interface EEBus ou SEMP interne et doit être raccordée, avec un câble réseau ou via le réseau local sans fil, au réseau local dans lequel le Sunny Home Manager se trouve aussi. La charge peut ainsi envoyer automatiquement au Sunny Home Manager des informations sur ses besoins en énergie et sa consommation et recevoir de lui des commandes de mise sous et hors tension.</p>

## 12.2 Configuration de l'appareil de connexion

### 12.2.1 Sécurité lors de la configuration des appareils de connexion

#### AVERTISSEMENT

##### **Danger de mort par la mise en marche d'appareils médicaux**

La mise en marche involontaire d'appareils médicaux peut entraîner des situations mortelles.

- Ne raccordez pas d'appareils médicaux à l'appareillage de connexion (par exemple, une prise radiocommandée ou un relais).

**⚠ AVERTISSEMENT****Risque de blessure et d'incendie en cas de mise en marche involontaire et sans surveillance de charges**

Les charges mises en marche de manière involontaire par le biais d'une prise radiocommandée ou d'un relais peuvent causer des blessures et des incendies (par exemple fer à repasser).

- Ne raccordez pas de charges à des appareillages de connexion susceptibles de causer des dommages corporels et matériels en cas de mise en marche involontaire.

**PRUDENCE****Endommagement de charges**

Une mise en marche et une coupure fréquentes peuvent endommager une charge.

- S'informer auprès du fabricant pour savoir si la charge convient au pilotage par une prise radiocommandée ou un relais, par exemple.
- Configurez l'appareil de connexion de manière à ce que la charge raccordée à celui-ci ne soit pas mise en marche ou coupée plus fréquemment qu'indiqué par le fabricant de l'appareil.
- Ne raccordez à l'appareil de connexion aucune charge devant être alimentées en permanence en courant électrique.

**12.2.2 Conditions requises pour la configuration d'appareils de connexion**

- L'appareil de connexion doit être mis en service et enregistré dans le Sunny Portal (voir chapitre 11.2.1, page 56).
- Sur le Sunny Home Manager, l'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur **automatique** (voir chapitre 11.3.7, page 60).

**12.2.3 Choix de la charge**

Vous devez affecter une charge à l'appareil de connexion pour que le Sunny Home Manager puisse le piloter. Vous devez au préalable créer un profil de charge pour la charge (voir chapitre 12.4, page 76). Si vous avez déjà créé un appareil de connexion mis en service sans affectation de charge, vous pourrez aussi affecter l'appareil à la charge souhaitée ultérieurement, lors de la création du profil de charge.

**Procédure :**

1. Appelez les caractéristiques de l'appareil de connexion (voir chapitre 11.1.2, page 54).
2. Cliquez sur [**Modifier**].
  - Le menu de réglage des caractéristiques de l'appareil s'ouvre.
3. Dans la liste déroulante **Appareil consommateur**, sélectionnez la charge raccordée :

**12.2.4 Saisie du nom de l'appareil**

Le nom de l'appareil vous permet d'identifier l'appareil affecté à la charge dans l'installation Sunny Home Manager.

**Procédure :**

- Saisissez le nom que vous souhaitez dans le champ **Nom de l'appareil**, par exemple **Prise radiocommandée SMA lave-linge cave**.

**12.2.5 État de l'appareil de connexion affecté selon l'utilisation de la charge**

En fonction du type et de l'utilisation de la charge, l'appareil de commutation affecté à la charge est soit sous tension, soit hors tension :

- La charge est pilotée par programme : allumée

- La charge n'est pas pilotée par programme : éteinte

Une fois la fenêtre de temps configurée écoulée, la charge reste en marche jusqu'à ce que la valeur cible configurée auparavant (température d'une pompe à chaleur, par exemple) soit atteinte. La valeur cible se configure directement sur la charge (voir instructions de la charge).

## 12.2.6 Réglage du mode de fonctionnement

### Conditions requises :

- L'appareil de connexion doit être affecté à la charge raccordée (voir chapitre 12.2.3, page 72).
- L'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur **automatique** dans le Sunny Portal (voir chapitre 11.3.7, page 60).

### Procédure :

1. Dans la sélection de pages et de menu du Sunny Portal, sélectionnez **Bilan et pilotage des appareils consommateurs**.
2. Sélectionnez l'onglet **Actuel**.
3. Dans le tableau, cliquez, une fois positionné sur la charge souhaitée, sur le bouton du mode de fonctionnement souhaité dans la colonne **Mode de fonctionnement**.

Mode de fonctionnement	Explication
<b>Mise en marche</b>	Aucun pilotage de l'appareil de connexion par le Sunny Home Manager L'appareil de connexion est mis sous tension et passe en mode de fonctionnement <b>Activé</b> . La charge raccordée peut prélever du courant électrique.
<b>Mise à l'arrêt</b>	Aucun pilotage de l'appareil de connexion par le Sunny Home Manager L'appareil de connexion est hors tension et passe en mode de fonctionnement <b>Désactivé</b> . La charge raccordée ne peut pas prélever de courant électrique.
<b>Automatiquement</b>	Pilotage de l'appareil de connexion par le Sunny Home Manager En fonction de l'ordre de pilotage actuel du Sunny Home Manager, l'appareil de connexion est mise, dans ce mode, soit sous tension, soit hors tension. Ce mode de fonctionnement n'est pas réglable pour le type de charge <b>mesurer uniquement</b> .

Vous pouvez également régler le mode de fonctionnement des prises radiocommandées via l'application Sunny Portal ou les touches de la prise radiocommandée SMA, et modifier l'état de commutation actuel (activité/désactivé).

## 12.2.7 Configuration de la détection de démarrage avec des prises radiocommandées

- La détection de démarrage est configurable uniquement sur une charge raccordée via une prise radiocommandée.

Lorsque la détection de démarrage est activée, la prise radiocommandée est capable de détecter lorsque l'appareil consommateur démarre un programme et peut ainsi directement le désactiver. Ensuite, le Sunny Home Manager peut prendre la charge en compte dans la commande de charge et la mettre en marche à nouveau automatiquement, via la prise radiocommandée SMA, au moment approprié.

Le Sunny Home Manager verrouille la détection de démarrage automatique pendant la durée de programmation maximale de la charge afin que le programme puisse être exécuté sans interruption, même en cas de variations de la puissance absorbée de la charge. Saisissez la durée maximale de programmation lors de la configuration de la charge.

**Conditions requises :**

- L'appareil consommateur doit être relié au système de gestion de la consommation énergétique par une prise radiocommandée compatible avec le Sunny Home Manager.
- La charge doit être de type **Lave-linge, Lave-vaisselle** ou **Auto-configurée, pilotée par programme** (voir chapitre 12.4.2, page 77).  
Sur d'autres charges pilotées par programme, la puissance absorbée est en général trop faible juste après la mise en marche pour une détection de démarrage.
- La prise radiocommandée doit être **Activée** (voir chapitre 12.2.6, page 73).
- Pour l'activation de la détection de démarrage, la prise radiocommandée SMA doit posséder au moins la version du micrologiciel 12.12.110.R et se trouver dans le mode de fonctionnement **activée manuellement**.

**Procédure :**

1. Dans le champ **Détection de démarrage**, cliquez sur le champ de sélection **Activée**.
2. Au besoin, ajustez dans le champ de texte **Valeur limite de puissance pour la détection** la valeur limite prédéfinie pour la puissance absorbée par l'appareil consommateur au démarrage. Pour plus d'informations relatives à la puissance absorbée par un appareil consommateur au démarrage, reportez-vous aux instructions d'appareil consommateur en question.
3. Si nécessaire, ajustez, dans le champ **Temps de détection** la durée prédéfinie pendant laquelle la valeur limite de la puissance absorbée doit être au moins dépassée afin qu'un démarrage de l'appareil consommateur puisse être détecté.
4. Sélectionnez **[Sauvegarder]**
5. Si nécessaire, ajustez, dans le champ **Temps de détection** la durée prédéfinie pendant laquelle la valeur limite de la puissance absorbée doit être au moins dépassée afin que le mode veille puisse être détecté.

**i Démarriage direct d'un appareil consommateur en dépit de l'activation de la détection de démarrage**

Si la charge doit démarrer directement alors que la détection de démarrage est activée, le mode de fonctionnement de la prise radiocommandée doit être réglé sur **activée à la main**, y compris après démarrage du programme (par exemple en actionnant la touche tactile de la prise radiocommandée, via l'application Sunny Portal ou, dans le Sunny Portal, via la page **Bilan et pilotage des charges**, onglet **Actuel**). La charge peut ainsi démarrer immédiatement et la détection de démarrage est de nouveau bloquée pendant la durée de programmation maximale dans la prise radiocommandée SMA afin que le programme de la charge puisse être exécuté sans être interrompu par la détection de démarrage.

**i Commutation manuelle d'une prise radiocommandée après une détection de démarrage**

Lorsqu'un démarrage a été détecté et que la touche tactile est activée manuellement au niveau de la prise radiocommandée pendant la durée programmée de fonctionnement de la charge, le Sunny Home Manager définit automatiquement un délai de verrouillage de la détection de démarrage de 3 heures. La détection de démarrage reste activée, et tout nouveau démarrage sera à nouveau détecté une fois le délai de verrouillage écoulé.

**i Exception de mise en service**

La prise radiocommandée se trouve en mode manuel et désactivée (p. ex. réglage par défaut). À l'activation de la prise radiocommandée (voir chapitre 12.2.6, page 73), la durée de verrouillage est immédiatement configurée à 3 heures. Cela permet d'éviter la détection d'un démarrage au moment de la mise sous tension. Tout appareil consommateur démarré à ce moment là n'est pas interrompu. Au terme de ce délai de verrouillage, le Sunny Home Manager peut prendre en charge le pilotage et définir la durée de verrouillage.

## 12.3 Vue d'ensemble et planification des charges

Cette page de menu est divisée en deux parties :

- **Vue d'ensemble des charges** : les charges suivantes sont configurées pour être utilisées avec le Sunny Home Manager.  
Vous pouvez visualiser et modifier la configuration à tout moment ou ajouter de nouveaux appareils consommateurs.
- **Dimensionnement des appareils consommateurs** : offre un aperçu graphique des plages horaires prévues durant lesquelles les charges actives doivent être allumées (barres sombres) ou peuvent être allumées (barres claires).  
Les charges à communication directe ne sont pas indiquées ici.

**Vue d'ensemble des appareils consommateurs**

Les charges suivantes sont configurées pour être utilisées avec le Sunny Home Manager. Si vous souhaitez ajouter d'autres charges, sélectionnez [Ajouter un appareil consommateur].

**A**  Appareils consommateurs actifs  Tous les appareils consommateurs **H** [Ajouter un appareil consommateur](#)

Charge	Type de consommateur	Etat	Configuration
<b>B</b>  Heizungen Bad	auto-configuré		
 Ladegeräte	auto-configuré		
 Spülmaschine	Communication directe		
 Waschmaschine	Lave-linge		

1 à 4 de 4 entrées **C** **D** **E** **F** **G** [Première page](#) [Page précédente](#) 1 [Page suivante](#) [Dernière page](#)

**Dimensionnement des appareils consommateurs**

Des plages horaires sont configurées pour les charges suivantes. Les plages horaires indiquent la période durant laquelle une charge doit (barre foncée) ou peut (barre claire) être allumée.

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
<b>I</b> Heizungen Bad							
<b>K</b> Ladegeräte							
Waschmaschine							

**M** **L**

Figure 14 : Vue d'ensemble et planification des charges (exemple)

Position	Désignation	Explication
A	Options de filtrage	Les options de filtrage vous permettent de filtrer la liste de charges. Si vous choisissez l'option <b>Appareils consommateurs actifs</b> , les charges n'étant actuellement affectées à aucun appareil de connexion seront masquées et ne seront donc pas pilotées par le Sunny Home Manager.
B	Liste des charges	Liste des charges qui ont été configurées pour être utilisées avec le Sunny Home Manager.
C	Image de la charge	Symbole de l'appareil consommateur
D	Nom du consommateur	Nom de l'appareil consommateur avec couleur affectée Une nouvelle couleur peut être sélectionnée dans la palette de couleurs.
E	Type de charge	Type de consommateur

Position	Désignation	Explication
F	Statut	<p>État de la charge</p> <p>● = OK</p> <p>La charge est entièrement configurée et reçoit des données</p> <p>● = Inactif</p> <p>La charge n'est affectée à aucun appareil de connexion.</p> <p>🔗 La charge n'est pas entièrement configurée</p>
G	Configuration	Ouvre l'onglet « <b>Nom de l'appareil consommateur</b> » dans lequel vous pouvez configurer les propriétés de la charge.
H	Ajouter un appareil consommateur	<p>Ce bouton vous permet d'ajouter d'autres charges à l'installation Sunny Home Manager.</p> <p>Les charges à commande directe qui communiquent avec le Sunny Home Manager via un protocole d'échange de données sont automatiquement détectés par l'assistant de communication et affichés sous <b>Aperçu des appareils &gt; Aperçu nouveaux appareils</b>. Une fois l'enregistrement terminé, ces appareils sont affichés à la page <b>Vue d'ensemble et planification des charges</b> dans la zone <b>Vue d'ensemble des appareils consommateurs</b>.</p>
I	Jours de la semaine	Des plages horaires peuvent être configurées pour les charges pour chaque jour de la semaine.
K	Appareils consommateurs avec réglage de la plage horaire	<p>Ici ne sont affichées que les charges pour lesquelles des plages horaires ont été configurées (voir chapitre 12.7, page 81).</p> <p>Les charges communiquant directement avec le Sunny Home Manager ne sont pas affichées ici.</p>
L	Configuration plage horaire	Barre bleue : plage horaire où la charge peut être allumée
M	Configuration plage horaire	Barre bleu foncé : plage horaire où la charge doit être allumée

## 12.4 Configuration des caractéristiques de la charge

**i** Dès lors qu'une charge est configurée, seules les données générales peuvent être modifiées. Pour modifier la configuration d'une charge, celle-ci doit être supprimée et reconfigurée.

### 12.4.1 Saisie des données générales

Peu importe que vous souhaitiez configurer une nouvelle charge ou une charge déjà existante, l'onglet (Nouvelle charge ou Nom de la charge) s'ouvre avec les **caractéristiques de la charge**.

Pour configurer une nouvelle charge, vous devez saisir les données générales suivantes :

Caractéristiques générales	Explication
Nom du consommateur	<p>Le nom de la charge vous permet d'identifier le consommateur ainsi que l'appareil de connexion affecté à la charge dans l'installation Sunny Home Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisissez dans le champ <b>Nom de l'appareil consommateur</b> un nom de consommateur, par exemple <b>Lave-linge cave</b>. Le nom de l'appareil consommateur ne doit pas dépasser 24 caractères.</li> </ul>

Caractéristiques générales	Explication
Image de la charge	<p><b>Sélection de l'image de la charge :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour insérer une image standard, sélectionnez l'image souhaitée de la charge dans la liste déroulante.</li> </ul> <p><b>Télécharger vers l'amont l'image de la charge :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En bas de la page, sélectionnez [<b>Télécharger vers l'amont l'image de la charge</b>].</li> <li>• Sélectionnez le fichier souhaité (formats de fichiers autorisés : JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP).</li> <li>• Sélectionnez [<b>Ouvrir</b>]. <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Le fichier est téléchargé et sélectionné comme nouvelle image de la charge dans la liste déroulante <b>Image de la charge</b>.</li> </ul> </li> <li>• Cliquez sur [<b>Enregistrer</b>].</li> </ul>
Couleur de la charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez la couleur souhaitée dans la liste déroulante.</li> </ul>

## 12.4.2 Sélection du type de charge

Vous pouvez afficher et configurer différentes propriétés de la charge sous l'onglet en fonction du type de charge choisi. Pour certains types de charge, un profil de charge préconfiguré est enregistré. Si vous sélectionnez ces types de charge, certains réglages ne sont pas configurables.

Type de charge	Explication
Auto-configuré	<p>Vous configurez vous-même individuellement la charge raccordée. Avec ce type de charge, vous devez en outre indiquer si elle est pilotée par programme ou si son fonctionnement peut être interrompu comme vous le souhaitez.</p> <p>Exemple de charge pilotée par programme : le sèche-linge</p> <p>Exemple de charge dont vous pouvez interrompre le fonctionnement : une pompe d'étang</p>
Communication directe	<p>La charge doit être raccordée, avec un câble réseau ou via le réseau local sans fil, au réseau local dans lequel le Sunny Home Manager se trouve aussi. La charge peut ainsi envoyer automatiquement au Sunny Home Manager des informations sur ses besoins en énergie et sa consommation et recevoir de lui des commandes de mise sous et hors tension.</p> <p>Cela évite toute saisie de votre part.</p>
Contrôleur d'énergie (mesurer uniquement)	<p>Seule la consommation d'électricité de la charge raccordée doit être mesurée. (par ex. prises ou appareils consommant du courant en continu comme les réfrigérateurs ou les appareils en mode veille)</p>
Lave-linge Lave-vaisselle Stiebel Eltron WWK 300/ WWP300 Thermoplongeur Tecacolor TTA 300 Pompe à chaleur SG REA- DY	<p>Pour ces charges, un profil préconfiguré est enregistré.</p> <p>Certains réglages (possibilité de pilotage par programme) sont verrouillés, car ils ne peuvent pas être configurés pour l'appareil concerné.</p> <p>Vous pouvez utiliser le profil préconfiguré ou configurer vous-même l'appareil.</p>

### 12.4.3 Sélection de la possibilité de programmation

- Cette option n'est réglable que pour le type de charge **Auto-configuré**.

Indiquez ici si la charge doit être programmée de manière fixe ou non.

Réglage	Explication
Oui	Le programme défini pour la charge commence après le démarrage. Une interruption de la charge durant le déroulement du programme peut altérer les résultats du fonctionnement et doit donc être évitée. (Exemple : lave-linge, sèche-linge)
Non	La charge en service exécute toujours la même fonction. Sa mise sous et hors tension répétée dans une journée ne pose aucun problème. Il n'est pas nécessaire que la charge soit en permanence en fonction ; tant qu'une durée de fonctionnement minimale quotidienne est atteinte, une interruption du fonctionnement n'a aucune influence négative sur la fonction exercée. (Exemples : pompe à étang, thermoplongeur, chauffe-eau)

 Un lave-linge est un appareil consommateur commandé par programme. C'est pourquoi l'option **Oui** est présélectionnée pour un lave-linge et non modifiable.

### 12.4.4 Saisie de la puissance absorbée

La puissance absorbée désigne la puissance moyenne (valeur moyenne en watts) dont la charge a besoin pour fonctionner en général (voir plaque signalétique ou instructions de la charge).

Le Sunny Home Manager prend cette valeur en compte lors du calcul initial de l'énergie nécessaire.

Quand la charge fournit des valeurs de mesure de sa consommation réelle durant son fonctionnement, le Sunny Home Manager peut, après une phase d'apprentissage, déterminer une valeur de puissance plus précise. Le Sunny Home Manager améliore ainsi peu à peu sa planification de la consommation et réduit ainsi les frais d'énergie et donc son coût.

#### Procédure :

- Saisissez la puissance de l'appareil consommateur raccordé dans le champ **Consommation**.

### 12.4.5 Saisie de la période de programmation maximale

- La charge raccordée doit être pilotée par programme.

La période de programmation maximale est la période de temps que nécessite une charge pour son programme le plus long. La durée de programmation maximale détermine quand une charge doit être mise en marche au plus tard pour que le programme le plus long puisse aboutir dans le cadre de la limite de temps définie.



#### Durée de programmation maximale pour un lave-linge

Vous avez défini une plage horaire de 10h00 à 18h00 pour votre lave-linge (voir chapitre 12.7, page 81), c'est-à-dire que le programme de lavage de votre machine devra se terminer au plus tard à 18h00.

Le programme de lavage le plus long de votre lave-linge dure trois heures. C'est pourquoi vous devez saisir une durée de programmation maximale de 3 heures lors de la configuration de l'appareil de connexion. Le lave-linge démarrera au plus tard à 15 h 00 pour que le programme de lavage le plus long puisse se terminer. Si la durée du programme de lavage effectivement choisi est plus courte, le Sunny Home Manager se base sur la durée de programmation maximale.

#### Procédure :

- Dans le champ **Durée de programmation max.**, saisissez la durée de programmation maximale pour l'appareil consommateur raccordé (voir instructions de l'appareil consommateur).

## 12.4.6 Saisie de la durée minimale de mise en marche et de coupure

Cette option n'est réglable que pour les appareils consommateurs non commandés par programme.

Réglage	Explication
Durée minimum de mise en marche	<p>La durée minimum de mise en marche est la période de temps minimale pendant laquelle l'appareil consommateur raccordé doit rester activé, par exemple pour terminer un processus de démarrage ou effectuer un processus de travail.</p> <p><b>Possibilité de mise en marche retardée :</b> Il est possible que certaines charges ne se mettent pas en marche immédiatement lors de l'activation de l'appareil de connexion affecté, par exemple les pompes à chaleur pour les ballons d'eau. C'est pourquoi la mise en marche immédiate est garantie uniquement pour l'appareil de connexion et non pour les charges raccordées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisissez la durée minimale de mise en marche dans le champ <b>Durée minimum de mise en marche</b>. Veuillez prendre en compte d'éventuels retards de l'appareil consommateur raccordé lors du démarrage.</li> </ul>
Durée minimum de coupure	<p>La durée minimum de coupure est la période de temps minimale pendant laquelle l'appareil consommateur raccordé doit rester désactivé, pour éviter une surchauffe ou un rallumage par exemple.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisissez la durée minimale de coupure dans le champ <b>Durée minimum de coupure</b>.</li> </ul>

## 12.4.7 Réglage de la priorité de la charge

Le réglage n'a d'effet que si vous avez activé le type de fenêtre de temps **La charge PEUT être allumée**.

Dans le cas des plages horaires de type **La charge doit être allumée**, la priorité de la charge n'a aucun effet car cette dernière est de toute façon allumée, le cas échéant avec énergie prélevée sur le réseau.

La priorité n'est prise en compte que pour les charges suivantes :

- Charges à commande directe avec énergie absorbée en option Pour ces appareils, réglez la priorité dès que vous ajoutez l'appareil à votre Sunny Home Manager via l'assistant de configuration.
- Les charges raccordées à l'appareil de connexion pour lesquelles vous avez réglé le type de plage horaire **La charge PEUT être allumée**.

La priorité définie pour les charges facultatives détermine l'ordre dans lequel le Sunny Home Manager prend en compte ces charges. Par conséquent, il convient de sélectionner une priorité moindre pour les charges de faible puissance (lave-linge et lave-vaisselle par ex.) par rapport à celle définie pour les appareils de charge tels que le SMA EV Charger. Par principe, le Sunny Home Manager planifie des charges facultatives uniquement s'il peut garantir le respect de l'objectif de planification. Si le curseur est placé sur 100 % de la production photovoltaïque, il peut arriver que les charges facultatives ne soient pas planifiées par temps gris, dans la mesure où l'on ne peut exclure un prélèvement minimum d'énergie sur le réseau.



### Conflit entre deux charges

Deux charges pour lesquelles vous avez configuré une plage horaire possible ne doivent être allumées que quand de l'énergie photovoltaïque excédentaire est disponible. La quantité d'énergie photovoltaïque excédentaire ne suffisant cependant actuellement que pour une charge, celle ayant la plus grande priorité sera allumée. Si les deux appareils consommateurs possèdent la même priorité, celui dont la consommation est la plus élevée sera d'abord allumé.

#### Procédure :

- Réglez le curseur sur l'état désiré.

## 12.5 Pilotage des charges via l'appareil de connexion

### 12.5.1 Affectation d'un appareil de connexion

Vous devez affecter l'appareil de connexion auquel la charge est raccordée pour les raisons suivantes :

- pour que le Sunny Home Manager puisse piloter la charge,
- pour que le Sunny Home Manager puisse mémoriser les données de la charge.

Lorsqu'une charge n'a été affectée temporairement à aucun appareil de connexion, des lacunes dans les données apparaîtront dans les diagrammes, comme dans le diagramme **État actuel et prévision**.

Une charge peut être raccordée à tout moment à un autre appareil de connexion (disponible) et être pilotée par ce dernier ; les valeurs de mesure ou les données de consommation restent stockées dans la charge et ne peuvent être consultées que par son biais.

#### Procédure :

- Sélectionnez l'appareil de connexion auquel la charge est raccordée dans la liste déroulante **Affectation d'appareil**. Aucun appareil de connexion n'est raccordé par défaut à la charge.  
Si l'appareil de connexion souhaité est déjà affecté à une autre charge, un « \* » précède le nom de l'appareil de connexion. Pour pouvoir réaffecter l'appareil de connexion, vous devez d'abord annuler l'affectation de l'appareil de connexion dans le profil de l'autre charge.

### 12.5.2 Réglage de la mesure et de la commutation de l'appareil affecté

- Sélectionnez le réglage souhaité dans la liste déroulante **Mesure et commutation**.

Réglage	Explication
L'appareil affecté doit mesurer et commuter (puissance absorbée mémorisable)	La charge prélève du courant électrique via l'appareil de connexion. Le Sunny Home Manager « apprend » combien de puissance la charge consomme en général à partir des valeurs de consommation mesurées par l'appareil de connexion. Ces informations sont intégrées dans la planification du pilotage de charge du Sunny Home Manager.
L'appareil affecté doit uniquement commuter et non mesurer (puissance absorbée fixe)	La charge est activée par exemple via un relais qui est raccordé à la prise radiocommandée SMA. La prise radiocommandée SMA n'active la charge via le relais raccordé que conformément à la configuration (plage horaire) et aux consignes du Sunny Home Manager.  La puissance absorbée prise en compte pour la planification est la valeur indiquée dans le profil de la charge dans le champ <b>Consommation</b> .

## 12.6 Réglage du dispositif d'arrêt automatique

Quand la charge possède son propre dispositif d'arrêt automatique, vous devez donner des indications supplémentaires afin que l'appareil de connexion puisse détecter si la charge est en marche ou en mode veille. Cela empêche une coupure prématurée de la charge, de sorte qu'elle puisse aussi fonctionner si nécessaire au-delà de la plage horaire configurée (voir chapitre 12.7, page 81).



#### Thermoplongeur avec dispositif d'arrêt automatique

En cas de pilotage via un appareil de connexion, le thermoplongeur est activé ou désactivé en fonction de la disponibilité de l'énergie photovoltaïque dans les limites de la plage horaire définie. Quand le dispositif d'arrêt automatique est activé et que l'eau n'a pas encore atteint la température cible définie, le thermoplongeur peut prélever du courant électrique de l'appareil de connexion malgré le dépassement de la plage horaire jusqu'à ce que la température cible soit atteinte et qu'il passe de lui-même en mode de veille. Le Sunny Home Manager détecte le mode veille du thermoplongeur et désactive l'appareil de connexion.

**Condition requise :**

- La charge ne doit pas être pilotée par programme.

**Procédure :**

1. Cochez le champ de sélection **Oui** dans le champ **La charge est équipée d'un dispositif d'arrêt automatique propre**.
2. Le cas échéant, entrez la valeur limite inférieure pour la consommation de la charge en mode veille (typiquement 50 % de la consommation moyenne de la charge en fonctionnement) dans le champ **Valeur limite pour la détection d'arrêt**. Si la consommation passe sous la valeur limite inférieure, le Sunny Home Manager détecte le passage en veille et coupe l'appareil de connexion.
3. Le cas échéant, entrez la période minimale pendant laquelle la consommation doit passer sous la valeur limite inférieure pour que le Sunny Home Manager détecte le passage en veille dans le champ **Durée de détection pour la coupure**.

## 12.7 Configuration de la plage horaire

La plage horaire définit la période durant laquelle le Sunny Home Manager peut ou doit allumer les charges. Les plages horaires ne peuvent être configurées que pour des charges raccordées à des appareils de connexion. Pour chacune de ces charges, vous pouvez configurer plusieurs plages horaires.

Une plage horaire quotidienne est réglée par défaut de manière à ce que la charge soit allumée durant cette plage (**la charge DOIT être allumée**). L'option **la charge PEUT être allumée** est disponible uniquement lorsque l'énergie photovoltaïque autoproduite est également utilisée dans le propre foyer (autoconsommation).

Les plages horaires configurées selon les jours de la semaine sont indiquées par des barres de couleur dans la zone

### Dimensionnement des appareils consommateurs :

Couleur	Explication
Bleu sombre	Plage horaire obligatoire La charge est allumée dans tous les cas à l'intérieur de la fenêtre de temps.
Bleu clair	Plage horaire possible Activable uniquement dans les installations avec autoconsommation. La charge n'est allumée à l'intérieur de la fenêtre de temps que quand certaines conditions sont remplies (voir plus bas).
Rouge	Configuration de la plage horaire non valide Il se peut que la plage horaire empiète sur d'autres plages horaires déjà configurées ou qu'elle soit trop courte pour la durée minimale de mise en marche saisie de la charge.

### **i** Durée de la plage horaire

La plage horaire dans laquelle le consommateur doit être exploité doit être clairement plus grande que la durée de fonctionnement réelle afin que le Sunny Home Manager dispose de suffisamment de flexibilité au sein de cette plage horaire pour calculer le moment où l'énergie est la moins chère.

### **i** Plage horaire possible : la charge n'est éventuellement pas exploitée

Quand la part d'énergie photovoltaïque réglée n'est pas atteinte et que les coûts énergétiques maximums autorisés sont dépassés, il se peut qu'aucune énergie ne soit affectée à la charge dans la plage horaire possible et que l'appareil de connexion ne soit pas activé.

### **i** Plage horaire obligatoire : la charge est exploitée dans tous les cas

La charge est exploitée, y compris si l'énergie autoproduite n'est pas disponible en quantité suffisante et que, le cas échéant, de l'énergie doit être prélevée sur le réseau électrique public pour garantir le fonctionnement de la charge.

### **Durée de vie écourtée de la prise radiocommandée SMA en raison de commutations fréquentes des charges**

Plus les mises en marche et les coupures des charges par la prise radiocommandée SMA sont fréquentes, plus la durée de vie de la prise diminue.

- Lors du réglage des plages horaires et des durées de fonctionnement, veillez à ce que la prise radiocommandée SMA n'ait pas à fréquemment allumer et arrêter inutilement les appareils consommateurs.

### **Configuration ou modification d'une plage horaire**

1. Sélectionnez **Configuration > Vue d'ensemble et planification des charges** dans la sélection de pages et de menu.
2. Dans la ligne de la charge souhaitée, cliquez sur la colonne **Configuration** .
3. Dans l'onglet de la charge sélectionnée, cliquez sur le bouton **[Modifier]**.
4. Sélectionnez **[Configurer une plage horaire]**.
5. Dans la fenêtre **Configurer une plage horaire**, effectuez les modifications souhaitées pour la plage horaire.
  - Sélectionnez si la charge doit fonctionner **Quotidiennement** ou **Uniquement les jours suivants**.
  - Réglez la durée de fonctionnement par intervalle de 30 minutes via le curseur.
  - Sélectionnez **La charge doit être allumée** ou **La charge peut être allumée**. (Voir plus bas pour plus de détails.)
  - Choisissez si la charge peut ou non dépasser la plage horaire définie.
6. Cliquez sur **[Appliquer]**.
7. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

### **Sélection de « La charge peut être allumée » ou « La charge doit être allumée »**

1. Si la charge doit être allumée dans tous les cas durant la plage horaire, sélectionnez **La charge doit être allumée** (réglage par défaut).
2. Sélectionnez **La charge peut être allumée** si elle ne doit être allumée durant la plage horaire que quand certaines conditions sont remplies.
  - La fenêtre **La charge est allumée en fonction** s'ouvre.
3. Sélectionnez l'option **Coûts énergétiques maximaux autorisés** ou l'option **Part d'énergie photovoltaïque**.
4. Cliquez sur **[Appliquer]**.

### **Part d'énergie photovoltaïque :**

Vous pouvez régler que la charge ne doit être allumée que quand un pourcentage minimum déterminé de l'énergie photovoltaïque est disponible pour la faire fonctionner. Quand la fonction **Limitation de l'injection de puissance active** est activée (voir chapitre 10.4.3, page 46), vous pouvez aussi régler le pourcentage de l'énergie photovoltaïque excédentaire qui serait sinon limitée.



#### **Fonctionnement des consommateurs avec au moins 50 % d'énergie photovoltaïque**

Un lave-linge ne doit être mis en marche que quand 50 % des besoins en énergie de ce dernier sont couverts par l'énergie photovoltaïque.

- Le curseur est réglé sur **50 %**. Le lave-linge n'est activé que s'il y a suffisamment d'énergie photovoltaïque excédentaire.

### Coûts énergétiques maximaux autorisés :

Vous pouvez régler le montant maximum autorisé des coûts énergétiques pour le fonctionnement de la charge. La fourchette de prix du curseur dépend des coûts maximum et minimum possibles en énergie, par exemple coûts maximum pour le fonctionnement uniquement avec du courant du réseau cher, et coûts minimum pour le fonctionnement uniquement avec de l'énergie photovoltaïque qui sont calculés comme rétribution d'injection moins celle de l'autoconsommation. Quand la **Limitation de l'injection de puissance active** est activée, de l'énergie photovoltaïque excédentaire, gratuite, qui serait sinon limitée, peut être prise en compte.



#### Fonctionnement exclusivement à base d'énergie gratuite

La pompe d'étang ne doit être activée que s'il y a plus d'énergie excédentaire que celle pouvant être injectée dans le réseau électrique public.

- Le curseur est réglé sur **0 Euro/kWh**. Ce n'est que s'il y a suffisamment d'énergie photovoltaïque excédentaire que la pompe d'étang est activée.

### Ajout d'une plage horaire supplémentaire

Si une charge doit fonctionner non en continu, mais à des intervalles définis au cours d'une journée (pompe d'étang, par exemple), vous devrez configurer plusieurs plages horaires se suivant pour cette journée. Le nombre de plages horaires correspond au nombre d'intervalles durant lesquels la charge doit fonctionner.

#### Procédure :

1. Sélectionnez **Configuration > Vue d'ensemble et planification des charges** dans la sélection de pages et de menu.
2. Dans la ligne de la charge souhaitée, cliquez sur la colonne **Configuration** .
3. Dans l'onglet « **Nom de l'appareil consommateur** », cliquez sur le bouton [**Modifier**].
4. Sélectionnez [**Configurer une plage horaire**].
5. Sélectionnez **Ajouter une plage horaire** .
- Une nouvelle plage horaire numérotée en conséquence s'affiche dans l'**Aperçu des plages horaires**.
6. Effectuez les réglages souhaités.
7. Cliquez sur [**Appliquer**].
8. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### Suppression d'une plage horaire

Vous ne pouvez pas supprimer toutes les plages horaires d'une charge. Au moins une plage horaire doit être configurée pour chaque charge. Si aucun appareil de connexion n'est affecté à la charge, la plage horaire n'a cependant aucun effet sur le fonctionnement de la charge.

#### Procédure :

1. Sélectionnez **Configuration > Vue d'ensemble et planification des charges** dans la sélection de pages et de menu.
2. Dans la ligne de la charge souhaitée, cliquez sur la colonne **Configuration** .
3. Dans l'onglet « **Nom de l'appareil consommateur** », cliquez sur le bouton [**Modifier**].
4. Sélectionnez [**Configurer une plage horaire**].
5. Sélectionnez l'icône Corbeille  à la plage horaire souhaitée et confirmez la question de sécurité.
6. Cliquez sur [**Appliquer**].
7. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 12.8 Pilotage direct des charges

Certaines charges peuvent communiquer avec le Sunny Home Manager directement via le protocole SEMP ou EEBus (voir l'information technique « SMA SMART HOME - Compatibility List for Loads »).

Via Ethernet ou WLAN, les charges envoient des informations sur le type de charge, les besoins énergétiques prévus et la période de fonctionnement souhaitée au Sunny Home Manager.

Le Sunny Home Manager prend ces informations en compte dans son pilotage et envoie aux charges des signaux de démarrage et d'arrêt en prenant en compte les objectifs d'optimisation que vous avez configurés dans le cadre du pilotage des charges.

### Conditions requises :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).
- La charge doit supporter le protocole d'échange de données EEBus ou SEMP (voir les instructions de la charge et l'information technique sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

### Procédure :

1. Raccordez la charge au réseau local et procédez à son enregistrement spécifique au fabricant (voir instructions de la charge). La charge et le Sunny Home Manager doivent se trouver dans le même réseau.
  - Le Sunny Home Manager détecte la nouvelle charge dans le réseau local.
  - La charge est affichée à la page **Aperçu de l'appareil > Aperçu des nouveaux appareils**.
2. Ajoutez la charge à l'installation Sunny Home Manager. Pour les charges avec énergie absorbée en option, vous pouvez régler de plus la priorité et les coûts énergétiques maximaux autorisés.
  - La nouvelle charge est automatiquement affichée à la page **Vue d'ensemble et planification des charges** avec les informations et les possibilités de réglage disponibles.
3. Modifiez le nom de la charge si nécessaire.

## 12.9 Exemple d'application avec une charge de la batterie basée sur les prévisions

### 12.9.1 Objectif et informations connexes

#### Objectif de l'utilisation de systèmes de stockage à batterie

L'objectif de l'utilisation de systèmes de stockage à batterie est de non pas injecter mais stocker temporairement dans des batteries l'énergie photovoltaïque excédentaire qui ne peut pas être autoconsommée actuellement. Cette énergie est ensuite disponible et peut être utilisée lorsque l'énergie photovoltaïque autoproduite ne suffit pas, par exemple par temps gris, le soir ou la nuit.

Les propriétaires d'installation réduisent leur dépendance au courant prélevé sur le réseau électrique public et augmentent leur taux d'autosuffisance.

#### Informations connexes sur la charge de batterie basée sur les prévisions

##### Sans charge de la batterie basée sur les prévisions

- La batterie est peut-être déjà entièrement chargée à midi et ne peut plus stocker d'énergie excédentaire supplémentaire.  
Cela a pour conséquence que la puissance photovoltaïque injectée au point de raccordement au réseau doit être soumise à une réduction de charge si la puissance nominale de l'installation photovoltaïque dépasse la puissance injectée maximale prescrite par l'opérateur du réseau (cf. limitation de l'injection de puissance active).
- Cela peut entraîner un vieillissement calendaire accéléré de la batterie si l'état de charge est, fréquemment et sur de longues périodes, de 100 %.

**Pour la charge de la batterie basée sur les prévisions, les caractéristiques suivantes du Sunny Home Manager jouent un rôle essentiel :**

- **Prévision de production photovoltaïque**  
Sur la base des prévisions météorologiques disponibles sur Internet ajustées en fonction des conditions locales, le Sunny Home Manager est capable d'anticiper avec précision le rayonnement solaire des prochaines heures, voire des prochains jours (48 h).
- **Prévisions de consommation**  
Le Sunny Home Manager crée un profil de charge individuel via le comportement de consommation du propriétaire d'installation.
- **Prévisions de la réduction de charge de l'énergie photovoltaïque**  
À partir des données de production et de consommation, le Sunny Home Manager calcule en amont quand la puissance nominale de l'installation photovoltaïque dépassera la puissance injectée prescrite au point de raccordement au réseau. Sans la charge de la batterie basée sur les prévisions, cette énergie photovoltaïque devrait être soumise à une réduction de charge ou ne pas être produite, et donc se perdre.
- **Priorisation des charges**  
Avec des charges facultatives, il est possible de définir l'ordre dans lequel le Sunny Home Manager doit les activer. Une prise en compte prioritaire de la charge de la batterie garantit une disponibilité suffisante de l'énergie, le soir ou la nuit par exemple.
- **Valeur de consigne définissant une capacité de charge minimale de la batterie**  
Dans la mesure où une charge de la batterie purement basée sur les prévisions peut avoir pour effet que l'énergie stockée vienne à manquer le cas échéant, il est possible de définir, pour la charge de la batterie basée sur les prévisions, une valeur en pourcentage jusqu'à laquelle la batterie doit être chargée dans tous les cas avant que le Sunny Home Manager n'active la charge de la batterie basée sur les prévisions et ne lance la répartition d'énergie sur les charges du foyer.

**Idéalement**

- toutes les charges sont pilotées de sorte qu'il n'y ait pas de pertes de régulation et que les besoins énergétiques du foyer soient couverts si possible uniquement grâce à l'énergie photovoltaïque autoproduite.

**Concrètement, cela signifie que la batterie**

- doit toujours garder en réserve suffisamment d'énergie photovoltaïque stockée pour satisfaire aux besoins actuels.
- doit avoir encore suffisamment de capacité lors du pic de production autour de midi pour stocker de l'énergie photovoltaïque.
- doit atteindre un état de charge de 100 % le plus rarement possible et uniquement sur de courtes périodes.

## 12.9.2 Configuration de la charge de la batterie basée sur les prévisions

**Considérations préliminaires et conditions requises :**

- Pour calculer la production photovoltaïque attendue, il est indispensable d'indiquer avec précision l'emplacement de l'installation (longitude et latitude, hauteur) ainsi que la puissance nominale de l'installation (configuration de string).
- Pour l'optimisation et les coûts énergétiques, il est demandé d'entrer la rétribution d'injection et le tarif de l'électricité.  
Dans l'objectif d'optimisation, les critères selon lesquels les coûts doivent être optimisés doivent être indiqués.
- Pour les prévisions de consommation, les données du bilan énergétique « acquises » (au minimum le profil de charge des 14 derniers jours) doivent être disponibles.
- Si l'exploitant de réseau local exige une limitation de l'injection de puissance active (écrêtement à 70 % par ex.), celle-ci doit être indiquée.

- Étant donné que la batterie doit pouvoir intervenir aussi souvent que possible si de l'énergie est requise mais non auto-produite à ce moment-là, il est judicieux
  - de définir une plage horaire aussi large que possible.
  - de configurer la batterie comme charge facultative mais avec une priorité élevée.
- Afin que la batterie ait encore des capacités, y compris durant les pics de production photovoltaïque (autour de midi par ex.), et qu'une réduction de charge puisse être évitée, une valeur en pourcentage doit être définie pour l'état de charge, à partir de laquelle le Sunny Home Manager prend en compte d'autres charges avant que la batterie ne continue de se charger.

#### Procédure :

1. Sur la page de configuration **Caractéristiques de l'installation** sous l'onglet **Données de l'installation**, vérifiez la saisie du site de l'installation et modifiez-le le cas échéant (voir chapitre 10.1.2, page 42).
2. Sur la page de configuration **Caractéristiques de l'installation** sous l'onglet **Configuration de string**, vérifiez la configuration de string et modifiez-la le cas échéant (voir chapitre 11.4.4, page 64).
3. Sur la page de configuration **Caractéristiques de l'installation** sous l'onglet **Paramètres**, vérifiez les réglages suivants et modifiez-les le cas échéant :
  - Vérifiez les données saisies dans **Rétribution d'injection et tarif de l'électricité** (voir chapitre 10.4.2, page 45).
  - Si l'exploitant de réseau local exige une **limitation de l'injection de puissance active** (écrêtement à 70 % par ex.), celle-ci doit être indiquée (voir chapitre 10.4.3, page 46).
  - **Réglez l'objectif d'optimisation** (voir chapitre 10.4.6, page 49) :  
Pour chaque installation, il est possible de choisir entre un objectif d'optimisation écologique (maximisation de l'autoconsommation photovoltaïque) et un objectif d'optimisation économique (réduction des coûts énergétiques). Selon la constellation (rétribution de l'injection photovoltaïque, coûts d'approvisionnement en électricité), la planification par le Sunny Home Manager peut fortement varier.
4. Sur la page de configuration **Vue d'ensemble et planification des charges**, sélectionnez la charge et configurez les **Caractéristiques de la charge** :
  - Réglage de la priorité de la charge (voir chapitre 12.4.7, page 79) :  
Il convient de sélectionner une priorité plus élevée que celle définie pour les charges de faible puissance (lave-linge et lave-vaisselle par ex.).
5. Sur la page de configuration **Aperçu de l'appareil**, sélectionnez le Sunny Home Manager et appelez les **Caractéristiques de l'appareil**.
6. Procédez aux réglages suivants dans la zone **Réglages pour SMA Smart Home** :
  - Dans le champ **Protocole EEBUS**, cochez la case : **Activé**
  - Si l'installation a une limitation de puissance active, cochez la case **Activée** dans le champ **Charge de batterie basée sur les prévisions**.
  - Dans le champ **État de charge (SOC) requis pour la charge basée sur les prévisions** requis pour la charge de batterie basée sur les prévisions), modifiez le cas échéant la valeur prédéfinie sur 0 % (réglez-la par ex. sur 60 %).  
La valeur réglée donne la part en pourcentage de la charge de batterie qui doit être atteinte avant que le Sunny Home Manager n'active la fonction « Charge de batterie basée sur les prévisions » ; la fonction reste désactivée jusqu'à atteinte de cette valeur.
  - Dans le champ **Charge de la batterie avant consommateur optionnel**, cochez la case : **Activée**  
Vous vous assurez ainsi que la batterie soit chargée en premier avant que le Sunny Home Manager ne prenne en compte d'autres charges comme un thermoplongeur.

## 13 Visualisation du système de gestion de l'énergie

### 13.1 Sélection d'installations avec liste des installations

 Si une seule installation est affectée à votre adresse e-mail, ce menu ne s'affiche.

L'élément de menu **Sélection d'installations** liste toutes les installations affectées à votre adresse e-mail. Dans la **Liste des installations**, vous avez le choix entre les options **Liste simple** et **Liste étendue** et vous pouvez trier les données de la liste.

Liste des installations	Explication/Affichage par installation
Liste simple	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance de l'installation (kWc)</li> <li>• Date de la mise en service</li> <li>• Site de l'installation (pays, code postal, ville)</li> </ul>
Liste étendue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance nominale de l'installation (kW)</li> <li>• Rendement total (kWc) pour les périodes suivantes :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jour précédent</li> <li>- Jour actuel</li> <li>- Mois précédent</li> <li>- Mois actuel</li> </ul> </li> <li>• Rendement total (kWh) selon le relevé de compteur</li> <li>• Rendement spécifique (kWh/kWc) pour les périodes suivantes :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mois actuel</li> <li>- Année actuelle</li> </ul> </li> </ul>

#### Tri de la liste des installations

- À la première ouverture de la page, la liste simple s'affiche.
- La liste des installations étendue est triée dans l'ordre croissant, selon le rendement spécifique de ces dernières.

#### Trier la liste simple :

1. Pour trier les données de la liste simple, cliquez, dans l'en-tête du tableau, sur le titre bleu de la colonne à prendre en compte pour le tri. La liste s'affiche par ordre croissant ou décroissant selon ce critère.
2. Pour conserver cette vue, cliquez sur le champ **Afficher cette liste après connexion**, puis sur **[Enregistrer]**.

#### Trier la liste étendue :

1. Pour trier la liste selon une autre valeur que le rendement spécifique de l'installation, cliquez sur une autre valeur bleue dans l'en-tête de la liste.
2. Pour trier les données de la liste par ordre décroissant, cliquez à nouveau sur la valeur bleue dans l'en-tête.

## 13.2 Aperçu de l'installation

La page de menu **Aperçu de l'installation** affiche toutes les données disponibles de votre installation. Lorsque vous appelez votre installation, cet aperçu s'affiche par défaut comme page d'accueil.

Après le premier appel de l'installation, vous pouvez modifier la page d'accueil à tout moment dans le menu **Configuration > Présentation de l'installation** (voir chapitre 15.4, page 113).

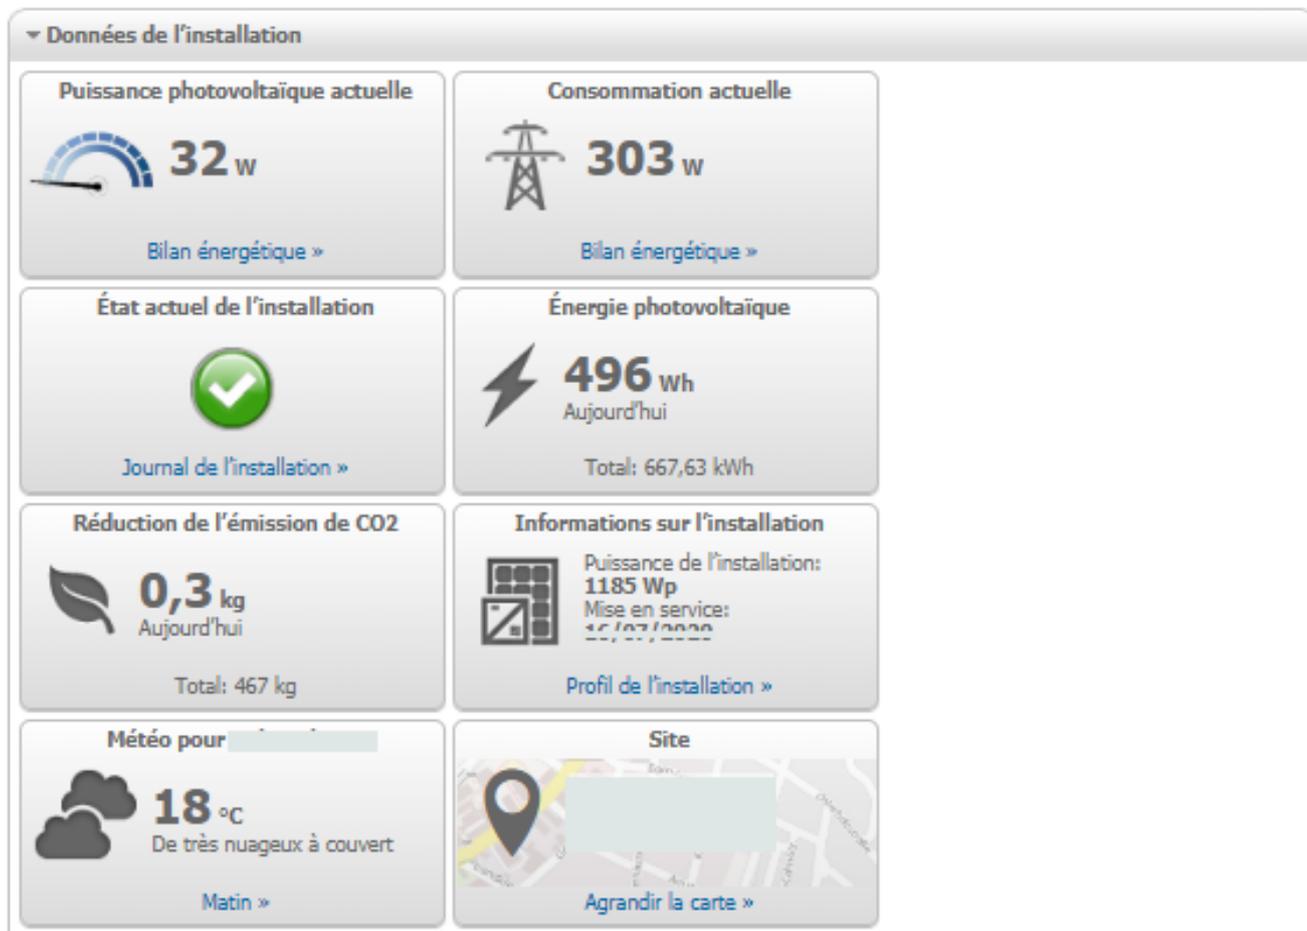


Figure 15 : Exemple d'installation

## 13.3 État actuel et prévision

Le Sunny Home Manager enregistre en continu l'énergie produite par l'installation photovoltaïque. Le Sunny Home Manager reçoit ces données relatives à la production photovoltaïque par le biais des onduleurs raccordés ou d'un compteur de production photovoltaïque raccordé en option (un SMA Energy Meter par ex.). En outre, le Sunny Home Manager reçoit des prévisions météorologiques locales via Internet. Sur la base de ces informations, le Sunny Home Manager prévoit la quantité d'énergie que produira et fournira votre installation photovoltaïque durant les prochaines 48 heures.

Le Sunny Home Manager prend en compte les prévisions de la disponibilité énergétique dans sa planification énergétique et propose notamment des périodes d'exploitation économiques pour les appareils électroménagers.

Pour consulter les prévisions, rendez-vous dans les **Données de l'installation** du menu **Configuration** sur la page **Caractéristiques de l'installation** et remplissez les champs suivants :

- Longitude
- Latitude
- Puissance nominale de l'installation (requis pour établir des prévisions de puissance correctes)

S'il manque l'une de ces trois données, l'icône Météo ne s'affiche pas dans la zone Prévisions, ou les prévisions de puissance seront incorrectes ou manquantes.

### 13.3.1 Aperçu de la zone État actuel

Le graphique de la zone État actuel affiche la puissance transmise entre votre installation photovoltaïque et votre foyer, entre le réseau électrique public et votre foyer et entre votre installation photovoltaïque et le réseau électrique public.

#### Conditions pour l'affichage de cette page :

- L'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur **automatique** (voir chapitre 11.3.7, page 60).

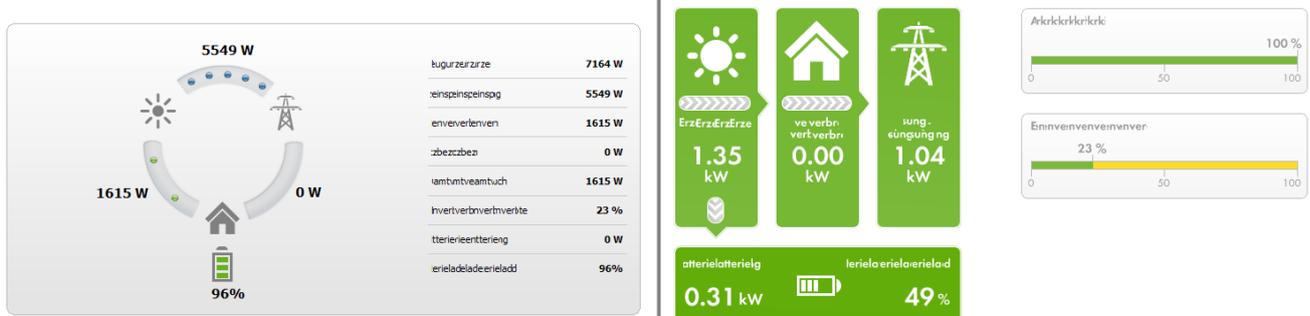


Figure 16 : Affichage : **Variante I** (à gauche) et **Variante II** (à droite) (exemples)

Les affichages **Variante I** et **Variante II** contiennent les données actuelles suivantes :

Désignation	Explication
Production photovoltaïque	Puissance actuellement produite par votre installation photovoltaïque
Consommation (consommation totale)	Puissance actuellement prélevée par votre foyer sur votre installation photovoltaïque, le réseau électrique public et votre batterie <b>Variante II</b> : les couleurs indiquent la composition de la consommation actuelle en pourcentage d'énergie prélevée sur le réseau, de consommation directe (installation photovoltaïque) et de décharge de la batterie.
Prél. réseau	Puissance actuellement prélevée par votre foyer sur le réseau électrique public. <b>Variante I</b> : rouge
Injection réseau	Puissance actuellement injectée par votre installation photovoltaïque dans le réseau électrique public Si votre installation produit plus de puissance que votre foyer n'en nécessite actuellement ou, le cas échéant, que votre batterie ne peut en prélever, la puissance restante est injectée dans le réseau électrique public. <b>Variante I</b> : bleu
Autoconsommation	Puissance actuellement prélevée par votre foyer sur votre installation photovoltaïque (consommation directe) et, le cas échéant, puissance/énergie prélevée par votre batterie sur votre installation photovoltaïque. <b>Variante I</b> : vert
Taux d'autoconsommation	Rapport actuel autoconsommation/production photovoltaïque

Désignation	Explication
Taux d'autosuffisance	Rapport actuel alimentation propre/consommation totale
<b>Variante II uniquement</b>	Alimentation propre = puissance directement prélevée par votre foyer sur votre installation photovoltaïque (consommation directe) et, le cas échéant, sur votre batterie (décharge de la batterie)  Pour les installations sans batterie, l'alimentation propre est à mettre sur le même plan que l'autoconsommation.
Charge de la batterie*	Puissance actuellement chargée dans la batterie depuis votre installation photovoltaïque.
Décharge de la batterie*	Puissance actuellement prélevée par votre foyer sur la batterie
État de charge de la batterie*	État de charge actuel de la batterie en pourcentage, rapporté à la capacité de la batterie

\* Ne s'affiche qu'en cas d'installations photovoltaïques avec batterie.

**i** Le choix entre **Variante I** et **Variante II** n'est disponible que sur les installations avec autoconsommation. Sur les installations sans autoconsommation, seule la variante I est possible et le bloc configuration est masqué.

#### Modification de l'affichage :

1. Sélectionnez [**Configuration - État actuel et prévision**] dans la zone de contenu du bas de la page **État actuel et prévision**.
2. Sélectionnez la variante souhaitée dans le champ **Affichage**.
3. Validez la sélection en cliquant sur [**Sauvegarder**].

### 13.3.2 Aperçu de la zone Prévisions et recommandations


Le graphique figurant dans le champ Prévisions et recommandations donne un aperçu de la puissance photovoltaïque attendue et des recommandations concernant la mise en marche manuelle des appareils consommateurs.

Il indique également la plage horaire que vous avez choisi pour l'exploitation des appareils consommateurs (voir chapitre 12.7, page 81).

Vous pouvez consulter les prévisions pour 48 heures maximum à partir du moment choisi.

**i** Vous pouvez sélectionner une autre période de temps en cliquant sur le diagramme et déplacez la souris vers la droite ou la gauche en maintenant son bouton gauche appuyé.

## Prévisions et recommandations ?

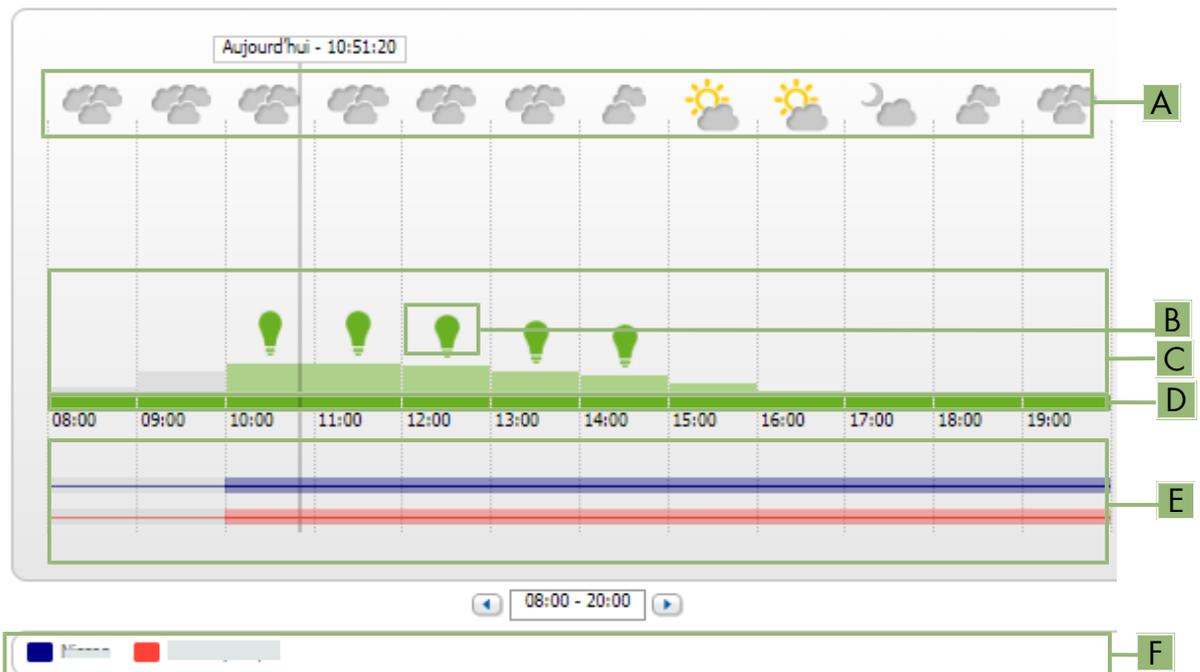Figure 17 : Diagramme **Prévisions et recommandations** (exemple)

Position	Explication
A	Prévision météorologique
B	<p>Moment approprié pour la mise en marche manuelle des charges</p> <p>Le Sunny Home Manager prend en compte les informations suivantes pour la recommandation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance photovoltaïque attendue (voir position C) Condition requise : le site de l'installation doit être configuré.</li> <li>• Consommation prévue d'énergie du foyer et de charges raccordées pour lesquelles le Sunny Home Manager reçoit les valeurs de mesure de la puissance consommée via des appareils de connexion ou par communication directe. Le Sunny Home Manager détermine la consommation d'énergie prévue selon les prévisions de consommation à partir du comportement de consommation « appris » du foyer donné. Condition requise : la réception des données des charges doit être activée.</li> <li>• Rétribution d'injection et tarif de courant Condition requise : la rétribution d'injection et le tarif de courant doivent être saisis.</li> <li>• Objectif d'optimisation Condition requise : l'objectif d'optimisation déterminant si le Sunny Home Manager doit piloter les appareils consommateurs en privilégiant des critères économiques ou écologiques doit être configuré.</li> <li>• Azimut et angle d'inclinaison Condition requise : les strings d'onduleurs doivent être configurés.</li> </ul>

Position	Explication
C	<p>Puissance photovoltaïque attendue selon les prévisions de production photovoltaïque</p> <p>Le Sunny Home Manager détermine la disponibilité que vous pouvez attendre concernant la puissance photovoltaïque en se servant des prévisions météorologiques du lieu configuré et du comportement « appris » de l'installation photovoltaïque.</p> <p>Conseil : si vous pointez la souris sur l'une des barres, les détails suivants relatifs à cette plage horaire s'affichent dans une fenêtre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Production photovoltaïque estimée</li> <li>• Consommation estimée</li> <li>• Différence entre la production photovoltaïque estimée et la consommation estimée</li> </ul>
D	<p>Tarif pour le courant prélevé sur le réseau électrique public</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouge : cher</li> <li>• Vert : bon marché</li> </ul> <p>Si vous n'avez indiqué qu'un seul tarif de courant, il sera toujours affiché en vert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres couleurs : tarifs de courant situés entre le plus cher et le moins cher</li> </ul>
E	<p>Vue de la plage horaire pour le fonctionnement prévu des charges (prévision de consommation) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les plages horaires configurées sont indiquées par des barres de couleur, semi-transparentes.</li> <li>• Les plages horaires planifiées par le Sunny Home Manager, dans lesquelles la charge a réellement fonctionné, ou fonctionnera encore, sont indiquées par des barres pleines de couleur.</li> </ul> <p>Une ligne continue simple symbolise les périodes de temps durant lesquelles la consommation énergétique de la charge est mesurée.</p>
F	<p>Légende des charges</p> <p>La légende indique quelle couleur est attribuée à quelle charge dans la vue des plages horaires (E).</p>

## 13.4 Bilan énergétique

Cette page permet de visualiser l'évolution de la production et de la consommation énergétiques sur une période de temps sélectionnée. permet de procéder à des analyses de production, de consommation et d'autoconsommation, sans oublier l'utilisation de la batterie

Un diagramme en deux parties représente la manière dont les appareils consommateurs de votre système sont alimentés et dont votre énergie photovoltaïque est utilisée :

- La moitié supérieure du diagramme affiche la consommation totale de votre système sur la période sélectionnée. Cela montre avec précision quelles sont les sources d'approvisionnement énergétique de votre système (installation photovoltaïque, système de stockage à batterie ou réseau électrique public).
- La moitié inférieure du diagramme représente le moment et la quantité d'énergie photovoltaïque produite et la manière dont l'énergie a été utilisée (consommation directe, charge d'un système de stockage à batterie ou injection dans le réseau électrique public).

**i** Les données de cette page ne s'affichent entièrement sur ces pages que si un compteur d'injection et un compteur pour l'énergie prélevée sur le réseau sont raccordés.

Les données de production photovoltaïque qui sont en outre nécessaires sont déterminées soit directement par les onduleurs SMA raccordés, soit par l'intermédiaire d'un compteur de production photovoltaïque raccordé en option dans le cas d'une installation avec Sunny Home Manager. En cas d'utilisation d'un système de stockage à couplage DC (Sunny Boy Smart Energy, par ex.), les données de production photovoltaïque doivent toujours être lues à partir de l'appareil car il ne serait sinon pas possible de faire la différence entre la consommation directe et la charge ou la décharge de la batterie.

Les onglets vous permettent de sélectionner la période qui doit être représentée à l'écran (Actuel/Jour/Mois/Année/Total).

**Bilan énergétique** ?

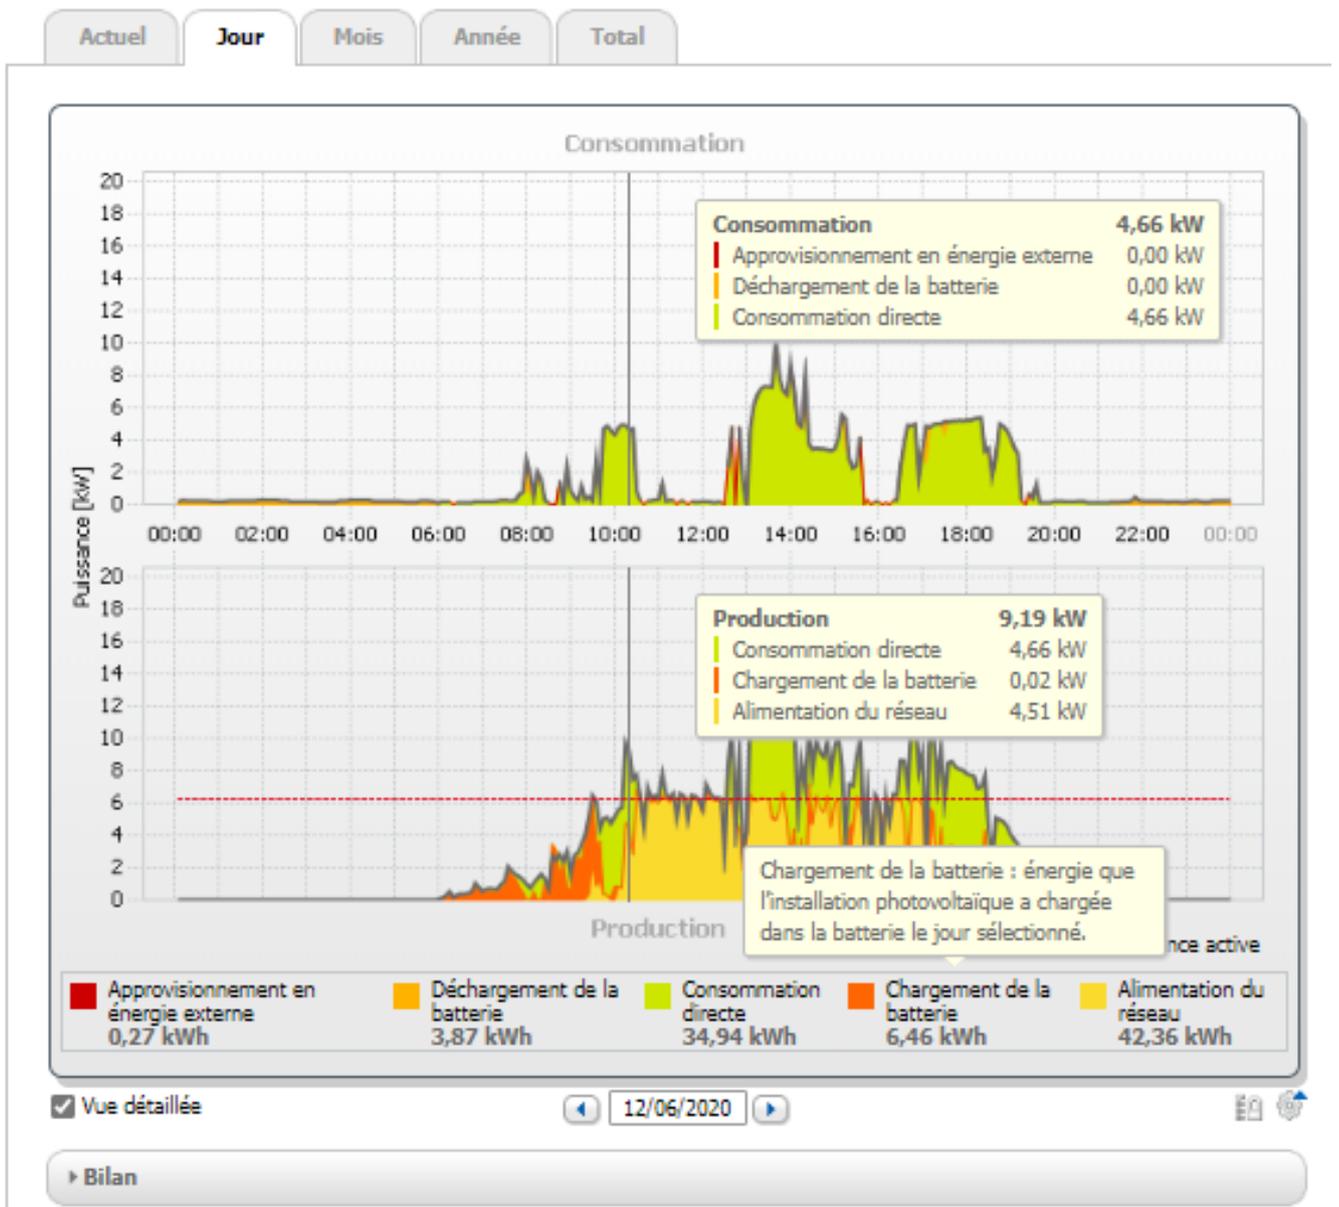


Figure 18 : Bilan énergétique d'un jour déterminé (exemple)

### **i** Moment sur le diagramme et données afférentes

Si vous survolez le diagramme avec la souris, une ligne verticale s'affiche. La ligne indique la position du curseur sur l'axe temporel du diagramme, et donc le moment sélectionné. Les valeurs de puissance et d'énergie du diagramme pour ce moment s'affichent à côté de la ligne.

### Consommation et production d'énergie

Désignation	Explication
Consommation	Puissance prélevée au cours de la période sélectionnée par votre foyer sur votre installation (consommation directe ou alimentation propre pour les installations sans batterie), sur le réseau électrique public (énergie prélevée sur le réseau) et le cas échéant sur la batterie (décharge de la batterie)
Consommation directe*	Puissance prélevée et consommée au cours de la période sélectionnée par votre foyer directement sur votre installation photovoltaïque sans stockage temporaire électrique dans la batterie.
Prél. réseau	Énergie prélevée sur le réseau électrique public au cours de la période sélectionnée.
Alimentation propre	L'énergie qui est utilisée dans le système et qui ne provient pas du réseau électrique public mais de la production sur place. Elle se compose de l'énergie consommée directement (consommation directe) et de l'énergie photovoltaïque stockée temporairement (déchargement de la batterie). Le taux d'alimentation propre indique la part de l'énergie utilisée dans le système et qui provient de l'énergie produite sur place.
Rendement	Énergie issue de votre installation photovoltaïque et qui alimente votre foyer au cours de la période sélectionnée. Sur les installations avec batterie, l'énergie vient de préférence directement de l'installation (consommation directe). Si la puissance produite par l'installation ne suffit pas, la puissance manquante est prélevée sur la batterie.
Autoconsommation	Énergie photovoltaïque qui est utilisée sur place et qui n'est pas injectée dans le réseau électrique public. Elle se compose de l'énergie photovoltaïque utilisée directement (consommation directe) et de l'énergie photovoltaïque stockée temporairement (chargement de la batterie). Le taux d'autoconsommation indique la part de l'énergie photovoltaïque produite et utilisée sur place.
Injection réseau	Énergie injectée par votre installation dans le réseau électrique public au cours de la période sélectionnée.
Décharge de la batterie*	Énergie prélevée par votre foyer sur la batterie au cours de la période sélectionnée.
Charge de la batterie*	Énergie que votre installation a chargée dans la batterie au cours de la période sélectionnée.
Taux d'autosuffisance	Rapport alimentation propre/consommation au cours de la période sélectionnée
Taux de consommation directe*	Rapport consommation directe/puissance photovoltaïque

\* Ne s'affiche qu'en cas d'installations photovoltaïques avec batterie.

Dans les onglets **Actuel** et **Jour**, la courbe enveloppe grise permet de visualiser la consommation (énergie prélevée sur le réseau et alimentation propre) et la production (consommation directe et injection réseau) au cours de la période ou de la journée sélectionnée. Dans les onglets **Mois**, **Année** et **Total**, la courbe enveloppe grise permet de visualiser la production (consommation directe et injection réseau) au cours de la période sélectionnée. La courbe enveloppe n'est visible que si les données ne sont pas entièrement disponibles ou ne peuvent pas être entièrement calculées ou si les composants de la production sont masqués via la légende en dessous du diagramme.

### Limitation de l'injection de puissance active

Une ligne rouge en pointillés indique la quantité de puissance active maximale qui peut être injectée dans le réseau électrique public.

- La ligne rouge discontinue s'affiche uniquement si vous avez configuré une limitation de l'injection de puissance active pour votre installation photovoltaïque dans le Sunny Home Manager (voir chapitre 10.4.3, page 46).
- La ligne n'est affichée que sur les diagrammes des onglets **Actuel** et **Jour**.
- Si vous avez limité à 0 % l'injection de puissance active, la ligne rouge parcourt directement l'axe X du diagramme. Seuls les onduleurs prenant en charge la fonction « fallback » (en cas d'interruption de la communication entre le Sunny Home Manager et l'onduleur, ce dernier retombe à une puissance de sortie de 0 watt) permettent une limitation de l'injection de puissance active à 0 %. Pour de plus amples informations, voir les instructions de l'onduleur sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

La **légende** en dessous du diagramme explique les couleurs utilisées sur le diagramme et affiche les principales valeurs pour la période représentée.

Conseil: Vous pouvez afficher et masquer les données sur le diagramme en cliquant sur le terme correspondant dans la légende.

Conseil: Si vous survolez un terme de la légende avec votre souris, une explication s'affiche.

Sous **Bilan** sont affichées les valeurs calculées pour le taux d'autosuffisance et le taux d'autoconsommation, reflétant la forme de votre propre approvisionnement énergétique, ainsi que les totaux des valeurs pour la période représentée.

### Affichage avec batterie

Si votre installation possède une batterie, vous pouvez choisir entre la vue simplifiée sans données sur la batterie et la vue détaillée comprenant des données sur la batterie.

Pour afficher les données de batterie dans le diagramme et dans la zone **Bilan**, vous devez activer ou désactiver le champ de sélection **Vue détaillée**.

## 13.5 Bilan et pilotage des charges

### 13.5.1 Aperçu Bilan et pilotage des charges

Les diagrammes et les tableaux figurant sur cette page donnent un aperçu du temps de service, de la durée de fonctionnement et de la consommation énergétique des appareils pilotés automatiquement par le Sunny Home Manager ainsi que du mix énergétique utilisé (composé de la production photovoltaïque et de l'énergie prélevée sur le réseau).

#### Conditions pour l'affichage de la page :

- Des charges pilotables soit indirectement via des appareils de connexion, soit directement par le Sunny Home Manager doivent exister et être configurées dans l'installation Sunny Home Manager.

Selon l'onglet choisi, les diagrammes et les tableaux affichent différentes vues et données des charges.

Onglet	Inhalt
Actuel	<p><b>Conditions pour l'affichage de l'onglet Actuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> L'intervalle d'interrogation de données doit être réglé sur <b>automatique</b> (voir chapitre 11.3.7, page 60).</li> </ul> <p>Utilisez des compteurs d'énergie recommandés par SMA. Il se peut sinon que les données de l'onglet Actuel s'affichent avec un certain retard.</p> <p>L'onglet affiche les données actuelles suivantes :</p> <p>Dans le diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lignes en bas du diagramme : données réelles relatives à la courbe de puissance consommée par les différentes charges sur la période d'affichage choisie (curseur).</li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode de fonctionnement</b> : mode de fonctionnement de l'appareil affecté Le bouton du mode de fonctionnement actuellement sélectionné est coloré. L'état de la DEL est de plus indiqué par un symbole DEL et l'état actuel est désigné de façon explicite. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement au moyen des boutons. Si le mode de fonctionnement est commandé par le Sunny Home Manager, (<b>Automatique</b>) s'affiche derrière le mode de fonctionnement.</li> <li>• <b>Consommation actuelle</b> : puissance actuellement prélevée par la charge</li> <li>• <b>Configuration</b> : vous pouvez configurer les caractéristiques de la charge (la priorité par ex.) au moyen du bouton <b>Configuration</b> [⚙️].</li> </ul>

Onglet	Inhalt
Jour	<p>Dans le diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de sélection de la vue <b>Ordre d'empilement</b> (☰) :  Les lignes en bas du diagramme indiquent la courbe de la puissance consommée par chacune des charges le jour sélectionné. Via la légende en dessous du diagramme, vous pouvez afficher/masquer les charges représentées dans le diagramme ou modifier l'ordre d'empilement des charges dans le diagramme : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour masquer une charge, cliquez sur la charge souhaitée. Les charges masquées sont représentées en gris dans la légende. Vous pouvez afficher de nouveau la charge en cliquant dessus.</li> <li>- Pour afficher à nouveau toutes les charges masquées, sélectionnez <b>Afficher tout</b> en dessous de la légende.</li> <li>- Pour afficher uniquement les valeurs relatives à la charge de la batterie, à la consommation totale et à l'énergie prélevée sur le réseau, sélectionnez <b>Afficher la vue standard</b> en dessous de la légende.</li> <li>- Pour modifier l'ordre d'empilement dans le diagramme, sélectionnez la charge souhaitée et déplacez-la jusqu'à la position souhaitée en maintenant le bouton gauche de la souris.</li> </ul> </li> <li>• En cas d'activation de la vue <b>Plage horaire</b> (☰) :  Les barres claires indiquent la plage horaire que vous avez configurée pour le fonctionnement de la charge.  Les barres sombres indiquent les plages horaires durant lesquelles la charge a réellement fonctionné. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si vous pointez la souris sur l'une des barres sombres, l'énergie consommée par la charge dans cette plage horaire sera affichée en kWh.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consommation journalière</b> : consommation de la charge le jour sélectionné</li> <li>• <b>Configuration</b></li> </ul>

Onglet	Inhalt
Mois	<p>Dans le diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation de chacune des charges le mois sélectionné en jours</li> </ul> <p>Si vous pointez la souris sur l'une des barres dans le diagramme, une fenêtre contenant les informations suivantes s'ouvrira :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consommation journalière de chacune des charges en service ce jour-là</li> <li>- Pourcentage de la consommation journalière de chaque charge qui a été couvert par l'énergie photovoltaïque (☀), le décharge de la batterie (🔋) ou le réseau électrique public (🏠)</li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consommation mensuelle</b> : consommation de la charge le mois sélectionné</li> <li>• <b>Pourcentage d'énergie photovoltaïque</b> : pourcentage de la consommation mensuelle qui a été couvert par l'énergie photovoltaïque</li> <li>• <b>Pourcentage du déchargement de la batterie</b> : pourcentage de la consommation mensuelle qui a été couvert par la décharge de la batterie*</li> <li>• <b>Pourcentage de l'énergie prélevée sur le réseau</b> : pourcentage de la consommation mensuelle qui a été couvert par le prélèvement sur le réseau électrique public</li> <li>• <b>Configuration</b></li> </ul>
Année	<p>Dans le diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation de chacune des charges l'année sélectionnée en mois</li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consommation annuelle</b> : consommation de la charge l'année sélectionnée</li> <li>• <b>Pourcentage de décharge de la batterie</b> : pourcentage de la consommation annuelle qui a été couvert par la décharge de la batterie</li> <li>• <b>Pourcentage d'énergie photovoltaïque</b> : pourcentage de la consommation annuelle qui a été couvert par l'énergie photovoltaïque</li> <li>• <b>Pourcentage de l'énergie prélevée sur le réseau</b> : pourcentage de la consommation mensuelle qui a été couvert par le prélèvement sur le réseau électrique public</li> <li>• <b>Configuration</b></li> </ul>
Total	<p>Dans le diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation de chacune des charges pour chaque année</li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consommation totale</b> : consommation totale de la charge à ce jour</li> <li>• <b>Pourcentage d'énergie photovoltaïque</b> : pourcentage de la consommation totale qui a été couvert par l'énergie photovoltaïque</li> <li>• <b>Pourcentage du déchargement de la batterie</b> : pourcentage de la consommation totale qui a été couvert par le décharge de la batterie*</li> <li>• <b>Pourcentage de l'énergie prélevée sur le réseau</b> : pourcentage de la consommation totale qui a été couvert par le prélèvement sur le réseau électrique public</li> <li>• <b>Configuration</b></li> </ul>

Onglet	Inhalt
Pilotage	Cet onglet reprend le tableau de l'onglet Actuel, c'est-à-dire qu'il affiche des données identiques. À la différence de l'onglet Actuel, il n'y a aucun graphique ici.

\* Ne s'affiche qu'en cas d'installations photovoltaïques avec batterie.

Indépendamment de l'onglet sélectionné, vous trouverez dans le tableau, pour chacune des charges, la colonne **Configuration**.

Le symbole [⚙️] vous permet d'accéder directement à l'onglet **Caractéristiques de la charge** (sur la page Vue d'ensemble et planification des charges), dans lequel vous pouvez configurer les caractéristiques de la charge sélectionnée (voir chapitre 11.1.2, page 54).

## 13.5.2 Sélection de l'affichage des charges

### Affichage et masquage des charges

Via la **légende** en dessous du diagramme, vous pouvez afficher ou masquer les charges représentées dans le diagramme.

#### Procédure :

1. Pour masquer une charge, cliquez sur la charge souhaitée.
  - Les charges masquées sont représentées en gris dans la légende.
2. Vous pouvez afficher de nouveau la charge en cliquant dessus.
3. Pour afficher à nouveau toutes les charges masquées, sélectionnez **Afficher tout** en dessous de la légende.

### Sélection de la couleur de la charge

Les charges sont représentées par des couleurs différentes dans les diagrammes pour faciliter la visualisation. Le cas échéant, vous pouvez modifier la couleur attribuée.

#### Procédure :

- Dans la liste en dessous du diagramme, cliquez sur le carré de couleur à côté de la charge souhaitée et sélectionnez une nouvelle couleur dans la palette de couleurs proposée.

## 13.6 Affichage de la puissance nominale de l'installation

### 13.6.1 Comparaison annuelle des rendements de l'installation

Sur la page de menu **Comparaison annuelle**, les rendements de l'installation des années précédentes sont comparés entre eux dans un diagramme incluant un tableau. L'installation doit être en service depuis plus d'un an afin que les données de comparaison annuelle puissent s'afficher.

Onglet	Inhalt
Rendement total	<p>Dans le diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracé du rendement des années précédentes</li> <li>• Tracé moyen du rendement des années précédentes</li> <li>• Prévisions*</li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeurs de rendement (kWh) des années précédentes et de l'année actuelle par mois et totalisées</li> <li>• Valeurs moyennes par mois</li> <li>• Part annuelle (ne peut s'afficher qu'après écoulement d'une année entière)</li> <li>• Prévisions</li> </ul>
Rendement spécifique de l'installation	<p>Dans le diagramme :</p> <p>Le rendement spécifique de l'installation est un chiffre-clé pour la description de la qualité d'une installation. Les facteurs spécifiques à l'installation comme l'emplacement, l'angle d'inclinaison, l'ombrage ainsi que les types de panneaux et d'onduleurs sont pris en compte pour le calcul du rendement spécifique de l'installation. Le rendement spécifique de l'installation permet la comparaison entre des installations diverses sur des emplacements divers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracé du rendement spécifique de l'installation de chaque année précédente</li> <li>• Tracé moyen du rendement spécifique de l'installation des années précédentes</li> <li>• Prévisions*</li> </ul> <p>Dans le tableau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendement d'installation spécifique (kWh/kWc) des années précédentes et de l'année actuelle par mois et totalisé</li> <li>• Valeurs moyennes par mois</li> <li>• Part annuelle (ne peut s'afficher qu'après écoulement d'une année entière)</li> <li>• Prévisions</li> </ul>

\* La prévision de rendement moyenne résulte d'une saisie manuelle que vous pouvez effectuer à l'aide des données du site de votre installation. Selon l'orientation et les variations du rayonnement d'une année sur l'autre, les divergences de la prévision de rendement moyenne peuvent être significatives.

#### Calcul de la prévision de production

Le bouton **Éditer les valeurs prévisionnelles** vous permet d'accéder directement au menu dans lequel vous pouvez entrer manuellement le rendement annuel spécifique et faire calculer le rendement annuel prévisionnel (voir chapitre 10.4.8, page 50).

Le **rendement annuel prévisionnel** de l'installation photovoltaïque se calcule à partir du rendement annuel spécifique (kWh/kWc) sur le site d'implantation de l'installation photovoltaïque et de la puissance nominale de l'installation (kWc).

Vous pouvez consulter le rendement annuel spécifique pour le site de votre installation photovoltaïque sur les cartes d'ensoleillement. Les conditions locales telles que l'ombrage ou l'orientation de l'installation ne sont pas prises en compte. Vous pouvez obtenir la valeur de la puissance nominale de votre installation auprès de votre installateur.

La **répartition mensuelle du rendement annuel prévisionnel** indique la manière dont le rendement annuel attendu devrait se répartir sur l'année selon les prévisions. Lorsque des données complètes sont disponibles concernant le site de l'installation, le Sunny Portal peut suggérer une répartition. Pour ce faire, cliquez sur le bouton [**Proposition de répartition mensuelle**].

Vous pouvez vous aussi entrer des valeurs en pourcentage pour chaque mois (la somme doit être égale à 100 %).

Vous pouvez entrer ou modifier les données relatives à votre installation dans le menu **Configuration**, dans la page **Caractéristiques de l'installation**.

## 13.6.2 Analyse de la puissance nominale de l'installation

### 13.6.2.1 Vue d'ensemble de l'analyse

Vous pouvez comparer les valeurs de puissance et de rendement de différents onduleurs entre eux ou avec l'ensemble de l'installation sur la page **Analyse**.



Figure 19 : Page de menu **Analyse** (exemple)

Position	Explication
A	Zone <b>Sélection des appareils</b>
B	Onglets
C	Aperçu du diagramme* L'aperçu du diagramme est réparti en zones par des lignes. Si vous sélectionnez une zone dans l'aperçu du diagramme, son contenu sera affiché dans le grand diagramme.

Position	Explication
D	Grand diagramme Conseil : si vous déplacez le curseur de la souris sur le diagramme, la valeur de la zone <b>Détails</b> sera affichée à côté du curseur.
E	<b>Rendement total</b> ou <b>Rendement total spécifique</b> Ici est affiché le rendement total ou le rendement total spécifique suivant le type d'affichage que vous aurez sélectionné dans la zone <b>Sélection des appareils</b> .
F	Zone <b>Détails</b> Cette zone comprend les valeurs de puissance du diagramme affiché sous forme de valeurs moyennes de 15 minutes.
G	Zone <b>Journal</b> Cette zone comprend les messages des appareils sélectionnés et les messages de niveau supérieur de l'installation concernée.

\* N'est pas indiqué sur l'onglet **Total**.

### Affichage dans les onglets

Onglet	Explication
Jour	Aperçu du diagramme : <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperçu de diagrammes avec l'évolution des rendements de l'installation photovoltaïque sur plusieurs jours Astuce : si vous survolez un jour sur le diagramme avec la souris, le rendement total de l'installation photovoltaïque pour ce jour s'affiche.</li> </ul> Grand diagramme : <ul style="list-style-type: none"> <li>Courbe des valeurs de puissance sous forme de valeurs moyennes de 15 minutes des appareils sélectionnés pour le jour choisi</li> <li>En bas à droite sur le diagramme* : rendement total de l'installation photovoltaïque pour le jour sélectionné</li> </ul>
Semaine	Aperçu du diagramme : <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperçu de diagrammes avec l'évolution des rendements de l'installation photovoltaïque sur plusieurs semaines Astuce : si vous survolez une semaine sur le diagramme avec la souris, le rendement total de l'installation photovoltaïque pour cette semaine s'affiche.</li> </ul> Grand diagramme : <ul style="list-style-type: none"> <li>Courbe des valeurs de puissance sous forme de valeurs moyennes de 15 minutes des appareils sélectionnés pour la semaine choisie</li> <li>En bas à droite sur le diagramme* : rendement total de l'installation photovoltaïque pour la semaine sélectionnée</li> </ul>

Onglet	Explication
Mois	<p>Aperçu du diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperçu de diagrammes avec les valeurs des rendements de l'installation photovoltaïque pour chaque mois, en jours</li> </ul> <p>Astuce : si vous survolez un mois sur le diagramme avec la souris, le rendement total de l'installation photovoltaïque pour ce mois s'affiche.</p> <p>Grand diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeurs de rendement des appareils sélectionnés pour le mois choisi en jours</li> <li>En bas à droite dans le diagramme* : rendement total de l'installation photovoltaïque pour le mois sélectionné</li> </ul>
Année	<p>Aperçu du diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperçu de diagrammes avec les valeurs des rendements de l'installation photovoltaïque pour chaque année en mois</li> </ul> <p>Astuce : si vous survolez une année sur le diagramme avec la souris, le rendement total de l'installation photovoltaïque pour cette année s'affiche.</p> <p>Grand diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>valeurs de rendement des appareils sélectionnés pour l'année choisie en mois</li> <li>En bas à droite dans le diagramme* : rendement total de l'installation photovoltaïque pour l'année sélectionnée</li> </ul>
Total	<p>Grand diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>valeurs de rendement des appareils sélectionnés pour différentes années</li> <li>En bas à droite dans le diagramme* : rendement total de l'installation photovoltaïque pour toutes les années</li> </ul>

\* N'est affiché que quand le champ de sélection **Ensemble de l'installation** est activé dans la **Sélection des appareils**.

### 13.6.2.2 Configuration de la sélection des appareils

Dans la zone **Sélection des appareils**, vous pouvez définir si les valeurs de l'ensemble de l'installation et/ou de différents onduleurs doivent être affichées dans le grand diagramme et dans la zone **Détails**. Vous pouvez en outre définir si les valeurs absolues ou spécifiques doivent être affichées.

#### Sélection des appareils :

- Pour afficher les valeurs de l'ensemble de l'installation, cochez le champ **Ensemble de l'installation** dans la zone **Sélection des appareils**.
- Pour afficher les valeurs de différents onduleurs, exécutez la procédure suivante :
  - Sélectionnez la zone **Sélection des appareils**.
    - La zone s'ouvre et les différents onduleurs sont affichés.
  - Cochez les champs de sélection des onduleurs souhaités.

Conseil : si vous cochez le champ **Sélectionner tous les appareils**, les champs de sélection de tous les onduleurs seront activés.

#### Choisir le type d'affichage :

- Sélectionnez l'option souhaitée dans la zone **Sélection des appareils** de la section **Type d'affichage** :
  - absolu** : affiche le rendement (kWh) ou la puissance (kW) de l'installation.
  - spécifique** : affiche le rendement spécifique de l'installation (kWh/kWc) ou la puissance spécifique de l'installation.

## 14 Surveillance de l'installation Sunny Home Manager

Selon la configuration de votre installation, la page de menu **Surveillance d'installation** affiche les informations suivantes :

- Surveillance de la communication
- Comparaison des onduleurs
- SMA Smart Connected

Vous pouvez configurer ces zones séparément via le bouton **[Réglages]**.

### 14.1 Aperçu de la surveillance d'installation

#### 14.1.1 Surveillance de la communication

La surveillance de la communication indique l'état de communication actuel entre le Sunny Home Manager et le Sunny Portal. Si le Sunny Home Manager ne contacte pas le Sunny Portal avant la fin de la durée définie, le Sunny Portal affiche une erreur et vous informe par e-mail.

Le statut de la surveillance de communication est indiqué par les symboles suivants :

Symbole	Statut	Explication
	Désactivé	La surveillance de la communication n'est pas configurée.
	OK	La communication avec le Sunny Portal fonctionne correctement. L'heure du dernier contact est affichée.
	Erreur	La communication avec le Sunny Portal est interrompue. Pour consulter des informations détaillées sur l'heure du dernier contact, cliquez sur le lien <b>Détails</b> . Le message d'erreur apparaît tant que l'erreur n'est pas éliminée. Si l'erreur n'est pas éliminée, le Sunny Portal envoie un autre e-mail de rappel pendant trois jours maximum suivant le premier e-mail.
	E-mail à Le rappel est activé	Cliquez sur ce symbole de cloche pour interrompre l'envoi des e-mails de rappel pour l'erreur actuelle. En cas de nouvelles erreurs, l'e-mail de rappel sera renvoyé.

#### 14.1.2 Comparaison des onduleurs

**Conditions pour l'affichage de cette information :**

- Au moins deux onduleurs doivent se trouver dans l'installation.

La comparaison des onduleurs permet au Sunny Portal de détecter d'éventuelles baisses de production. Si le rendement spécifique d'un onduleur diverge fortement du rendement moyen de l'ensemble des onduleurs, le Sunny Portal peut vous en informer par e-mail.

Symbole	Statut	Explication
	Désactivé	Actuellement, aucune comparaison d'onduleurs n'est activée.

Symbole	Statut	Explication
	OK	Les rendements des onduleurs surveillés se situent dans la plage configurée. Le rendement total du dernier jour de tous les onduleurs est affiché.
	Erreur	Le rendement spécifique d'au moins un onduleur surveillé se situe en dehors de la plage de tolérance. Le lien <b>Détails</b> permet de consulter les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendement spécifique des onduleurs concernés</li> <li>• Hauteur de la valeur moyenne de tous les onduleurs surveillés</li> </ul>

### 14.1.3 SMA Smart Connected

SMA Smart Connected est un service gratuit de SMA Solar Technology AG qui comprend les points suivants :

- Surveillance automatique des onduleurs : vos onduleurs sont surveillés en continu afin de détecter des anomalies et erreurs éventuelles.
- Notification proactive automatique en cas de défaut : après diagnostic et analyse d'une erreur, vous êtes immédiatement informé par e-mail.
- Processus de remplacement automatique : si un remplacement de l'onduleur s'avère nécessaire, vous recevez gratuitement un appareil de remplacement dans les plus brefs délais.

Pour pouvoir participer au programme Smart Connected, vous devez donner votre accord.

### 14.1.4 Autres possibilités de surveillance de l'installation

#### Journal de l'installation

La page de menu **Journal de l'installation** affiche les messages concernant l'état de l'installation photovoltaïque. Ces messages vous aident, par exemple, à identifier les dysfonctionnements de votre installation photovoltaïque.

Vous pouvez filtrer les messages et confirmer que vous les avez lus.

 Le nombre de messages non validés se trouve directement dans la vue de menu de la page Journal de l'installation derrière les deux points du nom de la page.

#### Rapport de l'installation

Sur la page de menu **Rapport**, vous pouvez consulter le rendement total et les modifications du compteur d'énergie de votre installation dans un tableau récapitulatif ainsi que dans un diagramme :

#### Rapport quotidien de l'installation

- Tableau contenant la modification du compteur du rendement total du jour actuel, du mois actuel et de l'année actuelle
- Diagramme indiquant l'évolution de la consommation du compteur au cours des heures d'une journée

#### Rapport mensuel de l'installation

- Tableau contenant la modification du compteur du rendement total du mois actuel et de l'année actuelle
- Diagramme indiquant l'évolution de la consommation du compteur au cours des jours d'un mois

Vous pouvez vous faire envoyer les rapports par e-mail par le Sunny Portal.

#### Appareils

Sur la page de menu **Appareils**, les données des différents appareils sont représentées dans des diagrammes clairs sur des pages distinctes.

- Pour les **onduleurs photovoltaïques** :

- Évolution de la consommation du compteur (rendement total en kWh) au cours des mois d'une année
- Évolution de la consommation du compteur (rendement total en kWh et puissance en kW) au fil des heures d'une journée
- Pour les **onduleurs-chargeurs** :
  - Capacité de charge actuelle de la batterie au cours d'une période sélectionnée

Si, par ailleurs, vous désirez des fonctions plus détaillées de surveillance de votre installation ainsi qu'une mémorisation plus importante des données, vous avez la possibilité d'activer les fonctions supplémentaires souhaitées contre paiement via le SMA Online Store.

## 14.2 Configurer la surveillance d'installation

### 14.2.1 Configuration de la surveillance de la communication

Via le bouton **[Réglages]**, vous pouvez choisir si vous voulez surveiller la communication entre le Sunny Portal et votre installation. Si vous souhaitez une surveillance, vous pouvez définir à quel intervalle et selon quel degré d'exigence cette surveillance doit avoir lieu.

**i** Le Sunny Portal ne peut afficher les données actuelles du Sunny Home Manager et connecter les charges que si l'intervalle d'interrogation des données a été réglé sur **automatique**.

#### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

#### Procédure :

1. Dans la zone **Surveillance de la communication**, cliquez sur **[Réglages]**.
2. Cliquez sur le curseur sous **Alarme** et en maintenant le bouton de gauche de la souris appuyé, réglez le degré d'exigence de la surveillance selon lequel le Sunny Portal doit vous informer par e-mail. Les options suivantes vous sont proposées : **désactivée**, **délai long**, **délai moyen** et **délai court**.
  - La colonne **Temps** indique le résultat du réglage sélectionné (intervalle de 15 minutes).
3. Dans le champ **Destinataire**, saisissez la ou les adresse(s) e-mail du ou des destinataires. Si vous saisissez plusieurs adresses e-mail, séparez-les par une virgule. (Seules les adresses e-mail déjà enregistrées sur le Sunny Portal sont autorisées.)
4. Activer ou désactiver la surveillance pour les appareils affichés
5. Cliquez sur **[Sauvegarder]**.

#### Réglage de l'intervalle d'interrogation des données dans le Sunny Home Manager :

Vous pouvez définir l'intervalle d'interrogation des données dans le menu **Configuration** sous **Aperçu de l'appareil > Caractéristiques > Modifier** (voir chapitre 11.3.7, page 60). Les options suivantes sont disponibles : automatique/toutes les heures/quotidiennement.

**i** Le Sunny Home Manager peut consulter uniquement les données des appareils pour lesquels la **collecte de données est activée** (voir chapitre 11.1.4, page 55).

### 14.2.2 Configuration de la comparaison des onduleurs

#### Conditions requises :

- Au moins deux onduleurs doivent se trouver dans l'installation.
- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

#### Procédure :

1. Sélectionnez le bouton **[Réglages]** dans la zone **Comparaison des onduleurs**.

2. Dans le champ **Destinataire**, saisissez l'adresse e-mail du destinataire. Si vous saisissez plusieurs adresses e-mail, séparez-les par une virgule.
3. La puissance du générateur photovoltaïque est pré-réglée dans le champ **Puissance de générateur photovoltaïque**. Le Sunny Portal calcule la puissance de générateur photovoltaïque sur la base de la puissance nominale de chaque onduleur.  
Vous pouvez également saisir la puissance du générateur manuellement, ou la faire calculer par le Sunny Portal en saisissant au préalable des informations sur les strings (voir chapitre 11.4.4, page 64).
4. Dans le champ **Tolérance**, saisissez la plage de tolérance dans laquelle doit être situé le rendement spécifique de l'onduleur. Vous réglez ainsi à partir de quelle divergence du rendement spécifique le Sunny Portal vous informera par e-mail.
5. Pour sélectionner un onduleur pour la comparaison des onduleurs, cochez le champ de sélection **Surveillance** dans la ligne de l'onduleur.
6. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 14.2.3 Activation de SMA Smart Connected

**i** SMA Smart Connected ne peut être utilisé dans le Sunny Portal que si les appareils raccordés au Sunny Home Manager le prennent en charge.

De manière générale, tous les appareils peuvent être activés pour Smart Connected. Toutefois, cela doit être effectué séparément sur chaque appareil et également pour chaque pays (manuellement).

Pour pouvoir participer au programme Smart Connected, vous devez donner votre accord.

En vue d'une utilisation optimale du programme, vous devez indiquer par ailleurs les données de l'exploitant et de l'installateur, l'adresse de livraison dans le cas d'un éventuel échange s'avérant nécessaire ainsi que l'adresse e-mail du destinataire des données de surveillance.

#### Procédure :

1. Dans le menu Surveillance d'installation, cliquez sur [**Réglages**] dans le champ SMA Smart Connected.  
 Les caractéristiques du produit prenant en charge le service SMA Smart Connected s'ouvrent.
2. Cliquez sur [**Modifier**].
3. Cochez la case dans le champ **SMA Smart Connected** pour donner votre accord.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

#### Autre procédure possible :

1. Appelez la page de menu **Configuration > Aperçu de l'appareil**.
2. Sélectionnez l'appareil prenant en charge le SMA Smart Connected et appelez **Caractéristiques**.
3. Cliquez sur [**Modifier**].
4. Cochez la case dans le champ **SMA Smart Connected** pour donner votre accord.
5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### 14.2.4 Filtrer et valider les messages dans le journal de l'installation

La partie supérieure de la page **Journal de l'installation** comprend différents champs permettant de filtrer les messages qui sont listés dans le tableau suivant. Ce filtrage vous permet de n'appeler que certains messages.

Vous pouvez valider des messages afin de les marquer comme lus. Cela vous permet de distinguer les messages lus des nouveaux messages.

#### Filtrage des messages :

1. Cliquez sur **Journal de l'installation** dans la sélection de pages et de menu.
2. Pour filtrer des messages, appliquez un ou plusieurs des filtres suivants :

Champ de saisie ou liste déroulante	Explication
Aller à	La date du jour actuel est pré-réglée. À l'aide des flèches à gauche et à droite, vous pouvez revenir à n'importe quel jour ou alternativement revenir en avant. Le tableau affiche tous les messages jusqu'à ce jour inclus dans la colonne <b>Temps</b> .
Type	Il existe plusieurs types de messages : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Info</b></li> <li>• <b>Avertissement</b></li> <li>• <b>Dysfonctionnement</b></li> <li>• <b>Erreur</b></li> <li>• <b>Autres</b></li> </ul> <p>Pour afficher des messages d'un type particulier, activez le ou les champ(s) de sélection souhaité(s).</p> <p>Le tableau affiche les messages souhaités dans la colonne <b>Type</b> avec le symbole correspondant et la colonne <b>Description</b> fournit des explications supplémentaires.</p>
État	Dans le menu déroulant, vous pouvez appeler tous les messages ou seulement ceux qui sont nouveaux ou ceux que vous avez déjà lus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• messages <b>non validés</b> : nouveaux ✘</li> <li>• messages <b>validés</b> : lus ✔</li> <li>• <b>tous</b></li> </ul> <p>Le tableau affiche l'état dans la colonne <b>Validé</b> avec le symbole correspondant.</p>
Installation/Appareils	La liste déroulante contient le portail, l'installation et tous les appareils de votre installation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour consulter les messages du Sunny Portal, de l'installation Sunny Home Manager et des appareils, cliquez sur <b>Tous</b>.</li> <li>• Pour afficher les messages d'un seul produit, sélectionnez le produit souhaité (par ex. <b>SB4.0-1AV-41</b>).</li> </ul> <p>Dans le tableau, vous trouvez le produit sélectionné dans la colonne <b>Installation/Appareils</b>.</p>

#### Validation des messages :

##### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).
1. Pour valider des messages individuellement, cliquez sur ✘ dans la ligne du message souhaité et dans la colonne **Validé**.
  2. Pour valider tous les messages, sélectionnez le champ de sélection **Confirmer tout** dans le tableau.

## 14.2.5 Configuration des rapports

##### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

Vous pouvez configurer divers types de rapports de contenus différents :

Rapport	Contenus possibles
3 x rapport d'infos quotidien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendement (kWh) au cours de la période sélectionnée</li> <li>• Puissance maximale (kW) au cours de la période sélectionnée</li> </ul>
3 x rapport d'infos mensuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Émissions de CO<sub>2</sub> évitées (kg) au cours de la période sélectionnée</li> <li>• Rétribution au cours de la période sélectionnée *</li> <li>• Diagramme de la page <b>Bilan énergétique</b> au cours de la période sélectionnée (uniquement dans le cas d'un envoi de document PDF)</li> </ul>
3x rapport d'événement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations</li> <li>• Avertissements</li> <li>• Perturbations</li> <li>• Erreur</li> </ul>
1x rapport d'événement selon la norme	Message relatif à des défauts à la terre, au courant de défaut et au dispositif de déconnexion du réseau <ul style="list-style-type: none"> <li>• AS 5033</li> <li>• DIN EN 62109-2/CEI 62109-2</li> </ul>

\* si applicable

Par ailleurs, vous pouvez créer un rapport ultérieurement pour une date précise.

### Configuration des rapports d'infos

Le Sunny Portal vous envoie les rapports quotidiens lorsqu'il a traité toutes les données de la veille et les rapports mensuels à la fin du mois.

#### Condition requise :

- Les émissions de CO<sub>2</sub> évitées doivent être saisies (voir chapitre 10.4.7, page 50).

#### Procédure :

1. Sélectionnez un **Rapport d'infos quotidien** ou un **Rapport d'infos mensuel** dans la liste déroulante **Configuration du rapport**.
2. Cliquez sur [**Modifier**].
3. Configurez le rapport :

Plage	Explication
Activer le rapport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activez le champ de sélection <b>actif</b>.</li> </ul>

Plage	Explication
Destinataire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le champ <b>Adresse(s) e-mail</b>, saisissez les adresses e-mail du/des destinataire/s. Si vous saisissez plusieurs adresses e-mail, séparez-les par une virgule.</li> </ul>
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans la zone <b>Sélection des canaux</b>, activez les contenus devant être affichés dans l'e-mail.</li> <li>Dans la zone <b>Envoyer rapport en tant que</b>, sélectionnez l'option du format dans lequel le Sunny Portal doit envoyer le rapport. Si le Sunny Portal doit envoyer une page Sunny Portal avec le rapport, sélectionnez une page dans la liste déroulante dans la zone <b>Page de portail à envoyer</b>.</li> <li>Si Sunny Portal ne doit pas envoyer de page Sunny Portal avec le rapport, sélectionnez <b>Ne pas envoyer de page</b>.</li> </ul>

4. Pour envoyer un rapport test aux adresses e-mail saisies, cliquez sur [**Envoyer rapport test**].

5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### Configuration des rapports d'événement

Le Sunny Portal vous envoie les rapports d'événements aux heures que vous aurez définies.

#### Procédure :

- Sélectionnez un **Rapport d'évènement** dans la liste déroulante **Configuration du rapport**.
- Cliquez sur [**Modifier**].
- Configurez le rapport :

Plage	Explication
Activer le rapport	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activez le champ de sélection <b>actif</b>.</li> </ul>
Destinataire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le champ <b>Adresse(s) e-mail</b>, saisissez les adresses e-mail du/des destinataire/s. Si vous saisissez plusieurs adresses e-mail, séparez-les par une virgule.</li> </ul>
Intervalle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour recevoir un e-mail contenant le rapport d'événements <b>toutes les heures</b>, cochez le champ toutes les heures.</li> <li>Pour recevoir un e-mail par jour contenant le rapport d'événements, cochez le champ <b>Quotidiennement</b> et sélectionnez dans la liste déroulante l'heure à laquelle vous souhaitez recevoir l'e-mail.</li> </ul>
Inhalt	<p>Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre types d'événements du Sunny Portal et de l'installation Sunny Home Manager : <b>Informations, Avertissements, Dysfonctionnements, Erreurs</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cochez les contenus devant être affichés dans l'e-mail.</li> <li>Dans la zone <b>Envoyer rapport en tant que</b>, sélectionnez l'option du format dans lequel le Sunny Portal doit envoyer le rapport : texte, format HTML ou PDF.</li> <li>Dans la zone <b>Nombre max. de messages dans un rapport</b>, sélectionnez dans la liste déroulante le nombre de messages maximum que vous souhaitez voir apparaître dans l'e-mail.</li> <li>Si vous souhaitez également envoyer des rapports même si aucun nouvel événement ne s'est produit, cochez le champ <b>Envoyer également des rapports vides lorsqu'aucun événement nouveau n'est survenu</b>.</li> </ul>

4. Pour envoyer un rapport test aux adresses e-mail saisies, cliquez sur [**Envoyer rapport test**].
5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### Créer un rapport manuellement à une date ultérieure

Vous pouvez créer un rapport pour une date précise se situant dans le passé.

#### Procédure :

1. Choisissez le rapport souhaité dans la liste déroulante **Configuration du rapport**.
2. Dans la zone **Créer manuellement le rapport ultérieurement**, saisissez dans le champ **Date du rapport** la date pour laquelle vous souhaitez créer un rapport, et ce manuellement ou via le calendrier.
3. Cliquez sur [**Générer**].
  - Un message s'affiche indiquant que le rapport a bien été envoyé.

## 15 Présentation de l'installation Sunny Home Manager

### 15.1 Profil de l'installation

Le Sunny Portal crée le profil de l'installation à partir des informations que vous pouvez saisir ou avez saisies sur les différentes pages du Sunny Portal. Ce profil de l'installation sera ainsi plus ou moins renseigné.

De manière générale, le profil de l'installation présente, dans trois champs, les données de votre installation, une image de l'installation (en option) dans un autre champ à droite et, si vous le configurez ou l'avez configuré, une description sommaire dans un bloc de texte situé sous ces champs.

Les informations suivantes peuvent figurer dans le profil de l'installation :

Position	Information
Champ supérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Site</li> <li>• Exploitant (en option)</li> <li>• Mise en service</li> </ul>
Champ au milieu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puissance nominale de l'installation</li> <li>• Production annuelle</li> <li>• Réduction de l'émission de CO<sub>2</sub></li> <li>• Capacité nominale de la batterie (uniquement pour les installations avec batterie)</li> <li>• Type de batterie (uniquement pour les installations avec batterie)</li> </ul>
Champ inférieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communication : le Sunny Portal reçoit ces informations des appareils.</li> <li>• Panneaux photovoltaïques (en option)</li> <li>• Onduleurs (optionnel)</li> </ul>
Champ à droite	Photo de l'installation par ex. (en option)
Bloc de texte	Description de l'installation (en option)

Vous pouvez modifier les données du profil de l'installation à tout moment (voir chapitre 10.1, page 42).

Vous pouvez valider le profil de votre installation et l'intégrer sur votre propre site Internet.

### 15.2 Valider le profil de l'installation

Sur la page de menu **Présentation de l'installation**, le texte source s'affiche dans le champ **Profil de l'installation**.

Si vous cliquez sur le bouton [**Aperçu**], le profil créé s'affiche. Vous pouvez intégrer ce profil sur votre site Internet en copiant le texte source.

Il est possible d'apporter des modifications au profil de l'installation dans la **Configuration**, dans **Caractéristiques de l'installation > Données de l'installation**.

### 15.3 Valider et diffuser des pages

Avec le Sunny Portal, vous pouvez présenter votre installation photovoltaïque à des tiers.

- Vous pouvez autoriser la consultation de pages du Sunny Portal sur sunnyportal.com concernant votre installation photovoltaïque et envoyer par e-mail des liens vers ces pages à des personnes intéressées.
- Vous pouvez placer un lien vers votre page Sunny Portal sur d'autres pages Internet.

Vous pouvez sélectionner les pages suivantes du Sunny Portal afin d'autoriser leur consultation ou pour placer un lien vers celles-ci :

- Profil de l'installation
- Aperçu de l'installation

- Comparaison annuelle

**Condition préalable :**

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

**Autoriser la consultation de pages sur le Sunny Portal**

- Vous devez avoir publié au moins une page.

**Procédure :**

1. Consultez le champ **Zone autorisée**, via le lien **Ouvrir la zone autorisée de cette installation**, pour vérifier quelles sont les pages que vous avez autorisées jusqu'ici pour une consultation (au moins le profil de l'installation en fait partie en règle générale).
2. Cliquez sur le bouton [**Envoyer la page par e-mail**].
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et (en option) une notification à l'attention du destinataire.
4. [**Envoyer l'e-mail**].

**Présentation des pages Sunny Portal sur Internet**

Chacune de vos pages Sunny Portal a une URL. Ces URL vous permettent de placer un lien vers votre site Sunny Portal sur d'autres sites Internet.

**Procédure :**

1. Sélectionnez la page souhaitée dans la sélection de pages et de menu.
2. Sélectionnez dans la zone de contenu du bas [**Configuration - « Nom de la page »**].
3. Pour afficher un aperçu, sélectionnez **Ouvrir la page dans une nouvelle fenêtre**.
4. Copiez l'URL à partir du champ **URL de la page** dans le presse-papier.
5. Copiez l'URL à partir du presse-papier dans un programme de création de sites Internet (par exemple Microsoft Office Frontpage) ou intégrez-la dans votre site Internet en utilisant un « inlineframe ».

## 15.4 Définir la page d'accueil de l'installation

Dans le champ **Page d'accueil de l'installation**, vous pouvez définir quelle page du Sunny Portal doit s'afficher en premier sur votre installation photovoltaïque après connexion au portail ou après un changement d'installation.

1. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des pages du menu de votre installation Sunny Home Manager en tant que page d'accueil
2. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 16 Gestion des utilisateurs

### Conditions pour l'affichage de la page :

- Vous devez être **Administrateur d'installation**.

La page affiche tous les utilisateurs qui ont été créés pour l'installation Sunny Home Manager (voir chapitre 16.2, page 116). Vous avez en outre la possibilité d'éditer des utilisateurs déjà créés et de modifier par exemple le rôle de l'utilisateur ou de supprimer ce dernier.

### 16.1 Groupes d'utilisateurs et droits d'utilisateur

Si vous détenez des droits d'**Administrateur d'installation**, vous pouvez créer d'autres utilisateurs dans le Sunny Portal pour que ceux-ci puissent accéder à vos installations Sunny Portal. Vous pouvez attribuer différents rôles aux utilisateurs. Les rôles se distinguent des droits qui sont détenus par les utilisateurs sur votre Sunny Portal. Les rôles suivants sont possibles :

- Invité
- Utilisateur standard
- Installateur
- Administrateur d'installation

Droits	Rôle			
	Invité	Utilisateur standard	Installateur	Administrateur d'installation
ouvrir	✓	✓	✓	✓
Consulter les pages	✓	✓	✓	✓
Modifier et supprimer des pages	–	–	✓	✓
Autoriser la consultation de pages sur le Sunny Portal et publier les pages	–	–	✓	✓
Consulter les données en direct	–	✓	✓	✓
Enregistrer les données de diagrammes	–	✓	✓	✓
Consulter les informations utilisateur et les modifier	✓	✓	✓	✓
Modifier le mot de passe Sunny Portal	–	✓	✓	✓
Modifier le mot de passe de l'installation	–	–	✓	✓
Consulter et lire les caractéristiques des appareils	–	✓	✓	✓
Modifier les caractéristiques des appareils	–	–	✓	✓
Consulter les caractéristiques de l'installation	–	✓	✓	✓

Droits	Rôle			
	Invité	Utilisateur standard	Installateur	Administrateur d'installation
Modifier les caractéristiques de l'installation	–	–	✓	✓
Consulter la configuration des rapports	–	✓	✓	✓
Modifier la configuration des rapports	–	–	✓	✓
Ajouter et configurer des prises radiocommandées	–	✓	✓	✓
Ajouter et configurer des appareils Modbus	–	✓	✓	✓
Régler le mode de fonctionnement des appareils de connexion via le Sunny Portal	–	✓	✓	✓
Remplacer le Sunny Home Manager	–	–	✓	✓
Effacer le Sunny Home Manager	–	–	✓	✓
Affecter de nouveau le Sunny Home Manager à l'installation	–	–	✓	✓
Supprimer l'installation Sunny Home Manager	–	–	–	✓
Ajouter des appareils	–	–	✓	✓
Remplacer des appareils	–	–	✓	✓
Effacer des appareils	–	–	✓	✓
Configurer la surveillance de la communication	–	–	✓	✓
Configurer la comparaison des onduleurs	–	–	✓	✓
Régler la configuration du compteur d'énergie	–	–	✓	✓
Consulter le journal de l'installation	–	✓	✓	✓
Valider les entrées dans le journal de l'installation	–	–	✓	✓
Importer des données	–	–	✓	✓

Droits	Rôle			
	Invité	Utilisateur standard	Installateur	Administrateur d'installation
Consulter la version de la suite logicielle	–	✓	✓	✓
Consulter la gestion des utilisateurs	–	–	–	✓
Ajouter ou supprimer des utilisateurs et attribuer des rôles	–	–	–	✓

## 16.2 Création d'un nouvel utilisateur

### Procédure :

1. Sélectionnez **Configuration > Gestion des utilisateurs** dans la sélection de pages et de menu.
  2. Cliquez sur [**Nouvel utilisateur**].
  3. Saisissez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur dans le champ **Adresse e-mail**.
  4. Dans la zone **Rôles**, cochez l'option pour le rôle souhaité.
  5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
- Le nouvel utilisateur reçoit un e-mail avec les données d'accès.

## 16.3 Suppression d'un utilisateur

### Procédure :

1. Sélectionnez **Configuration > Gestion des utilisateurs** dans la sélection de pages et de menu.
2. Sélectionnez  dans la ligne de l'utilisateur et la colonne **Supprimer**.
3. Confirmez la question de sécurité avec [**Oui**].

## 16.4 Modification des droits d'utilisateur

### Procédure :

1. Sélectionnez **Configuration > Gestion des utilisateurs** dans la sélection de pages et de menu.
  2. Sélectionnez  dans la ligne de l'utilisateur et la colonne **Modifier**.
    - Les zones **Adresse e-mail** et **Rôles** s'ouvrent.
  3. Dans la zone **Rôles**, cochez l'option pour le rôle souhaité.
  4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
- Les droits d'utilisateur sont modifiés pour l'installation Sunny Home Manager.

## 16.5 Modification des informations utilisateur

Chaque utilisateur peut saisir des informations utilisateur. Font partie des informations utilisateur par exemple le nom et l'adresse.

### Procédure :

1. Sélectionnez **Infos utilisateur/Logout > Informations sur l'utilisateur** dans la sélection de pages et de menu.
2. Cliquez sur [**Modifier**].
  - Le menu de réglage pour les informations utilisateur s'ouvre.

3. Saisissez les informations sur l'utilisateur.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

## 17 Informations concernant les mots de passe

### 17.1 Exigences requises pour un mot de passe fiable

Règles pour sécuriser davantage votre mot de passe :

Choisissez des mots de passe comportant un minimum de dix caractères et un maximum de 50 caractères, incluant

- au moins une lettre minuscule
- au moins une lettre majuscule
- au moins un chiffre et
- au moins l'un des caractères spéciaux suivants autorisés : (!\"#\$%&/()=?\*+'#\_-.:;,;<>|{}~^°)

### 17.2 Mots de passe nécessaires

#### Mot de passe Sunny Portal

Si vous enregistrez une installation photovoltaïque dans le Sunny Portal, vous devez définir, lors de l'enregistrement, un mot de passe Sunny Portal, avec lequel vous pourrez ensuite vous connecter au portail.

Si un utilisateur Sunny Portal a été créé en tant que nouvel utilisateur (voir chapitre 16.2, page 116), vous recevrez un e-mail avec un mot de passe Sunny Portal.

Vous pouvez modifier le mot de passe du Sunny Portal (voir chapitre 17.3, page 119).

#### Mot de passe de l'installation

Tous les appareils raccordés via Speedwire comportant le même mot de passe forment une installation. Par conséquent, un mot de passe commun utilisé pour tous les appareils d'une installation est désigné par « mot de passe d'installation ». Le mot de passe spécifique à l'installation protège la communication au sein de celle-ci.

Ce n'est que si tous les appareils ont le même mot de passe que vous pourrez avoir accès à tous vos produits de communication sur tous les appareils de votre installation photovoltaïque.

Vous devez définir le mot de passe de l'installation dans le Sunny Portal lors de l'enregistrement de l'installation Sunny Home Manager. Le mot de passe que vous définissez lors de l'enregistrement du Sunny Home Manager est le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur**. Vous pouvez modifier le mot de passe de l'installation (voir chapitre 17.3, page 119).

#### Mot de passe pour les prises radiocommandées Edimax

Le même mot de passe doit être utilisé pour toutes les prises radiocommandées Edimax protégées par mot de passe utilisées dans l'installation. S'il existe différents mots de passe pour les prises radiocommandées, toutes ou une partie de celles-ci ne peuvent pas être commandées par le Sunny Home Manager.

Assurez-vous que le même mot de passe est enregistré :

- - dans l'application mobile séparée Edimax pour chaque prise radiocommandée enregistrée.
- - dans les caractéristiques du Sunny Home Manager (voir chapitre 11.3.5, page 59)

#### Mot de passe FRITZ!Box

Il n'existe aucun mot de passe spécifique pour les produits FRITZ!DECT d'AVM. La communication du Sunny Home Manager est réalisée indirectement via la FRITZ!Box. Pour ce faire, un mot de passe FRITZ!Box est requis selon les réglages de la connexion (voir chapitre 11.3.4, page 59).

Assurez-vous que les réglages pour la connexion de la FRITZ!Box au réseau domestique sont identiques dans la FRITZ!Box et dans le Sunny Home Manager.

## 17.3 Modification des mots de passe

### Modifier le mot de passe Sunny Portal

#### Condition requise :

- Vous devez être **Utilisateur standard**, **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

#### Exigences relatives au mot de passe Sunny Portal :

- Le mot de passe Sunny Portal doit contenir au minimum 10 caractères et au maximum 50 caractères. Les règles strictes susmentionnées s'appliquent (voir chapitre 17.1, page 118).

#### Procédure :

1. Sélectionnez **Infos utilisateur/Logout > Informations sur l'utilisateur** dans la sélection de pages et de menu.
2. Dans l'onglet **Données personnelles**, sélectionnez le lien **Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, veuillez cliquer ici**.
3. Saisissez l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe Sunny Portal dans les champs de saisie prévus à cet effet.
4. Cliquez sur [**Sauvegarder**].

### Modifier le mot de passe de l'installation

#### Condition préalable :

- Vous devez être **Installateur** ou **Administrateur d'installation** (voir chapitre 16.1, page 114).

#### Exigences relatives au mot de passe de l'installation :

Le mot de passe spécifique à l'installation doit comporter au minimum 8 caractères et au maximum 12 caractères, incluant

- au moins une lettre minuscule
- au moins une lettre majuscule
- au moins un chiffre et
- au moins l'un des caractères spéciaux suivants autorisés : ? \_ ! -

#### Procédure :

1. Consultez les caractéristiques du Sunny Home Manager (voir chapitre 11.3, page 58).
  2. Cliquez sur [**Modifier**].
    - Le menu de réglage des caractéristiques de l'appareil s'ouvre.
  3. Dans le champ de saisie **Mot de passe de l'installation**, saisissez un nouveau mot de passe.
  4. Dans le champ **Confirmation**, saisissez à nouveau le mot de passe de l'installation.
  5. Cliquez sur [**Sauvegarder**].
- Le Sunny Home Manager change le mot de passe de tous les appareils.

## 17.4 Procédure à suivre en cas de perte du mot de passe

### Mot de passe Sunny Portal oublié

1. Rendez-vous sur [www.sunnyportal.com](http://www.sunnyportal.com).
2. Sélectionnez le lien **Vous avez oublié votre mot de passe ?** dans la zone **Login**.
3. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ **E-mail**.

4. Sélectionnez **[Créer nouveau mot de passe]**.
  - Vous recevrez un e-mail avec un nouveau mot de passe.
5. Modifiez le mot de passe attribué (voir chapitre 17.3, page 119).

### **Mot de passe de l'installation oublié**

Débloquez tous les appareils avec un Personal Unlocking Key (PUK).

### **Mot de passe pour les prises radiocommandées du réseau local sans fil Edimax SP-2101W oublié**

Voir instructions du fabricant.

### **Mot de passe pour la Fritz!Box oublié**

Voir instructions du fabricant.

## 18 Recherche d'erreurs

### 18.1 Messages d'erreur Général

Problème	Causes probables et remèdes
Mon installation a souffert de problèmes de communication suite à une panne Internet. Toutes les données de production ont-elles été perdues pour la durée de la panne ?	<p>Les données ne sont pas perdues. Avec 24 appareils connectés, le Sunny Home Manager 2.0 peut couvrir une période allant jusqu'à 5 jours sans perte de données en cas de panne de la connexion Internet. Moins le nombre d'appareils connectés est important, plus cette période s'allonge.</p>
Home Manager a désactivé un consommateur pendant son fonctionnement.	<p>Home Manager connaît la durée des programmes d'un consommateur par apprentissage des données. Si un appareil présentant une durée de programme plus longue est utilisé, Home Manager va désactiver le consommateur en cours de fonctionnement.</p> <p><b>Solution :</b></p> <p>En cas de durée de programme plus longue, passez manuellement le consommateur sur le mode automatique.</p>
Le Sunny Home Manager ne trouve aucun appareil.	<p>Les appareils doivent être raccordés au routeur local via Ethernet/réseau local sans fil et pouvoir communiquer avec le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les appareils Ethernet/réseau local sans fil de votre installation photovoltaïque doivent être mis en service.</li> <li>• Les appareils Ethernet/réseau local sans fil doivent être correctement raccordés au routeur/commutateur réseau.</li> <li>• Le câble réseau qui relie les appareils Ethernet au routeur/commutateur réseau doit être approprié à un débit de 100 MBit/s.</li> <li>• Les appareils Ethernet doivent se trouver dans le même réseau local que le Sunny Home Manager.</li> <li>• Le protocole DHCP doit être activé sur le routeur.</li> <li>• Le routeur doit avoir une connexion à Internet.</li> <li>• Le NetID 0 doit être réglé sur les appareils Ethernet possédant une interface Bluetooth intégrée. La communication via Bluetooth est ainsi désactivée.</li> <li>• En cas d'inactivité apparente, les ports LAN du routeur/commutateur réseau ne doivent pas être désactivés (voir instructions du routeur/commutateur réseau).</li> <li>• Le commutateur réseau ne doit pas utiliser d'IGMP Snooping (voir instructions du commutateur réseau).</li> </ul>
Les mises à jour des appareils ne sont pas chargées.	<p>Certains appareils ne peuvent recevoir leur mise à jour que directement car le fichier de mise à jour est trop grand.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les messages d'état et d'événement de l'appareil concerné. Le cas échéant, effectuez la mise à jour manuellement sur l'appareil (conformément aux instructions de l'appareil).</li> </ul>

Problème	Causes probables et remèdes
Les paramètres de l'appareil ne sont pas actualisés.	Il est possible que l'appareil ne soit pas accessible. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'actualiser les paramètres de l'appareil manuellement (voir chapitre 11.1, page 53).</li> </ul>
	Il est possible que le mot de passe de l'installation ne soit pas correct. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez le bon mot de passe.</li> </ul>

## 18.2 Erreurs lors de l'enregistrement sur le Sunny Portal

Problème	Cause et solution
L'assistant de configuration de l'installation ne peut pas établir la connexion au Sunny Home Manager.	Il est possible que le Sunny Home Manager ne soit pas raccordé correctement au routeur. <b>) ou</b> Il est possible que le Sunny Home Manager ne soit pas alimenté en tension. Dans ce cas, toutes les DEL du Sunny Home Manager sont éteintes. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le Sunny Home Manager est raccordé correctement au routeur (voir chapitre 8.3.2 « Raccordement du Sunny Home Manager au routeur », page 29).</li> <li>• Assurez-vous que le Sunny Home Manager est alimenté en tension.</li> <li>• Si le Sunny Home Manager est correctement raccordé au routeur, s'il est alimenté en tension et si toutes les DEL sont malgré tout éteintes, contactez le service technique (voir chapitre 21, page 137).</li> </ul>
	Il est possible que l'appareil SMA ne soit pas correctement raccordé au routeur ou qu'il ne soit pas alimenté en tension. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'appareil SMA est correctement raccordé au routeur et qu'il est alimenté en tension (voir la documentation de l'appareil SMA).</li> </ul>
	L'appareil SMA est déjà enregistré sur le Sunny Portal via le Webconnect. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez l'appareil SMA de l'installation Webconnect ou désactivez la réception des données de l'appareil dans l'installation Webconnect.</li> </ul>
	L'appareil SMA ne se trouve pas dans le même réseau local que le Sunny Home Manager. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez l'appareil SMA au même routeur/commutateur réseau que le Sunny Home Manager.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
<p>L'assistant de configuration de l'installation ne peut pas établir la connexion au Sunny Home Manager.</p>	<p>Le câble réseau qui relie l'appareil SMA au routeur/commutateur réseau n'est pas approprié à un débit de 100 MBit/s.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un câble réseau adapté à la communication via Speedwire (pour les exigences relatives au câble réseau, voir la documentation de l'appareil Speedwire).</li> </ul> <hr/> <p>DHCP n'est pas activé sur votre routeur.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activez le protocole DHCP sur le routeur.</li> <li>Si votre routeur ne supporte pas le protocole DHCP, vous pouvez effectuer des réglages statiques du réseau sur l'appareil Speedwire grâce à SMA Connection Assist. Vous pouvez vous procurer gratuitement le logiciel SMA Connection Assist en vous rendant dans la zone de téléchargement sur <a href="http://www.SMA-Solar.com">www.SMA-Solar.com</a>.</li> </ul> <hr/> <p>Le routeur/commutateur réseau utilisé dans le réseau désactive les ports LAN en cas d'inactivité apparente pour économiser de l'énergie. Il est ainsi impossible d'établir la connexion à l'appareil SMA.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurez le routeur/commutateur réseau de façon à ce que les ports LAN ne soient pas désactivés.</li> </ul>
<p>L'assistant de configuration de l'installation ne répertorie aucun nouvel appareil SMA raccordé via Speedwire/Ethernet ou bien ne les répertorie pas tous.</p>	<p>Le commutateur réseau en place dans le réseau utilise l'IGMP Snooping. La connexion à l'appareil SMA est alors coupée en cas d'inactivité apparente et ne peut pas être rétablie par la suite.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez la fonction « IGMP Snooping » dans le commutateur réseau si cela est possible. Remplacez sinon le commutateur réseau.</li> </ul>
<p>Il est possible que le pare-feu ou le filtre IP ne soient pas correctement configurés.</p>	<p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifiez les paramètres du pare-feu ou du filtre IP (voir la documentation du pare-feu ou du routeur).</li> </ul>
<p>L'assistant de configuration de l'installation ne trouve aucun Sunny Home Manager possédant le code d'identification et le code d'enregistrement indiqués.</p>	<p>Vous avez éventuellement mal saisi le numéro de série et/ou le code d'enregistrement.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que vos saisies sont correctes.</li> </ul> <hr/> <p>Il est possible que l'enregistrement ait été lancé ultérieurement mais qu'il n'ait pas été entièrement terminé.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez complètement le Sunny Home Manager (voir chapitre 11.7.1, page 68).</li> </ul>

Problème	Cause et solution
L'assistant de configuration de l'installation ne trouve aucun Sunny Home Manager possédant le code d'identification et le code d'enregistrement indiqués.	<p>Il est possible que le Sunny Home Manager ne soit pas raccordé correctement au routeur.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le Sunny Home Manager est raccordé correctement au routeur (voir chapitre 8.3.2 « Raccordement du Sunny Home Manager au routeur », page 29).</li> </ul>
	<p>Il est possible qu'un serveur proxy se trouve dans votre réseau ou bien que le protocole DHCP ne soit pas activé dans votre routeur. C'est pourquoi le Sunny Home Manager ne peut pas établir la connexion au Sunny Portal.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Établissez la connexion au Sunny Portal à l'aide du Sunny Home Manager Assistant (voir chapitre 18.6.1 « Utilisation du Sunny Home Manager Assistant en cas de problèmes de réseau », page 130).</li> </ul>
	<p>Le Sunny Home Manager est déjà affecté à une installation avec votre adresse e-mail sur le Sunny Portal.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supprimez l'installation Sunny Home Manager de l'installation (voir chapitre 11.8, page 69).</li> </ul>
	<p>Le Sunny Home Manager est affecté à une installation étrangère sur le Sunny Portal, par exemple si vous avez acheté le Sunny Home Manager d'occasion.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si possible, contactez l'ancien propriétaire et demandez-lui d'effacer l'installation Sunny Home Manager sur le Sunny Portal.</li> </ul>
Une fois que vous avez saisi le mot de passe de l'installation et ajouté des appareils, certains d'entre eux seront affichés dans l'assistant de configuration de l'installation avec un symbole d'avertissement.	<p>Dans le cas des appareils marqués d'un symbole d'avertissement, un autre mot de passe d'installateur est réglé.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dans l'assistant de configuration de l'installation, sélectionnez [<b>Ignorer</b>] et terminez l'enregistrement sans sélectionner les appareils.</li> <li>À l'aide de l'interface utilisateur de l'onduleur, réglez un mot de passe d'installateur commun à tous les appareils.</li> <li>Si vous ne connaissez pas le mot de passe réglé dans chaque appareil, faites la demande d'un code PUK (Personal Unlocking Key) pour chaque appareil auprès du service technique (voir chapitre 21, page 137).</li> <li>Débloquez chaque appareil à l'aide du code PUK respectif. Réglez ensuite un mot de passe d'installateur commun à tous les appareils.</li> <li>Connectez-vous au Sunny Portal et ajoutez les appareils en tant que nouveaux appareils à l'installation Sunny Home Manager, au moyen de l'assistant de configuration.</li> </ol>

Problème	Cause et solution
Tandis que la détection d'appareils s'effectue dans l'assistant de configuration de l'installation, la DEL d'état du Sunny Home Manager clignote tout d'abord en rouge pendant 1 à 2 minutes. Elle s'allume ensuite de nouveau de manière continue en vert.	La détection des appareils se prolonge quelques minutes. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune mesure n'est nécessaire.</li> </ul>
La mise à jour du micrologiciel automatique ne fonctionne pas et un message d'erreur correspondant s'affiche.	Il est possible que le Sunny Home Manager ne puisse pas établir la connexion au portail de mise à jour parce qu'un serveur Proxy se trouve dans votre réseau. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurez les réglages de votre réseau de manière à ce que le portail de mise à jour <a href="https://Update.SunnyPortal.de">https://Update.SunnyPortal.de</a> soit accessible.</li> </ul>

### 18.3 Message d'erreur sur le Sunny Home Manager

État de la DEL	Cause et solution
DEL d'état : éteinte	Le Sunny Home Manager n'est pas alimenté en tension. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentez le Sunny Home Manager en tension (voir chapitre 8.2, page 26)</li> </ul>
DEL d'état : clignotante en rouge	Le Sunny Home Manager ne peut pas automatiquement établir la connexion au Sunny Portal. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez le Sunny Home Manager Assistant (voir chapitre 18.6.1, page 130).</li> </ul>
DEL performance : éteinte	Le Sunny Home Manager n'a pas encore été enregistré sur le Sunny Portal. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enregistrez le Sunny Home Manager sur le Sunny Portal (voir chapitre 9.1.1, page 31).</li> </ul> <p>Si le Sunny Home Manager est exploité en tant qu'Energy Meter, il ne doit pas être enregistré et la DEL performance ne s'allume jamais.</p>

État de la DEL	Cause et solution
DEL performance : allumée en rouge	<p>Le Sunny Home Manager ne peut pas automatiquement établir la connexion au Sunny Portal. Un ou plusieurs appareils sont en état de panne. Cela n'a pas encore pu être signalé au Sunny Portal en raison d'un problème de connexion.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le raccordement et la configuration de tous les appareils de l'installation.</li> </ul>
DEL performance : clignotante en rouge	<p>Le Sunny Home Manager ne peut pas automatiquement établir la connexion au Sunny Portal.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le Sunny Home Manager est raccordé correctement au routeur (voir chapitre 8.3.2 « Raccordement du Sunny Home Manager au routeur », page 29).</li> <li>• Utilisez le Sunny Home Manager Assistant (voir chapitre 18.6.1, page 130).</li> </ul>

## 18.4 Problèmes lors de la configuration et du pilotage de prises radiocommandées

Problème	Cause et solution
Lors de la configuration de la prise radiocommandée SMA, la plage horaire ne peut pas être réglée comme souhaité.	<p>La plage horaire doit être au moins aussi longue que</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la durée de programme maximale</li> </ul> <p><b>ou</b></p> <p>la somme de la durée minimale de mise en marche et de coupure et la somme de la durée d'exécution réglée pour la plage horaire et de la durée minimale de coupure.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prenez la durée de programme maximale et la durée minimale de mise en marche et de coupure en compte ainsi que la durée d'exécution définie lors du réglage de la plage horaire.</li> </ul>
Vous ne pouvez pas configurer les prises radiocommandées SMA sur le Sunny Portal et vous ne pouvez pas régler le mode de fonctionnement des prises radiocommandées SMA sur le Sunny Portal.	<p>Vous n'avez pas de droits d'utilisateur en tant qu'<b>Installateur</b> ou <b>Administrateur d'installation</b>.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demandez à l'administrateur d'installation de vous accorder des droits d'<b>Installateur</b> ou d'<b>Administrateur d'installation</b> (voir chapitre 16.4, page 116).</li> </ul>
Le Sunny Home Manager ne peut pas piloter la prise de courant WLAN Edimax.	<p>Le Sunny Home Manager n'a pas connaissance du mot de passe de la prise de courant WLAN Edimax.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le mot de passe de la prise de courant WLAN Edimax dans les caractéristiques du Sunny Home Manager (voir chapitre 11.3.5, page 59).</li> </ul>

Problème	Cause et solution
Le Sunny Home Manager ne trouve pas la prise de courant WLAN Edimax enregistrée dans le réseau local.	<p>Il s'agit d'une prise de courant WLAN Edimax non prise en charge par le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la prise de courant WLAN Edimax est prise en charge par le Sunny Home Manager.</li> </ul>
Le Home Manager ne communique pas avec la Fritz!Box.	<p>Les réglages pour SMA Smart Home dans la Fritz!Box ne sont pas corrects.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si, lors de la configuration du pilotage Smart Home pour la connexion de la Fritz!Box, vous avez sélectionné l'option <b>Connexion sans mot de passe</b>, l'option <b>Connexion sur simple pression d'une touche</b> dans l'onglet <b>Connexion en cas d'accès depuis le réseau domestique</b> de la Fritz!Box ne peut pas être activée.</li> </ul>
Le Sunny Home Manager ne parvient pas à commuter ma prise radiocommandée AVM.	<p>Dans les réglages de la FRITZ!Box, il est défini que la prise radiocommandée peut être commutée par les appareils Smart Home.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les réglages du Sunny Portal correspondent aux paramètres de connexion de la FRITZ!Box.</li> <li>• Dans les réglages de la Fritzbox, sous <b>Réseau domestique &gt; Smart Home &gt; Appareils Smart Home</b>, sélectionnez l'appareil concerné et cliquez sur le bouton de modification des caractéristiques. Sous <b>Commutation manuelle</b>, cochez l'option <b>Autoriser la commutation par téléphone, application, interface utilisateur ou autre appareil Smart Home</b>.</li> </ul>
Le Sunny Home Manager ne parvient pas à se connecter aux prises radiocommandées AVM.	<p>L'interface TR-064 de la FRITZ!Box est désactivée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la Fritz!Box, l'interface TR-064 doit être activée sous Réglages réseau. Dans les réglages de la FRITZ!Box, sélectionnez <b>Réseau domestique &gt; Aperçu du réseau domestique &gt; Réglages réseau</b>, puis sous Partages du réseau domestique, activez l'option <b>Autoriser l'accès aux applications</b> (voir les instructions du fabricant).</li> </ul>
Le Sunny Home Manager met ma prise radiocommandée AVM sous tension même si cela n'est pas configuré sur le Sunny Portal.	<p>Un programme de commutation automatique est défini dans la FRITZ!Box.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez tous les programmes de commutation automatique.</li> </ul>
	<p>Après un redémarrage par exemple, la prise de courant s'est mise dans un état prédéfini.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans la prise radiocommandée AVM, configurez l'état de commutation après un redémarrage sur : « Dernier état ».</li> </ul>

## 18.5 Données incomplètes/dépassées sur l'interface utilisateur

Problème	Cause et solution
La page <b>Bilan énergétique</b> ne s'affiche pas.	<p>La page <b>Bilan énergétique</b> ne s'affiche que si le dispositif de mesure intégré ou un SMA Energy Meter séparé fournit des données de mesure du point de raccordement au réseau.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'un dispositif de mesure est installé au point de raccordement au réseau. Affectez le dispositif de mesure (intégré ou SMA Energy Meter séparé) au point de raccordement au réseau dans les caractéristiques du Sunny Home Manager (voir chapitre 11.3.10, page 62).</li> </ul>
L'onglet <b>Actuel</b> sur les pages <b>Bilan énergétique</b> et <b>Bilan et pilotage des appareils consommateurs</b> ne s'affiche pas.	<p>L'onglet est uniquement affiché si l'intervalle d'interrogation des données est réglé sur <b>automatique</b>.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'intervalle d'interrogation des données sur <b>automatique</b> (voir chapitre 11.3.7, page 60).</li> </ul>
Les diagrammes sont vides ou incomplets.	<p>Les compteurs d'énergie ne sont pas ou pas tous raccordés ou configurés sur le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordez le compteur d'énergie au Sunny Home Manager et configurez-le (voir chapitre 9.1.4, page 33).</li> </ul> <p>Le Sunny Portal ne peut pas recevoir de données du Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la connexion entre le Sunny Home Manager et le Sunny Portal a été établie (voir chapitre 8.3, page 29).</li> </ul>
<p>Les données ne sont pas actuelles sur les pages suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>État actuel et prévision</b></li> <li><b>Bilan énergétique</b> sur l'onglet <b>Actuel</b></li> <li><b>Bilan et pilotage des appareils consommateurs</b> sur l'onglet <b>Actuel</b></li> </ul>	<p>Les réglages dans le routeur empêchent que le Sunny Portal puisse interroger les données actuelles du Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les ports UDP &gt; 1024 doivent être ouverts sur le routeur ou le modem pour les connexions sortantes. Si un pare-feu est installé sur le routeur ou le modem, il vous faudra éventuellement ajuster les règles de ce dernier.</li> <li>Les connexions sortantes du routeur ou du modem doivent être possibles vers n'importe quelle destination sur l'Internet (IP de destination, port de destination). Si un pare-feu est installé sur le routeur ou le modem, il vous faudra éventuellement ajuster les règles de ce dernier.</li> <li>Aucune redirection de port doit être enregistré sur le routeur ou le modem avec NAT (Network Address Translation). Cela vous permettra d'éviter d'éventuels problèmes de communication.</li> <li>Aucun filtre de paquet ou manipulation pour paquets SIP ne doit être installé(e) sur le routeur ou le modem.</li> </ul> </li> </ul>

Problème	Cause et solution
Après modification des paramètres, un signe d'exclamation s'affiche en continu.	<p>Le Sunny Portal n'a pas pu transmettre les paramètres au Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la connexion entre le Sunny Home Manager et le Sunny Portal a été établie (voir chapitre 8.3, page 29).</li> </ul>
Le Sunny Portal affiche des données non réalistes.	<p>Le dispositif de mesure intégré du Sunny Home Manager ou le SMA Energy Meter séparé n'est pas raccordé ou configuré correctement.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que tous les appareils sont correctement raccordés et configurés.</li> </ul>
Le Sunny Portal n'affiche pas de prévision météorologique dans le diagramme <b>Prévisions et recommandations</b> .	<p>Une fois le Sunny Home Manager enregistré pour la première fois sur le Sunny Portal, il faut parfois attendre jusqu'à 24 heures pour que la prévision météorologique s'affiche.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Au bout de 24 heures, vérifiez à nouveau si la prévision météorologique est affichée.</li> <li>Si, au bout de 24 heures, aucune prévision météorologique n'est affichée, contactez le service technique (voir chapitre 21, page 137).</li> </ul>
Le graphique animé sur la page <b>État actuel et prévision</b> n'affiche pas de données actuelles.	<p>La réception des données actuelles du Sunny Home Manager n'est possible que si l'intervalle d'interrogation des données est réglé sur <b>automatique</b>.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'intervalle d'interrogation des données sur <b>automatique</b> (voir chapitre 11.3.7, page 60).</li> </ul>
	<p>Il est possible qu'aucun compteur de production photovoltaïque ne soit raccordé au Sunny Home Manager et que trop de systèmes de saisie des données aient accès simultanément aux appareils de l'installation photovoltaïque.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'outre le Sunny Home Manager, un maximum de deux autres systèmes de saisie des données ont accès simultanément aux appareils de l'installation.</li> </ul>
Sur la page <b>Bilan et pilotage des appareils consommateurs</b> , l'onglet <b>Actuel</b> n'affiche aucune donnée.	<p>Il est possible que trop de systèmes de saisie des données aient accès simultanément aux appareils de l'installation photovoltaïque.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'outre le Sunny Home Manager, un maximum de deux autres systèmes de saisie des données ont accès simultanément aux appareils de l'installation.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
Sur la page <b>Bilan énergétique</b> , aucune donnée n'est affichée sur l'onglet <b>Actuel</b> .	Il est possible qu'aucun compteur de production photovoltaïque ne soit raccordé au Sunny Home Manager et que trop de systèmes de saisie des données aient accès simultanément aux appareils de l'installation. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'outre le Sunny Home Manager, un maximum de deux autres systèmes de saisie des données ont accès simultanément aux appareils de l'installation.</li> </ul>
Les paramètres actuels ne sont pas affichés dans la liste des paramètres après le remplacement d'appareil.	Il est possible que les nouveaux paramètres n'aient pas encore été transmis au Sunny Portal. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultez à nouveau la liste des paramètres ultérieurement.</li> </ul>

## 18.6 Problèmes de réseau

### 18.6.1 Utilisation du Sunny Home Manager Assistant en cas de problèmes de réseau

Le Sunny Home Manager Assistant ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels.

Le Sunny Home Manager Assistant vous aide à configurer le Sunny Home Manager pour votre réseau lorsqu'il ne se connecte pas automatiquement au Sunny Portal.

Le Sunny Home Manager Assistant vous permet en outre l'affichage de l'état de connexion actuel au Sunny Portal et des réglages réseau, et leur enregistrement comme fichier journal. En cas de recours au service technique, celui-ci peut consulter le fichier journal et lire les problèmes.

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge par le Home Manager Assistant (des autorisations de pare-feu peuvent être requises lors de la première utilisation) :

- Microsoft Windows à partir de la version Vista
- Linux à partir du noyau 2.6.12 avec Java Runtime Environment version 6
- Apple macOS à partir de la version 1.6 avec Java Runtime Environment version 6

#### Procédure :

1. À l'aide d'un câble réseau, raccordez l'ordinateur au routeur auquel est également raccordé le Sunny Home Manager.
2. Dans la zone de téléchargement sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com), téléchargez le Sunny Home Manager Assistant approprié au système d'exploitation de votre ordinateur.
3. Lancez le Sunny Home Manager Assistant en double-cliquant sur le nom du fichier.
4. Suivez les instructions du Sunny Home Manager Assistant.

### 18.6.2 Erreur du Sunny Home Manager Assistant

Problème	Cause et solution
Le Sunny Home Manager Assistant ne trouve aucun Sunny Home Manager.	L'ordinateur sur lequel est installé le Sunny Home Manager Assistant n'est pas raccordé au routeur auquel est raccordé le Sunny Home Manager. <b>Solution :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>À l'aide du Sunny Home Manager Assistant, raccordez l'ordinateur au routeur auquel est raccordé le Sunny Home Manager.</li> </ul>

## 18.7 Message de limitation de la puissance active dans le journal de l'installation

Problème	Cause et solution
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>La puissance injectée a dépassé plusieurs fois la valeur autorisée</b></p>	<p>La fonction <b>Limitation de l'injection de puissance active</b> est active et pourtant, la puissance active injectée dans le réseau électrique public dépasse la puissance active maximale autorisée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à ce que le compteur d'injection soit correctement configuré (voir chapitre 9.1.4, page 33).</li> <li>• Assurez-vous que sur tous les onduleurs, le paramètre <b>Mode de fonctionnement de la puissance active</b> est réglé sur la valeur <b>Lim.puiss.act. P comm.install. via la commande de l'installation</b> ou sur <b>Consigne externe</b> sur les appareils dotés de l'interface utilisateur Web UI.</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Lim. puiss. effective désactivée pour erreur de configuration</b></p>	<p>La fonction <b>Limitation de l'injection de puissance active</b> a été désactivée par le Sunny Home Manager parce que la configuration de l'installation dans le Sunny Portal était erronée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le message peut s'afficher pendant que vous procédez à des modifications sur le Sunny Home Manager (remplacement d'appareil par exemple). Dans ce cas, aucune mesure n'est requise.</li> <li>• Si le message s'affiche sur une période prolongée, contactez le service technique (voir chapitre 21, page 137).</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Dysfonctionnement : Limitation de la puissance active est activée sans prise en compte de l'autoconsommation.</b></p>	<p>La fonction <b>Limitation de l'injection de puissance active</b> est perturbée parce qu'aucune donnée du compteur d'injection n'est disponible. Il existe un risque de perte de rendement parce que l'autoconsommation du foyer ne peut pas être prise en compte.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le compteur d'injection est opérationnel et qu'il est correctement raccordé.</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>L'onduleur ne réagit pas à la lim. de la puiss. active</b></p>	<p>Au moins un onduleur ne réagit pas à la spécification concernant la limitation de l'injection de puissance active.</p> <p>Dans ce cas, le Sunny Home Manager limite la puissance active des onduleurs restants de façon accrue. L'injection de puissance active maximale autorisée a ainsi été respectée.</p> <p>Une erreur est présente lorsque le message <b>La puissance injectée a dépassé plusieurs fois la valeur autorisée</b> apparaît dans la même journée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que sur tous les onduleurs, le paramètre <b>Mode de fonctionnement de la puissance active</b> est réglé sur la valeur <b>Lim.puiss.act. P comm.install. via la commande de l'installation</b> ou sur <b>Consigne externe</b> sur les appareils dotés de l'interface utilisateur Web UI.</li> </ul>

## 18.8 Appareils avec communication via protocole d'échange de données

Les appareils qui disposent d'une interface spéciale pour l'échange de données (SEMP ou EEBus par ex.) peuvent communiquer directement avec le Sunny Home Manager via une passerelle EM (Energy Management).

Problème	Cause et solution
Message dans le journal de l'installation : <b>Passerelle EM introuvable :            XXXX, nom :*</b>	<p>La passerelle n'est pas connectée au réseau local.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que toutes les fiches des câbles réseau sont branchées et verrouillées.</li> </ul> <hr/> <p>L'alimentation en tension de la passerelle est perturbée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fiche secteur de la passerelle est bien insérée dans la prise de courant.</li> </ul> <hr/> <p>La passerelle n'a pas pu être trouvée par le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redémarrez la passerelle (voir instructions de la passerelle).</li> </ul>
Message dans le journal de l'installation : <b>Passerelle EM introuvable :            XXXX, nom :*</b>	<p>Le Sunny Home Manager et la passerelle se trouvent dans des réseaux locaux différents.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez la passerelle et le Sunny Home Manager au même commutateur réseau/routeur.</li> </ul> <hr/> <p>Le Sunny Home Manager et la passerelle sont configurés pour des sous-réseaux IP différents.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre routeur prend en charge DHCP, configurez le Sunny Home Manager (réglé par défaut) et la passerelle sur DHCP (voir instructions de la passerelle).</li> <li>• Si votre routeur ne prend pas en charge DHCP, attribuez manuellement des adresses IP appartenant au même sous-réseau pour le Sunny Home Manager et la passerelle (voir instructions de l'appareil correspondant).</li> </ul> <hr/> <p>L'alimentation en tension de l'appareil est perturbée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fiche secteur de l'appareil est bien insérée dans la prise de courant.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Passerelle EM introuvable : XXXX, nom :*</b></p>	<p>L'appareil n'est pas connecté à sa passerelle.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la communication entre l'appareil et sa passerelle fonctionne. L'appareil se trouve éventuellement en dehors de la portée de sa passerelle (par exemple dans le cas d'une communication courants porteurs en ligne).</li> </ul> <hr/> <p>L'appareil n'a pas pu être trouvé par le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redémarrez l'appareil (voir instructions de l'appareil).</li> </ul> <hr/> <p>Un ou plusieurs appareils ne sont pas correctement configurés pour Smart-Grid dans la passerelle.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurez l'appareil pour sa passerelle (voir instructions de la passerelle).</li> <li>• Configurez l'appareil pour Smart-Grid (voir instructions de l'appareil correspondant).</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Communication avec la passerelle EM perturbée : XXXX, nom :*</b></p>	<p>La passerelle n'est pas connectée au réseau local.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que toutes les fiches des câbles réseau sont branchées et verrouillées.</li> </ul> <hr/> <p>La passerelle ne communique pas correctement avec le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redémarrez la passerelle (voir instructions de la passerelle).</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Communication avec la passerelle EM perturbée : XXXX, nom :*</b></p>	<p>L'appareil ne communique pas correctement avec sa passerelle.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la communication entre l'appareil et sa passerelle fonctionne. L'appareil se trouve éventuellement en dehors de la portée de sa passerelle (par exemple dans le cas d'une communication courants porteurs en ligne).</li> <li>• Redémarrez la passerelle (voir instructions de la passerelle).</li> <li>• Redémarrez l'appareil (voir instructions de l'appareil).</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Le micrologiciel de la passerelle EM est incompatible : XXXX, nom :*</b></p>	<p>La version du micrologiciel prise en charge n'est pas installée sur la passerelle.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exécutez une mise à jour à la version du micrologiciel prise en charge de la passerelle (voir instructions de la passerelle).</li> </ul>
<p>Message dans le journal de l'installation :</p> <p><b>Communication EM : une erreur est survenue au niveau interne (numéro de l'erreur : YYYY**)</b></p>	<p>Une erreur de logiciel est survenue sur le Sunny Home Manager.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procédez à un redémarrage du Sunny Home Manager (voir chapitre 11.7.1, page 68)</li> </ul>

\* « XXXX » est un espace réservé pour le protocole d'échange de données utilisé (SEMP ou EEBus).

\*\* « YYYY » est un espace réservé pour le numéro d'erreur à quatre positions.

## 19 Mise hors service

### 19.1 Mise hors service du Sunny Home Manager

#### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

##### Procédure :

- Déconnexion de l'alimentation en tension du Sunny Home Manager
- Retrait des câbles et démontage du Sunny Home Manager

##### Déconnexion de l'alimentation en tension du Sunny Home Manager

#### **⚠ DANGER**


##### **Danger de mort par choc électrique**

Des tensions mortelles sont présentes au point de raccordement du réseau électrique public.

- Coupez le point de raccordement du réseau électrique public via le dispositif de sectionnement (par exemple tableau de répartition).

##### Retrait des câbles et démontage du Sunny Home Manager

1. Débranchez le câble réseau de la prise réseau du Sunny Home Manager.
2. Débranchez l'autre extrémité du câble réseau du routeur.
3. Retirez le Sunny Home Manager du rail DIN :
  - Tirez vers le bas la languette du dispositif d'arrêt visible sous le Sunny Home Manager à l'aide d'un tournevis. Faites pivoter le Sunny Home Manager en basculant le bord inférieur vers l'avant et retirez-le du rail DIN.

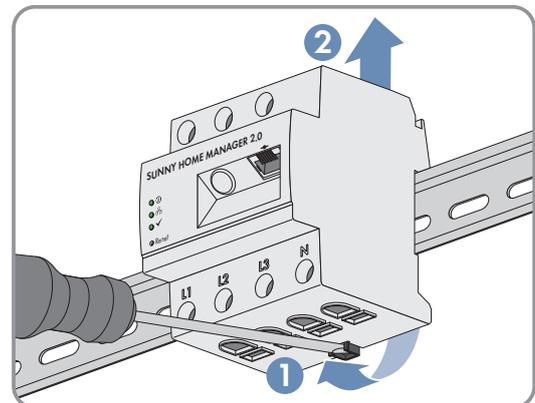

### 19.2 Emballage du produit pour expédition

- Emballez le produit pour l'expédier. Utilisez pour ce faire l'emballage d'origine ou un emballage approprié au poids et à la taille du produit.

### 19.3 Élimination du produit

- Éliminez le produit conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

## 20 Caractéristiques techniques

### Gestionnaire d'énergie

Raccordement au routeur local	par câble Ethernet (10/100 Mbit/s, fiche RJ45)
Connexion d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de batteries SMA	Ethernet ou réseau local sans fil via le routeur local
Connexion d'appareils consommateurs dans la gestion d'énergie (exemples d'application pour connexion d'appareils consommateurs et systèmes de commande : voir les Informations techniques sur la page produit du Sunny Home Manager 2.0 sur <a href="http://www.SMA-Solar.com">www.SMA-Solar.com</a> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Liaison de données directe (EEMBus, SEMP) <ul style="list-style-type: none"> <li>par ex. pompes à chaleur intelligentes, bornes de recharge pour voitures électriques, éléments chauffants, appareils électroménagers, etc.</li> </ul> </li> <li>Liaison de données indirecte via prise radiocommandée / relais <ul style="list-style-type: none"> <li>par ex. commutation d'appareils électroménagers à puissance prélevée pouvant atteindre 12 A</li> </ul> </li> </ol>

### Dispositif de mesure intégré

Précision de mesure Classe de précision conforme à CEI 61557-12 En fonction de la valeur de mesure	Gestionnaire d'énergie	Tension : $\pm 0,5\%$ Courant : $\pm 0,5\%$ Tension : $\pm 0,5\%$ Puissance active : $\pm 1,0\%$ Puissance réactive : $\pm 1,0\%$ Facteur de puissance : $\pm 1,0\%$ Energie active : classe 1 Energie réactive : classe 1
En fonction de CEI 62053-22 ou -23 (typique)		
Lorsque vous utilisez des transformateurs de courant extérieurs, tenez compte de la précision de mesure concernée		
Cycle de mesure	200 ms, 600 ms ou 1000 ms	
Application standard	Mesure de l'énergie prélevée sur le réseau et de l'injection réseau au niveau du point de raccordement au réseau	
Autre application	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mesure de la production photovoltaïque</li> <li>Mesure passive (raccordement de L1, N, réseau)</li> </ol>	

### Nombre max. d'appareils dans l'installation (hormis SMA Energy Meter)

Nombre total d'appareils dans l'installation	jusqu'à 24
<ul style="list-style-type: none"> <li>dont des appareils consommateurs participant à la gestion active de l'énergie</li> </ul>	jusqu'à 12

### Entrées (tension et courant)

Tension nominale	110 V/230 V/400 V
------------------	-------------------

Fréquence	50 Hz $\pm$ 5 % / 60 Hz $\pm$ 5 %
Courant nominal / courant limite par phase	5 A / 63 A (possibilité de raccorder plus de 63 A par des transformateurs de courant externes)
Section de raccordement	10 mm <sup>2</sup> à 16 mm <sup>2</sup> (pour fusible 63 A)
Couple de serrage pour les bornes à vis	2,0 Nm

### Conditions ambiantes en fonctionnement

Température ambiante	-25 °C à +40 °C
Plage de température de stockage	-25 °C à +70 °C
Classe de protection (selon IEC 62103)	II
Indice de protection (selon CEI 60529)	IP20
Valeur maximale admissible d'humidité relative de l'air (sans condensation)	5 % à 90 %
Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer	0 m à 2 000 m

### Données générales

Largeur x hauteur x profondeur	70 mm x 88 mm x 65 mm
Sous-unités rail DIN	4
Poids	0,3 kg
Lieu de montage	Armoire de distribution ou de compteur
Type de montage	Montage sur rail DIN
Affichage de l'état	3 x DEL
Autoconsommation	< 3 W

### Équipement

Commande et visualisation	via Sunny Portal, Sunny Places, Sunny Portal Pro
Fonction de mise à jour	automatique pour le Sunny Home Manager et les appareils SMA raccordés
Garantie	2 ans
Certificats et homologations	<a href="http://www.SMA-Solar.com">www.SMA-Solar.com</a>

### Accessoires

SMA Energy Meter en complément du dispositif de mesure intégré	mesure triphasée précise, raccordement au réseau local via Ethernet
Désignation du type	HM-20

## 21 Contact

En cas de problèmes techniques concernant nos produits, prenez contact avec le Service en Ligne de SMA. Les données suivantes sont indispensables à une assistance ciblée :

- Numéro de série et pack de logiciel du Sunny Home Manager
- Nom de l'installation Sunny Home Manager
- Type de compteurs d'énergie
- Fabricant, numéro de série et version du micrologiciel des appareils de connexion (prise radiocommandée/relais, appareil Modbus)

Deutschland	SMA Solar Technology AG	Belgien	SMA Benelux BVBA/SPRL
Österreich	Niestetal	Belgique	Mechelen
Schweiz	Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Highpower: +49 561 9522-1499	België	+32 15 286 730
	Monitoring Systems, SMA EV Charger: +49 561 9522-2499	Luxemburg	for Netherlands: +31 30 2492 000
	Hybrid Controller: +49 561 9522-3199	Luxembourg	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
	Sunny Island, Sunny Boy Storage, Sun- ny Backup: +49 561 9522-399	Nederland	
	Sunny Central, Sunny Central Storage: +49 561 9522-299	Česko	SMA Service Partner TERMS a.s +420 387 6 85 111
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Magyarország	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
		Slovensko	
		Türkiye	SMA Service Partner DEKOM Tele- komünikasyon A. Ş +90 24 22430605
			SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
France	SMA France S.A.S. Lyon +33 472 22 97 00	Ελλάδα	SMA Service Partner AKTOR FM.
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	Κύπρος	Αθήνα +30 210 8184550
			SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
España	SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U.	United Kingdom	SMA Solar UK Ltd.
Portugal	Barcelona +34 935 63 50 99		Milton Keynes +44 1908 304899
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com		SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
Italia	SMA Italia S.r.l. Milano +39 02 8934-7299	Australia	SMA Australia Pty Ltd.
	SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com		Sydney
			Toll free for Australia: 1800 SMA AUS (1800 762 287)
			International: +61 2 9491 4200

United Arab Emirates	SMA Middle East LLC Abu Dhabi +971 2234 6177 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com	India	SMA Solar India Pvt. Ltd. Mumbai +91 22 61713888
ไทย	Service Partner for String inverter: Solar Power Engineering Co., Ltd. 333/7,8,9 United Tower Building 4th floor. Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17), Klongton Nua, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand +66 20598220 smaservice@spe.co.th Service Partner for Utility: Tirathai E & S Co., Ltd 516/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Sukhumvit Road, T. Praksa, A. Muang 10280 Samutprakarn, Thailand +63 1799866 servicepartner.sma@tirathai.co.th	대한민국	Enerone Technology Co., Ltd 4th Fl, Jungbu Bldg, 329, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06188, Korea +82-2-520-2666
		Argentina Brasil Chile Perú	SMA South America SPA Santiago de Chile +562 2820 2101
		South Africa	SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd. Cape Town 08600SUNNY (08600 78669) International: +27 (0)21 826 0699 SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com
Other countries	International SMA Service Line Niestetal 00800 SMA SERVICE (00800 762 7378423) SMA Online Service Center: www.SMA-Service.com		



