

Quantenphysikalische Wasseranalyse



Wasseranalyse

Dieser Test wird mittels Radionik-Verfahren durch das Institut ManSee durchgeführt und beruht auf der Grundlage moderne Quantenphysik.

Das Radionikgerät arbeitet mit Schwingungsresonanzen. Es misst und vergleicht die vom Wasser gelieferten Schwingungen mit jenen aus der Datenbank. Dabei werden die Punkte, die eine Resonanz aufweisen, konkret aufgezeichnet.

Über diese High-Tech-Analyse können verschiedenste Stoffe erkannt, sowie deren jeweilige Konzentration in Relation zu einander bestimmt werden.

Kriterien der Wasseranalyse

Teil I: **Schadstoffe**

Teil II: **Mineralien**

Teil III: **Feinstofflichkeit**



Kriterien der Wasseranalyse

Teil I: Schadstoffe

Schwermetalle

Aluminium, Blei, Chrom, Eisen, Kupfer, Mangan, Natrium, Nickel, Nitrat

Pestizide

Herbizide Alachlor, Amidosulfuron, Atrazin, Cycloxydim, Glyphosphat, Sethoxydim

Fungizide Carbendazim, Flusilazol, Fuberidazol, Metconazol, Tebuconazol, Thiophanatmethyl

Insektizide Aldicarb, Dichlorvo, Disulfoton, Malathion, Methamidophos, Naled, Parathion, Prothoat

Halogenekomponente

Chlor, Fluorid, Jod

Radioaktive Substanzen

Cäsium, Plutonium, Radon, Uran

Medikamenten- und Hormonrückstände

Antibiotika Amoxicillin, Ampicillin, Azidocillin, Azithromycin, Cefaclor, Cefalexin, Ceftriaxon, Cefuroxim, Clarithromycin, Clindamycin, Doxycyclin, Enoxacin, Erythromycin, Fusidinsäure, Gentamicin, Levofloxacin, Metronidazol, Mezlocillin, Minocyclin, Moxifloxacin, Mupirocin, Neomycin, Oxytetracyclin, Roxithromycin, Trimethoprim, Tyrothricin

Schmerzmittel Acemetacin, Acetylsalicylsäure, Dexibuprofen, Dexketoprofen, Diclofenac, Fentanyl, Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Levomethadon, Metamizol, Oxaceprol, Paracetamol, Pethidin, Phenazon, Phenylbutazon, Sufentanil, Tapentadol, Tiaprofensäure, Tramadol

Hormone Betamethason, Carbimazol, Clotrimazol, Dexamethason, Estradiol, Estriol, Etonogestrel, Euthyrox, Jodetten, Jodthyrox, Kaliumjodat, Kaliumjodid, L-Thyroxin, neo-Thyreostat, Progesteron, Strumex, Strumex, Thiamazol, Thybon Henning, Thyreostat

Teil II: Mineralien


- Magnesium
- Kalzium
- Kalium
- Chlorid
- u.s.w.

Teil III: Feinstofflichkeit


- Animalischer Magnetismus
- Biophotonen
- Bioplasma
- Chi/Qi
- Die 5 Elemente
- Farbschwingungen
- Orgon
- Frequenzen
- Licht

Aufbau der Analyse

Dateneingabe

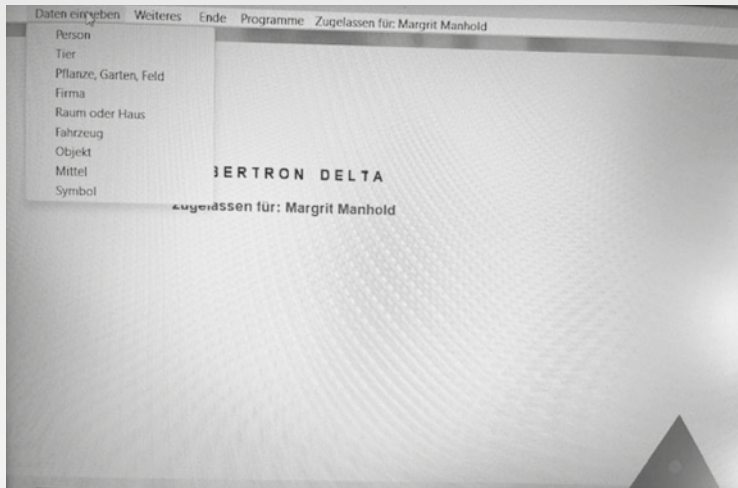

Testung der Wasserproben

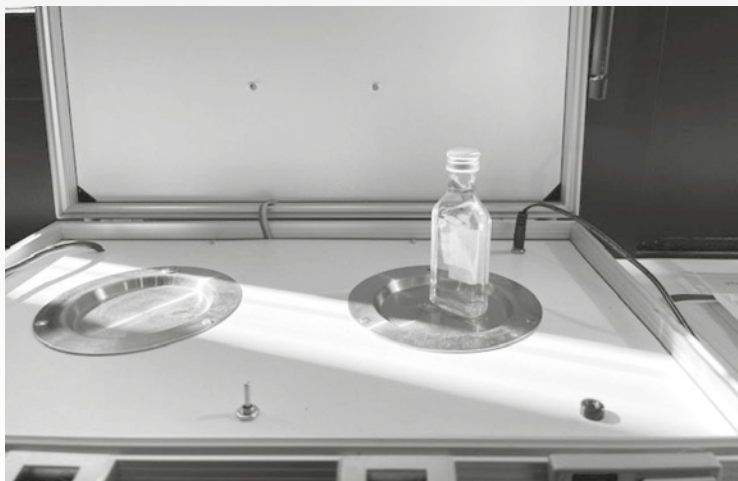

Beispiel: Analyse Schadstoffe

Leitungswasser Werder (Havel)

Analyse Teil 1: Schadstoff

Sehr hohe Belastung

Relevanz-Werte von

100-80

Hohe Belastung

Relevanz-Werte von

79 - 50

Geringe Belastung

Relevanz-Werte von

49 - 25

Kann toleriert werden

Relevanz-Werte von

24-0

Schwermetalle	Pestizide	Antibiotika	Hormone	Halo./Rad.
96 Nitrat	96 Methanidophos	98 Metronidazol	92 Dexamethason	82 Chlor
91 Kupfer	92 Aldicarb	93 Clarithromycin	91 Progesteron	82 Radon
82 Natrium	92 Tebuconazol	91 Azithromycin	90 Euthyrox	80 Jod
78 Blei	86 Sethoxydim	91 Moxifloxacin	88 Thybon Henning	72 Plutonium
64 Chrom	84 Amidosulfuron	80 Cefaclor	88 Jodthyrox	62 Uran
55 Eisen	80 Disulfoton	77 Mupirocin	84 Clotrimazol	44 Radium
53 Nickel	78 Flusilazol	70 Levofloxacin	76 Etonogestrel	18 Cäsium
53 Aluminium	74 Naled	64 Doxycyclin	72 Betamethason	16 Fluorid
48 Mangan	68 Glyphosat	64 Mezlocillin	66 Strumex	
	68 Metconazol	59 Erythromycin	60 Thiamazol	
	66 Prothoat	53 Minocyclin	56 Kaliumjodid	
	56 Cycloxydim	53 Tyrothricin	52 Strumedical	
	53 Fuberidazol	47 Trimethoprim	51 neo-Thyreostat	
	48 Parathion	43 Neomycin	48 Carbimazol	
	41 Alachlor	42 Cefuroxim	46 Jodetten	
	37 Diclorvo	38 Ceftriaxon	20 Estriol	
	30 Malathion	38 Fusidinsäure	20 Estradiol	
	26 Bromazil	35 Cefalexin	20 Thyreostat	
	18 Atrazin	32 Amoxicillin	18 Kalium jodatium	
	15 Carabendazim	22 Clindamycin		
		21 Azidocillin		
		17 Gentamicin		
		13 Roxithromycin		
		10 Ampicillin		
		10 Oxytetracyclin		

1

Leitungswasser Werder (Havel) nach MAUNAWAI® Filterung

Analyse Teil 1: Schadstoff

Sehr hohe Belastung

Relevanz-Werte von

100-80

Hohe Belastung

Relevanz-Werte von

79 - 50

Geringe Belastung

Relevanz-Werte von

49 - 25

Kann toleriert werden

Relevanz-Werte von

24-0

Schwermetalle	Pestizide	Antibiotika	Hormone	Halo./Rad.
01 Aluminium	05 Parathion	Nicht nachweisbar	02 Jodetten	Nicht nachweisbar

1

Beispiel: Analyse Feinstofflichkeit

Leitungswasser Werder (Havel)

Analyse Teil 2: Feinstofflichkeit

Hohe Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
100 - 80

Geringere Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
79 - 50

Geringe Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
49 - 25

Keine Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
24 - 0

		46 Element Wasser 44 Farbschwingung grün 41 Farbschwingung violett 38 Sonnenlicht 38 Chi 36 Element Holz 35 Element Luft 31 Element Metall 29 Biophotonen 26 Farbschwingung rot	24 Reinigungsfrequenz 22 Prana 20 Element Feuer 19 Farbschwingung orange 18 Lebensenergie 15 Yang 13 Schutzfrequenz 12 Animalischer Magnetismus 10 Yin 09 Bioplasma 55 Element Erde 55 Farbschwingung blau 03 Farbschwingung gelb
--	--	--	---

2

Leitungswasser Werder (Havel) **nach MAUNAWAI® Filterung**

Analyse Teil 2: Feinstofflichkeit

Hohe Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
100 - 80

Geringere Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
79 - 50

Geringe Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
49 - 25


Keine Eigenschwingung
Relevanz-Werte von
24 - 0

99 Yang 98 Prana 98 Yin 96 Bioplasma 94 Farbschwingung gelb 92 Farbschwingung violett 90 Farbschwingung grün 89 Orgon 86 Element Wasser 85 Sonnenlicht 83 Element Erde 82 Farbschwingung blau 80 Element Holz 80 Element Luft	79 Element Metall 79 Animalischer Magnetismus 76 Schutzfrequenz 74 Biophotonen 71 Farbschwingung rot 71 Reinigungsfrequenz 70 Element Feuer 70 Farbschwingung orange 69 Lebensenergie 69 Chi		
--	---	--	--

2


Beispiel: Analyse Mineralien

Leitungswasser Werder (Havel)

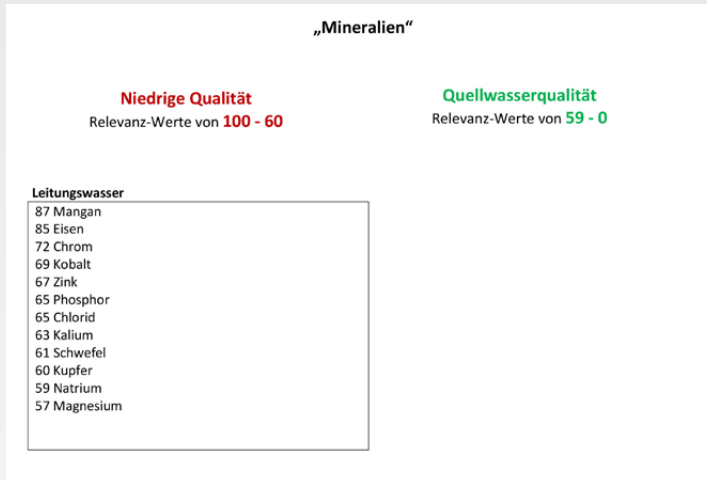


3

Leitungswasser Werder (Havel) **nach MAUNAWAI® Filterung**

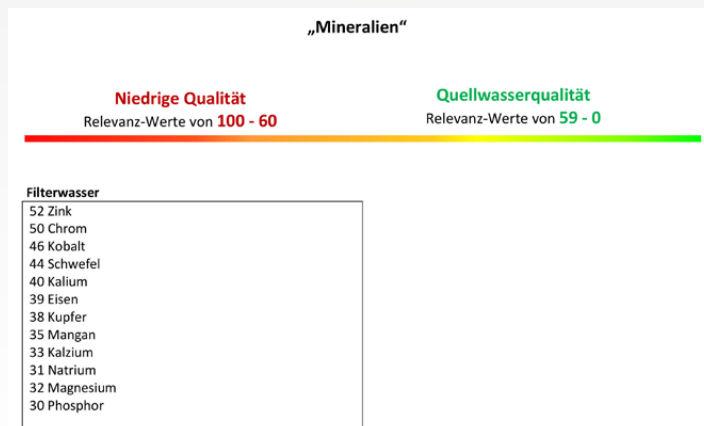

3

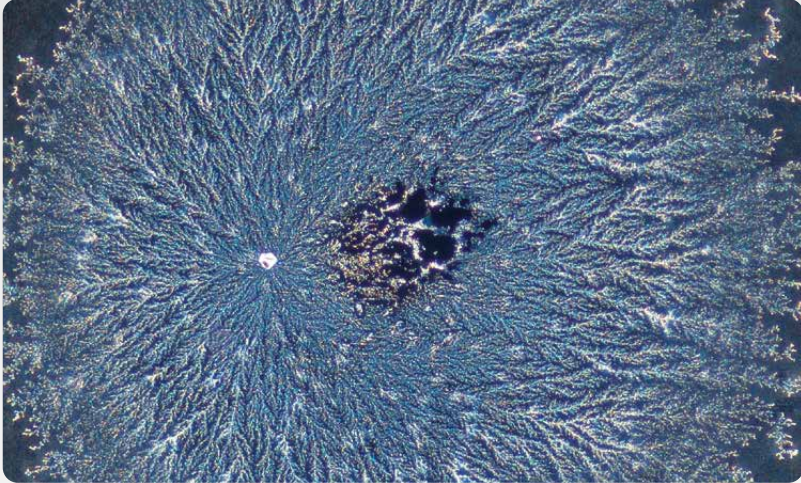

Kontakt und Informationen:

MAUNAWAI Schweiz GmbH

Schulhausstrasse 4

CH-6045 Meggen

Telefon: +49 3327 570880

E-Mail: info@maunawai.ch

www.maunawai.ch