

atlantic

CLIMATISATION ET VENTILATION

Gamme FUJITSU

NOTICE D'INSTALLATION

A l'usage du personnel autorisé seulement

Climatiseurs multi-splits DC Inverter 5 postes et 6 postes

Réfrigérant - R410A

Unités extérieures

AOYG 36 LBLA5

AOYG 45 LBLA6

Unités intérieures

Muraux design ASYG 7/9/12/14 LU

Muraux compacts ASYG 7/9/12/14 LMC
ASYG 7/9/12/14 LMCE

Muraux ASYG 18 LFC
ASYG 24 LFCC



Consoles compactes AGYG 9/12/14 LVC

Consoles/plafonniers ABYG 14 LVT
ABYG 18 LVTB

Cassettes 600 x 600 AUYG 7/9 LVL
AUYG 12/14/18 LVBB



Micro-gainables ARYG 7/9/12/14/18 LSL

Gainables compacts ARYG 7/9 LLT
carrossables ARYG 12/14/18 LLTB




NI 923 140 #


Découpez soigneusement votre notice simplifiée de télécommande, puis pliez-la en 2 comme indiqué ci-dessous.

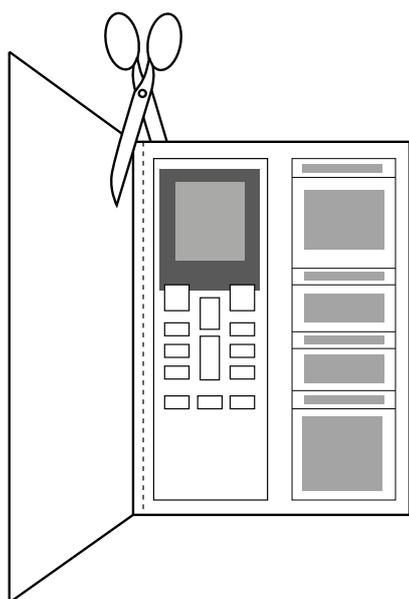


1

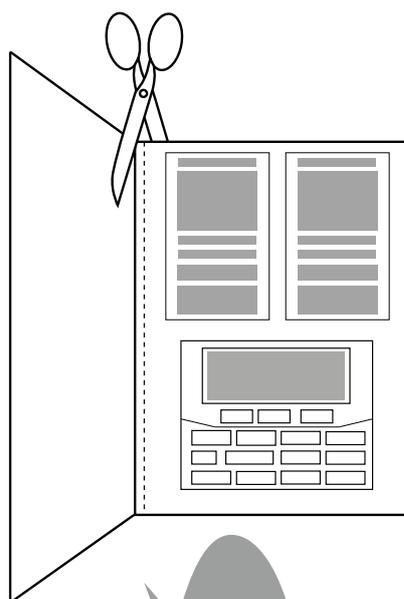


1

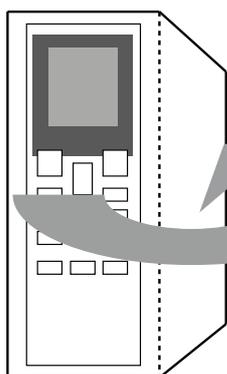


2

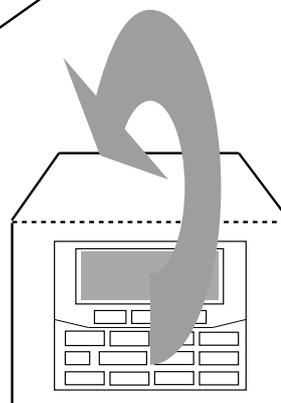

2

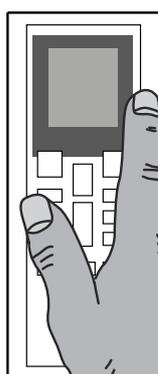


3




3

Conservez votre notice simplifiée de télécommande à proximité de votre installation.

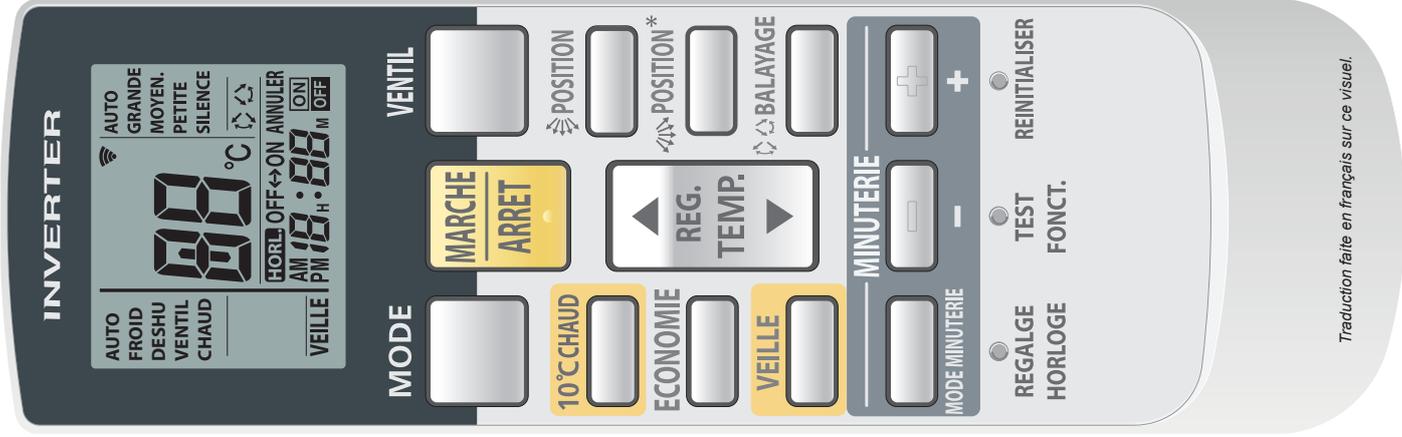

MODE	Choix des différents types de fonctionnement :
AUTO	Choix automatique du mode CHAUD/FROID.
FROID	Climatisation (+18°C à +30°C).
DESHU	Déshumidification en mode FROID.
VENTIL	Ventilateur.
CHAUD	Chauffage (+16°C à +30°C).
VENTIL	Choix de la vitesse du ventilateur :
AUTO	Automatique.
GRANDE	Grande vitesse.
MOYEN	Moyenne vitesse.
PETITE	Petite vitesse.
SILENCE	Vitesse silencieuse.
10°C CHAUD	Mode hors gel à 10°C
ECONOMIE	Mode économie d'énergie
POSITION	Réglage de la position verticale.
POSITION	Réglage de la position horizontale.
BALAYAGE	Oscillation des volets.

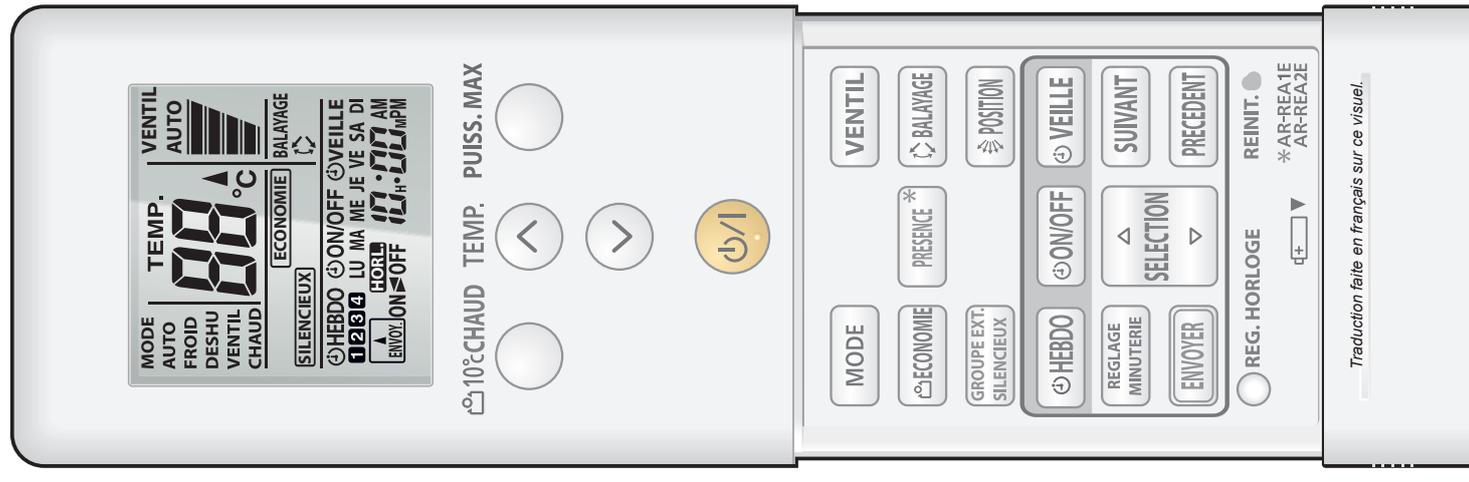

MODE	Choix des différents types de fonctionnement :
AUTO	Choix automatique du mode CHAUD/FROID.
FROID	Climatisation (+18°C à +30°C).
DESHU	Déshumidification en mode FROID.
VENTIL	Ventilateur.
CHAUD	Chauffage (+16°C à +30°C).
VENTIL	Choix de la vitesse du ventilateur :
AUTO	Automatique.
GRANDE	Grande vitesse.
MOYEN	Moyenne vitesse.
PETITE	Petite vitesse.
SILENCE	Vitesse silencieuse.
10°C CHAUD	Mode hors gel à 10°C
PUISS. MAX	Puissance max, augmente les performances de la machine.
ECONOMIE	Mode économie d'énergie, changement de la consigne de T°C.
GROUPE EXT. SILENCIEUX	Réduction de la vitesse du ventilateur du groupe extérieur.
PRESENCE	Activation du détecteur de présence (L7).
BALAYAGE	Oscillation des volets.
POSITION	Réglage de la position de soufflage des volets.
REG. HORLOGE	Réglage de l'heure.
REINIT	Réinitialisation de la télécommande.

Traduction faite en français sur ce visuel.

Traduction faite en français sur ce visuel.

(*selon modèle)

ENVOYER

Envoyer les informations des programmations horaires de la télécommande vers le climatiseur.

SUIVANT

Validation du choix dans la programmation horaire.

PROGRAMMATION MINUTERIE JOURNALIERE

Mettre en Marche l'appareil :

Appuyez sur , un bip retentit et le voyant vert OPERATION s'allume.

Si l'appareil est déjà allumé, passez à l'étape suivante : appuyez sur , l'icône  clignote.

Choisissez le mode de muniterie avec

 **jusqu'à ce que les icones**  **& ON** clignotent.

Appuyez sur , réglez l'heure de mise en marche de

l'appareil .

Nota : le réglage est de 5 minutes en 5 minutes.

Appuyez sur , pour terminer envoyer les données. Idem pour paramétrer l'heure d'arrêt.

Changer de programme dans le paramétrage.

1234

Ce changement s'opère dans la partie de choix des jours.

Utilisez  pour passer tous les jours, après **DI** vous accédez au programme suivant (ex: **2**).

Nota : Le changement de programme permet de réaliser plusieurs programmations dans la même journée.

 **Activer la programmation Hebdomadaire.**

 **Activer la programmation Journalière.**

 **Activer la programmation du mode veille.**



Notice d'utilisation simplifiée des télécommandes AR-REB1E et AR-REA2E

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

PROGRAMMATION MINUTERIE JOURNALIERE

Mettre en Marche l'appareil :

Appuyez sur ,

un bip retentit et le voyant vert OPERATION s'allume.

Si l'appareil est déjà allumé, passez à l'étape suivante :

Appuyez sur , l'icône  apparaît.

Réglez l'heure d'arrêt de l'appareil avec « + et - ».

Appuyez une nouvelle fois sur  pour régler l'heure de mise en marche, l'icône  apparaît.

Appuyez encore sur  pour mettre en marche la minuterie, l'icône  apparaît.

Pour annuler la programmation, appuyez une dernière fois sur .

PROGRAMMATION MINUTERIE VEILLE

Appuyez sur , l'icône  apparaît.

Choisissez la durée avec « + et - ».

Nota : on peut régler de 5 min à 9h55, le temps de veille.

Votre minuterie est activée.

REINITIALISER

Réinitialisation de la télécommande.



Notice d'utilisation simplifiée des télécommandes AR-RAH1E et AR-RAH2E


Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

Coordonnées de l'installateur


Coordonnées de l'installateur

MODE	Choix des différents types de fonctionnement : AUTO : Choix automatique du mode mode CHAUD/FROID. FROID : Climatisation (+18°C à +30°C). DESHU : Déshumidification en mode FROID. VENTIL : Ventilateur. CHAUD : Chauffage (+16°C à +30°C).
ECONOMIE	Mode économie d'énergie
MAINTENANCE	Remise à zéro de l'encrassement du filtre.

VENTILATION	Choix de la vitesse du ventilateur : AUTO : Automatique. GRANDE : Grande vitesse. MOYEN : Moyenne vitesse. PETITE : Petite vitesse. SILENCE : Vitesse silencieuse. POSITION *selon modèle Réglage de la position verticale des volets, maintenir appuyé durant 2 sec. pour activer le balayage. POSITION *selon modèle Réglage de la position horizontale des volets, maintenir appuyé durant 2 sec. pour activer le balayage.
--------------------	--

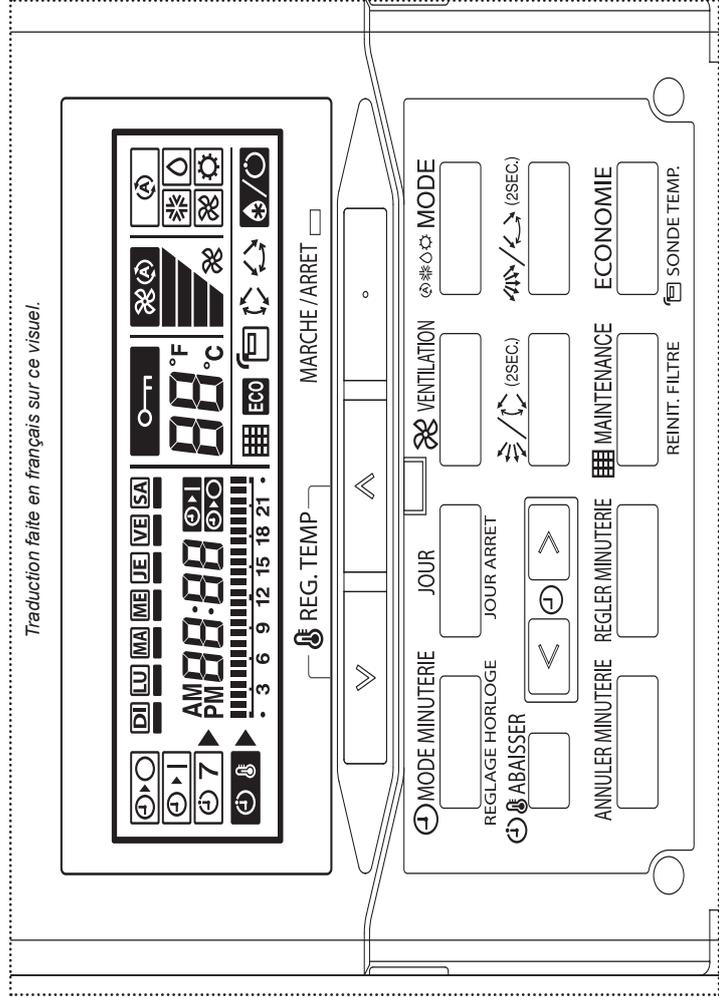

Traduction faite en français sur ce visuel.

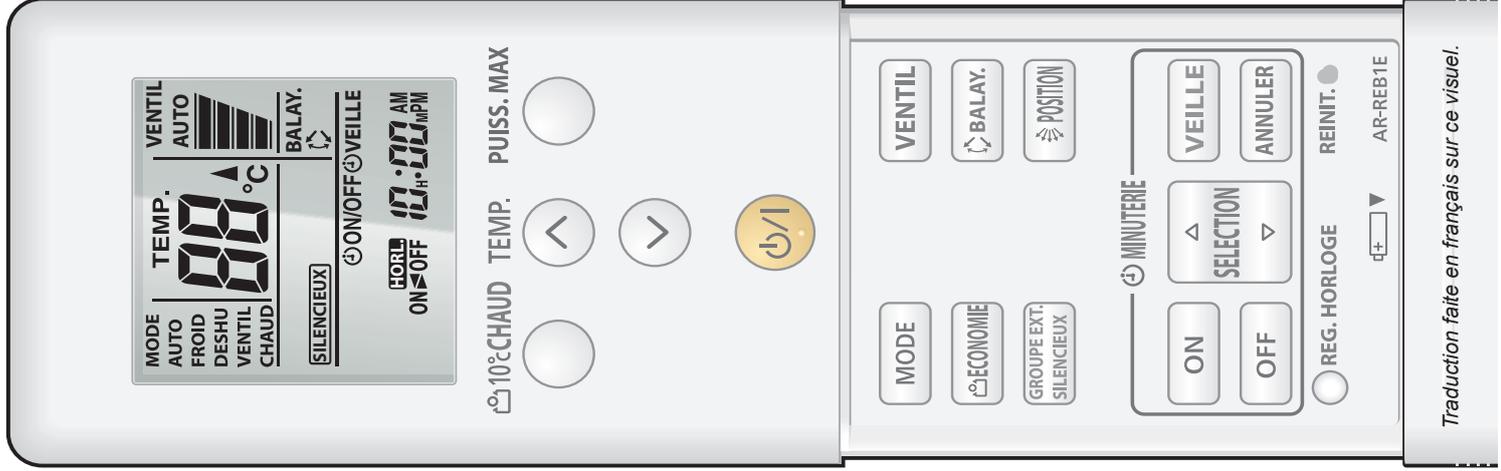

Traduction faite en français sur ce visuel.

MODE	Choix des différents types de fonctionnement : AUTO : Choix automatique du mode CHAUD/FROID. FROID : Climatisation (+18°C à +30°C). DESHU : Déshumidification en mode FROID. VENTIL : Ventilateur. CHAUD : Chauffage (+16°C à +30°C).
VENTIL	Choix de la vitesse du ventilateur : AUTO : Automatique. GRANDE : Grande vitesse. MOYEN : Moyenne vitesse. PETITE : Petite vitesse. SILENCE : Vitesse silencieuse.
10°C CHAUD	Mode hors gel à 10°C
PUISS. MAX	La puissance max augmente les performances de la machine.
ECONOMIE	Mode économie d'énergie
GROUPE EXT. SILENCIEUX	Réduction de la vitesse du ventilateur du groupe extérieur.
REG. HORLOGE	Réglage de l'heure.
REINIT.	Réinitialisation de la télécommande.

Notice d'utilisation simplifiée des télécommandes AR-REB1E

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

<p>PROGRAMMATION MINUTERIE JOURNALIERE</p>	<p>Mettez en Marche l'appareil Appuyez sur , un bip retenti et le voyant vert OPERATION s'allume. Si l'appareil est déjà allumé, passez à l'étape suivante : appuyez sur ,</p> <p>l'icône ON/OFF & ON clignotent. Réglez l'heure de mise en marche de l'appareil  .</p> <p>Idem pour régler l'heure d'arrêt  . Votre minuterie est activée.</p>
<p>PROGRAMMATION MINUTERIE VEILLE</p>	<p>Appuyez sur ,</p> <p>l'icône VEILLE clignote. Choisissez la durée avec  .</p> <p><i>Nota :</i> Les possibilités de veilles sont 30 min - 1h - 2h - 3h - 5h - 7h - 9h. Votre minuterie est activée.</p>
<p> ANNULER</p>	<p>Annule toute programmation.</p>

Coordonnées de l'installateur


Notice d'utilisation simplifiée de télécommande AR-WAE1E

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

<p>PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE</p>	<p>Mettez en marche l'appareil : Appuyez ensuite sur  jusqu'à l'affichage  . Pressez le bouton  durant 2 sec., l'icône  clignote. Utilisez le bouton  pour choisir le jour ou la semaine à programmer. Validez le choix avec  . Réglez l'heure d'enclenchement avec  . validez avec  et faites de même pour régler l'heure d'arrêt. <i>Nota :</i> vous pouvez régler 2 plages horaires dans la même journée. Validez et changez de jour avec  .</p>
--	--

Coordonnées de l'installateur

<p>PROGRAMMATION ARRET DIFFERE</p>	<p>Appuyez sur , l'affichage  apparaît. Réglez le délai avant l'arrêt de la machine avec  .</p>
<p>PROGRAMMATION MARCHE DIFFERE</p>	<p>Appuyez sur , l'affichage  apparaît. Réglez le délai avant l'arrêt de la machine avec  .</p>
<p>Pour annuler tout type de programmation pressez le bouton : </p>	

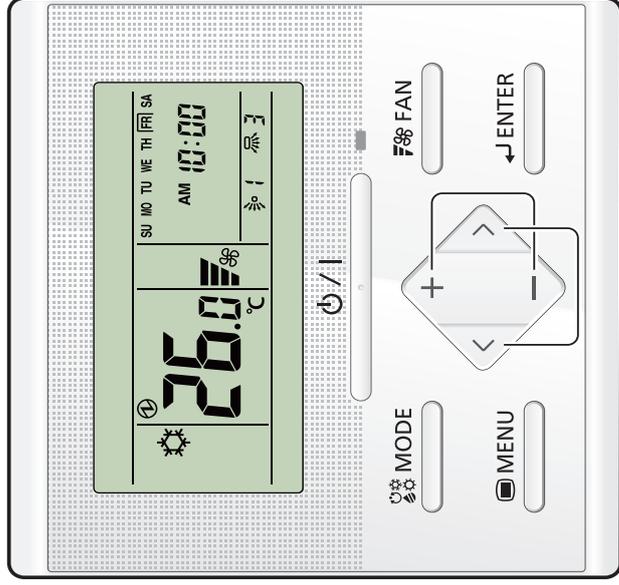

 Boutons de navigation dans les menus et réglage de la température

<p>Programmation hebdomadaire </p> <p>Sélectionnez la fonction . Appuyez sur ENTER </p> <p>Pour activer la fonction, appuyez sur les boutons < ou ></p> <p>Appuyez ensuite sur le bouton ENTER </p> <p>Etapes de programmation :</p> <p>Sélectionnez un jour de la semaine (ou tous les jours)</p> <p>Réglez l'heure de Marche</p> <p>Sélectionnez le mode de fonctionnement</p> <p>Réglez la température</p> <p>Réglez l'heure d'Arrêt</p>
--

<p>MARCHE / ARRÊT DE L'APPAREIL  / </p>
<p>MODE DE FONCTIONNEMENT (MODE) </p> <p>Choix des différents types de fonctionnement :</p> <p>AUTO  : Choix automatique du mode CHAUD/FROID.</p> <p>FROID  : Climatisation (+18°C à +30°C).</p> <p>DESHU  : Déshumidification en mode FROID.</p> <p>VENTIL  : Ventilateur.</p> <p>CHAUD  : Chauffage (+16°C à +30°C).</p>
<p>VENTILATION (FAN) </p> <p>Choix de la vitesse du ventilateur :</p> <p>AUTO  : Automatique.</p> <p> GRANDE : Grande vitesse.</p> <p> MOYEN : Moyenne vitesse.</p> <p> PETITE : Petite vitesse</p> <p> SILENCE : Vitesse silencieuse.</p>
<p>MENU </p> <p>(accès utilisateur : un appui sur le bouton menu)</p> <p>Réglage de la direction du flux d'air  ou </p> <p>Réglage du minuteur «ON»  ou «OFF» </p> <p>Réglage de l'heure actuelle </p> <p>Réinitialisation de l'indication de filtre </p> <p>Réglage du mode économique </p>
<p>MENU </p> <p>(accès administrateur : appui simultané sur  et <)</p> <p>Réglage du minuteur auto OFF </p> <p>Réglage de la programmation hebdomadaire </p> <p>Réglage de la plage de la température de consigne </p> <p>Réglage automatique de la température </p>
<p>ENTRER (ENTER)  : Valider la sélection</p>

Notice d'utilisation simplifiée de télécommande UTY-RLRY

Cette notice résume les actions principales de votre télécommande, et vous donne une traduction française des différentes touches. Elle ne se substitue en aucun cas à la notice d'utilisation de votre climatiseur que vous devez conserver.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil utilise le réfrigérant R410A

Il faut utiliser des liaisons frigorifiques et des outils spéciaux pour des machines fonctionnant au R410A.

Les modèles utilisant du R410A ont un Schrader (pour charger et réaliser le tirage au vide) de diamètre différent. Pensez à vérifier vos flexibles avant de commencer l'installation.

Être plus attentif qu'avec les autres modèles lors de l'installation, ne pas faire entrer dans les liaisons frigorifiques de l'eau, de l'huile et de la poussière. Pour le stockage des liaisons, vérifier que les extrémités soient bien bouchées.

Lors de la phase de charge en réfrigérant, toujours le faire en phase liquide.

La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorifiques.

La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorifiques.

OUTILS SPECIAUX POUR R410A

Outil	Détails
Manifolds	La pression est forte et ne peut être mesurée à l'aide de manomètres standards. Pour éviter de mélanger les différents fluides, les diamètres des différents ports ont changé. Il est recommandé d'utiliser un manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure de -0.1 à 5.3 MPa (-1 à 53 bars) (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (-1 à 38 bars) (BP).
Schrader	Pour augmenter la résistance à la pression, la taille et le matériel ont été changés.
Pompe à vide	Il faut utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l'huile de synthèse POE).
Détecteur de fuites	Il faut utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC.

⚠ AVERTISSEMENT

Quand un appareil est installé ou déplacé, ne pas mélanger de gaz autre que le R410A.

⚠ ATTENTION

Quand les liaisons frigorifiques installées sont inférieures à 5 m, le bruit de l'unité extérieure est transféré sur l'unité intérieure ce qui causera un bruit anormal.

AVERTISSEMENTS

⚠ ATTENTION			
1	Cet appareil fait partie d'un ensemble constituant un climatiseur. Il ne peut être installé seul ou avec des éléments non autorisés par le constructeur.	9	Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez votre appareil à un centre de réparation agréé pour toute réparation.
2	Lisez complètement les informations de sécurité ci-dessous avant d'installer ou d'utiliser le climatiseur.	10	Ne mettez pas l'installation sous tension tant que les travaux de raccordement ne sont pas totalement terminés.
3	Cet appareil doit obligatoirement être installé par du personnel qualifié possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes. Référez-vous aux lois et règlements en vigueur sur le lieu d'installation.	11	Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosible.
4	L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.	12	Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques.
5	Utilisez toujours une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.	13	En cas de déménagement, faites appel à votre centre de réparation agréé pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
6	L'installation doit toujours être reliée à la terre et équipé d'un disjoncteur de protection des personnes contre les risques d'électrocution.	14	Si du fluide frigorigène fuit lors de l'installation, ventilez la pièce. Si du fluide qui a fuit est directement exposé à des flammes, des gaz toxiques pourraient être produits.
7	Régime de neutre et câblage d'alimentation : Les appareils de climatisation Atlantic / Fujitsu sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).	15	Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
8	Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.	16	Ces climatiseurs sont destinés à un usage résidentiel et tertiaire, pour assurer le confort thermique des utilisateurs. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des lieux où l'humidité est excessive (fleuriste, serre d'intérieur, cave à vin ...), où l'air ambiant est poussiéreux et où les interférences électromagnétiques sont importantes (salle informatique, proximité d'antenne de télévision ou relais).

SOMMAIRE

1. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	22
---	-----------

UNITÉS EXTÉRIEURES

1. ACCESSOIRES	23
1.1. Une seule unité extérieure	24
1.2. Plusieurs unités extérieures	24
1.3. Plusieurs unités extérieures en parallèles	25
1.4. Déplacement de l'unité extérieure	25
2. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	26
2.1. Procédure d'installation	26
2.2. Installation de l'évacuation des condensats	27
3. CONFIGURATION DU SYSTÈME	27
3.1. Configuration	27
3.2. Limitation des longueurs des liaisons frigorifiques	28
3.3. Limitation des longueurs des liaisons frigorifiques	29
3.4. Comment utiliser l'adaptateur (sur le port de connexion de l'unité extérieure)	30
4. RACCORDEMENT DES LIAISONS FRIGORIFIQUES	30
4.1. Réalisation des évasements	30
4.2. Mise en forme des liaisons frigorifiques	31
4.3. Raccordement des liaisons frigorifiques	31
4.4. Précautions de manipulation des vannes	32
5. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION	32
5.1. Test d'étanchéité (mise en pression des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure)	32
5.2. Tirage au vide des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure	33
5.3. Charge complémentaire (si nécessaire)	33
5.4. Mise en gaz de l'installation	34
5.5. Vérifications de l'absence de fuites sur le circuit	34
5.6. Essais de l'appareil	34
5.7. Fin de la mise en service	34
6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	34
6.1. Caractéristiques de l'alimentation	34
6.2. Raccordements électriques	35
6.3. Connexion des câbles et fils électriques sur les borniers	35
6.4. Préparation des connexions électriques	36
6.5. Câblage de l'interconnexion et de l'alimentation sur l'unité extérieure	37
7. CÂBLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE (EN OPTION)	39
8. FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHAGE	40
8.1. Plusieurs méthodes de paramétrage	40
9. PARAMÉTRAGE	41
9.1. Paramétrage du mode silencieux ((low noise) option)	42
9.2. Paramétrage de la fonction de limitation de courant	42
10. TEST DE CONTRÔLE	42
10.1. Affichage des erreurs lors du test de contrôle	46
11. TEST DE FONCTIONNEMENT (TEST RUN)	47
12. CODES ERREURS	48
12.1. Présence d'une erreur	48
12.2. Affichage de l'erreur des unités	48
12.3. Affichage du code erreur	48
13. RÉCUPÉRATION DU FLUIDE (PUMP DOWN)	49

SOMMAIRE

MURAUX DESIGN ASYG 7 9 12 ET 14 LU

1. ACCESSOIRES	51
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil	51
1.2. Autres accessoires	52
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	52
3. INSTALLATION	53
3.1. Choix de la sortie pour le raccordement	53
3.2. Démontage du couvercle inférieur	53
3.3. Découpage des passages des liaisons	53
3.4. Installation du couvercle inférieur	54
3.5. Mise en place du support mural	54
4. MISE EN PLACE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET DU TUYAU D'ÉVACUATION	54
4.1. Percements en vue de la mise en place des liaisons frigorifiques	54
4.2. Mise en place du tuyau d'évacuation des condensats et des liaisons frigorifiques	55
4.3. Mise en place du bouchon et du tuyau d'évacuation des condensats	56
4.4. Mise en forme des liaisons frigorifiques	56
5. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	57
5.1. Schéma de câblage	57
5.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	57
6. FINITIONS	58
7. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FAÇADE ET DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	58
7.1. Démontage et remontage de la grille d'entrée d'air	58
7.2. Démontage et remontage du panneau de façade	59
8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	60

MURAUX COMPACTS ASYG 7 9 12 14 LMC ET ASYG 7 9 12 14 LMCE

1. ACCESSOIRES STANDARDS LIVRÉS AVEC L'APPAREIL	61
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure	61
1.2. Option	62
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	63
3. INSTALLATION	63
3.1. Choix de la sortie pour le raccordement	63
3.2. Comment préparer le passage de la tuyauterie ?	63
3.3. Mise en place du support mural	64
4. MISE EN PLACE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET DU TUYAU D'ÉVACUATION	64
4.1. Mise en place du tuyau d'évacuation des condensats et des liaisons frigorifiques	65
4.2. Mise en place du bouchon et du tuyau d'évacuation des condensats	65
4.3. Mise en place de l'unité intérieure	66
5. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	67
5.1. Schéma de câblage	67
5.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	67
6. FINITIONS	68
7. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FAÇADE ET DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	69
7.1. Démontage et remontage de la grille d'entrée d'air	69
7.2. Démontage et remontage du panneau de façade	69
8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	70

SOMMAIRE

MURAUX ASYG 18 ET 24 LFC

1. ACCESSOIRES	71
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil	71
1.2. Autres accessoires	72
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	73
3. INSTALLATION	73
3.1. Choix de la sortie pour le raccordement	73
3.2. Mise en place du support mural	74
4. DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FAÇADE ET DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR	74
4.1. Démontage de la façade et de la grille d'entrée d'air	74
4.2. Remontage de la façade et de la grille d'entrée d'air	74
5. MISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS ET DES LIAISONS FRIGORIFIQUES	75
5.1. Percements en vue de la mise en place des liaisons frigorifiques	75
5.2. Passage du tuyau d'évacuation des condensats et des liaisons frigorifiques	76
5.3. Mise en place de l'unité intérieure	77
6. CÂBLAGE DE L'INTERCONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE	77
6.1. Schéma de câblage	77
6.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	77
7. FINITIONS	78
8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	79
8.1. Avant l'installation de la télécommande filaire	79
8.2. Modification du câble de la télécommande filaire	79
8.3. Modification des contacts entrée/sortie externe	79
8.4. Démontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage	79
8.5. Connexion des câbles sur la carte électronique	80
8.6. Remontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage	80

CONSOLES AGYG 9 12 ET 14 LVC

1. ACCESSOIRES	81
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil	81
1.2. Autres accessoires	82
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	83
3. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	84
3.1. Installation du support mural	84
3.2. Comment préparez le passage des liaisons	84
3.3. Passage du tuyau d'évacuation des condensats	85
3.4. Installation de l'unité intérieure	86
3.5. Encastrer l'unité intérieure	86
3.6. Retrait et installation des panneaux droit et gauche	87
3.7. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	88
4. FINITIONS	89
4.1. Isolation des liaisons frigorifiques	89
4.2. Evacuation des condensats	89
5. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	89
5.1. Avant l'installation de la télécommande filaire	89
5.2. Modification du câble de la télécommande filaire	90
5.3. Modification du contact entrée/sortie externe	90
5.4. Démontage du couvercle du boîtier électrique	90
5.5. Connexion des câbles sur la carte électronique	90

SOMMAIRE

CASSETTES AUYG 7 9 12 14 18 LVL ET AUYG 12 14 18 LVLBB

1. ACCESSOIRES	92
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil	92
1.2. Accessoires pour le montage de la façade	93
1.3. Autres accessoires	93
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	94
3. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	95
3.1. Positionnement pour l'ancrage des boulons	95
3.2. Fixation du corps de l'unité intérieure	95
4. INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS	96
4.1. Généralités	96
4.2. Installation	96
4.3. Isolation calorifique des raccords frigorifiques	97
5. CÂBLAGE DE L'INTERCONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE	98
5.1. Schéma de câblage	98
5.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	98
6. MONTAGE DE LA FAÇADE (UTG-UFYD-W)	99
6.1. Sélection des voies de soufflage (facultatif)	99
6.2. Retirez la grille de reprise	99
6.3. Mise en place de la façade sur le corps de l'appareil	99
6.4. Montage de la grille de reprise d'air	100
6.5. Procédure de démontage de la grille de reprise d'air	102
7. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	102

CONSOLES/PLAFONNIERS ABYG 14 18 LVT ET ABYG 18 LVTB

1. ACCESSOIRES	103
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil	103
1.2. Autres accessoires	105
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	106
3. DIMENSIONS DE L'INSTALLATION	106
4. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	107
4.1. Préparation de l'unité intérieure pour l'installation	107
4.2. Installation en console murale de l'unité intérieure	107
4.3. Installation de l'unité en plafonnier apparent	108
5. MISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS	110
5.1. Méthode d'installation du tuyau d'évacuation des condensats	110
5.2. Installation en console murale	111
5.3. Installation en plafonnier apparent	111
5.4. Isolation calorifique des raccords frigorifiques	112
6. CÂBLAGE DE L'INTERCONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE	112
6.1. Schéma de câblage	112
6.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	113
6.3. Paramétrage de la position console murale/plafonniers apparents	114
7. MONTAGE DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR ET DES COUVERCLES LATÉRAUX	114

SOMMAIRE

7.1. Passage des liaisons	114
7.2. Montage du couvercle latéral droit	114
7.3. Montage du couvercle latéral gauche	115
7.4. Montage de la Grille d'entrée d'air	115
8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS	116
8.1. Avant l'installation de la télécommande filaire	116
8.2. Câblage de la télécommande filaire	116
8.3. Câblage des contacts entrée/sortie externe	116
<u>MICRO-GAINABLES ARYG 07 09 12 14 18 LSL</u>	
1. ACCESSOIRES	117
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure	117
1.2. Accessoires en option	118
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE L'UNITÉ	119
3. INSTALLATION DE L'UNITÉ AU PLAFOND	120
3.1. Dimensions de l'installation	120
3.2. Installation de l'unité intérieure	120
4. INSTALLATION DES LIAISONS FRIGORIFIQUES	124
4.1. Choix des liaisons	124
4.2. Exigences pour les liaisons	124
4.3. Raccordement des liaisons	124
4.4. Installation de l'isolation calorifique	126
5. INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS	126
5.1. Méthode d'installation	126
5.2. Finition	128
6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	129
6.1. Schéma de câblage	129
6.2. Préparation des connexions électriques	129
6.3. Procédure de câblage	130
7. ACCESSOIRES EN OPTION	131
7.1. Contacts entrée/sortie externe	132
7.2. Sonde déportée	134
7.3. Récepteur infrarouge	134
7.4. Grille intelligente	135
7.5. Fixation des câbles des options	135
7.6. Micro-interrupteur DIP 101	136
8. TEST DE FONCTIONNEMENT (TEST RUN)	136
8.1. Vérification avant l'essai de fonctionnement	136

SOMMAIRE

GAINABLES COMPACTS ARYG 7 9 12 14 18 LLT ET ARYG 12 14 18 LLTB

1. ACCESSOIRES	138
1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil	138
1.2. Autres accessoires	139
2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS	140
3. INSTALLATION DE L'UNITÉ AU PLAFOND	140
3.1. Dimensions de l'installation	140
3.2. Installation de l'unité intérieure	141
4. INSTALLATION DE L'UNITÉ AU SOL	144
4.1. Dimensions de l'installation	144
4.2. Installation de l'unité intérieure	145
4.3. Installation de l'isolation calorifique	147
5. MISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS	147
6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	151
6.1. Schéma de câblage	151
6.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure	151
7. PARAMÉTRAGE DES PONTS	152
7.1. Paramétrage de la fonction d'évacuation des condensats (JM1)	152
7.2. Paramétrage de la fonction temporisation du ventilateur (JM3)	152
8. ACCESSOIRES EN OPTION	152
8.1. Contacts entrée/sortie externe	152
8.2. Sonde déportée	153
8.3. Télécommande et récepteur infrarouge UTY-LRHYM	153
8.4. Grille intelligente (UTD-GSXA-W et UTD-GSXB-W en option)	154
8.5. Fixation de tous les câbles	154
TABLEAUX DES COMBINAISONS	155

TÉLÉCOMMANDES

1. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE	165
1.1. Accessoires	165
1.2. Télécommande infrarouge optionnelle	165
1.3. Mise en place des piles	166
1.4. Installation	166
1.5. Paramétrage de la télécommande	167
1.6. Codage de la télécommande	170
2. TÉLÉCOMMANDES FILAIRES	172
2.1. Accessoires	172
2.2. Télécommandes filaires optionnelles	173
2.3. Installation de la télécommande AR-WAE1E	173
2.4. Installation de la télécommande UTY-RLRY	177
3. FONCTIONS ET PARAMÈTRES À RÉGLER	191
4. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT	196
5. CODES ERREURS	197

SOMMAIRE

GRILLE INTELLIGENTE UTD-GSXA-W ET UTD-GSXB-W

1. PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS	201
2. ACCESSOIRES	201
3. DIMENSIONS	202
4. CHOIX DE L'EMPLACEMENT	202
5. MÉTHODE D'INSTALLATION	202
5.1. Montage du support de la grille	202
5.2. Montage de la grille	204
6. CÂBLAGE SUR LA CARTE ÉLECTRONIQUE	204
6.1. Carte électronique de type A	204
6.2. Carte électronique de type B	205
7. PASSAGE DE CÂBLE À L'EXTÉRIEURE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	205
8. RÉGLAGE SUR LE SITE	206
9. TEST DE FONCTIONNEMENT	206
EXPLICATIONS POUR L'UTILISATEUR	207
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	208

GÉNÉRALITÉS

Alimentation

Sur cette famille d'appareils, l'alimentation se fait sur l'unité extérieure pour les unités intérieures.

Bien vérifier la référence de l'appareil avant de commencer les travaux de connexion électrique.

Calibre des protections à utiliser en tête de ligne d'alimentation et sections de câbles conseillées (Tableau 1).

Le climatiseur sera toujours alimenté par une ligne spéciale protégée en tête par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm dont le calibre est indiqué ci-dessous.

Le respect des normes en vigueur et en particulier de la NF C 15-100 est impératif.

Note : Les sections ci-dessous sont données à titre indicatif. Dans tous les cas, il appartient à «l'homme de l'art» de vérifier la conformité de son installation.

UNITÉS EXTÉRIEURES

Tableau 1

Appareil	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Calibre disjoncteur	Puissance nominale	
				Frigorifique (mini / maxi)	Calorifique (mini / maxi)
AOYG 36 LBLA5	3G 6 mm ²	4G 1,5 mm ²	32 A	10 000 W (3 500 W / 12 500 W)	12 000 W (3 500 W / 14 000 W)
AOYG 45 LBLA6	3G 6 mm ²	4G 1,5 mm ²	32 A	12 500 (3 500 W / 14 000 W)	13 500 W (3 500 W / 16 000 W)

Tableau 2

Appareils	Puissance absorbée (Mode froid)	Diamètre des liaisons	
		Liquide	Gaz
AOYG 36 LBLA5	2 440 W	6,35 mm - 1/4 " x5	9,52 mm - 3/8" x 3 et 12,70 mm - 1/2" x 2
AOYG 45 LBLA6	3 570 W	6,35 mm - 1/4 " x6	9,52 mm - 3/8 ' x 4 et 12,70 mm - 1/2" x 2

UNITÉS INTÉRIEURES

Muraux design

Tableau 3

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
ASYG 07 LU	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 000 W	3 000 W	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
ASYG 09 LU			2 500 W	3 200 W		
ASYG 12 LU			3 500 W	4 000 W		
ASYG 14 LU			4 200 W	5 400 W	12,70 mm - 1/2"	

Muraux compact

Tableau 4

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
ASYG 07 LMC	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 000 W	3 000 W	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
ASYG 09 LMC			2 500 W	3 200 W		
ASYG 12 LMC			3 400 W	4 000 W		
ASYG 14 LMC			4 000 W	5 000 W		12,70 mm - 1/2"

ASYG 07 LMCE	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 000	3 000	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
ASYG 09 LMCE			2 500	3 200		
ASYG 12 LMCE			3 400	4 000		
ASYG 14 LMCE			4 000	5 000		12,70 mm - 1/2"

Muraux

Tableau 5

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
ASYG 18 LFC	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	5 200 W	6 300 W	6,35 mm - 1/4"	12,70 mm - 1/2"
ASYG 24 LFCC			7 100 W	8 000 W		15,88 mm - 5/8"

Consoles

Tableau 6

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
AGYG 09 LVC	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 600 W	3 500 W	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
AGYG 12 LVC			3 500 W	4 500 W		
AGYG 14 LVC			4 200 W	5 200 W		12,70 mm - 1/2"

Consoles/Plafonniers

Tableau 7

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
ABYG 14 LVT	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	4 100 W	4 800 W	6,35 mm - 1/4"	12,70 mm - 1/2"
ABYG 18 LVTB			5 300 W	5 900 W		

Cassettes 600 X 600

Tableau 8

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
AUYG 07 LVL	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 100 W	2 400	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
AUYG 09 LVL			2 600 W	3 000		
AUYG 12 LVLBB			3 500 W	4 000		
AUYG 14 LVLBB			4 100 W	4 800		12,70 mm - 1/2"
AUYG 18 LVLBB			5 300 W	5 900		

Gainables compacts

Tableau 9

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
ARYG 07 LLT	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 100 W	2 400 W	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
ARYG 09 LLT			2 600 W	3 000 W		
ARYG 12 LLT ARYG 12 LLTB			3 500 W	4 000 W		
ARYG 14 LLT ARYG 14 LLTB			4 000 W	4 800 W		12,7 mm - 1/2"
ARYG 18 LLT ARYG 18 LLTB			5 300 W	5 900 W		

Micro Gainables

Tableau 10

Appareils	Câble d'alimentation	Câble d'interconnexion	Puissance nominale		Diamètre des liaisons	
			Frigorifique	Calorifique	Liquide	Gaz
ARYG 07 LSL	Sur le boîtier de répartition	4G 1,5 mm ²	2 100 W	2 400	6,35 mm - 1/4"	9,52 mm - 3/8"
ARYG 09 LSL			2 600 W	3 000		
ARYG 12 LSL			3 500 W	4 000		
ARYG 14 LSL			4 100 W	4 800		12,7 mm - 1/2"
ARYG 18 LSL			5 300 W	5 900		

TOUTES LES UNITÉS

Liaisons frigorifiques

Utilisez exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique :

- **Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum)**
- Poli intérieurement
- Déshydraté
- Bouchonné

Épaisseur :

- Minimum : 0,8 mm
- Maximum : 1,0 mm

Résistance à la pression : 50 bars minimum

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

N'utilisez pas de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.

Note :

L'unité extérieure peut être installée au-dessus ou au-dessous de l'unité intérieure. Ne dépassez pas les longueurs de tuyaux indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11

Unité extérieure	Longueur standard	Longueur par unité intérieure		Longueur totale maxi.	Dénivelé maximum
		Maxi.	Mini.		
AOYG 36 LBLA5	50 m	25 m	5 m	80 m	15 m
AOYG 45 LBLA6					

*Nota : De longueur mini. à longueur standard : Pas de charge complémentaire requise.
De longueur standard à longueur maxi. : Charge complémentaire requise.*

Plage de fonctionnement :

Mode de fonctionnement	Température air ambiant (unité intérieure)*	Température air extérieur (unité extérieure)*
Froid (maxi/mini)	32°C/18°C	46°C/-10°C
Chaud (maxi/mini)	30°C/16°C	24°C/-15°C

* Bulbe sec

AVERTISSEMENTS

1. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les murs pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure, pour éviter leurs chutes et des blessures éventuelles.

Assurez-vous d'installer l'unité extérieure comme il est prescrit, afin qu'elle puisse résister aux tremblements de terre, aux ouragans ou autres vents violents. Une mauvaise installation pourrait entraîner le basculement ou la chute de l'unité.

Ne pas installer l'unité extérieure près de la rambarde d'un balcon, afin qu'un enfant ne puisse grimper dessus et basculer dans le vide.

⚠ ATTENTION

Ne pas installer l'unité intérieure ou extérieure dans les lieux suivants :

- Les bords de mer, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.

- Une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.

- Lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.

- Une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.

- Un endroit avec des fuites de gaz combustible, contenant les fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension, ou des particules volatiles inflammables tels que du diluant pour peinture ou de l'essence. Si le gaz fuit et se répand autour de l'unité, il peut s'enflammer.

L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 3°.

⚠ ATTENTION

L'emplacement doit être bien ventilé, à l'abri de la pluie et des rayons du soleil.

Si l'unité extérieure est installée à proximité du public, installez une barrière protectrice ou un équivalent pour empêcher l'accès.


Soyez attentif à ne pas gêner votre voisinage avec le souffle de la sortie d'air, le bruit ou les vibrations de l'unité. Si l'unité doit être installée à proximité de vos voisins veillez à obtenir leurs accords.

Prenez les mesures appropriées dans les régions froides pour protéger l'unité de l'accumulation de neige, des chutes de neige, ou du gèle. Pour assurer un fonctionnement normal, installez des gaines d'entrée et de sortie.

Choisissez un emplacement loin des échappements de gaz de refoulement, de suie, de poussière, ou de débris.

Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio.

Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).

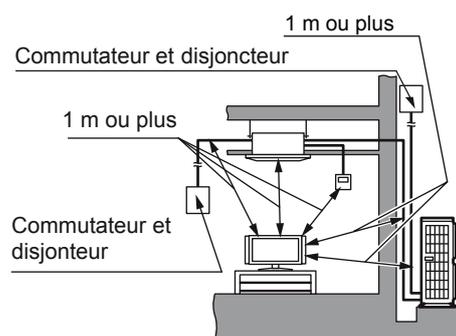

* Exemple donné pour une installation avec un appareil de type cassette.

Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.


Prévoyez suffisamment d'espace autour des tuyaux (gaz et liquide) lors du transport, de l'installation, de la maintenance et pour l'accès.

Prévoyez le même espace pour la reprise d'air à l'arrière de l'unité extérieure que ceux indiqués dans les Fig. 1 à Fig. 5.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

1. ACCESSOIRES

Accessoires standards livrés avec l'appareil :

Désignation	Forme	Qté	Usage
Sortie de condensats		1	Pour l'installation de l'évacuation des condensats de l'unité extérieure.
Bouchon d'évacuation		7	Pour l'installation de l'évacuation des condensats de l'unité extérieure.
Serre-câble (clips)		2 grands	Pour maintenir les câbles d'alimentation et d'interconnexion au panneau de câblage.
		2 petits	
Serre-câble		1	
Passe-fil		1	Pour le passage du câble de la télécommande.
Adaptateur 12,7 mm (1/2") / 9,52 mm (3/8")		2	Pour la connexion des unités intérieures.
Adaptateur 12,7 mm (1/2") / 15,88 mm (5/8")		2	
Adaptateur 9,52 mm (3/8") / 12,70 mm (1/2")		1	

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

⚠ ATTENTION

N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).

N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.

Veillez à bien installer les manchons isolants sur les liaisons liquide et gaz afin d'éviter les fuites des condensats.

Pour les modèles réversibles, utilisez des manchons résistants à une température de + de 120°C.

Si l'isolation est imparfaite, de la condensation se formera à la surface des manchons.

Les manchons seront d'une résistance calorifique correspondant à une conductibilité de 0,045 W (m.K), ou moins (à 20°C).

En complément, si le passage des liaisons frigorifiques se trouve dans un endroit où l'humidité excède 70 %, protégez-les avec un manchon isolant. Si l'humidité atteint 80 %, utilisez des manchons d'une épaisseur d'au moins 15 mm et des manchons d'une épaisseur de 20 mm au moins si l'humidité dépasse 80%.

1. Installez l'unité extérieure à un endroit capable de supporter son poids et qui ne propage pas les vibrations, et où elle pourra être installée horizontalement.
2. Assurez-vous d'avoir l'espace indiqué afin d'assurer une bonne circulation de l'air.
3. Si possible, n'installez pas l'unité face aux rayons directs du soleil.
4. N'installez pas l'unité à proximité d'une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.
5. Durant le fonctionnement en mode chaud, de l'eau de condensation s'écoule de l'unité extérieure. Veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s'écoule sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.
6. N'installez pas l'unité à un endroit exposé à des vents violents ou à de la poussière.
7. N'installez pas l'unité dans un endroit de passage.
8. Evitez d'installer l'unité extérieure à un emplacement où elle risque d'être soumise à des salissures ou à des écoulements importants d'eau (par exemple sous un chéneau défectueux).
9. Pensez à vérifier si le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.


⚠ ATTENTION

Les méthodes d'installations non indiquées ne sont pas recommandées, les performances pourraient être significativement diminuées.

1.1. Une seule unité extérieure


Dessus de l'unité extérieure non couvert

Fig. 1

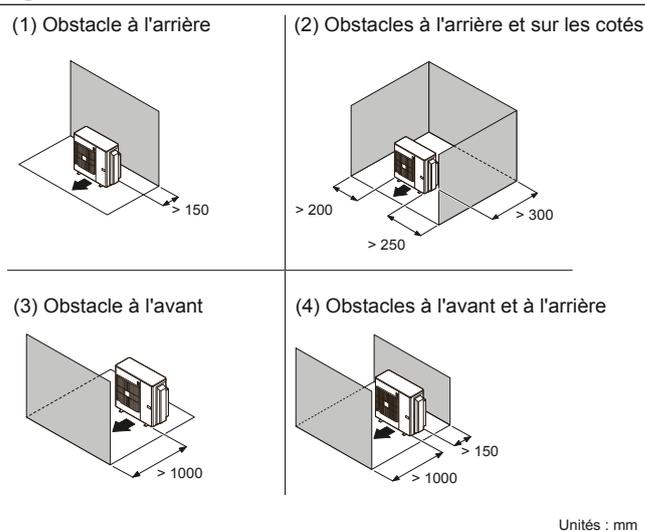

Dessus de l'unité extérieure couvert

Fig. 2

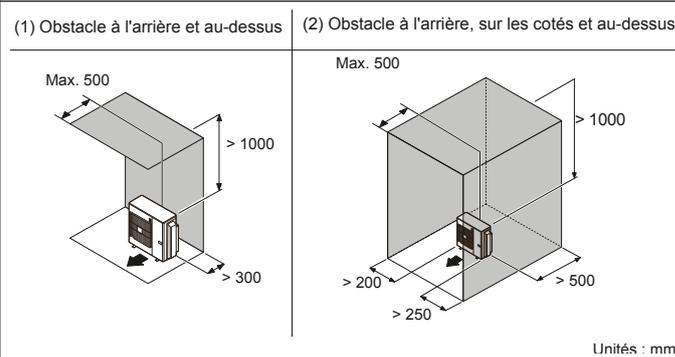


1.2. Plusieurs unités extérieures

- Pensez à laisser au moins 25 mm d'espace entre chaque unité extérieure.
- Si vous faites passer les tuyaux sur le côté de l'unité extérieure, pensez à prévoir leur emplacement.
- Ne pas installer plus de trois unités côte à côte (en ligne) et prévoir une place suffisante comme indiqué sur les figures suivantes (Fig. 3 et Fig. 4).

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE


Dessus des unités extérieures non couvert

Fig. 3

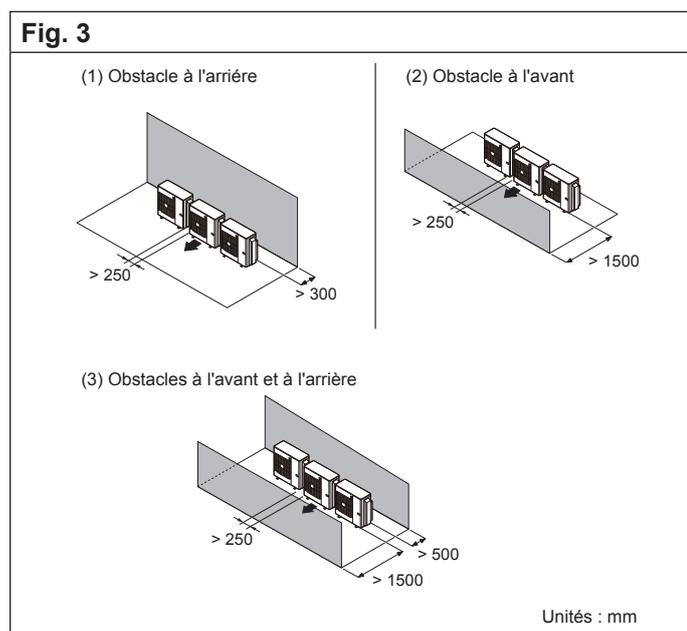

Dessus des unités extérieures couvert


Fig. 4

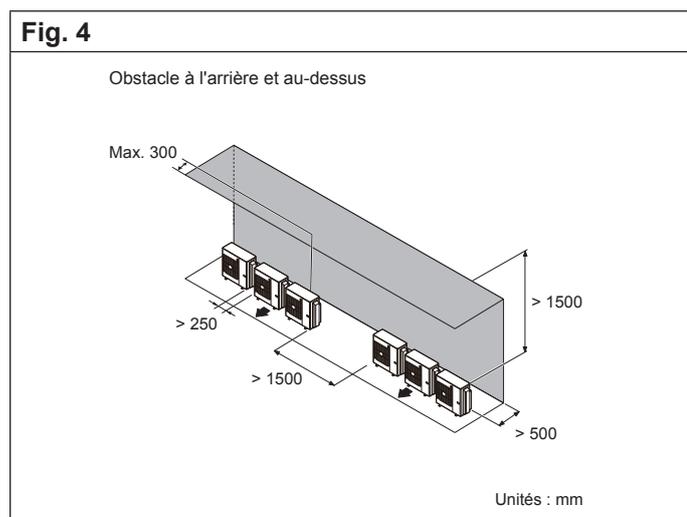

1.3. Plusieurs unités extérieures en parallèles

Ces configurations ne sont pas recommandées dans le cas de refroidissement à basse température extérieure.

Fig. 5

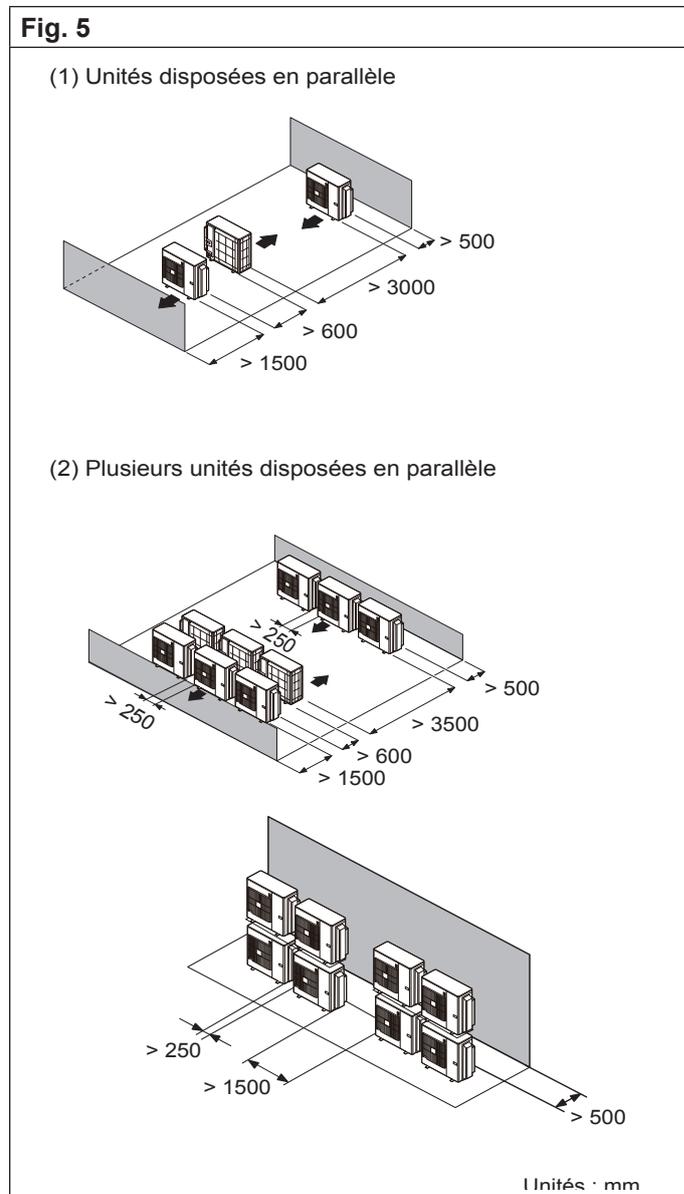

1.4. Déplacement de l'unité extérieure

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas toucher les ailettes, vous pourriez vous blesser.


⚠ ATTENTION

Portez l'unité extérieure avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche. Si vous portez l'unité par le couvercle, vous pouvez vous pincer les mains et les doigts.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

- Assurez-vous de prendre les poignées sur les côtés de l'unité pour ne pas déformer la grille d'aspiration.
- Portez doucement l'unité extérieure par les poignées comme indiqué sur la Fig. 6.


Fig. 6

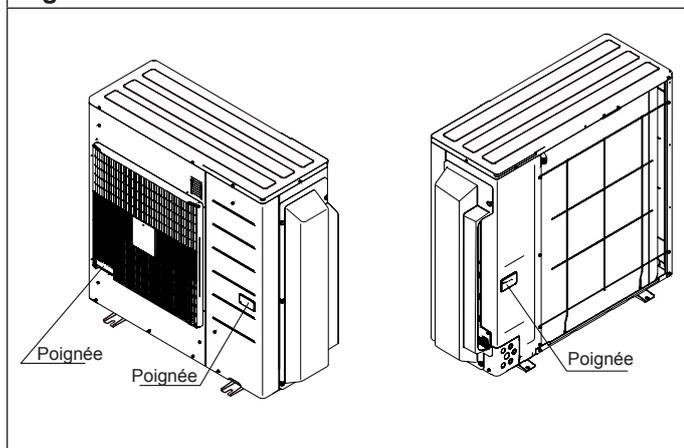

2. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE


2.1. Procédure d'installation

Fig. 7

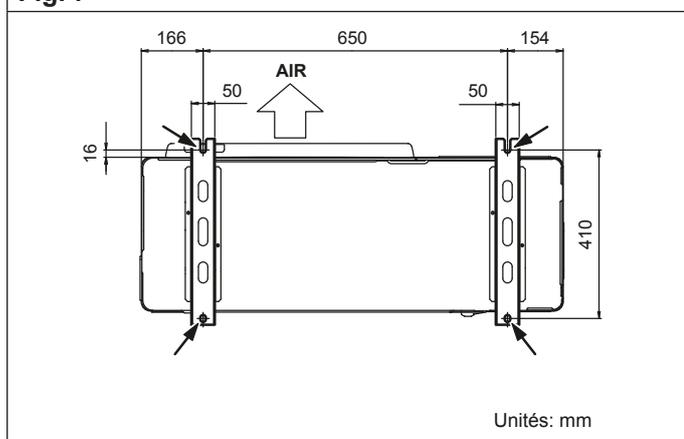


- Fixez les 4 boulons d'ancrages à l'emplacement indiqué par les flèches (Fig. 7).
- Ne pas installer l'unité directement sur le sol. Vérifiez que l'emplacement choisi pour l'installation est à même de supporter son poids.
- Les fondations devront supporter les berceaux de l'unité extérieure et avoir une épaisseur totale de 50 mm ou plus.

Fig. 8

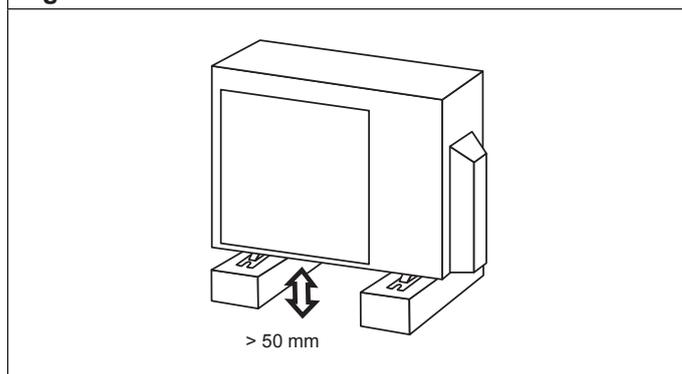

- Selon les conditions d'installation de l'unité extérieure, des vibrations peuvent se propager pendant le fonctionnement provoquant par exemple du bruit. Vous pouvez fixer au moment de l'installation des produits pour amortir le bruit (exemple : supports antivibratiles - accessoires climatisation).
- Assurez-vous lors de la pose des fondations d'avoir suffisamment d'espace pour installer les raccords frigorifiques.
- Fixez solidement l'unité extérieure aux fondations (utilisez un jeu (non fourni) comprenant des boulons M10, des écrous et des rondelles).
- Les boulons devront dépasser de 20 mm.

Fig. 9

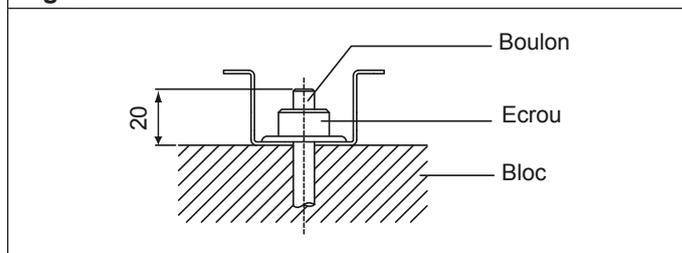

Fixez fermement avec des boulons sur un bloc solide. (Utilisez 4 ensembles boulon, écrou et rondelles M10 non fournis.)

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE


2.2. Installation de l'évacuation des condensats

⚠ ATTENTION

Effectuez l'installation d'évacuation des condensats selon la notice, et assurez-vous qu'ils s'écoulent correctement. Si l'installation n'est pas menée à bien, l'eau peut s'égoutter vers le bas depuis l'unité.

N'utilisez pas le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats, si la température extérieure est inférieure ou égale à 0°. L'utilisation par temps froid du bouchon et du tuyau d'évacuation peut geler les condensats à l'extrémité des tuyaux (modèle réversible uniquement).

Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l'entrée et la sortie d'air et empêcher la production d'air chaud. Construisez un abri et un piédestal ou installez l'unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon la configuration de l'endroit).



- Sur les appareils réversibles, de l'eau de condensation s'écoule pendant l'utilisation en mode chauffage. Dans ce cas, raccordez l'écoulement des condensats à un tuyau PVC de 16 mm de diamètre, en prenant toutes les précautions pour éviter la prise en glace de l'évacuation.

- Lorsque la sortie des condensats est raccordée, bouchez les orifices inutilisés à la base de l'unité extérieure avec les bouchons en caoutchouc et finissez avec du mastic afin d'éviter tout risque de fuite.

Fig. 10


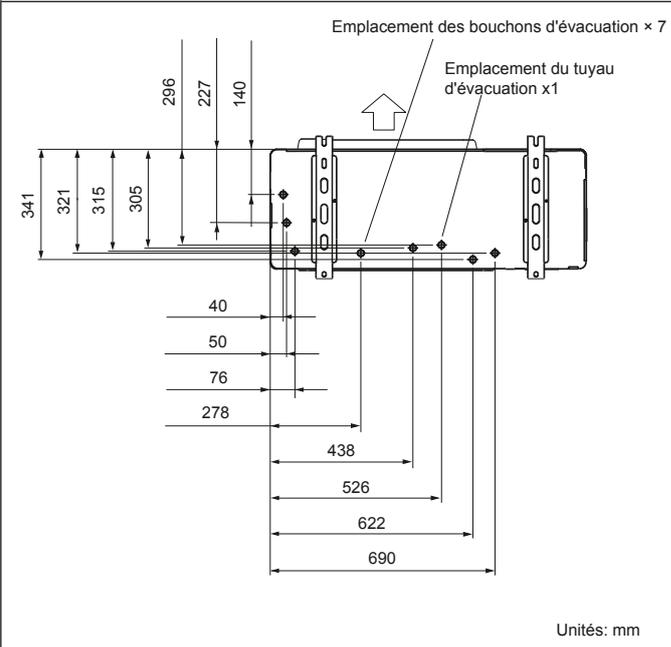


Fig. 11

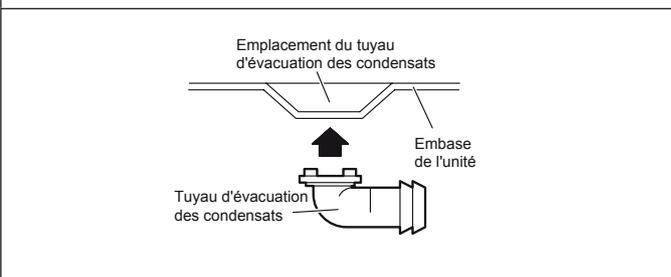


3. CONFIGURATION DU SYSTÈME

3.1. Configuration

3.1.1. Dépose du cache vanne

Dévissez les 6 vis et retirez le cache vanne.


Fig. 12

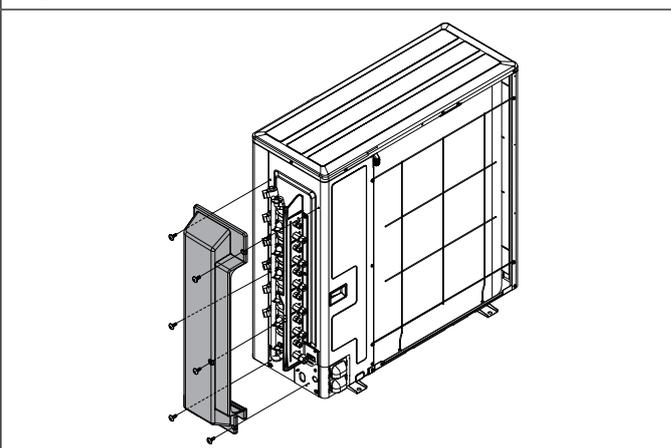

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

3.1.3. Modèle AOYG 36 LBLA5

Fig. 13

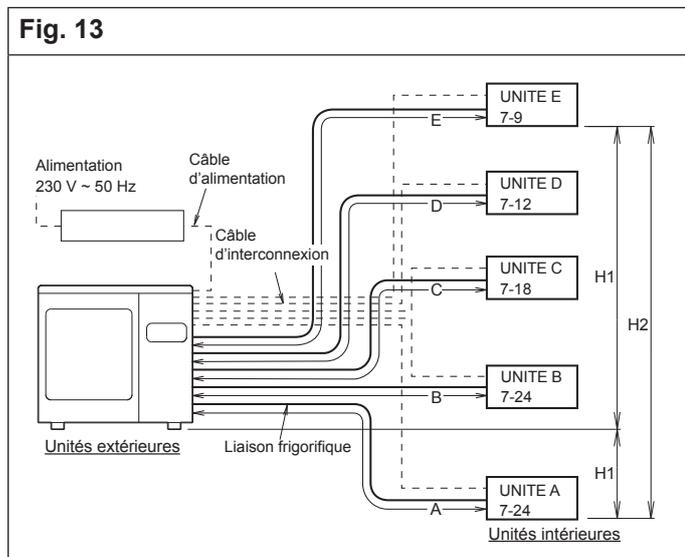

⚠ ATTENTION


La puissance totale des unités intérieures raccordées doit être comprise entre 27 000 et 54 000 BTU.

Veillez à effectuer le raccordement à la fois sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.

Pour installer une unité intérieure, reportez-vous aux explications du paragraphe de l'unité intérieure choisie.

Port de connexion de l'unité extérieure	Modèles d'unités intérieures connectables
E	7 - 9
D	7 - 12
C	7 - 18
B	7 - 24
A	7 - 24

Fig. 14

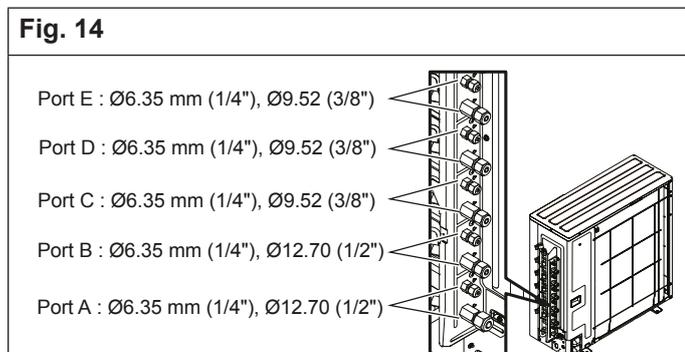

3.2. Limitation des longueurs des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

La longueur maximale des connexions est donnée dans le Tableau 12.

Si l'éloignement des unités intérieures et extérieure est plus important que celui mentionné ci-dessous, l'installation ne peut être garantie.

Tableau 12

Total de la longueur maximum (a + b + c + d + e)	80 m
Longueur maximum pour chaque unité intérieure (a, b, c, d ou e)	25 m
Hauteur de dénivelé maximum entre unité extérieure et unité intérieure (H1)	15 m
Hauteur de dénivelé maximum entre unités intérieures (H2)	10 m
Longueur minimum pour chaque unité intérieure (a, b, c, d ou e)	5 m
Longueur total minimum (a + b)	15 m

⚠ ATTENTION

Si la longueur totale des liaisons dépasse 50 m, il est nécessaire d'ajouter une charge de complémentaire de fluide frigorifique. (voir paragraphe 6.3 Charge complémentaire)

Tableau 13

Puissance des unités int.	Ø des liaisons gaz*	Ø des liaisons liquide*
7-12	9,52 mm - 3/8"	6,35 mm - 1/4"
14-18	12,70 mm - 1/2"	
24	15,88 mm - 5/8"	

* épaisseur de 0,8 mm.


⚠ ATTENTION

Le fonctionnement de l'installation ne peut être garanti si les combinaisons de taille, longueur, épaisseur des liaisons et connexions aux vannes mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

3.2.1. Modèle AOYG 45 LBLA5

Fig. 15

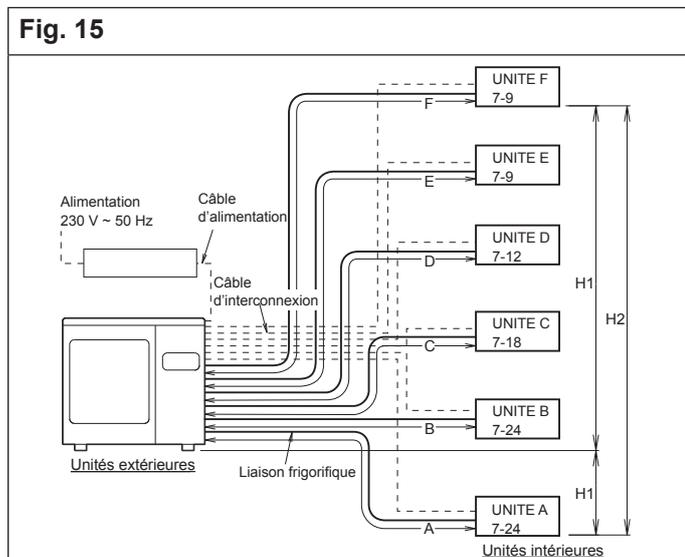

⚠ ATTENTION

La puissance totale des unités intérieures raccordées doit être comprise entre 34 000 et 62 000 BTU.


Le fonctionnement ne peut pas être garanti si l'appareil est raccordé suivant une méthode qui n'y est pas spécifiée. Ceci peut provoquer la défaillance du produit.

Veillez à effectuer le raccordement à la fois sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.

Pour installer une unité intérieure, reportez-vous aux explications du paragraphe de l'unité intérieure choisie.

Port de connexion de l'unité extérieure	Modèles d'unités intérieures connectables
F	7 - 9
E	7 - 9
D	7 - 12
C	7 - 18
B	7 - 24
A	7 - 24

Fig. 16

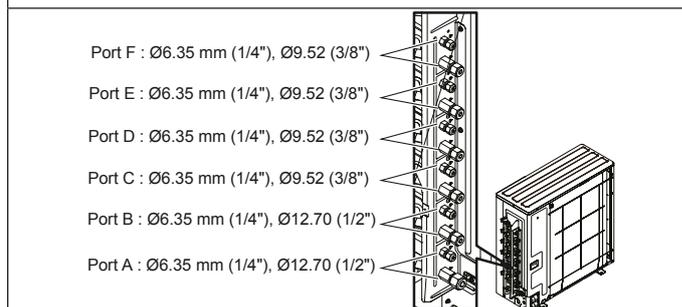

3.3. Limitation des longueurs des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

La longueur maximale des connexions est donnée dans le Tableau 14.

Si l'éloignement des unités intérieures et extérieure est plus important que celui mentionné ci-dessous, l'installation ne peut être garantie.

Tableau 14

Total de la longueur maximum (a + b + c + d + e + f)	80 m
Longueur maximum pour chaque unité intérieure (a, b, c, d, e ou f)	25 m
Hauteur de dénivelé maximum entre unité extérieure et unité intérieure (H1)	15 m
Hauteur de dénivelé maximum entre unités intérieures (H2)	10 m
Longueur minimum pour chaque unité intérieure (a, b, c, d, e ou f)	5 m
Longueur total minimum (a + b)	15 m

⚠ ATTENTION

Si la longueur totale des liaisons dépasse 50m, il est nécessaire d'ajouter une charge de complémentaire de fluide frigorifique. (voir paragraphe 6.3 Charge complémentaire)

Tableau 15

Puissance des unités intérieures	Ø des liaisons gaz	Ø des liaisons liquide
7-12	9,52 mm - 3/8"	6,35 mm - 1/4"
14-18	12,70 mm - 1/2"	
24	15,88 mm - 5/8"	

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

⚠ ATTENTION

Le fonctionnement de l'installation ne peut être garanti si les combinaisons de taille, longueur, épaisseur des liaisons et connexions aux vannes mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées.

3.4. Comment utiliser l'adaptateur (sur le port de connexion de l'unité extérieure)

- Lors de l'utilisation de l'adaptateur, faites attention à ne pas trop serrer les écrous, ou la plus petite liaison peut être endommagée.
- Appliquez de l'huile frigorifique sur le filetage du port de connexion de l'unité extérieure qui reçoit l'écrou flare.
- Utilisez des clés appropriées pour éviter d'abîmer les filetages des connexions en serrant trop fortement l'écrou flare.
- Utilisez des clés en même temps sur l'écrou flare (non fourni) et l'adaptateur pour les serrez.

Tableau 16

Adaptateur	Couple de serrage
12,70 mm (1/2") → 9,52 mm (3/8")	49 à 61 N•m
12,70 mm (1/2") → 15,88 mm (5/8")	

4. RACCORDEMENT DES LIAISONS FRIGORIFIQUES

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas de pâte bleu ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.
- N'utilisez pas d'huile minérale ordinaire sur les raccords "Flare".
- Utilisez de l'huile frigorifique POE en évitant au maximum qu'elle ne pénètre dans le circuit, au risque de réduire la longévité du matériel.
- N'utilisez pas une liaison usagée, mais un tube neuf de qualité frigorifique (voir page 21).
- Utilisez de l'azote sec pour chasser la limaille dans les tuyaux et pour éviter l'introduction d'humidité nuisible au fonctionnement de l'appareil.
- Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrez une fois au couple puis désérrez puis resserez de nouveau au couple).

4.1. Réalisation des évasements

1. Coupez les liaisons avec un coupe-tube sans les déformer à la longueur adéquate.
2. Ebavurez soigneusement en tenant la liaison vers le bas pour éviter l'introduction de limaille dans cette dernière.
3. Récupérez les écrous "Flare" sur l'unité intérieure et l'unité extérieure.
4. Enfilez les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procédez à l'évasement en laissant dépasser la liaison de la côte "A" de la matrice de la dudgeonnière (Fig. 17 et Tableau 17).
6. Après évasement, vérifiez l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifiez également la côte "L". (Fig. 19)

Fig. 17

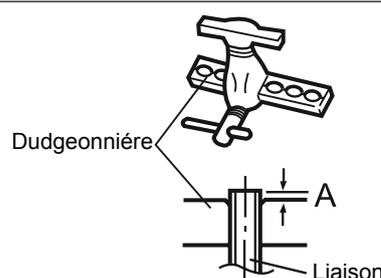


Fig. 18




Fig. 19

Vérifiez si (L) est évasé correctement et s'il n'est ni craquelé, ni rayé.





Tableau 17

Diamètre des liaisons	Dimension A (mm)	Dimension B _{0,4} (mm)
6,35 mm (1/4")	0 à 0,5	9,1
9,52 mm (3/8")		13,2
12,70 mm (1/2")		16,6
15,88 mm (5/8")		19,7
19,05 mm (3/4")		24,0

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

Tableau 18

Diamètre des liaisons	Largeur de l'écrou flare	
6,35 mm (1/4")	17 mm	
9,52 mm (3/8")	22 mm	
12,70 mm (1/2")	26 mm	
15,88 mm (5/8")	29 mm	
19,05 mm (3/4")	36 mm	

4.2. Mise en forme des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

Ne cintrez pas les liaisons avec un rayon de courbure de moins de 100 mm.

Ne cintrez jamais plus de trois fois la liaison au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).

Les liaisons seront mises en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.

- Ne cintrez pas le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse, n'hésitez pas à les dégager de leur isolant dans le cas contraire il y a risque d'écrasement.
- Après cintrage, refermez l'isolant avec de la colle Néoprène et assemblez avec du ruban adhésif.

4.3. Raccordement des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

Soignez particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si la liaison est mal alignée, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.

Ne retirez les bouchons des liaisons et des robinets que lorsque vous êtes sur le point d'effectuer le branchement !

Utilisez toujours 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tuyau.

La petite liaison doit toujours être raccordée avant la grosse.

Utilisez une clé dynamométrique comme spécifiée. Sinon les écrous flare pourraient se briser après un certain temps, provoquant des fuites de fluide et générant des gaz dangereux au contact d'une flamme.

Après raccordement, assurez-vous que les tuyaux ne touchent pas le compresseur ou le panneau externe. Sinon elles vibreront et produiront du bruit.

Retirez les bouchons des liaisons frigorifiques. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrez les écrous à la main jusqu'au contact et finissez à la clé dynamométrique (Fig. 22) selon les couples indiqués dans le Tableau 19.

Fig. 20


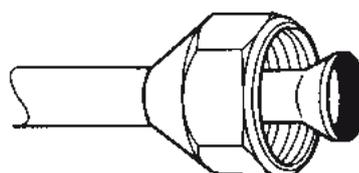


Fig. 21

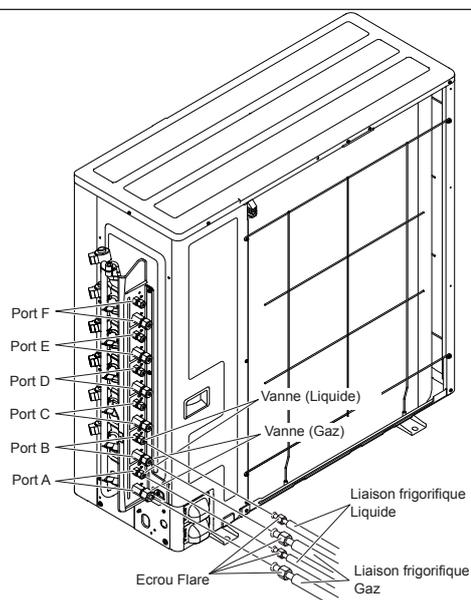

⚠ ATTENTION

Afin de ne pas déformer le panneau externe, positionnez les éléments principaux avec une clé et serrez avec une clé dynamométrique.

Ne pas prendre appuie sur le bouchon aveugle au risque de causer une fuite.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Fig. 22 - Serrage

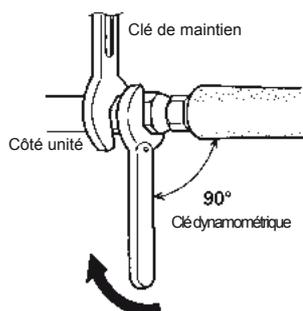


Fig. 23

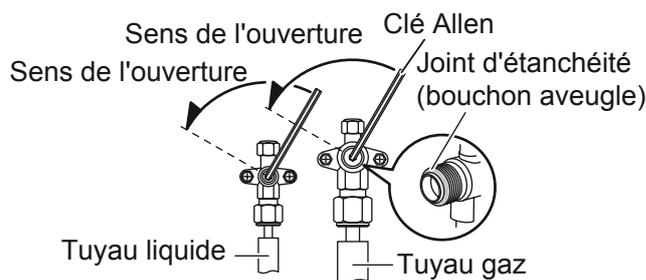


Tableau 19

Diamètre des écrous flare	Couple de serrage
6,35 mm (1/4")	16 à 18 N•m
9,52 mm (3/8")	32 à 42 N•m
12,70 mm (1/2")	49 à 61 N•m
15,88 mm (5/8")	63 à 75 N•m
19,05 mm (3/4")	90 à 110 N•m

4.4. Précautions de manipulation des vannes

- Par précaution, la pièce montée sur le bouchon aveugle est scellé.
- Serrez le bouchon aveugle légèrement après l'ouverture des vannes.

Fonctionnement des vannes

Utilisez une clé Allen (taille 4 mm)

• Ouverture

1. Insérez la clé Allen dans la vanne de soupape et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Arrêtez de tourner, la vanne de soupape ne peut continuer plus loin. (position ouverte)

• Fermeture

1. Insérez la clé Allen dans la vanne de soupape et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Arrêtez de tourner, la vanne de soupape ne peut continuer plus loin. (position fermée)

5. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

⚠ ATTENTION

Cette opération est effectuée par un professionnel qualifié possédant une attestation de capacité conformément au code de l'environnement.

L'utilisation d'une pompe à vide est impératif.

Utilisez une pompe à vide, des manomètres et des flexibles n'ayant servi exclusivement qu'avec du réfrigérant R410A afin de ne pas endommager l'installation.

L'unité extérieure ne contient pas de réfrigérant supplémentaire pouvant servir à purger l'installation ou à contrôler les fuites.

Une charge complémentaire est éventuellement nécessaire (voir conditions).

N.B. : L'utilisation de flexibles avec vannes 1/4 de tour facilite les manipulations lors de la mise en service (pas de purge des flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler).

Les vannes sont à positionner à l'opposé du jeu de manomètres.

5.1. Test d'étanchéité (mise en pression des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure)


1. Retirez le capuchon de protection de l'orifice de charge (Schrader) situé sur la vanne «gaz» (grosse) et raccordez dessus le flexible bleu (coté muni d'un poussoir de valve en bon état), l'autre coté du flexible bleu étant relié au robinet bleu du manomètre BP.
2. Raccordez le flexible jaune sur une bouteille d'azote munie de son détendeur, l'autre coté du flexible jaune étant relié à la voie centrale du jeu de manomètres. S'assurer que les robinets rouge du manomètre HP et bleu du BP sont fermés.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

- Ouvrez le robinet de la bouteille d'azote, régler son détendeur à une pression de sortie d'environ 10 à 15 bars puis ouvrez le robinet bleu du manomètre BP pour obtenir la pression désirée dans les liaisons frigorifiques et dans l'unité intérieure. Fermez le robinet de la bouteille d'azote.
- Contrôlez l'étanchéité du circuit en appliquant une solution savonneuse sur les raccords coté unité intérieure et coté unité extérieure (plus sur les éventuelles brasures réalisées sur les liaisons frigorifiques). Vérifier que la pression indiquée par le manomètre BP ne baisse pas.
- Vérifiez la tenue du vide en fermant le robinet bleu du manomètre BP, en arrêtant la pompe à vide et en ne débranchant aucun flexible. Au bout d'une dizaine de minutes, la pression ne doit pas avoir remonté sinon rechercher la fuite et recommencer le tirage au vide au début.
- Reprenez le tirage au vide pendant le temps nécessaire. Fermer le robinet bleu du manomètre BP puis arrêter et débrancher la pompe à vide.

5.2. Tirage au vide des liaisons frigorifiques et de l'unité intérieure

- Purgez l'azote du circuit en ouvrant le robinet rouge du manomètre HP (revenir à la pression atmosphérique), débrancher la bouteille d'azote et refermer les robinets des manomètres BP et HP.
- Remplacer la bouteille d'azote par la pompe à vide.

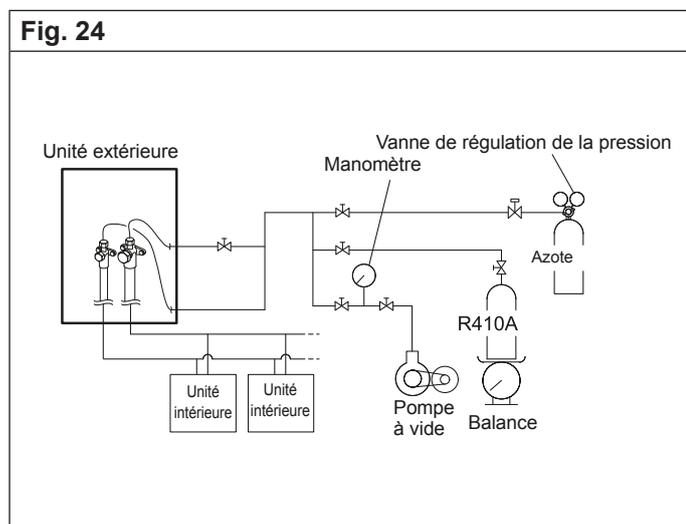

N.B. : Possibilité d'intercaler un vacuomètre entre la pompe à vide et le jeu de manomètres pour plus de précision (nécessite un 2^{ème} flexible).

- Mettez la pompe à vide en fonctionnement, ouvrir le robinet bleu du manomètre BP et attendre que le vide dans le circuit descende en dessous de 0,01 bar (10 mbar). Laisser la pompe à vide fonctionner encore 15 minutes minimum.

5.3. Charge complémentaire (si nécessaire)

L'unité extérieure est préalablement chargée avec 4 kg de R410A .

Le Tableau 20 permet de déterminer rapidement la charge complémentaire de R410A à introduire, en fonction de la longueur de la liaison frigorifique.


La première chose à faire est de déterminer la quantité de R410A à charger. Cette opération est à effectuer par un spécialiste agréé uniquement.

Tableau 20

Longueur des liaisons frigorifiques	50 m	60 m	70 m	80 m
Charge complémentaire (25g/m)	Aucune	200	400g	600g

La charge doit être exécutée comme suit :

- Remplacez la pompe à vide par une bouteille de R410A (charge en phase liquide).
- Ouvrez le robinet de la bouteille.
- Ouvrez prudemment et légèrement le robinet bleu du manomètre BP et surveiller la valeur affichée par la balance.
- Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée, fermez le robinet bleu du manomètre BP puis celui de la bouteille de fluide sans débrancher aucun flexible.




N.B. : Si la charge complémentaire n'a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l'opération, installation en fonctionnement, (en FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet du manomètre BP pour éviter un afflux soudain de fluide à l'état liquide à l'aspiration du compresseur.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

5.4. Mise en gaz de l'installation

Retirez les capuchons d'accès aux commandes des vannes de l'unité extérieure et les ouvrir à fond (sens antihoraire) avec une clé Allen de 4 mm sans forcer sur la butée et en commençant par la vanne «liquide» (petite).

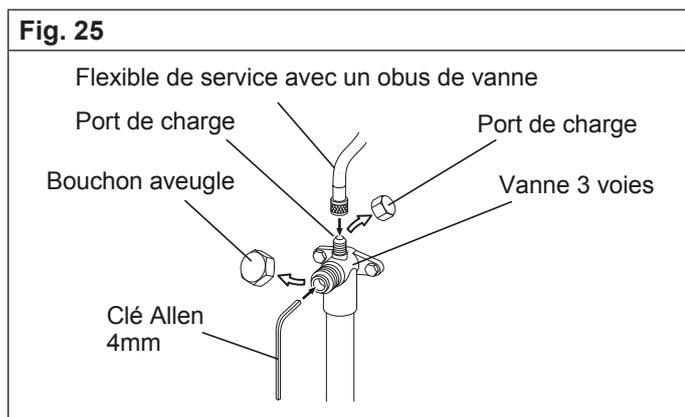

5.5. Vérifications de l'absence de fuites sur le circuit

Une fois l'installation mise en gaz comme décrit précédemment, vérifier avec un détecteur de gaz halogéné électronique, les raccords et les éventuelles brasures sur les liaisons frigorifiques (si les dudgeons ainsi que les étapes 6.1 et 6.2 ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite à cette étape).

5.6. Essais de l'appareil

Mettez l'appareil en FROID et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires. Mettre ensuite l'appareil en CHAUD et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.

5.7. Fin de la mise en service

Remettez l'appareil en FROID et en mode TEST. Procéder au rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (PUMP DOWN) pour pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de fluide frigorifique (dans ce cas, laisser ouvert le robinet du manomètre BP).

Arrêtez l'installation en prenant soin que la pression ne descende pas en dessous de 0bar, puis débrancher le flexible bleu.

Réouvrez les vannes de l'unité extérieure en commençant par la vanne "liquide" (petite). Remettre en

place les capuchons des vannes et de la prise de pression (Schrader) et les resserrer à la clé selon les couples de serrage indiqués. Remettre l'installation en fonctionnement.

Donnez les explications et laissez les documents nécessaires au client.

Tableau 21

Diamètre des bouchons aveugles	Couple de serrage
6,35 mm (1/4")	20 à 25 N•m
9,52 mm (3/8")	
12,70 mm (1/2")	25 à 30 N•m
15,88 mm (5/8")	30 à 35 N•m
Bouchon du port de charge	10 à 12 N•m

6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

6.1. Caractéristiques de l'alimentation

L'alimentation sera prévue dans le respect des normes en vigueur et en particulier de la NF C 15-100.

L'appareil doit être alimenté par une ligne spéciale protégée en tête par un disjoncteur omnipolaire d'ouverture minimale entre contacts de 3 mm.

Le câble utilisé sera de type H07RNF. Une protection différentielle de 30 mA sera par ailleurs prévue.

- Dans tous les cas, le respect de la norme française NF C 15-100 est impératif.
- N'utilisez jamais de prise de courant pour l'alimentation.
- Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 Volts 50Hz.
- A aucun moment (y compris lors des phases de démarrage), la tension ne doit passer en dessous de 198 V ou au-dessus de 264 V aux bornes de l'appareil.

VOIR EN page 18 LES SECTIONS DE CÂBLE.

Les sections de câble sont données à titre indicatif. Il y a lieu pour l'installateur, qui est dans tous les cas "l'homme de l'art", de vérifier qu'elles correspondent aux besoins et aux normes en vigueur.

Schémas de liaison à la Terre et câblage d'alimentation :

Les appareils de climatisation Atlantic / Fujitsu sont prévus pour fonctionner avec les schémas de liaison à la Terre (régimes de neutre) suivants : TT et TN.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Le schéma de liaison IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).

6.2. Raccordements électriques

⚠ AVERTISSEMENT

Le contrat souscrit pour l'alimentation doit pouvoir couvrir non seulement la puissance de l'appareil mais également la somme de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps.

Lorsque le voltage est trop bas ou s'effondre lors du démarrage de l'appareil, celui-ci peut avoir du mal à démarrer. Dans ce cas, consultez votre agence EDF.

Les raccordements de câblage doivent être réalisés par une personne qualifiée et conformément aux spécifications.

Avant de raccorder les câbles, vérifiez que l'alimentation électrique est coupée (OFF).

Un disjoncteur différentiel doit être installé sur l'alimentation électrique de l'unité extérieure. Un choix et une installation inappropriés du disjoncteur provoqueront un choc électrique ou un incendie.

Ne raccordez pas l'alimentation électrique au bornier d'interconnexion.

Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.

Connectez correctement le câble d'interconnexion au bornier. Une installation incorrecte peut provoquer un incendie.

Veillez à protéger l'isolant du câble de raccordement à l'aide du collier. Une isolation endommagée peut provoquer un court-circuit.

N'installez jamais de condensateur d'amélioration du facteur de puissance. Le condensateur peut surchauffer sans améliorer le facteur de puissance.

Avant toute opération d'entretien sur l'unité, mettez l'interrupteur d'alimentation sur OFF. Ensuite, ne touchez pas les composants électriques pendant 10 minutes en raison du risque de choc électrique.

Raccordez l'unité à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.

⚠ ATTENTION

La puissance primaire de l'alimentation ne concerne que l'utilisation de cet appareil.

⚠ ATTENTION

Utilisez un disjoncteur capable de gérer les hautes fréquences. L'unité extérieure étant contrôlée par un onduleur, un disjoncteur à haute fréquence est nécessaire pour empêcher un dysfonctionnement du disjoncteur.

Lorsque le tableau électrique se trouve en extérieur, refermez et verrouillez-le afin qu'il ne puisse pas être facilement accessible.

Ne fixez pas ensemble le câble d'alimentation électrique et le câble de raccordement.

Commencez le câblage après la fermeture des interrupteurs et des disjoncteurs.

Utilisez un disjoncteur différentiel, pour éviter des dysfonctionnements sur l'unité extérieure Inverter.

En employant un disjoncteur différentiel spécialisé pour la protection de la terre, assurez-vous également d'installer un interrupteur différentiel.

Veillez à toujours préserver la longueur maximale du câble de d'interconnexion.

Ne croisez pas les câbles d'alimentation de l'unité extérieure.

Une longueur supérieure à la longueur maximale peut provoquer un dysfonctionnement.

L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager la carte de circuit imprimé lorsque vous la manipulez pour configurer l'adresse, etc.

Tenez compte des points suivants :

- Mettez l'unité intérieure, l'unité extérieure et l'équipement en option à la terre.

- Coupez l'alimentation électrique (disjoncteur).

- Touchez la partie métallique (la boîte de commande non peinte par exemple) de l'unité intérieure ou extérieure pendant 10 secondes minimum. Évacuez l'électricité statique de votre corps.

- Ne touchez jamais le bornier ou le motif de la carte électronique.

6.3. Connexion des câbles et fils électriques sur les borniers

Avec du fil souple

Le fil souple type HO7RNF est utilisable moyennant quelques précautions :

1. Dénudez l'extrémité des conducteurs sur environ 10 mm.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

2. Avec une pince à sertir, posez en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

3. Serrez fermement la cosse sur le bornier à l'aide d'un tournevis approprié afin de ne pas endommager ou casser la vis.

4. L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

Schéma des câblages à réaliser des unités intérieures sur l'unité extérieure

Taille 36 : AOYG 36 LBLA5

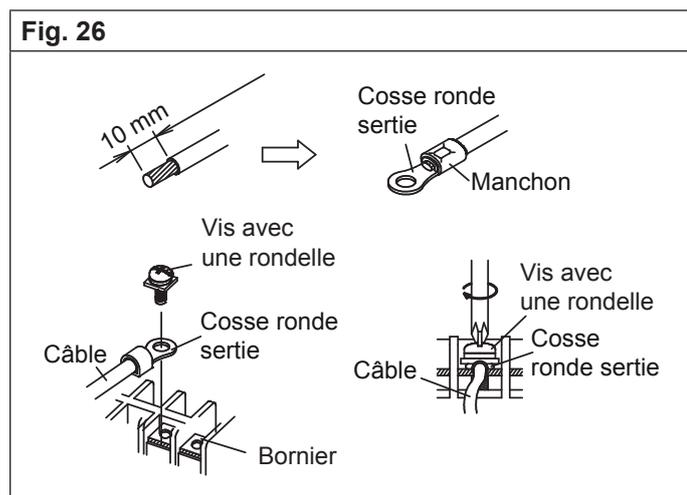


Tableau 22

Vis	Couple de serrage
M4	1,2 à 1,8 N•m
M5	2,0 à 3,0 N•m

6.4. Préparation des connexions électriques


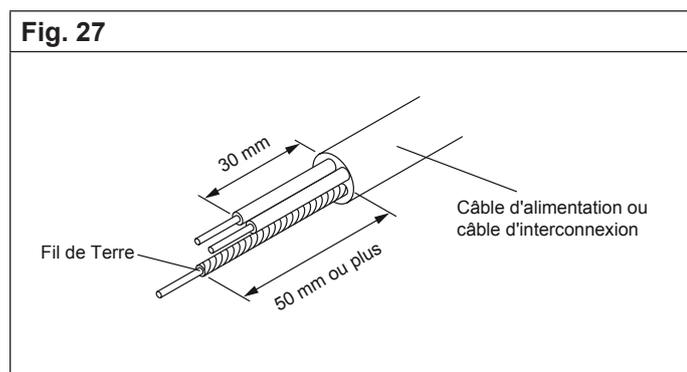



Fig. 28

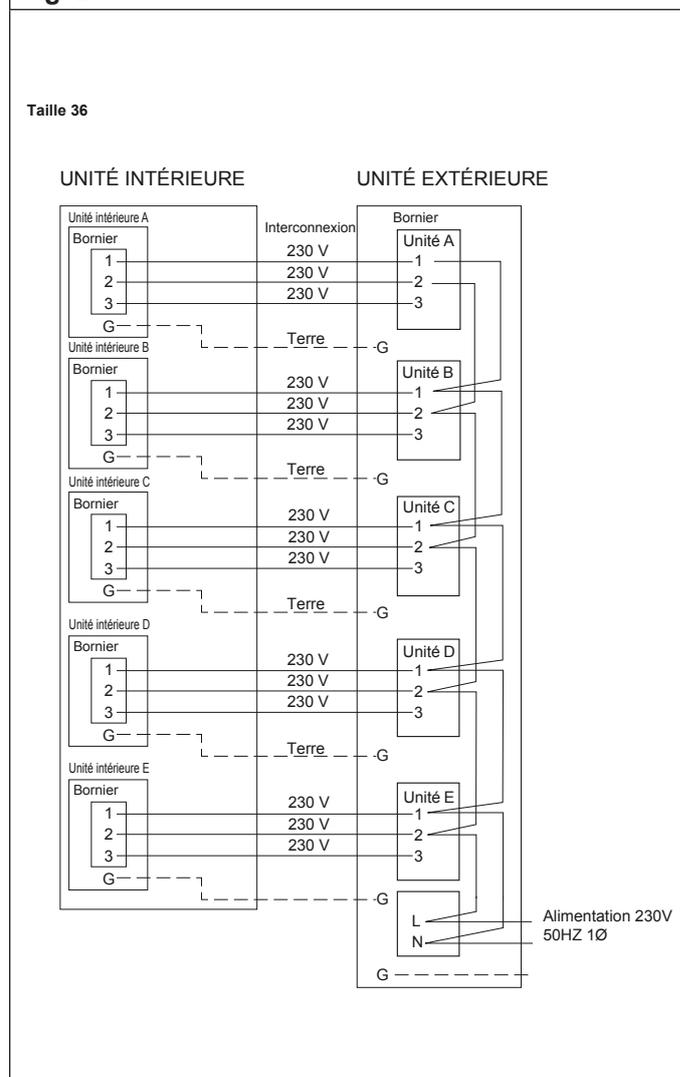

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

Taille 45 : AOYG 45 LBLA6


Fig. 29

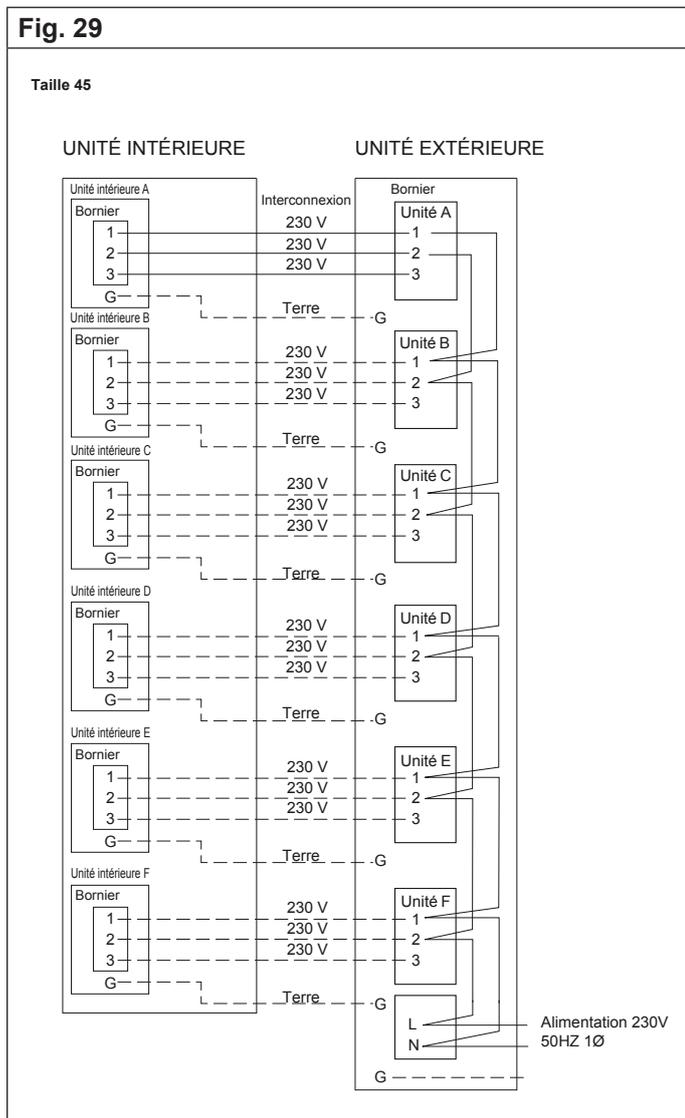

6.5. Câblage de l'interconnexion et de l'alimentation sur l'unité extérieure


1. Retirez les 2 vis. Enlevez le couvercle du bornier en le poussant vers le bas.

Fig. 30

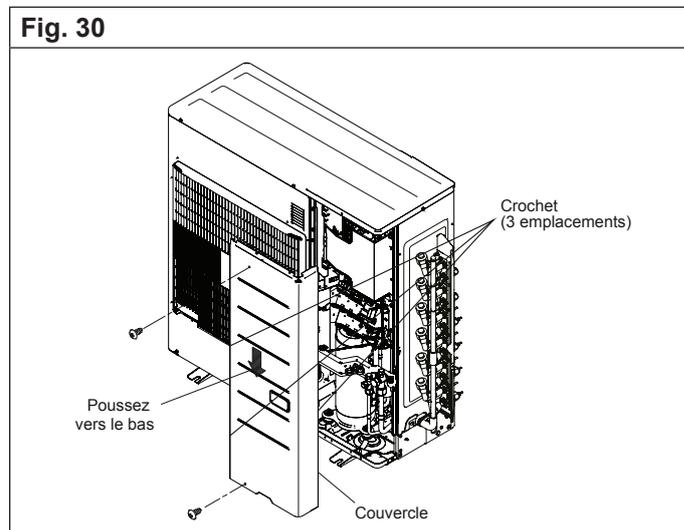

2. Retirez les 5 vis et déposez le cache de câbles.


Fig. 31

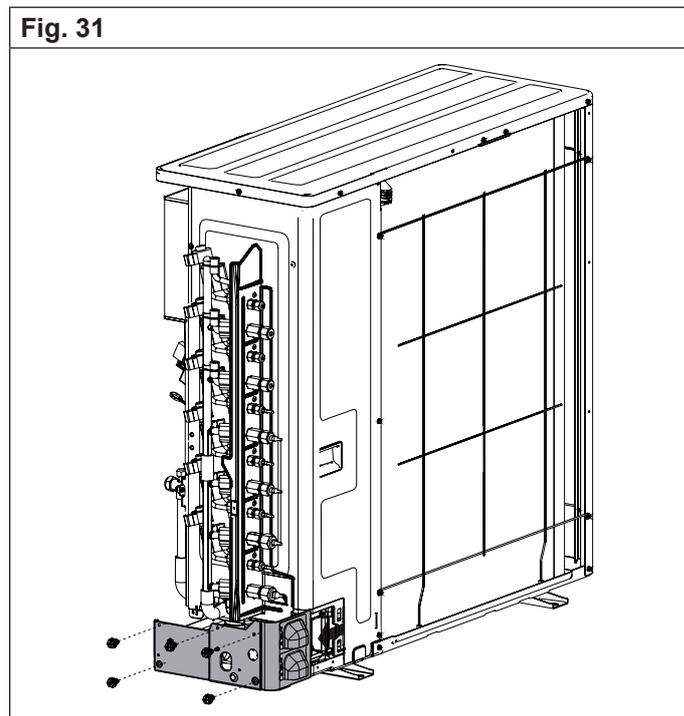

3. Retirez les 4 vis et déposez les deux couvercles de passage de câbles.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE


Fig. 32

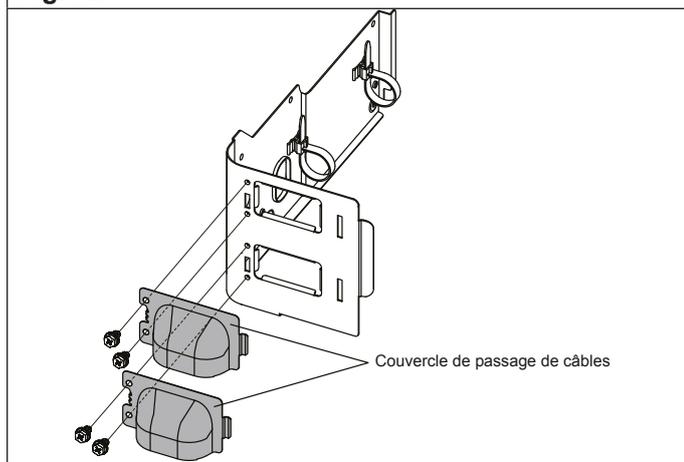

4. Passez les câbles d'interconnexion et d'alimentation dans les trous de passage de câble comme suit :

Nombre d'unités intérieures	Trou	Câble de connexion	Câble d'alimentation
6	Haut	3	-
	Bas	3	1
5	Haut	2	-
	Bas	3	1


Fig. 33

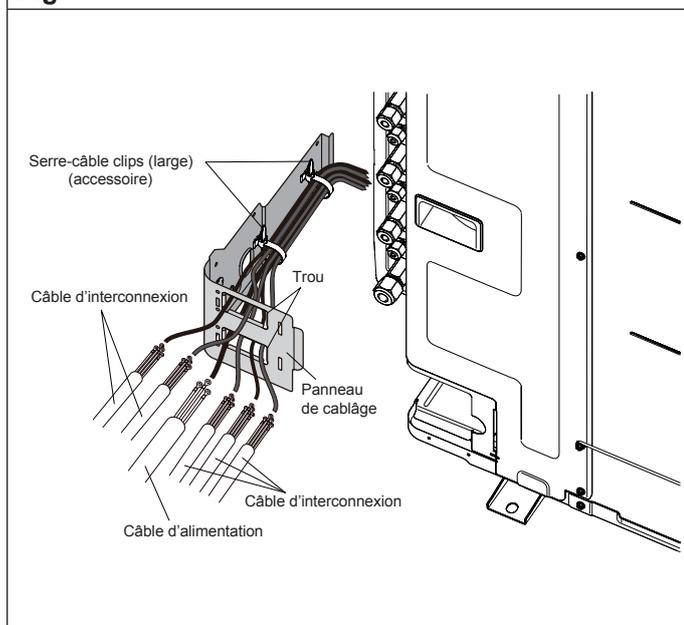

5. Connectez les câbles aux borniers de l'unité extérieure. Utilisez les serre-clips pour maintenir les câbles.


Fig. 34

Tailles 36 et 45

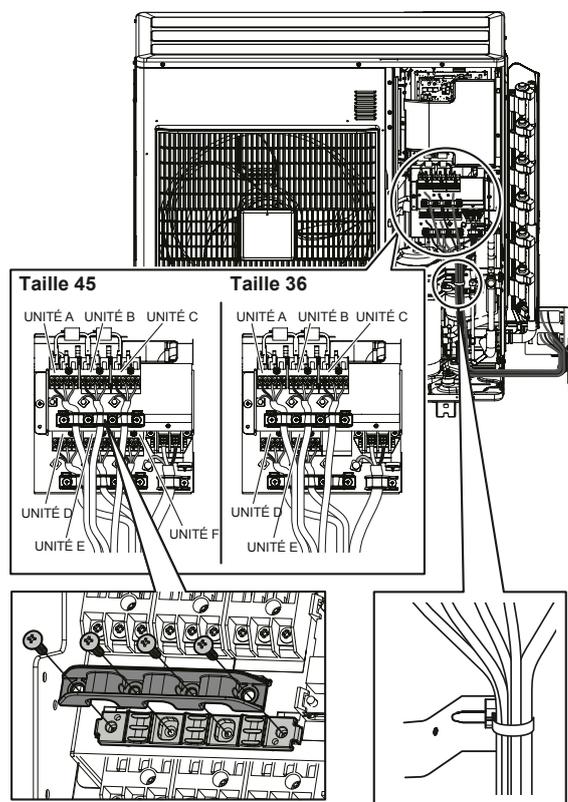

6. Assurez-vous de sceller les trous en appliquant le mastic. Placez les câbles côte à côte. (Ne faites pas chevaucher les câbles.)



Fig. 35

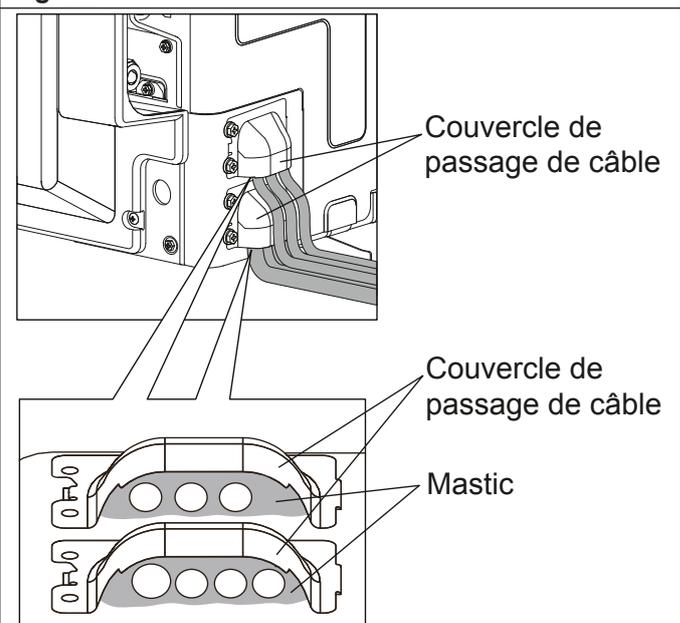


INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

7. CÂBLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE (EN OPTION)

1. Installez le passe-fil (accessoire) sur le trou de passage de câble télécommande comme indiqué ci-dessous :

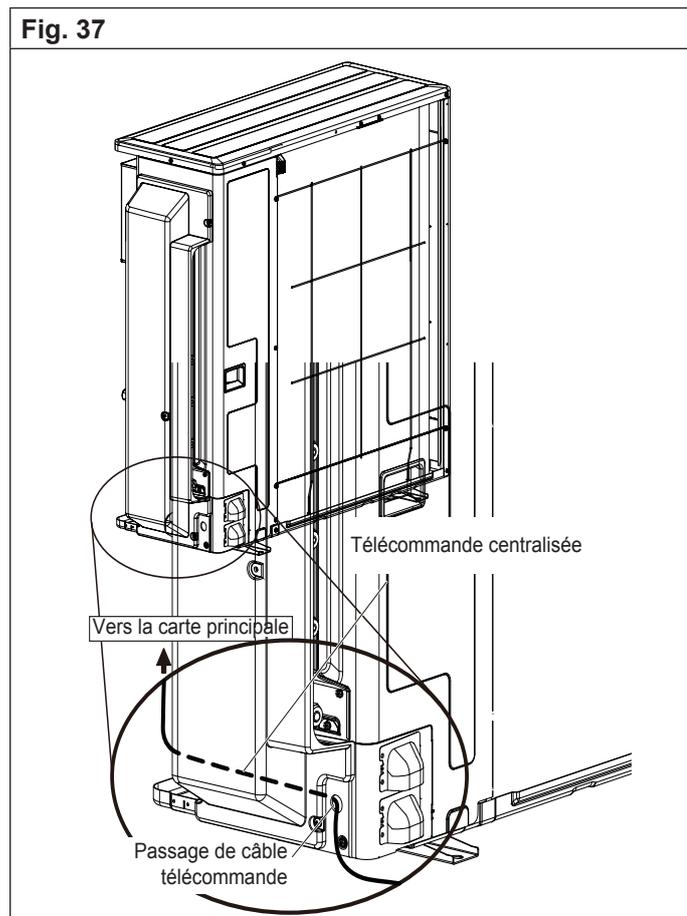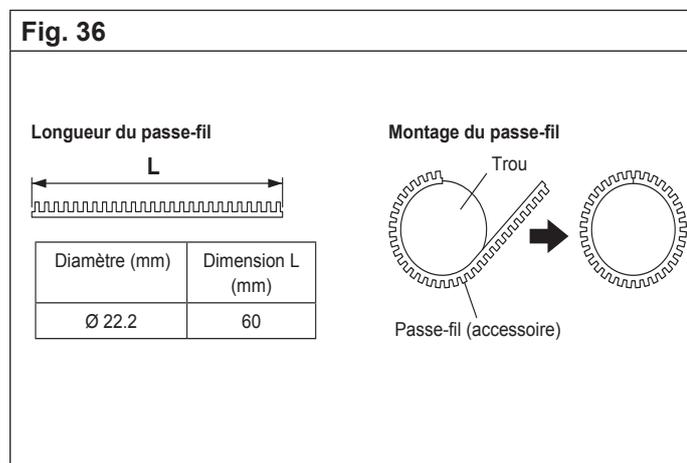

2. Fixez le câble de la télécommande avec les deux petits serre-câble clips (accessoires). Utilisez un serre-câble (accessoire) pour le maintenir au faisceau de câble. Connectez le câble au bornier de l'unité «Fig. 38».

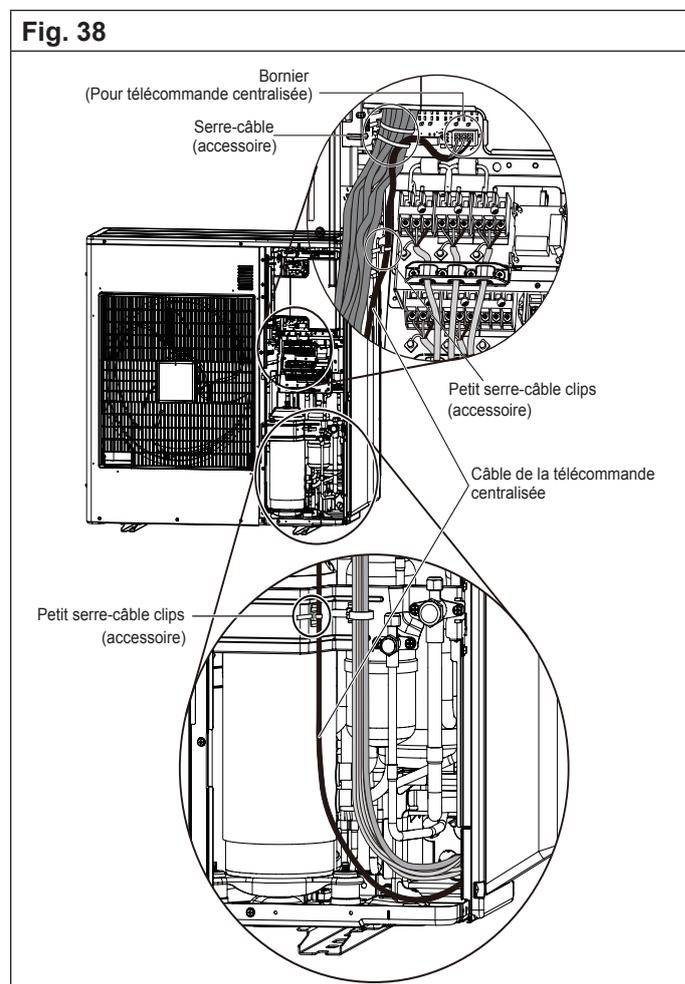

8. FONCTIONNEMENT DE L’AFFICHAGE

8.1. Plusieurs méthodes de paramétrage

⚠ AVERTISSEMENT

À part les boutons poussoirs sur la carte électronique, il ne faut jamais toucher aux composants électriques, tels que les borniers ou la bobine, pour éviter des accidents tels qu’une électrocution.


Une fois la charge en fluide réfrigérant complétée, assurez-vous d’ouvrir les vannes avant d’effectuer des paramétrages particuliers. Sinon le compresseur peut tomber en panne.

Déchargez-vous de votre propre électricité statique avant d’appuyer sur les boutons poussoirs.

Ne jamais toucher les borniers ou les différentes parties de la carte électronique.


- L’emplacement des boutons et micro-interrupteurs de la platine électronique de l’unité extérieure sont indiqués sur la figure ci-dessous :

Fig. 39

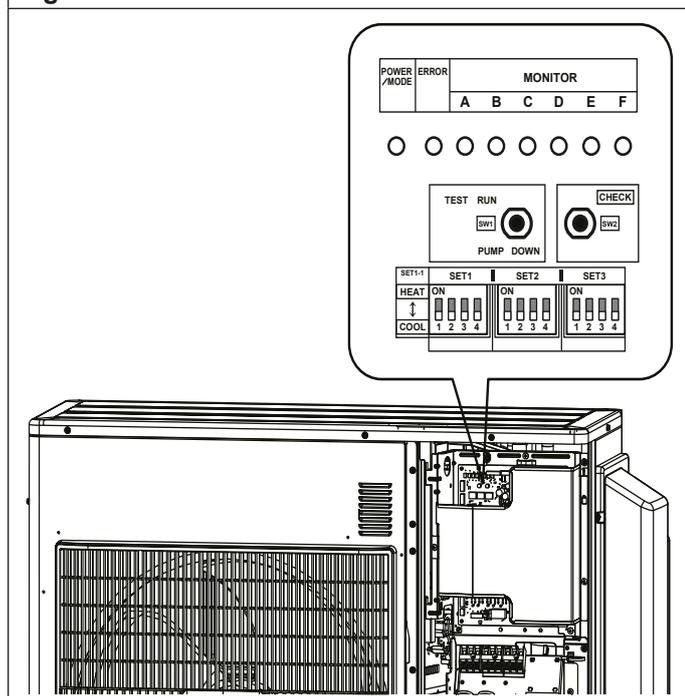

- Plusieurs paramétrages peuvent être effectués avec les boutons poussoirs et les micro-interrupteurs de la carte électronique de l’unité extérieure. Effectuez les paramétrages l’unité hors tension.
- Les caractéristiques des LEDs sont indiquées sur la figure ci-après.

Fig. 40

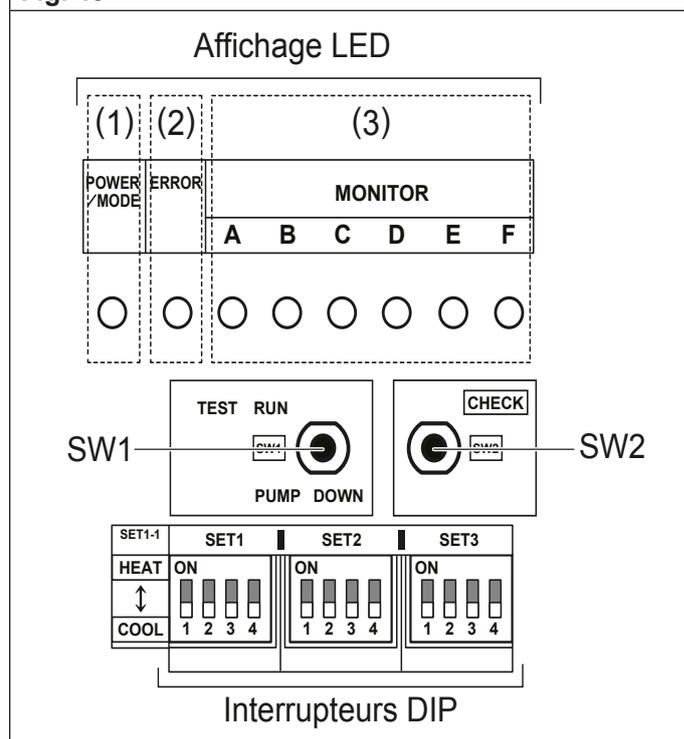

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

9. PARAMÉTRAGE

Quand un défaut de fonctionnement se produit dans l'unité extérieure, la LED sur la carte s'allume pour indiquer l'erreur. Référez-vous au tableau suivant pour la description de chaque erreur selon la LED.

Tableau 23

Affichage LED		Fonctions	
(1)	Alimentation / Mode	Vert	S'allume pendant la mise sous tension (même en cas d'erreur). Indique le MODE par le nombre de clignotements lorsque qu'une fonction est activée.
(2)	Erreur	Rouge	Clignote rapidement si le climatiseur fonctionne anormalement.
(3)	A	Rouge	Affiche la présence des unités connectées et le contenu des erreurs en cas d'erreur voir «12. Codes erreurs», page 48. S'affiche lorsque le mode TEST RUN est activé «11. Test de fonctionnement (TEST RUN)», page 47.
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		

Tableau 24

	Fonctions	Réglage usine
SW1	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le démarrage et l'arrêt du test de fonctionnement. • Pour le démarrage et l'arrêt de l'opération de récupération du fluide (Pump down). 	-
SW2	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la fonction TEST RUN est activée • Pour l'affichage de la fonction TEST RUN • Pour réinitialiser la mémoire de correction automatique du câblage. 	-
SET1-1	• Pour sélectionner le mode froid ou le mode chaud pendant le test.	OFF
SET1-2	• Pour commuter l'opération SW1.	OFF
SET1-3	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)
SET1-4	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)
SET2-1	<ul style="list-style-type: none"> • Pour sélectionner le mode silencieux de l'unité extérieure. La télécommande centralisée (en option) est nécessaire pour utiliser ce mode.	OFF
SET2-2	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)
SET2-3	• Changement de la limite du courant	OFF
SET2-4		
SET3-1	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)
SET3-2	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)
SET3-3	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)
SET3-4	• Paramétrage interdit	OFF (ne pas modifier)

Assurez vous que l'unité est hors tension avant de modifier les paramétrage des micro-interrupteurs.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

9.1. Paramétrage du mode silencieux ((low noise) option)

Le bruit de fonctionnement est diminué quand le mode Low noise est sur ON. Les performances diminuent en froid/chaud quand on réduit le niveau sonore.

La télécommande centralisée (en option) est nécessaire pour utiliser cette fonction.

SET2-1	Réglage
ON	Plus bas
OFF	Bas

9.2. Paramétrage de la fonction de limitation de courant

Les performances diminuent en froid/chaud quand la fonction est activée.

SET2-3	SET2-4	Taille 36	Taille 45
OFF	OFF	Optimale	
ON	OFF	16,5A	20,5A
OFF	ON	13,0A	16,5A

10. TEST DE CONTRÔLE

Après des réparations, une inspection, etc..., réalisez toujours un test de contrôle. Un fonctionnement normal est impossible sans réalisation préalable d'un test de contrôle.

10.2.1. Les points à vérifier

Avant le test de fonctionnement, vérifier les points de la liste ci-dessous :

<input type="checkbox"/>	L'unité extérieure est-elle installée de façon sûre ?
<input type="checkbox"/>	Avez-vous effectué une recherche de fuite de gaz ?
<input type="checkbox"/>	L'isolation thermique est-elle complète (liaisons frigorifiques gaz et liquide, tuyau d'évacuation des condensats, etc...) ?
<input type="checkbox"/>	L'écoulement des condensats s'effectue-t-il sans problème ?
<input type="checkbox"/>	Les câbles sont-ils correctement connectés ?
<input type="checkbox"/>	Les câbles sont-ils ceux spécifiés ?
<input type="checkbox"/>	La terre est-elle solidement connectée ?
<input type="checkbox"/>	Aucun obstacle n'obstrue l'aspiration et le soufflage des unités intérieures ou extérieures ?
<input type="checkbox"/>	Avez-vous effectué la charge en fluide comme indiqué ?
<input type="checkbox"/>	Les vannes 3 voies (gaz et liquide) sont-elles ouvertes ?
<input type="checkbox"/>	Avez-vous mis sous-tension l'unité pendant plus de 12 heures ?

10.2.2. Restrictions applicables

- Au démarrage du test de contrôle, toutes les unités intérieures connectées à l'unité extérieure démarrent automatiquement. Pendant le test de contrôle, vous ne pouvez pas vérifier séparément le fonctionnement de chaque unité intérieure. Après le test de contrôle, vérifiez chaque unité intérieure séparément en mode de fonctionnement normal.
- Le cycle de contrôle peut être utilisé quand la température est comprise dans la plage de température de fonctionnement du climatiseur.
- Pendant le test de contrôle, l'appareil bascule automatiquement du mode froid au mode chaud en fonc-

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

tion de la température extérieure et de la température ambiante.

- Le test de contrôle dure 1 heure ou plusieurs heures en fonction des températures extérieure et intérieure, etc...
- Ne procédez pas au test de contrôle si les fenêtres sont fermées. La température ambiante serait trop basse ou trop élevée.
- Selon la différence de température ambiante entre chaque pièce, le jugement peut être impossible.
- Un bruit plus important que le bruit habituel peut être perceptible durant cette opération de contrôle.

10.2.3. Procédure d'exécution


⚠ ATTENTION

Branchez toujours le courant 12 heures avant la mise en marche afin de protéger le compresseur.

Assurez-vous que les unités ne soient pas en fonctionnement avant de commencer le test de contrôle.

1. Appuyez sur le bouton «CHECK» pendant au moins 3 secondes.

Fig. 41



3. Les LED afficheront les unités intérieures connectées. Vérifiez que le nombre indiqué correspond au nombre réel. Ne procédez pas au test de contrôle si le nombre affiché est incorrect.


- Si le nombre d'unités affiché correspond au nombre d'unités installées, passez à l'étape (3).
- Si le nombre d'unités affiché ne correspond pas au nombre d'unités installées, vérifiez les points suivants :

→ Mettez hors tension, vérifiez les raccordements, puis passez à l'étape (1).

- En l'absence d'opération pendant 1 minute, la LED revient à l'affichage d'origine (LED POWER/MODE : ON).

Fig. 42

Exemple : 4 unités (A à D) connectées

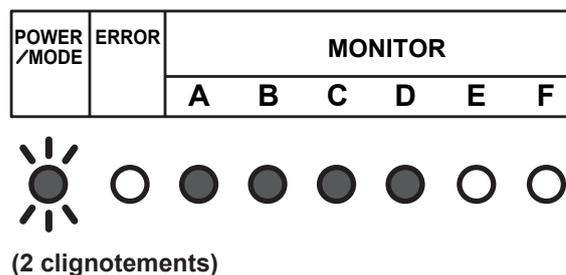


4. Appuyez de nouveau sur le bouton «CHECK» pendant au moins 3 secondes.

Le test de contrôle démarre. Toutes les LED de A à F se mettent à clignoter (opération préliminaire). La LED de chaque unité intérieure s'éteint dans l'ordre à mesure que le contrôle de chaque unité est terminé.

Fig. 43

Exemple : 4 unités (A à D) connectées

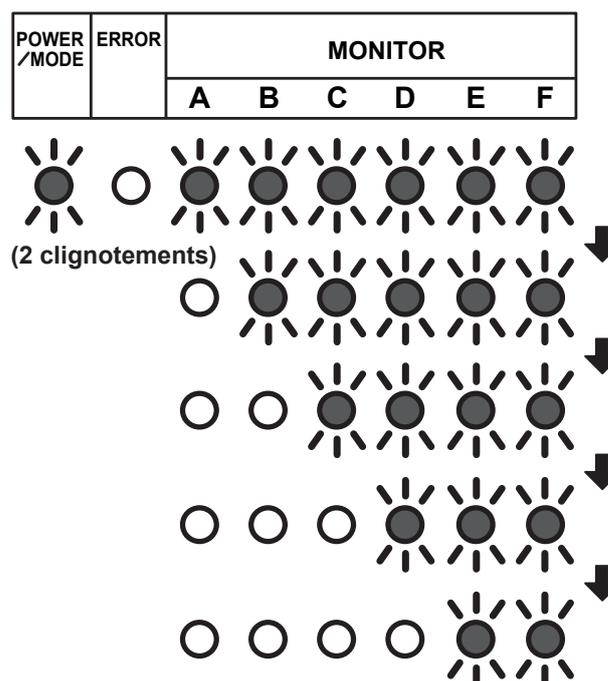

Note : Appuyez sur le bouton «CHECK» pour interrompre le test de contrôle.


5. Les résultats s'affichent une fois le cycle de test de contrôle terminé. Veuillez saisir les résultats affichés dans le tableau de résultat «Enregistrement des résultats», page 44.

Si la connexion est correcte

Exemple quand 4 unités intérieures sont connectées.

- Une fois que le nombre d'unités connectées s'affiche, la LED de chaque unité s'allume dans l'ordre de A à D.

Fig. 44

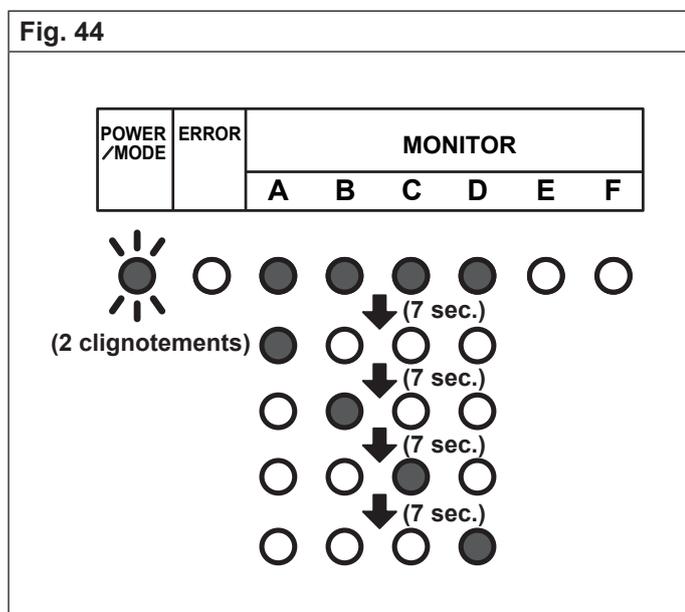


Si la connexion est incorrecte

Exemple quand la connexion de B et C des 4 unités est inversée.

- Une fois que le nombre d'unités connectées s'affiche, B et C s'allument dans l'ordre inverse.

Fig. 45

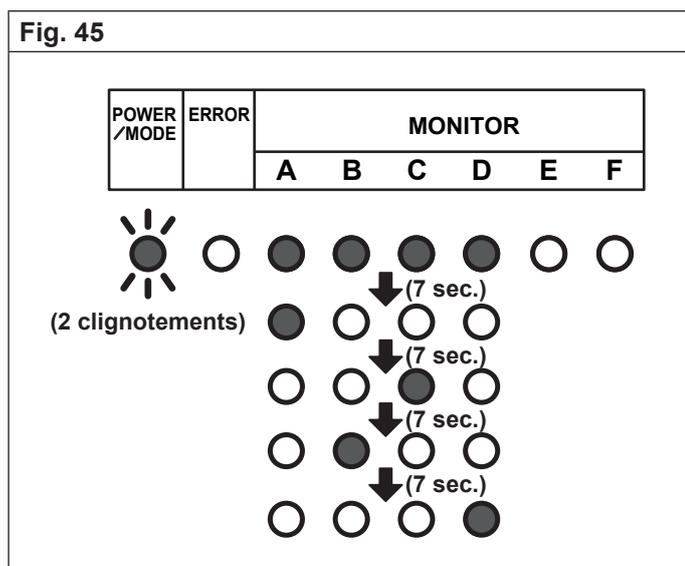

Remarque :

- La correction automatique du câblage n'est pas effectuée si le courant est coupé lors de l'affichage des résultats. Pour confirmer la correction automatique du câblage, assurez vous d'effectuer l'étape (6).
- Si du gel se forme sur l'unité extérieure lors de l'affichage des résultats, la fonction de dégivrage automatique se met en marche. Passez à l'étape (6) une fois la fonction de dégivrage effectuée.

Enregistrement des résultats


Veillez saisir les résultats affichés selon l'exemple suivant.

Exemple 1 : Quand la tuyauterie A à D est connectée mais que les câbles pour B et C sont connectés à l'envers.

Résultats affichés :

Les LED s'allument à des intervalles de 7 secondes dans l'ordre suivant :

Fig. 46

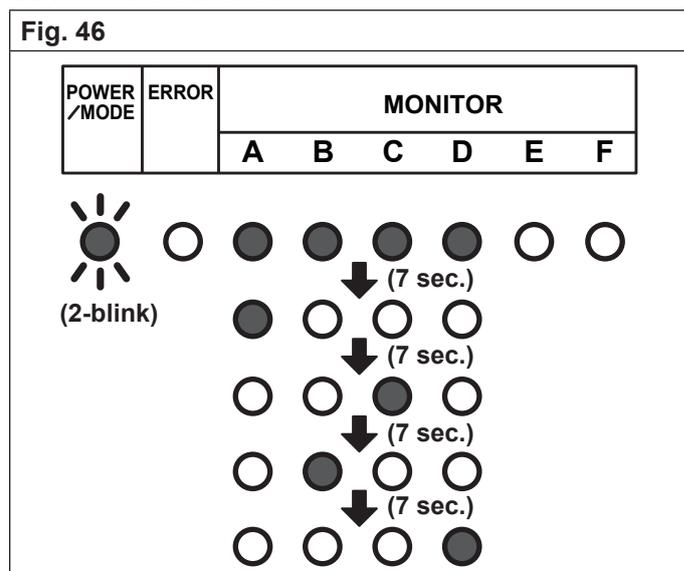

Exemple de tableau de résultat

(a) Veuillez saisir un «•» sur l'unité (A, B, C, D, E, F) dans l'ordre dans lesquels les LED s'allument.


	A	B	C	D	E	F
1	•	•	•	•	○	○
2	•	○	○	○	○	○
3	○	○	•	○	○	○
4	○	•	○	○	○	○
5	○	○	○	•	○	○
6	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIURE

(b) A partir des résultats de l'étape (a), veuillez effectuer l'enregistrement comme suit.


- Veuillez tracer un cercle pointillé avec un stylo si plusieurs LED s'allument.

Fig. 47

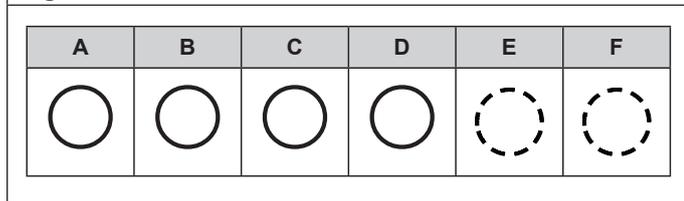


- Veuillez saisir l'ordre de A à D dans lequel la LED s'est allumée.

Fig. 48

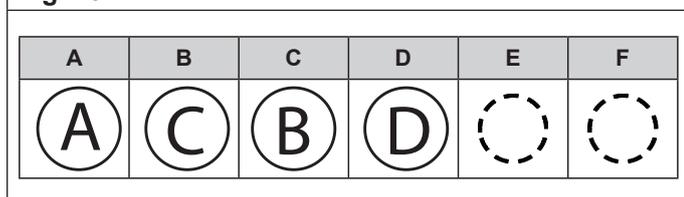

- Sélectionnez la méthode de correction .

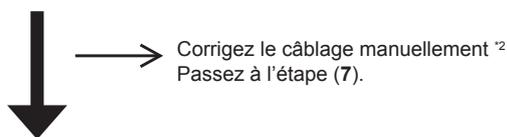

Utilisez la fonction de correction automatique du câblage *1
Passez à l'étape (6)

*1 : Cette fonction permet de corriger automatiquement le câblage selon le raccordement.

*2 : En cas de correction manuelle du câblage, mettre l'appareil hors tension ou couper le disjoncteur pendant l'affichage des résultats, puis modifier le câblage manuellement selon les résultats du test obtenu.

Par exemple, dans l'exemple 1, les raccordements aux bornes B et C doivent être inversés manuellement.

Veuillez noter ces résultats sur l'étiquette au verso du panneau d'entretien.

Les résultats enregistrés seront nécessaires pour l'entretien.

Fig. 49


	A	B	C	D	E	F
1	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○

A	B	C	D	E	F
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖

- Appuyez sur le bouton «CHECK» pendant 3 secondes ou plus pendant l'affichage des résultats.

- Après que les LED A à F se soient allumées tour à tour, toutes les LED s'allument pour indiquer que la correction automatique du câblage est terminée.

Fig. 50

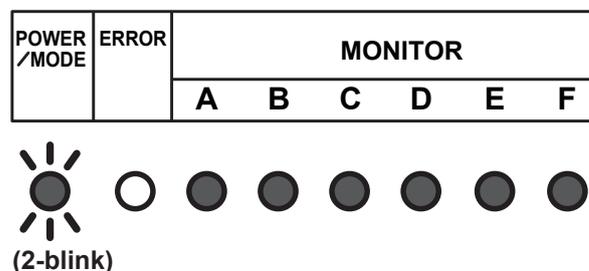

- Mettez l'appareil hors tension et patientez 10 minutes. Remettez l'appareil sous tension et effectuez le test de fonctionnement.

Remarque : Un fonctionnement normal n'est pas possible, si vous ne coupez pas l'alimentation ou si vous ne coupez pas le disjoncteur.

Le test de contrôle est interrompu si une erreur se produit. Veuillez corriger l'erreur et redémarrez le test de contrôle.


Une fois le test de contrôle terminé, si la correction automatique du câblage est effectuée, la position de l'unité intérieure est modifiée pour correspondre au raccordement.

Si vous relancez le cycle de contrôle après la fin de la correction automatique du câblage, la modification sera réinitialisée.


10.1. Affichage des erreurs lors du test de contrôle

Le test de contrôle est interrompu si une erreur se produit. Veuillez vérifier à l'aide du test de fonctionnement (TEST RUN) à froid de l'unité intérieure.

10.1.1. Température en dehors de la plage

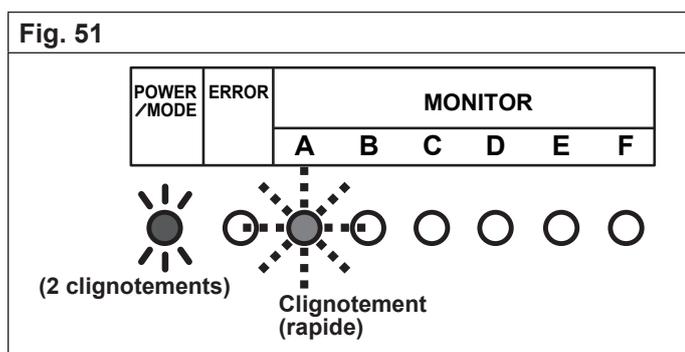

10.1.2. Différence du nombre de câblage/tuyauterie

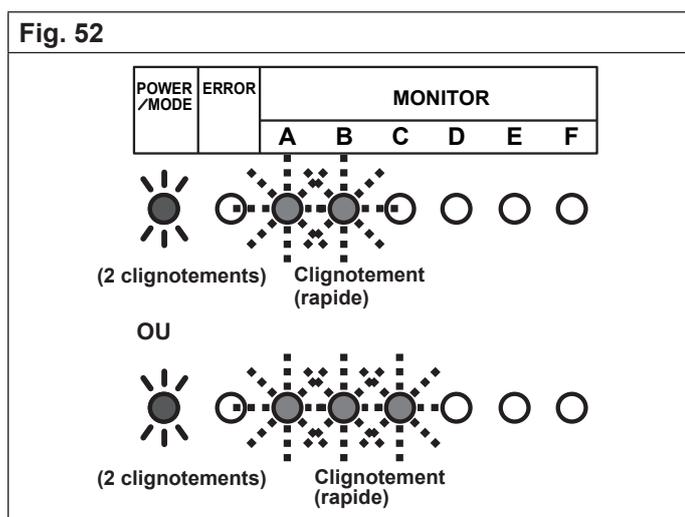

10.1.3. Réaffichage des résultats du cycle de contrôle

- Si vous souhaitez vérifier le contenu de la correction automatique du câblage, appuyez brièvement sur le bouton «CHECK». Les résultats du test de contrôle s'affichent.
- Si le contenu de la correction automatique du câblage n'a pas été créé, la LED POWER/MODE clignote deux fois et la LED MONITEUR s'éteint

10.1.4. Réinitialisation de la mémoire de correction automatique du câblage

⚠ ATTENTION

En cas de déplacement de l'unité, réinitialisez la mémoire au préalable, autrement l'unité risque de ne pas fonctionner normalement.

1. Appuyez sur le bouton «CHECK».
2. Appuyez sur le bouton «CHECK» pendant plus de 3 secondes lorsque la LED s'allume.
3. Les LED de A à F s'allument dans l'ordre, puis toutes les LED s'allument pour indiquer la fin de la réinitialisation de la mémoire de correction automatique du câblage.
4. Mettez l'appareil hors tension ou coupez le disjoncteur.

11. TEST DE FONCTIONNEMENT (TEST RUN)

⚠ ATTENTION

Vous pouvez faire ce test de fonctionnement que si le test de contrôle «10. Test de contrôle», page 42 est effectué et validé.

Branchez toujours le courant 12 heures avant la mise en marche afin de protéger le compresseur.

11.1.1. Points à vérifier avant le test de fonctionnement

Avant de procéder au test de fonctionnement, vérifiez le point suivant.

① Le test de contrôle est-il exécuté ?

Le test de fonctionnement n'est pas possible si un test de contrôle n'a pas été effectué.


11.1.2. Méthode de test de fonctionnement

Assurez-vous de mettre l'appareil temporairement hors tension ou de couper le disjoncteur avant le changement des réglages des micro-interrupteurs DIP.

Lors du premier test de fonctionnement, assurez-vous de régler le mode de fonctionnement sur «REFROIDISSEMENT».

1. Vérifiez que les vannes à 3 voies (côté liquide et côté gaz) sont ouvertes. Veuillez vous assurer que le micro-interrupteur **DIP SET1-2 est désactivé**.
2. Réglez le mode de fonctionnement sur «REFROIDISSEMENT» ou «CHAUFFAGE».


Fig. 53

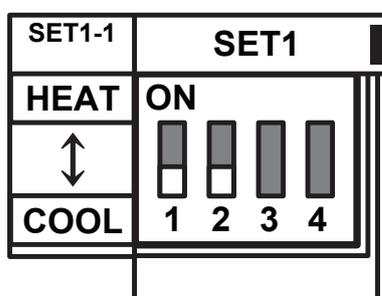

• Le mode de fonctionnement ne peut pas être commuté entre «REFROIDISSEMENT» et «CHAUFFAGE» pendant le test de fonctionnement. Pour commuter le mode de fonctionnement, arrêtez le test de fonctionnement et commutez le mode de fonctionnement, puis relancez le test de fonctionnement.


3. Appuyez sur le bouton «TEST RUN» pendant plus de 3 secondes. La LED POWER/MODE clignote une fois.

Fig. 54

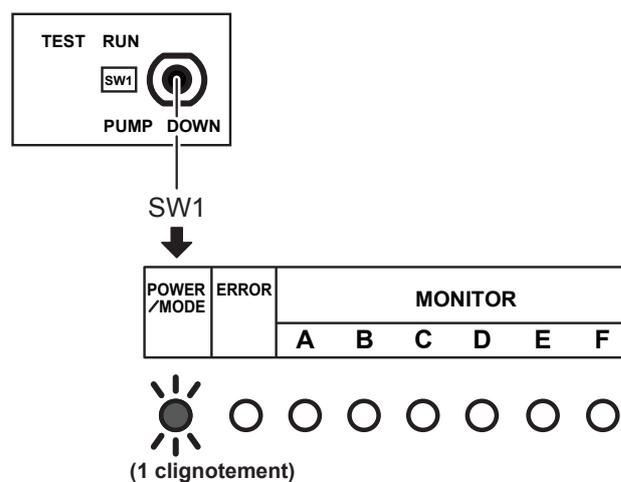

4. Confirmez l'état de fonctionnement .
5. Appuyez sur le bouton «TEST RUN» pendant plus de 3 secondes.

Fig. 55

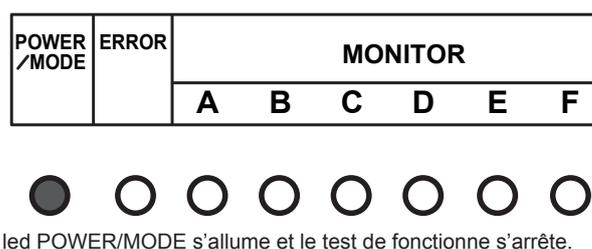


12. CODES ERREURS

En cas d'erreur, la LED s'allume afin d'indiquer l'emplacement et le code de l'erreur.


12.1. Présence d'une erreur

La LED d'erreur clignote rapidement.

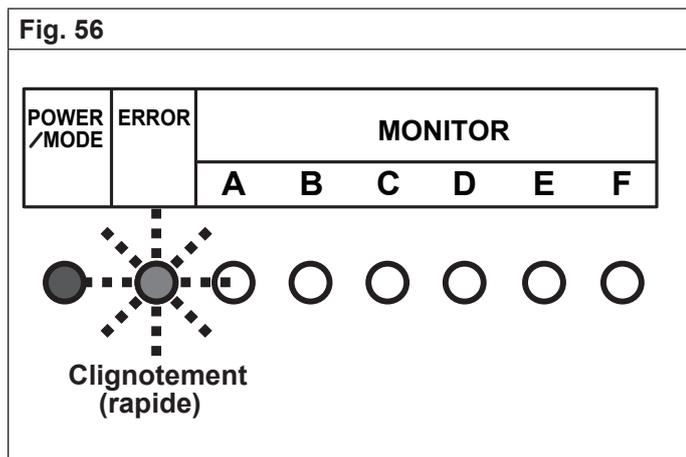

12.2. Affichage de l'erreur des unités


Les LED A à F de la platine s'allument et indiquent l'unité qui présente un défaut. En cas d'erreur générale, les LED A à F ne s'allument pas.

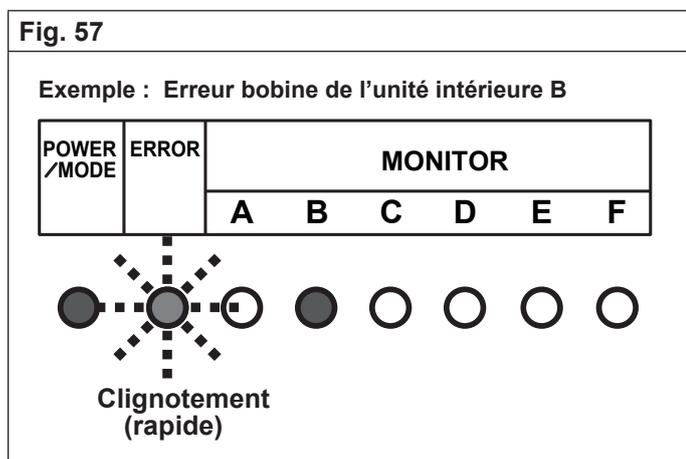

12.3. Affichage du code erreur

Lorsque l'erreur s'est produite, veuillez appuyer brièvement sur le bouton poussoir SW1. Le code d'erreur s'affiche.

Exemple : Erreur bobine (code erreur = 9A.1)

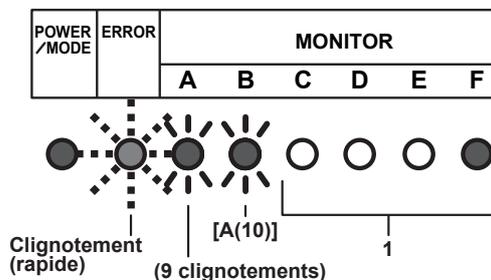

Affichage :



Nombre de clignotement : ()

Pour la platine (A et B)

A: 10 Clignotements
C: 11 Clignotements
F: 12 Clignotements
J: 13 Clignotements
P: 14 Clignotements
U: 15 Clignotements

C	D	E	F	
○	○	○	●	1
○	○	●	○	2
○	○	●	●	3
○	●	○	○	4
○	●	○	●	5
○	●	●	○	6
○	●	●	●	7
●	○	○	○	8
●	○	○	●	9
●	○	●	○	A
●	○	●	●	C
●	●	○	○	F
●	●	○	●	J
●	●	●	○	P
●	●	●	●	U

Tableau 25

Code erreur	Description
11.3	Erreur de communication
11.4	Erreur de communication pendant le fonctionnement
16.5	Erreur de communication entre le contrôleur et l'unité extérieure
22.1	Erreur de puissance d'unité intérieure
5U.1	Erreur unité intérieure
62.1	Erreur information modèle carte électronique unité extérieure
62.3	Erreur accès EEPROM
62.8	Erreur donnée corrompue EEPROM
63.1	Erreur Inverter
65.3	Erreur de phases (bornier)
71.1	Erreur sonde de température de refoulement
72.1	Erreur sonde de température du compresseur
73.2	Erreur sonde de température de l'échangeur (milieu)
73.3	Erreur sonde de température liaison liquide de l'échangeur
74.1	Erreur sonde de température de l'unité extérieure
75.1	Erreur sonde de température d'aspiration du gaz
76.1	Erreur sonde vanne
76.2	
77.1	Erreur sonde de température du radiateur
84.1	Erreur capteur de courant (interruption permanente)
86.1	Erreur du pressostat de refoulement
94.1	Détection du courant
95.1	Erreur de détection de la position du rotor du compresseur (interruption permanente)
97.3	Erreur de fonctionnement du moteur de ventilateur 1 de l'unité extérieure
98.3	Erreur de fonctionnement du moteur de ventilateur 2 de l'unité extérieure
99.1	Erreur vanne 4 voies
9A.1	Erreur bobine 1
A1.1	Défaut de température refoulement 1
A3.1	Défaut de température compresseur 1

13. RÉCUPÉRATION DU FLUIDE (PUMP DOWN)

⚠ ATTENTION

A part les boutons poussoirs sur la platine électronique, ne touchez jamais aux composants électriques, tels que les borniers ou la bobine, pour éviter des accidents tels que l'électrocution.


Pensez à récupérer le fluide, avant de déconnecter les liaisons frigorifiques et les câbles électriques.

Pendant la récupération du fluide, assurez-vous que le compresseur est éteint avant de démonter les liaisons frigorifiques. Ne démontez pas les liaisons lorsque le compresseur est en marche avec les vannes 3 voies ouvertes. Cela pourrait entraîner une pression anormale dans le cycle de réfrigération qui mènerait à une détérioration voir des blessures.

Pour éviter de décharger le fluide frigorigène dans l'atmosphère au moment de changer l'unité d'emplacement ou de la mettre au rebut, suivez la procédure ci-dessous.

1. Connectez le manomètre au port de chargement.
2. Mettez l'appareil hors tension ou coupez le disjoncteur.
3. Réglez l'interrupteur DIP de la platine (SET1-2) sur ON. Remettez sous tension.

Fig. 58

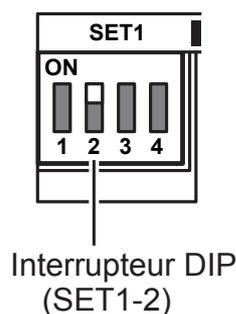

4. Pour commencer l'opération de récupération de fluide, appuyez sur le bouton poussoir (PUMP DOWN) pendant 3 secondes ou appuyez dessus une fois l'appareil sous tension depuis au moins 3 minutes.


INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Fig. 59



Pendant l'évacuation, la LED (POWER/MODE) clignote 3 fois.

Fig. 60

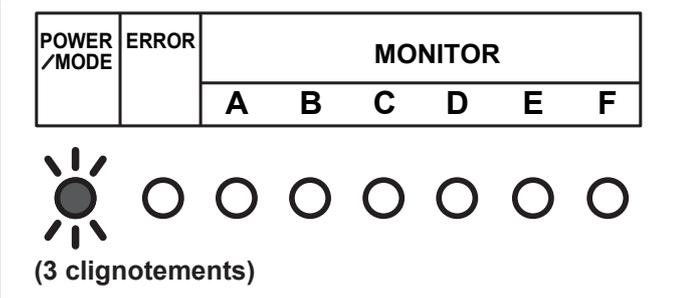


Remarques :

Si vous appuyez sur le bouton poussoir (PUMP DOWN) pendant le fonctionnement du compresseur, ce dernier s'arrêtera, et l'opération démarrera au bout de 3 minutes environ.

5. Fermez la vanne du tuyau liquide.
6. Fermez la tige de manoeuvre de la vanne 3 voies quand le relevé du manomètre indique 0,05~0 Mpa.
7. Arrêtez la récupération du fluide en appuyant sur le bouton poussoir (PUMP DOWN) pendant 3 secondes. La LED s'allumera comme suit :

Fig. 61

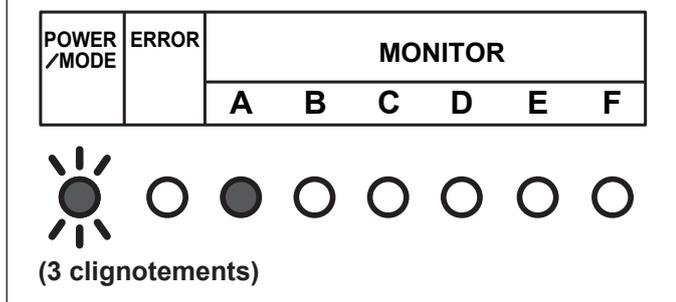


9. Mettez l'appareil hors tension ou désactivez le disjoncteur.

Remarques:

Si la récupération du fluide ne s'arrête pas avec un appui sur le bouton (PUMP DOWN) comme à l'étape (6), elle s'arrêtera automatiquement au bout de 15 minutes et la LED s'allumera comme suit.

Fig. 62

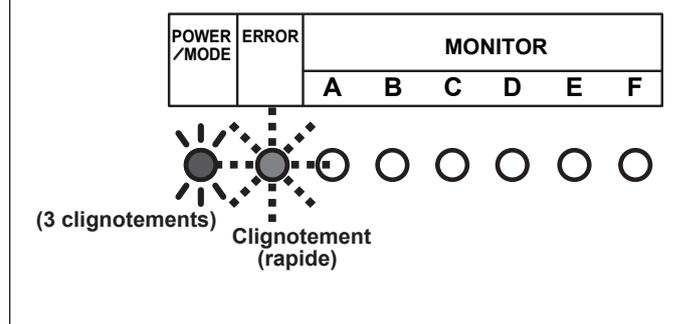

Si la récupération du fluide est terminée, mettez l'appareil hors tension ou coupez le disjoncteur. Si elle n'est pas terminée, ouvrez la vanne du tuyau liquide, et recommencez à partir de l'étape (4).

L'opération de récupération du fluide peut s'arrêter avant la fin à cause d'une erreur. Pour terminer la récupération du fluide, corrigez l'erreur, ouvrez la vanne du tuyau de liquide puis recommencez à partir de l'étape (1).






ASYG 7 LU
ASYG 9 LU
ASYG 12 LU
ASYG 14 LU

1. ACCESSOIRES


1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil

Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION
<ul style="list-style-type: none"> • Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages. • Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

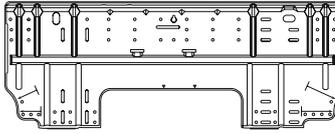Désignation	Forme	Qté	Usage
Support mural		1	Installation de l'unité intérieure
Télécommande infrarouge		1	Commande de l'appareil
Support de la télécommande infrarouge		1	Fixation de la télécommande
Piles		2	Alimentation de la télécommande
Bande de finition		1	Finition de l'installation de l'unité intérieure
Vis (M4 x 25 mm)		5	Installation de l'unité intérieure
Vis (M3 x 12 mm)		2	Fixation du support de la télécommande
Filtre à air		2	Filtrage de l'air
Isolant A		1	Pour isoler la liaison gaz, uniquement sur le modèle ASYG 14 LU.

1.2. Autres accessoires

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Platine interface UTY-TWBXF-2 Code 875 004		Pour la connexion d'une télécommande filaire ou d'une télécommande filaire simplifiée ou d'une commande externe. Ce kit est composé de : - Une platine interface - Un contact entrée (CNA01) - Un contact sortie (CNB01 et CNB02) - Un contact télécommande filaire (CNC01) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 090)
Contact entrée (CNA01) Code 809 623		Pour commande externe sur la platine électronique de UTY-TWBXF-2. <i>A commander au 04 72 45 11 00.</i>
Contacts sortie (CNB01 et CNB02) Code 894 053		Pour commande externe sur la platine électronique de UTY-TWBXF-2. <i>A commander au 04 72 45 19 45.</i>

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ AVERTISSEMENT

• Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.

• Installez l'unité intérieure sur le mur à une hauteur de plus de 180 cm.

⚠ ATTENTION

• N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).

• N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.


• Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.

Accessoires non fournis

- Câble pour l'interconnexion électrique (4 conducteurs).
- Liaison cuivre recuit de type frigorifique dans les longueurs et diamètres adéquats.
- Ruban adhésif pour le maintien des liaisons.
- Bande toilée pour l'assemblage des tuyauteries.
- Bouchon pour obturer le passage mural du tuyau d'évacuation.
- Colliers Rilsan et serre-câbles.
- Tuyau d'évacuation des condensats.
- Vis autotaraudeuses et vis à bois.
- Mastic pour obturer l'espace entre les liaisons et les gaines d'isolation.

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour votre installation un mur de construction solide.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
3. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.


- L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil ainsi qu'une connexion facile avec l'unité extérieure. Les figures ci-dessous donnent quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
- De même, vérifiez que l'écoulement gravitaire des eaux de condensation sera aisé à réaliser.
- Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer un tuyau d'évacuation. Si c'est impossible, votre distributeur peut vous fournir une pompe de relevage adaptée.

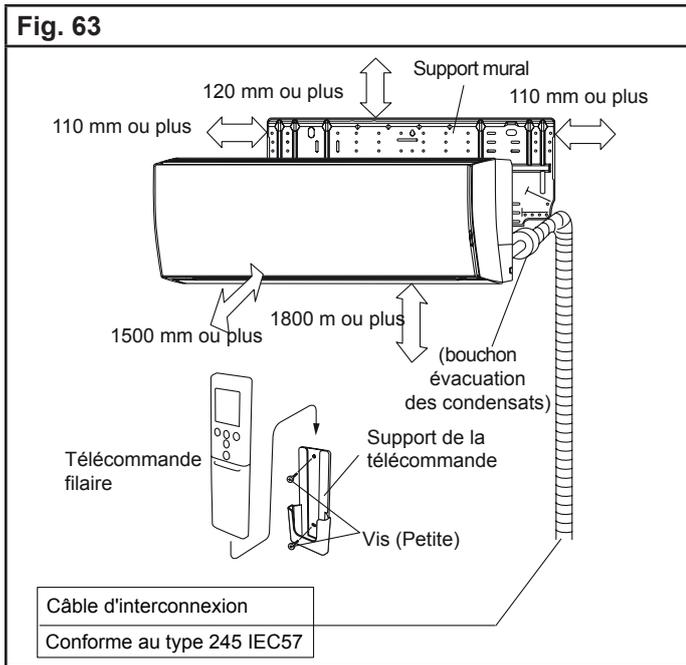

3. INSTALLATION



3.1. Choix de la sortie pour le raccordement

Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s'effectuer dans les six directions indiquées par les chiffres ①, ②, ③, ④, ⑤ et ⑥ (Fig. 64).

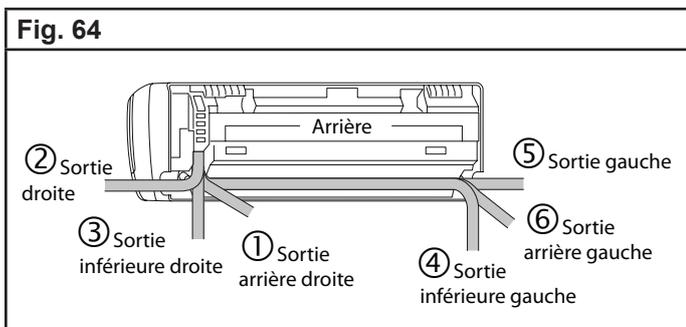


3.2. Démontage du couvercle inférieur

- Retirez les caches vis et les vis du couvercle inférieur (3 emplacement pour chaque)
- Levez la partie centrale du couvercle.
- Enlevez les attaches en appuyant sur les côtés du couvercle (deux emplacements).
- Retirez le couvercle en le tirant vers vous.

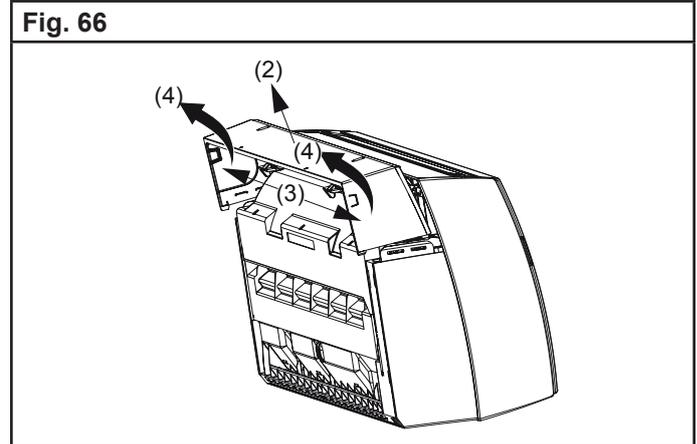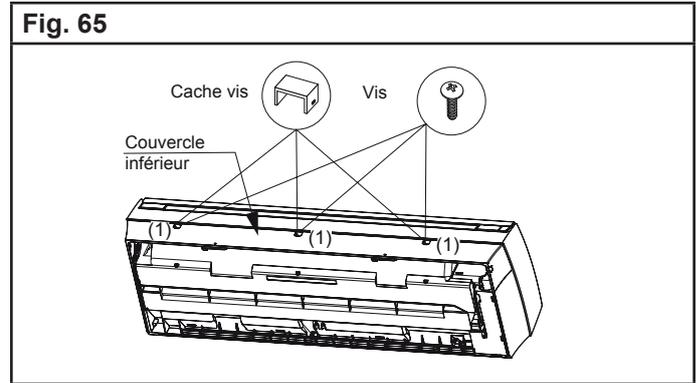

3.3. Découpage des passages des liaisons


Lorsque les liaisons sont raccordées dans les directions ②, ③, ④ et ⑤, coupez sur le côté du panneau avant, le sillon prévu pour les liaisons, à l'aide d'un outil adéquat.

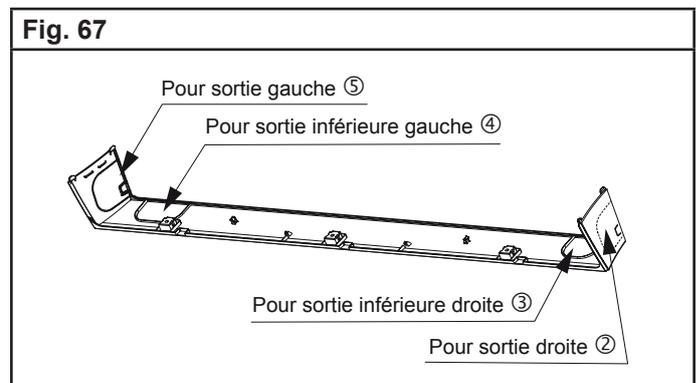

3.4. Installation du couvercle inférieur

1. Poussez les attaches des cotés du couvercle inférieur dans les encoches (deux emplacements).
2. Appuyez sur le haut du couvercle et sur les repères en forme de triangle situés sur le couvercle inférieur (deux emplacements)
3. Fixez les vis (3 emplacements), puis les caches vis (3 emplacements)

Fig. 68

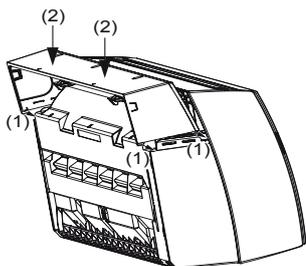


3.5. Mise en place du support mural

Fixation directe sur le mur :

Avant de fixer le support mural sur le mur, mettez-le de niveau en enfonçant le crochet au centre du support mural dans le mur avec le manche d'un tournevis en assurant sa mise à niveau avec un niveau à bulle ou un fil à plomb.

- Pour fixer le support mural, utilisez au moins 5 vis et chevilles à travers les trous en périphérie du support mural.
- Sur un mur en béton, placez dans le mur des boulons d'ancrage correspondants aux trous du support mural.

Fig. 69

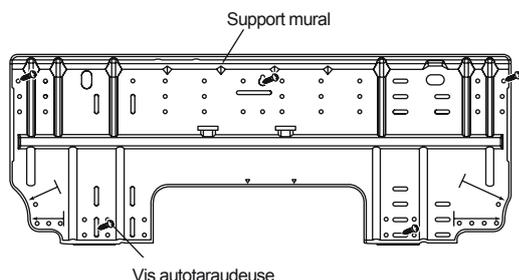

⚠ ATTENTION

• Attention, si le support mural est mal positionné, de l'eau risque de s'écouler le long du mur et sur le sol.

4. MISE EN PLACE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET DU TUYAU D'ÉVACUATION

4.1. Percements en vue de la mise en place des liaisons frigorifiques

1. Percez un trou de 65 mm de diamètre dans le mur comme indiqué dans la Fig. 70.
2. Percez avec une légère pente vers l'extérieur (5 à 10 mm).
3. Toujours bien aligner le centre du trou sinon des fuites d'eau pourraient survenir.
4. Coupez le fourreau d'une longueur correspondant à l'épaisseur du mur, obturez-le à l'aide du bouchon, fixez-le avec du ruban adhésif et insérez le fourreau dans le trou (Fig. 71).
5. Lorsque les directions ② (à droite) ou ⑤ (sortie à gauche) sont utilisées, percez avec une pente légèrement plus importante (10 mm au moins) pour laisser libre l'écoulement d'eau.

Fig. 70


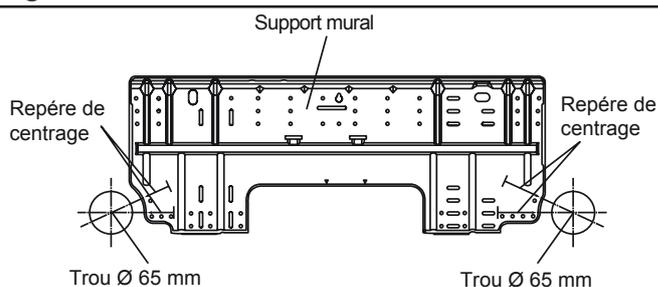


Fig. 71

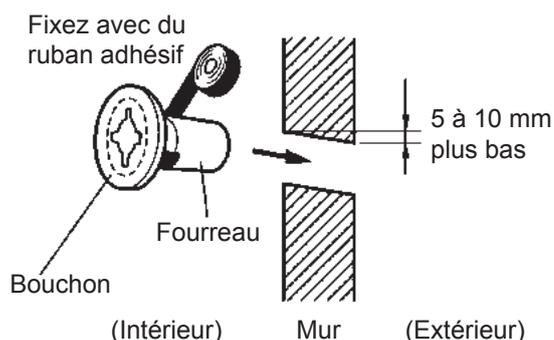

⚠ ATTENTION

- Veillez à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
- En l'absence de gaine, le câble qui relie l'unité extérieure aux unités intérieures risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.

4.2. Mise en place du tuyau d'évacuation des condensats et des liaisons frigorifiques

Pour visualiser les différentes sorties, veuillez-vous reporter au paragraphe 3.1 Choix de la sortie pour le raccordement (Fig. 64).

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à mettre en place l'écoulement des condensats selon les instructions décrites ci-après.
- Procédez à cette installation dans un environnement le moins humide possible afin d'éviter la formation de condensation nuisible au bon fonctionnement des liaisons frigorifiques.

⚠ ATTENTION

- N'enlevez l'écrou " Flare " sur l'unité intérieure qu'immédiatement avant le raccordement.
- Les liaisons seront mises en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Ne cintrez jamais plus de 3 fois les liaisons au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).
- Insérez le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.
- Lors de l'insertion, assurez-vous de ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau.
- Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation, assurez-vous de ne pas oublier de remonter le bouchon d'évacuation.
- Assurez-vous de fixer le tuyau d'évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec un adhésif.
- Lors de l'installation, assurez-vous de prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.

Pour sortie arrière droite ①, sortie droite ② et sortie inférieure ③.

Fig. 72


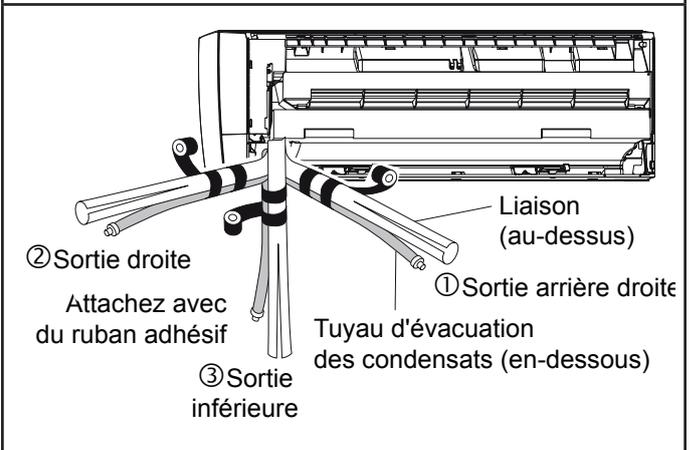


Fig. 73



- Avant de passer la liaison frigorifique et le tuyau d'évacuation des condensats à travers le mur, entourez les liaisons visibles avec du ruban adhésif. Suspendez ensuite l'unité intérieure sur les crochets du haut du support mural (Fig. 74).

Fig. 74

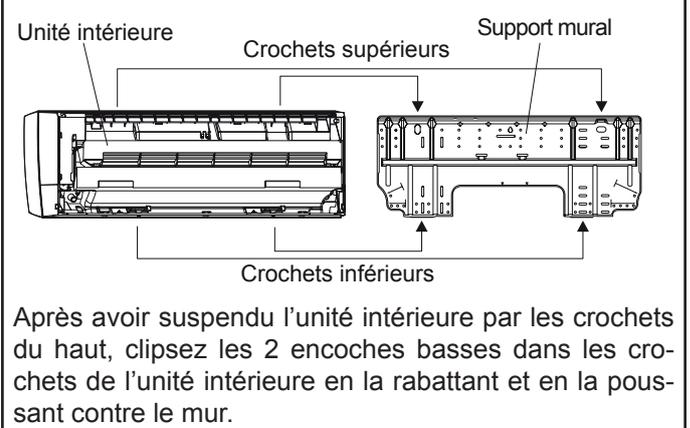

4.3. Mise en place du bouchon et du tuyau d'évacuation des condensats


Pour visualiser les différentes sorties, veuillez vous reporter au paragraphe 3.1 Choix de la sortie pour le raccordement (Fig. 64).

Pour sortie arrière droite ①, sortie droite ② et sorties inférieures ③ et ⑥.

Laissez le tuyau de sortie des condensats et le bouchon en place tel quel.


Pour sortie arrière gauche ④, sortie gauche ⑤.

Après les avoir enlevés, inversez le tuyau d'évacuation des condensats et le bouchon en les enfonçant à fond jusqu'à ce qu'ils butent contre l'orifice du bac (Fig. 75).

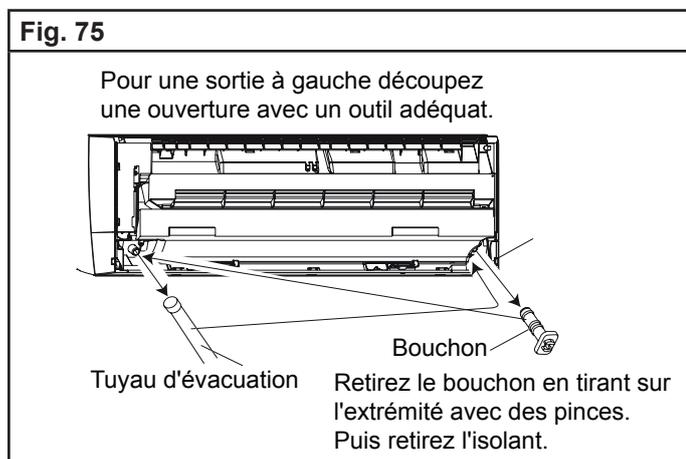

Méthode d'installation du bouchon du tuyau d'évacuation des condensats



- Utilisez une clé Allen hexagonale (coté de 4 mm) pour insérer le bouchon jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le robinet de purge (Fig. 76).

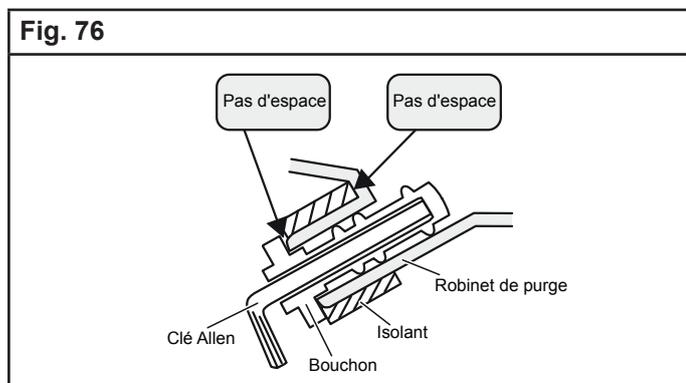

Pour retirer le tuyau d'évacuation des condensats, enlevez la vis de maintien (Fig. 77).

Pour réintroduire le tuyau d'évacuation des condensats, insérez le tuyau sur la sortie et revissez le support (Fig. 78).

Après avoir déposé le tuyau d'évacuation des condensats, n'oubliez pas de le remplacer par le bouchon correspondant sur la sortie droite.

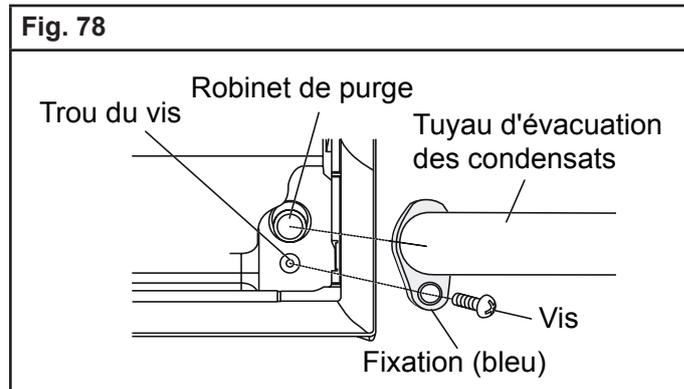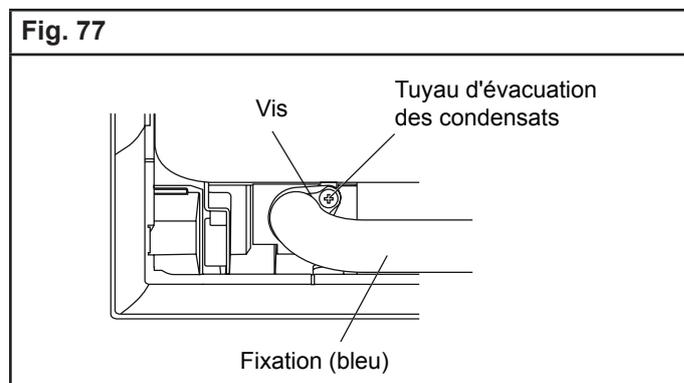


4.4. Mise en forme des liaisons frigorifiques

Pour visualiser les différentes sorties, veuillez-vous reporter au paragraphe 3.1 Choix de la sortie pour le raccordement (Fig. 64).

Pour sortie gauche ⑤, sortie arrière gauche ⑥.

- Coudez (rayon d'environ 70 mm minimum) la partie de la liaison frigorifique raccordée au climatiseur au moyen d'une cintreuse et cintrez-la comme illustré dans la Fig. 79, de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 35 mm d'espace entre la liaison et le mur.


Fig. 79

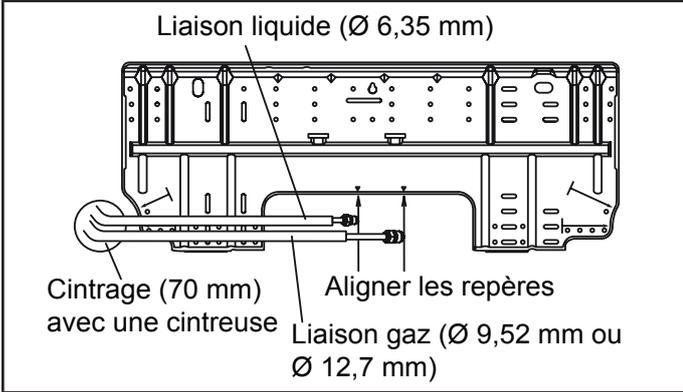

Suspendez l'unité intérieure par les crochets hauts du support mural de fixation.

Insérez une cale entre l'unité intérieure et le support mural de fixation pour isoler le bas de l'unité intérieure du mur.

Fig. 80

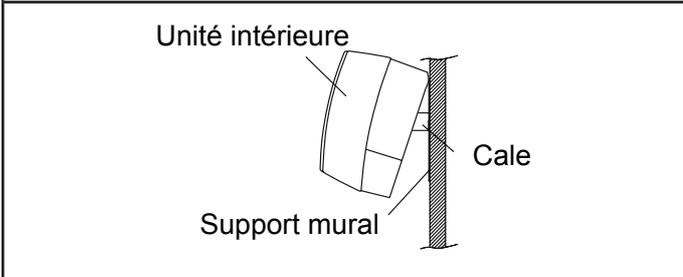


5. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

5.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques.
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.


Fig. 81

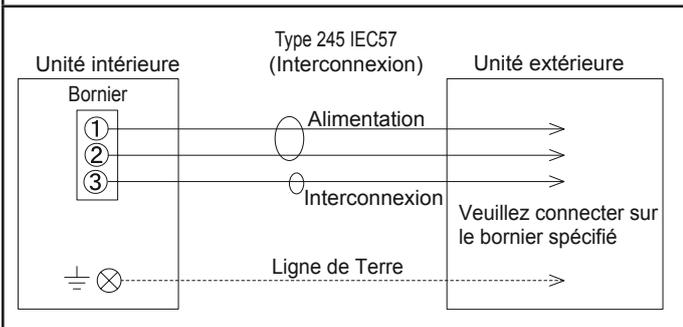

5.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure


1. Retirez le cache bornier (enlevez une vis).
2. Retirez le serre câble (enlevez une vis)

Fig. 82

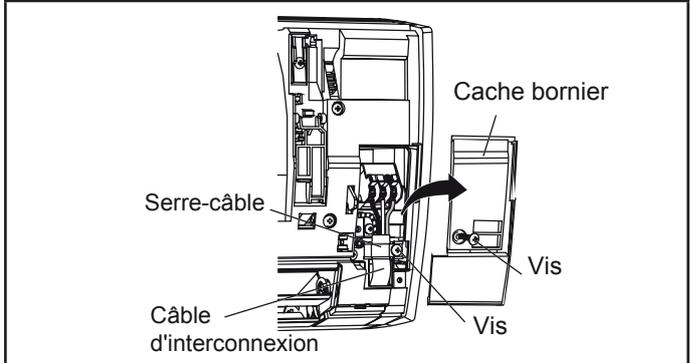


3. Préparez les câbles comme indiqué (Fig. 83)
4. Connectez complètement le câble dans le bornier.

Fig. 83

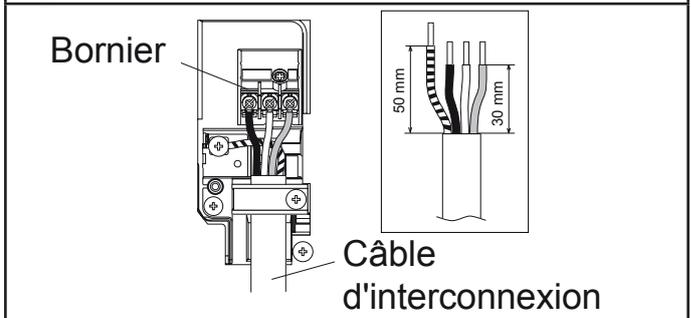

5. Fixez le câble avec le serre-câble et remettre le cache bornier en place.

Fig. 84

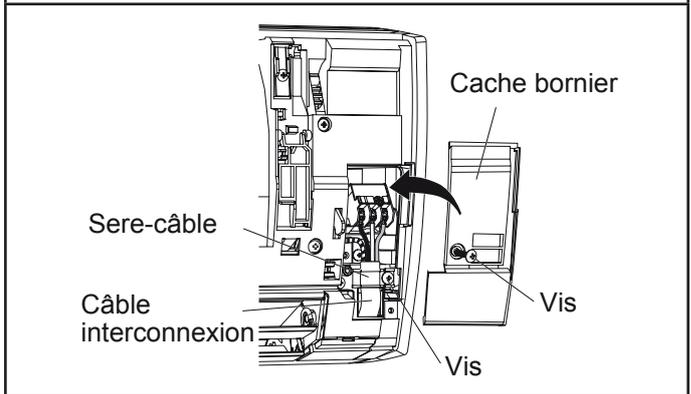

6. FINITIONS

Après avoir fini la vérification des fuites sur le circuit frigorifique, installez l'isolant. Isolez le tuyau d'évacuation des condensats pour éviter qu'il ne gèle.

1. Isolez entre les liaisons
Isolez les liaisons d'aspiration et de refoulement séparément.

Sorties arrière droite ①, droite ② et inférieure ③.

• Pour les sorties arrière droite ①, droite ② et inférieure ③, enveloppez les liaisons avec de l'isolant. Fixez le tout avec du ruban adhésif.

Sorties arrière gauche ④, gauche ⑤.

• Enveloppez les liaisons frigorifiques et les liaisons côté unité intérieure avec de la bande de finition.

• Attachez le câble d'alimentation, le câble d'interconnexion et le câble de la télécommande aux liaisons avec du ruban adhésif.

• Enveloppez les câbles, les liaisons et le tuyau d'évacuation des condensats avec de la bande de finition.

Fig. 85

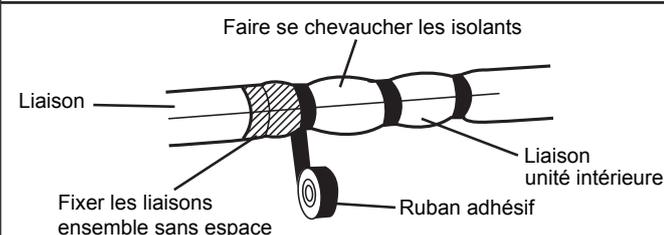


Fig. 86


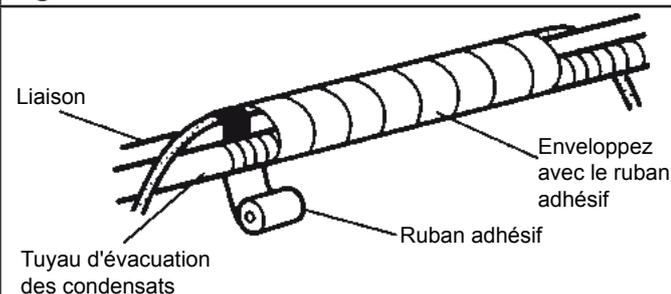



Fig. 87

L'isolant A est utilisé quand le diamètre de la liaison gaz est de $\varnothing 12.70$ mm.



Accolez les isolants l'un contre l'autre et enveloppez ceux-ci avec l'isolant A afin qu'il n'y ait aucun espace.

Fig. 88 - Sortie gauche ⑤ et arrière gauche ④

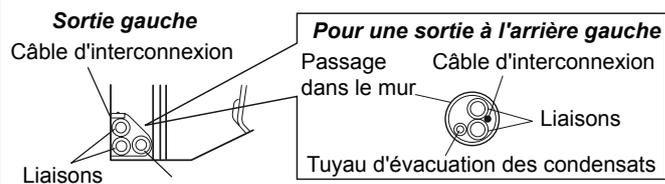

2. Attachez le câble d'interconnexion le long des liaisons avec du ruban adhésif.
3. Attachez les liaisons sur le mur extérieur avec des colliers (non fournis, Fig. 89).
4. Remplissez le fourreau (non fourni dans le mur) avec du mastic (non fourni) pour éviter que l'eau et le vent n'y pénètre (Fig. 89).
5. Attachez le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur etc..

Fig. 89


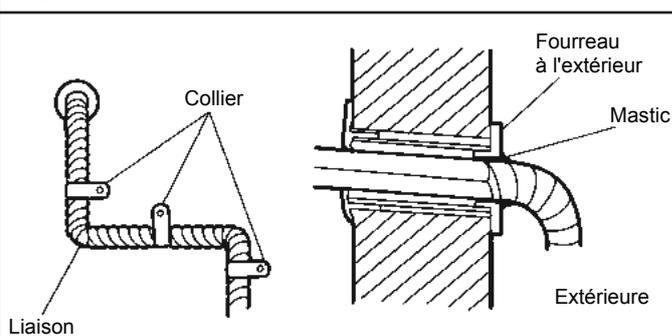


Fig. 90

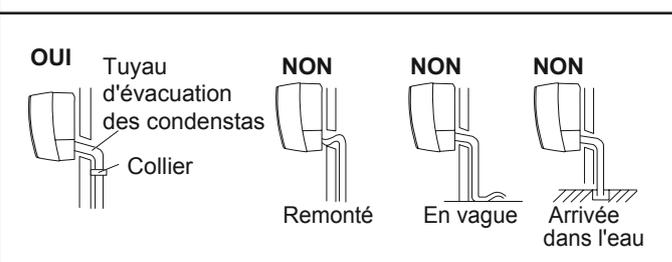

7. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FAÇADE ET DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR DE L'UNITÉ INTÉRIEURE


7.1. Démontage et remontage de la grille d'entrée d'air

Demontage :

1. Ouvrez la grille d'entrée d'air.
2. Maintenez la grille d'entrée d'air, soulevez la grille de support et sécurisez la grille d'entrée d'air.
3. Retirez les vis du loquet d'ouverture sur la partie supérieure de la façade (2 emplacements à gauche et à droite).

- Appuyez sur le loquet vers le bas pour ouvrir.
- Ouvrir la grille à horizontale, et tirez-la vers vous pour la retirer.


Fig. 91

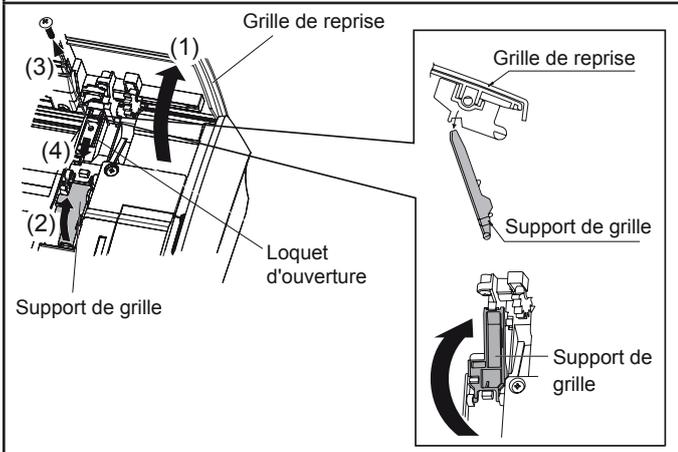

Remontage :

- Mettez la grille d'entrée d'air à l'horizontale et poussez les axes de rotation dans les encoches de fixation sur la partie supérieure de la façade (2 emplacements à gauche et à droite).
- Maintenez la grille d'entrée d'air, soulevez le support de grille et sécurisez la grille d'entrée d'air.
- Appuyez sur le loquet d'ouverture, et verrouiller la prise d'axe de fixation de la grille.
- Fixez le loquet d'ouverture sur la partie supérieure de la façade avec les vis (2 emplacements à gauche et à droite).
- Soulevez un peu le support de grille d'entrée d'air et le remettre le support de grille à sa position initiale.
- Fermez la grille d'entrée d'air.

Fig. 92

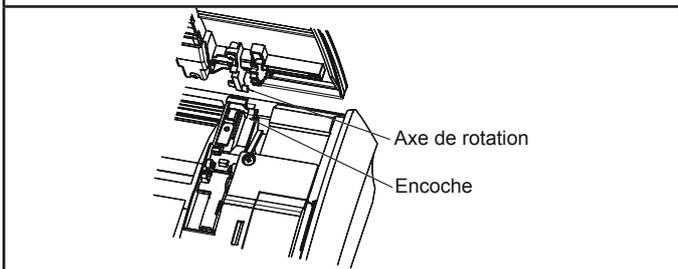

7.2. Démontage et remontage du panneau de façade

Démontage :

- Démontez la grille d'entrée d'air comme indiqué précédemment.
- Retirez le cache bornier (retirez 1 vis).
- Retirez les 4 vis.
- Démontez complètement le panneau en tirant vers l'avant la partie supérieure.

Fig. 93


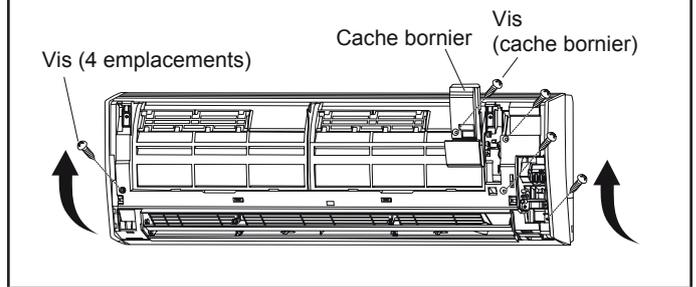



Fig. 94

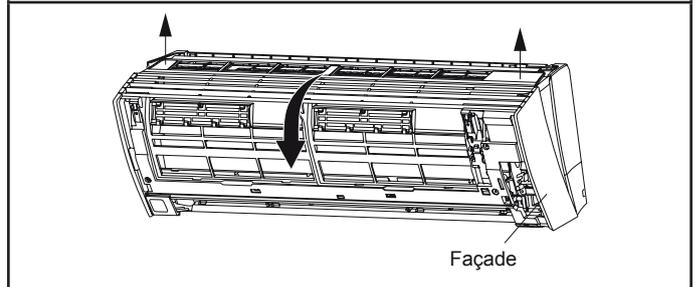

Remontage :

- Tout d'abord, présentez la partie inférieure du panneau de façade en positionnant les crochets de maintien en face de leurs encoches. Fixez ensuite le panneau en poussant celui-ci afin d'enclencher les crochets supérieurs.
- Serrez les 4 vis.
- Utilisez la vis de fixation pour maintenir le cache bornier.
- Fixez la grille d'entrée d'air.

Fig. 95

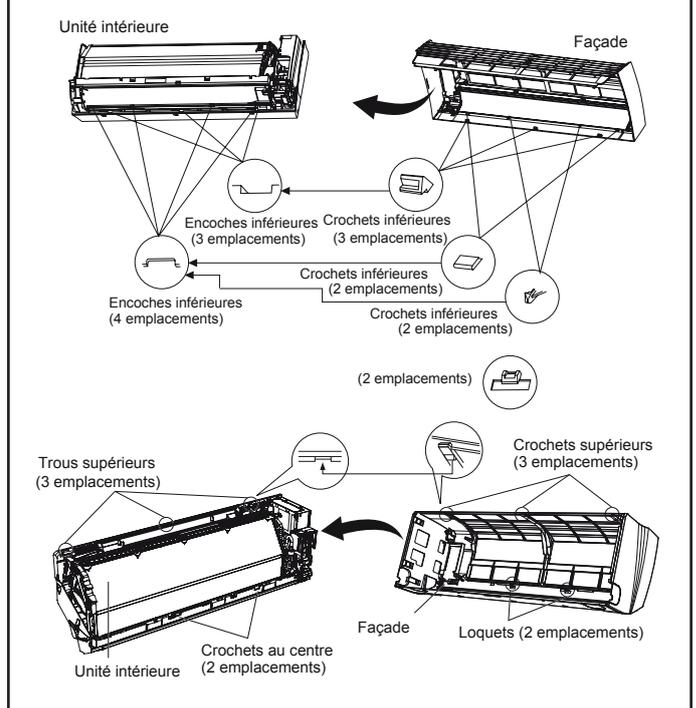

⚠ ATTENTION

- Installez fermement la grille d'entrée d'air et le panneau de façade afin d'éviter qu'ils ne se détachent et risquent de provoquer des incidents et blessures.
- Pour cela, vérifiez soigneusement que les crochets de fixation soient bien enclenchés.

8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire (UTY-RVNYM), soit à une télécommande filaire simplifiée (UTY-RSNYM), soit à un appareil externe à l'aide du kit platine interface (UTY-TWBXF-2), et du contact entrée et sortie (voir les accessoires en «1.2. Autres accessoires», page 52).

ASYG 7 LMC / LMCE
ASYG 9 LMC / LMCE
ASYG 12 LMC / LMCE
ASYG 14 LMC / LMCE





1. ACCESSOIRES STANDARDS LIVRÉS AVEC L'APPAREIL

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure


Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION

- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Support mural		1	Installation de l'unité intérieure
Télécommande infrarouge		1	Commande de l'appareil
Support de la télécommande infrarouge		1	Fixation de la télécommande
Piles		2	Alimentation de la télécommande
Bande de finition		1	Finition de l'installation de l'unité intérieure
Vis (M4 x 25 mm)		5	Installation de l'unité intérieure
Vis (M3 x 12 mm)		2	Fixation du support de la télécommande
Filtre à air		2	Filtrage de l'air
Support filtre		2	
Isolant A		1	Pour isoler la liaison gaz, uniquement sur le modèle ASYG 14.

1.2. Option

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Kit platine interface UTY-XCBXZ2-2 Code 875 022		Pour la connexion d'une télécommande filaire ou d'une télécommande filaire simplifiée ou d'une commande externe. Ce kit est composé de : - Une platine interface - Un contact entrée (CNA01) - Un contact sortie (CNB01 et CNB02) - Un contact télécommande filaire (CNC01) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 096)
Contact entrée - Marche, Arrêt ou Arrêt forcé (CNA01) Code 809 623 ⁽¹⁾		Pour commande externe.
Contact sortie - Etat de fonctionnement (CNB01) Code 894 053 ⁽²⁾		
Contact sortie - Etat des erreurs (CNB02) Code 894 053 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ A commander au 04 72 45 11 00

⁽²⁾ A commander au 04 72 45 19 45

Accessoires non fournis

- Câble pour l'interconnexion électrique (4 conducteurs).
- Liaison cuivre recuit de type frigorifique dans les longueurs et diamètres adéquats.
- Ruban adhésif pour le maintien des liaisons.
- Bande toilée pour l'assemblage des tuyauteries.
- Bouchon pour obturer le passage mural du tuyau d'évacuation.
- Colliers Rilsan et serre-câbles.
- Tuyau d'évacuation des condensats.
- Vis autotaraudeuses et vis à bois.
- Mastic pour obturer l'espace entre les liaisons et les gaines d'isolation.

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- Installez l'unité intérieure sur le mur à une hauteur de plus de 180 cm.

⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrant).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour votre installation un mur de construction solide.
 2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
 3. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
 4. L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil ainsi qu'une connexion facile avec l'unité extérieure.
- Les figures ci-dessous donnent quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
5. De même, vérifiez que l'écoulement gravitaire des eaux de condensation sera aisé à réaliser.
 6. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer un tuyau d'évacuation. Si c'est impossible, votre distributeur peut vous fournir une pompe de relevage adaptée.

Fig. 96

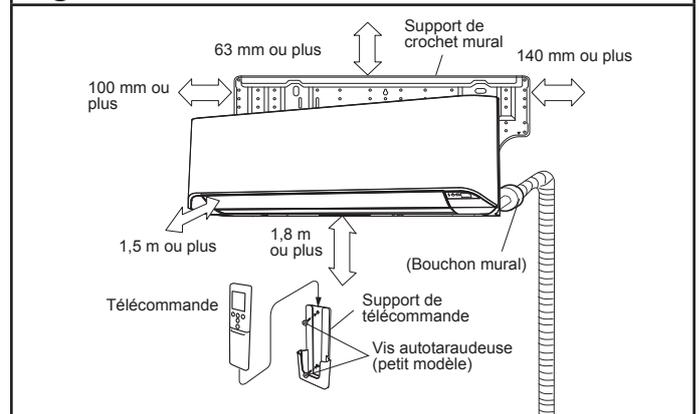


3. INSTALLATION

3.1. Choix de la sortie pour le raccordement

Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s'effectuer dans les six directions indiquées par les chiffres ①, ②, ③, ④, ⑤ et ⑥ (Fig. 97).

Fig. 97

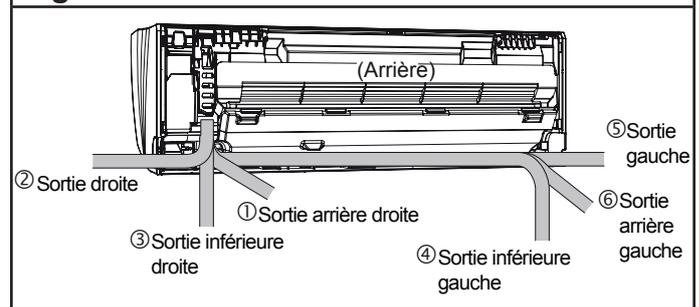

Lorsque les liaisons sont raccordées dans les directions ②, ③, ④ et ⑤, coupez sur le côté du panneau avant, le sillon prévu pour les liaisons, à l'aide d'un outil adéquat.

3.2. Comment préparer le passage de la tuyauterie ?

1. Percez un trou de 65 mm de diamètre dans le mur, à l'emplacement précisé (Fig. 98).
2. Percez le trou de manière à ce que son orifice extérieur soit de 5 à 10 mm plus bas que l'orifice intérieur (Fig. 99).
3. Toujours bien aligner le centre du trou sinon des fuites d'eau pourraient survenir.
4. Coupez le fourreau d'une longueur correspondant à l'épaisseur du mur, obturez-le à l'aide du bouchon, fixez-le avec du ruban adhésif et insérez le fourreau dans le trou (Fig. 99).

- Lorsque les directions ② (à droite) ou ⑤ (sortie à gauche) sont utilisées, percez avec une pente légèrement plus importante (10 mm au moins) pour laisser libre l'écoulement d'eau.

Fig. 98


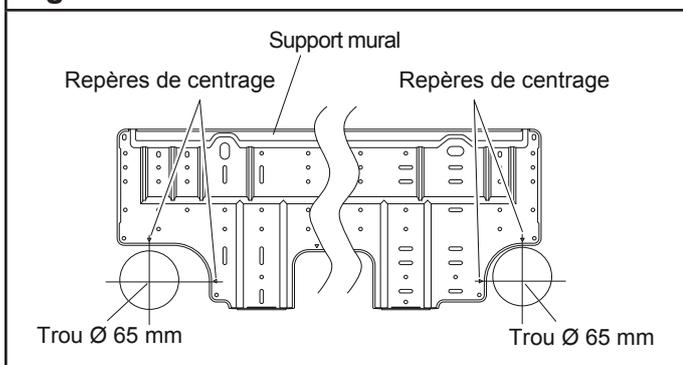


Fig. 99

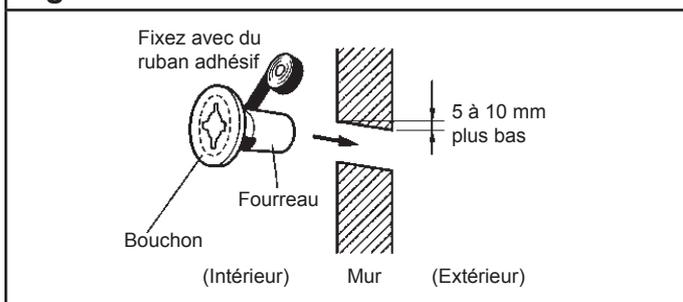


⚠ ATTENTION

- Veillez à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
- En l'absence de gaine, le câble qui relie l'unité extérieure à l'unité intérieure risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.

3.3. Mise en place du support mural

1. Enlevez le support mural de l'unité intérieure en dévissant les vis comme indiqué sur la figure suivante.


Fig. 100

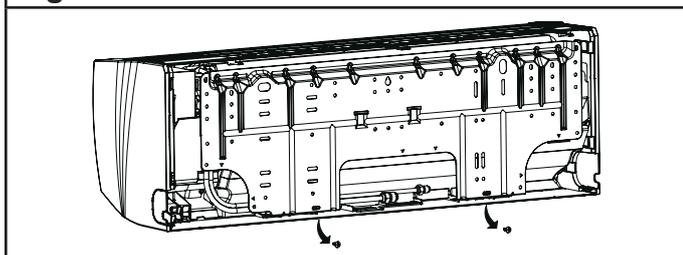

2. Avant de fixer le support mural sur le mur, mettez-le de niveau en enfonçant le crochet au centre du support mural dans le mur avec le manche d'un tournevis en assurant sa mise à niveau avec un niveau à bulle ou un fil à plomb.

- Pour fixer le support mural, utilisez au moins 5 vis et chevilles à travers les trous en périphérie du support mural.
- Sur un mur en béton, placez dans le mur des boulons d'ancrage correspondants aux trous du support mural.

Fig. 101

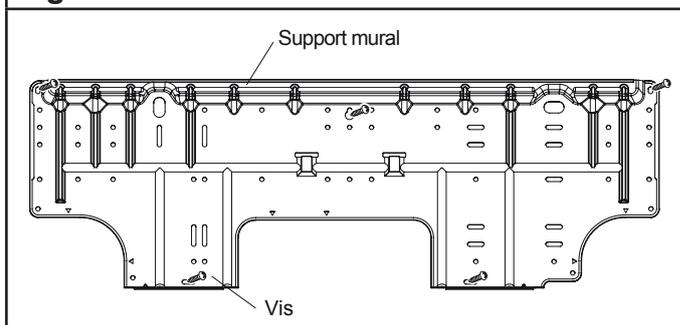

⚠ ATTENTION

- Attention, si le support mural est mal positionné, de l'eau risque de s'écouler le long du mur et sur le sol.

4. MISE EN PLACE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET DU TUYAU D'ÉVACUATION

Pour visualiser les différentes sorties, veuillez-vous reporter au paragraphe 3.1 Choix de la sortie pour le raccordement (Fig. 97).

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à mettre en place l'écoulement des condensats selon les instructions décrites ci-après.
- Procédez à cette installation dans un environnement le moins humide possible afin d'éviter la formation de condensation nuisible au bon fonctionnement des liaisons frigorifiques.

⚠ ATTENTION

- N'enlevez l'écrou " Flare " sur l'unité intérieure qu'immédiatement avant le raccordement.
- Les liaisons seront mises en forme exclusivement à la cintruse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.

- Ne cintrez jamais plus de 3 fois les liaisons au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).

- Insérez le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.

- Lors de l'insertion, assurez-vous de ne pas introduire de la matière. Si des particules ou résidus sont introduits, cela pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau.

- Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation, n'oubliez pas de remonter le bouchon d'évacuation.

- Assurez-vous de fixer le tuyau d'évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec un adhésif.

- Lors de l'installation du tuyau d'évacuation à l'extérieur, protégez-le contre le gel. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.

Fig. 102

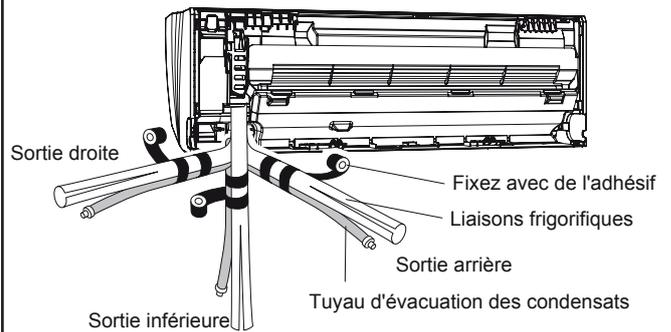


Fig. 103



⚠ ATTENTION

Ne serrez pas trop l'isolant avec le ruban adhésif. Cela empêcherait son efficacité et risque de produire de la condensation sur le manchon.

4.1. Mise en place du tuyau d'évacuation des condensats et des liaisons frigorifiques

Pour les sorties : arrière ① et ⑥, à droite ②, inférieure ③ et ④.

- Installez la tuyauterie de l'unité intérieure dans la direction du trou réalisé dans le mur et assemblez le tuyau d'évacuation et les liaisons au moyen de ruban adhésif vinyle. (Fig. 102).
- Le tuyau d'évacuation doit être monté en dessous des liaisons frigorifiques.
- Enveloppez les tuyaux de l'unité intérieure visibles de l'extérieur de ruban adhésif ou faites-les cheminer dans une goulotte.

Pour les sorties : arrière gauche ⑥, à gauche ⑤.

- Permutez le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats : enlevez le bouchon en tirant sur son téton à l'aide de pinces et montez le tuyau d'évacuation sur la sortie gauche. (Fig. 104).

4.2. Mise en place du bouchon et du tuyau d'évacuation des condensats

Pour sortie arrière droite ①, sortie droite ② et sorties inférieures ③ et ④.

Laissez le tuyau de sortie des condensats et le bouchon en place tel quel.

Pour sortie arrière gauche ⑥, sortie gauche ⑤.

Après les avoir enlevés, inversez le tuyau d'évacuation des condensats et le bouchon en les enfonçant à fond jusqu'à ce qu'ils butent contre l'orifice du bac (Fig. 104).

Fig. 104


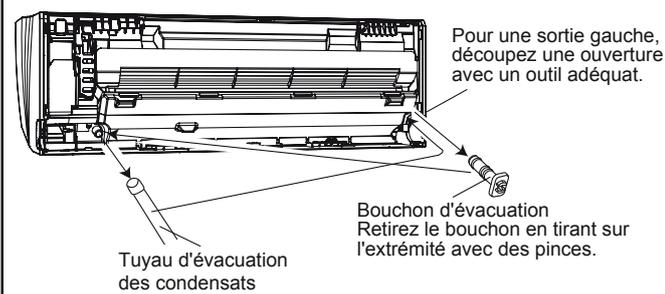



Fig. 107

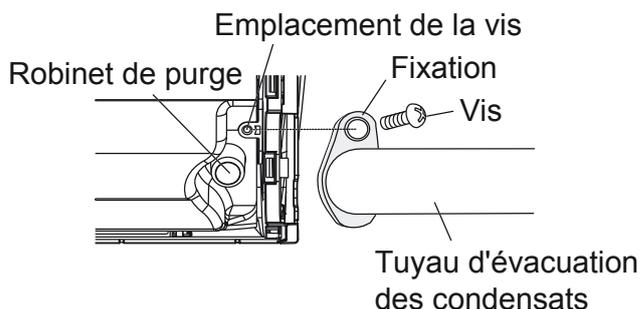

Méthode d'installation du bouchon du tuyau d'évacuation des condensats

• Utilisez une clé Allen hexagonale (coté de 4 mm) pour insérer le bouchon jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le robinet de purge (Fig. 105).

Fig. 105

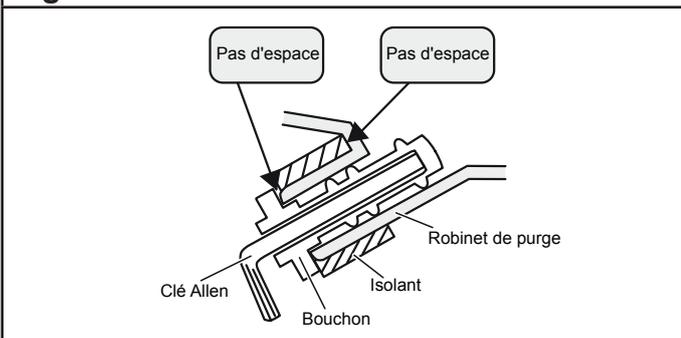


Pour retirer le tuyau d'évacuation des condensats, enlevez la vis de maintien (Fig. 106).

Pour réintroduire le tuyau d'évacuation des condensats, insérez le tuyau sur la sortie et revissez le support (Fig. 107).

Après avoir déposé le tuyau d'évacuation des condensats, n'oubliez pas de le remplacer par le bouchon correspondant sur la sortie droite.


Fig. 106

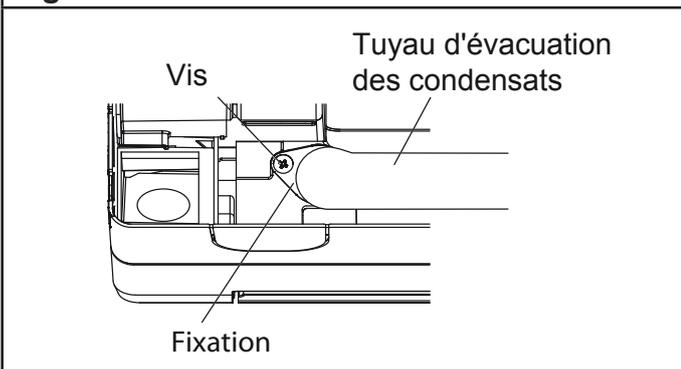

4.3. Mise en place de l'unité intérieure

Les travaux de plomberie peuvent être facilités en traçant, cintrant, et en fixant temporairement la conduite de raccordement, le tuyau d'évacuation et le câble de connexion comme illustré sur la Fig. 108, à l'avance. (Sortie par la gauche).


Fig. 108

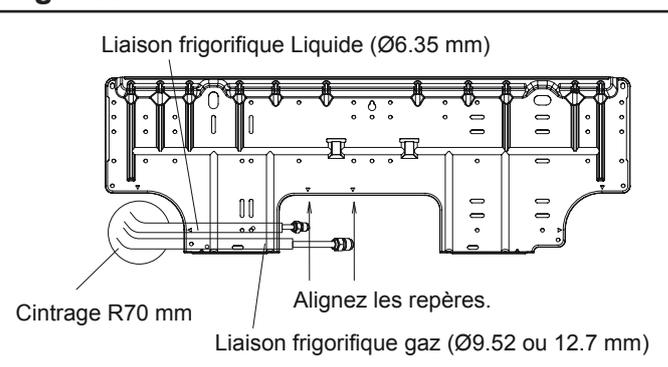

• Après avoir fait passer les liaisons de l'unité intérieure et le tuyau d'évacuation dans l'orifice pratiqué dans le mur, accrochez l'unité intérieure sur les crochets situés en haut du support mural.


• Insérez une pièce d'écartement en carton entre l'unité intérieure et le support mural, et éloignez ainsi le bas du climatiseur du mur pour la suite des travaux si nécessaire. (Fig. 109).

Fig. 109

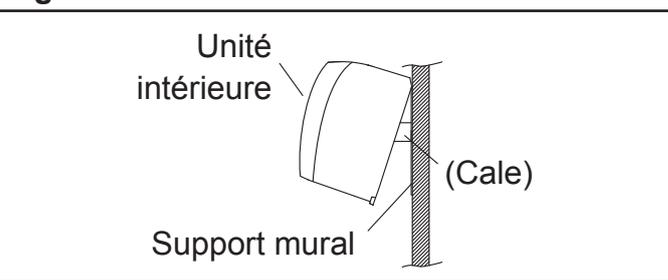

• Insérez les deux crochets du bas dans les trous de fixation correspondants et abaissez celui-ci en le repoussant contre le mur. (Fig. 110).

Fig. 110

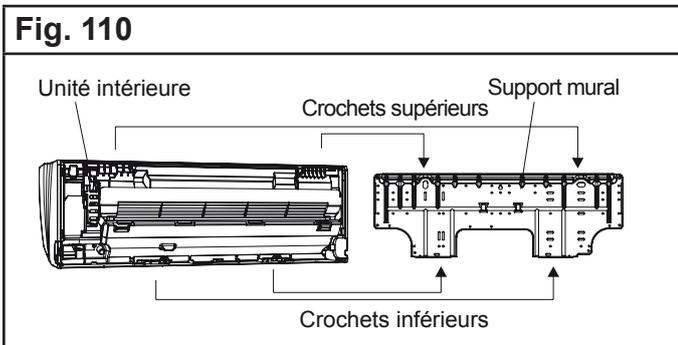

Vérifiez que :

• Les crochets du haut et du bas sont fermement engagés et que l'unité ne bouge ni d'avant en arrière, ni de gauche à droite.

• L'unité intérieure est positionnée avec précision dans le sens horizontal et vertical.

• Le tuyau d'évacuation se trouve en dessous des liaisons frigorifiques dans la gaine qui traverse le mur.


5. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

5.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques.
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.


Fig. 111

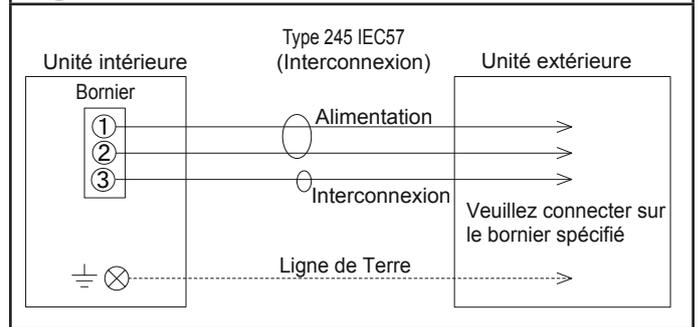

5.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure


1. Retirez le cache bornier (enlevez une vis).
2. Retirez le serre câble (enlevez une vis).

Fig. 112

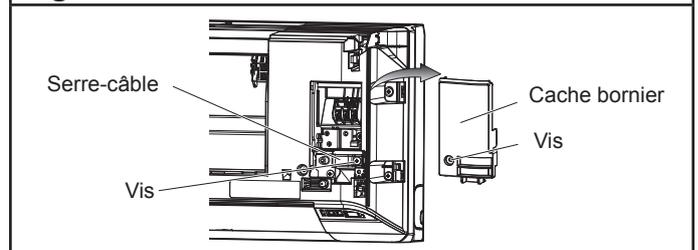


3. Préparez les câbles comme indiqué (Fig. 113).
4. Connectez fermement les câbles dans le bornier.

Fig. 113

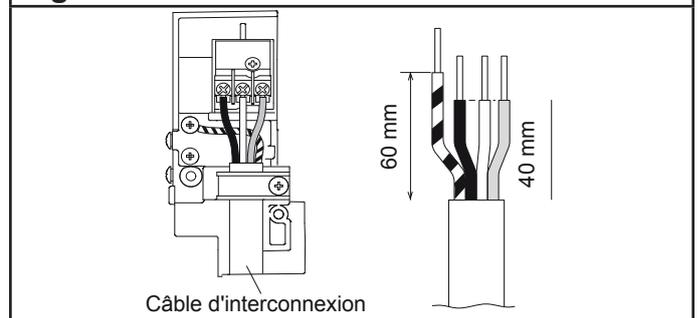

- Fixez le câble avec le serre-câble et remettre le cache bornier en place.

Fig. 114

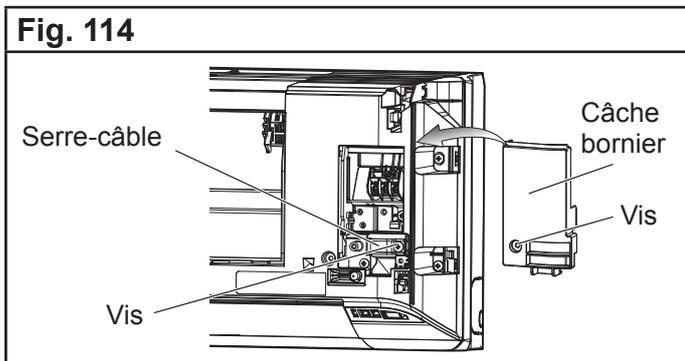

6. FINITIONS

Après avoir fini la vérification des fuites sur le circuit frigorifique, installez l'isolant. Isolez le tuyau d'évacuation des condensats pour éviter qu'il ne gèle.

- Isolez entre les liaisons. Isolez les liaisons d'aspiration et de refoulement séparément.

Sorties arrière droite ①, droite ② et inférieure ③ et ④.

- Pour les sorties arrière droite ①, droite ② et inférieure ③ et ④, enveloppez les liaisons avec de l'isolant. Fixez le tout avec du ruban adhésif.

Sorties arrière gauche ⑥, gauche ⑤.

- Enveloppez les liaisons frigorifiques et les liaisons côté unité intérieure avec de la bande de finition.
- Attachez le câble d'alimentation, le câble d'interconnexion et le câble de la télécommande aux liaisons avec du ruban adhésif.
- Enveloppez les câbles, les liaisons et le tuyau d'évacuation des condensats avec de la bande de finition.

Fig. 115

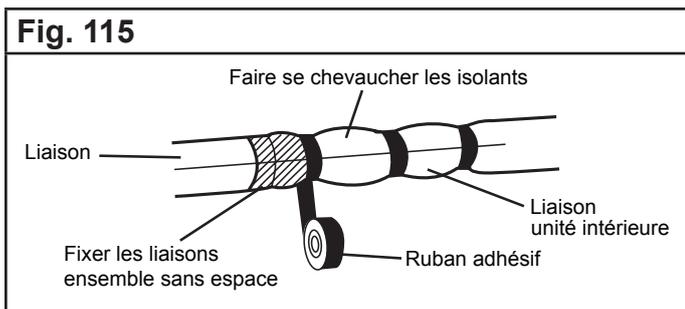


Fig. 116

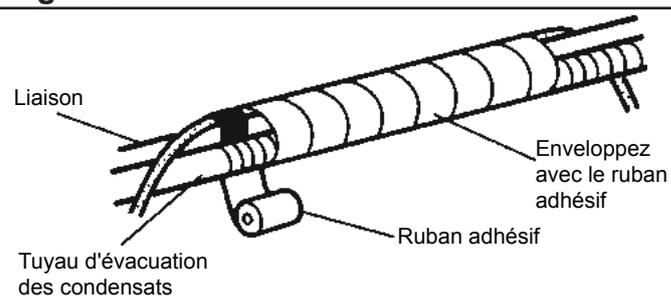



Fig. 117

L'isolant A est utilisé quand le diamètre de la liaison gaz est de $\varnothing 12.70$ mm.



Accolez les isolants l'un contre l'autre et enveloppez ceux-ci avec l'isolant A afin qu'il n'y ait aucun espace.

Fig. 118 - Sortie gauche ⑤ et arrière gauche ④

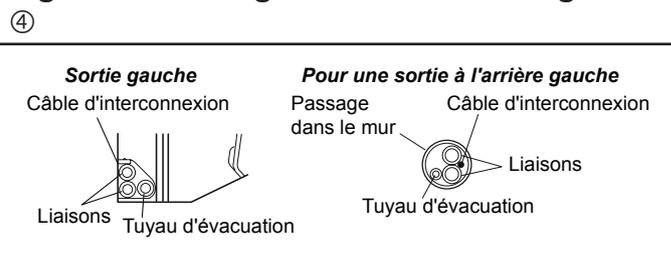

- Attachez le câble d'interconnexion le long des liaisons avec du ruban adhésif.
- Attachez les liaisons sur le mur extérieur avec des colliers (non fournis, Fig. 119).
- Remplissez le fourreau (non fourni dans le mur) avec du mastic (non fourni) pour éviter que l'eau et le vent n'y pénètrent (Fig. 119).
- Attachez le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur etc..
- Effectuez les vérifications suivantes (Fig. 120).

Fig. 119



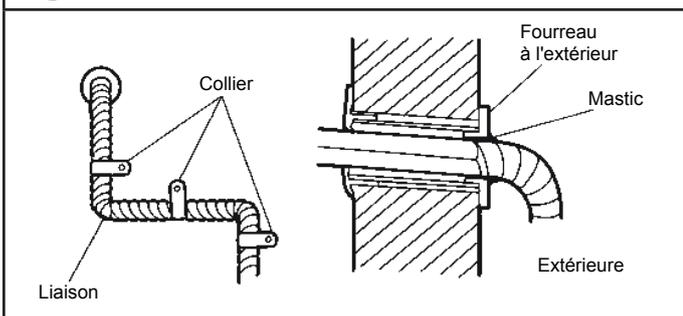


Fig. 120

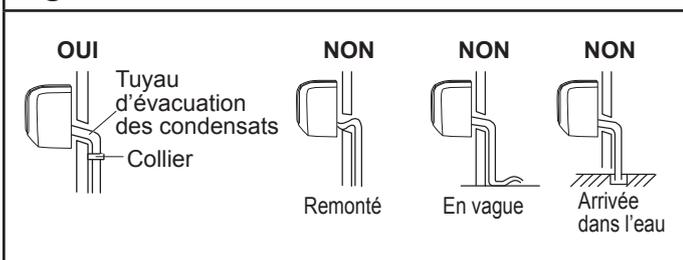


2. Verrouillez chaque support de grille en les enclenchant dans les encoches prévues.

Fig. 122

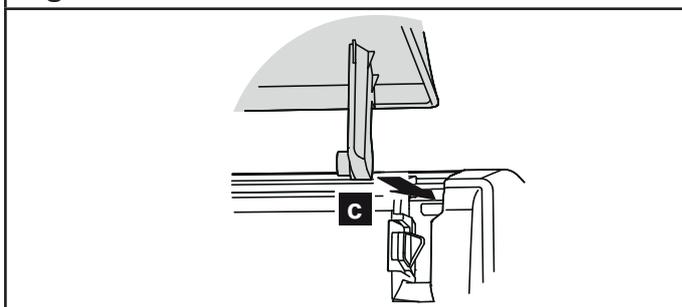

3. Appuyez sur les 4 emplacements pour fermer complètement la grille de d'entrée d'air (Fig. 123).

Fig. 123

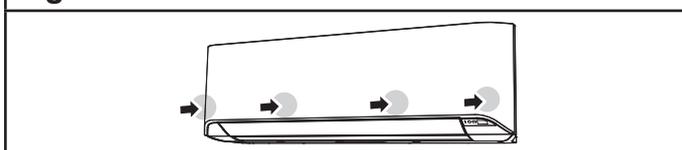


7. DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FAÇADE ET DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR DE L'UNITÉ INTÉRIURE

7.1. Démontage et remontage de la grille d'entrée d'air

Démontage :

1. Ouvrez la grille d'entrée d'air.
2. Appuyez doucement sur les supports de montage gauche et droite de la grille d'entrée vers l'extérieur (a) (Fig. 121).
3. Enlever la grille d'entrée en tirant en direction de la flèche (b).

Fig. 121

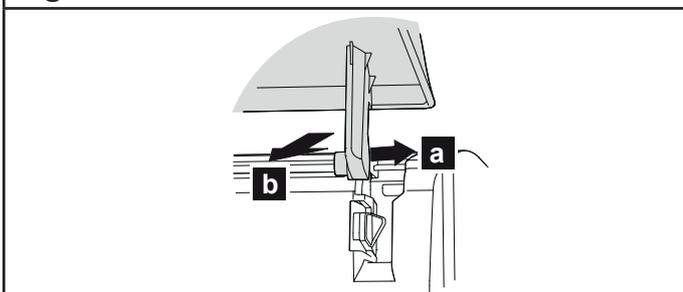

Remontage :

1. Maintenez la grille d'entrée d'air à l'horizontale et poussez les supports de la grille dans les encoches de fixation (c) sur la partie supérieure de la façade (2 emplacements à gauche et à droite) (Fig. 122).

7.2. Démontage et remontage du panneau de façade

Démontage :

1. Démontez la grille d'entrée d'air comme indiqué précédemment.
2. Retirez le cache bornier (retirez 1 vis) (Fig. 124).
3. Retirez les caches vis.
4. Retirez les 6 vis.
5. Démontez complètement le panneau en tirant vers l'avant la partie supérieure (Fig. 125).

Fig. 124

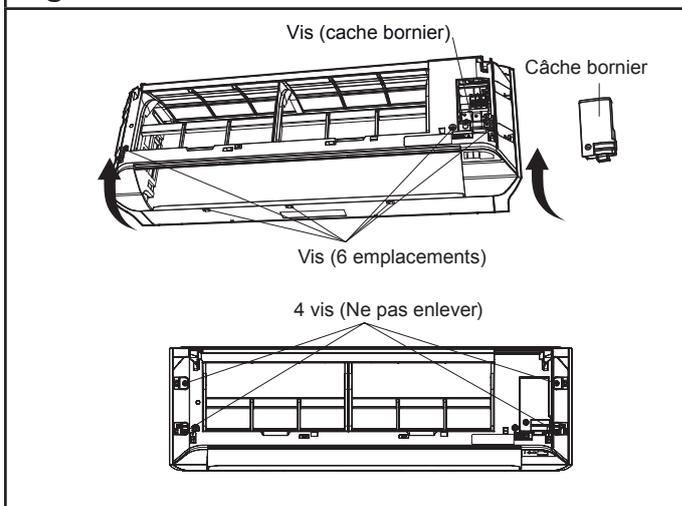
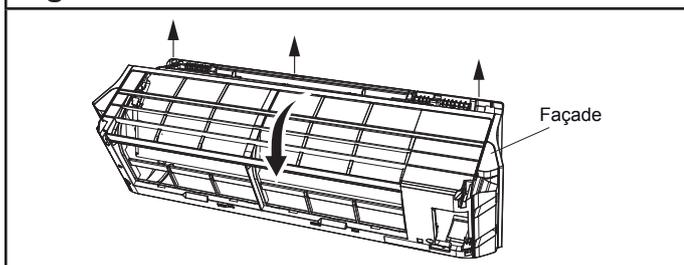
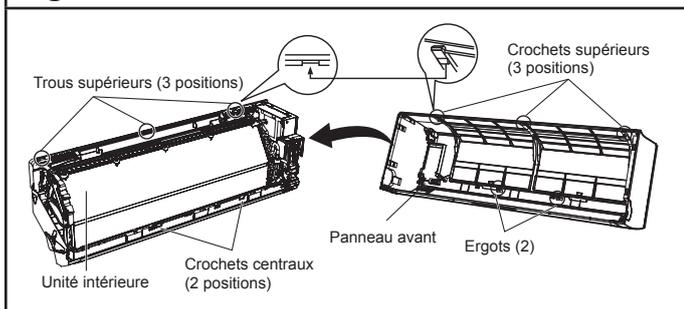


Fig. 125

**Remontage :**

1. Tout d'abord, présentez la partie inférieure du panneau de façade en positionnant les crochets de maintien en face de leurs encoches (Fig. 126).
2. Fixez ensuite le panneau en poussant celui-ci afin d'enclencher les 3 crochets supérieurs.
3. Serrez les 6 vis.
4. Utilisez la vis de fixation pour maintenir le cache bornier.
5. Remontez les 3 caches vis.
6. Remontez la grille d'entrée d'air.

Fig. 126

**⚠ ATTENTION**

- Installez fermement la grille d'entrée d'air et le panneau de façade afin d'éviter qu'ils ne se détachent et risquent de provoquer des incidents et blessures.
- Pour cela, vérifiez soigneusement que les crochets de fixation soient bien enclenchés.

8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire (UTY-RVNYM), soit à une télécommande filaire simplifiée (UTY-RSNYM), soit à un appareil externe à l'aide du kit platine interface (UTY-XCBXZ2-2), et du contact entrée et sortie (voir les accessoires en 1.2. Option, page 62).

ASYG 18 LFC

ASYG 24 LFC





1. ACCESSOIRES

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil



Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION

- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Support mural		1	Installation de l'unité intérieure
Télécommande infrarouge		1	Commande l'appareil
Piles		2	Alimentation de la télécommande
Support de la télécommande		1	Support de la télécommande
Ruban adhésif tissu		1	Finition de l'installation de l'unité intérieure
Vis		8	Fixation du support mural
Vis		2	Fixation du support de la télécommande
Filtre		2	Filtrage de l'air
Support filtre		2	Se fixe sur les cadres prévus sur l'unité intérieure
Isolant		1	Sert à isoler le tuyau d'évacuation des condensats

1.2. Autres accessoires

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Contact entrée (CN 14) Code 809 623		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 11 00.</i>
Contact sortie (CN 20) Code 894 053		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 19 45.</i>

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- Installez l'unité intérieure sur le mur à une hauteur de plus de 180 cm.

⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.


Accessoires non fournis

- Câble pour l'interconnexion électrique (4 conducteurs).
- Liaison cuivre recuit de type frigorifique dans les longueurs et diamètres adéquats.
- Ruban adhésif pour le maintien des liaisons.
- Bande toilée pour l'assemblage des tuyauteries.
- Bouchon pour obturer le passage mural du tuyau d'évacuation.
- Colliers Rilsan et serre-câbles.
- Tuyau d'évacuation des condensats.
- Vis autotaraudeuses et vis à bois.
- Mastic pour obturer l'espace entre les liaisons et les gaines d'isolation.

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour votre installation un mur de construction solide.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
3. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

4. L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil ainsi qu'une connexion facile avec l'unité extérieure. Les figures ci-dessous donnent quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
5. De même, vérifiez que l'écoulement gravitaire des eaux de condensation sera aisé à réaliser.
6. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer un tuyau d'évacuation. Si c'est impossible, votre distributeur peut vous fournir une pompe de relevage adaptée.

Fig. 127

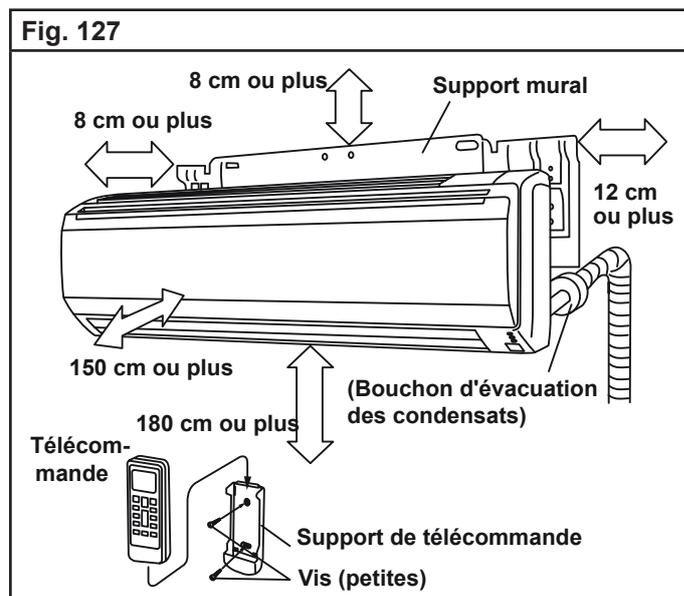


3. INSTALLATION

3.1. Choix de la sortie pour le raccordement

Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s'effectuer dans les 7 directions indiquées par les chiffres ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ et ⑦ (Fig. 128).

Lorsque les liaisons sont raccordées dans les directions ②, ③, ④ et ⑤, coupez sur le côté du panneau avant, le sillon prévu pour les liaisons, à l'aide d'un outil adéquat.

Fig. 128

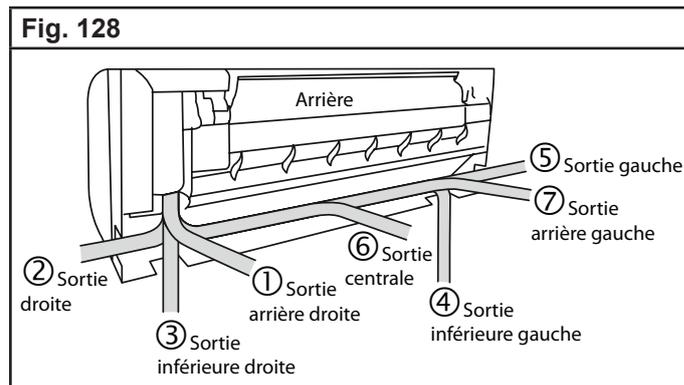


3.2. Mise en place du support mural

Fixation directe sur le mur :

Avant de fixer le support mural sur le mur, mettez-le de niveau en enfonçant le crochet au centre du support mural dans le mur avec le manche d'un tournevis en assurant sa mise à niveau avec un niveau à bulle ou un fil à plomb.

- Pour fixer le support mural, utilisez au moins 6 vis et chevilles à travers les trous en périphérie du support mural.
- Sur un mur en béton, placez dans le mur des boulons d'ancrage correspondants aux trous du support mural.

Fig. 129

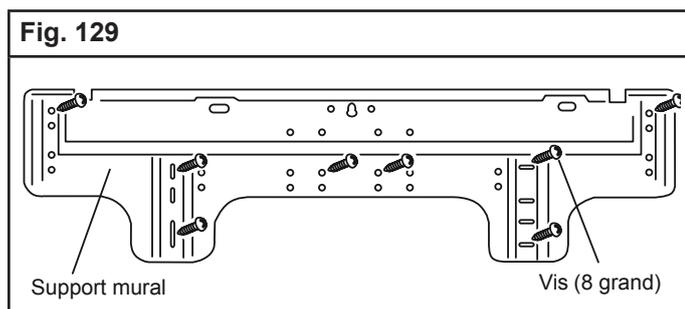

⚠ ATTENTION

- Attention, si le support mural est mal positionné, de l'eau risque de s'écouler le long du mur et sur le sol.


4. DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FAÇADE ET DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR

4.1. Démontage de la façade et de la grille d'entrée d'air

4.1.1. Démontage de la grille d'entrée d'air

1. Ouvrir la grille d'entrée d'air jusqu'à ce qu'il soit horizontal par rapport au sol.
2. Maintenez la grille d'entrée d'air avec une main et tirez les loquets situés des deux côtés de l'unité intérieure vers le bas.

Fig. 130

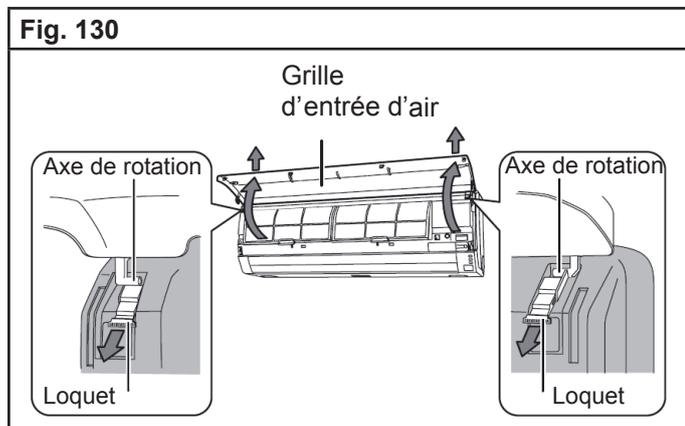


3. Soulevez et enlevez le grille d'entrée d'air.

4.1.2. Démontage de la façade


1. Enlevez les 6 vis qui fixent la façade.
2. En plaçant les mains sur la partie inférieure de la façade, appuyez avec les pouces aux endroits marqués avec des repères [Δ] afin de la dégager en la soulevant vers vous.

Fig. 131

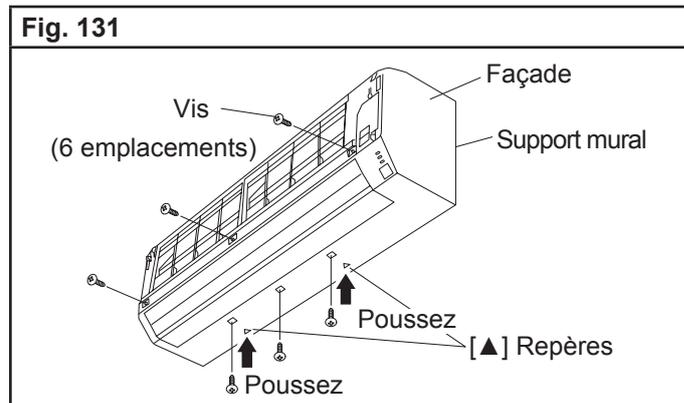

3. En plaçant les mains sur la partie inférieure de la façade, appuyez avec les pouces aux endroits marqués avec des repères [Δ] afin de la dégager en la soulevant vers vous.
4. Tout en soulevant la partie supérieure de la façade, tirez-la vers vous afin de la dégager.

Fig. 132

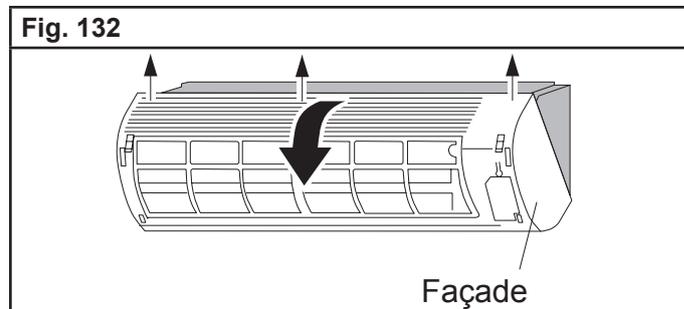


4.2. Remontage de la façade et de la grille d'entrée d'air

4.2.1. Remontage de la façade

1. Insérez la façade de sorte qu'il couvre la partie inférieure.


Fig. 133

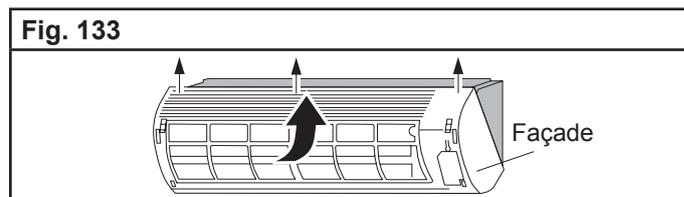

2. Ensuite, insérez la partie supérieure de la façade. (Insérez les 2 crochets supérieurs de la façade dans les trous appropriés à l'avant du châssis.)

- Il y a 1 crochet au centre de la façade. Poussez ce crochet dans le trou approprié au centre du châssis.

Fig. 134

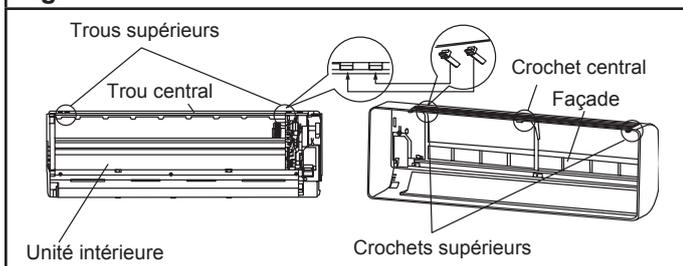

⚠ ATTENTION

Ne coupez pas ou ne repliez pas les câbles avec le couvercle du boîtier électrique. Une décharge électrique peut se produire si les câbles sont endommagés.


Faites attention en remettant la façade. Vous pouvez vous blesser si celle-ci tombe.

- Serrez et fixez la façade au châssis à l'aide des vis qui ont été enlevé au § 4.1.2 page précédente (Fig. 131).

4.2.2. Remontage de la grille d'entrée d'air

- Tenez la grille d'entrée d'air horizontalement et insérez les axes de rotation dans les emplacements prévus sur la partie supérieure de la façade.
- Appuyez sur les loquets pour bloquer la grille d'entrée d'air (Fig. 135).

Fig. 135

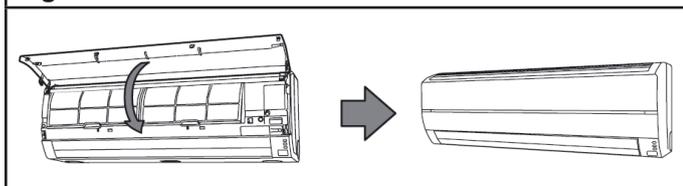

5. MISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS ET DES LIAISONS FRIGORIFIQUES

Pour visualiser les différentes sorties, veuillez-vous reporter au paragraphe 3.1 Choix de la sortie pour le raccordement (Fig. 128).

5.1. Percements en vue de la mise en place des liaisons frigorifiques

- Percez un trou de 80 mm de diamètre dans le mur comme indiqué dans la Fig. 62.
- Si le mur est percé dans la continuité du support mural de fixation, centrez le trou à l'intersection des repères. Si le mur est percé à droite ou à gauche du support mural de fixation, percez le trou au moins 10 mm plus bas.
- Percez avec une légère pente vers l'extérieur (5 à 10 mm).
- Toujours bien aligner le centre du trou sinon des fuites d'eau pourraient survenir.
- Coupez le fourreau d'une longueur correspondant à l'épaisseur du mur, obturez-le à l'aide du bouchon, fixez-le avec du ruban adhésif et insérez le fourreau dans le trou (Fig. 137).
- Lorsque les directions ② (à droite) ou ⑤ (sortie à gauche) sont utilisées, percez avec une pente légèrement plus importante (10 mm au moins) pour laisser libre l'écoulement d'eau.

Fig. 136


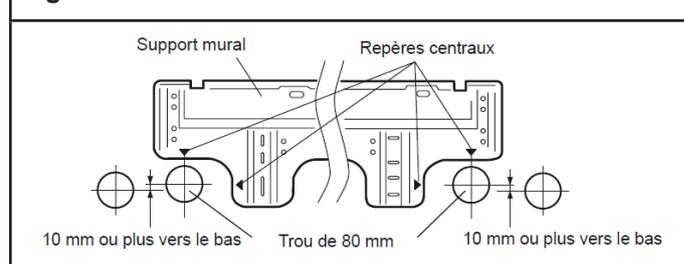


Fig. 137

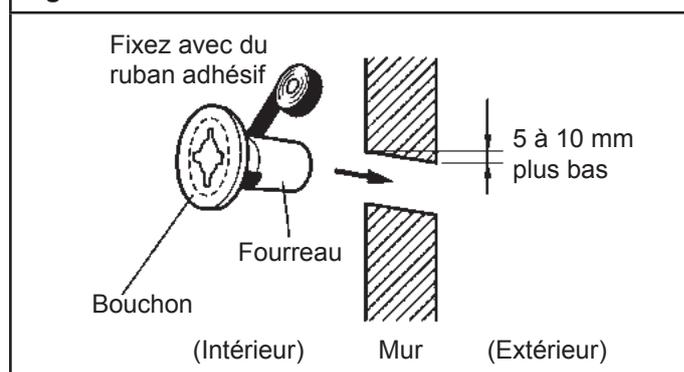

⚠ ATTENTION

- Veillez à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
- En l'absence de gaine, le câble qui relie les unités extérieure et intérieures au boîtier de répartition risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.

5.2. Passage du tuyau d'évacuation des condensats et des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

- N'enlevez l'écrou " Flare " sur l'unité intérieure qu'immédiatement avant le raccordement.
- Les liaisons seront mises en forme exclusivement à la cintruse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.

- Ne cintrez jamais plus de 3 fois les liaisons au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).

- Insérez le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.

- Lors de l'insertion, assurez-vous de ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau.

- Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation, assurez-vous de ne pas oublier de remonter le bouchon d'évacuation.

- Assurez-vous de fixer le tuyau d'évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec un adhésif.

- Lors de l'installation, assurez-vous de prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.


Pour les sorties : arrière ① et ⑥, à droite ②, inférieure ③ et ④.

- Installez la tuyauterie de l'unité intérieure dans la direction du trou réalisé dans le mur et assemblez le tuyau d'évacuation et les liaisons au moyen de ruban adhésif vinyle. (Fig. 138).

- Le tuyau d'évacuation doit être monté en dessous des liaisons frigorifiques.

- Enveloppez les tuyaux de l'unité intérieure visibles de l'extérieur de ruban décoratif ou faites-les cheminer dans une goulotte.


Fig. 138

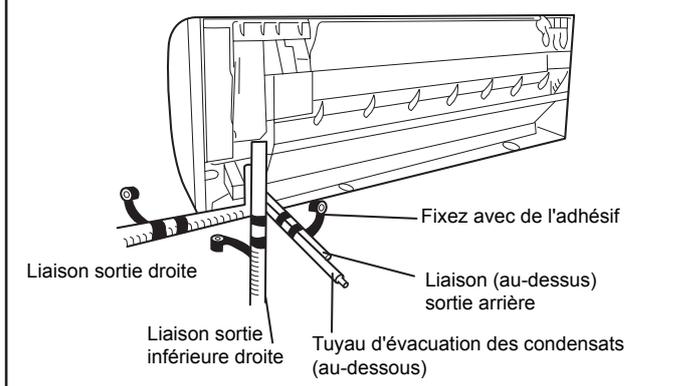

Pour les sorties : arrière gauche ▲, à gauche ⑤.

- Permutez le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats : enlevez le bouchon en tirant sur son téton à l'aide de pinces et montez le tuyau d'évacuation sur la sortie gauche. (Fig. 139).

Fig. 139

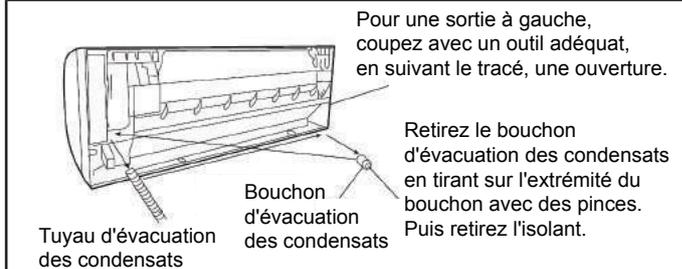


- Pour une sortie par la gauche ⑤ ou par l'arrière gauche ▲, alignez les repères sur le support mural et cintrez la conduite de raccordement en conséquence.

- Pour une sortie par l'arrière gauche ▲, coudez (rayon d'environ 100 mm minimum) la partie de la liaison frigorifique raccordée au climatiseur au moyen d'une cintruse et cintrez-la de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 35 mm d'espace entre la conduite et le mur.

Fixez le manchon isolant sur le tuyau d'évacuation des condensats.

Fig. 140

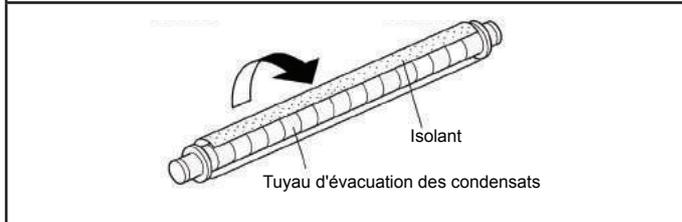


⚠ ATTENTION

- Lors de l'insertion du tuyau d'évacuation des condensats muni de son bouchon dans l'orifice d'évacuation de l'unité intérieure, assurez-vous que le tuyau butte sur la paroi de l'appareil pour prévenir tout risque de fuites.

5.3. Mise en place de l'unité intérieure


Les travaux de plomberie peuvent être facilités en traçant, cintrant, et en fixant temporairement la conduite de raccordement, le tuyau d'évacuation et le câble de connexion comme illustré sur la Fig. 141, à l'avance. (Sortie par la gauche).

Fig. 141

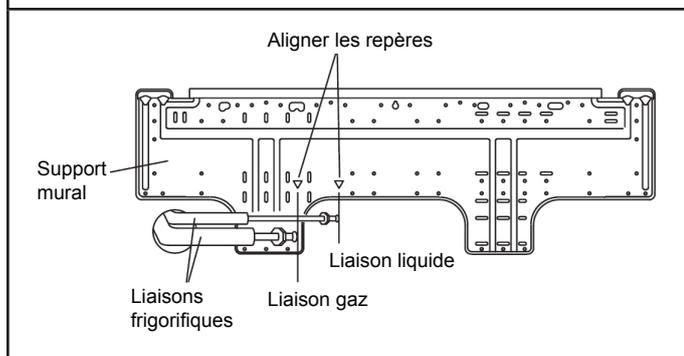


Après avoir fait passer les liaisons de l'unité intérieure et le tuyau d'évacuation dans l'orifice pratiqué dans le mur, placez le climatiseur dans les crochets du support mural du haut, insérez les deux crochets du bas dans les trous de fixation correspondants et abaissez celui-ci en le repoussant contre le mur. (Fig. 145).

Fig. 142

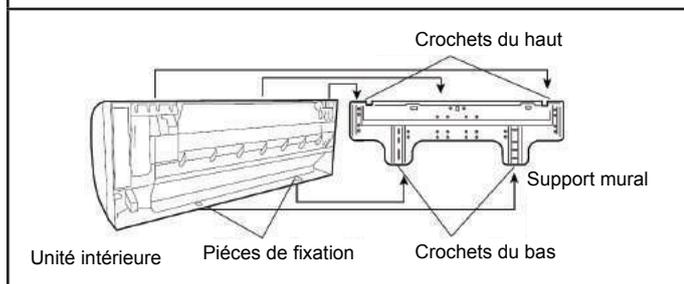

- Accrochez l'unité intérieure sur les crochets situés en haut du support mural.
- Insérez une pièce d'écartement en carton entre l'unité intérieure et le support mural, et éloignez ainsi le bas du climatiseur du mur pour la suite des travaux si nécessaire. (Fig. 143).

Fig. 143

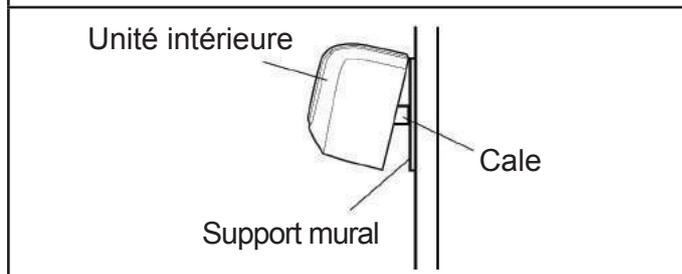

Vérifiez que :

- Les crochets du haut et du bas sont fermement engagés et que l'unité ne bouge ni d'avant en arrière, ni de gauche à droite.
- L'unité intérieure est positionnée avec précision dans le sens horizontal et vertical.
- Le tuyau d'évacuation se trouve en dessous des liaisons frigorifiques dans la gaine qui traverse le mur.


6. CÂBLAGE DE L'INTERCONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE

6.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques.
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.


Fig. 144

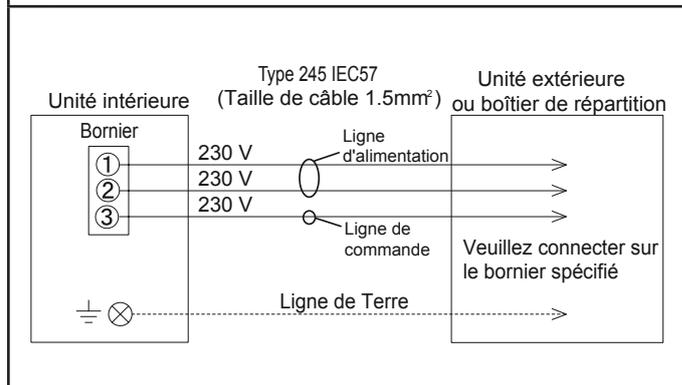

6.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure


1. Retirez le cache bornier.
2. Installez le câble d'interconnexion.

Fig. 145

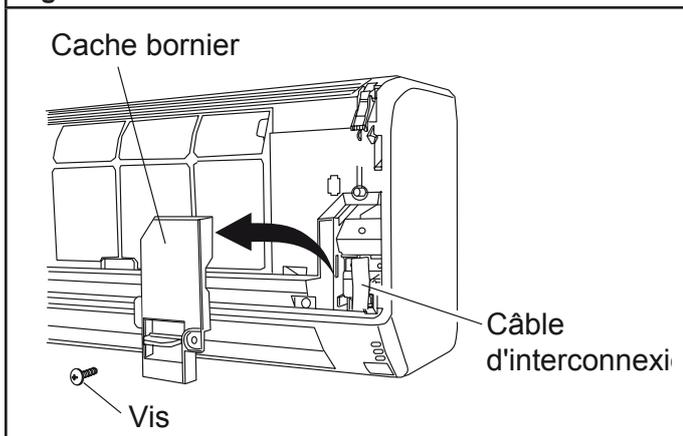


3. Connectez complètement le câble dans le bornier.

Fig. 146

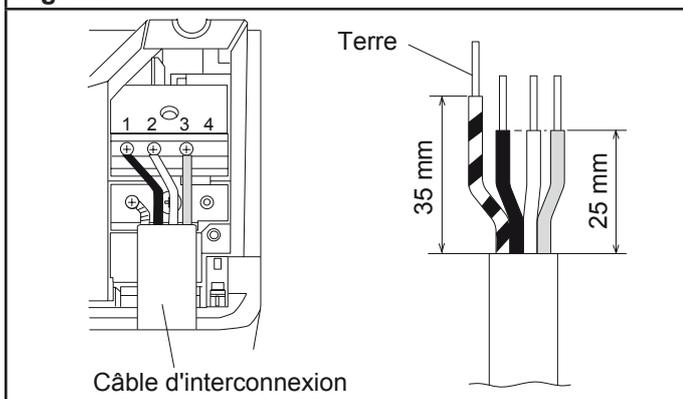

4. Fixez le câble avec un serre-câble. Remette le cache bornier en place en insérant la languette dans le trou carré et fixez la vis.

Fig. 147

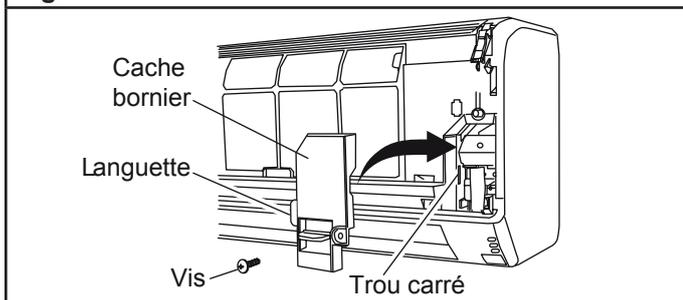

7. FINITIONS

Après avoir fini la vérification des fuites sur le circuit frigorifique (pour les détails, se reporter au paragraphe 6.5 page 19), installez l'isolant.

Isolez le tuyau d'évacuation des condensats pour éviter qu'il ne gèle.

1. Isolez entre les liaisons
Isolez les liaisons d'aspiration et de refoulement séparément.

Sorties arrière droite ①, droite ② et inférieures ③ et ④.

• Pour les sorties arrière droite ①, droite ② et inférieures ③ et ④, enveloppez les liaisons avec de l'isolant. Fixez le tout avec du ruban adhésif.

Sorties arrière gauche ⑦, gauche ⑤.

• Enveloppez les liaisons frigorifiques et les liaisons côté unité intérieure avec de la bande de finition.

• Attachez le câble d'alimentation, le câble d'interconnexion et le câble de la télécommande aux liaisons avec du ruban adhésif.

• Enveloppez les câbles, les liaisons et le tuyau d'évacuation des condensats avec de la bande de finition.

Fig. 148

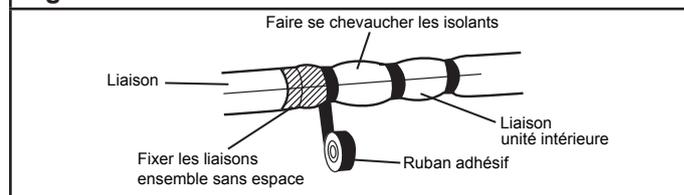


Fig. 149


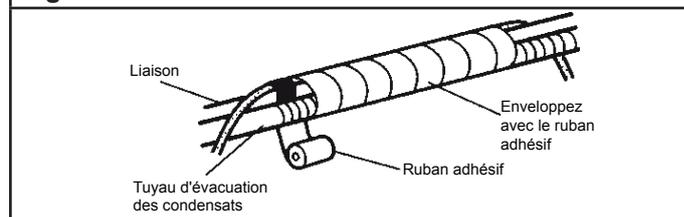


Fig. 150 - Sortie gauche ⑤ et arrière gauche ④

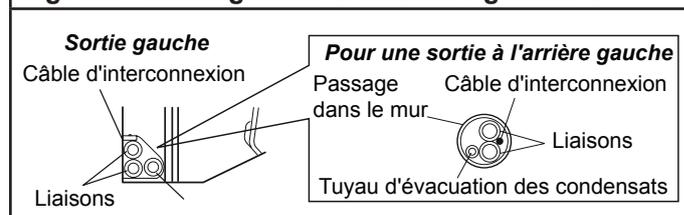

2. Attachez le câble d'interconnexion le long des liaisons avec du ruban adhésif.

3. Attachez les liaisons sur le mur extérieur avec des colliers (Fig. 151).

4. Remplissez le fourreau (dans le mur) avec du mastic pour éviter que l'eau et le vent n'y pénètre (Fig. 151).

5. Attachez le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur etc..

Fig. 151


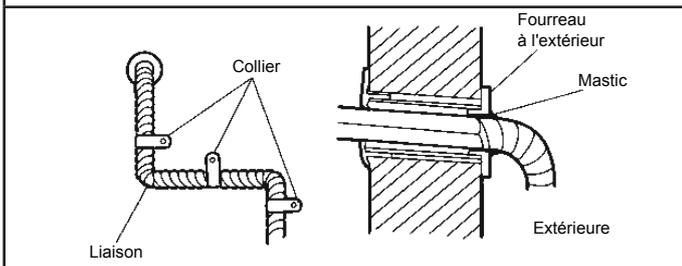


Fig. 152

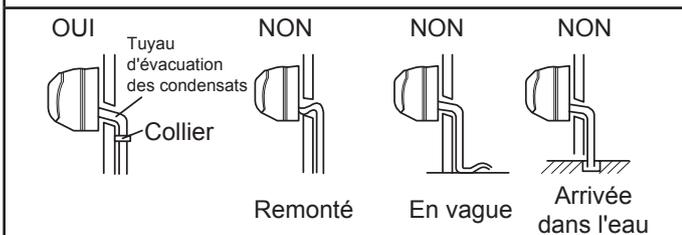

8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire UTY-RVNYM ou une télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM à l'aide d'un connecteur fourni avec la télécommande soit à un appareil externe à l'aide de contact entrée et sortie (voir «1.2. Autres accessoires», page 72).

8.1. Avant l'installation de la télécommande filaire

• Lorsque vous utilisez la télécommande filaire, plusieurs fonctions ne pourront être utilisées sur ce climatiseur.


⚠ ATTENTION

- Avant l'installation, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation.
- Ne pas touchez l'échangeur.
- Pendant l'installation et le démontage, assurez-vous de ne pas accrocher les fils ou de les tirer trop fort, il peut en résulter des dommages au climatiseur.
- Évitez les rayons directe du soleil.
- Choisissez un endroit qui ne sera pas soumis à la chaleur d'un four, etc.
- Après avoir installé la télécommande, vérifiez que le climatiseur reçoit bien le signal.
- Ne reliez pas la télécommande filaire au bornier d'alimentation.
- Lorsque vous reliez la télécommande filaire à l'unité intérieure, utilisez le connecteur prévu à cet effet fourni avec la télécommande filaire.
- La longueur maximum de câble pour la télécommande filaire est de 10m. Assurez-vous d'isoler la connexion lorsque vous allongez le câble.

8.2. Modification du câble de la télécommande filaire

1. Utilisez un outil adéquat pour couper l'extrémité du câble de la télécommande filaire et enlevez l'isolation.
2. Connectez le câble et le connecteur fourni.

Fig. 153

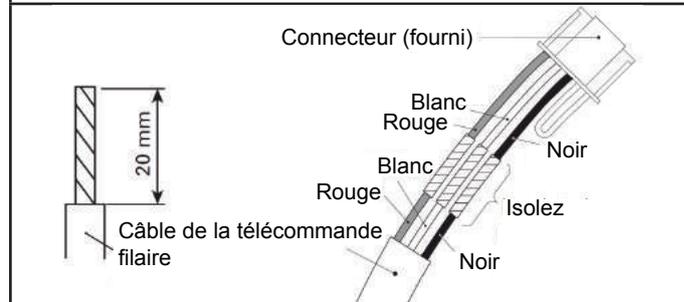


Important : Assurez-vous d'isoler la connexion entre les deux.

8.3. Modification des contacts entrée/sortie externe

1. Dénudez les fils reliés au connecteur du contact externe et le câble non fourni. Utilisez un raccord isolé serti pour relier le câble et les fils du contact.
2. Branchez les fils du contact et le câble.

Fig. 154 - Exemple contact sortie (CN16)

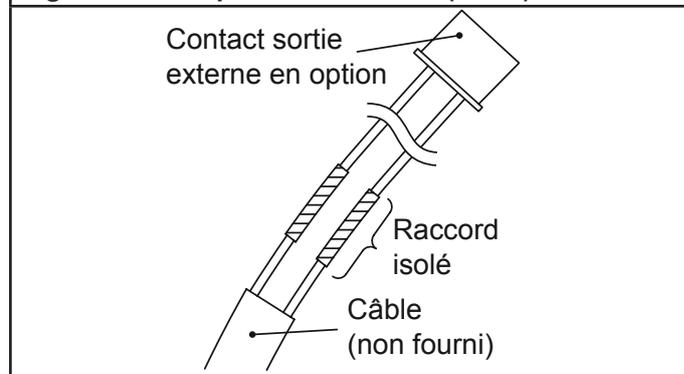

Important : Veillez à souder les câbles et à isoler la connexion entre les fils.

8.4. Démontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage

1. Référez-vous au § 4. Démontage et remontage de la façade et de la grille d'entrée d'air pour enlever la façade.
2. Enlevez la vis puis enlevez la couvercle du boîtier électrique.
3. Enlevez la cache de l'affichage et le connecteur.

Fig. 155


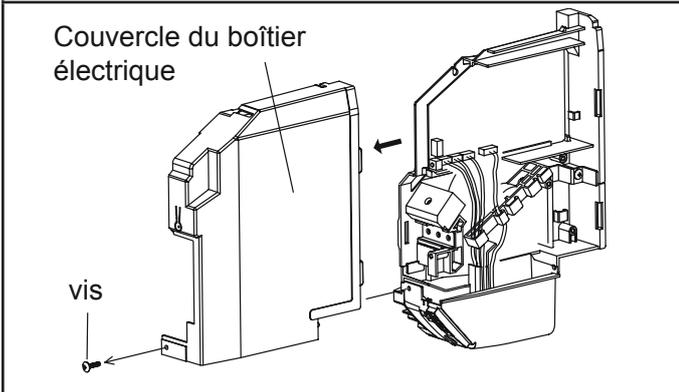


Fig. 156

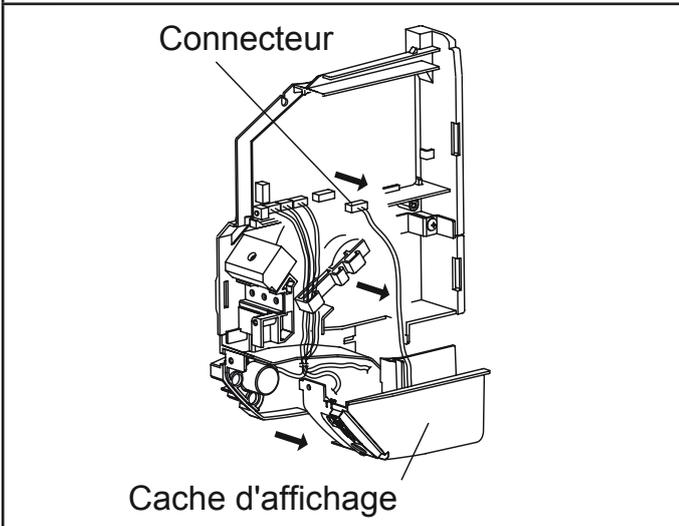

8.5. Connexion des câbles sur la carte électronique

1. Passez le câble par le trou situé à l'arrière de l'unité intérieure.
2. Connectez le câble sur la carte électronique.
3. Placez le câble dans l'encoche de maintien.

Fig. 157


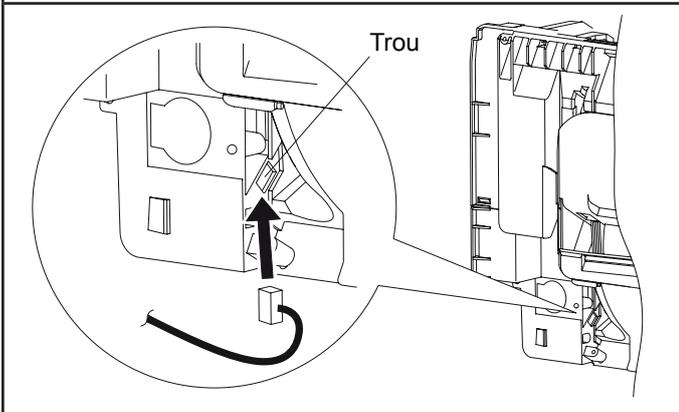



Fig. 158

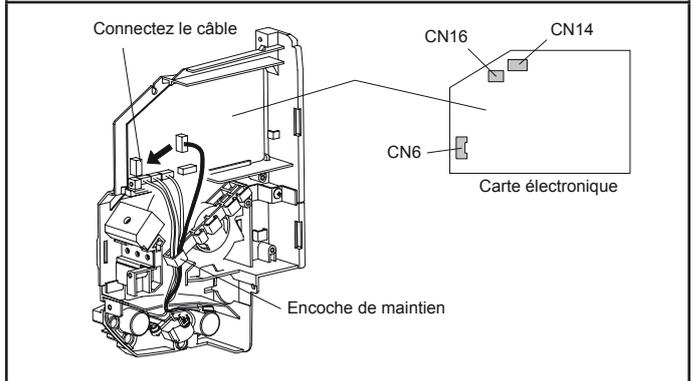

Type	N° du connecteur
Télécommande filaire	CN6
Entrée externe (809 623)	CN14
Sortie externe (894 053)	CN16


4. Fixez le câble de la télécommande filaire à l'aide d'un serre-câble et d'une vis.

Fig. 159 - Télécommande filaire

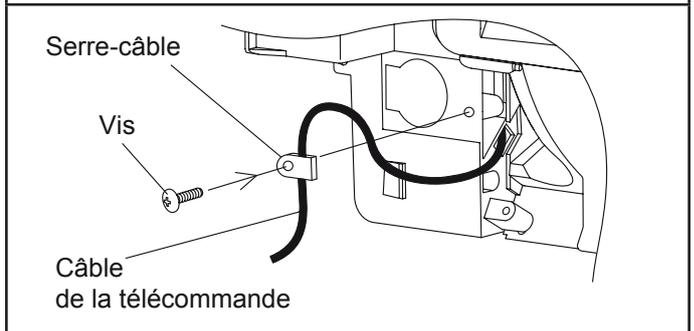

* Fourni avec la télécommande filaire.

Fig. 160 - Contact entrée/sortie externe

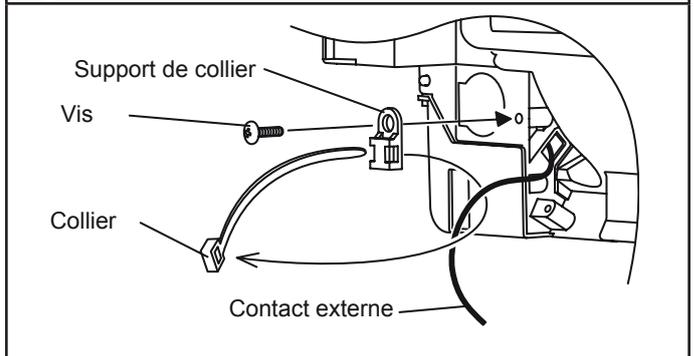

8.6. Remontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage

Suivre les indications du § 8.4 Démontage du couvercle du boîtier électrique et du cache d'affichage en sens inverse.

AGYG 9 LVC
AGYG 12 LVC
AGYG 14 LVC




1. ACCESSOIRES

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil


Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION

- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Support métallique		1	Fixation de l'unité intérieure
Télécommande infrarouge		1	Commande de l'appareil
Pile		2	Pour l'alimentation de la télécommande infrarouge
Support de télécommande		1	Fixation du support de la télécommande
Isolant		1	Finition de l'installation de l'unité intérieure
Vis autotaraudeuse (petite)		2	Montage du support de la télécommande infrarouge
Vis autotaraudeuse (grande)		9	Installation du support métallique
Filtre à air		2	Filtrage de l'air

1.2. Autres accessoires

Désignation	Forme	Usage
<p>Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019</p>		<p>Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.</p>
<p>Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459</p>		<p>La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.</p>
<p>Contact entrée (CN 14) Code 809 623</p>		<p>Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 11 00.</i></p>
<p>Contact sortie (CN 20) Code 894 053</p>		<p>Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 19 45.</i></p>

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.
- N'installez pas ces appareils près de bords de mers, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils près d'une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils dans un lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
- N'installez pas ces appareils dans une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (Cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour que l'unité ne tombe pas.

⚠ AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.

Accessoires non fournis

- Câble pour l'interconnexion électrique (4 conducteurs).
- Liaison cuivre recuit de type frigorifique dans les longueurs et diamètres adéquats.
- Ruban adhésif pour le maintien des liaisons.
- Bande toilée pour l'assemblage des tuyauteries.
- Bouchon pour obturer le passage mural du tuyau d'évacuation.
- Colliers Rilsan et serre-câbles.
- Tuyau d'évacuation des condensats.
- Vis autotaraudeuses et vis à bois.
- Mastic pour obturer l'espace entre les liaisons et les gaines d'isolation.

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour une installation un mur de construction solide.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
3. L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil. Les figures ci-après donnent quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
4. De même, vérifiez qu'il sera aisé de changer le filtre de l'unité.
5. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
6. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer un tuyau d'évacuation des condensats.

Fig. 161

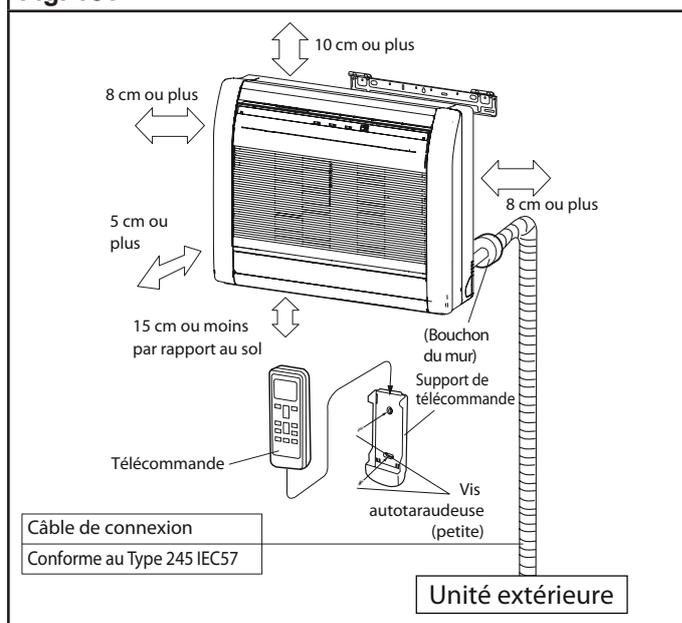


3. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIURE

Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s'effectuer dans les 6 directions indiquées dans la figure page 84.


Quand le raccordement des lignes frigorifiques est connecté dans les directions ② et ⑤, coupez sur le côté du panneau avant, le sillon prévu pour les conduites, à l'aide d'une scie à métaux.

Quand le raccordement des liaisons frigorifiques est connecté dans la direction ③ et ⑥, pratiquez une encoche dans la partie mince du panneau avant, à l'avant et vers le bas.

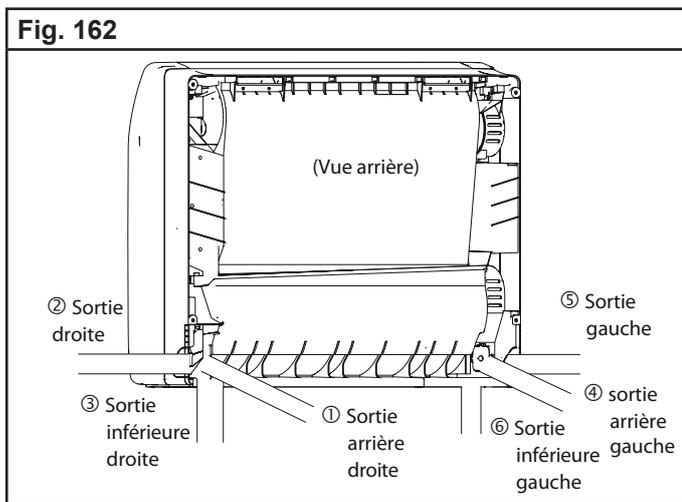

3.1. Installation du support mural

1. Installez le support mural de sorte qu'il soit correctement positionné horizontalement et verticalement afin d'éviter l'écoulement des condensats au sol.
 2. Installez le support mural de sorte qu'il soit assez solide pour résister au poids d'un adulte.
- Accrochez le support mural à l'aide de 5 vis ou plus par les trous indiqués dans la figure suivante.
 - Assurez-vous qu'une fois fixé le support ne bouge pas.

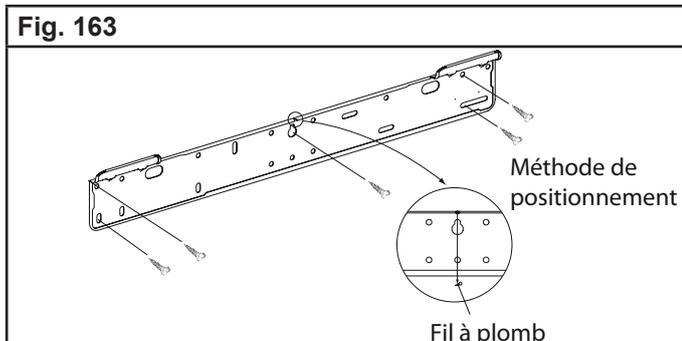

⚠ ATTENTION

- Installez le support mural horizontalement et perpendiculairement.

3.2. Comment préparez le passage des liaisons

1. Percez un trou de 65 mm de diamètre dans le mur, à l'emplacement précisé sur la figure suivante.
2. Veillez à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
3. Coupez une section de gaine à sceller correspondant à l'épaisseur du mur, obturez-la avec un bouchon, fixez le bouchon à l'aide de ruban adhésif et insérez le tuyau dans le trou.
4. Pour un raccordement à gauche et à droite, percez le trou un peu plus bas, de manière à ce que les condensats puissent s'écouler librement.



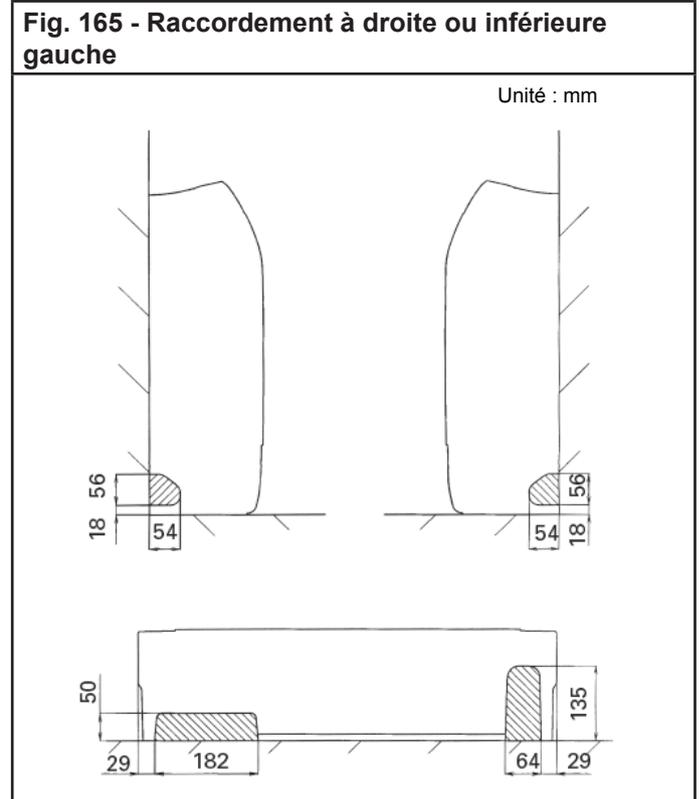


Fig. 166

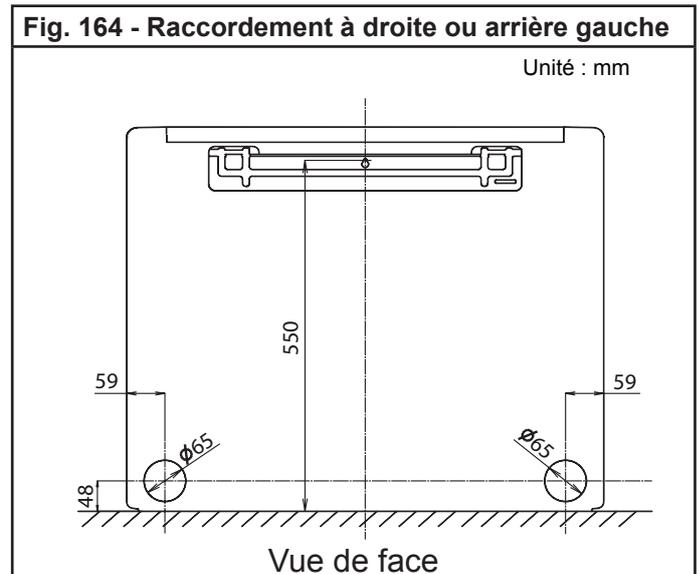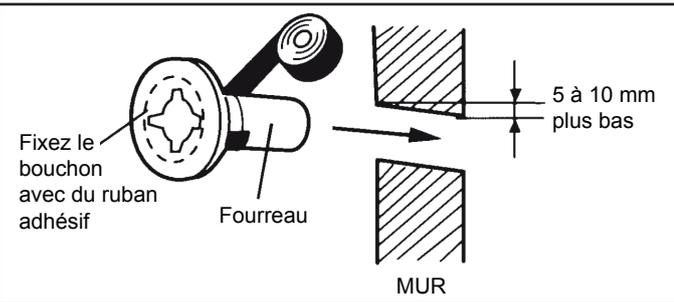

⚠ AVERTISSEMENT

• En l'absence de gaine, le câble qui relie les unités extérieure et intérieure risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.

3.3. Passage du tuyau d'évacuation des condensats

L'unité intérieure est fabriquée avec le tuyau d'évacuation des condensats connecté à gauche et le bouchon appliqué à droite.

1. Enlevez les deux panneaux latéraux.
2. Enlevez la vis et le collier de l'embout.
3. Retirez le bouchon.
4. Connectez le tuyau d'évacuation des condensats à droite, remplacez les vis et permutez le bouchon à gauche.

Fig. 167


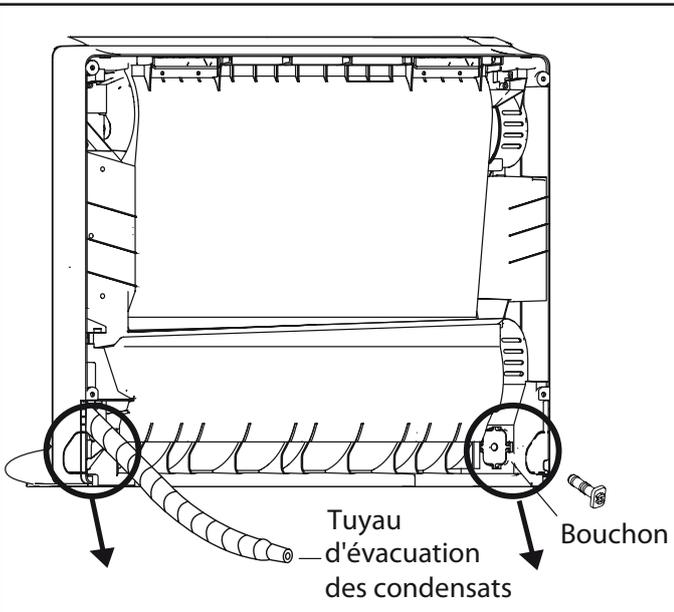



Fig. 168

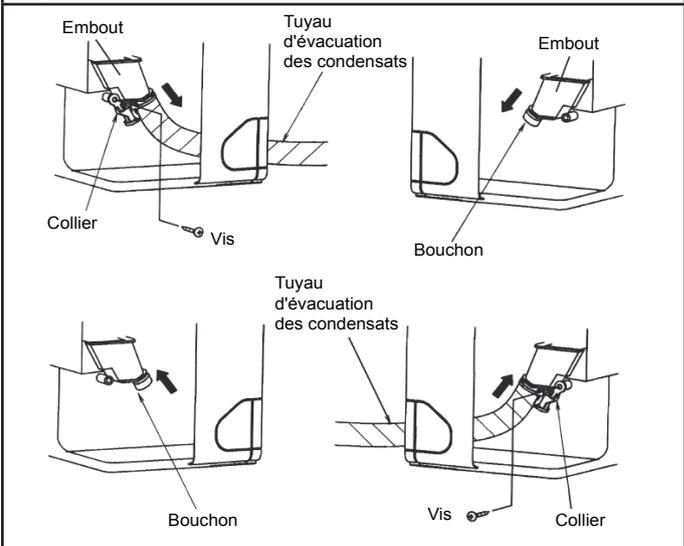

Méthode d'installation du bouchon :

Utilisez une clé Allen (4 mm) pour insérer le bouchon comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 169

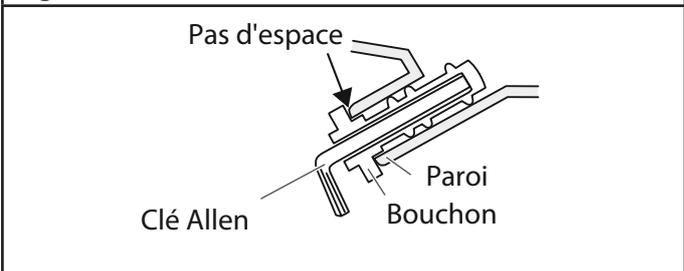

⚠ ATTENTION

- Pour aligner le tuyau d'évacuation des condensats et le bouchon, s'assurer de bien les insérer verticalement. Une inclinaison pourrait provoquer des fuites.
- Lors de l'insertion, s'assurer de n'attacher aucun autre matériau. Cela pourrait provoquer des détériorations ou des fuites.
- Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation des condensats, s'assurer de ne pas oublier de remettre en place le bouchon.
- S'assurer de bien fixer le tuyau d'évacuation des condensats avec l'isolant sur la partie basse du raccordement.
- Lors de l'installation, assurez-vous de prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.

3.4. Installation de l'unité intérieure

La fixation sur le mur, se fait à l'aide des crochets de l'unité intérieure sur ceux du support mural.

⚠ AVERTISSEMENT

- Fixez l'unité intérieure à l'aide de 4 vis.
- Installez l'unité intérieure à un endroit solide pouvant résister au poids d'un adulte.
- Dans les deux cas, une mauvaise installation, pourrait engendrer le basculement ou la chute de l'appareil.

Fig. 170


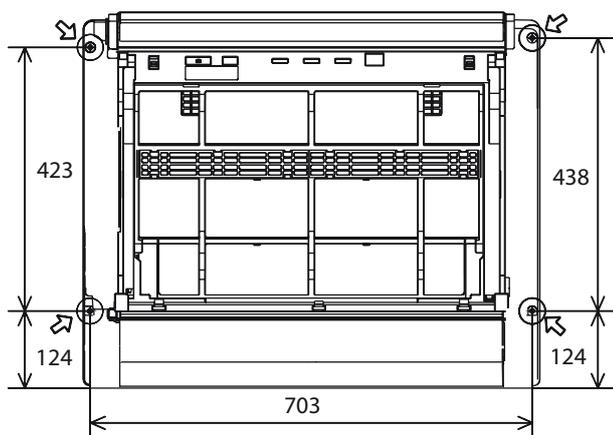


Fig. 171

Crochets de l'unité intérieure (2 emplacements)

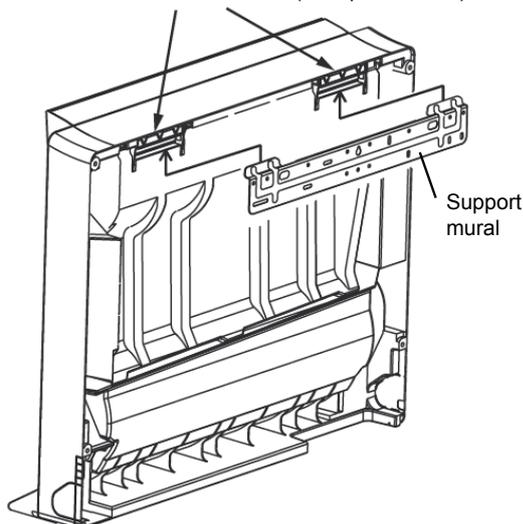

Support mural

3.5. Encastrer l'unité intérieure

- Lors de l'installation, utilisez un support avec des barres supérieures et inférieures horizontales étroites de sorte que le flux d'air des sorties d'air supérieure et inférieure n'entre pas en contact avec les barres.
- Si les barres horizontales bloquent la sortie d'air inférieure, utilisez une cale, pour ajuster la taille de l'unité intérieure.

• Si la sortie d'air supérieure ou inférieure est bloquée, le climatiseur ne pourra pas refroidir ou chauffer la pièce correctement.

• Ne bloquez pas le récepteur infrarouge avec le support. Sinon, celui-ci interférera avec le signal de la télécommande et réduira de manière significative la distance des signaux pouvant être reçus.

• Utilisez un support avec des barres verticales, que si l'espace ouvert représente au moins 75%. Si le support a des barres horizontales ou un espace ouvert inférieur à 75%, la performance peut être réduite.

• Quand l'unité intérieure est encastrée dans un mur, le temps pour que la température ambiante atteigne la température de consigne est plus long que pour une installation normale.

Fig. 172


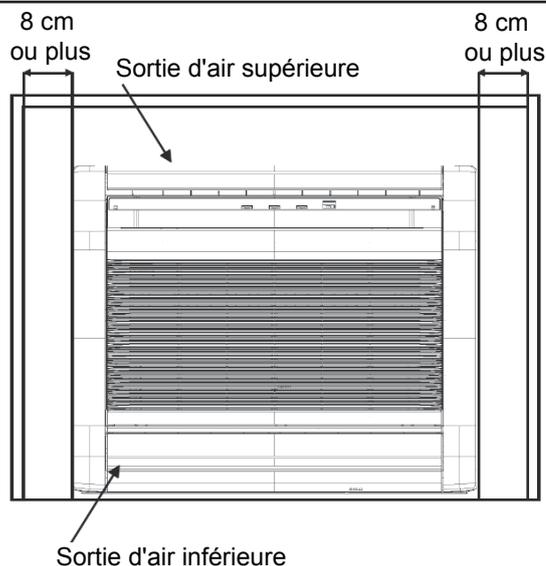


Fig. 173

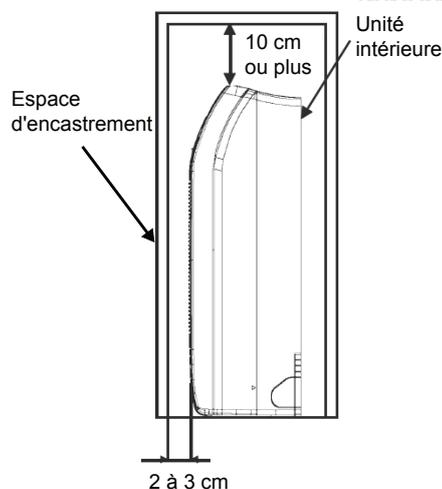

ATTENTION

• Il est absolument nécessaire de régler la fonction n° 23 sur la valeur 2 pour les installations encastrées (voir «5. Fonctions et paramètres à régler», page 124).

3.6. Retrait et installation des panneaux droit et gauche

1. Retrait de la grille d'entrée d'air :
 - Ouvrez la grille d'entrée d'air.
 - Retirez les attaches.
 - Décrochez la grille d'entrée d'air.

Fig. 174


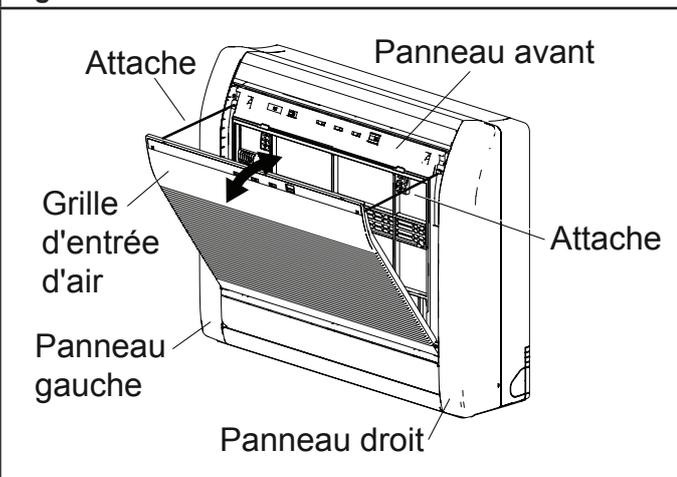


Fig. 175

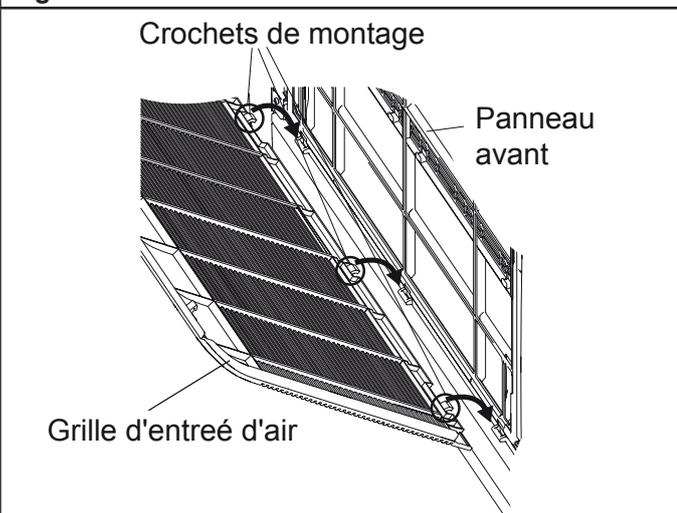

2. Installation de la grille d'entrée d'air :
 - Mettez en place les crochets de la grille d'entrée d'air sur le panneau avant.
 - Soulevez la grille de prise vers le haut.
 - Raccrochez les attaches.
 - Fermez la grille.

3. Retrait des panneaux droit et gauche :
 - Retirez la grille d'entrée d'air (se reporter au 1.).
 - Retirez les 4 vis.
 - Placez les doigts sur l'indication [◁] signalée sur la figure suivante, tirez à l'avant, et décrochez le panneau.

Fig. 176

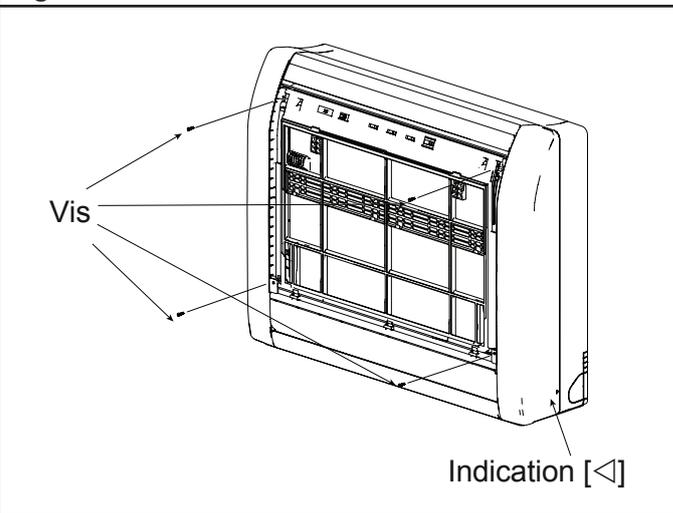


Fig. 177


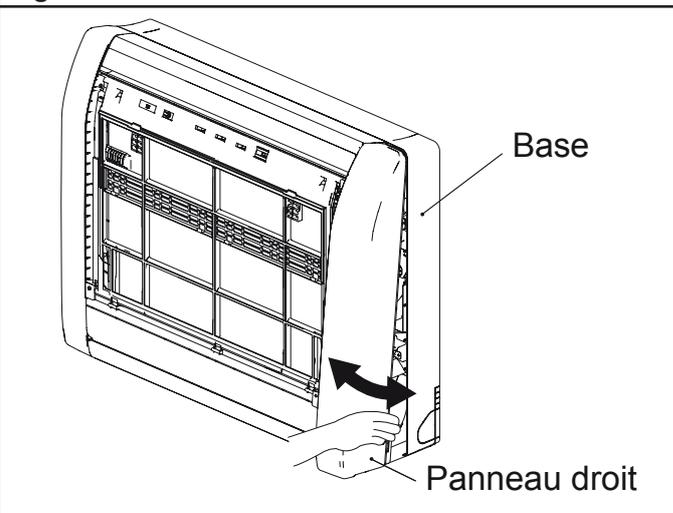


Fig. 178

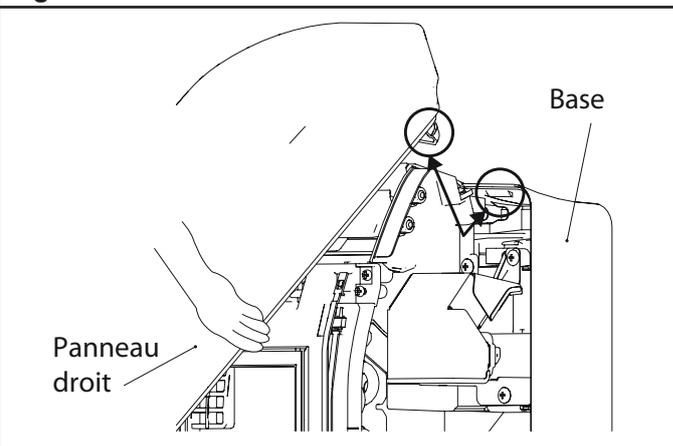

4. Installation des panneaux droit et gauche :
 - Remplacez les crochets et repositionnez les panneaux.
 - Remplacez les 4 vis.
 - Remplacez la grille d'entrée d'air.


3.7. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure

3.7.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques.
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.


Fig. 179

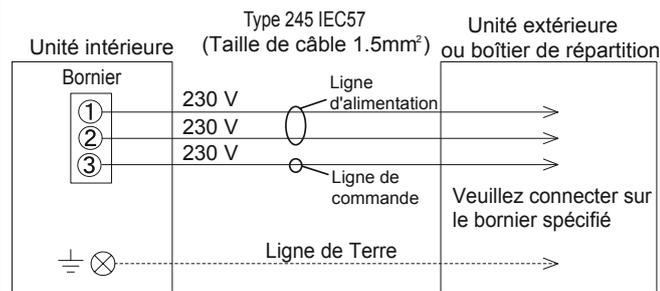

3.7.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure


1. Dévissez la vis et retirez le couvercle du boîtier électrique.
2. Retirez le serre-câble.

Fig. 180

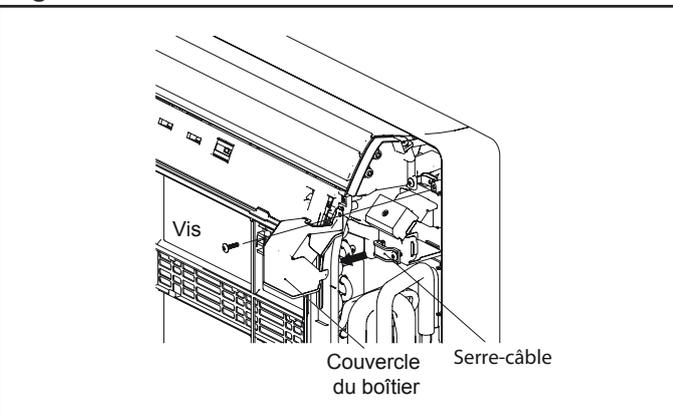


3. Dénudez les câbles et recourbez-les comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 181

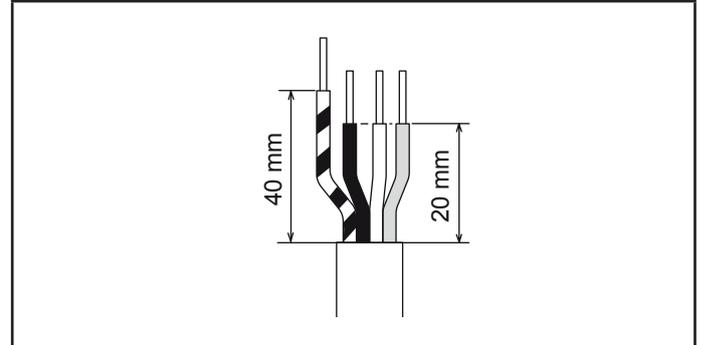


4. Insérez les câbles d'interconnexion dans les borniers et serrez fermement les vis.

Fig. 182

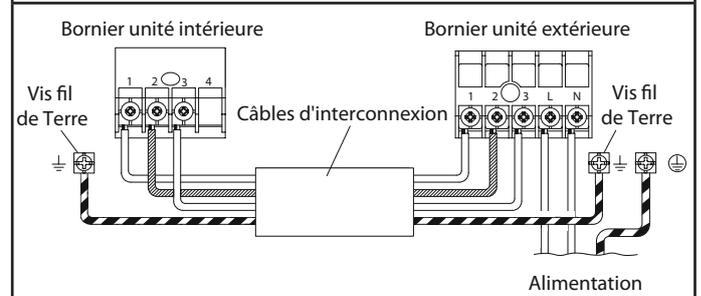

5. Attachez le câble d'interconnexion avec le serre-câble.

Fig. 183

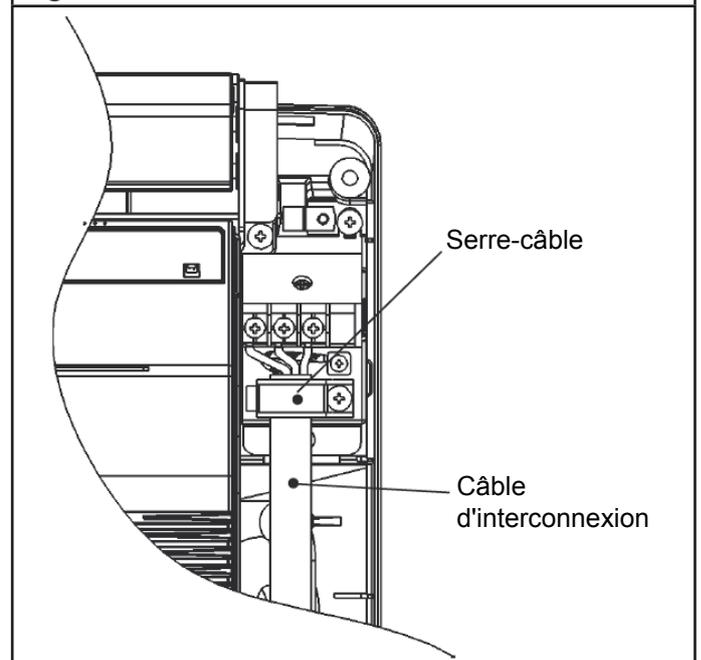

4. FINITIONS

4.1. Isolation des liaisons frigorifiques

1. Entourez les liaisons frigorifiques avec de l'isolant.
2. Positionnez et vissez un collier pour maintenir ces dernières en place.

Fig. 184

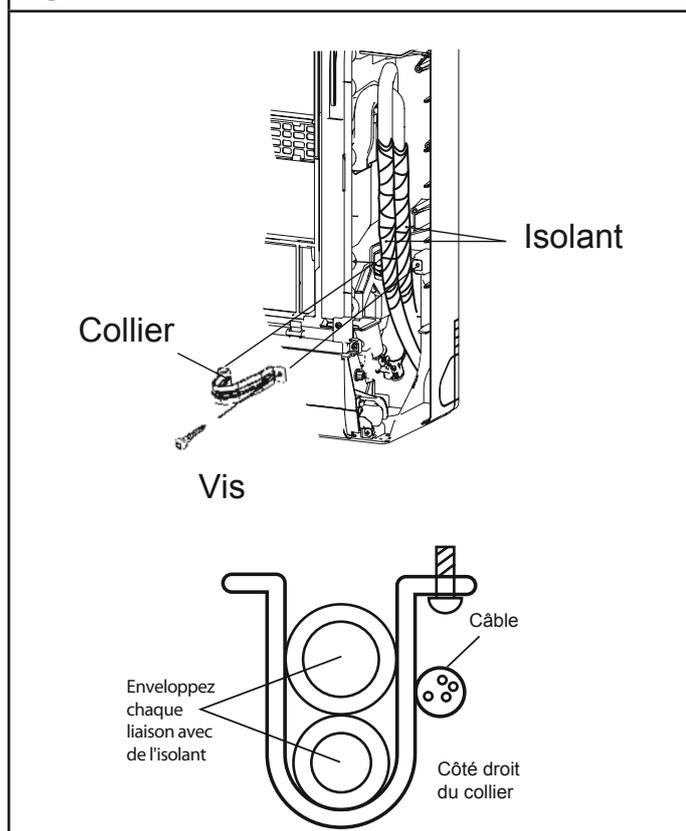


Fig. 185 - Raccordement gauche


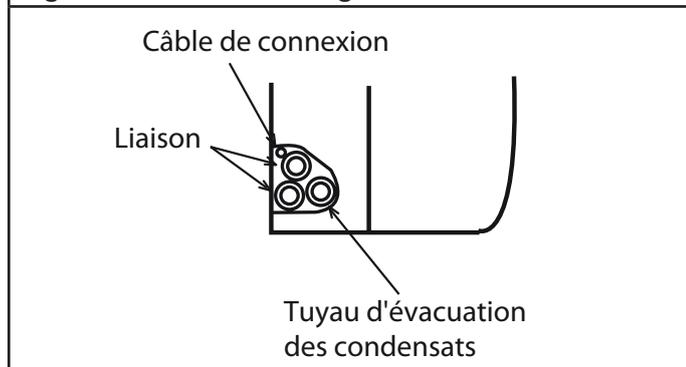



Fig. 186 - Raccordement à l'arrière gauche

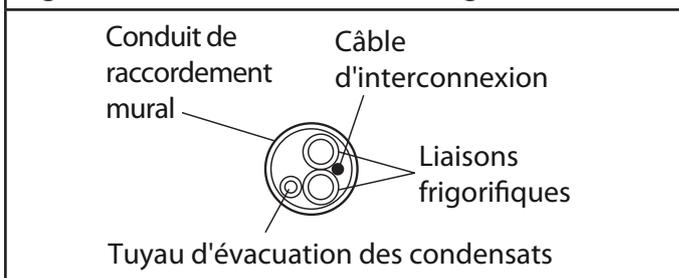

4.2. Evacuation des condensats

1. Remplissez l'espace entre l'orifice externe du trou qui traverse le mur et le tube avec du mastic d'étanchéité afin d'éviter l'entrée d'eau de pluie et du vent.
2. Attachez le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur.

Fig. 187

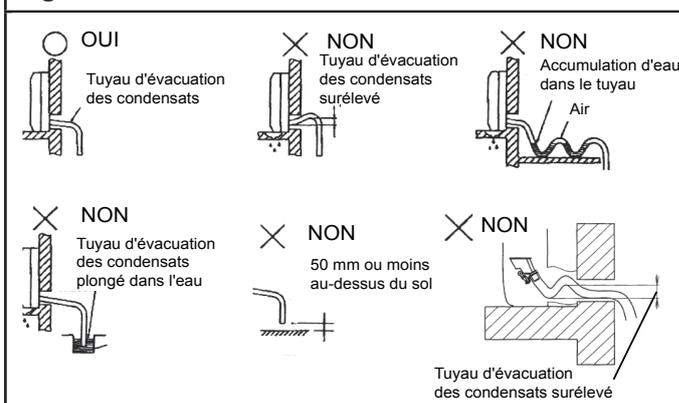

5. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire UTY-RVNYM ou une télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM à l'aide d'un connecteur fourni avec la télécommande soit à un appareil externe à l'aide de contact entrée et sortie (voir «1.2. Autres accessoires», page 82).

5.1. Avant l'installation de la télécommande filaire

- Lorsque vous utilisez la télécommande filaire, plusieurs fonctions ne pourront être utilisées sur ce climatiseur.

ATTENTION

- Avant l'installation, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation.
- Ne pas toucher l'échangeur.
- Pendant l'installation et le démontage, assurez-vous de ne pas accrocher les fils ou de les tirer trop fort ou il peut en résulter des dommages au climatiseur.


⚠ ATTENTION

- Évitez les rayons directs du soleil.
- Choisissez un endroit qui ne sera pas soumis à la chaleur d'un four, etc.
- Après avoir installé la télécommande, vérifiez que le climatiseur reçoit bien le signal.
- Ne reliez pas la télécommande filaire au bornier d'alimentation.
- Lorsque vous reliez la télécommande filaire à l'unité intérieure, utilisez le connecteur prévu à cet effet fourni avec la télécommande filaire.
- La longueur maximum de câble pour la télécommande filaire est de 10m. Assurez-vous d'isoler la connexion lorsque vous allongez le câble.

5.2. Modification du câble de la télécommande filaire

1. Utilisez un outil adéquat pour couper l'extrémité du câble de la télécommande filaire et enlevez l'isolation.
2. Connectez le câble et le connecteur fourni.

Fig. 188

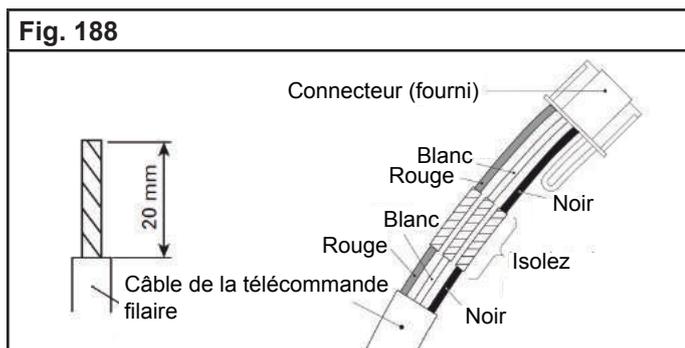


Important : Assurez-vous d'isoler la connexion entre les deux.

5.3. Modification du contact entrée/sortie externe

1. Dénudez les fils reliés au connecteur du contact externe et le câble non fourni. Utilisez un raccord isolé serti pour relier le câble et les fils du contact.
2. Branchez les fils du contact et le câble.

Fig. 189 - Exemple contact sortie (CN20)

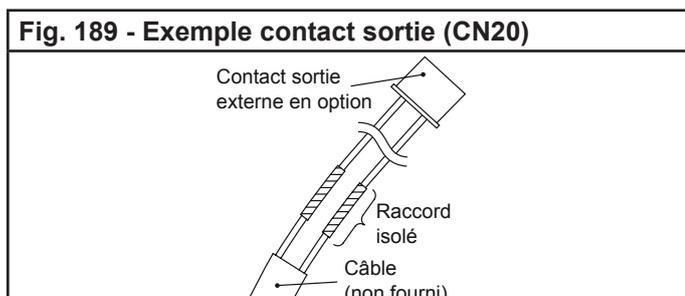


Important : Veillez à souder les câbles et à isoler la connexion entre les fils.

5.4. Démontage du couvercle du boîtier électrique

1. Référez-vous au §3.6 Retrait et installation des panneaux droit et gauche pour retirez le panneau gauche.
2. Enlevez le couvercle du boîtier électrique puis la protection intérieure.


Fig. 190

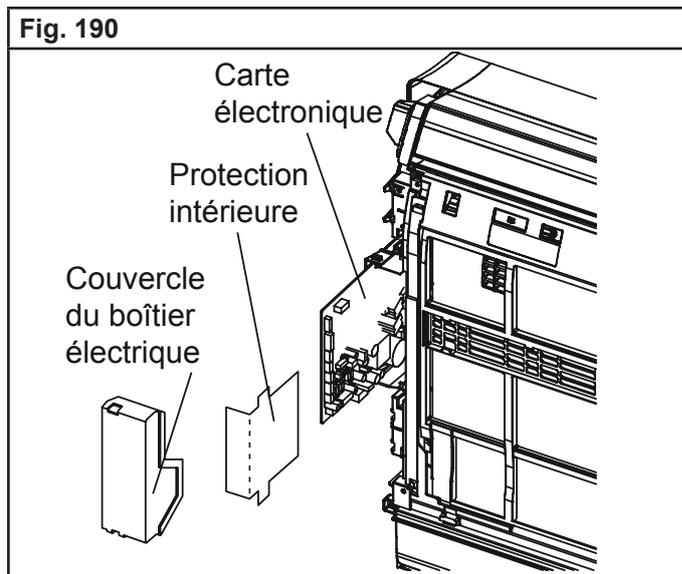

5.5. Connexion des câbles sur la carte électronique

1. Connectez le câble sur la carte électronique et placez le câble dans les crochets.

Fig. 191

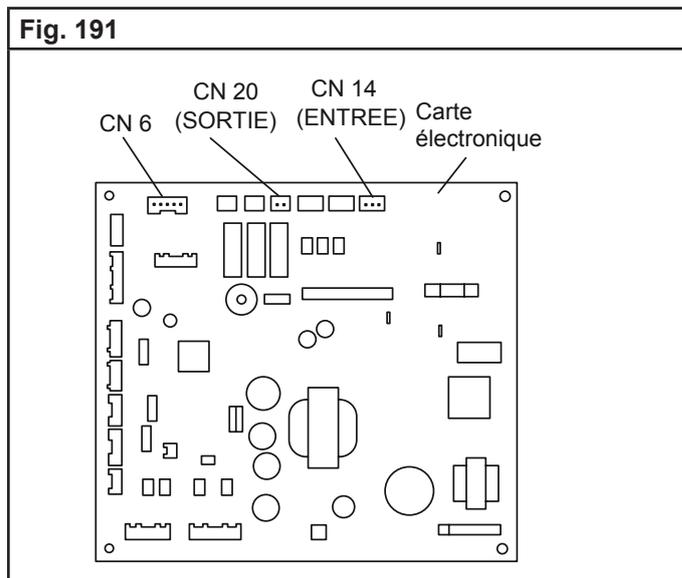

Type	N° du connecteur
Télécommande filaire ou filaire simplifiée	CN6
Entrée externe (809 623)	CN14
Sortie externe (894 053)	CN20

2. Remplacez le couvercle du boîtier électrique.
3. Fixez le câble de la télécommande filaire à l'aide d'un serre-câble et d'une vis. (Fourni avec la télécommande filaire)
4. Fixez les câbles des contacts entrée/sortie externes.
5. Installez le couvercle. Pour cela reportez-vous au § 5.5 Démontage du couvercle du boîtier électrique et faire la manipulation en sens inverse.
6. Puis installez le panneau gauche. Pour cela, reportez-vous au § 3.6 Retrait et installation des panneaux droit et gauche et faire la manipulation en sens inverse.

Fig. 192


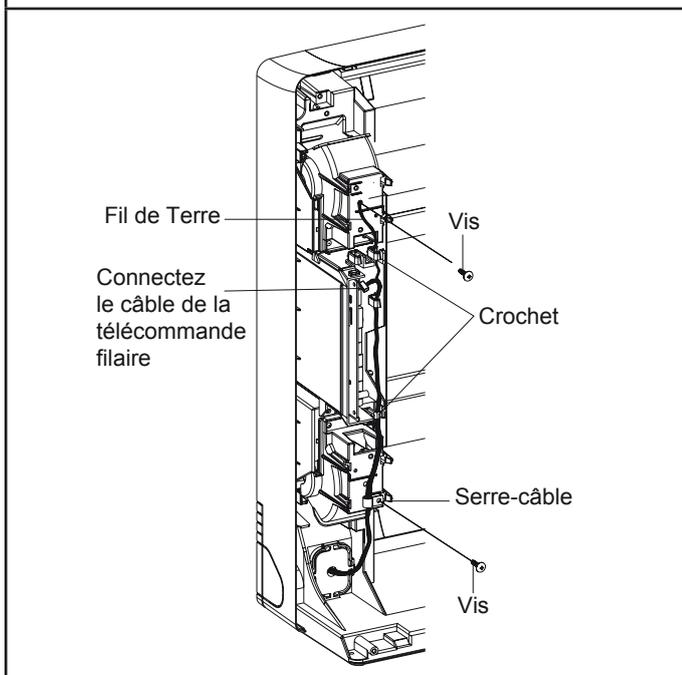


Fig. 193

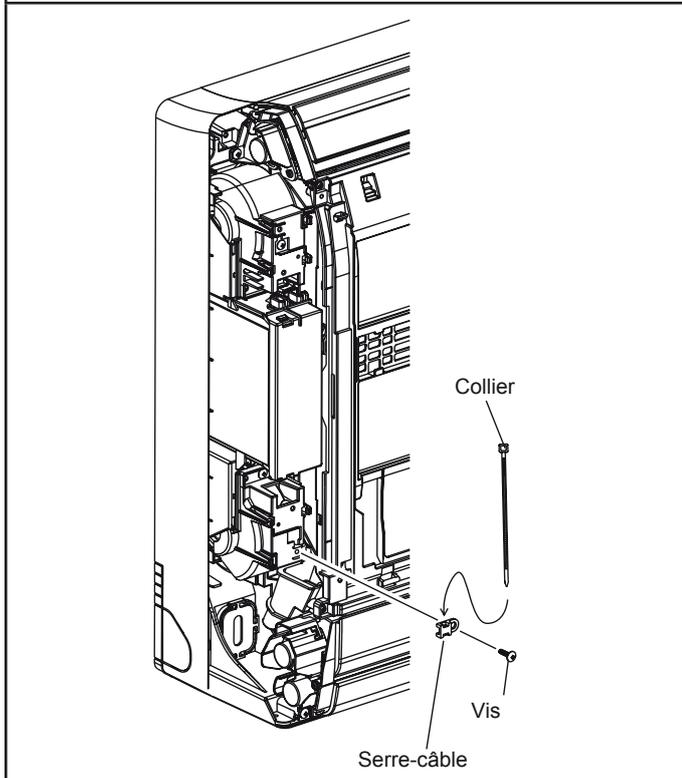




AUYG 07 LVL
AUYG 09 LVL
AUYG 12 LVL / AUYG 12 LVLBB
AUYG 14 LVL / AUYG 14 LVLBB
AUYG 18 LVL / AUYG 18 LVLBB

1. ACCESSOIRES

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil


Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION	
<ul style="list-style-type: none"> • Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages. • Veuillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages. 	



Désignation	Forme	Qté	Usage
Manchon isolant (grand)		1	Isolation de la liaison frigorifique gaz
Manchon isolant (petit)		1	Isolation de la liaison frigorifique liquide
Ecrou à épaulement A (large)		4	Fixation de l'unité intérieure
Ecrou à épaulement B (petit)		4	
Gabarit d'installation		1	Pour repérer la découpe au plafond de l'unité intérieure
Télécommande infrarouge		1	Commande de l'appareil
Pile		2	Pour l'alimentation de la télécommande infrarouge
Support de télécommande		1	Fixation de la télécommande
Vis autotaraudeuses (ø 3 X 12)		2	Montage du support de la télécommande infrarouge
Serre-câble		1	Fixation du câblage électrique

Désignation	Forme	Qté	Usage
Collier Rilsan		1 (grand)	Fixation du tuyau d'évacuation des condensats
		2 (petit)	Fixation du câblage électrique
Tuyau d'évacuation des condensats		1	Installation de l'évacuation des condensats
Collier de serrage		1	

1.2. Accessoires pour le montage de la façade

Désignation	Forme	Qté	Usage
Capot du connecteur		1	Pour cacher le connecteur.
Équerres en L		2	Pour monter les câbles de suspension sur la grille de reprise.
Câble de suspension		2	Pour suspendre la grille de reprise.
Vis avec petit pas de vis (M4 x 10 mm)		2	Pour accrocher les câbles de suspension.
Vis avec grand pas de vis (M4 x 10 mm)		4	Pour fixer les équerres en L et les câbles de suspension.
Vis avec petit pas de vis (M5 x 12 mm)		4	Pour fixer la façade.
Vis avec grand pas de vis (M4 x 12 mm)		1	Pour monter le capot du connecteur.

1.3. Autres accessoires

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Obtrateur avec isolant UTR-YDZB Code 898 264		Pour condamner une voie de soufflage
Kit air neuf UTZ-VXAA Code 809 372		Plenum qui permet d'insuffler à travers la façade de la cassette des débits d'air neuf.
Contact entrée (CN 102) Code 809 623		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 11 00.</i>
Contact sortie (CN 103) - Code 894 053		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 19 45</i>

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.
- N'installez pas ces appareils près de bords de mers, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils près d'une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils dans un lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
- N'installez pas ces appareils dans une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (Cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'unité ne tombe pas.


⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.

Choix des directions de soufflage

Les directions de soufflage pourront être choisies parmi celles proposées ci-dessous.

Fig. 194

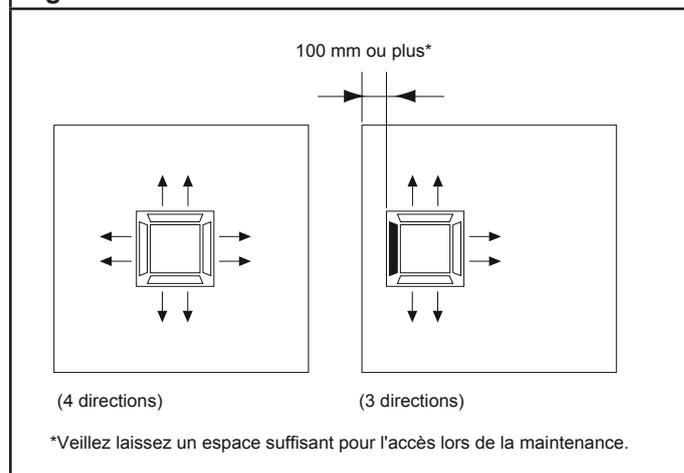

Pour une installation avec 3 directions de soufflage, pensez à effectuer le paramétrage nécessaire sur la télécommande (voir le «5. Fonctions et paramètres à régler», page 124) et assurez-vous de bien utiliser un obturateur (vendu en accessoire).

Le paramétrage de la hauteur sous plafond « Haut » ne peut être utilisé avec une installation avec 3 directions de soufflage. Par conséquent, il ne sert à rien de modifier le paramétrage.

Installation de l'unité intérieure

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour votre installation un plafond ou une dalle de plancher de construction solide.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
3. L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil. Les figures ci-après donnent quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
4. Une pompe de relevage est intégrée dans la cassette. Si votre installation nécessite une hauteur de relevage trop importante (supérieure à 40 cm au niveau de la cassette), ATLANTIC Climatisation & Ventilation peut fournir une pompe de relevage adaptée.
5. L'espace disponible en faux plafond doit être suffisant : 262 mm au moins.

⚠ ATTENTION

• Veillez à ce que l'unité intérieure soit bien horizontale par rapport au plafond sur lequel elle est fixée.

4. INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

4.1. Généralités

- Pour le collecteur prévoyez un écoulement avec une pente de 1/50 à 1/100 minimum, sans remontée, ni siphon.
- Utilisez un tube en PVC (VP25) de 32 mm de diamètre extérieure et raccordez-le avec du ruban adhésif pour assurer l'étanchéité.
- Si le tube est long, prévoyez des suspentes (Fig. 201).
- Pas de prise d'air !
- Isolez le tube dans la partie située à l'intérieur des locaux en l'entourant d'un manchon isolant pour éviter tout risque de condensation.
- Si une remontée du tuyau d'évacuation est nécessaire, faites-la à moins de 150 mm du départ de l'appareil et sans excéder 700 mm ou moins depuis le plafond avec une marge de 300 mm depuis le corps de l'appareil par rapport au faux plafond. Ne dépassez pas ces cotes, cela pourrait entraîner des fuites.
- Si la totalité de la tuyauterie est installée 100 mm plus bas que la sortie d'évacuation des condensats, utilisez du tube de 33 mm de diamètre extérieure ou plus avec une pente de 1/100 minimum.

Fig. 200

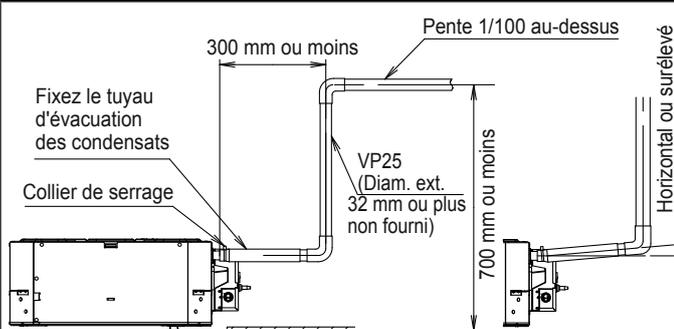


Fig. 201

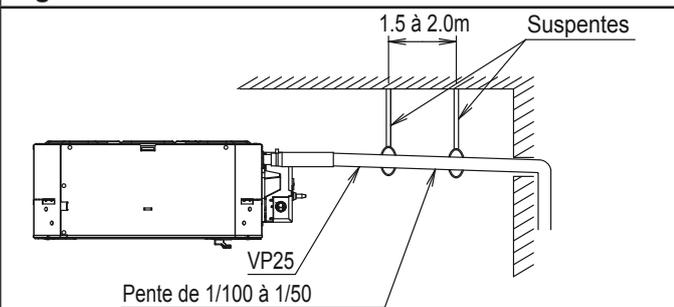


Fig. 202


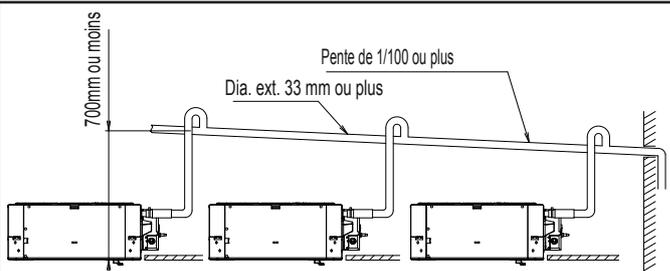


Fig. 203 - Les interdictions

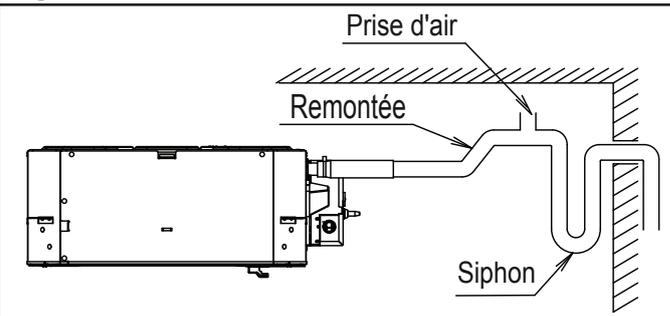

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas brancher le tuyau d'évacuation des condensats sur le réseau des égouts, car il peut s'échapper du dioxyde de soufre dû à l'usure de l'échangeur.
- Isolez correctement les raccords pour éviter les fuites d'eau.
- Pour vérifier le bon fonctionnement de l'évacuation des condensats, après l'installation, utilisez des morceaux de tuyaux transparents aux sorties et à l'extrémité du tuyau sortant du corps de l'unité intérieure.

⚠ ATTENTION

- Ne pas appliquer d'adhésif sur la sortie des condensats de l'unité intérieure. (utilisez le tuyau joint et le branchez au tuyau d'évacuation).

4.2. Installation

1. Fixez l'adaptateur (fourni dans les accessoires) à la sortie d'évacuation de l'unité (Fig. 204) et fixez le collier de serrage comme indiqué Fig. 205.
2. Utilisez de l'adhésif pour coller le tuyau rigide PVC ou un tuyau coudé. (Posez une bande adhésive de couleur à partir de la limite de la jauge pour assurer l'étanchéité) Fig. 206.
3. Vérifiez l'évacuation des condensats.
4. Posez l'isolant (fourni dans les accessoires) pour couvrir l'évacuation et les parties du corps de l'unité intérieure.

Fig. 204

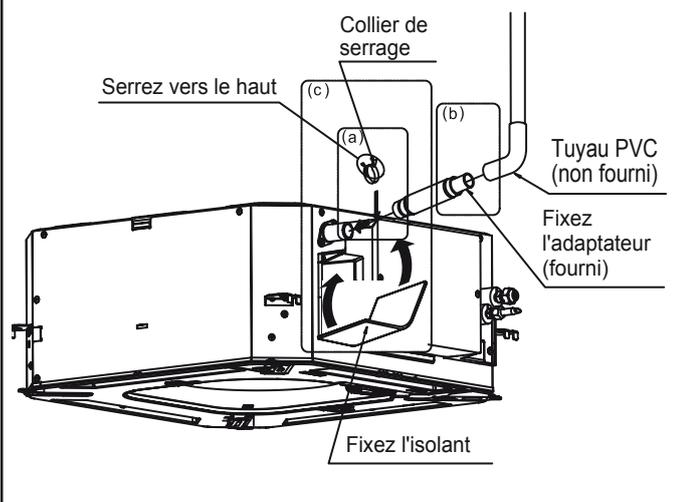


Fig. 205 - Vue de dessus (a)


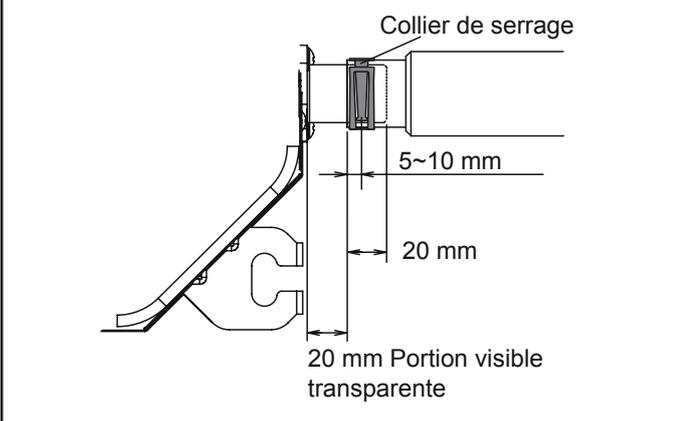


Fig. 206 - Vue de côté (b)

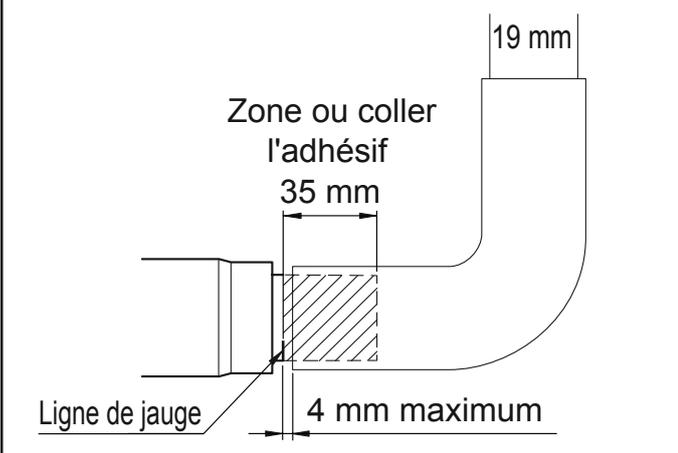

Entourez l'isolant autour du collier de serrage. Assurez-vous de bien aligner sur le haut.

Fig. 207 - Vue de dessus (c)


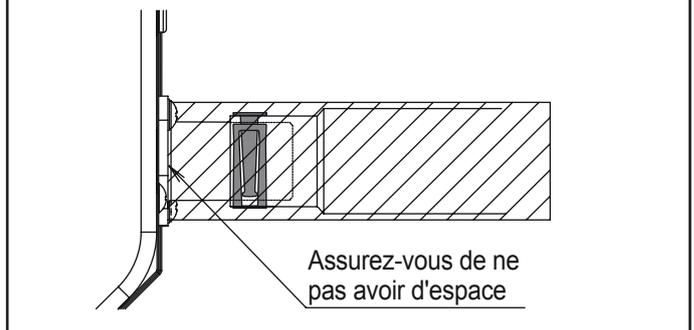



Fig. 208 - Vue en coupe (c)

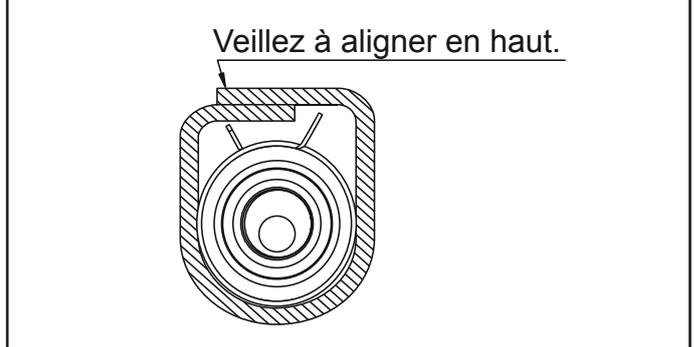

Note : Vérifiez l'évacuation des condensats

Versez environ 1 litre d'eau comme indiqué Fig. 209 ou depuis la sortie d'air au bac de condensation. Vérifiez d'éventuelles anomalies telles que des bruits anormaux et si la pompe de vidange fonctionne normalement.

Fig. 209

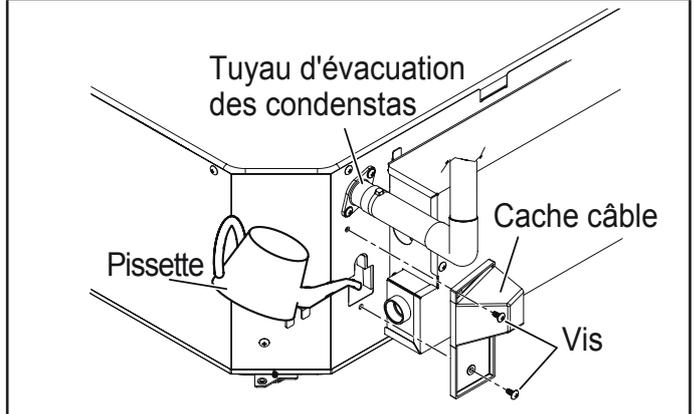


4.3. Isolation calorifique des raccords frigorifiques

Vérification de l'absence de fuite sur le circuit. Une fois le circuit mis en pression comme décrit précédemment, vérifiez avec un détecteur de gaz halogéné agréé, les raccords de l'installation.

Installez le manchon isolant sur les raccords frigorifiques côté unité intérieure (gros et petit tubes).

Fig. 210

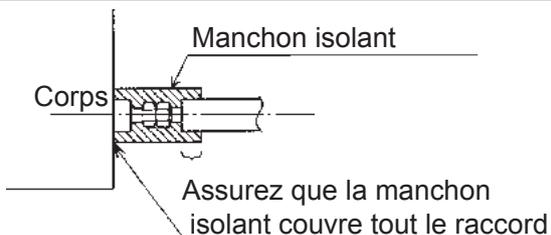

ATTENTION

Appliquez soigneusement le manchon contre le corps de l'appareil sans laisser d'espace


Serrez très soigneusement le manchon



5.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure


1. Retirez le couvercle du boîtier électrique et installez les câbles d'interconnexion.

Fig. 214

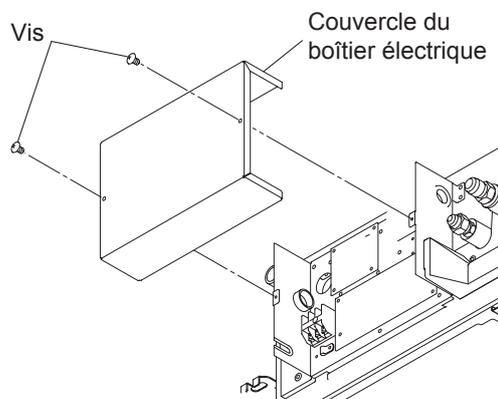

2. Après avoir installé les câbles, fixez-les avec des serre-câbles.

Fig. 215

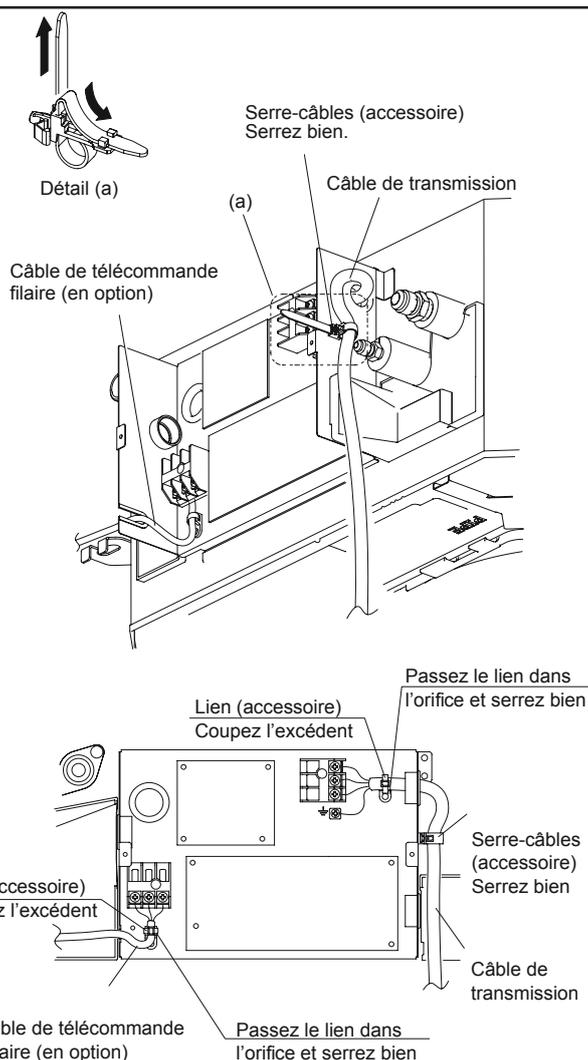

5. CÂBLAGE DE L'INTERCONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIURE

5.1. Schéma de câblage

AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.

Fig. 211

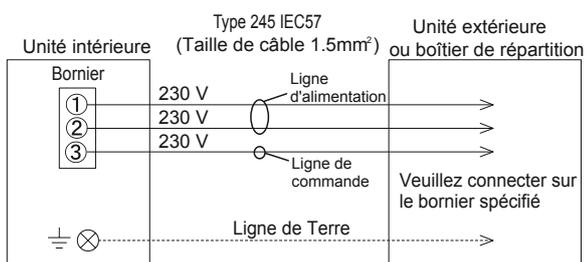


Fig. 212


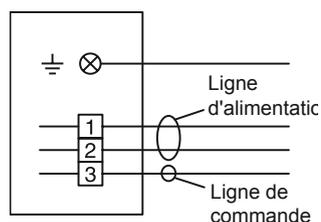


Fig. 213




6. MONTAGE DE LA FAÇADE (UTG-UFYD-W)

6.1. Sélection des voies de soufflage (facultatif)

Il est possible d'obturer une seule voie de soufflage avec les obturateurs.


Pour éliminer la voie de soufflage inutilisée, prendre comme illustré dans la Fig. 216, le départ des tuyaux frigorifiques comme repère.

Voir Fig. 196 pour les configurations possibles.

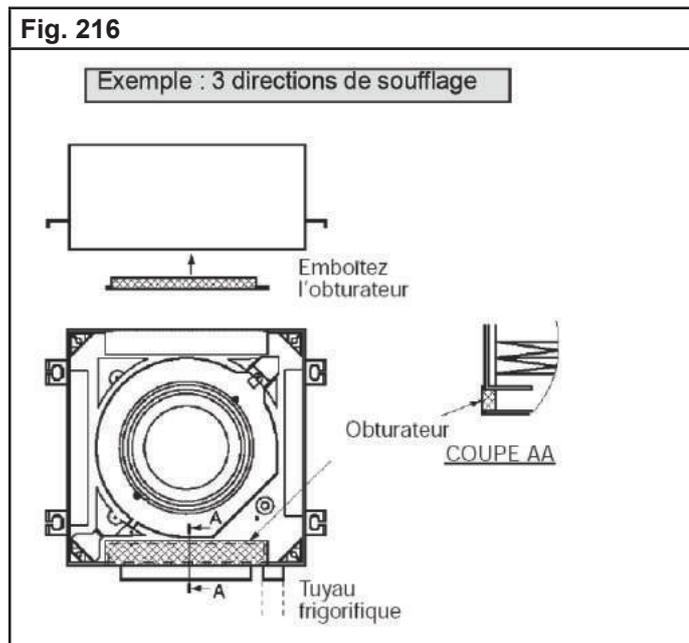


6.2. Retirez la grille de reprise

1. Retirer la grille de reprise d'air, en faisant coulisser les 2 loquets vers l'intérieur, comme indiqué dans la Fig. 217.

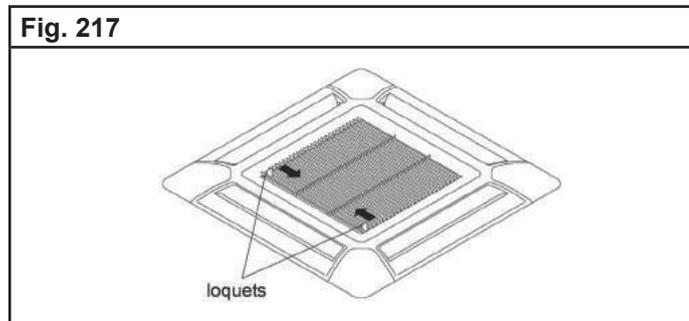


2. Ouvrir ensuite la grille de reprise d'air et retirez-la.

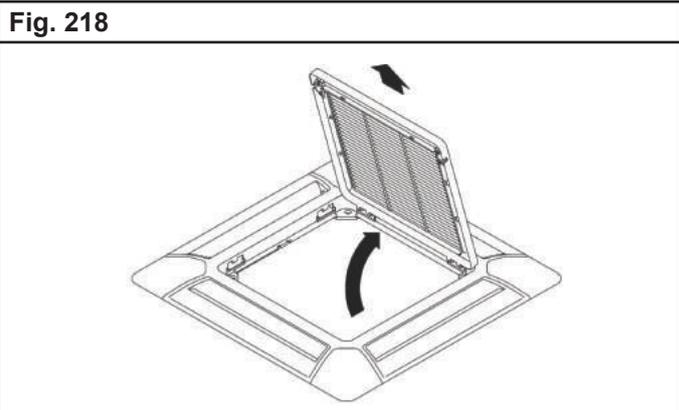


6.3. Mise en place de la façade sur le corps de l'appareil

1. Fixez la façade sur l'unité intérieure.

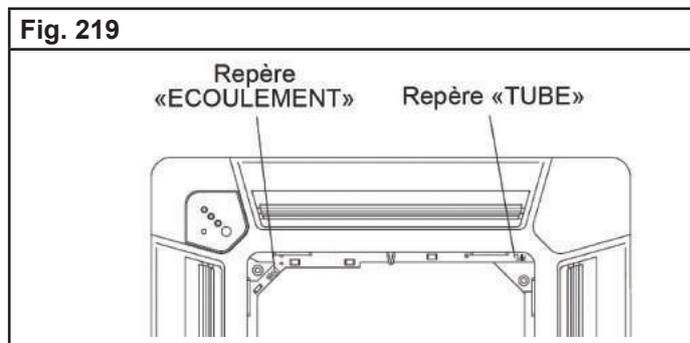


2. Alignez les repères sur la façade avec le tube d'écoulement et le tube de l'unité intérieure.

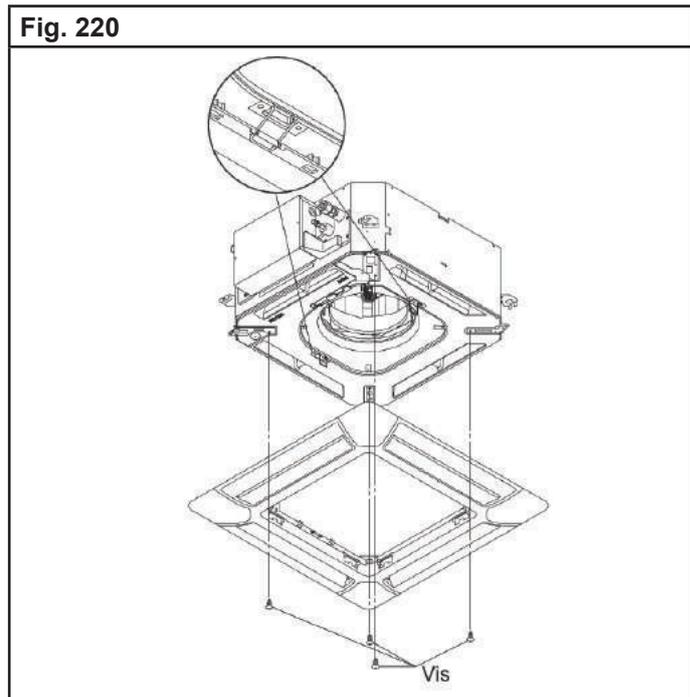

⚠ ATTENTION


Utilisez exclusivement les vis fournies pour la mise en place de la façade sur le corps de l'appareil.

Fig. 221

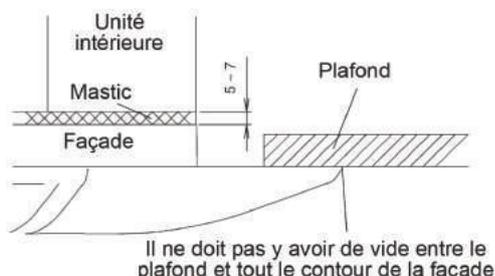


3. Réalisez le raccordement électrique comme indiqué dans la Fig. 222.

Fig. 222

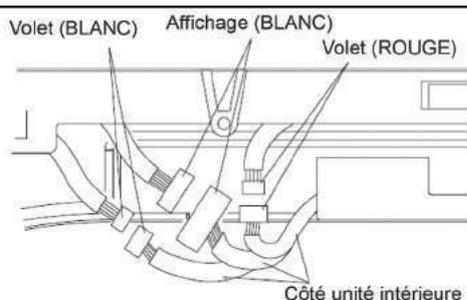


Rangez les câbles comme indiqués ci-dessous.

Fig. 223

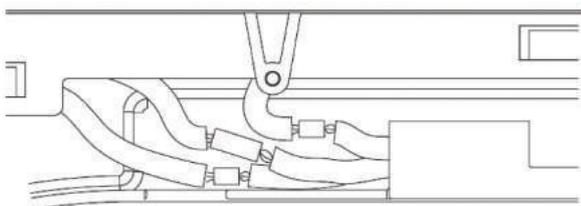

Remettez en place le couvercle du boîtier électrique.

Fig. 224

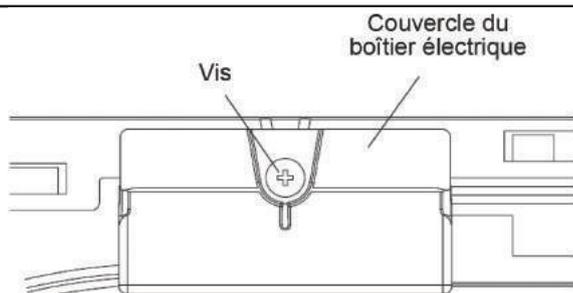

Pour remettre la grille d'entrée d'air, suivez la procédure dans l'ordre inverse. Il est possible d'installer la grille dans les 4 sens, selon le choix de l'utilisateur.

⚠ ATTENTION

- Ne modifiez pas la position des volets à la main. Mettez l'appareil sous tension pour manoeuvrer les volets.
- Respectez le sens de montage de la façade.
- Ne laissez pas d'espace entre la grille de façade et le corps du climatiseur.
- La façade est pourvue d'un accessoire pour éviter d'ouvrir totalement la grille.
- Lisez la notice d'installation jointe à la façade, avant de l'installer.

6.4. Montage de la grille de reprise d'air

1. Montez des équerres en L

Montez les 2 équerres en L aux 2 positions indiquées à l'aide des vis à grand pas.

Fig. 225 - Grille de reprise


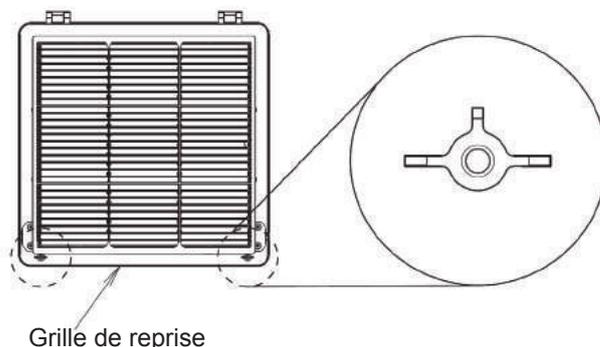


Fig. 226

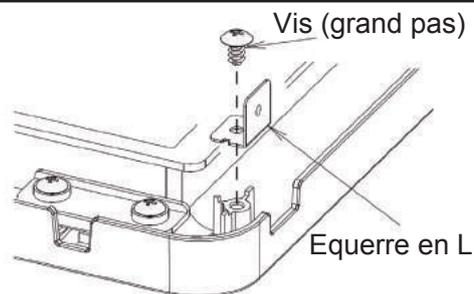

Couple de serrage : 0,8-1,2N.m

2. Mettez en position les 2 vis à petit pas sur les 2 équerres en L.

Fig. 227



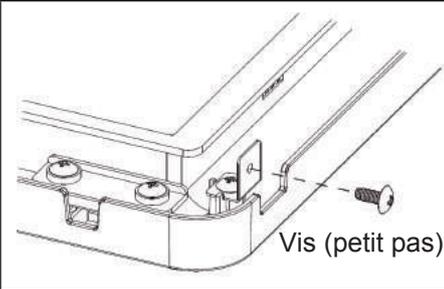


Fig. 228




3. Attachez les câbles de suspension sur la façade.
Attachez les câbles de suspension aux 2 positions indiquées sur la façade du côté de l'ouverture de la grille de reprise.

Fig. 229

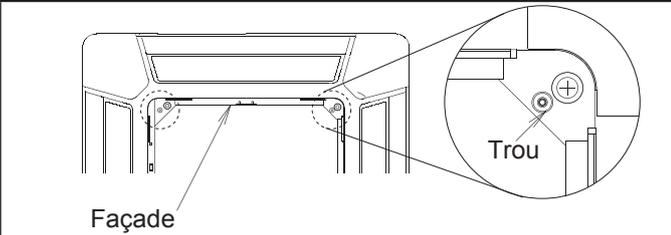


N.B. : Le grille de reprise peut être tournée et être installée dans les 4 sens pour s'adapter au préférence de l'utilisateur.

Fig. 230

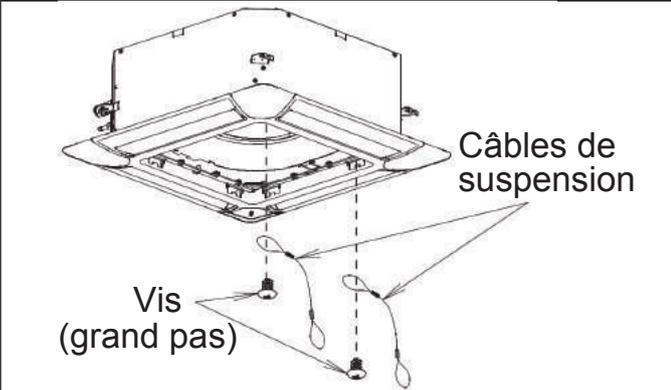


4. Remontez la grille de reprise.

Fig. 231

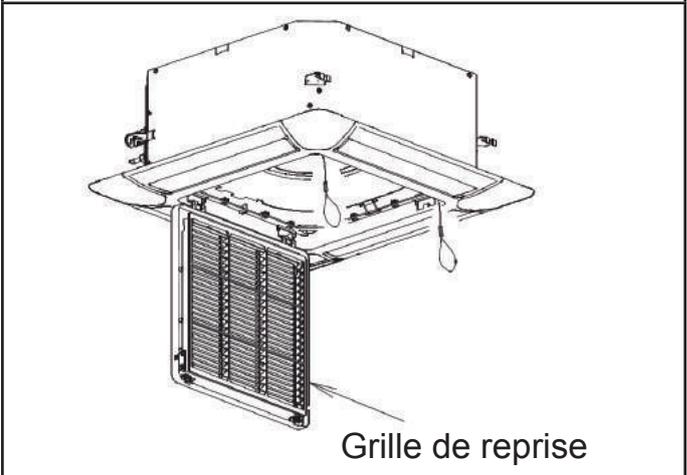


5. Fermez la grille de reprise.
Fermer la grille de reprise et faire passer la boucle des câbles de suspension autour des têtes de vis placées au point 2. comme indiqué sur la Fig. 232.

Fig. 232

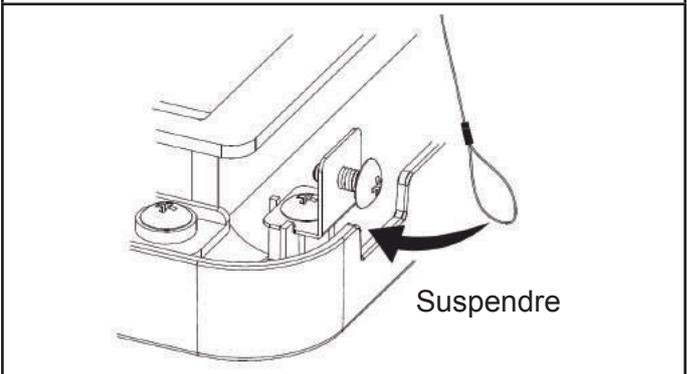


6. Finissez de visser les vis à petit pas pour maintenir les câbles de suspension.

Fig. 233

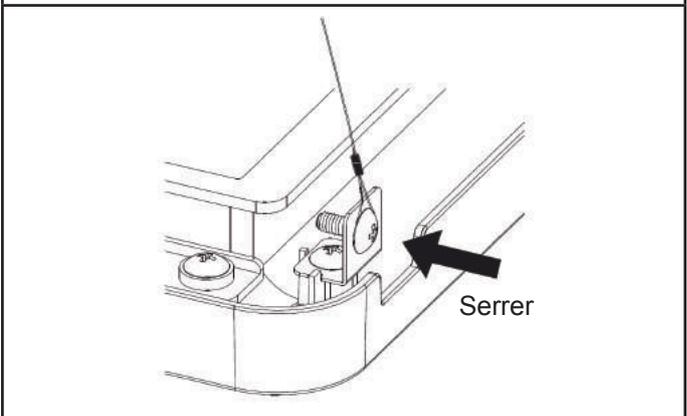

7. Refermez complètement la grille de reprise.

Fig. 234

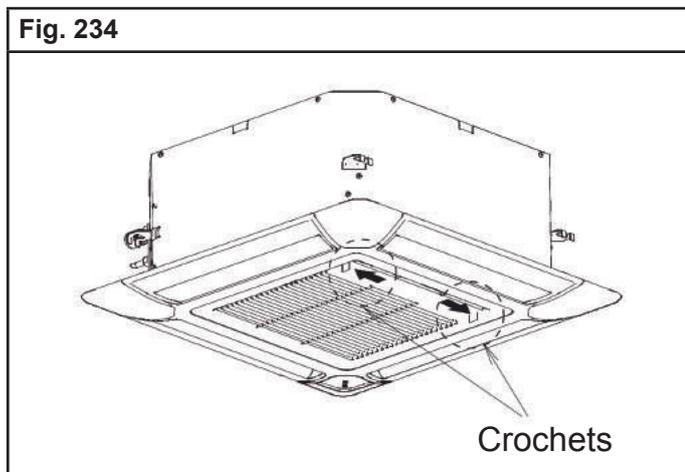

6.5. Procédure de démontage de la grille de reprise d'air

Suivez le point 4 à 7 du paragraphe 6.4 en sens inverse.


Note :

- Pour changer l'orientation de la grille de reprise, vous devez suivre les indications du point 3 au point 4 du paragraphe 6.4, puis changer la position des câbles de suspension.
- Pour nettoyer le filtre, vous devez suivre les indications du point 4 du paragraphe 6.4.

7. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire (UTY-RVNYM), soit à une télécommande filaire simplifiée (UTY-RSNYM), à l'aide d'un connecteur fourni avec la télécommande, soit un kit air neuf ou encore à un appareil externe à l'aide de contact entrée et sortie (voir les accessoires en «1.3. Autres accessoires», page 93).

Type	N° du connecteur
Kit air neuf	CN6
Entrée externe (809 623)	CN102
Sortie externe (809 053)	CN103
Télécommande filaire ou filaire simplifiée	-


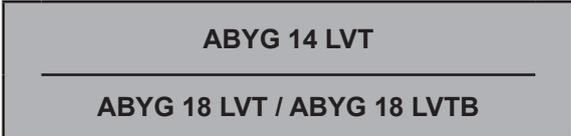









1. ACCESSOIRES

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil



Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION
<ul style="list-style-type: none"> • Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages. • Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Couvercle latéral (côté gauche)		1	Habillage de l'unité
Couvercle latéral (côté droit)		1	
Vis (M4 x 10)		2	
Gabarit		1	Pour repérer le positionnement de l'unité intérieure au plafond
Support de fixation au plafond (côté gauche)		1	Pour l'installation de l'unité intérieure au plafond * Pas utilisé pour le modèle ABYG 18 LVTB.
Support de fixation au plafond (côté droit)		1	
Cheville pour boulon à frapper (M12)*		4	
Rondelle "grover"		4	
Ecrou à épaulement		4	

Désignation	Forme	Qté	Usage
Support mural		2	Pour l'installation de l'unité intérieure sur le mur
Vis		6	Pour fixer le support mural
Manchon isolant		1 (petit)	Isolation des raccords frigorifiques de l'unité intérieure
Manchon isolant		1 (grand)	
Serre-câble		1	Fixation du câblage électrique
Collier Rilsan		1 (grand)	Fixation du tuyau d'évacuation des condensats
		2 (petit)	Fixation du câblage électrique
Tuyau d'évacuation des condensats		1	Installation de l'évacuation des condensats
Collier de serrage		1	
Isolant		1	
Fil de fixation		1	Fixation du tuyau d'évacuation des condensats
Télécommande infrarouge		1	Commande de l'appareil
Pile		2	Pour l'alimentation de la télécommande infrarouge
Support de télécommande		1	Fixation de la télécommande
Vis autotaraudeuses (ø 3 X 12)		2	Montage du support de la télécommande infrarouge

1.2. Autres accessoires

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Contact entrée (CN 14) Code 809 623		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 11 00.</i>
Contact sortie (CN 20) Code 894 053		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 19 45.</i>

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié. Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.
- N'installez pas ces appareils près de bords de mers, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils près d'une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils dans un lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
- N'installez pas ces appareils dans une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (Cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'unité ne tombe pas.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.

1. Afin d'éviter tout risque de vibration ou de bruit parasite, utilisez pour une installation un plafond de construction solide.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'emplacement doit permettre une bonne répartition de l'air climatisé dans le local.
3. L'emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l'appareil. Les figures ci-après donnent quelques cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions de dépannage sans problème.
4. De même, vérifiez qu'il sera aisé de changer le filtre de l'unité.
5. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
6. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer un tuyau d'évacuation des condensats.

3. DIMENSIONS DE L'INSTALLATION

Fig. 235 - Installation en console murale


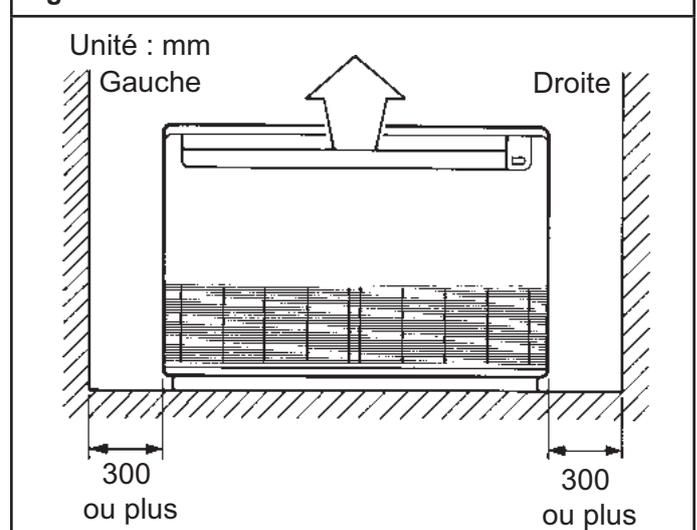


Fig. 236 - Installation en plafonnier apparent

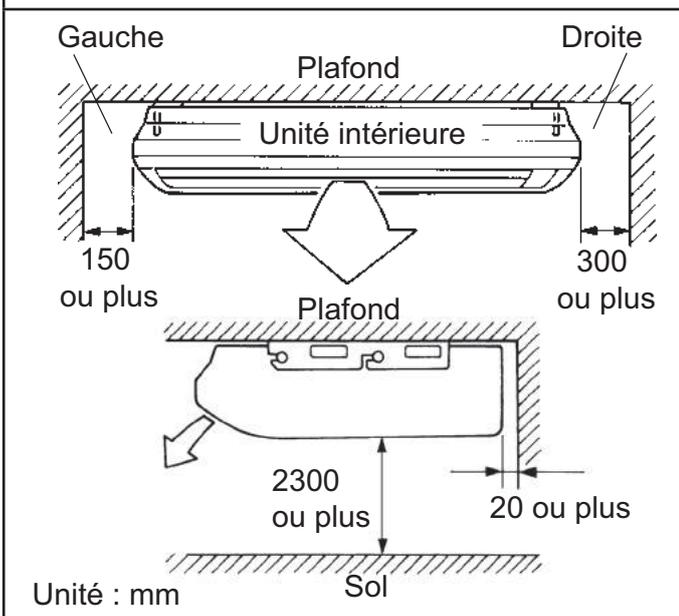

Remarques :

L'unité intérieure peut être câblée avant l'unité extérieure et vice et versa.


Choisissez l'ordre d'installation le plus approprié.

4.2. Installation en console murale de l'unité intérieure

Perçement en vue du passage des liaisons frigorifiques


Décidez quelle direction de départ vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser une des 3 directions décrites Fig. 238.

Fig. 238

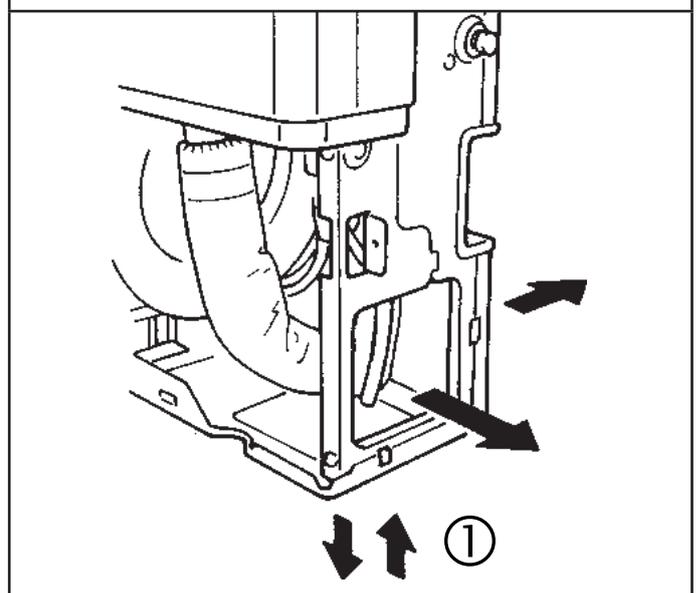

Pour la direction inférieure, percez le trou ovale comme indiqué Fig. 239.

Fig. 239 - Vue ①

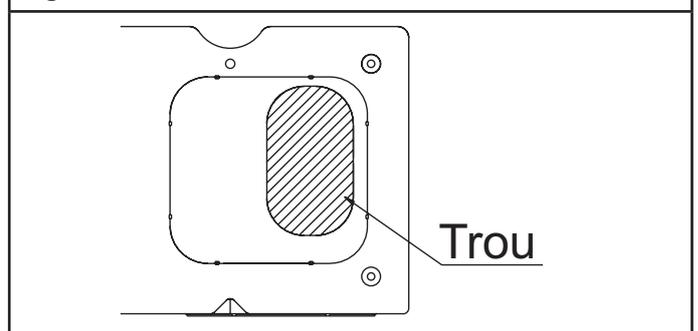

Le tuyau d'évacuation des condensats peut être installé à droite ou à gauche de l'unité. (Fig. 240)

4. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIURE

Installez le climatiseur comme indiqué ci-après. Le suivi de cette procédure vous garantit une bonne installation.

⚠ ATTENTION

- Choisissez un emplacement pour l'installation de l'unité intérieure suffisamment solide pour supporter au moins 5 fois son poids.
- Vérifiez que ce support ne risque pas de propager les vibrations de l'appareil.

4.1. Préparation de l'unité intérieure pour l'installation

Ouvrez la grille d'entrée d'air et retirez les 3 vis.

Fig. 237



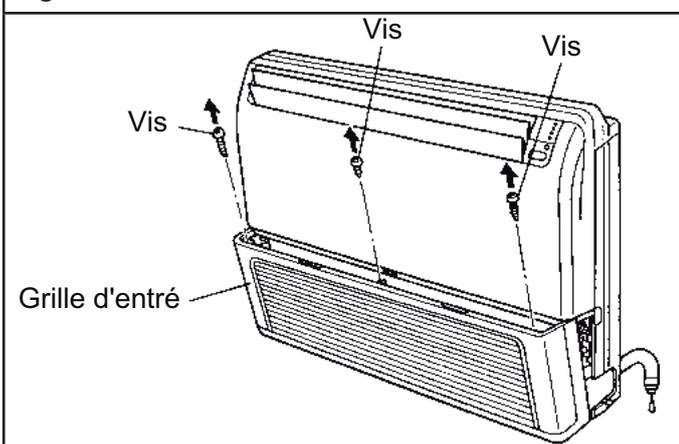


Fig. 240

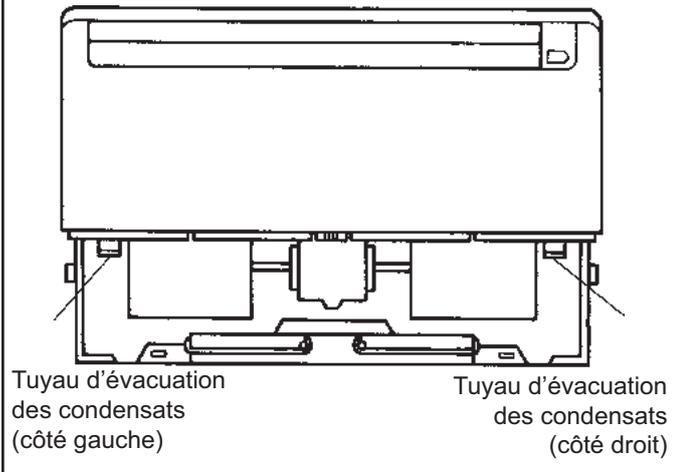

Lorsque la direction de départ est décidée, percez soit un trou de 10 cm. Si c'est le mur extérieur qui est percé, percez-le avec une légère pente vers l'extérieur.


Fig. 241

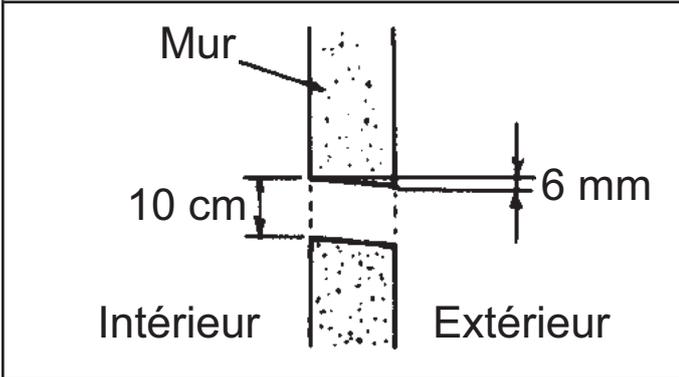

Quand le départ du tuyau est connecté à l'arrière de l'appareil, faites un trou dans le mur comme indiqué Fig. 241.

Lors de l'installation murale, installez les supports muraux du climatiseur comme indiqué Fig. 242.


Fig. 242

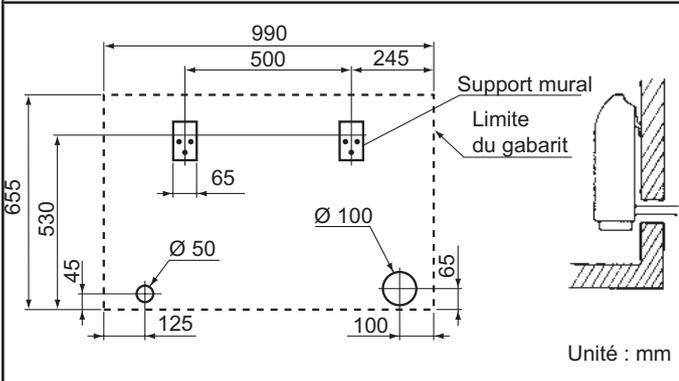

4.3. Installation de l'unité en plafonnier apparent

Utilisez le gabarit fourni pour percer le passage des liaisons frigorifiques et préparer le montage des supports de fixation (Fig. 243).


Fig. 243

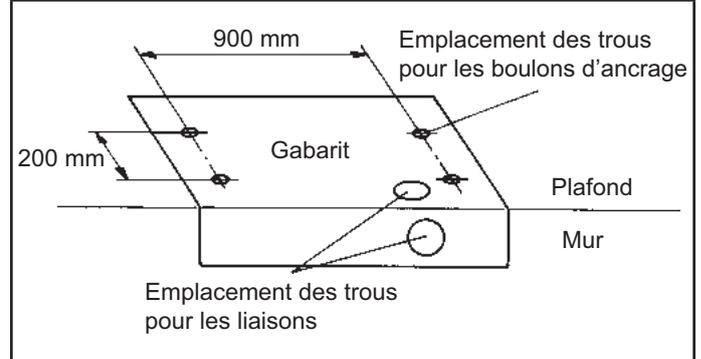

Perçement en vue du passage des liaisons frigorifiques

Décidez quelle direction de départ vous voulez utiliser.

Fig. 244

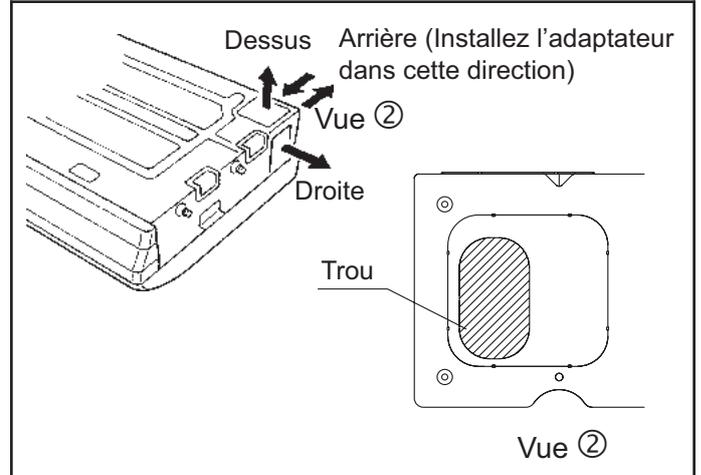


Pour la direction arrière, percez le trou ovale comme indiqué Fig. 244.

ATTENTION

- Installez le tuyau d'évacuation des condensats par l'arrière, il ne doit jamais passer par le haut ou le côté droit.

Lorsque la direction de départ est décidée, percez soit un trou de 150 mm ou bien 2 trous : un de 80 mm et un de 50 mm. Si c'est le mur extérieur qui est percé, percez avec une légère pente vers l'extérieur.

Fig. 245

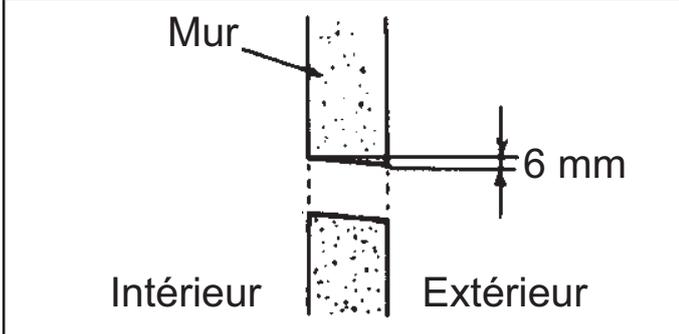

Percement pour la mise en place et le montage des chevilles à frapper

Avec une mèche à béton de 12,7 mm de diamètre, percez les quatre trous (Fig. 246). Insérez les chevilles à frapper dans les trous (Fig. 247).

Fig. 246


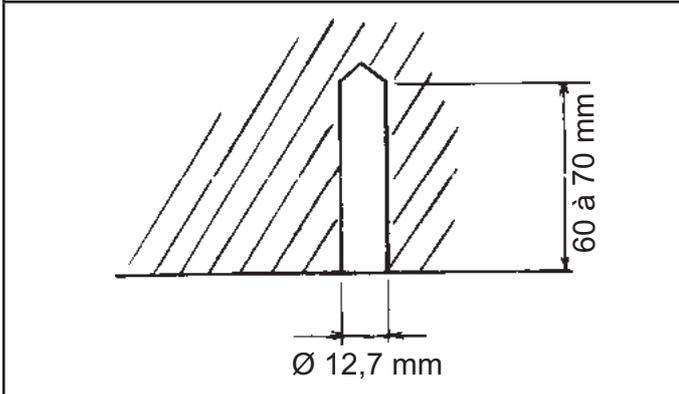



Fig. 247

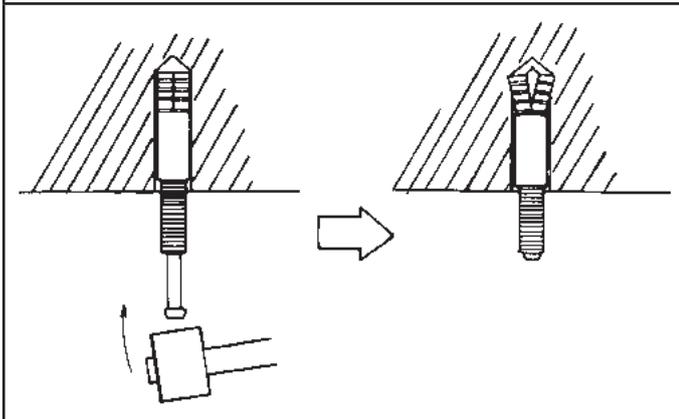

Mise en place des supports de fixation au plafond

Installez les supports avec les rondelles «Grover» et les écrous à épaulement fournis. (Fig. 248).


Fig. 248

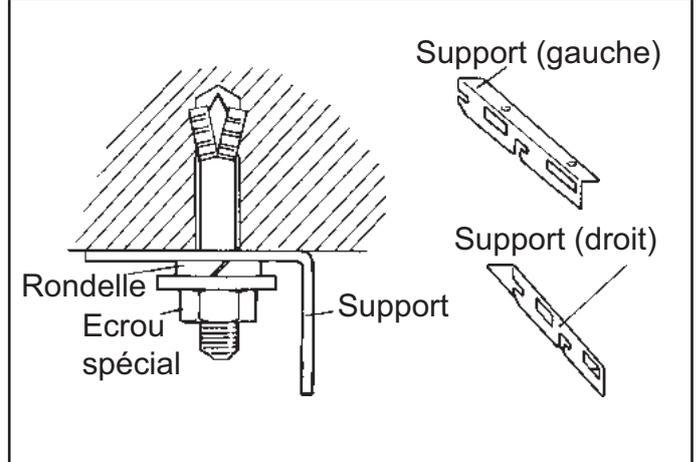

Mise en place de l'unité intérieure sur les supports


Desserrez les vis à tête hexagonale comme indiqué Fig. 249.

Fig. 249

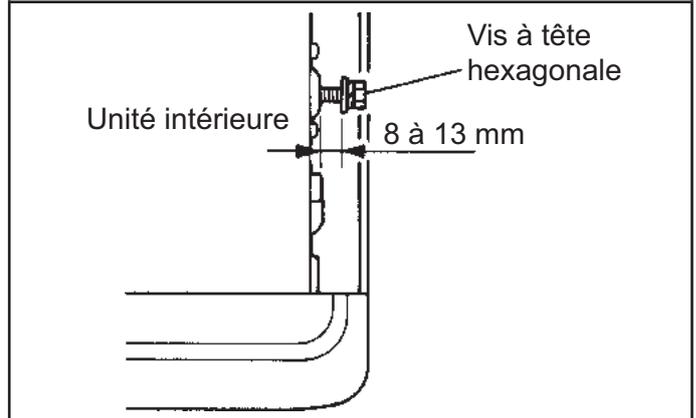

Engagez l'unité intérieure dans ses supports (Fig. 250).

Fig. 250

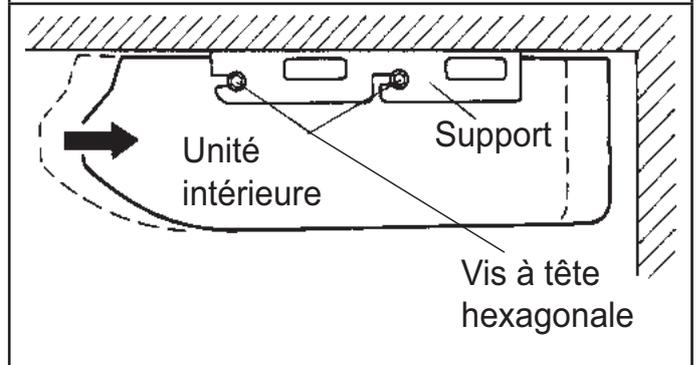

Maintenant, serrez les vis à tête hexagonale des deux côtés en même temps.


⚠ ATTENTION

• Afin d'assurer un bon fonctionnement de l'évacuation des condensats, et pour éviter que des fuites d'eau ne se produisent, assurez-vous d'une parfaite mise à niveau du climatiseur.

4.3.1. Démontage des plaques de protection et châssis RFM

- Dévissez les 4 vis fixant les plaques de protection et retirez-les (2 vis par plaque).
- Dévissez les 2 vis fixant le châssis RFM et décrochez-le de son emplacement.
- Après avoir effectué les travaux de maintenance, replacez les éléments à leur place initiale.

Fig. 251

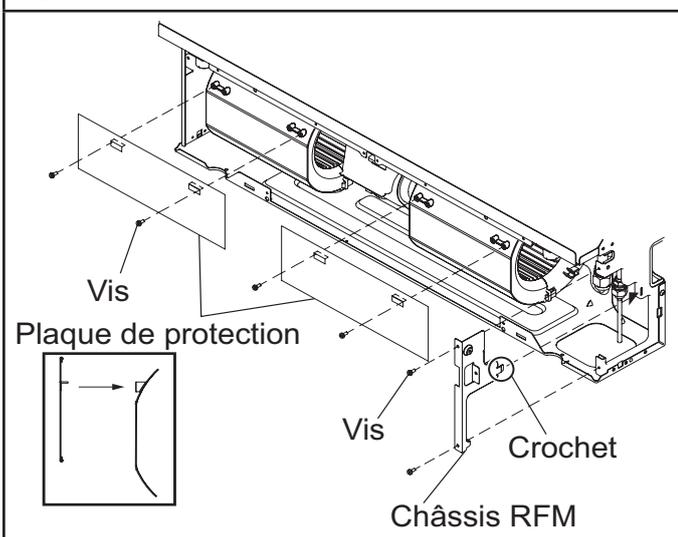

Installez les plaques de protection dans la bonne position.

5. MISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

⚠ ATTENTION

• Effectuez l'installation du tuyau d'évacuation des condensats conformément aux indications fournies. En particulier, veillez à intervenir dans un environnement suffisamment tempéré pendant l'installation du tuyau d'évacuation des condensats afin d'éviter que des problèmes de condensation entraînent des fuites d'eau.

Utilisez de la colle pour tube PVC pour connecter le tuyau d'évacuation des condensats afin qu'il n'y ait pas de fuites. Utilisez un tuyau d'évacuation des condensats avec le diamètre indiqué dans le Tableau 26.

- Ne pas créer de remontée, de piège ou de prise d'air.
- Prévoyez une légère pente (1/100 ou plus).
- Prévoyez des supports tout le long du tube.
- Utilisez un isolant pour éviter la condensation ou le gel.
- Toujours isoler le tube d'évacuation des condensats côté intérieur (épaisseur 8 mm ou plus).

Tableau 26


	∅ extérieur
Tuyau condensats	32 mm

La sortie des condensats peut se faire d'un côté ou de l'autre de l'unité selon la configuration de l'installation.

D'origine, la sortie des condensats est préparée côté droit de l'appareil (côté du boîtier de commande).

Lorsque la sortie doit se faire côté gauche, n'oubliez pas de réinstaller le bouchon côté droit.

Fig. 252

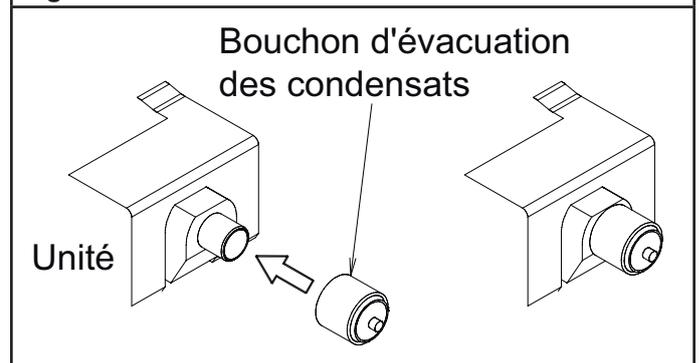

5.1. Méthode d'installation du tuyau d'évacuation des condensats

1. Fixez l'adaptateur (fourni dans les accessoires) à la sortie d'évacuation de l'unité et vissez le collier de serrage comme indiqué Fig. 253.
2. Utilisez de l'adhésif pour coller le tuyau rigide PVC ou un tuyau coudé. (Posez une bande adhésive de couleur à partir de la limite de la jauge pour assurer l'étanchéité) Fig. 254.
3. Vérifiez l'évacuation des condensats.
4. Posez l'isolant (fourni dans les accessoires) pour couvrir l'évacuation et les parties du corps de l'unité intérieure (Fig. 255).

Fig. 253


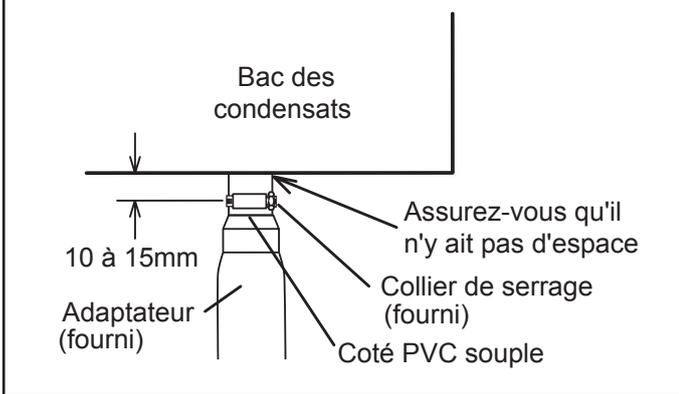


Fig. 254

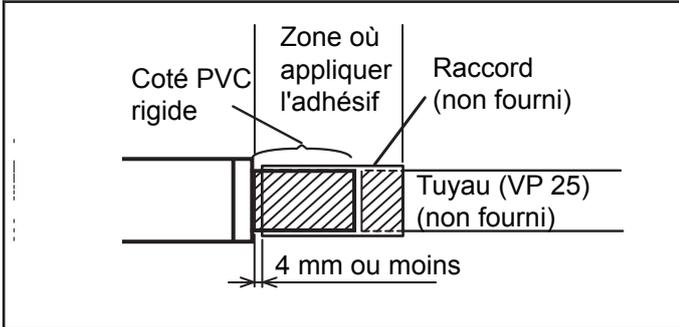

5. Enveloppez l'isolant autour du tuyau d'évacuation des condensats.

Fig. 255


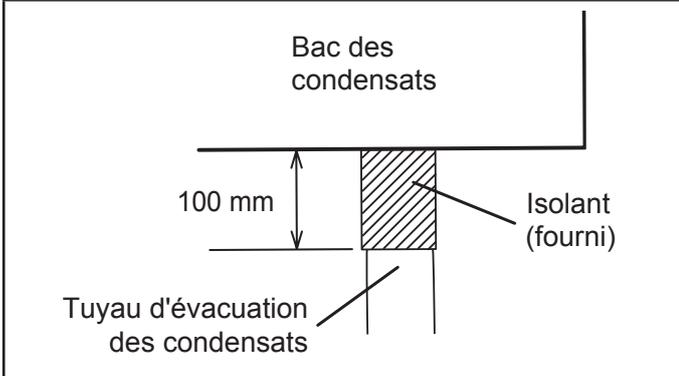



Fig. 256 - Vue de coupe

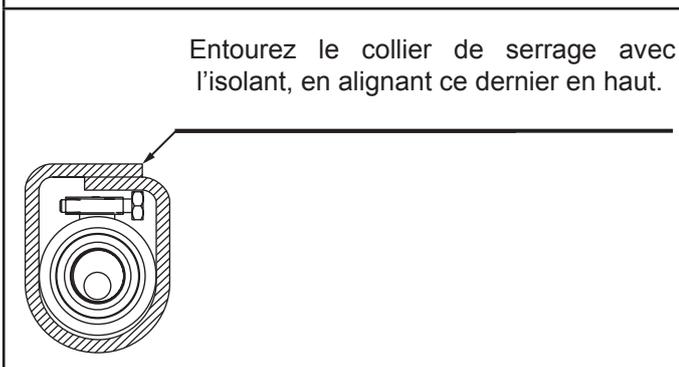

5.2. Installation en console murale

Veillez à aménager une pente de 2% minimum sur le tuyau d'évacuation des condensats dès la sortie de l'unité.


Fig. 257

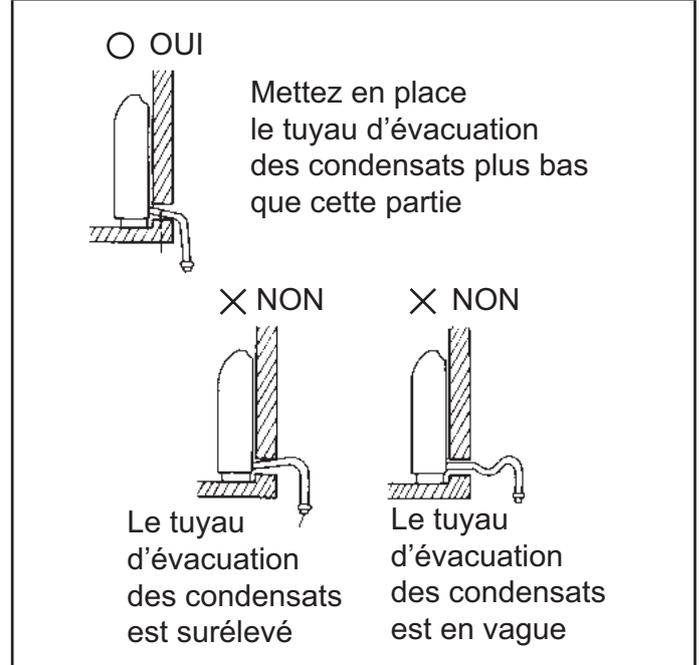

⚠ ATTENTION

- Evitez d'incliner l'appareil en sens inverse par rapport au côté d'écoulement des condensats. Si ceci est inévitable, la distance A ne doit en aucun cas excéder 5 mm (Fig. 258).


Fig. 258

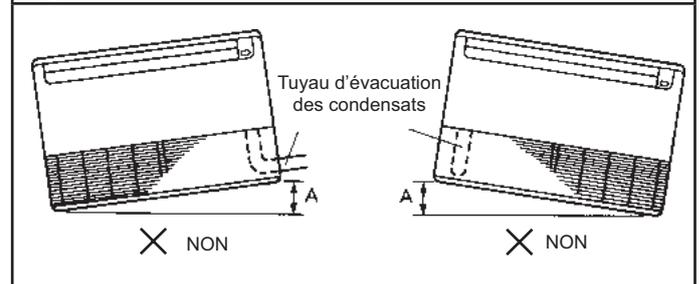

5.3. Installation en plafonnier apparent


- Prenez garde à aménager une pente de 2 % minimum sur le tuyau d'évacuation des condensats dès la sortie de l'appareil (Fig. 259).

Fig. 259

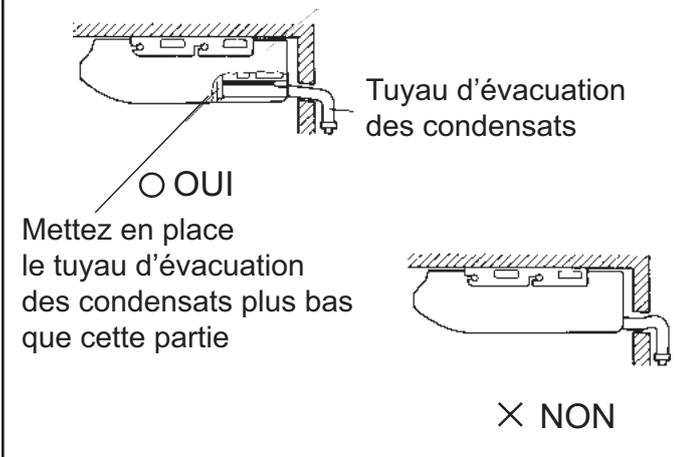

Une fois le tuyau en place, fixez-le avec le fil de fixation. (Fig. 260)

Fig. 260

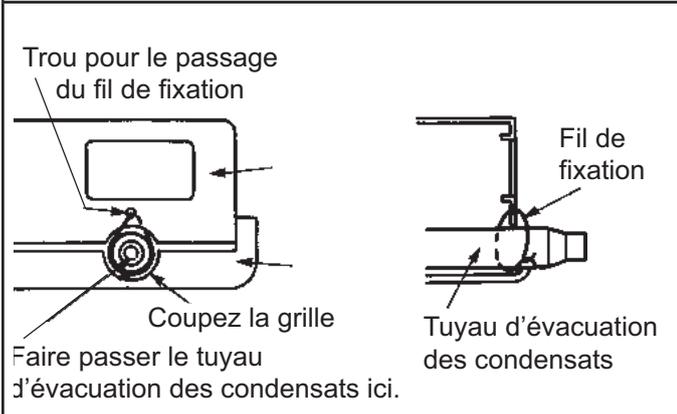

5.4. Isolation calorifique des raccords frigorifiques

• Après avoir vérifié qu'aucune fuite de gaz ne se produit, isolez les 2 parties des raccords frigorifiques sur les petits et gros tuyaux avec un manchon isolant.

• Terminez l'isolation en fixant le manchon aux deux extrémités au moyen de colliers Rilsan comme indiqué la Fig. 261.

• Enveloppez les deux extrémités des manchons avec du ruban adhésif vinyle de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace comme indiqué la Fig. 262.

Fig. 261


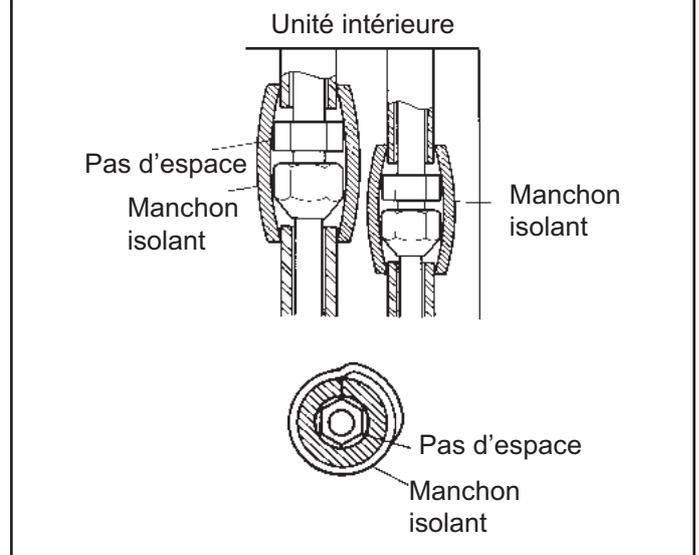


Fig. 262

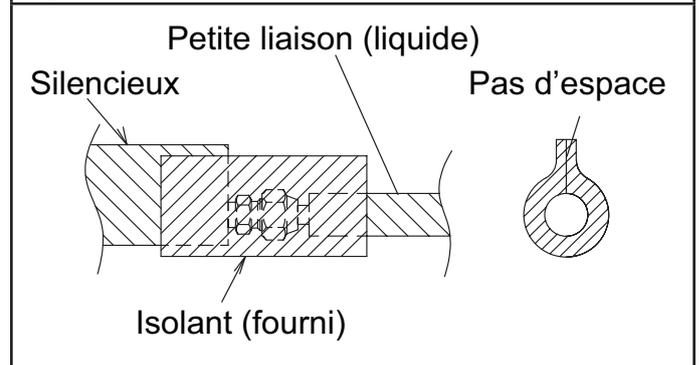

⚠ ATTENTION

- L'isolant doit s'adapter étroitement sans espace.


6. CÂBLAGE DE L'INTERCONNEXION SUR L'UNITÉ INTÉRIURE

6.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques.
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.

Fig. 263

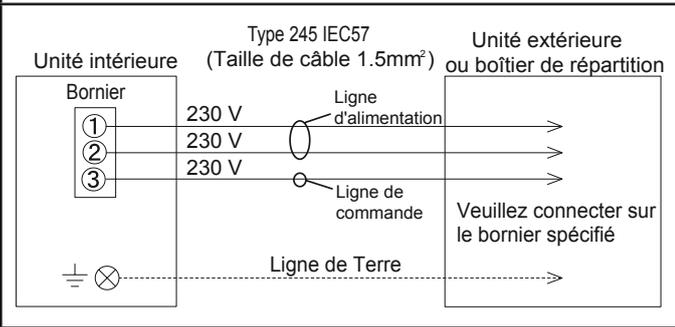

- Enlevez les câbles des colliers, pour retirer le boîtier électrique.

- Après avoir terminé, installez les câbles comme placés initialement.

Fig. 268

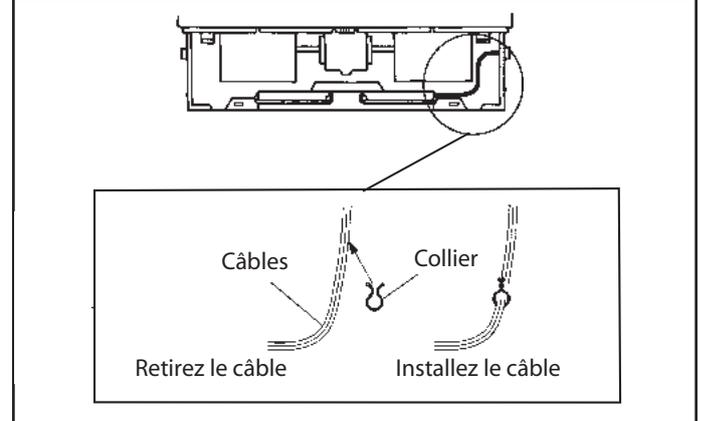


Fig. 264


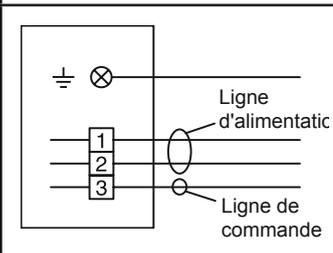


Fig. 265

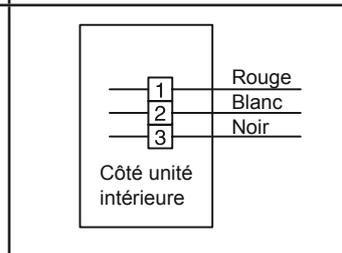

2. Tirez sur le boîtier électrique.

6.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure

1. Pour accéder au boîtier électrique, enlevez les vis.

Fig. 266


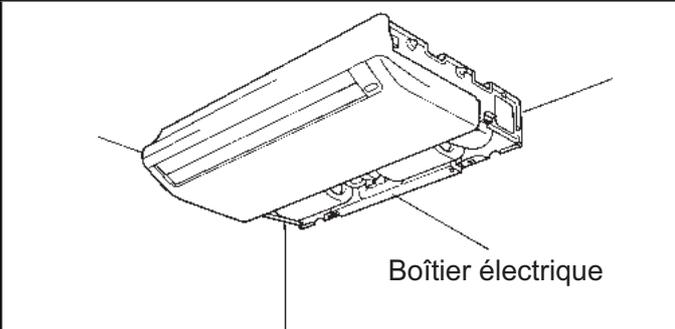


Fig. 269

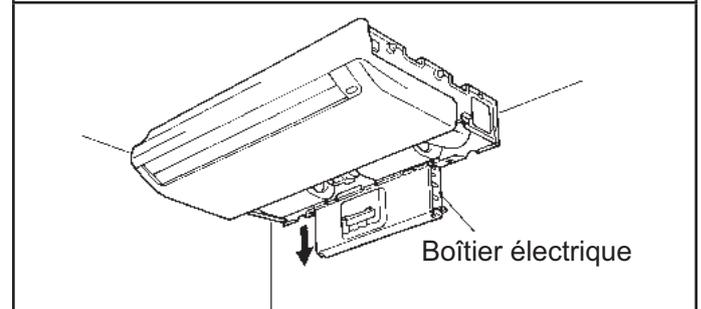

3. Enlevez le couvercle du boîtier électrique en retirant les 3 vis (Fig. 270).

Fig. 267


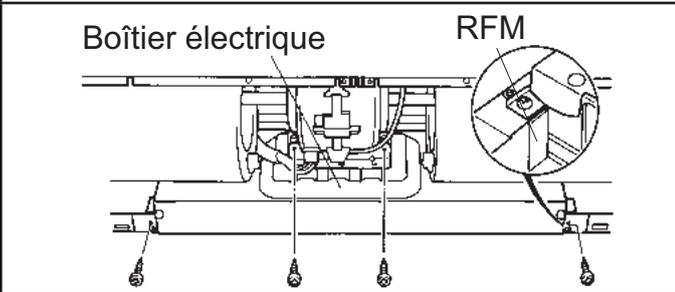


Fig. 270

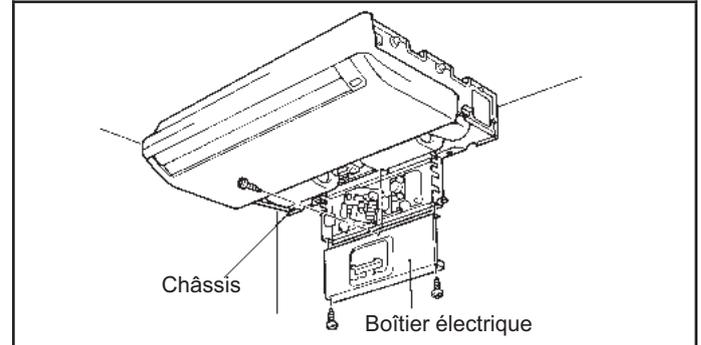

ATTENTION

- Ne pas enlever les vis du châssis RFM, sinon le boîtier électrique risque de tomber.


- Si vous l'utilisez en console murale, vous devez retirer les vis et les vis du châssis RFM.

ATTENTION

- Prenez garde de ne pas coincer les câbles électriques entre le boîtier électrique et le châssis pendant toute l'installation.


- Après câblage complet, fixez les câbles avec les colliers rilsan fournis en accessoire comme indiqué Fig. 271.

Fig. 271

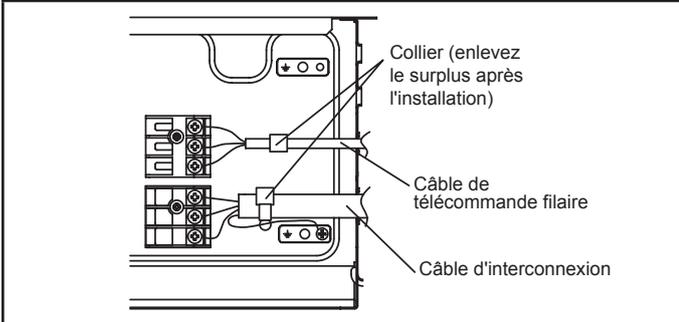

- Remplacez le boîtier électrique après avoir fixé le couvercle.
- Fixez le câble d'interconnexion à l'aide du serre-câble.

Fig. 272

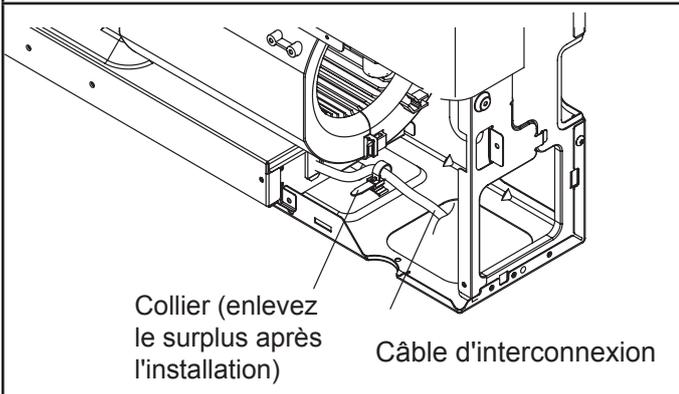

⚠ ATTENTION

- Ne pas connecter en parallèle le câble de la télécommande, de l'interconnexion de l'unité intérieure (à l'unité extérieure) et d'alimentation. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

6.3. Paramétrage de la position console murale/plafonniers apparents

Le paramétrage d'usine est défini pour une utilisation en plafonnier apparents. Pour modifier ce paramétrage en console murale voir «5. Fonctions et paramètres à régler», page 124).

Paramétrage de la correction de température ambiante en mode froid

→ Valeur de paramétrage "01"

Réglage de la correction de température ambiante en mode chaud

→ Valeur de paramétrage "01"

7. MONTAGE DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR ET DES COUVERCLES LATÉRAUX

7.1. Passage des liaisons

Passage des liaisons sortent comme indiqué sur la Fig. 273 et Fig. 274, recouvrez l'espace vide avec un matériau (mastic ou autre) pour éviter l'introduction d'objets ou d'eau.

Fig. 273


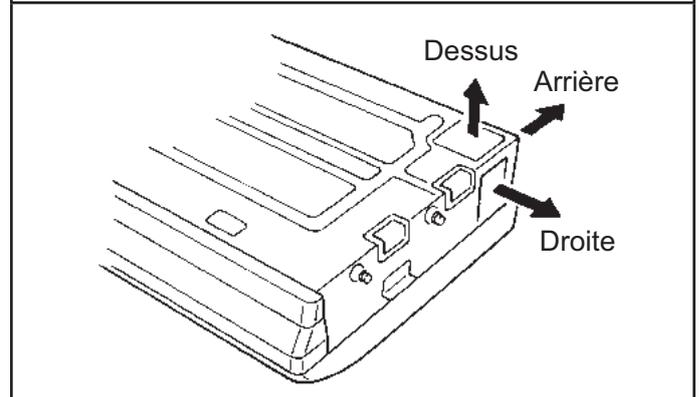


Fig. 274

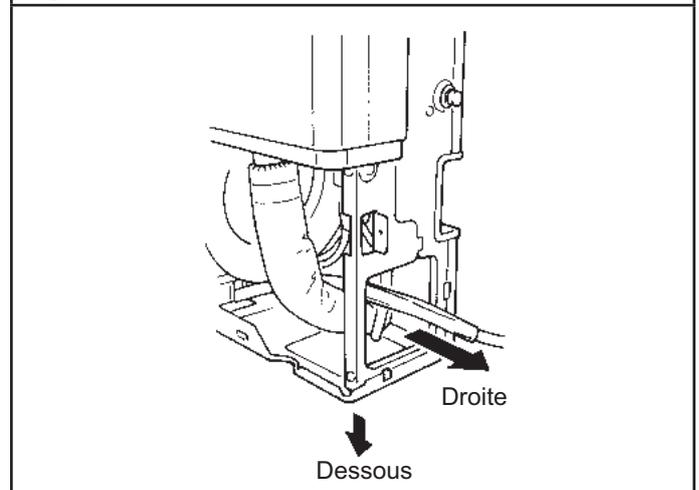

7.2. Montage du couvercle latéral droit

- Si les liaisons frigorifiques passent par la droite, entaillez le couvercle latéral droit pour leur laisser le passage. Cette opération n'est pas nécessaire si les liaisons sortent à l'arrière ou au-dessus de l'unité.

Fig. 275


Couvercle latéral droit (fourni)



2. Engagez le couvercle latéral droit en position et fixez-le avec la vis (Ø 04 X 10) fournie.

Fig. 276

Couvercle latéral droit (fourni)

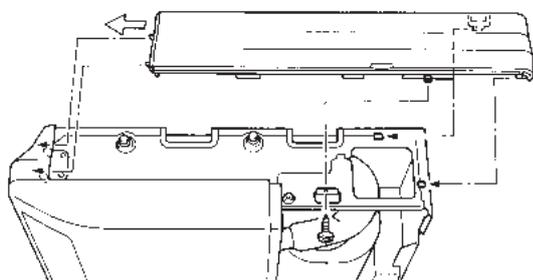


Vis (Ø 4 x 10) (fourni)

7.3. Montage du couvercle latéral gauche

Engagez le couvercle latéral en position et fixez-le avec la vis (Ø 04 X 10) fournie.

Fig. 277

Couvercle latéral gauche (fourni)

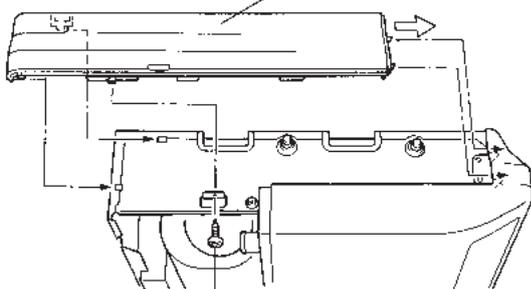


Vis (Ø 4 x 10) (fourni)

7.4. Montage de la Grille d'entrée d'air


1. Si les liaisons frigorifiques passent par le côté droit, entaillez légèrement la façade pour permettre leur passage.

Fig. 278

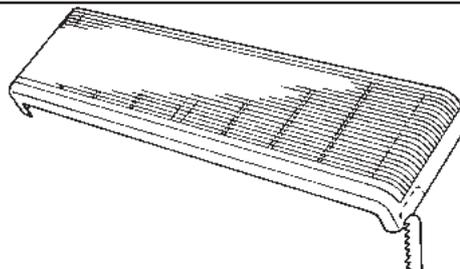

- Engagez les ergots de la grille dans les logements prévus dans le châssis puis fixez la grille avec les trois vis prévues à cet effet.

Fig. 279

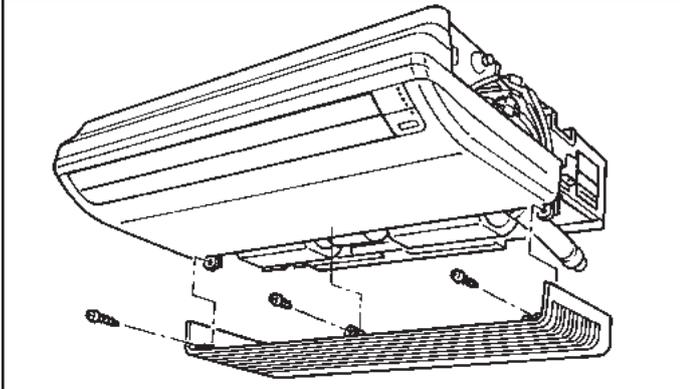

8. INSTALLATION DES KITS OPTIONNELS

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire UTY-RVNYM ou une télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM à l'aide d'un connecteur fourni avec la télécommande soit à un appareil externe à l'aide de contact entrée et sortie (voir «1.2. Autres accessoires», page 105).

8.1. Avant l'installation de la télécommande filaire

- Lorsque vous utilisez la télécommande filaire, plusieurs fonctions ne pourront pas être utilisées sur ce climatiseur.

⚠ ATTENTION

- Avant l'installation, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation.
- Ne pas toucher l'échangeur.
- Pendant l'installation et le démontage, assurez-vous de ne pas accrocher les fils ou de les tirer trop fort ou il peut en résulter des dommages au climatiseur.
- Évitez les rayons directs du soleil.
- Choisissez un endroit qui ne sera pas soumis à la chaleur d'un four, etc.
- Après avoir installé la télécommande, vérifiez que le climatiseur reçoit bien le signal.
- Ne reliez pas la télécommande filaire au bornier d'alimentation.
- Lorsque vous reliez la télécommande filaire à l'unité intérieure, utilisez le connecteur prévu à cet effet fourni avec la télécommande filaire.
- La longueur maximum de câble pour la télécommande filaire est de 10m. Assurez-vous d'isoler la connexion lorsque vous allongez le câble.


8.2. Câblage de la télécommande filaire

Reportez-vous § 6.2 Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure.

8.3. Câblage des contacts entrée/sortie externe


- Dénudez les fils reliés au connecteur du contact externe et le câble non fourni. Utilisez un raccord isolé serti pour relier le câble et les fils du contact.
- Branchez les fils du contact et le câble.

Fig. 280 - Exemple contact sortie (CN103)

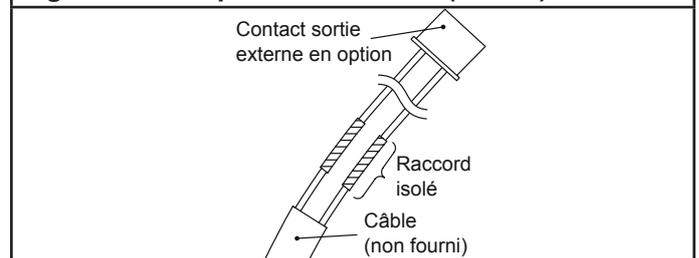

Important : Veillez à souder les câbles et à isoler la connexion entre les fils.

Fig. 281

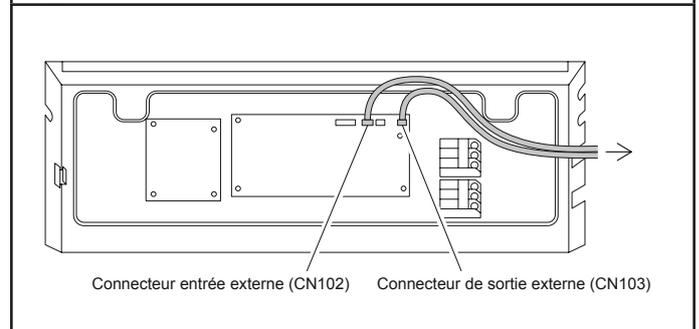

Type	N° du connecteur
Entrée externe (809 623)	CN102
Sortie externe (894 053)	CN103

ARYG 07 LSL
ARYG 09 LSL
ARYG 12 LSL
ARYG 14 LSL
ARYG 18 LSL


1. ACCESSOIRES

1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure

Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION

- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Gabarit		1	Pour le positionnement de l'unité intérieure.
Rondelle		8	Pour suspendre l'unité intérieure.
Manchon isolant		1 (grand)	Isolation des raccords frigorifiques de l'unité intérieure (gaz).
		1 (petit)	Isolation des raccords frigorifiques de l'unité intérieure (liquide).
Collier rilsan		2 (moyen)	Pour attacher le câble de la télécommande et d'interconnexion.
		4 (grand)	Pour fixer les manchons.
Filtre		2 (petit)	Modèles ARYG 07 09 12 14.
		2 (grand)	Modèle ARYG 18.
Adaptateur		1	Pour connecter le tuyau d'évacuation des condensats.
Collier de serrage		1	Pour fixer l'adaptateur.
Isolant B		1	Pour isoler l'adaptateur.
Télécommande avec accessoires		1	Pour commander l'appareil.

1.2. Accessoires en option

Désignation	Référence	Code	Usage
Télécommande filaire	UTY-RVNYM	875 019	Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée	UTY-RSNYM	809 459	La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Unité de réception infra-rouge	UTY-LBTYM	875 047	Kit constitué d'un récepteur infra-rouge et de sa télécommande infra-rouge (reportez-vous à la notice NI 923 105).
Sonde déportée	UTY-XSZX	809 742	Pour mesurer la température ambiante.
Interfaces Wi-Fi W-LAN	UTY-TFSXZ1	875 100	Pour une application via le Wi-Fi.
Kit de connexion externe	UTY-XWZXZG	875 059	Pour la commande sortie.
Grille intelligente	UTD-GXSA-W	809 526	Modèles ARYG 07 09 12 14.
	UTD-GXSB-W	809 527	Modèle ARYG 18.

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE L'UNITÉ

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les murs pourront supporter le poids des unités intérieures, pour éviter leurs chutes et des blessures éventuelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas installer l'unité intérieure dans les lieux suivants :

- Les bords de mer, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.

- Une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.

- Lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.

- Une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.

- Un endroit avec des fuites de gaz combustible, contenant les fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension, ou des particules volatiles inflammables tels que du diluant pour peinture ou de l'essence. Si le gaz fuit et se répand autour de l'unité, il peut s'enflammer.

- Ne pas utiliser l'unité pour des cas spéciaux, comme le stockage de nourriture, les plantes etc... Cela peut dégrader la qualité des objets stockés.

- Ne pas installer l'unité près d'une source de chaleur, vapeur ou de gaz inflammable.

- Ne pas installer l'unité intérieure dans un endroit où il y a un risque de fuite de gaz dangereux.

- Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).

- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.

- Prendre des précautions pour éviter la chute de l'unité intérieure.

1. Choisissez un support épais et insensible aux vibrations, à un emplacement susceptible de supporter le poids de l'installation.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées.
3. Installez l'unité intérieure de façon à permettre une connexion aisée vers l'unité extérieure.
4. Installez l'unité intérieure de façon à permettre une connexion aisée vers l'unité extérieure.
5. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer les tuyaux gaz, liquide et d'évacuation des condensats.
6. Ne pas installer l'appareil dans un lieu où les vibrations et le bruit seront amplifiés.
7. Prévoyez un accès facile aux filtres et au boîtier de commande pour la maintenance.
8. Tenez compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laissez suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé, notamment pour retirer les filtres.

3. INSTALLATION DE L'UNITÉ AU PLAFOND

3.1. Dimensions de l'installation

Prendre en compte l'espace de maintenance et laisser suffisamment d'espace autour de l'unité intérieure.

Fig. 282

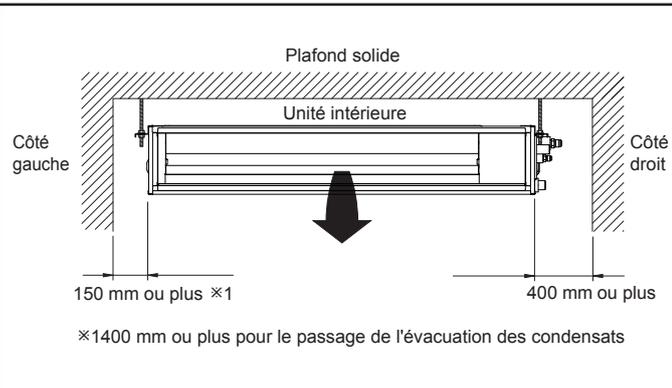


Fig. 283 Prise d'air latérale



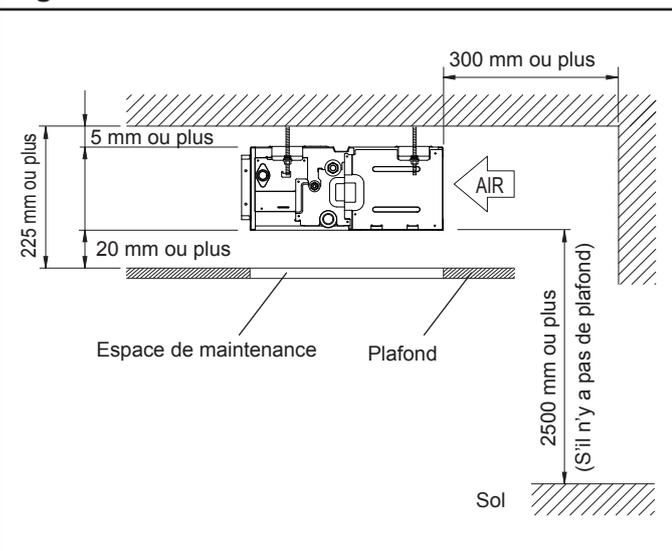


Fig. 284 Prise d'air par dessous

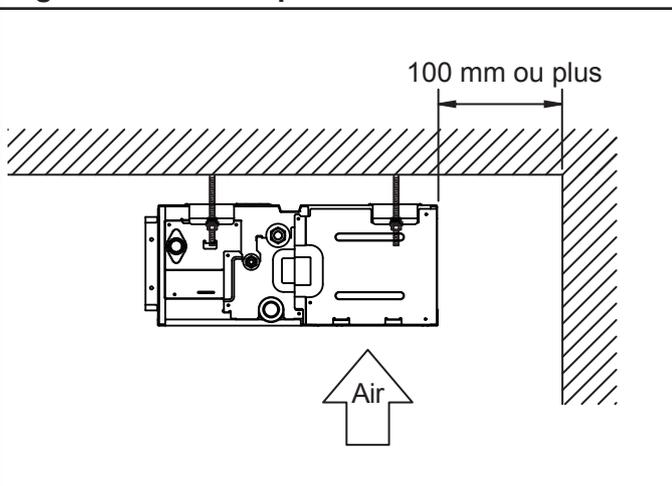

Ajustez la direction de soufflage en fonction de la forme de la pièce et de l'emplacement.

Fig. 285

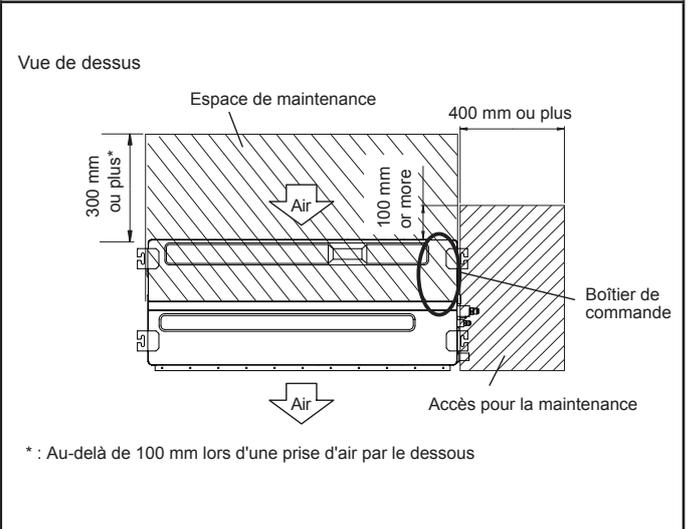

3.2. Installation de l'unité intérieure

Installez le climatiseur comme indiqué ci-après. Le suivi de cette procédure vous garantit une bonne installation.

⚠ ATTENTION

L'installation de l'unité doit être effectuée par un nombre de personnes suffisant et avec un équipement adéquat pour le poids de l'unité. Un nombre insuffisant de personnes ou avec des outils inadéquats risque de causer la chute de l'unité ou des dommages corporels.

Si l'unité est fixée uniquement à l'aide de la façade, il existe un risque que l'unité se détache.

Confirmez les directions de reprise d'air et de sortie d'air avant l'installation de l'unité.

3.2.1. Exemple d'installation au plafond

Connexion des gaines (non fourni)

1. Entrée sur le côté

- Installez la gaine (non fourni) sur la bride d'entrée.
- Fixez la bride sur le châssis à l'aide de vis (non fourni).
- Attachez la bride et la gaine à l'aide d'adhésif aluminium pour éviter toute fuite d'air.

⚠ ATTENTION

- Lorsque la gaine est installée sur l'entrée, ne pas mettre les filtres livrés en accessoire mais acheter d'autres filtres pour mettre à l'extrémité de la gaine.

2. Sortie sur le côté

- Installez la gaine en l'ajustant sur la bride de sortie.
- Attachez la bride et la gaine à l'aide d'adhésif aluminium pour éviter toute fuite d'air.
- Isolez les gaines afin d'éviter la condensation.

⚠ ATTENTION

Vérifiez que les gaines supportent la pression statique externe de l'appareil.

Assurez-vous d'isoler les gaines afin d'éviter la condensation.

Assurez-vous d'isoler entre les gaines et les murs si vous utilisez des gaines métalliques.

Veuillez expliquer les méthodes de manipulation et de lavage du matériel acheté au client.

Pour empêcher les utilisateurs de toucher les parties intérieures de l'unité intérieure, il faut installer des grilles sur l'entrée et la sortie de l'appareil. Ces grilles ne doivent s'enlever qu'à l'aide d'outils.

Lorsqu'on branche la gaine sur la sortie de l'unité intérieure, il faut éviter toutes possibilités de fuites d'eau (condensation).

- Modèles ARYG 07 09 12 : La pression statique doit être comprise entre 0 et 30 Pa.
- Modèles ARYG 14 18 : La pression statique doit être comprise entre 0 et 50 Pa

Remplacez le couvercle comme suit :

- Enlevez les vis (6 vis pour les tailles 07, 09, 12, 14 et 7 vis pour le modèle 18)

- Enlevez le couvercle et la grille de protection du ventilateur.
- Puis installez le couvercle comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 286

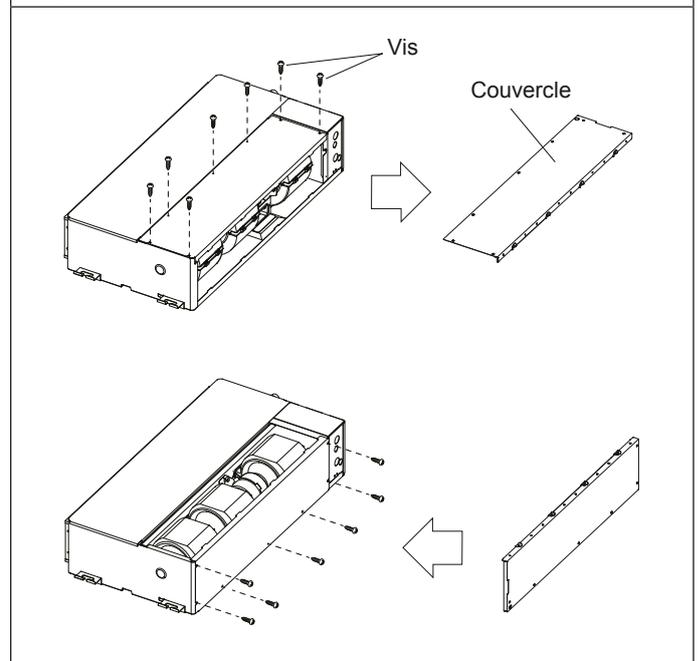


Fig. 287 - Entrée sur le côté - Sortie sur le côté

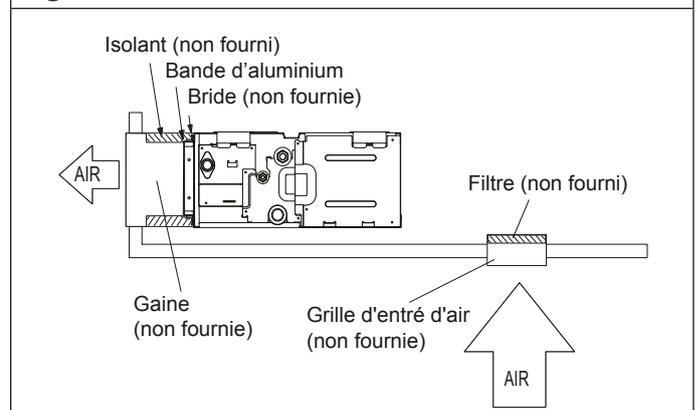


Fig. 288 - Entrée sur le côté - Sortie sur le côté avec gaine

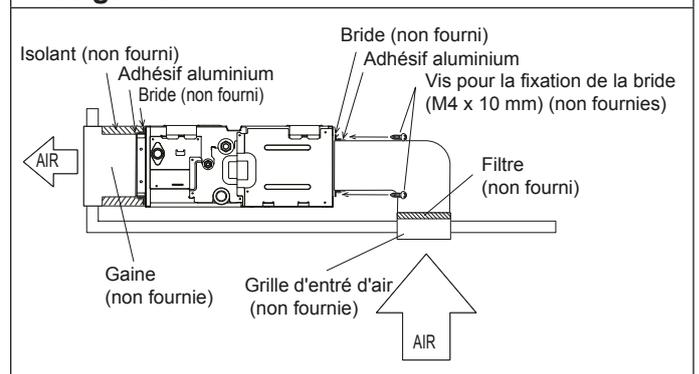


Fig. 289 - Entrée par le dessous - Sortie sur le côté

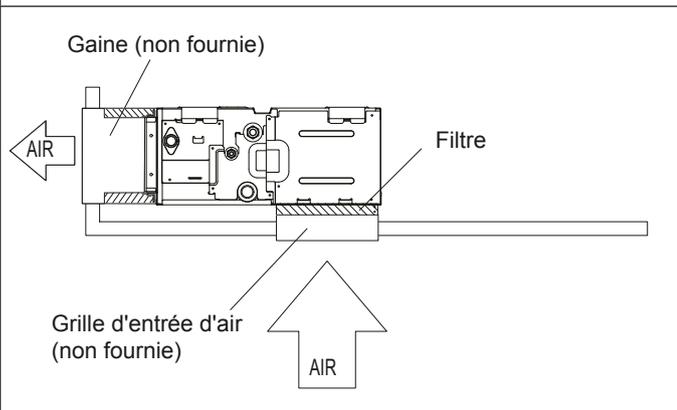


Fig. 290 - Sortie sur le côté


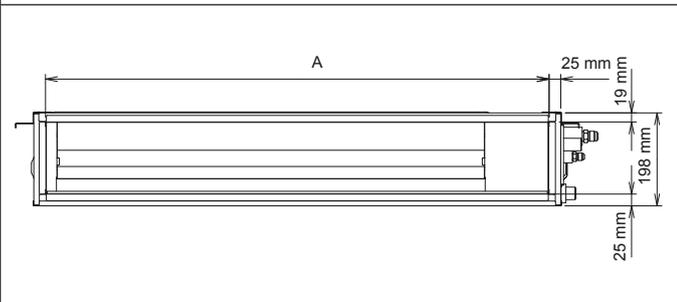


Fig. 291 - Entrée sur le côté

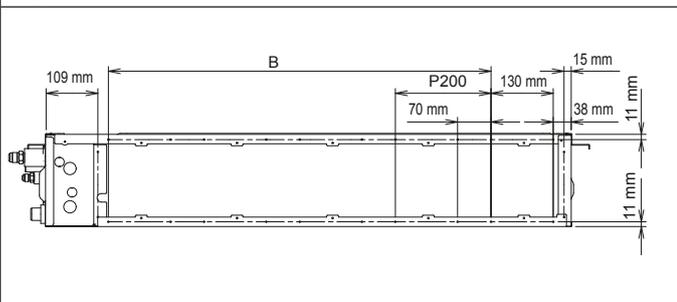

3.2.2. Installation des filtres

• Installez les filtres sur l'unité intérieure comme indiqué sur les Fig. 292 et Fig. 293.

Fig. 292


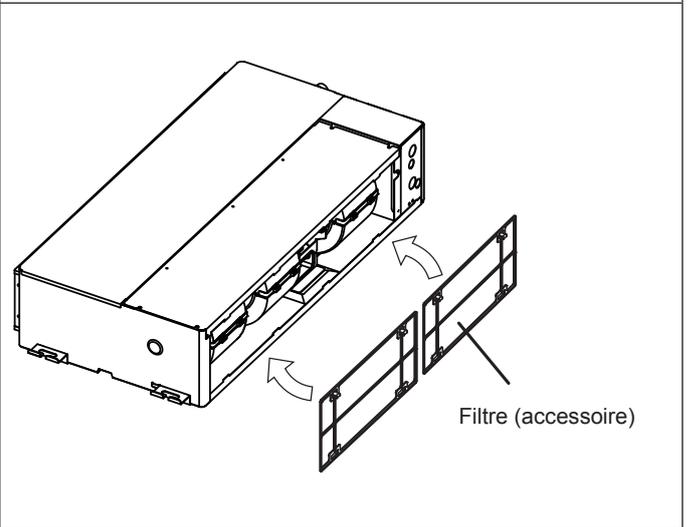


Fig. 293

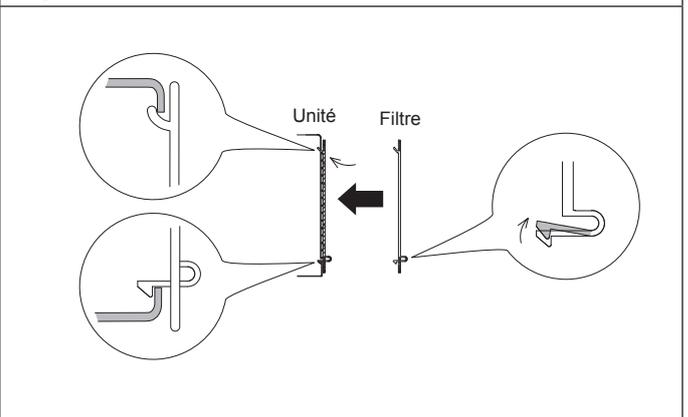

3.2.3. Positionnement des trous et installation des boulons d'ancrage

• Utiliser le gabarit pour pouvoir positionner les 4 trous à percer.

	ARYG 7 9 12 14	ARYG 18
A	650 mm	850 mm
B	P200x2=400mm	P200x3=600mm

Fig. 294


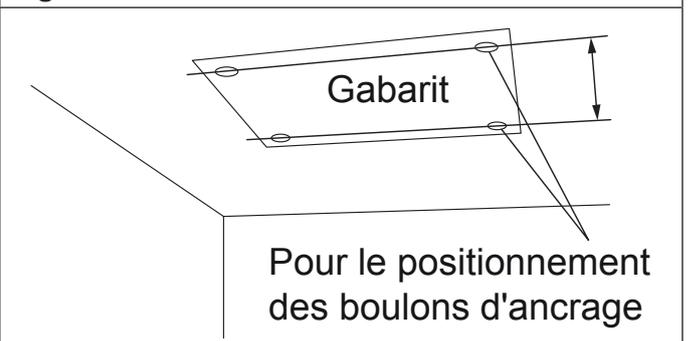


Fig. 295 -

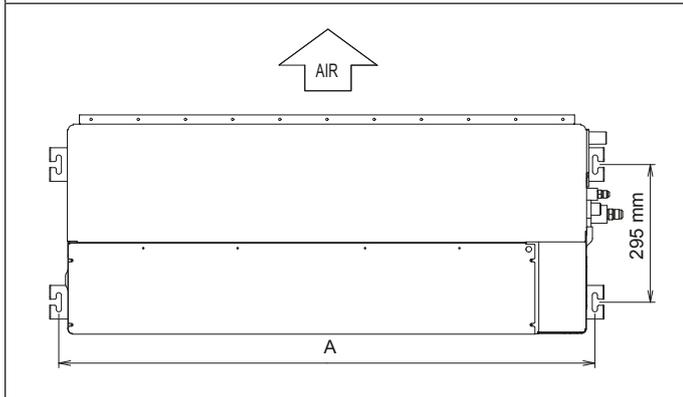

	ARYG 07 09 12 14	ARYG 18
A	752 mm	952 mm

3.2.4. Installation de l'unité intérieure

1. Fixation de l'unité intérieure

Fig. 296


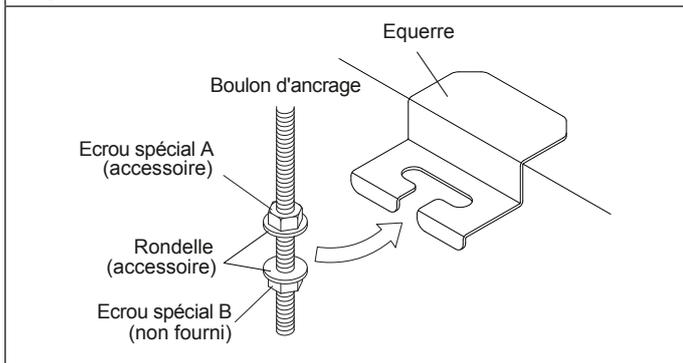


Fig. 297

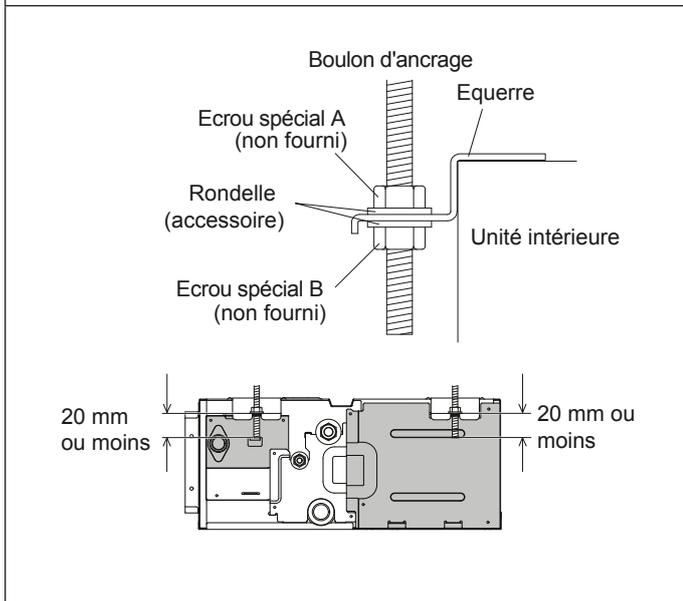


Si le boulon d'ancrage dépasse de 20 mm, l'ouverture et la fermeture du coffret électrique du gainable sera difficile. De même pour l'accès à la pompe de relevage (maintenance, remplacement...).

2. Mise à niveau de l'unité intérieure

Déterminez l'horizontale en positionnant le niveau sur le dessus de l'appareil.

Fig. 298

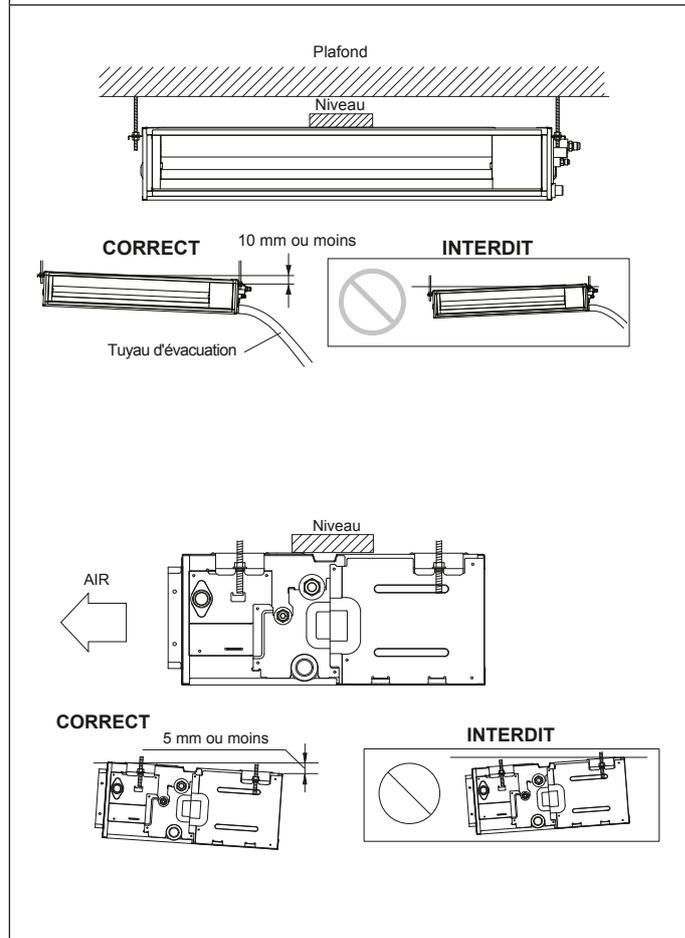

⚠ ATTENTION

- Attachez l'unité solidement avec les écrous spéciaux A et B.

4. INSTALLATION DES LIAISONS FRIGORIFIQUES

⚠ ATTENTION

- Faites attention qu'il n'y ait pas de poussières qui pénètrent dans les liaisons.
- Quand vous stockez les liaisons, veillez à les protéger (bouchon ou adhésif).
- Soudez en utilisant de l'azote à travers les liaisons.

4.1. Choix des liaisons

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas des liaisons usagées.
- Utilisez des liaisons propres à l'intérieur et à l'extérieur (Poli intérieurement, déshydratée et bouchonnée), sans substances susceptibles de générer des problèmes lors de l'utilisation (sulfure, oxyde, poussière, chutes de découpe, huile ou eau).
- Utilisez exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique :
 - Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum).
- Il est souhaitable que la quantité d'huile résiduelle soit inférieure à 40 mg/10 m.
- N'utilisez pas de liaisons écrasées, déformées ou décolorées (en particulier à l'intérieur). Sinon, la vanne de détente ou le tube capillaire pourraient être obstrués.
- Un mauvais choix de liaisons provoquera de faibles performances. Il est nécessaire de choisir des matériaux adaptés au fluide frigorigène R410A (pression plus élevée).

- Les épaisseurs des liaisons sont indiquées dans le tableau 1.
- N'utilisez pas de liaisons plus fines.

Tableau 27

Diamètre des liaisons	Epaisseur
6,35 mm (1/4")	0.80 mm
9,52 mm (3/8")	0.80 mm
12,70 mm (1/2")	0.80 mm
15,88 mm (5/8")	1.00 mm

4.2. Exigences pour les liaisons

⚠ ATTENTION

- Référez-vous à la notice d'installation de l'unité extérieure pour connaître la longueur de raccordement de la liaison ou le dénivelé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Procédez à l'isolation thermique des liaisons gaz et liquide afin d'éviter toute condensation.
- Utilisez des manchons isolants d'une résistance à la chaleur supérieure à 120°C.
- En complément, si le niveau d'humidité aux endroits où le passage des tuyaux frigorifiques risque d'excéder 70%, protégez ces derniers avec des manchons isolants. Utilisez un manchon plus épais de 15 mm si l'humidité atteint 80%, et un manchon plus épais de 20 mm si l'humidité dépasse 80 %.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si les épaisseurs recommandées ne sont pas respectées dans les conditions décrites précédemment, de la condensation se formera à la surface des isolants.
- Enfin, veillez à utiliser des manchons isolants dont les caractéristiques de conductivité calorifique seront égale à 0,045 W/(m.K) ou inférieure si la température égale 20°C.

4.3. Raccordement des liaisons

4.3.1. Réalisation des évasements

1. Coupez les liaisons avec un coupe-tube sans les déformer à la longueur adéquate.
2. Ebavurez soigneusement en tenant la liaison vers le bas pour éviter l'introduction de limaille dans cette dernière.
3. Récupérez les écrous "Flare" sur l'unité intérieure et l'unité extérieure.
4. Enfilez les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procédez à l'évasement en laissant dépasser la liaison de la cote "A" de la matrice de la dudgeonnière (Fig. 299 et Tableau 28).
6. Après évasement, vérifiez l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. (Fig. 301).

Fig. 299

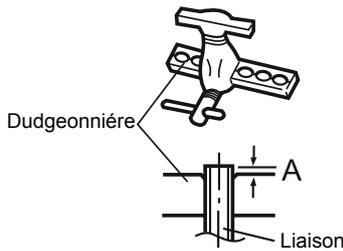


Fig. 300




Fig. 301

Vérifiez si (L) est évasé correctement et s'il n'est ni craquelé, ni rayé.




Tableau 28

Diamètre des liaisons	Dimension A (mm)	Dimension B _{0,4} (mm)
6,35 mm (1/4")	0 à 0,5	9,1
9,52 mm (3/8")		13,2
12,70 mm (1/2")		16,6
15,88 mm (5/8")		19,7

Tableau 29

Diamètre des liaisons	Largeur de l'écrou flare	Largeur aux méplats
6,35 mm (1/4")	17 mm	
9,52 mm (3/8")	22 mm	
12,70 mm (1/2")	26 mm	
15,88 mm (5/8")	29 mm	

4.3.2. Mise en forme des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

- Ne cintrez jamais plus de trois fois la liaison au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).

Les liaisons seront mises en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.

- Ne cintrez pas le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse, n'hésitez pas à les dégager de leur isolant dans le cas contraire il y a risque d'écrasement.
- Après cintrage, refermez l'isolant avec de la colle Néoprène et assemblez avec du ruban adhésif.

4.3.3. Raccordement des liaisons frigorifiques

⚠ ATTENTION

Soignez particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si la liaison est mal alignée, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.

Retirez les bouchons des liaisons et des robinets que lorsque vous êtes sur le point d'effectuer le branchement !

Utilisez toujours 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tuyau.

Le petite liaison doit toujours être raccordée avant la grosse.

Utilisez une clé dynamométrique comme spécifiée. Sinon les écrous flare pourraient se briser après un certain temps, provoquant des fuites de fluide et générant des gaz dangereux au contact d'une flamme.

Retirez les bouchons des liaisons frigorifiques. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrez les écrous à la main jusqu'au contact et finissez à la clé dynamométrique (Fig. 302) selon les couples indiqués dans le Tableau 30.

Fig. 302

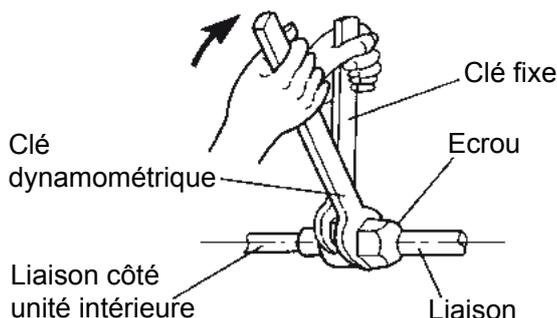


Tableau 30

Diamètre des écrous flare	Couple de serrage
6,35 mm (1/4")	16 à 18 N.m
9,52 mm (3/8")	32 à 42 N.m
12,70 mm (1/2")	49 à 61 N.m
15,88 mm (5/8")	63 à 75 N.m

⚠ ATTENTION


- Raccordez les liaisons de sorte que le couvercle du boîtier de commande puisse s'enlever facilement.
- Bien isoler les liaisons pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuites dans le boîtier de commande.

4.4. Installation de l'isolation calorifique

Isolation calorifique des raccords frigorifiques

- Après avoir vérifié qu'aucune fuite de gaz ne se produit, isolez les 2 parties des raccords frigorifiques sur les petits et gros tuyaux avec un manchon isolant.
- Terminez l'isolation en fixant le manchon aux deux extrémités au moyen de colliers Rilsan comme indiqué la Fig. 303.
- Enveloppez les deux extrémités des manchons avec du ruban adhésif vinyle de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace.

Fig. 303

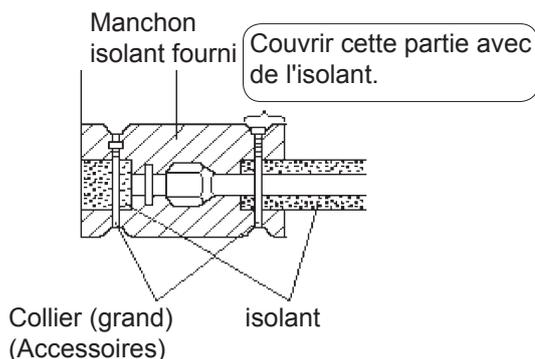

⚠ ATTENTION

L'isolant doit s'adapter étroitement sans espace.

5. INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

L'unité intérieure est équipée d'une pompe de relevage intégrée.

⚠ ATTENTION

Installez le tuyau d'évacuation des condensats conformément aux instructions suivantes. Procédez à cette intervention dans une atmosphère ambiante tempérée afin d'éviter tout risque de condensation qui pourrait entraîner des fuites.

Assurez-vous d'isoler correctement le tuyau d'évacuation des condensats de façon à ce que l'eau ne s'écoule pas des pièces raccordées.

Le tuyau d'évacuation des condensats installé doit présenter une pente descendante d'au moins 1/100.

Veillez également à ce que les tuyaux d'évacuation soient correctement isolés.

5.1. Méthode d'installation

1. Installez l'adaptateur dans l'orifice de l'unité intérieure. Fixez le collier de serrage autour de l'adaptateur dans les dimensions indiquées. Attachez-le fermement à l'aide du collier de serrage.
2. Fixez le tuyau d'évacuation (non fourni). Utilisez un tuyau PVC rigide (VP25), diamètre extérieur 38 mm, et raccordez-le à l'adaptateur à l'aide de ruban adhésif vinyle de manière à éviter toute fuite.

3. Contrôlez l'étanchéité de l'évacuation
4. Entourez l'adaptateur avec l'isolant.

Fig. 304


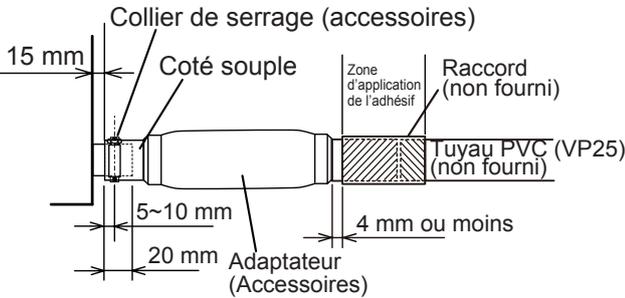



Fig. 305

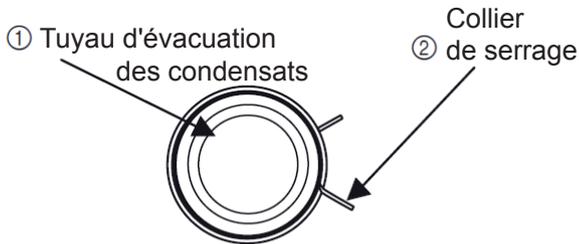

Serrez le collier de serrage ② en positionnant la vis à l'horizontale. La vis doit être positionnée du côté droit de l'adaptateur ① comme indiqué ici.

5. Après avoir vérifié l'évacuation des condensats, attachez l'isolant B ③ comme indiqué Fig. 306.
Pour éviter qu'il y ait de l'espace entre l'adaptateur ① et le collier de serrage ②, appuyez fermement sur l'isolant B ③.

Fig. 306

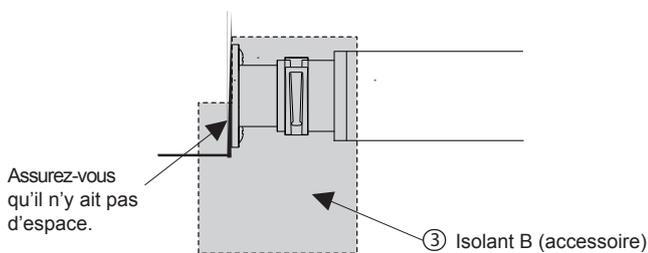

• Etape 1 à 3

Fig. 307

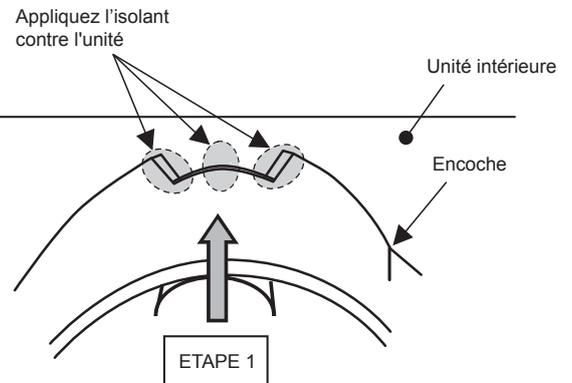


Fig. 308


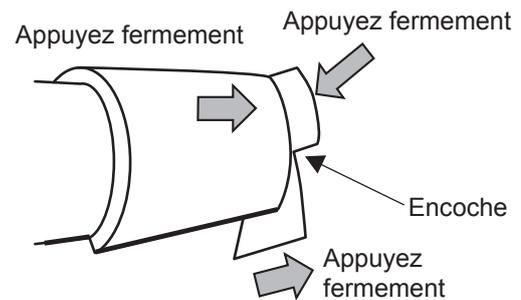


Fig. 309

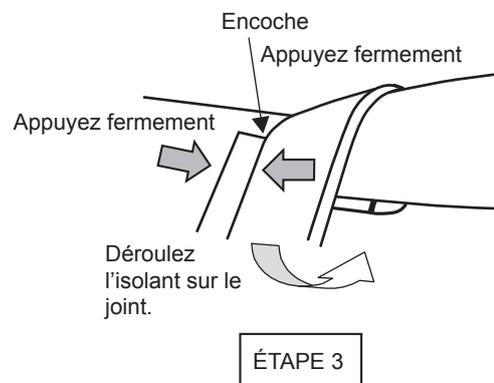


5.2. Finition

Vérifiez qu'il n'y ait aucun espace entre l'unité intérieure et l'isolant du tuyau d'évacuation des condensats.

- Lorsqu'une pompe de relevage est utilisée:

Fig. 310

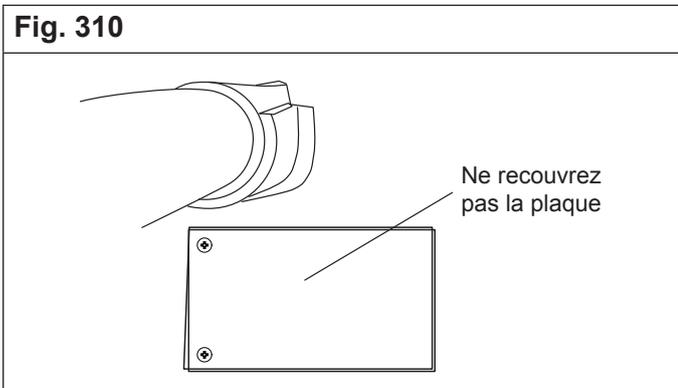

- Lorsque une pompe de relevage n'est pas utilisée (évacuation naturelle):

Fig. 311


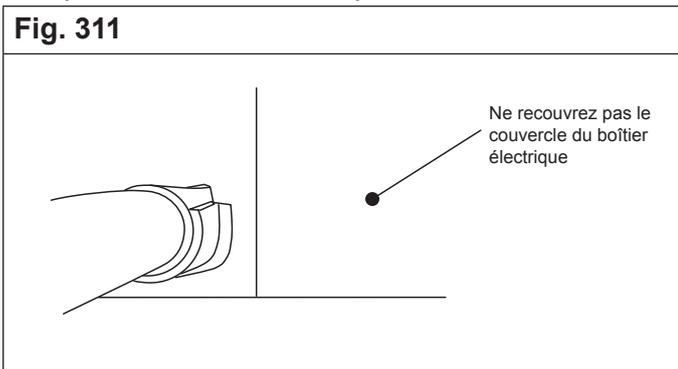



Fig. 312

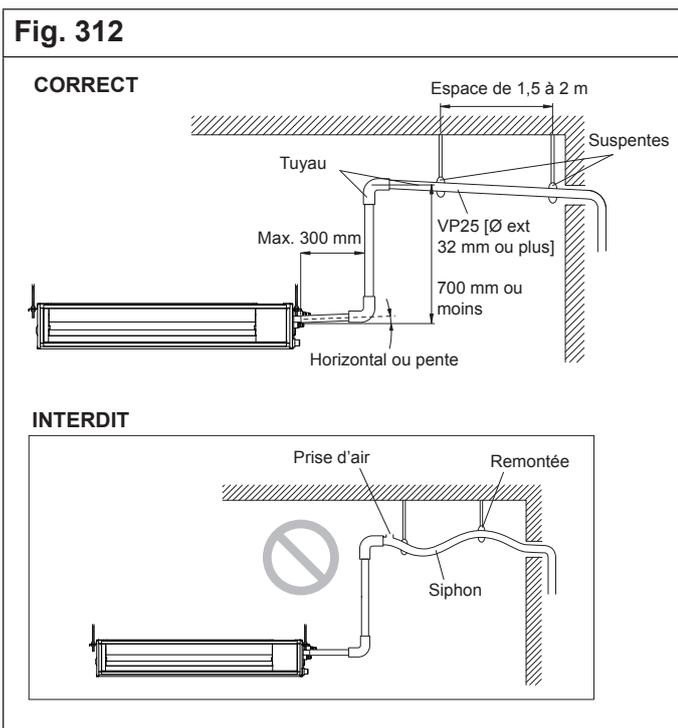

5.2.1. Installation d'unités groupées

Observez la méthode suivante pour l'installation des tuyaux d'évacuations de plusieurs unités intérieures.

Fig. 313

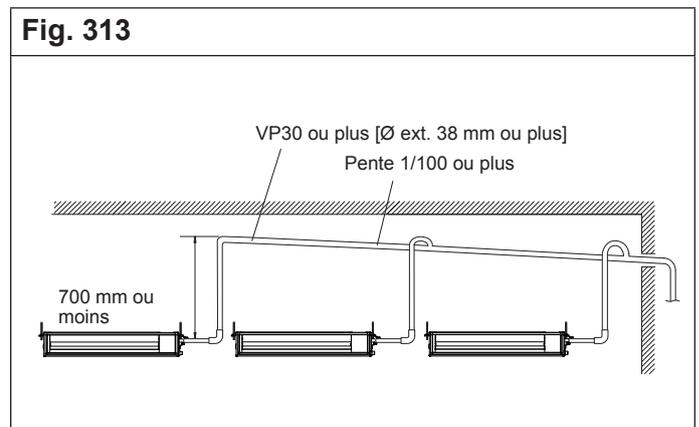


⚠ ATTENTION

S'assurer que l'évacuation des condensats se fasse convenablement.

Vérification de l'écoulement normal de l'eau de condensation :

Versez environ un litre d'eau doucement dans l'appareil avec une pissette pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe de relevage et s'il n'y a pas de bruit anormal.

Fig. 314

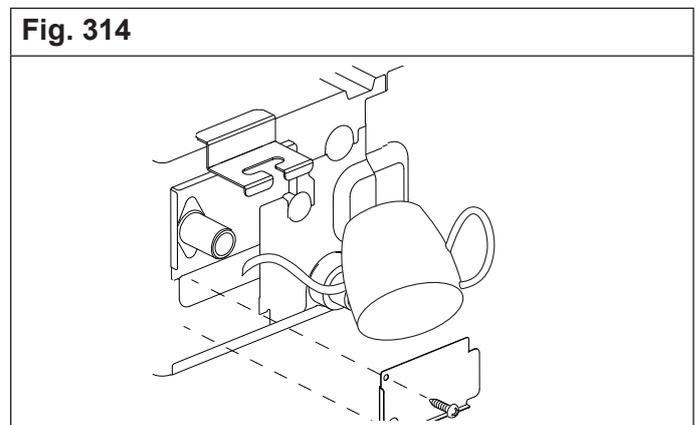

6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

6.1. Schéma de câblage

Fig. 315 : Câblage de l'interconnexion (vers l'unité extérieure)


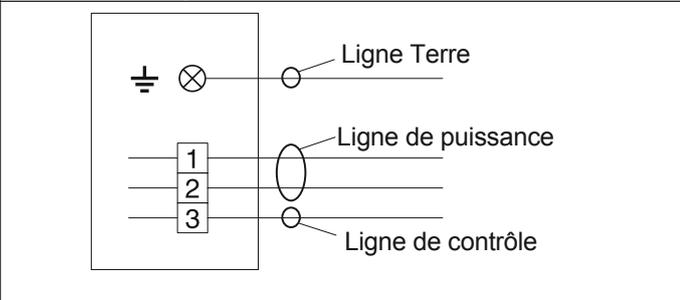


Fig. 316 : Câblage de la télécommande

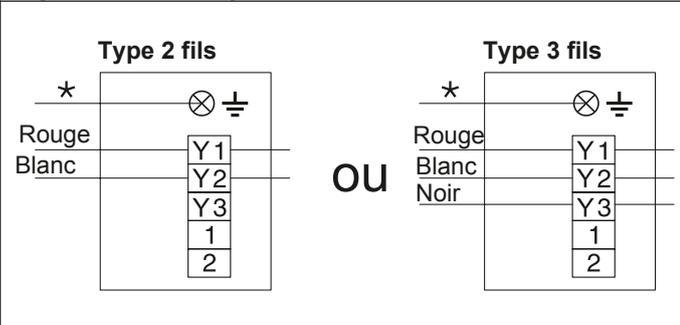


* Branchez la télécommande à la terre si elle dispose d'un câble terre

6.2. Préparation des connexions électriques

Câble d'alimentation

Réglez la longueur du câble d'alimentation pour éviter une tension excessive sur le câble, en vous référant à la figure ci-dessous.

Fig. 317

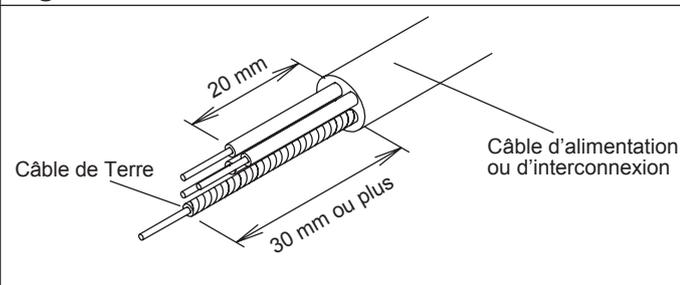

Le fil souple type HO7RNF est utilisable moyennant quelques précautions

1. Dénudez l'extrémité des conducteurs sur environ 10 mm.
2. Avec une pince à sertir, posez en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

3. Ne serrez pas trop fermement la cosse sur le bornier à l'aide d'un tournevis approprié afin de ne pas endommager ou casser la vis.
4. L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
5. Respecter les couples de serrage indiqué tableau 5.
6. Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.

⚠ ATTENTION

Utilisez une cosse ronde sertie et serrez selon les couples de serrage, sinon un échauffement peut se produire et causer de lourds dégâts.

Fig. 318

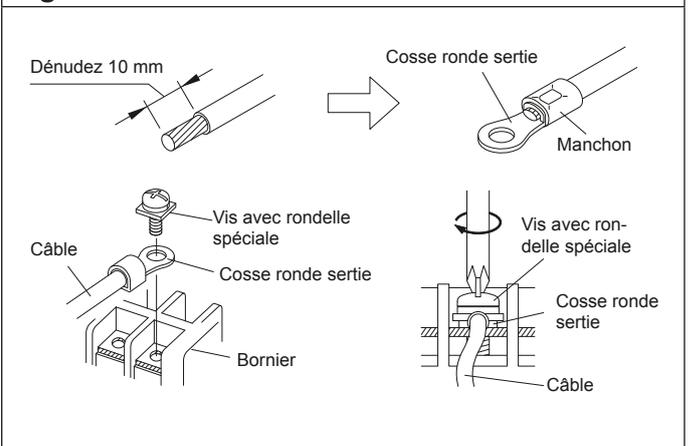


Tableau 31

Vis	Couple de serrage
M4	1,2 à 1,8 N.m
M5	2,0 à 3,0 N.m

6.3. Procédure de câblage

ATTENTION

Veillez respecter le schéma précédent pour effectuer un câblage correct. Un mauvais câblage peut provoquer un dysfonctionnement des unités.

Installez les câbles de telle sorte qu'il ne puissent pas se toucher par la suite.

Pour accéder au câblage électrique, veuillez suivre les instructions de démontage.

1. Retirez le couvercle du boîtier de commande.
2. Connectez les câbles d'alimentation, de la télécommande et l'interconnexion.

Fig. 319



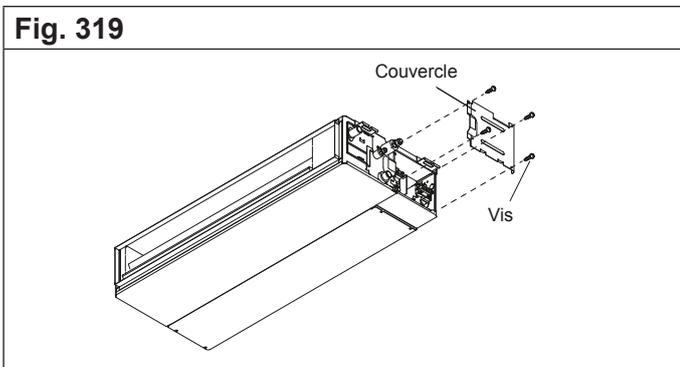


Fig. 320

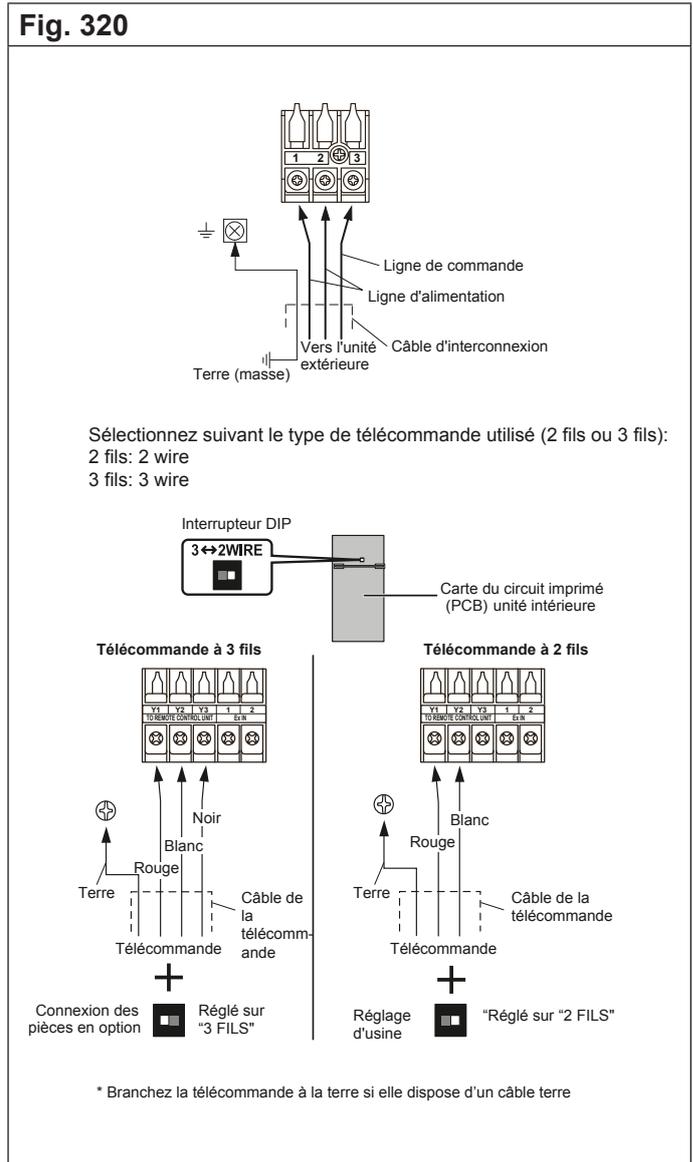

3. Après avoir branché les câbles sans trop les tendre, sécurisez le câble de la télécommande, le câble d'interconnexion et le câble d'alimentation avec des serre-câbles sous le bornier et au niveau de la base des vannes.

Fig. 321

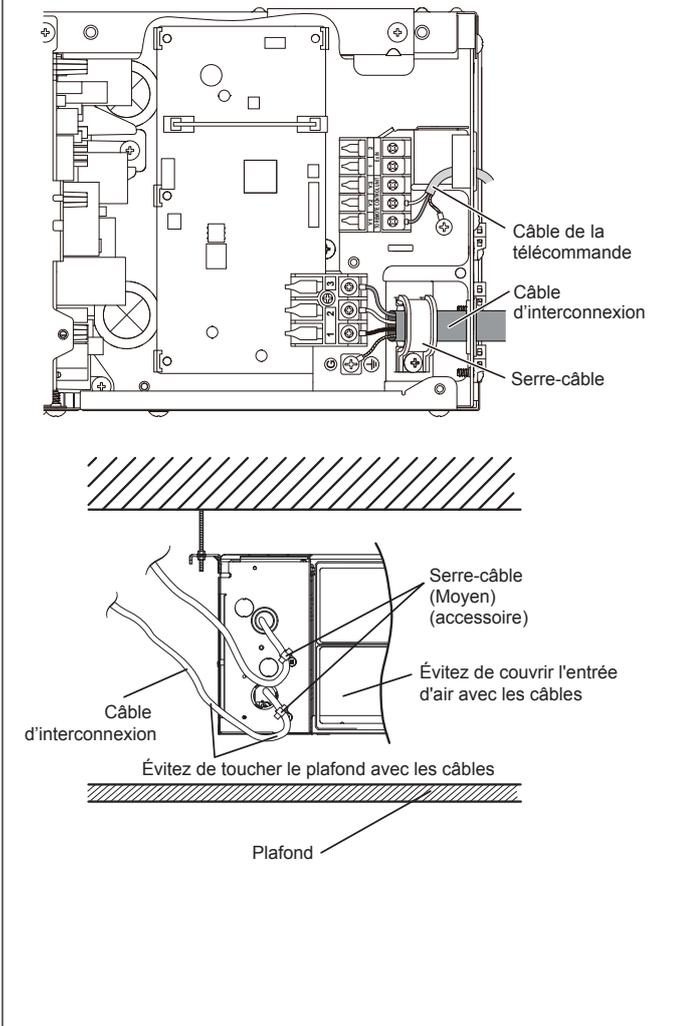

4. Remontez le couvercle du coffret électrique.

⚠ ATTENTION

Remplissez de mastic les espaces entre les passages de câbles afin d'empêcher la condensation et le passage d'insectes dans le coffret électrique.

Veillez à ne pas réaliser le câblage de la télécommande en parallèle avec le câble de l'interconnexion unité intérieure/unité extérieure, ou avec celui de l'alimentation de l'installation. Cela pourrait entraîner une mauvaise transmission des opérations.

7. ACCESSOIRES EN OPTION


Le climatiseur peut être connecté avec les accessoires optionnels suivants :

Tableau 32

Nom de l'accessoire	N° connecteur
UTY-XWZXZG Kit de connexion externe	CN47 *1
UTY-XSZX Sonde déportée	CN8
UTY-XCSX Carte d'entrée et de sortie externe	CN65
UTY-LBTYM Unité de réception infrarouge	CN48
Grille intelligente UTD-GXSA-W ou UTD-GXSB-W	CN11

*1 : Se référer à la fonction n°60 pour le paramétrage d'une sortie externe.

Fig. 322

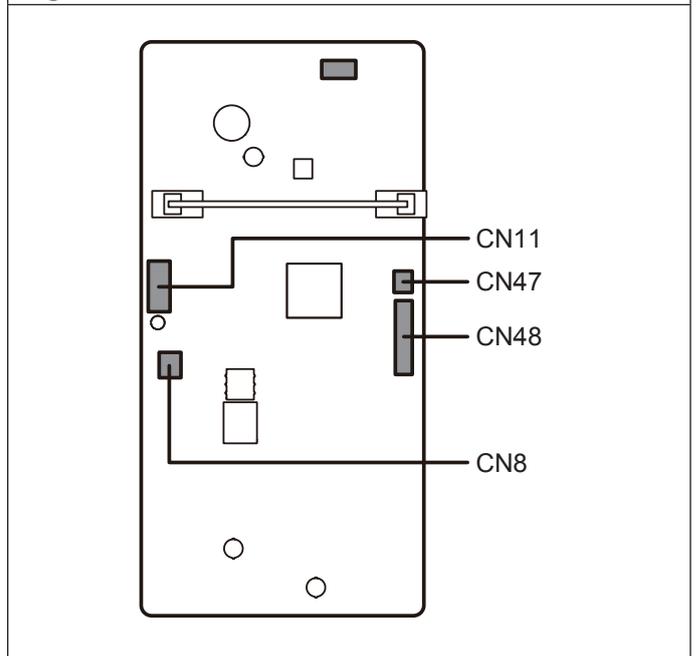

7.3.1. Méthodes de branchement


• Modification des fils

Dénudez le câble relié au connecteur du kit de câblage. Dénudez le câble (non fourni) et utilisez un manchon connecteur serti isolé pour raccorder ce câble et le câble du kit de câblage, puis soudez le fil.

ATTENTION

- Assurez-vous d'avoir isoler la connexion entre les câbles.


Fig. 323

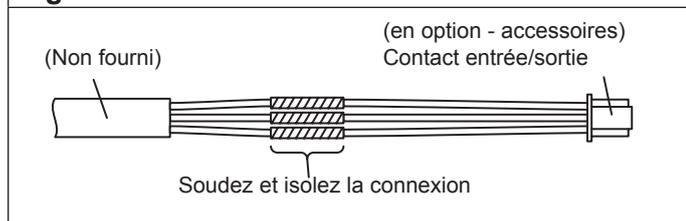

- Emplacement des connexions et des câblages.

Dans la figure suivante, tous les connecteurs sont connectés pour les besoins de la présentation. Lors d'une installation, les connexions diffèrent selon l'équipement.

Fig. 324

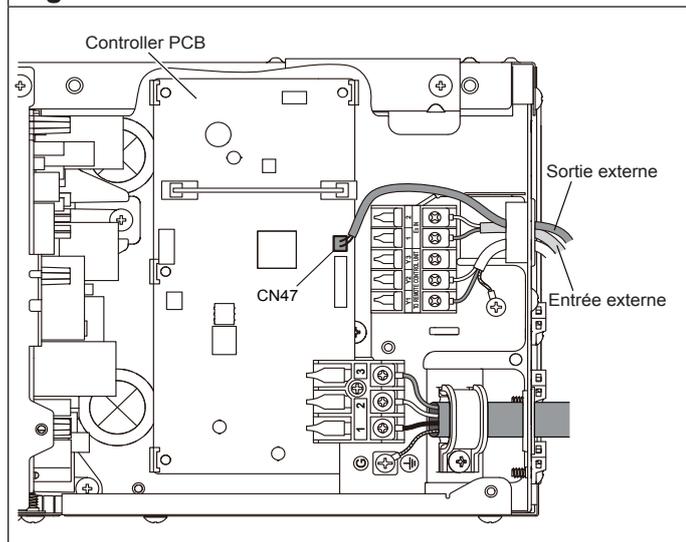

ATTENTION


- Isolez les câbles. Après avoir ouvert le passage des câbles, retirez les bavures au bord du trou.

7.1. Contacts entrée/sortie externe

7.1.1. Entrée externe

- Le mode « Opération/Arrêt » ou le mode « Arrêt forcé » peuvent être sélectionnés dans les paramètres des fonctions de l'unité intérieure.
- Un câble pair torsadé (22AWG) doit être utilisé. La longueur maximum du câble ne doit pas dépasser 150 m.
- Utilisez un câble d'entrée et de sortie externe approprié à l'installation.
- Le branchement des fils doit être distinct de la ligne d'alimentation.


Fig. 325

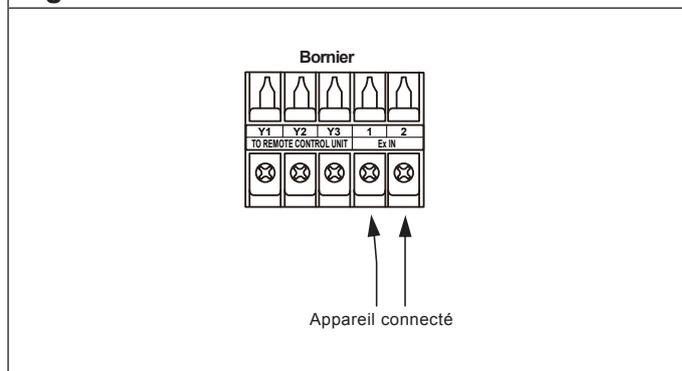

7.1.2. Contact sans tension

Lorsqu'une alimentation n'est pas nécessaire au dispositif d'entrée que vous souhaitez connecter, utilisez un contact sans tension.


Fig. 326

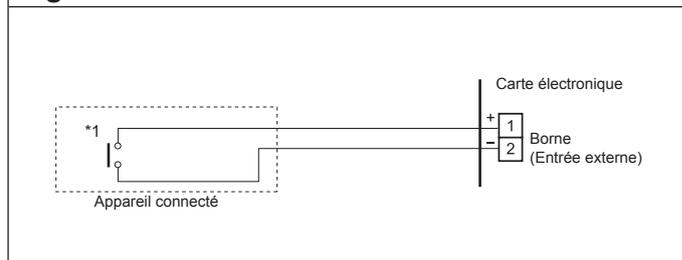

* 1: Utilisation de l'interrupteur DC 12 V à 24 V, 1 mA à 15 mA.

- Signal d'entrée

Fig. 327

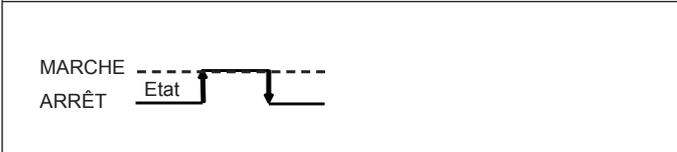

- Lorsque la fonction est paramétrée sur «Opération/Arrêt » mode 1.

Signal d'entrée	Commande
OFF(Arrêt) → ON (Marche)	Opération
ON (Marche) → OFF (Arrêt)	Arrêt

- Lorsque la fonction est paramétrée sur «Arrêt forcé ».

Signal d'entrée	Commande
OFF(Arrêt)→ON (Marche)	Opération
ON (Marche) → OFF (Arrêt)	Arrêt

* Lorsque l'arrêt forcé est activé, l'unité intérieure s'arrête et l'utilisation de la fonction Opération/Arrêt par la télécommande est restreinte.

- Lorsque la fonction est paramétrée sur «Opération/Arrêt » mode 2.

Signal d'entrée	Commande
OFF → ON	Opération
ON → OFF	Arrêt (télécommande désactivée)

7.1.3. Sortie externe

Un câble pair torsadé (22AWG) doit être utilisé. La longueur maximum du câble ne doit pas dépasser 25 m.


Utilisez un câble de sortie externe approprié à l'installation.

Tension de sortie : Haute 12 V DC ± 2 V, basse 0 V.

Intensité admissible : 50mA


- Lors de l'interverrouillage avec un périphérique externe

Fig. 328

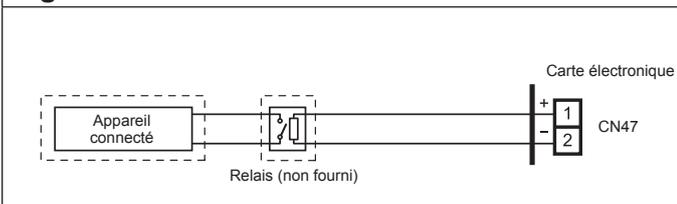

- Lors de l'affichage de « Opération/Arrêt »

Fig. 329

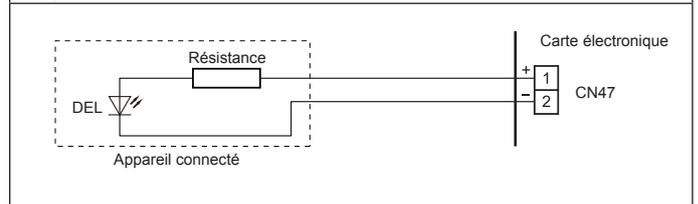


Si la fonction 60 est paramétrée sur «00».

Réglage des fonctions	État	Tension de sortie
00	Arrêt	0V
	Opération	12 V DC
09	Normal	0V
	Erreur	12 V DC
60 10	Arrêt du ventilateur de l'unité intérieure	0V
	Fonctionnement du ventilateur de l'unité intérieure	12 V DC
11	Arrêt chauffage externe	0V
	Marche chauffage externe	12 V DC

7.2. Sonde déportée

Fig. 330

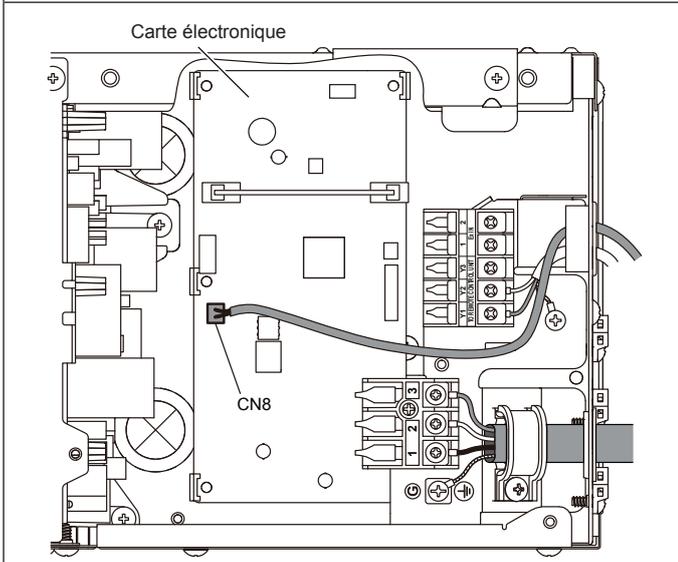

1. Retirez le contact existant et remplacez-le par le contact de la sonde déportée (assurez-vous d'utiliser le contact approprié).
2. Le contact d'origine doit être isolé pour qu'il ne touche pas les circuits électriques.

Paramétrage de la correction de la température de la pièce


Lorsque la sonde déportée est connectée, configurez le paramétrage des fonctions de l'unité intérieure comme indiqué ci-dessous.

1. Réglez le numéro de fonction «30» (déclencheur de température mode froid) sur «00».
2. Réglez le numéro de fonction «31» (déclencheur de température mode chaud) sur «02».

7.3. Récepteur infrarouge

- Connectez le câble du récepteur à la borne du récepteur (CN18).

Fig. 331

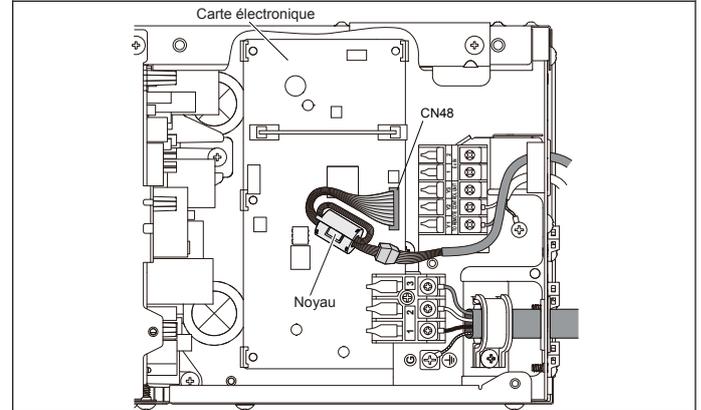


- Utilisez 7 broches pour le câble du récepteur.
- En premier lieu, raccordez le câble du récepteur à la carte de circuit imprimé de télécommande.
- Attachez le noyau qui est fourni entre la carte de circuit imprimé de télécommande et le lien.
- Utilisez l'orifice du conduit si un câble extérieur est utilisé.

7.4. Grille intelligente

- Connectez le câble du récepteur à la borne du récepteur (CN12).


Fig. 332

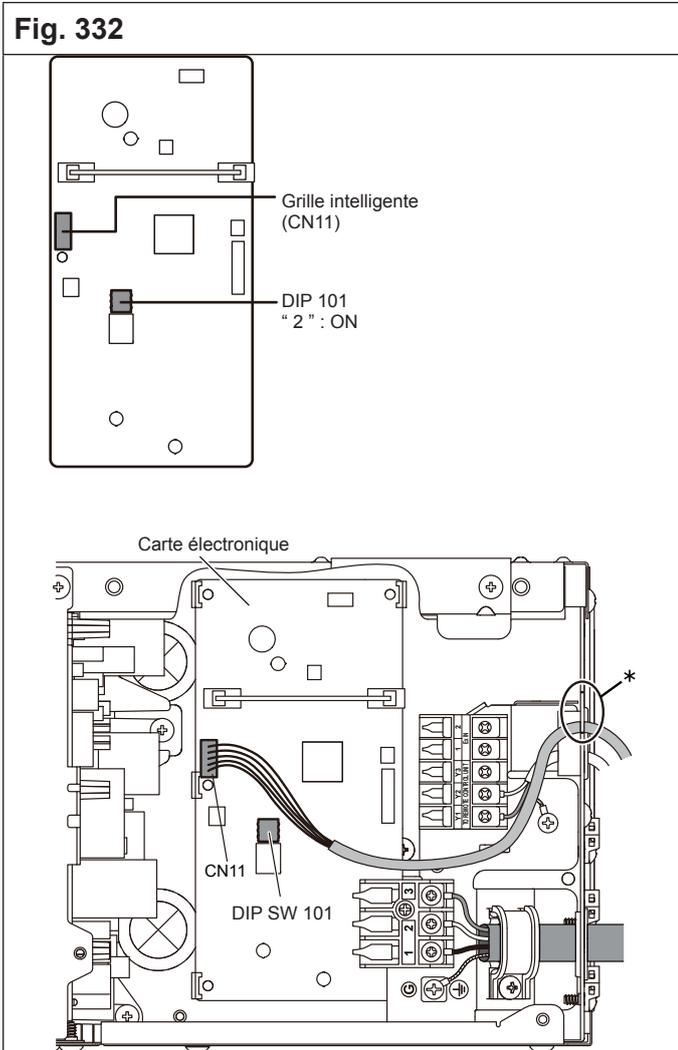

⚠ ATTENTION


- *Isolez les câbles. Après avoir ouvert le passage des câbles, retirez les bavures au bord du trou.

Fig. 333

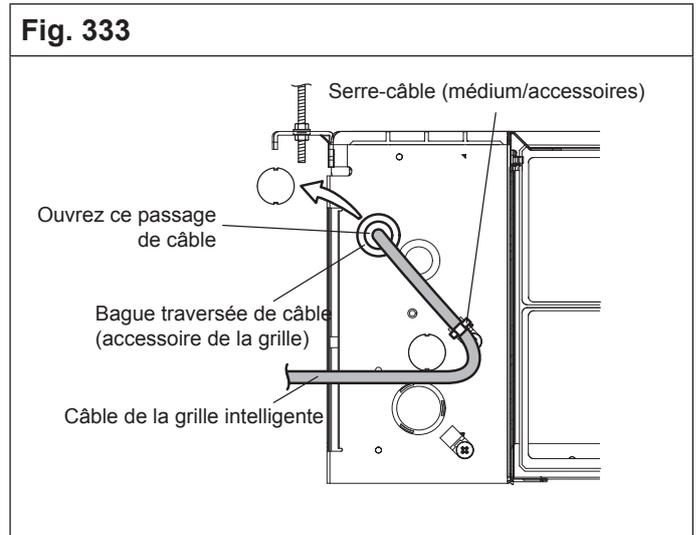

7.5. Fixation des câbles des options

Fig. 334

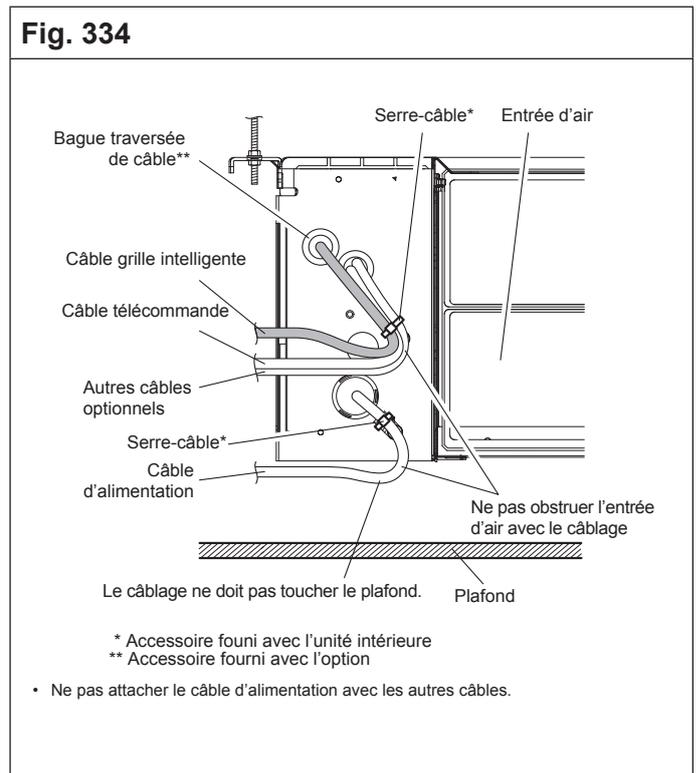

7.6. **Micro-interrupteur DIP 101**


⚠ ATTENTION

Après avoir ouvert le passage des câbles, retirez les bavures au bord du trou.

Le micro-interrupteur DIP 101 permet de définir l'utilisation ou non de la pompe de relevage intégrée et de la grille intelligente.

Le micro-interrupteur peut être utilisé aussi lorsqu'un chauffage additionnel est installé. Lorsque le fonctionnement est arrêté alors que l'unité intérieure fonctionne avec le chauffage auxiliaire, le fonctionnement continue 1 minute. Modifiez les paramétrages avec le micro-interrupteur DIP SW101.

Fig. 335

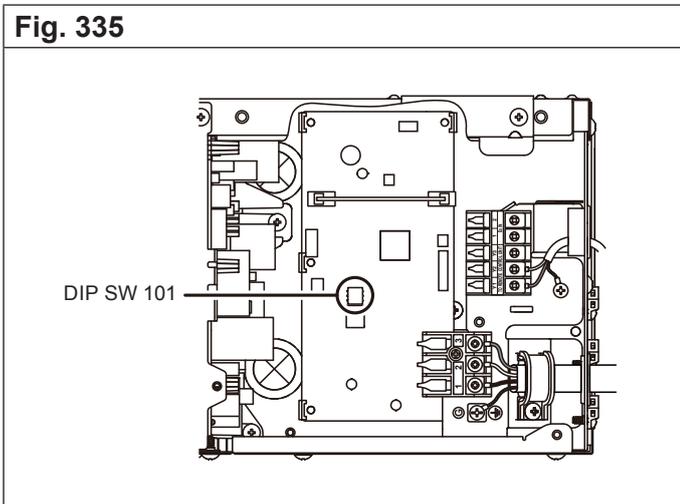

8. **TEST DE FONCTIONNEMENT (TEST RUN)**

8.1. **Vérification avant l'essai de fonctionnement**

Avant le test de fonctionnement, vérifier les points de la liste ci-dessous :

<input type="checkbox"/>	L'unité extérieure est-elle installée de façon sûre ?
<input type="checkbox"/>	Avez-vous effectué une recherche de fuite de gaz ?
<input type="checkbox"/>	L'isolation thermique est-elle complète (liaisons frigorifiques gaz et liquide, tuyau d'évacuation des condensats, etc...) ?
<input type="checkbox"/>	L'écoulement des condensats s'effectue-t'il sans problème ?
<input type="checkbox"/>	Les câbles sont-ils correctement connectés ?
<input type="checkbox"/>	Les câbles sont-ils ceux spécifiés ?
<input type="checkbox"/>	La terre est-elle solidement connectée ?
<input type="checkbox"/>	Aucun obstacle n'obstrue l'aspiration et le soufflage des unités intérieures ou extérieures ?
<input type="checkbox"/>	Avez-vous effectué la charge en fluide comme indiqué ?
<input type="checkbox"/>	Les vannes 3 voies (gaz et liquide) sont-elles ouvertes ?
<input type="checkbox"/>	Avez-vous mis sous-tension l'unité pendant plus de 6 heures ?

Après avoir vérifié tous ces points, vous pouvez débuter la procédure d'essai de fonctionnement. Reportez-vous à l'unité extérieure.

Interrupteur DIP SW101	Etat interrupteur DIP SW101		Détails
	ON	OFF	
1	Désactivé	Activé *	Pompe de relevage
2	Activé	Désactivé *	Grille intelligente
3	Activé	Désactivé *	Délai ventilateur

* Réglage usine

ARYG 07 LLT
ARYG 09 LLT
ARYG 12 LLT / ARYG 12 LLTB
ARYG 14 LLT / ARYG 14 LLTB
ARYG 18 LLT / ARYG 18 LLTB





1. ACCESSOIRES



1.1. Accessoires pour la pose de l'unité intérieure livrés avec l'appareil

Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.



⚠ ATTENTION

- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Gabarit		1	Pour le positionnement de l'unité intérieure.
Rondelle		8	Pour suspendre l'unité intérieure.
Manchon isolant		1 (grand)	Isolation du raccord frigorifique de l'unité intérieure (gaz).
		1 (petit)	Isolation du raccord frigorifique de l'unité intérieure (liquide).
Collier Rilsan		3 (moyen)	Pour attacher le câble d'alimentation, de la télécommande et d'interconnexion.
		4 (grand)	Pour fixer les manchons.
Filtre		2 (petit)	Modèles ARYG 7 / 9 / 12 / 14
		2 (grand)	Modèle ARYG 18
Adaptateur		1	Pour connecter le tuyau d'évacuation des condensats.
Collier de serrage		1	Pour fixer l'adaptateur.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Isolant B		1	Pour isoler l'adaptateur.
Télécommande filaire		1	Pour commander l'appareil.
Câble de la télécommande		1	Pour la connexion de la télécommande.
Vis autotaraudeuse (M4 x 16 mm)		2	Pour l'installation de la télécommande.

1.2. Autres accessoires

Désignation	Forme	Usage
Télécommande filaire UTY-RVNYM Code 875 019		Cette télécommande vous permet d'effectuer une programmation hebdomadaire et d'afficher les fonctions dans la langue de votre choix parmi 9 langues différentes (reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM Code 809 459		La télécommande filaire simplifiée est d'une grande facilité d'utilisation et permet d'accéder aux fonctions basiques du climatiseur (mode de fonctionnement, température de consigne...) (Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083). Prévoir une télécommande par unité intérieure.
Télécommande et récepteur infrarouge UTY-LRHYM Code 809 457		Commande de l'appareil (reportez-vous à la NI 923 082)
Sonde déportée UTY-XSZX Code 809 742		Pour mesure la température d'ambiance.
Contact entrée (CN 102) Code 809 623		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 11 00.</i>
Contact sortie (CN 103) Code 894 053		Pour commande externe sur la carte électronique de l'unité intérieure. <i>A commander au 04 72 45 19 45.</i>
Grille intelligente UTD-GXSA Code 809526		Reportez-vous à la page 131 pour plus de détails.

2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DES UNITÉS

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.

Décidez de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

⚠ ATTENTION

- N'installez jamais ces appareils à un endroit où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir (ces appareils ne sont pas antidéflagrants).
- N'installez pas ces appareils près de sources de chaleur.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prenez toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent toucher à celles-ci.
- N'installez pas ces appareils près de bords de mers, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques provoquant des chutes de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils près d'une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
- N'installez pas ces appareils dans un lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
- N'installez pas ces appareils dans une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Installez l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (Cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour que l'unité ne tombe pas.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les murs ou plafonds pourront supporter le poids tant de l'unité intérieure que de l'unité extérieure.
- L'unité extérieure ne doit pas être installée penchée de plus de 5°.

Installation de l'unité intérieure

1. Choisissez un support épais et insensible aux vibrations, à un emplacement susceptible de supporter le poids de l'installation.
2. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées.
3. Installez l'unité intérieure de façon à permettre une connexion aisée vers l'unité extérieure.
4. Installez l'appareil dans un emplacement où il sera aisé d'installer les tuyaux gaz, liquide et d'évacuation des condensats.
5. Ne pas installer l'appareil dans un lieu où les vibrations et le bruit seront amplifiés.
6. Prévoyez un accès facile aux filtres et au boîtier de commande pour la maintenance.
7. Tenez compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laissez suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé, notamment pour retirer les filtres.

3. INSTALLATION DE L'UNITÉ AU PLAFOND

3.1. Dimensions de l'installation

Prendre en compte la maintenance et laisser suffisamment d'espace autour de l'unité intérieure (Fig. 336 et Fig. 337). Vérifier également qu'il est possible de changer les filtres.

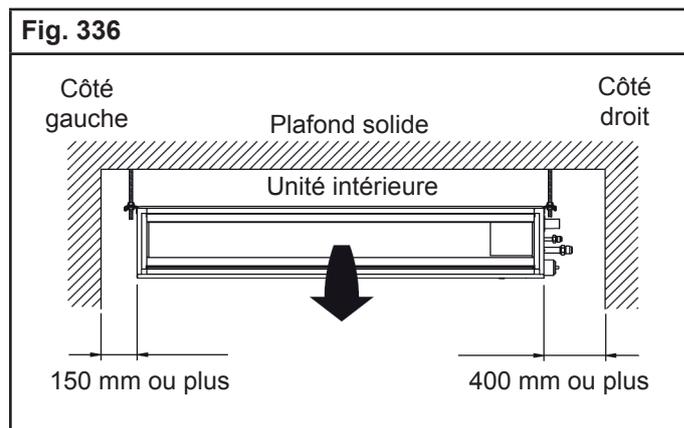


Fig. 337


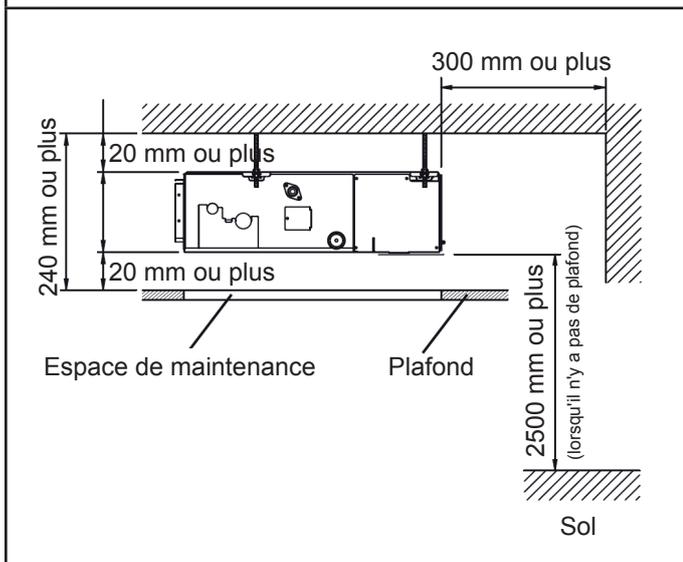


Fig. 338

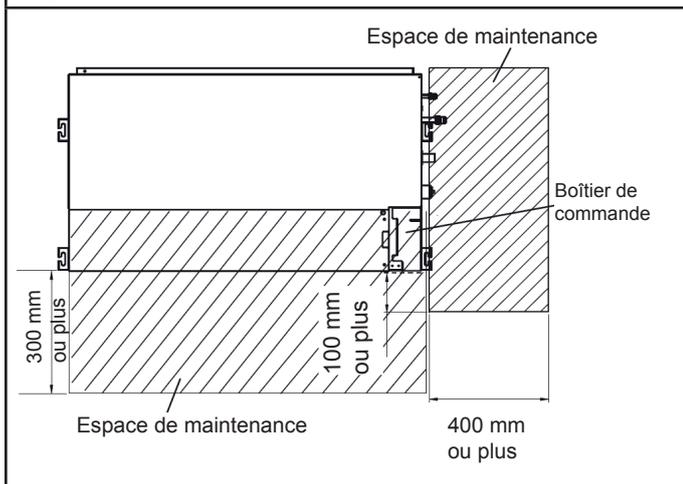

3.2. Installation de l'unité intérieure

Installez le climatiseur comme indiqué ci-après. Le suivi de cette procédure vous garantit une bonne installation.

⚠ ATTENTION

- Choisissez un emplacement pour l'installation de l'unité intérieure suffisamment solide pour supporter au moins 5 fois son poids.
- Vérifiez que ce support ne risque pas de propager les vibrations de l'appareil.

3.2.1. Exemple d'installation au plafond

Connexion des gaines (non fournis)

1. Entrée sur le côté

- Installez la gaine (non fourni) sur la bride d'entrée.
- Fixez la bride sur le châssis à l'aide de vis (non fournis).
- Attachez la bride et la gaine à l'aide d'adhésif aluminium pour éviter toute fuite d'air.

⚠ ATTENTION

- Lorsque la gaine est installée sur l'entrée, ne pas mettre les filtres livrés en accessoire mais acheter d'autres filtres pour mettre à l'extrémité de la gaine.

2. Sortie sur le côté

- Installez la gaine en l'ajustant sur la bride de sortie.
- Attachez la bride et la gaine à l'aide d'adhésif aluminium pour éviter toute fuite d'air.
- Isolez les gaines afin d'éviter la condensation.


⚠ ATTENTION

- Vérifiez que les gaines supportent la pression statique externe de l'appareil.
- Assurez-vous d'isoler les gaines afin d'éviter la condensation.
- Assurez-vous d'isoler entre les gaines et les murs si vous utilisez des gaines métalliques.
- Veuillez expliquer les méthodes de manipulation et de lavage du matériel acheté au client.
- Pour empêcher les utilisateurs de toucher les parties intérieures de l'unité intérieure, il faut installer des grilles sur l'entrée et la sortie de l'appareil. Ces grilles ne devront s'enlever qu'à l'aide d'outils.
- Lorsqu'on branche la gaine sur la sortie de l'unité intérieure, il faut éviter toutes possibilités de fuites d'eau (condensation).
- La pression statique à l'extérieur doit être inférieure à 90 Pa (la plage disponible est comprise entre 0 et 90 Pa).

Remplacez le couvercle comme suit :

- Enlevez les vis, et ensuite enlevez le couvercle et la grille de protection du ventilateur.
- Puis installez le couvercle comme indiqué sur la Fig. 339.

Fig. 339

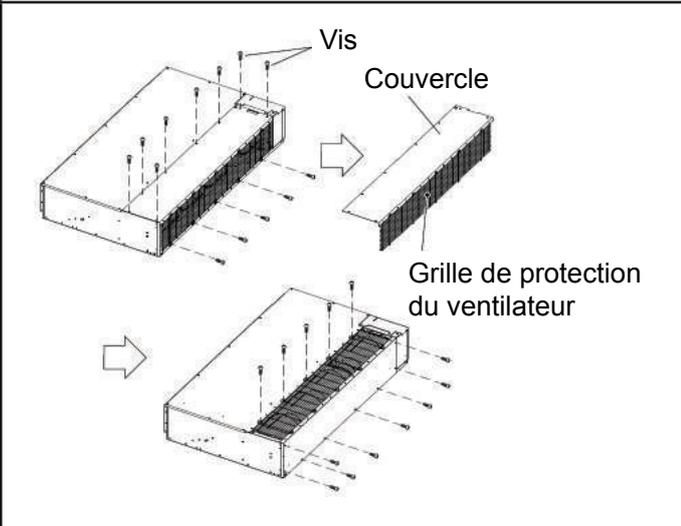

Modèle	Vis M5
ARYG 7 / 9 / 12 / 14	9
ARYG 18	11

Fig. 340 - Reprise à l'arrière - Soufflage à l'avant

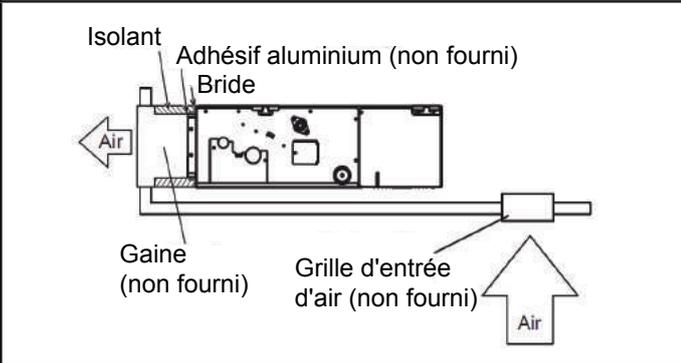


Fig. 341 - Reprise directe avec gaine - Soufflage à l'avant

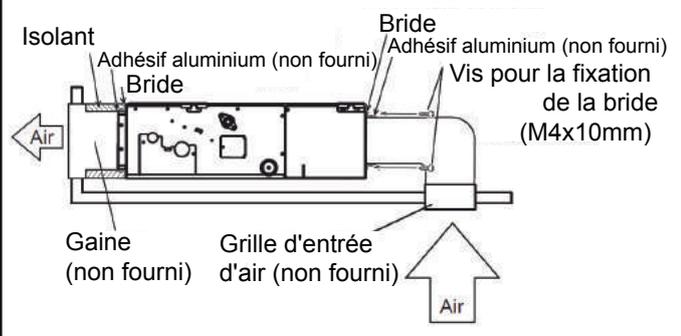


Fig. 342 - Reprise directe - Soufflage à l'avant

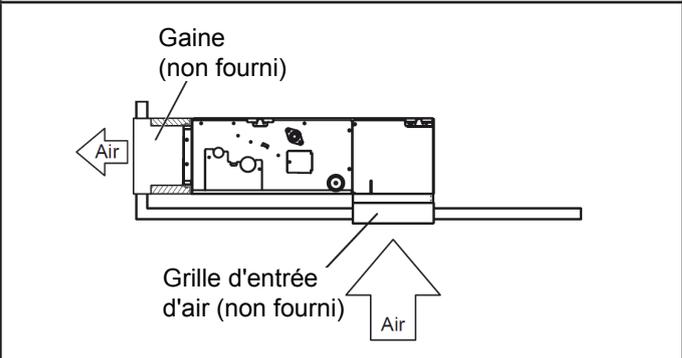


Fig. 343 - Dimensions bride soufflage


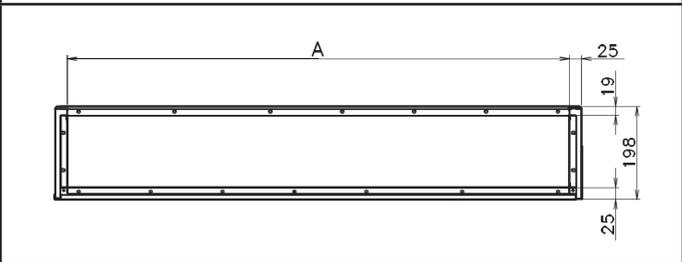


Fig. 344 - Dimensions bride de reprise

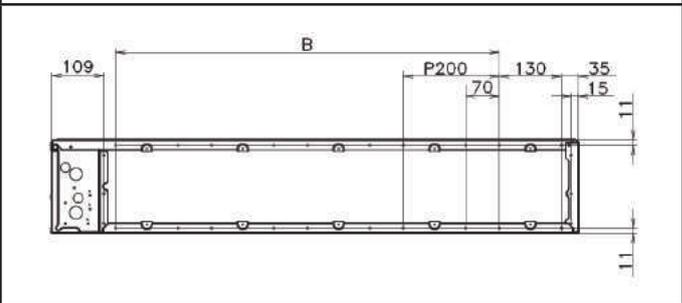

	ARYG 7 / 9 / 12 / 14	ARYG 18
A	650 mm	850 mm
B	P200x2=400mm	P200x3=600mm

3.2.2. Installation des filtres

- Installez les filtres sur l'unité intérieure comme indiqué sur les Fig. 282 et 283.

Fig. 345


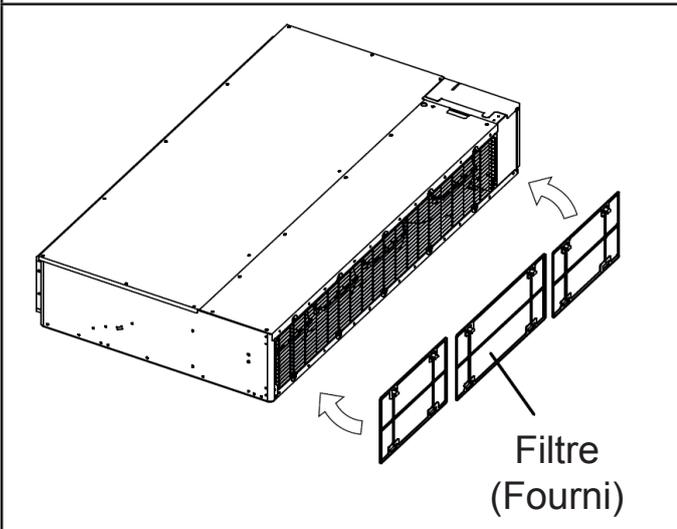


Fig. 346

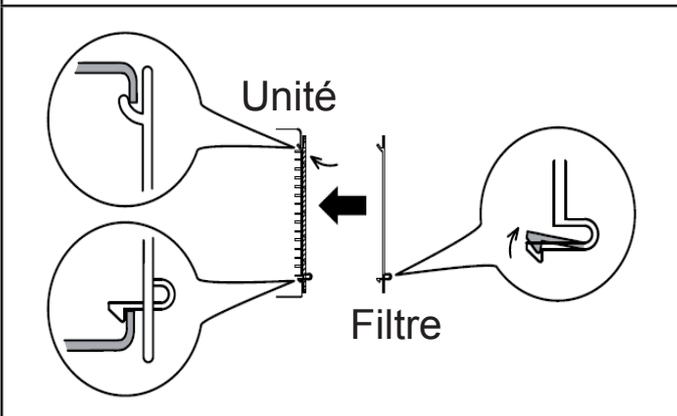

3.2.3. Positionnement des trous et installation des boulons d'ancrage

- Utiliser le gabarit pour pouvoir positionner les 4 trous à percer.

Fig. 347


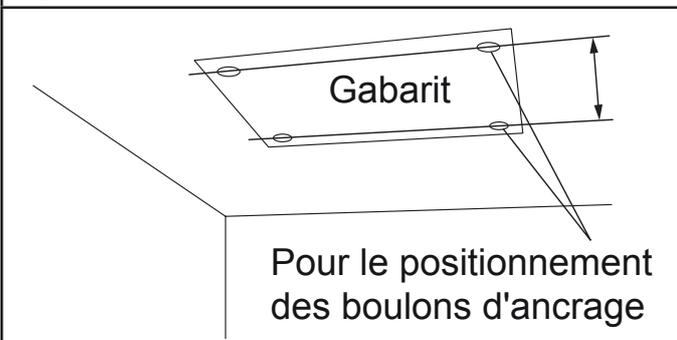


Fig. 348 - ARYG 7 9 12 14 et 18

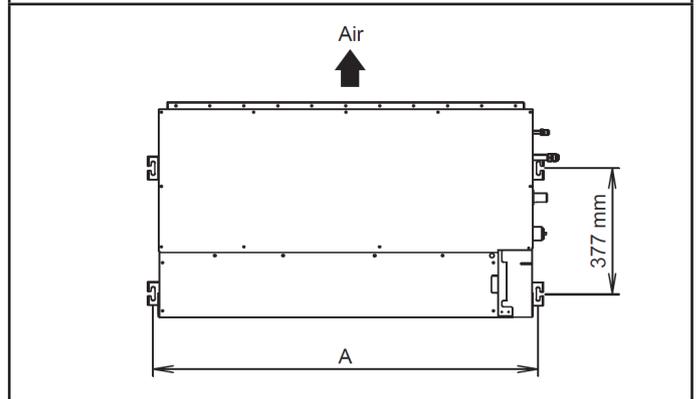

	ARYG 7 9 12 14	ARYG 18
A	734 mm	934 mm

3.2.4. Installation de l'unité intérieure

1. Fixation de l'unité intérieure

Fig. 349


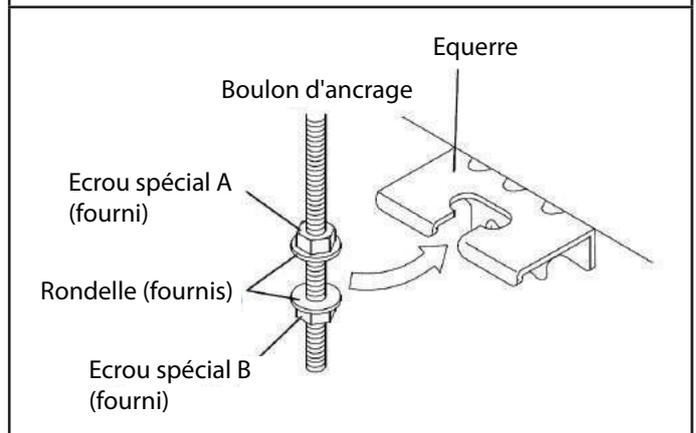



Fig. 350

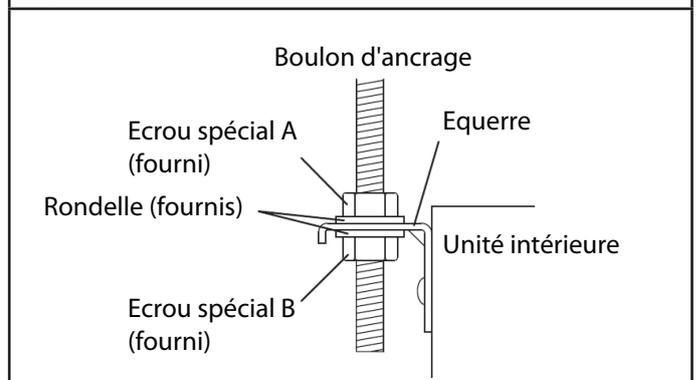

2. Mise à niveau de l'unité intérieure

Déterminez l'horizontale en positionnant le niveau sur le dessus de l'appareil.

Fig. 351

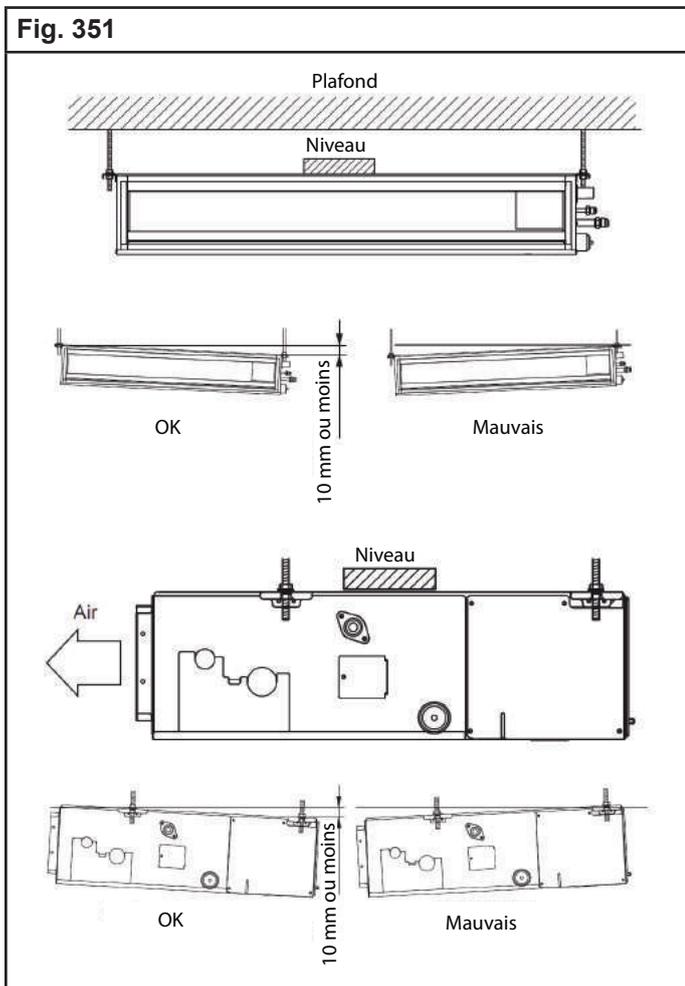

⚠ ATTENTION

- Laissez un espace de 100 mm ou plus entre l'orifice d'entrée et le plafond.
- Attachez l'unité solidement avec les écrous spéciaux A et B.

4. INSTALLATION DE L'UNITÉ AU SOL

4.1. Dimensions de l'installation

La position au sol nécessite une compensation de température. Se reporter au «5. Fonctions et paramètres à régler», page 124.

Fig. 352


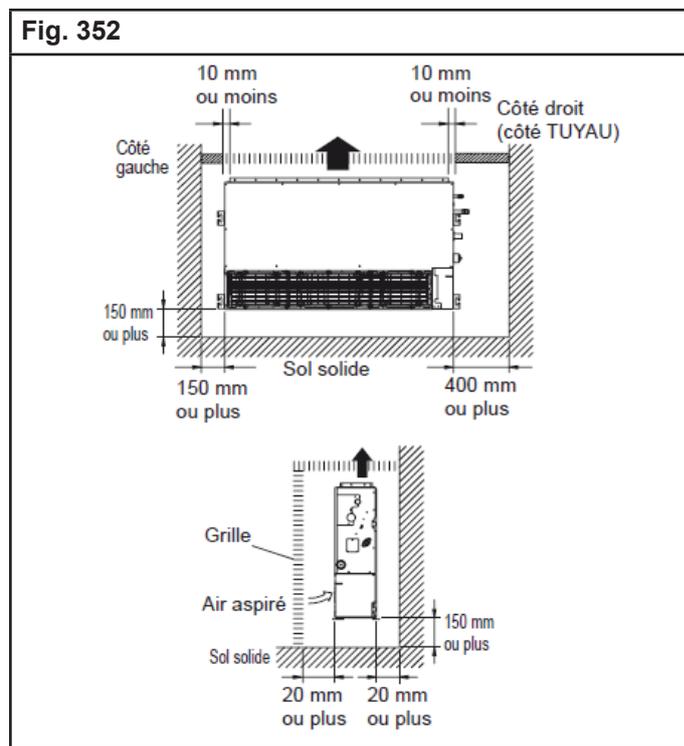


Fig. 353

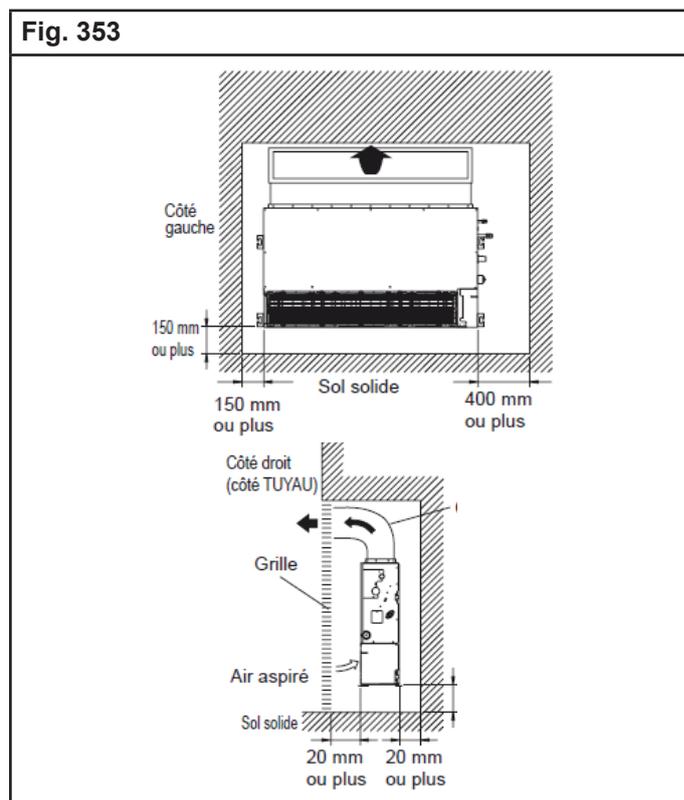

4.2. Installation de l'unité intérieure

Installez le climatiseur comme indiqué ci-après. Le suivi de cette procédure vous garantit une bonne installation.

⚠ ATTENTION

- Choisissez un emplacement pour l'installation de l'unité intérieure suffisamment solide pour supporter au moins 5 fois son poids.
- Vérifiez que ce support ne risque pas de propager les vibrations de l'appareil.

4.2.1. Exemple d'installation au plafond

Connexion des gaines (non fournis)

1. Entrée sur le côté

- Installez la gaine (non fourni) sur la bride d'entrée.
- Fixez la bride sur le châssis à l'aide de vis (non fournis).
- Attachez la bride et la gaine à l'aide d'adhésif aluminium pour éviter toute fuite d'air.

⚠ ATTENTION

- Lorsque la gaine est installée sur l'entrée, ne pas mettre les filtres livrés en accessoire mais acheter d'autres filtres pour mettre à l'extrémité de la gaine.

2. Sortie sur le côté

- Installez la gaine en l'ajustant sur la bride de sortie.
- Attachez la bride et la gaine à l'aide d'adhésif aluminium pour éviter toute fuite d'air.
- Isolez les gaines afin d'éviter la condensation.


⚠ ATTENTION

- Vérifiez que les gaines supportent la pression statique externe de l'appareil.
- Assurez-vous d'isoler les gaines afin d'éviter la condensation.
- Assurez-vous d'isoler entre les gaines et les murs si vous utilisez des gaines métalliques.
- Veuillez expliquer les méthodes de manipulation et de lavage du matériel acheté au client.
- Pour empêcher les utilisateurs de toucher les parties intérieures de l'unité intérieure, il faut installer des grilles sur l'entrée et la sortie de l'appareil. Ces grilles ne devront s'enlever qu'à l'aide d'outils.
- Lorsqu'on branche la gaine sur la sortie de l'unité intérieure, il faut éviter toutes possibilités de fuites d'eau (condensation).
- La pression statique à l'extérieur doit être inférieure à 90 Pa (plage disponible comprise entre 0 et 90 Pa).

Remplacez le couvercle comme suit :

- Enlevez les vis, et ensuite enlevez le couvercle et la grille de protection du ventilateur.
- Puis installez le couvercle comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 354

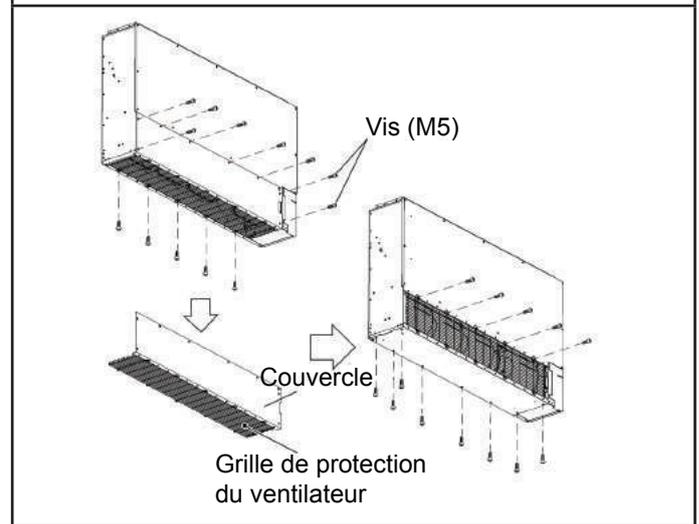

Modèle	Vis M5
ARYG 7 9 12 14	9
ARYG 18	11

4.2.2. Installation des filtres

- Installez les filtres sur l'unité intérieure comme indiqué sur les Fig. 355 et Fig. 356.

Fig. 355



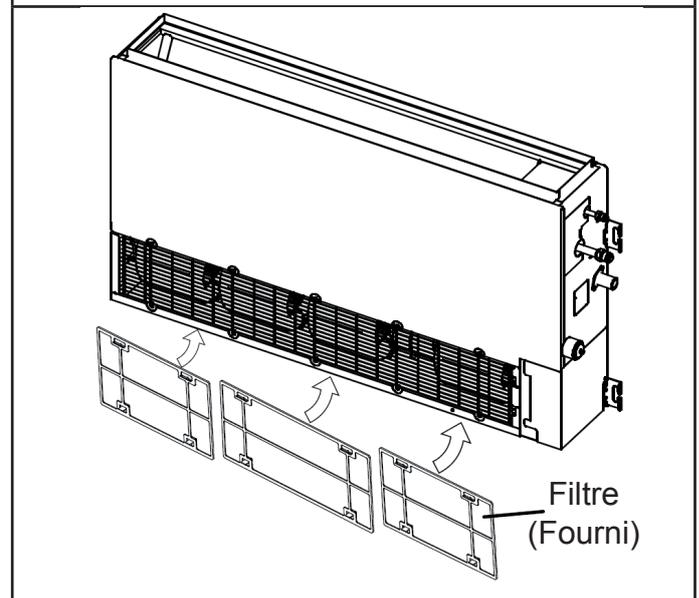


Fig. 356

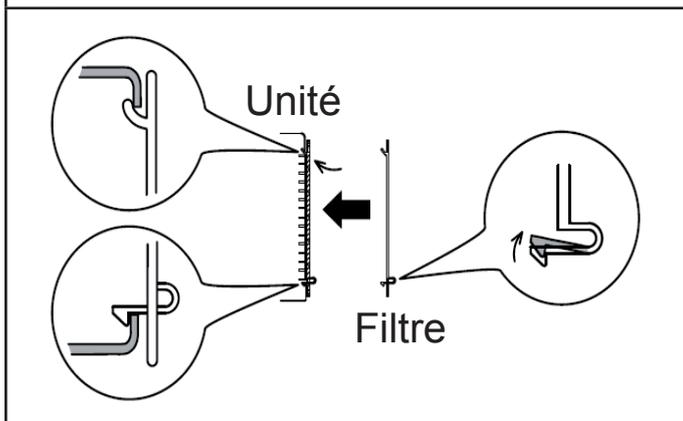

- Déplacez le bouchon comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 357

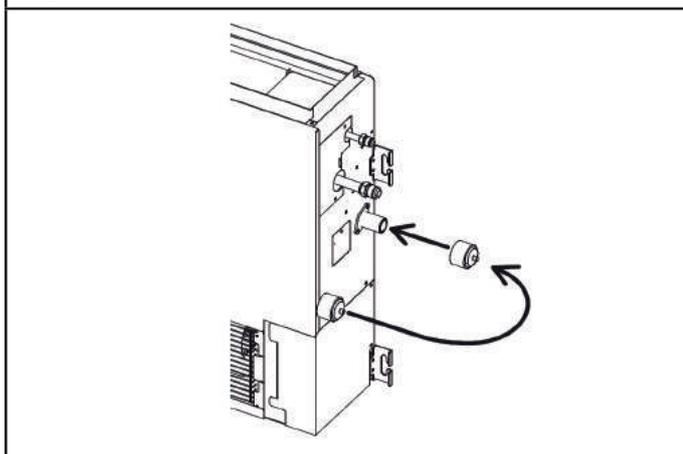

⚠ ATTENTION

- Paramétrez le § 7 Paramétrage des ponts.
- La pompe de relevage ne peut être utilisée lors d'une installation au sol.

4.2.3. Installation de l'unité intérieure

1. Fixation de l'unité intérieure

- Pour prévenir tout risque de chute, fixez bien l'unité intérieure au sol ou au mur.
- Pour éviter toute vibration sur l'unité intérieure, insérez une entretoise entre l'unité intérieure et le sol ou le mur et fixez-la.

2. Mise à niveau de l'unité intérieure

Déterminez l'horizontale en positionnant le niveau sur le dessus de l'appareil.

Fig. 358


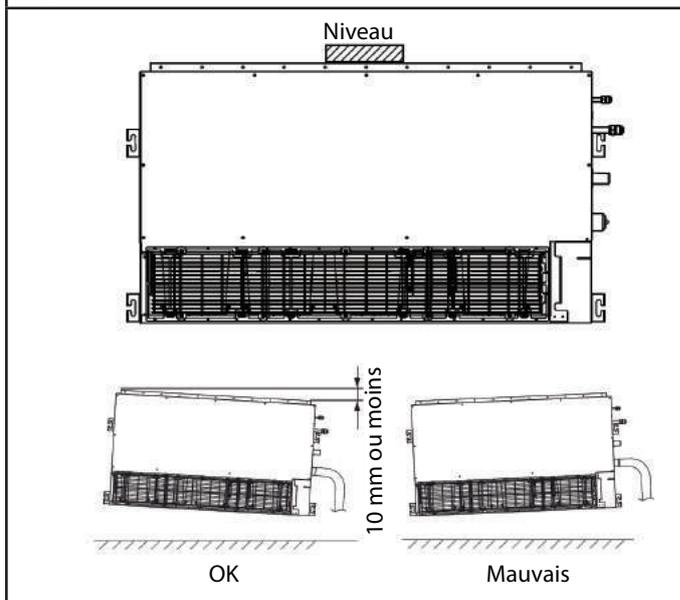


Fig. 359

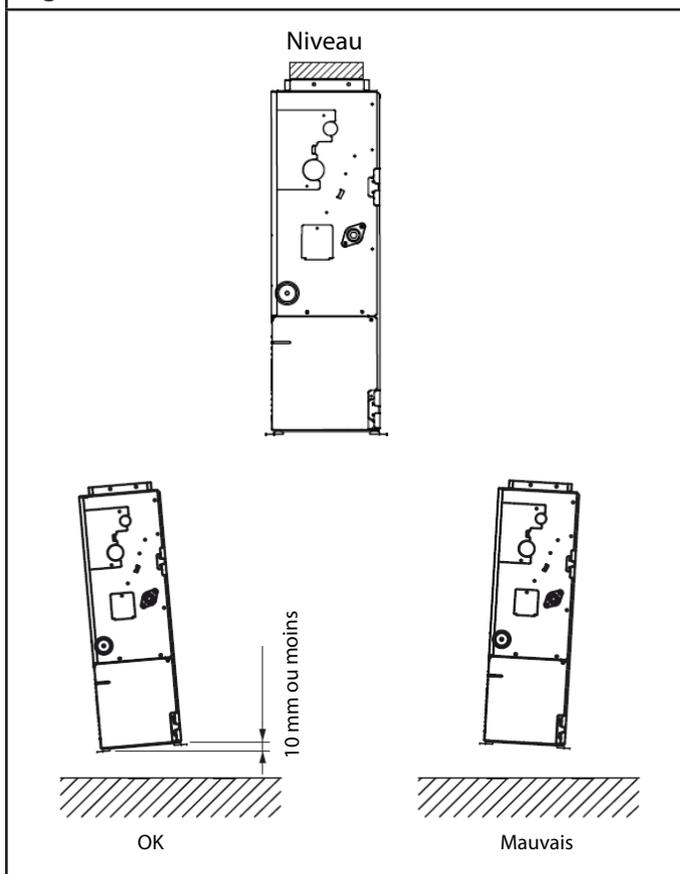


⚠ ATTENTION

- Attachez l'unité solidement avec les écrous spéciaux A et B.

4.3. Installation de l'isolation calorifique

- Après avoir vérifié qu'aucune fuite de gaz ne se produit, isolez les 2 parties des raccords frigorifiques sur les petits et gros tuyaux avec un manchon isolant.
- Terminez l'isolation en fixant le manchon aux deux extrémités au moyen de colliers Rilsan comme indiqué la Fig. 360.
- Enveloppez les deux extrémités des manchons avec du ruban adhésif vinyle de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace.

Fig. 360

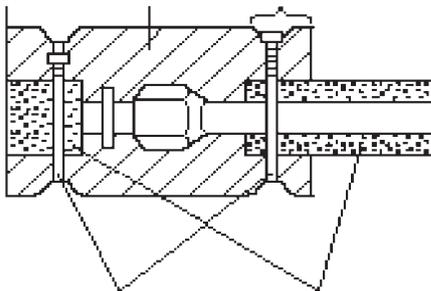

Collier (grand) isolant (Accessoires)

ATTENTION

- L'isolant doit s'adapter étroitement sans espace.

5. MISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

ATTENTION

- Effectuez l'installation du tuyau d'évacuation des condensats conformément aux indications fournies. En particulier, veillez à intervenir dans un environnement suffisamment tempéré pendant l'installation du tuyau d'évacuation des condensats afin d'éviter que des problèmes de condensation entraînent des fuites d'eau.

Utilisez de la colle pour tube PVC pour connecter le tuyau d'évacuation des condensats afin qu'il n'y ait pas de fuites. Utilisez un tuyau d'évacuation des condensats avec le diamètre indiqué dans le tableau 23.

- Ne pas créer de remontée, de piège ou de prise d'air.
- Prévoyez une légère pente (1/100 ou plus).
- Prévoyez des supports tout le long du tube.
- Utilisez un isolant pour éviter la condensation ou le gel.
- Toujours isoler le tube d'évacuation des condensats côté intérieur (épaisseur 8 mm ou plus).

Tableau 33

	ø extérieur
Tuyau d'évacuation des condensats	32 mm

Fig. 361 - Installation au plafond

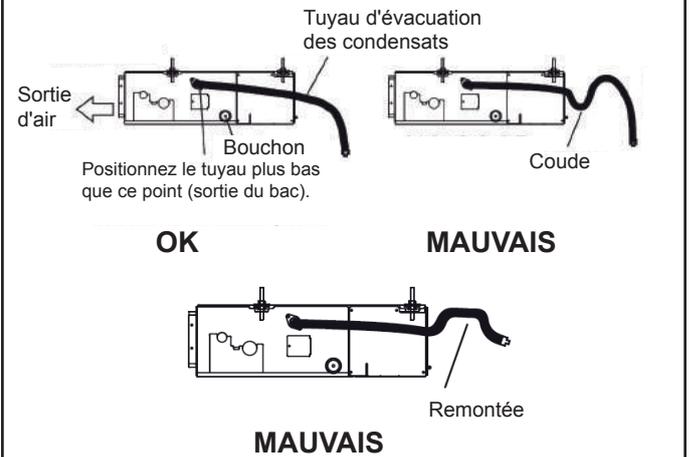


Fig. 362


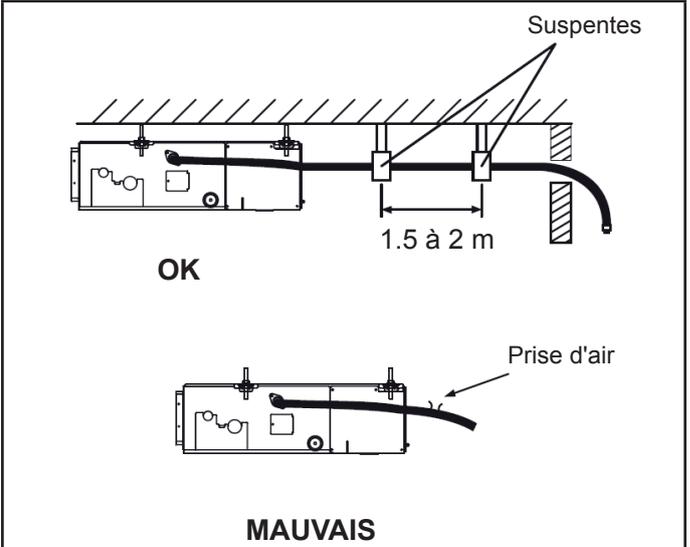


Fig. 363 - Installation au sol

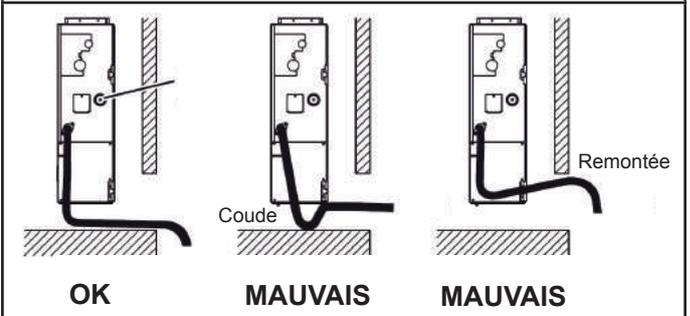

⚠ ATTENTION

- La pompe de relevage ne peut être utilisée lors d'une installation au sol.
- Paramétrez le § 7 Paramétrage des ponts.
- Assurez-vous de connecter les tuyaux pour l'évacuation des condensats sans possibilité de fuites.
- Pour éviter la condensation et le ruissellement, il faut toujours isoler l'évacuation des condensats de l'unité intérieure.


Prévoyez un écoulement avec une pente de 1/50 à 1/100 minimum, sans remontée ni siphon.

- Utilisez du tube PVC rigide pour évacuation et connectez-le avec de la bande adhésive afin d'éviter les risques de fuite.

Si le tube est long, prévoyez des suspentes.


- Pas de prise d'air !
- Isolez le tube dans sa partie à l'intérieur des locaux pour éviter la condensation.

Fig. 364

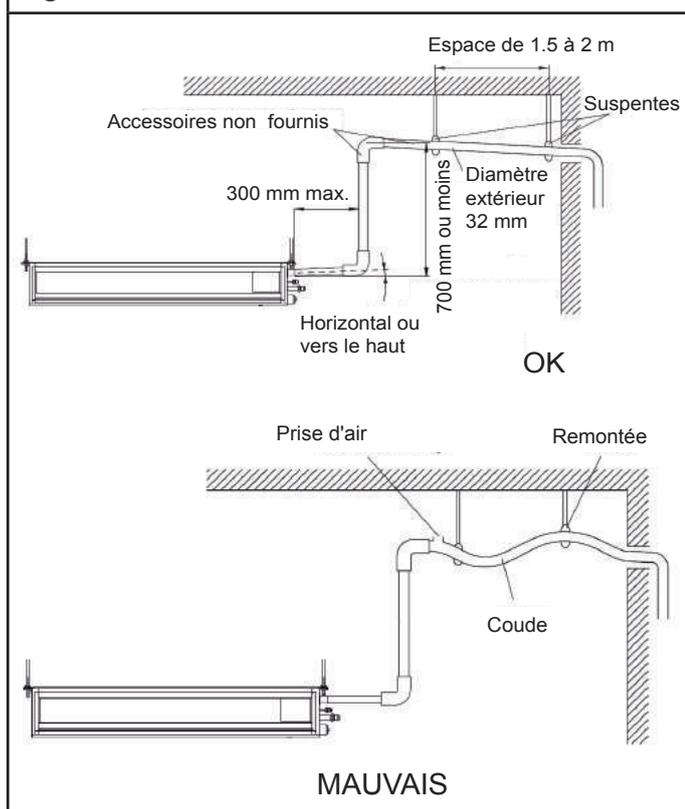

Observez la méthode suivante pour mettre en commun les tuyaux d'évacuations de plusieurs unités intérieures.

Fig. 365

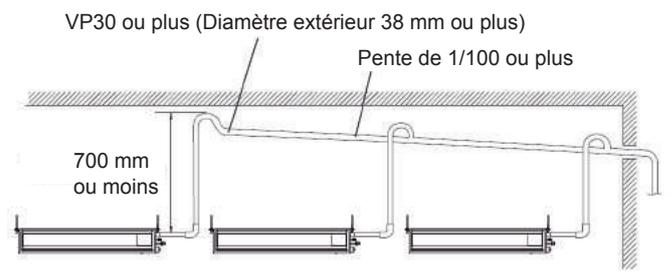

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas relier le tuyau d'évacuation des condensats à un égout, là où du gaz sulfureux se forme. (Une érosion de l'échangeur pourrait se produire.)
- Isolez les pièces correctement afin que de l'eau ne puisse s'écouler au niveau des raccords de celles-ci.
- Vérifiez l'évacuation après la réalisation par l'utilisation de la portion transparente de la sortie de l'évacuation et la sortie du tuyau d'évacuation.


⚠ ATTENTION

- Ne pas appliquer d'adhésif sur la sortie d'évacuation de l'unité. (Utilisez l'adaptateur fourni et reliez la tuyau d'évacuation des condensats.)

Méthode d'installation du tuyau d'évacuation des condensats


1. Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur ① et le collier de serrage ② fournis. (l'installation est la même quel que soit le côté choisi pour l'évacuation des condensats).

Fig. 366

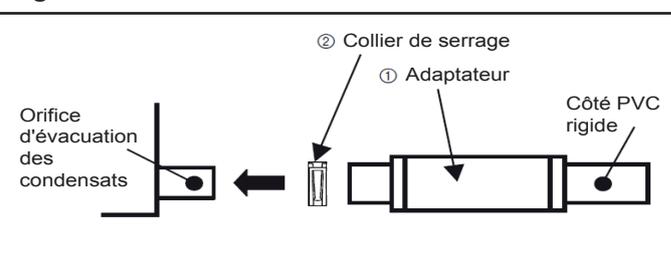


- Lorsque une pompe de relevage est utilisée (Installation au plafond).

Fig. 367

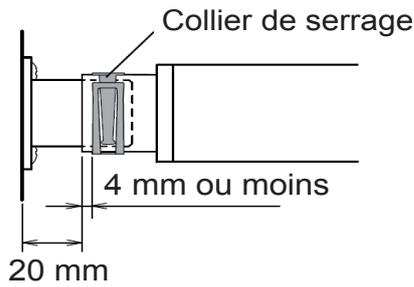

- Lorsque une pompe de relevage n'est pas utilisée (Evacuation naturelle).

Fig. 368

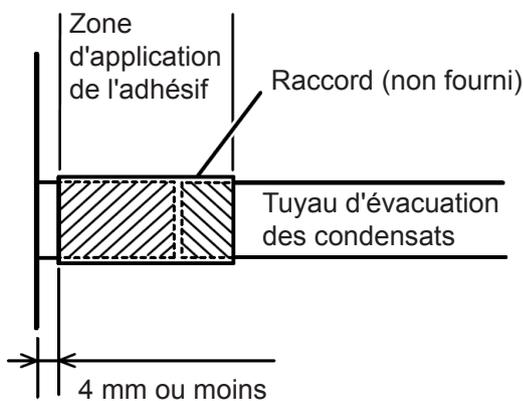

⚠ ATTENTION

• Lorsque une pompe de relevage n'est pas utilisée, ne pas connecter l'adaptateur livré en accessoire et le tuyau PVC dure directement.

2. Insérez l'adaptateur ① jusqu'à ce qu'il butte contre le bac d'évacuation des condensats.

Fig. 369


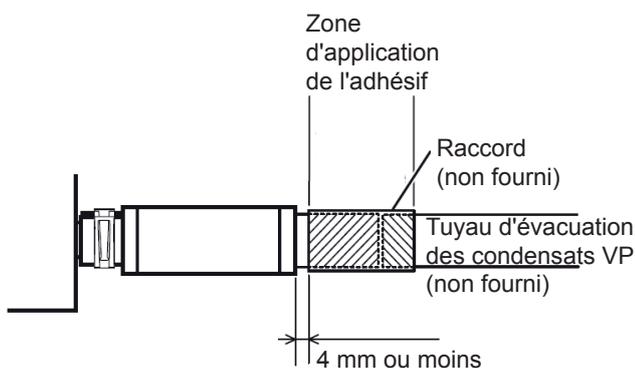


Fig. 370

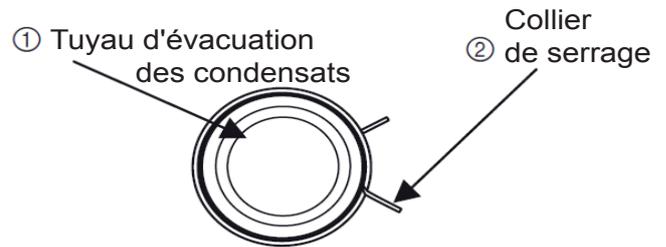

Serrez le collier de serrage ② en positionnant la vis à la verticale. La vis doit être positionnée du côté droit de l'adaptateur ① comme indiqué ici.

⚠ ATTENTION

• Ne pas connecter à l'orifice d'évacuation avec du ruban adhésif, cela peut causer des dégâts et des fuites d'eau.

3. Après avoir installé l'adaptateur ①, vérifiez si l'évacuation est régulière.

- Lorsque une pompe de relevage n'est pas utilisée (Evacuation naturelle).

Fig. 371


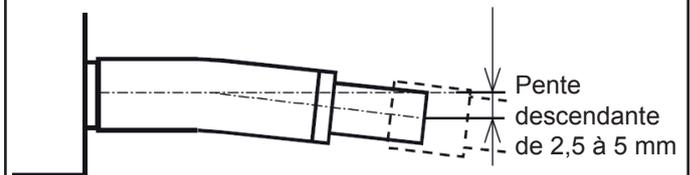


Fig. 372

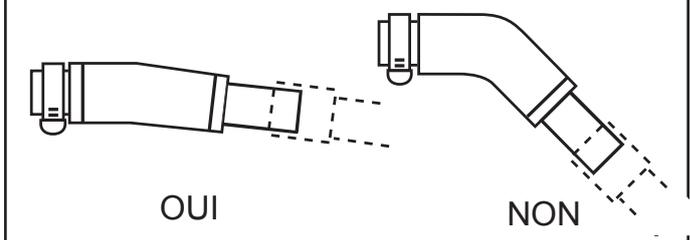


⚠ ATTENTION

• Pour empêcher qu'il y ait trop de tension sur l'adaptateur, évitez de le plier ou de le vriller, cela peut causer des fuites.

4. Après avoir vérifié l'évacuation des condensats, attachez l'isolant B ③ comme indiqué sur les figures suivantes. Pour éviter qu'il y ait de l'espace entre l'adaptateur ① et le collier de serrage ②, appuyez fermement sur l'isolant B ③.


- Lorsque une pompe de relevage est utilisée (Installation au plafond).

Fig. 373

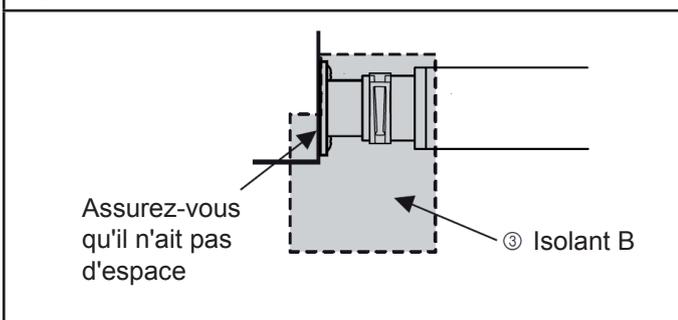

- Lorsque une pompe de relevage n'est pas utilisée (Evacuation naturelle).

Fig. 374

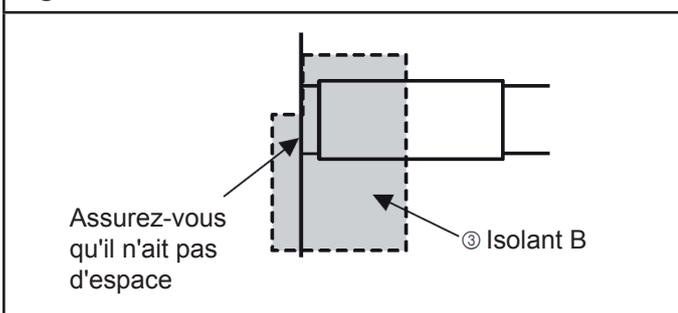

- Etape 1 à 3

Fig. 375

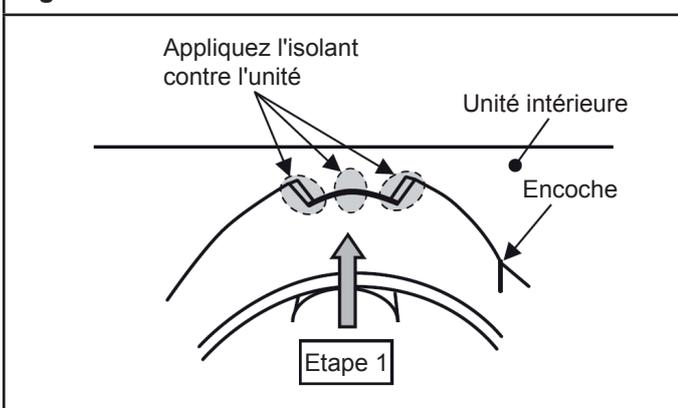


Fig. 376


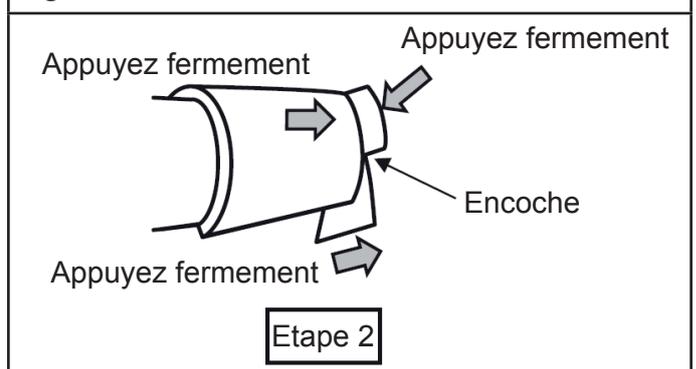


Fig. 377

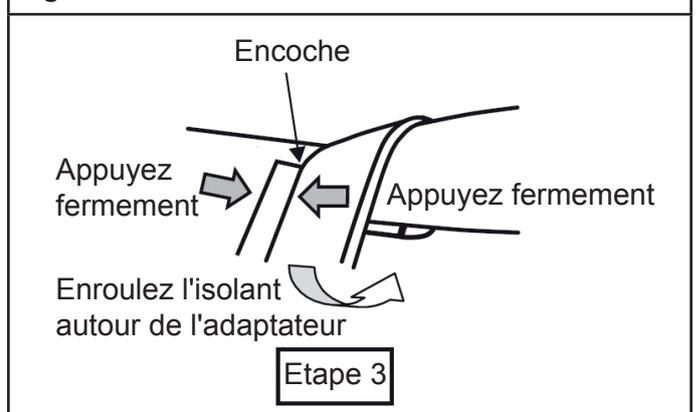


- Finition

Vérifiez qu'il n'y ait aucun espace entre l'unité intérieure et l'isolant du tuyau d'évacuation des condensats.


- Lorsque une pompe de relevage est utilisée (Installation au plafond).

Fig. 378

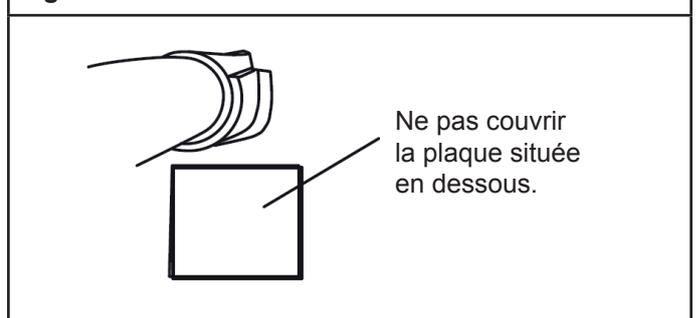

- Lorsque une pompe de relevage n'est pas utilisée (Evacuation naturelle).


Fig. 379

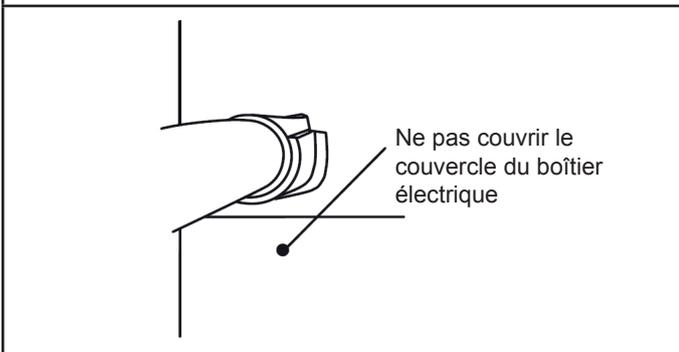

Vérification de l'écoulement normal de l'eau de condensation :

Versez un peu d'eau doucement dans l'appareil avec une pissette pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe de relevage et s'il n'y a pas de bruit anormal (Fig. 380).

Fig. 380

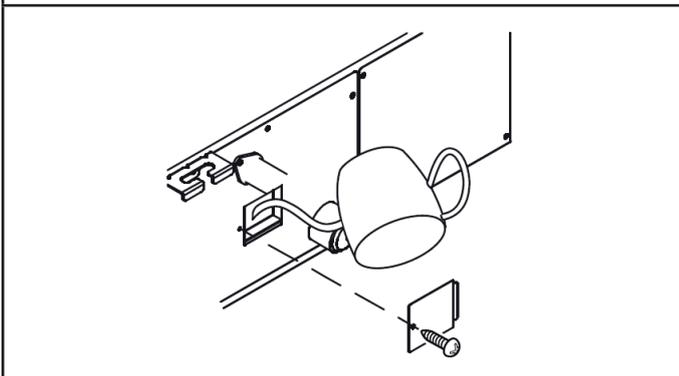

⚠ ATTENTION

• S'assurer que l'évacuation des condensats se fasse convenablement.

6. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

6.1. Schéma de câblage

⚠ AVERTISSEMENT

- Chaque câble doit être connecté fermement.
- Les câbles ne devront pas toucher les liaisons frigorifiques
- Des câbles mal connectés au bornier peuvent être à l'origine d'une surtension ou de dysfonctionnements.
- Les câbles connectés doivent correspondre aux numéros des borniers.

Fig. 381

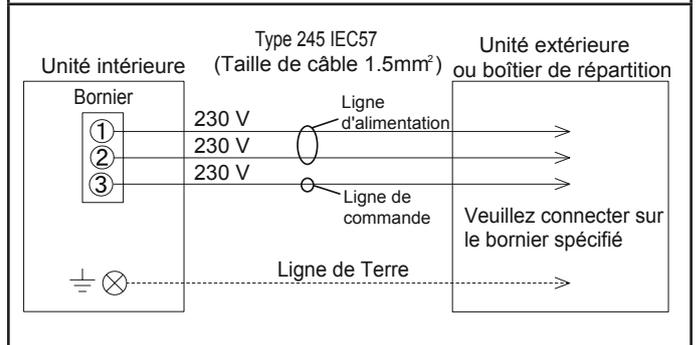


Fig. 382


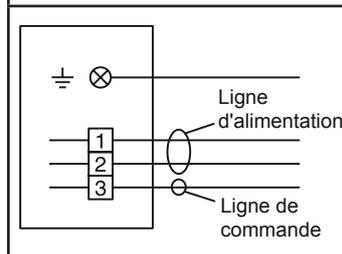



Fig. 383

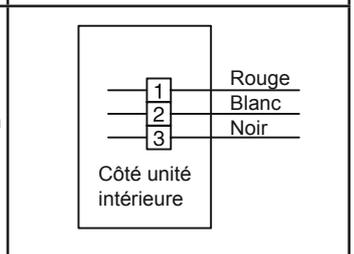

6.2. Câblage de l'interconnexion sur l'unité intérieure

1. Retirez le couvercle du boîtier électrique et installez les câbles d'interconnexion.

Fig. 384

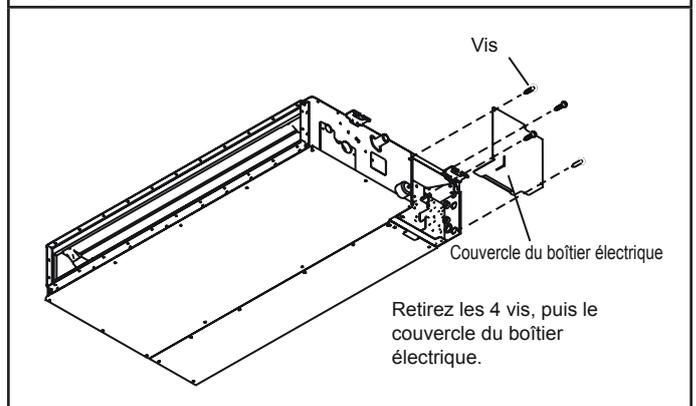

2. Connectez le câble d'interconnexion et le câble d'alimentation sur le bornier spécifique et fixez les câbles à l'aide d'un collier rilsan.

Fig. 385


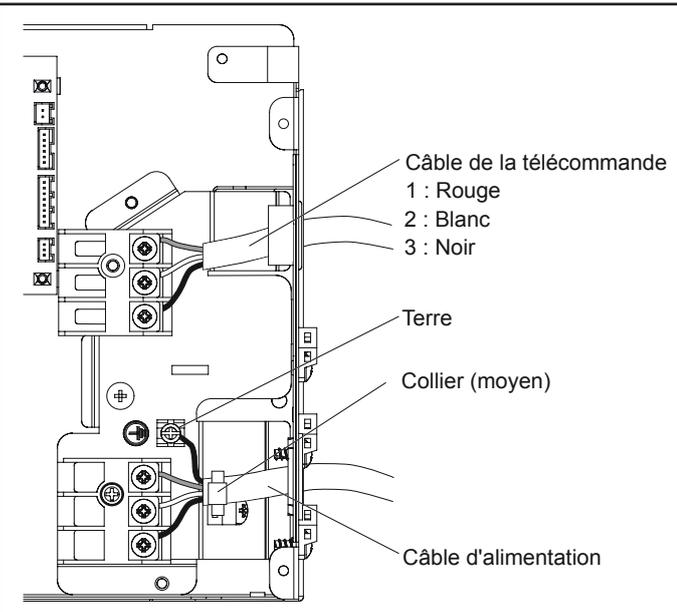


Fig. 386

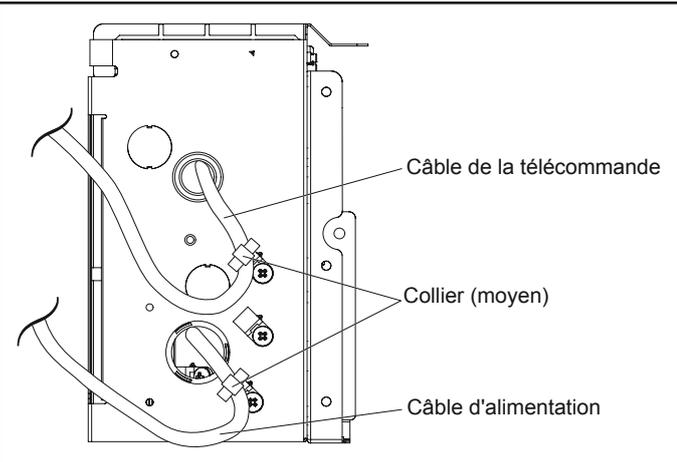


7.2. Paramétrage de la fonction temporisation du ventilateur (JM3)

Cette fonction permet de retarder l'arrêt du ventilateur en mode froid quand le climatiseur est arrêté.

JM3	Fonction temporisation du ventilateur
Connecté*	Invalide
Déconnecté	Valide

*paramétrage en usine

Fig. 387 - Position des ponts

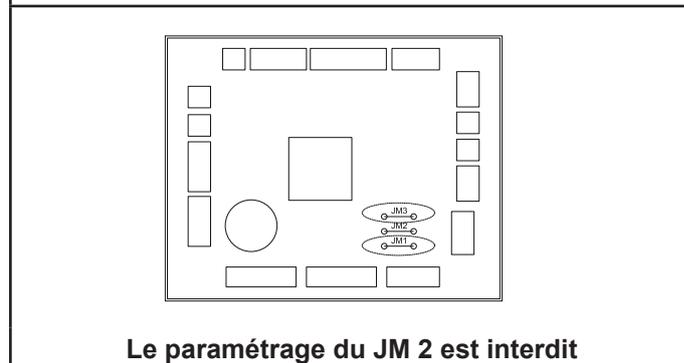


8. ACCESSOIRES EN OPTION

Ce climatiseur peut être connecté soit à une télécommande filaire UTY-RVNYM, une télécommande filaire simplifiée UTY-RSNYM, Télécommande et récepteur infrarouge UTY-LRHYM, une sonde déportée UTY-XSZX ou à l'aide d'un connecteur fourni avec la télécommande soit à un appareil externe à l'aide de contact entrée et sortie (voir «1.2. Autres accessoires», page 139).

8.1. Contacts entrée/sortie externe

- Dénudez les fils reliés au connecteur du contact externe et le câble non fourni. Utilisez un raccord isolé serti pour relier le câble et les fils du contact.
- Branchez les fils du contact et le câble.

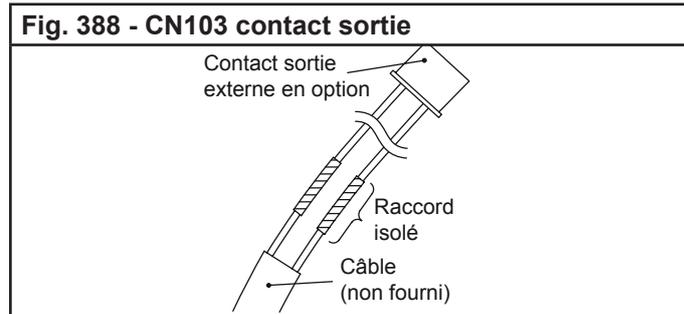

Important : Veillez à souder les câbles et à isoler la connexion entre les fils.

7. PARAMÉTRAGE DES PONTS

7.1. Paramétrage de la fonction d'évacuation des condensats (JM1)

En cas de non-utilisation de la pompe d'évacuation des condensats fournie, paramétrez le switch sur «Invalide».

JM1	Fonction évacuation des condensats
Connecté*	Valide
Déconnecté	Invalide

*paramétrage en usine

Fig. 389 - Connecteurs


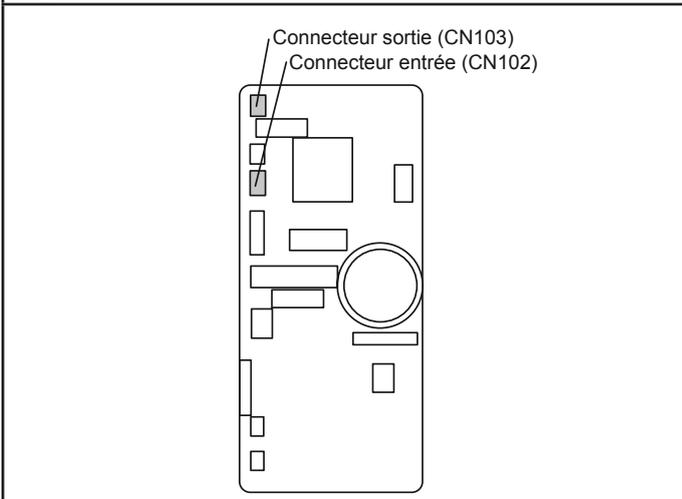


Fig. 390 - Câblage

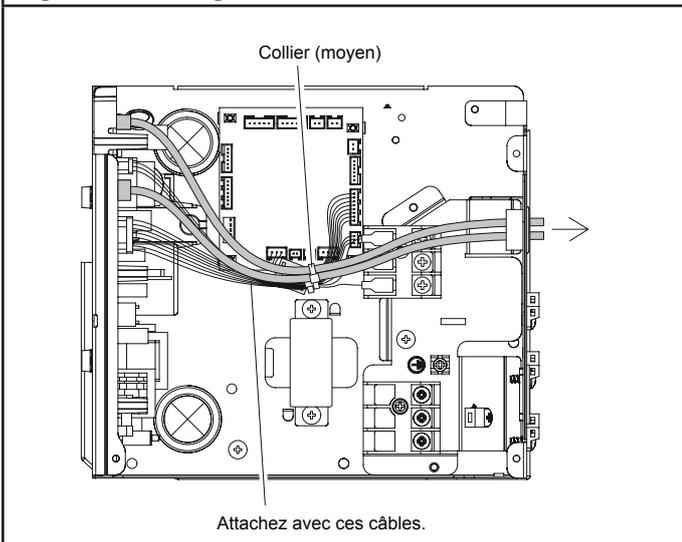

8.2. Sonde déportée


- Retirez le contact existant et remplacez-le par le contact de la sonde déportée (assurez-vous d'utiliser le contact approprié).
- Le contact d'origine doit être isolé pour qu'il ne touche pas les circuits électriques.

Paramétrage de la correction de la température de la pièce

Lorsque la sonde déportée est connectée, configurez le paramétrage des fonctions de l'unité intérieure comme indiqué ci-dessous.

- Réglez le numéro de fonction «30» (déclencheur de température mode froid) sur «01».
- Réglez le numéro de fonction «31» (déclencheur de température mode chaud) sur «01».

Fig. 391

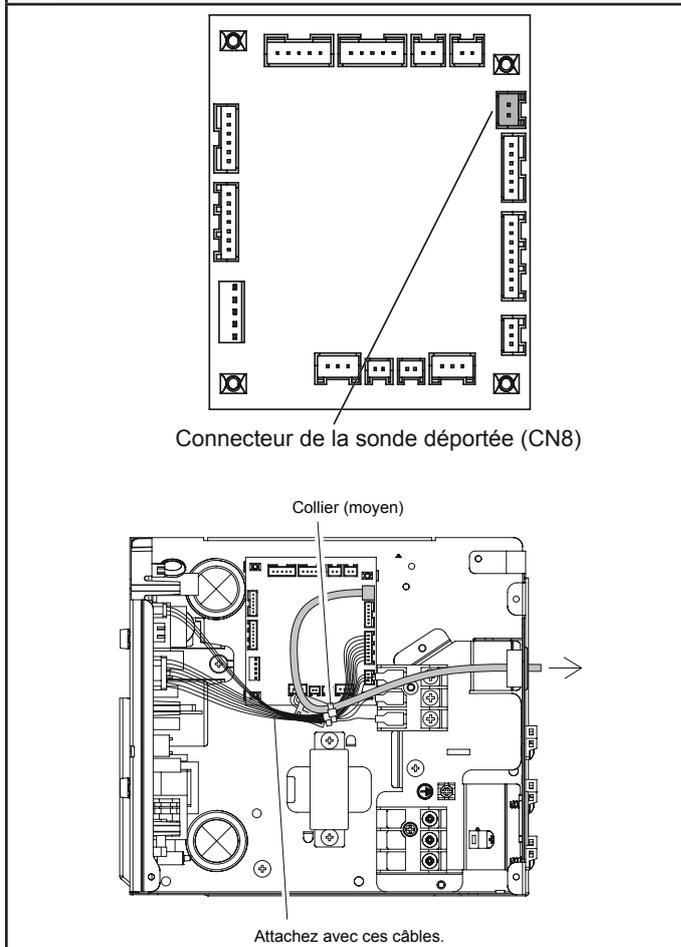

8.3. Télécommande et récepteur infrarouge UTY-LRHYM

- Connectez le câble du récepteur à la borne du récepteur (CN13).

Fig. 392


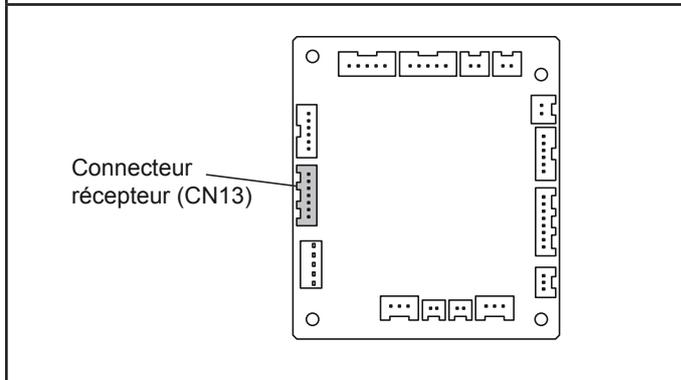



Fig. 393

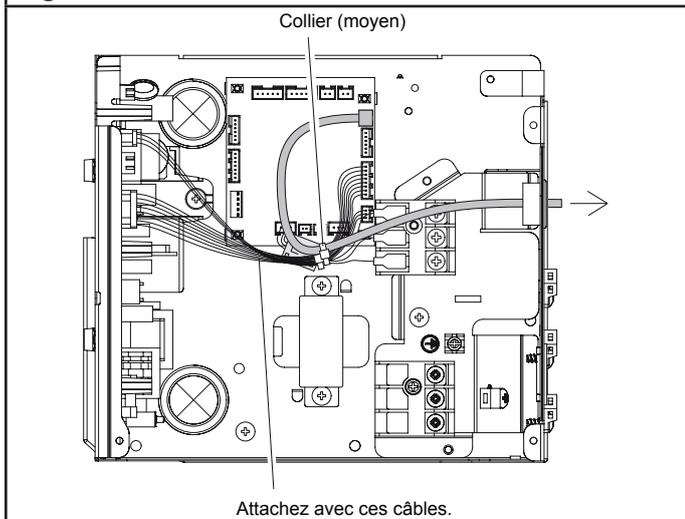

8.4. Grille intelligente (UTD-GSXA-W et UTD-GSXB-W en option)

- Coupez le pont JM2 et connectez le câble de la grille intelligente sur le connecteur (CN11).


Fig. 394

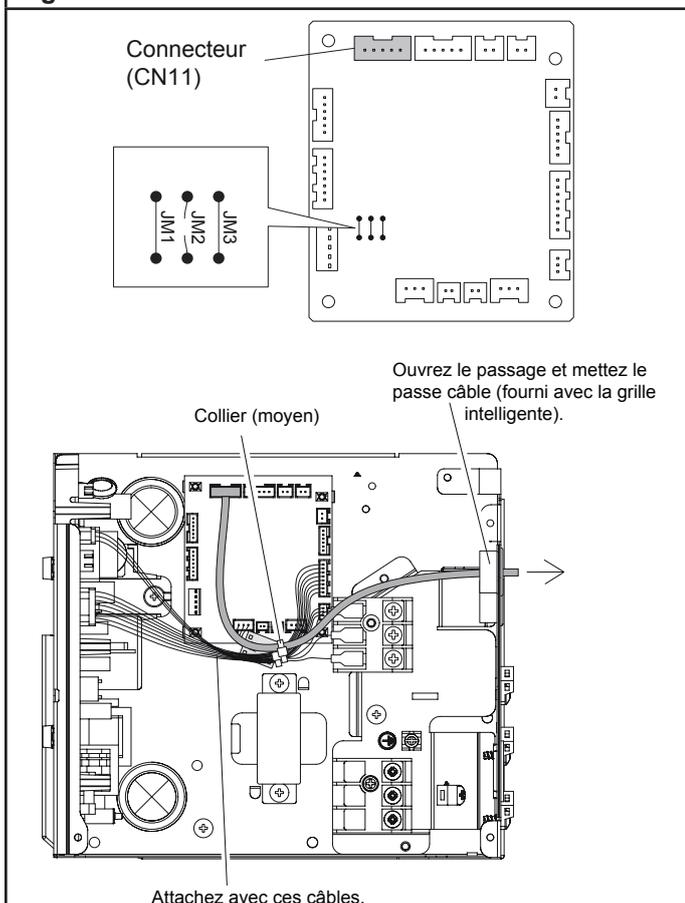

8.5. Fixation de tous les câbles

- N'attachez pas le câble d'alimentation avec d'autres câbles.

Fig. 395

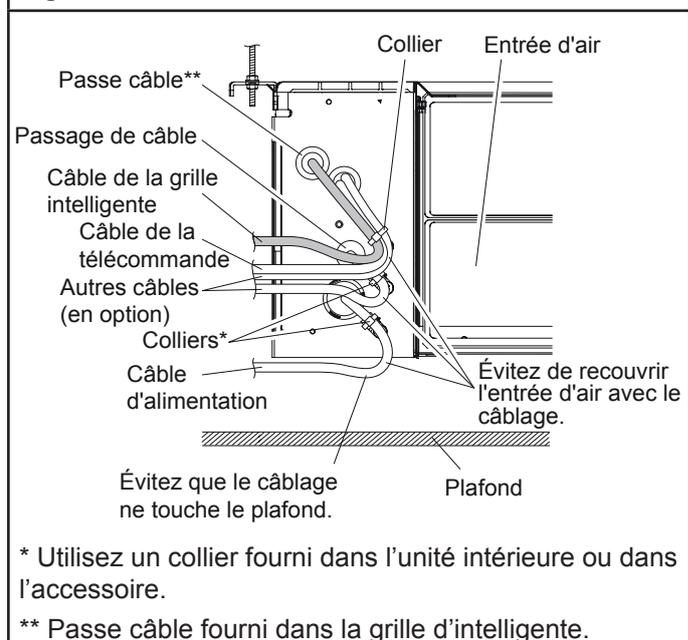

⚠ ATTENTION

- Pour protéger les câbles après ouverture d'un trou, enlevez toutes les bavures qui ont pu se former.

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID					TOTAL	PUIS. ABSORBÉE KW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5		
2 UI	7	24	-	-	-	2,00	7,00	-	-	-	9,0	2,31
	9	24	-	-	-	2,50	7,00	-	-	-	9,5	2,53
	12	24	-	-	-	3,33	6,67	-	-	-	10,0	2,81
	14	24	-	-	-	3,68	6,32	-	-	-	10,0	2,81
	18	18	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	10,0	2,81
	18	24	-	-	-	4,29	5,71	-	-	-	10,0	2,79
3 UI	7	7	14	-	-	2,00	2,00	4,00	-	-	8,0	1,90
	7	7	18	-	-	2,00	2,00	5,00	-	-	9,0	2,32
	7	7	24	-	-	1,84	1,84	6,32	-	-	10,0	2,81
	7	9	12	-	-	2,00	2,50	3,50	-	-	8,0	1,90
	7	9	14	-	-	2,00	2,50	4,00	-	-	8,5	2,10
	7	9	18	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	9,5	2,55
	7	9	24	-	-	1,75	2,25	6,00	-	-	10,0	2,80
	7	12	12	-	-	2,00	3,50	3,50	-	-	9,0	2,27
	7	12	14	-	-	2,00	3,50	4,00	-	-	9,5	2,50
	7	12	18	-	-	1,89	3,24	4,87	-	-	10,0	2,81
	7	12	24	-	-	1,63	2,79	5,58	-	-	10,0	2,79
	7	14	14	-	-	2,00	4,00	4,00	-	-	10,0	2,81
	7	14	18	-	-	1,79	3,59	4,62	-	-	10,0	2,80
	7	14	24	-	-	1,56	3,11	5,33	-	-	10,0	2,78
	7	18	18	-	-	1,62	4,19	4,19	-	-	10,0	2,79
	7	18	24	-	-	1,43	3,67	4,90	-	-	10,0	2,77
	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	7,5	1,74
	9	9	12	-	-	2,50	2,50	3,50	-	-	8,5	2,10
	9	9	14	-	-	2,50	2,50	4,00	-	-	9,0	2,32
	9	9	18	-	-	2,50	2,50	5,00	-	-	10,0	2,81
	9	9	24	-	-	2,14	2,14	5,72	-	-	10,0	2,79
	9	12	12	-	-	2,50	3,50	3,50	-	-	9,5	2,50
	9	12	14	-	-	2,50	3,50	4,00	-	-	10,0	2,81
	9	12	18	-	-	2,31	3,08	4,61	-	-	10,0	2,80
	9	12	24	-	-	2,00	2,67	5,33	-	-	10,0	2,78
	9	14	14	-	-	2,44	3,78	3,78	-	-	10,0	2,81
	9	14	18	-	-	2,20	3,41	4,39	-	-	10,0	2,79
	9	14	24	-	-	1,91	2,98	5,11	-	-	10,0	2,78
	9	18	18	-	-	2,00	4,00	4,00	-	-	10,0	2,78
	9	18	24	-	-	1,76	3,53	4,71	-	-	10,0	2,76
12	12	12	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	10,0	2,81	
12	12	14	-	-	3,16	3,16	3,68	-	-	10,0	2,81	
12	12	18	-	-	2,86	2,86	4,28	-	-	10,0	2,79	
12	12	24	-	-	2,50	2,50	5,00	-	-	10,0	2,77	
12	14	14	-	-	3,00	3,50	3,50	-	-	10,0	2,80	
12	14	18	-	-	2,73	3,18	4,09	-	-	10,0	2,79	
12	14	24	-	-	2,40	2,80	4,80	-	-	10,0	2,76	
12	18	18	-	-	2,50	3,75	3,75	-	-	10,0	2,77	
12	18	24	-	-	2,22	3,33	4,45	-	-	10,0	2,75	
14	14	14	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	10,0	2,79	
14	14	18	-	-	3,04	3,04	3,92	-	-	10,0	2,78	
14	14	24	-	-	2,69	2,69	4,62	-	-	10,0	2,75	
14	18	18	-	-	2,80	3,60	3,60	-	-	10,0	2,76	
18	18	18	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	10,0	2,75	
4 UI	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	8,0	1,84
	7	7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	-	8,5	2,00
	7	7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	3,50	-	9,5	2,32
	7	7	7	14	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-	10,0	2,50
	7	7	7	18	-	1,79	1,79	1,79	4,63	-	10,0	2,49
	7	7	7	24	-	1,56	1,56	1,56	5,32	-	10,0	2,47
	7	7	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	-	9,0	2,17
	7	7	9	12	-	2,00	2,00	2,50	3,50	-	10,0	2,50
	7	7	9	14	-	1,89	1,89	2,43	3,79	-	10,0	2,50
	7	7	9	18	-	1,71	1,71	2,20	4,38	-	10,0	2,49
	7	7	9	24	-	1,49	1,49	1,91	5,11	-	10,0	2,46
	7	7	12	12	-	1,84	1,84	3,16	3,16	-	10,0	2,49
	7	7	12	14	-	1,75	1,75	3,00	3,50	-	10,0	2,49
	7	7	12	18	-	1,59	1,59	2,73	4,09	-	10,0	2,48
	7	7	12	24	-	1,40	1,40	2,40	4,80	-	10,0	2,46
	7	7	14	14	-	1,67	1,67	3,33	3,33	-	10,0	2,48
	7	7	14	18	-	1,52	1,52	3,04	3,92	-	10,0	2,47
	7	7	14	24	-	1,35	1,35	2,69	4,61	-	10,0	2,45
	7	7	18	18	-	1,40	1,40	3,60	3,60	-	10,0	2,46
	7	9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	9,5	2,35
	7	9	9	12	-	1,89	2,43	2,43	3,25	-	10,0	2,50
	7	9	9	14	-	1,79	2,31	2,31	3,59	-	10,0	2,49
	7	9	9	18	-	1,63	2,09	2,09	4,19	-	10,0	2,48
	7	9	9	24	-	1,43	1,84	1,84	4,89	-	10,0	2,46
	7	9	12	12	-	1,75	2,25	3,00	3,00	-	10,0	2,49
	7	9	12	14	-	1,67	2,14	2,86	3,33	-	10,0	2,48
	7	9	12	18	-	1,52	1,96	2,61	3,91	-	10,0	2,47
	7	9	12	24	-	1,35	1,73	2,31	4,61	-	10,0	2,45
	7	9	14	14	-	1,59	2,05	3,18	3,18	-	10,0	2,48
	7	9	14	18	-	1,46	1,88	2,92	3,74	-	10,0	2,46
	7	9	14	24	-	1,30	1,67	2,59	4,44	-	10,0	2,44
	7	9	18	18	-	1,35	1,73	3,46	3,46	-	10,0	2,45
	7	12	12	12	-	1,63	2,79	2,79	2,79	-	10,0	2,48
	7	12	12	14	-	1,56	2,67	2,67	3,10	-	10,0	2,47
	7	12	12	18	-	1,43	2,45	2,45	3,67	-	10,0	2,46
	7	12	14	14	-	1,49	2,55	2,98	2,98	-	10,0	2,46
	7	12	14	18	-	1,37	2,35	2,75	3,53	-	10,0	2,45
	7	14	14	14	-	1,42	2,86	2,86	2,86	-	10,0	2,46
	7	14	14	18	-	1,32	2,64	2,64	3,40	-	10,0	2,44
	9	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	10,0	2,50
	9	9	9	12	-	2,31	2,31	2,31	3,07	-	10,0	2,49
	9	9	9	14	-	2,20	2,20	2,20	3,40	-	10,0	2,49
9	9	9	18	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-	10,0	2,47	
9	9	9	24	-	1,76	1,76	1,76	4,72	-	10,0	2,45	
9	9	12	12	-	2,14	2,14	2,86	2,86	-	10,0	2,48	
9	9	12	14	-	2,05	2,05	2,73	3,17	-	10,0	2,48	
9	9	12	18	-	1,88	1,88	2,50	3,74	-	10,0	2,46	
9	9	12	24	-	1,67	1,67	2,22	4,44	-	10,0	2,44	
9	9	14	14	-	1,96	1,96	3,04	3,04	-	10,0	2,47	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 - **Mode froid**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID					TOTAL	PUIS. ABSORBÉE kW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PUISSANCE FRIGORIFIQUE - kW						
						PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5		
4 UI	9	9	14	18	-	1,80	1,80	2,80	3,60	-	10,0	2,46
	9	9	18	18	-	1,67	1,67	3,33	3,33	-	10,0	2,44
	9	12	12	12	-	1,99	2,67	2,67	2,67	-	10,0	2,47
	9	12	12	14	-	1,91	2,55	2,55	2,99	-	10,0	2,46
	9	12	12	18	-	1,76	2,35	2,35	3,54	-	10,0	2,45
	9	12	14	14	-	1,83	2,45	2,86	2,86	-	10,0	2,46
	9	12	14	18	-	1,70	2,26	2,64	3,40	-	10,0	2,44
	9	14	14	14	-	1,75	2,75	2,75	2,75	-	10,0	2,45
	12	12	12	12	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	10,0	2,46
	12	12	12	14	-	2,40	2,40	2,40	2,80	-	10,0	2,46
	12	12	12	18	-	2,22	2,22	2,22	3,34	-	10,0	2,44
	12	12	14	14	-	2,31	2,31	2,69	2,69	-	10,0	2,45
12	14	14	14	-	2,23	2,59	2,59	2,59	-	10,0	2,44	
5 UI	7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0	2,44
	7	7	7	7	9	1,89	1,89	1,89	1,89	2,44	10,0	2,44
	7	7	7	7	12	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	10,0	2,43
	7	7	7	7	14	1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	10,0	2,42
	7	7	7	7	18	1,52	1,52	1,52	1,52	3,92	10,0	2,41
	7	7	7	7	24	1,35	1,35	1,35	1,35	4,60	10,0	2,39
	7	7	7	9	9	1,79	1,79	1,79	2,31	2,31	10,0	2,43
	7	7	7	9	12	1,67	1,67	1,67	2,14	2,85	10,0	2,42
	7	7	7	9	14	1,59	1,59	1,59	2,05	3,18	10,0	2,42
	7	7	7	9	18	1,46	1,46	1,46	1,88	3,74	10,0	2,40
	7	7	7	9	24	1,30	1,30	1,30	1,67	4,43	10,0	2,38
	7	7	7	12	12	1,56	1,56	1,56	2,66	2,66	10,0	2,41
	7	7	7	12	14	1,49	1,49	1,49	2,55	2,98	10,0	2,40
	7	7	7	12	18	1,37	1,37	1,37	2,35	3,54	10,0	2,39
	7	7	7	14	14	1,43	1,43	1,43	2,86	2,86	10,0	2,40
	7	7	7	14	18	1,32	1,32	1,32	2,64	3,40	10,0	2,38
	7	7	9	9	9	1,70	1,70	2,20	2,20	2,20	10,0	2,43
	7	7	9	9	12	1,59	1,59	2,05	2,05	2,72	10,0	2,42
	7	7	9	9	14	1,52	1,52	1,96	1,96	3,04	10,0	2,41
	7	7	9	9	18	1,40	1,40	1,80	1,80	3,60	10,0	2,39
	7	7	9	12	12	1,49	1,49	1,92	2,55	2,55	10,0	2,40
	7	7	9	12	14	1,43	1,43	1,84	2,45	2,85	10,0	2,40
	7	7	9	12	18	1,32	1,32	1,70	2,26	3,40	10,0	2,38
	7	7	9	14	14	1,37	1,37	1,76	2,75	2,75	10,0	2,39
	7	7	12	12	12	1,40	1,40	2,40	2,40	2,40	10,0	2,39
	7	7	12	12	14	1,35	1,35	2,31	2,31	2,68	10,0	2,39
	7	7	12	14	14	1,30	1,30	2,22	2,59	2,59	10,0	2,38
	7	9	9	9	9	1,64	2,09	2,09	2,09	2,09	10,0	2,42
	7	9	9	9	12	1,52	1,96	1,96	1,96	2,60	10,0	2,41
	7	9	9	9	14	1,46	1,88	1,88	1,88	2,90	10,0	2,40
	7	9	9	9	18	1,35	1,73	1,73	1,73	3,46	10,0	2,39
	7	9	9	12	12	1,42	1,84	1,84	2,45	2,45	10,0	2,40
7	9	9	12	14	1,37	1,76	1,76	2,35	2,76	10,0	2,39	
7	9	9	14	14	1,32	1,70	1,70	2,64	2,64	10,0	2,38	
7	9	12	12	12	1,34	1,73	2,31	2,31	2,31	10,0	2,39	
7	9	12	12	14	1,30	1,67	2,22	2,22	2,59	10,0	2,38	
9	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0	2,41	
9	9	9	9	12	1,88	1,88	1,88	1,88	2,48	10,0	2,40	
9	9	9	9	14	1,80	1,80	1,80	1,80	2,80	10,0	2,39	
9	9	9	9	18	1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	10,0	2,38	
9	9	9	12	12	1,76	1,76	1,76	2,36	2,36	10,0	2,39	
9	9	9	12	14	1,70	1,70	1,70	2,26	2,64	10,0	2,38	
9	9	12	12	12	1,67	1,67	2,22	2,22	2,22	10,0	2,38	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 - **Mode chaud**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD					TOTAL	PUISS. ABSORBÉE kW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5		
2 UI	7	24	-	-	-	2,40	8,40	-	-	-	10,8	2,97
	9	24	-	-	-	3,00	8,40	-	-	-	11,4	3,15
	12	24	-	-	-	4,00	8,00	-	-	-	12,0	3,34
	14	24	-	-	-	4,42	7,58	-	-	-	12,0	3,33
	18	18	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	12,0	3,34
	18	24	-	-	-	5,14	6,86	-	-	-	12,0	3,32
	24	24	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	12,0	3,31
3 UI	7	7	14	-	-	2,40	2,40	4,80	-	-	9,6	2,45
	7	7	18	-	-	2,40	2,40	6,00	-	-	10,8	2,80
	7	7	24	-	-	2,21	2,21	7,58	-	-	12,0	3,14
	7	9	12	-	-	2,40	3,00	4,20	-	-	9,6	2,45
	7	9	14	-	-	2,40	3,00	4,80	-	-	10,2	2,63
	7	9	18	-	-	2,40	3,00	6,00	-	-	11,4	2,97
	7	9	24	-	-	2,10	2,70	7,20	-	-	12,0	3,13
	7	12	12	-	-	2,40	4,20	4,20	-	-	10,8	2,79
	7	12	14	-	-	2,40	4,20	4,80	-	-	11,4	2,96
	7	12	18	-	-	2,27	3,89	5,84	-	-	12,0	3,14
	7	12	24	-	-	1,95	3,35	6,70	-	-	12,0	3,13
	7	14	14	-	-	2,40	4,80	4,80	-	-	12,0	3,14
	7	14	18	-	-	2,15	4,31	5,54	-	-	12,0	3,13
	7	14	24	-	-	1,87	3,73	6,40	-	-	12,0	3,13
	7	18	18	-	-	1,96	5,02	5,02	-	-	12,0	3,13
	7	18	24	-	-	1,71	4,41	5,88	-	-	12,0	3,13
	9	9	9	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	9,0	2,29
	9	9	12	-	-	3,00	3,00	4,20	-	-	10,2	2,63
	9	9	14	-	-	3,00	3,00	4,80	-	-	10,8	2,80
	9	9	18	-	-	3,00	3,00	6,00	-	-	12,0	3,14
	9	9	24	-	-	2,57	2,57	6,86	-	-	12,0	3,13
	9	12	12	-	-	3,00	4,20	4,20	-	-	11,4	2,96
	9	12	14	-	-	3,00	4,20	4,80	-	-	12,0	3,14
	9	12	18	-	-	2,77	3,69	5,54	-	-	12,0	3,13
	9	12	24	-	-	2,40	3,20	6,40	-	-	12,0	3,13
	9	14	14	-	-	2,92	4,54	4,54	-	-	12,0	3,14
	9	14	18	-	-	2,63	4,10	5,27	-	-	12,0	3,13
	9	14	24	-	-	2,30	3,57	6,13	-	-	12,0	3,13
	9	18	18	-	-	2,40	4,80	4,80	-	-	12,0	3,13
	9	18	24	-	-	2,12	4,24	5,64	-	-	12,0	3,12
	12	12	12	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,14
	12	12	14	-	-	3,79	3,79	4,42	-	-	12,0	3,14
	12	12	18	-	-	3,43	3,43	5,14	-	-	12,0	3,13
	12	12	24	-	-	3,00	3,00	6,00	-	-	12,0	3,13
	12	14	14	-	-	3,60	4,20	4,20	-	-	12,0	3,13
	12	14	18	-	-	3,27	3,82	4,91	-	-	12,0	3,13
12	14	24	-	-	2,88	3,36	5,76	-	-	12,0	3,13	
12	18	18	-	-	3,00	4,50	4,50	-	-	12,0	3,13	
12	18	24	-	-	2,67	4,00	5,33	-	-	12,0	3,12	
14	14	14	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,13	
14	14	18	-	-	3,65	3,65	4,70	-	-	12,0	3,13	
14	14	24	-	-	3,23	3,23	5,54	-	-	12,0	3,12	
14	18	18	-	-	3,36	4,32	4,32	-	-	12,0	3,13	
18	18	18	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,12	
4 UI	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	-	9,6	2,31
	7	7	7	9	-	2,40	2,40	2,40	3,00	-	10,2	2,47
	7	7	7	12	-	2,40	2,40	2,40	4,20	-	11,4	2,79
	7	7	7	14	-	2,40	2,40	2,40	4,80	-	12,0	2,95
	7	7	7	18	-	2,15	2,15	2,15	5,55	-	12,0	2,94
	7	7	7	24	-	1,87	1,87	1,87	6,39	-	12,0	2,93
	7	7	9	9	-	2,40	2,40	3,00	3,00	-	10,8	2,64
	7	7	9	12	-	2,40	2,40	3,00	4,20	-	12,0	2,95
	7	7	9	14	-	2,27	2,27	2,92	4,54	-	12,0	2,95
	7	7	9	18	-	2,05	2,05	2,63	5,27	-	12,0	2,94
	7	7	9	24	-	1,79	1,79	2,30	6,12	-	12,0	2,93
	7	7	12	12	-	2,21	2,21	3,79	3,79	-	12,0	2,94
	7	7	12	14	-	2,10	2,10	3,60	4,20	-	12,0	2,94
	7	7	12	18	-	1,91	1,91	3,27	4,91	-	12,0	2,93
	7	7	12	24	-	1,68	1,68	2,88	5,76	-	12,0	2,92
	7	7	14	14	-	2,00	2,00	4,00	4,00	-	12,0	2,93
	7	7	14	18	-	1,83	1,83	3,65	4,69	-	12,0	2,93
	7	7	14	24	-	1,62	1,62	3,23	5,53	-	12,0	2,92
	7	7	18	18	-	1,68	1,68	4,32	4,32	-	12,0	2,92
	7	9	9	9	-	2,40	3,00	3,00	3,00	-	11,4	2,80
	7	9	9	12	-	2,27	2,92	2,92	3,89	-	12,0	2,95
	7	9	9	14	-	2,15	2,77	2,77	4,31	-	12,0	2,94
	7	9	9	18	-	1,95	2,51	2,51	5,03	-	12,0	2,93
	7	9	9	24	-	1,71	2,20	2,20	5,89	-	12,0	2,92
	7	9	12	12	-	2,10	2,70	3,60	3,60	-	12,0	2,94
	7	9	12	14	-	2,00	2,57	3,43	4,00	-	12,0	2,93
	7	9	12	18	-	1,83	2,35	3,13	4,69	-	12,0	2,93
	7	9	12	24	-	1,62	2,08	2,77	5,53	-	12,0	2,92
	7	9	14	14	-	1,91	2,45	3,82	3,82	-	12,0	2,93
	7	9	14	18	-	1,75	2,25	3,50	4,50	-	12,0	2,93
	7	9	14	24	-	1,56	2,00	3,11	5,33	-	12,0	2,91
	7	9	18	18	-	1,62	2,08	4,15	4,15	-	12,0	2,92
	7	12	12	12	-	1,95	3,35	3,35	3,35	-	12,0	2,93
	7	12	12	14	-	1,87	3,20	3,20	3,73	-	12,0	2,93
	7	12	12	18	-	1,71	2,94	2,94	4,41	-	12,0	2,92
	7	12	14	14	-	1,80	3,06	3,57	3,57	-	12,0	2,93
	7	12	14	18	-	1,65	2,82	3,29	4,24	-	12,0	2,92
	7	14	14	14	-	1,71	3,43	3,43	3,43	-	12,0	2,92
	7	14	14	18	-	1,58	3,17	3,17	4,08	-	12,0	2,91
	9	9	9	9	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	12,0	2,95
	9	9	9	12	-	2,77	2,77	2,77	3,69	-	12,0	2,94
	9	9	9	14	-	2,63	2,63	2,63	4,11	-	12,0	2,94
9	9	9	18	-	2,40	2,40	2,40	4,80	-	12,0	2,93	
9	9	9	24	-	2,12	2,12	2,12	5,64	-	12,0	2,92	
9	9	12	12	-	2,57	2,57	3,43	3,43	-	12,0	2,93	
9	9	12	14	-	2,45	2,45	3,27	3,83	-	12,0	2,93	
9	9	12	18	-	2,25	2,25	3,00	4,50	-	12,0	2,93	
9	9	12	24	-	2,00	2,00	2,67	5,33	-	12,0	2,91	
9	9	14	14	-	2,35	2,35	3,65	3,65	-	12,0	2,93	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 LBLA5 - Mode chaud

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD					TOTAL	PUIS. ABSORBÉE kW
						PUISSANCE CALORIFIQUE - kW						
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5		
4 UI	9	9	14	18	-	2,16	2,16	3,36	4,32	-	12,0	2,92
	9	9	18	18	-	2,00	2,00	4,00	4,00	-	12,0	2,91
	9	12	12	12	-	2,40	3,20	3,20	3,20	-	12,0	2,93
	9	12	12	14	-	2,30	3,06	3,06	3,58	-	12,0	2,93
	9	12	12	18	-	2,12	2,82	2,82	4,24	-	12,0	2,92
	9	12	14	14	-	2,20	2,94	3,43	3,43	-	12,0	2,92
	9	12	14	18	-	2,04	2,72	3,17	4,07	-	12,0	2,91
	9	14	14	14	-	2,13	3,29	3,29	3,29	-	12,0	2,92
	12	12	12	12	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	12,0	2,93
	12	12	12	14	-	2,88	2,88	2,88	3,36	-	12,0	2,92
	12	12	12	18	-	2,67	2,67	2,67	3,99	-	12,0	2,91
	12	12	14	14	-	2,77	2,77	3,23	3,23	-	12,0	2,92
12	14	14	14	-	2,67	3,11	3,11	3,11	-	12,0	2,91	
5 UI	7	7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,0	2,79
	7	7	7	7	9	2,27	2,27	2,27	2,27	2,92	12,0	2,79
	7	7	7	7	12	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	12,0	2,78
	7	7	7	7	14	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	12,0	2,78
	7	7	7	7	18	1,83	1,83	1,83	1,83	4,68	12,0	2,77
	7	7	7	7	24	1,62	1,62	1,62	1,62	5,52	12,0	2,76
	7	7	7	9	9	2,15	2,15	2,15	2,77	2,77	12,0	2,78
	7	7	7	9	12	2,00	2,00	2,00	2,57	3,43	12,0	2,78
	7	7	7	9	14	1,91	1,91	1,91	2,45	3,82	12,0	2,78
	7	7	7	9	18	1,75	1,75	1,75	2,25	4,50	12,0	2,77
	7	7	7	9	24	1,56	1,56	1,56	2,00	5,32	12,0	2,76
	7	7	7	12	12	1,87	1,87	1,87	3,20	3,20	12,0	2,77
	7	7	7	12	14	1,79	1,79	1,79	3,06	3,57	12,0	2,77
	7	7	7	12	18	1,65	1,65	1,65	2,82	4,23	12,0	2,76
	7	7	7	14	14	1,71	1,71	1,71	3,43	3,43	12,0	2,76
	7	7	7	14	18	1,58	1,58	1,58	3,17	4,09	12,0	2,76
	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	12,0	2,78
	7	7	9	9	12	1,91	1,91	2,45	2,45	3,28	12,0	2,78
	7	7	9	9	14	1,83	1,83	2,35	2,35	3,64	12,0	2,77
	7	7	9	9	18	1,68	1,68	2,16	2,16	4,32	12,0	2,76
	7	7	9	12	12	1,79	1,79	2,30	3,06	3,06	12,0	2,77
	7	7	9	12	14	1,71	1,71	2,20	2,94	3,44	12,0	2,76
	7	7	9	12	18	1,58	1,58	2,04	2,72	4,08	12,0	2,76
	7	7	9	14	14	1,65	1,65	2,12	3,29	3,29	12,0	2,76
	7	7	12	12	12	1,68	1,68	2,88	2,88	2,88	12,0	2,76
	7	7	12	12	14	1,62	1,62	2,77	2,77	3,22	12,0	2,76
	7	7	12	14	14	1,56	1,56	2,66	3,11	3,11	12,0	2,76
	7	9	9	9	9	1,96	2,51	2,51	2,51	2,51	12,0	2,78
	7	9	9	9	12	1,83	2,35	2,35	2,35	3,12	12,0	2,77
	7	9	9	9	14	1,75	2,25	2,25	2,25	3,50	12,0	2,77
	7	9	9	9	18	1,62	2,08	2,08	2,08	4,14	12,0	2,76
	7	9	9	12	12	1,72	2,20	2,20	2,94	2,94	12,0	2,76
	7	9	9	12	14	1,65	2,12	2,12	2,82	3,29	12,0	2,76
	7	9	9	14	14	1,58	2,04	2,04	3,17	3,17	12,0	2,76
	7	9	12	12	12	1,61	2,08	2,77	2,77	2,77	12,0	2,76
	7	9	12	12	14	1,56	2,00	2,67	2,67	3,10	12,0	2,76
9	9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,0	2,77	
9	9	9	9	12	2,25	2,25	2,25	2,25	3,00	12,0	2,77	
9	9	9	9	14	2,16	2,16	2,16	2,16	3,36	12,0	2,76	
9	9	9	9	18	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	12,0	2,76	
9	9	9	12	12	2,12	2,12	2,12	2,82	2,82	12,0	2,76	
9	9	9	12	14	2,04	2,04	2,04	2,72	3,16	12,0	2,76	
9	9	12	12	12	2,00	2,00	2,67	2,67	2,67	12,0	2,76	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 - **Mode froid**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE FROID							PUIS. ABSORBÉE KW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	TOTAL	
2UI	12	24	-	-	-	-	3,50	7,00	-	-	-	-	10,5	3,06
	14	24	-	-	-	-	4,00	7,00	-	-	-	-	11,0	3,28
	18	18	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	10,0	2,92
	18	24	-	-	-	-	5,00	7,00	-	-	-	-	12,0	3,75
3UI	24	24	-	-	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	12,5	4,01
	7	7	24	-	-	-	2,00	2,00	7,00	-	-	-	11,0	3,19
	7	9	18	-	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	-	9,5	2,55
	7	9	24	-	-	-	2,00	2,50	7,00	-	-	-	11,5	3,41
	7	12	18	-	-	-	2,00	3,50	5,00	-	-	-	10,5	3,02
	7	12	24	-	-	-	2,00	3,50	6,90	-	-	-	12,4	3,82
	7	14	14	-	-	-	2,00	4,00	4,00	-	-	-	10,0	2,81
	7	14	18	-	-	-	2,00	4,00	5,00	-	-	-	11,0	3,23
	7	14	24	-	-	-	1,94	3,89	6,67	-	-	-	12,5	3,89
	7	18	18	-	-	-	2,00	5,00	5,00	-	-	-	12,0	3,69
	7	18	24	-	-	-	1,79	4,59	6,12	-	-	-	12,5	3,87
	7	24	24	-	-	-	1,60	5,45	5,45	-	-	-	12,5	3,83
	9	9	18	-	-	-	2,50	2,50	5,00	-	-	-	10,0	2,84
	9	9	24	-	-	-	2,50	2,50	7,00	-	-	-	12,0	3,65
	9	9	12	14	-	-	2,50	3,50	4,00	-	-	-	10,0	2,81
	9	9	12	18	-	-	2,50	3,50	5,00	-	-	-	11,0	3,23
	9	9	12	24	-	-	2,50	3,33	6,67	-	-	-	12,5	3,89
	9	9	14	14	-	-	2,50	4,00	4,00	-	-	-	10,5	3,02
	9	9	14	18	-	-	2,50	4,00	5,00	-	-	-	11,5	3,45
	9	9	14	24	-	-	2,40	3,72	6,38	-	-	-	12,5	3,88
	9	9	18	18	-	-	2,50	5,00	5,00	-	-	-	12,5	3,89
	9	9	18	24	-	-	2,21	4,41	5,88	-	-	-	12,5	3,86
	9	24	24	-	-	-	1,98	5,26	5,26	-	-	-	12,5	3,82
	12	12	12	-	-	-	3,50	3,50	3,50	-	-	-	10,5	2,98
	12	12	14	-	-	-	3,50	3,50	4,00	-	-	-	11,0	3,19
	12	12	18	-	-	-	3,50	3,50	5,00	-	-	-	12,0	3,65
	12	12	24	-	-	-	3,13	3,13	6,24	-	-	-	12,5	3,87
	12	14	14	-	-	-	3,50	4,00	4,00	-	-	-	11,5	3,41
	12	14	18	-	-	-	3,50	4,00	5,00	-	-	-	12,5	3,89
	12	14	24	-	-	-	3,00	3,50	6,00	-	-	-	12,5	3,86
	12	18	18	-	-	-	3,12	4,69	4,69	-	-	-	12,5	3,87
	12	18	24	-	-	-	2,78	4,17	5,55	-	-	-	12,5	3,85
12	24	24	-	-	-	2,50	5,00	5,00	-	-	-	12,5	3,81	
14	14	14	-	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-	12,0	3,65	
14	14	18	-	-	-	3,80	3,80	4,90	-	-	-	12,5	3,88	
14	14	24	-	-	-	3,37	3,37	5,76	-	-	-	12,5	3,85	
14	18	18	-	-	-	3,50	4,50	4,50	-	-	-	12,5	3,86	
14	18	24	-	-	-	3,13	4,02	5,35	-	-	-	12,5	3,83	
14	24	24	-	-	-	2,82	4,84	4,84	-	-	-	12,5	3,80	
18	18	18	-	-	-	4,17	4,17	4,17	-	-	-	12,5	3,85	
18	18	24	-	-	-	3,75	3,75	5,00	-	-	-	12,5	3,81	
4 UI	7	7	7	14	-	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-	-	10,0	2,50
	7	7	7	18	-	-	2,00	2,00	2,00	5,00	-	-	11,0	3,06
	7	7	7	24	-	-	1,94	1,94	1,94	6,68	-	-	12,5	3,77
	7	7	9	12	-	-	2,00	2,00	2,50	3,50	-	-	10,0	2,50
	7	7	9	14	-	-	2,00	2,00	2,50	4,00	-	-	10,5	2,79
	7	7	9	18	-	-	2,00	2,00	2,50	5,00	-	-	11,5	3,33
	7	7	9	24	-	-	1,86	1,86	2,39	6,39	-	-	12,5	3,75
	7	7	12	12	-	-	2,00	2,00	3,50	3,50	-	-	11,0	3,00
	7	7	12	14	-	-	2,00	2,00	3,50	4,00	-	-	11,5	3,27
	7	7	12	18	-	-	2,00	2,00	3,50	5,00	-	-	12,5	3,78
	7	7	12	24	-	-	1,75	1,75	3,00	6,00	-	-	12,5	3,74
	7	7	14	14	-	-	2,00	2,00	4,00	4,00	-	-	12,0	3,51
	7	7	14	18	-	-	1,90	1,90	3,80	4,90	-	-	12,5	3,77
	7	7	14	24	-	-	1,68	1,68	3,37	5,77	-	-	12,5	3,73
	7	7	18	18	-	-	1,75	1,75	4,50	4,50	-	-	12,5	3,74
	7	7	18	24	-	-	1,56	1,56	4,02	5,36	-	-	12,5	3,70
	7	7	24	24	-	-	1,41	1,41	4,84	4,84	-	-	12,5	3,67
	7	9	9	9	-	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	9,5	2,31
	7	9	9	12	-	-	2,00	2,50	2,50	3,50	-	-	10,5	2,79
	7	9	9	14	-	-	2,00	2,50	2,50	4,00	-	-	11,0	3,06
	7	9	9	18	-	-	2,00	2,50	2,50	5,00	-	-	12,0	3,57
	7	9	9	24	-	-	1,79	2,30	2,30	6,11	-	-	12,5	3,74
	7	9	12	12	-	-	2,00	2,50	3,50	3,50	-	-	11,5	3,27
	7	9	12	14	-	-	2,00	2,50	3,50	4,00	-	-	12,0	3,51
	7	9	12	18	-	-	1,90	2,45	3,26	4,89	-	-	12,5	3,77
	7	9	12	24	-	-	1,68	2,16	2,88	5,78	-	-	12,5	3,73
	7	9	14	14	-	-	2,00	2,50	4,00	4,00	-	-	12,5	3,78
	7	9	14	18	-	-	1,82	2,34	3,65	4,69	-	-	12,5	3,75
	7	9	14	24	-	-	1,62	2,08	3,24	5,56	-	-	12,5	3,71
	7	9	18	18	-	-	1,68	2,16	4,33	4,33	-	-	12,5	3,73
	7	9	18	24	-	-	1,51	1,94	3,88	5,17	-	-	12,5	3,69
	7	12	12	12	-	-	1,90	3,50	3,50	3,50	-	-	12,4	3,69
	7	12	12	14	-	-	1,94	3,33	3,33	3,90	-	-	12,5	3,77
	7	12	12	18	-	-	1,79	3,06	3,06	4,59	-	-	12,5	3,74
	7	12	12	24	-	-	1,59	2,73	2,73	5,45	-	-	12,5	3,71
	7	12	14	14	-	-	1,87	3,19	3,72	3,72	-	-	12,5	3,75
	7	12	14	18	-	-	1,72	2,94	3,43	4,41	-	-	12,5	3,73
	7	12	14	24	-	-	1,54	2,63	3,07	5,26	-	-	12,5	3,70
	7	12	18	18	-	-	1,59	2,73	4,09	4,09	-	-	12,5	3,71
	7	12	18	24	-	-	1,43	2,46	3,69	4,92	-	-	12,5	3,68
	7	14	14	14	-	-	1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	12,5	3,74
	7	14	14	18	-	-	1,65	3,30	3,30	4,25	-	-	12,5	3,72
7	14	14	24	-	-	1,48	2,97	2,97	5,08	-	-	12,5	3,69	
7	14	18	18	-	-	1,53	3,07	3,95	3,95	-	-	12,5	3,70	
7	18	18	18	-	-	1,43	3,69	3,69	3,69	-	-	12,5	3,68	
9	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	10,0	2,59	
9	9	9	12	-	-	2,50	2,50	2,50	3,50	-	-	11,0	3,06	
9	9	9	14	-	-	2,50	2,50	2,50	4,00	-	-	11,5	3,33	
9	9	9	18	-	-	2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	12,5	3,77	
9	9	9	24	-	-	2,21	2,21	2,21	5,87	-	-	12,5	3,73	
9	9	12	12	-	-	2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	12,0	3,51	
9	9	12	14	-	-	2,50	2,50	3,50	4,00	-	-	12,5	3,78	
9	9	12	18	-	-	2,34	2,34	3,13	4,69	-	-	12,5	3,75	
9	9	12	24	-	-	2,08	2,08	2,78	5,56	-	-	12,5	3,71	
9	9	14	14	-	-	2,45	2,45	3,80	3,80	-	-	12,5	3,77	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 - **Mode froid**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE FROID							PUIS. ABSORBÉE KW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PUISSANCE FRIGORIFIQUE - kW						TOTAL	
							PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6		
4 UI	9	9	14	18	-	-	2,25	2,25	3,50	4,50	-	-	12,5	3,74
	9	9	14	24	-	-	2,01	2,01	3,13	5,35	-	-	12,5	3,70
	9	9	18	18	-	-	2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	12,5	3,71
	9	9	18	24	-	-	1,88	1,88	3,75	4,99	-	-	12,5	3,68
	9	12	12	12	-	-	2,51	3,33	3,33	3,33	-	-	12,5	3,77
	9	12	12	14	-	-	2,39	3,19	3,19	3,73	-	-	12,5	3,75
	9	12	12	18	-	-	2,21	2,94	2,94	4,41	-	-	12,5	3,73
	9	12	12	24	-	-	1,97	2,63	2,63	5,27	-	-	12,5	3,70
	9	12	14	14	-	-	2,30	3,06	3,57	3,57	-	-	12,5	3,74
	9	12	14	18	-	-	2,12	2,83	3,30	4,25	-	-	12,5	3,72
	9	12	14	24	-	-	1,91	2,54	2,97	5,08	-	-	12,5	3,69
	9	12	18	18	-	-	1,97	2,63	3,95	3,95	-	-	12,5	3,70
	9	14	14	14	-	-	2,21	3,43	3,43	3,43	-	-	12,5	3,73
	9	14	14	18	-	-	2,05	3,18	3,18	4,09	-	-	12,5	3,71
	9	14	14	24	-	-	1,84	2,87	2,87	4,92	-	-	12,5	3,68
	9	14	18	18	-	-	1,91	2,97	3,81	3,81	-	-	12,5	3,69
	12	12	12	12	-	-	3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	12,5	3,75
	12	12	12	14	-	-	3,00	3,00	3,00	3,50	-	-	12,5	3,74
	12	12	12	18	-	-	2,78	2,78	2,78	4,16	-	-	12,5	3,71
	12	12	12	24	-	-	2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	12,5	3,68
12	12	14	14	-	-	2,88	2,88	3,37	3,37	-	-	12,5	3,73	
12	12	14	18	-	-	2,68	2,68	3,13	4,01	-	-	12,5	3,70	
12	12	14	24	-	-	2,42	2,42	2,82	4,84	-	-	12,5	3,67	
12	12	18	18	-	-	2,50	2,50	3,75	3,75	-	-	12,5	3,68	
12	14	14	14	-	-	2,78	3,24	3,24	3,24	-	-	12,5	3,71	
12	14	14	18	-	-	2,59	3,02	3,02	3,87	-	-	12,5	3,69	
12	14	18	18	-	-	2,42	2,82	3,63	3,63	-	-	12,5	3,67	
5 UI	7	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	10,0	2,44
	7	7	7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	-	10,5	2,72
	7	7	7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	-	11,5	3,18
	7	7	7	7	14	-	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-	12,0	3,41
	7	7	7	7	18	-	1,90	1,90	1,90	1,90	4,90	-	12,5	3,65
	7	7	7	7	24	-	1,68	1,68	1,68	1,68	5,78	-	12,5	3,61
	7	7	7	9	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	-	11,0	2,98
	7	7	7	9	12	-	2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	12,0	3,41
	7	7	7	9	14	-	2,00	2,00	2,00	2,50	4,00	-	12,5	3,67
	7	7	7	9	18	-	1,82	1,82	1,82	2,34	4,70	-	12,5	3,64
	7	7	7	9	24	-	1,62	1,62	1,62	2,08	5,56	-	12,5	3,60
	7	7	7	12	12	-	1,94	1,94	1,94	3,34	3,34	-	12,5	3,65
	7	7	7	12	14	-	1,86	1,86	1,86	3,19	3,73	-	12,5	3,64
	7	7	7	12	18	-	1,72	1,72	1,72	2,94	4,40	-	12,5	3,62
	7	7	7	12	24	-	1,54	1,54	1,54	2,63	5,25	-	12,5	3,58
	7	7	7	14	14	-	1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	-	12,5	3,63
	7	7	7	14	18	-	1,65	1,65	1,65	3,30	4,25	-	12,5	3,60
	7	7	7	14	24	-	1,48	1,48	1,48	2,97	5,09	-	12,5	3,57
	7	7	7	18	18	-	1,54	1,54	1,54	3,94	3,94	-	12,5	3,58
	7	7	9	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	-	11,5	3,24
	7	7	9	9	12	-	2,00	2,00	2,50	2,50	3,50	-	12,5	3,67
	7	7	9	9	14	-	1,90	1,90	2,45	2,45	3,80	-	12,5	3,65
	7	7	9	9	18	-	1,75	1,75	2,25	2,25	4,50	-	12,5	3,62
	7	7	9	9	24	-	1,56	1,56	2,01	2,01	5,36	-	12,5	3,59
	7	7	9	12	12	-	1,86	1,86	2,40	3,19	3,19	-	12,5	3,64
	7	7	9	12	14	-	1,79	1,79	2,30	3,06	3,56	-	12,5	3,63
	7	7	9	12	18	-	1,65	1,65	2,12	2,83	4,25	-	12,5	3,60
	7	7	9	12	24	-	1,48	1,48	1,91	2,54	5,09	-	12,5	3,57
	7	7	9	14	14	-	1,72	1,72	2,20	3,43	3,43	-	12,5	3,62
	7	7	9	14	18	-	1,59	1,59	2,05	3,18	4,09	-	12,5	3,59
	7	7	9	14	24	-	1,43	1,43	1,84	2,87	4,93	-	12,5	3,56
	7	7	9	18	18	-	1,48	1,48	1,92	3,81	3,81	-	12,5	3,57
	7	7	12	12	12	-	1,75	1,75	3,00	3,00	3,00	-	12,5	3,62
	7	7	12	12	14	-	1,68	1,68	2,88	2,88	3,38	-	12,5	3,61
	7	7	12	12	18	-	1,56	1,56	2,68	2,68	4,02	-	12,5	3,59
	7	7	12	12	24	-	1,41	1,41	2,42	2,42	4,84	-	12,5	3,55
	7	7	12	14	14	-	1,62	1,62	2,78	3,24	3,24	-	12,5	3,60
	7	7	12	14	18	-	1,51	1,51	2,59	3,02	3,87	-	12,5	3,57
	7	7	12	18	18	-	1,41	1,41	2,42	3,63	3,63	-	12,5	3,55
	7	7	14	14	14	-	1,56	1,56	3,13	3,13	3,13	-	12,5	3,59
	7	7	14	14	18	-	1,46	1,46	2,92	2,92	3,74	-	12,5	3,56
	7	9	9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	-	12,0	3,47
	7	9	9	9	12	-	1,90	2,45	2,45	2,45	3,25	-	12,5	3,65
	7	9	9	9	14	-	1,82	2,34	2,34	2,34	3,66	-	12,5	3,64
	7	9	9	9	18	-	1,68	2,16	2,16	2,16	4,34	-	12,5	3,61
	7	9	9	9	24	-	1,51	1,94	1,94	1,94	5,17	-	12,5	3,57
	7	9	9	12	12	-	1,78	2,30	2,30	3,06	3,06	-	12,5	3,63
	7	9	9	12	14	-	1,72	2,21	2,21	2,94	3,42	-	12,5	3,62
	7	9	9	12	18	-	1,59	2,05	2,05	2,73	4,08	-	12,5	3,59
	7	9	9	12	24	-	1,43	1,84	1,84	2,46	4,93	-	12,5	3,56
7	9	9	14	14	-	1,66	2,12	2,12	3,30	3,30	-	12,5	3,60	
7	9	9	14	18	-	1,54	1,97	1,97	3,07	3,95	-	12,5	3,58	
7	9	9	18	18	-	1,44	1,84	1,84	3,69	3,69	-	12,5	3,56	
7	9	12	12	12	-	1,69	2,17	2,88	2,88	2,88	-	12,5	3,61	
7	9	12	12	14	-	1,62	2,08	2,78	2,78	3,24	-	12,5	3,60	
7	9	12	12	18	-	1,51	1,94	2,59	2,59	3,87	-	12,5	3,57	
7	9	12	14	14	-	1,55	2,01	2,68	3,13	3,13	-	12,5	3,59	
7	9	12	14	18	-	1,46	1,88	2,50	2,92	3,74	-	12,5	3,56	
7	9	14	14	14	-	1,50	1,94	3,02	3,02	3,02	-	12,5	3,57	
7	9	14	14	18	-	1,41	1,81	2,82	2,82	3,64	-	12,5	3,55	
7	12	12	12	12	-	1,58	2,73	2,73	2,73	2,73	-	12,5	3,59	
7	12	12	12	14	-	1,54	2,63	2,63	2,63	3,07	-	12,5	3,58	
7	12	12	12	18	-	1,43	2,46	2,46	2,46	3,69	-	12,5	3,56	
7	12	12	14	14	-	1,48	2,54	2,54	2,97	2,97	-	12,5	3,57	
7	12	14	14	14	-	1,43	2,46	2,87	2,87	2,87	-	12,5	3,56	
9	9	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	12,5	3,65	
9	9	9	9	12	-	2,34	2,34	2,34	2,34	3,14	-	12,5	3,64	
9	9	9	9	14	-	2,25	2,25	2,25	2,25	3,50	-	12,5	3,62	
9	9	9	9	18	-	2,08	2,08	2,08	2,08	4,18	-	12,5	3,60	
9	9	9	9	24	-	1,88	1,88	1,88	1,88	4,98	-	12,5	3,56	
9	9	9	12	12	-	2,21	2,21	2,21	2,94	2,94	-	12,5	3,62	
9	9	9	12	14	-	2,12	2,12	2,12	2,83	3,31	-	12,5	3,60	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 - Mode froid

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE FROID							PUIS. ABSORBÉE kW
							PUISSANCE FRIGORIFIQUE - kW						TOTAL	
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6		
5 UI	9	9	9	12	18	-	1,97	1,97	1,97	2,63	3,96	-	12,5	3,58
	9	9	9	14	14	-	2,05	2,05	2,05	3,18	3,18	-	12,5	3,59
	9	9	9	14	18	-	1,91	1,91	1,91	2,97	3,80	-	12,5	3,57
	9	9	12	12	12	-	2,08	2,08	2,78	2,78	2,78	-	12,5	3,60
	9	9	12	12	14	-	2,01	2,01	2,68	2,68	3,12	-	12,5	3,59
	9	9	12	12	18	-	1,88	1,88	2,50	2,50	3,74	-	12,5	3,56
	9	9	12	14	14	-	1,94	1,94	2,58	3,02	3,02	-	12,5	3,57
	9	9	12	14	18	-	1,81	1,81	2,42	2,82	3,64	-	12,5	3,55
	9	9	14	14	14	-	1,87	1,87	2,92	2,92	2,92	-	12,5	3,56
	9	12	12	12	12	-	1,98	2,63	2,63	2,63	2,63	-	12,5	3,58
	9	12	12	12	14	-	1,91	2,54	2,54	2,54	2,97	-	12,5	3,57
	9	12	12	14	14	-	1,84	2,46	2,46	2,87	2,87	-	12,5	3,56
	12	12	12	12	12	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	12,5	3,56
	12	12	12	12	14	-	2,42	2,42	2,42	2,42	2,82	-	12,5	3,55
6 UI	7	7	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,0	3,32
	7	7	7	7	7	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	12,5	3,57
	7	7	7	7	7	12	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	3,20	12,5	3,55
	7	7	7	7	7	14	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,55	12,5	3,54
	7	7	7	7	7	18	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	4,25	12,5	3,51
	7	7	7	7	7	24	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	5,10	12,5	3,48
	7	7	7	7	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	2,45	2,45	12,5	3,56
	7	7	7	7	9	12	1,79	1,79	1,79	1,79	2,29	3,05	12,5	3,54
	7	7	7	7	9	14	1,72	1,72	1,72	1,72	2,20	3,42	12,5	3,53
	7	7	7	7	9	18	1,59	1,59	1,59	1,59	2,05	4,09	12,5	3,50
	7	7	7	7	9	24	1,43	1,43	1,43	1,43	1,85	4,93	12,5	3,47
	7	7	7	7	12	12	1,68	1,68	1,68	1,68	2,89	2,89	12,5	3,52
	7	7	7	7	12	14	1,62	1,62	1,62	1,62	2,78	3,24	12,5	3,51
	7	7	7	7	12	18	1,51	1,51	1,51	1,51	2,59	3,87	12,5	3,48
	7	7	7	7	14	14	1,56	1,56	1,56	1,56	3,13	3,13	12,5	3,50
	7	7	7	7	14	18	1,46	1,46	1,46	1,46	2,92	3,74	12,5	3,47
	7	7	7	7	9	9	1,82	1,82	1,82	2,34	2,34	2,34	12,5	3,55
	7	7	7	7	9	9	1,72	1,72	1,72	2,21	2,21	2,92	12,5	3,53
	7	7	7	7	9	14	1,65	1,65	1,65	2,12	2,12	3,31	12,5	3,51
	7	7	7	7	9	18	1,54	1,54	1,54	1,97	1,97	3,94	12,5	3,49
	7	7	7	7	9	12	1,62	1,62	1,62	2,08	2,78	2,78	12,5	3,51
	7	7	7	7	9	12	1,56	1,56	1,56	2,01	2,68	3,13	12,5	3,50
	7	7	7	7	9	12	1,46	1,46	1,46	1,88	2,50	3,74	12,5	3,47
	7	7	7	7	9	14	1,51	1,51	1,51	1,93	3,02	3,02	12,5	3,48
	7	7	7	7	12	12	1,54	1,54	1,54	2,63	2,63	2,63	12,5	3,49
	7	7	7	7	12	14	1,48	1,48	1,48	2,54	2,54	2,98	12,5	3,48
	7	7	7	7	12	14	1,43	1,43	1,43	2,47	2,87	2,87	12,5	3,47
	7	7	9	9	9	9	1,75	1,75	2,25	2,25	2,25	2,25	12,5	3,53
	7	7	9	9	9	12	1,65	1,65	2,12	2,12	2,12	2,84	12,5	3,51
	7	7	9	9	9	14	1,59	1,59	2,05	2,05	2,05	3,17	12,5	3,50
	7	7	9	9	9	18	1,48	1,48	1,91	1,91	1,91	3,81	12,5	3,48
	7	7	9	9	12	12	1,56	1,56	2,01	2,01	2,68	2,68	12,5	3,50
	7	7	9	9	12	14	1,51	1,51	1,94	1,94	2,59	3,01	12,5	3,48
	7	7	9	9	12	18	1,41	1,41	1,81	1,81	2,42	3,64	12,5	3,46
	7	7	9	9	14	14	1,46	1,46	1,88	1,88	2,91	2,91	12,5	3,47
	7	7	9	12	12	12	1,48	1,48	1,92	2,54	2,54	2,54	12,5	3,48
7	7	9	12	12	14	1,43	1,43	1,85	2,46	2,46	2,87	12,5	3,47	
7	7	12	12	12	12	1,41	1,41	2,42	2,42	2,42	2,42	12,5	3,46	
7	9	9	9	9	9	1,70	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	12,5	3,52	
7	9	9	9	9	12	1,59	2,05	2,05	2,05	2,05	2,71	12,5	3,50	
7	9	9	9	9	14	1,54	1,97	1,97	1,97	1,97	3,08	12,5	3,49	
7	9	9	9	12	12	1,50	1,94	1,94	1,94	2,59	2,59	12,5	3,48	
7	9	9	9	12	14	1,46	1,88	1,88	1,88	2,50	2,90	12,5	3,47	
9	9	9	12	12	12	1,44	1,84	1,84	2,46	2,46	2,46	12,5	3,47	
9	9	9	9	9	9	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	12,5	3,51	
9	9	9	9	9	12	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	2,65	12,5	3,49	
9	9	9	9	12	12	1,88	1,88	1,88	1,88	2,49	2,49	12,5	3,47	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 - **Mode chaud**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE CHAUD							PUIS. ABSORBÉE KW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PUISSANCE CALORIFIQUE - KW						TOTAL	
							PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6		
2 UI	12	24	-	-	-	-	4,07	8,13	-	-	-	-	12,2	3,41
	14	24	-	-	-	-	4,61	7,89	-	-	-	-	12,5	3,56
	18	18	-	-	-	-	6,10	6,10	-	-	-	-	12,2	3,41
	18	24	-	-	-	-	5,66	7,54	-	-	-	-	13,2	3,78
	24	24	-	-	-	-	6,75	6,75	-	-	-	-	13,5	3,89
3 UI	7	7	24	-	-	-	2,30	2,30	7,90	-	-	-	12,5	3,43
	7	9	18	-	-	-	2,35	3,02	6,03	-	-	-	11,4	2,98
	7	9	24	-	-	-	2,24	2,88	7,68	-	-	-	12,8	3,54
	7	12	18	-	-	-	2,33	3,99	5,98	-	-	-	12,3	3,35
	7	12	24	-	-	-	2,17	3,71	7,42	-	-	-	13,3	3,69
	7	14	14	-	-	-	2,40	4,80	4,80	-	-	-	12,0	3,15
	7	14	18	-	-	-	2,28	4,56	5,86	-	-	-	12,7	3,49
	7	14	24	-	-	-	2,10	4,20	7,20	-	-	-	13,5	3,75
	7	18	18	-	-	-	2,16	5,57	5,57	-	-	-	13,3	3,69
	7	18	24	-	-	-	1,93	4,96	6,61	-	-	-	13,5	3,74
	7	24	24	-	-	-	1,72	5,89	5,89	-	-	-	13,5	3,72
	9	9	18	-	-	-	3,05	3,05	6,10	-	-	-	12,2	3,28
	9	9	24	-	-	-	2,83	2,83	7,54	-	-	-	13,2	3,64
	9	12	14	-	-	-	3,09	4,11	4,80	-	-	-	12,0	3,15
	9	12	18	-	-	-	2,93	3,91	5,86	-	-	-	12,7	3,49
	9	12	24	-	-	-	2,70	3,60	7,20	-	-	-	13,5	3,75
	9	14	14	-	-	-	3,00	4,65	4,65	-	-	-	12,3	3,35
	9	14	18	-	-	-	2,85	4,44	5,71	-	-	-	13,0	3,59
	9	14	24	-	-	-	2,59	4,02	6,89	-	-	-	13,5	3,74
	9	18	18	-	-	-	2,70	5,40	5,40	-	-	-	13,5	3,75
	9	18	24	-	-	-	2,38	4,76	6,36	-	-	-	13,5	3,73
	9	24	24	-	-	-	2,14	5,68	5,68	-	-	-	13,5	3,71
	12	12	12	-	-	-	4,07	4,07	4,07	-	-	-	12,2	3,28
	12	12	14	-	-	-	3,94	3,95	4,61	-	-	-	12,5	3,43
	12	12	18	-	-	-	3,77	3,77	5,66	-	-	-	13,2	3,64
	12	12	24	-	-	-	3,38	3,38	6,74	-	-	-	13,5	3,74
	12	14	14	-	-	-	3,84	4,48	4,48	-	-	-	12,8	3,54
	12	14	18	-	-	-	3,68	4,30	5,52	-	-	-	13,5	3,75
	12	14	24	-	-	-	3,24	3,78	6,48	-	-	-	13,5	3,74
	12	18	18	-	-	-	3,38	5,06	5,06	-	-	-	13,5	3,74
	12	18	24	-	-	-	3,00	4,50	6,00	-	-	-	13,5	3,72
12	24	24	-	-	-	2,70	5,40	5,40	-	-	-	13,5	3,71	
14	14	14	-	-	-	4,40	4,40	4,40	-	-	-	13,2	3,64	
14	14	18	-	-	-	4,11	4,11	5,28	-	-	-	13,5	3,75	
14	14	24	-	-	-	3,63	3,63	6,24	-	-	-	13,5	3,73	
14	18	18	-	-	-	3,78	4,86	4,86	-	-	-	13,5	3,74	
14	18	24	-	-	-	3,38	4,34	5,78	-	-	-	13,5	3,72	
14	24	24	-	-	-	3,04	5,23	5,23	-	-	-	13,5	3,70	
18	18	18	-	-	-	4,50	4,50	4,50	-	-	-	13,5	3,72	
18	18	24	-	-	-	4,05	4,05	5,40	-	-	-	13,5	3,71	
4 UI	7	7	7	14	-	-	2,40	2,40	2,40	4,80	-	-	12,0	2,98
	7	7	7	18	-	-	2,28	2,28	2,28	5,86	-	-	12,7	3,35
	7	7	7	24	-	-	2,10	2,10	2,10	7,20	-	-	13,5	3,61
	7	7	9	12	-	-	2,40	2,40	3,09	4,11	-	-	12,0	2,98
	7	7	9	14	-	-	2,33	2,33	2,99	4,65	-	-	12,3	3,19
	7	7	9	18	-	-	2,22	2,22	2,85	5,71	-	-	13,0	3,46
	7	7	9	24	-	-	2,01	2,01	2,59	6,89	-	-	13,5	3,60
	7	7	12	12	-	-	2,30	2,30	3,95	3,95	-	-	12,5	3,28
	7	7	12	14	-	-	2,24	2,24	3,84	4,48	-	-	12,8	3,41
	7	7	12	18	-	-	2,15	2,15	3,68	5,52	-	-	13,5	3,61
	7	7	12	24	-	-	1,89	1,89	3,24	6,48	-	-	13,5	3,60
	7	7	14	14	-	-	2,20	2,20	4,40	4,40	-	-	13,2	3,52
	7	7	14	18	-	-	2,05	2,05	4,11	5,29	-	-	13,5	3,61
	7	7	14	24	-	-	1,82	1,82	3,63	6,23	-	-	13,5	3,59
	7	7	18	18	-	-	1,89	1,89	4,86	4,86	-	-	13,5	3,60
	7	7	18	24	-	-	1,69	1,69	4,34	5,78	-	-	13,5	3,58
	7	7	24	24	-	-	1,52	1,52	5,23	5,23	-	-	13,5	3,56
	7	9	9	9	-	-	2,34	3,02	3,02	3,02	-	-	11,4	2,82
	7	9	9	12	-	-	2,33	2,99	2,99	3,99	-	-	12,3	3,19
	7	9	9	14	-	-	2,28	2,93	2,93	4,56	-	-	12,7	3,35
	7	9	9	18	-	-	2,17	2,78	2,78	5,57	-	-	13,3	3,56
	7	9	9	24	-	-	1,93	2,48	2,48	6,61	-	-	13,5	3,60
	7	9	12	12	-	-	2,24	2,88	3,84	3,84	-	-	12,8	3,41
	7	9	12	14	-	-	2,20	2,83	3,77	4,40	-	-	13,2	3,52
	7	9	12	18	-	-	2,05	2,64	3,52	5,29	-	-	13,5	3,61
	7	9	12	24	-	-	1,82	2,34	3,12	6,22	-	-	13,5	3,59
	7	9	14	14	-	-	2,15	2,75	4,30	4,30	-	-	13,5	3,61
	7	9	14	18	-	-	1,97	2,53	3,94	5,06	-	-	13,5	3,60
	7	9	14	24	-	-	1,75	2,25	3,50	6,00	-	-	13,5	3,58
	7	9	18	18	-	-	1,82	2,34	4,67	4,67	-	-	13,5	3,59
	7	9	18	24	-	-	1,63	2,09	4,19	5,59	-	-	13,5	3,57
	7	12	12	12	-	-	2,17	3,71	3,71	3,71	-	-	13,3	3,56
	7	12	12	14	-	-	2,10	3,60	3,60	4,20	-	-	13,5	3,61
	7	12	12	18	-	-	1,93	3,31	3,31	4,95	-	-	13,5	3,60
	7	12	12	24	-	-	1,72	2,95	2,95	5,88	-	-	13,5	3,58
	7	12	14	14	-	-	2,01	3,45	4,02	4,02	-	-	13,5	3,60
	7	12	14	18	-	-	1,85	3,18	3,71	4,76	-	-	13,5	3,59
	7	12	14	24	-	-	1,66	2,84	3,32	5,68	-	-	13,5	3,57
	7	12	18	18	-	-	1,72	2,94	4,42	4,42	-	-	13,5	3,58
	7	12	18	24	-	-	1,55	2,66	3,98	5,31	-	-	13,5	3,56
	7	14	14	14	-	-	1,92	3,86	3,86	3,86	-	-	13,5	3,60
	7	14	14	18	-	-	1,78	3,57	3,57	4,58	-	-	13,5	3,59
7	14	14	24	-	-	1,60	3,20	3,20	5,50	-	-	13,5	3,57	
7	14	18	18	-	-	1,66	3,32	4,26	4,26	-	-	13,5	3,57	
7	18	18	18	-	-	1,56	3,98	3,98	3,98	-	-	13,5	3,56	
9	9	9	9	-	-	3,05	3,05	3,05	3,05	-	-	12,2	3,09	
9	9	9	12	-	-	2,93	2,93	2,93	3,91	-	-	12,7	3,35	
9	9	9	14	-	-	2,85	2,85	2,85	4,45	-	-	13,0	3,46	
9	9	9	18	-	-	2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	13,5	3,61	
9	9	9	24	-	-	2,38	2,38	2,38	6,36	-	-	13,5	3,59	
9	9	12	12	-	-	2,83	2,83	3,77	3,77	-	-	13,2	3,52	
9	9	12	14	-	-	2,76	2,76	3,68	4,30	-	-	13,5	3,61	
9	9	12	18	-	-	2,53	2,53	3,38	5,06	-	-	13,5	3,60	
9	9	12	24	-	-	2,25	2,25	3,00	6,00	-	-	13,5	3,58	
9	9	14	14	-	-	2,64	2,64	4,11	4,11	-	-	13,5	3,61	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 - **Mode chaud**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE CHAUD							PUIS. ABSORBÉE kW
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PUISSANCE CALORIFIQUE - kW						TOTAL	
							PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6		
4 UI	9	9	14	18	-	-	2,43	2,43	3,78	4,86	-	-	13,5	3,60
	9	9	14	24	-	-	2,17	2,17	3,38	5,78	-	-	13,5	3,58
	9	9	18	18	-	-	2,25	2,25	4,50	4,50	-	-	13,5	3,58
	9	9	18	24	-	-	2,03	2,03	4,05	5,39	-	-	13,5	3,57
	9	12	12	12	-	-	2,70	3,60	3,60	3,60	-	-	13,5	3,61
	9	12	12	14	-	-	2,59	3,45	3,45	4,01	-	-	13,5	3,60
	9	12	12	18	-	-	2,38	3,18	3,18	4,76	-	-	13,5	3,59
	9	12	12	24	-	-	2,13	2,84	2,84	5,69	-	-	13,5	3,57
	9	12	14	14	-	-	2,48	3,30	3,86	3,86	-	-	13,5	3,60
	9	12	14	18	-	-	2,29	3,06	3,57	4,58	-	-	13,5	3,59
	9	12	14	24	-	-	2,06	2,75	3,20	5,49	-	-	13,5	3,57
	9	12	18	18	-	-	2,13	2,85	4,26	4,26	-	-	13,5	3,57
	9	14	14	14	-	-	2,37	3,71	3,71	3,71	-	-	13,5	3,59
	9	14	14	18	-	-	2,21	3,44	3,44	4,41	-	-	13,5	3,58
	9	14	14	24	-	-	1,99	3,10	3,10	5,31	-	-	13,5	3,56
	9	14	18	18	-	-	2,06	3,20	4,12	4,12	-	-	13,5	3,57
	12	12	12	12	-	-	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	13,5	3,60
	12	12	12	14	-	-	3,24	3,24	3,24	3,78	-	-	13,5	3,60
	12	12	12	18	-	-	3,00	3,00	3,00	4,50	-	-	13,5	3,58
	12	12	12	24	-	-	2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	13,5	3,57
12	12	14	14	-	-	3,12	3,12	3,63	3,63	-	-	13,5	3,59	
12	12	14	18	-	-	2,89	2,89	3,38	4,34	-	-	13,5	3,58	
12	12	14	24	-	-	2,61	2,61	3,05	5,23	-	-	13,5	3,56	
12	12	18	18	-	-	2,70	2,70	4,05	4,05	-	-	13,5	3,57	
12	14	14	14	-	-	3,00	3,50	3,50	3,50	-	-	13,5	3,58	
12	14	14	18	-	-	2,79	3,26	3,26	4,19	-	-	13,5	3,57	
12	14	18	18	-	-	2,61	3,05	3,92	3,92	-	-	13,5	3,56	
5 UI	7	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	12,0	2,82
	7	7	7	7	9	-	2,33	2,33	2,33	2,33	2,98	-	12,3	3,03
	7	7	7	7	12	-	2,24	2,24	2,24	2,24	3,84	-	12,8	3,29
	7	7	7	7	14	-	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	-	13,2	3,40
	7	7	7	7	18	-	2,05	2,05	2,05	2,05	5,30	-	13,5	3,49
	7	7	7	7	24	-	1,82	1,82	1,82	1,82	6,22	-	13,5	3,47
	7	7	7	9	9	-	2,28	2,28	2,28	2,93	2,93	-	12,7	3,23
	7	7	7	9	12	-	2,20	2,20	2,20	2,83	3,77	-	13,2	3,40
	7	7	7	9	14	-	2,15	2,15	2,15	2,76	4,29	-	13,5	3,49
	7	7	7	9	18	-	1,97	1,97	1,97	2,53	5,06	-	13,5	3,48
	7	7	7	9	24	-	1,75	1,75	1,75	2,25	6,00	-	13,5	3,46
	7	7	7	12	12	-	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60	-	13,5	3,49
	7	7	7	12	14	-	2,01	2,01	2,01	3,45	4,02	-	13,5	3,48
	7	7	7	12	18	-	1,85	1,85	1,85	3,18	4,77	-	13,5	3,47
	7	7	7	12	24	-	1,66	1,66	1,66	2,84	5,68	-	13,5	3,45
	7	7	7	14	14	-	1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	13,5	3,48
	7	7	7	14	18	-	1,78	1,78	1,78	3,57	4,59	-	13,5	3,47
	7	7	7	14	24	-	1,60	1,60	1,60	3,20	5,50	-	13,5	3,45
	7	7	7	18	18	-	1,66	1,66	1,66	4,26	4,26	-	13,5	3,45
	7	7	9	9	9	-	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	-	13,0	3,34
	7	7	9	9	12	-	2,15	2,15	2,76	2,76	3,68	-	13,5	3,49
	7	7	9	9	14	-	2,05	2,05	2,64	2,64	4,12	-	13,5	3,49
	7	7	9	9	18	-	1,89	1,89	2,43	2,43	4,86	-	13,5	3,48
	7	7	9	9	24	-	1,69	1,69	2,17	2,17	5,78	-	13,5	3,46
	7	7	9	12	12	-	2,01	2,01	2,58	3,45	3,45	-	13,5	3,48
	7	7	9	12	14	-	1,93	1,93	2,48	3,31	3,85	-	13,5	3,48
	7	7	9	12	18	-	1,78	1,78	2,29	3,06	4,59	-	13,5	3,47
	7	7	9	12	24	-	1,60	1,60	2,06	2,75	5,49	-	13,5	3,45
	7	7	9	14	14	-	1,85	1,85	2,38	3,71	3,71	-	13,5	3,47
	7	7	9	14	18	-	1,72	1,72	2,21	3,44	4,41	-	13,5	3,46
	7	7	9	14	24	-	1,55	1,55	1,99	3,10	5,31	-	13,5	3,44
	7	7	9	18	18	-	1,60	1,60	2,06	4,12	4,12	-	13,5	3,45
	7	7	12	12	12	-	1,89	1,89	3,24	3,24	3,24	-	13,5	3,48
	7	7	12	12	14	-	1,82	1,82	3,12	3,12	3,62	-	13,5	3,47
	7	7	12	12	18	-	1,69	1,69	2,89	2,89	4,34	-	13,5	3,46
	7	7	12	12	24	-	1,52	1,52	2,61	2,61	5,24	-	13,5	3,44
	7	7	12	14	14	-	1,75	1,75	3,00	3,50	3,50	-	13,5	3,46
	7	7	12	14	18	-	1,63	1,63	2,79	3,26	4,19	-	13,5	3,45
	7	7	12	18	18	-	1,52	1,52	2,62	3,92	3,92	-	13,5	3,44
	7	7	14	14	14	-	1,68	1,68	3,38	3,38	3,38	-	13,5	3,46
	7	7	14	14	18	-	1,58	1,58	3,15	3,15	4,04	-	13,5	3,45
	7	9	9	9	9	-	2,18	2,78	2,78	2,78	2,78	-	13,3	3,44
	7	9	9	9	12	-	2,05	2,64	2,64	2,64	3,53	-	13,5	3,49
	7	9	9	9	14	-	1,97	2,53	2,53	2,53	3,94	-	13,5	3,48
	7	9	9	9	18	-	1,82	2,34	2,34	2,34	4,66	-	13,5	3,47
	7	9	9	9	24	-	1,63	2,09	2,09	2,09	5,60	-	13,5	3,45
	7	9	9	12	12	-	1,92	2,48	2,48	3,31	3,31	-	13,5	3,48
	7	9	9	12	14	-	1,85	2,38	2,38	3,18	3,71	-	13,5	3,47
	7	9	9	12	18	-	1,72	2,21	2,21	2,95	4,41	-	13,5	3,46
	7	9	9	12	24	-	1,55	1,99	1,99	2,66	5,31	-	13,5	3,44
7	9	9	14	14	-	1,78	2,29	2,29	3,57	3,57	-	13,5	3,47	
7	9	9	14	18	-	1,66	2,13	2,13	3,32	4,26	-	13,5	3,45	
7	9	9	18	18	-	1,56	1,99	1,99	3,98	3,98	-	13,5	3,44	
7	9	12	12	12	-	1,82	2,32	3,12	3,12	3,12	-	13,5	3,47	
7	9	12	12	14	-	1,75	2,25	3,00	3,00	3,50	-	13,5	3,46	
7	9	12	12	18	-	1,63	2,09	2,79	2,79	4,20	-	13,5	3,45	
7	9	12	14	14	-	1,69	2,17	2,88	3,38	3,38	-	13,5	3,46	
7	9	12	14	18	-	1,58	2,03	2,70	3,15	4,04	-	13,5	3,45	
7	9	14	14	14	-	1,63	2,09	3,26	3,26	3,26	-	13,5	3,45	
7	9	14	14	18	-	1,52	1,96	3,05	3,05	3,92	-	13,5	3,44	
7	12	12	12	12	-	1,70	2,95	2,95	2,95	2,95	-	13,5	3,46	
7	12	12	12	14	-	1,66	2,84	2,84	2,84	3,32	-	13,5	3,45	
7	12	12	12	18	-	1,55	2,66	2,66	2,66	3,97	-	13,5	3,44	
7	12	12	14	14	-	1,60	2,75	2,75	3,20	3,20	-	13,5	3,45	
7	12	14	14	14	-	1,55	2,65	3,10	3,10	3,10	-	13,5	3,44	
9	9	9	9	9	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	13,5	3,49	
9	9	9	9	12	-	2,53	2,53	2,53	2,53	3,38	-	13,5	3,48	
9	9	9	9	14	-	2,43	2,43	2,43	2,43	3,78	-	13,5	3,48	
9	9	9	9	18	-	2,25	2,25	2,25	2,25	4,50	-	13,5	3,46	
9	9	9	9	24	-	2,03	2,03	2,03	2,03	5,38	-	13,5	3,45	
9	9	9	12	12	-	2,38	2,38	2,38	3,18	3,18	-	13,5	3,47	
9	9	9	12	14	-	2,29	2,29	2,29	3,06	3,57	-	13,5	3,47	

TABLEAUX DES COMBINAISONS

Listes des combinaisons du modèle 6 postes AOYG 45 LBLA6 - **Mode chaud**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE						MODE CHAUD							PUIS. ABSORBÉE kW
							PUISSANCE CALORIFIQUE - kW						TOTAL	
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 6		
5 UI	9	9	9	12	18	-	2,13	2,13	2,13	2,84	4,27	-	13,5	3,45
	9	9	9	14	14	-	2,21	2,21	2,21	3,44	3,44	-	13,5	3,46
	9	9	9	14	18	-	2,06	2,06	2,06	3,20	4,12	-	13,5	3,45
	9	9	12	12	12	-	2,25	2,25	3,00	3,00	3,00	-	13,5	3,46
	9	9	12	12	14	-	2,17	2,17	2,89	2,89	3,38	-	13,5	3,46
	9	9	12	12	18	-	2,03	2,03	2,70	2,70	4,04	-	13,5	3,45
	9	9	12	14	14	-	2,09	2,09	2,80	3,26	3,26	-	13,5	3,45
	9	9	12	14	18	-	1,96	1,96	2,61	3,05	3,92	-	13,5	3,44
	9	9	14	14	14	-	2,03	2,03	3,15	3,15	3,15	-	13,5	3,45
	9	12	12	12	12	-	2,14	2,84	2,84	2,84	2,84	-	13,5	3,45
	9	12	12	12	14	-	2,06	2,75	2,75	2,75	3,19	-	13,5	3,45
	9	12	12	14	14	-	1,98	2,66	2,66	3,10	3,10	-	13,5	3,44
12	12	12	12	12	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	13,5	3,45	
12	12	12	12	14	-	2,61	2,61	2,61	2,61	3,06	-	13,5	3,44	
6 UI	7	7	7	7	7	7	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	13,2	3,28
	7	7	7	7	7	9	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,75	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	12	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	3,45	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	14	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,85	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	18	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	4,60	13,5	3,37
	7	7	7	7	7	24	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	5,50	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,65	2,65	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	12	1,93	1,93	1,93	1,93	2,48	3,30	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	14	1,85	1,85	1,85	1,85	2,38	3,72	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	18	1,72	1,72	1,72	1,72	2,21	4,41	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	24	1,55	1,55	1,55	1,55	1,99	5,31	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	12	1,82	1,82	1,82	1,82	3,11	3,11	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	14	1,75	1,75	1,75	1,75	3,00	3,50	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	18	1,63	1,63	1,63	1,63	2,79	4,19	13,5	3,37
	7	7	7	7	14	14	1,69	1,69	1,69	1,69	3,37	3,37	13,5	3,37
	7	7	7	7	14	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,15	4,03	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	9	1,97	1,97	1,97	2,53	2,53	2,53	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	12	1,85	1,85	1,85	2,38	2,38	3,19	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	14	1,78	1,78	1,78	2,29	2,29	3,58	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	18	1,66	1,66	1,66	2,13	2,13	4,26	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	12	1,75	1,75	1,75	2,25	3,00	3,00	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	14	1,69	1,69	1,69	2,17	2,89	3,37	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	18	1,58	1,58	1,58	2,03	2,70	4,03	13,5	3,37
	7	7	7	7	9	14	1,63	1,63	1,63	2,09	3,26	3,26	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	12	1,66	1,66	1,66	2,84	2,84	2,84	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	14	1,60	1,60	1,60	2,75	2,75	3,20	13,5	3,37
	7	7	7	7	12	14	1,55	1,55	1,55	2,65	3,10	3,10	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	9	1,89	1,89	2,43	2,43	2,43	2,43	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	12	1,78	1,78	2,29	2,29	2,29	3,07	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	14	1,72	1,72	2,21	2,21	2,21	3,43	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	18	1,60	1,60	2,06	2,06	2,06	4,12	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	12	1,69	1,69	2,17	2,17	2,89	2,89	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	14	1,63	1,63	2,09	2,09	2,79	3,27	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	12	1,52	1,52	1,96	1,96	2,61	3,93	13,5	3,37
	7	7	7	9	9	14	1,58	1,58	2,03	2,03	3,14	3,14	13,5	3,37
	7	7	7	9	12	12	1,60	1,60	2,05	2,75	2,75	2,75	13,5	3,37
7	7	7	9	12	14	1,55	1,55	1,99	2,66	2,66	3,09	13,5	3,37	
7	7	12	12	12	12	1,53	1,53	2,61	2,61	2,61	2,61	13,5	3,37	
7	9	9	9	9	9	1,80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	13,5	3,37	
7	9	9	9	9	12	1,72	2,21	2,21	2,21	2,21	2,94	13,5	3,37	
7	9	9	9	9	14	1,66	2,13	2,13	2,13	2,13	3,32	13,5	3,37	
7	9	9	9	12	12	1,65	2,09	2,09	2,09	2,79	2,79	13,5	3,37	
7	9	9	9	12	14	1,58	2,03	2,03	2,03	2,69	3,14	13,5	3,37	
7	9	9	12	12	12	1,54	1,99	1,99	2,66	2,66	2,66	13,5	3,37	
9	9	9	9	9	9	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	13,5	3,37	
9	9	9	9	9	12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,85	13,5	3,37	
9	9	9	9	12	12	2,03	2,03	2,03	2,03	2,69	2,69	13,5	3,37	

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

1. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE


1.1. Accessoires

Les accessoires d'installation suivants sont livrés avec les appareils (sauf mention contraire). Utilisez-les conformément aux instructions.

ATTENTION

- Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
- Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Références : - AR-RAH2E pour ASYG 18 et 24 LFC et ABYG 14 et 18 LVT
- AR-RAH1E pour AUYG 7 9 12 14 18 LVL et AGYG 9 12 et 14 LVC
- AR-REA2E pour ASYG 7 9 12 et 14 LU
- AR-REB1E pour ASYG 7 9 12 et 14 LMC

Désignation	Forme	Qté	Usage
Télécommande infrarouge		1	Commande de l'appareil
Piles		2	Alimentation de la télécommande
Support de la télécommande infrarouge		1	Fixation de la télécommande
Vis		2	Fixation du support de la télécommande

1.2. Télécommande infrarouge optionnelle

1.2.1. Télécommande infrarouge UTY-LBTYM

Récepteur et télécommande infrarouge en option pour les modèles ARYG 07, 09, 12, 14, 18 LSL. Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 105.

1.2.2. Télécommande infrarouge UTY-LRHYM

Récepteur et télécommande infrarouge en option pour les modèles ARYG 07, 09, 12, 14, 18 LTT. Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 082.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

1.3. Mise en place des piles

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les piles à la portée d'enfants.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne tentez jamais de recharger des piles.

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne mélangez jamais des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.
- Les piles durent environ un an dans des conditions d'utilisation normales. Si la portée de fonctionnement de la télécommande diminue, remplacez les piles et appuyez sur le bouton RESET avec la pointe d'un stylo ou un autre objet pointu.

1.3.1. Télécommandes AR-RAH2E / AR-RAH1E

Mise en place des piles (R03/LR03 x 2).

1. Appuyez sur le couvercle au dos de la télécommande et tirez dans le sens de la flèche .
2. Insérez les piles. Veillez à ne pas inverser les polarités (+ / -).
3. Fermez le couvercle.

Fig. 396

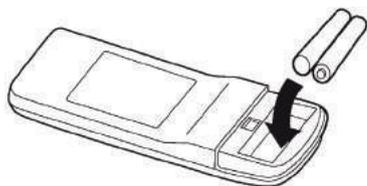


1.3.2. Télécommande AR-REA2E / AR-REB1E

Mise en place des piles (R03/LR03 x 2).


1. Faites glisser le couvercle avant et retirez-le. Faites-le glisser dans la direction de la flèche.

Fig. 397

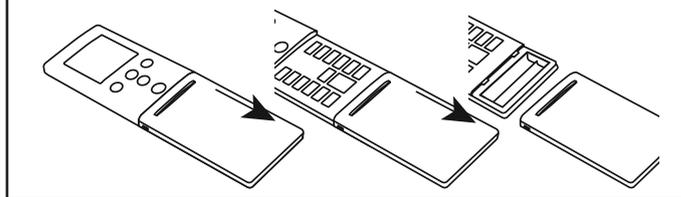

2. Insérez les piles. Veillez à ne pas inverser les polarités (+ / -).

Fig. 398

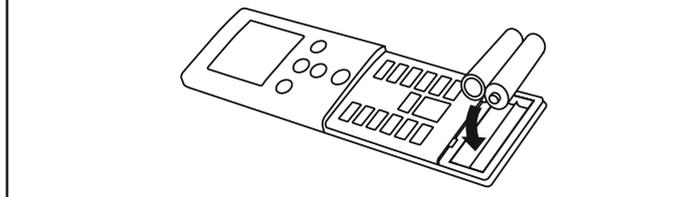

3. Fermez le couvercle avant.

1.4. Installation

⚠ ATTENTION

- Vérifiez que l'emplacement choisi permet la transmission du signal vers l'unité intérieure.
- Evitez les emplacements soumis directement au rayonnement solaire ou à proximité d'une source de chaleur.

Installez la télécommande de façon à ce que la cellule photo-électrique du climatiseur permette la réception du signal de la télécommande.


Le signal est transmis jusqu'à 7 m pour les télécommandes AR-RAH2E / AR-RAH1E et 6 m pour la télécommande AR-REA2E.

Lors de l'installation vérifiez que la télécommande fonctionne correctement.


INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

1.4.1. Télécommande AR-RAH2E / AR-RAH1E


1. Vissez le support de la télécommande sur un mur ou un pilier à l'aide des 2 vis fournies. (Fig. 399).

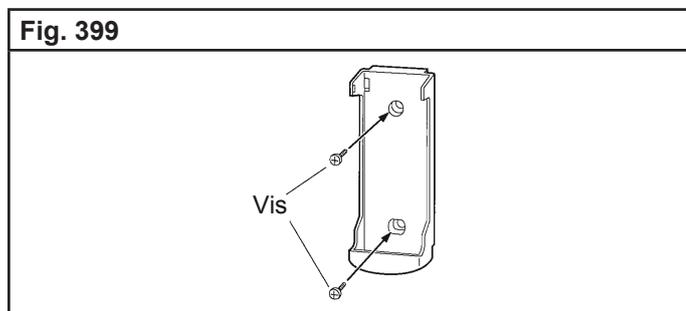

2. Installez la télécommande sur son support.

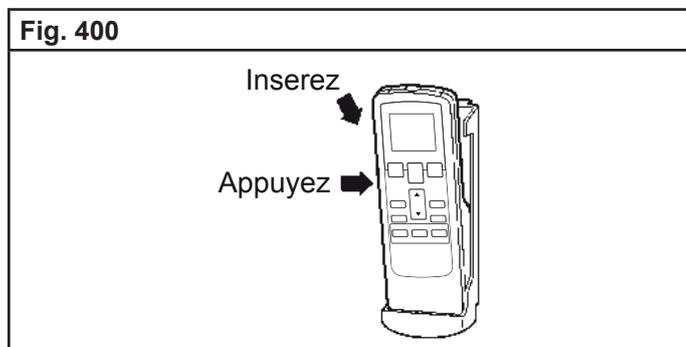


3. Pour utiliser la télécommande, enlevez-la de son support comme indiqué sur la Fig. 401.

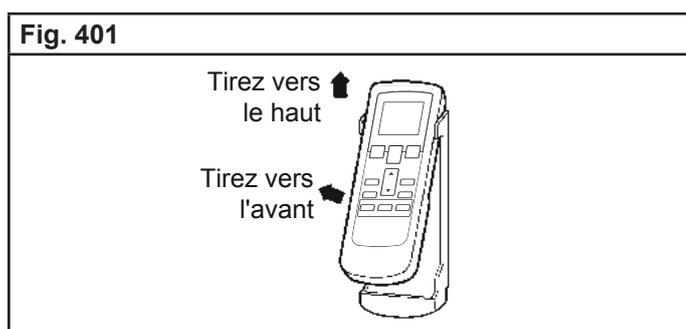


1.4.2. Télécommande AR-REA2E / AR-REB1E

1. Vissez le support de la télécommande sur un mur ou un pilier à l'aide des 2 vis fournies. (Fig. 402).

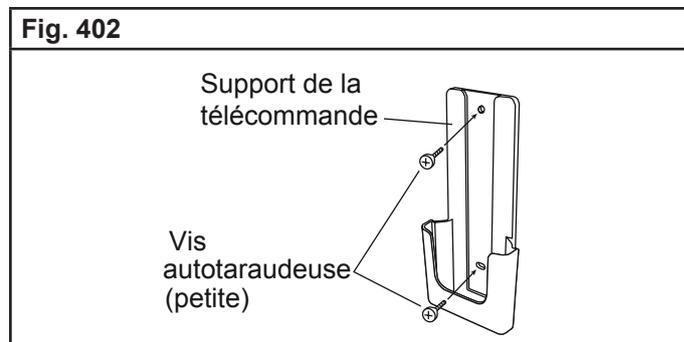

2. Installez la télécommande sur son support.

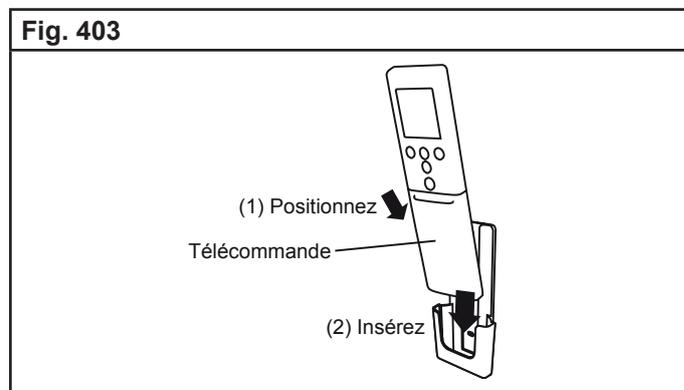

1.5. Paramétrage de la télécommande

1.5.1. Télécommandes AR-RAH2E / AR-RAH1E

Avant de paramétrer les unités, il faut vérifier le codage de la télécommande. Pour plus de détails concernant l'intérêt du codage, voir le § 2.4 Codage de la télécommande, page 170.

ETAPE 1

Sélection du codage de la télécommande

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande. (N.B. Le climatiseur ne pourra pas recevoir le signal s'il n'a pas été correctement paramétré).

Appuyez simultanément sur les boutons FAN et SET TEMP (▲), et sur le bouton RESET pour accéder au paramétrage des fonctions. Puis, relâchez RESET en premier.

1. Appuyez sur le bouton SET TEMP (▲) ou (▼) pour changer le code A -> b -> c -> d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur (réglé en usine sur A).

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

S'il n'est pas nécessaire de modifier le code, appuyez sur le bouton MODE et allez directement à l'**ETAPE 2**.

- Appuyez sur le bouton TIMER MODE et vérifiez que l'unité intérieure reçoit bien le signal.
- Appuyez sur le bouton MODE de nouveau pour valider le code, puis continuez avec l'**ETAPE 2**.

Fig. 404


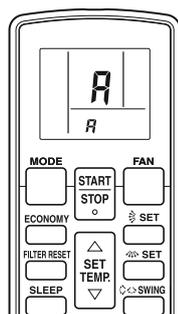


Fig. 405

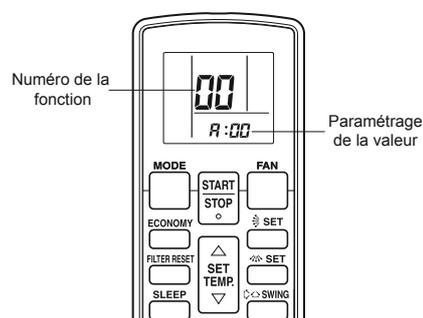

⚠ AVERTISSEMENT

- Le code du climatiseur est réglé sur A en usine. Pour modifier ce code reportez-vous à la page 170, § 2.4 Codage de la télécommande.
- La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles. Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

⚠ ATTENTION

- Après avoir éteint l'appareil, attendre au moins 10 secondes avant de l'allumer à nouveau. Sinon le paramétrage des fonctions ne sera pas effectif.

ETAPE 2 Sélection du numéro de fonction et paramétrage de la valeur

Ce paragraphe présente la méthode de paramétrage des différentes fonctions, à l'aide de la télécommande infrarouge. Chaque installation nécessite un réglage particulier. Tous les paramètres sont présentés au § «3. Fonctions et paramètres à régler», page 191. Effectuez les réglages appareil éteint.

- Appuyez sur le bouton SET TEMP (▲) ou (▼) pour sélectionner le numéro de fonction. (Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les chiffres gauche et droite.)
- Appuyez sur le bouton FAN pour paramétrer la valeur. (Appuyez de nouveau sur le bouton FAN pour revenir à la sélection du numéro de fonction).

1.5.2. Télécommande AR-REA2E

Effectuer les paramétrages des fonctions, selon les conditions d'installation et usage de la télécommande.

⚠ ATTENTION

- Vérifier que le travail de câblage pour l'unité extérieure est terminé.
- Vérifier si le couvercle du boîtier électrique sur l'unité extérieure est en place.

Ce paragraphe présente la méthode de paramétrage des différentes fonctions, à l'aide de la télécommande infrarouge. Chaque installation nécessite un réglage particulier. Des paramètres incorrects peuvent provoquer le dysfonctionnement de l'unité intérieure. Tous les paramètres sont présentés au «3. Fonctions et paramètres à régler», page 191.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

- Régler le code du signal de l'unité intérieure et de la télécommande.
- Il faut paramétrer les valeurs pour chaque de fonction.
- Le nouveau paramétrage ne sera pas pris en compte si des numéros ou des valeurs non valides sont sélectionnés.


Effectuez les réglages appareil éteint.

Pour entrer dans le mode paramétrage appuyez simultanément sur les boutons POWERFUL et SET TEMP (∧/∨)

puis appuyez sur reset avec la pointe d'un stylo.

1. Appuyez sur le bouton SET TEMP (∧/∨) pour sélectionner le numéro de fonction. (Appuyez sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite.)
2. Appuyez sur le bouton POWERFUL pour paramétrer la valeur. (Appuyez de nouveau sur le bouton POWERFUL pour revenir à la sélection du numéro de fonction.)
3. Appuyez sur le bouton SET TEMP (∧/∨) pour sélectionner le paramétrage de la valeur. (Appuyez sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite.)
4. Appuyez sur le bouton MODE, validez les réglages dans l'ordre indiqué, en vous assurant que le bip retentisse.
5. Ensuite, appuyez sur le bouton START/STOP (⏻/⏻), en vous assurant que le bip retentisse.
6. Appuyez sur RESET pour quitter le mode paramétrage.
7. Après avoir réglé les fonctions, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

Fig. 406

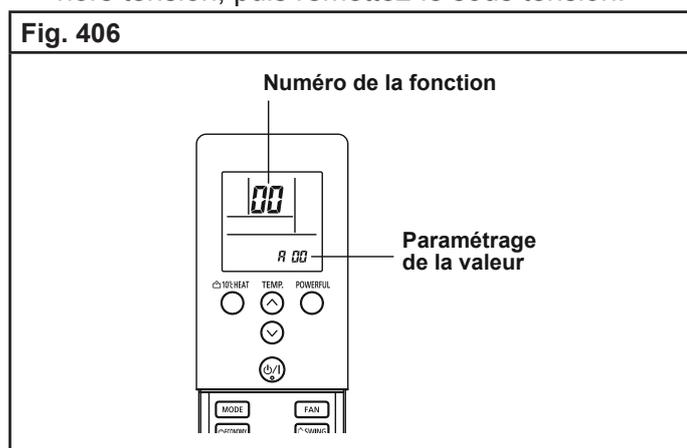

⚠ ATTENTION

- Après avoir éteint l'appareil, attendre au moins 10 secondes avant de l'allumer à nouveau. Sinon le paramétrage des fonctions ne sera pas effectif.

1.5.3. Télécommande AR-REB1E

Avant de paramétrer les unités, il faut vérifier le codage de la télécommande.

ETAPE 1

Sélection du codage de la télécommande

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande. (N.B. Le climatiseur ne pourra pas recevoir le signal s'il n'a pas été correctement paramétré).

Pour entrer dans le mode paramétrage appuyez simultanément sur les boutons POWERFUL et SET TEMP (∧/∨)

puis appuyez sur reset avec la pointe d'un stylo.

1. Appuyez sur le bouton SET TEMP (∧/∨) pour changer le code A -> b -> c -> d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur (réglé en usine sur A). S'il n'est pas nécessaire de modifier le code, appuyez sur le bouton 10°C HEAT et allez directement à l'**ETAPE 2**.
2. Appuyez sur le bouton MODE et vérifiez que l'unité intérieure reçoit bien le signal.
3. Appuyez sur le bouton 10°C HEAT de nouveau pour valider le code, puis continuez avec l'**ETAPE 2**.

⚠ AVERTISSEMENT

- La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles. Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

ETAPE 2

Sélection du numéro de fonction et paramétrage de la valeur

Ce paragraphe présente la méthode de paramétrage des différentes fonctions, à l'aide de la télécommande infrarouge. Chaque installation nécessite un réglage particulier. Tous les paramètres sont présentés au § «3. Fonctions et paramètres à régler», page 191.


Effectuez les réglages appareil éteint.

Pour entrer dans le mode paramétrage appuyez simultanément sur les boutons POWERFUL et SET TEMP (∧/∨)

puis appuyez sur reset avec la pointe d'un stylo.

1. Appuyez sur le bouton SET TEMP (∧/∨) pour sélectionner le numéro de fonction. (Appuyez sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite.)
2. Appuyez sur le bouton POWERFUL pour paramétrer la valeur. (Appuyez de nouveau sur le bouton POWERFUL pour revenir à la sélection du numéro de fonction).
3. Appuyez sur le bouton SET TEMP (∧/∨) pour sélectionner le paramétrage de la valeur. (Appuyez sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite.)
4. Appuyez sur le bouton MODE, validez les réglages dans l'ordre indiqué, en vous assurant que le bip retentisse.
5. Ensuite, appuyez sur le bouton START/STOP (⏻/⏻), en vous assurant que le bip retentisse.
6. Appuyez sur RESET pour quitter le mode paramétrage.
7. Après avoir réglé les fonctions, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

Fig. 407

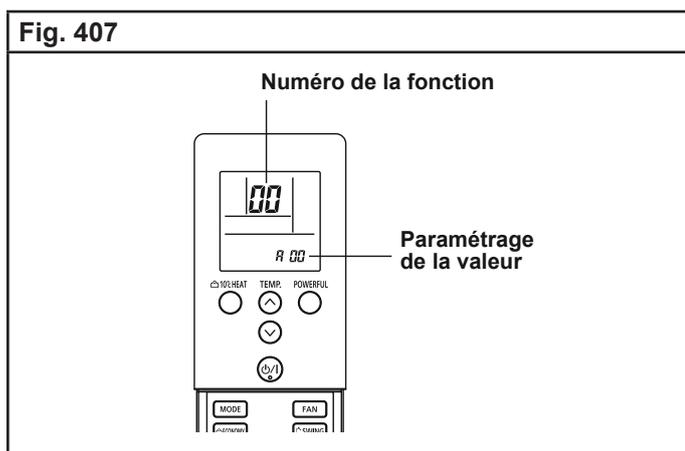

⚠ ATTENTION

- Après avoir éteint l'appareil, attendre au moins 10 secondes avant de l'allumer à nouveau. Sinon le paramétrage des fonctions ne sera pas effectif.

1.6. Codage de la télécommande

⚠ ATTENTION

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes suivant l'affichage du code, le système retourne à l'affichage de l'horloge. Dans ce cas, recommencez à l'étape 1.
- Le code du climatiseur est réglé sur A en usine. La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles.
- Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.


1.6.1. Télécommandes AR-RAH2E / AR-RAH1E

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton START/STOP jusqu'à l'affichage de l'horloge sur la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton MODE pendant au moins 5 secondes pour faire afficher le code actuel (réglé sur A en usine).
3. Appuyez sur les boutons +/- pour changer le code A -> b -> c -> d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour retourner à l'affichage de l'horloge. Le code a été modifié.

Fig. 408

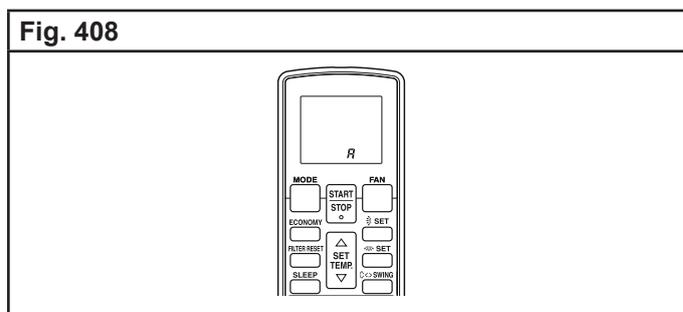

1.6.2. Télécommande AR-REA2E


Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles).

Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande (N.B. Le climatiseur ne pourra pas recevoir le signal s'il n'a pas été correctement paramétré).

1. Appuyez sur le bouton START/STOP (⏻/⏻) jusqu'à l'affichage de l'horloge sur la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton MODE pendant au moins 5 secondes pour faire afficher le code actuel (réglé sur **A** en usine).
3. Appuyez sur les boutons (∧/∨) pour changer le code **A→b→c→d**. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour retourner à l'affichage de l'horloge. Le code a été modifié.

Fig. 409






INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

2. TÉLÉCOMMANDES FILAIRES

2.1. Accessoires

Références : - AR-WAE1E pour modèles ARYG 7, 9, 12, 14 et 18 LLT et LLTB
 - UTY-RLRY pour modèles ARYG 7, 9, 12, 14 et 18 LSL

Désignation	Forme	Qté	Usage
AR-WAE1E			
Télécommande filaire		1	Pour commander l'appareil.
Câble de la télécommande		1	Pour la connexion de la télécommande.
Contact externe*		1	Pour la connexion de la télécommande filaire sur la platine électronique de l'unité intérieure ou la platine interface suivant les modèles d'unités intérieures utilisées.
Vis autotaraudeuse (M4 x 16 mm)		2	Pour l'installation de la télécommande.
Collier rilsan*		1	Pour la fixation de la télécommande et du câble de la télécommande.
Vis autotaraudeuse* (M4 x 14 mm)		1	Pour l'installation du câble de la télécommande sur l'unité intérieure.
Serre-câble*		1	
UTY-RLRY			
Télécommande filaire		1	Pour commander l'appareil.
CD-ROM		1	Inclus la notice d'utilisation.
Vis (M4 x 16mm)		2	Installer la télécommande.
Collier		1	Fixer le câble de la télécommande à la télécommande.

* Non fourni avec les modèles ARYG 7, 9, 12, 14 et 18.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

2.2. Télécommandes filaires optionnelles

2.2.1. Télécommande filaire UTY-RVNYM

Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 095.

2.2.2. Télécommande filaire simplifiée UTY-RS-NYM


Reportez-vous à la notice d'installation NI 923 083.

2.3. Installation de la télécommande AR-WAE1E


⚠ ATTENTION

- Afin de ne pas gêner le fonctionnement de la cellule thermique de la télécommande, installez celle-ci à l'abri des rayons solaires et à l'écart du soufflage direct de l'air sous l'unité intérieure.
- S'il s'avère impossible de ne pas faire cheminer le câble de la télécommande le long d'un câble de puissance ou d'une source électromagnétique, utilisez un câble blindé.
- Evitez de toucher la carte électronique, les composants et les câbles avec les doigts.

Cellule thermique



1. Ouvrez la face avant de la télécommande après avoir retiré les deux vis comme indiqué sur la Fig. 410, et déposez le couvercle de la télécommande.

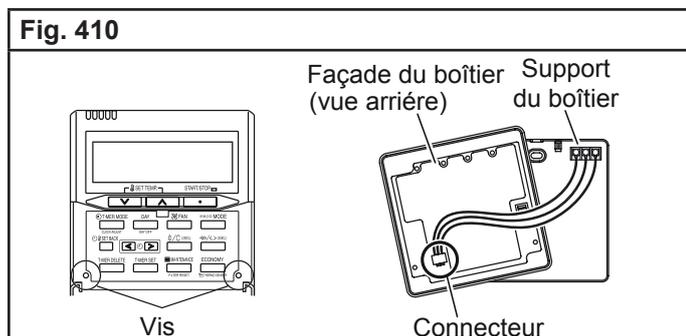


Débranchez ensuite le connecteur afin de ne pas endommager les fils de raccordement en laissant le couvercle suspendu au boîtier.



N'oubliez pas de remettre le connecteur en place lors du remontage du couvercle.

2. Ne touchez pas les fils de la télécommande directement avec les doigts.

3. Passez le cordon de raccordement dans le trou à l'arrière du boîtier.
4. Fixez les fils dans le bornier situé au fond à droite du boîtier (Fig. 411).

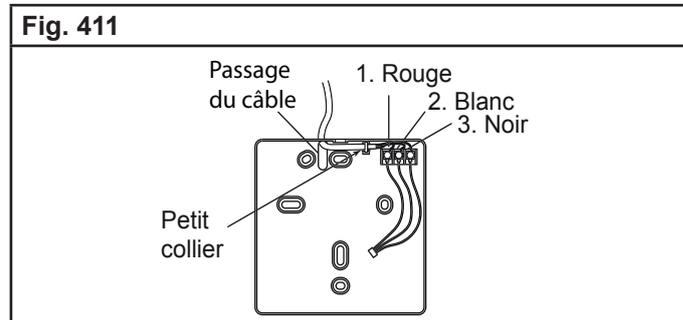

5. Attachez le câble dans le boîtier avec un collier.
6. Si le câble doit rester en apparent, découpez une encoche dans le haut du boîtier pour y passer le câble.
7. Installez le boîtier de la télécommande dans le mur et fixez-le avec des vis.

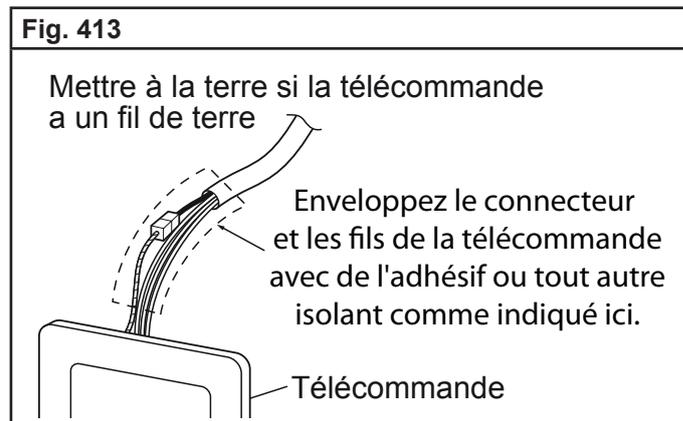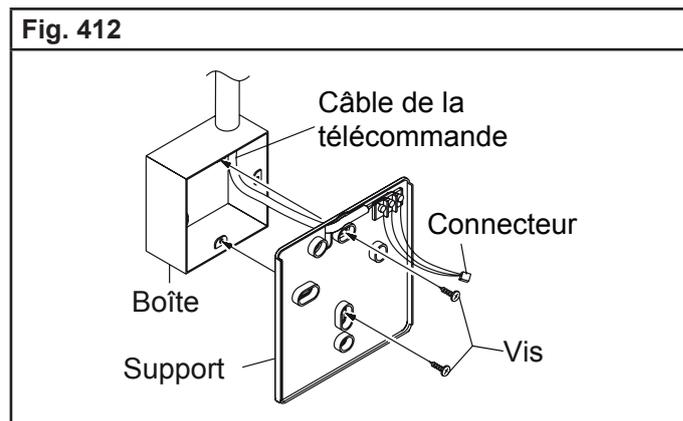

2.3.1. Méthode de câblage

⚠ ATTENTION

• Lorsque vous connectez le câble de la télécommande à l'unité intérieure, ne le connectez pas au bornier d'alimentation de l'unité extérieure ni au bornier d'interconnexion de l'unité intérieure. Vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.

Vous pouvez connecter le câble de la télécommande sur l'unité intérieure de deux manières.

La première méthode consiste à utiliser le contact externe fourni avec la télécommande filaire et la deuxième méthode permet de connecter le câble de la télécommande sur le bornier spécifique situé sur l'unité intérieure.

Ce bornier spécifique diffère en fonction du modèle. Modifiez le câble de la télécommande comme indiqué comme suit, puis connectez-le.

Reliez le câble de la télécommande filaire directement sur le bornier spécifique de l'unité intérieure.

Fig. 414


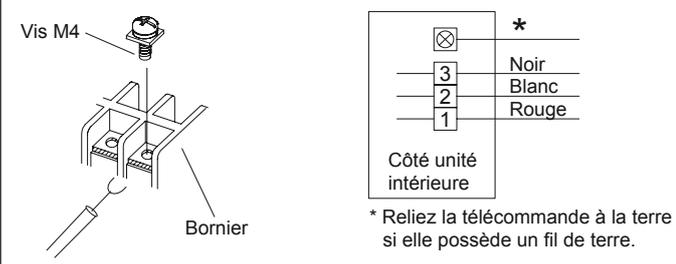


Fig. 415

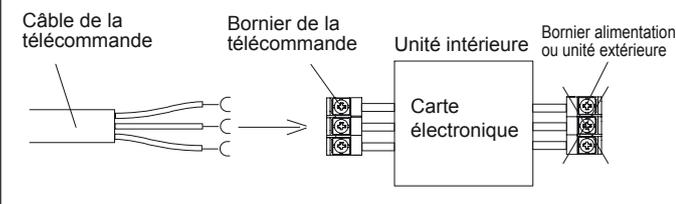


Note : Cela ne fonctionnera pas si vous connectez le câble sur le bornier alimentation ou unité extérieure.

2.3.2. Paramétrage des micro-interrupteurs

Paramétrez les micro-interrupteurs de la télécommande :

Fig. 416 - Exemple

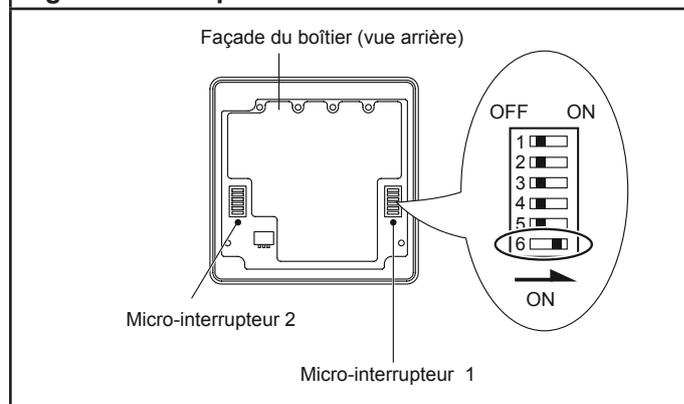

N.B. : Le micro-interrupteur 2 ne doit pas être utilisé.

Tableau 34

	N°	Etat		Détail
		OFF	ON	
Micro-interrupteur 1	1	♦		Ne pas modifier
	2	♦		Paramétrage avec 2 télécommandes. (reportez-vous au paragraphe 3.8.2 Contrôle à l'aide de deux télécommandes).
	3	♦		Ne pas modifier
	4	♦		Ne pas modifier
	5	♦		Ne pas modifier
	6	♦ Invalide	Valide	Paramétrage de la sauvegarde des données. (Mettez le curseur sur ON pour utiliser les piles dans la télécommande. Si ce réglage n'est pas sur ON, toutes les données paramétrées seront supprimées lors d'une coupure d'alimentation.)


♦ Paramétrage d'usine

2.3.3. Mise sous tension et opération de test

Mise sous tension

1. Vérifiez le branchement de la télécommande et le paramétrage des micro-interrupteurs.
2. Remettez en place l'avant du boîtier.
*N'oubliez pas de remettre le connecteur en place lors du remontage du couvercle.
3. Vérifiez le branchement des unités intérieure et extérieure et le paramétrage des micro-interrupteurs, ensuite allumez les unités intérieure et extérieure. Après le clignotement pendant quelques secondes de "9C", l'heure apparaît au centre de l'affichage de l'écran de la télécommande (Fig. 417).


Fig. 417

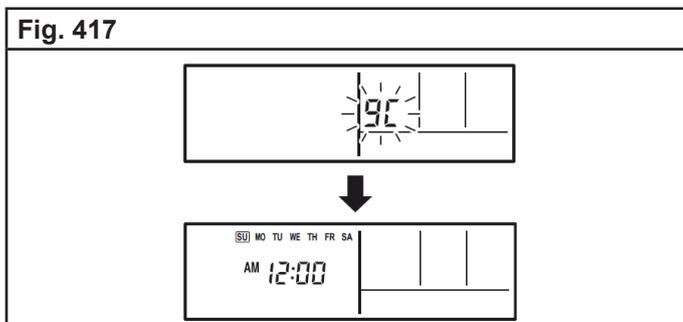

Opération de test

1. Arrêtez le climatiseur.
2. Appuyez simultanément sur les touches de contrôle principal et de ventilation pendant au moins 2 secondes afin de démarrer le test (Fig. 418).
* Exécutez le test pendant 60 minutes.
* Pour arrêter le test, appuyez sur la touche "START / STOP".


Fig. 418

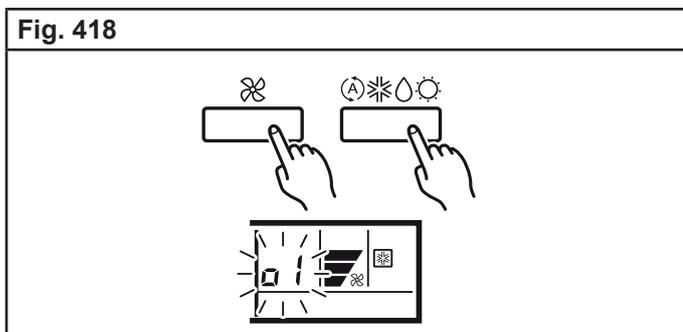

Auto-diagnostic de l'installation

Si une erreur se produit, l'écran suivant apparaît (Fig. 419). Le symbole "EE" qui indique un défaut est affiché.

Fig. 419

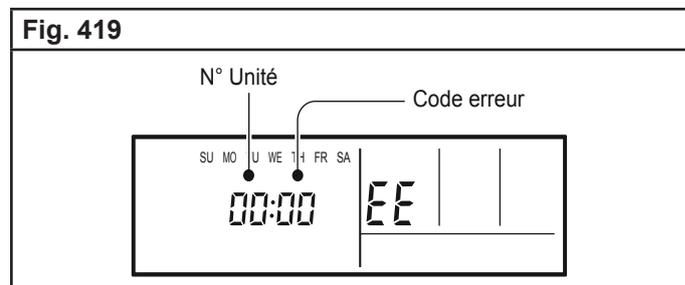


2.3.4. Paramétrage de la mesure de température d'ambiance dans une pièce

Selon la configuration de votre installation, il est possible de paramétrer la mesure de la température dans une pièce. Deux possibilités s'offrent à vous :

2.3.4.1. Sélection à partir de l'unité intérieure

La température de la pièce est détectée par la sonde de température ambiante de l'appareil. Cette fonction est configurée en usine (la fonction n° 42 sur 00). En appuyant sur la touche "ECONOMY/THERMO SENSOR", le symbole affiché clignote, indiquant le blocage de la fonction.

Fig. 420

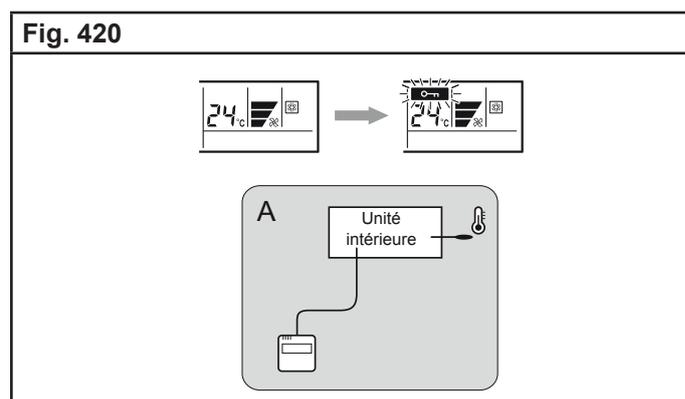


2.3.4.2. Sélection couplée unité intérieure / télécommande (Choix de la thermistance de température libre)

- Réglez tout d'abord la fonction n° 42 sur 01 (reportez-vous au § «3. Fonctions et paramètres à régler», page 191)

- Appuyez sur la touche "ECONOMY/THERMO SENSOR" au moins 5 secondes afin de débloquer la fonction. Le symbole Thermo sensor s'affiche lorsque la fonction est débloquée.

- Appuyez une nouvelle sur fois la touche "ECONOMY/THERMO SENSOR" afin de pouvoir sélectionner la sonde de température adaptée : celle de l'unité intérieure ou celle de la télécommande.

Fig. 421

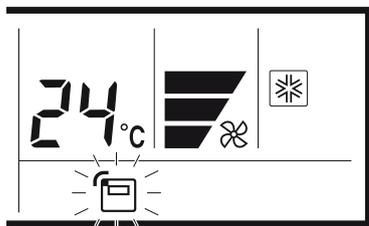

⚠ AVERTISSEMENT

- Les méthodes 1 (sélection à partir de l'unité intérieure) et 2 (sélection couplée unité intérieure/télécommande) utilisées pour sélectionner la température d'ambiance d'une pièce, nécessitent le verrouillage de la fonction choisie.
- Prenez soin de vérifier que cette fonction est bien bloquée et qu'elle est validée lorsque, en appuyant sur la touche "ECONOMY/THERMO SENSOR", le symbole clignote.



- Lors du paramétrage de la télécommande, si la valeur de la température entre la sonde de l'unité intérieure et celle de la télécommande varie considérablement, la sonde de l'unité intérieure pourrait retourner temporairement à l'état de

contrôle.

- Si la sonde de la télécommande détecte la température près du mur et si la température ambiante est différente alors, la sonde pourrait ne pas détecter la température ambiante correctement.

- Quand la sonde positionnée sur le côté extérieur du mur est exposé à l'air, il est recommandé d'utiliser la sonde de température de l'unité intérieure pour détecter la température ambiante, quand la différence de température entre l'intérieure et l'extérieure est trop élevée.

- Le capteur de température de la télécommande n'est pas seulement utilisé en cas de problème lors de la mesure du capteur de température de l'unité intérieure.

2.3.5. Paramétrage des fonctions

Ce paragraphe présente la méthode de paramétrage des différentes fonctions, à l'aide des télécommandes. Chaque installation nécessite un réglage particulier. Effectuez les réglages appareil éteint.


Un paramétrage incorrect peut provoquer un dysfonctionnement de l'unité intérieure. Cette procédure doit être utilisée par l'installateur ou tout autre personnel qualifié seulement.

2.3.5.1. Méthode de paramétrage

Paramétrez les différentes fonctions selon les conditions d'installations en utilisant la télécommande. (Reportez-vous au § 3, page 191.)


1. Appuyez simultanément sur les touches de choix de température (∧) (∨) et de contrôle du ventilateur pendant au moins 5 secondes pour entrer dans le mode paramétrage des fonctions (Fig. 422).

Fig. 422

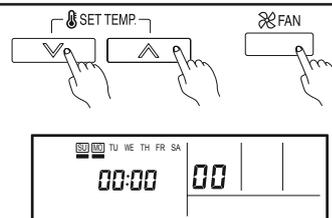


2. Appuyez sur la touche "SET BACK" (Abaisser) pour sélectionner le numéro de l'unité intérieure (Fig. 423).

Fig. 423

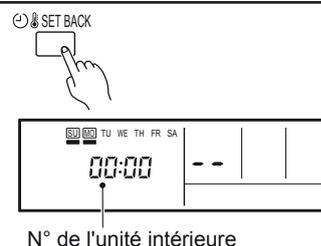


3. Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour sélectionner le numéro de la fonction (Fig. 424).

Fig. 424

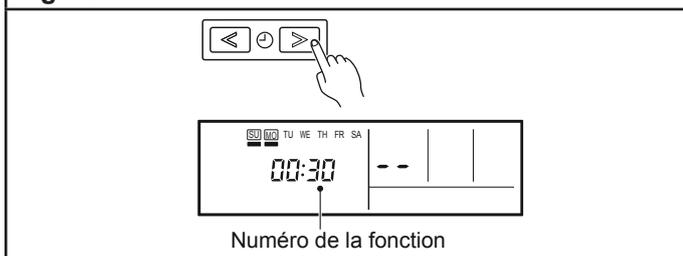


- Appuyez sur les touches de choix de température (∧) (∨) pour sélectionner la valeur de paramétrage. L'écran clignote comme indiqué sur la droite durant le choix de la valeur (Fig. 425).

Fig. 425

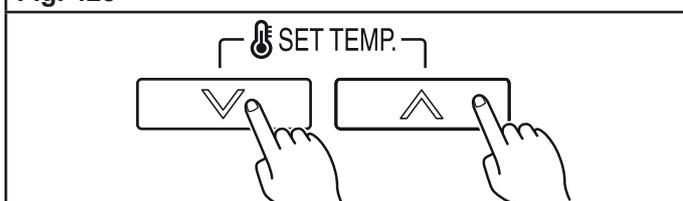

- Appuyez sur la touche "TIMER SET" pour confirmer le paramétrage.
*Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes jusqu'à ce que la valeur arrête de clignoter. Si l'affichage de la valeur change ou si "--" apparaît quand le clignotement s'arrête, la valeur paramétrée n'a pas été prise correctement.

Fig. 426

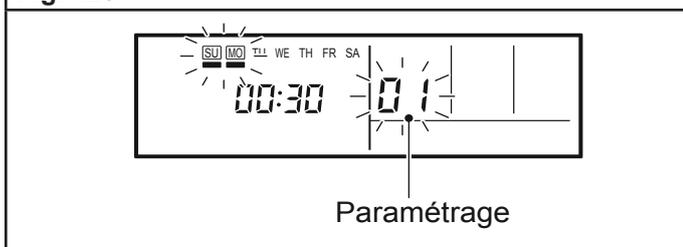

- Répétez les opérations 2 et 5 pour exécuter des paramétrages supplémentaires.
* Appuyez de nouveau simultanément sur les touches de choix de température (∧) (∨) et de contrôle du ventilateur plus de 5 secondes pour annuler le mode de paramétrage des fonctions. De plus, le mode de paramétrage des fonctions sera automatiquement annulé après 1 minute si aucune opération n'est exécutée.
- Après avoir exécuté le paramétrage des fonctions, coupez le courant et puis remettez l'installation sous tension pour valider les réglages.

2.4. Installation de la télécommande UTY-RLRY

2.4.1. Choix de l'emplacement du capteur d'ambiance


⚠ ATTENTION

Quand le capteur de température de la télécommande détecte la température à proximité d'un mur et si la température est différente entre la température ambiante et celle du mur, il se peut que le capteur ne détecte pas correctement la température ambiante.

Aussi, si l'autre côté du mur donne sur l'extérieur, il est recommandé d'utiliser le capteur de température de l'unité intérieure pour détecter la température ambiante, surtout si la différence entre la température intérieure et extérieure est significative.

L'emplacement du capteur de température ambiante peut être sélectionné de 2 façons (fig. 4). Choisissez l'emplacement le plus adapté pour que le capteur détecte la température ambiante (le capteur de l'unité intérieure ou de la télécommande).

Fig. 427

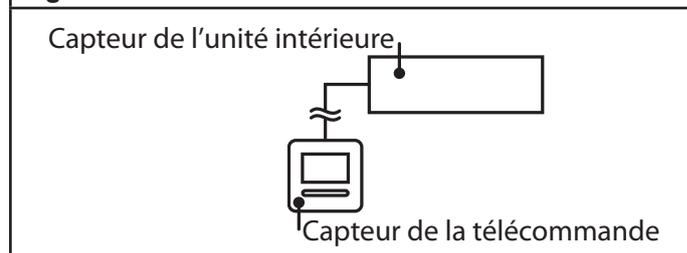

Si vous utilisez le capteur de la télécommande, un paramétrage sera nécessaire «8.7. Réglage du capteur de la télécommande», page 19.


INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

2.4.2. Retirez la façade

Quand vous ouvrez la télécommande, débranchez le connecteur de la façade pour ne pas faire pendre la façade par les câbles et endommager ces derniers. Lors de l'installation de la façade, veillez à connecter le connecteur. Lors de la connexion/déconnexion du connecteur, veillez à ne pas endommager les câbles.

Ouvrez les fermetures (2 emplacements) avec un tournevis plat, et séparez la façade et la plaque arrière.

Fig. 428

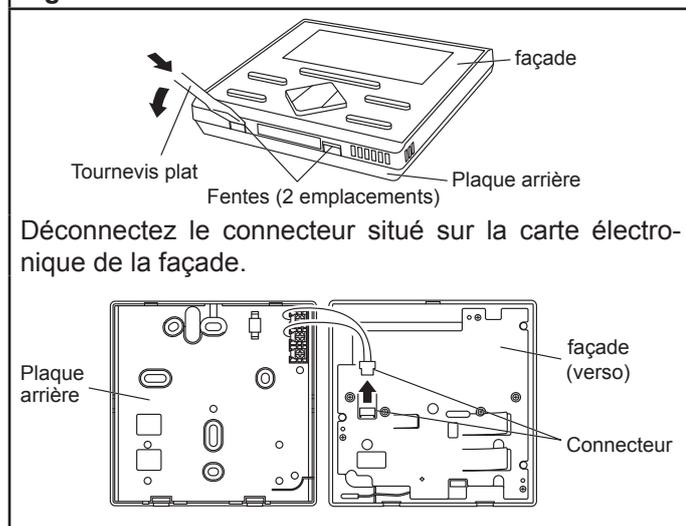


2.4.3. Paramétrage du micro-interrupteur

⚠ ATTENTION

• Utilisez un tournevis isolé pour régler les micro-interrupteurs DIP.

Fig. 429

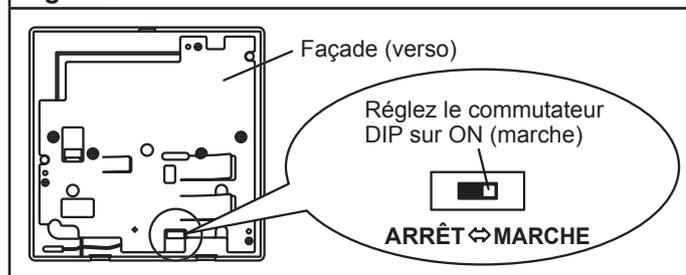

Avant d'utiliser cette télécommande, réglez toujours le micro interrupteur DIP sur ON (marche). Sinon, lors de la mise sous tension, les données réglées avec le menu seront effacées et causeront des erreurs de fonctionnement.

Micro-interrupteur

- Active/désactive la fonction de sauvegarde de la batterie interne (en cas de maintenance ou de coupure/panne de courant).
- Il est désactivé en réglage usine pour éviter d'user la batterie.

2.4.4. Installation de la plaque arrière

Fig. 430 - Montage avec un boîtier encastré


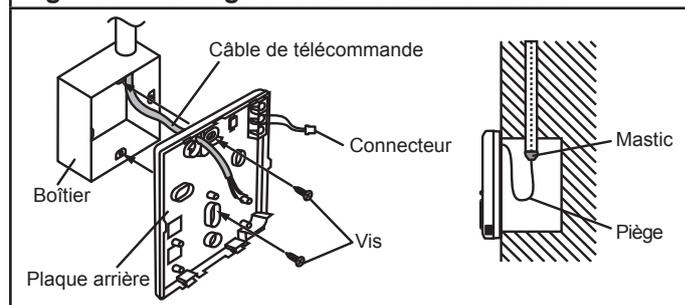


Fig. 431 - Montage direct sur un mur

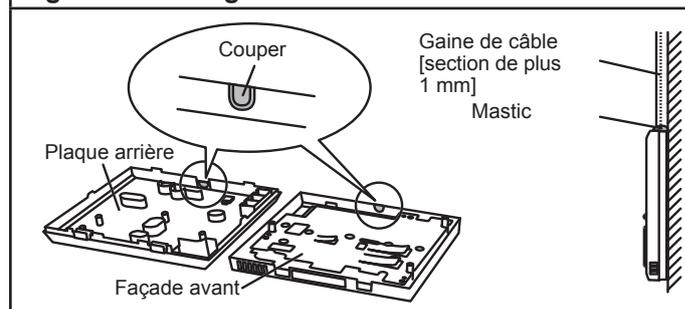

2.4.5. Câbles de la télécommande

Fig. 432 - Diamètre extérieur de la gaine du câble inférieur à 5 mm

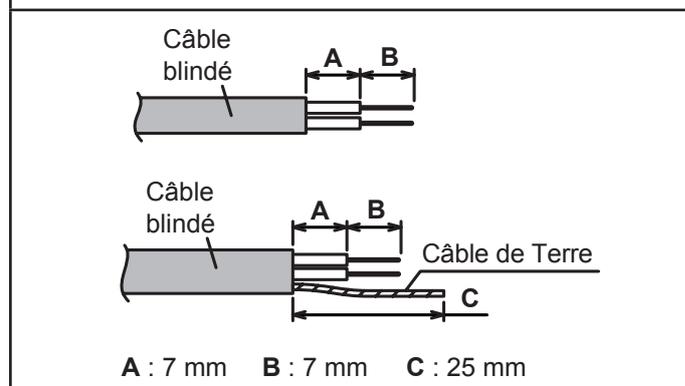


Fig. 433 - Diamètre extérieur de la gaine du câble supérieur à 5 mm - montage avec un boîtier («5.3. Installation», page 12)


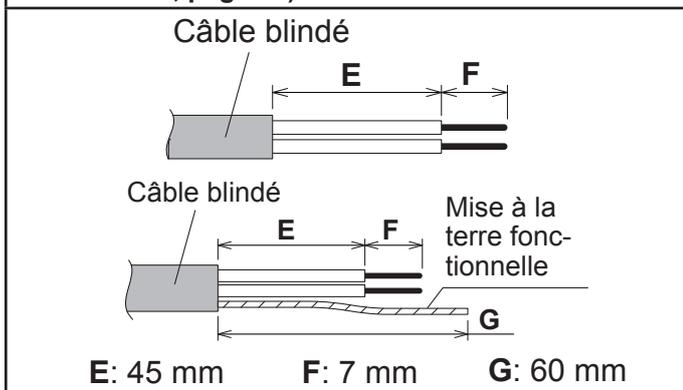


Fig. 434 - Diamètre extérieur de la gaine du câble supérieur à 5 mm - montage direct sur un mur («5.3. Installation», page 12)

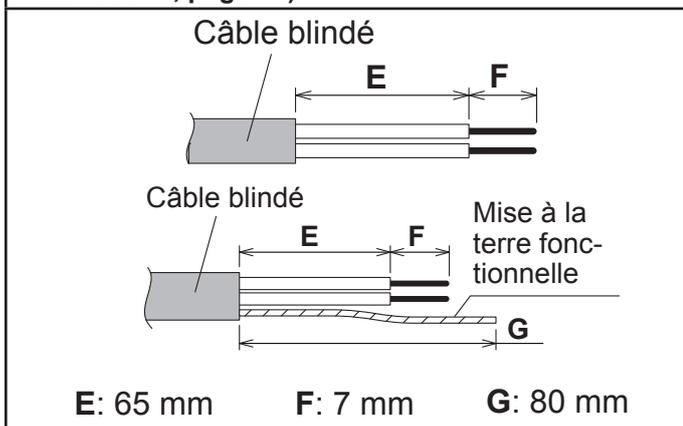

Choisissez un câble flexible qui peut être attaché avec des serre-câbles sur la gaine du câble dans la télécommande.

Fig. 435 - Diamètre extérieur de la gaine du câble inférieur à 5 mm


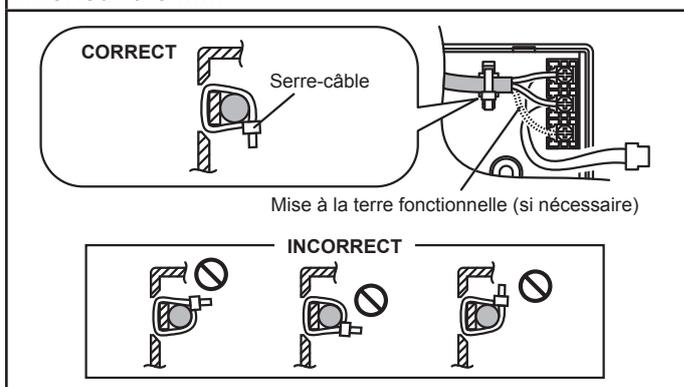


Fig. 436 - Diamètre extérieur de la gaine du câble supérieur à 5 mm

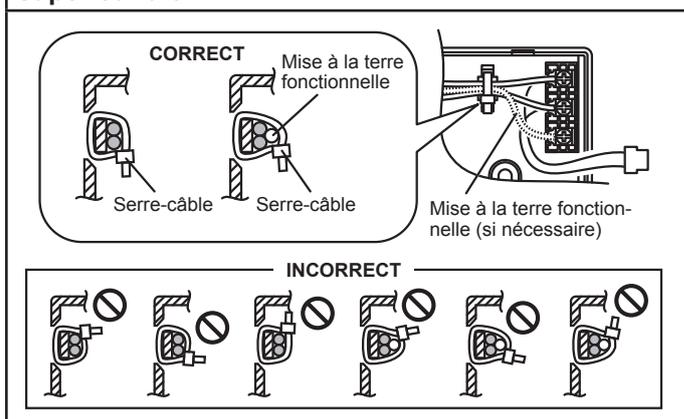

2.4.6. Connexion du câble de la télécommande filaire

⚠ ATTENTION

• Pour la connexion du câble de la télécommande au bornier de la télécommande, veuillez utiliser le couple de serrage indiqué. Si vous serrez trop fort les vis, elles risquent de briser le bornier. Veuillez à ne pas endommager le câble en serrant trop les serre-câbles.

Couple de serrage


0.8 à 1.2 N.m

Fixez la gaine du câble de connexion à l'aide du serre-câble. Serrez fermement le câble de façon à ce que la force de traction ne se propage pas à la borne de connexion même si une force de 30 N est appliquée au câble.

2.4.7. Installez la façade

Connectez le câble de connexion au connecteur de la carte électronique de la façade. Insérez la partie supérieure de la façade. Sinon, cela risque d'endommager l'intérieur de la télécommande. Lorsque vous fixez la façade, assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés par cette dernière.

Fig. 437

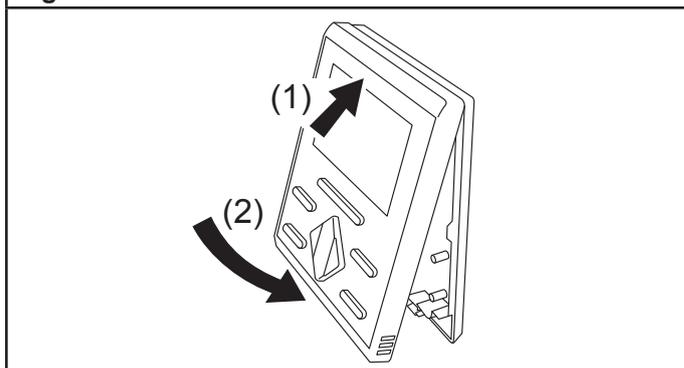

2.4.8. Connexion sur l'unité intérieure

⚠ ATTENTION

• Connectez le câble de la télécommande sur l'unité intérieure, ne pas le connecter sur l'unité extérieure ou au bornier d'alimentation. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

• Lors du paramétrage du micro-interrupteur DIP (SW1) sur la carte électronique de l'unité intérieure, assurez-vous de couper l'alimentation. Sinon, la carte électronique de l'unité intérieure pourrait être endommagée.

La connexion du câble de la télécommande à l'unité intérieure peut se faire de deux manières. La première consiste à utiliser le câble de connexion de l'unité intérieure et la deuxième, à connecter le câble de télécommande au bornier situé sur l'unité intérieure.

2.4.8.1. Méthode 1 : connexion au connecteur

1. Utilisez un outil pour dénuder l'extrémité du câble de la télécommande, la Fig. 14. Connectez-le au contact avec le connecteur femelle Fig. 15. Assurez-vous d'isoler la connexion entre les câbles.

Fig. 438


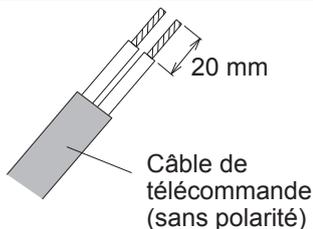



Fig. 439

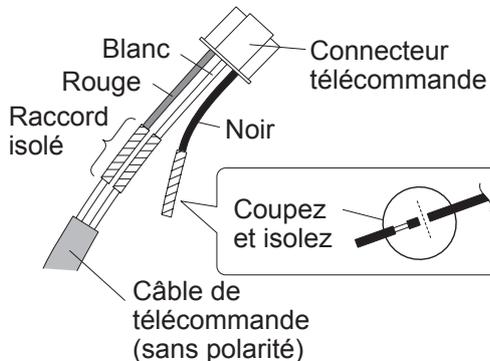

2. Raccorder le câble de la télécommande au câble du contact avec le connecteur femelle et l'insérez dans le connecteur CNC01.

Réglez sur « 2WIRE » le micro-interrupteur DIP (SW1) sur la carte électronique de l'unité intérieure.

Fig. 440

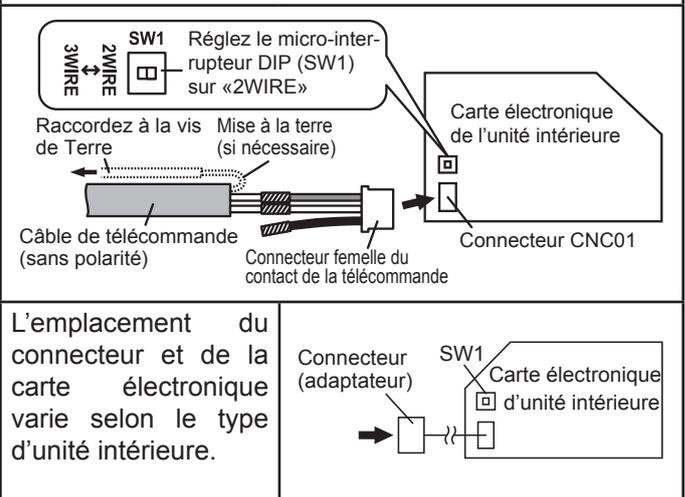

2.4.8.2. Méthode 2 : connexion au bornier

Insérez l'extrémité du câble de télécommande directement au bornier. Réglez sur « 2WIRE » le micro-interrupteur DIP (SW1) sur la carte électronique de l'unité intérieure.

Fig. 441

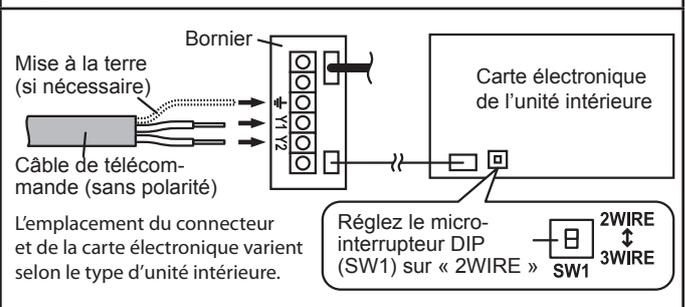


Fig. 442 - Connexion des câbles

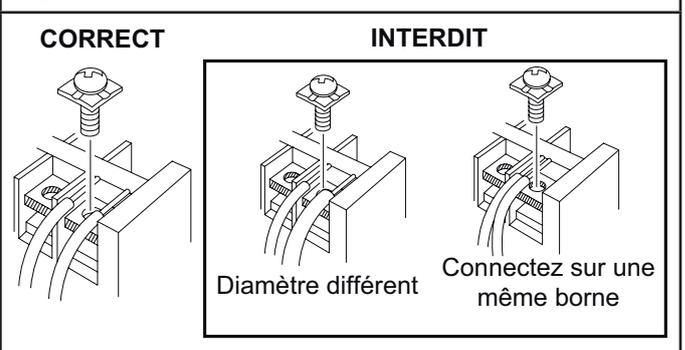


Tableau 35


Vis	Couple de serrage
M3 (câble de télécommande Y1 et Y2)	0,5 à 0,6 N•m

2.4.9. Réglage lors du premier démarrage


⚠ ATTENTION

Vérifier à nouveau le câblage. Un mauvais câblage pourrait endommager l'appareil.

Pendant le démarrage initial, certains segments s'affichent en alternance, comme indiqué.

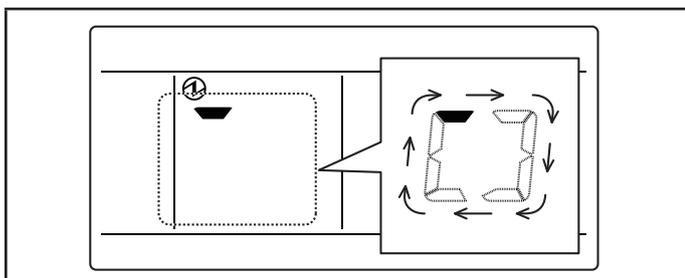

Lorsque le démarrage initial est effectué normalement, l'« Écran du mode visualisation » s'affiche.

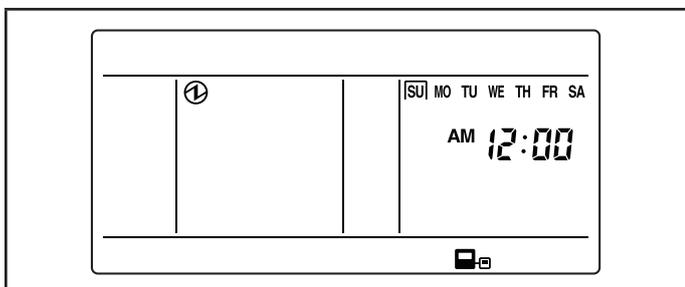


Le réglage d'usine pour le réglage Maître/Esclave de la télécommande de cette unité est en « Maître ».

Lorsque l'écran « Réglage Maître/Esclave de la télécommande » apparaît si plusieurs télécommandes filaires sont démarrées pour la première fois, effectuez-le réglage de la télécommande que vous souhaitez utiliser comme « Maître », puis réglez toutes les autres télécommandes sur « Esclave ».

Pour des détails sur les réglages, veuillez consulter «8.6. Réglages Maître/Esclave de la télécommande», page 18.




Si un écran d'erreur apparaît, vérifiez le code de l'erreur. Si « 26.4 » ou « 26.5 » s'affiche, c'est une erreur d'adresse de la télécommande. Appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour afficher l'écran de réglage, et effectuez le réglage. Pour des détails sur les réglages, veuillez consulter «8.15. Réglage manuel de l'adresse de la télécommande», page 23. *Pour les autres erreurs, consultez «5. Codes erreurs», page 197.*

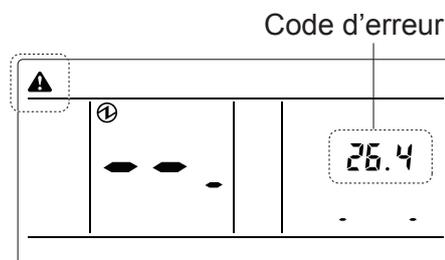


2.4.10. Réglages du menu 2

1. Lorsque l'« Écran du mode visualisation » est affiché, maintenez enfoncé le bouton [Menu], le bouton [←] et le bouton [↵ENTER] simultanément pendant au moins 2 secondes. L'écran de sélection d'élément de réglage s'affiche.

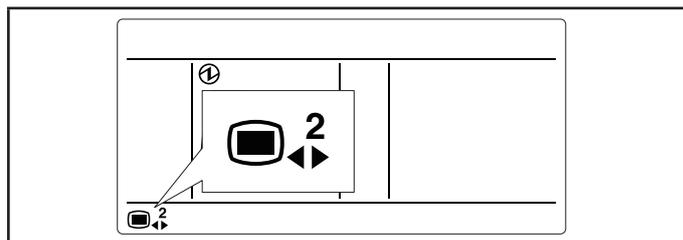

2. Sélectionnez le nombre d'élément à régler avec le bouton [←] ou le bouton [→] ; appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour passer à l'écran de réglage. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les réglages de chaque numéro des éléments. Pour des détails sur les réglages, voir la description des réglages concernés.

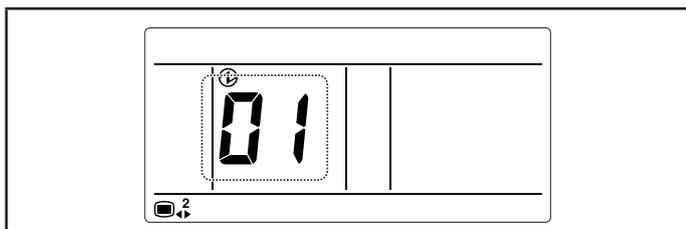

Remarques

Les éléments pouvant être sélectionnés varient selon les réglages de l'équipement configuré. Vous ne pouvez pas agir sur les éléments ne pouvant pas être sélectionnés.

Numéros des éléments de réglage du Menu 2

Le bouton [**<**] : pour monter dans le menu

Le bouton [**>**] : pour descendre dans le menu

N°	Réglage
01	8.1 Historique des erreurs
02	8.2 Détails des erreurs
03	8.3 Version
04	8.4 Affichage de la température de la pièce
05	8.5 Réglage de l'unité de température
06	8.6 Réglage maître/esclave de la télécommande
07	8.7 Réglage de la capteur de la télécommande
08	8.8 Réglage activation de l'horloge
09	8.9 Lancement du test
10	8.10 Vérification de l'adresse de l'unité intérieure
11	8.11 Vérifiez l'adressage de l'unité intérieure
12	8.12 Réglage de l'unité intérieure maître
13	8.13 Réglage des fonctions de l'unité intérieure
14	8.14 Réinitialisation de l'adresse de la télécommande
15	8.15 Réglage manuel de l'adresse de la télécommande
16	8.16 Initialisation


Retournez à cet écran une fois les différents éléments réglés.

Retournez à l'« Écran du mode visualisation » en maintenant le bouton [**Menu**], le bouton [**<**] et le bouton [**+ENTER**] enfoncés simultanément pendant au moins 2 secondes.


Le réglage est interrompu (pour tous les écrans de réglages) et l'affichage revient à l'« Écran du mode visualisation », si le bouton [**Menu**], le bouton [**<**] et le bouton [**+ENTER**] sont maintenus enfoncés simultanément pendant au moins 2 secondes.

2.4.11. Affichage de la température de la pièce


1. Sélectionnez « 04 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [**+ENTER**].

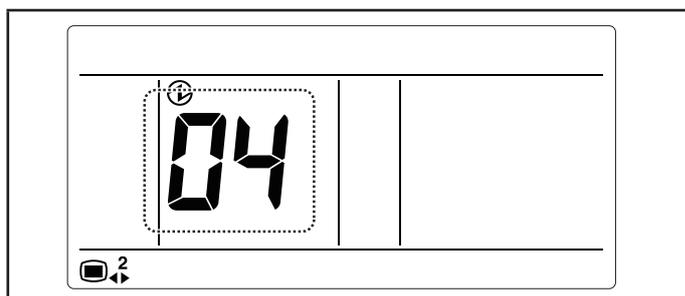

2. La température détectée par le capteur de température de l'unité s'affiche.

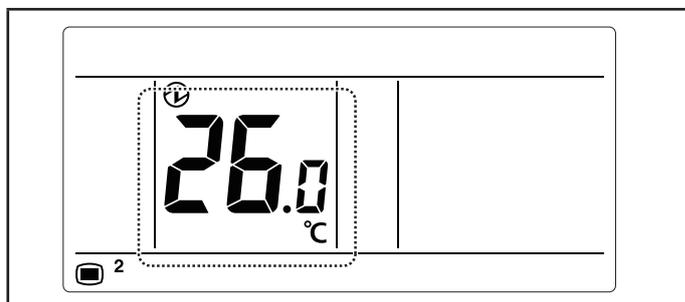

« -- » indique une erreur du capteur.

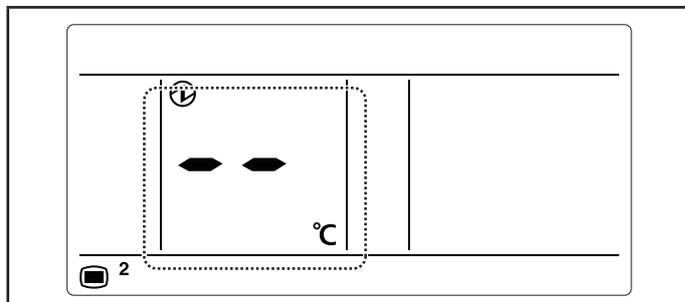


3. Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

Remarques


- La plage de détection du capteur de température est de 0,0 °C à 46,0 °C.

2.4.12. Réglage de l'unité de température

1. Sélectionnez « 05 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

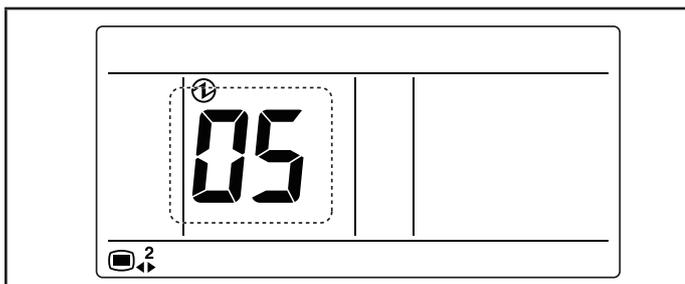

2. Sélectionnez le « 0 : °C » ou le « 1 : °F » avec les boutons [+] ou [-].

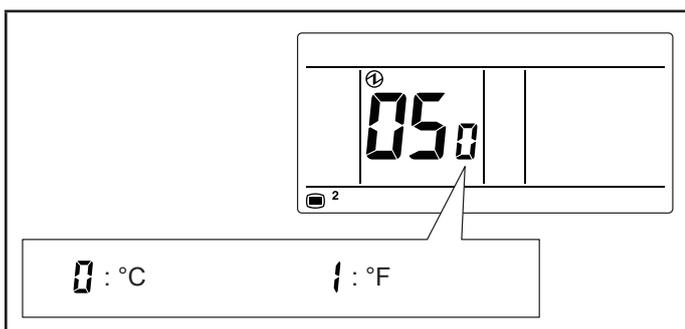


3. Appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.13. Réglages Maître/Esclave de la télécommande


Remarques

- Configurez seulement une télécommande du groupe en « Maître ».
- Lorsque des télécommandes sont configurées comme « Esclaves », les éléments de réglage seront restreints.

1. Sélectionnez « 06 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

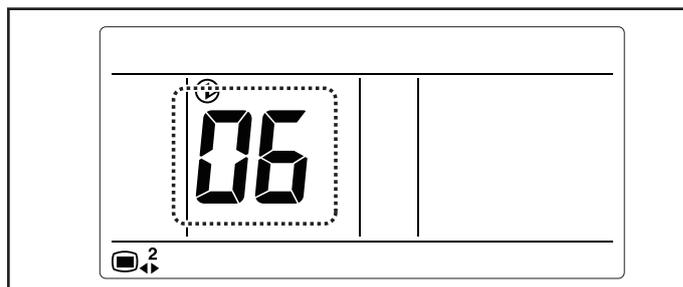


2. Sélectionnez le « 0 : Maître » ou le « 1 : Esclave » avec les boutons [+] ou [-].

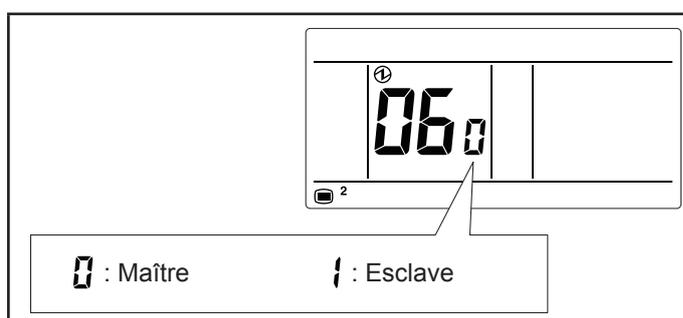

3. Appuyez sur le bouton [↵ENTER]. S'il n'y a pas de problème, retournez à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

Dans le cas d'un réglage lors du démarrage initial, l'« Écran du mode visualisation » s'affiche.

S'il y a 0, 2 ou plus d'unités « Maître », le nombre s'affichera. Si « Maître » est 0, appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

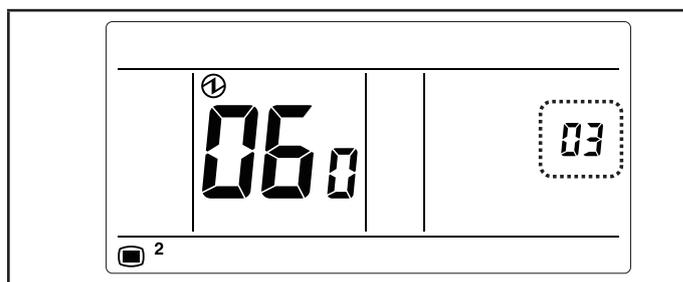

Si « Maître » est supérieur à 2, appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de 2..


Si « Maître » est 0 ou supérieure à 2, appuyez sur le bouton [☐ Menu] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.14. Réglage du capteur de la télécommande


Remarques

Dans le cas de plusieurs télécommandes filaires, il ne peut y avoir qu'une seule télécommande du groupe pour laquelle le capteur peut être réglé sur « Activer ». Quand 2 télécommandes ou plus dans le groupe de télécommandes sont réglées sur « Activer », la télécommande réglée précédemment est changée sur « 0 : Désactiver ».

1. Sélectionnez « 07 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

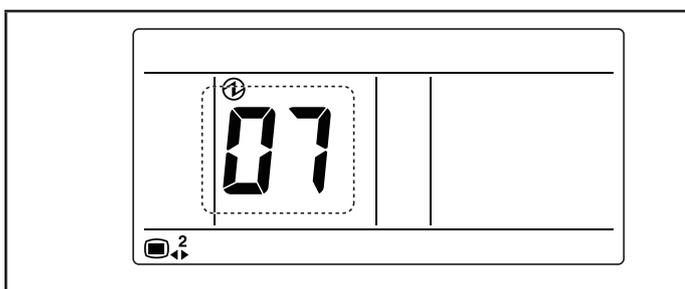

2. Sélectionnez le « 0 : Désactiver (Pas utilisé) » ou le « 1 : Activer (Utilisé) » avec les boutons [+] ou [-].

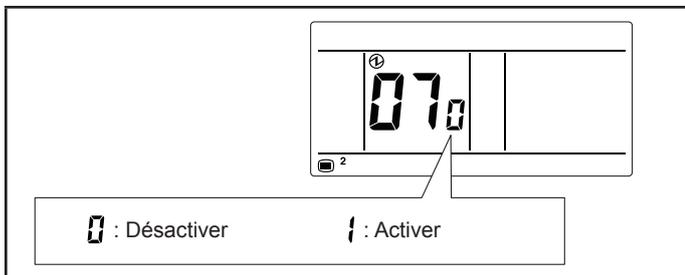


3. Appuyez sur le bouton [←ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.15. Réglage d'activation de l'horloge


Remarques

Si « 0 : Pas utilisé » est sélectionné par le réglage, 9.1. Réglage de l'horloge et Réglage programmation hebdomadaire*1 ne peut être réglé. Le réglage d'usine est « 0 : Pas utilisé ». (*1: Consultez la notice d'utilisation sur le CD-ROM)

1. Sélectionnez « 08 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

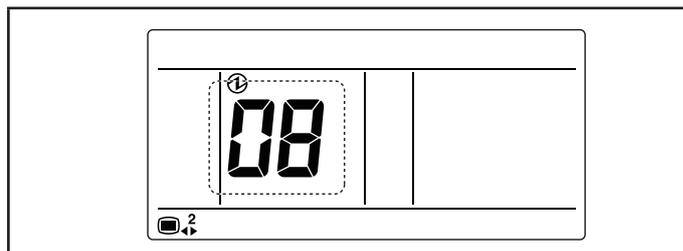


2. Sélectionnez le « 0 : Désactiver (Pas utilisé) » ou le « 1 : Activer (Utilisé) » avec les boutons [+] ou [-].

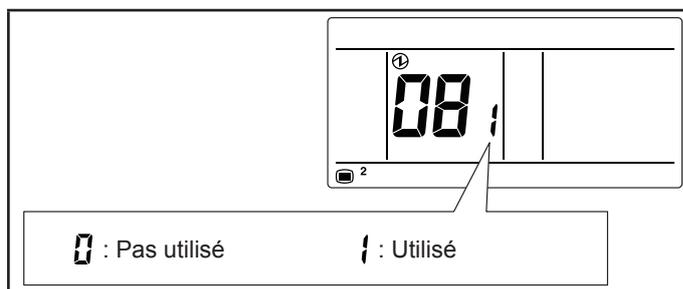

3. Appuyez sur le bouton [←ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.


2.4.16. Vérification de l'adresse de l'unité intérieure

1. Sélectionnez « 10 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

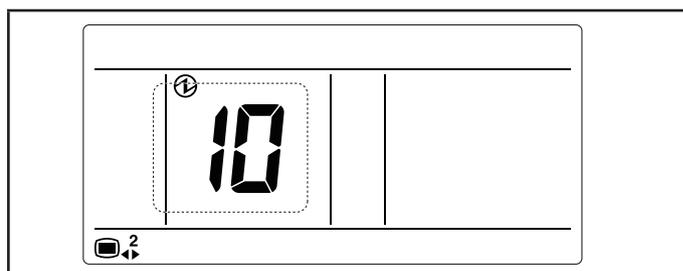

2. Affiché depuis la télécommande avec la plus petite adresse du groupe de télécommandes. Les unités intérieures affichées peuvent être commutées avec les boutons [+] ou [-].

- (a) Adresse du circuit frigorifique (00 à 99)
- (b) Adresse de l'unité intérieure (00 à 63)
- (c) Adresse de la télécommande
- (d) Numéro du système (002 : Unité intérieure)
- (e) Numéro de l'unité (01 à 32)

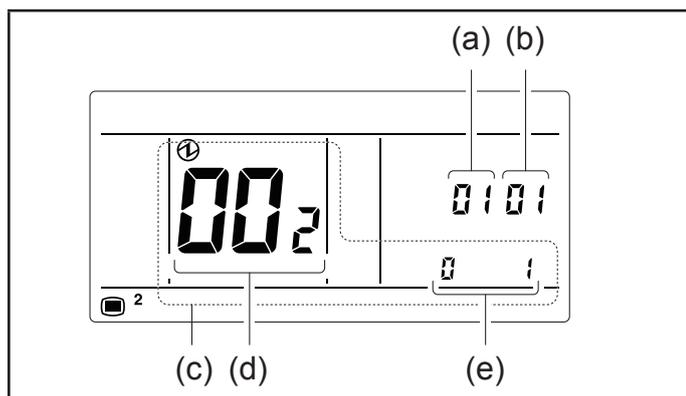


3. Appuyez sur le bouton [Menu] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.17. Vérification de l'adressage de l'unité intérieure


Remarques

Cet élément ne peut pas être réglé à partir des télécommandes esclaves.


1. Sélectionnez « 11 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [+ENTER].

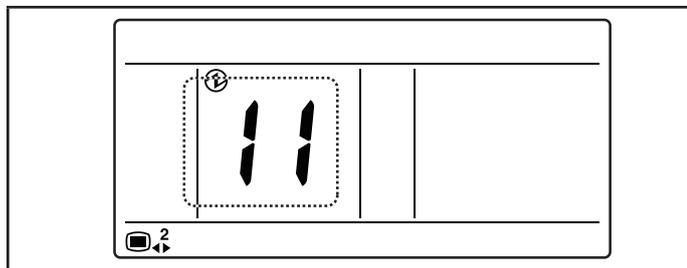

2. Sélectionnez l'adresse de la télécommande de l'unité intérieure pour notifier l'adressage. Les unités intérieures notifiées peuvent être commutés par les boutons [+] ou [-].

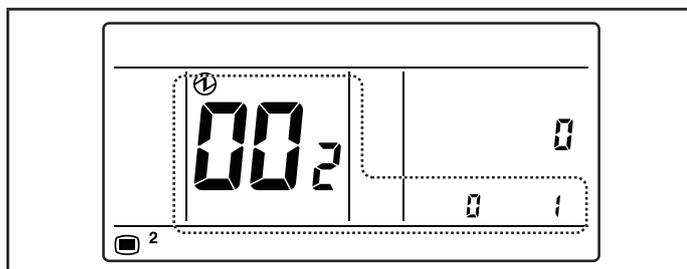

3. Lorsque vous appuyez sur le bouton [+ENTER], l'unité intérieure concernée ventile et les LED clignotent*. (* Uniquement si l'unité intérieure possède des LED).

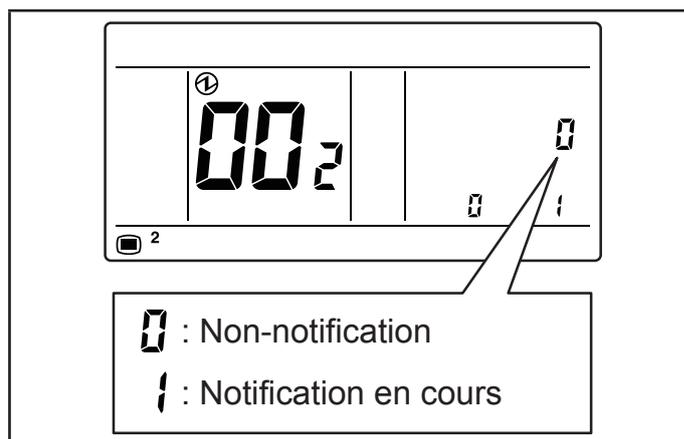


2.4.18. Réglage de l'unité intérieure maître


Remarques

- L'unité intérieure maître ne peut être réglée lorsque l'unité intérieure fonctionne.
- Pour l'unité intérieure maître, spécifiez uniquement un groupe de télécommande (ou une seule unité intérieure) au sein du système frigorifique.

1. Sélectionnez «12 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [+ENTER].

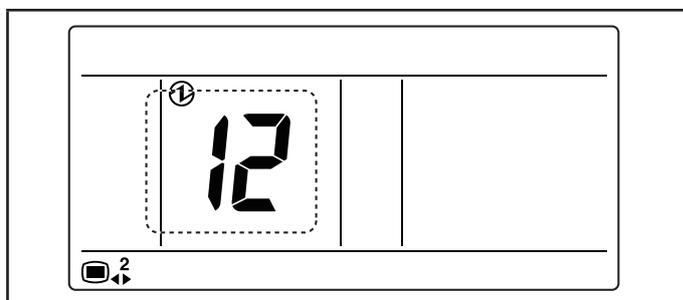

2. L'état du réglage actuel s'affiche.

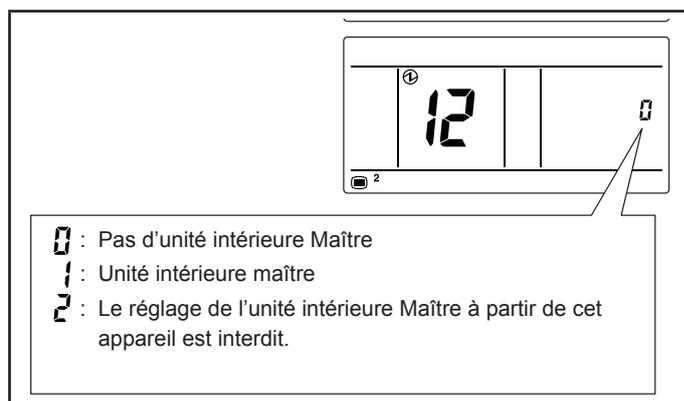

Si « 2 » s'affiche, appuyez sur le bouton [Menu] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

3. Si « 0 » s'affiche, appuyez sur le bouton [←ENTER] pour régler l'unité intérieure maître et revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

Si « 1 » s'affiche, appuyez sur le bouton [←ENTER] pour annuler les réglages de l'unité intérieure maître et revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.19. Réglage des fonctions de l'unité intérieure


Remarques

Cet élément ne peut être réglé à partir des télécommandes esclaves.



Cette procédure modifie les réglages des fonctions utilisées pour l'unité intérieure selon les installations. Des réglages incorrects peuvent provoquer un dysfonctionnement du système. Effectuez le « réglage des fonctions de l'unité intérieure » conformément à l'installation à l'aide de la télécommande.

- Préparez le réglage de l'unité intérieure en consultant la notice d'installation de l'unité intérieure avant de commencer le réglage des fonctions et pour plus d'informations sur les numéros des fonctions et des réglages.


1. Sélectionnez « 13 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

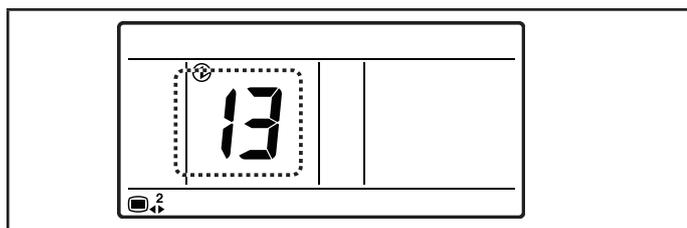


2. Sélectionnez l'adresse de la télécommande à avec les boutons [+] ou [-]. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

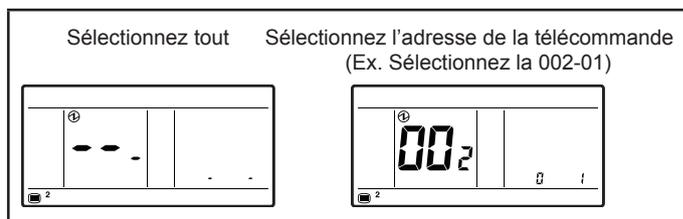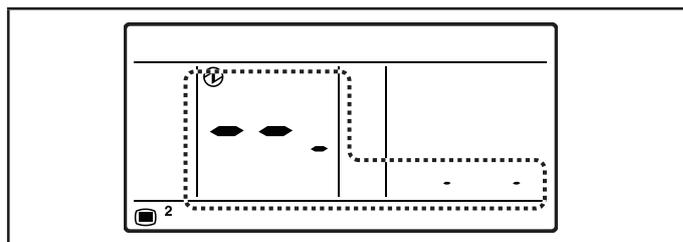


3. Définissez le numéro de fonction avec les boutons [+] ou [-]. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

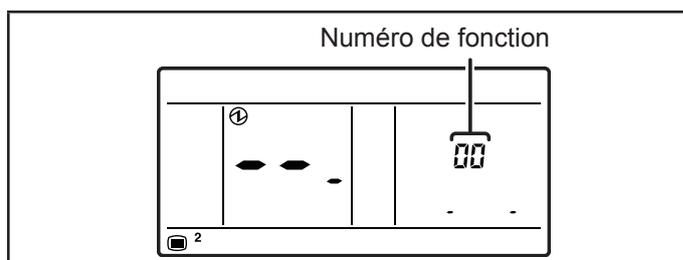

4. Définissez le numéro de réglage avec les boutons [+] ou [-]. Puis appuyez sur le bouton [←ENTER].

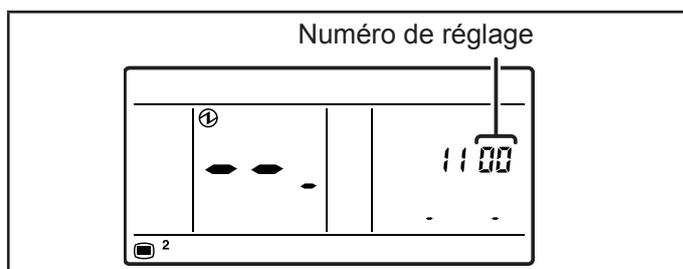

5. Les résultats des réglages s'affichent après la transmission des données.

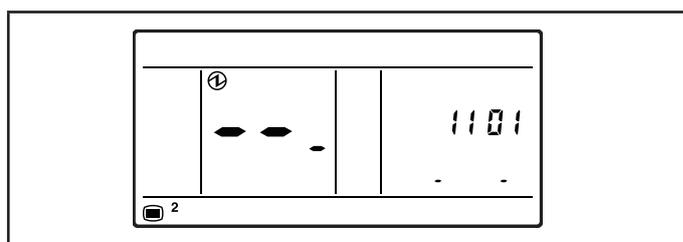

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES


6. Appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de sélection de l'adresse de la télécommande de 2.. Si le réglage terminé s'affiche, appuyez sur le bouton [☐ Menu] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.20. Réinitialisation de l'adresse de la télécommande


Remarques

- Si vous passez d'un adressage manuel à un adressage automatique de la télécommande, effectuez-le après avoir modifié l'adresse de la télécommande de l'unité intérieure sur « 0 ».
- Le réglage est visible après avoir remis l'appareil en marche.

1. Sélectionnez « 14 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

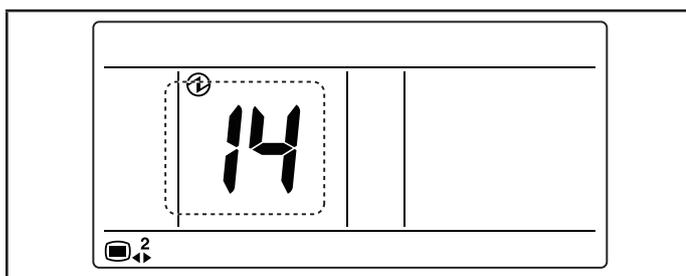

2. Vous pouvez vérifier l'adressage de la télécommande. Pour réinitialiser l'adresse de la télécommande, sélectionnez « 1 : Réinitialiser » en utilisant les boutons[+] ou [-] . Si vous ne réinitialisez pas, appuyez sur le bouton [☐ Menu] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

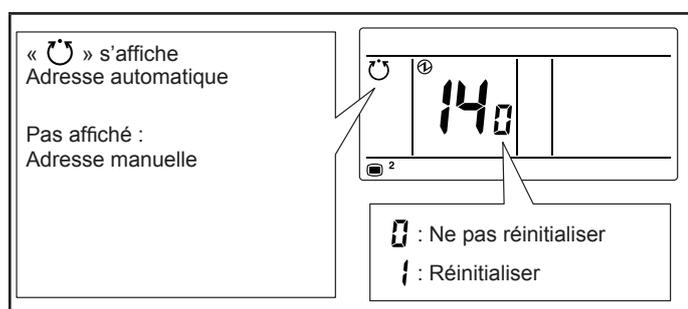


3. Appuyez sur le bouton [↵ENTER]. pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.21. Réglage manuel de l'adresse de la télécommande


Remarques

- Les adresses seront automatiquement réglées au démarrage initial de la télécommande. Dans un tel cas, ne changez pas l'adresse de la télécommande pour l'unité intérieure, et conservez-la sur le paramètre initial de 0.
- Configurez des adresses manuellement seulement lors de l'utilisation de différents numéros d'adresse. Une adresse de télécommande pour une unité intérieure doit être paramétrée. Configurez les adresses de télécommande des unités intérieures qui sont connectées au même réseau de câble de télécommande, dans une limite de 1 à 9 et de A (10) à F(15) et sans doublon. (N'utilisez pas « 0 » pour la configuration). Pour la configuration des adresses de télécommande pour l'unité intérieure, reportez-vous à la notice d'utilisation.
- L'adresse pour cette télécommande peut être configurée de 1 à 32. Toutefois, ne paramétrez avec le même numéro l'adresse d'une télécommande et d'une unité intérieure connectée qui sont dans le même réseau de câble de télécommande.
- Le réglage est visible après avoir remis l'appareil en marche.

1. Sélectionnez « 15 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

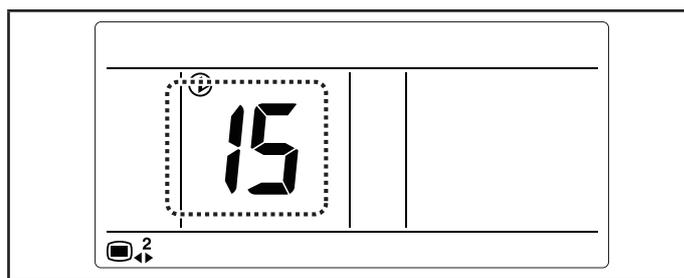

2. Vous pouvez vérifier l'adressage actuelle de la télécommande. Définissez le numéro de l'unité avec les boutons [+] ou [-]. Il n'est pas possible de modifier le numéro du système.

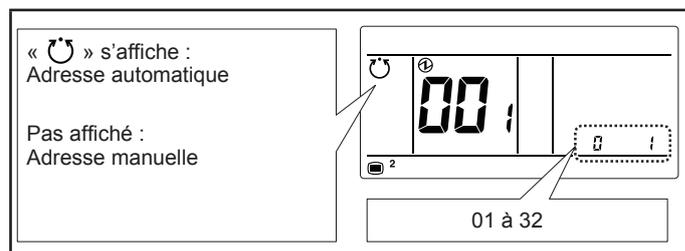


INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES


3. Appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

2.4.22. Initialisation

1. Sélectionnez «16 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

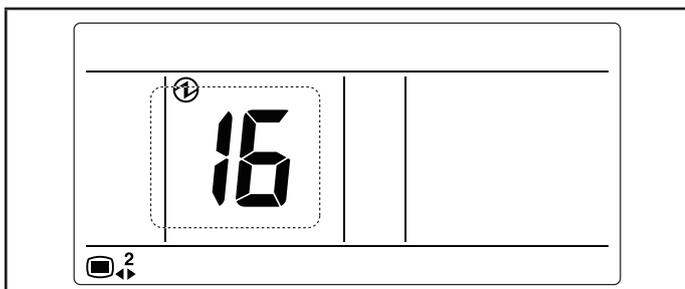

2. Pour initialiser, sélectionnez « 1 : Initialiser » avec les boutons [] ou []. Si vous n'initialisez pas, appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2.

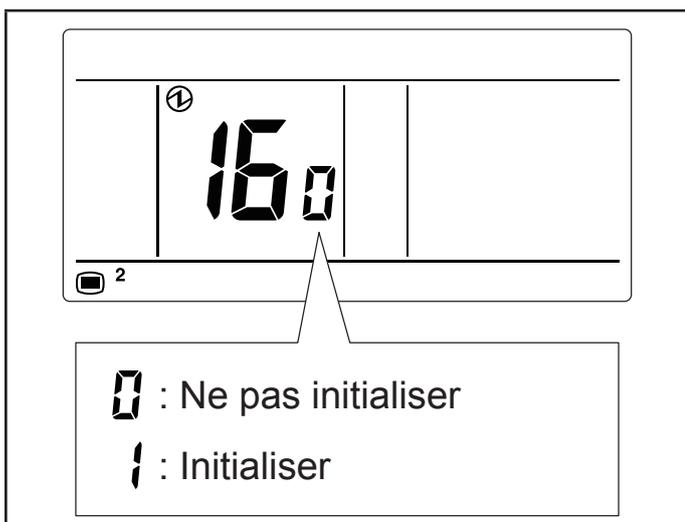

3. Appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour redémarrer l'appareil automatiquement. Réglage des différents éléments.

Remarques

Lorsque vous déplacez la télécommande, initialisez-la.

2.4.23. Autres réglages

2.4.23.1. Réglage de l'horloge


Remarques

• Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction si « 8.8. Le réglage d'activation de l'horloge » est réglé sur « Pas utilisé ».

1. Appuyez sur le bouton [↵ ENTER] sur l'« Écran du mode visualisation ». L'écran de sélection d'élément de réglage s'affiche. Concernant les autres éléments en dehors de « Réglage de l'horloge », veuillez consulter la notice d'utilisation sur le CD-ROM.


Éléments de réglage du menu	<:↑ >:↓
Réglage de la direction des flux d'air	(☼) (☼)
Réglage du minuteur Marche	(⌚)
Réglage minuteur Arrêt	(⌚)
Réglage de l'horloge	(⌚)
Réinitialisation de l'indication de filtre	(🧼)
Réglage économique	(🔒)

2. Sélectionnez l'icône du réglage de l'horloge dans les Réglages du Menu avec les boutons [+] ou [-]. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

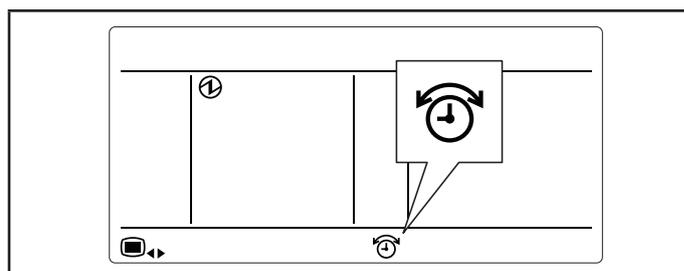


3. Sélectionnez le format d'heure avec les boutons [+] ou [-]. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

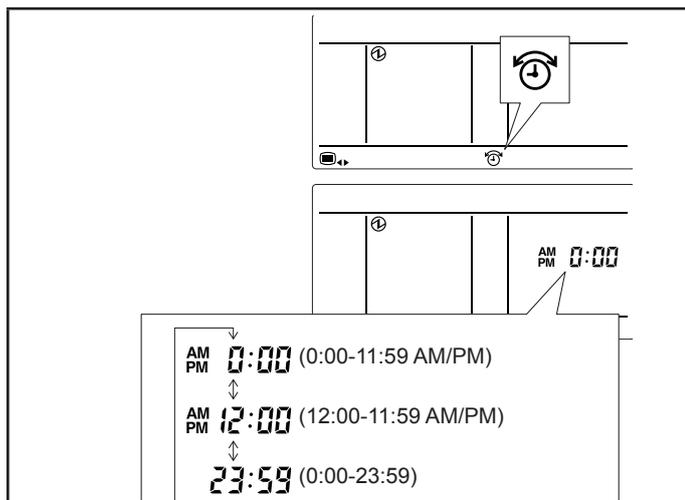


4. Choisissez le jour de la semaine avec les boutons [+] ou [-]. Un « [] » s'affiche au niveau du jour sélectionné. Puis appuyez sur le bouton [+ENTER].

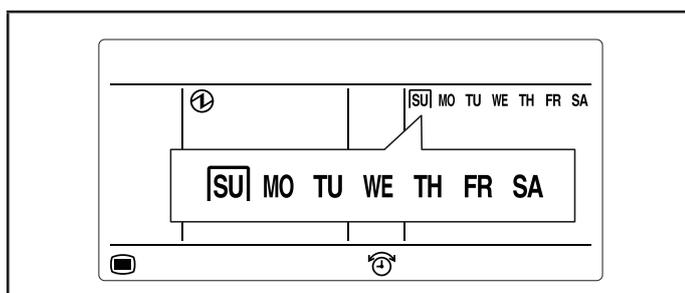

SU : Dimanche **MO** : Lundi **TU** : Mardi **WE** : Mercredi
TH : Jeudi **FR** : Vendredi **SA** : Samedi

5. Sélectionnez les heures ou les minutes avec les boutons [<] ou [>], et réglez la valeur avec les boutons [+] ou [-].

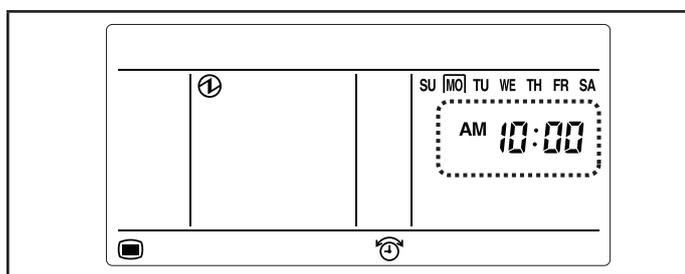

6. Lorsque vous touchez le bouton [+ENTER], l'affichage revient à l'« Écran du mode visualisation ».

2.4.24. Contrôle de groupe


⚠ ATTENTION

Assurez-vous de couper le disjoncteur avant d'effectuer des réglages

Lors du réglage des micro-interrupteurs DIP, ne touchez aucune autre partie de la carte du circuit imprimé directement avec vos mains nues.


Une seule télécommande peut commander plusieurs appareils. Dans ce cas, toutes les unités intérieures connectées fonctionnent suivant le même réglage (celui de la télécommande). Ces appareils doivent utiliser le même type de télécommande. Connectez jusqu'à 16 unités intérieures:

Fig. 443

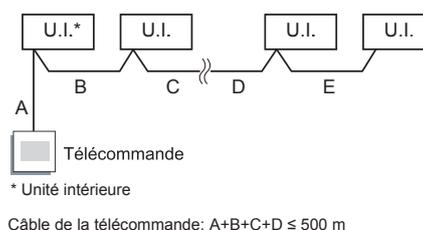

Exemple de câblage pour une télécommande à 2 fils:


Fig. 444

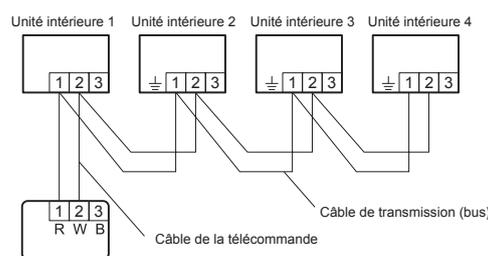

2.4.25. Paramétrage de l'adressage de la télécommande

Réglez chaque adresse des unités intérieures en utilisant les micro-interrupteurs. Ces micro-interrupteurs se situent sur la carte électronique de l'unité intérieure.

Fig. 445

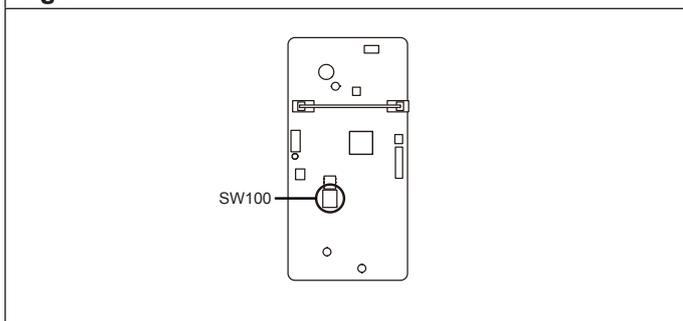

Télécommande à 2 fils

(Paramétrage usine «00») Micro-interrupteur DIP (RC AD SW)

Les paramètres d'adressage de la télécommande sont automatiquement configurés. Si vous souhaitez faire une configuration manuelle il est nécessaire de configurer à la fois l'unité intérieure et la télécommande.

Télécommande à 3 fils


(Paramétrage usine «00») Micro-interrupteur DIP (RC AD SW)

Si vous connectez plusieurs unités intérieures à une télécommande filaire simplifiée, réglez l'adresse sur «00» et incrémentez de 1 à chaque ajout d'une unité intérieure, se référer au Tableau 36.

Paramétrage	N° de la fonction	Micro-interrupteur SW100
Adresse unité intérieure dans le groupement télécommande	00 à 15	<p>Exemple de réglage 00</p>

Exemple: 4 unités intérieures connectées.

Fig. 446

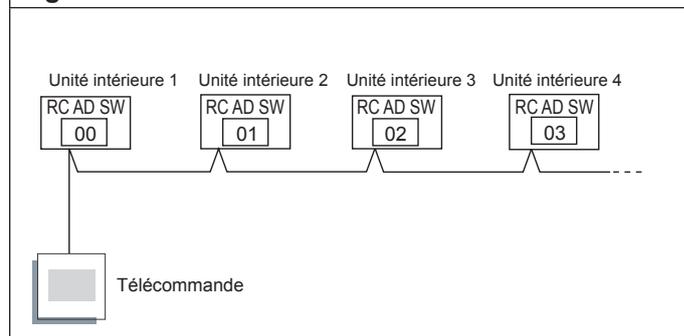

Reportez vous au tableau ci-dessous pour adresser une télécommande à plusieurs unités intérieures:

Tableau 36

N° de l'unité intérieure	Adresse de la télécommande	N° de l'interrupteur DIP			
		1	2	3	4
1	00	OFF	OFF	OFF	OFF
2	01	ON	OFF	OFF	OFF
3	02	OFF	ON	OFF	OFF
4	03	ON	ON	OFF	OFF
5	04	OFF	OFF	ON	OFF
6	05	ON	OFF	ON	OFF
7	06	OFF	ON	ON	OFF
8	07	ON	ON	ON	OFF
9	08	OFF	OFF	OFF	ON
10	09	ON	OFF	OFF	ON
11	10	OFF	ON	OFF	ON
12	11	ON	ON	OFF	ON
13	12	OFF	OFF	ON	ON
14	13	ON	OFF	ON	ON
15	14	OFF	ON	ON	ON
16	15	ON	ON	ON	ON

⚠ ATTENTION

Les adresses doivent toujours se suivre. Il est interdit de sauter un numéro.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES


2.4.26. Contrôle à l'aide de 2 télécommandes

Deux télécommandes peuvent être utilisées pour commander une unité intérieure.

⚠ ATTENTION

Ne pas combiner une télécommande à deux fils et une télécommande à trois fils.

Fig. 447

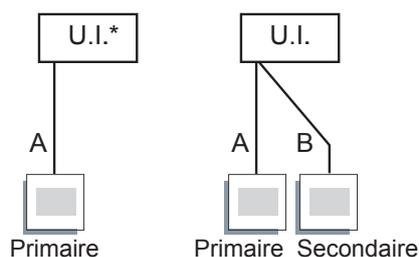

* Unité intérieure

Câble télécommande: $A \leq 500$ m et $A + B \leq 500$ m

3. FONCTIONS ET PARAMÈTRES À RÉGLER

Suivez les instructions données dans les paragraphes précédents pour paramétrer les fonctions.

Effectuez les réglages appareil éteint.

- Il faut paramétrer les différentes valeurs pour chaque numéro de fonction.
- Le nouveau paramétrage ne sera pas pris en compte si des numéros ou des valeurs non valides sont sélectionnés.

Nettoyage du filtre

- Un signal apparaît sur l'unité intérieure pour avertir l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre.
- Paramétrez la périodicité de l'affichage de l'avertissement comme indiqué dans les tableaux suivants, en fonction de la poussière ou des saletés dans la pièce (paramétrage usine "00").

AUYG 7, 9, 12, 14, 18

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard (2500 heures)	11	00
Longue (4400 heures)		01
Courte (1250 heures)		02
Pas d'avertissement		03

(paramétrage usine "00")

Toutes les autres unités intérieures

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard (400 heures)	11	00
Longue (1000 heures)		01
Courte (200 heures)		02
Pas d'avertissement		03

(paramétrage usine "00")

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

Hauteur sous plafond AUYG 7, 9, 12, 14, 18 et ABYG 14, 18

• Paramétrez les valeurs comme indiqué dans les tableaux suivants, en fonction de la hauteur sous plafond (paramétrage usine "00").

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard (2,7 m)	20	00
Haut (3,0 m)		01

N.B. : Ne pas paramétrer cette fonction si vous utilisez le modèle ABYG en configuration console murale.

• Le paramétrage "Haut - 01" ne s'applique que lorsque les 4 voies de soufflage du climatiseur sont utilisées. Ne modifiez pas le paramétrage si vous n'utilisez que 3 voies de soufflage.

Nombre de voies de soufflage AUYG 7, 9, 12, 14, 18

• Paramétrez les valeurs comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction du nombre de voies de soufflage utilisées (3 ou 4) (paramétrage usine "00").

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
4 voies	22	00
3 voies		01

Sortie d'air horizontale pour installation encastrée AGYG 9, 12 et 14 LVC

• Lorsque l'on encastre l'unité intérieure dans un mur, il faut pour la sortie d'air supérieure qu'elle ne fonctionne qu'en position horizontale.

Si ce paramétrage n'est pas fait, l'air est orienté contre le mur et la pièce ne sera pas correctement climatisée (paramétrage usine "00").

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard	23	00
-		01
Encastrée		02

Pression statique

• En fonction des conditions d'installation, il est parfois nécessaire de corriger la pression. Paramétrez comme indiqué dans le tableau suivant (paramétrage usine "31").

ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LLT

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
0 Pa	26	00
10 Pa		01
20 Pa		02
30 Pa		03
40 Pa		04
50 Pa		05
60 Pa		06
70 Pa		07
80 Pa		08
90 Pa		09
25 Pa (standard)		31

ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LSL

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
0 Pa	26	00
10 Pa		01
20 Pa		02
30 Pa		03
40 Pa		04
50 Pa		05
Standard (10 Pa: taille 07, 09, 12) (15 Pa: taille 14, 18)		31

Modèles	Plage pression statique
07/09/12	0 à 30 Pa
14/18	0 à 50 Pa

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

Compensation de température de l'unité intérieure

ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LSL

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure.

Paramétrez comme indiqué dans le tableau ci-après. (Paramétrage usine «00»).

Paramétrage	N° de la fonction		Valeur
Standard	30 (pour le refroidissement)	31 (pour le chauffage)	00
Aucune correction de 0,0 °C			01
-0,5 °C			02
-1,0 °C			03
-1,5 °C			04
-2,0 °C			05
-2,5 °C			06
-3,0 °C			07
-3,5 °C			08
-4,0 °C			09
+0,5 °C			10
+1,0 °C			11
+1,5 °C			12
+2,0 °C			13
+2,5 °C			14
+3,0 °C			15
+3,5 °C			16
+4,0 °C	17		

Toutes les autres unités intérieures

Paramétrage de la compensation de température (Mode froid)

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard	30 (pour le refroidissement)	00
Légère baisse		01
Baisse		02
Hausse		03

Standard	31 (pour le chauffage)	00
Baisse		01
Légère hausse		02
Hausse		03

Lorsque vous utilisez les gainables et les consoles compactes en installation allège utilisez la valeur "01".

Compensation de température télécommande filaire

ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LSL

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure de la télécommande filaire.

Pour modifier ce réglage, paramétrez avant la fonction 42 sur la valeur de réglage 01.

Paramétrez comme indiqué dans le tableau suivant. (Paramétrage usine «00»).

Paramétrage	N° de la fonction		Valeur
Standard	35 (pour le refroidissement)	36 (pour le chauffage)	00
Aucune correction de 0,0 °C			01
-0,5 °C			02
-1,0 °C			03
-1,5 °C			04
-2,0 °C			05
-2,5 °C			06
-3,0 °C			07
-3,5 °C			08
-4,0 °C			09
+0,5 °C			10
+1,0 °C			11
+1,5 °C			12
+2,0 °C			13
+2,5 °C			14
+3,0 °C			15
+3,5 °C			16
+4,0 °C	17		

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

Redémarrage automatique

Ce paramétrage permet d'activer ou de désactiver le redémarrage automatique du système après une coupure de courant.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Oui	40	00
Non		01

(paramétrage usine "00")

Activation de la sonde de température intérieure sur la télécommande filaire (mesure de la température ambiante)

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Non	42	00
Oui		01

(paramétrage usine "00")

- Si la valeur est 00, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure.
- Si la valeur est 01, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure ou par la thermistance de la télécommande.

Codage de la télécommande

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné.

Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
A	44	00
B		01
C		02
D		03

(paramétrage usine "00")

Contrôle entrée externe

- Le mode Fonctionnement / Mode Arrêt ou le mode Arrêt Forcé peuvent être sélectionnés.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Fonctionnement / Mode Arrêt	46	00
(Paramétrage interdit)		01
Mode Arrêt Forcé		02
Mode fonctionnement / Arrêt 2		03*

(paramétrage usine "00")

* ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LSL

Contrôle du basculement de la température de la pièce ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LSL

Pour utiliser le capteur de température sur la télécommande filaire uniquement, sélectionnez le réglage « télécommande filaire » *valeur de réglage* «01». Cette fonction fonctionne uniquement si le réglage de la fonction 42 est réglé sur les « deux » *valeurs de réglage* «01».

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Les deux	48	00
Télécommande filaire		01

(Paramétrage usine «00»).

Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid

- Cette fonction permet l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée et d'effectuer des économies d'énergie. (Paramétrage usine «02»).

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Désactiver	49	00
Activer		01
Télécommande		02

00 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne en permanence.
01 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne par intermittence à une vitesse très lente.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

02 : Active ou désactive cette fonction par réglage de la télécommande.

Régler sur « 00 » ou « 01 » lors de la connexion d'une télécommande qui ne peut pas paramétrer cette fonction ni se connecter à un convertisseur réseau.

Reporter vous à la notice d'utilisation de votre télécommande pour connaître ses fonctionnalités.

Une fois tous les réglages effectués, assurez-vous de couper puis de remettre le courant pour valider les changements.

Enregistrez les modifications de réglages dans le tableau suivant:

**Borne de sortie externe
ARYG 7, 9, 12, 14, 18 LSL**

Les fonctions de la sortie externe peuvent être commutées.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
État de fonctionnement	60	00
État d'erreur		09
Contrôle de l'air extérieure		10
Chauffage additionnel		11

(Paramétrage usine «00»).

Tableau 37

N° fonction	Réglage	Valeur de réglage
11	Nettoyage du filtre	
20	Hauteur sous plafond	
22	Nombre de voies de soufflage	
23	Sortie d'air horizontale pour installation encastrée	
26	Pression statique	
30 ⁽¹⁾	Compensation de température de l'unité intérieure	
31 ⁽²⁾		
35 ⁽¹⁾	Compensation de température télécommande filaire	
36 ⁽²⁾		
40	Redémarrage automatique	
42	Activation de la sonde de température intérieure sur les télécommandes filaires	
44	Codage de la télécommande	
46	Contrôle entrée externe	
48	Contrôle du basculement de la température de la pièce	
49	Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid	
60	Borne de sortie externe	

(1) Refroidissement

(2) Chauffage

4. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

⚠ ATTENTION


- Veillez à toujours mettre l'installation sous tension 12 heures avant de procéder aux tests afin de permettre la mise en chauffe du compresseur.

Selon la température ambiante, il est possible que l'unité extérieure ne fonctionne pas. Dans ce cas, la fonction Test est là pour vous permettre de «forcer» le fonctionnement du compresseur en inhibant l'action du thermostat.

Avec la télécommande filaire AR-WAE1E

- Pour démarrer le mode TEST, appuyez sur les boutons "MASTER CONTROL" et "FAN CONTROL" pendant au moins 2 secondes.

Fig. 448

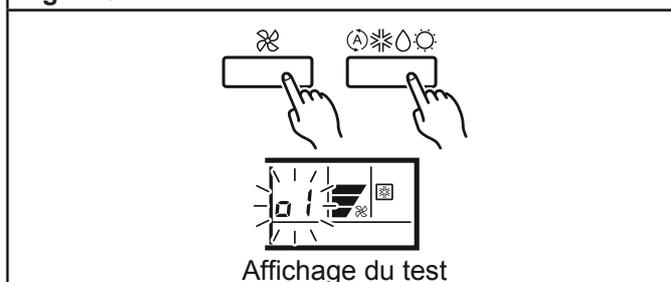


- Pour terminer l'essai, appuyez sur le bouton "START - STOP". (Lorsque le climatiseur est mis en marche avec la touche d'essai, les témoins "OPERATION" et "TIMER" clignotent simultanément lentement. Lors du démarrage les clignotements s'arrêtent).

Avec la télécommande filaire UTY-RLRY


Remarques

Consultez le notice d'installation de l'unité intérieure pour obtenir la liste des éléments à vérifier.

1. Sélectionnez « 09 » dans les réglages du menu 2. Puis appuyez sur le bouton [↵ENTER].

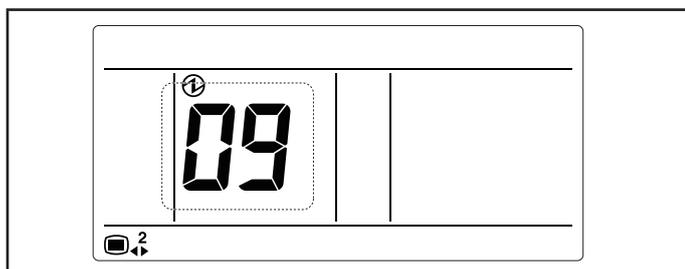

2. L'écran de lancement du test s'affiche. Appuyez sur le bouton [↵ENTER] pour revenir à l'écran de sélection d'élément du Menu 2 et commencer le test.

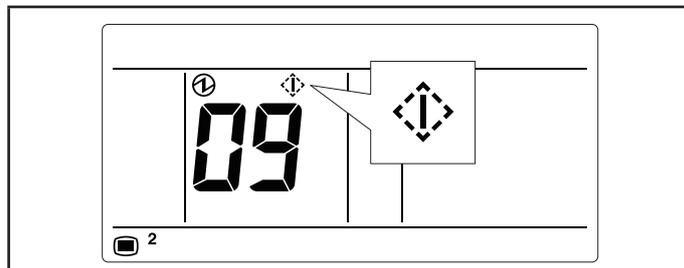

Le test se termine au bout d'une heure environ. Pour quitter le lancement du test avant la fin, revenez à l'« Écran du mode visualisation », et touchez le Bouton On/Off (marche/arrêt).

Avec les télécommandes IR AR-RAH2E / AR-RAH1E

Appuyez sur la touche TEST de la télécommande alors que le climatiseur fonctionne. (La partie émettrice de la télécommande dirigée vers l'unité intérieure, appuyez sur la touche d'essai en vous servant de la pointe d'un stylo bille) Fig. 449.

Fig. 449



- Pour terminer l'essai, appuyez sur le bouton "START/STOP". (Lorsque le climatiseur est mis en marche avec la touche "TEST", les témoins "OPERATION" et "TIMER" clignotent simultanément lentement. Lors du démarrage les clignotements s'arrêtent.)

Pour les modèles ASYG 7 9 12 14 LU / LMC

Appuyez sur la touche le bouton MANUAL AUTO de l'unité intérieure pendant plus de 10 secondes. Le voyant OPERATION et TIMER clignotent en même temps pendant la durée du test en mode froid, ensuite au bout de 3 minutes le test passe en mode chaud si le mode chaud est sélectionné sur la télécommande (référez-vous à la notice d'utilisation).

- Pour terminer l'essai, appuyez sur le bouton MANUAL AUTO de l'unité intérieure pour le LU et le bouton Marche /Arrêt pour le LMC pendant plus de 3 secondes.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

Décodage des erreurs sur l'unité intérieure

• Avec les voyants sur l'unité intérieure

Les erreurs pouvant survenir sur le climatiseur peuvent être détectées grâce à l'état (éteint, allumé, clignotant) des voyants "TIMER", "OPERATION" et "ECONOMY" sur l'unité intérieure (voir code erreur Tableau 39).

Fig. 450 - AUYG 7 9 12 14 18



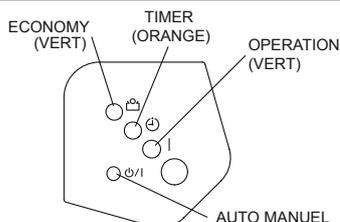


Fig. 451 - ASYG 18 24 LFC



OPERATION (vert)
TIMER (orange)
ECONOMY (vert)

Fig. 452 - ASYG 7 9 12 14 LU

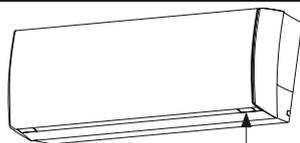


OPERATION (vert)
TIMER (orange)
ECONOMY (vert)

Fig. 453 - ASYG 7 9 12 14 LMC




OPERATION (Vert)
TIMER (Orange)
ECONOMY (Vert)

Fig. 454 - AGYG 9 12 14 LVC



TIMER (orange)
OPERATION (vert)
ECONOMY (vert)

Fig. 455 - ABYG 14 18

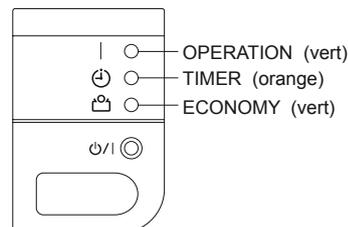

5. CODES ERREURS

Décodage des erreurs affichées sur les télécommandes filaires


• Avec l'affichage de la télécommande filaire AR-WAE1E

Une fois "Er" affiché, arrêtez le climatiseur et appuyez sur < et > simultanément pendant 5 secondes, le code s'affiche (voir code erreur Tableau 26).

Auto-diagnostic de l'installation

Si une erreur se produit, l'écran suivant apparaît. Le symbole "Er" indique un défaut est affiché.

Fig. 456

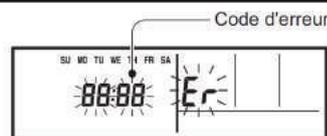

Si "C0" s'affiche à la place du numéro de l'unité intérieure, il s'agit d'une erreur de la télécommande.

Tableau 38


N° de l'unité	Code erreur	Signification
C0	15	Unité intérieure incompatible est connectée.
C0	12	Erreur de communication entre l'unité intérieure et la télécommande.

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

• Avec l'affichage de la télécommande filaire UTY-RLRY

Le code erreur s'affiche automatiquement à l'écran en cas d'erreur.

- En cas d'erreur, l'affichage suivant apparaît. («  » apparaît dans l'« Écran du mode visualisation »)

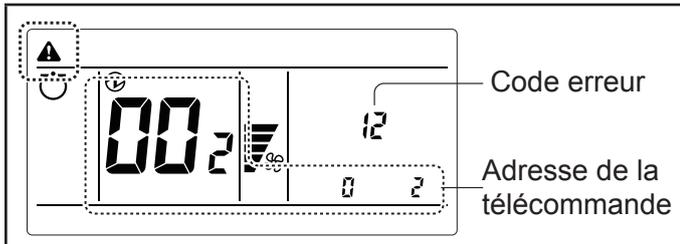

Pour plus de détails sur l'erreur de l'unité intérieure ou extérieure lors de l'examen du contenu de l'erreur, référez-vous aux codes d'erreur de chaque unité.

Code d'erreur	Contenu
CC.1	Erreur de capteur
C2.1	Erreur de carte de circuit imprimé de transmission
12.1	Erreur de communication de télécommande filaire
12.3	Nombre de périphériques excessif dans le système de télécommande filaire
12.4	Erreur de démarrage du système de la télécommande filaire
15.4	Erreur d'acquisition de données
26.4	Duplication d'adresse dans le système de télécommande filaire
26.5	Erreur de réglage d'adresse dans le système de télécommande filaire
27.1	Erreur de réglage de l'unité Maître/Esclave
29.2	Erreur de numéro d'unité de connexion (télécommande)

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

Tableau 39 - Code erreur

Affichage avec les LED			Erreur*	Description
Opera-tion (vert)	Timer (orange)	Eco-nomy (vert)		
• (1)	• (1)	◇	11	Erreur de communication série
• (1)	• (2)	◇	12	Erreur de communication télécommande filaire
• (1)	• (5)	◇	15	Vérification du fonctionnement incomplet
• (1)	• (6)	◇	16	Erreur de connexion du PCB de transmission de l'unité (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (1)	• (8)	◇	18	Erreur de communication externe (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (2)	• (1)	◇	21	Erreur de paramétrage de l'adresse du circuit frigorifique ou du numéro d'unité
• (2)	• (2)	◇	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure
• (2)	• (3)	◇	23	Erreur combinaison
• (2)	• (4)	◇	24	Erreur numéro unité connectée unité intérieure secondaire (multi-split) Erreur numéro unité connectée unité intérieure ou boîtier de répartition
• (2)	• (6)	◇	26	Erreur de réglage d'adresse de l'unité intérieure (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (2)	• (7)	◇	27	Erreur paramétrage unité première, unité secondaire (multi-split)
• (2)	• (9)	◇	29	Erreur numéro unité connectée dans la configuration de la télécommande filaire (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (3)	• (1)	◇	31	Erreur d'interruption de l'alimentation (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (3)	• (2)	◇	32	Erreur information de la platine de l'unité intérieure
• (3)	• (3)	◇	33	Erreur de détection de la consommation électrique du moteur de l'unité intérieure (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (3)	• (5)	◇	35	Erreur switch manual auto
• (3)	• (9)	◇	39	Erreur d'alimentation du moteur ventilateur de l'unité intérieure (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (3)	• (10)	◇	3A	Erreur du circuit de communication de l'unité intérieure / télécommande filaire (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (4)	• (1)	◇	41	Erreur sonde de température de la pièce
• (4)	• (2)	◇	42	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure (milieu)
• (4)	• (4)	◇	44	Erreur du détecteur de présence (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (5)	• (1)	◇	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
• (5)	• (3)	◇	53	Erreur pompe de relevage
• (5)	• (7)	◇	57	Erreur des volets (registres)
• (5)	• (15)	◇	5U	Erreur unité intérieure (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (5)	• (8)	◇	58	Erreur grille de reprise (modèles ASYG 7 9 12 14 LU uniquement)
• (5)	• (15)	◇	5U	Erreur unité intérieure (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (6)	• (1)	◇	61	Erreur de câblage, phases inversés ou absentes de l'unité intérieure (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (6)	• (2)	◇	62	Erreur connexion ou information de la platine de l'unité extérieure
• (6)	• (3)	◇	63	Erreur Inverter
• (6)	• (4)	◇	64	Erreur filtre actif et erreur PFC
• (6)	• (5)	◇	65	Erreur de phase
• (6)	• (8)	◇	68	Erreur de hausse de la température de l'unité extérieure
• (6)	• (10)	◇	6A	Erreur communication platine affichage
• (7)	• (1)	◇	71	Erreur sonde de température refoulement

INSTALLATION DES TÉLÉCOMMANDES

• (7)	• (2)	◇	72	Erreur sonde de température compresseur
• (7)	• (3)	◇	73	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité extérieure (liquide)
• (7)	• (4)	◇	74	Erreur sonde de température extérieure
• (7)	• (5)	◇	75	Erreur sonde de température à l'aspiration (gaz)
• (7)	• (6)	◇	76	Erreur sonde de température vanne 2 voies ou vanne 3 voies
• (7)	• (7)	◇	77	Erreur sonde de température radiateur
• (8)	• (2)	◇	82	Erreur sonde température échangeur sous refroidissement entrée/sortie (gaz)
• (8)	• (3)	◇	83	Erreur sonde température liaison liquide
• (8)	• (4)	◇	84	Erreur capteur courant
• (8)	• (6)	◇	86	Erreur pressostat au refoulement / à l'aspiration ou switch Haute Pression
• (9)	• (4)	◇	94	Détection du courant
• (9)	• (5)	◇	95	Erreur de la position de détection du compresseur (interruption permanente)
• (9)	• (7)	◇	97	Erreur moteur du ventilateur de l'unité extérieure
• (9)	• (8)	◇	98	Erreur moteur du ventilateur 2 de l'unité extérieure
• (9)	• (9)	◇	99	Erreur vanne 4 voies
• (9)	• (10)	◇	9A	Erreur détendeur (modèles ASYG 7 9 12 14 18 LSL uniquement)
• (10)	• (1)	◇	A1	Erreur température du refoulement
• (10)	• (3)	◇	A3	Erreur température compresseur
• (10)	• (4)	◇	A4	Erreur Haute Pression
• (10)	• (5)	◇	A5	Erreur Basse pression
• (13)	• (2)	◇	J2	Erreur de boîtier de répartition

Légende : • : 0.5s ON / 0.5s OFF - ◇ : 0.1s ON / 0.1s OFF () : nombre de clignotement - * Code affiché sur la télécommande filaire.

Grille intelligente - UTD-GSXA-W et UTD-GSXB-W

1. PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Pour effectuer une installation sécurisée et obtenir un fonctionnement optimal, vous devez :

- Lire attentivement cette notice d'installation avant de commencer l'intervention.
- Respecter l'ensemble des précautions et avertissements relatifs à la sécurité indiqués dans cette notice.

⚠ AVERTISSEMENT	Ce symbole signale des opérations qui,
si elles sont exécutées de façon incorrecte, peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort de l'utilisateur.	
<ul style="list-style-type: none"> • Procédez à l'installation dans un endroit en mesure de supporter le poids de cet accessoire sinon celui-ci pourrait tomber et provoquer un accident des blessures. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Installez fermement la grille. Sinon, elle pourrait tomber et provoquer un accident. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que l'installation n'est pas complètement terminée. Vous risqueriez de provoquer un accident grave, tel qu'un choc électrique ou un incendie. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne touchez jamais des composants électriques immédiatement après une coupure d'alimentation. Un choc électrique pourrait se produire. Après avoir coupé le courant, patientez 5 minutes minimum avant de toucher des composants électriques. 	

Laissez cette notice d'installation à l'utilisateur, elle lui sera utile lors de l'entretien ou d'un déplacement l'unité intérieure ou de cet accessoire.

⚠ ATTENTION	Ce repère indique que si l'opération
concernée n'est pas effectuée correctement, en suivant les indications de la présente notice, il peut en résulter des blessures pour l'utilisateur ou des dommages pour ses biens.	
<ul style="list-style-type: none"> • Procédez à une isolation thermique et aux réglages sur site conformément à la notice. Le fait de ne pas suivre les instructions d'installation pourrait provoquer de la condensation. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne déplacez pas manuellement les volets vers le haut ou vers le bas. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. 	

N'installez pas l'unité dans les zones suivantes :

- Dans la partie supérieure du voisinage de l'entrée d'une pièce. Cela pourrait provoquer de la condensation sur l'orifice de sortie.
- À proximité d'un mur. Cela pourrait provoquer de la condensation sur le mur pendant le refroidissement.
- Dans une zone abritant de l'huile minérale ou soumise à d'importantes projections d'huile ou de vapeur, comme une cuisine.

- Choisissez un endroit qui n'expose pas l'unité à la lumière directe du soleil.

Dans le cas contraire, prenez des mesures pour bloquer la lumière en couvrant la surface de la grille avec une feuille, par exemple. Sinon, elle pourrait se décolorer.



- Choisissez une grille compatible avec l'unité intérieure. Consultez les données techniques pour plus de détails. Si elle n'est pas utilisée selon la combinaison appropriée, elle peut provoquer de la condensation.

2. ACCESSOIRES


Les accessoires d'installation suivants sont fournis avec cet accessoire.

Veuillez les utiliser conformément aux instructions.

⚠ ATTENTION
<ul style="list-style-type: none"> • Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages. • Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté
Grille		1
Support de la grille		1
Vis A		16

INSTALLATION DE LA GRILLE INTELLIGENTE

Désignation	Forme	Qté
Vis B		6
Serre-câble		2
Collier		3
Passe-câble		1

3. DIMENSIONS



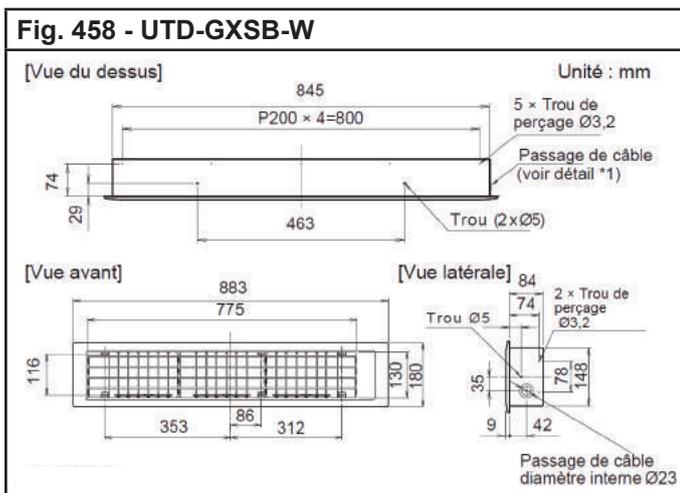


Fig. 459 - détail *1

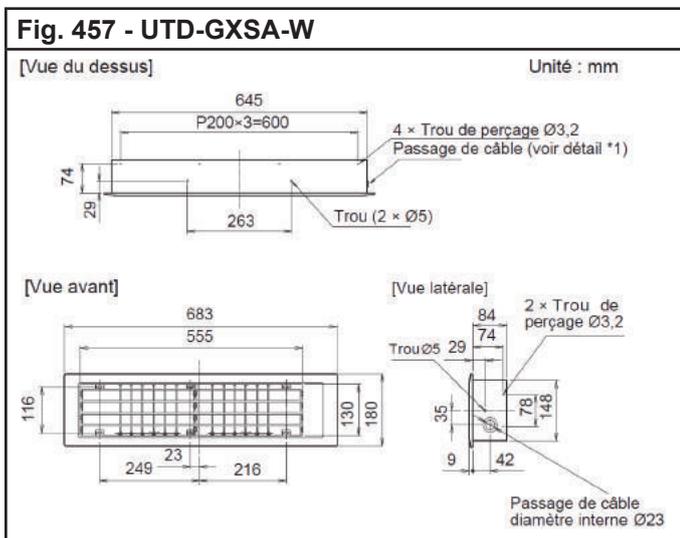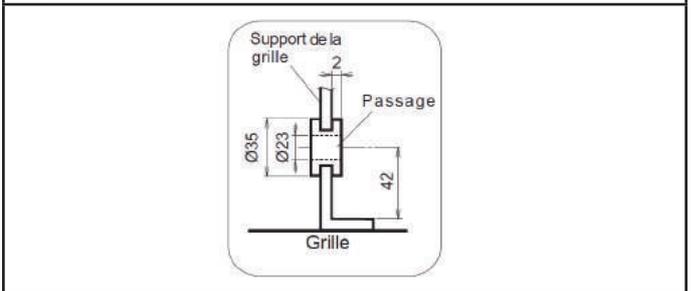


4. CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Sélectionnez l'emplacement de l'installation en suivant les recommandations de la figure suivante et après discussion avec le client.

L'air froid et chaud doit atteindre la totalité de la pièce.

Fig. 460

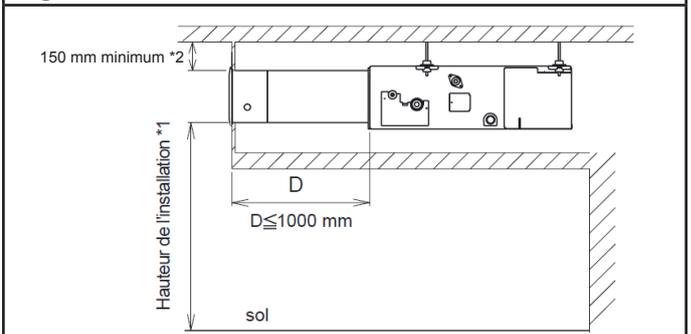

*1) Consultez les données techniques pour la répartition de la vitesse de l'air et la répartition de la température de l'air pendant le chauffage.

*2) Si la distance au plafond n'est pas respectée, des taches de moisissure peuvent apparaître sur le mur ou le plafond qui est à proximité.


5. MÉTHODE D'INSTALLATION

5.1. Montage du support de la grille

5.1.1. Lorsqu'il est directement connecté à l'unité intérieure

1. Percez un trou dans le mur.

Fig. 461

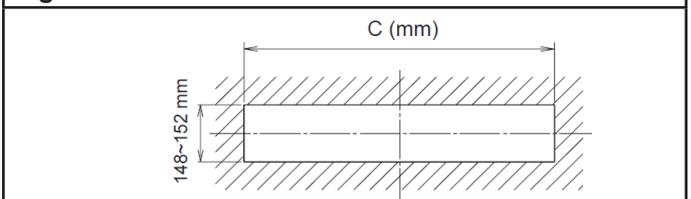


INSTALLATION DE LA GRILLE INTELLIGENTE

Modèle	C (en mm)
UTD-GXSA-W	647 à 651
UTD-GXSB-W	847 à 851

- Montez le support de la grille sur le mur. Montez-le de sorte que le passage de câble se trouve du côté droit du support.
- Attachez le support de la grille et l'unité intérieure à l'aide de la vis A (accessoires).


Fig. 462

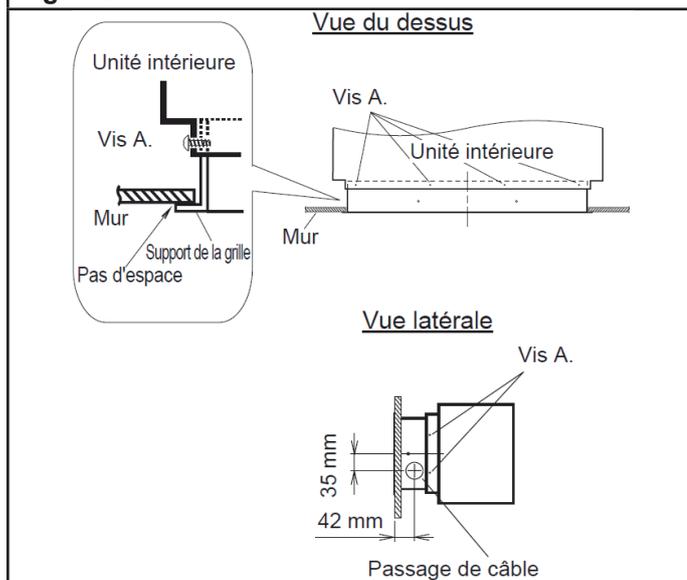

Modèle	Vis A
UTD-GXSA-W	12 emplacements
UTD-GXSB-W	14 emplacements

- Isolez le support de la grille. (matériau isolant : non fourni).
Créez une fente dans le matériau isolant au niveau de passage de câble afin d'y faire passer le câble.

Fig. 463

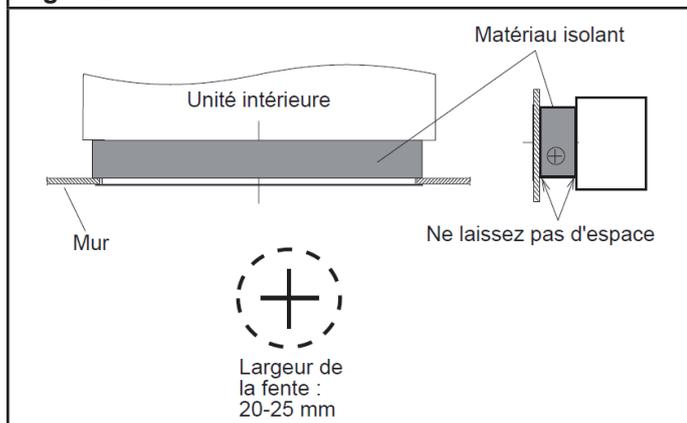


5.1.2. Lorsque l'on utilise une bride

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous de bien fixer le support de la grille sur une base stable. Sinon, il pourrait provoquer des blessures.

- Percez un trou dans le mur. Les dimensions de la bride doivent suivre les indications de la figure ci-dessous. Réalisez un passage de câble dans la bride (côté droit) si le passage de câble est masqué par celle-ci.


Fig. 464

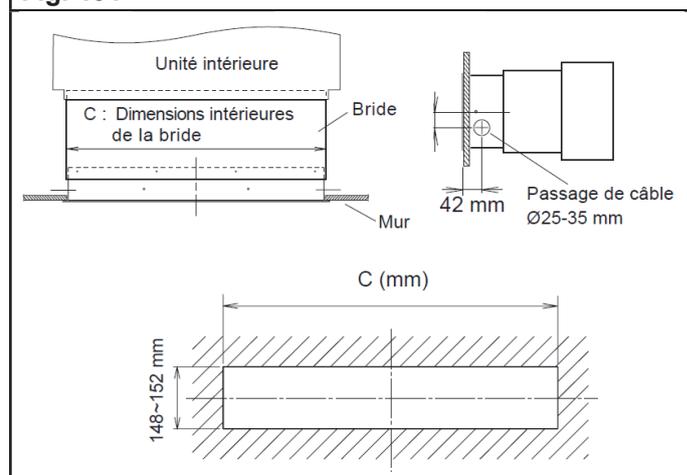

Modèle	C (en mm)
UTD-GXSA-W	647 à 651
UTD-GXSB-W	847 à 851

- Montez le support de grille sur la bride. Attachez-la à l'aide de la vis A (accessoires) ou d'un rivet (non fourni). Montez-la de sorte que le passage de câble se trouve du côté droit du support.


Fig. 465

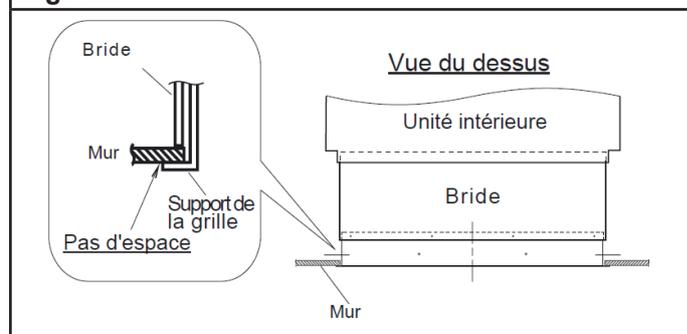

- Isolez la bride. (matériau isolant : non fourni)
Créez une fente dans le matériau isolant au niveau du passage de câble afin d'y faire passer le câble.

INSTALLATION DE LA GRILLE INTELLIGENTE


Fig. 466

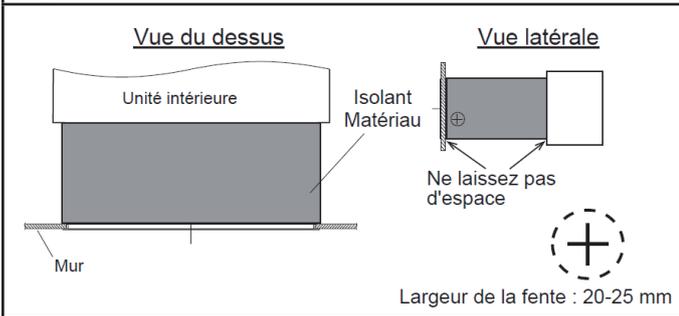

5.2. Montage de la grille


1. Faites passer le câble à travers le passage de câble. Insérez le câble et faites en sorte que vous ayez une longueur de câblage de la grille jusqu'au passage de câble de 150 mm.
2. Étanchéifiez le passage de câble à l'aide de mastic depuis l'intérieur.
3. Montez la grille sur le support. Montez-la de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre la grille et le mur.

Fig. 467

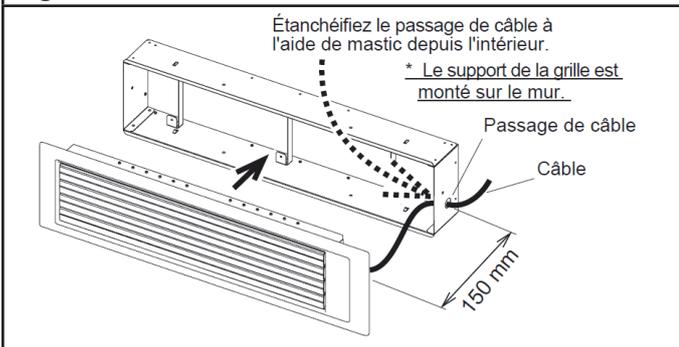

4. Serrez les vis B (6 emplacements, accessoires). Commencez par serrer les 2 vis B qui vont au centre, puis serrez les vis B qui vont de chaque côté.

Fig. 468

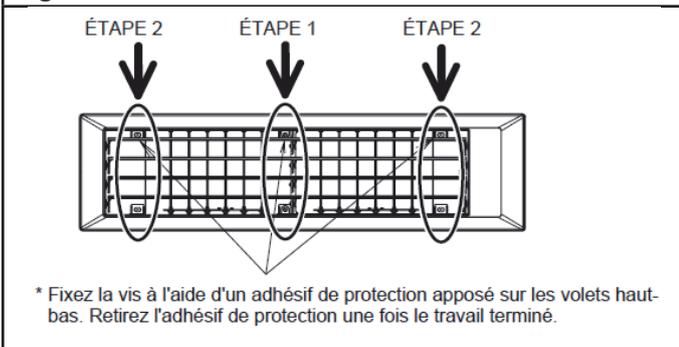

6. CÂBLAGE SUR LA CARTE ÉLECTRONIQUE


⚠ ATTENTION

- Pour protéger l'isolant du câble après avoir ouvert le passage de câble, ébavurez le bord du trou.
- N'attachez pas le câble d'alimentation et d'autres câbles avec celui-ci.

La carte électronique qui se trouve à l'intérieur du boîtier de contrôle diffère selon le modèle d'unité intérieure.

Procédez à l'installation en fonction de la carte électronique.

Fig. 469

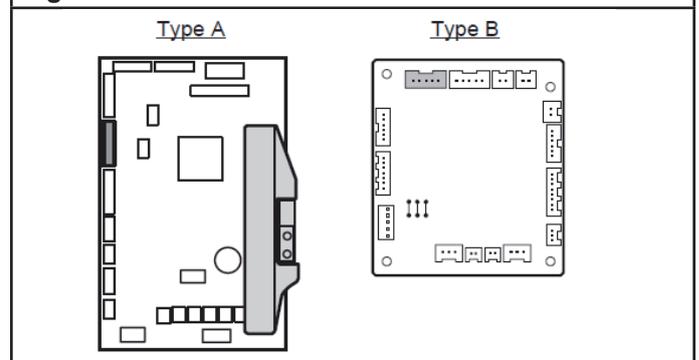


Type B : modèles ARYG 7 9 12 14 18

6.1. Carte électronique de type A


1. Raccordez le câble de la grille au connecteur CN12 sur la carte électronique de l'unité intérieure.

Fig. 470

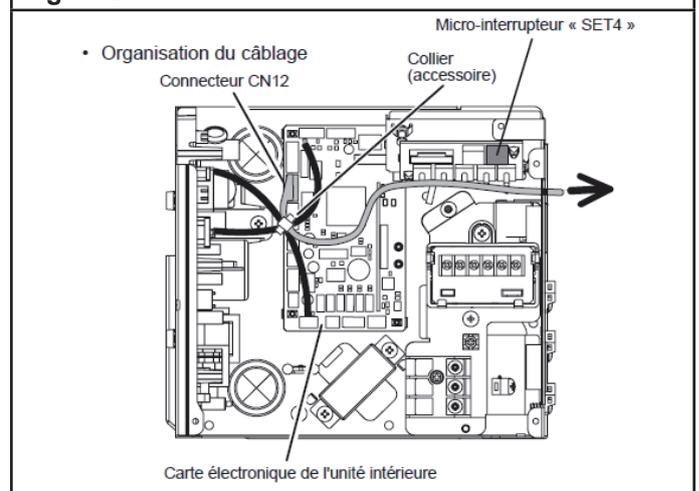

INSTALLATION DE LA GRILLE INTELLIGENTE


Fig. 471

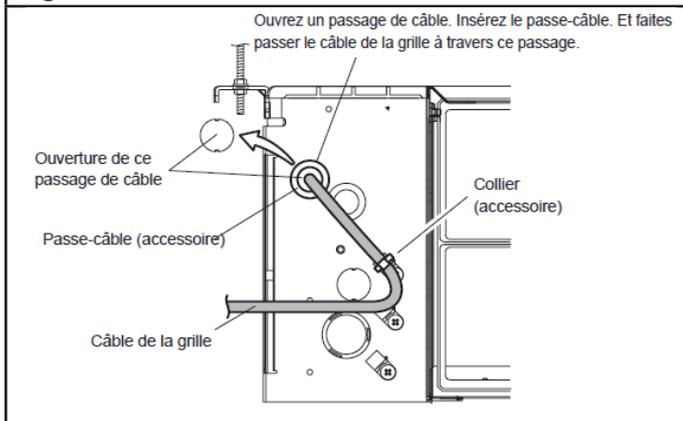

* Rassemblez tous les câbles s'il y en a d'autres. Consultez la notice d'installation de l'unité intérieure pour plus de détails.

2. Réglez SW2 du micro-interrupteur « SET4 » sur ON.

Fig. 472

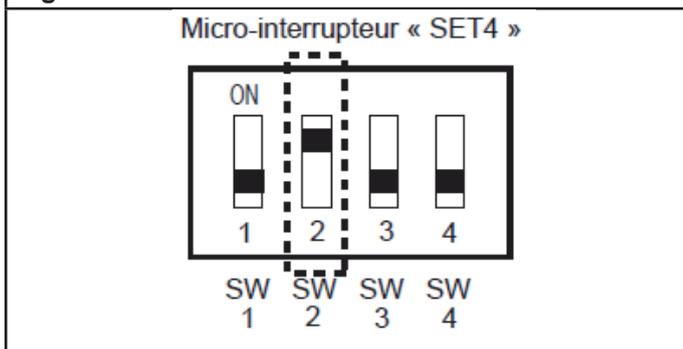

6.2. Carte électronique de type B

1. Raccordez le câble de la grille au connecteur CN11 sur la carte électronique de l'unité intérieure.

Fig. 473


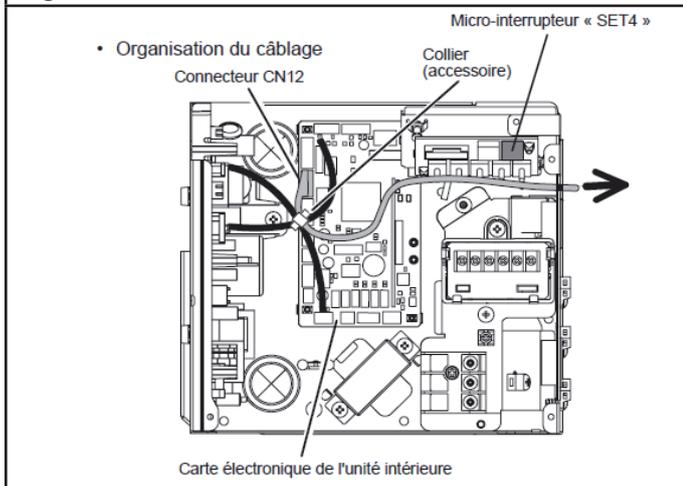



Fig. 474

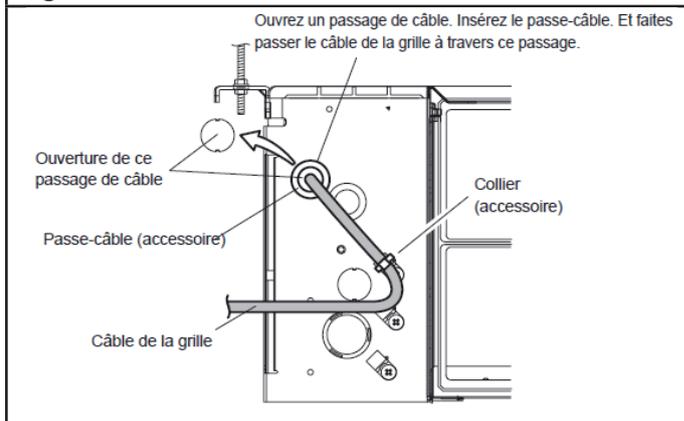

* Rassemblez tous les câbles s'il y en a d'autres. Consultez la notice d'installation de l'unité intérieure pour plus de détails.

2. Coupez le pont JM2.


Fig. 475

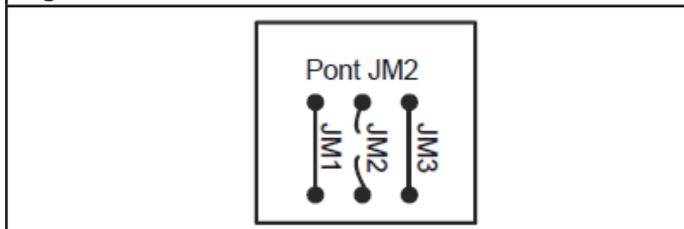

7. PASSAGE DE CÂBLE À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ INTÉRIÈRE


1. Attachez fermement le câble le long de la surface latérale de l'unité intérieure à l'aide des serre-câbles fournis en accessoire. Attachez les serre-câbles à l'aide des vis sur le couvercle du boîtier de contrôle de l'unité intérieure.

Fig. 476

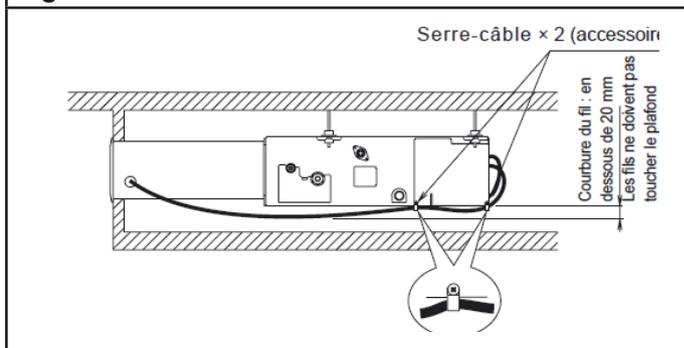

Attachez le supplément de câble comme indiqué sur la figure suivante.

Fig. 477

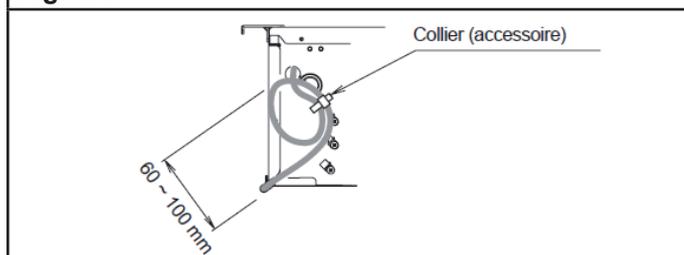

8. RÉGLAGE SUR LE SITE

⚠ ATTENTION

- Paramétrez correctement la pression statique. Si elle n'est pas réglée correctement, cela pourrait provoquer de la condensation.

Procédez au paramétrage de la pression statique en fonction de la pression statique du côté de l'orifice d'entrée.

Pour plus de détails sur le réglage de la pression statique, consultez la notice d'installation de l'unité intérieure. Procédez au paramétrage de la pression statique à l'aide des volets haut-bas et droit-gauche en position horizontale.

9. TEST DE FONCTIONNEMENT

Ajustez les volets droit-gauche afin que l'air chaud et l'air froid atteignent la totalité de la pièce.

Consultez le manuel d'utilisation, faites fonctionner les volets haut-bas à l'aide de la télécommande et vérifiez qu'ils fonctionnent normalement.

En utilisant le mode d'emploi fourni, expliquez à l'utilisateur final :

La mise en route et l'arrêt de l'appareil, le réglage de la température ainsi que les autres fonctions de la télécommande.

Les notions d'entretien courant tel que le nettoyage des filtres à air.

N'oubliez pas de laisser la présente notice à l'utilisateur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Opérations d'entretien courant

Ces opérations, à la portée de tout un chacun (voir notice d'utilisation), sont à effectuer aux fréquences conseillées ci-dessous.

Nettoyage

Tous les mois (plus souvent en atmosphère poussiéreuse) :

- Nettoyage du filtre à air de l'unité intérieure (Le filtre à air est facilement accessible sur l'unité intérieure et se nettoie soit avec un aspirateur, soit avec de l'eau à moins de 40°C).

Tous les 3 mois :

- Nettoyage de la carrosserie de l'unité intérieure, particulièrement de la grille d'entrée d'air, avec un chiffon doux humidifié (éviter les détergents agressifs).

Opérations de maintenance

Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent. Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions. Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir ci-après).

Entretien saisonnier

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, deux fois par an en tertiaire.

- Vérification et nettoyage des filtres à air.
- Vérification de l'étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour certains appareils*).
- Nettoyage du bac à condensats de l'unité intérieure : nettoyage et désinfection de l'échangeur de l'unité intérieure avec un produit adéquat.
- Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d'écoulement des condensats (surtout si une pompe de relevage est utilisée).
- Vérification de l'état général de l'appareil.

* Les articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application imposent à tous les possesseurs d'appareil contenant plus de 2 kg de fluide réfrigérant (plaque signalétique) de faire vérifier l'étanchéité de leur installation tous les ans par une société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d'intervention.

Entretien complet

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel, tous les ans en tertiaire.

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :

- Dépoussiérage éventuel de l'échangeur de l'unité extérieure.
- Mesure des performances de l'appareil (écart de température entrée/sortie, température d'évaporation et de condensation, intensité absorbée).
- Vérification du serrage des connexions électriques.
- Mesure de l'isolement électrique.
- Vérification de l'état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes frigorifiques.
- Vérification des fixations diverses.

Avec le carnet d'entretien climatisation Atlantic vous effectuerez aisément le suivi des opérations de maintenance.



CERTIFICAT DE GARANTIE

Modèle : **N° de série** **Unité ext. :** **Unité int. :**

Définition des garanties au dos

Cachet de l'installateur

Date d'installation :

Si mise en service par station agréée

Cachet de la station service

Mise en service le :
Signature :
N° de téléphone :

Volet à conserver par l'utilisateur

Garantie pièces défectueuses :

Conditions applicables à partir du 1er avril 2011

L'appareil que vous venez d'acquérir est garanti contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable pour les durées suivantes à partir de la date de mise en service ⁽¹⁾ ⁽²⁾ :

Compresseur :	2 ans / 5 ans ⁽³⁾
Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) :	2 ans
Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc...) :	1 an

atlantic Climatization & Ventilation assure dans ce cadre, l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, dommage ou indemnités pour perte de jouissance ou perte d'exploitation.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.

Par exemple (liste non exhaustive) :

- Détérioration des carrosseries,
- Emplacements incorrects,
- Défaut d'étanchéité des liaisons frigorifiques,
- Raccordement électrique incorrect,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.

Extensions de garantie « stations services » et « installateurs agréés » :

Ces extensions de garantie sont consenties par **atlantic Climatization & Ventilation** et ses professionnels agréés (stations services et installateurs agréés). Elles ne couvrent que les installations « split-system » mises en œuvre par lesdits professionnels agréés.

Extension de 1 an :

La garantie est prolongée de 1 an pour les pièces de climatiseurs (la garantie Compresseur reste à 5 ans ⁽³⁾ et celle pour les accessoires reste à 1 an).

Garantie main d'œuvre (1 an) :

Durant la première année à partir de la date de mise en service ⁽¹⁾ ⁽²⁾ :

- en cas de défaillance reconnue d'une pièce constitutive de l'appareil, **atlantic Climatization & Ventilation** outre la fourniture de la pièce de remplacement, assure la couverture de la main d'œuvre nécessaire à la remise en fonctionnement de l'appareil.
- en cas de défaillance due à un défaut de l'installation elle-même (pose ou mise en service non-conforme...) contrôlée par ses propres soins, le professionnel agréé assure la remise en état et la remise en fonctionnement gratuite de l'appareil (sauf réserves lors de la mise en service).

Cette extension de garantie outre les limitations indiquées plus haut ne saurait couvrir les dommages dus à l'intervention de personnel non agréé.

⁽¹⁾ : La date de mise en service fait foi pour le début de la période de garantie, dans la limite des 6 mois après la date de facturation **atlantic Climatization & Ventilation**.

⁽²⁾ : Cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de panne due à un manque d'entretien.

⁽³⁾ : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dès la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans, avec les mêmes restrictions qu'indiquées plus haut.



APPLICATION DES GARANTIES :

LES CLIMATISEURS **atlantic Climatisation & Ventilation** DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT REMIS EN ETAT PAR DES PROFESSIONNELS.

Sauf cas exceptionnel, aucun climatiseur ou élément de climatiseur (unité intérieure ou extérieure) ayant été installé ne sera accepté en retour usine pour reprise, dépannage ou échange sous garantie.

L'application de la garantie ne peut se faire qu'après expertise et avis du Service Après Vente **atlantic Climatisation & Ventilation**.

En conséquence :

Les pièces détachées jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV **atlantic Climatisation & Ventilation** (adresse ci-dessous).

Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

atlantic Climatisation & Ventilation
SAV
B.P. 71
69882 MEYZIEU CEDEX

Fiche de mise en service

Modèle :	N° de série Unité ext. :	Unité int. :
Nom et adresse du client utilisateur :		
.....		
.....		
.....		

Vérifications et prestations effectuées :

- Conformité des liaisons frigorifiques (nature, état, tracé, rayons de courbure, longueur et dénivelé, isolation)
- Raccordements des liaisons (évasements, branchements frigo., purge ou tirage au vide, contrôle d'étanchéité)
- Vérification de l'écoulement des condensats
- Vérification des raccordements électriques
- Mise en service, tests usuels
- Explication du fonctionnement à l'utilisateur

Visa

Cachet de l'installateur
Date d'installation :

Mesures effectuées lors de la mise en service :

- Différence de température sur l'air, unité intérieure, mode froid
- Basse pression en mode froid
- Sous-refroidissement en mode froid
- Température ambiante int. Température ambiante ext.
- Intensité absorbée mode froid

Mise en service effectuée par :

Le :

Signature :

Volet à conserver par la station service

Votre spécialiste



Siège social : ATLANTIC Climatisation & Ventilation
S.A.S. au capital de 2 916 400 euros

13, Boulevard Monge - Z.I - BP 71 - 69882 MEYZIEU cedex
RCS Lyon n° B 421 370 289
www.atlantic.fr Tél. 04 72 45 19 45

NI 923 140 #

Avril 2017

Le fabricant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis dans un souci de rationalisation et d'amélioration du matériel. Reproduction même partielle interdite.