


alféa hybrid duo gaz

**Pompe à chaleur air/eau
avec relève gaz intégrée,
split, 2 services**


alféa hybrid duo gaz 11 monophasée
alféa hybrid duo gaz 14+ monophasée
alféa hybrid duo gaz 11 triphasée
alféa hybrid duo gaz 14 triphasée
alféa hybrid duo gaz 16 triphasée

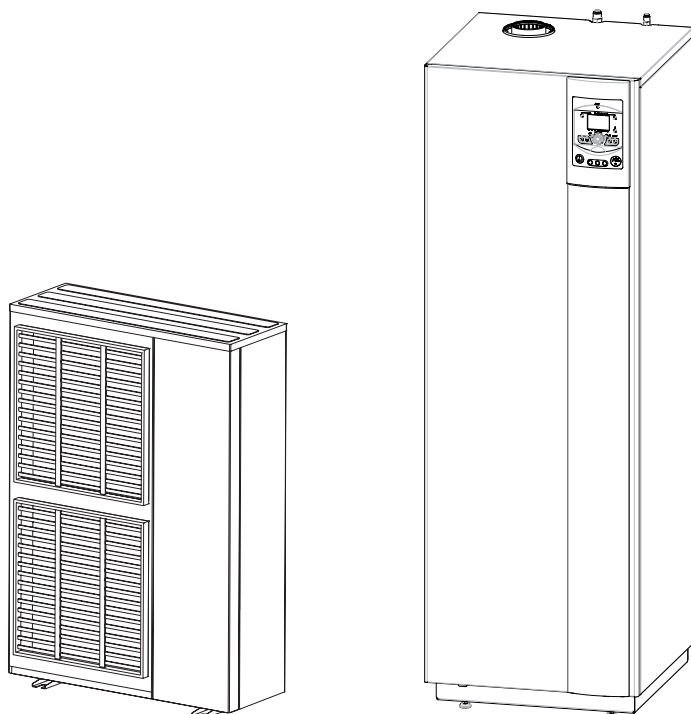

 **atlantic**

Document n° 1486-13 ~ 04/01/2018

FR



Notice d'utilisation
destinée au professionnel
et à l'utilisateur

à conserver par l'utilisateur
pour consultation ultérieure

www.atlantic.fr

Nous vous félicitons de votre choix.
 Certifiée ISO 9001, la Société Industrielle de Chauffage, groupe Atlantic, garantit la qualité de ses appareils et s'engage à satisfaire les besoins de ses clients.
 Fort de son savoir-faire et de son expérience, la Société Industrielle de Chauffage utilise les technologies les plus avancées dans la conception et la fabrication de l'ensemble de sa gamme d'appareils de chauffage.
 Ce document vous aidera à installer et utiliser votre appareil, au mieux de ses performances, pour votre confort et votre sécurité.

Sommaire

Consignes de sécurité	3
Vue d'ensemble de l'installation	4
Certificat de conformité	4
Précautions et avertissements concernant votre installation . 4	4
L'unité extérieure	4
Le module hydraulique	4
La régulation	4
Les radiateurs.	4
Le plancher chauffant.	4
Les ventilo-convecteurs avec régulation intégrée .5	5
L'eau chaude sanitaire (ECS).	5
Fin de vie de l'appareil.	5
Vue d'ensemble de l'installation	5
Conduite de l'installation	6
L'interface utilisateur, la centrale ambiance et la sonde d'ambiance (option)	6
Description de l'affichage	8
Première mise en service	9
Mise en service rapide.	9
Réglage de l'heure	10
Structure du menu de commande "Utilisateur final" . 11	11
Paramétrage de la régulation	12
Généralités	12
Réglage des paramètres	12
Liste des réglages Utilisateur final	12
Affichage d'information	16
Particularités.	16
Fonctionnement ECS	16
Dispositif de sécurité	17
Configuration de la centrale ambiance (option) . . . 17	17
Entretien	18
Contrôles réguliers	18
Vérification de l'unité extérieure	18
Ballon sanitaire	18
Données performance ERP	20
Définition de l'ERP.	20
Caractéristiques ERP	20
Fiche package	22

1 Consignes de sécurité

Merci de suivre les instructions suivantes afin d'éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

• Mise en service

- ☞ Ne mettre l'appareil sous tension qu'une fois les remplissages effectués.
- ☞ Ne pas essayer d'installer soi-même cet appareil. Cette pompe à chaleur nécessite pour son installation, l'intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité.
- ☞ L'installation doit toujours être reliée à la terre et être équipée d'un disjoncteur de protection.
- ☞ Ne pas modifier l'alimentation électrique.
- ☞ Les appareils ne sont pas antidéflagrant et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive.

• Utilisation

- ☞ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ☞ Ne pas laisser les enfants introduire des corps étrangers dans la grille de protection d'hélice ni monter sur le toit de l'unité extérieure. Les ailettes de l'échangeur à air sont extrêmement fines et peuvent occasionner des coupures.
- ☞ Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur.
- ☞ L'unité extérieure doit exclusivement être installée à l'extérieur (dehors). Si un abri est requis, il doit comporter de larges ouvertures sur les 4 faces et respecter les dégagements d'installation (voir avec votre installateur).
- ☞ Ne pas monter sur le toit de l'unité extérieure.
- ☞ La pièce où l'appareil fonctionne doit être correctement ventilée afin d'éviter tout manque d'oxygène en cas de fuite de gaz réfrigérant.
- ☞ Votre local répondant à des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture, etc.) sans l'avis de votre installateur.
- ☞ En cas d'odeur de gaz : Ne pas fumer ! Éviter toute flamme nue ou formation d'étincelles, ouvrir portes et fenêtres, fermer le robinet d'alimentation gaz, et prévenir votre installateur chauffagiste.
- ☞ Ne mettre aucune source de chaleur sous la commande à distance.
- ☞ Éviter de provoquer une poussière excessive dans le local lorsque l'appareil est en fonctionnement.

• Entretien

- ☞ Ne pas essayer de réparer votre appareil vous-même.
- ☞ Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur lui-même. Démontez l'un ou l'autre des capots peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses.
- ☞ Couper le courant n'est en aucun cas suffisant pour vous protéger d'éventuels chocs électriques (condensateurs).
- ☞ Ne pas ouvrir l'unité extérieure ou le module hydraulique pendant leur fonctionnement.
- ☞ Couper l'alimentation si des bruits anormaux, des odeurs ou de la fumée proviennent de l'appareil et contacter votre installateur.
- ☞ Toute intervention sur des organes scellés est interdite.

☞ Cet appareil nécessite :

- ☞ Pour l'entretien de l'unité extérieure et la vérification du circuit frigorifique, l'intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.
- ☞ Pour l'entretien du brûleur et du conduit de cheminée (ou ventouse), l'intervention d'un technicien chauffagiste.

- ☞ Avant tout nettoyage éventuel, couper le courant sur l'appareil.
- ☞ Ne pas utiliser de liquide de nettoyage agressif ou de solvants pour nettoyer les carrosseries.
- ☞ Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression pour nettoyer l'unité extérieure. Vous risquez de détériorer l'échangeur à air et de faire pénétrer de l'eau dans les circuits électriques.
- ☞ La chaudière a été réglée par votre installateur pour fonctionner avec le type de gaz distribué. Dans le cas d'un changement de distribution de gaz, il est nécessaire de modifier les réglages et certains organes de votre appareil. Ces modifications ne peuvent être effectuées que par un installateur qualifié.

2 Vue d'ensemble de l'installation

2.1 Certificat de conformité

L'installation d'une chaudière gaz doit obligatoirement faire l'objet d'un Certificat de Conformité, visé par un organisme agréé par le Ministère de l'Industrie (arrêté du 2 août 1977 modifié).

L'entreprise qui établit le certificat de conformité est une entreprise :

- Inscrite dans une démarche de qualité pour les travaux sur les installations de gaz ;
- Soumise à des contrôles réguliers de la part d'un organisme de contrôle indépendant tel que Qualigaz, à l'occasion desquels l'entreprise peut échanger sur les aspects techniques et réglementaires.

2.2 Précautions et avertissements concernant votre installation

2.2.1 L'unité extérieure

L'unité extérieure contient les équipements qui permettent de capter l'énergie de l'air ambiant.

Cette unité a été posée par votre installateur à un emplacement lui permettant de fonctionner au mieux.

Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur.

L'eau contenue dans l'air ambiant peut se condenser et s'écouler de l'unité extérieure. L'unité extérieure peut générer un volume important d'eau appelé condensats.

Par temps froid cette eau gèle au contact de l'échangeur et doit régulièrement être évacuée par des cycles de dégivrage. Le cycle de dégivrage est géré automatiquement par la régulation et peut produire une émission tout à fait normale de vapeur.

2.2.2 Le module hydraulique

Le module hydraulique contient la régulation de l'appareil qui a la charge de gérer le confort thermique et la production d'eau chaude sanitaire.

Le module hydraulique fonctionne en bi-énergie (pompe à chaleur air/eau et chaudière gaz intégrée).

2.2.3 La régulation

Votre installateur a patiemment réglé votre installation. Ne pas modifier les paramètres de réglage sans son accord. En cas de doute, ne pas hésiter à le contacter.

La régulation de votre système de chauffage est réalisée en fonction de la température extérieure (loi d'eau).

L'installation d'une sonde d'ambiance (option) permet

d'améliorer le fonctionnement de la régulation (l'influence de la température ambiante est prise en compte).

2.2.4 Les radiateurs

Pour garantir le fonctionnement de la régulation, il est nécessaire que la pièce dans laquelle est installée la sonde d'ambiance ne comporte pas de robinet thermostatique. Si c'est le cas, ces derniers doivent être ouverts au maximum.

2.2.5 Le plancher chauffant

Un plancher chauffant neuf nécessite une mise en chauffe initiale progressive pour éviter tout problème de fissuration. Vérifier avec votre installateur que celle-ci a bien été réalisée avant d'utiliser librement votre système de chauffage.

La grande inertie du plancher chauffant évite les écarts brusques de température ambiante. Cependant, cette inertie implique un temps de réaction de l'ordre de quelques heures (environ 6 heures).

Toute modification de réglage doit être faite lentement en laissant à l'installation le temps de réagir. Des réglages exagérés ou intempestifs aboutissent toujours à des oscillations importantes de température à l'échelle de la journée.

De même, si votre logement est équipé d'un plancher, ne pas réduire ou ne pas couper le chauffage en cas de courtes absences. La remise en chauffe est toujours assez longue (environ 6 heures).

2.2.6 Les ventilo-convecteurs avec régulation intégrée

Ne pas utiliser de sonde d'ambiance dans la zone concernée.

2.2.7 L'eau chaude sanitaire (ECS)

Lorsque la production d'eau chaude est sollicitée, la pompe à chaleur s'adapte en priorité à cette demande.

Aucune production de chauffage ne se fait pendant la préparation d'eau chaude sanitaire.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est réalisée par la PAC et par la chaudière.

La chaudière permet le bon déroulement des cycles anti-légionelles.

2.3 Fin de vie de l'appareil

Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé. En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

En fin de vie de d'appareil, veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.

2.4 Vue d'ensemble de l'installation

Votre pompe à chaleur a été configurée par votre installateur. Elle est constituée des principaux éléments suivants :

- L'unité extérieure, positionnée, comme son nom l'indique, à l'extérieur de votre logement, prélève les calories sur l'air extérieur.
- Le module hydraulique hybride, positionné dans votre chaufferie, cellier, garage ou même cuisine, transmet les calories au circuit de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
- La sonde extérieure, détecte la température extérieure.

En option :

- La (les) sonde(s) d'ambiance.
- La centrale ambiance.

La pompe à chaleur hybride est un système pouvant être connecté à n'importe quel émetteur : la chaleur captée par la pompe à chaleur peut donc être utilisée de différentes manières :

- Les radiateurs (haute, moyenne, basse température)
- Ou ventilo-convecteurs
- Le plancher chauffant via une vanne de mélange (kit 2 circuits en option).

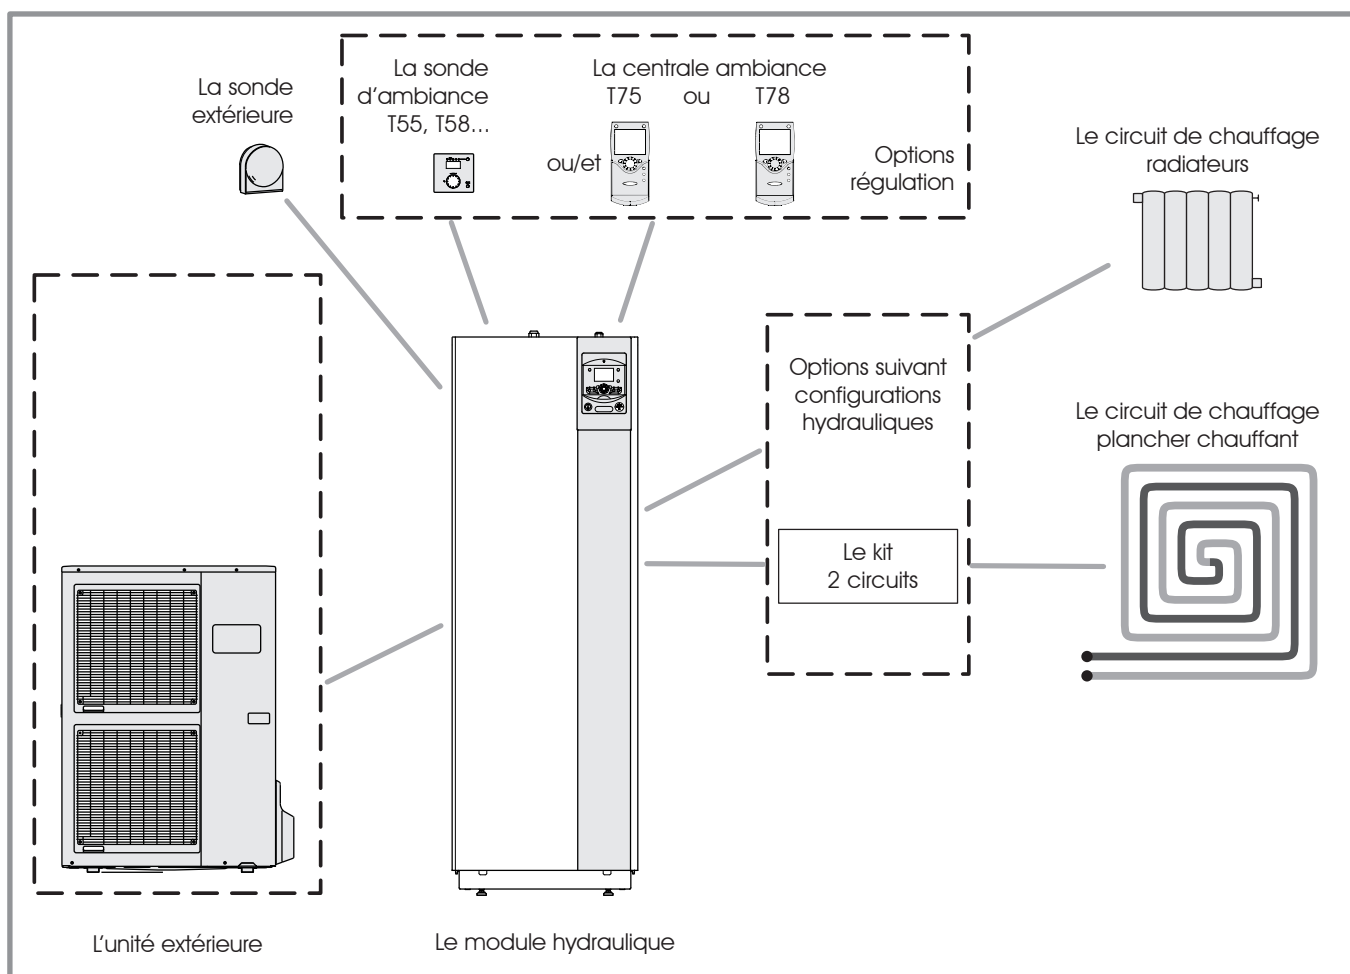


figure 1 - Vue d'ensemble d'une configuration d'installation complète

3 Conduite de l'installation

3.1 L'interface utilisateur, la centrale ambiance et la sonde d'ambiance (option)

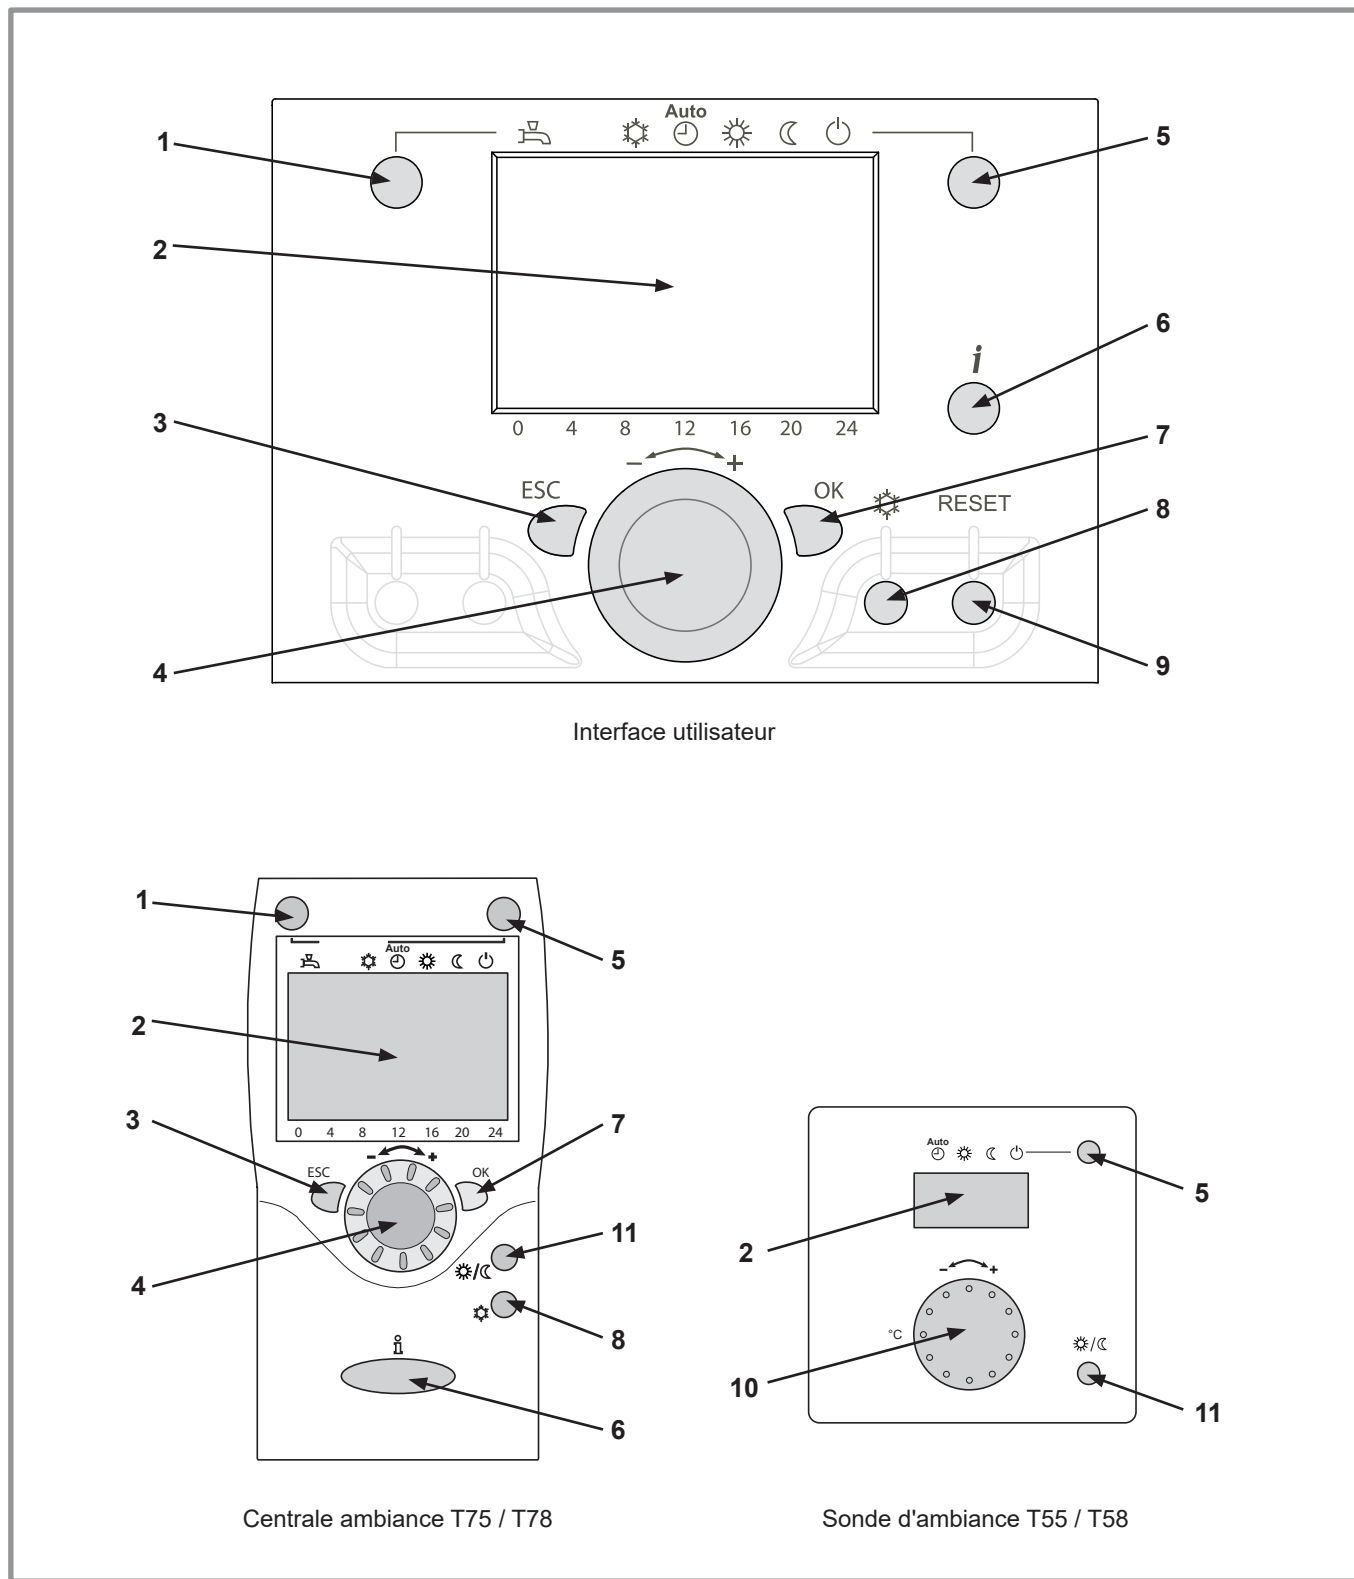










figure 2 -

Rep.	Fonctions	- Définitions des fonctions
1	Sélection du régime de fonctionnement ECS  Marche  Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> - Marche : Production d'ECS en fonction du programme horaire. - Arrêt : Production d'ECS à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire active. - Touche enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).
2	Affichage digital	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel. - Visualisation des réglages.
3	Sortie "ESC"	<ul style="list-style-type: none"> - Quitter le menu.
4	Navigation et réglage	<ul style="list-style-type: none"> - Réglage de la consigne de température confort. - Sélection du menu. - Réglage des paramètres.
5	Sélection du régime de chauffe	<ul style="list-style-type: none"> -  Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver). -  Température de confort permanente. -  Température réduite permanente. -  Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).
6	Affichage d'information	<ul style="list-style-type: none"> - Diverses informations (voir page 16). -  Lecture des codes d'erreur (voir notice d'installation). -  Information concernant la maintenance, le régime spécial.
7	Validation "OK"	<ul style="list-style-type: none"> - Entrée dans le menu sélectionné. - Validation du réglage des paramètres. - Validation du réglage de la consigne de température confort.
8	Sélection du mode rafraîchissement	<ul style="list-style-type: none"> - Non disponible
9	Reset (appui bref)	<ul style="list-style-type: none"> - Ré-initialisation et annulation des messages d'erreur. Ne pas utiliser pendant le fonctionnement normal.
10	Bouton de réglage	<ul style="list-style-type: none"> - Réglage de la consigne de température confort.
11	Touche de présence	<ul style="list-style-type: none"> - Commutation confort / réduit.

3.2 Description de l'affichage

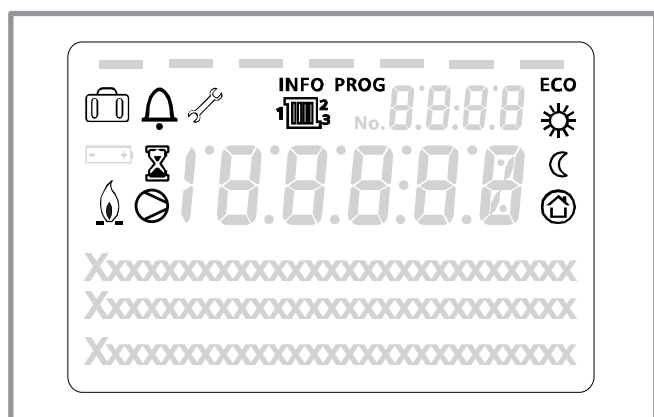


figure 3 -

Symboles	Définitions
	- Mode chauffage actif avec référence au circuit de chauffage.
	- Chauffage en mode confort.
	- Chauffage en mode réduit.
	- Chauffage en mode "veille" (hors-gel).
	- Fonction vacances activée.
	- Processus en cours.
	- Fonctionnement compresseur.
	- Autorisation de fonctionnement brûleur.
	- Message de défaut.
	- Maintenance, régime spécial.
INFO	- Niveau d'information activé.
PROG	- Programmation activée.
ECO	- Fonction ECO activée (Chauffage arrêté temporairement).
	- Heure / Numéro paramètre / Valeur consigne.
	- Température ambiante / Valeur consigne.
	- Information consigne / Information paramètre.
	- Message d'état

3.3 Première mise en service

- L'installation et la première mise en service de la pompe à chaleur doivent être faites par un professionnel qui vous donnera toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de la pompe à chaleur.
- S'assurer que l'installation est bien remplie d'eau et correctement purgée et que la pression au manomètre (rep. 2, figure 4) est suffisante (1 à 2 bar).
- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.

En hiver, ou après une longue période d'arrêt, enclencher le disjoncteur général de l'installation quelques heures avant d'enclencher le bouton marche/arrêt pour de permettre un préchauffage du compresseur.

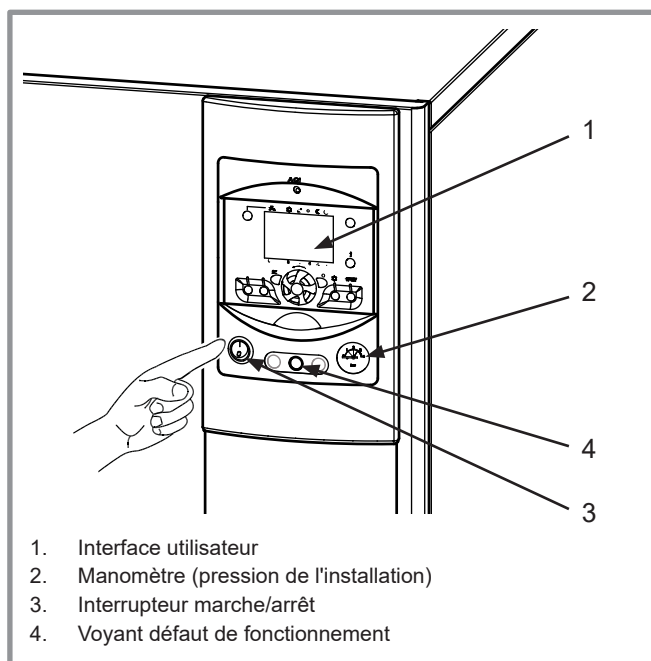


figure 4 - Mise en marche

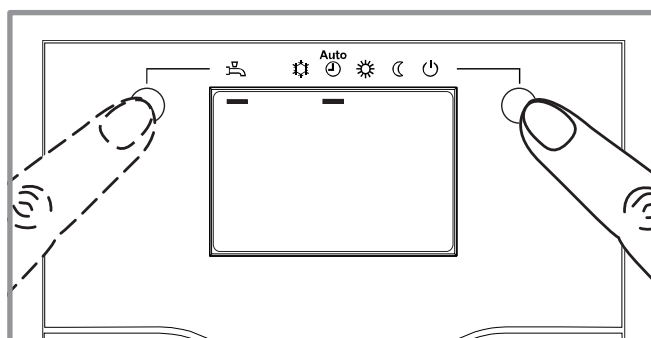


figure 5 - Sélection du régime de chauffe AUTO et puis du régime ECS (eau chaude sanitaire)

3.4 Mise en service rapide

Votre installateur ayant effectué la première mise en service :

- Enclencher le bouton marche/arrêt de la PAC.
Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données à mettre à jour", puis indique "État PAC".
- Sélectionner le régime de chauffe "AUTO" (figure 5).
- Sélectionner le régime ECS (figure 5).
- Ajuster l'heure et la date si nécessaire (figure 6).

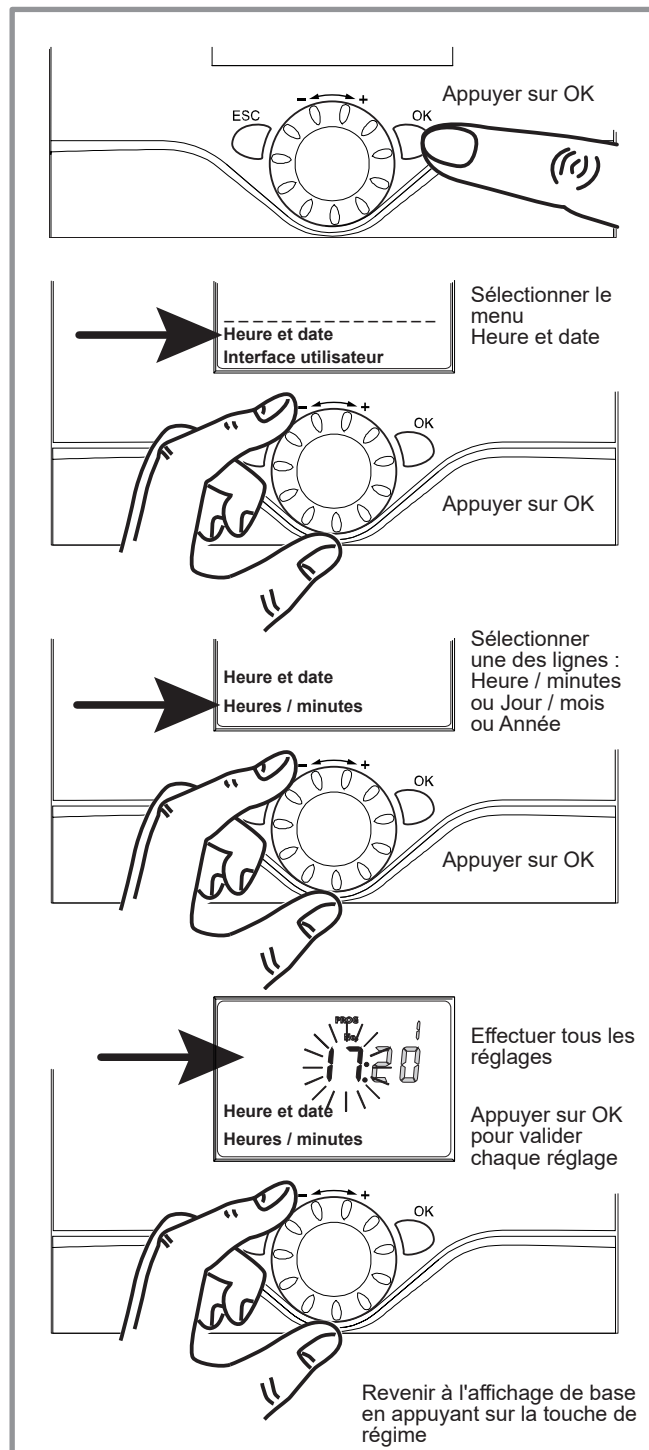


figure 6 - Réglage de l'heure et de la date

3.5 Réglage de l'heure


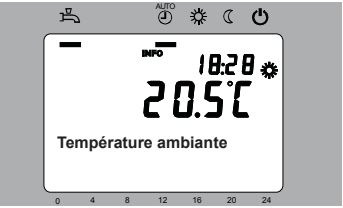

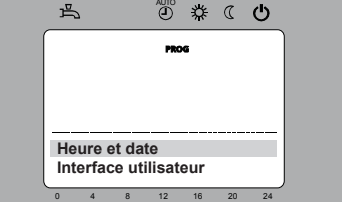













Touches	Exemple d'affichage	Description
1 		<p>Affichage de base</p> <p>Si l'affichage de base n'est pas affiché appuyer sur ESC pour y retourner.</p> <p>Appuyer sur OK.</p>
2 		<p>Tourner le bouton jusqu'au menu Heure et date</p> <p>Appuyer sur OK pour confirmer.</p>
3 		<p>Tourner le bouton jusqu'à la ligne 1 Heures / minutes</p> <p>Appuyer sur OK pour confirmer.</p>
4 		<p>L'affichage de l'heure clignote</p> <p>Tourner le bouton pour régler l'heure.</p> <p>Appuyer sur OK.</p>
5 		<p>L'affichage des minutes clignote</p> <p>Tourner le bouton pour régler les minutes.</p> <p>Appuyer sur OK.</p>
6 		<p>Les réglages sont enregistrés</p> <p>Tourner le bouton pour effectuer d'autres réglages.</p> <p>ou</p> <p>Revenir à l'affichage de base en appuyant sur la touche de régime.</p>

figure 7 -

3.6 Structure du menu de commande "Utilisateur final"

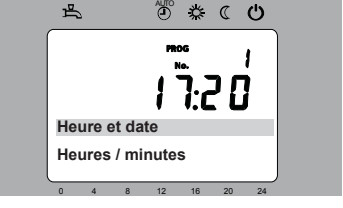Affichage de base →  Appui bref

Utilisateur final	Mise en service	Spécialiste	OEM
↓ 			
Heure et date	Heures / minutes 1 Jour / Mois 2 Année 3	→	Heure 1... ..24 h Minutes 0... ..60 min
Interface utilisateur	Langue 20	→	Français, Allemand...
Programme horaire CC1 *	Présélection 500	→	Jour / Semaine Lun-dim
Programme horaire CC2	1 ^{ère} phase (En) 501 1 ^{ère} phase (Hors) 502		Lun-vend Sam-dim
Programme horaire 4/ECS *	2 ^{ème} phase (En) 503 2 ^{ème} phase (Hors) 504 3 ^{ème} phase (En) 505 3 ^{ème} phase (Hors) 506 Copier 515 Récup. standards 516		Lundi Mardi ... Dimanche
Vacances circuit CH 1 *	Choix de la période 641	→	Période 1
Vacances circuit CH 2	1 ^{ère} phase (En) 642 1 ^{ère} phase (Hors) 643 Niveau de régime 648		Période 2 ... Période 8
Circuit de chauffage 1 *	Consigne confort 710	→	temp. réduite... ..35 °C
Circuit de chauffage 2	Consigne réduite 712 Consigne hors-gel 714	→	temp. hors-gel... ..confort 4 °C... ..temp. réduite
ECS	Consigne confort 1610	→	temp. réduite... ..65 °C
Erreur	Reset PAC 6711	→	Non, oui
Maintenance/régime spéc.	Régime de secours 7141	→	Arrêt, marche
Diagnostic générateur	Temp. retour PAC 8410 Temp. départ PAC 8412 Modul. compress. 8413	→	
Diagnostic consommateur	Temp. extérieure 8700 Rem. 0 T° ext. mini 8701 Rem. 0 T° ext. max 8702	→	Arrêt, marche

* Ces menus peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent du paramétrage effectué par le professionnel.

3.7 Paramétrage de la régulation

3.7.1 Généralités

• Seuls les paramètres accessibles au niveau :
Utilisateur final
sont décrits dans ce document.

• Les paramètres accessibles aux niveaux :
Mise en service
Spécialiste

... sont décrits dans le document réservés aux professionnels. **Ne pas apporter de modifications à ces paramètres sans l'avis de ces professionnels. Toute erreur de manipulation peut entraîner de graves dysfonctionnements.**

3.7.2 Réglage des paramètres

L'écran étant à l'affichage de base.

- Appuyer sur **OK**.

Une fois dans le niveau utilisateur final.

- Faire défiler la liste des menus.

- Choisir le menu souhaité.

- Faire défiler les lignes de fonction.


- Choisir la ligne souhaitée.

- Ajuster le paramètre.

- Valider le réglage en appuyant sur **OK**.

- Pour revenir au menu, appuyer sur **ESC**.

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.

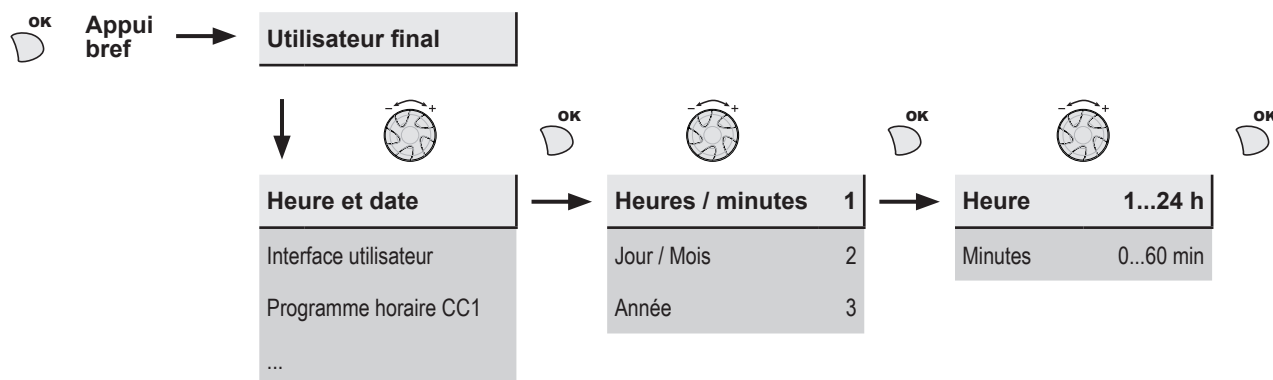

3.7.3 Liste des réglages Utilisateur final

- ☞ Si l'installation est composée d'un seul circuit de radiateurs : seuls les menus "circuit 2" sont accessibles.
- ☞ Pour une installation 2 circuits ou 1 circuit plancher chauffant (avec kit 2 circuits), les menus "circuit 1" seront accessibles après programmation du paramètre 5710.

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
Heure et date				
1	Heures / minutes	00:00... 23:59	1	--:--
2	Jour / Mois	01.01... 31.12	1	--:--
3	Année	1900... 2099	1	----
Interface utilisateur				
20	Langue	English, Français, Italiano, Nederlands...		Français

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
* Programme horaire chauffage, circuit 1				
N'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits (Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe ou 1 circuit plancher chauffant).				
500	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche		Lun-Dim
501	1 ^{ère} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	6:00
502	1 ^{ère} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	22:00
503	2 ^{ème} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
504	2 ^{ème} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
505	3 ^{ème} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
506	3 ^{ème} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
516	Valeurs standard	Non, Oui		Non
Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				
Programme horaire chauffage, circuit 2				
Programme de base pour une configuration d'installation simple 1 seul circuit radiateur				
520	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche		Lun-Dim
521	1 ^{ère} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	6:00
522	1 ^{ère} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	22:00
523	2 ^{ème} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
524	2 ^{ème} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
525	3 ^{ème} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
526	3 ^{ème} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
536	Valeurs standard	Non, Oui		Non
Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				
Programme horaire 4 / ECS				
La production d'ECS suit le programme horaire chauffage (avec 1 heure d'anticipation à l'enclenchement). Pour programmer séparément l'ECS, il faut modifier au préalable le paramètre 1620 sur "Programme horaire 4/ECS".				
560	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche		Lun-Dim
561	1 ^{ère} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	00:00
562	1 ^{ère} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	05:00
563	2 ^{ème} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
564	2 ^{ème} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
565	3 ^{ème} phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
566	3 ^{ème} phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
576	Valeurs standard	Non, Oui		Non
Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				

* Ces menus peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration appareil.

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
* Vacances, Circuit 1 (Pour que le programme vacances soit actif, le mode de chauffe doit être sur AUTO)				
N'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits (Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe ou 1 circuit plancher chauffant).				
641	Présélection	Période 1 à 8		Période 1
642	Date de début de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1	--,--
643	Date de fin de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1	--,--
648	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit		Protection hors-gel
Vacances, Circuit 2 (Pour que le programme vacances soit actif, le mode de chauffe doit être sur AUTO)				
Programme de base pour une configuration d'installation simple 1 seul circuit radiateur				
651	Présélection	Période 1 à 8		Période 1
652	Date de début de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1	--,--
653	Date de fin de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1	--,--
658	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit		Protection hors-gel
* Réglage de chauffage, circuit 1				
N'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits (Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe ou 1 circuit plancher chauffant).				
710	Consigne de température d'ambiance de confort	Température réduite... Consigne confort max.	0,5 °C	20 °C
712	Consigne de température d'ambiance réduite	Température hors-gel... Température confort	0,5 °C	19 °C
714	Consigne de température ambiante "hors-gel"	4 °C... Température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage du chauffage, circuit 2				
Programme de base pour une configuration d'installation simple 1 seul circuit radiateur				
1010	Consigne de température d'ambiance de confort	Température réduite... Consigne confort max.	0,5 °C	20 °C
1012	Consigne de température d'ambiance réduite	Température hors-gel... Température confort	0,5 °C	19 °C
1014	Consigne de température ambiante "hors gel"	4 °C... Température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage de l'ECS (eau chaude sanitaire)				
1610	Consigne température ECS confort	Consigne réduit (ligne 1612)... 65 °C	1	55 °C
1612	Consigne température ECS réduit	8 °C... Consigne confort (ligne 1610)	1	40 °C
Compteur d'énergie				
3121				
...	Non utilisé			
3267				
Erreur				
6711	Ré-initialisation PAC	Non, Oui		Non

* Ces menus peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration appareil.

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
Maintenance / Régime spécial				
7141	Régime de secours	Arrêt, Marche		Arrêt
	Arrêt : La PAC fonctionne normalement (avec la chaudière si besoin). Marche : La chaudière fonctionne seule,			
Diagnostic générateur				
8410	Température retour PAC	0... 140 °C		--
	Consigne PAC (départ)			--
8412	Température départ PAC	0... 140 °C		--
	Consigne PAC (départ)			--
8413	Modulation du compresseur	0... 100%		--
Diagnostic consommateur				
8700	Température extérieure	-50... 50 °C		--
8701	Température extérieure minimale. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		--
8702	Température extérieure maximale. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		--
8740	Température ambiante 1	0... 50 °C		--
	Consigne de température d'ambiance 1			20 °C
8743	Température de départ 1	0... 140 °C		--
	Consigne de température de départ 1			--
8756	Température départ refroidissement 1	0... 140 °C		--
	Consigne de température refroidissement 1			--
8773	Température de départ 2	0... 140 °C		--
	Consigne de température de départ 2			--
8830	Température ECS	0... 140 °C		--
	Consigne de température ECS			50 °C

3.8 Affichage d'information

La touche Info permet d'appeler diverses informations. Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

- Messages d'erreur : L'afficheur indique le symbole "cloche" 🛑 + Voyant "Err." allumé (figure 11, page 17).

☞ **Consulter votre technicien chauffagiste.**

- Messages de maintenance ;
Messages de fonctionnement spécial :
L'afficheur indique le symbole "clé" 🔑 .

☞ **Consulter votre technicien chauffagiste.**

- Diverses informations (voir tableau).

Désignation	Ligne
Consigne séchage actuelle.	-
Jour séchage actuel.	-
Jours de séchages terminés.	-
État PAC.	8006
État générateur additionnel.	8022
État ECS.	8003
État circuit chauffage 1.	8000
État circuit chauffage 2.	8001
État circuit refroidissement 1.	8004
Température extérieure.	8700
Température ambiante 1.	8740
Consigne d'ambiance 1.	
Température de départ 1.	8743
Consigne de départ 1.	
Température ambiante 2.	8770
Consigne d'ambiance 2.	
Température de départ 2.	8773
Consigne de départ 2.	
Température ECS.	8830
Température retour PAC.	8410
Consigne PAC (départ).	
Température départ PAC.	8412
Consigne PAC (départ).	
Temps arrêt minimum restant comp.1.	-
Temps EN (marche) minimum restant comp.1.	-

3.9 Particularités

Si l'alimentation électrique a été coupée pendant le fonctionnement de la PAC (panne de secteur ou appui intempestif sur l'interrupteur marche/arrêt du module hydraulique) l'afficheur va indiquer l'erreur 370 lors du redémarrage. Ne pas s'en inquiéter, la communication entre l'unité extérieure et le module hydraulique se rétablira au bout de quelques minutes.

3.10 Fonctionnement ECS

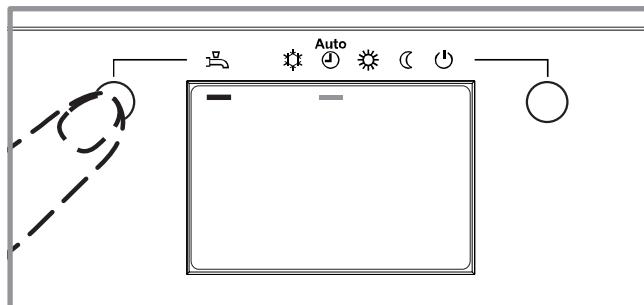


figure 9 - Sélection du régime ECS (eau chaude sanitaire)

La touche permet d'activer ou de désactiver le régime ECS (eau chaude sanitaire). La sélection est matérialisée par une barre qui apparaît sous le symbole correspondant.

Enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS)

Afin d'optimiser le fonctionnement ECS, il est possible de :

- Programmer des plages horaires de fonctionnement (paramètres 560 à 576),
- Ajuster la consigne de température confort (paramètre 1610),
- Ajuster la consigne de température réduite (paramètre 1612).

Appuyer sur la touche info pour obtenir les détails concernant l'ECS (température, consigne, fonctionnement).

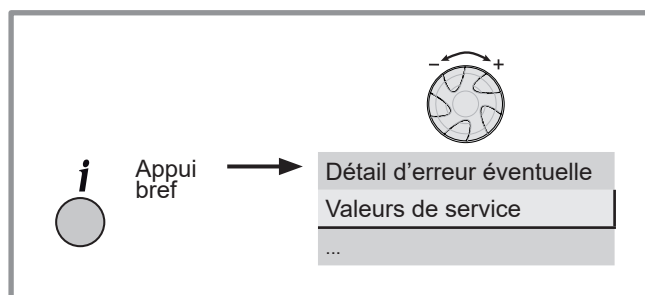


figure 10 - Touche info

3.11 Dispositif de sécurité

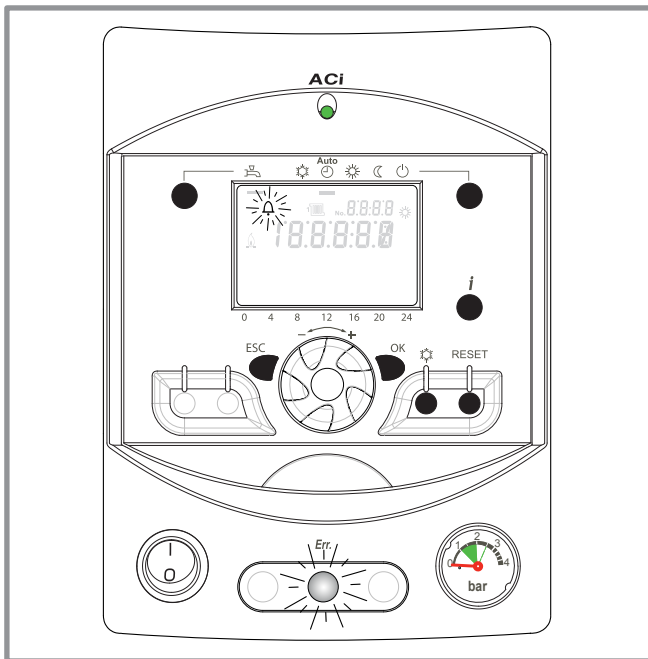




figure 11 - Signal d'erreur

En cas d'erreur : le voyant s'allume. L'afficheur indique le symbole .

Appuyer sur la touche "info"  pour obtenir des détails sur l'origine du défaut.

L'appareil peut s'arrêter et redémarrer automatiquement dès la résolution du problème.

Certains dysfonctionnements provoquent la mise en sécurité de l'appareil (codes erreur 78, 128 et 133). Dans ce cas, réarmer l'appareil en appuyant sur le bouton rouge placé sur le côté du tableau de commande (voir figure 12). Déposer préalablement la façade.

Si la chaudière ne se remet pas en route, prévenir le technicien chauffagiste.

Remarque :

Une anomalie sur l'unité extérieure peut provoquer un signal d'erreur (le voyant "Err." s'allume).

Dans ce cas :

- la production d'eau chaude sanitaire sera assurée,
- le chauffage sera à l'arrêt.

Prévenir le technicien chauffagiste.

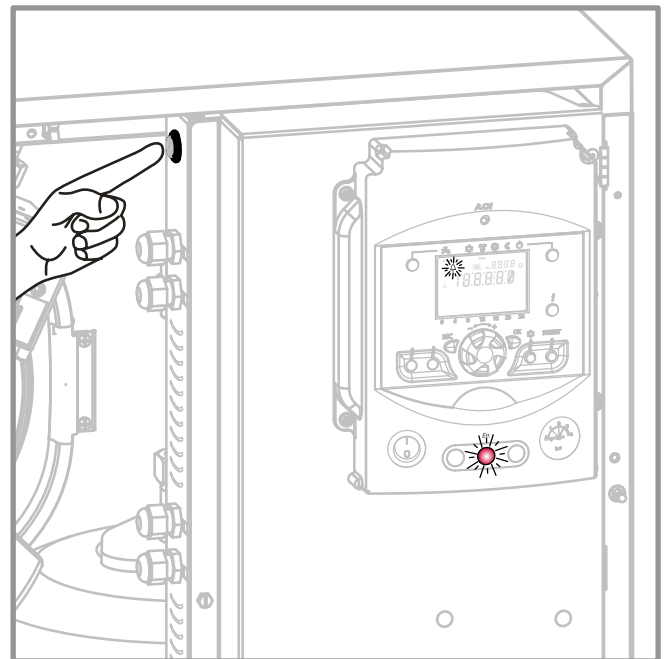


figure 12 - Touche de réarmement

3.12 Configuration de la centrale ambiance (option)

Dans le cas de l'utilisation de la centrale ambiance (voir figure 2), à la mise en service, après une initialisation d'environ 3 minutes, il faut régler la langue en français :

- Appuyer sur **OK**.
- Choisir le menu "Interface utilisateur".
- Sélectionner "langue" **Français**.

4 Entretien

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil pendant de longues années, les opérations d'entretien décrites ci-après sont nécessaires au début de chaque saison de chauffe. Généralement, elles sont effectuées dans le cadre d'un contrat d'entretien.

La chaudière et le brûleur doivent être nettoyés et contrôlés 1 ou 2 fois par an selon les conditions d'utilisation.

L'entretien du ballon doit être effectué 1 fois par an. (la fréquence peut varier selon la dureté de l'eau).

Le conduit ventouse (ou la cheminée) doit être vérifié et nettoyé régulièrement par un spécialiste (1 fois par an).

Ces opérations doivent être effectuées par un spécialiste qui contrôlera aussi les dispositifs de sécurité de l'appareil et de l'installation.

4.1 Contrôles réguliers

- Vérifier régulièrement la pression de l'eau dans le circuit chauffage (se référer à la pression préconisée par l'installateur - entre 1 et 2 bar).

- Si un remplissage et une remise en pression s'imposent, vérifier quel type de fluide a été utilisé initialement (dans le doute, contacter votre installateur).

- Si des remplissages fréquents sont nécessaires, une recherche de fuite est absolument obligatoire.

☞ **L'apport d'eau fréquent présente un risque d'entartrage pour l'échangeur et nuit aux performances et à la longévité de celui-ci.**

4.2 Vérification de l'unité extérieure

Dépoussiérer l'échangeur si nécessaire en veillant à ne pas endommager les ailettes.

Vérifier que rien ne vient entraver le passage de l'air.

• Vérification du circuit frigorifique

Lorsque la charge du fluide frigorifique est supérieure à 2 kg il est obligatoire de faire vérifier, chaque année, le circuit frigorifique par une entreprise répondant aux exigences légales en vigueur (possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes).

Consulter votre technicien chauffagiste.

4.3 Ballon sanitaire

- L'entretien du ballon doit être effectué une fois par an (la fréquence peut varier selon la dureté de l'eau).

- Consulter votre technicien chauffagiste.

• Fonctionnement ACI

- En fonctionnement normal, le voyant clignote (rep. 2).

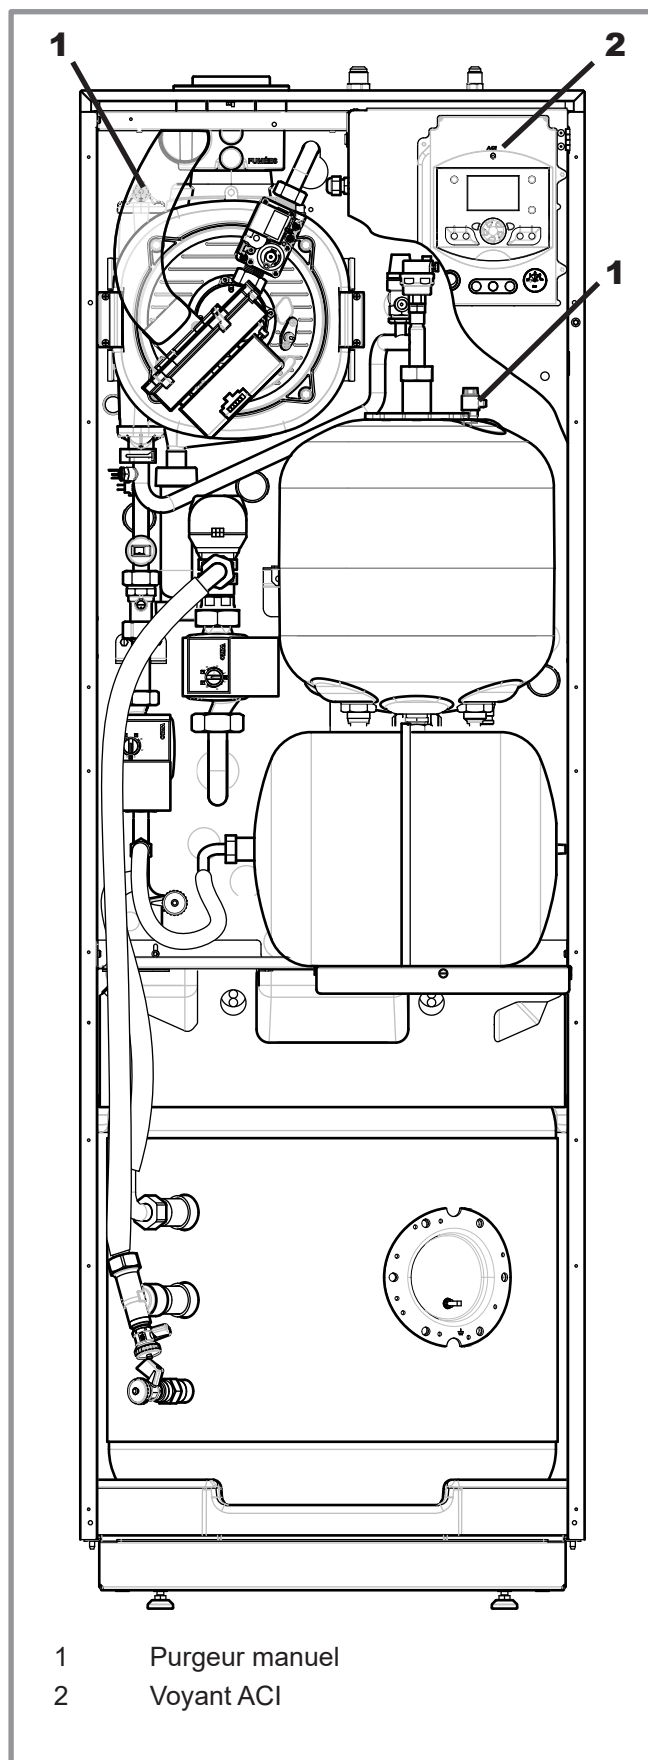


figure 13 - Purgeur manuel et voyant ACI



5 Données performance ERP

5.1 Définition de l'ERP

Sont regroupées sous le terme "ERP" deux directives européennes qui s'inscrivent dans la démarche globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre :

- La directive éco-conception fixe des seuils d'efficacité et interdit la commercialisation des produits dont l'efficacité est inférieure à ces seuils.
- La directive étiquetage impose un affichage des performances énergétiques des produits afin d'orienter le choix des clients vers les produits les moins consommateurs d'énergie.

5.2 Caractéristiques ERP

Marque commerciale / Nom du produit : atlantic / alfea ...			hybrid duo gaz 11 mono	hybrid duo gaz 14+ mono	hybrid duo gaz 11 tri	hybrid duo gaz 14+ tri	hybrid duo gaz 16 tri
Référence			522524 / 522197	522525 / 522198	522473 / 522184	522474 / 522185	522475 / 522186
Applications chauffage			55°C	55°C	55°C	55°C	55°C
Pompe à chaleur air/eau			Oui				
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint			Oui				
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur			Oui				
Climat moyen - Chauffage des locaux							
Classe énergétique (Produit)	-	-	A+	A+	A+	A+	A+
Classe énergétique (Package)	-	-	A+	A+	A+	A+	A+
Puissance thermique nominale ⁽²⁾	P_{rated}	kW	9	11	9	11	13
Efficacité énergétique nominale	η_s	%	112	113	112	117	117
Efficacité énergétique nominale avec sonde extérieure ⁽¹⁾	η_s	%	114	115	114	119	119
Efficacité énergétique nominale avec appareil d'ambiance ⁽¹⁾	η_s	%	116	117	116	121	121
Consommation d'énergie annuelle	Q_{he}	kWh	6623	8041	6669	7803	9062
Climat moyen - Production de l'eau chaude sanitaire							
Profil de soutirage	-	-	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Classe énergétique	-	-	B	B	B	B	B
Efficacité énergétique	η_{wh}	%	74	74	74	74	74
Consommation d'énergie annuelle	AEC	kWh	6446	6446	6446	6446	6446
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
Climat froid - Chauffage des locaux							
Puissance thermique nominale ⁽²⁾	P_{rated}	kW	16	18	15	18	21
Efficacité énergétique nominale	η_s	%	100	101	100	100	100
Consommation d'énergie annuelle	Q_{he}	kWh	14059	15896	13764	16116	18477
Climat froid - Production de l'eau chaude sanitaire							
Profil de soutirage	-	-	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Efficacité énergétique	η_{wh}	%	74	74	74	74	74
Consommation d'énergie annuelle	AEC	kWh	6446	6446	6446	6446	6446
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
Climat chaud - Chauffage des locaux							
Puissance thermique nominale ⁽²⁾	P_{rated}	kW	11	14	11	14	16
Efficacité énergétique nominale	η_s	%	117	128	123	133	139
Consommation d'énergie annuelle	Q_{he}	kWh	4529	5220	4432	5064	5522
Climat chaud - Production de l'eau chaude sanitaire							
Profil de soutirage	-	-	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Efficacité énergétique	η_{wh}	%	74	74	74	74	74
Consommation d'énergie annuelle	AEC	kWh	6446	6446	6446	6446	6446
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
Données acoustiques							
Puissance acoustique du module hydraulique	L_{WA}	dBa	46	46	46	46	46
Puissance acoustique de l'unité extérieure (régime d'eau 55°C pour ERP)	L_{WA}	dBa	69	70	66	68	69

Marque commerciale / Nom du produit : atlantic / alfea ...			hybrid duo gaz 11 mono	hybrid duo gaz 14+ mono	hybrid duo gaz 11 tri	hybrid duo gaz 14+ tri	hybrid duo gaz 16 tri
Référence			522524 / 522197	522525 / 522198	522473 / 522184	522474 / 522185	522475 / 522186
Applications chauffage			55°C	55°C	55°C	55°C	55°C
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure de Tj							
Tj = -7°C	Pdh	kW	8.2	10.0	8.2	10.0	11.5
Tj = +2°C	Pdh	kW	5.0	6.1	5.0	6.1	7.0
Tj = +7°C	Pdh	kW	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8
Tj = +12°C	Pdh	kW	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1
Tj = température bivalente	Pdh	kW	8.2	10.0	8.2	10.0	11.5
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	kW	8.0	9.3	8.1	9.3	10.3
Température bivalente	T _{biv}	°C	-7	-7	-7	-7	-7
Coefficient de dégradation ⁽³⁾	Cdh	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Coefficients de performance déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure de Tj							
Tj = -7°C	COP _d	-	1.89	1.89	1.92	1.95	1.83
Tj = +2°C	COP _d	-	2.80	2.77	2.75	2.87	2.89
Tj = +7°C	COP _d	-	3.76	3.89	3.93	4.07	4.12
Tj = +12°C	COP _d	-	4.81	5.11	5.16	5.38	5.50
Tj = température bivalente	COP _d	-	1.89	1.89	1.92	1.95	1.83
Tj = température limite de fonctionnement	COP _d	-	1.66	1.67	1.61	1.64	1.63
Pour les pompes à chaleur air/eau: température limite de fonctionnement	TOL	°C	-10°C	-10°C	-10	-10	-10
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	°C	80	80	80	80	80
Dispositif de chauffage d'appoint							
Puissance thermique nominale ⁽²⁾	P _{sup}	kW	1.3	2.1	1.1	2.0	2.7
Type d'énergie utilisée	-	-	Fossile				
Consommation électrique dans les modes autres que le mode actif							
Mode arrêt	P _{OFF}	W	8	8	14	14	14
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	W	22	25	32	43	32
Mode veille	P _{SB}	W	12	12	17	17	17
Mode résistance de carter	P _{CK}	W	0	0	0	0	0
Autres caractéristiques							
Régulation de puissance	-	-	Inverter				
Émission d'oxydes d'azote	Nox PCS	mg/kWh	55				
Pour les pompes à chaleur air/eau, débit d'air nominal, à l'extérieur	-	m ³ /h	6200				6900

⁽¹⁾ Le détail des calculs est disponible sur la fiche package. L'appareil d'ambiance désigne : les sondes, thermostats d'ambiance, régulateurs déportés inclus ou non dans des kits.

⁽²⁾ Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale P_{rated} est égale à la charge calorifique nominale P_{designh} et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint P_{sup} est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).


⁽³⁾ Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0.9.

5.3 Fiche package

Nom du produit	alféa ...		hybrid duo gaz 11		hybrid duo gaz 14+		hybrid duo gaz tri 11		hybrid duo gaz tri 14		hybrid duo gaz tri 16	
Référence			522524 / 522197		522525 / 522198		522473 / 522184		522474 / 522185		522475 / 522186	
Efficacité saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux			112%		113%		112%		117%		116%	
Type de régulation												
- Sonde extérieure (incluse dans le produit combiné)	classe II	-	classe II	-	classe II	-	classe II	-	classe II	-	classe II	-
- Thermostat d'ambiance modulant (avec sonde extérieure incluse dans le produit combiné)	-	classe VI	-	classe VI	-	classe VI	-	classe VI	-	classe VI	-	classe VI
Bonus	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes	114%	116%	115%	117%	114%	116%	119%	121%	119%	121%	119%	121%
Classe énergétique du package	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes	119%	121%	130%	132%	125%	127%	135%	137%	141%	143%	141%	143%
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froide	102%	104%	103%	105%	102%	104%	102%	104%	102%	104%	102%	104%

L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

Outdoor sensor reference, included in the package	
Controller class	II
Contribution to energy efficiency	2%



Modulating room thermostat references (outdoor sensor included in the package)	073951	Wired room sensor T55
	075313	Radio room sensor T58
	073954	Wired room sensor T75
	074061	Radio room sensor T78
Controller class	VI	
Contribution to energy efficiency	4%	



Conditions de Garantie pour la France

Complémentaires aux C.G.V.

☞ Garantie Contractuelle

Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur du matériel, des conditions de la garantie légale qui s'applique dans le pays où a été acheté le matériel.

Nos appareils sont garantis 2 ans. Cette garantie porte sur le remplacement des pièces d'origine reconnues défectueuses par ATLANTIC.

Certaines pièces ou composants d'appareils bénéficient d'une garantie de 5 ans* : Échangeur ou corps de chauffe (Thermodynamique, Sol Gaz Condensation, Murales Gaz Condensation et Basse Température, Fioul Condensation et Basse Température, Poêle à Granulés, Cuisinière et Chaudière bûche), Compresseur, Capteurs solaires, Ballons ECS.

* Garantie de durée supérieure sous condition qu'un entretien soit réalisé annuellement depuis la mise en service.

☞ Validité de la garantie

La validité de la garantie est conditionnée, **à l'installation et à la mise en service de l'appareil** par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'**à l'utilisation et aux entretiens annuels** réalisés conformément aux instructions précisées dans nos notices.

☞ Exclusion de la Garantie

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces d'usure : électrodes, fusibles, voyants lumineux, joints, turbulateurs, anodes, réfractaires, gicleurs, verres, pièces en contact avec une flamme.
- Les détériorations de pièces provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (humidité, chocs thermiques, effet d'orage, etc.).
- Les dégradations des composants électriques résultant de branchement sur secteur dont la tension mesurée à l'entrée de l'appareil serait inférieure ou supérieure de 10% de la tension nominale de 230V.

Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque motif que ce soit.

Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, toute modification jugée utile par nos services techniques et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les spécifications, dimensions et renseignements portés sur nos documents, ne sont qu'indicatifs et n'engagent nullement notre Société.



Keymark Certification :

012-018 - Alféa hybrid duo gaz 11 mono / 012-019 - Alféa hybrid duo gaz 14+ mono

012-022 - Alféa hybrid duo gaz 11 Tri / 012-023 - Alféa hybrid duo gaz 14 tri / 012-024 - Alféa hybrid duo gaz 16 tri



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers.

Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein.

N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur.

Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

Veillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.



www.atlantic.fr

Société Industrielle de Chauffage

SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE