




Raccord flexible - Type FLEXCO
Flexible conduit - Type FLEXCO

NT 250 0538/01

Milieu / Environment / Ambiente / Umgebung	Gaz - Gas - Gas - Gas	Poussières - Dust - Stäube - Polvos
Marquage / Marking / Marcado / Kennzeichnung	0081 Ex II2G	0081 Ex II2D
Symbole de protection GENELEC / GENELEC protection symbol Symbole de protection CEI / IEC protection symbol	Ex d IIC Gb	Ex t IIIC Db
Attestation CE de type / EC certificate	LCIE 11 ATEX 3006U	
Température de service / Operating temperature	-40°C ≤ Ta ≤ + 150°C	
Indice de protection / Protection index	IP66	

- Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par la conformité à : EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31
- Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with : EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31

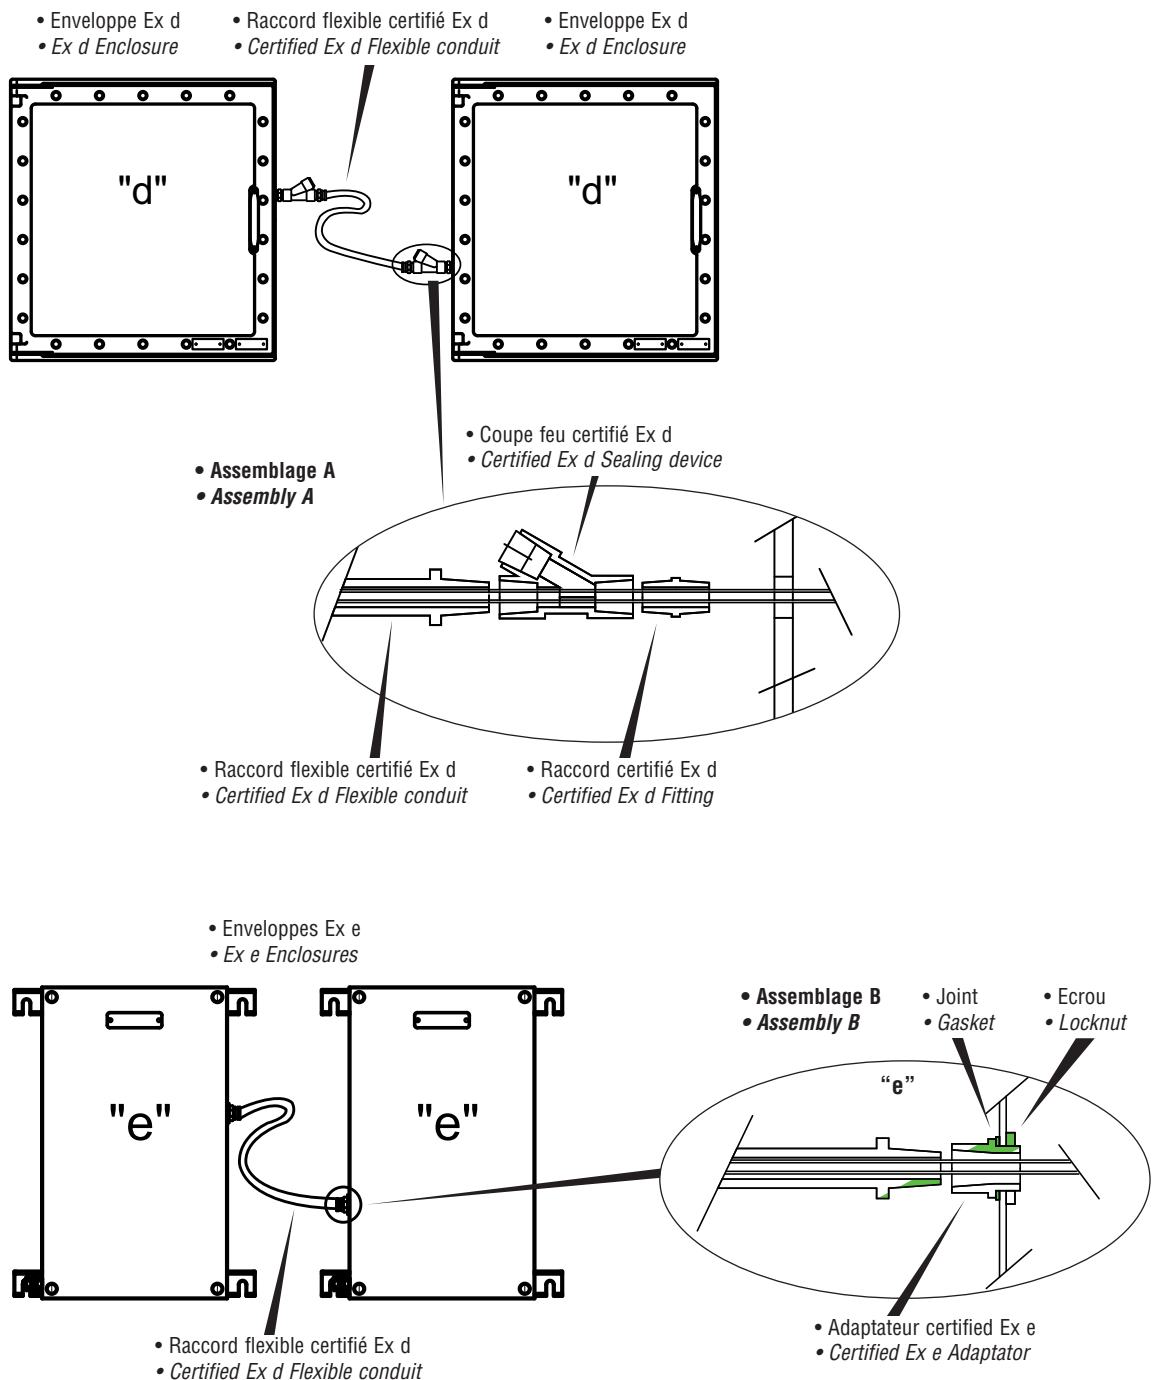

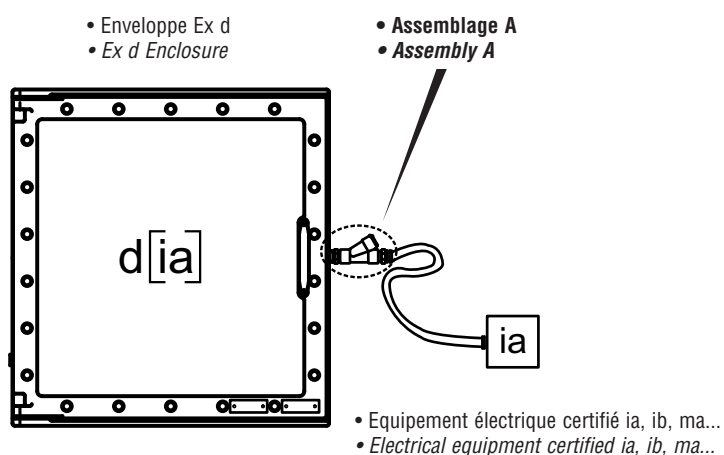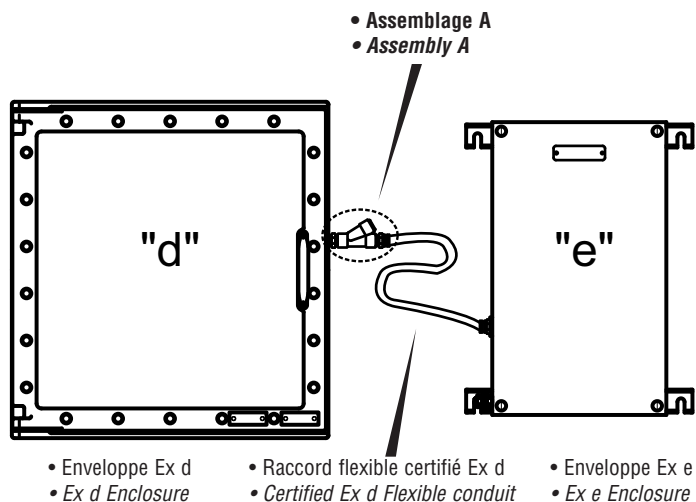



• Notice technique destinée aux électriciens qualifiés et au personnel formé conformément à la législation nationale, y compris aux normes pertinentes et, le cas échéant, conformément à la norme EN 60079-17 sur l'entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux.
 • *Intended for skilled electricians and trained personnel in accordance with national legislation, including relevant standards and, where applicable, in accordance with EN 60079-17 on maintenance of electrical installations in hazardous locations.*

• Les modifications de la conception et les modifications de montage ne sont pas autorisées.
 • *The design changes and modifications assembly are not allowed.*

• Pour obtenir une installation conforme, les instructions suivantes doivent être suivies.
 • *To obtain a conform installation, the following instructions should be followed.*

• Les règles de sécurité en matière de prévention des accidents et les consignes de sécurité qui sont marquées avec un  dans ce mode de fonctionnement, devront être respectées.
 The safety rules for accident prevention and the safety instructions are marked with a  in this mode of operation, must be respected.



• Les raccords flexibles sont utilisés pour connecter un équipement qui est décalé ou soumis à des vibrations.
 • *The flexible conduits are used to connect equipment that is offset or subject to vibrations.*

• Ils ont un rayon de courbure variable et grâce à leur flexibilité ils permettent une grande gamme d'applications.
 • *They have a variable radius of curvature and thanks to their flexibility they allow a wide range of applications.*

• Ils sont montés sur des enveloppes à sécurité augmentée selon le croquis B ou sur des enveloppes antidéflagrantes selon le croquis A.
 • *They are mounted on increase safety enclosures according scheme B or flameproof enclosures according scheme A.*