


FVA71A


Cette unité doit être fixée à l'aide des vis de fixation montrées ci-dessous.

En cas de fixation par le bas

En cas de besoin de résistance aux vibrations, effectuez la fixation aussi bien par le bas que par l'arrière.

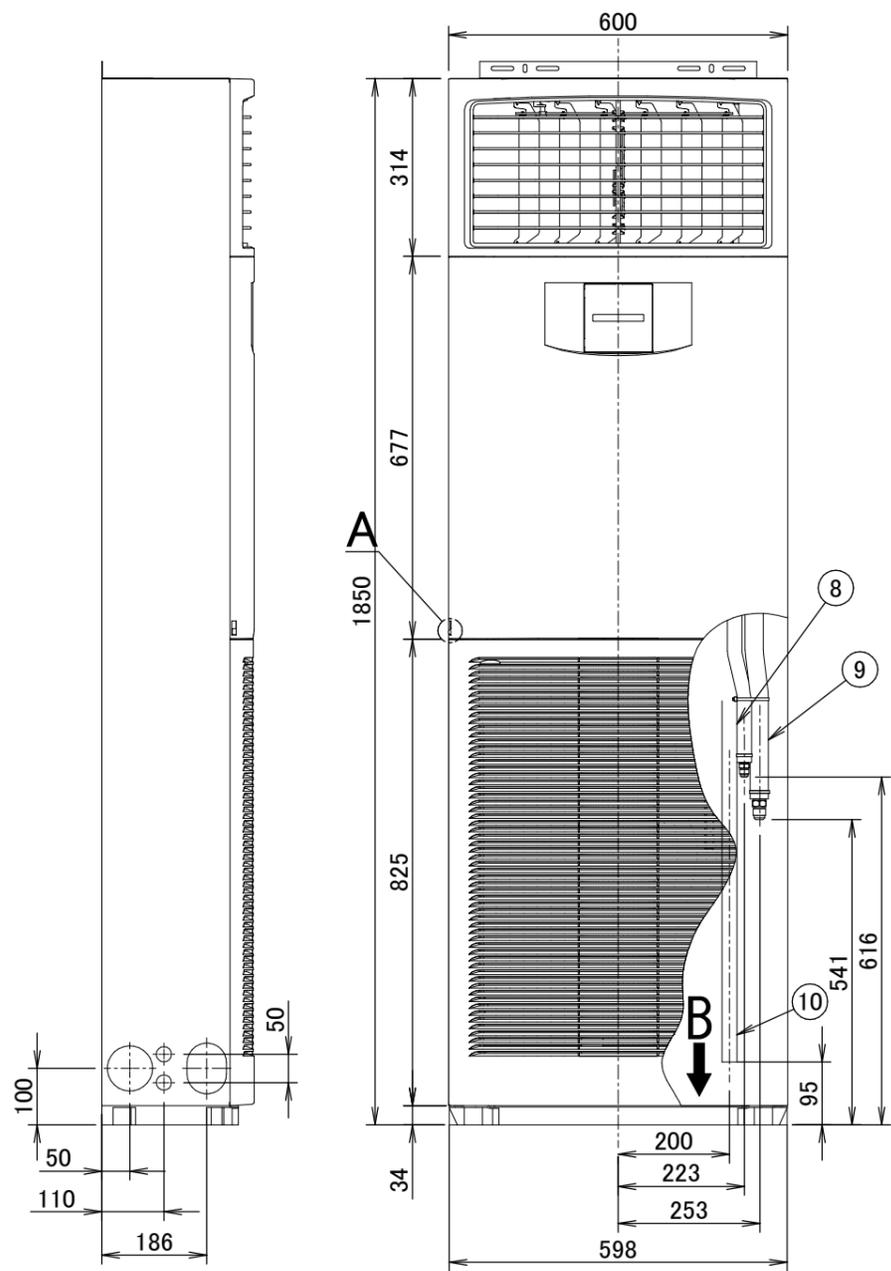

Dimensions du filtre à air en cas de retrait

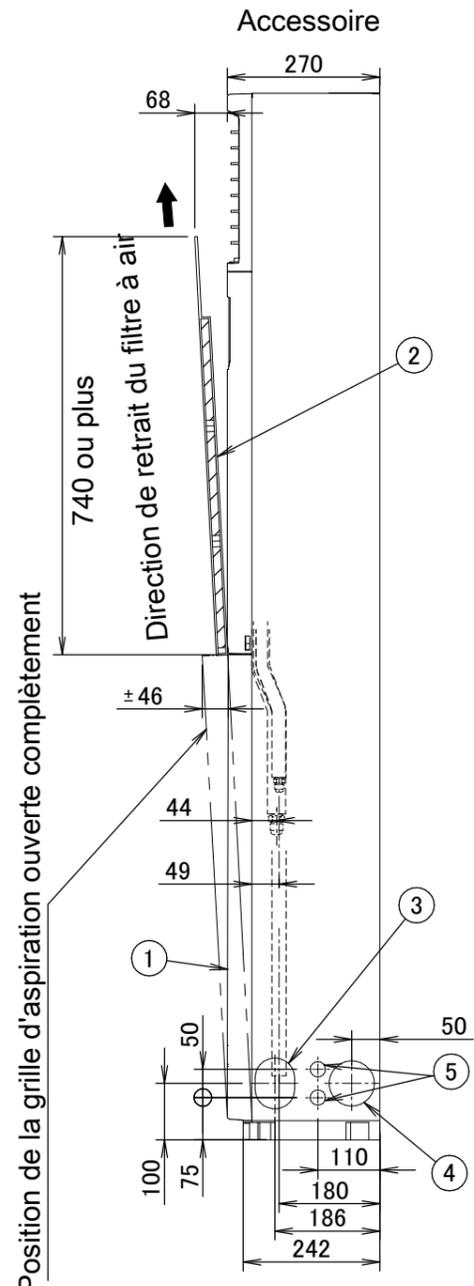


Position de la grille d'aspiration ouverte complètement

Fixation pour éviter le retournement

Accessoire

Trous oblongs de 2-7 x 15mm

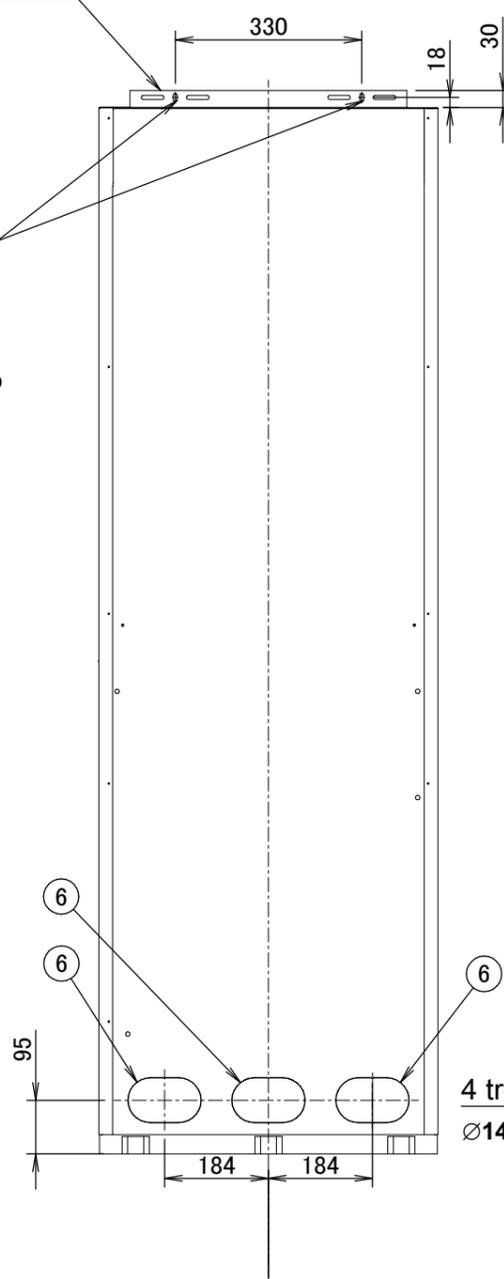


Bouchon de grille d'aspiration

0.7


DETAIL A

Identique sur les deux côtés

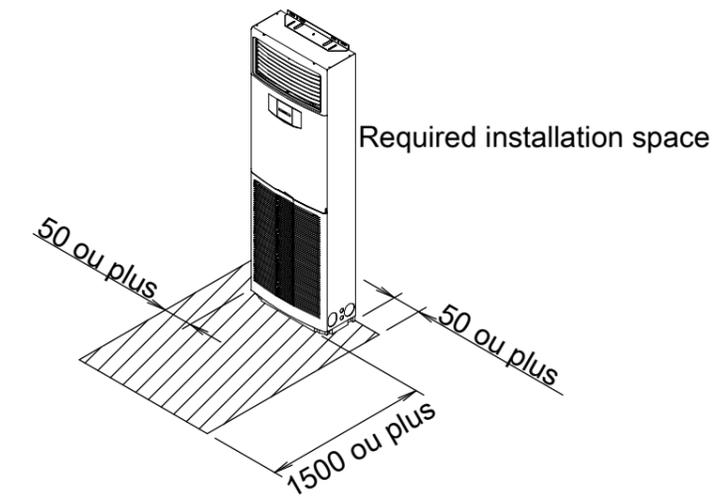

4 trous pour les boulons d'ancrage

Ø14

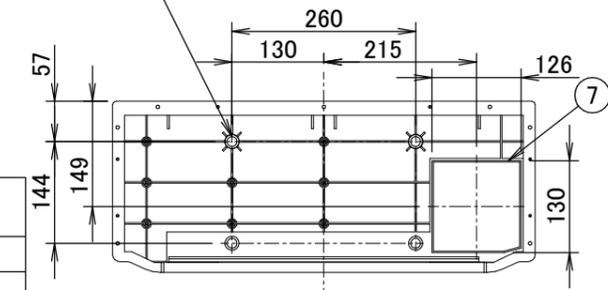

VIEW B

Élément	Nom de la pièce	Remarque
1	Grille d'aspiration de l'air	
2	Filtre à air	
3	Trou pour la tuyauterie	Trous oblongs de 70 x 90mm
4	Trou pour la tuyauterie	Trou à défoncer pour la tuyauterie de recirculation ou le câblage de l'équipement en option Ø80
5	Trou pour la tuyauterie	Trou à défoncer pour la tuyauterie de recirculation ou le câblage de l'équipement en option Ø27
6	Trou de la tuyauterie (arrière)	Trous oblongs de 80 x 130mm
7	Trou de la tuyauterie (bas)	Trous oblongs de 126 x 130mm
8	Tuyau de liquide	Raccord évasé de Ø9.5
9	Tuyau de gaz	Raccord évasé de Ø15.9 VP20
10	Raccord du tuyau de purge	

Remarques
La plaque signalétique de l'unité est située sur le couvercle du coffret électrique, à l'intérieur de la grille d'aspiration.

3D110397