


BYFD60C2W1W | BLANC PUR N° 5
BYFD60C2W1S | ARGENT DAIKIN

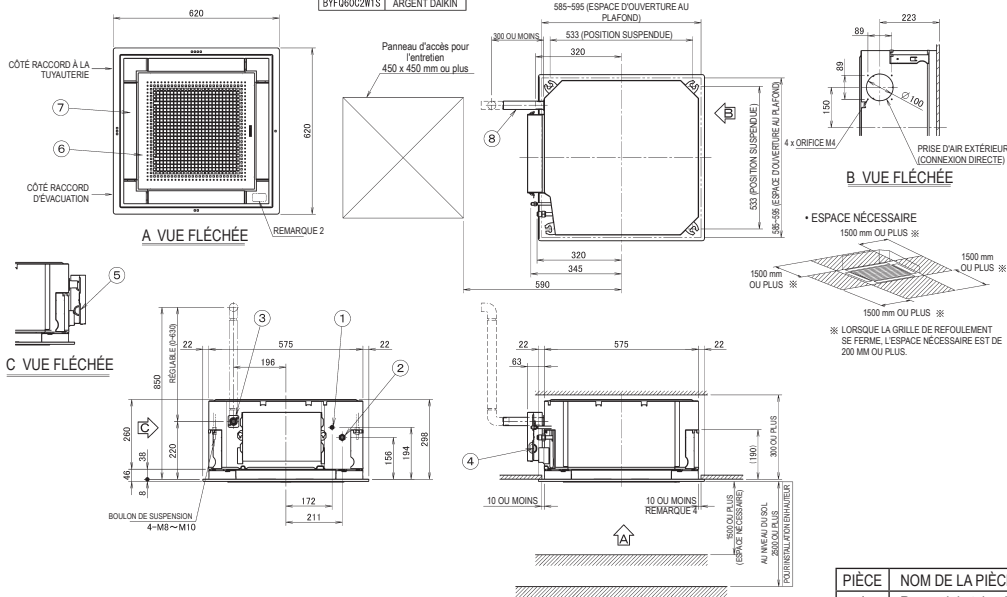

REMARQUES

- Emplacement de collage de l'étiquette du fabricant
Étiquette du fabricant pour l'unité intérieure : sur la bouche d'aération à l'intérieur de la grille d'aspiration
Étiquette du fabricant pour le panneau de décoration : sur le cadre intérieur de la grille d'aspiration
- Cette position est un récepteur de signal en cas d'utilisation d'une commande à distance à infrarouge.
Référez-vous au schéma détaillé de la commande à distance infrarouge.
- Lorsque la température et l'humidité dans le plafond dépassent 30 °C et 80 % d'HR, que de l'air frais est induit dans le plafond ou que l'unité fonctionne en continu 24 heures sur 24, une isolation supplémentaire (de 10 mm d'épaisseur ou plus en laine de verre ou en mousse polyéthylène) est nécessaire.
- Même si l'installation est acceptable jusqu'à un maximum de 595 mm carrés d'ouverture dans le plafond, conservez un décalage de 10 mm ou moins entre l'unité principale et l'ouverture du plafond pour assurer le chevauchement du panneau.

PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	REMARQUE
1	Raccord de tube de liquide	ø 6.4 (raccord conique)
2	Raccord de tube de gaz	ø 9.5 (raccord conique)
3	Raccord de tube d'évacuation	VP20 (ø 26 extérieur)
4	Raccord du cordon d'alimentation électrique	
5	Code de commande à distance et connexion du câblage de commande	
6	Grille de refoulement d'air	
7	Grille d'aspiration	
8	Flexible d'évacuation (accessoire)	ø 25 intérieur (sortie)