


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

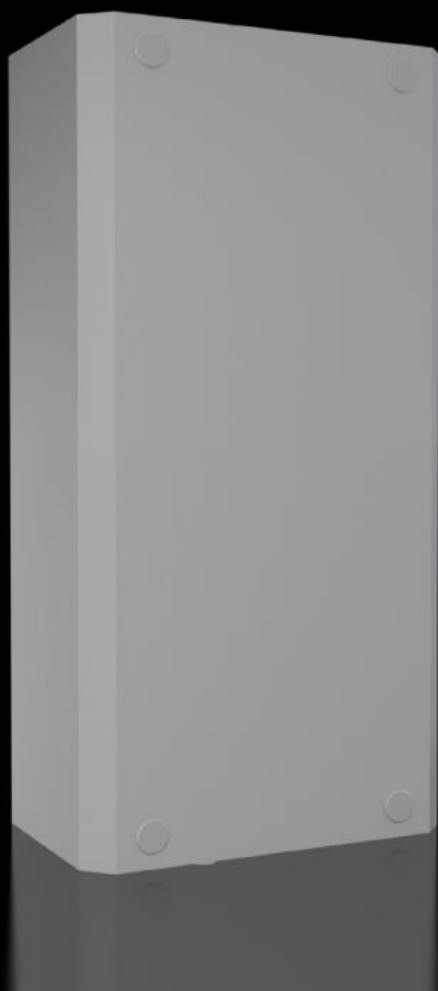

SK 3212.230

Échangeurs thermiques air / eau

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.230 - Échangeurs thermiques air / eau montage latéral

Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.

Caractéristiques

Référence	SK 3212.230
Modèle	Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Description produit	Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Puissance frigorifique totale	L 35 W 10 en 200 l/h: 0,3 kW
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 23 W Pour 60 Hz: 27 W
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,11 A Pour 60 Hz: 0,13 A
Pression de régime tolérée (p max.)	1 - 10 bar
Durée de fonctionnement	100 %
Agent de refroidissement	Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l'eau à l'entrée	1 °C...30 °C
Connexion hydraulique	Embout 3/8"

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement	1 °C...70 °C
Remarque	Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort
Dimensions	Largeur: 150 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 85 mm
Dispositif de protection	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Plage de réglage	20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	3,2 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	84158300
EAN	4028177430938
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------