



# Coffrets et armoires de chantier

## Coffrets de branchement provisoire monophasé-triphasé

Coffrets de branchement provisoire monophasés et triphasés (de type S20) prévus pour alimenter :

- des installations de chantier
- des installations de fêtes foraines, marchés...
- des installations mobiles.

Fixation : sur poteau ou sur piètement.  
Les compteurs monophasés ou triphasés sont fournis par ERDF lors de la mise en service. Les panneaux sont pré-câblés d'usine.



### Descriptif

Conformément à la directive ERDF GTE 101A / GCL 216A, la sécurité des personnes et des biens est assurée par une protection différentielle à haute sensibilité réglée à 30 mA. En amont de cette protection, le disjoncteur peut être différentiel 500 mA de type S (Sélectif) ou différentiel 500 mA ou non différentiel.




### Degrés de protection


- IP43 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262




### Spécification technique HN 62-S-20

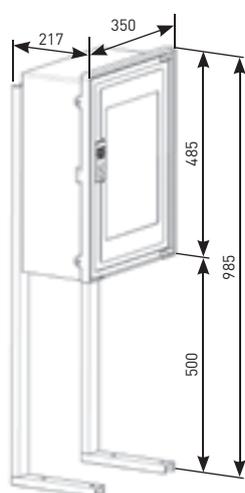

Coffret sur piètement

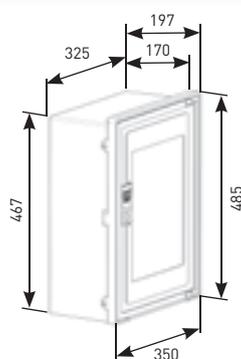

Coffret seul

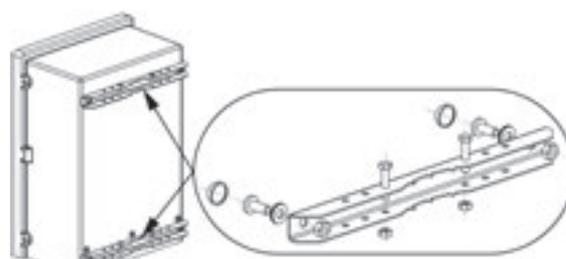

Accessoire fixation poteau

### Capacités de raccordement

Départ	• 10 à 35 <sup>2</sup> cuivre suivant U 1000 R2V et H07 RN-F
Arrivée	• 16 à 35 <sup>2</sup> aluminium massif suivant NF C 33-210 et NF C 32-321 • 16 à 25 <sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 33-209 et NF C 32-321 • 10 à 25 <sup>2</sup> cuivre câblé suivant NF C 32-321, HM 27/03/139 (câble à neutre périphérique cuivre)

## Coffret provisoire monophasé

### Constitution (version la plus courante)

- Coupe-circuit fusible monophasé 60 A
- Disjoncteur de branchement bipolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411 ou d'un disjoncteur non différentiel
- Interrupteur différentiel 60 A bipolaire haute sensibilité 30 mA
- Départ client, muni d'un bornier bipolaire IP2X
- Porte équipée d'une embase de téléreport
- Système de maintien du câble de départ client.



Coffret de branchement provisoire monophasé

Réf. 0252.904 + 0925.011



## Coffret provisoire triphasé


### Constitution (version la plus courante)

- Coupe-circuit fusible triphasé 60 A
- Disjoncteur de branchement tétrapolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411 ou d'un disjoncteur non différentiel
- Interrupteur différentiel 60 A tétrapolaire haute sensibilité 30 mA
- Départ client, muni d'un bornier tétrapolaire IP2X
- Porte équipée d'une embase de téléreport
- Système de maintien du câble de départ client.



Coffret de branchement provisoire triphasé

Réf. 0252.908 + 0925.011

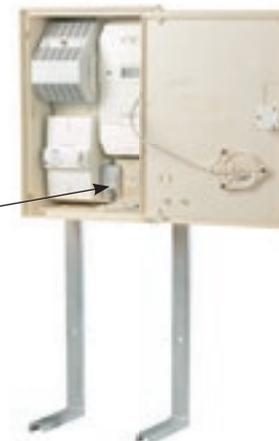

## Références

	Réf.
<b>COFFRETS PROVISOIRES MONOPHASES</b>	
Version téléreport	
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 30/60 A non différentiel	0252.903
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 30/60 A différentiel	0252.904
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 30/60 A différentiel sélectif	0252.911
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 15/45 A différentiel	0252.912
Coffret S20 monophasé sans disjoncteur	0252.922
Version sans téléreport	
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 30/60 A non différentiel	0252.913
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 30/60 A différentiel	0252.914
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 30/60 A différentiel sélectif	0252.915
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 15/45 A différentiel	0252.920
<b>COFFRETS PROVISOIRES TRIPHASES</b>	
Version téléreport	
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 30/60 A non différentiel	0252.907
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 30/60 A différentiel	0252.908
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 30/60 A différentiel sélectif	0252.916
Version sans téléreport	
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 30/60 A non différentiel	0252.917
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 30/60 A différentiel	0252.918
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 30/60 A différentiel sélectif	0252.919
<b>ACCESSOIRES</b>	
Accessoire fixation poteau	0925.010
Accessoire piètement	0925.011
Accessoire collier + embout	0925.012
Accessoire cuvette triphasée	0925.020
Accessoire cuvette monophasée	0925.021