
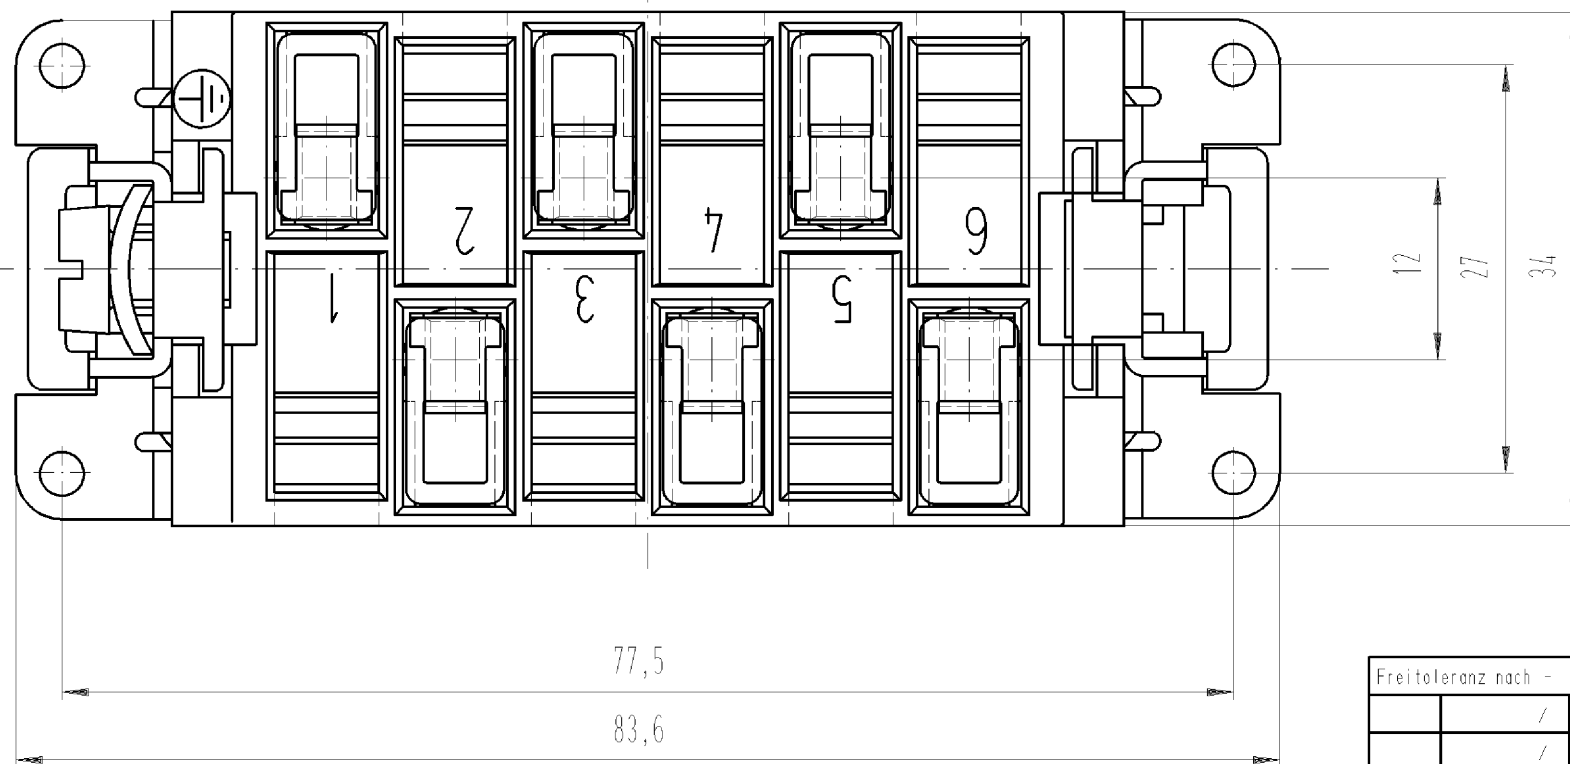
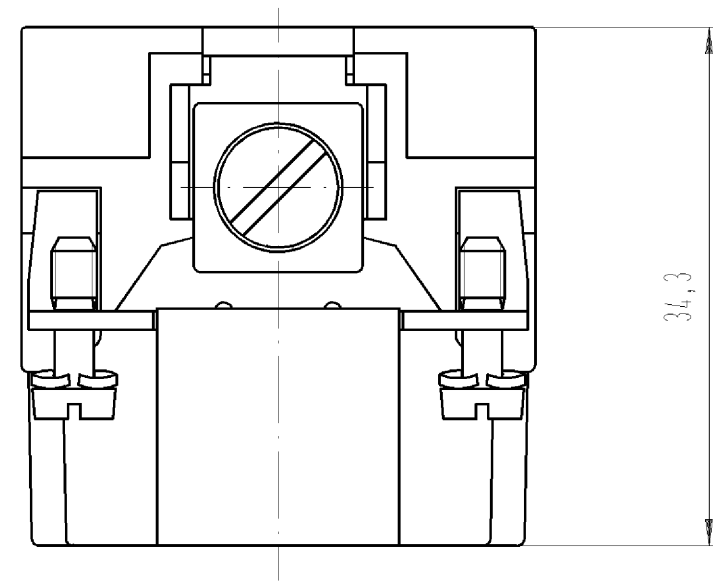


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
○ Ausschließlich Prüfmaße
W11 / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

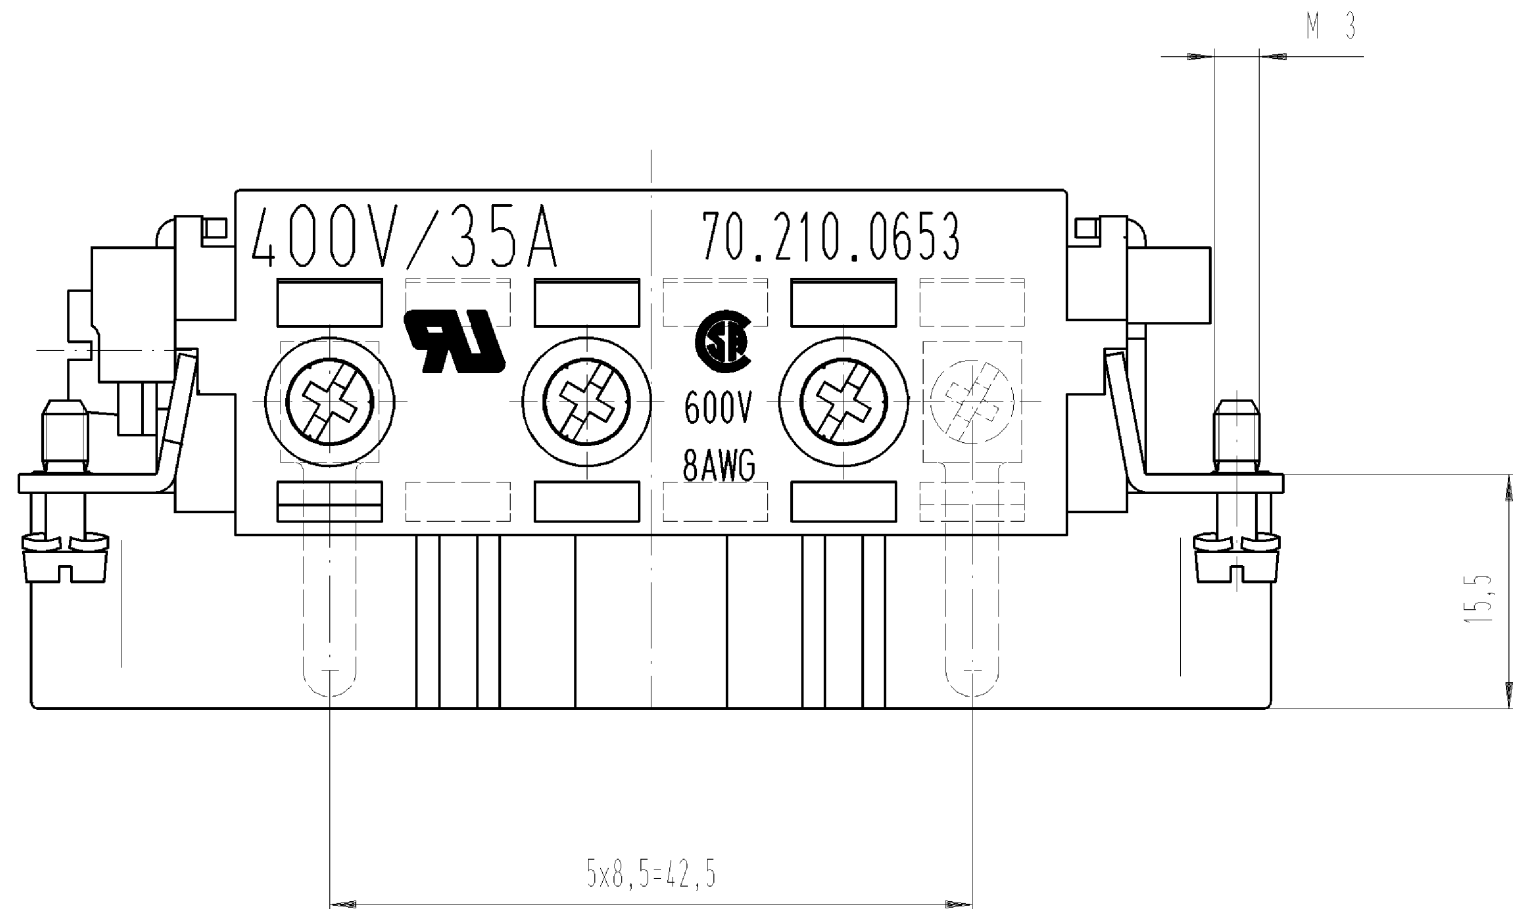

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.				Index			
	/			Entworfen	10.07.	Bauer F.		70.210.0653.0 01K							
	/			Geprüft	-	-									
	/	Vol.	mm³	OfL.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -						
	/		wieland					Benennung STECKERE INSATZ 6-polig 35 A 400 V PLUG INSERT 6-pole							
	/														
Buchstabe	Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen												
Änderung															

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.