




# Kit relais appoint électrique

Code 075327

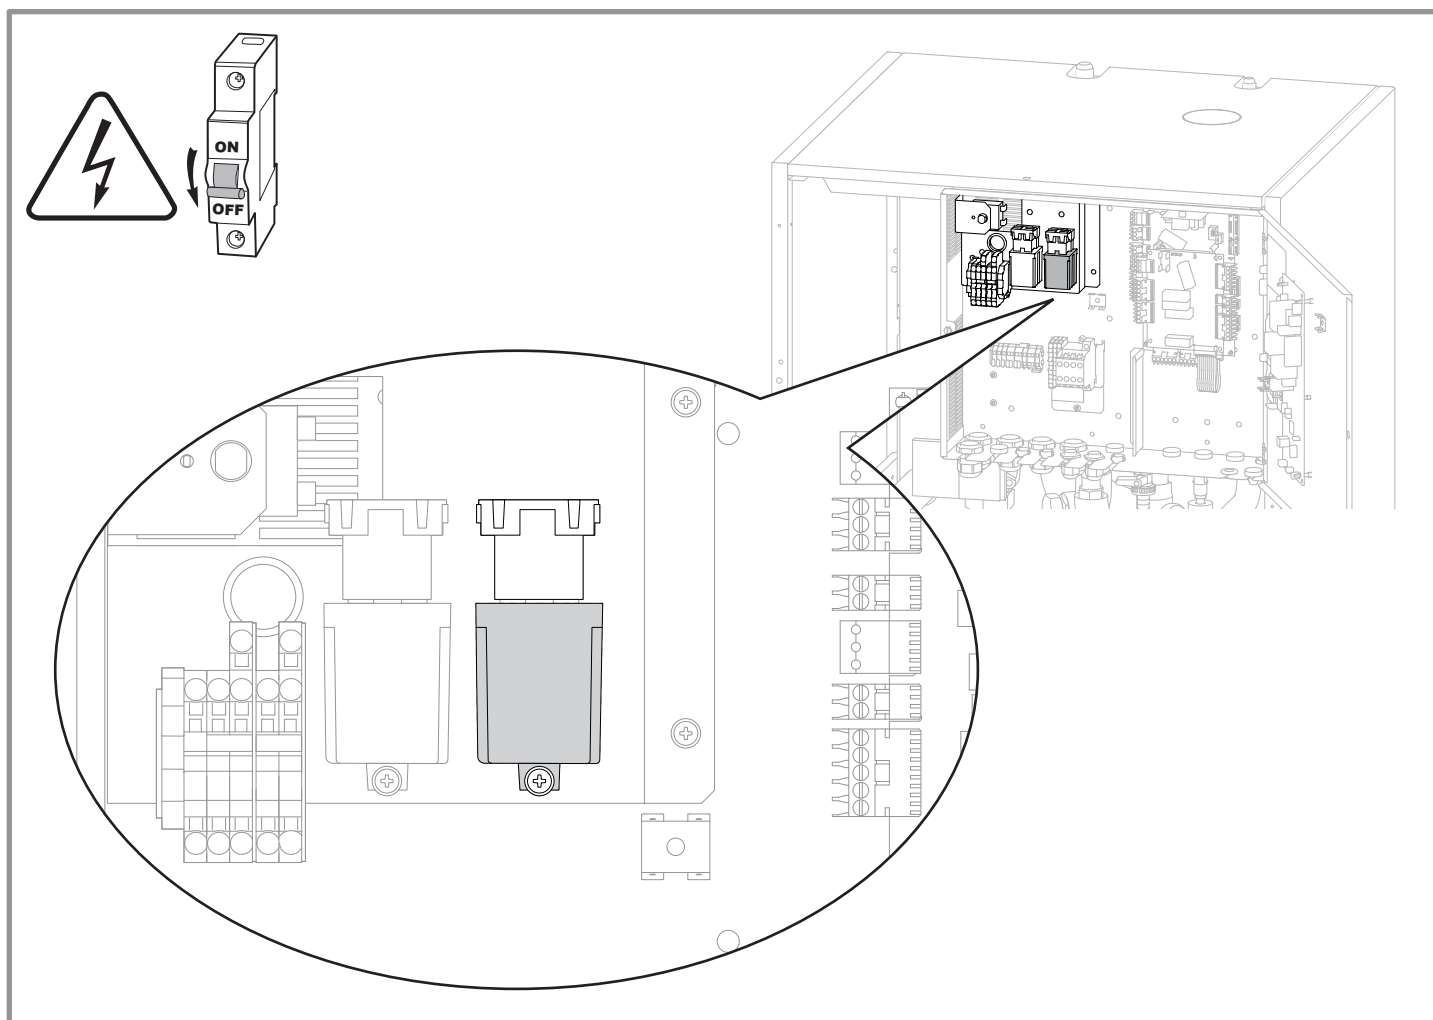

## • Alimentation des appoints électriques

Le module hydraulique comporte deux étages d'appoints électriques installés dans le ballon échangeur.

<i>Pompe à chaleur</i>	<i>Appoints électriques</i>		<i>Alimentation des appoints électriques</i>	
<i>Modèle</i>	<i>Puissance</i>	<i>Intensité nominale</i>	<i>Câble (phase, neutre, terre)</i>	<i>Calibre disjoncteur courbe C</i>
Sans kit Relais Appoint 6 kW	3 kW	13 A	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	16 A
Avec kit Relais Appoint 6 kW	2 x 3 kW	26.1 A	3 x 6 mm <sup>2</sup>	32 A

⚠ Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.

