



GRILLE DE FAUSSE COUPURE

Spécification HN 62-S-26

DEGRES DE PROTECTION :

IK 2X suivant CEI 60529

IK 07 suivant CEI 62262

FONCTIONS :

Arrivée et départ réseau : 50-150²

Dérivation : 3 branchements triphasés 10 à 35²

Réalimentation prise M12

Connectique

Borne réseau à serrage calibré à dénudage.

Borne de branchements à serrage calibré à perforation d'isolant.

Bornes réseaux classe B - 700 cycles suivant NFC 63-061

Bornes branchements classe B - 200 cycles conformes à la NFC 63-061

FIXATION :


Accrochage sur créneaux et verrouillage par 1 vis en socle haut ou borne simple HN 62-S-22

Par 4 vis M8 pour les socles HN 62S20

Sur rails des socles HN 62S15

UTILISATION :

Grille de réseau et dérivation branchements

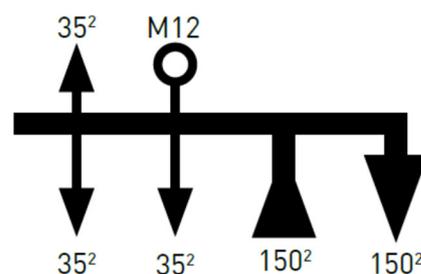

Désignation des produits	Nom Enedis	Référence CAHORS
GRILLE DE FAUSSE COUPURE	69.80.509	0540482