


CAMUS DOWN 3 CCT

TR02182005-005360-CAMUS DOWN 18W 3 CCT (encastré et saillie)

TR02182006-005361-CAMUS DOWN 18W 3 CCT SENSOR/DETECTEUR (encastré et saillie)

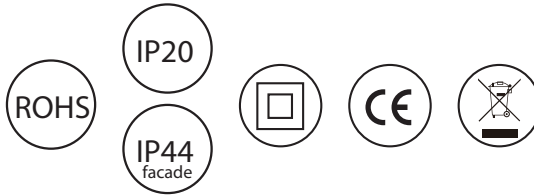


Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation

Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voorschriften voor bedradling

Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, veuillez remplacer le produit !

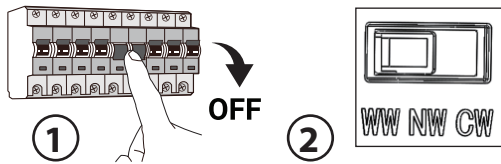


Choisissez la couleur de température / Choose the right color temperature

WW : 3000K

NW : 4000K


CW : 6000K

EN ENCASTRE / RECESSED INSTALLATION

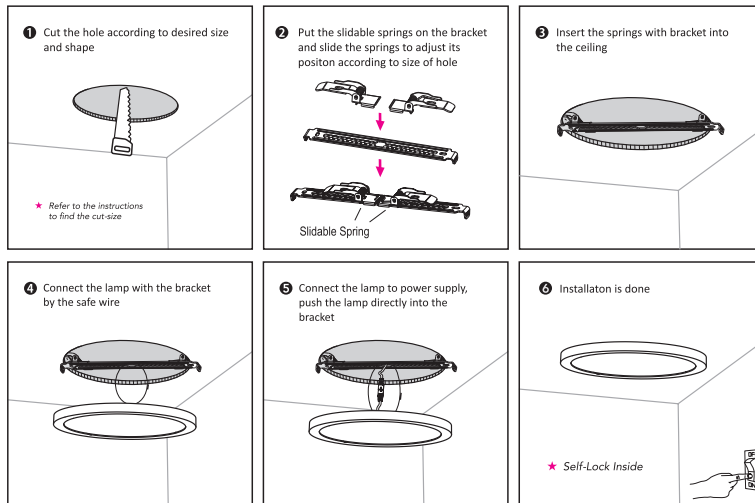


Faites le trou du diamètre souhaité, mettez les ressorts à la bonne position en fonction de votre trou.
Insérez la glissière avec ses ressorts dans le trou correspondant.
Clipsez le produit sur la glissière.

Correct Method to Detach Bracket
Please follow below picture to detach bracket in case you press it on panel before installation

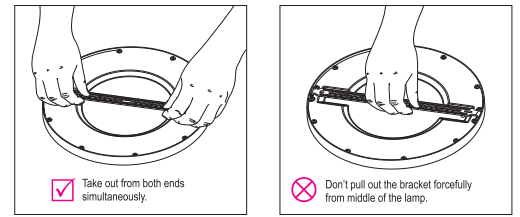


EN SAILLIE / SURFACE MOUNTED

Fixez la glissière sur votre support (bien adapter votre fixation à la matière)
Venez clipser le luminaire sur la glissière

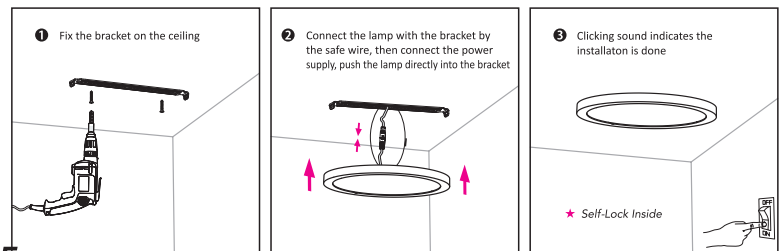

POUR RETIRER / TO REMOVE THE FIXTURE

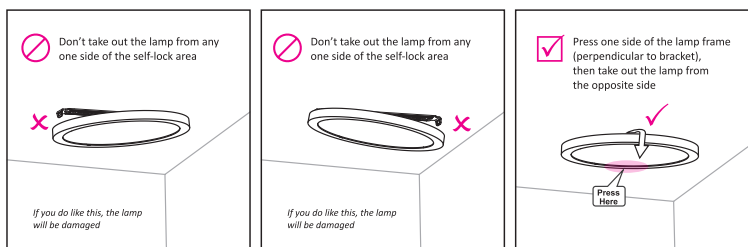

Appuyer sur un des côtés, à 90° de la flèche qui indique l'emplacement de la glissière
Levez le produit du côté opposé ! Pas besoin de forcer !

POUR 005361 DETECTEUR / FOR TEH SENSOR VERSION

Daylight Sensor		Hold Time		Soft on/off
1	2	3	4	5
DIP Switches				
	10Lux		5S	NO
	20Lux		30S	YES
	40Lux		1Min	
	24H		3Min	

Detection range 3-6M
Detection angle 0~120°

DETECTEUR LUMIERE / DAYLIGHT SENSOR

 10Lux 1 2				Se déclenchera <10lux Turn on if <10lux
 20Lux 1 2				Se déclenchera <20lux Turn on if <20lux
 40Lux 1 2				Se déclenchera <40lux Turn on if <40lux
 24H 1 2				Pas activé Not activated

TEMPORISATION / HOLD TIME

 5S 3 4		 30S 3 4	
 1Min 3 4		 3Min 3 4	

TRANSITION DOUCE / SOFT ON/OFF

 No 5			Transition en gradation ou pas Soft transition or not
 Yes 5			