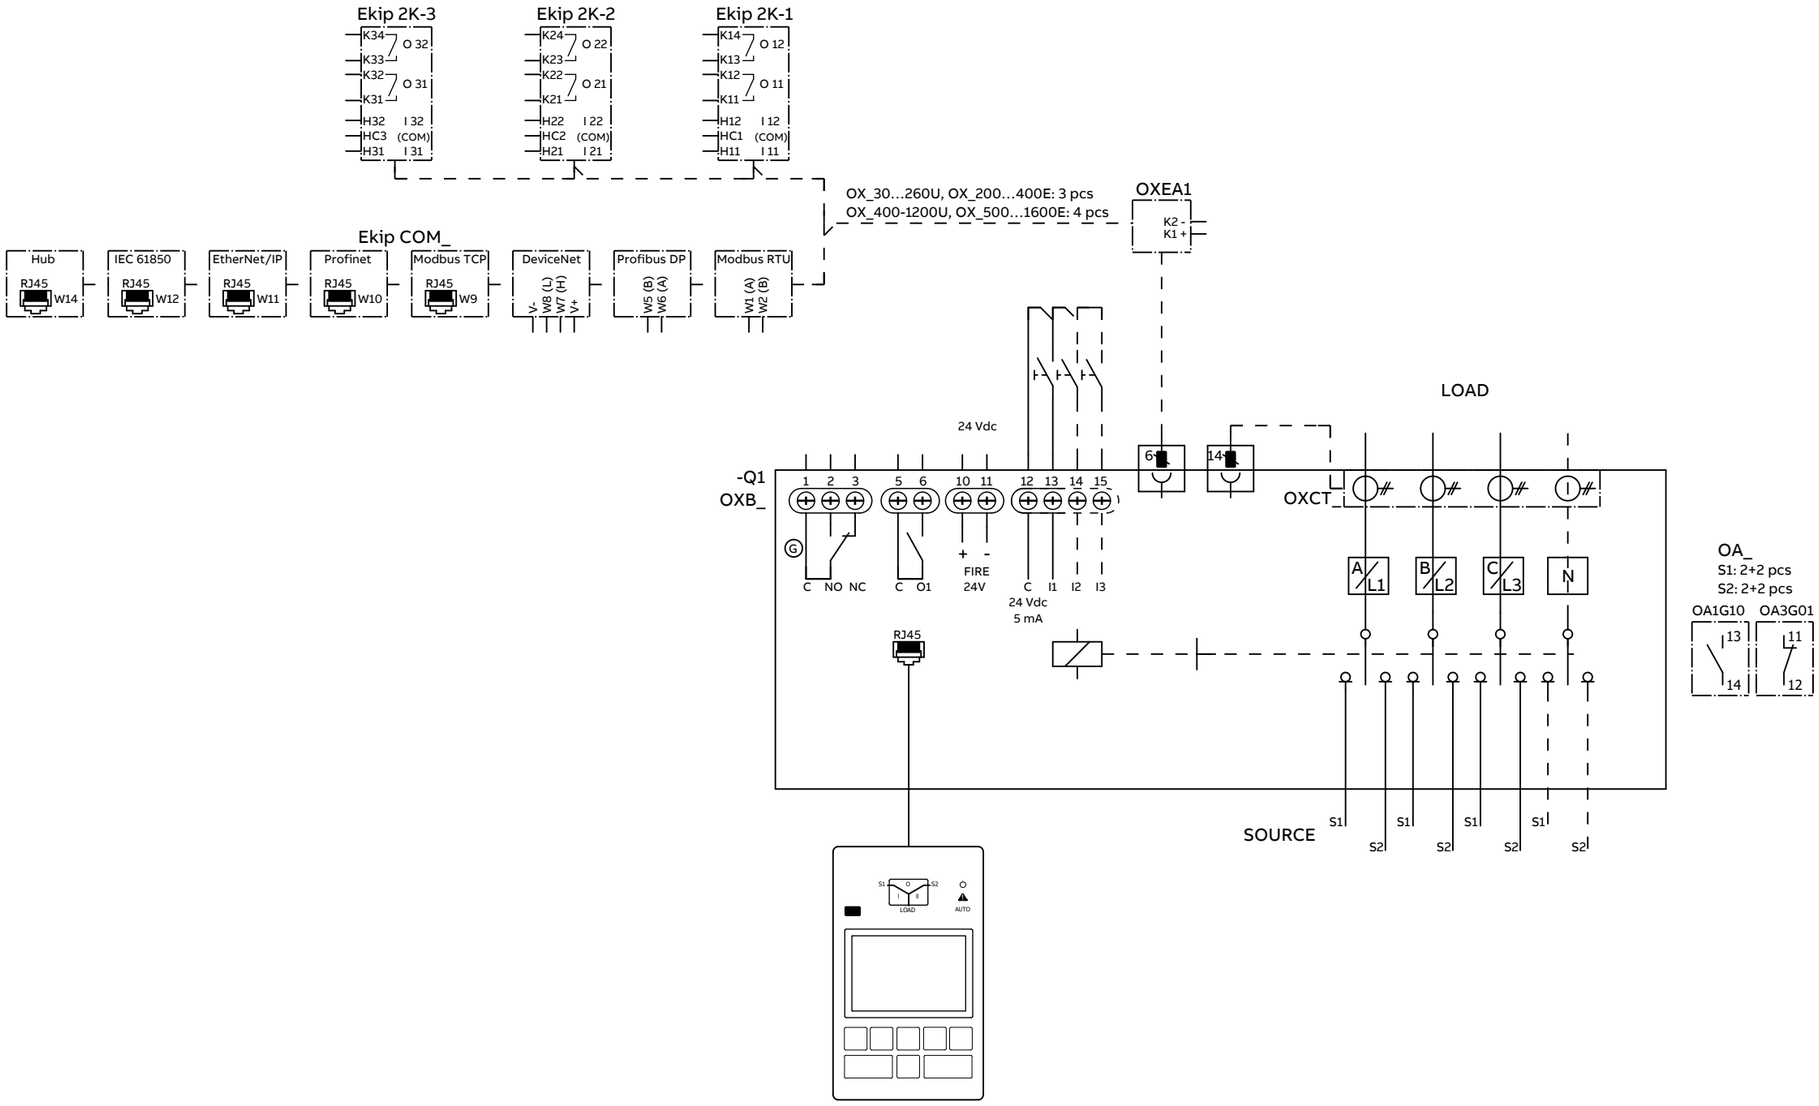
Ekip 2K-3
K34
K33
K32
K31
O 32
O 31
H32
HC3
H31
I 32
(COM)
I 31
Ekip 2K-2
K24
K23
K22
K21
O 22
O 21
H22
HC2
H21
I 22
(COM)
I 21
Ekip 2K-1
K14
K13
K12
K11
O 12
O 11
H12
HC1
H11
I 12
(COM)
I 11
OX_30…260U, OX_200…400E: 3 pcs
OX_400-1200U, OX_500…1600E: 4 pcs
OXEA1
K2 -
K1 +
Ekip COM_
Hub
RJ45
W14
IEC 61850
RJ45
W12
EtherNet/IP
RJ45
W11
Profinet
RJ45
W10
Modbus TCP
RJ45
W9
DeviceNet
V-
W8 (L)
W7 (H)
V+
Profibus DP
W5 (B)
W6 (A)
Modbus RTU
W1 (A)
W2 (B)
LOAD
24 Vdc
-Q1
OXB_
1 2 3
5 6
10 11
12 13 14 15
6
14
OXCT_
C NO NC
C O1
+ -
FIRE
24V
C I1 I2 I3
24 Vdc
5 mA
A L1
B L2
C L3
N
OA_
S1: 2+2 pcs
S2: 2+2 pcs
OA1G10
OA3G01
13
14
11
12
RJ45
SOURCE
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
LOAD
AUTO