BPMKS967A2

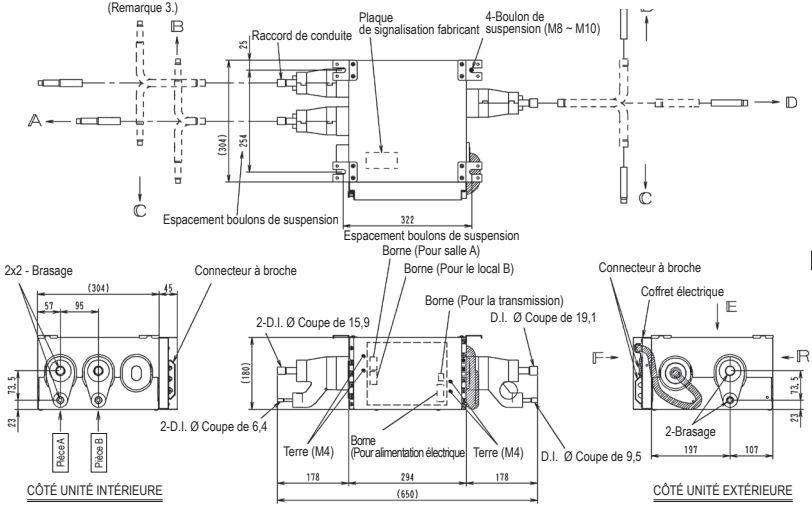

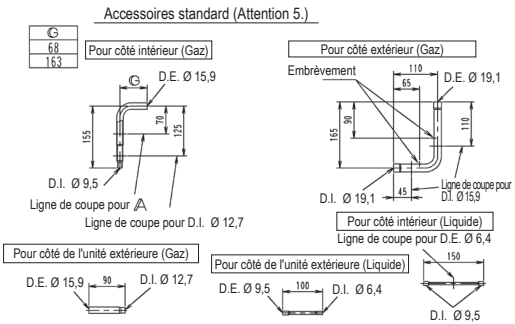

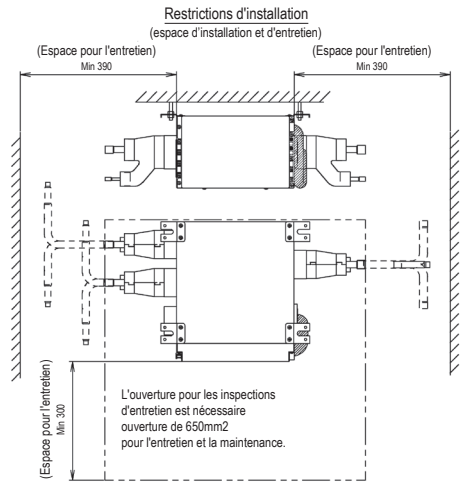

REMARQUES

1. Aucune vidange n'est nécessaire.
2. Cet appareil peut être installé face F ou R en frontal. (Choix fait en fonction de l'espace d'entretien).
3. Les conduites de l'unité intérieure et unité extérieure peuvent être librement raccordées dans les directions A, B, C ou D.
4. Cet appareil est de montage suspendu ou mural.

ATTENTION

1. Cet appareil doit être installé avec le côté E orienté vers le haut.
2. L'inclinaison de la face E doit être à ± 5° d'avant en arrière, et de droite à gauche.
3. Avant de faire le montage mural, l'installation est simplifiée par accrochage de cette unité sur des vis pour la fixation temporaire. (2 endroits)
4. Au moment du brasage des conduites, enveloppez-les avec suffisamment de loques mouillées. Et après le brasage aussi, refroidissez la conduite en suffisance.
5. Couper les morceaux de conduites des accessoires standard afin de les faire correspondre au diamètre interne de l'unité

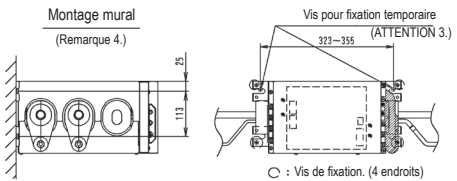

3D048412A