




(ES) COMPONENTES / (EN) ELEMENTS / (PT) ELEMENTOS

Nº	Descripción / Description / Descrição
1	Cables de conexión a unidad / Unit connection wires / Cabos de ligação a unidade

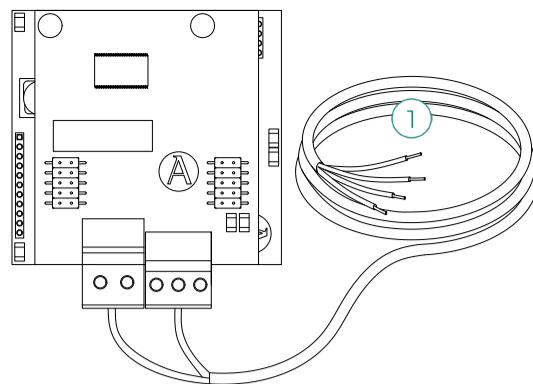

(ES) CONEXIÓN / (EN) CONNECTION / (PT) CONEXÃO






- Retire la alimentación de la unidad interior y del sistema Airzone.
- Localice el conector **X1 X2 X3 X4** donde se realiza la conexión entre el termostato y la unidad interior y desconecte el termostato.
- Conecte la pasarela Airzone al puerto **X1 X2 X3 X4** de la unidad interior. Recuerde respetar la polaridad. X1 - Rojo, X2 - Negro, X3 - Azul, X4 - Verde.
- Alimente la unidad interior y el sistema Airzone. Compruebe los LEDs de la pasarela (ver apartado autodiagnóstico).



- Disconnect the power supply of the indoor unit and the Airzone system.
- Find the **X1 X2 X3 X4** connector where the thermostat is connected with the indoor unit and disconnect the BAXI thermostat.
- Connect the Airzone Gateway to the **X1 X2 X3 X4** port of the indoor unit. Respect the polarity. X1 - Red, X2 - Black, X3 - Blue, X4 - Green.
- Power the indoor unit and the Airzone system. Check the gateway LEDs (see self-diagnosis section).




- Retire a alimentação da unidade interior e do sistema Airzone.
- Localize o conector **X1 X2 X3 X4** onde a conexão entre o termostato BAXI e a unidade interna é feita e desconecte o termostato BAXI.
- Conecte o gateway Airzone à porta **X1 X2 X3 X4** da unidade interior. Lembre-se de respeitar a polaridade. X1 - Vermelho, X2 - Preto, X3 - Azul, X4 - Verde.
- Alimente a unidade interior e o sistema Airzone. Verifique os LEDs do gateway (consulte o secção de Autodiagnóstico).

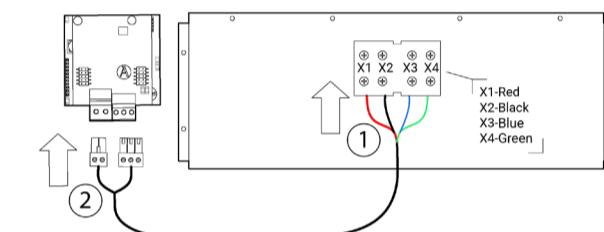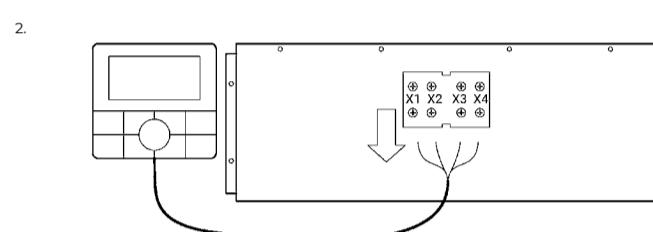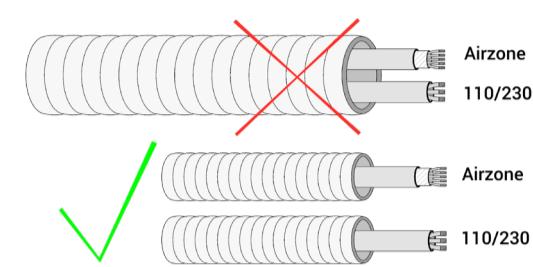

(ES) AUTODIAGNÓSTICO / (EN) SELF-DIAGNOSIS / (PT) AUTODIAGNÓSTICO

Nº	Significado / Meaning / Significado		
D3	Actividad del micro controlador Micro controller activity Atividade do microcontrolador	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
D8	Transmisión de datos hacia el sistema Airzone Data transmission to the Airzone system Transmissão de dados até o sistema Airzone	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
D9	Recepción de datos desde el sistema Airzone Data reception from the Airzone system Receção de dados do sistema Airzone	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde
D11	Alimentación de la pasarela Gateway power supply Alimentação do gateway	Fijo Fixed Fixo	Rojo Red Vermelho
D34	Transmisión de datos hacia la unidad interior Data transmission to the indoor unit Transmissão de dados até a unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Rojo Red Vermelho
D35	Recepción de datos desde la unidad interior Data reception from the indoor unit Receção de dados da unidade interior	Parpadeo Blinking Pisca	Verde Green Verde

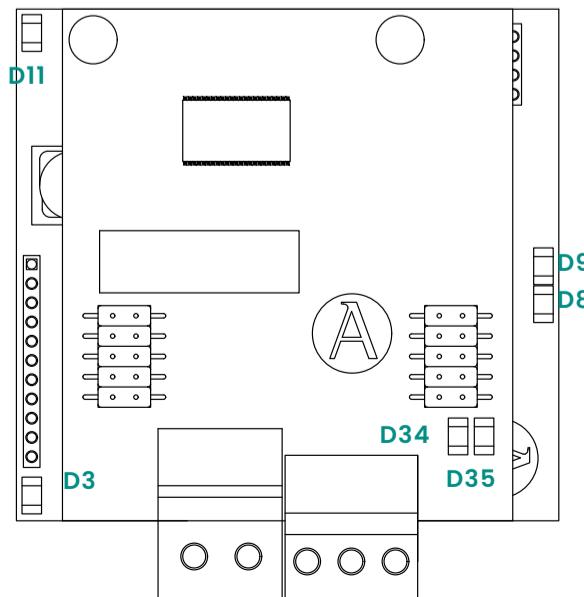

(FR) ELEMENTS / (IT) ELEMENTI / (DE) BESTANDTEILE

Nº	Description / Descrizione / Beschreibung
1	Câbles de connexion à l'unité / Cavi di collegamento a unità / Kabel für die Einheit Installation



(FR) CONNEXION / (IT) COLLEGAMENTI / (DE) VERBINDUNG



- Coupez l'alimentation de l'unité intérieure ainsi que celle du système Airzone.
- Localisez le connecteur **X1 X2 X3 X4** entre le thermostat et l'unité intérieure, et déconnectez le thermostat.
- Connectez la passerelle Airzone au port **X1 X2 X3 X4** de l'unité intérieure Baxi. Veillez à respecter la polarité. X1 - Rouge, X2 - Noir, X3 - Bleu, X4 - Vert.
- Rétablir l'alimentation de l'unité intérieure et du système Airzone. Vérifiez l'état des LED de la passerelle (voir la section autodiagnostic).



- Sospendere l'alimentazione dell'unità interna e quella del sistema Airzone.
- Trovare il connettore **X1 X2 X3 X4** utilizzato per il collegamento tra il termostato e la unità interna e staccare il termostato.
- Collegare l'interfaccia Airzone alla porta **X1 X2 X3 X4** dell'unità interna Baxi. Ricordare di rispettare la polarità. X1 - Rosso, X2 - Nero, X3 - Blu, X4 - Verde.
- Alimentare l'unità interna e il sistema Airzone. Verificare i LED dell'interfaccia (vedi sezione Autodiagnos).



- Trennen Sie die Stromversorgung des Innengeräts sowie des AirzoneSystems.
- Finden Sie den Anschluss, **X1 X2 X3 X4**, mit dem man das Thermostat und das Innengerät anschließt, und schalten Sie das Themostat aus.
- Verbinden Sie das Airzone-Gateway mit dem Port **X1 X2 X3 X4** am Baxi-Innengerät. Achten Sie auf die Polarität. X1-Rot, X2-Schwarz, X3 - Blau, X4 - Grün.
- Schließen Sie die Stromversorgung des Innengeräts sowie des Airzone-Systems an. Überprüfen Sie die LEDs des Gateways (Siehe abschnitt Selbstdiagnose).



(FR) AUTODIAGNOSTIC / (IT) AUTODIAGNOS / (DE) SELBSTDIAKOSE

Nº	Signification / Significato / Bedeutung		
D3	Activité du microcontrôleur Attività del microprocessore Funktion der Mikrosteuerung	Clignotement Lampeggi Blinken	Vert Verde Grün
D8	Transmission des données au système Airzone Trasmissione dei dati verso il sistema Airzone Datenübermittlung zum Airzone-System	Clignotement Lampeggi Blinken	Rouge Rosso Rot
D9	Reception des données du système Airzone Ricezione dei dati dal sistema Airzone Datenempfang vom Airzone-System	Clignotement Lampeggi Blinken	Vert Verde Grün
D11	Alimentation de la passerelle Alimentazione dell'interfaccia Gateway-Stromversorgung	Fixe Fisso Fest	Rouge Rosso Rot
D34	Transmission des données à l'unité intérieure Trasmissione dei dati verso l'unità interna Datenübermittlung zum Innengerät	Clignotement Lampeggi Blinken	Rouge Rosso Rot
D35	Reception des données de l'unité intérieure Ricezione dei dati dall'unità interna Datenempfang vom Innengerät	Clignotement Lampeggi Blinken	Vert Verde Grün