


Centralisateur de mise en sécurité incendie type B



En fonctionnement normal, seul le voyant vert "SOUS TENSION" est allumé.

Responsable de l'exploitation : Assurez-vous au moins une fois par semaine du bon fonctionnement du système (voir notice).



Arrêt du son : touche ARRET SIGNAL SONORE

Identifiez le défaut par la lecture des voyants

Contactez :

Nom :

Tél. :



Arrêt du son : touche ARRET SIGNAL SONORE

EN CAS D'ALARME GENERALE : appliquez les consignes de sécurité propres à l'établissement

EN CAS D'ALARME RESTREINTE (temporisation) :

Appliquez les consignes de sécurité propres à l'établissement


Vérifiez sur place la présence du feu

Feu confirmé

Déclenchez l'évacuation générale



Réalisez l'acquittement processus

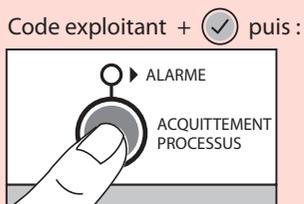

Supprimez l'origine de la détection
(pour les déclencheurs manuels, utilisez la clé dédiée)

Réarmez

