




CAME †**FA01713M4C****806SL-0300 (SELR1BDG)**

PL	Polski
HU	Magyar
HR	Hrvatski
UK	Українська


CAME S.P.A.
 Via Martiri della
 Libert , 15
 31030 Dosson di Casier
 Treviso - Italy
 Tel. (+39) 0422 4940
 Fax (+39) 0422 4941
 info@came.com -
 www.came.com

CAME.COM


10/2022 - FA01713M4C

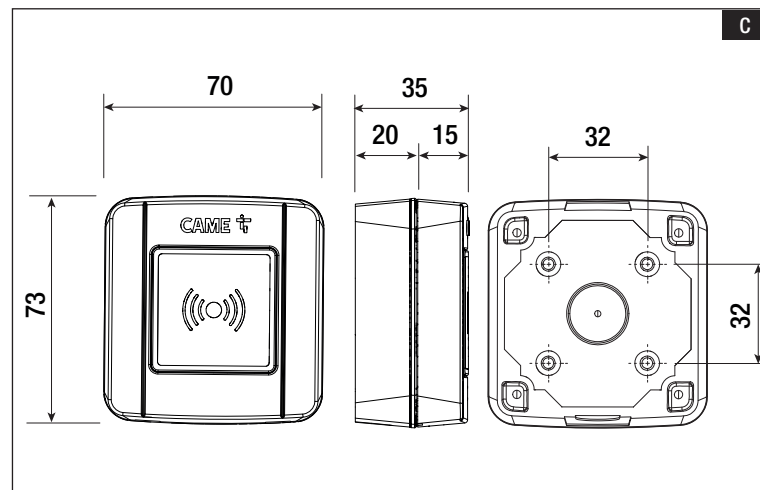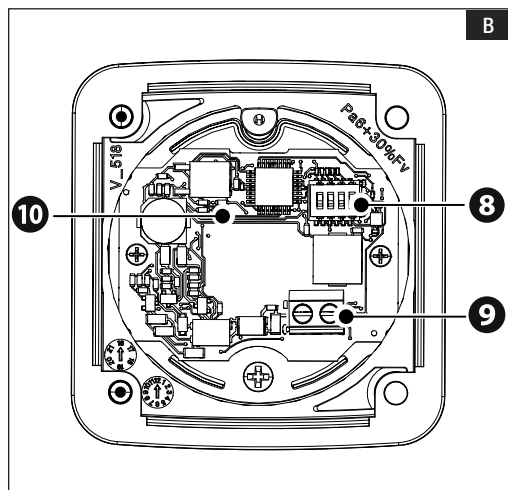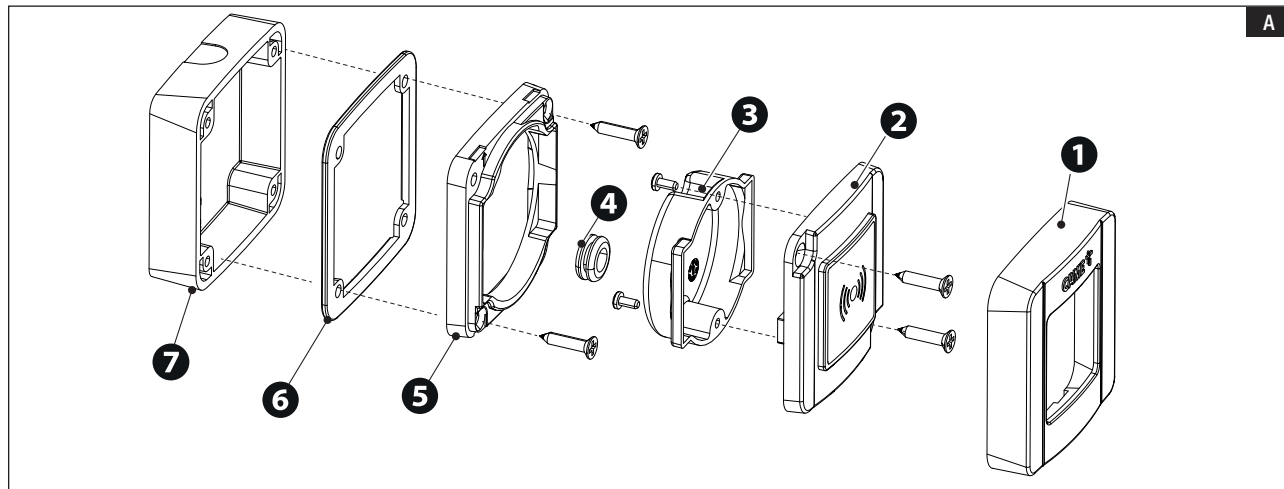


1

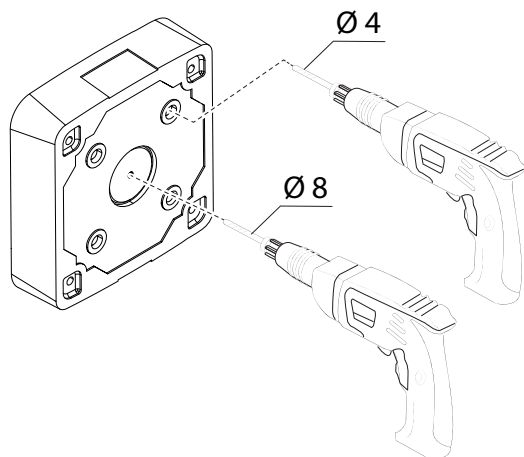


2

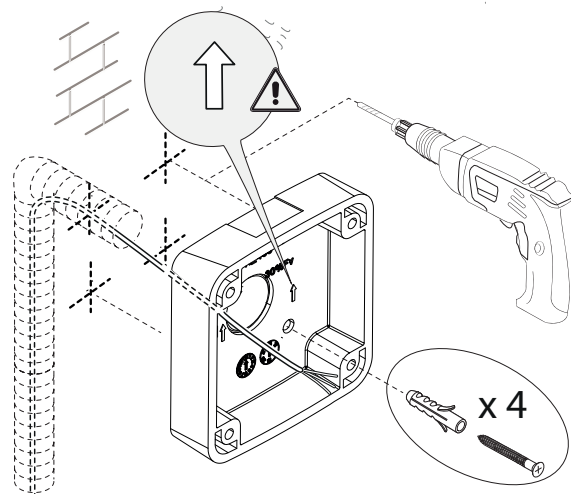



3

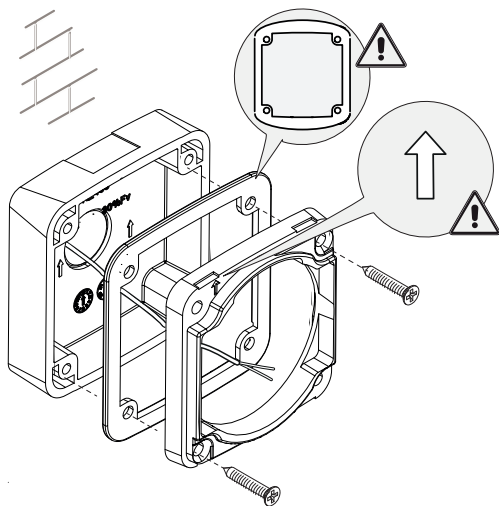

4


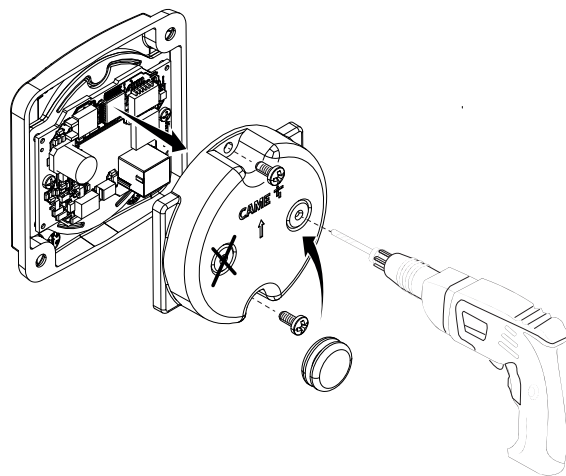


1

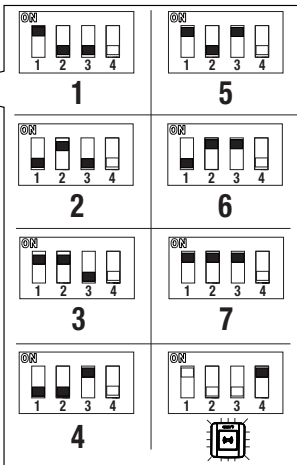


E


2

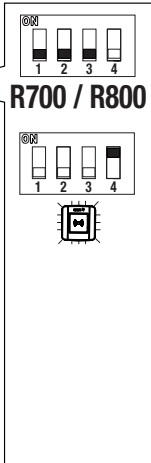

1

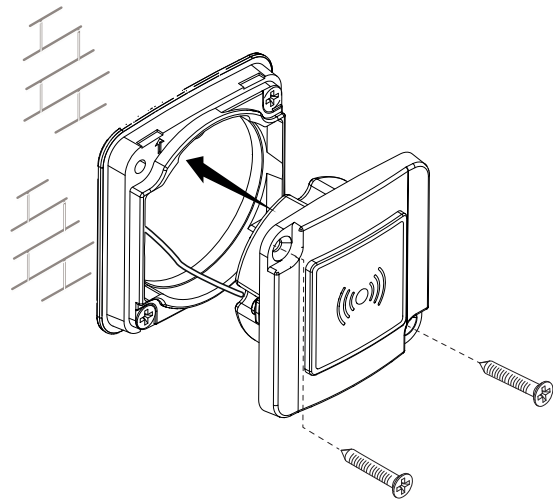

2

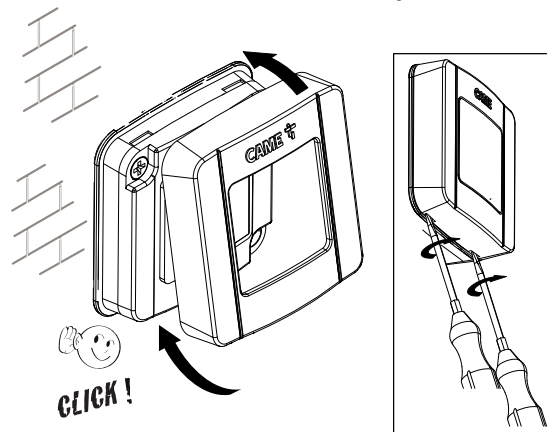

F

Ostrzeżenia ogólne kierowane do instalatora

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed przystąpieniem do instalacji i wykonaniem czynności wskazanych przez producenta. • Instalacja, programowanie, użytkowanie i konserwacja produktu muszą być wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel zgodnie z obowiązującymi przepisami. • W przypadku wykonywania czynności na płycie elektronicznej stosować odpowiednią odzież i obuwie antystatyczne. • Urządzenie wykorzystywać wyłącznie do celu, do którego zostało jednoznacznie przeznaczone; wszelkie inne użycie jest uważane za niebezpieczne. • Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędnym, niewłaściwym lub nieracjonalnym użytkowaniem. • Zapoznać z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcjach montażu i obsługi napędu, z którym powiązany jest produkt. • Podczas każdego etapu montażu upewniać się, że prace są wykonywane przy odłączonym napięciu. • Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w momencie produkcji. • Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta może być transportowany wyłącznie w zamkniętych przestrzeniach (wagony kolejowe, kontenery, pojazdy zamknięte). • W przypadku wadliwego działania produktu należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us> lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. • Data produkcji jest podana w numerze partii produkcyjnej wydrukowanym na etykiecie produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami pod adresem <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć w oficjalnych cennikach Came.

⚠ Jeśli urządzenie nie jest zasilane z centrali CAME, upewnić się czy zasilanie dostarczane do urządzenia jest wyposażone w ogranicznik prądowy do wartości nieprzekraczającej 1,5 A.

Przepisy referencyjne

Produkt jest zgodny z dyrektywami obowiązującymi w momencie produkcji. • Producent CAME S.p.A. oświadcza, że produkt opisany w niniejszym podręczniku jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i dokumentem Radio Equipment Regulations 2017. • Pełne teksty deklaracji zgodności WE (CE) i Wielkiej Brytanii (UKCA) są dostępne na stronie www.came.com.

Wycofanie z użytku i utylizacja

Nie wyrzucać opakowania i urządzenia do otoczenia po zakończeniu okresu eksploatacji. Poddać je utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu. Elementy nadające się do przetworzenia i ponownego wykorzystania są opatrzone odpowiednim symbolem oraz znakiem materiału.

DANE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ ULEĆ ZMIANIE W KAŻDEJ CHWILI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE WYMIARY, JEŚLI NIE ZOSTAŁO PODANE INACZĘJ, SĄ WYRAŻONE W MILIMETRACH.

Opis

806SL-0300

SELR1BDG - Selektor zbliżeniowy BUS CXN zewnętrzny przeznaczony do kart, breloków i TAG (Manchester protocol) z podświetleniem w kolorze niebieskim. Kolor szary RAL7024.

Dane techniczne

MODELE	SELR1BDG
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC
Zużycie energii przez magistralę (CXN Unit)	1
Moc (W)	0.35
Pobór prądu (mA)	25
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55
Temperatura przechowywania (°C)*	-25 ÷ +70
Stopień ochrony (IP)	54
Częstotliwość (KHz)	125
Klasa izolacji	III
Średnia żywotność (Cykle)**	500000

(*) Przed instalacją, umieścić produkt w temperaturze pokojowej, jeśli było on przechowywany lub transportowany w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach.

(**) Średnią żywotność produktu należy rozumieć jako orientacyjną i szacowaną, przyjmując, że będzie on eksploatowany w normalnych warunkach użytkowania, prawidłowo zainstalowany i poddawany konserwacji. Zależy ona też od innych czynników, na przykład warunków klimatycznych i środowiskowych.

Opis części składowych **A**

- 1 Pokrywa przednia
- 2 Czytnik kart zbliżeniowych
- 3 Pokrywa zabezpieczająca płytę
- 4 Gumka uszczelniająca
- 5 Ramka przednia
- 6 Uszczelka do montażu natynkowego
- 7 Obudowa do montażu natynkowego

Płyta elektroniczna **B**

- 8 Przełączniki DIP do ustawień
- 9 Zaciski
- 10 Dioda sygnalizacyjna

Wymiary **C**

Montaż **D**

Połączenia i ustawienia **E**

 W instalacjach z większą liczbą selektorów, należy zapoznać się z różnymi rodzajami okablowania w instrukcji obsługi centrali sterującej lub napędu.

① Konfiguracja BUS


 Zaleca się stosowanie kabla FROR 2x1mm² o maksymalnej długości 50 m od płyty elektronicznej.

 Nie należy używać kabla ekranowanego.

Podłączyć selektor do zacisku BUS centrali sterującej.

Istnieje możliwość połączenia do 7 selektorów BUS (klawiaturowych, zbliżeniowych, Bluetooth lub kluczykowych).

Jeśli w obrębie instalacji połączono kilka selektorów BUS, należy ustawić inny adres dla każdego z nich za pomocą przełączników DIP 1 2 3.

 Jeśli dwa selektory mają ten sam adres na magistrali, włączy się czerwone, migające podświetlenie, sygnalizujące błąd konfiguracji.

② Konfiguracja R700 V2 / S0002P

 Zaleca się stosowanie kabla FROR 2 x 1 mm o maksymalnej długości 30 m od płyty elektronicznej.

Podłączyć selektor do zacisków S1-GND panelu elektrycznego.

Ustawić przełączniki DIP 1 2 3 na OFF.

Płyta interfejsu	Liczba selektorów, jakie można podłączyć
R700	1
R700 V2	2
S0002P	4

Podświetlenie

Ustawić przełącznik DIP 4 na ON, aby włączyć podświetlenie selektora.

W trybie czuwania urządzenie pozostanie podświetlone na niebiesko.

Operacje końcowe **G**

Dodawanie nowego użytkownika

Uruchomić procedurę wprowadzania użytkownika z centrali sterującej za pomocą funkcji [U1 - Nowy użytkownik].

Zbliżyć nieskonfigurowaną kartę do czytnika.

 Jeśli karta jest poprawnie zakodowana, urządzenie podświetli się na zielono.

 Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi napędu lub centrali sterującej.

Praca w trybie BUS

Po zbliżeniu zakodowanej karty, urządzenie wydaje długi dźwięk i podświetla się na zielono.

Jeśli wymagana jest konserwacja napędu, selektor podświetla się następnie na 3 sekundy na kolor ustawiony dla funkcji [Powiadom o konserwacji] centrali sterującej.

 Należy włączyć funkcję [Konfiguruj konserwację] na centrali sterującej.

 Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi napędu lub centrali sterującej.

Po zbliżeniu niezakodowanej karty, urządzenie wydaje trzy krótkie dźwięki i podświetla się na czerwono.

10 Dioda sygnalizacyjna

Status	Powiadomienie
Migająca	Urządzenie skonfigurowane, komunikacja z magistralą BUS nawiązana.
Zgaszona	Brak komunikacji z magistralą BUS.
Zapalona	Urządzenie ustawione jako R700. Sprawdzić ustawienia przełączników DIP.

Praca w trybie R700 V2 / S0002P

Po zbliżeniu zakodowanej karty, urządzenie podświetla się na zielono.

10 Dioda sygnalizacyjna

Status	Powiadomienie
Zapalona	Urządzenie skonfigurowane i prawidłowo zasilane.
Zgaszona	Urządzenie nie jest podłączone, nie jest zasilane lub nie jest skonfigurowane. Sprawdzić ustawienia DIP.

MAGYAR

Általános figyelmeztetések a szerelő számára

Olvasa el figyelmesen az utasításokat a felszerelés megkezdése előtt, a gyártó által előírt módon végezze el a műveleteket. • A felszerelést, programozást, üzembe helyezést és karbantartást kizárólag képzett és tapasztalt műszaki szakember végezze, a hatályos törvények értelmében. • Az elektronikus panelel való beavatkozás esetén viseljen antisztatikus ruházatot és lábbelit. • A terméket kizárólag az előírt rendeltetésének megfelelően szabad használni, minden más használat veszélyesnek minősül. • A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, hibás és ésszerűtlen használatból eredő esetleges károkért. • Ellenőrizze a termékhez társított automatika felszerelési és használati kézikönyvében található figyelmeztetéseket is. • A felszerelési műveletek alatt győződjön meg arról, hogy a berendezés feszültségmentes-e. • A termék megfelel a gyártás pillanatában érvényes vonatkozó irányelveknek. • A gyártó eredeti csomagolásában levő terméket csak zárt szállítóeszközzel (vasúti vagonban, konténerben, zárt járműben) szállítható. • A termék rendellenes működése esetén szakítsa meg a használatát és forduljon a műszaki szervizszolgálatához a <https://www.came.com/global/en/contact-us> e-mail címen vagy honlapon található telefonszámon. • A gyártás időpontja a termék címkéjére nyomtatott gyártási tétel jelölésében szerepel. Szükség esetén elérhetőségünk: <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Az általános adásvételi szerződési feltételek a Came hivatalos árjegyzékében található.

⚠ Ha a készülék tápellátása nem a CAME vezérlőpanelről történik, ellenőrizze, hogy a készülék tápáramellátása rendelkezzen 1,5 A-t nem meghaladó áramhatárolóval.

Hivatkozott Szabványok

A termék megfelel a gyártás pillanatában érvényes vonatkozó irányelveknek. • A CAME S.p.A. kijelenti, hogy a jelen kézikönyvben leírt termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a Radio Equipment Regulations 2017 dokumentumnak. • Az EU (CE) és UK (UKCA) megfelelési nyilatkozatok teljes szövege megtalálható a www.came.com honlapon.

Szétszerelés és semlegesítés

A csomagolóanyag és élettartama végén a készülék ne kerüljön a környezetbe, hanem a célszágban hatályos előírások szerint kerüljön selejtezésre. Az újrahasznosítási célú szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas alkatrészeket fel van tüntetve az anyag szimbóluma és betűjele.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK BÁRMIKOR ÉS ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTHATÓK.

A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN VANNAK MEGADVA, KIVÉVE HA MÁSKÉNT VAN JELÖLVE.

Leírás

806SL-0300

SELR1BDG - Kártyával, kulcstartóval és TAG (Manchester protocol) készülékkel működő BUS CXN transzponder választókapcsoló kültéri használatra, kék háttérvilágítással. Szürke RAL7024 színben.

Műszaki adatok

TÍPUSOK	SELR1BDG
Tápfeszültség (V - 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC
BUSZ fogyasztás (CXN Unit)	1
Teljesítmény (W)	0.35
Felvett áram (mA)	25
Működési hőmérséklet (°C)	-20 ÷ +55
Tárolási hőmérséklet (°C)*	-25 ÷ +70
Érintésvédelmi osztály (IP)	54
Frekvencia (kHz)	125
Szigetelési osztály	III
Átlagos élettartama (ciklus)**	500000

(*) A felszerelés előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten abban az esetben, ha az előző tárolás vagy szállítás nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten történt.

(**) A termék átlagos élettartama pusztán tájékoztató jellegű, és a megfelelő használati, felszerelési és karbantartási feltételek figyelembevételével végzett becslés eredménye. Ezt az adatot további tényezők is befolyásolják, például az éghajlati és környezeti feltételek.

A részek leírása **A**

- 1 Elülső burkolat
- 2 Transzponder
- 3 Elektronikus panel védőfedele
- 4 Tömítő gumi
- 5 Elülső váz
- 6 Tömítés kültéri felszereléshez
- 7 Külső doboz

Elektronikus panel **B**

- 8 Beállító DIP switch
- 9 Sorkapocs
- 10 Állapotjelző LED


Méretetek **C**

Felszerelés **D**

Bekötések és beállítások **E**

 Egynél több választókapcsolóval felszerelt rendszereknél tanulmányozza a különböző bekötési típusokat a vezérlőpanel vagy az automatika kézikönyvében.

① A BUSZ konfigurálása


 Alkalmazzon FROR 2x1mm²-es kábelt, max. 50 m hosszú lehet az elektronikus paneltől mérve.

 Ne használjon árnyékolt kábelt.


Csatlakoztassa a választókapcsolót a BUSZ kapcsolóhoz a vezérlőpanelen.

Legfeljebb 7 db. BUSZ eszköz csatlakoztatható (billentyűzet, transzponder, bluetooth vagy kulcsos).

Ha a rendszerhez több BUSZ választókapcsoló csatlakozik, állítson be ezek mindegyikéhez egy eltérő címet a DIP 1 2 3 révén.

 Ha a két választókapcsoló címe a BUSZ-on azonos, a háttérvilágítás piros fényvel villog, ez jelzi a hibás konfigurálást.

② R700 V2 / S0002P konfigurálása

 Alkalmazzon FROR 2 x 1 mm-es kábelt, max. 30 m hosszú lehet az elektronikus paneltől mérve.

Csatlakoztassa a választókapcsolót az S1-GND csatlakozásokhoz az elektromos panelen.

Állítsa a DIP 1-2-3-at OFF állásba.

Interfész kártya	Csatlakoztatható választókapcsolók száma
R700	1
R700 V2	2
S0002P	4

Háttérvilágítás

A háttérvilágítás aktiválásához állítsa a DIP 4-at ON állásba.

Standby állapotban a készülék háttérvilágítása kék.

Befejező műveletek **G**

Új felhasználó regisztrálása

Indítsa el a vezérlőpanelen az új felhasználó létrehozási eljárását az [U1 - Új felhasználó] funkcióval.

Közelítsen egy nem konfigurált kártyát az olvasóhoz.


 **Ha a kártya kódolása helyes, a készülék háttérvilágítása zöld fényel kigyullad.**

 **További információkért lásd az automatika vagy a vezérlőpanel kézikönyvét.**

A BUSZ üzemmód működése

Egy kódolt kártya közelítését követően a készülék hosszú hangjelzéssel jelez és kigyullad a zöld színű háttérvilágítás.

Amennyiben szükségessé válik az automatika karbantartása, a választókapcsoló háttérvilágítása 3 másodpercre kigyullad a vezérlőpanelen a [Karbantartás jelzése] funkcióban megadott színnel.

 **Be kell kapcsolni a [Karbantartás konfigurálása] funkciót a vezérlőpanelen.**

 **További információkért lásd az automatika vagy a vezérlőpanel kézikönyvét.**

Egy nem kódolt kártya közelítését követően a készülék három rövid hangjelzéssel jelez és kigyullad a piros színű háttérvilágítás.

10 Állapotjelző LED

Állapot	Jelzés
Villog	A készülék konfigurálva van és kommunikál a BUSZ-szal
Kikapcsolva	A készülék nem kommunikál a BUSZ-szal
Bekapcsolva	A készülék R700-ként van beállítva. Ellenőrizzze a DIP-ek beállítását.

Az R700 V2 / S0002P mód működése

Egy kódolt kártya közelítését követően a készüléken kigyullad a zöld színű háttérvilágítás.

10 Állapotjelző LED

Állapot	Jelzés
Bekapcsolva	A készülék konfigurációja és tápellátása megfelelő.
Kikapcsolva	A készülék nincs bekötve, nincs tápellátása vagy nincs konfigurálva. Ellenőrizzze a DIP-ek beállítását.

HRVATSKI

Opća upozorenja za instalatera

Prije ugradnje i izvođenja drugih postupaka prema preporukama proizvođača pažljivo pročitajte ove upute. • Ugradnju, programiranje, stavljanje u rad i održavanje mora obavljati kvalificirano i stručno osoblje koje se potpuno pridržava propisa na snazi. • Pri intervenciji na elektroničkoj kartici nosite odjeću i obuću za zaštitu od statičkog elektriciteta. • Proizvod je namijenjen isključivo uporabi za koju je izričito osmišljen i svaka se druga uporaba smatra opasnom. • Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu prouzročenu neprimjerenom, pogrešnom ili nerazumnom uporabom. • Provjerite i upozorenja u priručnicima za ugradnju i upotrebu automatike povezane s proizvodom. • Tijekom svih faza ugradnje napon mora biti isključen. • Proizvod je usklađen s važećim direktivama na snazi u trenutku proizvodnje. • Proizvod u izvornom pakiranju proizvođača može se prevoziti samo u zatvorenom (vagoni, kontejneri, zatvorena vozila). • Ako se proizvod pokvari, prekinite uporabu i obratite se službi za korisnike putem adrese <https://www.came.com/global/en/contact-us> ili nas nazovite na telefonski broj naveden na mrežnom mjestu. • Datum proizvodnje naveden je u proizvodnoj seriji otisnutoj na naljepnici proizvoda. Po potrebi obratite nam se putem adrese <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Opći uvjeti prodaje navedeni su u službenim cjenicima društva Came.

⚠ Ako se uređaj ne napaja preko upravljačke kutije CAME, uvjerite se da se napajanje uređaja izvodi uz ograničenje struje do najviše 1,5 A.

Mjerodavni propisi

Proizvod je usklađen s važećim direktivama na snazi u trenutku proizvodnje. • Poduzeće CAME S.p.A. izjavljuje da je proizvod opisan u ovom priručniku u skladu s Direktivom 2014/53/EU i dokumentom Radio Equipment Regulations 2017 (Pravilnik za radijsku opremu). • Cjeloviti tekstovi izvave o usklađenosti EU-a (EZ) i UK-a (UKCA) dostupni su na mrežnom mjestu www.came.com.

Prestanak uporabe i odlaganje

Ne bacajte u okoliš ambalažu i uređaj na kraju vijeka trajanja, već ih odložite u skladu s propisima na snazi u zemlji uporabe proizvoda. Komponente koje se mogu reciklirati imaju simbol i oznaku materijala.

PODATCI I INFORMACIJE NAVEDENI U OVOM PRIRUČNIKU PODLIJEŽU IZMJENAMA U BILO KOJEM TRENTUTKU BEZ OBEVEZE ZA PRETHODNIM OBAVJEŠTAVANJEM.

MJERE SE IZRAŽAVAJU U MILIMETRIMA OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO.

Opis

806SL-0300

SELR1BDG – Vanjski selektor transponder BUS CXN za kartice, privjeske za ključeve i TAG (protokol Manchester) s plavim pozadinskim osvjetljenjem. Siva boja, RAL7024.

Tehnički podatci

MODEL	SELR1BDG
Napajanje (V – 50/60 Hz)	12 – 24 AC – DC
Potrošnja BUS (jedinica CXN)	1
Snaga (W)	0.35
Apsorbirana struja (mA)	25
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55
Temperatura skladištenja (°C)*	-25 ÷ +70
Stupanj zaštite (IP)	54
Frekvencija (kHz)	125
Razred izolacije	III
Prosječni vijek trajanja (ciklusi)**	500000

(* Prije obavljanja ugradnje proizvod treba držati pri sobnoj temperaturi ako je riječ o skladištenju ili prijevozu pri veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.

(**) Prosječni je vijek trajanja proizvoda isključivo indikativan podatak procijenjen na temelju usklađenih uvjeta uporabe, ugradnje i održavanja. Na njega se utječe i dodatnim čimbenicima kao što su, primjerice, klimatski uvjeti i uvjeti okoliša.

Opis dijelova **A**

- 1 Zaštitna maska
- 2 Transponder
- 3 Zaštitni poklopac za karticu
- 4 Gumica brtve
- 5 Prednji okvir
- 6 Vanjska brtva
- 7 Vanjsko kućište

Elektronička kartica **B**

- 8 Prekidač DIP za postavljanje
- 9 Redna stezaljka
- 10 Svjetleća dioda (LED) za signalizaciju stanja

Dimenzije **C**

Ugradnja **D**

Spojevi i postavke **E**

 Za sustave s više selektora pogledajte razne vrste ožičenja u priručniku upravljačke ploče ili automatike.

① Konfiguracija BUS


 **Preporučuje se upotreba kabela FROR 2x1mm² najveće dužine od 50 m od elektroničke kartice.**

 **Ne upotrebljavajte obloženi kabel.**

Priključite selektor na stezaljku BUS upravljačke ploče.

Moguće je priključiti do najviše sedam selektora BUS (putem tipkovnice, transpondera, funkcije Bluetooth ili putem ključa).

Ako je na sustav priključeno više selektora BUS, postavite različitu adresu za svaki selektor upotrebom prekidača DIP 1 2 3.

 **Ako dva selektora imaju istu adresu na BUS-u, pozadinsko osvjetljenje treperi crvenom bojom da bi se ukazalo na konfiguracijsku pogrešku.**

② Konfiguracija R700 V2 / S0002P

 **Preporučuje se upotreba kabela FROR 2 x 1 mm najveće dužine od 30 m od elektroničke kartice.**

Priključite selektor na stezaljke S1-GND električne ploče.

Postavite prekidače DIP 1, 2 i 3 u položaj ISKLJUČENO (OFF).

Kartica sučelja	Broj selektora koji se mogu priključiti
R700	1
R700 V2	2
S0002P	4

Pozadinsko svjetlo

Postavite DIP 4 u položaj UKLJUČENO (ON) da biste aktivirali pozadinsko svjetlo selektora. U stanju mirovanja pozadinsko je osvjetljenje uređaja plave boje.


Završni postupci **G**

Upisivanje novog korisnika

Pokrenite postupak upisivanja korisnika putem upravljačke ploče upotrebom funkcije [U1 – Novi korisnik].

Približite nekonfiguriranu karticu čitača.

 **Ako kartica nije pravilno šifrirana, pozadinsko je osvjetljenje uređaja zelene boje.**


 **Pogledajte priručnik za automatiku ili upravljačku ploču za više informacija.**

Rad u načinu rada BUS

Ako se približi kartica sa šifrom, uređaj ispušta dugi zvučni signal i pojavljuje se zeleno pozadinsko osvjetljenje.

Kada treba provesti održavanje automatike, pozadinsko osvjetljenje selektora tijekom 3 sekunde poprima boju određenu funkcijom [Signaliziraj održavanje] upravljačke ploče.

 **Treba aktivirati funkciju [Konfiguriraj održavanje] na upravljačkoj ploči.**

 **Pogledajte priručnik za automatiku ili upravljačku ploču za više informacija.**

Ako se približi kartica bez šifre, uređaj ispušta tri kratka zvučna signala i pojavljuje se crveno pozadinsko osvjetljenje.

10 Svjetleća dioda (LED) za signalizaciju stanja

Status	Signalizacija
Treperenje	Uređaj je konfiguriran i komunicira s BUS-om.
Ugašeno	Uređaj ne komunicira s BUS-om.
Upaljeno	Uređaj postavljen kao R700. Provjerite postavke prekidača DIP.

Rad u načinu rada R700 V2 / S0002P

Ako se približi kartica sa šifrom, na uređaju se pojavljuje zeleno pozadinsko osvjetljenje.

10 Svjetleća dioda (LED) za signalizaciju stanja

Status	Signalizacija
Upaljeno	Uređaj je konfiguriran i pravilno se napaja.
Ugašeno	Uređaj nije priključen, ne napaja se i nije konfiguriran. Provjerite postavke prekidača DIP.

УКРАЇНСЬКА

Загальні інструкції з монтажу

Уважно прочитайте інструкції перед початком установки і виконанням дій, вказаних виробником. • Монтаж, програмування, введення в експлуатацію та технічне обслуговування мають виконуватися кваліфікованим персоналом у повній відповідності до вимог діючих норм безпеки. • Використовуйте антистатичний одяг і взуття при роботі з електронною платою. • Виріб слід використовувати виключно за призначенням; будь-яке інше використання має вважатися небезпечним. • Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправильним, помилковим або недбалим використанням приладу. • Також слід ознайомитися з попередженнями в посібниках із монтажу та експлуатації автоматики, до якої під'єднується виріб. • На всіх етапах виконання монтажних робіт переконайтеся у відсутності електричного живлення. • Виріб відповідає вимогам застосованих директив, які діяли на момент виготовлення. • Виріб в оригінальній упаковці виробника можна транспортувати тільки в замкнутому просторі (залізні дорожні вагони, контейнери, закриті транспортні засоби). • У разі несправності виробу, припиніть його використання та зверніться до сервісного центру за адресою <https://www.came.com/global/en/contact-us> або за номером телефона, вказаним на сайті. • Дата виготовлення вказана у партії виробництва, надрукованої на етикетці продукту. В разі необхідності, зв'яжіться з нами за адресою <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • Загальні умови продажу вказані в офіційних прайс-листах Came.

⚠ Якщо пристрій отримує живлення не з блоку CAME, переконайтеся, що передбачений струм живлення не перевищує 1,5 А.

Норми й стандарти

Виріб відповідає вимогам застосованих директив, які діяли на момент виготовлення. • Компанія-виробник CAME S.p.A. заявляє, що описаний у цьому посібнику пристрій відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU та документу «Radio Equipment Regulations 2017». • Повні тексти декларацій про відповідність UE (CE) та UK (UKCA) доступні на сайті www.came.com.

Виведення з експлуатації та утилізація

Не викидайте пакувальний матеріал і прилад після закінчення терміну служби разом із побутовими відходами, а утилізуйте згідно з вимогами законодавства, чинного в країні використання виробу. Компоненти, для яких передбачена повторна переробка, відзначені спеціальним символом із позначенням матеріалу виготовлення. ВСІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЦЬОЇ ІНСТРУКЦІЇ, МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ. ВИМІРИ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ, ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ.

Опис

806SL-0300

SELR1BDG - Накладний проксиміті-зчитувач для карток, брелоків-транспондерів та TAG (протокол Manchester), підключається до ШИНИ CXN, синє підсвічування. Сірого кольору, RAL7024.

Технічні характеристики

МОДЕЛІ	SELR1BDG
Напруга живлення (В, 50/60 Гц)	~/=12-24
Споживання шини BUS (CXN Unit)	1
Потужність (Вт)	0.35
Споживаний струм (мА)	25
Діапазон робочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Діапазон температури зберігання (°C)*	-25 ÷ +70
Клас захисту (IP)	54
Частота (Гц)	125
Клас ізоляції	III
Середній термін служби (Цикли)**	500000

(*) Перед монтажем виріб слід зберігати при кімнатній температурі в разі складування або транспортування при дуже низьких чи дуже високих температурах.

(**) Середній термін служби виробу є суто рекомендованим та оцінюється із урахуванням нормальних умов експлуатації, установки та технічного обслуговування. На цей показник також впливають інші фактори, такі як, наприклад, кліматичні та екологічні умови.

Опис основних компонентів **A**

- 1 Фронтальна накладка
- 2 Проксиміті-зчитувач
- 3 Захисна кришка електронної плати
- 4 Герметична прокладка
- 6 Прокладка для накладного монтажу
- 7 Корпус для накладного монтажу


Електронна плата **B**

- 8 DIP-перемикач налаштування
- 9 Контактна панель
- 10 Світлодіодний індикатор стану


Габаритні розміри **C**

Монтаж **D**

Підключення та налаштування **E**

 У системах з декількома пристроями управління ознайомтесь з різними типами проводки в інструкції до блоку управління або до автоматичної системи.

① Конфігурація ШИНИ


 Використовуйте кабель FROR 2x1мм² максимальною довжиною 50 м від електронної плати.

 Не використовуйте екранований кабель.

Підключіть пристрій управління до шинної клеми блоку управління.

Можна підключити максимальну до 7 провідних пристроїв управління (кодонабірних клавіатур, проксиміті-зчитувачів, bluetooth-блоків чи ключей-вимикачів).

Якщо у системі підключено декілька провідних пристроїв управління, встановіть різні адреси для кожного пристрою, використовуючи DIP-перемикачі 1 2 3.

 Якщо два пристрої управління мають однакову адресу на ШИНІ, вмикається підсвічування із блиманням червоного світла, щоб виділити помилку конфігурації.

② Конфігурація R700 V2 / S0002P

 Використовуйте кабель FROR 2 x 1 мм максимальною довжиною 30 м від електронної плати.

Підключіть пристрій управління до клем S1-GND електричного щита.

Встановіть DIP-перемикачі 1, 2, 3 у положення OFF.

Інтерфейсна плата	Кількість пристроїв управління, які можна підключити
R700	1
R700 V2	2
S0002P	4

Підсвічування

Встановіть DIP-перемикач 4 у положення ON, щоб увімкнути підсвічування пристрою управління.
У режимі очікування пристрій залишатиметься підсвіченим синім.

Завершальні дії

10 Світлодіодний індикатор стану

Стан	Сигналізує
Мигає	Пристрій налаштований та обмінюється даними із ШИНОЮ.
Вимкнено	Обмін даними між пристроєм та ШИНОЮ не відбувається.
Увімкнено	Пристрій налаштований як R700. Перевірте налаштування DIP-перемикачів.

Робота в режимі R700 V2 / S0002P

При наближенні закодованої картки на пристрої увімкнеться зелене підсвічування.

10 Світлодіодний індикатор стану

Стан	Сигналізує
Увімкнено	Пристрій налаштований та отримує живлення.
Вимкнено	Пристрій не підключений, не отримує живлення або не налаштований. Перевірте налаштування DIP-перемикачів.

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941

info@came.com - www.came.com