

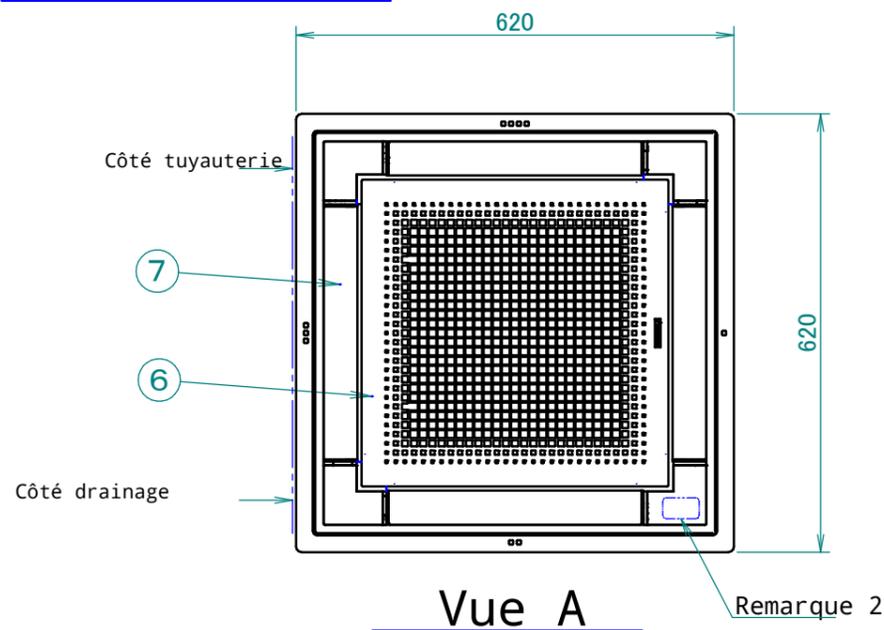


Panneau de décoration

| | |
|-------------|------------------|
| BYFQ60C4W1W | Blanc frais N9.5 |
| BYFQ60C4W1S | Argent Daikin |


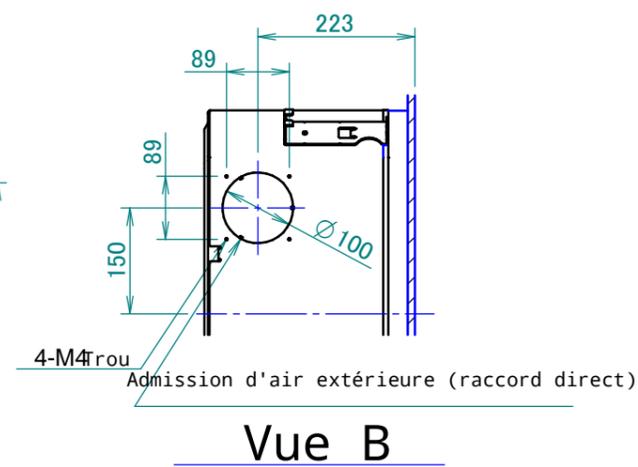


Vue A


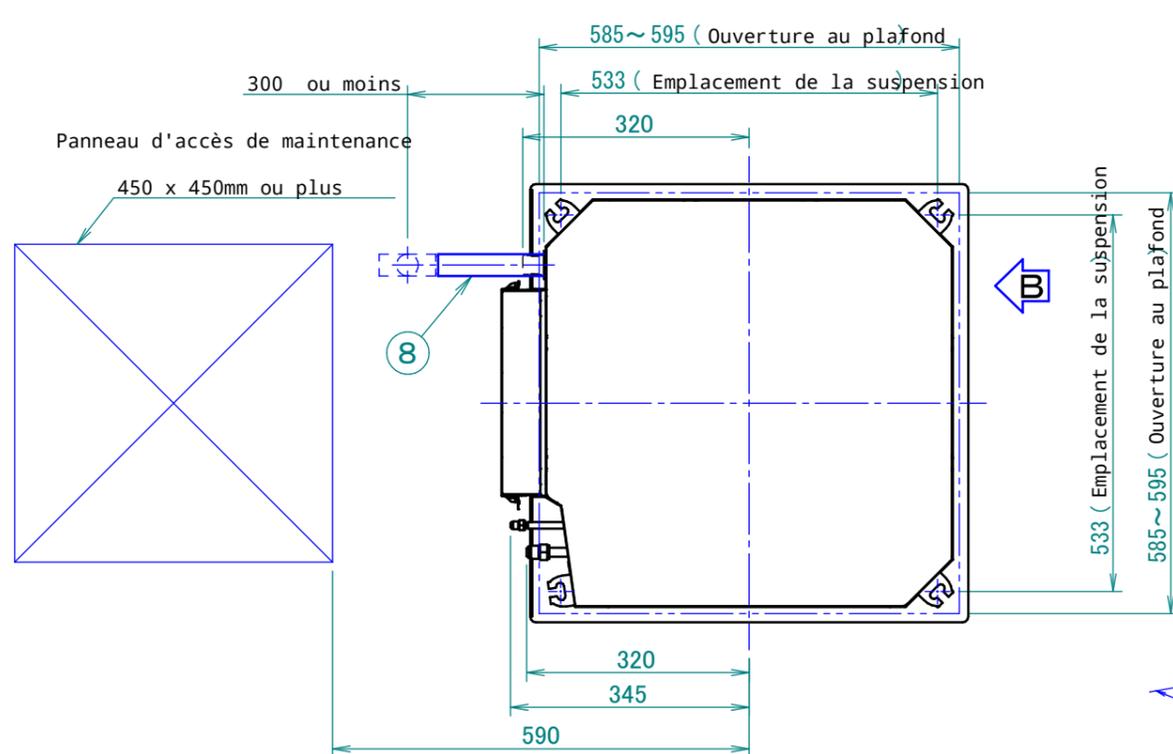


Vue B

Espace requis

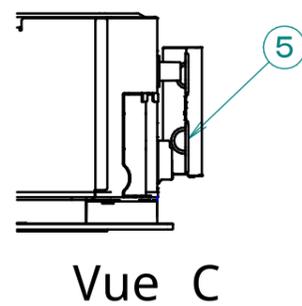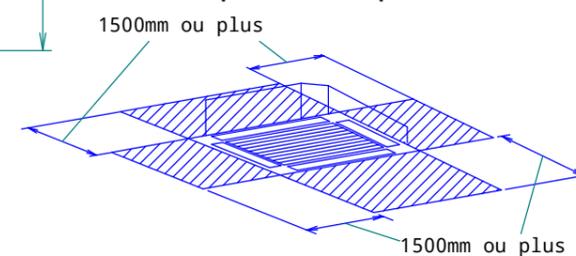

Vue C

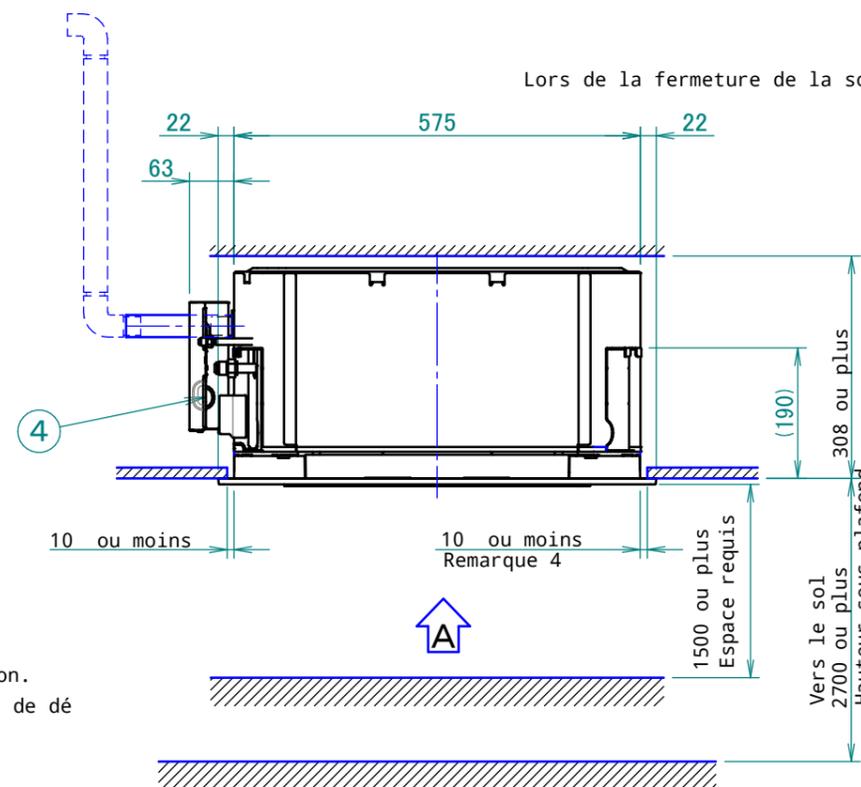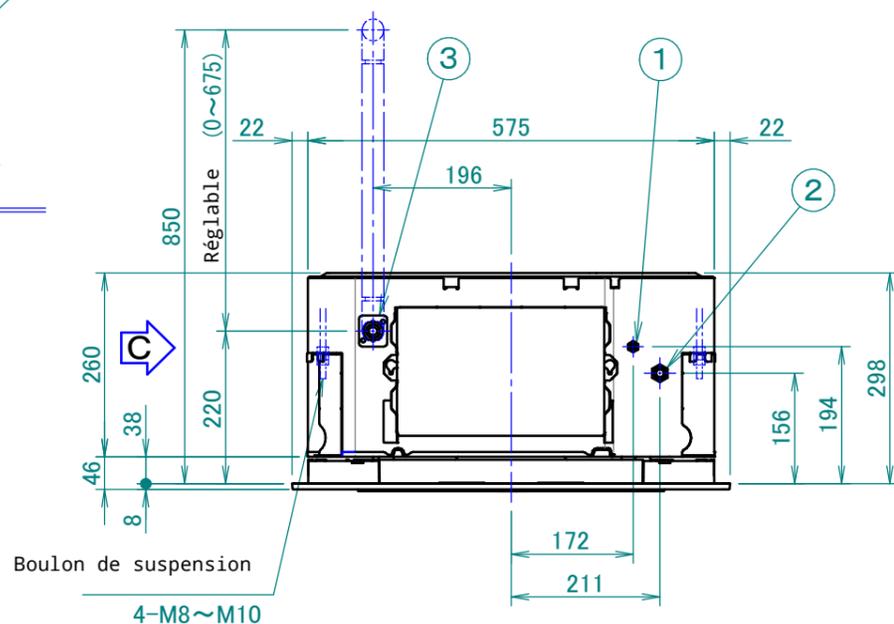

Lors de la fermeture de la sortie d'air, l'espace requis est de 200mm ou plus.

Remarques

- Emplacement de la plaque signalétique
La plaque signalétique de l'unité intérieure se trouve sur la chape à l'intérieur de la grille d'aspiration.
La plaque signalétique du panneau décoratif se trouve sur le châssis interne à l'intérieur de la grille d'aspiration.
- En cas d'installation d'un dispositif de régulation sans fil, un récepteur se trouvera à cet emplacement. Pour plus de détails, reportez-vous au schéma du dispositif de régulation sans fil.
- Si l'une des conditions suivantes est remplie, une isolation supplémentaire est requise (de la laine de verre ou de la mousse de polyéthylène, épaisseur ≥ 10 mm):
Conditions ambiantes dans le plafond $\geq 30^\circ\text{C}$ et 80% d'humidité relative.
De l'air frais est aspiré dans le plafond.
L'unité fonctionne en continu.
- Malgré que l'installation soit acceptable jusqu'à maximum 595mm carrés d'ouverture au plafond, maintenez 10mm d'espace ou moins entre unité intérieure et l'ouverture au plafond, afin d'assurer tolérance de chevauchement de panneau.

| Élément | Nom de la pièce | Élément | Nom de la pièce |
|---------|--|---------|-----------------------------------|
| ① | Raccordement du tuyau de liquide Ø 6.4 | ⑤ | Admission de câblage de la té |
| ② | Raccordement du tuyau de gaz 15-32 | ⑥ | Grille d'évacuation de l'air |
| ③ | Raccordement du tuyau de gaz 40-50 | ⑦ | Grille d'aspiration de l'air |
| ④ | Sortie de purge VP20 Extérieur: Ø26 | ⑧ | Tuyau d'évacuation Intérieur: Ø25 |
| | Alimentation électrique | | |