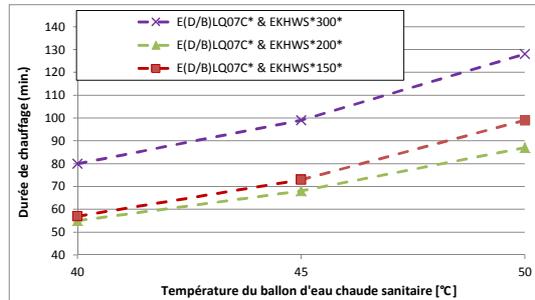
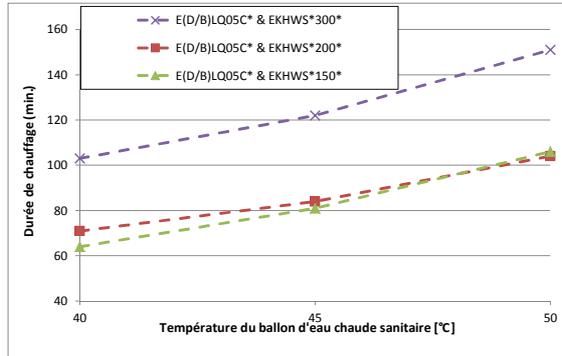


**Durées de chauffage**

## Remarques

- Temps nécessaire à la pompe à chaleur pour chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire de 10°C à la température indiquée.  
Reportez-vous à la plage de fonctionnement pour la température maximale du ballon d'eau chaude sanitaire lors du fonctionnement de la pompe à chaleur uniquement.

|            | Durée de chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à 45°C |              |
|------------|--|--------------|
|            | E(D/B)LQ05C*   | E(D/B)LQ07C* |
| EKHWS*150* | 81   | 73           |
| EKHWS*200* | 84   | 68           |
| EKHWS*300* | 122  | 99           |

**Perte de chaleur du ballon d'eau chaude sanitaire****(1)**

| Ballon d'eau chaude sanitaire | Perte de chaleur [kWh/24 h] |      |
|-------------------------------|-----------------------------|------|
|                               | 150l                        | 200l |
| EKHWS*                        | 1,55                        | 1,77 |
|                               | 300l                        | 2,19 |

## Remarques

(1) Conformément à la norme EN12897.