


# FVA100-140A

Cette unité doit être fixée à l'aide des vis de fixation montrées ci-dessous.

En cas de fixation par le bas

En cas de besoin de résistance aux vibrations, effectuez la fixation aussi bien par le bas que par l'arrière.

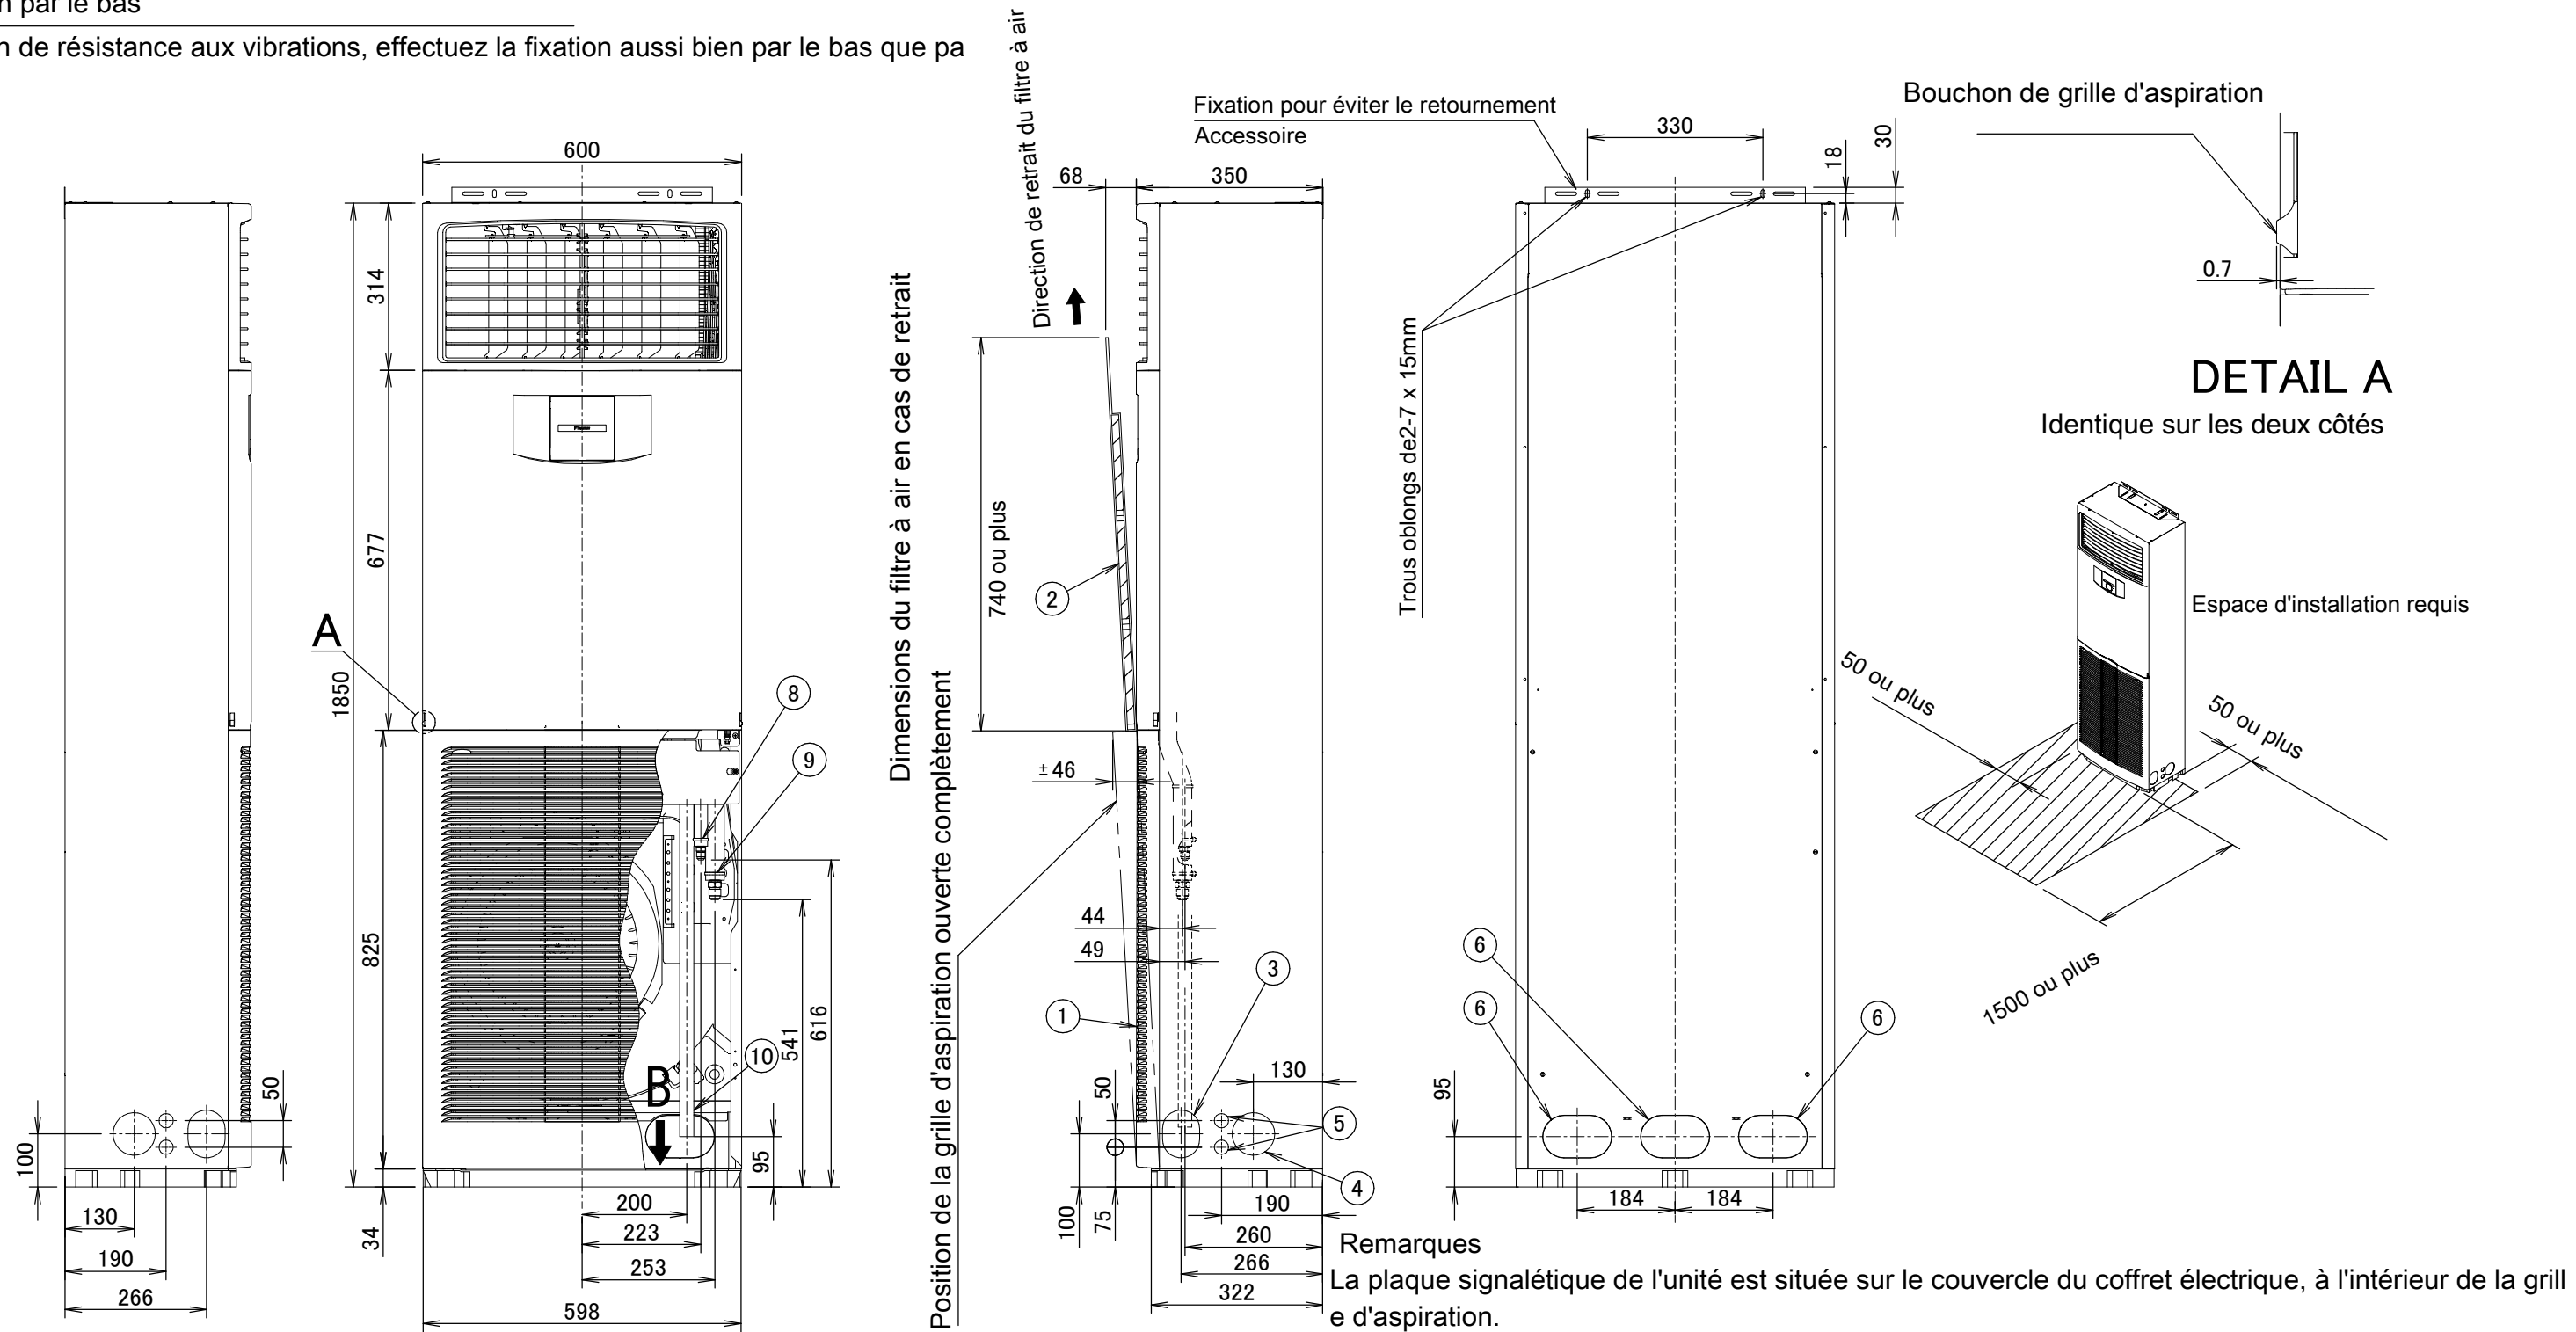

Élément	Nom de la pièce	Remarque
1	Grille d'aspiration de l'air	
2	Filtre à air	
3	Trou pour la tuyauterie	Trous oblongs de 70 x 90 mm
4	Trou pour la tuyauterie	Trou à défoncer pour la tuyauterie de recirculation ou le câblage de l'équipement en option Ø80
5	Trou pour la tuyauterie	Trou à défoncer pour la tuyauterie de recirculation ou le câblage de l'équipement en option Ø27
6	Trou de la tuyauterie (arrière)	Trous oblongs de 80 x 130 mm
7	Trou de la tuyauterie (bas)	Trous oblongs de 126 x 130 mm
8	Tuyau de liquide	Raccord évasé de Ø9.5
9	Tuyau de gaz	Raccord évasé de Ø15.9
10	Raccord du tuyau de purge	VP20

