

LRYEN-AY1







- 01 Serpentin
- 02 Compresseur
- 03 Vanne d'expansion
- 04 Vanne d'arrêt du gaz
- 05 Vanne d'arrêt du liquide
- 06 Capteur de température ambiante
- 07 Entrée de câblage de l'alimentation électrique (trou à défoncer de Ø62)
- 08 Anneau de levage pour élingue
- 09 Sectionneur principal
- 10 Ventilateur
- 11 Vanne de sécurité
- 12 Coffret électrique du module extérieur
- 13 Bornier (basse tension)
- 14 Bornier (haute tension)
- 15 Capot d'entretien du module extérieur

1 Distance entre l'unité et le mur (ou les autres unités) pour les régions sans fortes chutes de neige
 2 Distance entre l'unité et le mur (ou les autres unités) pour les régions avec de fortes chutes de neige

	1	2
A	300	500

Légende

-  Espace requis pour l'entretien et la ventilation
-  Centre de gravité

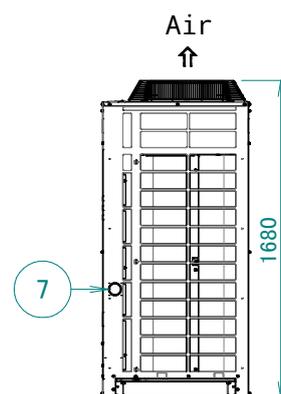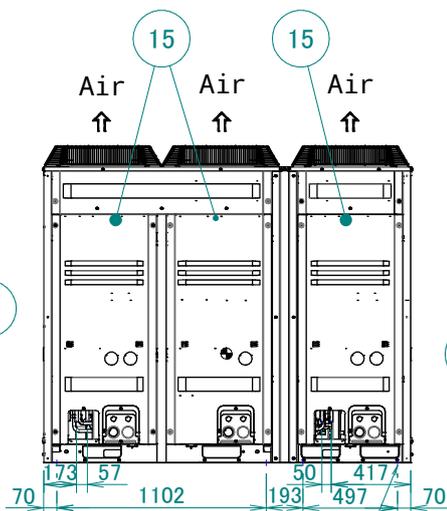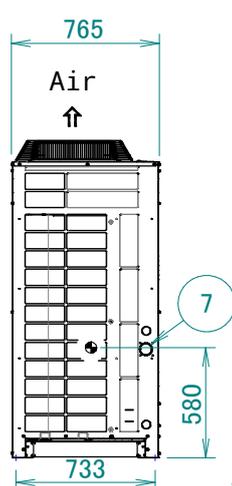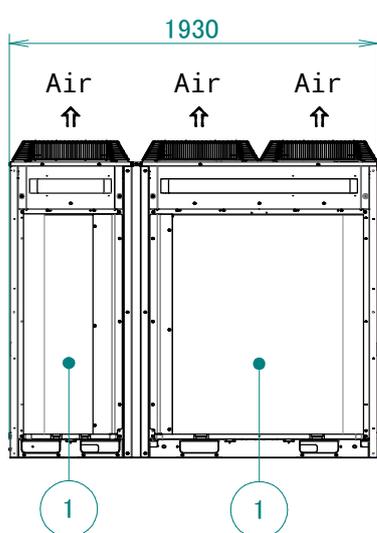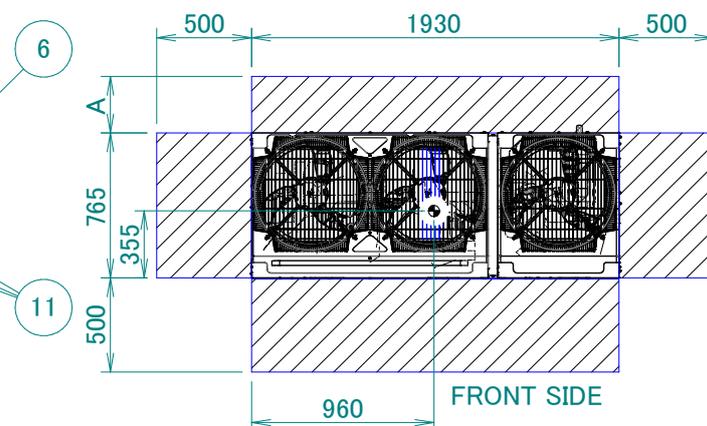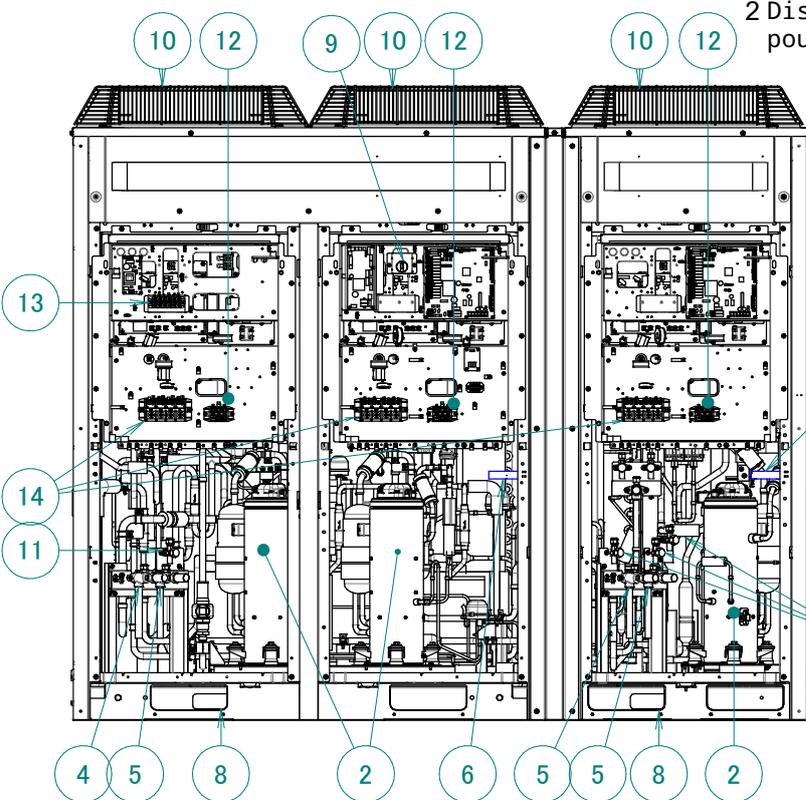

Trous oblongs de 22 x 15mm (8x)
 Trous de fixation

2D124963A