




NNZ5842501



www.se.com

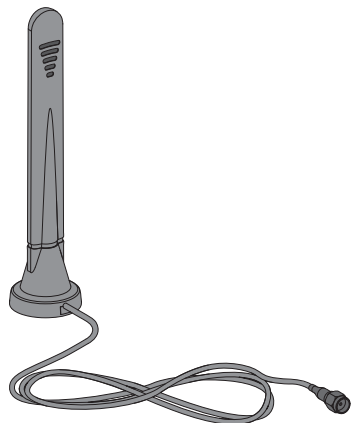


? → www.se.com/support

<p>Retain instruction sheet for future use. Visit our website at www.se.com</p> <p>PLEASE NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. ● All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product. ● No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. 	<p>Instruction de service à conserver pour usage ultérieur. Visitez notre site Web à l'adresse www.se.com</p> <p>REMARQUE IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. ● Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. ● Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel. 	<p>Guarde la hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro. Visite nuestro sitio web en www.se.com</p> <p>TENGA EN CUENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. ● Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. ● Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material. 	<p>Bewahren Sie die Kurzanleitung als Referenz für den späteren Gebrauch auf. Besuchen Sie unsere Website: www.se.com</p> <p>BITTE BEACHTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. ● Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. ● Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.
<p>Conservare questo foglio di istruzioni per un utilizzo futuro. Visitate il nostro sito Web su www.se.com</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. ● Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza. ● Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale. 	<p>Guarde a folha de instruções para utilização futura. Visite o nosso Website em www.se.com</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. ● Todos os regulamentos de segurança relevantes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser tomados em consideração quando instalar e utilizar este produto. ● A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material. 	<p>Сохраните эту инструкцию для использования в будущем. Посетите наш веб-сайт по адресу www.se.com</p> <p>ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. ● Во время установки и использования данного продукта следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные правила безопасности. ● Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации. 	<p>请保管好此说明书以供将来使用。 欢迎访问我公司网站 www.se.com</p> <p>请注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。 ● 在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。 ● Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

⚠️ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / 危險


<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent. ● This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. ● Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. ● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. ● Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. ● Do not exceed the device's ratings for maximum limits. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur. ● Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement. ● Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. ● Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. ● Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension. ● Ne dépassez pas les valeurs maximales du dispositif. <p>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes. ● Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. ● Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. ● Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. ● Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. ● No supere los límites nominales máximos del dispositivo. <p>El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.</p>	<p>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder lokale Entsprechung. ● Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden. ● Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. ● Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung. ● Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten. ● Überschreiten Sie nicht die für das Gerät gültigen Höchstgrenzen. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</p>
<p>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel paese di installazione. ● Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati. ● Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica. ● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. ● Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura. ● Per i limiti massimi non superare i valori nominali del dispositivo. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</p>	<p>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local. ● A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. ● Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. ● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. ● Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. ● Não exceda os limites máximos das classificações do dispositivo. <p>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИДУГИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт. ● Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. ● Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. ● Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. ● Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. ● Не превышайте предельные номинальные значения, указанные для устройства. <p>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</p>	<p>电击、爆炸或弧闪的危险</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS 或当地对应的标准。 ● 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。 ● 在该设备表面或内部工作之前, 请关闭设备的全部电源。 ● 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。 ● 更换所有设备、门和盖, 然后再打开该设备的电源。 ● 请勿超出设备的额定最大限制。 <p>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</p>

1 Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Se requiere para la instalación / Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a instalação / Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具

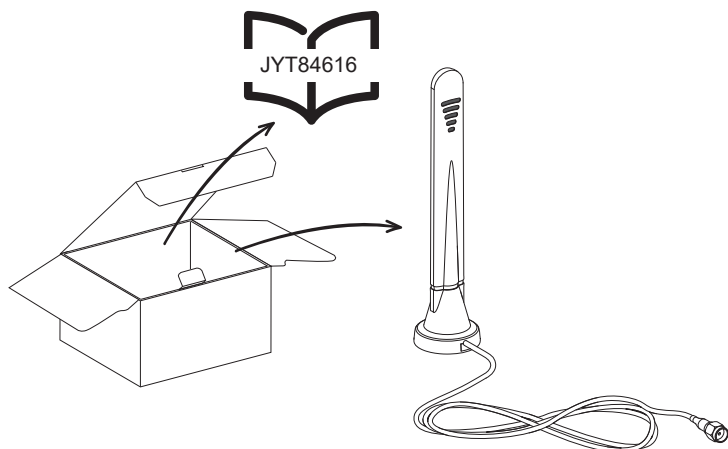

2 Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Abmessungen / Misura d'ingombro / Dimensões / Размеры / 尺寸

mm
in.

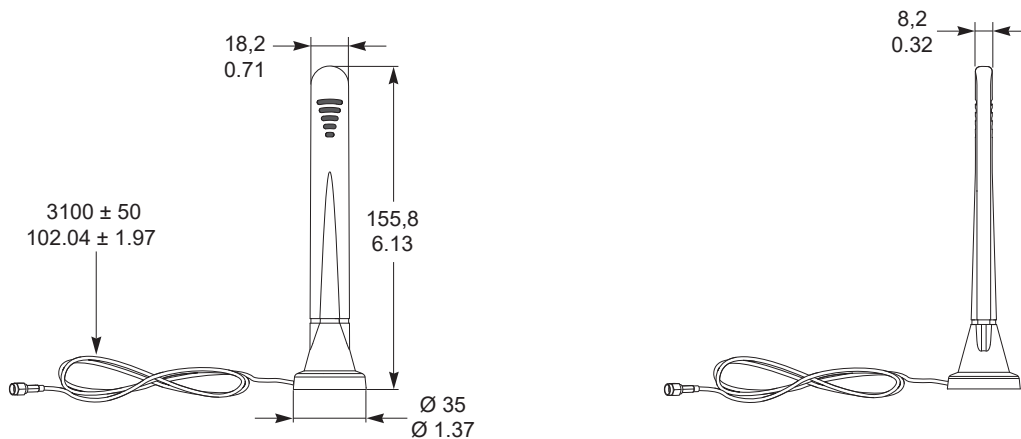

3 Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

- For each bend in the antenna's cable, the radius of curvature must be more than 100 mm (3.93 in.).
- The cable must not be wound in a loop.
- Remove the antenna from the roof for the transport of the equipment.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Pour chaque courbe du câble de l'antenne, le rayon de courbure doit être supérieur à 100 mm (3.93 in.).
- Il est interdit d'enrouler le câble en boucle.
- Démontez l'antenne du toit pour transporter l'équipement.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.

RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

- Para cada flexión en el cable de antena, el radio de curvatura debe ser de más de 100 mm (3.93 in.).
- El cable no debe enrollarse en un lazo.
- Quite la antena del techo para el transporte del equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS

- Für jede Krümmung des Antennenkabels muss der Krümmungsradius mehr als 100 mm (3.93 in.) betragen.
- Das Kabel darf keine Schleife bilden.
- Nehmen Sie für den Transport der Anlage die Antenne vom Dach ab.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

RISCHIO DI DANNI ALL'APPARECCHIATURA

- Per ogni curva del cavo dell'antenna, il raggio di curvatura deve essere superiore a 100 mm (3.93 in.).
- Il cavo non deve essere avvolto ad anello.
- Rimuovere l'antenna dal tetto per il trasporto dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO

- Para cada dobra no cabo da antena, o raio de curvatura deve ser superior a 100 mm (3.93 in.).
- O cabo não deve estar enrolado num circuito.
- Retire a antena do telhado para efetuar o transporte do equipamento.

A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ




- Радиус каждого изгиба кабеля антенны должен быть больше 100 мм (3,93дюйма).
- Кабель не должен образовывать петлю.
- Для транспортировки оборудования снимите антенну с крыши.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.



设备损坏危险

- 对于天线电缆的每个弯曲点，弯曲半径必须大于 100 毫米 (3.93 英寸)。
- 不得将电缆绕成圈。
- 设备运输期间，取下顶部的天线。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

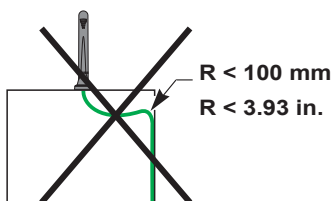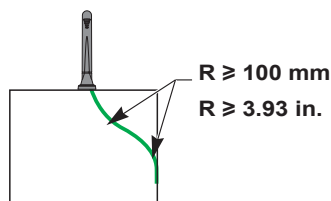

PAS800 / PAS800L / PAS800P

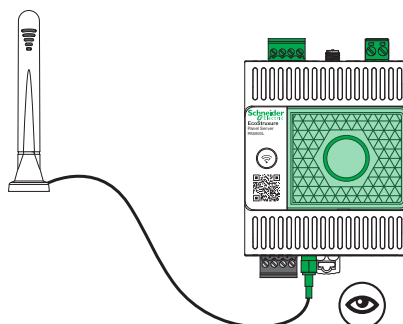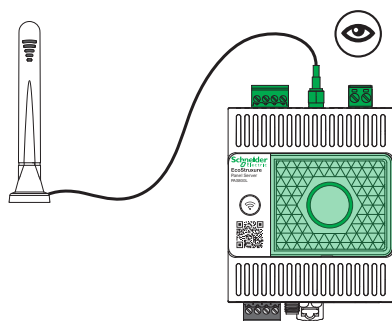

PAS600 / PAS600L / PAS600T

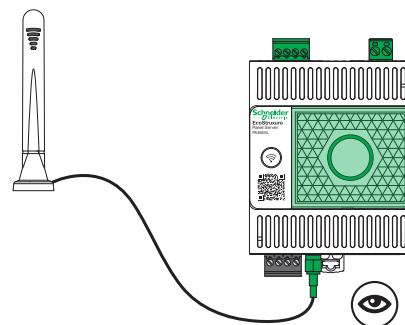

**⚠ ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH**

● Remove the roof before drilling to prevent shavings from falling into the equipment.
● Install a 10 to 12 mm (0.39 to 0.47 in.) diameter cable gland to maintain IP31 protection.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE**

● Démontez le toit avant de percer pour éviter que les copeaux ne tombent dans l'équipement.
● Installez un presse-étoupe de diamètre 10 à 12 mm (0.39 to 0.47 in.) pour conserver la protection IP31.
Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves ou des dommages matériels.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

● Quite el techo antes de taladrar para evitar que los restos caigan en el equipo.
● Instalar con un prensaestopas de entre 10 y 12 mm (0,39 y 0,47 in) de diámetro para mantener la protección IP31.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

**GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

● Entfernen Sie das Dach vor den Bohrarbeiten, um zu verhindern, dass Späne in das Gerät eindringen.
● Bringen Sie eine Kabelmuffe mit einem Durchmesser zwischen 10 und 12 mm (0.39 to 0.47 in.) an, um die IP31-Schutzart zu gewährleisten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

**RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA ,
ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

● Rimuovere il tetto prima di forare per evitare che i trucioli cadano nell'apparecchiatura.
● Installare un pressacavo di diametro da 10 a 12 mm (da 0.39 a 0.47 in.) per mantenere la protezione IP31.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

**RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE
EXPLOSÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO**








● Antes de perfurar, retire o telhado para evitar a queda de aparas em cima do equipamento.
● Instale um prens-cabo de 10 a 12 mm para manter a proteção IP31.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА
ИЛИ ВСПЫШКИДУГИ**

● Чтобы не допустить падения стружки в оборудование, снимите крышу, прежде чем приступать к сверлению.
● Установите кабельный ввод диам. 10—12 мм (0,39—0,47 дюйма), чтобы обеспечить уровень защиты IP31.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.


电击、爆炸或电弧闪光危险

● 打孔前，拆除顶部，以免刨花掉入设备中。
● 安装一个直径为 10 至 12 毫米 (0.39 至 0.47 英寸) 的电缆密封套，以保证 IP31 级防护。
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

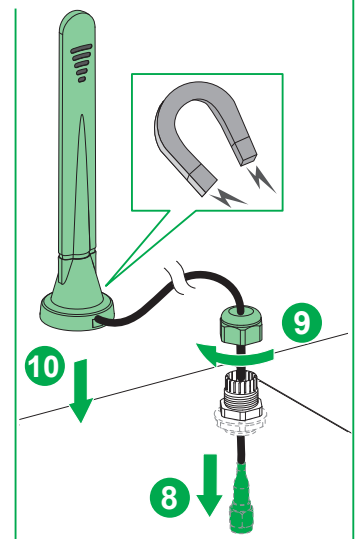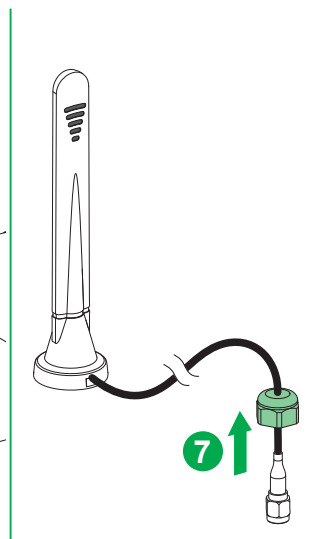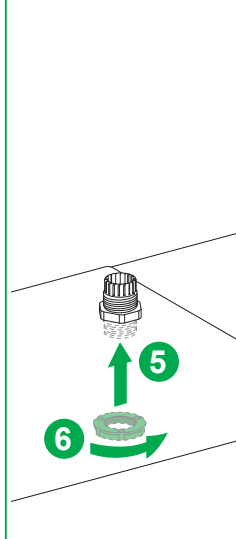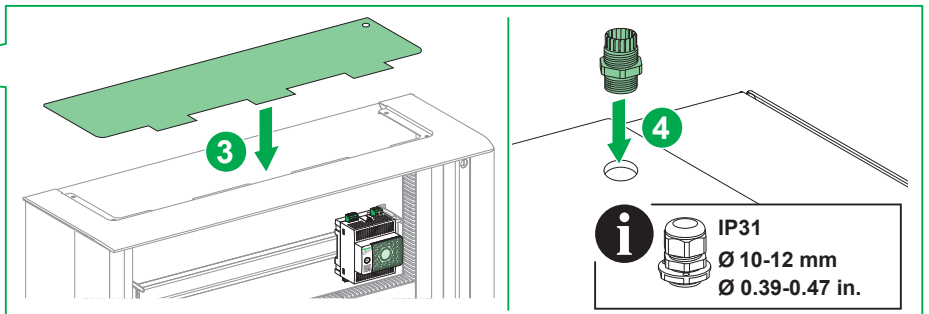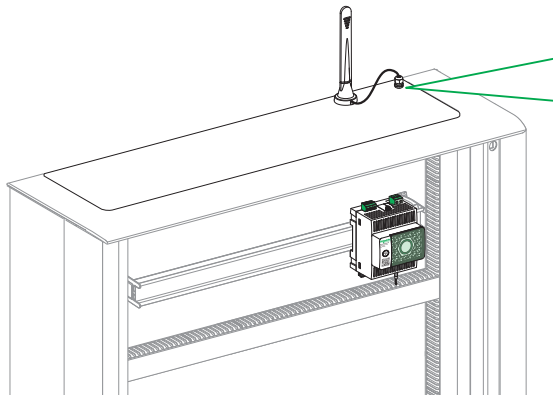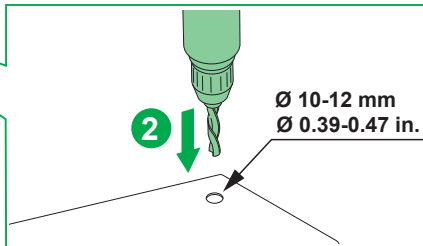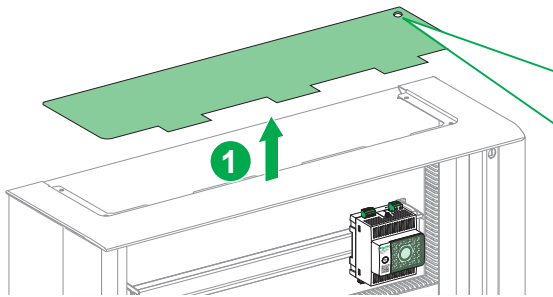


3


Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装

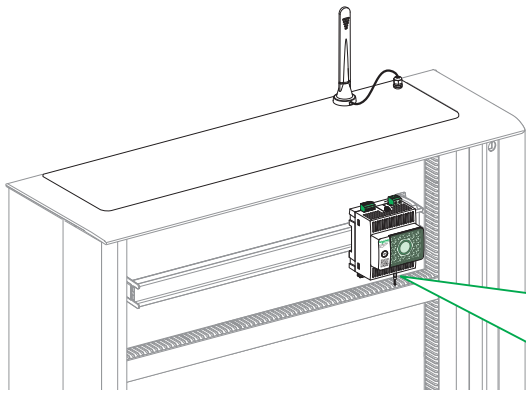

PAS800 / PAS800L / PAS800P

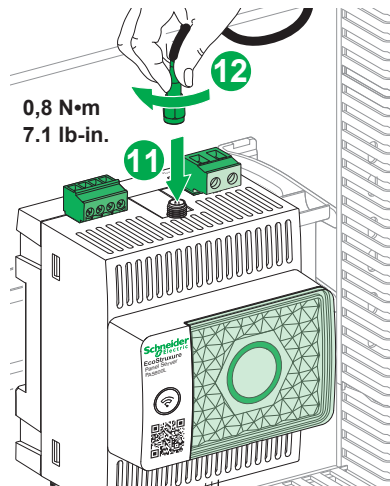

PAS600 / PAS600L / PAS600T / PAS800 / PAS800L / PAS800P

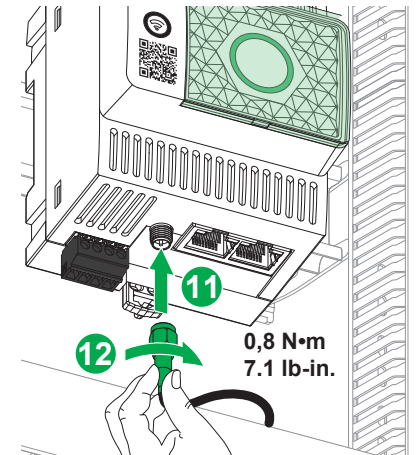

4

Technical Characteristics / Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technische Kenndaten / Caratteristiche tecniche / Características técnicas / Технические характеристики / 技术特性

en

- Dual Band Antenna: 2.4 GHz, 5 GHz
- Kit Composition: Antenna with Cable 3 m
- Input Impedance: 50 Ω
- Connector Type: RPSMA male antenna gain 2-3 dBi
- Net Weight: 150 g

fr

- Antenne double bande: 2,4 GHz, 5 GHz
- Composition du kit: antenne avec câble de 3 m
- Impédance d'entrée: 50 Ω
- Type de connecteur: RPSMA mâle Gain de l'antenne: 2-3 dBi
- Poids net: 150 g

es

- Antena de doble banda: 2,4 GHz, 5 GHz
- Composición del kit: antena con cable de 3 m
- Impedancia de entrada: 50 Ω
- Tipo de conector: antena macho RPSMA, gana-2-3 dBi
- Peso neto: 150 g

de

- Dualband-Antenne: 2,4 GHz, 5 GHz
- Inhalt des Bausatzes: Antenne mit Kabel 3 m
- Eingangsimpedanz: 50 Ω
- Anschlussstyp: RPSMA-Stecker, Antennengewinn 2-3 dBi
- Nettogewicht: 150 g

it

- Antenna dual band: 2,4 GHz, 5 GHz
- Composizione kit: antenna con cavo da 3 m
- Impedenza di ingresso: 50 Ω
- Tipo di connettore: RPSMA antenna maschio guadagno 2-3 dBi
- Massa netta: 150 g

pt

- Antena de banda dupla: 2,4 GHz, 5 GHz
- Conteúdo do cabo: antena com cabo de 3 m
- Impedância de entrada: 50 Ω
- Tipo de ficha: ganho de antena macho RPSMA de 2 -3 dBi
- Peso líquido: 150 g

ru

- Антенна с двумя полосами пропускания: 2,4 ГГц, 5 ГГц
- Состав комплекта: антенна с кабелем 3 м
- Полное сопротивление на входе: 50 Ω
- Тип соединителя: RPSMA штырьковый, коэффициент усиления антенны 2—3 дБи
- Масса нетто: 150 г

zh

- 双频段天线: 2.4 GHz, 5 GHz
- 套件内容: 配有 3 米电缆的天线
- 输入阻抗: 50 Ω
- 接口类型: RPSMA 公口, 天线增益 2-3 dBi
- 净重: 150 克

Radio Frequency Compliance Statements / Déclarations de conformité concernant les radiofréquences / Declaraciones de conformidad de radiofrecuencia / Konformitätserklärungen für Funkanlagen / Dichiarazioni sulla conformità alla radiofrequenza / Declarações de conformidade com rádio frequência / Заявление о соответствии требованиям по радиочастотам / 射频合规声明

Europe / Europe / Europa / Europa / Europa / Europa

en EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that the Panel Server is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU.

The EU declaration of conformity PS21060101(Advanced) and PS20042001(Universal) can be downloaded on www.se.com/docs.

- Operating frequency for Wi-Fi is 2.4 GHz and 5 GHz, for others is 2.4 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

fr Déclaration de conformité UE

Par le présent document, Schneider Electric Industries SAS déclare que le Panel Server est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration UE de conformité PS21060101 (Avancé) et PS20042001 (Universel) est disponible en téléchargement sur le site www.se.com/docs.

- Fréquence pour le Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz ; 2,4 GHz pour les autres réseaux
- Puissance maximum d'émission de radiofréquences:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

es Declaración conforme a la UE

Por la presente, Schneider Electric Industries SAS declara que el Panel Server cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.

La declaración de conformidad de la UE PS21060101 (avanzado) y PS20042001 (universal) se puede descargar de www.se.com/docs.

- La frecuencia de funcionamiento para Wi-Fi es de 2,4 GHz y 5 GHz, para el resto es de 2,4 GHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

de EU-Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass der Panel Server den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU für Funkanlagen entspricht.

Die EU-Konformitätserklärung PS21060101 (Erweitert) und PS20042001 (Universell) kann von www.se.com/docs heruntergeladen werden.

- Betriebsfrequenz für Wi-Fi = 2,4 GHz und 5 GHz, für andere = 2,4 GHz
- Max. übertragene Hochfrequenzleistung:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

it Dichiarazione di conformità UE

Di seguito, Schneider Electric Industries SAS, dichiara che il Panel Server è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni relative della Direttiva RED 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità EU PS21060101(Avanzata) e PS20042001(Universale) può essere scaricata da www.se.com/docs.

- La frequenza operativa per Wi-Fi è 2,4 GHz e 5 GHz, per altri è 2,4 GHz
- Potenza radiofrequenza massima trasmessa:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

pt Declaração de conformidade da UE

Por meio deste, a Schneider Electric Industries SAS declara que o Panel Server está em conformidade com os requisitos essenciais e outras determinações relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU.

A declaração de conformidade da UE PS21060101(avançada) e PS20042001 (universal) pode ser transferida em www.se.com/docs.

- A frequência de funcionamento de Wi-Fi é de 2,4 GHz e de 5 GHz, para outros é de 2,4 GHz
- Potência de radiofrequência máxima transmitida:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

United Kingdom

UK Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that the Panel Server is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive UK SI 2017 No. 1206.

The UK declaration of conformity UK_PS20042001 can be downloaded on www.se.com/docs.

- Operating frequency for Wi-Fi is 2.4 GHz and 5 GHz, for others is 2.4 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted:
 - Wi-Fi: ≤ 100 mW
 - IEEE 802.15.4: ≤ 10 mW

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or hazardous Substances and Elements					
	PASA-ANT1					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Parts	X	O	O	O	O	O
电子部件 Electronic Parts	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
电缆和布线附件 Cables and cabling accessories	O	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.

对销售之日的所售产品,本表显示,施耐德电气供应链的电子产品信息可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。
Note: The products on sale may or may not contain all the parts/components listed here.

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.se.com



Printed on recycled paper.

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk

