

### Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

### Garantie

- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

## 1. Fiche technique


Retrouver les caractéristiques techniques des produits en scannant le QR code associé :

LR2350ZG




## 2. Fonctionnalités

LR2350ZG

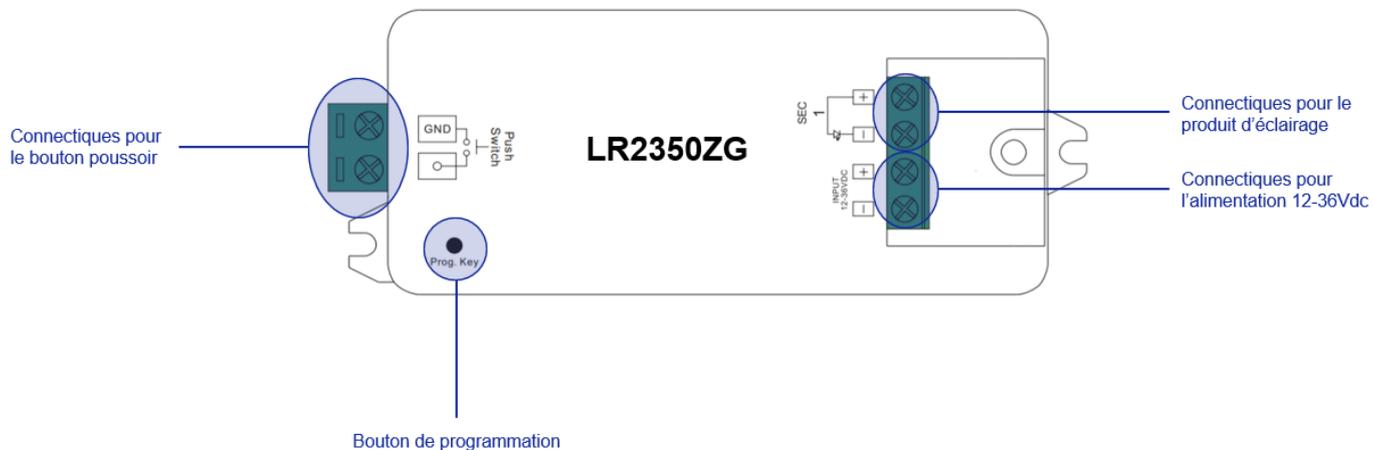

## 3. Installation

Exemple de schéma de câblage du récepteur LR2350ZG

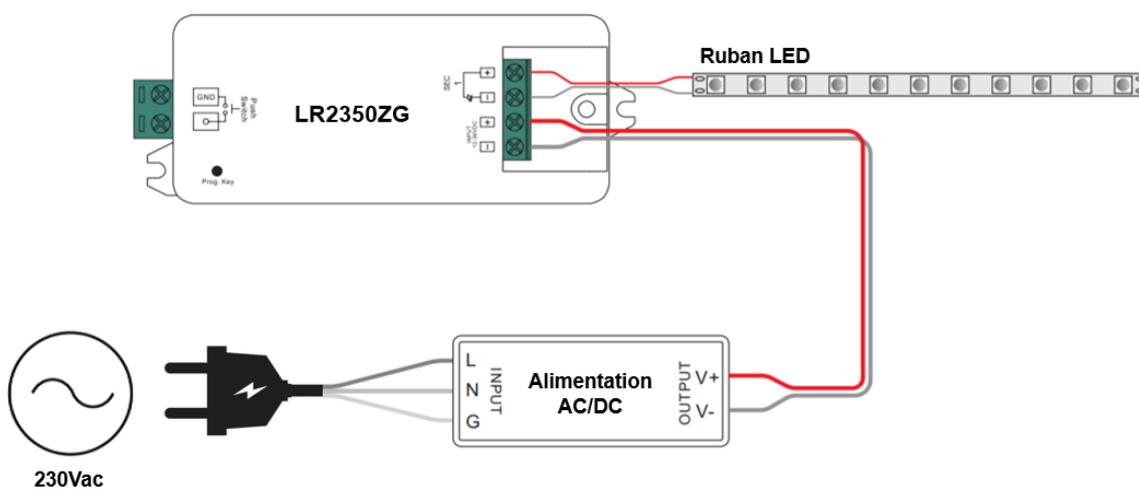

\* Il est nécessaire de vérifier que la tension de sortie de l'alimentation AC/DC correspond à celle du produit d'éclairage

## 4. Configuration


Pour configurer votre système de variation, veuillez suivre les procédures suivantes.

### 4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs avant configuration.

**Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).**

#### LR2350ZG

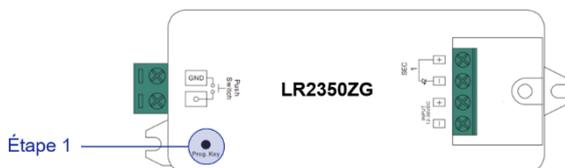

#### Étape 1

Appuyer 5 fois successivement sur le bouton de programmation du récepteur LR2350ZG ; Le ruban LED clignotera plusieurs fois indiquant que l'action a bien été prise en compte

### 4.1.2 Appairage

#### LR2350ZG



#### Étape 1

Faire 4 appuis brefs sur le bouton de programmation du récepteur LR2350ZG ; Le ruban LED clignotera deux fois indiquant que l'action a bien été prise en compte

#### Étape 2

Se référer à partir de l'étape 2 de la notice associée de la commande utilisée

Pour chaque récepteur LR2350ZG additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même commande.

### Recyclage



**Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.**

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.