

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. In the USA, see NFPA 70E.
 - This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
 - Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
 - Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
 - Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection personnel (EPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Aux USA, voir NFPA 70E.
 - L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
 - Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 - Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
 - Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**


PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía (en los Estados Unidos consulte la norma NFPA 70E).
 - Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
 - Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
 - Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
 - Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

- GS2S3 } 630A
- GS2S4 } 630A
- GS2SG3 } 630A
- GS2SG4 } 630A
- GS2SB3 } 800A
- GS2SB4 } 800A
- GS2TB3 } 800A
- GS2TB4 } 800A

- (A) Front operation
Commande frontale
Mando frontal
- (B) Side operation
Commande latérale
Mando lateral
- (C) Direct operation
Commande directe
Mando directo

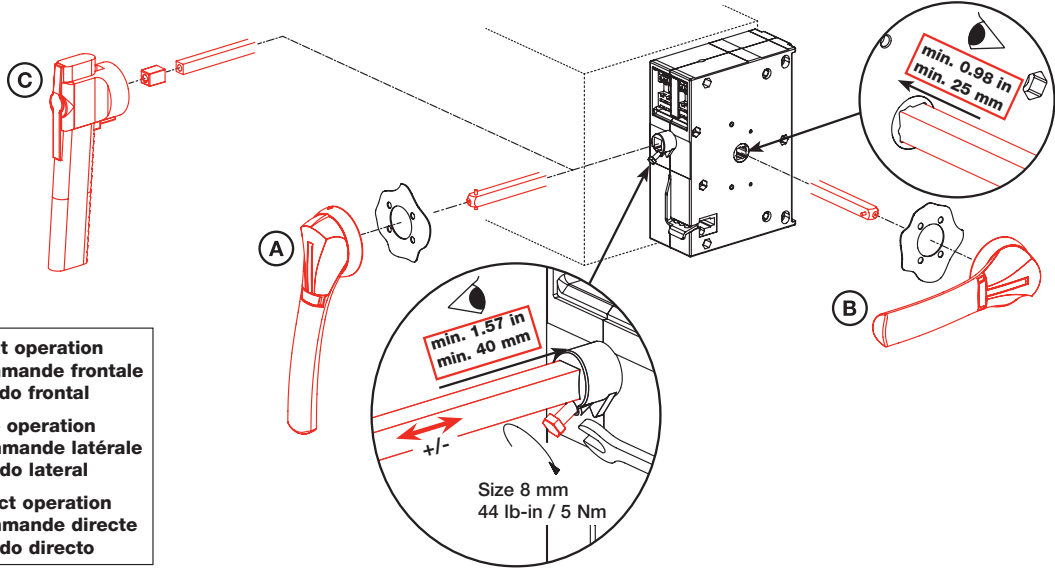


(A) Front operation
Commande frontale
Mando frontal


GS2AH550
GS2AH560

GS2AE52
GS2AE5
GS2AE51

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

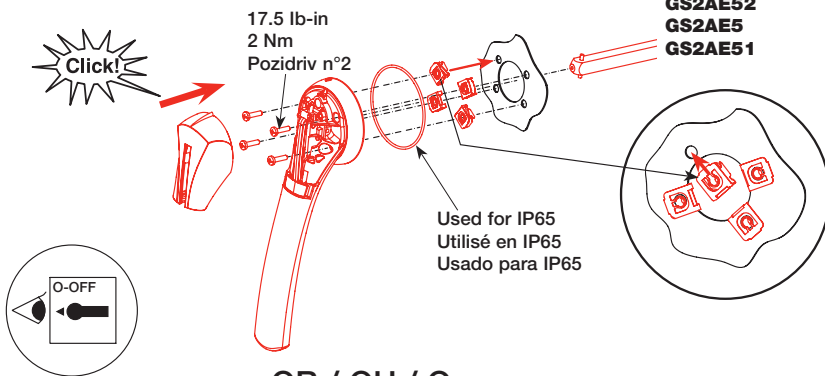


OR / OU / O

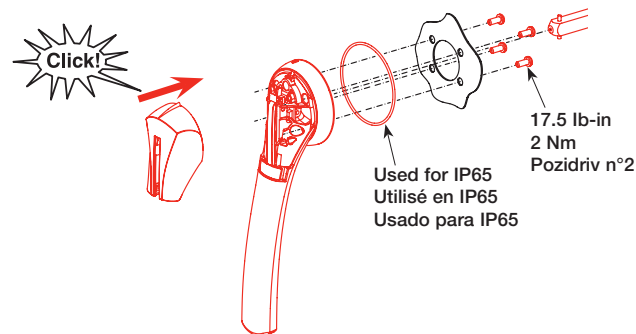


Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

Padlocking position
Position de cadenassage
Posición con candado




B Side operation
Commande latérale
Mando lateral

GS2AE52
 GS2AE5
 GS2AE51

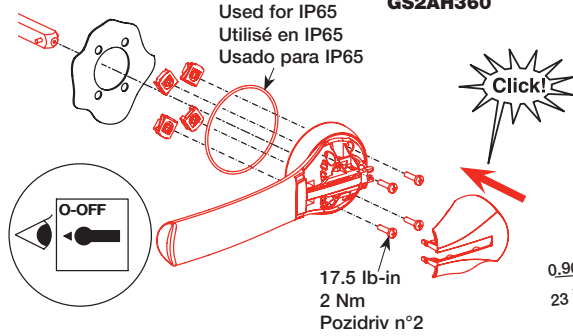


GS2AH250
 GS2AH260
 GS2AH350
 GS2AH360


Padlocking position
 Position de cadenassage
 Posición con candado




Door drilling
 Perçage de porte
 Perforación de puerta

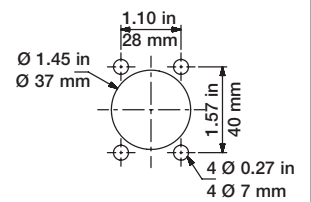

Handle padlocking - Front and Side operation
Cadenassage de la poignée - Commande frontale et latérale
Bloqueable por candados - Mando frontal y lateral.

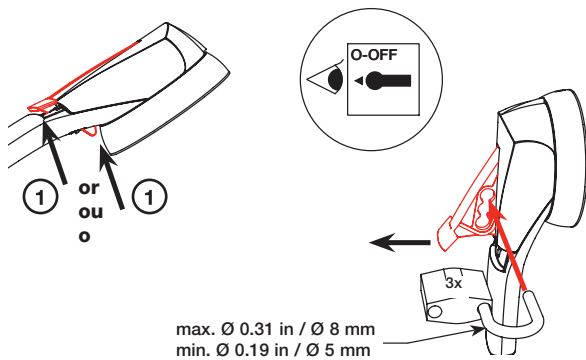


IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO

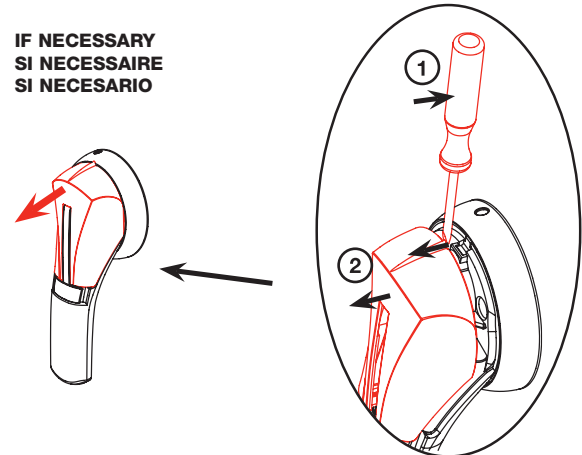


C Direct operation
Commande directe
Mando directo

GS2AH104

- Handle mounting**
 - Insert shaft (5) in the switch and adjust length. Place (3) on the shaft. Mount handle (1) on the shaft. The M4 screw is already fixed in the handle 1
 - Clip cover 4 into assembled handle 1
- Montage de la poignée**
 - Fixer 1 et 3 sur 5 avec vis M4 (2) prémontée dans 1
 - Clipser 4 sur 1
- Montaje de la palanca**
 - Fijar 1 y 3 sobre 5 con tornillo M4 premontado dentro de 1
 - Empujar 4 dentro de 1

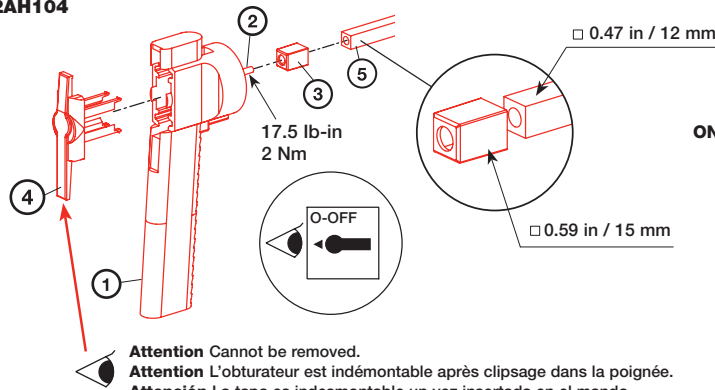

Handle position
 Position poignée
 Posición mando

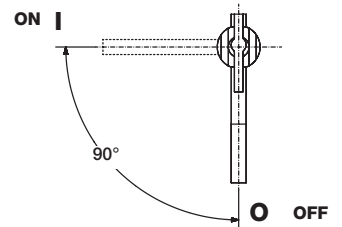

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power before servicing.
 - Be sure enclosure is closed securely before operating device.
 - Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**


RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Couper l'alimentation avant intervention.
 - S'assurer de la fermeture du coffret avant manœuvre de l'appareil.
 - Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO


- Desenergice el equipo antes de una intervención.
 - Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.
 - Solamente el personal especializado debera probar los equipos sobre tension.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

Defeating of the interlock in ON position
Déverrouillage de porte en position I
Desenganche del cerrojo en posición I

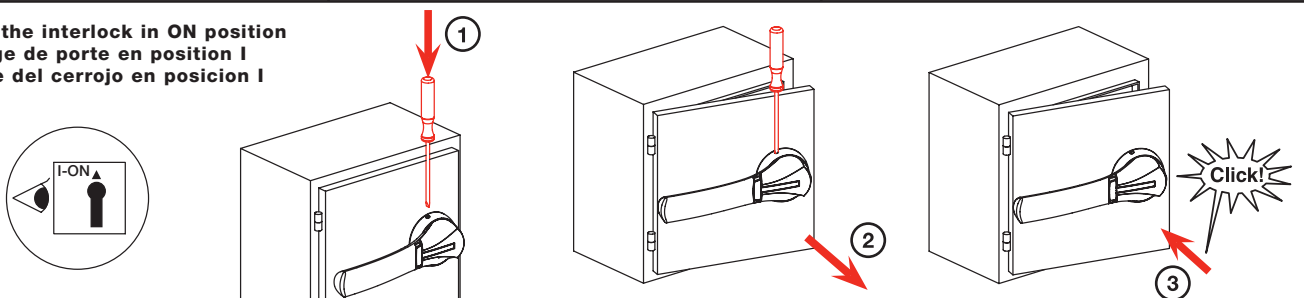


**Shaft length
Longueur d'axe
Longitud del eje**


(A) Front operation
Commande frontale
Mando frontal

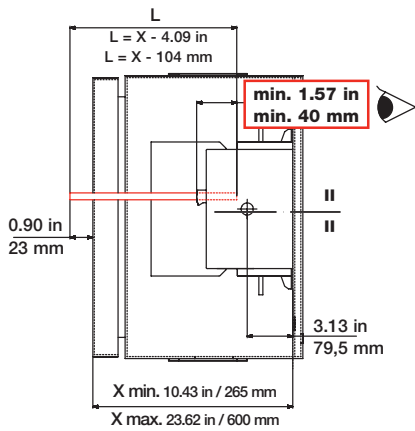


(B) Side operation
Commande latérale
Mando lateral

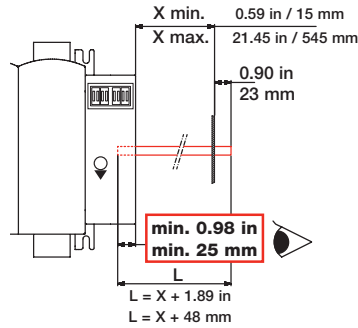

(C) Direct operation
Commande directe
Mando directo

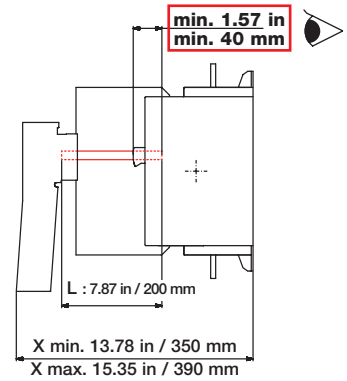

**Fixing
Fixation
Fijación**



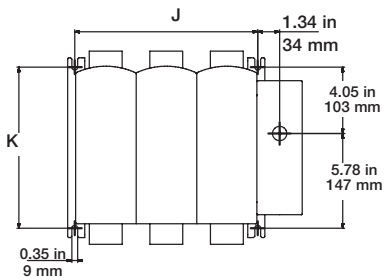


	J		K	
	in	mm	in	mm
3 P	11.18	284	9.84	250
4 P	14.88	378		

**Terminal shroud mounting
Montage des cache-bornes
Montaje de los cuprebornes**


**GS2AP63
GS2AP64**

**IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO**

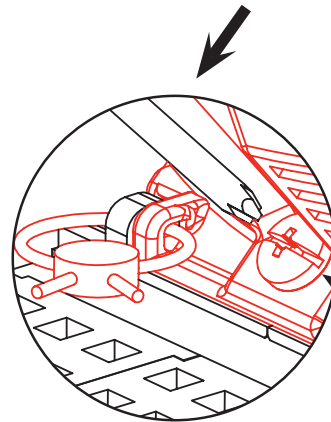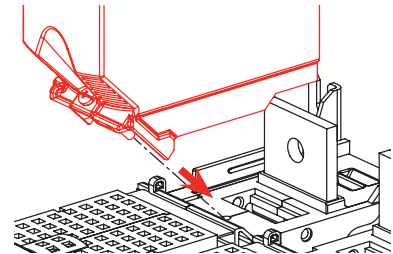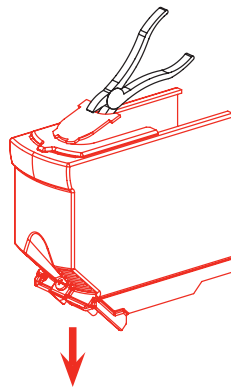

8.85 lb-in
1 Nm
Flat / Phillips N° 2


**Shaft padlocking
Cadenassage de l'axe
Bloqueo con candados del eje**

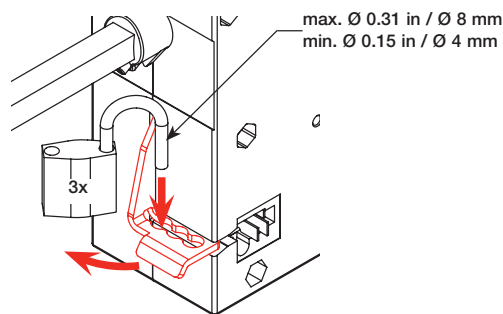

Auxiliary contacts mounting
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

Maxi : 8 auxiliary contacts
 Maxi : 8 contacts auxiliaires
 Maxi: 8 contactos auxiliares

GS1AM110 1 NO (F)
GS1AM101 1 NC (O)

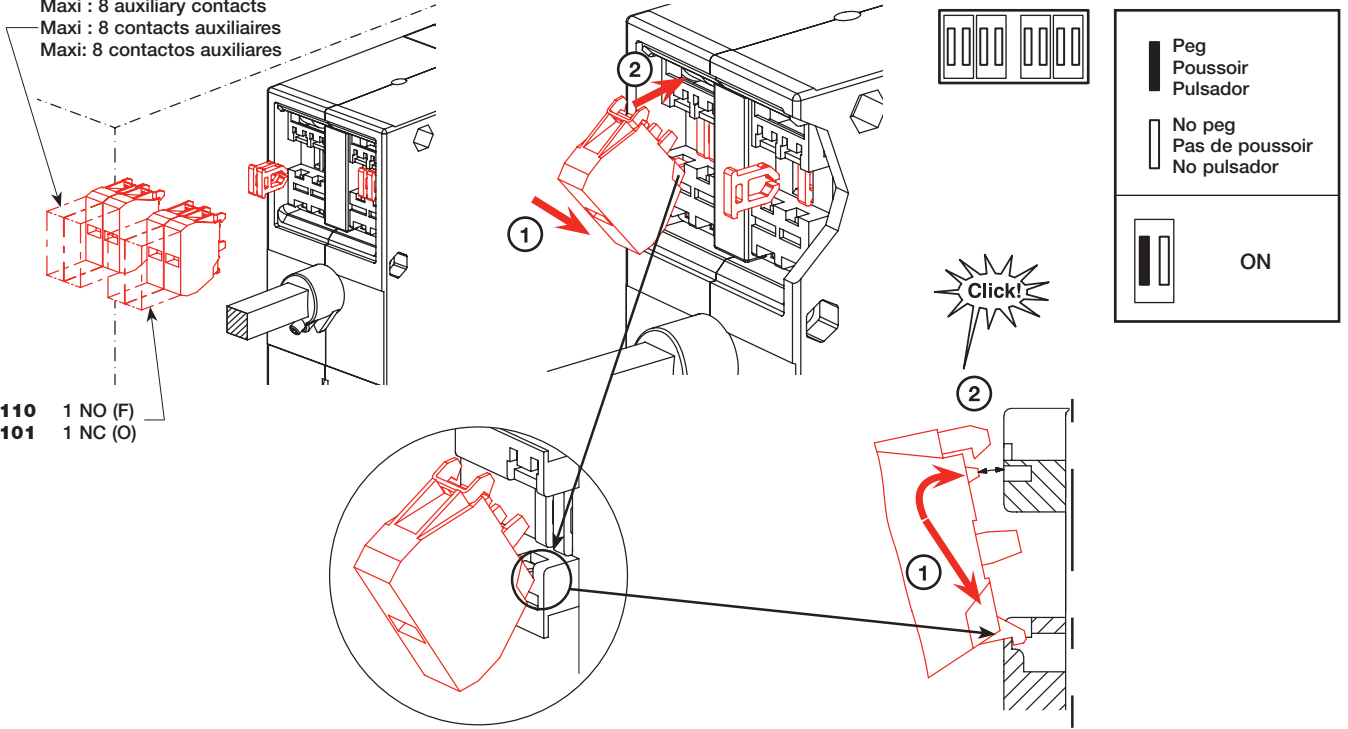

Configurable power terminals
Réversibilité des pages
Reversibilidad de las palas

Possible terminal configurations
Configuration des pages
Configuración de las palas

