


Vallox Silent Klick
vesilukon vaatima
asennustila on 73 mm

Vallox Silent Klick
water seal requires
a space of 73 mm for
installation

Vallox Silent Klick
vattenlås kräver
73 mm utrymme för
montering

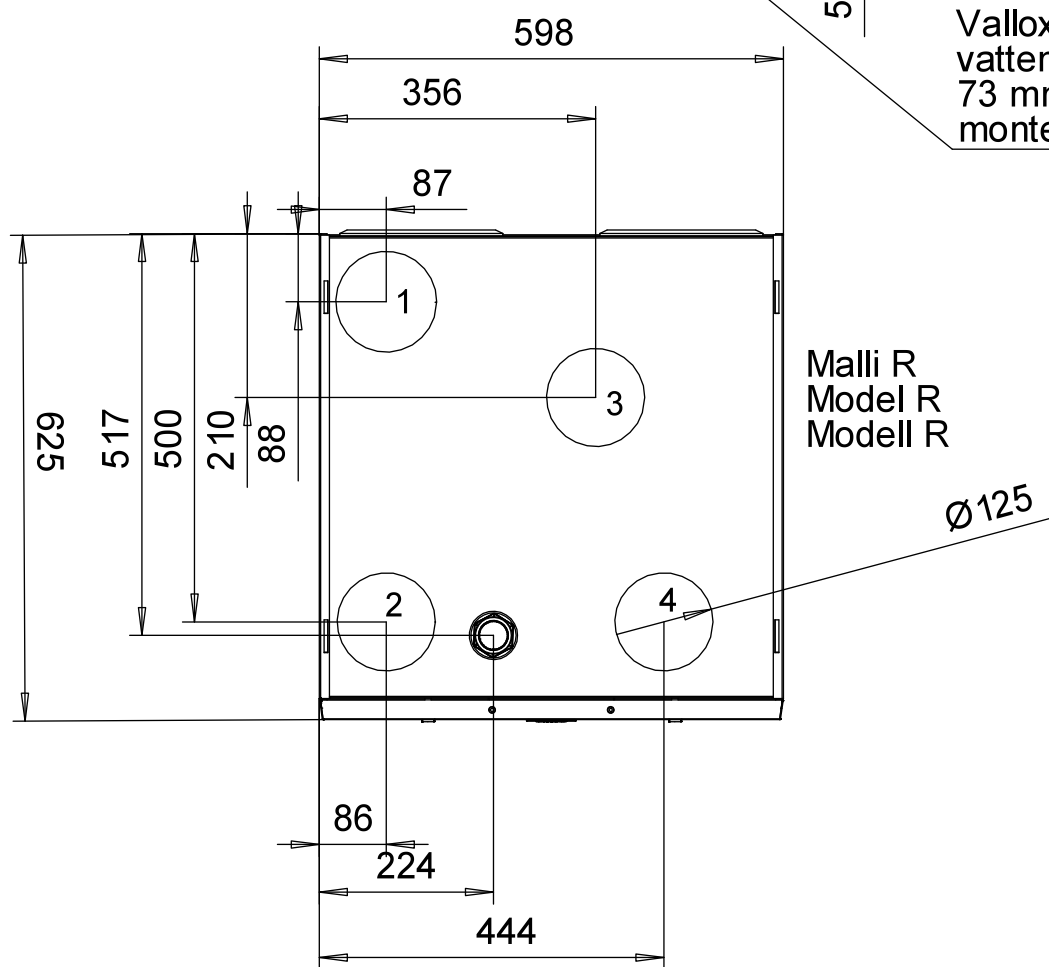

Kanavalähdöt

Naaras-lähtökauluksen sisähalkaisija $\varnothing 125$ mm

1. Tuloilma koneesta asuntoon
2. Poistoilma asunnosta koneeseen
3. Jäteilma koneesta ulos
4. Ulkoilma koneeseen

Duct outlets

Inner diameter of the female collar $\varnothing 125$ mm

1. Supply air from the unit to the apartment
2. Extract air from the apartment to the unit
3. Exhaust air flowing outdoors from the unit
4. Outdoor air to the unit

Kanalstosar

Kanalstos, hona, inre diameter $\varnothing 125$ mm

1. Tilluft från aggregatet till bostaden
2. Frånluft från bostaden till aggregatet
3. Avluft ut från aggregatet
4. Uteluft till aggregatet

