MyVALLOX

VALLOX
HOME of FRESH AIR

EXTERN ELKOPPLING | MYVALLOX VENTILATIONSAGGREGAT (INTE VALLOX 51 MV OCH VALLOX 51K MV)

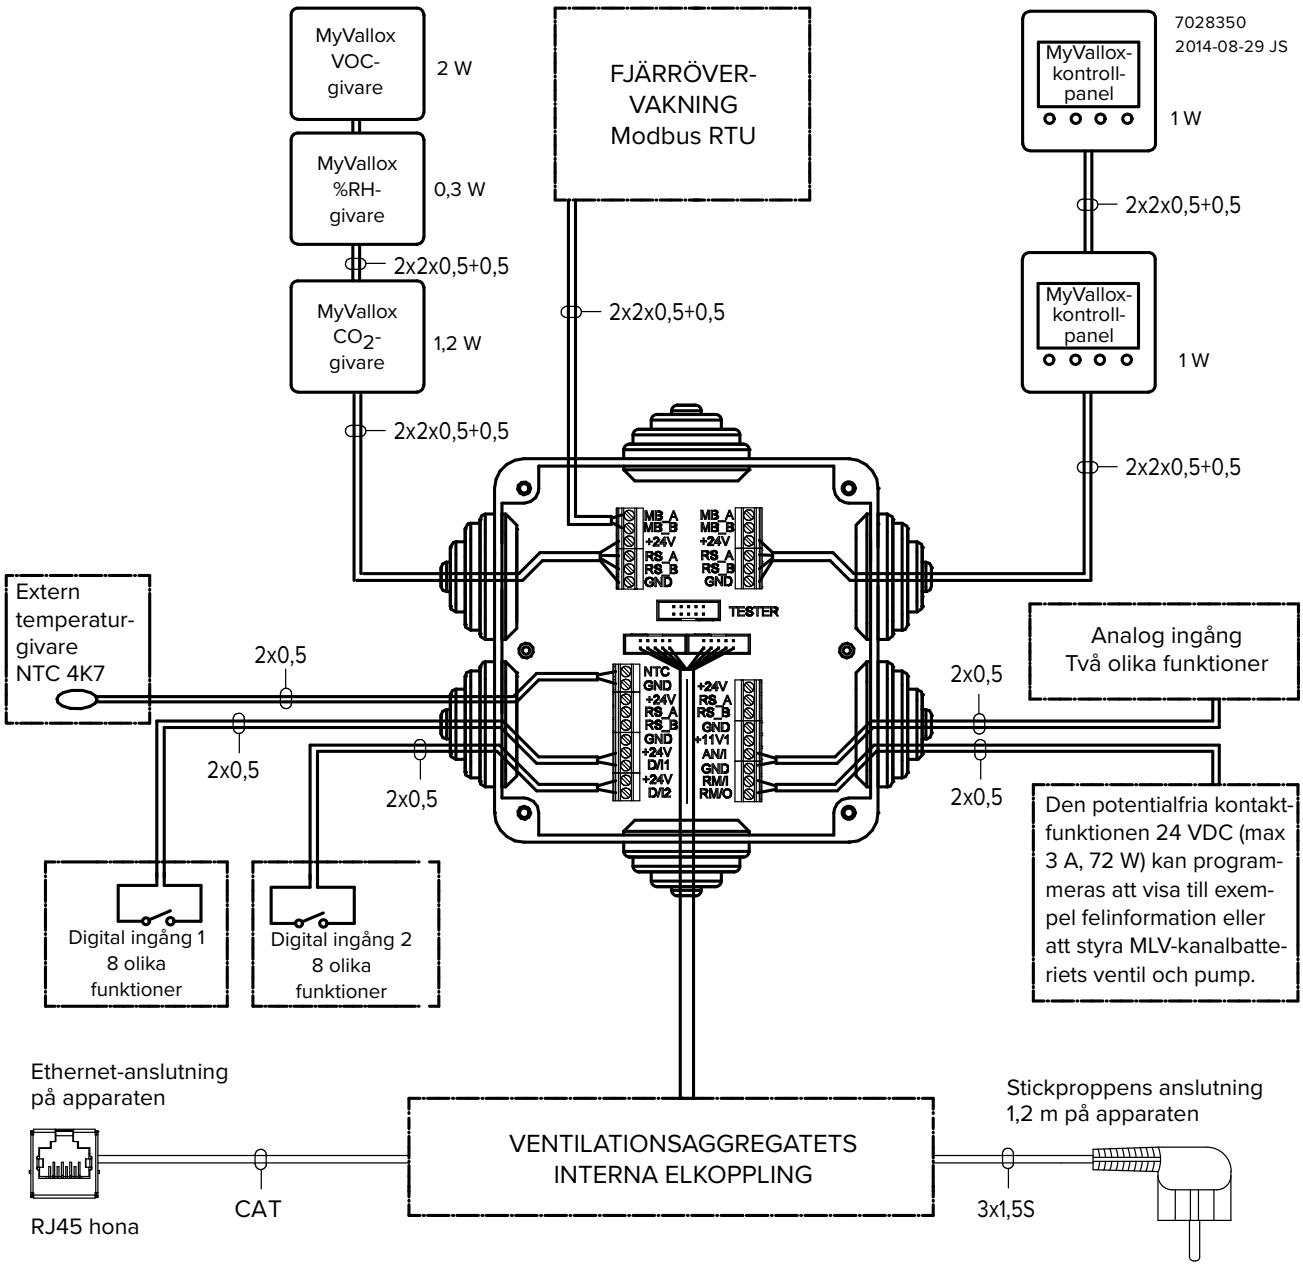

ELMATNING	
Maximalt	**≤6 W**
MyVallox Control	**1 W**
MyVallox Touch	**0,5 W**
%RH-givare	**0,3 W**
CO_2-givare	**1,2 W**
VOC-givare	**2 W**
Externt styrdon eller spjällmotor med relämatning	
Spänning	**24 VDC**

MB_A	Extern Modbus A-signal
MB_B	Extern Modbus B-signal
+24V	+24 V likströmsspänning (DC)
GND	Digital och analog landspotential
RS_A	Aggregatets lokala Modbus A-signal
RS_B	Aggregatets lokala Modbus B-signal
NTC	Den yttre temperaturgivarens kopplingsstycke

D/I1	Digital ingång 1
D/I2	Digital ingång 2
11V1	11,1 V driftsspänning
AN/I	Analog ingång 0-10 VDC
RM/I	24 V reläets ingång
RM/O	24 V reläets utgång

MyVALLOX

VALLOX
HOME of FRESH AIR
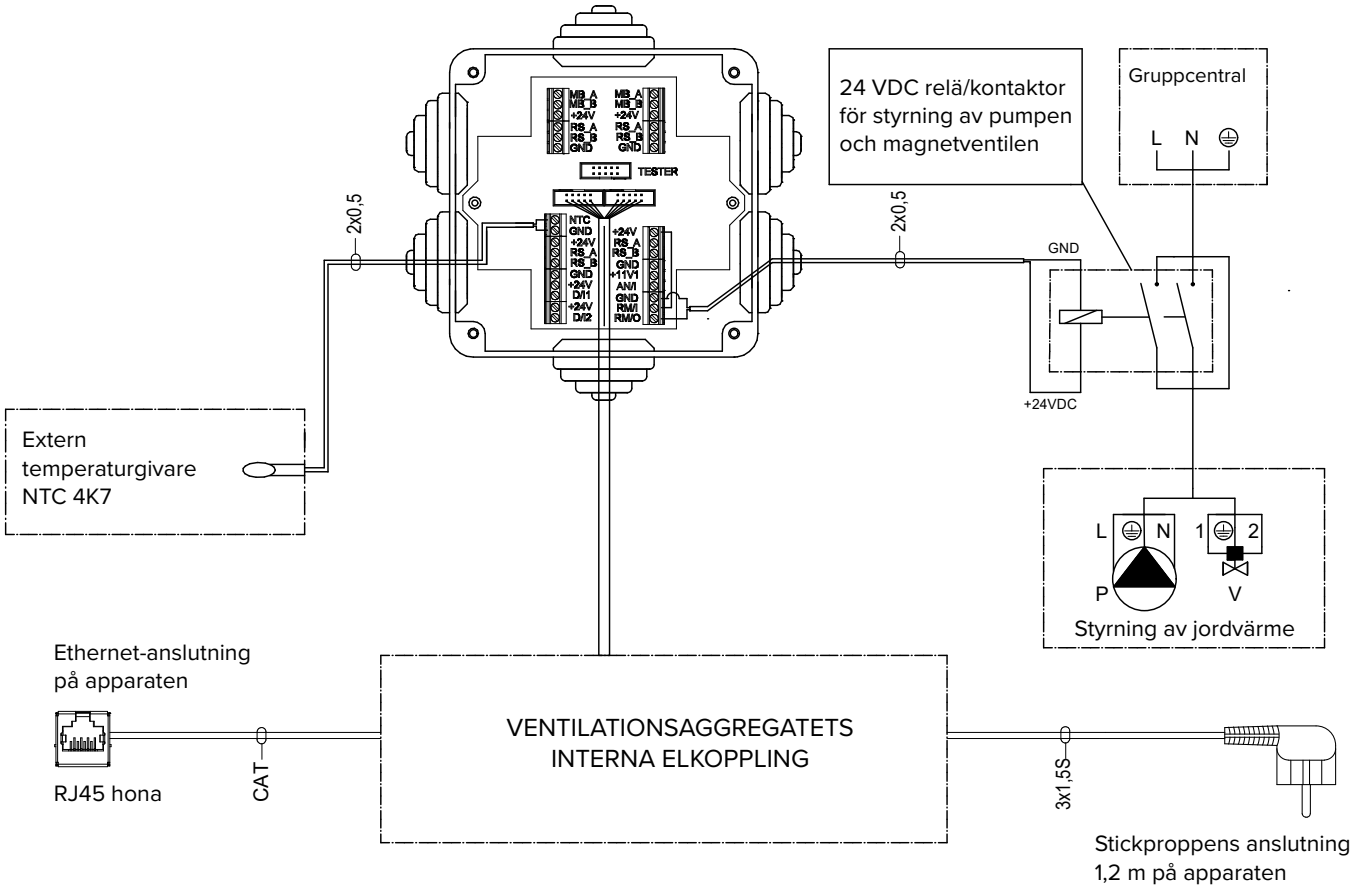
EXTERN ELKOPPLING FÖR STYRNING AV MLV KANALBATTERIET | MYVALLOX VENTILATIONSAGGREGAT